令和６年度

水　質　年　報

東京都水道局

凡　　例

1　試験成績表示方法及び単位は、原則として上水試験方法による。

2　各項目の平均値は算術平均を用い、水源水質調査における流量は幾何平均値（流量が0.01 m^3/秒未満又は逆流の場合は計算から除外）とした。

また、大腸菌の平均欄は、検査回数（分母）のうち、検出された回数（分子）を表す。

定量下限値未満の値については、０として平均値を算出した。

3　平均値については、以下のとおり記載した。

平均値	本年度（令和６年度）の平均値
昨年度平均値	昨年度（令和５年度）の平均値
平年値	過去５年間（令和元年度から令和５年度まで）の平均値
同月値	過去５年間（令和元年度から令和５年度まで）の同月の平均値

4　測定値が定量下限値未満であった場合、文章中では「(各物質の定量下限値）未満」と表示し、成績表では「<（各物質の定量下限値)」と表示する。

5　成績表及び文章中で、一部の項目名等を次のように略記したものがある。

過マンガン酸カリウム消費量	・・・・・・	$KMnO_4$ 消費量
アンモニア態窒素	・・・・・・	NH_3-N
亜硝酸態窒素	・・・・・・	NO_2-N
硝酸態窒素	・・・・・・	NO_3-N
メチレンブルー活性物質	・・・・・・	MBAS
生物化学的酸素要求量	・・・・・・	BOD
化学的酸素要求量	・・・・・・	COD
全有機炭素	・・・・・・	TOC
紫外線吸光度（波長 260nm、セル長 50mm）	・・・・・・	UV260
最確数	・・・・・・	MPN
毒性等量	・・・・・・	TEQ
２－メチルイソボルネオール	・・・・・・	2-MIB
ポリ塩化アルミニウム	・・・・・・	PAC
生物活性炭	・・・・・・	BAC
ペルフルオロオクタンスルホン酸	・・・・・・	PFOS
ペルフルオロオクタン酸	・・・・・・	PFOA

ペルフルオロヘキサンスルホン酸　　・・・・・・　PFHxS

目　　次

凡　例

第１　水質検査結果の数値の取扱い　1

第２　水質管理のあらまし　9
1　水道水源の水質管理　9
2　浄水場の水質管理　10
3　給水栓の水質管理　10
4　新たな水質問題に対する取組　11
5　多摩地区における水質管理体制　11
6　放射能対応　12

第３　水源の水質　17
1　水源水質調査　17
(1)　水源水質調査の概要　17
(2)　水源水質調査結果　19
ア　利根川上流・荒川水系　19
イ　利根川下流・江戸川水系　24
ウ　多摩川水系　29
エ　相模川水系　33
(3)　支川調査結果　37
2　小河内貯水池の水質管理　42
(1)　水質調査の概要　42
(2)　貯水池の運用状況　43
(3)　ダム前定点表層水とダム放流水の水質　43
(4)　流入河川の水質調査　48
3　村山上貯水池、村山下貯水池及び山口貯水池の水質管理　51
(1)　水質調査の概要　51

(2) 貯水池の運用状況 51
(3) 主な項目の概況 53
4 水源河川における水質事故 59

第４ 浄水場の水質 61
1 大規模浄水場の施設概要 61
2 主な大規模浄水場原水の水質経年変化 62
3 大規模浄水場の概況及び水質検査結果 65
(1) 東村山浄水場 67
(2) 境浄水場 73
(3) 杉並浄水所 76
(4) 小作浄水場 77
(5) 砧浄水場 80
(6) 砧下浄水所 83
(7) 長沢浄水場 86
(8) 金町浄水場 89
(9) 三郷浄水場 93
(10) 朝霞浄水場 96
(11) 三園浄水場 99
4 多摩地区小規模浄水施設の概況及び水質検査結果 102
5 農薬類の検出値詳細、要検討項目試験及び浄水処理対応困難物質試験 192
(1) 農薬類 192
(2) 要検討項目 192
(3) 浄水処理対応困難物質 192

第５ 給水栓の水質 247
1 給水栓水の水質検査 247
2 区部給水栓水の水質検査 250
3 多摩地区給水栓水の水質検査 299
4 要検討項目試験 385

5　依頼水質検査　390
(1)　お客さまからの依頼水質検査（区部）　390
(2)　局内関係部署からの依頼水質検査（区部）　391
(3)　お客さまからの依頼水質検査（多摩地区）　392
(4)　局内関係部署からの依頼水質検査（多摩地区）　393

第６　その他の試験　395
1　浄水薬品規格試験　395
2　腸管ウイルス試験　397
3　放射性物質測定結果　398

（ 資　料 ）
資料１　令和６年度水質検査計画（要約）　401
資料２　水質基準項目等　411
資料３　クロロフィル a 合計量の計算方法　417

第１　　水質検査結果の数値の取扱い

表Ⅰ　水質検査結果の数値の取扱い（１）

◎ 水 質 基 準 項 目　　令和6年度

番号	項　　目	基　準　値	検　査　方　法	定量下限値	表　示　方　法	
					有効数字	キ　ザ　ミ
基1	一般細菌	100個/mL 以下	標準寒天培地法	1個/mL	2	1個/mL
基2	大腸菌	100mL中に検出されないこと	特定酵素基質培地法	----	----	----
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	ICP-MS法	0.0003mg/L	2	0.0001mg/L
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	還元気化-原子吸光光度法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	ICP-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	ICP-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	ICP-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	ICP-MS法	0.002mg/L	2	0.001mg/L
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	IC（陰イオン）法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	IC-PC吸光光度法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	IC（陰イオン）法	0.01mg/L	2	0.01mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	IC（陰イオン）法	0.02mg/L	2	0.01mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	ICP-MS法	0.01mg/L	2	0.01mg/L
基14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
基20	ベンゼン	0.01mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
基21	塩素酸	0.6mg/L 以下	IC（陰イオン）法	0.02mg/L	2	0.01mg/L
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	LC-MSMS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
基23	クロロホルム	0.06mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	LC-MSMS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
基26	臭素酸	0.01mg/L 以下	IC-PC吸光光度法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	LC-MSMS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
基30	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	誘導体化-HPLC法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	ICP-MS法	0.01mg/L	2	0.01mg/L
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	ICP-MS法	0.01mg/L	2	0.01mg/L
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	ICP-MS法	0.01mg/L	2	0.01mg/L
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	ICP-MS法	0.01mg/L	2	0.01mg/L
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	IC（陽イオン）法	0.1mg/L	2	0.1mg/L
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	ICP-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
基38	塩化物イオン	200mg/L 以下	IC（陰イオン）法	0.1mg/L	3	0.1mg/L
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L 以下	IC（陽イオン）法	0.5mg/L	3	0.1mg/L
基40	蒸発残留物	500mg/L 以下	重量法	5mg/L	2	1mg/L
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	固相抽出-HPLC法	0.02mg/L	2	0.01mg/L
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.000003mg/L	2	0.000001mg/L
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.000003mg/L	2	0.000001mg/L
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	固相抽出-HPLC法	0.002mg/L	2	0.001mg/L
基45	フェノール類	0.005mg/L 以下	固相抽出-誘導体化-GC-MS法 固相抽出-LC-MS法 固相抽出-LC-MSMS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L 以下	全有機炭素計測定法	0.1mg/L	2	0.1mg/L
基47	pH値	5.8以上　8.6以下	ガラス電極法	----	3	0.1
基48	味	異常でないこと	官能法	----	----	----
基49	臭気	異常でないこと	官能法	----	----	----
基50	色度	5度以下	比色法、透過光測定法	1度	2	1度
基51	濁度	2度以下	積分球式光電光度法、粒子数計測法、透過光測定法	0.1度	2	0.1度

（注）検査方法の正式名称は、「水質検査結果の数値の取扱い（７）」の表末に記す。

表Ⅰ　水質検査結果の数値の取扱い（２）

◎ 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

番号	項　　目	目　標　値	検　査　方　法	定量下限値	表　示　方　法	
					有効数字	キ　ザ　ミ
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L 以下	ICP-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L 以下（暫定）	ICP-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L 以下	ICP-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
目8	トルエン	0.4mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
目9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.08mg/L 以下	溶媒抽出-GC-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
目10	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	IC-PC吸光光度法	0.01mg/L	2	0.01mg/L
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下（暫定）	溶媒抽出-GC-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
目14	抱水クロラール	0.02mg/L 以下（暫定）	溶媒抽出-GC-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
目15	農薬類（注１）	1以下	別表	0.01	2	0.01
目16	残留塩素	1mg/L 以下	DPD法	0.1mg/L	2	0.1mg/L
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L 以下	IC（陽イオン）法	0.5mg/L	3	0.1mg/L
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L 以下	ICP-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
目19	遊離炭酸	20mg/L 以下	滴定法	0.5mg/L	2	0.5mg/L
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
目21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L 以下	滴定法	0.1mg/L	2	0.1mg/L
目23	臭気強度（TON）	3以下	官能法	1	2	1
目24	蒸発残留物	30mg/L 以上200mg/L以下	重量法	5mg/L	2	1mg/L
目25	濁度	1度以下	積分球式光電光度法、粒子数計測法、透過光測定法	0.1度	2	0.1度
目26	pH値	7.5程度	ガラス電極法	----	3	0.1
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	計算法	----	2	0.1
目28	従属栄養細菌	2,000個/mL 以下（暫定）	R2A寒天培地法	1個/mL	2	1個/mL
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L 以下	ICP-MS法	0.01mg/L	2	0.01mg/L
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	固相抽出-LC-MSMS法	0.000005mg/L	2	0.000001mg/L

（注１）農薬類の目標値は、水質検査結果の数値の取扱い（６）及び（７）の各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が１以下であることを示す。

（注２）目4、目6及び目11は、水質基準項目に移行され、目7は削除されたことから、欠番となっている。
また、目12 二酸化塩素は使用していないため、検査を省略している。

表Ⅰ　水質検査結果の数値の取扱い（３）

◎　要　検　討　項　目 (注)

番号	項　　目	目　標　値	検　査　方　法	定量下限値	表　示　方　法	
					有効数字	キ　ザ　ミ
1	銀及びその化合物	----	ICP-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
2	バリウム及びその化合物	0.7mg/L	ICP-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
3	ビスマス及びその化合物	----	ICP-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
4	モリブデン及びその化合物	0.07mg/L	ICP-MS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
5	アクリルアミド	0.0005mg/L	LC-MSMS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
6	アクリル酸	----	HPLC法	0.01mg/L	2	0.01mg/L
7	17-β-エストラジオール	0.00008mg/L（暫定）	固相抽出-LC-MSMS法	0.000001mg/L	2	0.000001mg/L
8	エチニル-エストラジオール	0.00002mg/L（暫定）	固相抽出-LC-MSMS法	0.000001mg/L	2	0.000001mg/L
9	エチレンジアミン四酢酸（EDTA）	0.5mg/L	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
10	エピクロロヒドリン	0.0004mg/L（暫定）	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
11	塩化ビニル	0.002mg/L	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
12	酢酸ビニル	----	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
13	2,4-トルエンジアミン	----	LC-MSMS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
14	2,6-トルエンジアミン	----	LC-MSMS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
15	N,N-ジメチルアニリン（DMAN）	----	LC-MSMS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
16	スチレン	0.02mg/L	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
17	ダイオキシン類	1pgTEQ/L（暫定）	水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル（改訂版）に準拠	----	2	----
18	トリエチレンテトラミン	----	LC-MSMS法	0.01mg/L	2	0.01mg/L
19	ノニルフェノール	0.3mg/L（暫定）	固相抽出-LC-MSMS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
20	ビスフェノールA	0.1mg/L（暫定）	固相抽出-LC-MSMS法	0.00001mg/L	2	0.00001mg/L
21	ヒドラジン	----	吸光光度法	0.02mg/L	2	0.01mg/L
22	1,2-ブタジエン	----	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
23	1,3-ブタジエン	----	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
24	フタル酸ジ（n-ブチル）	0.01mg/L	溶媒抽出-GC-MS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5mg/L	溶媒抽出-GC-MS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
26	ミクロキスチン-LR	0.0008mg/L（暫定）	固相抽出-LC-MSMS法	0.00008mg/L	2	0.00001mg/L
27	有機すず化合物	0.0006mg/L（暫定）（トリブチルスズオキシドの目標値）	LC-MSMS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
28	ブロモクロロ酢酸	----	LC-MSMS法	0.002mg/L	2	0.001mg/L
29	ブロモジクロロ酢酸	----	LC-MSMS法	0.002mg/L	2	0.001mg/L
30	ジブロモクロロ酢酸	----	LC-MSMS法	0.002mg/L	2	0.001mg/L
31	ブロモ酢酸	----	LC-MSMS法	0.002mg/L	2	0.001mg/L
32	ジブロモ酢酸	----	LC-MSMS法	0.002mg/L	2	0.001mg/L
33	トリブロモ酢酸	----	LC-MSMS法	0.002mg/L	2	0.001mg/L
34	トリクロロアセトニトリル	----	溶媒抽出-GC-MS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
35	ブロモクロロアセトニトリル	----	溶媒抽出-GC-MS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
36	ジブロモアセトニトリル	0.06mg/L	溶媒抽出-GC-MS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
37	アセトアルデヒド	----	誘導体化-HPLC法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
38	MX	0.001mg/L	LC-MSMS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
39	キシレン	0.4mg/L	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
40	過塩素酸	0.025mg/L	LC-MS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
41	N-ニトロソジメチルアミン（NDMA）	0.0001mg/L	固相抽出-LC-MSMS法	0.00001mg/L	2	0.00001mg/L
42	アニリン	0.02mg/L	LC-MSMS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
43	キノリン	0.0001mg/L	LC-MSMS法	0.00001mg/L	2	0.00001mg/L
44	1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02mg/L	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
45	ニトリロ三酢酸（NTA）	0.2mg/L	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
46	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	----	固相抽出-LC-MSMS法	0.000005mg/L	2	0.000001mg/L

（注）水質基準項目及び水質管理目標設定項目以外で、社会的関心が高い等、測定の必要性を認めた項目

表Ⅰ　水質検査結果の数値の取扱い（4）

◎　浄水処理対応困難物質（注1）

番号	項　　目	定量下限値	検　査　方　法	表　示　方　法	
				有効数字	キ　ザ　ミ
1	ヘキサメチレンテトラミン（HMT）	0.001mg/L	LC-MSMS法	2	0.001mg/L
2	1,1-ジメチルヒドラジン（DMH）	0.002mg/L	LC-MSMS法	2	0.001mg/L
3	N,N-ジメチルアニリン（DMAN）	0.00005mg/L	LC-MSMS法	2	0.00001mg/L
4	トリメチルアミン（TMA）	0.001mg/L	LC-MSMS法	2	0.001mg/L
5	テトラメチルエチレンジアミン（TMED）	0.001mg/L	LC-MSMS法	2	0.001mg/L
6	N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA）	0.002mg/L	LC-MSMS法	2	0.001mg/L
7	ジメチルアミノエタノール（DMAE）	0.001mg/L	LC-MSMS法	2	0.001mg/L
8	アセトンジカルボン酸	0.04mg/L	誘導体化-HPLC法	2	0.01mg/L
9	1,3-ジハイドロキシルベンゼン（レゾルシノール）	0.01mg/L	LC-MS法	2	0.01mg/L
10	1,3,5-トリヒドロキシベンゼン（フロログルシノール）	0.005mg/L	LC-MS法	2	0.001mg/L
11	アセチルアセトン	0.04mg/L	誘導体化-HPLC法	2	0.01mg/L
12	2'-アミノアセトフェノン	0.001mg/L	LC-MSMS法	2	0.001mg/L
13	3'-アミノアセトフェノン	0.001mg/L	LC-MSMS法	2	0.001mg/L
14	臭化物（臭化カリウム等）（注2）	0.005mg/L	IC（陰イオン）法	2	0.001mg/L

（注1）通常の浄水処理により水質基準及び水質管理目標設定項目に係る物質のうち人の健康の保護に関する項目に該当する物質を高い比率で生成することから、万一原水に流入した場合に通常の浄水処理では対応が困難な物質

（注2）臭化物イオンとして測定した値

表Ⅰ　水質検査結果の数値の取扱い（５）

◎　そ　の　他　の　項　目

番号	項　　目	定量下限値	検　査　方　法	表　示　方　法	
				有効数字	キ　ザ　ミ
1	水温	----	温度計	3	0.1℃
2	降水量	0.1mm	貯水型雨量計、転倒ます型雨量計	3	0.1mm
3	流量	0.01m^3/秒	流速計を用いた測定法	2	0.01m^3/秒
4	アンモニア態窒素	0.01mg/L	1-ナフトール法、IC（陽イオン）法	2	0.01mg/L
5	硝酸態窒素	0.01mg/L	IC（陰イオン）法	2	0.01mg/L
6	アルカリ度	0.5mg/L	滴定法	3	0.5mg/L
7	硫酸イオン	5mg/L	IC（陰イオン）法、比濁法	2	1mg/L
8	電気伝導率	----	電極法	3	0.1mS/m
9	酸度	0.5mg/L	滴定法	2	0.5mg/L
10	溶存酸素	0.1mg/L	ウインクラー法、隔膜電極法	3	0.1mg/L
11	酸素飽和百分率	----	溶存酸素から算出	3	1%
12	BOD	0.5mg/L	希釈法	2	0.1mg/L
13	リン酸イオン	0.01mg/L	モリブデン青抽出法、IC（陰イオン）法	2	0.01mg/L
14	溶性ケイ酸	2mg/L	モリブデン黄による吸光光度法、ICP発光分光分析法	2	1mg/L
15	UV260	0.001	吸光光度法	3	0.001
16	カルシウム硬度	0.5mg/L	IC（陽イオン）法	3	0.1mg/L
17	マグネシウム硬度	0.5mg/L	IC（陽イオン）法	3	0.1mg/L
18	放射能	----	ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法	1	0.1Bq/kg
19	総窒素	0.1mg/L	紫外線吸光光度法、酸化分解化学発光法	2	0.1mg/L
20	総リン	0.003mg/L	高圧加熱法	2	0.001mg/L
21	トリハロメタン生成能	0.001mg/L	PT-GC-MS法	2	0.001mg/L
22	大腸菌（MPN）	1.0MPN/100mL	特定酵素基質培地法、最確数法	2	0.1MPN/100mL
23	透明度	0.1m	透明度法	2	0.1m
24	嫌気性芽胞菌	1個/100mL	ハンドフォード改良寒天培地法	2	1個/100mL
25	クリプトスポリジウム	原水 1個/10L	蛍光抗体染色-顕微鏡観察	2	1個/10L
26	ジアルジア	原水 1個/10L	蛍光抗体染色-顕微鏡観察	2	1個/10L
27	生物（注１）	原水 1個/mL、浄水 1個/100mL	顕微鏡観察	3	原水 1個/mL、浄水 1個/100mL
28	生物（集計値）（注1）	原水 1個/mL、浄水 1個/100mL	顕微鏡観察	----	原水 1個/mL、浄水 1個/100mL
29	トリクロラミン	0.02mg/L	吸光光度法	2	0.01mg/L
30	カリウム	0.2mg/L	IC（陽イオン）法	2	0.1mg/L
31	クロロフィルa合計量	0.1mg/m^2	資料参照	----	0.1mg/m^2
32	ネットプランクトン沈殿量	0.1mL/m^2	（注2）	----	0.1mL/m^2
33	オルトリン酸態リン	0.003mg/L	モリブデン青による吸光光度法	2	0.001mg/L
34	有機態窒素	0.01mg/L	（注3）	2	0.01mg/L
35	ホルムアルデヒド生成能	0.02mg/L	吸光光度法	2	0.01mg/L
36	ウイルス	----	定量PCR法	2	----

（注1）原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

（注2）プランクトンネットNXX13を15m垂直曳（びき）して得た濃縮試料に固定液を添加し、24時間の間に沈殿した物質の体積を1m^2当たりに換算した値

（注3）総窒素からアンモニア態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素を減じて算出

表Ⅰ　水質検査結果の数値の取扱い（６）

◎　農　薬　類　測　定　項　目

番号	項　　目	目　標　値	検　査　方　法	定量下限値	表　示　方　法	
					有効数字	キ　ザ　ミ
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05mg/L	PT-GC-MS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
2	2,4-D（2,4-PA）	0.02mg/L	固相抽出-LC-MSMS法 固相抽出-LC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
3	MCPA	0.005mg/L	LC-MSMS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
4	アシュラム	0.9mg/L	LC-MSMS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
5	アセフェート	0.006mg/L	LC-MSMS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
6	アトラジン	0.01mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
7	アラクロール	0.03mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
8	イソキサチオン	0.005mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.00002mg/L	2	0.00001mg/L
9	イソプロチオラン（IPT）	0.3mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
10	イプフェンカルバゾン	0.002mg/L	LC-MSMS法	0.00002mg/L	2	0.00001mg/L
11	イプロベンホス（IBP）	0.09mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
12	イミノクタジン	0.006mg/L	LC-MSMS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
13	エスプロカルブ	0.03mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
14	オキサジクロメホン	0.02mg/L	LC-MSMS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
15	オキシン銅（有機銅）	0.03mg/L	LC-MSMS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
16	オリサストロビン	0.1mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
17	カズサホス	0.0006mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.00002mg/L	2	0.00001mg/L
18	カフェンストロール	0.008mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
19	カルバリル（NAC）	0.02mg/L	LC-MSMS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
20	キノクラミン（ACN）	0.005mg/L	LC-MSMS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
21	キャプタン	0.3mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
22	クミルロン	0.03mg/L	LC-MSMS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
23	グリホサート	2mg/L	LC-MSMS法	0.01mg/L	2	0.01mg/L
24	グルホシネート	0.02mg/L	LC-MSMS法	0.005mg/L	2	0.001mg/L
25	クロメプロップ	0.02mg/L	LC-MSMS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
26	クロルピリホス	0.003mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.00002mg/L	2	0.00001mg/L
27	クロロタロニル（TPN）	0.05mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
28	シアナジン	0.001mg/L	LC-MSMS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
29	シアノホス（CYAP）	0.003mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.00002mg/L	2	0.00001mg/L
30	ジウロン（DCMU）	0.02mg/L	LC-MSMS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
31	ジクロベニル（DBN）	0.03mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
32	ジクロルボス（DDVP）	0.008mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.00001mg/L	2	0.00001mg/L
33	ジクワット	0.01mg/L	LC-MSMS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
34	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/L	SPME-GC-MS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
35	シハロホップブチル	0.006mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
36	シマジン（CAT）	0.003mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.00001mg/L	2	0.00001mg/L
37	ジメタメトリン	0.02mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
38	シメトリン	0.03mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
39	ダイアジノン	0.003mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
40	ダイムロン	0.8mg/L	LC-MSMS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
41	ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC	0.01mg/L	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
42	チウラム	0.02mg/L	固相抽出-LC-MS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
43	チオジカルブ	0.08mg/L	LC-MSMS法	0.0005mg/L	2	0.0001mg/L
44	チオファネートメチル	0.3mg/L	LC-MSMS法	0.001mg/L	2	0.001mg/L
45	チオベンカルブ	0.02mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
46	テフリルトリオン	0.002mg/L	LC-MSMS法	0.00002mg/L	2	0.00001mg/L
47	トリクロピル	0.006mg/L	固相抽出-LC-MSMS法 固相抽出-LC-MS法	0.00002mg/L	2	0.00001mg/L
48	トリクロルホン（DEP）	0.005mg/L	LC-MSMS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L

表Ⅰ　水質検査結果の数値の取扱い（7）

◎ 農 薬 類 測 定 項 目

番号	項　　目	目　標　値	検 査 方 法	定量下限値	表　示　方　法	
					有効数字	キ ザ ミ
49	トリフルラリン	0.06mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
50	ナプロパミド	0.03mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
51	パラコート	0.01mg/L	LC-MSMS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
52	ピラクロニル	0.01mg/L	LC-MSMS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
53	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02mg/L	LC-MSMS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
54	ピリブチカルブ	0.02mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
55	ピロキロン	0.05mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
56	フィプロニル	0.0005mg/L	固相抽出-LC-MSMS法 LC-MSMS法	0.000005mg/L	2	0.000001mg/L
57	フェニトロチオン（MEP）	0.01mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.00002mg/L	2	0.00001mg/L
58	フェノブカルブ（BPMC）	0.03mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
59	フェントエート（PAP）	0.007mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.00002mg/L	2	0.00001mg/L
60	フェントラザミド	0.01mg/L	LC-MSMS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
61	ブタクロール	0.03mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
62	ブタミホス	0.02mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
63	ブプロフェジン	0.02mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.00002mg/L	2	0.00001mg/L
64	プレチラクロール	0.05mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
65	プロチオホス	0.007mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
66	プロピザミド	0.05mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
67	プロベナゾール	0.03mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
68	ブロモブチド	0.1mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
69	ベノミル	0.02mg/L	LC-MSMS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
70	ベンゾフェナップ	0.005mg/L	LC-MSMS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
71	ベンタゾン	0.2mg/L	固相抽出-LC-MSMS法 LC-MSMS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
72	ペンディメタリン	0.3mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
73	ベンフラカルブ	0.02mg/L	LC-MSMS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
74	ベンフレセート	0.07mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
75	ホスチアゼート	0.005mg/L	LC-MSMS法	0.00002mg/L	2	0.00001mg/L
76	マラチオン（マラソン）	0.7mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
77	メコプロップ（MCPP）	0.05mg/L	LC-MSMS法 固相抽出-LC-MS法	0.00005mg/L	2	0.00001mg/L
78	メソミル	0.03mg/L	LC-MSMS法	0.00002mg/L	2	0.00001mg/L
79	メチダチオン（DMTP）	0.004mg/L	固相抽出-GC-MS法 LC-MSMS法	0.0001mg/L	2	0.0001mg/L
80	メフェナセット	0.02mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.0002mg/L	2	0.0001mg/L
81	モリネート	0.005mg/L	固相抽出-GC-MS法	0.00001mg/L	2	0.00001mg/L

検査方法の名称略記法

誘導結合プラズマ-質量分析法	ICP-MS法
イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	IC-PC吸光光度法
イオンクロマトグラフ法	IC法
パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	PT-GC-MS法
液体クロマトグラフ-質量分析法	LC-MS法
液体クロマトグラフ-タンデム型質量分析法	LC-MSMS法
ガスクロマトグラフ-質量分析法	GC-MS法
高速液体クロマトグラフ法	HPLC法
誘導結合プラズマ発光分光分析法	ICP発光分光分析法
ジエチル-p-フェニレンジアミン法	DPD法
固相マイクロ抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	SPME-GC-MS法

第２　　水質管理のあらまし

水道事業は都民生活と首都東京の都市活動を支える重要なライフラインであり、当局は安全でおいしい高品質の水を安定的に供給できるよう常に水質管理に万全を期している。

近年、よりおいしい水の供給へのお客さまニーズが高まっている。この期待に応えるべく、きめ細かな水質管理、浄水処理の徹底や水質に関する調査・実験を実施するとともに、利根川水系において高度浄水処理 100%を達成するなど、より安全でおいしい水の供給に努めている。

また、「TOKYO 高度品質プログラム（東京都版水安全計画）」を策定し、「ISO 9001」に準じた高度な品質管理、「水安全計画」によるリスクアセスメント、「ISO/IEC 17025」による高度な水質検査を一体で運用することで、更なる水質管理の向上を図っている。

一方、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の問題や利根川水系におけるホルムアルデヒドによる水質事故、多摩川上流における高濃度のかび臭原因物質の検出など、水源水質をめぐる状況は、複雑化・多様化する傾向にある。有機フッ素化合物の PFOS 及び PFOA が令和２年度に新たに水質管理目標設定項目に、同じく PFHxS が令和３年度に新たに要検討項目に追加されるなど、水道水質に関する状況は変化してきている。

さらに、地球規模の気候変動が、貯水池や河川水などの水温上昇による水中生物の異常繁殖や局地的な豪雨などの発生による急激な原水水質の悪化（濁度上昇等）をもたらす可能性があり、浄水処理への影響が懸念されている。

こうした課題に迅速かつ的確に対応するとともに、水道水の水質や安全性などの情報を分かりやすく発信していくことで、お客さまの水道水質に対する御理解を一層深めながら、安全でおいしい水道水を供給していく。

当局が実施している主な水質管理のあらましは、次のとおりである。

１　水道水源の水質管理

当局の水道水源は、利根川、荒川、江戸川、多摩川、相模川等、関東地方のほぼ全域に及んでいる。当局では、これら水源の水質動向を把握し、浄水処理の適正化、貯水池等の富栄養化防止対策、水源水質保全に対する要望等に役立てている。

また、水質異常の早期発見及び水質汚染事故発生時の迅速かつ適切な対応を図るため、次のような施策を実施している。

(1) 水源河川等の調査地点における、おおむね月１回の定期的な水質検査

(2) 小河内貯水池のダム前定点及び放流水について週１回、流入５河川について月１

回の定期的な水質調査

(3) 村山上貯水池、村山下貯水池及び山口貯水池について、週１回の定期的な水質調査

(4) 水源地域における工場、事業場の排水等に関する情報収集と汚濁防止への協力要請

(5) 水質試験車等による水源水質の巡回監視

(6) 関係機関との情報連絡網による水質事故時等の緊急連絡と関係機関と連携した調査活動の実施

(7) 良好な水道水源の保持を目的とした、水道水源林の適正な管理と小河内貯水池上流及び周辺の町村との協定締結

(8) 近隣水道事業体と水質に関する情報の共有（会議の実施など）

２　浄水場の水質管理

浄水場では、浄水処理工程を総合的に把握して適正かつ円滑な浄水処理を行い、水道水の安全確保に努めている。浄水場における水質管理の内容は、次のとおりである。

(1) 魚を用いた毒物検知水槽による原水及び浄水の常時監視

(2) 水質計器による浄水処理の常時監視及び水質試験による処理状況のきめ細かなチェック

(3) 原水、浄水及び工程水の毎日の水質試験並びにより詳細な定期試験

(4) 浄水薬品の品質管理

(5) その他水質管理に関する調査検討

３　給水栓の水質管理

給水栓における水道水の安全性を確認するために、配水系統ごとに測定点を定め、自動水質計器で残留塩素等の水質データをリアルタイムで把握するとともに、定期的に詳細な検査を実施している。

残留塩素については、浄水場と連携し、毎日検査の結果を浄水場等の塩素注入率に反映させ、可能な限り低減化に努めている。

さらに、水質に関するお客さまからの問合せ及び給水栓水質事故については、支所と水質センターとが一体となって原因調査及び問題解決に当たっている。

4　新たな水質問題に対する取組

水源の水質汚濁が複雑・多様化している現状から、水質管理の一層の強化を図るため、最新の分析技術の習得や水処理技術の開発に努めるとともに、各種の調査実験に取り組んでいる。

(1) 浄水場等に設置した実験フィールドで最先端技術を取り入れた水処理技術の研究、開発

(2) 水道水源河川等における浄水処理障害生物に関する調査

(3) 水源水質事故における対応能力向上の取組

(4) 残留塩素の適正管理

5　多摩地区における水質管理体制

多摩地区の 26 統合市町域についての水質管理は、多摩水道改革推進本部が行っている。

多摩地区の水質管理は、大別すると次のとおりである。

(1) 浄水施設の水質管理

水源は、表流水、伏流水及び地下水と多岐にわたっており、広い地域に多数の小規模浄水施設がある。浄水施設では、水源の特性を考慮しながら塩素消毒のみ、除鉄・除マンガン処理、曝気(ばっき)処理、緩速ろ過、急速ろ過及び膜ろ過と様々な浄水処理方式を採用している。これら、各浄水施設の原水と浄水について定期的に詳細な水質検査を実施している。

(2) 給水栓の水質管理

給水栓水については、配水系統ごとに自動水質計器を設置し、毎日検査として残留塩素等の水質データをリアルタイムで把握するとともに、残留塩素の低減化にも努めている。

さらに、定期的に採水を行い、詳細な水質検査を実施している。

(3) 水質異常時における臨時検査

水源から給水栓までに水質異常があった場合、多摩水道改革推進本部は関係部署と連携し、原因調査及び問題解決に当たっている。

(4) お客さまからの依頼水質検査

お客さまからの水質に関する問合せや水質検査依頼については、各サービスステ

ーション等と一体となり対応を行っている。

６　放射能対応

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災によって福島第一原子力発電所事故が発生し、東京都の水道水からも放射性物質が検出された。放射性物質は、浄水については平成 23 年５月以降、原水については平成 23 年８月以降、不検出が続いているが、当局では、令和６年度も引き続き放射性物質の検査を行っている。

なお、本年度における放射性物質の測定の詳細については、「第６　その他の試験」に記載した。

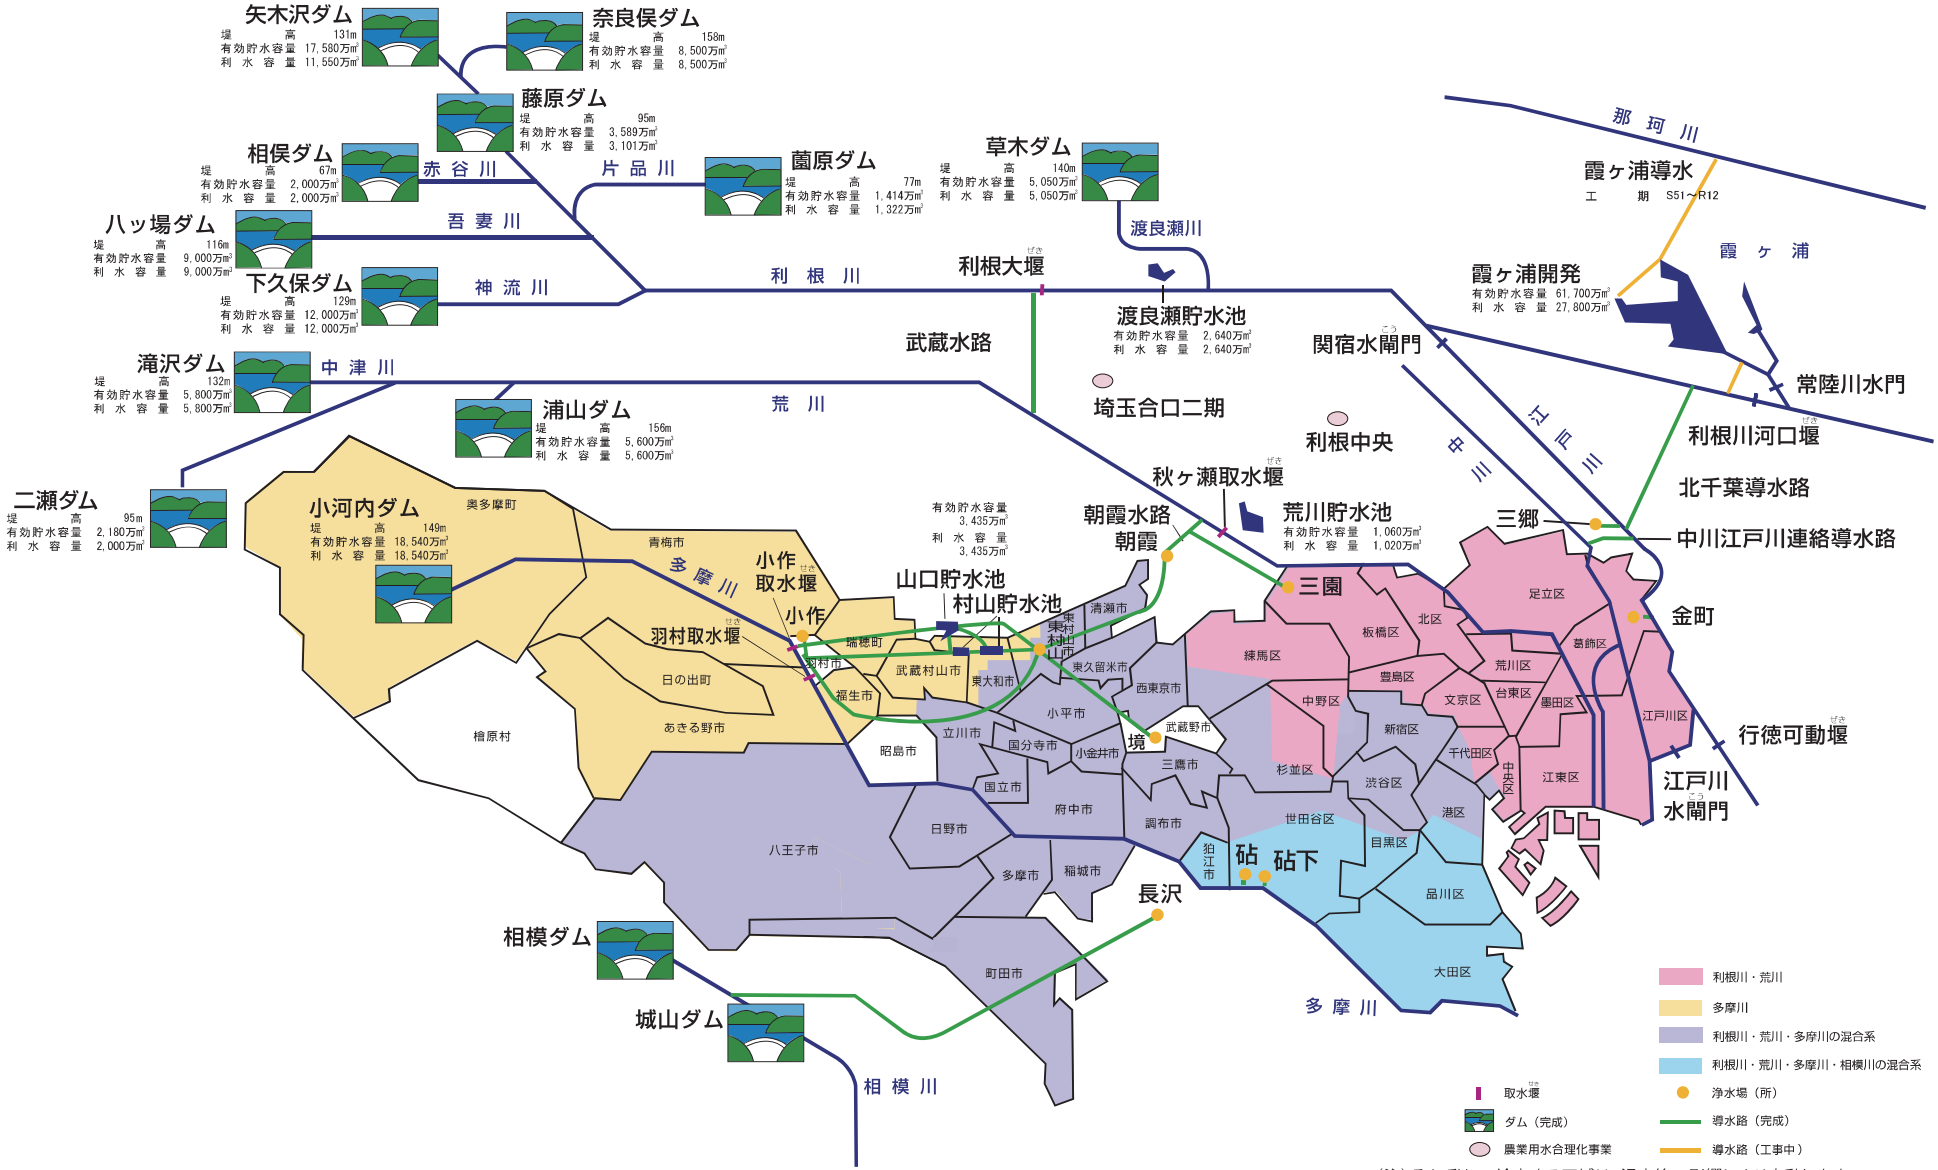

（注）それぞれの給水する区域は、渇水等の影響により変動します。

図Ⅱ．1　水道水源と水系別給水区域概要図

（令和７年３月末現在）

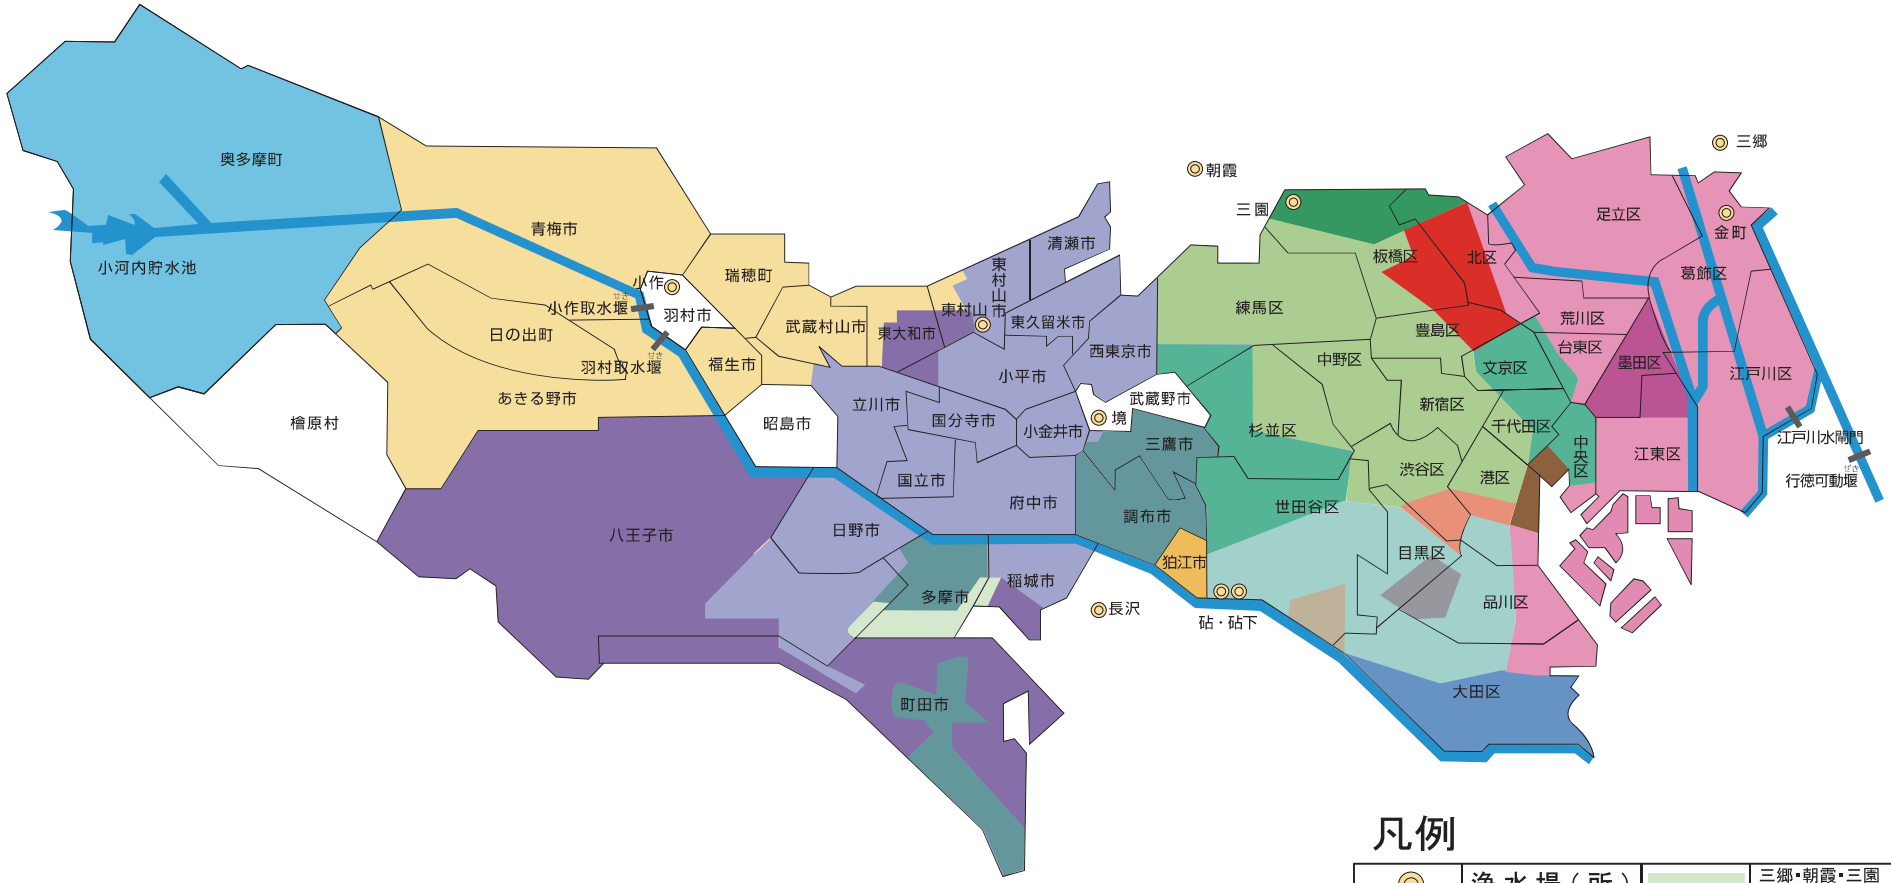

凡例

◎	浄水場（所）		三郷・朝霞・三園 東村山・小作系
	金町系		三郷・朝霞・三園 砧・長沢系
	金町・三郷系		三郷・朝霞・三園 境・砧・長沢系
	金町・三郷・朝霞・三園系		朝霞・三園系
	金町・三郷・朝霞 三園・東村山系		三園系
	金町・三郷・朝霞 三園・東村山・境系		東村山系
	金町・三郷・朝霞 三園・境・砧・長沢系		東村山・小作系
	金町・三郷・朝霞 三園・砧・長沢系		東村山・長沢系
	金町・三郷・三園・境系		小作系
	三郷・朝霞・三園 東村山系		奥多摩系

※それぞれの給水する区域は、工事に伴う運用状況等により変動します。

（令和7年3月末現在）

図Ⅱ．2　給水区域と配水系統図

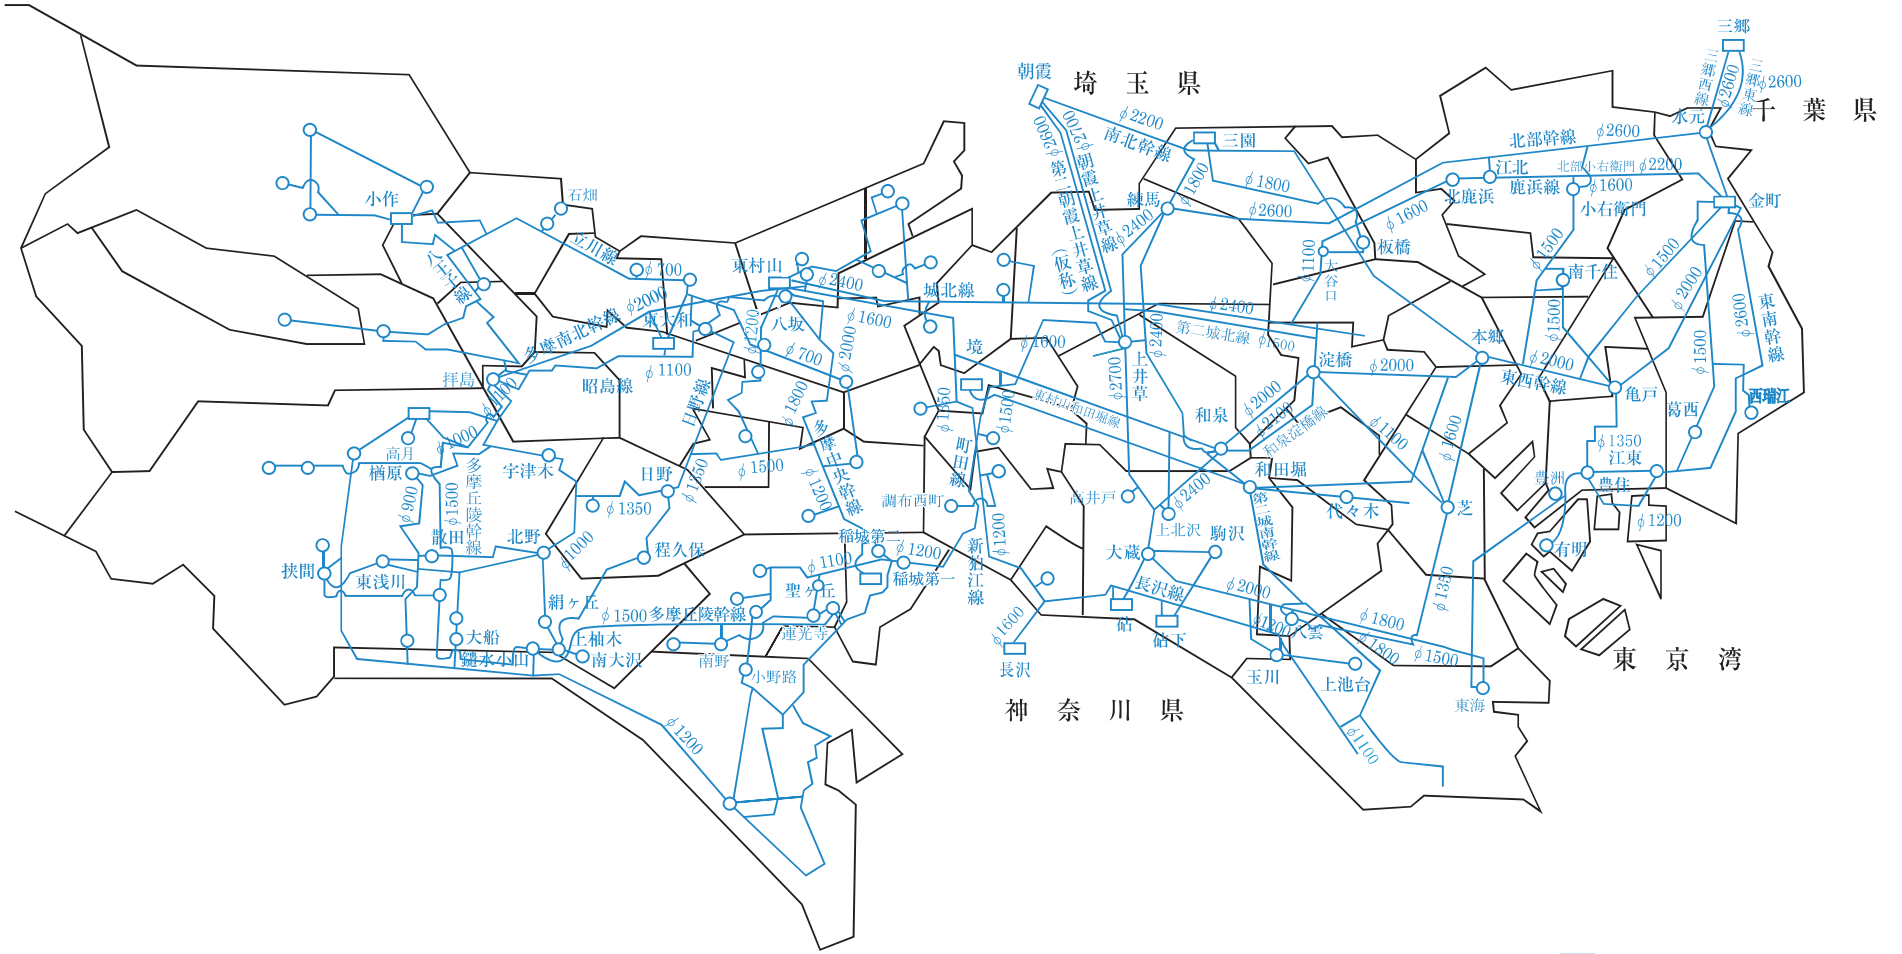

図Ⅱ．３　主要送配水幹線図

第３　水源の水質

1　水源水質調査

(1)　水源水質調査の概要

当局では、関東地方ほぼ全域に及ぶ水源河川に調査地点を設け、おおむね月１回の定期的な調査を実施している。本年度は、利根川上流・荒川水系、利根川下流・江戸川水系、多摩川水系及び相模川水系の 28 地点について調査を実施した。

本調査及び後述する支川調査、小河内貯水池及び村山・山口貯水池の調査結果は、水源水質の汚濁動向を的確に把握するとともに、浄水処理の適正維持、湖沼・貯水池の富栄養化対策、水源水質保全の要望等に活用されている。

表Ⅲ.１(1)及び図Ⅲ.１(1)に、本年度における調査地点等を示す。

表Ⅲ.１(1)　本年度水源水質調査

水　　系	調査地点	調査頻度	備　　考
利根川上流	２地点	12回/年	利根大堰から上流側
荒　　川	６地点	12回/年	秋ヶ瀬取水堰から上流側（入間川を含む。）
利根川下流	１地点	12回/年	利根大堰から下流側（渡良瀬川を含む。）
江　戸　川	７地点	12回/年	金町取水塔から上流側（４月から９月までは中川を含む。）
多　摩　川	６地点	12回/年	多摩水道橋から上流側（秋川を含む。）
相　模　川	６地点	12回/年	桂川（桂川橋）から津久井湖（名手橋又は城山ダム）

（注）相模湖大橋は、３段階の深度別に採水する場合があるため、「３地点」とカウントした

図Ⅲ．１(1)　水源水質調査地点全体図

(2) 水源水質調査結果

水系別の主な調査地点における TOC、アンモニア態窒素、ジェオスミン及び 2-MIB の各濃度について過去 10 年間のグラフを示す。

また、相模川水系は湖沼の富栄養化の指標となるリン酸イオン濃度も併せて示す。

ア 利根川上流・荒川水系

利根川上流・荒川水系の調査地点は、利根川上流である刀水橋、武蔵水路分水点である利根大堰、荒川の武蔵水路合流点より上流の久下橋、武蔵水路合流後の御成橋、荒川中流の上江橋（荒川及び支川入間川）、羽根倉橋、朝霞浄水場及び三園浄水場の取水点である秋ヶ瀬取水堰の８地点である。

上江橋（入間川）は利根川・荒川本川に比べ、年間を通じて TOC や塩化物イオン、アンモニア態窒素等の値が高い傾向にあり、特に冬期に高い値を示した。これは主に上流域における排水の影響によるものと考えられた。

かび臭原因物質について、ジェオスミンは、久下橋と御成橋を除く各地点で検出された。ジェオスミンの年間最高値は３月に上江橋（荒川）、９月と１月から３月に上江橋（入間川）で検出された４ ng/L（0.000004 mg/L）であった。一方、2-MIB は各地点で断続的に検出された。2-MIB の年間最高値は３月に久下橋で検出された 24 ng/L（0.000024 mg/L）であった。

その他水質項目はおおむね平年並みであった。

主要地点の水質経年変化を図Ⅲ.１(2)アに、本年度の結果を表Ⅲ.１(2)アに示す。

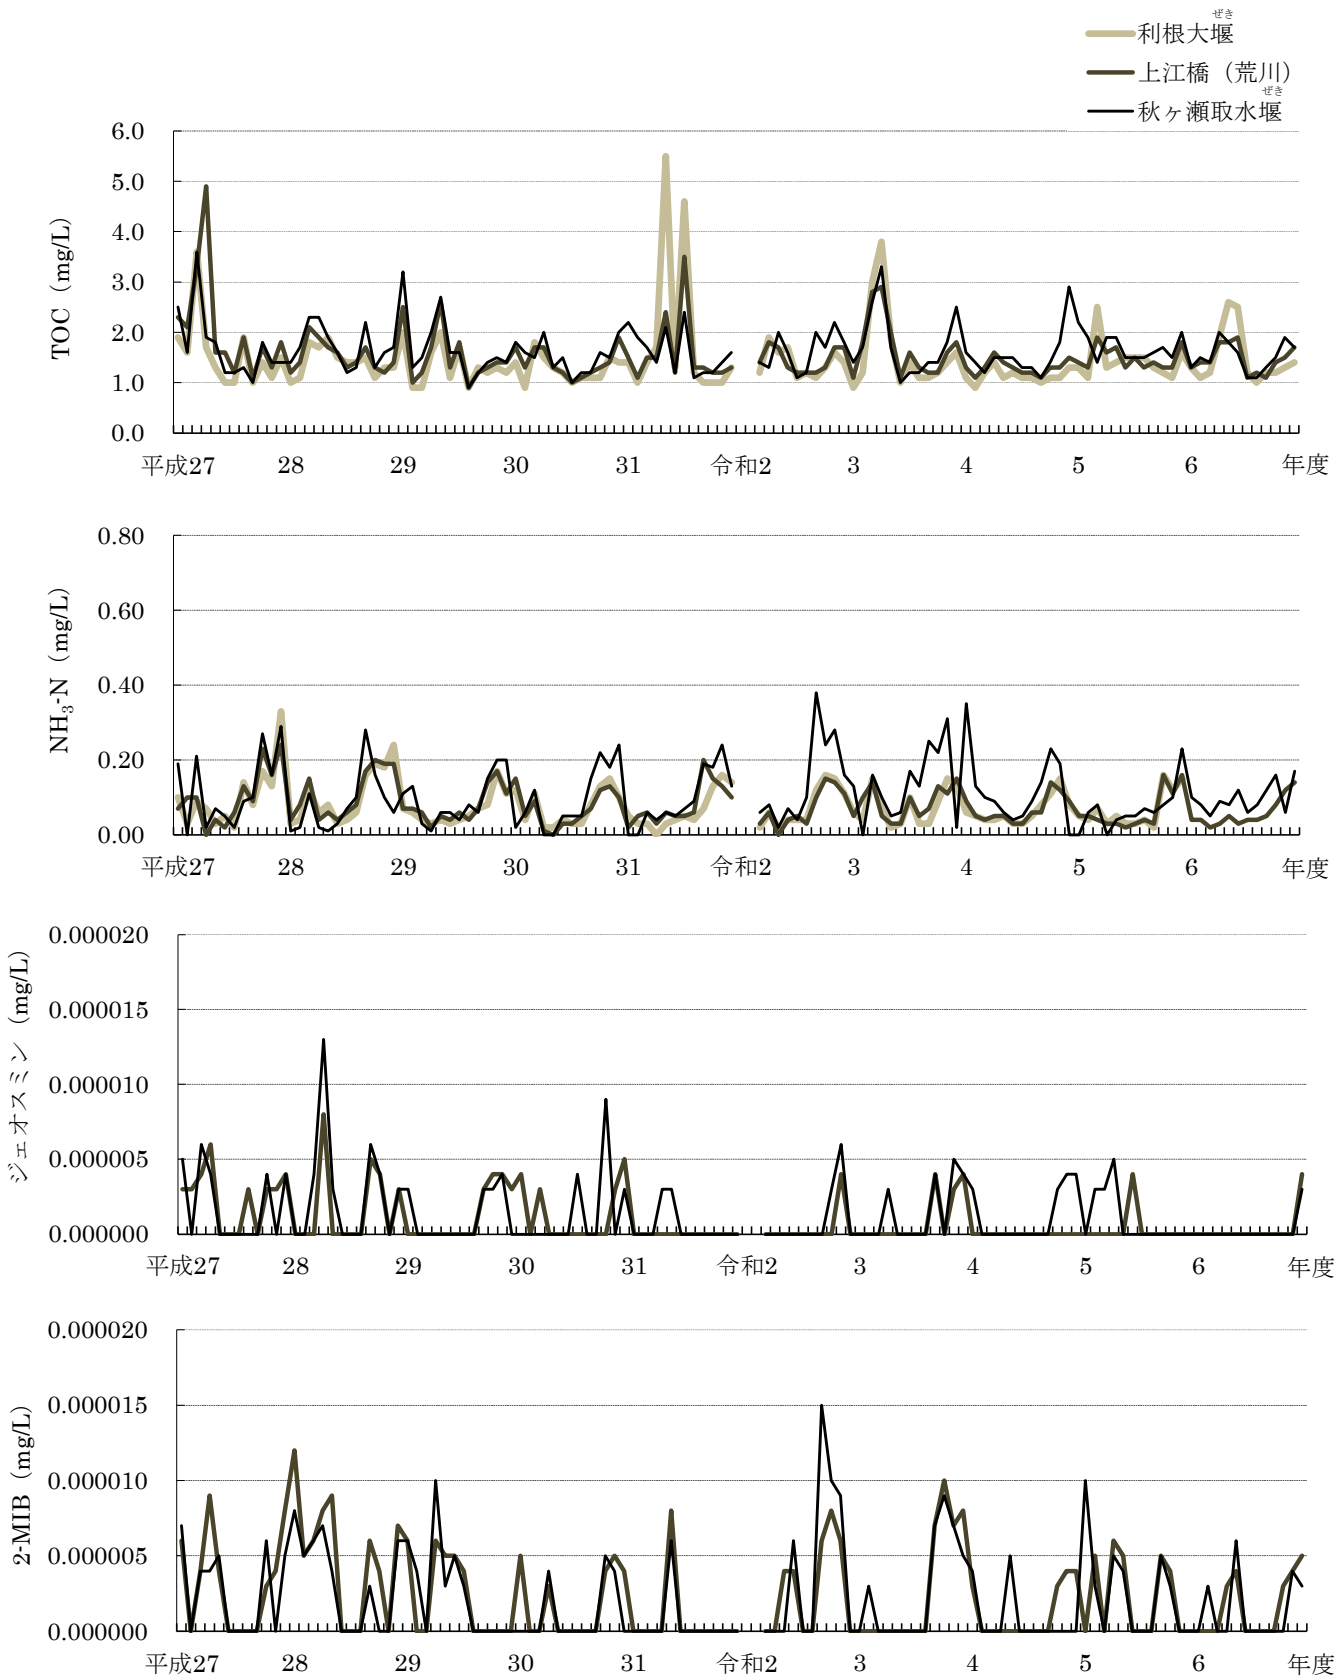

図Ⅲ.１(2)ア　利根川上流・荒川水系　主要地点水質変化

表Ⅲ. 1(2)ア 利根川上流･荒川水系 水質調査結果①

利根川上流・荒川水系　　令和６年度

河川名	利根川				利根川				荒川			
地点名	刀水橋				利根大堰				久下橋			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	26.2	5.0	14.9	12	27.0	5.0	16.0	12	29.0	6.9	16.9	12
濁度	22	1.9	6.9	12	24	1.5	6.4	12	9.6	0.9	4.0	12
色度	10	2	5	12	10	3	5	12	6	2	5	12
pH値	8.1	7.4	7.7	12	8.0	7.5	7.7	12	8.8	7.8	8.2	12
電気伝導率	24.5	13.1	19.6	12	25.7	13.8	20.3	12	25.5	16.2	19.9	12
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	4.6	1.0	1.7	12	2.6	1.0	1.5	12	2.2	0.9	1.3	12
総窒素												
アンモニア態窒素	0.13	<0.01	0.04	12	0.13	0.02	0.05	12	0.06	<0.01	<0.01	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.0	0.99	1.7	12	3.0	1.0	1.7	12	1.6	0.72	1.2	12
亜硝酸態窒素	0.042	0.011	0.025	12	0.039	0.014	0.026	12	0.038	0.006	0.016	12
硝酸態窒素	3.0	0.97	1.7	12	3.0	1.0	1.7	12	1.6	0.71	1.2	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
塩化物イオン	20.1	9.0	14.3	12	20.5	9.6	14.9	12	10.1	3.4	5.8	12
臭化物（臭化カリウム等）	0.057	0.024	0.038	12	0.057	0.024	0.040	12	0.028	0.009	0.020	12
溶存酸素												
酸素飽和百分率												
総リン												
リン酸イオン												
UV260					0.246	0.115	0.152	4				
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
クロロホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ジブロモクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ブロモジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	0.0002	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
キシレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物					0.003	0.001	0.002	12				
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	12								
過塩素酸	0.0030	<0.0005	0.0013	12	0.0030	<0.0005	0.0013	12	0.0009	<0.0005	<0.0005	12
ホルムアルデヒド生成能	<0.02	<0.02	<0.02	12								
ジェオスミン	0.000003	<0.000003	<0.000003	12					<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000003	<0.000003	12					0.000024	<0.000003	0.000006	12
臭気種類				12				12				12
臭気種類（塩素添加）				12				12				12
生物総数												
珪藻類												
緑藻類												
藍藻類												
その他の藻類												
その他生物												
流量	350	110	173	12	210	42	93	12				

表Ⅲ．1(2)ア　利根川上流･荒川水系　水質調査結果②

利根川上流・荒川水系　　令和６年度

河川名	荒川				荒川				入間川			
地点名	御成橋				上江橋（荒川）				上江橋（入間川）			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	28.3	6.2	16.8	12	28.1	5.2	17.2	12	30.2	6.7	18.8	12
濁度	24	2.6	7.0	12	15	1.8	5.8	12	70	3.1	11	12
色度	9	2	5	12	9	5	6	12	16	5	8	12
pH値	8.8	7.7	8.0	12	8.0	7.6	7.7	12	8.2	7.4	7.7	12
電気伝導率	25.0	16.0	20.5	12	25.7	16.3	21.4	12	37.9	15.7	27.3	12
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	2.3	1.1	1.4	12	1.9	1.1	1.5	12	4.4	1.0	2.2	12
総窒素												
アンモニア態窒素	0.08	<0.01	0.02	12	0.14	0.02	0.06	12	1.0	0.03	0.40	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4	1.0	1.5	12	2.4	1.1	1.6	12	4.1	1.7	2.7	12
亜硝酸態窒素	0.037	0.009	0.021	12	0.040	0.011	0.023	12	0.15	0.031	0.091	12
硝酸態窒素	2.4	1.0	1.5	12	2.4	1.1	1.6	12	3.9	1.7	2.6	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
塩化物イオン	18.2	5.9	12.2	12	19.6	7.2	13.2	12	36.7	4.3	18.6	12
臭化物（臭化カリウム等）	0.052	0.021	0.034	12	0.055	0.027	0.038	12	0.099	0.020	0.065	12
溶存酸素												
酸素飽和百分率												
総リン												
リン酸イオン												
UV260					0.244	0.133	0.172	4	0.265	0.168	0.221	4
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
クロロホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ジブロモクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ブロモジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	0.0001	<0.0001	<0.0001	12	0.0003	<0.0001	<0.0001	12
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
キシレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物					0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12
塩素酸												
過塩素酸	0.0025	<0.0005	0.0011	12	0.0024	<0.0005	0.0010	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
ホルムアルデヒド生成能												
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	0.000004	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	0.000005	<0.000003	<0.000003	12	0.000003	<0.000003	<0.000003	12
臭気種類				12				12				12
臭気種類（塩素添加）				12				12				12
生物総数												
珪藻類												
緑藻類												
藍藻類												
その他の藻類												
その他生物												
流量												

表Ⅲ．1(2)ア　利根川上流･荒川水系　水質調査結果③

利根川上流・荒川水系　　令和６年度

河川名	荒川				荒川							
地点名	羽根倉橋				秋ヶ瀬取水堰							
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	30.7	5.6	18.0	12	29.7	6.5	17.7	12				
濁度	11	2.8	5.1	12	6.3	2.8	4.7	12				
色度	10	5	6	12	10	4	6	12				
pH値	7.9	7.6	7.8	12	8.0	7.5	7.7	12				
電気伝導率	26.1	18.3	22.5	12	26.2	18.7	22.9	12				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	2.0	1.1	1.5	12	2.0	1.1	1.5	12				
総窒素												
アンモニア態窒素	0.20	0.01	0.10	12	0.17	0.05	0.10	12				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4	1.3	1.8	12	2.4	1.3	1.8	12				
亜硝酸態窒素	0.060	0.019	0.035	12	0.059	0.021	0.035	12				
硝酸態窒素	2.4	1.3	1.8	12	2.4	1.3	1.8	12				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12				
塩化物イオン	20.9	9.2	14.3	12	20.9	10.3	14.3	12				
臭化物（臭化カリウム等）	0.068	0.031	0.045	12	0.067	0.030	0.045	12				
溶存酸素												
酸素飽和百分率												
総リン												
リン酸イオン												
UV260					0.210	0.133	0.170	4				
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
クロロホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
ジブロモクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
ブロモジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12				
キシレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
ニッケル及びその化合物												
塩素酸												
過塩素酸	0.0019	<0.0005	0.0010	12	0.0019	<0.0005	0.0010	12				
ホルムアルデヒド生成能												
ジェオスミン	0.000003	<0.000003	<0.000003	12	0.000003	<0.000003	<0.000003	12				
2-メチルイソボルネオール	0.000006	<0.000003	<0.000003	12	0.000006	<0.000003	<0.000003	12				
臭気種類				12				12				
臭気種類（塩素添加）				12				12				
生物総数					4,479	666	2,354	12				
珪藻類					4,319	314	1,523	12				
緑藻類					568	20	142	12				
藍藻類					47	<1	12	12				
その他の藻類					1,584	72	581	12				
その他生物					248	28	96	12				
流量												

イ　利根川下流・江戸川水系

利根川下流・江戸川水系の調査地点は、渡良瀬川の三国橋、江戸川の関宿橋、野田橋、流山橋、三郷取水庭、上葛飾橋、金町取水塔及び中川の中川取水口の８地点である。中川取水口の調査は中川江戸川導水ポンプの稼働する時期に合わせ、４月から９月までの期間で行った。

関宿橋と野田橋の流量については国土交通省から提供された値を使用した。

中川取水口を除く各地点において、塩化物イオン、アンモニア態窒素は冬期に高い値を示す傾向があった。

かび臭原因物質について、ジェオスミンは、野田橋と流山橋を除く各地点で検出された。ジェオスミンの年間最高値は８月に中川取水口で検出された７ ng/L（0.000007 mg/L）であった。一方、2-MIB は各地点で断続的に検出された。2-MIB の年間最高値は８月に中川取水口で検出された 14 ng/L（0.000014 mg/L）であった。

その他の水質項目はおおむね平年並みであった。

主要地点の水質経年変化を図Ⅲ.１(2)イに、本年度の結果を表Ⅲ.１(2)イに示す。

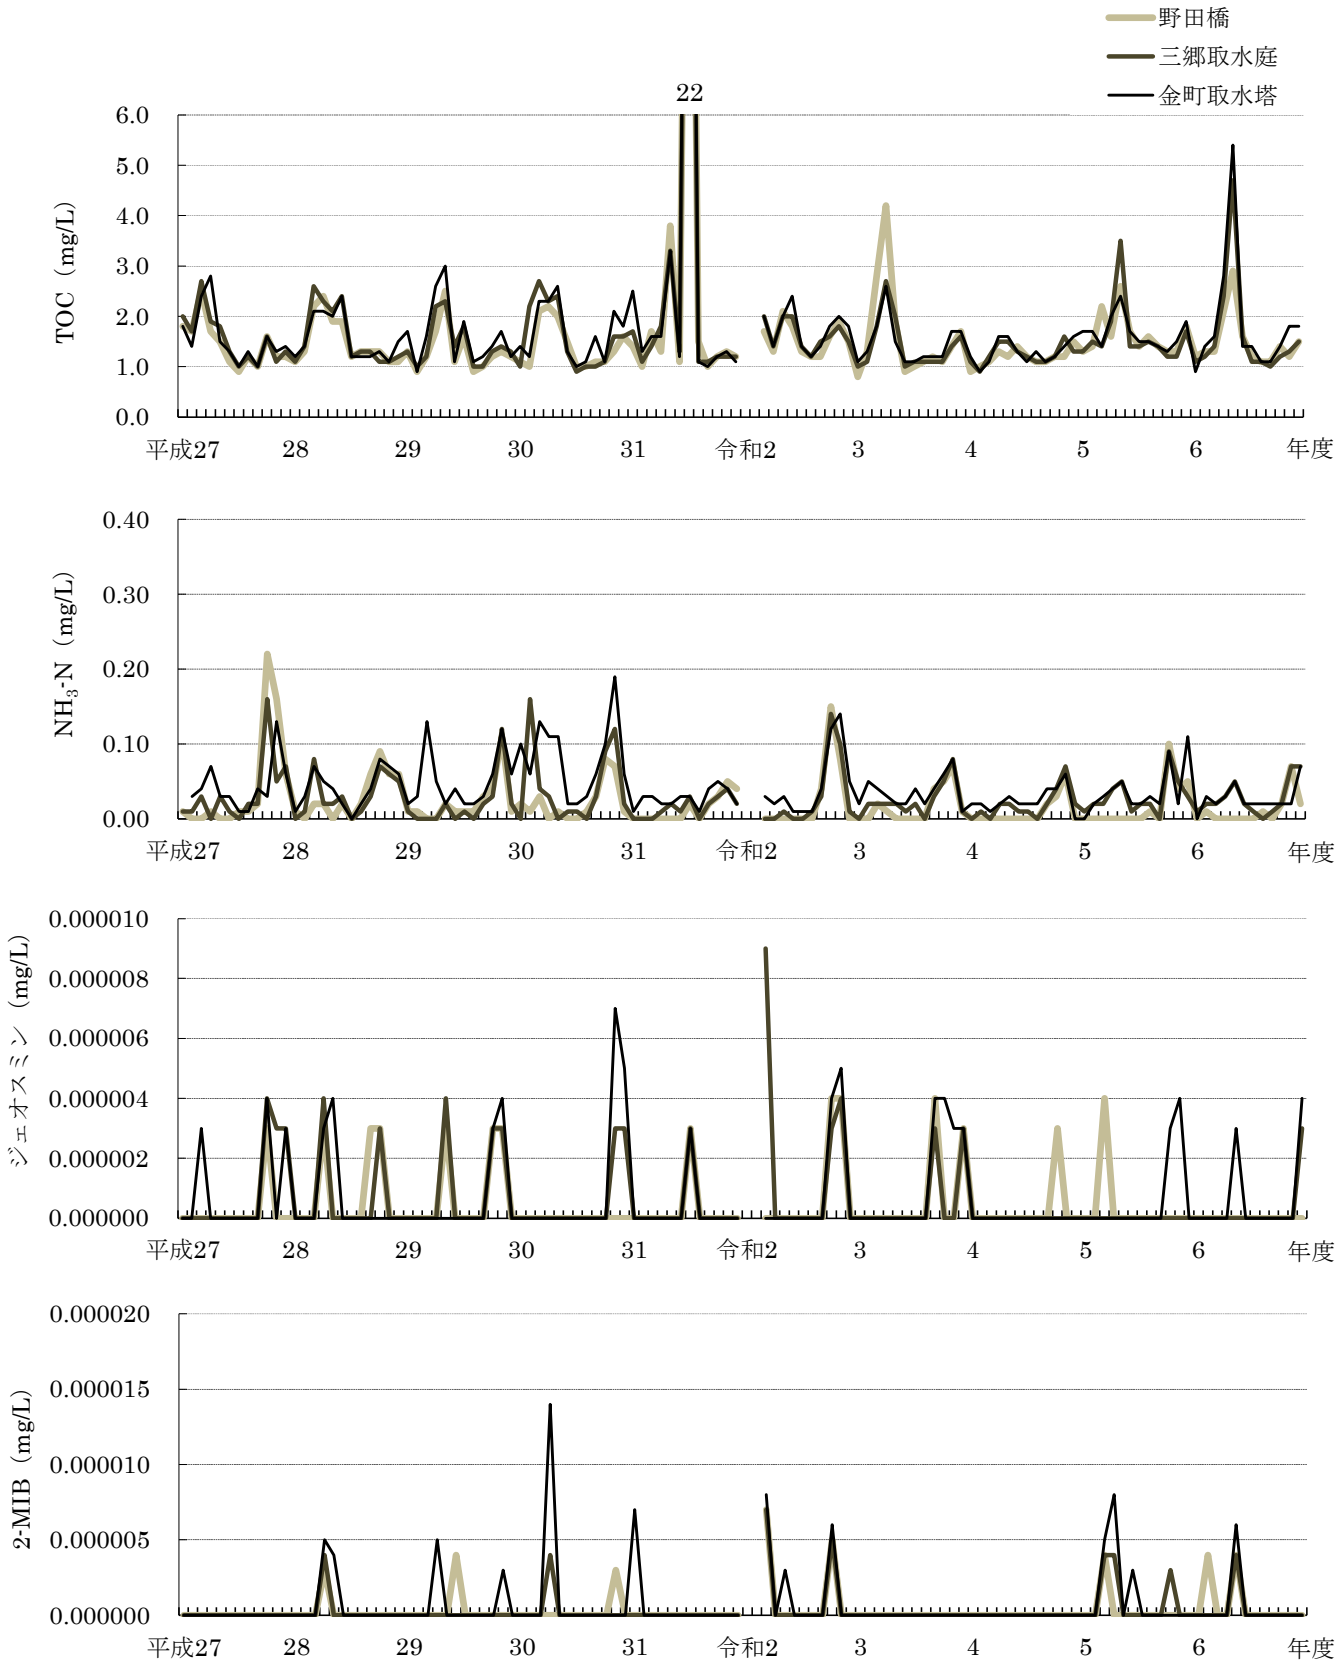

図Ⅲ.１(2)イ　利根川下流・江戸川水系　主要地点水質変化

表Ⅲ．1(2)イ 利根川下流･江戸川水系 水質調査結果①

利根川下流・江戸川水系　　令和６年度

河川名	渡良瀬川				江戸川				江戸川			
地点名	三国橋				関宿橋				野田橋			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	26.0	5.5	17.3	12	28.7	4.0	16.6	12	28.6	5.8	17.6	12
濁度	32	2.8	8.9	12	42	2.9	11	12	54	2.6	10	12
色度	12	2	6	12	9	4	6	12	9	4	5	12
pH値	7.7	7.2	7.5	12	7.9	7.4	7.6	12	8.0	7.4	7.6	12
電気伝導率	30.2	11.2	20.6	12	26.5	13.9	21.0	12	26.3	14.8	21.0	12
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.1	0.8	1.8	12	2.6	1.1	1.6	12	2.9	1.1	1.5	12
総窒素												
アンモニア態窒素	0.96	0.07	0.28	12	0.10	<0.01	0.02	12	0.07	<0.01	0.01	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.8	1.0	1.9	12	3.0	1.1	1.9	12	2.9	1.1	1.9	12
亜硝酸態窒素	0.12	0.009	0.046	12	0.031	0.006	0.016	12	0.026	0.005	0.012	12
硝酸態窒素	2.7	1.0	1.9	12	3.0	1.1	1.9	12	2.9	1.1	1.9	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
塩化物イオン	25.5	4.8	12.2	12	23.5	9.3	16.0	12	23.1	8.8	15.9	12
臭化物（臭化カリウム等）	0.073	0.029	0.046	12	0.058	0.026	0.041	12	0.059	0.029	0.042	12
溶存酸素												
酸素飽和百分率												
総リン												
リン酸イオン												
UV260	0.250	0.123	0.183	4					0.281	0.117	0.166	4
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
トリクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
クロロホルム	0.0002	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ジブロモクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ブロモジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
キシレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物	0.003	<0.001	0.001	12					0.002	0.001	0.002	12
塩素酸					<0.02	<0.02	<0.02	12				
過塩素酸	0.0012	<0.0005	<0.0005	12	0.0028	<0.0005	0.0013	12	0.0026	<0.0005	0.0012	12
ホルムアルデヒド生成能					<0.02	<0.02	<0.02	12				
ジェオスミン	0.000005	<0.000003	<0.000003	12					<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	0.000005	<0.000003	<0.000003	12					0.000004	<0.000003	<0.000003	12
臭気種類				12				12				12
臭気種類（塩素添加）				12				12				12
生物総数	4,008	191	1,118	12								
珪藻類	3,816	56	805	12								
緑藻類	220	16	65	12								
藍藻類	40	<1	7	12								
その他の藻類	856	72	181	12								
その他生物	328	4	60	12								
流量					240	33	74	12	240	33	75	12

表Ⅲ．1(2)イ 利根川下流･江戸川水系 水質調査結果②

利根川下流・江戸川水系　　令和６年度

河川名	江戸川				江戸川				江戸川			
地点名	流山橋				三郷取水庭				上葛飾橋			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	29.4	4.2	17.4	12	29.2	4.6	17.4	12	28.7	6.2	17.5	12
濁度	62	2.1	11	12	77	2.2	12	12	54	2.3	9.2	12
色度	7	4	5	12	10	4	5	12	11	4	6	12
pH値	7.8	7.2	7.6	12	7.8	7.2	7.6	12	7.9	7.4	7.7	12
電気伝導率	25.2	14.3	20.4	12	25.0	14.3	20.3	12	25.9	14.5	21.3	12
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.3	1.0	1.6	12	4.7	1.0	1.6	12	3.4	1.0	1.6	12
総窒素												
アンモニア態窒素	0.09	<0.01	0.02	12	0.07	<0.01	0.03	12	0.10	<0.01	0.02	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.9	1.1	1.9	12	2.9	1.1	1.9	12	2.9	1.1	1.9	12
亜硝酸態窒素	0.024	0.004	0.012	12	0.023	0.004	0.011	12	0.035	0.005	0.014	12
硝酸態窒素	2.9	1.1	1.9	12	2.9	1.1	1.9	12	2.9	1.1	1.9	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
塩化物イオン	22.2	8.0	15.6	12	22.4	7.5	15.5	12	25.6	7.8	16.4	12
臭化物（臭化カリウム等）	0.057	0.029	0.041	12	0.057	0.028	0.041	12	0.060	0.029	0.044	12
溶存酸素												
酸素飽和百分率												
総リン												
リン酸イオン												
UV260					0.414	0.114	0.199	4				
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
クロロホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ジブロモクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ブロモジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
キシレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物												
塩素酸												
過塩素酸	0.0026	<0.0005	0.0013	12	0.0025	<0.0005	0.0012	12	0.0022	0.0006	0.0012	12
ホルムアルデヒド生成能												
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	0.000003	<0.000003	<0.000003	12	0.000004	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	0.000005	<0.000003	<0.000003	12
臭気種類				12				12				12
臭気種類（塩素添加）				12				12				12
生物総数					4,006	272	1,299	12				
珪藻類					2,418	134	1,010	12				
緑藻類					156	12	52	12				
藍藻類					39	<1	7	12				
その他の藻類					1,224	52	185	12				
その他生物					208	8	44	12				
流量												

表Ⅲ．1(2)イ 利根川下流･江戸川水系 水質調査結果③

利根川下流・江戸川水系　　令和６年度

河川名	江戸川				中川							
地点名	金町取水搭				中川取水口							
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	27.2	6.2	17.4	12	30.8	20.1	25.4	6				
濁度	120	2.4	16	12	12	6.0	9.3	6				
色度	9	3	5	12	12	8	10	6				
pH値	8.0	7.3	7.6	12	8.0	7.2	7.4	6				
電気伝導率	26.7	14.6	21.6	12	35.0	23.2	27.6	6				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	5.4	0.9	1.8	12	3.3	2.7	2.9	6				
総窒素												
アンモニア態窒素	0.07	<0.01	0.03	12	0.29	0.04	0.11	6				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.8	1.1	1.9	12	1.8	1.1	1.4	6				
亜硝酸態窒素	0.037	0.005	0.015	12	0.068	0.029	0.040	6				
硝酸態窒素	2.8	1.1	1.9	12	1.8	1.1	1.4	6				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	6				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6				
塩化物イオン	25.2	8.1	16.5	12	32.3	17.4	21.8	6				
臭化物（臭化カリウム等）	0.058	0.028	0.044	12	0.10	0.053	0.073	6				
溶存酸素												
酸素飽和百分率												
総リン												
リン酸イオン												
UV260	0.416	0.125	0.211	4								
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
クロロホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
ジブロモクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
ブロモジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6				
キシレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6				
ニッケル及びその化合物												
塩素酸												
過塩素酸	0.0025	<0.0005	0.0011	12	0.0014	<0.0005	0.0006	6				
ホルムアルデヒド生成能												
ジェオスミン	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	0.000007	<0.000003	<0.000003	6				
2-メチルイソボルネオール	0.000006	<0.000003	<0.000003	12	0.000014	<0.000003	0.000004	6				
臭気種類				12				6				
臭気種類（塩素添加）				12				6				
生物総数	16,541	475	3,573	12								
珪藻類	10,953	236	2,715	12								
緑藻類	472	12	108	12								
藍藻類	20	<1	5	12								
その他の藻類	5,024	40	682	12								
その他生物	228	4	63	12								
流量												

ウ　多摩川水系

多摩川水系の調査地点は、小河内貯水池水褥池、多摩川上流の楓橋、小作浄水場の取水地点であり、東村山浄水場及び境浄水場の取水地点である村山・山口貯水池へ引き入れを行っている羽村取水堰、東村山浄水場で取水している拝島取水口、砧浄水場及び砧下浄水所の取水地点上流である多摩水道橋及び支川秋川の高月堰の６地点である。

多摩水道橋では TOC、アンモニア態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素等の濃度が他の地点と比較して高い傾向にあった。この傾向は主に排水の影響によるものと考えられた。

かび臭原因物質について、ジェオスミンは多摩水道橋では季節に関係なく検出され、その他の地点では一年を通じて検出されなかった。ジェオスミンの年間最高値は９月に多摩水道橋で検出された 12 ng/L（0.000012 mg/L）であった。一方、2-MIB は上流の羽村取水堰から下流の多摩水道橋までの各地点で検出され、年間最高値は８月に高月堰で検出された 16 ng/L（0.000016 mg/L）であった。

その他の水質項目はおおむね平年並みであった。

主要地点の水質経年変化を図Ⅲ.１(2)ウに、本年度の結果を表Ⅲ.１(2)ウに示す。

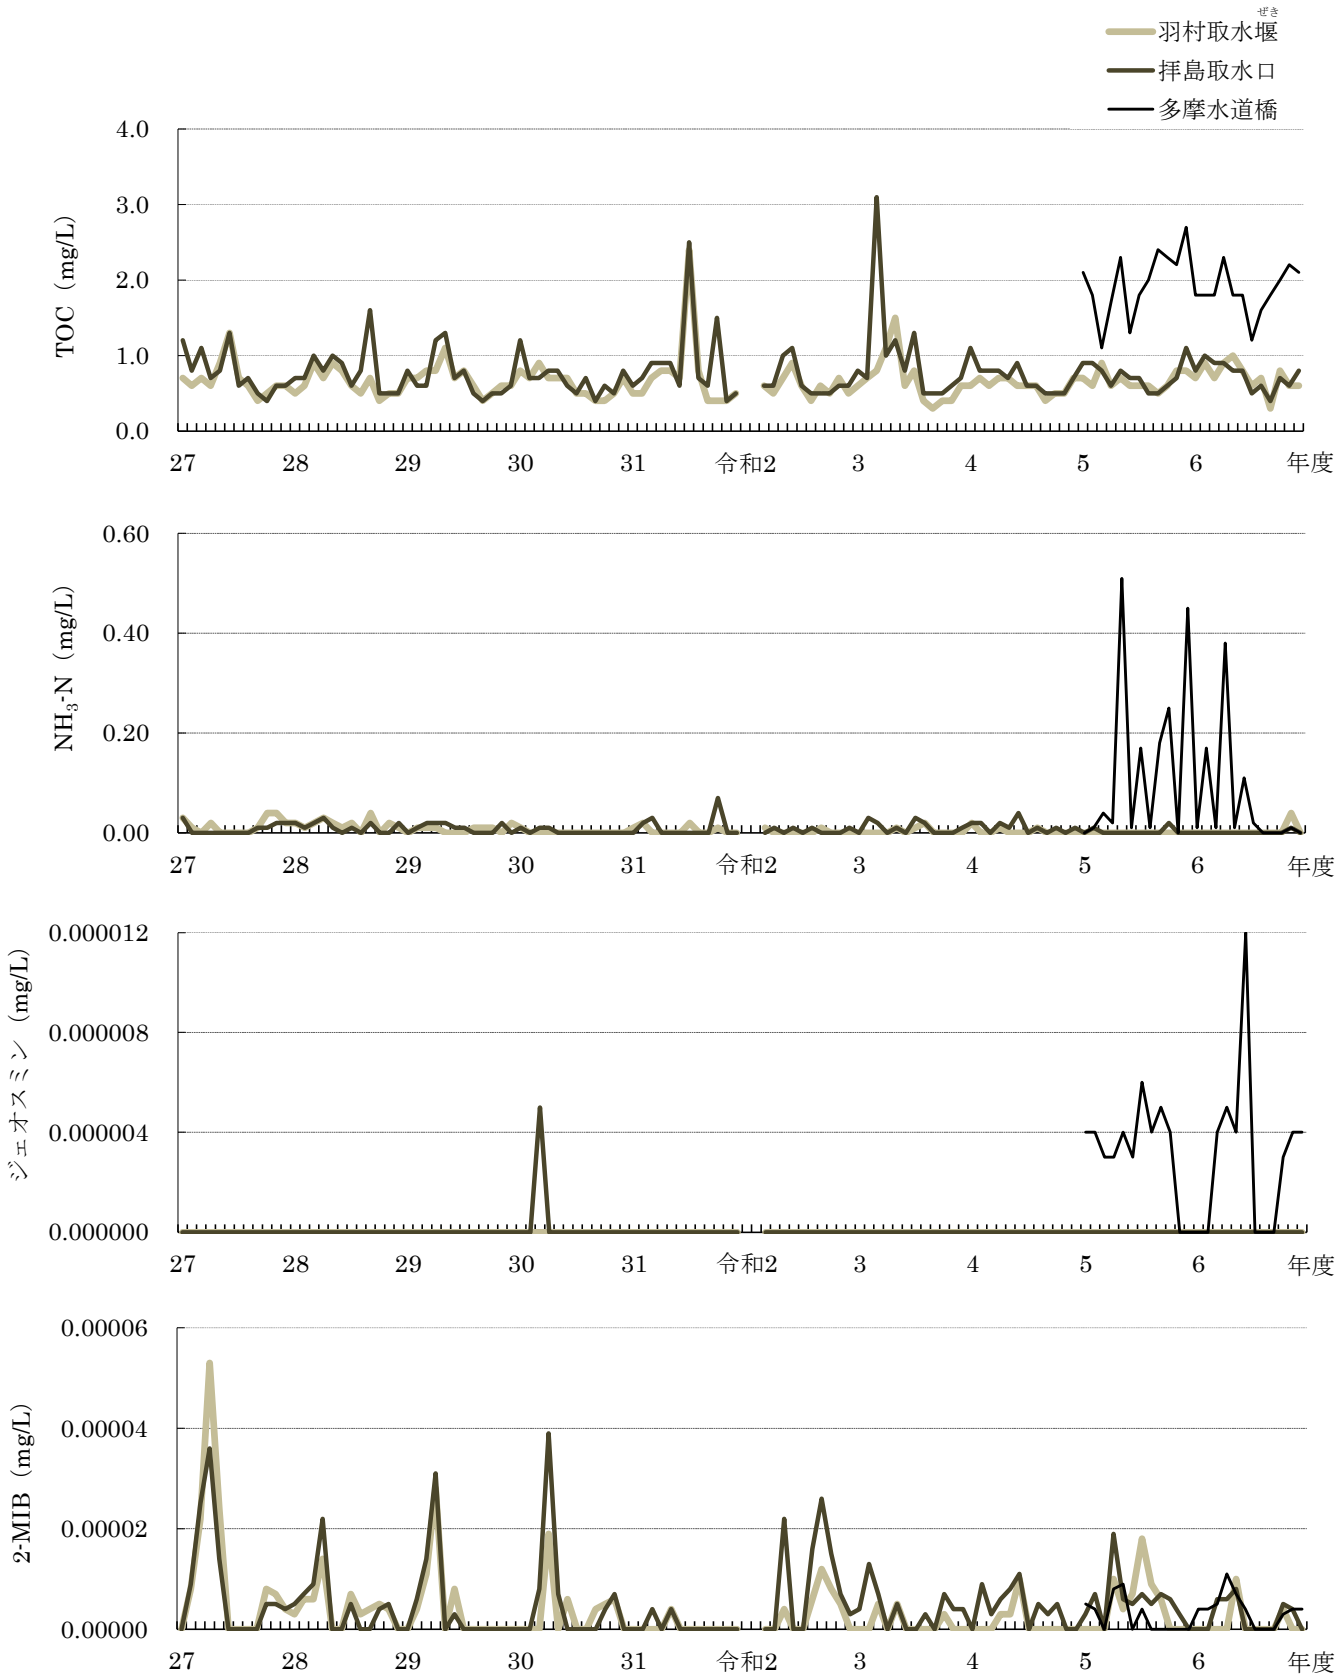

図Ⅲ.１(2)ウ　多摩川水系　主要地点水質変化

表Ⅲ．1(2)ウ 多摩川水系 水質調査結果①

多摩川水系　　令和６年度

河川名	多摩川				多摩川				多摩川			
地点名	小河内水褥池				楓橋				羽村取水堰			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	19.4	6.5	13.0	12	20.8	5.8	14.0	12	23.0	6.0	15.2	12
濁度	4.2	0.4	1.6	12	6.9	0.8	1.9	12	3.8	0.3	1.5	12
色度	5	2	3	12	4	1	3	12	5	2	3	12
pH値	7.6	7.0	7.3	12	8.2	7.5	7.8	12	8.2	7.8	8.1	12
電気伝導率	8.2	6.3	7.4	12	10.7	8.6	9.6	12	11.6	9.4	10.6	12
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.2	0.5	0.9	12	1.1	0.5	0.8	12	1.0	0.3	0.7	12
総窒素	0.7	0.5	0.6	12								
アンモニア態窒素	0.09	<0.01	0.01	12	0.06	<0.01	<0.01	12	0.04	<0.01	<0.01	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	0.36	0.47	12	0.65	0.39	0.54	12	0.69	0.42	0.56	12
亜硝酸態窒素	0.004	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12
硝酸態窒素	0.60	0.36	0.47	12	0.65	0.39	0.54	12	0.69	0.42	0.56	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
塩化物イオン	1.4	0.8	1.1	12	1.3	1.0	1.1	12	1.3	1.0	1.2	12
臭化物（臭化カリウム等）	0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
溶存酸素												
酸素飽和百分率												
総リン	0.010	<0.003	0.004	12								
リン酸イオン	<0.01	<0.01	<0.01	12					0.02	<0.01	0.01	12
UV260									0.109	0.075	0.090	4
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
クロロホルム												
ジブロモクロロメタン												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）												
1,1-ジクロロエチレン												
1,3-ジクロロプロペン（D-D）												
キシレン												
ニッケル及びその化合物												
塩素酸												
過塩素酸												
ホルムアルデヒド生成能												
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	0.000010	<0.000003	<0.000003	12
臭気種類				12				12				12
臭気種類（塩素添加）				12				12				12
生物総数	64,276	8	7,447	12					26,128	36	2,615	12
珪藻類	4,640	<1	452	12					1,136	20	160	12
緑藻類	108	<1	19	12					28	<1	10	12
藍藻類	64,200	<1	6,732	12					25,900	<1	2,361	12
その他の藻類	1,404	<1	235	12					376	4	77	12
その他生物	24	<1	9	12					16	<1	6	12
流量	21	4.0	8.1	12	18	5.7	11	11	22	7.0	10	12

（注）楓橋の流量は、降雨による河川流量増で調査不可の月があったため、1回欠測。

表Ⅲ．1(2)ウ　多摩川水系　水質調査結果②

多摩川水系　　令和６年度

河川名	秋川				多摩川				多摩川			
地点名	高月堰				拝島取水口				多摩水道橋			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	29.0	6.0	16.7	12	25.0	5.6	16.7	12	28.1	10.0	19.0	12
濁度	1.2	0.4	0.9	12	28	0.3	3.6	12	3.1	1.1	2.0	12
色度	4	2	3	12	5	2	3	12	10	5	7	12
pH値	8.2	7.8	8.0	12	8.9	7.8	8.3	12	7.9	7.3	7.7	12
電気伝導率	14.8	12.5	13.4	12	15.7	11.2	13.4	12	35.6	24.2	28.9	12
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.3	0.6	12	1.0	0.4	0.7	12	2.3	1.2	1.9	12
総窒素												
アンモニア態窒素	0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12	0.38	<0.01	0.06	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.61	0.79	12	0.91	0.49	0.75	12	5.0	2.8	3.8	12
亜硝酸態窒素	0.003	<0.001	0.002	12	0.004	<0.001	0.002	12	0.088	0.012	0.030	12
硝酸態窒素	1.0	0.61	0.79	12	0.91	0.49	0.75	12	5.0	2.8	3.8	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12	0.05	<0.02	<0.02	12
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
塩化物イオン	6.5	2.6	3.6	12	2.9	1.4	2.2	12	37.3	17.0	25.8	12
臭化物（臭化カリウム等）	0.035	0.007	0.013	12	0.012	<0.005	0.008	12	0.13	0.045	0.084	12
溶存酸素												
酸素飽和百分率												
総リン												
リン酸イオン												
UV260					0.101	0.062	0.082	4	0.220	0.159	0.184	4
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
クロロホルム												
ジブロモクロロメタン												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）												
1,1-ジクロロエチレン												
1,3-ジクロロプロペン（D-D）												
キシレン												
ニッケル及びその化合物												
塩素酸												
過塩素酸												
ホルムアルデヒド生成能												
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	0.000012	<0.000003	0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	0.000016	<0.000003	<0.000003	12	0.000008	<0.000003	<0.000003	12	0.000011	<0.000003	0.000004	12
臭気種類				12				12				12
臭気種類（塩素添加）				12				12				12
生物総数												
珪藻類												
緑藻類												
藍藻類												
その他の藻類												
その他生物												
流量	6.4	1.2	3.0	10	1.1	0.26	0.52	12				

(注)高月堰(ぜき)の流量は、降雨による河川流量増で調査不可の月があったため、2回欠測。

エ　相模川水系

相模川水系の調査地点は、桂川橋、相模湖、弁天橋及び名手橋の４地点である。相模湖は３段階の深度別調査（表層、10m、底層）を実施した。

相模湖では藻類の増殖を抑制するため、湖内でエアレーション装置が稼働することがあり、本年は４月から８月及び 10 月に稼働していた。

かび臭原因物質について、ジェオスミンは各地点で検出された。年間最高値は、８月に相模湖表層で検出された 61 ng/L（0.000061 mg/L）であった。2-MIB は、桂川橋、相模湖表層及び名手橋で検出された。年間最高値は、７月に相模湖表層で検出された６ ng/L（0.000006 mg/L）であった。

その他の水質項目はおおむね平年並みであった。

主要地点の水質経年変化を図Ⅲ.１(2)エに、本年度の結果を表Ⅲ.１(2)エに示す。

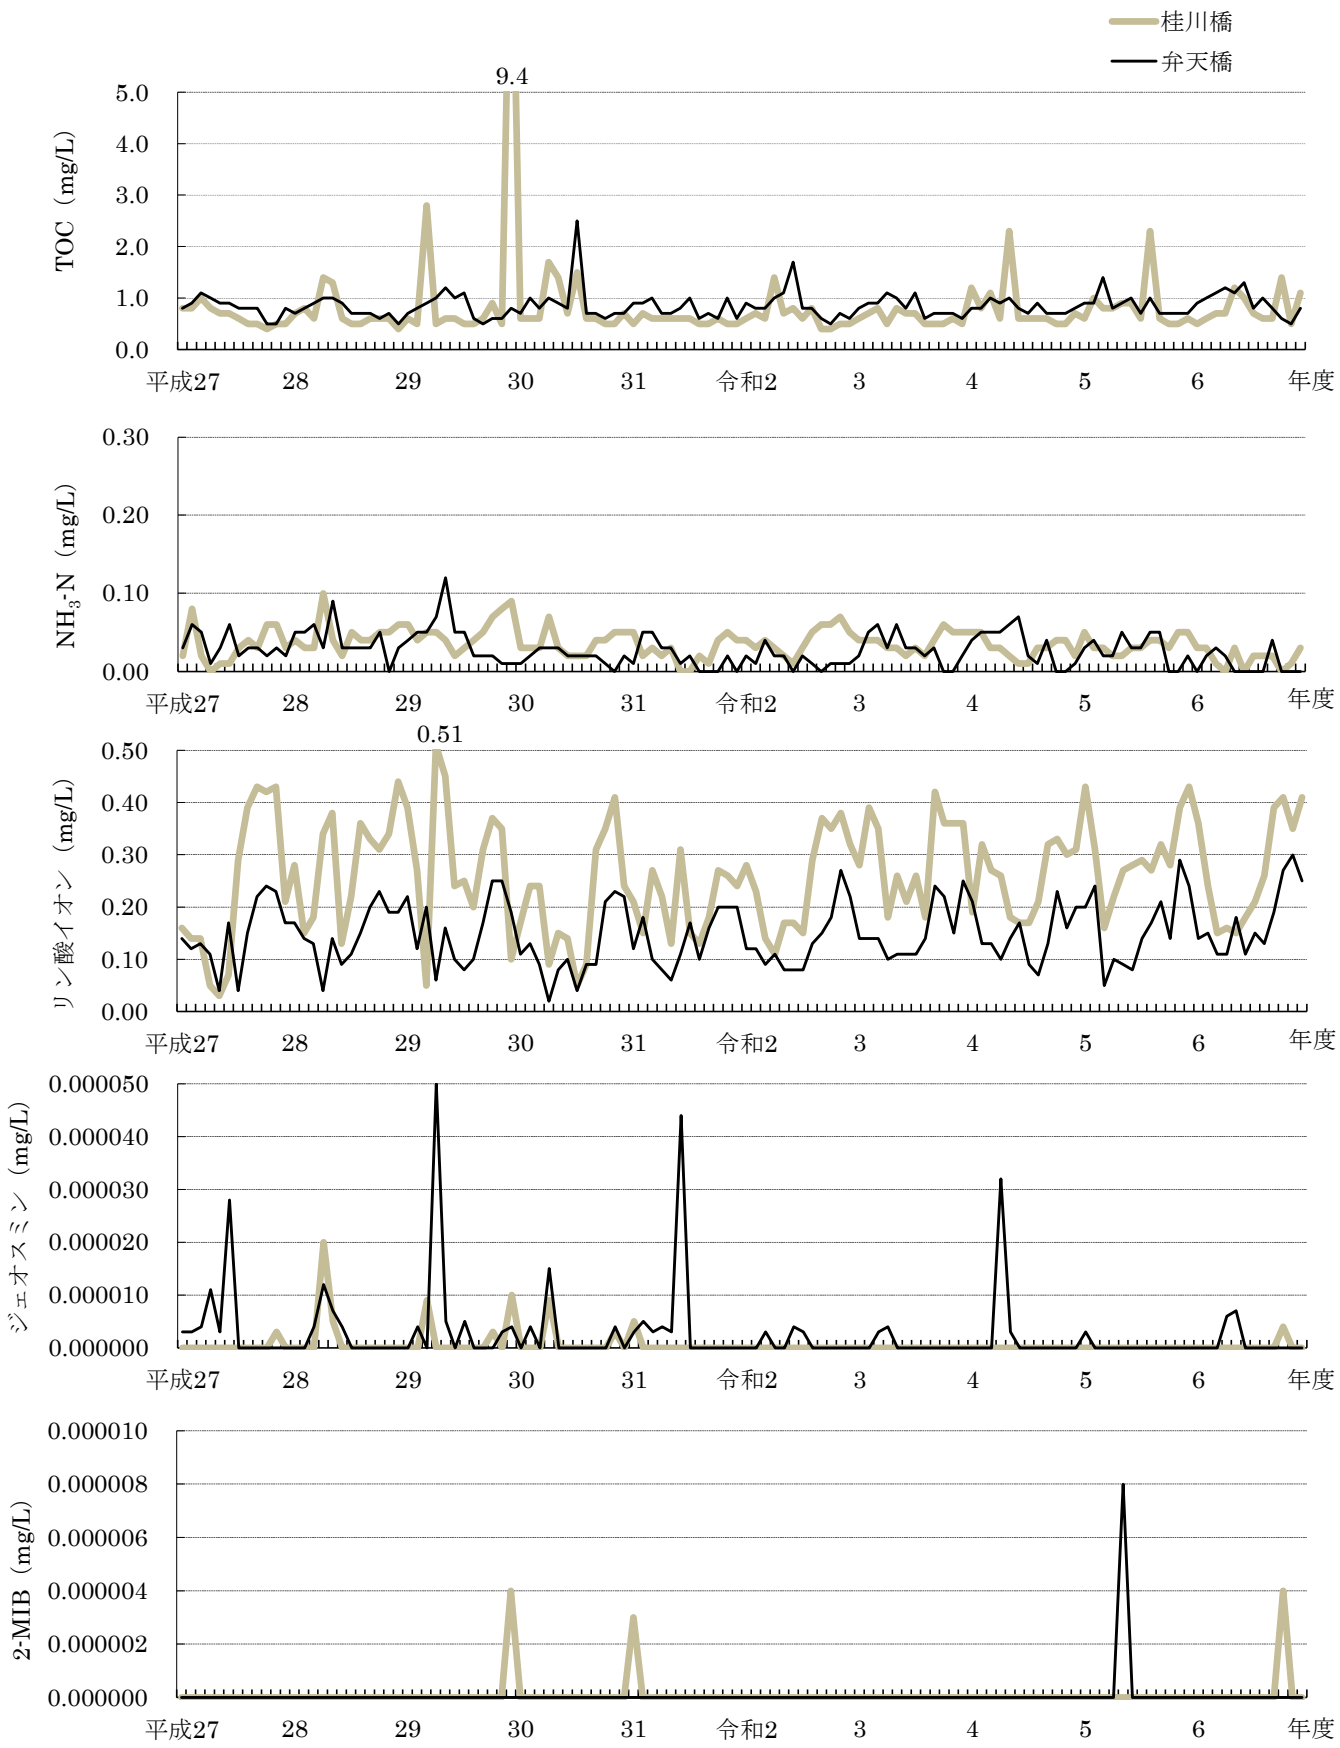

図Ⅲ.１(2)エ　相模川水系　主要地点水質変化

表Ⅲ．1(2)エ 相模川水系 水質調査結果①

相模川水系　　令和６年度

河川名	桂川				相模湖				相模湖			
地点名	桂川橋				相模湖表層				相模湖10m			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	25.7	8.0	14.3	12	25.0	7.5	15.8	12	21.8	7.2	14.6	12
濁度	25	0.9	5.0	12	76	2.2	10	12	26	2.3	6.1	12
色度	7	1	3	12	19	1	5	12	8	1	4	12
pH値	8.8	7.3	7.7	12	9.1	7.0	7.8	12	8.2	7.5	7.7	12
電気伝導率	16.8	12.3	14.5	12	15.9	11.4	14.0	12	15.9	11.0	13.9	12
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.4	0.5	0.8	12	4.3	0.5	1.2	12	1.8	0.6	1.0	12
総窒素	1.4	1.0	1.2	12	1.6	0.8	1.2	12	1.6	0.9	1.2	12
アンモニア態窒素	0.03	<0.01	0.02	12	0.04	<0.01	<0.01	12	0.04	<0.01	<0.01	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	0.75	1.1	12	1.2	0.20	0.91	12	1.3	0.79	1.0	12
亜硝酸態窒素	0.029	0.003	0.015	12	0.024	0.003	0.014	12	0.025	0.003	0.014	12
硝酸態窒素	1.4	0.74	1.1	12	1.2	0.20	0.91	12	1.3	0.77	1.0	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12								
塩化物イオン	14.0	3.0	5.4	12								
臭化物（臭化カリウム等）												
溶存酸素					12.8	2.8	9.9	12	12.4	8.4	9.9	12
酸素飽和百分率					142	33	99	12	106	82	96	12
総リン	0.17	0.062	0.11	12	0.22	0.035	0.094	12				
リン酸イオン	0.41	0.15	0.27	12	0.28	0.02	0.15	12	0.35	0.09	0.17	12
UV260												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
クロロホルム												
ジブロモクロロメタン												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）												
1,1-ジクロロエチレン												
1,3-ジクロロプロペン（D-D）												
キシレン												
ニッケル及びその化合物												
塩素酸												
過塩素酸												
ホルムアルデヒド生成能												
ジェオスミン	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	0.000061	<0.000003	0.000006	12	0.000008	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	0.000006	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
臭気種類				12				12				
臭気種類（塩素添加）				12				12				
生物総数	3,416	36	404	12	28,492	188	6,439	12	15,036	84	2,586	12
珪藻類	308	4	100	12	14,044	<1	2,389	12	13,216	20	1,962	12
緑藻類	2,778	<1	234	12	1,500	8	199	12	840	4	116	12
藍藻類	12	<1	2	12	12,400	<1	1,704	12	53	<1	13	12
その他の藻類	392	4	47	12	13,912	44	1,992	12	2,256	<1	446	12
その他生物	72	<1	21	12	1,380	20	155	12	108	<1	49	12
流量												

表Ⅲ．1(2)エ　相模川水系　水質調査結果②

相模川水系　　令和６年度

河川名	相模湖				相模川				津久井湖			
地点名	相模湖底層				弁天橋				名手橋			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	19.6	6.5	13.8	12	24.3	7.2	15.0	12	28.5	8.0	17.5	12
濁度	50	2.5	9.3	12	24	2.4	6.1	12	20	1.2	4.2	12
色度	5	1	4	12	6	1	4	12	6	1	3	12
pH値	7.8	7.5	7.6	12	8.1	7.5	7.7	12	9.1	7.5	8.0	12
電気伝導率	15.9	11.5	14.2	12	15.9	10.8	14.0	12	14.1	9.7	12.5	12
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.7	0.6	1.0	12	1.3	0.5	0.9	12	1.5	0.6	1.0	12
総窒素	1.5	1.0	1.2	12	1.3	0.9	1.1	12	1.4	0.5	0.9	12
アンモニア態窒素	0.10	<0.01	0.03	12	0.04	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	0.87	1.1	12	1.2	0.85	1.0	12	1.2	0.37	0.77	12
亜硝酸態窒素	0.12	0.003	0.023	12	0.023	0.003	0.014	12	0.046	0.002	0.013	12
硝酸態窒素	1.3	0.77	1.1	12	1.2	0.84	1.0	12	1.2	0.37	0.77	12
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	12				
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	12				
塩化物イオン					5.7	2.5	4.1	12				
臭化物（臭化カリウム等）					0.007	<0.005	<0.005	12				
溶存酸素	11.7	3.4	8.7	12					13.4	7.6	10.7	12
酸素飽和百分率	97	37	83	12					164	84	112	12
総リン					0.11	0.057	0.080	12	0.082	0.013	0.045	12
リン酸イオン	0.28	0.08	0.18	12	0.30	0.11	0.17	12	0.12	<0.01	0.05	12
UV260					0.134	0.061	0.105	4				
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
クロロホルム												
ジブロモクロロメタン												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）												
1,1-ジクロロエチレン												
1,3-ジクロロプロペン（D-D）												
キシレン												
ニッケル及びその化合物												
塩素酸												
過塩素酸												
ホルムアルデヒド生成能												
ジェオスミン	0.000006	<0.000003	<0.000003	12	0.000007	<0.000003	<0.000003	12	0.000017	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	0.000004	<0.000003	<0.000003	12
臭気種類								12				12
臭気種類（塩素添加）								12				12
生物総数	3,692	77	883	12	24,901	104	3,331	12	13,072	104	2,560	12
珪藻類	3,668	4	710	12	11,881	<1	1,983	12	7,712	4	1,550	12
緑藻類	32	<1	14	12	408	<1	84	12	372	4	68	12
藍藻類	20	<1	2	12	55	<1	5	12	28	<1	4	12
その他の藻類	484	16	113	12	12,532	4	1,212	12	5,172	28	868	12
その他生物	112	<1	43	12	124	8	47	12	224	4	70	12
流量												

(3) 支川調査結果

当局では、本川等の主要な調査地点に加え、おおむね月１回の支川調査を実施している。本年度は、荒川水系及び利根川下流・江戸川水系の 20 地点について調査を実施した。

本年度における調査地点等を表Ⅲ.１(3)及び図Ⅲ.１(3)に、水質調査結果を表Ⅲ.１(3)アからウに示す。

表Ⅲ.１(3)　本年度支川調査

水　　系	調査地点	調査頻度	備　　考
荒　　川	８地点	12回/年	秋ヶ瀬取水堰から上流側
利根川下流	６地点	６回/年	利根大堰から下流側（10月から3月に実施。）
江　戸　川	６地点	12回/年	金町取水塔から上流側（４月から９月までは中川を含む。）

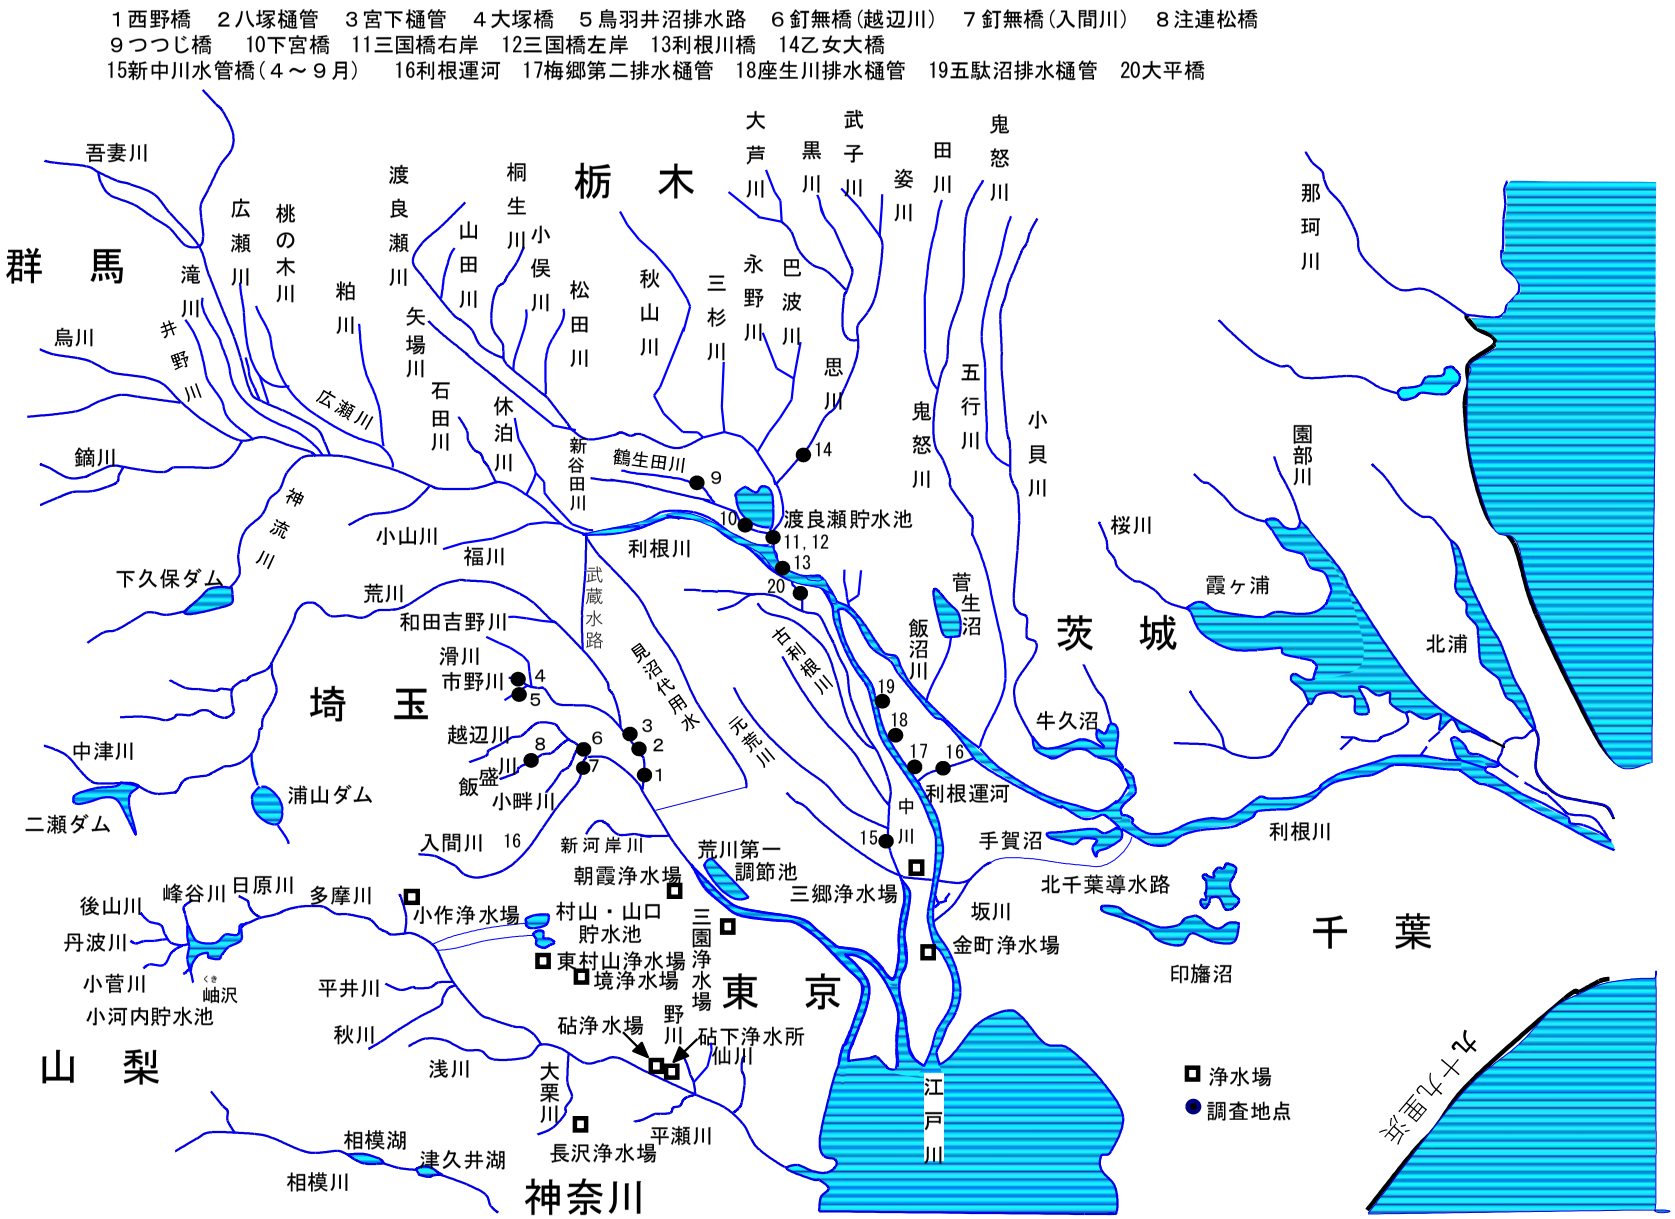
１西野橋　２八塚樋管　３宮下樋管　４大塚橋　５鳥羽井沼排水路　６釘無橋(越辺川)　７釘無橋(入間川)　８注連松橋
９つつじ橋　10下宮橋　11三国橋右岸　12三国橋左岸　13利根川橋　14乙女大橋
15新中川水管橋(４～９月)　16利根運河　17梅郷第二排水樋管　18座生川排水樋管　19五駄沼排水樋管　20大平橋
群馬
栃木
茨城
埼玉
千葉
東京
山梨
神奈川
吾妻川
烏川
鏑川
井野川
滝川
広瀬川
桃の木川
粕川
渡良瀬川
矢場川
石田川
山田川
桐生川
小俣川
松田川
休泊川
秋山川
三杉川
新谷田川
鶴生田川
永野川
大芦川
黒川
巴波川
思川
武子川
姿川
田川
鬼怒川
五行川
小貝川
那珂川
園部川
桜川
霞ヶ浦
北浦
牛久沼
菅生沼
飯沼川
古利根川
利根運河
手賀沼
利根川
北千葉導水路
坂川
印旛沼
下久保ダム
神流川
小山川
福川
荒川
和田吉野川
滑川
市野川
武蔵水路
県沼北用水
浦山ダム
中津川
二瀬ダム
越辺川
飯盛川
小畔川
入間川
新河岸川
荒川第一調節池
朝霞浄水場
三郷浄水場
金町浄水場
小作浄水場
村山・山口貯水池
東村山浄水場
境浄水場
三園浄水場
砧浄水場
砧下浄水所
野川
仙川
後山川
峰谷川
日原川
多摩川
丹波川
小菅川
岫沢
小河内貯水池
平井川
秋川
浅川
大栗川
長沢浄水場
平瀬川
相模湖
津久井湖
相模川
江戸川
浄水場
調査地点
九十九里浜

図Ⅲ．１(3)　支川調査地点

表Ⅲ. 1(3). ア 荒川水系 支川調査結果

荒川水系　　令和６年度

河川名	荒川				荒川				江川排水路			
地点名	西野橋				八塚樋管				宮下樋管			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	28.3	5.3	16.2	12	27.4	4.9	16.8	12	25.6	4.8	16.7	12
濁度	14	1.7	7.0	12	75	7.7	31	12	27	2.6	9.2	12
pH値	8.1	7.2	7.7	12	7.8	7.1	7.5	12	7.7	7.0	7.4	12
電気伝導率	26.4	16.9	21.8	12	36.9	23.3	30.6	12	73.4	32.1	49.1	12
アンモニア態窒素	0.20	<0.01	0.07	12	4.3	0.10	1.2	12	2.0	0.29	0.76	12
ジェオスミン	0.000003	<0.000003	<0.000003	12	0.00020	0.000005	0.000070	12	0.000012	0.000003	0.000006	12
2-メチルイソボルネオール	0.000007	<0.000003	<0.000003	12	0.000007	<0.000003	<0.000003	12	0.000008	<0.000003	<0.000003	12
臭気種類				12				12				12
臭気種類(塩素添加)				12				12				12

河川名	市野川				鳥羽井沼				越辺川			
地点名	大塚橋				排水路				釘無橋			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	28.9	6.0	17.8	12	28.8	5.0	17.6	12	26.9	7.6	18.1	12
濁度	20	5.0	11	12	26	3.6	13	12	9.7	0.8	5.7	12
pH値	7.8	7.1	7.5	12	8.7	7.0	7.6	12	7.9	7.2	7.6	12
電気伝導率	4.7	2.6	3.5	12	34.1	21.9	27.0	12	37.9	21.1	27.9	12
アンモニア態窒素	1.5	0.14	0.50	12	0.41	0.11	0.19	12	1.7	<0.01	0.42	12
ジェオスミン	0.000012	0.000003	0.000006	12	0.000010	0.000003	0.000006	12	0.000004	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	0.000015	<0.000003	0.000004	12	0.000016	<0.000003	0.000005	12	0.000011	<0.000003	<0.000003	12
臭気種類				12				12				12
臭気種類(塩素添加)				12				12				12

河川名	入間川				飯盛川							
地点名	釘無橋				注連松橋							
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	27.0	6.7	17.6	12	27.0	16.7	21.8	12				
濁度	8.7	1.1	4.3	12	7.3	2.8	3.8	12				
pH値	8.1	7.4	7.8	12	7.4	6.8	7.2	12				
電気伝導率	30.4	16.7	22.7	12	49.8	34.0	40.0	12				
アンモニア態窒素	0.97	<0.01	0.15	12	10	3.2	7.0	12				
ジェオスミン	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	0.000009	<0.000003	0.000007	12				
2-メチルイソボルネオール	0.000005	<0.000003	<0.000003	12	0.000004	<0.000003	<0.000003	12				
臭気種類				12				12				
臭気種類(塩素添加)				12				12				

(注)2月の越辺川及び7月から10月、2月の入間川は釘無橋が工事中であったため、上流の落合橋で採水

表Ⅲ. 1(3).イ 利根川下流 支川調査結果

利根川下流　　令和６年度

河川名	城沼				谷田川				渡良瀬川			
地点名	つつじ橋				下宮橋				三国橋（右岸）			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	19.6	9.0	11.6	6	19.2	7.5	11.8	6	18.3	7.5	11.7	6
濁度	45	15	36	6	19	7.4	13	6	55	2.5	13	6
pH値	10.0	8.9	9.3	6	8.3	7.7	7.8	6	7.9	7.5	7.7	6
電気伝導率	36.3	29.2	32.0	6	70.9	44.6	60.1	6	34.6	22.2	28.7	6
アンモニア態窒素	0.23	<0.01	0.07	6	1.8	0.25	1.2	6	0.85	0.11	0.49	6
ジェオスミン	0.000060	0.000005	0.000017	6	0.000033	0.000005	0.000013	6	0.000013	<0.000003	0.000005	6
2-メチルイソボルネオール	0.000010	<0.000003	0.000003	6	0.000007	<0.000003	0.000004	6	0.000005	<0.000003	<0.000003	6
臭気種類				6				6				6
臭気種類(塩素添加)				6				6				6

河川名	渡良瀬川				利根川				思川			
地点名	三国橋（左岸）				利根川橋				乙女大橋			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	18.5	8.0	11.7	6	18.2	5.5	10.0	6	19.0	8.9	12.4	6
濁度	15	2.3	5.8	6	6.7	2.3	3.6	6	7.0	0.8	2.4	6
pH値	7.9	7.5	7.6	6	8.1	7.5	7.7	6	8.0	7.6	7.7	6
電気伝導率	28.6	18.9	24.6	6	26.3	22.3	24.4	6	24.9	17.2	21.4	6
アンモニア態窒素	0.76	0.22	0.50	6	0.24	<0.01	0.14	6	0.69	0.03	0.32	6
ジェオスミン	0.000004	<0.000003	<0.000003	6	0.000004	<0.000003	<0.000003	6	<0.000003	<0.000003	<0.000003	6
2-メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000003	<0.000003	6	<0.000003	<0.000003	<0.000003	6	<0.000003	<0.000003	<0.000003	6
臭気種類				6				6				6
臭気種類(塩素添加)				6				6				6

表Ⅲ. 1(3). ウ 江戸川系 支川調査結果

江戸川水系　　令和６年度

河川名	中川				利根運河				梅郷第二			
地点名	新中川水管橋（4月から9月まで採水）				運河橋				排水樋管			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	29.9	17.7	23.6	6	29.7	6.8	17.1	12	32.2	4.5	16.9	12
濁度	20	6.5	14	6	17	3.9	6.3	12	18	4.9	10	12
pH値	7.8	7.0	7.4	6	8.0	7.4	7.7	12	8.6	7.2	7.6	12
電気伝導率	35.2	21.9	26.3	6	65.6	28.4	52.5	12	51.7	22.0	36.9	12
アンモニア態窒素	0.26	0.04	0.12	6	2.9	0.38	1.3	12	1.8	<0.01	0.33	12
ジェオスミン	0.000006	<0.000003	0.000003	6	0.000010	0.000004	0.000006	12	0.000060	<0.000003	0.000015	12
2-メチルイソボルネオール	0.000007	<0.000003	0.000003	6	0.000013	<0.000003	<0.000003	12	0.000011	<0.000003	<0.000003	12
臭気種類				6				12				12
臭気種類（塩素添加）				6				12				12

河川名	座生川				五駄沼				権現堂川			
地点名	排水樋管				排水樋管				大平橋			
検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	31.0	6.0	17.7	12	29.0	7.2	17.8	12	35.2	7.3	19.5	12
濁度	12	5.8	8.1	12	7.7	3.4	5.5	12	26	2.4	11	12
pH値	7.8	7.0	7.6	12	7.8	7.2	7.6	12	10.4	8.4	9.3	12
電気伝導率	95.3	25.4	60.7	12	51.0	19.6	35.1	12	39.0	25.7	32.7	12
アンモニア態窒素	4.3	0.02	1.8	12	14	0.26	4.3	12	0.11	<0.01	0.02	12
ジェオスミン	0.00020	<0.000003	0.000034	12	0.000027	<0.000003	0.000011	12	0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	0.00013	<0.000003	0.000019	12	0.000022	<0.000003	0.000003	12	0.000003	<0.000003	<0.000003	12
臭気種類				12				12				12
臭気種類（塩素添加）				12				12				12

2　小河内貯水池の水質管理

(1)　水質調査の概要

小河内貯水池の水質調査は、貯水池内の水質状況を把握するためにダム前定点（表層、中層及び底層）と放流水の水質調査を週１回実施している。

また、週１回の水質調査のうち、月１回はダム前定点を含む貯水池内定点６か所と河川流入部３か所（留浦、庄の指及び学校前）の縦断調査を実施している（図Ⅲ.２(1)）。

これらの水質調査に加え、貯水池に流入する河川の水質状況を把握するため、丹波川、後山川、小菅川、峰谷川及び岫沢について流入河川水質調査を月１回実施している。

図Ⅲ.２(1)　小河内貯水池採水地点位置図

(2) 貯水池の運用状況

本年度の年間降水量は、4 地点平均で 1,593 mm であり、平年値である 1,603 mm の 99%であった。月別降水量の最高値は 8 月の 437 mm で、最低値は 12 月の 0.5 mm であった。

貯水位は 4 月から徐々に上昇し、6 月から 12 月にかけて 96 m 程度で推移した。その後 1 月から水位低下傾向が続き、3 月下旬には 82 m まで低下した。

本年度の貯水位の最高値は 8 月 31 日の 98.06 m、最低値は 3 月 31 日の 81.61 m で、その差は 16.45 m であった。貯水位の平均値は 92.74 m であった。

余水吐放流は、台風 10 号の影響による大雨により 8 月 31 日から 9 月 3 日まで実施した。

取水口については、4 月 1 日から 12 月 1 日まで第二号取水施設（表層取水）を使用し、12 月 2 日から多摩川第一発電取水管（中層取水）に変更した。

なお、令和 7 年 3 月 7 日からは、放流水の溶存マンガン濃度が上昇したため、再び、第二号取水施設（表層取水）を使用した。

(3) ダム前定点表層水とダム放流水の水質

水質調査結果を表Ⅲ.2(3)に示す。総窒素については定量下限未満の小数第二位まで、透明度については少数第一位まで記載している。

ア　水温

ダム前定点の表層水(表面 0 m)水温の最高値は 8 月 13 日の 29.4℃(昨年度 28.6℃)、最低値は 2 月 12 日の 6.9℃(昨年度 7.2℃)であり、平均値は 17.8℃(昨年度 17.6℃)であった。

放流水水温の最高値は 8 月 13 日の 20.7℃（昨年度 22.6℃)、最低値は 1 月 6 日及び 2 月 25 日の 6.3℃（昨年度 6.1℃）であり、平均値は 12.5℃（昨年度 12.7℃）であった。

イ　濁度

ダム前定点の濁度の最高値は表層水で 2.2 度（昨年度 1.8 度)、中層水で 4.9 度（昨年度 3.5 度)、底層水で 6.6 度（昨年度 9.6 度）であった。放流水は 7.2 度（昨年度 4.2 度）であり、台風 10 号の影響のため、昨年度より高かった。

平均値については、ダム前定点の表層水は 0.6 度（昨年度 0.8 度)、中層水は 1.1 度

（昨年度 1.0 度)、底層水は 3.3 度（昨年度 2.9 度)、放流水は 1.4 度（昨年度 1.3 度）であった。

ウ　透明度

ダム前定点における透明度の最高値は６月３日の 11 m（昨年度 8.5 m)、最低値は４月２日の 3.5 m（昨年度 4.0 m）であった。

エ　pH 値

水温躍層以浅の表層部の pH 値は、藻類の繁殖状況に大きく影響される。

ダム前定点の表層水 pH 値の最高値は７月 16 日の 9.2（昨年度 9.5）であり、昨年度より低かった。なお、最低値は２月 12 日の 7.1（昨年度 7.2）であった。

中層水は 6.8 から 7.2 まで（昨年度 6.9 から 7.2 まで)、底層水は 6.9 から 7.1 まで（昨年度 6.8 から 7.0 まで）であった。放流水は 6.9 から 7.7 まで（昨年度 6.9 から 8.6 まで）と昨年度より低かった。

オ　溶存酸素

表層水の溶存酸素濃度は、天候、水温、藻類の繁殖状況などに大きく影響される。

表層水の溶存酸素濃度の最高値は４月 16 日の 13.1 mg/L（昨年度 12.5 mg/L)、最低値は８月５日の 7.9 mg/L（昨年度 7.9 mg/L）であった。

表層水で溶存酸素が過飽和であった期間は、４月８日から 11 月５日までであり、酸素飽和百分率の最高値は４月 16 日の 142%（昨年度 酸素飽和百分率 147%）であった。

放流水の溶存酸素濃度の最低値は１月６日の 6.2 mg/L(昨年度 6.2 mg/L)であり、その酸素飽和百分率は 55%であった。

カ　溶存マンガン

ダム前定点における表層水の溶存マンガン濃度の最高値は３月３日の 0.024 mg/L（昨年度 0.005 mg/L）であり、平均値は 0.003 mg/L（昨年度 0.001 mg/L 未満）であった。

放流水の溶存マンガン濃度の最高値は３月３日の 0.85 mg/L(昨年度 0.007 mg/L)であった。

本年度は２月から３月にかけて部分循環が発生し、中層及び放流水で溶存マンガン濃度が大幅に上昇した。

キ　窒素とリン

窒素とリンは湖沼の富栄養化の指標項目であり、特にリンは、小河内貯水池の富栄養化に関わる重要な因子と考えられている。窒素については総窒素とアンモニア態窒素を、リンについては総リン及びオルトリン酸態リンを測定している。

総窒素濃度の平均値は、表層水で 0.48 mg/L（昨年度 0.45 mg/L）、放流水で 0.57 mg/L（昨年度 0.55 mg/L）であった。アンモニア態窒素濃度の平均値は、表層水で 0.01 mg/L 未満（昨年度 0.01 mg/L 未満）、放流水で 0.02 mg/L（昨年度 0.01 mg/L 未満）であった。

総リン濃度の平均値は、表層水で 0.005 mg/L（昨年度 0.005 mg/L）、放流水で 0.007 mg/L（昨年度 0.005 mg/L）であった。オルトリン酸態リン濃度の平均値は、表層水で 0.003 mg/L 未満（昨年度 0.003 mg/L 未満）、放流水で 0.003 mg/L 未満（昨年度 0.003 mg/L 未満）であった。

ク　クロロフィル a 合計量

植物プランクトンが繁殖する因子は、適度な光、温度、栄養塩類等である。

また、水への光透過性は水域によって異なり、人工湖では太陽光が届き植物プランクトンが繁殖可能な層（以下「生産層」という。）の水深は、透明度の 2.5 倍から 3 倍といわれている。小河内貯水池における生産層は、昭和 40 年代に水中照度計を用いて調査した透過光量の結果から、透明度の 3 倍までの水深としている。

生産層におけるクロロフィル a 合計量の最高値は 7 月 16 日の 351.2 mg/m^2（昨年度 105.6 mg/m^2）であり、平均値は 65.9 mg/m^2（昨年度 54.1 mg/m^2）であった。

ケ　プランクトン

ダム前定点の表層水生物総数の最高値は 9 月の 542 個/mL、最低値は 2 月の 122 個/mL であり、平均値は 258 個/mL（昨年度 492 個/mL）であった。

ダム前定点における主なプランクトンの種類、発生時期及び個数は、次のとおりであった（各数値の詳細は「令和 6 年度　東京都水道局水質資料集」参照）。

珪藻類は、4 月中旬から 5 月中旬に表層から 10 m にかけてキクロテラが多数検出された（最高値 308 細胞/mL （水深 10 m））。また、6 月下旬から 7 月下旬に表層から水深 20 m にかけてフラギラリアが多数検出された（最高値 1,360 群体/mL、16,800 細胞/mL（水深 5 m））。そして、10 月下旬から 11 月中旬には水深 2 m から水深 5 m にかけてリゾソレニアが（最高値 128 細胞/mL（水深 2 m））、1 月中旬から 1 月下旬の水深 5 m から水深 20 m、及び 3 月中旬から 3 月下旬の水深 5 m から水

深 10 m にかけてシネドラが（最高値 144 細胞/mL（水深 10 m））、２月上旬から３月下旬に表層から 20 m にかけてアステリオネラが多数検出された（最高値 124 群体/mL、400 細胞/mL（放流水））。

緑藻類は主に７月から 11 月にかけて出現し、９月から 10 月に表層から水深２m にかけてオーキスチス（最高値 98 細胞/mL（水深２m））が、８月に表層から水深５m にかけてセレナストラム（最高値 128 細胞/mL（表層））が多数検出された。

藍藻類については、７月中旬から 12 月上旬にかけてアナベナが出現し、７月中旬から 10 月下旬には表層から水深５m にかけて多数検出された（最高値 50 糸状体/mL（水深５m））。また、７月下旬から９月下旬には表層から水深２m にかけてミクロキスチスが散発的に検出されている（最高値６群体/mL（表層））。

放流水の生物総数の平均値は 120 個/mL であり、４月から５月にはキクロテラ（最高値 98 細胞/mL）、６月から９月にはフラギラリア（最高値 320 群体/mL、4,340 細胞/mL）、そして２月から３月にはアステリオネラ（最高値 124 群体/mL、400 細胞/mL）が、それぞれ優占種として検出された。

表Ⅲ．２(3)　小河内貯水池　水質調査結果

令和６年度

項目	表層				中層				底層				放流水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	29.4	6.9	17.8	51	6.9	6.2	6.6	51	6.6	6.2	6.4	51	20.7	6.3	12.5	51
濁度	2.2	0.2	0.6	51	4.9	0.3	1.1	51	6.6	1.2	3.3	51	7.2	0.3	1.4	51
pH値	9.2	7.1	8.1	51	7.2	6.8	6.9	51	7.1	6.9	7.0	51	7.7	6.9	7.3	51
電気伝導率	7.6	6.8	7.1	12	8.0	7.8	7.9	12	14.5	9.5	12.2	12	8.1	6.4	7.3	12
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.3	0.7	1.0	12	0.7	0.5	0.6	12	1.7	0.9	1.4	12	1.1	0.6	0.9	12
総窒素	0.59	0.30	0.48	12	0.59	0.47	0.52	12	1.8	0.42	1.1	12	0.69	0.48	0.57	12
アンモニア態窒素	0.02	<0.01	<0.01	12	0.11	<0.01	0.01	12	1.3	0.33	0.80	12	0.12	<0.01	0.02	12
溶存マンガン	0.024	<0.001	0.003	12	0.66	<0.001	0.056	12	6.5	2.9	5.3	12	0.85	<0.001	0.077	12
溶存酸素	13.1	7.9	9.5	24	6.8	3.8	5.2	24	1.4	<0.1	0.2	24	10.5	6.2	8.4	12
酸素飽和百分率	142	80	108	24	60	34	46	24	12	0	1	24	122	55	88	12
総リン	0.009	<0.003	0.005	12	0.007	<0.003	<0.003	12	0.037	0.008	0.024	12	0.014	<0.003	0.007	12
オルトリン酸態リン	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.037	<0.003	0.018	12	<0.003	<0.003	<0.003	12
ジェオスミン	0.000004	<0.000003	<0.000003	51									<0.000003	<0.000003	<0.000003	51
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	51									<0.000003	<0.000003	<0.000003	51
クロロフィルa合計量	351.2	14.1	65.9	51												
ネットプランクトン沈殿量	401.9	2.8	45.1	51												
生物総数	542	122	258	12									274	2	120	12
珪藻類	194	<1	49	51									330	<1	42	51
緑藻類	222	4	43	12									78	<1	21	12
藍藻類	29	<1	1	51									<1	<1	<1	51
黄金藻類	5	<1	<1	12									6	<1	2	12
クリプト藻類	16	<1	6	12									22	<1	6	12
渦鞭藻類	196	<1	25	12									38	<1	8	12
ユーグレナ藻類	<1	<1	<1	12									12	<1	1	12
その他鞭毛藻類	190	26	103	12									130	<1	37	12
鞭毛虫類	40	2	24	12									24	<1	8	12
根足虫類	2	<1	<1	12									12	<1	1	12
繊毛虫類	4	<1	<1	12									2	<1	<1	12
吸管虫類	<1	<1	<1	12									<1	<1	<1	12
ワムシ類	<1	<1	<1	12									2	<1	<1	12
甲殻類	<1	<1	<1	12									<1	<1	<1	12
その他生物	<1	<1	<1	12									<1	<1	<1	12
水色	13	4	6	51												
透明度	11	3.5	7.1	51												

摘要　表層水：表面から採水。　中層水：第一発電用放水口直上水深から採水。　底層水：池底上２m水深から採水。　放流水：水褥(じょく)池から採水。

クロロフィルa合計量：透明度の３倍水深までの総量（mg/m^2）。

ネットプランクトン沈澱量：NXX13のプランクトンネットによる15m垂直曳(び)き（mL/m^2）。

(4) 流入河川の水質調査

水質調査結果を表Ⅲ.２(4)に示す。総窒素については定量下限未満の小数第二位まで記載している。

小河内貯水池に流入する主要４河川（丹波川、後山川、小菅川及び峰谷川）及び𡚴沢の水質を、本流（下）水位観測所（丹波川)、後山川水位観測所（後山川)、小菅川水位観測所（小菅川)、峰谷川水位観測所（峰谷川）及び𡚴沢橋下流地点（𡚴沢）において月１回調査を実施した。

なお、河川流量は𡚴沢を除き、水質調査日直近の実測値を採用した。

小河内貯水池上流域の下水道整備については､山梨県丹波山村で昭和 62 年 10 月、同県小菅村で昭和 63 年４月に供用を開始している。下水処理放流水の水質目標は、BOD 5 mg/L 以下、総リン濃度 0.5 mg/L 以下としている。

園内に𡚴沢が流れる山のふるさと村は、平成２年 10 月に開園されており、排水処理施設を設けている。

また、上流域の養魚場は、全部で７か所（小菅村５か所、丹波山村１か所及び奥多摩町１か所）である。

貯水池に流入する主な河川の丹波川、後山川、小菅川及び峰谷川のそれぞれ水質調査時の年間平均流量は毎秒 3.5 m^3、0.79 m^3、1.1 m^3 及び 0.35 m^3（流量比はそれぞれ 61%、14%、19%及び６%）であった。

𡚴沢を除く流入４河川についての水質調査結果を見ると、濁度の最高値は８月 14 日における峰谷川の 42 度（昨年度 46 度（峰谷川））であった。

アンモニア態窒素濃度の平均値は、全ての河川で 0.01 mg/L 未満であった。

総窒素濃度の最高値は、８月 14 日における峰谷川の 1.0 mg/L（昨年度 1.2 mg/L（峰谷川））であった。平均値は、小菅川が 0.71 mg/L と４河川のうちで最も高く、次いで峰谷川が 0.63 mg/L、後山川が 0.61 mg/L、丹波川が 0.55 mg/L であった。総窒素の負荷量の平均値は、丹波川、後山川、小菅川及び峰谷川でそれぞれ毎秒 1.9 g、0.48 g、0.78 g 及び 0.22 g（負荷量比は、それぞれ 56%、14%、23%及び７%）であり、丹波川が最大であった。

総リン濃度の最高値は、８月 14 日における峰谷川の 0.066 mg/L（昨年度 0.082 mg/L（峰谷川））であった。平均値では、小菅川の 0.031 mg/L が最も高く、次いで峰谷川が 0.019 mg/L、後山川が 0.008 mg/L、丹波川は 0.005 mg/L であった。総リ

ンの負荷量の平均値は、丹波川、後山川、小菅川及び峰谷川でそれぞれ毎秒 0.018 g、0.006 g、0.034 g 及び 0.007 g（負荷量比は、それぞれ 27%、10%、53%及び 10%）であり、小菅川が最大であった。

表Ⅲ．２(4)　小河内貯水池流入河川　水質調査結果

令和６年度

	丹波川				後山川				小菅川				峰谷川				岫(くき)沢			
	本流（下）水位観測所				後山川水位観測所				小菅川水位観測所				峰谷川水位観測所				岫(くき)沢橋下流地点			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	18.8	0.7	10.6	12	18.6	1.8	10.6	12	19.1	2.8	11.7	12	19.6	2.1	11.5	12	20.0	3.1	11.4	12
濁度	4.7	0.3	0.9	12	1.9	0.1	0.6	12	1.6	0.1	0.5	12	42	<0.1	3.9	12	0.4	<0.1	0.2	12
色度	8	2	3	12	8	2	3	12	4	1	2	12	5	2	3	12	4	1	2	12
pH値	7.9	7.5	7.7	12	7.8	7.6	7.7	12	7.9	7.6	7.8	12	7.9	7.6	7.8	12	7.8	7.5	7.6	12
電気伝導率	8.9	5.1	6.0	12	9.7	8.0	8.6	12	9.6	8.0	8.6	12	11.3	7.6	9.9	12	8.9	7.6	8.1	12
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.9	0.3	0.6	12	1.2	0.2	0.6	12	0.8	0.2	0.5	12	4.5	0.3	0.9	12	0.5	0.2	0.4	12
総窒素	0.65	0.48	0.55	12	0.86	0.34	0.61	12	0.82	0.59	0.71	12	1.0	0.39	0.63	12	0.74	0.46	0.61	12
アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.03	<0.01	<0.01	12	0.03	<0.01	<0.01	12
亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	0.001	0.003	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素	0.56	0.43	0.50	12	0.77	0.34	0.56	12	0.74	0.49	0.64	12	0.66	0.34	0.51	12	0.71	0.46	0.59	12
溶存酸素	13.3	7.8	10.1	12	12.9	8.7	10.5	12	12.8	8.6	10.3	12	12.5	8.2	10.0	12	13.3	8.1	10.0	12
酸素飽和百分率	100	80	95	12	104	94	99	12	103	94	99	12	103	83	97	12	106	90	97	12
総リン	0.015	<0.003	0.005	12	0.012	0.003	0.008	12	0.064	0.022	0.031	12	0.066	0.005	0.019	12	0.009	<0.003	0.006	12
オルトリン酸態リン	0.007	<0.003	<0.003	12	0.009	<0.003	0.005	12	0.029	0.020	0.024	12	0.015	<0.003	0.009	12	0.008	<0.003	0.005	12
大腸菌（MPN）	290	6.3	75	12	91	2.0	24	12	130	<1.0	34	12	260	2.0	48	12	29	<1.0	8.3	12
流量	6.5	1.4	3.5	12	1.3	0.26	0.79	12	1.7	0.55	1.1	12	1.3	0.14	0.35	12	0.18	0.07	0.13	12

3　村山上貯水池、村山下貯水池及び山口貯水池の水質管理

(1)　水質調査の概要

村山・山口貯水池の概要を表Ⅲ.3(1)に示す。水質調査は、貯水池内の水質状況を把握するために定点（表層、中層及び底層）の水質調査を週１回実施している（図Ⅲ.3(1)）。

表Ⅲ.3(1)　貯水池の概要

貯水池	村山上貯水池	村山下貯水池	山口貯水池
満水面積（km^2）	0.406	1.108	1.893
総水深（m）	16.067	20.909	26.152
有効水深（m）	11.400	18.000	20.000
総貯水量（m^3）	3,321,000	12,148,000	20,649,000
有効貯水量（m^3）	2,983,000	11,843,000	19,528,000

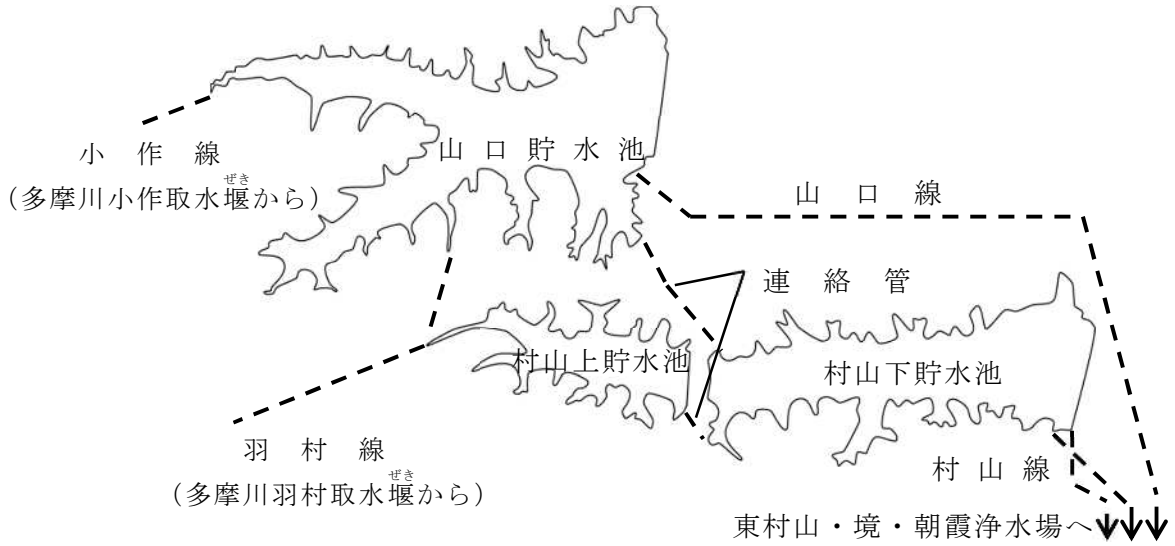

図Ⅲ.3(1)　村山上貯水池、村山下貯水池及び山口貯水池

(2)　貯水池の運用状況

村山上貯水池については、堤体強化工事のため、令和２年９月末以降貯水率１％未満となっている。村山上貯水池以外の貯水率は、村山下貯水池が52%から73%まで、山口貯水池が32%から87%までの間で推移した。各貯水池からの引出量の状況等は、図Ⅲ.3(2)のとおりである。

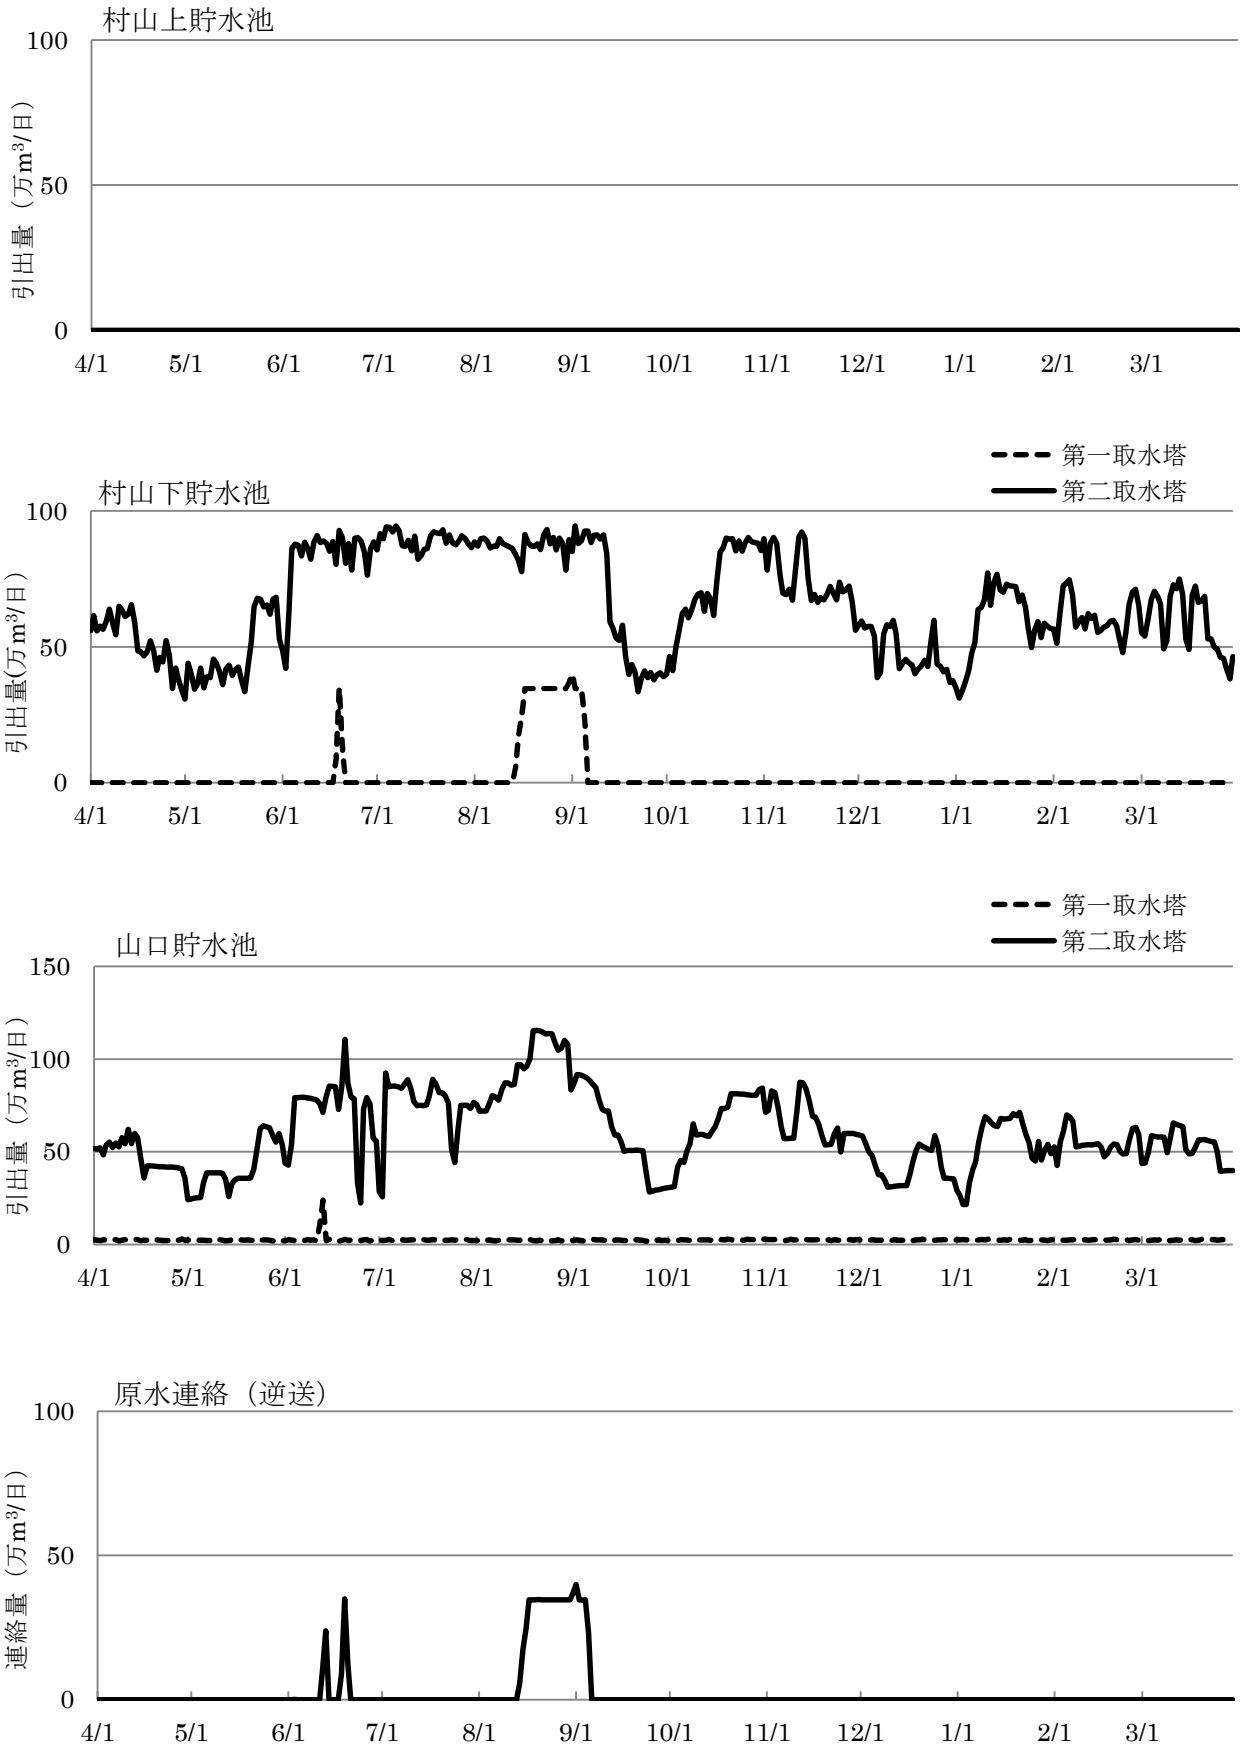

図Ⅲ.３(2) 村山・山口貯水池における引出量等の状況（本年度）

(3) 主な項目の概況

水質調査結果を表Ⅲ.3(3).1から3に示す。総窒素については定量下限未満の小数第二位まで記載している。

なお、村山上貯水池は堤体強化工事のため、本年度は水質調査を実施しなかった。

ア　水温と成層状況

村山下貯水池、山口貯水池ともに4月から表層水温が上昇し、5月には水温躍層が形成された。表層水温の最高値は村山下貯水池で30.5℃（8月13日)、山口貯水池で31.9℃（8月13日）であった。

8月以降、村山下貯水池、山口貯水池ともに表層水温が低下し、10月下旬にはほぼ全層循環となった。表層水温の最低値は村山下貯水池で6.0℃（2月12日)、山口貯水池で6.1℃（1月14日）であった。

イ　濁度

この項目の中で記載している「定期調査」、「計器値」は、次のとおりである。

定期調査　毎週1回定点で行っている調査であり、採水場所は取水塔（村山上貯水池)、湖心（村山下貯水池、山口貯水池）である。

計 器 値　取水塔（村山下貯水池では第2取水塔、山口貯水池では第1取水塔）に設置されている昇降式計器の測定データの日平均値で、結果は帳票に掲載されていない。測定位置は、取水ゲート地点（ダブルゲート取水時は最下部の開ゲート）又は待機地点（ゲート全閉時は計器設置地点の総水深 ÷2の位置）である。

(ｱ)　村山下貯水池

定期調査の平均値は表層1.6度、中層2.3度、底層3.0度で、最高値は表層3.3度（9月24日)、中層6.2度（8月20日)、底層9.2度（8月20日）であった。計器値の平均値は4.2度、最高値は18度（9月21日）であった。

(ｲ)　山口貯水池

定期調査の平均値は表層1.7度、中層2.5度、底層4.0度で、最高値は表層4.3度（8月20日)、中層11度（9月3日)、底層32度（8月20日）であった。計器値の平均値は2.9度、最高値は5.6度（12月24日）であった。

ウ　プランクトン

(ｱ)　村山下貯水池

フラギラリア（珪藻類）が、４月から５月にかけて多くみられた。最大値は４月８日の 2,460 細胞/mL（中層）であった。

アステリオネラ（珪藻類）は、12 月から３月にかけて多くみられた。最大値は、12 月３日の 388 細胞/mL（表層）であった。

アナベナ（藍藻類）は、主に７月から 10 月にかけてみられ、最大値は９月 17 日の 80 糸状体/mL（表層）であった。

オシラトリア（藍藻類）は、９月 24 日に底層で４糸状体/mL 検出されたのみで、それ以外は検出されなかった。

(ｲ)　山口貯水池

フラギラリア（珪藻類）が、４月から５月にかけて多くみられた。最大値は４月 30 日の 3,670 細胞/mL（中層）であった。

アステリオネラ（珪藻類）は、12 月から３月にかけて多くみられた。最大値は１月７日の 224 細胞/mL（表層）であった。

アナベナ（藍藻類）は、主に７月から 10 月にかけてみられ、最大値は７月 30 日の 144 糸状体/mL（中層）であった。

オシラトリア（藍藻類）は、１年を通して検出されなかった。

エ　臭気（かび臭原因物質）

(ｱ)　村山下貯水池

６月下旬から１月上旬に、ジェオスミンが定量下限を超えて検出された。各層の最大値は、表層で 18ng/L（８月６日）、中層で９ng/L（８月６日）、底層で５ng/L（７月９日、８月 13 日等）であった。

2-MIB は、年間を通して定量下限値未満であった。

(ｲ)　山口貯水池

６月下旬から 12 月下旬に、ジェオスミンが定量下限を超えて検出された。各層の最大値は、表層で 24ng/L（８月 20 日）、中層で 45 ng/L（７月 30 日）、底層で 11 ng/L（７月 30 日）であった。

また、多摩川本川で発生した 2-MIB の流入によって、７月下旬から８月下旬、１月に、2-MIB が定量下限値を超えて検出された。各層の最大値は、表層で４ng/L

（1月 21 日）、中層で8 ng/L（8月 6 日）、底層で7 ng/L（8月 13 日）であった。

表Ⅲ. 3(3). 1　村山上貯水池 水質調査結果

令和６年度

項目	表層水				中層水				底層水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	堤体強化工事のため、令和2年9月から停止中											
濁度												
色度												
pH値												
アルカリ度												
電気伝導率												
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）												
総窒素												
アンモニア態窒素												
亜硝酸態窒素												
硝酸態窒素												
有機態窒素												
総鉄												
総マンガン												
溶存酸素												
酸素飽和百分率												
BOD												
溶性ケイ酸												
総リン												
オルトリン酸態リン												
銅及びその化合物												
蒸発残留物												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
一般細菌												
大腸菌（MPN）												
生物総数												
珪藻類												
緑藻類												
藍藻類												
黄金藻類												
クリプト藻類												
渦鞭藻類												
ユーグレナ藻類												
その他鞭毛藻類												
鞭毛虫類												
根足虫類												
繊毛虫類												
吸管虫類												
ワムシ類												
甲殻類												
その他生物												
水色												
透明度												
貯水位												

表Ⅲ. 3(3). 2 村山下貯水池 水質調査結果

令和６年度

項目	表層水				中層水				底層水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	30.5	6.0	17.7	51	25.6	6.1	16.1	51	25.3	6.0	15.6	51
濁度	3.3	0.7	1.6	51	6.2	1.4	2.3	51	9.2	1.5	3.0	51
色度	1	1	1	12	1	1	1	12	1	1	1	12
pH値	9.0	7.8	8.2	51	8.1	7.7	7.9	51	8.1	7.1	7.8	51
アルカリ度	40.0	34.5	38.2	12	41.0	34.5	38.3	12	45.5	34.5	38.8	12
電気伝導率	10.9	9.5	10.4	51	11.1	9.5	10.4	51	11.6	9.5	10.5	51
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3.7	1.2	2.6	12	3.4	1.7	2.5	12	3.8	1.6	2.7	12
総窒素	0.56	0.12	0.36	12	0.67	0.18	0.44	12	0.63	0.30	0.46	12
アンモニア態窒素	0.02	<0.01	<0.01	12	0.04	<0.01	<0.01	12	0.15	<0.01	0.03	12
亜硝酸態窒素	0.015	0.002	0.006	12	0.021	0.002	0.007	12	0.010	0.002	0.006	12
硝酸態窒素	0.56	0.10	0.35	12	0.67	0.16	0.42	12	0.61	0.27	0.43	12
有機態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
総鉄	0.07	0.01	0.04	12	0.10	0.03	0.06	12	1.1	0.04	0.19	12
総マンガン	0.045	0.003	0.009	12	0.45	0.006	0.046	12	1.0	0.008	0.11	12
溶存酸素	12.3	8.7	10.3	12	12.5	7.2	9.8	12	12.2	3.0	9.1	12
酸素飽和百分率	119	97	107	12	104	87	97	12	100	35	88	12
BOD	1.2	<0.5	<0.5	4	0.7	<0.5	<0.5	4	0.8	<0.5	<0.5	4
溶性ケイ酸	10	6	8	4	10	6	8	4	11	6	9	4
総リン	0.010	0.004	0.007	12	0.012	0.005	0.009	12	0.014	0.004	0.009	12
オルトリン酸態リン	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
蒸発残留物	100	73	85	4	130	84	110	4	110	80	96	4
ジェオスミン	0.000018	<0.000003	<0.000003	51	0.000009	<0.000003	<0.000003	51	0.000005	<0.000003	<0.000003	51
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	51	<0.000003	<0.000003	<0.000003	51	<0.000003	<0.000003	<0.000003	51
一般細菌	69	5	32	4	440	6	150	4	480	13	210	4
大腸菌（MPN）	1.0	<1.0	<1.0	4	5.2	<1.0	1.3	4	8.6	<1.0	3.2	4
生物総数	1,216	40	403	24	2,788	40	362	24	1,872	40	465	24
珪藻類	968	<1	188	51	2,508	<1	286	51	2,456	<1	340	51
緑藻類	240	<1	42	24	144	<1	31	24	144	<1	27	24
藍藻類	384	<1	45	51	112	<1	18	51	120	<1	23	51
黄金藻類	240	<1	33	24	96	<1	15	24	560	<1	31	24
クリプト藻類	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
渦鞭藻類	16	<1	2	24	24	<1	3	24	16	<1	2	24
ユーグレナ藻類	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
その他鞭毛藻類	112	<1	33	24	216	<1	35	24	56	<1	17	24
鞭毛虫類	152	<1	24	24	80	<1	14	24	280	<1	29	24
根足虫類	8	<1	<1	24	<1	<1	<1	24	8	<1	1	24
繊毛虫類	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24	8	<1	<1	24
吸管虫類	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
ワムシ類	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
甲殻類	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
その他生物	<1	<1	<1	24	8	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
水色												
透明度	4.5	3.0	3.6	4								
貯水位	14.10	12.12	13.42	51								

表Ⅲ. 3(3). 3 山口貯水池 水質調査結果

令和６年度

項目	表層水				中層水				底層水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水温	31.9	6.1	18.5	51	24.8	6.0	15.5	51	23.9	5.8	14.6	50
濁度	4.3	0.6	1.7	51	11	1.0	2.5	51	32	1.3	4.0	50
色度	1	1	1	12	1	1	1	12	1	1	1	12
pH値	9.5	7.8	8.5	51	8.7	7.7	8.0	51	8.4	7.3	7.9	50
アルカリ度	40.0	33.5	37.4	12	42.0	34.0	38.5	12	42.0	34.0	38.2	12
電気伝導率	10.7	9.4	10.2	51	11.3	9.4	10.5	51	11.3	9.4	10.5	50
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	4.1	2.0	2.7	12	3.7	1.9	2.6	12	3.9	2.0	2.7	12
総窒素	0.67	0.10	0.42	12	0.91	0.25	0.46	12	0.96	0.26	0.47	12
アンモニア態窒素	0.02	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01	12	0.04	<0.01	0.02	12
亜硝酸態窒素	0.011	0.003	0.005	12	0.009	0.002	0.004	12	0.027	0.003	0.006	12
硝酸態窒素	0.66	0.08	0.41	12	0.88	0.24	0.45	12	0.93	0.26	0.45	12
有機態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
総鉄	0.11	0.01	0.04	12	0.16	0.02	0.07	12	0.23	0.07	0.12	12
総マンガン	0.16	0.002	0.019	12	0.16	0.004	0.021	12	0.16	0.008	0.031	12
溶存酸素	12.8	8.9	10.7	12	12.9	7.0	10.4	12	12.9	5.8	9.7	12
酸素飽和百分率	140	100	113	12	108	82	102	12	105	69	94	12
BOD	1.1	<0.5	0.8	4	1.1	<0.5	0.7	4	0.6	<0.5	<0.5	4
溶性ケイ酸	10	4	8	4	10	6	8	4	11	6	9	4
総リン	0.011	0.004	0.008	12	0.014	0.006	0.010	12	0.018	0.006	0.011	12
オルトリン酸態リン	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
蒸発残留物	93	88	90	4	110	78	97	4	120	90	100	4
ジェオスミン	0.000024	<0.000003	0.000005	51	0.000045	<0.000003	0.000004	51	0.000011	<0.000003	<0.000003	50
2-メチルイソボルネオール	0.000004	<0.000003	<0.000003	51	0.000008	<0.000003	<0.000003	51	0.000007	<0.000003	<0.000003	50
一般細菌	63	14	34	4	590	35	190	4	570	29	200	4
大腸菌（MPN）	8.5	<1.0	3.1	4	36	3.1	15	4	28	<1.0	14	4
生物総数	3,758	96	624	24	1,304	80	416	24	2,282	32	394	24
珪藻類	3,030	<1	290	51	3,758	<1	435	51	2,226	<1	343	50
緑藻類	3,412	<1	298	24	320	<1	51	24	328	<1	45	24
藍藻類	424	<1	59	51	360	<1	39	51	240	<1	27	50
黄金藻類	56	<1	6	24	24	<1	4	24	32	<1	4	24
クリプト藻類	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
渦鞭藻類	48	<1	4	24	24	<1	1	24	16	<1	1	24
ユーグレナ藻類	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
その他鞭毛藻類	200	<1	34	24	88	<1	26	24	56	<1	15	24
鞭毛虫類	96	<1	20	24	176	<1	25	24	64	<1	19	24
根足虫類	24	<1	1	24	16	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
繊毛虫類	8	<1	<1	24	8	<1	<1	24	8	<1	<1	24
吸管虫類	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
ワムシ類	<1	<1	<1	24	8	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
甲殻類	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
その他生物	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1	24
水色	15	6	12	43								
透明度	5.5	1.5	3.4	43								
貯水位	17.85	10.41	15.59	51								

(注1)採水不具合のため、底層水の水温、濁度、pH値、電気伝導率、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、珪藻類及び藍藻類が1回欠測

(注2)強風等に伴う調査船欠航のため、水色、透明度が各8回欠測

４　水源河川における水質事故

本年度の水源水質事故の情報件数は、合計76件であり、昨年度（83件）よりも減少した。

水系別では、多摩川水系が15件（昨年度５件）、利根川・荒川水系が51件（同73件）、江戸川・中川水系が10件（同５件）、相模川水系が０件（同０件）であった。

現象別では、油類が最も多く水質事故情報件数全体の約６割を占めていた。

当局の取水又は浄水処理に影響を及ぼした事故は、次の２件であった。

多摩川水系　　油類１件、その他（着色水）１件

利根川・荒川水系　　０件

江戸川・中川水系　　０件

表Ⅲ.４.１　月別事故情報件数

年度／月	４月	５月	6月	７月	8月	９月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
本年度	15	9	10	5	5	9	4	7	1	6	2	3	76
昨年度	7	10	6	6	6	6	10	7	6	5	6	8	83

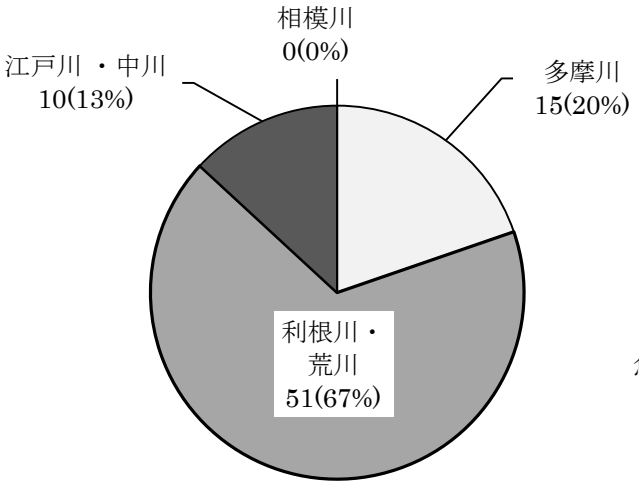

図Ⅲ.４.１　水系別水質事故情報件数

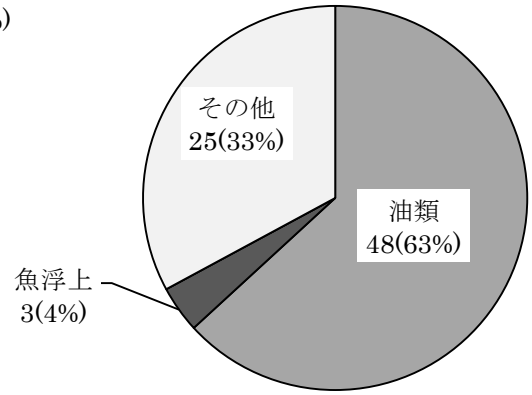

図Ⅲ.４.２　現象別水質事故情報件数

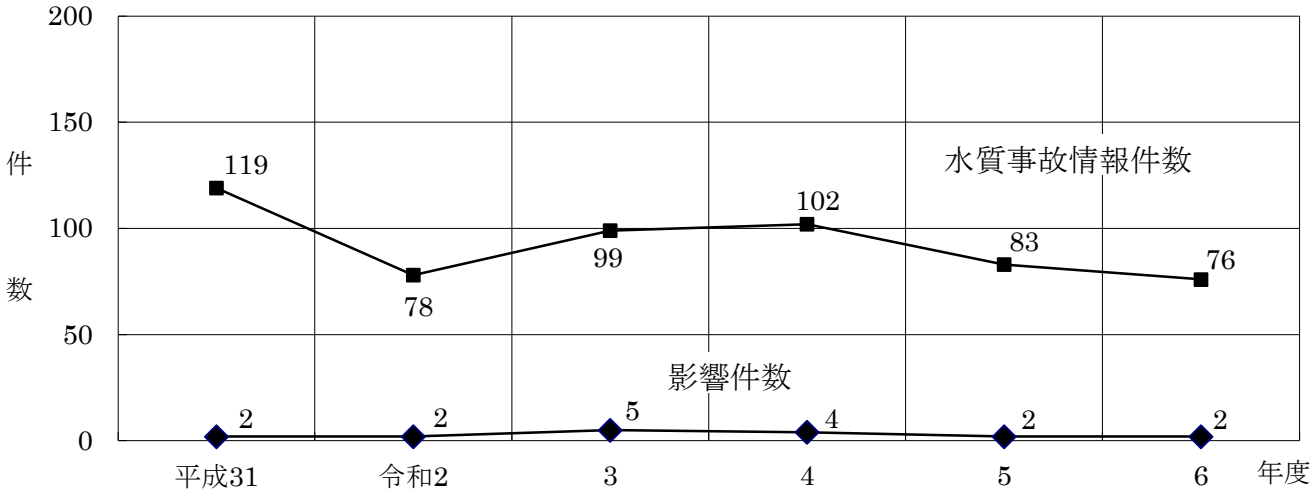

図Ⅲ.４.３　年度別の水質事故情報件数と取水等に影響を及ぼした件数

第４　浄水場の水質

1　大規模浄水場の施設概要

表Ⅳ．1　大規模浄水場（注１）の施設概要

（令和６年４月１日現在）

水　　系	浄水場（所）	施設能力（m^3/日）	比率（%）		処　理　方　式
			浄水	水系別	
利根川・荒川水系	金町	1,500,000	21.9	80.1	急速ろ過方式 全量高度浄水処理
	三郷	1,100,000	16.1		急速ろ過方式 全量高度浄水処理
	朝霞	1,700,000	24.8		急速ろ過方式 全量高度浄水処理
	三園	300,000	4.4		急速ろ過方式 全量高度浄水処理
	東村山	880,000	18.5		急速ろ過方式 全量高度浄水処理 （利根川・荒川水系 88 万 m^3/日）
多摩川水系		385,000		17.0	
	小作	280,000	4.1		急速ろ過方式
	境	315,000	4.6		緩速ろ過方式
	砧	114,500	1.7		膜ろ過方式 緩速ろ過方式
	砧下	70,000	1.0		膜ろ過方式 緩速ろ過方式
相模川水系	長沢	200,000	2.9	2.9	急速ろ過方式
計		6,844,500	100.0	100.0	

（注１）「大規模浄水場」は施設能力 10 万 m^3/日以上の浄水場を指すが、ここでは便宜上、23 区に配水している小規模浄水所（砧下浄水所）も含む。

浄水薬品の数値の取扱い

ポリ塩化アルミニウム	$Al_2O_3$10%
次亜塩素酸ナトリウム	水道用次亜塩素酸ナトリウム
硫酸	水道用濃硫酸
苛性ソーダ	水道用液体苛性ソーダ
粉末活性炭	ドライ換算

2　主な大規模浄水場原水の水質経年変化

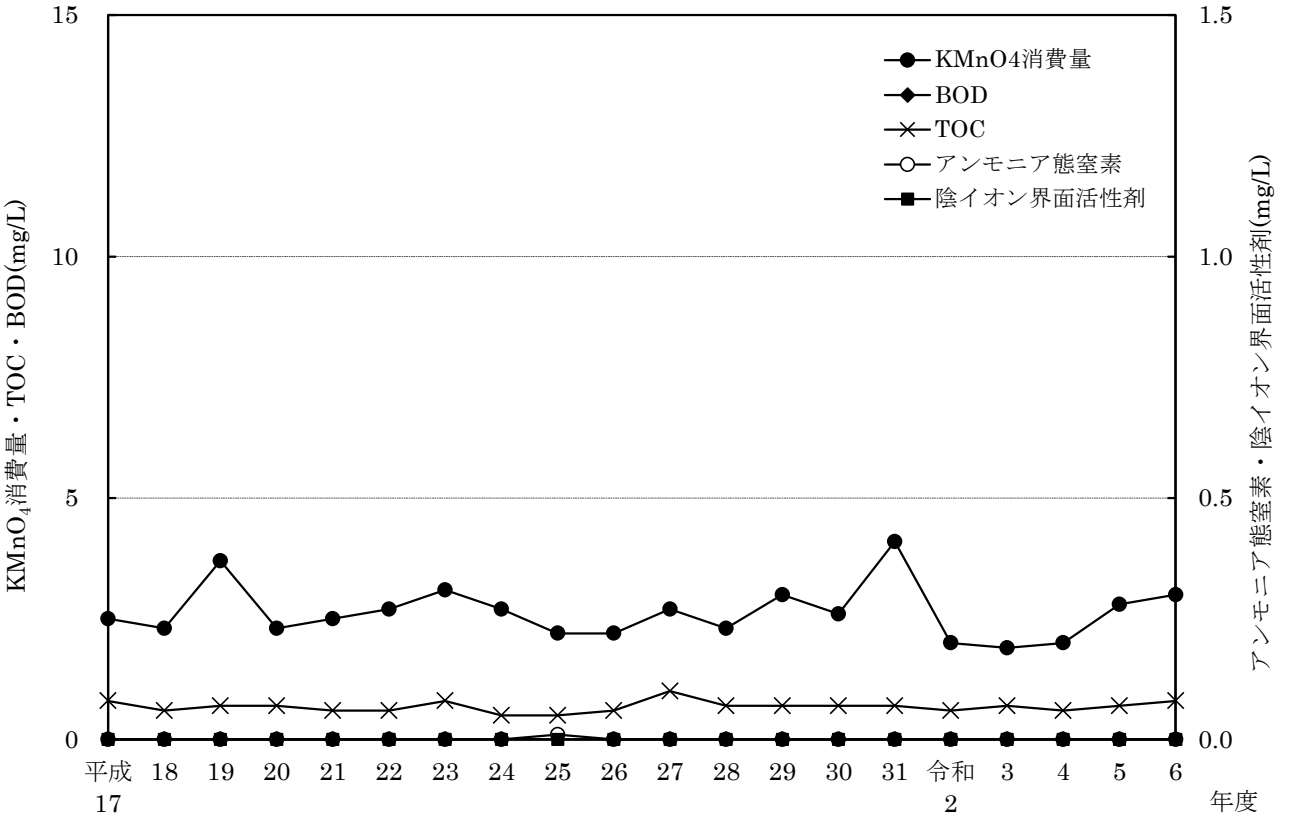

図Ⅳ．２．１　小作浄水場原水の水質経年変化

表Ⅳ．２．１　小作浄水場原水の水質経年変化及び多摩川・羽村取水堰(ぜき)地点の流量経年変化

項目＼年度		平成17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
$KMnO_4$消費量		2.5	2.3	3.7	2.3	2.5	2.7	3.1	2.7	2.2	2.2
TOC		0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6
アンモニア態窒素		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
BOD											
陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
流量(m^3/s)	最大量	230	220	230	63	73	49	710	67	110	160
	平水量(注１)	9.4	10	8.8	13	10	15	9.7	9.5	8.3	9.2
	最小量	6.0	5.9	3.8	7.7	6.8	8.5	7.2	6.1	4.9	6.3

項目＼年度		27	28	29	30	31	令和2	3	4	5	6
$KMnO_4$消費量		2.7	2.3	3.0	2.6	4.1	2.0	1.9	2.0	2.8	3.0
TOC		1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8
アンモニア態窒素		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
BOD											
陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
流量(m^3/s)	最大量	170	64	190	650	770	110	41	76	120	180
	平水量(注１)	9.2	7.8	7.6	15	10	10	8.8	8.0	8.3	10
	最小量	6.3	5.4	4.8	5.0	5.0	6.6	5.5	4.2	5.7	6.7

（注１）該当する１年間で、185日はこれを超えるという流量
（注２）データは各年度の平均値

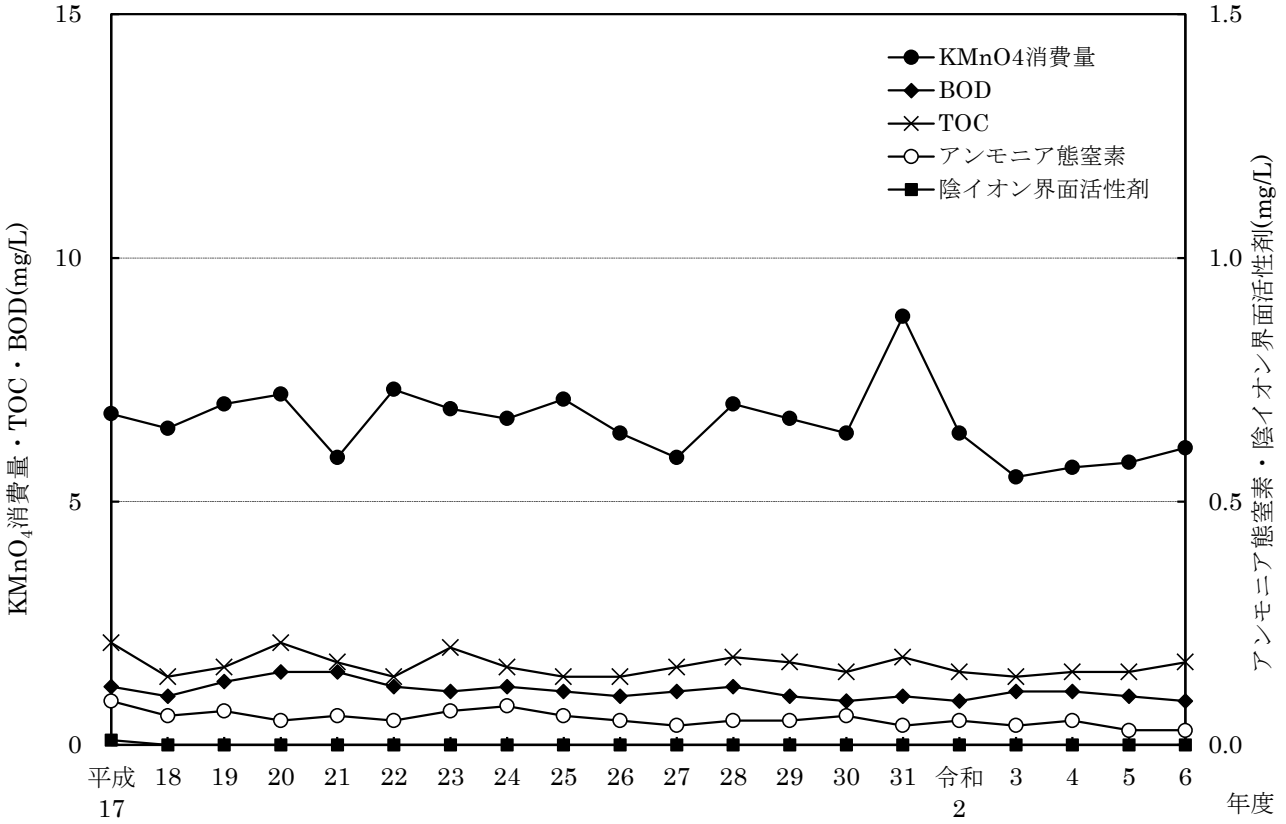

図Ⅳ．２．２　金町浄水場原水の水質経年変化

表Ⅳ．２．２　金町浄水場原水の水質経年変化及び江戸川・野田橋地点の流量経年変化

項目＼年度		平成17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
$KMnO_4$消費量		6.8	6.5	7.0	7.2	5.9	7.3	6.9	6.7	7.1	6.4
TOC		2.1	1.4	1.6	2.1	1.7	1.4	2.0	1.6	1.4	1.4
アンモニア態窒素		0.09	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	0.06	0.05
BOD		1.2	1.0	1.3	1.5	1.5	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0
陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
流量(m^3/s)	最大量	670	1,400	1,500	1,000	700	520	1,200	980	1,100	710
	平水量(注１)	59	81	51	80	53	79	58	47	45	47
	最小量	27	35	29	38	31	37	33	22	20	18

項目＼年度		27	28	29	30	31	令和2	3	4	5	6
$KMnO_4$消費量		5.9	7.0	6.7	6.4	8.8	6.4	5.5	5.7	5.8	6.1
TOC		1.6	1.8	1.7	1.5	1.8	1.5	1.4	1.5	1.5	1.7
アンモニア態窒素		0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	0.03	0.03
BOD		1.1	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0	0.9
陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
流量(m^3/s)	最大量	1,400	620	1,000	850	2,900	610	1,100	810	710	950
	平水量(注１)	53	48	63	62	61	55	53	60	42	58
	最小量	21	15	20	18	21	23	26	31	24	30

（注１）該当する１年間で、185日はこれを超えるという流量
（注２）データは各年度の平均値

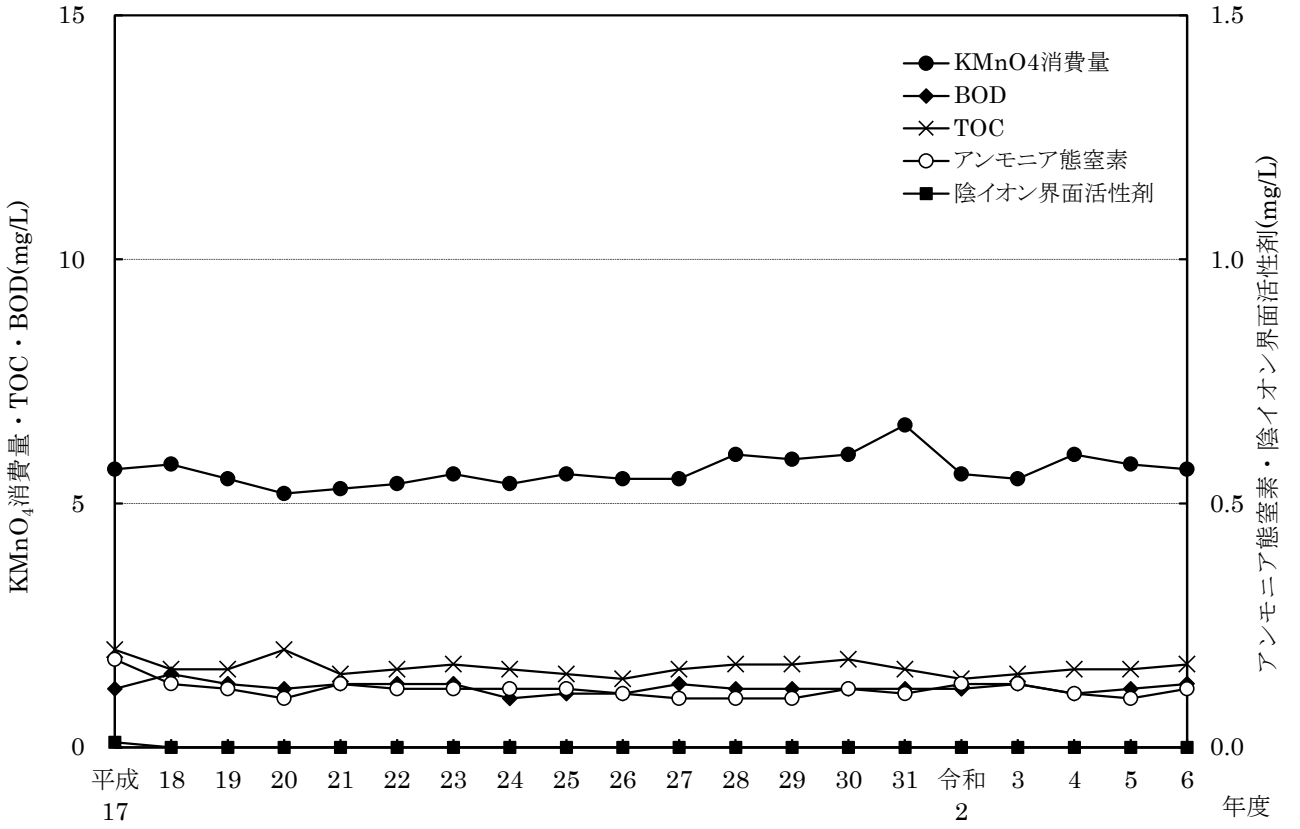

図Ⅳ．２．３　朝霞浄水場原水の水質経年変化

表Ⅳ．２．３　朝霞浄水場原水の水質経年変化及び荒川・秋ヶ瀬取水堰(ぜき)地点の流量経年変化

項目＼年度		平成17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
$KMnO_4$消費量		5.7	5.8	5.5	5.2	5.3	5.4	5.6	5.4	5.6	5.5
TOC		2.0	1.6	1.6	2.0	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4
アンモニア態窒素		0.18	0.13	0.12	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
BOD		1.2	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	1.1
陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
流量(m^3/s)	最大量	1,800	1,900	3,400	900	900	910	1,400	1,500	1,400	1,800
	平水量(注１)	39	49	35	45	40	45	36	31	33	34
	最小量	22	27	23	20	17	18	17	19	21	19

項目＼年度		27	28	29	30	31	令和2	3	4	5	6
$KMnO_4$消費量		5.5	6.0	5.9	6.0	6.6	5.6	5.5	6.0	5.8	5.7
TOC		1.6	1.7	1.7	1.8	1.6	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7
アンモニア態窒素		0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.13	0.13	0.11	0.10	0.12
BOD		1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3
陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
流量(m^3/s)	最大量	2,100	1,400	3,000	1,300	5,700	810	320	980	890	1,900
	平水量(注１)	36	26	28	51	35	41	30	34	28	45
	最小量	18	9.6	9.5	16	19	15	20	18	20	19

（注１）該当する１年間で、185日はこれを超えるという流量
（注２）データは各年度の平均値

3　大規模浄水場の概況及び水質検査結果

大規模浄水場の水質検査結果の集計を表Ⅳ.３に示す。

表Ⅳ.３　大規模浄水場　水質検査結果集計①

令和６年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
水質基準項目	一般細菌	64,000	<1	940	11	24	<1	<1	11
	大腸菌	大腸菌(MPN)として測定						0/1,473	11
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	11	<0.0003	<0.0003	<0.0003	11
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	11	<0.00005	<0.00005	<0.00005	11
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	鉛及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	11	0.001	<0.001	<0.001	11
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	11	<0.002	<0.002	<0.002	11
	亜硝酸態窒素	0.047	<0.001	0.010	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.1	0.45	1.5	11	2.7	0.45	1.4	11
	フッ素及びその化合物	0.15	0.05	0.09	11	0.14	0.04	0.09	11
	ホウ素及びその化合物	0.07	<0.01	0.03	11	0.08	<0.01	0.03	11
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	11	<0.0005	<0.0005	<0.0005	11
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0012	<0.0001	<0.0001	11	0.0008	<0.0001	<0.0001	11
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	テトラクロロエチレン	0.0021	<0.0001	0.0003	11	0.0010	<0.0001	0.0002	11
	トリクロロエチレン	0.0003	<0.0001	<0.0001	11	0.0002	<0.0001	<0.0001	11
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	11	0.08	<0.02	0.02	11
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	11
	クロロホルム					0.015	0.0002	0.0031	11
	ジクロロ酢酸					0.003	<0.001	<0.001	11
	ジブロモクロロメタン					0.0052	<0.0001	0.0013	11
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	11	0.004	<0.001	<0.001	11
	総トリハロメタン					0.028	0.0008	0.0067	11
	トリクロロ酢酸					0.009	<0.001	0.001	11
	ブロモジクロロメタン					0.0084	0.0002	0.0018	11
	ブロモホルム					0.0024	<0.0001	0.0004	11
	ホルムアルデヒド					0.017	<0.001	<0.001	11
	亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	11	<0.01	<0.01	<0.01	11
	アルミニウム及びその化合物	0.50	<0.01	0.09	11	0.06	<0.01	0.02	11
	鉄及びその化合物	0.57	<0.01	0.15	11	<0.01	<0.01	<0.01	11
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	11	<0.01	<0.01	<0.01	11
	ナトリウム及びその化合物	23	2.8	9.8	11	21	3.2	11	11
	マンガン及びその化合物	0.088	<0.001	0.025	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	塩化物イオン	24.9	1.0	9.8	11	28.0	1.4	11.4	11
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	109	38.2	64.4	11	94.8	39.1	61.4	11
	蒸発残留物	200	62	150	10	220	66	130	11
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	11	<0.02	<0.02	<0.02	11
	ジェオスミン	0.000014	<0.000003	<0.000003	11	<0.000003	<0.000003	<0.000003	11
	2-メチルイソボルネオール	0.000008	<0.000003	<0.000003	11	<0.000003	<0.000003	<0.000003	11
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	11	<0.002	<0.002	<0.002	11
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	11	<0.0005	<0.0005	<0.0005	11
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	9.2	0.2	1.1	10	0.8	0.2	0.4	11
	pH値	8.5	6.5	7.5	11	8.1	6.7	7.4	11
	味							異常なし	11
	臭気				11			異常なし	11
	色度	19	<1	4	11	<1	<1	<1	11
	濁度	210	<0.1	4.6	11	0.2	<0.1	<0.1	11

表Ⅳ.３　大規模浄水場　水質検査結果集計②

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	11	0.001	<0.001	<0.001	11
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	0.0002	<0.0001	<0.0001	11
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	9
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	11
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	11
	抱水クロラール					0.003	<0.001	<0.001	11
	農薬類	0.19	<0.01	0.03	9	<0.01	<0.01	<0.01	9
	残留塩素（遊離）					1.0	0.4	0.5	11
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	109	38.2	64.4	11	94.8	39.1	61.4	11
	マンガン及びその化合物	0.088	<0.001	0.025	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	遊離炭酸	40	<0.5	6.8	11	18	1.0	4.3	11
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	<0.0001	<0.0001	11	0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	41	0.3	4.2	10	1.6	0.3	0.9	11
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	11
	蒸発残留物	200	62	150	10	220	66	118	11
	濁度	210	<0.1	4.6	11	0.2	<0.1	<0.1	11
	pH値	8.5	6.5	7.5	11	8.1	6.7	7.4	11
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.2	-1.8	-1.2	11
	従属栄養細菌	200,000	7	17,000	11	17	<1	1	11
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	アルミニウム及びその化合物	0.50	<0.01	0.09	11	0.06	<0.01	0.02	11
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000040	<0.000005	<0.000005	11	0.000019	<0.000005	<0.000005	11
その他の項目	水温	31.3	4.0	16.7	11	32.7	5.3	17.0	11
	残留塩素					1.0	0.4	0.6	11
	アンモニア態窒素	0.61	<0.01	0.05	11	<0.01	<0.01	<0.01	11
	硝酸態窒素	4.1	0.45	1.5	11	2.7	0.45	1.4	11
	アルカリ度	84.0	17.0	43.7	11	74.0	17.0	42.3	11
	硫酸イオン	37	7	21	7	42	7	23	7
	電気伝導率	36.1	9.1	18.8	11	29.4	9.6	18.8	11
	酸度	45	0.5	7.7	11	21	1.0	5.0	11
	溶存酸素	13.1	4.0	8.7	10	14.5	5.8	9.8	7
	酸素飽和百分率	116	44	87	10	123	78	100	7
	BOD	3.2	<0.5	0.8	8				
	COD								
	リン酸イオン	0.34	<0.01	0.12	8	0.06	<0.01	<0.01	8
	溶性ケイ酸	29	4	17	10	28	4	17	10
	カルシウム硬度	76.6	33.3	49.2	11	65.8	33.9	46.8	11
	マグネシウム硬度	32.8	4.9	15.3	11	29.0	4.7	14.6	11
	カリウム	3.3	0.7	2.0	11	3.2	0.7	1.9	11
	トリクロラミン					0.10	<0.02	<0.02	11
	大腸菌（MPN）	22,000	<1.0	432	11				
	生物総数（注1）	7,023	<1	1,298	11	4,176	<1	177	11
	珪藻類（注1）	6,795	<1	952	11	288	<1	21	11
	緑藻類（注1）	584	<1	64	11	168	<1	9	11
	藍藻類（注1）	51	<1	8	11	6	<1	<1	11
	その他の藻類（注1）	2,898	<1	239	11	4,160	<1	147	11
	その他生物（注1）	264	<1	35	11	10	<1	1	11
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム	3	不検出	<1	11				
	ジアルジア	1	不検出	<1	11				
	ジェオスミン（浄水場測定）	0.000024	<0.000003	<0.000003	10	<0.000003	<0.000003	<0.000003	10
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	0.000031	<0.000003	<0.000003	10	<0.000003	<0.000003	<0.000003	10

（注1）原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(1) 東村山浄水場

東村山浄水場は、多摩川水系の村山・山口貯水池を経由する貯水池系、玉川上水路を経由する砂川線系及び朝霞浄水場から導水される利根川・荒川系の３系統を原水とし、第１急速系（以下「１急系」という。）及び第２急速系（以下「２急系」という。）の２系統で処理する急速ろ過方式の浄水場である。

また、１急系、２急系ともにオゾン処理と生物活性炭吸着処理を組み合わせた高度浄水処理（処理能力 88 万 m^3/日）を導入している（２急系は、平成 25 年 10 月 10 日から１急系の施設を用いて高度浄水処理を行っている。）。しかし、本年度は水需要の増加に対応するため、２急系全量を高度浄水処理せずに凝集沈殿急速ろ過方式のみの処理に切り替えて運用した。

原水の取水内訳は、貯水池系が 72.0%（昨年度 50.9%）、利根川・荒川系が 24.3%（昨年度 45.1%）、砂川線系が 3.7%（昨年度 4.0%）であった。

本年度の総配水量は３億 3,025 万 m^3 で、昨年度の３億 2,297 万 m^3 より 728 万 m^3 増量した。日平均配水量は 904,785 m^3、日最大配水量は１月９日の 1,007,700 m^3 であった。配水の 68%を多摩地区へ、32%を区部へ供給した。

水温が低下する冬期に BAC 池からアンモニア態窒素の漏洩（えい）を防止するために、１急系では 12 月 17 日から二段階塩素処理を実施した。通常処理を行っている２急系では、かび臭及びクロラミン対策として、常時、粉末活性炭注入や二段階塩素処理にて対応を行った。前塩素の注入日数は、１急系が 148 日（昨年度 143 日）、２急系が 365 日（昨年度 366 日）であった。

粉末活性炭注入は１急系接合井が２日（原水連絡管停滞水対策、活性炭注入設備点検）、２急系着水井は 365 日であった。（ただし２急系着水井の一部が１急系導水きょへ回り込むため１急系原水でも活性炭注入された日数は 365 日となる。）

東村山浄水場における薬品注入率（９時時点）の平均値は、次のとおりである。

（第１急速系）

ポリ塩化アルミニウム	23 mg/L	注入日数　365 日
後ポリ塩化アルミニウム	0.5 mg/L	注入日数　365 日
前塩素	1.3 mg/L	注入日数　148 日
中間塩素	0.5 mg/L	注入日数　365 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数　357 日

オゾン	0.34 mg/L	注入日数	365 日
前酸	0.9 mg/L	注入日数	1 日
前苛性ソーダ	— mg/L	注入日数	0 日
後苛性ソーダ	2.7 mg/L	注入日数	217 日
粉末活性炭	1 mg/L	注入日数	365 日
（第２急速系）			
ポリ塩化アルミニウム	16 mg/L	注入日数	365 日
後ポリ塩化アルミニウム	— mg/L	注入日数	0 日
前塩素	1.4 mg/L	注入日数	365 日
中間塩素	0.5 mg/L	注入日数	364 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数	362 日
オゾン	— mg/L	注入日数	0 日
前酸	1.5 mg/L	注入日数	85 日
前苛性ソーダ	— mg/L	注入日数	0 日
後苛性ソーダ	— mg/L	注入日数	0 日
粉末活性炭	5 mg/L	注入日数	365 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.３(1)に示す。

表Ⅳ．3(1) 東村山浄水場(第一急速系) 水質検査結果①

令和６年度

	採水箇所	原水(第１急速系)				浄水(第１急速系)			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	370	98	220	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.021	0.008	0.016	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.54	0.80	4	1.2	0.58	0.83	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.05	0.06	4	0.09	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0069	0.0004	0.0027	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0016	0.0003	0.0009	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.013	0.0010	0.0056	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0042	0.0003	0.0019	4
	ブロモホルム					0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.10	0.05	0.07	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.22	0.07	0.13	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8.4	2.9	5.4	4	11	3.5	7.1	4
	マンガン及びその化合物	0.043	0.017	0.030	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.8	1.2	4.8	4	10.5	2.8	6.4	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.2	45.2	50.9	4	58.6	45.0	50.3	4
	蒸発残留物					110	66	87	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000005	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）					0.5	0.3	0.4	12
	pH値	8.0	7.4	7.7	261	7.5	7.3	7.4	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	7	1	4	261	<1	<1	<1	261
	濁度	21	2.0	3.8	246	<0.1	<0.1	<0.1	261

（注）粉末活性炭注入のため原水の蒸発残留物４回、有機物（全有機炭素（TOC）の量）12回、濁度が15回欠測

表Ⅳ．3(1) 東村山浄水場(第一急速系) 水質検査結果②

令和６年度

	採水箇所	原水(第１急速系)				浄水(第１急速系)			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.7	0.5	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.2	45.2	50.9	4	58.6	45.0	50.3	4
	マンガン及びその化合物	0.043	0.017	0.030	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.5	1.8	4	2.5	2.0	2.3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）					1.5	0.3	0.8	261
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物					110	66	87	4
	濁度	21	2.0	3.8	246	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.0	7.4	7.7	261	7.5	7.3	7.4	261
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.1	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌	12,000	590	4,600	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.10	0.05	0.07	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	26.1	5.4	15.7	261	26.2	6.4	16.3	261
	残留塩素					0.7	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.16	0.02	0.03	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	1.1	0.52	0.79	4	1.2	0.58	0.83	4
	アルカリ度	53.0	36.5	43.1	261	54.0	37.0	42.9	261
	硫酸イオン	22	7	13	12	22	8	13	12
	電気伝導率	24.8	10.0	14.8	261	24.3	10.9	15.3	261
	酸度	2.5	1.5	2.1	4	3.0	2.5	2.8	4
	溶存酸素	12.1	6.7	9.3	12	14.5	8.9	11.5	12
	酸素飽和百分率	99	81	92	12	122	88	112	12
	BOD	1.2	<0.5	0.6	4				
	COD								
	リン酸イオン	0.09	<0.01	0.03	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	7	5	6	4	6	5	6	4
	カルシウム硬度	46.6	40.0	42.4	4	45.4	39.7	41.8	4
	マグネシウム硬度	13.6	5.2	8.5	4	13.2	5.3	8.6	4
	カリウム	1.7	0.7	1.2	4	1.7	0.7	1.2	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	69
	大腸菌（MPN）	56	1.0	15	12				
	生物総数（注1）	2,716	29	1,098	4	34	<1	17	4
	珪藻類（注1）	2,160	17	796	4	<1	<1	<1	4
	緑藻類（注1）	32	4	15	4	<1	<1	<1	4
	藍藻類（注1）	4	<1	1	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類（注1）	496	4	260	4	34	<1	17	4
	その他生物（注1）	56	<1	26	4	<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	2	不検出	<1	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン（浄水場測定）	0.000006	<0.000003	<0.000003	246	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	246	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

(注1)原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(注2)粉末活性炭注入のため原水の蒸発残留物４回、有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）261回、濁度、ジェオスミン(浄水場測定)、2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)が15回欠測

表Ⅳ．3(1) 東村山浄水場(第二急速系) 水質検査結果③

令和６年度

	採水箇所	原水(第２急速系)				浄水(第２急速系)			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	260	15	110	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.017	0.002	0.008	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61	0.47	0.54	4	0.61	0.46	0.53	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.06	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.014	0.0027	0.0075	4
	ジクロロ酢酸					0.003	0.002	0.003	4
	ジブロモクロロメタン					0.0004	0.0002	0.0003	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.017	0.0038	0.0095	4
	トリクロロ酢酸					0.009	0.002	0.005	4
	ブロモジクロロメタン					0.0027	0.0009	0.0017	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.05	4	0.05	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1	2.8	3.0	4	4.2	3.7	4.0	4
	マンガン及びその化合物	0.029	0.007	0.016	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.6	1.1	1.3	4	3.8	3.0	3.5	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45.9	42.5	44.8	4	46.5	42.3	45.0	4
	蒸発残留物	74	62	69	4	74	67	71	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	0.8	0.9	11	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	8.0	7.4	7.7	261	7.7	7.4	7.5	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	5	2	4	261	<1	<1	<1	261
	濁度	8.8	1.0	2.9	238	<0.1	<0.1	<0.1	261

（注）粉末活性炭注入のため原水の有機物（全有機炭素（TOC）の量）１回、濁度が23回欠測

表Ⅳ．3(1) 東村山浄水場(第二急速系) 水質検査結果④

令和６年度

	採水箇所	原水(第２急速系)				浄水(第２急速系)			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.003	<0.001	0.002	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.7	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45.9	42.5	44.8	4	46.5	42.3	45.0	4
	マンガン及びその化合物	0.029	0.007	0.016	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.0	1.4	4	2.0	1.5	1.6	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3.9	1.1	2.7	238	1.5	0.3	0.8	261
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	74	62	69	4	74	67	71	4
	濁度	8.8	1.0	2.9	238	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.0	7.4	7.7	261	7.7	7.4	7.5	261
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.1	-1.4	-1.2	4
	従属栄養細菌	590	210	430	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.05	4	0.05	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	25.9	5.7	15.5	261	26.0	6.7	16.3	261
	残留塩素					0.7	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.04	<0.01	0.02	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	0.60	0.47	0.53	4	0.61	0.46	0.53	4
	アルカリ度	43.5	35.0	39.9	261	44.0	33.0	39.2	261
	硫酸イオン	8	7	8	12	11	7	9	12
	電気伝導率	11.5	9.6	10.6	261	12.4	10.2	11.2	261
	酸度	2.5	1.0	1.5	4	2.5	1.5	1.9	4
	溶存酸素	12.0	6.4	9.1	12	12.1	6.8	9.4	12
	酸素飽和百分率	116	77	92	12	103	81	94	12
	BOD	0.5	<0.5	<0.5	4				
	COD								
	リン酸イオン	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	6	4	5	4	5	4	5	4
	カルシウム硬度	40.2	37.2	39.4	4	40.7	37.0	39.6	4
	マグネシウム硬度	5.7	5.2	5.4	4	5.8	5.3	5.5	4
	カリウム	0.7	0.7	0.7	4	0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	69
	大腸菌（MPN）	3.0	<1.0	<1.0	12				
	生物総数（注1）	1,376	122	707	4	112	36	63	4
	珪藻類（注1）	1,296	30	452	4	52	12	28	4
	緑藻類（注1）	92	12	33	4	52	<1	13	4
	藍藻類（注1）	20	<1	7	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類（注1）	608	60	203	4	54	8	22	4
	その他生物（注1）	32	4	13	4	4	<1	1	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン（浄水場測定）	0.000006	<0.000003	<0.000003	238	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	238	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

(注1)原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。
(注2)粉末活性炭注入のため原水の有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）、濁度、ジェオスミン（浄水場測定）、2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)が23回欠測

(2) 境浄水場

境浄水場は、多摩川の羽村取水堰及び小作取水堰から取水した河川水を水道専用の村山上貯水池、村山下貯水池、山口貯水池の各貯水池に一旦貯留し、取水塔で選択取水の後、導水して原水とする緩速ろ過方式の浄水場である。

以前は、原水を東村山浄水場の接合井を経由して、境浄水場に導水していた。平成17年、全導水路の圧力導管化が完了し、併せて減勢施設の運用を開始したため、直接山口貯水池の水を受け取ることができるようになっている。

また、工事の施工による制限や浄水処理に障害を起こすプランクトンが発生した場合には、取水先を村山下貯水池に切り替えることも可能である。

本年度の総配水量は877万 m^3 で、昨年度の852万 m^3 より25万 m^3 増加した。

境浄水場における薬品注入率（日平均）の平均値は、次のとおりである。

後塩素　　0.7 mg/L　　注入日数　365日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3(2)に示す。

表Ⅳ．3(2) 境浄水場 水質検査結果①

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	280	3	61	52	24	7	16	52
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/52	52
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.002	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.64	0.48	0.59	4	0.63	0.48	0.59	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.05	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0031	0.0010	0.0019	4
	ジクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0041	0.0014	0.0025	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0009	0.0004	0.0006	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1	2.8	3.0	4	3.5	3.2	3.4	4
	マンガン及びその化合物	0.007	0.003	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.4	1.1	1.3	4	1.8	1.4	1.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	48.1	40.9	45.4	4	50.6	42.6	47.5	4
	蒸発残留物	83	70	78	4	100	69	81	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000008	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	0.6	0.7	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	8.0	7.5	7.8	261	8.1	7.7	7.9	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	2	<1	1	261	<1	<1	<1	261
	濁度	3.9	0.2	0.8	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ．3(2) 境浄水場 水質検査結果②

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.7	0.5	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	48.1	40.9	45.4	4	50.6	42.6	47.5	4
	マンガン及びその化合物	0.007	0.003	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.5	1.8	4	1.5	1.0	1.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	2.8	1.0	1.9	261	1.0	0.6	0.7	261
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	83	70	78	4	100	69	81	4
	濁度	3.9	0.2	0.8	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.0	7.5	7.8	261	8.1	7.7	7.9	261
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.6	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌	640	330	460	4	17	6	11	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	25.3	7.5	16.4	261	29.5	6.5	17.7	261
	残留塩素					0.7	0.6	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.01	<0.01	<0.01	52	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	0.64	0.48	0.59	4	0.63	0.48	0.59	4
	アルカリ度	42.5	34.0	38.6	52	44.5	35.5	40.9	52
	硫酸イオン								
	電気伝導率	11.2	9.4	10.5	261	12.0	9.6	11.0	261
	酸度	2.0	1.5	1.8	4	1.5	1.0	1.1	4
	溶存酸素	11.6	6.3	9.1	12	11.9	7.2	9.2	12
	酸素飽和百分率	103	76	91	12	99	87	93	12
	BOD	0.8	<0.5	<0.5	4				
	COD								
	リン酸イオン	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	溶性ケイ酸	11	6	9	4	10	6	8	4
	カルシウム硬度	42.8	35.8	40.1	4	45.1	37.4	42.0	4
	マグネシウム硬度	5.6	5.1	5.3	4	5.9	5.2	5.5	4
	カリウム	0.7	0.7	0.7	4	0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌（MPN）	2.0	<1.0	<1.0	12				
	生物総数（注1）	1,048	242	506	4	356	72	188	4
	珪藻類（注1）	964	8	287	4	288	26	132	4
	緑藻類（注1）	72	32	52	4	8	<1	5	4
	藍藻類（注1）	24	<1	9	4	6	<1	2	4
	その他の藻類（注1）	228	32	146	4	82	12	48	4
	その他生物（注1）	20	<1	12	4	10	<1	3	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン（浄水場測定）								
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）								

（注1）原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(3) 杉並浄水所

杉並浄水所は、3本の取水井（浅井戸）から揚水した地下水を原水としている。送水時は、原水を塩素処理した後、上井草給水所に送水して朝霞浄水場系の浄水と常時混合し配水することになっている。

通常は平日昼間（9時から 16 時 30 分までの 7.5 時間）のみの稼働であり、毎週土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始は停止している。

3号取水井は原水水質悪化のため、平成 13 年6月 29 日から取水を停止した。さらに、1号取水井の原水水質悪化により、近接する2号取水井も含め、平成 28 年 12 月 21 日から取水を停止し、それ以降、全施設を停止している。

(4) 小作浄水場

小作浄水場は、羽村取水堰で取水した多摩川河川水を原水とする多摩地区専用の浄水場である。浄水施設は、傾斜板沈殿池や無弁式自動平衡型ろ過池などの特徴を有する。

本年度の総配水量は 5,935 万 m^3 で、昨年度の 5,346 万 m^3 より 589 万 m^3 増加した。

本年度は、夏期の台風や局所的大雨等により原水濁度の急上昇が頻繁に発生した。特に、８月には小河内貯水池からの余水吐放流や白丸ダムのゲート放流が行われたことから、より急激な水質変動が発生したため、ポリ塩化アルミニウム等の注入強化で対応した。一方で大量の降雨により、原水のかび臭原因物質（2-MIB）を発生させる付着藻類が定期的にフラッシュされたことから、原水 2-MIB 濃度の最高値は 0.000017 mg/L（９時、浄水場測定）に留まった。

小河内貯水池では、冬期において湖内循環により底層の高濃度溶存マンガンが放流位置まで拡散することがある。本年度は部分的に湖内循環が発生し、２月には溶存マンガンが原水で水質基準値（0.05mg/L）の約６倍（0.29mg/L）、浄水で 0.029mg/L まで上昇したため、処理水量の低減や次亜塩素酸ナトリウムの注入強化で対応した。３月には放流水で溶存マンガン濃度が 0.85mg/L まで上昇したが、放流水深を中層から表層への変更することで原水溶存マンガン濃度は低下した。

小作浄水場における薬品注入率（９時時点）の平均値は、次のとおりである。

ポリ塩化アルミニウム	27 mg/L	注入日数　365 日
前塩素	0.5 mg/L	注入日数　274 日
中間塩素	0.6 mg/L	注入日数　365 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数　364 日
前酸	2.2 mg/L	注入日数　344 日
粉末活性炭	9 mg/L	注入日数　289 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.３(4)に示す。

表Ⅳ. 3(4) 小作浄水場 水質検査結果①

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	2,800	39	510	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.45	0.70	4	0.68	0.45	0.61	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0039	0.0005	0.0025	4
	ジクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0003	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0051	0.0008	0.0035	4
	トリクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0013	0.0003	0.0009	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					0.017	<0.001	0.004	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.12	0.02	0.06	4	0.06	0.01	0.04	4
	鉄及びその化合物	0.13	0.03	0.08	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.3	2.8	3.0	4	3.8	3.3	3.5	4
	マンガン及びその化合物	0.024	0.006	0.012	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.5	1.0	1.3	4	5.5	2.9	4.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.7	38.2	45.0	4	49.1	39.1	43.6	4
	蒸発残留物	95	62	74	4	72	70	71	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000008	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.9	0.5	0.8	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	8.3	7.7	7.9	261	7.5	7.1	7.4	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	11	2	3	261	<1	<1	<1	261
	濁度	200	0.4	4.4	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ. 3(4) 小作浄水場 水質検査結果②

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.002	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					1.0	0.4	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.7	38.2	45.0	4	49.1	39.1	43.6	4
	マンガン及びその化合物	0.024	0.006	0.012	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	<0.5	1.5	4	4.0	2.5	3.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	23	1.3	3.0	261	1.5	0.3	0.6	261
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	95	62	74	4	72	70	71	4
	濁度	200	0.4	4.4	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.3	7.7	7.9	261	7.5	7.1	7.4	261
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.3	-1.8	-1.5	4
	従属栄養細菌	9,100	1,400	3,900	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.12	0.02	0.06	4	0.06	0.01	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	23.8	4.2	13.4	261	23.7	5.3	13.9	261
	残留塩素					1.0	0.4	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.05	<0.01	<0.01	52	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	1.1	0.45	0.70	4	0.68	0.45	0.61	4
	アルカリ度	50.0	33.0	40.0	261	41.0	25.5	35.1	261
	硫酸イオン								
	電気伝導率	12.2	9.1	10.7	261	14.1	9.6	11.4	261
	酸度	2.0	0.5	1.6	4	4.5	3.0	3.6	4
	溶存酸素								
	酸素飽和百分率								
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸								
	カルシウム硬度	45.6	33.3	39.7	4	43.6	33.9	38.5	4
	マグネシウム硬度	6.1	4.9	5.4	4	5.5	4.7	5.1	4
	カリウム	0.9	0.7	0.8	4	1.0	0.7	0.8	4
	トリクロラミン					0.03	<0.02	<0.02	12
	大腸菌（MPN）	730	3.1	100	12				
	生物総数（注1）	1,008	134	414	4	50	2	24	4
	珪藻類（注1）	872	104	349	4	22	<1	7	4
	緑藻類（注1）	8	<1	2	4	2	<1	1	4
	藍藻類（注1）	20	<1	5	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類（注1）	76	12	33	4	42	2	17	4
	その他生物（注1）	60	<1	26	4	<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン（浄水場測定）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	0.000017	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

（注1）原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(5) 砧浄水場

砧浄水場は、平成 19 年４月から膜ろ過処理方式による浄水処理を行っている。

令和３年度に主系６系列、回収系２系列の膜モジュールのうち、主系１系列、回収系１系列を MF 膜から UF 膜に更新し、令和４年３月 22 日より運用している。

原水は現在、多摩川河川敷に設置した立型集水井水のみである（集水埋管は休止中)。立型集水井水の水質は年間を通して安定しており、原水の水質に大きな変動は見られなかった。

水配調整のため、１月１日から１月７日まで浄水処理を停止した。

本年度の総自前配水量は 918 万 m^3 で、昨年度の 897 万 m^3 より 21 万 m^3 増加した。

砧浄水場における薬品注入率（９時時点）の平均値は、次のとおりである。

後塩素　　0.5 mg/L　　注入日数　350 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.３(5)に示す。

表Ⅳ．3(5) 砧浄水場 水質検査結果①

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	490	<1	11	52	2	<1	<1	52
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/52	52
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.1	3.4	3.7	4	2.7	2.4	2.6	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.09	0.09	4	0.11	0.10	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.03	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0021	0.0016	0.0019	4	0.0009	0.0008	0.0009	4
	トリクロロエチレン	0.0003	0.0002	0.0003	4	0.0001	0.0001	0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0039	0.0007	0.0026	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0024	0.0005	0.0013	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0099	0.0021	0.0059	4
	トリクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0022	0.0005	0.0013	4
	ブロモホルム					0.0014	0.0004	0.0008	4
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	23	22	23	4	18	17	17	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	24.9	19.9	22.8	4	17.9	15.8	16.8	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	88.8	84.8	87.3	4	76.3	73.5	74.8	4
	蒸発残留物	180	160	170	4	150	140	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	6.9	6.5	6.7	250	7.5	6.9	7.0	250
	味							異常なし	250
	臭気				250			異常なし	250
	色度	<1	<1	<1	250	<1	<1	<1	250
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	250	<0.1	<0.1	<0.1	250

表Ⅳ．3(5) 砧浄水場 水質検査結果②

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	250
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	88.8	84.8	87.3	4	76.3	73.5	74.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	26	16	23	4	11	8.0	9.8	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	1.2	0.4	0.9	52	1.3	0.6	0.9	52
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	180	160	170	4	150	140	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	250	<0.1	<0.1	<0.1	250
	pH値	6.9	6.5	6.7	250	7.5	6.9	7.0	250
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.4	-1.5	-1.5	4
	従属栄養細菌	60	7	42	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000022	0.000018	0.000021	4	0.000018	0.000009	0.000014	4
	水温	21.7	18.1	19.5	250	21.9	14.2	18.2	250
	残留塩素					0.5	0.4	0.5	250
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	4.1	3.4	3.7	4	2.7	2.4	2.6	4
	アルカリ度	62.5	58.0	60.5	12	59.0	51.0	54.3	12
	硫酸イオン								
	電気伝導率	31.1	28.6	30.1	250	25.9	13.4	24.4	250
	酸度	30	18	26	4	12	9.0	11	4
	溶存酸素	7.6	4.0	5.1	4				
	酸素飽和百分率	85	44	55	4				
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸	22	20	21	4	24	20	22	4
	カルシウム硬度	66.3	62.5	64.7	4	54.6	52.5	53.8	4
	マグネシウム硬度	22.8	22.3	22.6	4	21.7	20.5	21.0	4
	カリウム	3.3	3.1	3.2	4	2.6	2.3	2.4	4
	トリクロラミン					0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌（MPN）	2.0	<1.0	<1.0	12				
	生物総数（注1）			8	1			238	1
	珪藻類（注1）			<1	1			42	1
	緑藻類（注1）			<1	1			168	1
	藍藻類（注1）			<1	1			<1	1
	その他の藻類（注1）			8	1			28	1
	その他生物（注1）			<1	1			<1	1
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				
	ジェオスミン（浄水場測定）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12

（注1）原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(6) 砧下浄水所

砧下浄水所は、平成 19 年４月から膜ろ過処理方式による浄水処理を行っている。

令和３年度に主系６系列、回収系２系列の膜モジュールのうち、主系１系列、回収系１系列を MF 膜から UF 膜に更新し、令和４年３月７日より運用している。

原水は、多摩川河川敷に埋設した集水埋管水及び立型集水井水である。集水埋管水の水質は降雨による影響を受けやすく、特に濁度や色度が上昇する。集水埋管は昨年度 12 月１日より運用を停止し、週に１回管理運転を行っていたが取水量確保のため、本年度１月 17 日より運用を再開した。

水配調整のため、８月９日から 15 日まで及び１月１日から７日まで浄水処理を停止した。

本年度の総自前配水量は 711 万 m^3 で、昨年度の 785 万 m^3 より 74 万 m^3 減少した。

砧下浄水所における薬品注入率（９時時点）の平均値は、次のとおりである。

後塩素　　0.6 mg/L　　注入日数　340 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.３(6)に示す。

表Ⅳ．3(6) 砧下浄水所 水質検査結果①

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	410	<1	37	51	1	<1	<1	51
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/51	51
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.2	2.9	3.1	4	2.6	2.2	2.4	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.08	4	0.11	0.10	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.04	0.04	4	0.03	0.03	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0012	0.0008	0.0010	4	0.0008	0.0004	0.0005	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0016	0.0014	0.0015	4	0.0010	0.0008	0.0009	4
	トリクロロエチレン	0.0003	0.0003	0.0003	4	0.0002	0.0002	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.06	0.02	0.04	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0028	0.0005	0.0020	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0006	0.0002	0.0004	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0047	0.0011	0.0034	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0010	0.0002	0.0007	4
	ブロモホルム					0.0004	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	19	18	18	4	16	15	16	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.9	12.4	13.8	4	13.4	11.4	12.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	109	102	106	4	94.8	81.7	85.5	4
	蒸発残留物	190	180	180	4	220	140	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	6.8	6.5	6.6	242	7.1	6.7	6.8	242
	味							異常なし	242
	臭気				242			異常なし	242
	色度	<1	<1	<1	242	<1	<1	<1	242
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	242	<0.1	<0.1	<0.1	242

表Ⅳ．3(6) 砧下浄水所 水質検査結果②

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	242
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	109	102	106	4	94.8	81.7	85.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	40	30	37	4	18	18	18	4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	0.0001	0.0002	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	1.2	0.3	0.8	51	1.2	0.4	0.9	51
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	190	180	180	4	220	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	242	<0.1	<0.1	<0.1	242
	pH値	6.8	6.5	6.6	242	7.1	6.7	6.8	242
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.5	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌	200	36	86	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000040	0.000025	0.000030	4	0.000019	0.000017	0.000018	4
	水温	21.4	18.0	19.5	242	22.1	14.0	18.2	242
	残留塩素					0.6	0.4	0.5	242
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	3.2	2.9	3.1	4	2.6	2.2	2.4	4
	アルカリ度	84.0	72.0	78.0	12	74.0	59.0	63.6	12
	硫酸イオン								
	電気伝導率	31.0	29.4	30.1	242	28.1	21.6	24.9	242
	酸度	45	34	42	4	21	20	21	4
	溶存酸素	7.2	4.3	6.3	4				
	酸素飽和百分率	77	45	62	4				
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸	24	22	23	4	25	22	23	4
	カルシウム硬度	76.6	70.7	73.9	4	65.8	56.6	59.2	4
	マグネシウム硬度	32.8	31.3	32.0	4	29.0	24.9	26.4	4
	カリウム	3.2	2.8	3.0	4	2.7	2.2	2.3	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌（MPN）	15	<1.0	1.8	12				
	生物総数（注1）			4	1			4,176	1
	珪藻類（注1）			<1	1			16	1
	緑藻類（注1）			<1	1			<1	1
	藍藻類（注1）			<1	1			<1	1
	その他の藻類（注1）			<1	1			4,160	1
	その他生物（注1）			4	1			<1	1
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				
	ジェオスミン（浄水場測定）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12

（注1）原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(7) 長沢浄水場

長沢浄水場は、相模湖からの発電放流水を下流の沼本調整池から取水し、津久井隧道により導水したものを主な原水とする急速ろ過方式の浄水場である。水源の状況によっては、相模川および酒匂川系表流水との混合水となることもある。

相模湖では、6月から9月にかけて藍藻類のアナベナ（*Anabaena*）等が増殖し、ジェオスミン濃度が高くなることがある。本年度は、7月上旬からジェオスミン濃度の上昇が見られ、7月下旬に終息した。本年度の最大値は7月 15 日の 24 ng/L（0.000024 mg/L、浄水場測定）であった。これらの対策として、粉末活性炭の増量（最大 18 mg/L）及び前塩素処理から中間塩素処理への切替えを行い、浄水の水質に影響することはなかった。

また、本年度は、台風や大雨の影響で原水濁度が 100 度を超えた日はなかった。最高は 64 度（8月 30 日）であったが、PAC 等の適正な注入を行い、浄水の水質に影響することはなかった。

相模湖では近年、浄水処理の過程で異臭味を発生させる珪藻類の増殖が確認されている。本年度は、4月から5月にスケレトネマ（*skeletonema*）、5月から7月にオーラコセイラ（*Aulacoseira*）の増殖を確認したが、粉末活性炭の注入強化や前弱塩素処理、中間塩素処理にて対応し、浄水の水質への影響はなかった。

本年度の総配水量は 7,880 万 m^3 で、昨年度の 7,972 万 m^3 より 92 万 m^3 減少した。

長沢浄水場における浄水薬品注入率（9時時点）の平均値は、次のとおりである。

ポリ塩化アルミニウム	29 mg/L	注入日数 365 日
後ポリ塩化アルミニウム	0.9 mg/L	注入日数 1 日
前塩素	1.0 mg/L	注入日数 330 日
中間塩素	0.3 mg/L	注入日数 365 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数 365 日
前酸	4.3 mg/L	注入日数 360 日
後苛性ソーダ	3.0 mg/L	注入日数 365 日
粉末活性炭	4.9 mg/L	注入日数 365 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3(7)に示す。

表Ⅳ．3(7) 長沢浄水場 水質検査結果①

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	2,700	27	270	52	<1	<1	<1	52
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/52	52
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.006	0.002	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.88	0.99	4	1.2	0.84	0.98	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.11	4	0.12	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0055	0.0012	0.0042	4
	ジクロロ酢酸					0.003	0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン					0.0003	0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0074	0.0022	0.0056	4
	トリクロロ酢酸					0.005	0.001	0.004	4
	ブロモジクロロメタン					0.0016	0.0008	0.0012	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.14	0.05	0.10	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.19	0.09	0.15	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.5	6.2	6.8	4	9.8	8.4	9.4	4
	マンガン及びその化合物	0.039	0.023	0.029	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.1	3.6	4.3	4	8.2	6.8	7.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.1	54.1	55.7	4	58.7	53.6	55.7	4
	蒸発残留物	110	96	100	4	110	91	100	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000014	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1	0.5	0.8	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	8.4	7.5	7.8	261	7.5	7.3	7.4	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	14	3	4	261	<1	<1	<1	261
	濁度	64	1.4	4.2	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ．3(7) 長沢浄水場 水質検査結果②

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.003	<0.001	0.002	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.1	54.1	55.7	4	58.7	53.6	55.7	4
	マンガン及びその化合物	0.039	0.023	0.029	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.0	1.5	4	3.0	2.8	3.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	19	1.9	3.2	261	1.5	0.6	1.0	261
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110	96	100	4	110	91	100	4
	濁度	64	1.4	4.2	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.4	7.5	7.8	261	7.5	7.3	7.4	261
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.2	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌	8,200	1,200	4,600	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.14	0.05	0.10	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	25.0	7.1	15.5	261	24.8	7.6	15.9	261
	残留塩素					0.6	0.4	0.5	261
	アンモニア態窒素	0.02	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	1.1	0.88	0.99	4	1.2	0.84	0.98	4
	アルカリ度	55.5	33.0	48.0	261	51.5	30.0	44.2	261
	硫酸イオン	12	11	12	4	17	15	16	4
	電気伝導率	16.2	11.2	14.6	261	17.8	12.5	15.9	261
	酸度	2.5	1.0	1.7	4	3.5	3.2	3.4	4
	溶存酸素	11.6	8.1	9.8	4				
	酸素飽和百分率	106	95	99	4				
	BOD	1.1	0.5	0.8	4				
	COD								
	リン酸イオン	0.25	0.13	0.18	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	溶性ケイ酸	29	24	27	4	28	24	26	4
	カルシウム硬度	37.8	36.6	37.3	4	38.2	36.6	37.3	4
	マグネシウム硬度	20.4	17.1	18.4	4	20.5	17.0	18.4	4
	カリウム	1.4	1.2	1.3	4	1.5	1.2	1.3	4
	トリクロラミン					0.10	<0.02	<0.02	12
	大腸菌（MPN）	38	<1.0	14	12				
	生物総数（注1）	7,023	110	2,195	4	435	8	180	4
	珪藻類（注1）	6,795	34	2,047	4	20	<1	9	4
	緑藻類（注1）	68	<1	28	4	32	<1	15	4
	藍藻類（注1）	8	<1	2	4	3	<1	1	4
	その他の藻類（注1）	160	24	89	4	410	4	155	4
	その他生物（注1）	40	8	29	4	4	<1	1	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン（浄水場測定）	0.000024	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	0.000003	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

（注1）原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(9) 金町浄水場

金町浄水場は、江戸川の右岸に設置した取水塔から表流水を取水する急速ろ過方式の浄水場である。高度三期施設の完成を経て、全量高度浄水処理を行っている。

本年度の総配水量は２億 6,421 万 m^3 で、昨年度（２億 8,019 万 m^3）より 1,598 万 m^3 減少した。日平均配水量は 72 万 m^3、日最大配水量は 84 万 m^3（６月 18 日）であった。なお、第一高度系は耐震工事のため、３月 10 日に停止した。

金町浄水場では、昨年度から中川江戸川連絡導水路の運用は、灌漑期（５月１日から９月 30 日まで）に安定水利権を超過することが予想される場合に限り、導水する（あと使い運用）としている。本年度の中川・江戸川連絡導水施設の総稼働日数は昨年度と同様に０日であった。

原水濁度は、10 月に降水量が平年より減少した影響で、10 月の平均値が過去５年同月平均値の 23%と少なかった。本年度の最高値は、８月 27 日の 210 度であり、PAC 等の適正な注入を行ったため、浄水水質への影響はなかった。

アンモニア態窒素の平均値は、平年並みか、平年より減少した。水温が低下する冬期には、BAC 池からのアンモニア態窒素の漏洩(えい)防止のため、12 月 18 日から二段階塩素処理を実施した。

かび臭原因物質の 2-MIB は、８月 13 日に本年度の最高値 12 ng/L を記録した。

かび臭原因物質のジェオスミンは、７月 25 日に本年度の最高値 10 ng/L を記録した。

金町浄水場における薬品注入率（９時現在）の平均値は、次のとおりである。

なお、注入率は第一高度及び第二高度を併せた年平均、注入日数は第一高度及び第二高度のうち、日数が多い方の値とした。

ポリ塩化アルミニウム	24 mg/L	注入日数　365 日
後ポリ塩化アルミニウム	0.5 mg/L	注入日数　365 日
前塩素	1.9 mg/L	注入日数　114 日
中間塩素	0.9 mg/L	注入日数　365 日
オゾン	0.74 mg/L	注入日数　365 日
前酸	2.9 mg/L	注入日数　257 日
前苛性ソーダ	― mg/L	注入日数　0 日
後苛性ソーダ	4.6 mg/L	注入日数　365 日

粉末活性炭　　7.5 mg/L　　注入日数　　10 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.３(9)に示す。

表Ⅳ．3(8) 金町浄水場 水質検査結果①

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	30,000	300	4,600	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.019	0.008	0.011	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3	0.96	1.6	4	2.2	1.1	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.14	0.10	0.12	4	0.14	0.10	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.05	4	0.07	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0033	0.0004	0.0017	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0052	0.0026	0.0034	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン					0.013	0.0052	0.0090	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0040	0.0012	0.0028	4
	ブロモホルム					0.0016	0.0008	0.0011	4
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.29	0.06	0.18	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.37	0.16	0.23	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	10	12	4	20	12	16	4
	マンガン及びその化合物	0.037	0.024	0.030	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	23.6	11.9	15.9	4	26.6	13.9	19.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.3	56.8	66.1	4	72.3	54.5	65.4	4
	蒸発残留物	160	130	150	4	170	120	150	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	4.7	1.1	1.7	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	8.5	7.2	7.7	261	7.6	7.1	7.4	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	17	3	5	261	<1	<1	<1	261
	濁度	210	2.0	9.2	261	0.2	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ．3(8) 金町浄水場 水質検査結果②

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.19	<0.01	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.9	0.5	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.3	56.8	66.1	4	72.3	54.5	65.4	4
	マンガン及びその化合物	0.037	0.024	0.030	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	<0.5	1.0	4	4.0	1.0	2.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	39	3.2	6.1	261	1.5	0.7	1.0	261
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	160	130	150	4	170	120	150	4
	濁度	210	2.0	9.2	261	0.2	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.5	7.2	7.7	261	7.6	7.1	7.4	261
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.8	-1.7	-1.3	4
	従属栄養細菌	52,000	8,200	23,000	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.29	0.06	0.18	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	31.3	5.5	17.4	261	31.6	5.5	17.8	261
	残留塩素					1.0	0.5	0.7	261
	アンモニア態窒素	0.18	<0.01	0.03	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.3	0.95	1.6	4	2.2	1.1	1.6	4
	アルカリ度	54.5	17.5	38.7	261	55.0	20.0	39.3	261
	硫酸イオン	35	21	27	12	39	22	29	12
	電気伝導率	27.2	11.0	21.6	261	28.9	15.5	23.4	261
	酸度	2.5	0.5	1.3	4	4.5	1.0	2.4	4
	溶存酸素	11.1	6.7	8.8	12	12.1	5.8	9.1	12
	酸素飽和百分率	105	81	90	12	101	78	93	12
	BOD	1.5	<0.5	0.9	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.26	0.12	0.18	12	0.04	<0.01	0.02	12
	溶性ケイ酸	27	19	23	4	24	19	21	4
	カルシウム硬度	53.7	41.5	48.8	4	53.1	39.8	48.2	4
	マグネシウム硬度	19.1	15.3	17.4	4	19.2	14.7	17.2	4
	カリウム	3.2	2.3	2.8	4	3.1	2.4	2.9	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	52
	大腸菌（MPN）	1,500	4.1	350	12				
	生物総数（注1）	6,842	282	3,307	4	204	6	62	4
	珪藻類（注1）	3,712	190	2,135	4	8	<1	3	4
	緑藻類（注1）	584	8	189	4	12	<1	4	4
	藍藻類（注1）	12	<1	5	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類（注1）	2,898	64	941	4	186	4	54	4
	その他生物（注1）	92	8	38	4	2	<1	2	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン（浄水場測定）	0.000010	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	0.000012	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

（注1）原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(9) 三郷浄水場

三郷浄水場は、原水を江戸川から取水し、傾斜板沈殿池、高度浄水施設、自然平衡型ろ過池を有する全量高度浄水処理の浄水場である。本年度の総配水量は３億 2,589 万 m^3 で、昨年度の３億 62 万 m^3 より 2,527 万 m^3 増加した。

水温が低下する冬期は、トリクロラミン生成抑制のため、４月１日から４月３日及び 12 月 24 日から３月 31 日までの間、二段階塩素処理を実施した。

粉末活性炭の注入は、大場川上流排水機場放流、TOC の上昇、給水栓残留塩素減少抑制調査のために実施した。９時時点の注入回数は 20 回であったが、その他の時間帯も含む延べ注入日数は 56 日間であった。

三郷浄水場における薬品注入率（９時時点）の平均値は、次のとおりである。

ポリ塩化アルミニウム	26 mg/L	注入日数	365 日
後ポリ塩化アルミニウム	0.5 mg/L	注入日数	365 日
前塩素	1.3 mg/L	注入日数	111 日
中間塩素	0.8 mg/L	注入日数	365 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数	365 日
オゾン	0.64 mg/L	注入日数	365 日
前酸	3.5 mg/L	注入日数	275 日
前苛性ソーダ	2.8 mg/L	注入日数	5 日
後苛性ソーダ	3.7 mg/L	注入日数	365 日
粉末活性炭	7.3 mg/L	注入日数	20 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.３(9)に示す。

表Ⅳ．3(9) 三郷浄水場 水質検査結果①

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	64,000	980	11,000	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.018	0.004	0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3	1.0	1.6	4	2.3	1.1	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.15	0.10	0.12	4	0.13	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.08	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0014	0.0002	0.0008	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0027	0.0016	0.0020	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン					0.0064	0.0032	0.0050	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0021	0.0007	0.0015	4
	ブロモホルム					0.0008	0.0006	0.0007	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.50	0.08	0.24	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.57	0.15	0.29	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	13	9.2	11	4	16	12	14	4
	マンガン及びその化合物	0.053	0.021	0.032	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	21.9	11.8	14.6	4	25.2	15.5	18.4	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.5	52.6	62.2	4	70.6	51.8	62.1	4
	蒸発残留物	170	110	140	4	150	130	140	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000005	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	9.2	0.9	2.1	12	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.8	7.1	7.5	261	7.6	7.4	7.5	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	14	3	5	261	<1	<1	<1	261
	濁度	160	1.8	11	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ．3(9) 三郷浄水場 水質検査結果②

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.19	<0.01	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.8	0.5	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.5	52.6	62.2	4	70.6	51.8	62.1	4
	マンガン及びその化合物	0.053	0.021	0.032	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.5	1.5	2.0	4	2.0	1.5	1.9	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	41	3.0	6.4	261	1.6	0.7	1.0	261
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	110	140	4	150	130	140	4
	濁度	160	1.8	11	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	7.8	7.1	7.5	261	7.6	7.4	7.5	261
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.1	-1.5	-1.3	4
	従属栄養細菌	200,000	12,000	64,000	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.50	0.08	0.24	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000006	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	31.3	4.0	17.3	261	32.7	6.2	18.5	261
	残留塩素					0.9	0.6	0.7	261
	アンモニア態窒素	0.25	<0.01	0.03	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.3	1.0	1.6	4	2.3	1.1	1.6	4
	アルカリ度	63.0	17.0	35.5	261	46.5	17.0	33.6	261
	硫酸イオン	37	21	28	12	39	24	31	12
	電気伝導率	36.1	11.5	20.5	261	27.0	14.6	22.1	261
	酸度	3.0	2.0	2.4	4	2.5	2.0	2.3	4
	溶存酸素	12.0	5.4	8.6	12	13.7	7.3	10.5	12
	酸素飽和百分率	100	70	88	12	123	99	111	12
	BOD	2.4	<0.5	0.7	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.26	0.13	0.19	12	0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	26	18	22	4	24	18	21	4
	カルシウム硬度	52.9	38.7	46.1	4	52.2	38.0	45.9	4
	マグネシウム硬度	18.6	13.9	16.2	4	18.4	13.8	16.2	4
	カリウム	3.1	2.1	2.6	4	3.1	2.1	2.7	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	52
	大腸菌（MPN）	16,000	9.8	1,800	12				
	生物総数（注1）	1,517	454	885	4	18	8	14	4
	珪藻類（注1）	1,019	152	607	4	14	2	6	4
	緑藻類（注1）	400	28	157	4	2	<1	1	4
	藍藻類（注1）	44	4	25	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類（注1）	100	48	68	4	12	4	8	4
	その他生物（注1）	40	16	28	4	<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	1	不検出	<1	4				
	ジアルジア	1	不検出	<1	4				
	ジェオスミン（浄水場測定）	0.000011	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	0.000031	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

（注1）原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(10) 朝霞浄水場

朝霞浄水場は、利根川・荒川系の原水を秋ヶ瀬取水堰から取水する急速ろ過方式・全量高度浄水処理の浄水場である。

通常は朝霞浄水場から東村山浄水場へ原水を送水しているが、水源の状況によっては多摩川（貯水池）系の原水を受水することがある。本年度は、6月13日から9月6日まで多摩川系の原水を合計28日間受水した。

原水取水割合は、利根川・荒川系97.6%、多摩川系2.4%であった。

本年度の総配水量は3億2,787万m^3で、昨年度（3億4,289万m^3）より1,502万m^3低下し、平年値（3億3,215万m^3）より428万m^3低下した。

本年度の合計降水量は1,455.2 mmで、昨年度（1,369.1 mm）の106%、平年値（1,563.4mm）の93%であった。

低水温時や処理能力以上にアンモニア態窒素濃度が上昇した際は、トリクロラミン低減対策として前塩素の適正な注入を行った。

監視制御設備等監視工事対応により、オゾン発生量抑制のため合計49日間にわたって粉末活性炭を1～10 mg/L注入した。

排水処理対応のため、1月8日10時から1月28日10時まで粉末活性炭を1 mg/L注入した。

原水TOCの上昇に伴うTOC除去率向上のため、3月5日14時から3月10日9時30分まで粉末活性炭を2～5 mg/L注入した。

朝霞浄水場における薬品注入率（9時時点）の平均値は、次のとおりである。

ポリ塩化アルミニウム	23 mg/L	注入日数	365日
後ポリ塩化アルミニウム	1.0 mg/L	注入日数	365日
前塩素	2.3 mg/L	注入日数	164日
中間塩素	0.6 mg/L	注入日数	365日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数	365日
オゾン	0.56 mg/L	注入日数	365日
前酸	2.4 mg/L	注入日数	193日
後苛性ソーダ	4.2 mg/L	注入日数	365日
粉末活性炭	2.5 mg/L	注入日数	75日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3(10)に示す。

表Ⅳ. 3(10) 朝霞浄水場 水質検査結果①

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	7,500	320	2,100	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.047	0.022	0.030	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0	1.0	1.6	4	2.1	1.2	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.11	4	0.13	0.08	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.03	0.05	4	0.06	0.03	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.08	0.04	0.06	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.015	0.0004	0.0053	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0037	0.0012	0.0027	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン					0.028	0.0028	0.013	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0084	0.0008	0.0040	4
	ブロモホルム					0.0014	0.0004	0.0007	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.24	0.07	0.16	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.45	0.32	0.37	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	16	9.2	12	4	21	12	17	4
	マンガン及びその化合物	0.088	0.049	0.068	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	21.1	8.9	13.7	4	28.0	11.5	18.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	80.2	65.8	72.2	4	77.4	65.6	72.6	4
	蒸発残留物	200	100	150	4	190	120	160	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000008	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000006	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	2.5	1.1	1.7	12	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	8.2	7.0	7.6	261	7.7	7.3	7.5	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	19	4	7	261	<1	<1	<1	261
	濁度	93	2.4	7.1	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ. 3(10) 朝霞浄水場 水質検査結果②

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.16	<0.01	0.08	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.8	0.4	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	80.2	65.8	72.2	4	77.4	65.6	72.6	4
	マンガン及びその化合物	0.088	0.049	0.068	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	2.5	2.0	2.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	19	2.6	5.7	261	1.4	0.6	1.0	261
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	200	100	150	4	190	120	160	4
	濁度	93	2.4	7.1	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.2	7.0	7.6	261	7.7	7.3	7.5	261
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.2	-1.1	-0.7	4
	従属栄養細菌	200,000	2,200	27,000	12	10	<1	2	12
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.24	0.07	0.16	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.4	5.4	16.7	261	29.4	6.4	17.4	261
	残留塩素					0.9	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.53	0.05	0.12	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.0	1.0	1.6	4	2.1	1.2	1.7	4
	アルカリ度	65.0	30.5	51.3	261	64.5	39.5	52.0	261
	硫酸イオン	35	20	27	12	37	20	30	12
	電気伝導率	27.1	11.6	21.9	261	29.2	16.3	23.9	261
	酸度	2.5	2.5	2.5	4	3.0	2.5	2.6	4
	溶存酸素	12.3	6.0	8.9	12	12.9	7.2	9.7	12
	酸素飽和百分率	101	77	90	12	107	93	99	12
	BOD	3.2	0.7	1.3	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.34	0.10	0.18	12	0.02	<0.01	0.01	12
	溶性ケイ酸	21	12	17	12	20	14	17	12
	カルシウム硬度	61.3	49.1	54.0	4	59.3	48.9	54.3	4
	マグネシウム硬度	20.4	16.7	18.2	4	20.5	16.7	18.4	4
	カリウム	3.2	2.1	2.6	4	3.1	2.2	2.6	4
	トリクロラミン					0.05	<0.02	<0.02	52
	大腸菌（MPN）	22,000	1.0	2,000	12				
	生物総数	3,930	692	1,690	4	38	6	18	4
	珪藻類（注1）	3,450	416	1,241	4	<1	<1	<1	4
	緑藻類（注1）	124	16	66	4	4	<1	2	4
	藍藻類（注1）	28	<1	10	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類（注1）	460	124	303	4	32	4	14	4
	その他生物（注1）	120	36	71	4	4	<1	2	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	3	不検出	<1	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン（浄水場測定）	0.000008	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	0.000010	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

（注1）原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(11) 三園浄水場

三園浄水場の原水は利根川・荒川系の河川表流水で、秋ヶ瀬取水堰から取水後、朝霞導水路（約２km）により導水される。水源の状況によって多摩川系の原水を村山・山口貯水池から朝霞浄水場を経由して受水することができるが、本年度は多摩川系の原水の受水は行わなかった。

三園浄水場の処理系統は、令和４年度まで上水道と工業用水道の２系統に分かれていたが、昨年度から上水道のみとなった。その処理は全量高度浄水処理（施設能力30万 m^3/日）である。本年度の総配水量は 8,525 万 m^3 で、昨年度（9,050 万 m^3）より 525 万 m^3 減少した。

低水温期や処理可能量を上回るアンモニア態窒素濃度となった際は、トリクロラミン低減化対策のため二段階塩素処理を実施した。

また、原水中の 2-MIB 及びジェオスミン濃度の顕著な上昇が見られた際には、必要に応じてオゾン注入率の強化を実施した。(原水における最大値 2-MIB : 10 ng/L、ジェオスミン：8 ng/L)

三園浄水場における薬品注入率（９時時点）の平均値は、次のとおりである。

ポリ塩化アルミニウム	19 mg/L	注入日数	365 日
後ポリ塩化アルミニウム	0.5 mg/L	注入日数	365 日
前塩素	2.3 mg/L	注入日数	157 日
中間塩素	0.7 mg/L	注入日数	365 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数	365 日
オゾン	0.65 mg/L	注入日数	365 日
前酸	3.9 mg/L	注入日数	236 日
後苛性ソーダ	3.2 mg/L	注入日数	305 日
粉末活性炭	― mg/L	注入日数	0 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.３(11)に示す。

表Ⅳ. 3(11) 三園浄水場 水質検査結果①

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	9,900	260	2,300	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.044	0.019	0.027	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.0	1.6	4	2.1	1.2	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.08	0.11	4	0.13	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.03	0.05	4	0.07	0.03	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.06	0.02	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0075	0.0004	0.0030	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0052	0.0019	0.0033	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン					0.018	0.0045	0.011	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0059	0.0010	0.0032	4
	ブロモホルム					0.0024	0.0007	0.0013	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.22	0.06	0.13	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.43	0.23	0.33	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	16	9.1	12	4	19	9.3	15	4
	マンガン及びその化合物	0.083	0.042	0.059	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	21.2	8.7	13.9	4	24.5	10.7	16.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	80.6	65.9	73.4	4	78.0	65.7	73.1	4
	蒸発残留物	150	130	150	4	150	120	140	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000007	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000006	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	2.3	1.1	1.6	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	8.0	7.0	7.6	261	7.6	7.3	7.5	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	18	4	6	261	<1	<1	<1	261
	濁度	83	2.2	6.3	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ. 3(11) 三園浄水場 水質検査結果②

令和６年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.16	<0.01	0.08	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	80.6	65.9	73.4	4	78.0	65.7	73.1	4
	マンガン及びその化合物	0.083	0.042	0.059	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	3.0	2.5	2.6	4	4.0	2.5	2.9	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	19	3.1	5.4	261	1.5	0.7	1.1	261
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	130	150	4	150	120	140	4
	濁度	83	2.2	6.3	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.0	7.0	7.6	261	7.6	7.3	7.5	261
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	39,000	1,600	16,000	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.22	0.06	0.13	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.8	5.2	16.9	261	29.8	6.2	17.4	261
	残留塩素					0.7	0.4	0.5	261
	アンモニア態窒素	0.61	0.03	0.10	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.1	1.0	1.6	4	2.1	1.2	1.7	4
	アルカリ度	66.0	31.0	51.9	261	64.5	38.5	50.8	261
	硫酸イオン	35	21	27	12	42	20	31	12
	電気伝導率	27.9	13.5	22.9	261	29.4	17.2	24.2	261
	酸度	3.5	3.0	3.1	4	4.5	3.0	3.4	4
	溶存酸素	13.1	5.7	8.7	51	12.9	7.3	9.7	51
	酸素飽和百分率	106	74	87	51	104	95	100	51
	BOD	2.5	<0.5	0.9	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.28	0.12	0.17	12	0.06	<0.01	0.02	12
	溶性ケイ酸	18	14	17	4	18	14	17	4
	カルシウム硬度	61.6	49.1	54.9	4	60.1	49.0	54.7	4
	マグネシウム硬度	20.5	16.8	18.6	4	20.4	16.7	18.3	4
	カリウム	3.2	2.1	2.6	4	3.2	2.2	2.7	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	51
	大腸菌（MPN）	4,900	4.1	530	12				
	生物総数（注1）	4,019	150	1,523	4	40	2	15	4
	珪藻類（注1）	3,395	70	1,134	4	2	<1	1	4
	緑藻類（注1）	96	12	64	4	<1	<1	<1	4
	藍藻類（注1）	51	<1	14	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類（注1）	304	40	224	4	38	<1	13	4
	その他生物（注1）	264	24	87	4	2	<1	2	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン（浄水場測定）	0.000008	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	0.000010	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

（注1）原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

4　多摩地区小規模浄水施設の概況及び水質検査結果

(1)　水道事業の概要

多摩地区の水道事業は、本年度末現在で 30 市町村のうち八王子市等 26 市町及び多摩ニュータウンの水道事業が統合され、都営水道となっている。

本年度の 26 市町及び多摩ニュータウンの給水人口は約 397 万人、一日平均配水量は約 114 万 m^3 であった。全配水量の約 92%は、東村山浄水場、小作浄水場、朝霞浄水場及び長沢浄水場から補給水として送水されている。残りの約８％は多摩地区で表流水、伏流水及び地下水を取水して浄水処理や塩素消毒を行った後、配水しているもので、地区水と呼んでいる。

(2)　浄水処理方法

地区水の浄水処理方法を以下に示す。地区水のみの配水区域は少なく、大半の施設は、東村山浄水場等からの補給水を受水し、地区水と混合して配水している。

ア　凝集沈殿・急速ろ過　　… ４か所（高月、千ヶ瀬第二、上代継、戸倉）
イ　緩速ろ過　　… ４か所（沢井第一、沢井第二、氷川、日原（注１））
ウ　除鉄・除マンガン　　… 21 か所（上連雀、府中南町、上石原、梶野等）
エ　曝気（ばっき）処理　　… ９か所（暁町、柴崎、三鷹新川、幸町、若松等）
オ　膜ろ過　　… 12 か所（日向和田、二俣尾、御岳山、乙津等）
カ　塩素消毒のみ　　… 24 か所（小川、国分寺北町、福生武蔵野台等）

合計　　71 か所（注２）

（注１）日原浄水所は現在工事中のため、仮設の日原応急浄水所で膜ろ過処理を行っている。

（注２）暁町浄水所、三鷹新川給水所及び成木浄水所は、複数の処理を行っているため、合計値と一致しない。

(3)　原水の水質

ア　地下水

地区水の約 72%は、水道用水源井戸から揚水している地下水である。この地下水の水質は、水温等の季節的な変動や地表からの影響が小さく水質が安定しているが、井戸によって水質が異なっている。基本的には、水質は良好であるが、井戸によっ

ては、鉄、マンガン、トリクロロエチレン等の濃度が高い水源井戸がある。

イ　表流水及び伏流水

表流水の取水は主に市街地の上流域で行われているため、降雨の影響を受けた場合を除いて水質の変化は小さく、おおむね良好な水質である。

伏流水は、表流水の濁度が高い場合にその影響を受けることがあるが、全般的に水質は安定しており、良好である。

(4)　浄水処理及び浄水の水質

ア　浄水処理

(ｱ)　地下水を水源とする施設の大半は、塩素消毒後に補給水と混合している。

ただし、府中南町給水所等の 20 施設には、前塩素注入を伴う除鉄・除マンガン処理が導入されている。

また、暁町浄水所等の 9 施設には、トリクロロエチレン等が検出される一部の井戸を対象に曝気（ばっき）処理装置等が導入されている。

(ｲ)　表流水や伏流水を原水とする施設は、緩速ろ過、凝集沈殿・急速ろ過、膜ろ過等の後、塩素消毒を行い配水している。

また、山間部の浄水施設では降雨時に原水中の有機物濃度が上昇する傾向があり、小河内浄水所等の 4 施設には消毒副生成物対策として活性炭塔が設置されている。

イ　浄水の水質

多くの施設では東村山浄水場、小作浄水場、朝霞浄水場及び長沢浄水場からの送水（補給水）が補給されている。地区水と補給水が混合された後の水を浄水として水質検査を行っているため、浄水の水質は、補給水の水質と原水の水質の両者の影響を受ける。多くの施設では補給水の割合が大きいため、補給水の影響をより受けやすくなっている。

表Ⅳ.４.１　多摩地区小規模浄水施設一覧

令和6年度

区　域	施 設 名 称	ページ
八王子市	暁町浄水所	停止中
	元本郷浄水所	停止中
	子安浄水所	停止中
	高月浄水所	108
	明神浄水所	休止中
立川市	柴崎給水所	停止中
	富士見第一浄水所	停止中
	富士見第三浄水所	110
	立川砂川給水所	停止中
	立川栄町浄水所	112
	砂川中部浄水所	休止中
	西砂第一浄水所	休止中
	西砂第二浄水所	休止中
三鷹市	上連雀給水所	114
	三鷹新川給水所	116
青梅市	日向和田浄水所	118
	千ヶ瀬浄水所	120
	千ヶ瀬第二浄水所	122
	沢井第一浄水所	124
	沢井第二浄水所	停止中
	二俣尾浄水所	126
	御岳山浄水所	128
	成木浄水所	130
府中市	幸町給水所	停止中
	府中武蔵台浄水所	停止中
	若松給水所	132
	府中南町給水所	134
調布市	上石原配水所	136
	仙川配水所	停止中
	深大寺給水所	138
町田市	原町田浄水所	停止中
	滝の沢給水所	140
	野津田浄水所	停止中
小金井市	梶野配水所	142
小平市	上水南給水所	停止中
	小川給水所	144

区　域	施 設 名 称	ページ
日野市	大坂上浄水所	停止中
	多摩平給水所	146
	三沢浄水所	148
	南平配水所	150
国分寺市	東恋ヶ窪配水所	停止中
	国分寺北町給水所	152
国立市	国立中給水所	154
	谷保給水所	停止中
福生市	福生武蔵野台給水所	156
狛江市	和泉本町給水所	停止中
東大和市	上北台給水所	158
清瀬市	清瀬旭が丘浄水所	休止中
	清瀬元町配水所	休止中
東久留米市	南沢給水所	160
	滝山給水所	停止中
武蔵村山市	中藤配水所	停止中
多摩市	桜ヶ丘配水所	停止中
	落合配水所	停止中
稲城市	大丸浄水所	162
	坂浜配水所	停止中
あきる野市	上代継浄水所	164
	戸倉浄水所	166
	乙津浄水所	168
	深沢浄水所	170
西東京市	芝久保給水所	停止中
	保谷町給水所	172
	西東京栄町配水所	174
瑞穂町	箱根ヶ崎浄水所	176
日の出町	大久野浄水所	178
奥多摩町	氷川浄水所	180
	ひむら浄水所	182
	日原浄水所	184
	大丹波浄水所	186
	棚澤浄水所	188
	小河内浄水所	190

停止中又は休止中の浄水施設は、
原水・浄水の水質検査を行っていない。

図Ⅳ．４　多摩地区小規模浄水施設位置

表Ⅳ.４.２　多摩地区小規模浄水施設　水質検査結果集計(1)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
水質基準項目	一般細菌	970	<1	22	41	2	<1	<1	41
	大腸菌			152/421	41			0/421	41
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	41	<0.0003	<0.0003	<0.0003	41
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	41	<0.00005	<0.00005	<0.00005	41
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	41	<0.001	<0.001	<0.001	41
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	41	<0.001	<0.001	<0.001	41
	ヒ素及びその化合物	0.006	<0.001	<0.001	41	0.002	<0.001	<0.001	41
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	41	<0.002	<0.002	<0.002	41
	亜硝酸態窒素	0.006	<0.001	<0.001	41	<0.001	<0.001	<0.001	41
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	41	<0.001	<0.001	<0.001	41
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	6.6	<0.01	1.1	41	2.6	0.21	0.92	41
	フッ素及びその化合物	0.11	<0.02	0.06	41	0.11	0.03	0.06	41
	ホウ素及びその化合物	0.07	<0.01	0.01	41	0.07	<0.01	0.01	41
	四塩化炭素	0.0007	<0.0001	<0.0001	41	0.0003	<0.0001	<0.0001	41
	1,4-ジオキサン	0.0085	<0.0005	0.0009	41	0.0030	<0.0005	<0.0005	41
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0009	<0.0001	0.0001	41	0.0009	<0.0001	<0.0001	41
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41
	テトラクロロエチレン	0.0019	<0.0001	<0.0001	41	0.0009	<0.0001	<0.0001	41
	トリクロロエチレン	0.0023	<0.0001	0.0001	41	0.0003	<0.0001	<0.0001	41
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41
	塩素酸	0.07	<0.02	<0.02	41	0.10	<0.02	0.03	41
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	41
	クロロホルム					0.011	<0.0001	0.0028	41
	ジクロロ酢酸					0.007	<0.001	<0.001	41
	ジブロモクロロメタン					0.0064	<0.0001	0.0011	41
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	41	0.002	<0.001	<0.001	41
	総トリハロメタン					0.024	<0.0001	0.0057	41
	トリクロロ酢酸					0.011	<0.001	0.001	41
	ブロモジクロロメタン					0.0074	<0.0001	0.0016	41
	ブロモホルム					0.0022	<0.0001	0.0003	41
	ホルムアルデヒド					0.002	<0.001	<0.001	41
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	41	0.01	<0.01	<0.01	41
	アルミニウム及びその化合物	0.20	<0.01	<0.01	41	0.05	<0.01	0.01	41
	鉄及びその化合物	0.62	<0.01	0.01	41	0.02	<0.01	<0.01	41
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	41	<0.01	<0.01	<0.01	41
	ナトリウム及びその化合物	16	1.9	7.5	41	15	2.1	6.9	41
	マンガン及びその化合物	0.14	<0.001	0.010	41	0.006	<0.001	<0.001	41
	塩化物イオン	14.4	0.7	5.3	41	18.8	1.0	5.7	41
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	125	24.5	66.0	41	101	24.4	52.7	41
	蒸発残留物	200	36	120	36	180	40	98	41
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	35	<0.02	<0.02	<0.02	35
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	17	<0.000003	<0.000003	<0.000003	17
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	17	<0.000003	<0.000003	<0.000003	17
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	35	<0.002	<0.002	<0.002	35
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	35	<0.0005	<0.0005	<0.0005	35
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.3	<0.1	0.3	41	1.1	<0.1	0.3	41
	pH値	8.6	6.8	7.8	41	8.3	7.0	7.6	41
	味							異常なし	41
	臭気				41			異常なし	41
	色度	14	<1	<1	41	<1	<1	<1	41
	濁度	3.7	<0.1	0.2	41	<0.1	<0.1	<0.1	41

表Ⅳ.４.２　多摩地区小規模浄水施設　水質検査結果集計(1)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	41	<0.001	<0.001	<0.001	41
	ウラン及びその化合物	0.0008	<0.0001	<0.0001	41	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	41	<0.001	<0.001	<0.001	41
	1,2-ジクロロエタン	0.0003	<0.0001	<0.0001	41	0.0001	<0.0001	<0.0001	41
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41	0.0003	<0.0001	<0.0001	41
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	19
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	17
	ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	18
	抱水クロラール					0.003	<0.001	<0.001	18
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	9	<0.01	<0.01	<0.01	23
	残留塩素（遊離）					1.2	0.3	0.5	41
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	125	24.5	66.0	41	101	24.4	52.7	41
	マンガン及びその化合物	0.14	<0.001	0.010	41	0.006	<0.001	<0.001	41
	遊離炭酸	13	1.5	3.4	18	12	<0.5	3.4	41
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	<0.0001	<0.0001	41	0.0002	<0.0001	<0.0001	41
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	41
	蒸発残留物	200	36	120	36	180	40	98	41
	濁度	3.7	<0.1	0.2	41	<0.1	<0.1	<0.1	41
	pH値	8.6	6.8	7.8	41	8.3	7.0	7.6	41
	腐食性（ランゲリア指数）					0.0	-2.4	-1.0	41
	従属栄養細菌					38	<1	2	41
	1,1-ジクロロエチレン	0.0011	<0.0001	<0.0001	41	0.0003	<0.0001	<0.0001	41
	アルミニウム及びその化合物	0.20	<0.01	<0.01	41	0.05	<0.01	0.01	41
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00021	<0.000005	0.000011	41	0.000024	<0.000005	<0.000005	41
その他の項目	水温	24.1	2.3	15.6	41	27.7	2.6	15.6	41
	アンモニア態窒素	0.72	<0.01	0.05	41				
	アルカリ度	94.5	22.0	55.4	41	75.0	13.5	43.8	41
	電気伝導率	30.5	5.7	17.1	41	25.7	6.5	14.5	41
	カルシウム硬度	94.5	18.2	47.4	41	72.8	18.6	40.7	41
	マグネシウム硬度	52.9	3.1	18.6	41	34.9	3.1	12.1	41
	嫌気性芽胞菌	6	不検出	<1	32				
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	18				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	18				

表Ⅳ.４.２　高月浄水所　水質検査結果(2)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	190	2	29	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			7/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.68	0.87	4	1.1	0.63	0.82	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	4	0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	0.02	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0045	0.0019	0.0028	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0025	0.0010	0.0016	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.011	0.0048	0.0069	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0038	0.0014	0.0023	4
	ブロモホルム					0.0006	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.20	<0.01	0.08	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	5.7	4.8	5.2	4	9.2	4.9	7.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.1	3.2	3.6	4	7.6	3.4	5.4	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.0	47.9	53.6	4	54.7	45.8	50.0	4
	蒸発残留物	100	82	92	4	97	83	93	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
	pH値	7.5	6.9	7.2	12	7.9	7.6	7.7	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.8	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　高月浄水所　水質検査結果(2)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.5	0.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.0	47.9	53.6	4	54.7	45.8	50.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	13	8.0	10	4	3.5	2.5	3.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	100	82	92	4	97	83	93	4
	濁度	0.8	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	6.9	7.2	12	7.9	7.6	7.7	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.20	<0.01	0.08	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000008	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	24.1	9.1	16.7	12	24.5	8.3	16.2	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	52.5	39.0	44.3	4	49.5	39.0	43.5	4
	電気伝導率	15.5	12.7	13.7	12	16.3	11.9	14.3	12
	カルシウム硬度	48.6	39.3	43.8	4	43.6	39.2	41.5	4
	マグネシウム硬度	10.4	8.6	9.7	4	11.1	6.6	8.5	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

表Ⅳ.４.２　富士見第三浄水所　水質検査結果(3)-1

令和6年度

採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
大腸菌			0/12	12			0/12	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9	1.8	1.9	4	1.9	1.8	1.9	4
フッ素及びその化合物	0.06	0.06	0.06	4	0.06	0.06	0.06	4
ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	0.0007	0.0007	0.0007	4	0.0007	0.0006	0.0007	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0009	0.0009	0.0009	4	0.0009	0.0008	0.0009	4
ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	0.0002	0.0002	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002	4
ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	13	12	12	4	13	12	13	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	9.8	9.3	9.6	4	10.0	9.5	9.8	4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.2	78.5	79.9	4	83.2	78.4	80.0	4
蒸発残留物			150	1	160	150	160	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン								
2-メチルイソボルネオール								
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
pH値	7.5	7.4	7.4	12	7.5	7.4	7.4	12
味							異常なし	12
臭気				12			異常なし	12
色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　富士見第三浄水所　水質検査結果(3)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.4	0.3	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.2	78.5	79.9	4	83.2	78.4	80.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					12	6.5	8.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	0.0001	0.0002	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			150	1	160	150	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.4	7.4	12	7.5	7.4	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.7	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌					2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0003	0.0003	0.0003	4	0.0003	0.0003	0.0003	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000011	0.000009	0.000010	4	0.000011	0.000008	0.000010	4
その他の項目	水温	19.0	14.8	17.1	12	18.0	15.5	16.9	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	71.0	70.0	70.6	4	72.0	69.5	70.9	4
	電気伝導率	22.3	22.0	22.2	12	22.4	22.0	22.3	12
	カルシウム硬度	60.1	55.6	56.9	4	60.1	55.8	57.1	4
	マグネシウム硬度	23.2	22.7	23.0	4	23.2	22.6	23.0	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.４.２　立川栄町浄水所　水質検査結果(4)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	9	<1	<1	<1	9
	大腸菌			0/9	9			0/9	9
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	3	0.002	0.001	0.001	3
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	1.3	1.4	3	1.4	1.3	1.4	3
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.07	3	0.07	0.06	0.07	3
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.03	0.03	3	0.03	0.03	0.03	3
	四塩化炭素	0.0004	0.0003	0.0003	3	0.0003	0.0003	0.0003	3
	1,4-ジオキサン	0.0019	0.0016	0.0017	3	0.0018	0.0016	0.0017	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	0.0003	0.0003	3	0.0003	0.0003	0.0003	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.05	<0.02	0.03	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0003	0.0003	0.0003	3
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	ジブロモクロロメタン					0.0003	0.0003	0.0003	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.0012	0.0012	0.0012	3
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	ブロモジクロロメタン					0.0002	0.0002	0.0002	3
	ブロモホルム					0.0004	0.0004	0.0004	3
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	13	12	13	3	13	12	13	3
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	塩化物イオン	7.1	6.9	7.0	3	7.1	7.0	7.1	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.9	60.2	61.6	3	63.7	59.8	61.4	3
	蒸発残留物					130	130	130	3
	陰イオン界面活性剤								
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	<0.1	<0.1	9	0.1	<0.1	<0.1	9
	pH値	8.3	8.2	8.2	9	8.3	8.2	8.2	9
	味							異常なし	9
	臭気				9			異常なし	9
	色度	<1	<1	<1	9	<1	<1	<1	9
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	9	<0.1	<0.1	<0.1	9

(注)工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:1月から3月

表Ⅳ.４.２　立川栄町浄水所　水質検査結果(4)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.9	60.2	61.6	3	63.7	59.8	61.4	3
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	遊離炭酸					<0.5	<0.5	<0.5	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	9
	蒸発残留物					130	130	130	3
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	9	<0.1	<0.1	<0.1	9
	pH値	8.3	8.2	8.2	9	8.3	8.2	8.2	9
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.1	-0.2	-0.1	3
	従属栄養細菌					2	<1	1	3
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000029	0.000017	0.000023	3	0.000024	0.000014	0.000018	3
その他の項目	水温	18.8	17.6	18.3	9	19.3	17.3	18.4	9
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	3				
	アルカリ度	66.0	64.0	65.3	3	65.5	65.5	65.5	3
	電気伝導率	18.5	18.1	18.3	9	18.4	18.2	18.3	9
	カルシウム硬度	45.3	41.7	43.1	3	45.3	41.6	43.1	3
	マグネシウム硬度	18.6	18.5	18.5	3	18.4	18.2	18.3	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：1月から3月

表Ⅳ.４.２　上連雀給水所　水質検査結果(5)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.006	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21	0.11	0.14	4	1.7	0.97	1.3	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.07	4	0.10	0.07	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.03	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.06	0.03	0.04	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.011	0.0006	0.0048	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0047	0.0019	0.0036	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン					0.024	0.0046	0.014	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0074	0.0010	0.0042	4
	ブロモホルム					0.0021	0.0006	0.0012	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.0	6.8	7.0	4	15	12	14	4
	マンガン及びその化合物	0.010	0.009	0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.5	6.2	6.4	4	16.3	13.2	14.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.6	78.0	78.8	4	75.9	64.7	68.0	4
	蒸発残留物			150	1	150	130	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	<0.1	0.1	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	8.4	8.3	8.3	12	7.8	7.6	7.7	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　上連雀給水所　水質検査結果(5)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.6	78.0	78.8	4	75.9	64.7	68.0	4
	マンガン及びその化合物	0.010	0.009	0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					4.5	3.0	3.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			150	1	150	130	140	4
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.4	8.3	8.3	12	7.8	7.6	7.7	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.6	-0.9	-0.7	4
	従属栄養細菌					2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	18.6	17.2	17.7	12	26.5	8.6	17.8	12
	アンモニア態窒素	0.10	0.08	0.09	4				
	アルカリ度	66.0	65.5	65.6	4	53.0	48.5	50.9	4
	電気伝導率	20.2	19.4	19.7	12	24.4	21.2	22.4	12
	カルシウム硬度	56.1	54.9	55.7	4	55.9	47.3	50.0	4
	マグネシウム硬度	23.5	22.8	23.1	4	20.0	17.2	18.1	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.４.２　三鷹新川給水所　水質検査結果(6)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	1	<1	<1	10	<1	<1	<1	10
	大腸菌			0/10	10			0/10	10
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08	0.03	0.05	3	0.76	0.34	0.49	3
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	3	0.07	0.05	0.06	3
	ホウ素及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	<0.01	<0.01	3
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	0.0001	0.0002	3	0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トリクロロエチレン	0.0003	<0.0001	0.0002	3	0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.06	<0.02	0.03	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0051	0.0012	0.0027	3
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	ジブロモクロロメタン					0.0035	0.0016	0.0023	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.014	0.0049	0.0085	3
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	3
	ブロモジクロロメタン					0.0045	0.0013	0.0026	3
	ブロモホルム					0.0011	0.0008	0.0009	3
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	0.01	0.01	3
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	9.0	8.6	8.8	3	10	6.8	8.1	3
	マンガン及びその化合物	0.036	0.022	0.028	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	塩化物イオン	13.2	10.7	11.7	3	11.4	7.1	9.1	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	112	98.1	103	3	80.7	68.4	74.5	3
	蒸発残留物			180	1	130	130	130	3
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2	0.2	10	0.4	0.2	0.3	10
	pH値	8.3	8.2	8.2	10	8.0	7.8	7.9	10
	味							異常なし	10
	臭気				10			異常なし	10
	色度	1	<1	<1	10	<1	<1	<1	10
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10

(注)工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:2月から3月

表Ⅳ.４.２　三鷹新川給水所　水質検査結果(6)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	10
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	112	98.1	103	3	80.7	68.4	74.5	3
	マンガン及びその化合物	0.036	0.022	0.028	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	遊離炭酸					3.5	2.5	2.8	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	10
	蒸発残留物			180	1	130	130	130	3
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10
	pH値	8.3	8.2	8.2	10	8.0	7.8	7.9	10
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.4	-0.4	-0.4	3
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	3
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	0.01	0.01	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	3	<0.000005	<0.000005	<0.000005	3
その他の項目	水温	18.1	16.7	17.3	10	24.1	13.1	18.4	10
	アンモニア態窒素	0.13	0.10	0.11	3				
	アルカリ度	83.0	75.5	78.3	3	62.0	57.0	58.8	3
	電気伝導率	27.6	24.2	25.8	10	24.8	16.9	19.9	10
	カルシウム硬度	73.1	63.9	67.4	3	56.9	50.1	53.4	3
	マグネシウム硬度	39.2	33.9	35.8	3	23.8	18.3	21.2	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：2月から3月

表Ⅳ.４.２　日向和田浄水所　水質検査結果(7)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	200	<1	38	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			10/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.78	0.54	0.63	4	0.68	0.53	0.60	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0018	0.0005	0.0013	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0002	0.0002	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0028	0.0011	0.0020	4
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0008	0.0004	0.0006	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.2	2.8	3.0	4	3.4	3.2	3.3	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.5	1.0	1.3	4	3.2	2.4	2.8	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.8	47.0	53.2	4	57.3	47.2	52.4	4
	蒸発残留物	84	68	78	4	84	76	80	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.3	0.4	12	0.3	0.2	0.3	12
	pH値	7.8	7.0	7.6	12	7.5	7.3	7.4	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	5	<1	1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	3.3	<0.1	0.6	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　日向和田浄水所　水質検査結果(7)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.8	47.0	53.2	4	57.3	47.2	52.4	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	3.5	3.0	3.1	4	8.0	5.5	6.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	84	68	78	4	84	76	80	4
	濁度	3.3	<0.1	0.6	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.0	7.6	12	7.5	7.3	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.0	-1.3	-1.2	4
	従属栄養細菌					1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	22.1	7.4	14.7	12	22.9	7.7	15.0	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	51.5	41.0	47.4	4	49.5	40.0	46.0	4
	電気伝導率	13.2	10.3	12.0	12	13.5	10.7	12.2	12
	カルシウム硬度	54.0	41.9	47.6	4	51.8	42.1	46.9	4
	マグネシウム硬度	6.2	5.1	5.6	4	6.0	5.1	5.5	4
	嫌気性芽胞菌	1	不検出	<1	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

表Ⅳ.４.２　千ヶ瀬浄水所　水質検査結果(8)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	160	<1	24	11	<1	<1	<1	11
	大腸菌			7/11	11			0/11	11
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69	0.51	0.62	4	0.70	0.52	0.62	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0028	0.0006	0.0018	4
	ジクロロ酢酸					0.004	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0034	0.0009	0.0022	4
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0006	0.0003	0.0005	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.2	2.9	3.0	4	3.5	3.1	3.3	4
	マンガン及びその化合物	0.004	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.3	1.1	1.2	4	1.5	1.4	1.4	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.0	45.7	53.7	4	61.6	46.0	53.9	4
	蒸発残留物	91	73	83	4	98	74	86	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.3	0.5	11	0.6	0.4	0.5	11
	pH値	7.9	7.7	7.8	11	7.7	7.4	7.6	11
	味							異常なし	11
	臭気				11			異常なし	11
	色度	2	<1	<1	11	<1	<1	<1	11
	濁度	1.1	<0.1	0.2	11	<0.1	<0.1	<0.1	11

（注）4月下旬から千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働した。
これに伴い、5月から水質検査を行っている。

表Ⅳ.４.２　千ヶ瀬浄水所　水質検査結果(8)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	11
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.0	45.7	53.7	4	61.6	46.0	53.9	4
	マンガン及びその化合物	0.004	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	3.0	2.0	2.3	4	6.5	4.0	4.6	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	11
	蒸発残留物	91	73	83	4	98	74	86	4
	濁度	1.1	<0.1	0.2	11	<0.1	<0.1	<0.1	11
	pH値	7.9	7.7	7.8	11	7.7	7.4	7.6	11
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.8	-1.4	-1.0	4
	従属栄養細菌					29	<1	10	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	21.7	6.6	14.0	11	23.5	7.2	14.9	11
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	55.5	40.5	47.8	4	49.0	35.5	43.0	4
	電気伝導率	13.7	10.6	11.9	11	14.1	11.0	12.3	11
	カルシウム硬度	55.0	41.1	48.5	4	55.6	41.4	48.8	4
	マグネシウム硬度	6.0	4.6	5.2	4	6.0	4.6	5.2	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

（注）4月下旬から千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働した。
これに伴い、5月から水質検査を行っている。

表Ⅳ.４.２　千ヶ瀬第二浄水所　水質検査結果(9)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌			<1	1			<1	1
	大腸菌			0/1	1			0/1	1
	カドミウム及びその化合物								
	水銀及びその化合物								
	セレン及びその化合物								
	鉛及びその化合物								
	ヒ素及びその化合物								
	六価クロム化合物								
	亜硝酸態窒素								
	シアン化物イオン及び塩化シアン								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								
	フッ素及びその化合物								
	ホウ素及びその化合物								
	四塩化炭素								
	1,4-ジオキサン								
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								
	ジクロロメタン								
	テトラクロロエチレン								
	トリクロロエチレン								
	ベンゼン								
	塩素酸								
	クロロ酢酸								
	クロロホルム								
	ジクロロ酢酸								
	ジブロモクロロメタン								
	臭素酸								
	総トリハロメタン								
	トリクロロ酢酸								
	ブロモジクロロメタン								
	ブロモホルム								
	ホルムアルデヒド								
	亜鉛及びその化合物								
	アルミニウム及びその化合物								
	鉄及びその化合物								
	銅及びその化合物								
	ナトリウム及びその化合物								
	マンガン及びその化合物								
	塩化物イオン								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）								
	蒸発残留物								
	陰イオン界面活性剤								
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）			0.3	1			0.3	1
	pH値			7.7	1			7.6	1
	味							異常なし	1
	臭気				1			異常なし	1
	色度			<1	1			<1	1
	濁度			<0.1	1			<0.1	1

(注)4月下旬から千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働した。
これに伴い、千ヶ瀬第二浄水所は浄水処理を停止したため、水質検査は4月のみ行った。

表Ⅳ.４.２　千ヶ瀬第二浄水所　水質検査結果(9)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物								
	ウラン及びその化合物								
	ニッケル及びその化合物								
	1,2-ジクロロエタン								
	トルエン								
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）							0.5	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）								
	マンガン及びその化合物								
	遊離炭酸								
	1,1,1-トリクロロエタン								
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）								
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）							<1	1
	蒸発残留物								
	濁度			<0.1	1			<0.1	1
	pH値			7.7	1			7.6	1
	腐食性（ランゲリア指数）								
	従属栄養細菌								
	1,1-ジクロロエチレン								
	アルミニウム及びその化合物								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)								
その他の項目	水温			12.7	1			12.8	1
	アンモニア態窒素								
	アルカリ度								
	電気伝導率			13.3	1			13.7	1
	カルシウム硬度								
	マグネシウム硬度								
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注)4月下旬から千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働した。
これに伴い、千ヶ瀬第二浄水所は浄水処理を停止したため、水質検査は4月のみ行った。

表Ⅳ.４.２　沢井第一浄水所　水質検査結果(10)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	970	5	230	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			8/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.86	0.54	0.69	4	0.87	0.55	0.70	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0015	0.0001	0.0006	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0024	0.0002	0.0010	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0008	0.0001	0.0004	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.4	3.0	3.1	4	3.7	3.2	3.4	4
	マンガン及びその化合物	0.005	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.1	1.9	2.0	4	2.3	2.0	2.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	39.1	32.6	36.5	4	38.8	32.5	36.4	4
	蒸発残留物	70	62	66	4	72	60	67	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.2	0.4	12	0.4	0.1	0.3	12
	pH値	7.8	7.4	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　沢井第一浄水所　水質検査結果(10)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.5	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	39.1	32.6	36.5	4	38.8	32.5	36.4	4
	マンガン及びその化合物	0.005	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	3.0	2.0	2.4	4	2.5	2.0	2.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	70	62	66	4	72	60	67	4
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.4	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.4	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌					2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	23.4	4.9	12.8	12	22.1	5.2	12.9	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	30.0	26.0	28.0	4	30.0	23.5	26.6	4
	電気伝導率	10.8	6.9	9.2	12	11.1	7.4	9.4	12
	カルシウム硬度	29.1	23.6	26.6	4	28.7	23.8	26.6	4
	マグネシウム硬度	10.4	9.0	9.9	4	10.3	8.7	9.8	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

表Ⅳ.４.２　二俣尾浄水所　水質検査結果(11)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	370	6	100	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			11/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.96	0.70	0.88	4	0.96	0.72	0.89	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	4	0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.08	0.02	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0051	0.0014	0.0033	4
	ジクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0006	0.0002	0.0004	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0076	0.0023	0.0051	4
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0020	0.0007	0.0014	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.07	<0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.08	<0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.7	3.4	3.6	4	4.0	3.6	3.8	4
	マンガン及びその化合物	0.007	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.0	1.7	1.9	4	2.2	2.0	2.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.0	45.1	48.7	4	50.0	43.3	47.4	4
	蒸発残留物	88	76	81	4	85	75	80	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.3	0.3	0.9	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	8.0	7.7	7.8	12	7.6	7.3	7.5	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	10	<1	2	12	<1	<1	<1	12
	濁度	3.7	<0.1	1.0	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　二俣尾浄水所　水質検査結果(11)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.0	45.1	48.7	4	50.0	43.3	47.4	4
	マンガン及びその化合物	0.007	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	6.5	3.5	5.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	88	76	81	4	85	75	80	4
	濁度	3.7	<0.1	1.0	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.0	7.7	7.8	12	7.6	7.3	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.2	-1.3	-1.3	4
	従属栄養細菌					7	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.07	<0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	23.0	4.8	12.9	12	23.9	4.5	13.7	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	43.5	39.0	41.6	4	42.5	37.0	40.4	4
	電気伝導率	13.4	9.2	11.7	12	13.4	9.4	11.8	12
	カルシウム硬度	39.7	35.1	37.7	4	38.9	33.7	36.7	4
	マグネシウム硬度	11.9	10.0	11.0	4	11.8	9.6	10.7	4
	嫌気性芽胞菌	6	不検出	2	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

表Ⅳ.４.２　御岳山浄水所　水質検査結果(12)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	75	3	17	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			9/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.83	0.66	0.76	4	0.81	0.67	0.76	4
	フッ素及びその化合物	0.04	0.03	0.04	4	0.04	0.03	0.04	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.03	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0020	0.0006	0.0011	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0004	<0.0001	0.0003	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0026	0.0015	0.0021	4
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0010	0.0005	0.0007	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.05	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	2.4	1.9	2.2	4	2.8	2.1	2.5	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.3	1.2	1.2	4	2.2	2.0	2.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	49.9	24.9	33.6	4	50.2	25.1	33.6	4
	蒸発残留物	77	48	58	4	79	51	61	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.2	<0.1	0.1	12
	pH値	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.6	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.5	<0.1	0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　御岳山浄水所　水質検査結果(12)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	49.9	24.9	33.6	4	50.2	25.1	33.6	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.5	2.0	2.1	4	3.0	2.0	2.3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	77	48	58	4	79	51	61	4
	濁度	0.5	<0.1	0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.6	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.0	-1.7	-1.4	4
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.05	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.4	2.8	10.5	12	17.8	3.9	11.3	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	45.0	22.0	30.5	4	44.5	22.0	30.3	4
	電気伝導率	11.5	6.3	7.9	12	11.6	6.5	8.1	12
	カルシウム硬度	40.7	18.2	25.7	4	41.1	18.6	26.0	4
	マグネシウム硬度	9.2	6.7	7.9	4	9.1	6.5	7.6	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

表Ⅳ.４.２　成木浄水所　水質検査結果(13)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	180	<1	50	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			10/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.93	0.79	0.86	4	0.94	0.76	0.85	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.06	0.06	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0044	0.0005	0.0030	4
	ジクロロ酢酸					0.006	0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン					0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0058	0.0008	0.0037	4
	トリクロロ酢酸					0.007	<0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン					0.0012	0.0003	0.0007	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.62	0.02	0.20	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	2.6	2.4	2.5	4	3.1	2.9	3.0	4
	マンガン及びその化合物	0.13	0.012	0.049	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.7	1.4	1.5	4	2.1	1.9	2.0	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	31.4	29.6	30.4	4	30.9	29.2	30.0	4
	蒸発残留物	59	48	54	4	61	49	55	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.2	0.5	12	0.4	0.1	0.2	12
	pH値	7.8	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	4	<1	2	12	<1	<1	<1	12
	濁度	2.8	<0.1	1.0	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　成木浄水所　水質検査結果(13)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							0.002	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.7	0.4	0.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	31.4	29.6	30.4	4	30.9	29.2	30.0	4
	マンガン及びその化合物	0.13	0.012	0.049	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.5	2.0	2.1	4	2.0	2.0	2.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	59	48	54	4	61	49	55	4
	濁度	2.8	<0.1	1.0	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.5	-1.8	-1.7	4
	従属栄養細菌					9	1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	21.2	3.4	12.4	12	22.5	4.9	13.4	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	25.0	23.0	23.8	4	24.0	23.5	23.9	4
	電気伝導率	8.9	6.9	8.0	12	9.0	7.3	8.2	12
	カルシウム硬度	22.6	21.2	21.8	4	22.2	20.9	21.5	4
	マグネシウム硬度	8.8	8.4	8.6	4	8.8	8.3	8.5	4
	嫌気性芽胞菌	2	不検出	<1	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

表Ⅳ.４.２　若松給水所　水質検査結果(14)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	10	<1	<1	<1	10
	大腸菌			0/10	10			0/10	10
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	0.006	<0.001	0.005	10	0.002	<0.001	0.001	10
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	0.003	0.003	0.003	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73	0.70	0.72	3	0.91	0.74	0.85	3
	フッ素及びその化合物	0.06	0.06	0.06	3	0.06	0.05	0.05	3
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	3	0.02	<0.01	<0.01	3
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	1,4-ジオキサン	0.0007	0.0006	0.0006	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0008	0.0007	0.0007	3	0.0003	0.0002	0.0003	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	0.0019	0.0018	0.0019	3	0.0009	0.0004	0.0007	3
	トリクロロエチレン	0.0001	0.0001	0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.05	<0.02	0.03	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0064	0.0028	0.0049	3
	ジクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	3
	ジブロモクロロメタン					0.0014	0.0008	0.0010	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.0096	0.0061	0.0081	3
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.002	3
	ブロモジクロロメタン					0.0023	0.0013	0.0019	3
	ブロモホルム					0.0006	0.0001	0.0003	3
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.03	0.02	0.03	3
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	10	9.7	9.8	3	8.4	5.6	6.8	3
	マンガン及びその化合物	0.004	0.003	0.004	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	塩化物イオン	12.2	12.1	12.2	3	10.0	4.4	6.4	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	113	105	108	3	73.6	57.7	63.2	3
	蒸発残留物			190	1	120	93	100	3
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.2	0.2	10	0.4	0.3	0.4	10
	pH値	7.8	7.1	7.7	10	7.6	7.5	7.6	10
	味							異常なし	10
	臭気				10			異常なし	10
	色度	<1	<1	<1	10	<1	<1	<1	10
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10

(注1)工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:2月から3月
(注2)監視強化を行ったため、ヒ素及びその化合物の検査回数は合計10回となっている。

表Ⅳ.４.２　若松給水所　水質検査結果(14)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	10
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	113	105	108	3	73.6	57.7	63.2	3
	マンガン及びその化合物	0.004	0.003	0.004	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	遊離炭酸					4.0	3.0	3.5	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	10
	蒸発残留物			190	1	120	93	100	3
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10
	pH値	7.8	7.1	7.7	10	7.6	7.5	7.6	10
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.8	-0.9	-0.9	3
	従属栄養細菌					11	<1	4	3
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.03	0.02	0.03	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00021	0.000038	0.000060	10	0.000020	0.000009	0.000013	10
その他の項目	水温	18.7	17.5	17.9	10	25.7	9.7	18.6	10
	アンモニア態窒素	0.01	<0.01	<0.01	3				
	アルカリ度	65.5	64.0	64.8	3	50.0	44.0	46.5	3
	電気伝導率	30.5	26.6	27.1	10	19.8	13.1	16.3	10
	カルシウム硬度	80.6	73.7	76.3	3	55.6	47.4	50.4	3
	マグネシウム硬度	32.1	31.6	31.8	3	18.0	10.1	12.8	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注1)工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:2月から3月
(注2)監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は合計10回となっている。

表Ⅳ.４.２　府中南町給水所　水質検査結果(15)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	20	<1	2	9	<1	<1	<1	9
	大腸菌			0/9	9			0/9	9
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	0.003	0.003	0.003	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.74	0.45	0.60	3
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	3	0.07	0.06	0.06	3
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	3	0.02	<0.01	0.01	3
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	1,4-ジオキサン	0.0062	0.0054	0.0057	3	0.0015	0.0010	0.0013	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.05	<0.02	0.03	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0059	0.0035	0.0049	3
	ジクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	3
	ジブロモクロロメタン					0.0022	0.0010	0.0017	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.012	0.0084	0.0097	3
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.002	3
	ブロモジクロロメタン					0.0028	0.0019	0.0024	3
	ブロモホルム					0.0009	0.0003	0.0006	3
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.03	0.02	0.03	3
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	9.5	9.0	9.3	3	7.5	5.6	6.8	3
	マンガン及びその化合物	0.047	0.043	0.045	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	塩化物イオン	9.1	8.8	8.9	3	7.7	4.7	6.5	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	93.9	90.1	91.4	3	62.5	51.9	58.1	3
	蒸発残留物					120	100	110	3
	陰イオン界面活性剤								
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.1	0.1	9	0.5	0.3	0.4	9
	pH値	8.4	8.3	8.3	9	7.9	7.7	7.8	9
	味							異常なし	9
	臭気				9			異常なし	9
	色度	1	<1	<1	9	<1	<1	<1	9
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	9	<0.1	<0.1	<0.1	9

(注)工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:1月から3月

表Ⅳ.４.２　府中南町給水所　水質検査結果(15)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	93.9	90.1	91.4	3	62.5	51.9	58.1	3
	マンガン及びその化合物	0.047	0.043	0.045	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	遊離炭酸					3.0	2.0	2.5	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	9
	蒸発残留物					120	100	110	3
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	9	<0.1	<0.1	<0.1	9
	pH値	8.4	8.3	8.3	9	7.9	7.7	7.8	9
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.5	-0.7	-0.6	3
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	3
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.03	0.02	0.03	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000006	0.000005	0.000006	3	<0.000005	<0.000005	<0.000005	3
その他の項目	水温	19.6	18.0	18.6	9	25.0	13.5	19.3	9
	アンモニア態窒素	0.14	0.11	0.12	3				
	アルカリ度	82.5	81.5	82.0	3	52.5	48.5	51.0	3
	電気伝導率	23.5	23.2	23.3	9	17.7	13.5	15.3	9
	カルシウム硬度	55.5	51.5	53.0	3	47.4	40.4	43.6	3
	マグネシウム硬度	38.6	38.2	38.4	3	16.8	11.5	14.5	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注)工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:1月から3月

表Ⅳ.４.２　上石原配水所　水質検査結果(16)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	32	<1	5	7	1	<1	<1	7
	大腸菌			0/7	7			0/7	7
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	3	1.2	0.56	0.82	3
	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.07	3	0.07	0.06	0.07	3
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	3	0.03	0.02	0.02	3
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	1,4-ジオキサン	0.0021	0.0020	0.0020	3	0.0014	0.0006	0.0009	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.07	<0.02	0.04	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0034	0.0021	0.0027	3
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	ジブロモクロロメタン					0.0049	0.0027	0.0039	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.013	0.010	0.011	3
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	3
	ブロモジクロロメタン					0.0038	0.0031	0.0034	3
	ブロモホルム					0.0021	0.0007	0.0015	3
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	0.01	0.01	3
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	15	13	14	3	14	9.7	12	3
	マンガン及びその化合物	0.014	0.012	0.013	3	0.003	0.001	0.002	3
	塩化物イオン	10.7	10.2	10.5	3	12.0	10.2	11.0	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	125	111	118	3	101	69.6	84.6	3
	蒸発残留物			200	1	180	120	150	3
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2	0.2	7	0.5	0.3	0.4	7
	pH値	8.4	8.3	8.4	7	8.0	7.7	7.8	7
	味							異常なし	7
	臭気				7			異常なし	7
	色度	2	<1	<1	7	<1	<1	<1	7
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	7	<0.1	<0.1	<0.1	7

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：4月から8月

表Ⅳ.４.２　上石原配水所　水質検査結果(16)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	7
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	125	111	118	3	101	69.6	84.6	3
	マンガン及びその化合物	0.014	0.012	0.013	3	0.003	0.001	0.002	3
	遊離炭酸					2.0	2.0	2.0	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	7
	蒸発残留物			200	1	180	120	150	3
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	7	<0.1	<0.1	<0.1	7
	pH値	8.4	8.3	8.4	7	8.0	7.7	7.8	7
	腐食性（ランゲリア指数）					0.0	-0.7	-0.4	3
	従属栄養細菌					38	15	29	3
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	0.01	0.01	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000009	0.000006	0.000008	3	0.000006	<0.000005	<0.000005	3
その他の項目	水温	18.5	17.1	17.8	7	22.8	10.9	15.9	7
	アンモニア態窒素	0.53	0.50	0.51	3				
	アルカリ度	94.5	93.0	93.8	3	75.0	55.0	64.3	3
	電気伝導率	30.4	29.5	30.0	7	25.4	20.0	22.3	7
	カルシウム硬度	85.6	74.8	80.4	3	72.8	52.0	62.3	3
	マグネシウム硬度	39.8	36.5	38.0	3	27.8	17.6	22.2	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：4月から8月

表Ⅳ.４.２　深大寺給水所　水質検査結果(17)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌			<1	1			<1	1
	大腸菌			0/1	1			0/1	1
	カドミウム及びその化合物			<0.0003	1			<0.0003	1
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1
	亜硝酸態窒素			0.002	1			<0.001	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.45	1			0.97	1
	フッ素及びその化合物			0.06	1			0.06	1
	ホウ素及びその化合物			0.01	1			0.02	1
	四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1
	1,4-ジオキサン			0.0007	1			<0.0005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	ジクロロメタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	テトラクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トリクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	ベンゼン			<0.0001	1			<0.0001	1
	塩素酸			<0.02	1			0.02	1
	クロロ酢酸							<0.001	1
	クロロホルム							0.0043	1
	ジクロロ酢酸							<0.001	1
	ジブロモクロロメタン							0.0016	1
	臭素酸			<0.001	1			<0.001	1
	総トリハロメタン							0.0087	1
	トリクロロ酢酸							0.001	1
	ブロモジクロロメタン							0.0026	1
	ブロモホルム							0.0002	1
	ホルムアルデヒド							<0.001	1
	亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.01	1
	鉄及びその化合物			0.02	1			<0.01	1
	銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物			8.1	1			7.6	1
	マンガン及びその化合物			0.022	1			<0.001	1
	塩化物イオン			9.5	1			9.2	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			109	1			51.7	1
	蒸発残留物			180	1			83	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）			0.2	1			0.4	1
	pH値			8.2	1			7.6	1
	味							異常なし	1
	臭気				1			異常なし	1
	色度			<1	1			<1	1
	濁度			<0.1	1			<0.1	1

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：4月から2月

表Ⅳ.４.２　深大寺給水所　水質検査結果(17)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1
	ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トルエン			<0.0001	1			<0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）							0.4	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			109	1			51.7	1
	マンガン及びその化合物			0.022	1			<0.001	1
	遊離炭酸							3.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001	1			<0.0001	1
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）							<1	1
	蒸発残留物			180	1			83	1
	濁度			<0.1	1			<0.1	1
	pH値			8.2	1			7.6	1
	腐食性（ランゲリア指数）							-1.2	1
	従属栄養細菌							<1	1
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.01	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1
その他の項目	水温			17.1	1			8.2	1
	アンモニア態窒素			0.19	1				
	アルカリ度			76.0	1			39.5	1
	電気伝導率			26.6	1			15.1	1
	カルシウム硬度			74.7	1			40.9	1
	マグネシウム硬度			33.9	1			10.8	1
	嫌気性芽胞菌			不検出	1				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：4月から2月

表Ⅳ.４.２　滝の沢給水所　水質検査結果(18)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	10	<1	<1	<1	10
	大腸菌			0/10	10			0/10	10
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.2	3.9	4.0	4	2.4	1.8	2.2	4
	フッ素及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0004	0.0003	0.0004	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0005	0.0004	0.0005	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.03	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0092	0.0017	0.0044	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	3
	ジブロモクロロメタン					0.0064	0.0026	0.0040	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.020	0.0075	0.014	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	3
	ブロモジクロロメタン					0.0062	0.0023	0.0043	4
	ブロモホルム					0.0022	0.0008	0.0012	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.7	7.5	7.6	4	14	8.8	12	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.6	8.6	9.1	4	18.8	9.0	13.3	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	115	112	113	4	80.6	77.4	79.3	4
	蒸発残留物			190	1	160	150	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.1	0.2	10	0.6	0.3	0.4	10
	pH値	7.3	7.2	7.3	10	7.6	7.2	7.4	10
	味							異常なし	10
	臭気				10			異常なし	10
	色度	<1	<1	<1	10	<1	<1	<1	10
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：6月から7月

表Ⅳ.４.２　滝の沢給水所　水質検査結果(18)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.3	0.4	10
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	115	112	113	4	80.6	77.4	79.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					12	9.5	11	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	10
	蒸発残留物			190	1	160	150	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10
	pH値	7.3	7.2	7.3	10	7.6	7.2	7.4	10
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.8	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌					1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000046[注2]	0.000012	0.000021	4	0.000014[注2]	<0.000005	0.000005	4
その他の項目	水温	18.2	12.9	16.9	10	26.8	8.5	16.6	10
	アンモニア態窒素	0.02	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	78.0	75.5	76.8	4	58.0	52.0	55.1	4
	電気伝導率	26.6	26.1	26.4	10	25.7	21.0	23.5	10
	カルシウム硬度	62.2	59.8	61.2	4	53.6	51.5	52.5	4
	マグネシウム硬度	52.9	50.7	51.8	4	29.1	24.8	26.8	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注)工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:6月から7月

(注2)再採水での検査結果は、PFOS及びPFOAの合計が原水で0.000031mg/L、浄水で0.000014mg/Lであった。

表Ⅳ.４.２　梶野配水所　水質検査結果(19)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	5	<1	<1	8	<1	<1	<1	8
	大腸菌			0/8	8			0/8	8
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	0.004	0.003	0.003	3	0.001	0.001	0.001	3
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	0.001	0.001	0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22	0.20	0.21	3	1.2	0.45	0.79	3
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.05	3	0.07	0.05	0.06	3
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	<0.01	0.01	3
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	1,4-ジオキサン	0.0009	0.0008	0.0009	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	0.0001	0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トリクロロエチレン	0.0001	0.0001	0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.03	<0.02	<0.02	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0035	0.0016	0.0025	3
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	3
	ジブロモクロロメタン					0.0030	0.0012	0.0020	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.0087	0.0056	0.0074	3
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	3
	ブロモジクロロメタン					0.0029	0.0018	0.0023	3
	ブロモホルム					0.0011	0.0002	0.0006	3
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	0.01	0.02	3
	鉄及びその化合物	0.05	0.05	0.05	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	7.9	7.4	7.7	3	10	6.0	7.9	3
	マンガン及びその化合物	0.14	0.14	0.14	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	塩化物イオン	6.4	6.3	6.4	3	9.5	4.2	7.2	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	86.4	81.4	83.7	3	75.0	56.4	65.0	3
	蒸発残留物					140	100	120	3
	陰イオン界面活性剤								
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	<0.1	0.1	8	0.4	0.3	0.3	8
	pH値	8.0	7.8	8.0	8	7.8	7.7	7.7	8
	味							異常なし	8
	臭気				8			異常なし	8
	色度	<1	<1	<1	8	<1	<1	<1	8
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8

(注)工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:12月から3月

表Ⅳ.４.２　梶野配水所　水質検査結果(19)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	0.0002	0.0002	0.0002	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	8
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	86.4	81.4	83.7	3	75.0	56.4	65.0	3
	マンガン及びその化合物	0.14	0.14	0.14	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	遊離炭酸					5.0	2.0	3.2	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	8
	蒸発残留物					140	100	120	3
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8
	pH値	8.0	7.8	8.0	8	7.8	7.7	7.7	8
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.6	-0.8	-0.7	3
	従属栄養細菌					3	<1	1	3
	1,1-ジクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	0.01	0.02	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	3	<0.000005	<0.000005	<0.000005	3
その他の項目	水温	17.7	17.0	17.3	8	23.2	14.3	19.5	8
	アンモニア態窒素	0.03	0.01	0.02	3				
	アルカリ度	66.0	65.0	65.7	3	55.5	50.0	51.8	3
	電気伝導率	21.7	21.5	21.6	8	20.4	15.0	16.9	8
	カルシウム硬度	59.1	54.3	56.4	3	56.0	43.7	49.0	3
	マグネシウム硬度	27.6	27.1	27.3	3	19.0	12.7	15.9	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：12月から3月

表Ⅳ.４.２　小川給水所　水質検査結果(20)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
	大腸菌			0/4	4			0/4	4
	カドミウム及びその化合物			<0.0003	1			<0.0003	1
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物			0.002	1			<0.001	1
	六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1
	亜硝酸態窒素			0.002	1			<0.001	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			3.5	1			0.72	1
	フッ素及びその化合物			0.04	1			0.06	1
	ホウ素及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	四塩化炭素			0.0007	1			<0.0001	1
	1,4-ジオキサン			0.0085	1			0.0006	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0004	1			<0.0001	1
	ジクロロメタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	テトラクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トリクロロエチレン			0.0008	1			<0.0001	1
	ベンゼン			<0.0001	1			<0.0001	1
	塩素酸			<0.02	1			<0.02	1
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	2
	クロロホルム							0.0029	1
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	2
	ジブロモクロロメタン							0.0011	1
	臭素酸			<0.001	1			<0.001	1
	総トリハロメタン							0.0062	1
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモジクロロメタン							0.0020	1
	ブロモホルム							0.0002	1
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	2
	亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.02	1
	鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物			9.4	1			5.1	1
	マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	塩化物イオン			12.4	1			3.8	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			105	1			50.8	1
	蒸発残留物							87	1
	陰イオン界面活性剤								
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	0.1	0.1	4	0.6	0.4	0.5	4
	pH値	8.2	8.1	8.2	4	7.6	7.5	7.6	4
	味							異常なし	4
	臭気				4			異常なし	4
	色度	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：8月から3月

表Ⅳ.４.２　小川給水所　水質検査結果(20)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水 最高	原水 最低	原水 平均	原水 回数	浄水 最高	浄水 最低	浄水 平均	浄水 回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ウラン及びその化合物			0.0004	1			<0.0001	1
	ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トルエン			<0.0001	1			<0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.5	0.5	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			105	1			50.8	1
	マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	遊離炭酸							4.0	1
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001	1			<0.0001	1
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	4
	蒸発残留物							87	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
	pH値	8.2	8.1	8.2	4	7.6	7.5	7.6	4
	腐食性（ランゲリア指数）							-0.9	1
	従属栄養細菌							1	1
	1,1-ジクロロエチレン			0.0009	1			<0.0001	1
	アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.02	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000074	0.000066	0.000071	4	0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.7	16.3	16.5	4	20.9	12.5	17.5	4
	アンモニア態窒素			<0.01	1				
	アルカリ度			74.0	1			44.5	1
	電気伝導率	26.3	26.0	26.1	4	17.9	12.0	14.8	4
	カルシウム硬度			81.0	1			42.7	1
	マグネシウム硬度			24.3	1			8.1	1
	嫌気性芽胞菌			不検出	1				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注1)工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:8月から3月
(注2)監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は合計4回となっている。

表Ⅳ.４.２　多摩平給水所　水質検査結果(21)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	3	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	1.3	1.3	4	1.3	0.88	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0021	<0.0005	0.0014	4	0.0008	<0.0005	0.0006	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0007	0.0005	0.0006	4	0.0002	<0.0001	0.0002	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0009	0.0007	0.0008	4	0.0003	0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0043	0.0026	0.0036	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0020	0.0011	0.0015	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0078	0.0069	0.0075	4
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0021	0.0018	0.0019	4
	ブロモホルム					0.0008	0.0005	0.0006	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	13	14	4	9.3	8.1	8.9	4
	マンガン及びその化合物	0.005	0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.9	5.1	7.1	4	9.1	5.1	7.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.5	58.0	68.5	4	58.9	56.2	57.7	4
	蒸発残留物			150	1	120	110	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.1	0.1	12	0.4	0.3	0.3	12
	pH値	8.0	7.6	7.8	12	7.8	7.5	7.7	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　多摩平給水所　水質検査結果(21)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.5	58.0	68.5	4	58.9	56.2	57.7	4
	マンガン及びその化合物	0.005	0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					3.0	2.5	2.9	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			150	1	120	110	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.0	7.6	7.8	12	7.8	7.5	7.7	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌					14	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0003	0.0003	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000018	0.000009	0.000015	4	0.000009	<0.000005	0.000006	4
その他の項目	水温	18.3	16.7	17.5	12	25.5	9.6	17.3	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	63.0	60.0	61.9	4	50.0	44.5	47.1	4
	電気伝導率	20.7	18.2	20.2	12	17.8	14.5	16.0	12
	カルシウム硬度	55.1	38.7	48.6	4	47.4	43.5	45.4	4
	マグネシウム硬度	20.4	19.3	19.9	4	12.8	11.5	12.2	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.４.２　三沢浄水所　水質検査結果(22)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.003	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.32	0.21	0.26	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	4	0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0012	0.0011	0.0012	4	0.0009	0.0007	0.0008	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0028	0.0018	0.0023	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0020	0.0017	0.0018	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0069	0.0060	0.0066	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0020	0.0016	0.0018	4
	ブロモホルム					0.0008	0.0006	0.0007	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10	9.3	9.7	4	9.1	8.4	8.8	4
	マンガン及びその化合物	0.021	0.020	0.020	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.6	7.4	7.5	4	8.0	6.4	7.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	99.4	90.9	94.7	4	83.5	75.0	78.9	4
	蒸発残留物			170	1	140	140	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	12	0.3	0.2	0.2	12
	pH値	8.4	8.2	8.3	12	8.1	8.0	8.1	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　三沢浄水所　水質検査結果(22)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	99.4	90.9	94.7	4	83.5	75.0	78.9	4
	マンガン及びその化合物	0.021	0.020	0.020	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					3.5	2.0	2.6	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			170	1	140	140	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.4	8.2	8.3	12	8.1	8.0	8.1	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.1	-0.4	-0.3	4
	従属栄養細菌					2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	19.2	16.0	17.7	12	27.7	12.4	19.3	12
	アンモニア態窒素	0.12	0.10	0.11	4				
	アルカリ度	83.5	81.5	82.6	4	69.0	64.0	67.1	4
	電気伝導率	23.3	22.9	23.1	12	21.3	19.1	20.0	12
	カルシウム硬度	58.8	52.6	55.0	4	53.6	47.8	50.2	4
	マグネシウム硬度	40.6	38.3	39.7	4	29.9	27.2	28.7	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.４.２　南平配水所　水質検査結果(23)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	8	<1	1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.84	0.82	0.83	4	0.86	0.81	0.84	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.04	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.04	0.06	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0010	<0.0001	0.0003	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0004	0.0002	0.0003	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0021	0.0006	0.0012	4
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0005	0.0001	0.0003	4
	ブロモホルム					0.0003	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.0	6.4	6.7	4	7.1	6.6	6.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.1	5.0	5.0	4	5.3	5.2	5.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.8	76.2	79.8	4	80.7	76.3	78.8	4
	蒸発残留物			140	1	150	130	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.0	7.8	7.9	12	8.0	7.8	7.9	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　南平配水所　水質検査結果(23)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.8	76.2	79.8	4	80.7	76.3	78.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					2.0	1.5	1.9	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			140	1	150	130	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.0	7.8	7.9	12	8.0	7.8	7.9	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.4	-0.5	-0.4	4
	従属栄養細菌					8	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.8	14.9	15.9	12	18.2	13.8	15.9	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	71.5	71.0	71.3	4	71.5	69.0	70.5	4
	電気伝導率	19.0	18.8	18.9	12	19.1	18.3	18.8	12
	カルシウム硬度	48.2	42.9	45.1	4	47.6	43.0	45.0	4
	マグネシウム硬度	35.6	33.3	34.8	4	34.9	33.1	33.9	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.４.２　国分寺北町給水所　水質検査結果(24)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	7	<1	<1	8	<1	<1	<1	8
	大腸菌			0/8	8			0/8	8
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	2.1	2.1	3	0.95	0.64	0.79	3
	フッ素及びその化合物	0.04	0.03	0.04	3	0.06	0.05	0.06	3
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	<0.01	0.01	3
	四塩化炭素	0.0004	0.0004	0.0004	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	1,4-ジオキサン	0.0020	0.0018	0.0019	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0008	0.0007	0.0008	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トリクロロエチレン	0.0002	0.0002	0.0002	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.03	<0.02	<0.02	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0038	0.0031	0.0035	3
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0017	0.0012	0.0014	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.0085	0.0070	0.0075	3
	トリクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0027	0.0020	0.0023	3
	ブロモホルム					0.0003	0.0002	0.0002	3
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.03	0.02	0.02	3
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	11	9.6	10	3	7.1	5.3	6.0	3
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	塩化物イオン	9.0	8.8	8.9	3	8.0	3.3	5.0	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	121	107	113	3	54.6	50.7	52.1	3
	蒸発残留物			190	1	97	81	87	3
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	8	0.7	0.3	0.4	8
	pH値	8.2	8.1	8.1	8	7.7	7.6	7.7	8
	味							異常なし	8
	臭気				8			異常なし	8
	色度	<1	<1	<1	8	<1	<1	<1	8
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：8月、12月、2月及び3月

表Ⅳ.４.２　国分寺北町給水所　水質検査結果(24)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	0.0008	0.0007	0.0007	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	121	107	113	3	54.6	50.7	52.1	3
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	遊離炭酸					2.5	2.0	2.2	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	8
	蒸発残留物			190	1	97	81	87	3
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8
	pH値	8.2	8.1	8.1	8	7.7	7.6	7.7	8
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.7	-1.0	-0.8	3
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	3
	1,1-ジクロロエチレン	0.0005	0.0004	0.0005	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.03	0.02	0.02	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00019	0.00016	0.00017	3	0.000008	0.000008	0.000008	3
その他の項目	水温	17.1	16.4	16.8	8	24.2	7.8	16.7	9
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	3				
	アルカリ度	92.5	91.5	92.0	3	45.5	43.5	44.3	3
	電気伝導率	27.0	26.2	26.6	8	17.2	11.6	14.5	8
	カルシウム硬度	94.5	82.2	87.0	3	44.8	41.8	43.7	3
	マグネシウム硬度	26.6	24.9	26.0	3	10.1	6.3	8.4	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：8月、12月、2月及び3月

表Ⅳ.４.２　国立中給水所　水質検査結果(25)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	1	<1	<1	11	<1	<1	<1	11
	大腸菌			0/11	11			0/11	11
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.004	0.004	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.17	0.15	0.16	4	0.94	0.54	0.73	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.09	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.03	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0019	0.0018	0.0019	4	0.0006	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0077	0.0033	0.0057	4
	ジクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0030	0.0009	0.0020	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.015	0.0075	0.011	4
	トリクロロ酢酸					0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン					0.0046	0.0020	0.0033	4
	ブロモホルム					0.0007	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	13	13	4	9.3	5.3	7.9	4
	マンガン及びその化合物	0.003	0.002	0.003	4	0.006	<0.001	0.003	4
	塩化物イオン	9.7	9.3	9.5	4	8.3	4.4	6.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	89.2	80.8	84.0	4	65.4	51.1	57.2	4
	蒸発残留物			160	1	120	82	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	<0.1	0.1	11	0.5	0.3	0.4	11
	pH値	8.5	8.4	8.4	11	7.8	7.6	7.7	11
	味							異常なし	11
	臭気				11			異常なし	11
	色度	<1	<1	<1	11	<1	<1	<1	11
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11

(注)工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:8月

表Ⅳ.４.２　国立中給水所　水質検査結果(25)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0001	0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	11
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	89.2	80.8	84.0	4	65.4	51.1	57.2	4
	マンガン及びその化合物	0.003	0.002	0.003	4	0.006	<0.001	0.003	4
	遊離炭酸					3.0	2.5	2.8	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	11
	蒸発残留物			160	1	120	82	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11
	pH値	8.5	8.4	8.4	11	7.8	7.6	7.7	11
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.5	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000014	0.000011	0.000012	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	18.7	17.6	18.0	11	25.0	9.5	16.3	11
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	78.5	77.5	78.1	4	52.5	46.0	48.6	4
	電気伝導率	22.8	22.5	22.6	11	18.4	13.4	16.1	11
	カルシウム硬度	58.5	52.0	54.2	4	51.1	41.5	44.7	4
	マグネシウム硬度	30.7	28.8	29.8	4	14.3	9.6	12.6	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：8月

表Ⅳ.４.２　福生武蔵野台給水所　水質検査結果(26)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	7	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5	2.4	2.4	4	1.4	1.1	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.08	4	0.06	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.03	0.03	4	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0007	0.0006	0.0006	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	0.0002	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0004	0.0004	0.0004	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0028	0.0003	0.0018	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0004	0.0002	0.0003	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0042	0.0008	0.0029	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0010	0.0003	0.0007	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	16	15	16	4	9.2	8.3	8.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.7	5.5	5.6	4	4.8	4.3	4.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.5	59.4	62.4	4	51.8	45.5	47.7	4
	蒸発残留物			140	1	100	90	95	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	<0.1	<0.1	12	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	8.0	7.8	7.9	12	7.8	7.6	7.7	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　福生武蔵野台給水所　水質検査結果(26)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.3	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.5	59.4	62.4	4	51.8	45.5	47.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					3.5	2.0	2.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			140	1	100	90	95	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.0	7.8	7.9	12	7.8	7.6	7.7	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.8	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0004	0.0002	0.0003	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000010	0.000008	0.000009	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	19.6	16.3	17.3	12	21.0	10.4	15.7	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	71.0	67.5	68.5	4	48.0	42.0	45.9	4
	電気伝導率	22.1	19.7	20.1	12	18.3	13.3	14.9	12
	カルシウム硬度	51.4	47.0	49.6	4	45.1	38.5	40.8	4
	マグネシウム硬度	13.4	12.4	12.8	4	7.0	6.7	6.9	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.４.２　上北台給水所　水質検査結果(27)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	3
	大腸菌			0/3	3			0/3	3
	カドミウム及びその化合物			<0.0003	1			<0.0003	1
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物			0.003	1			<0.001	1
	六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1
	亜硝酸態窒素			<0.001	1			<0.001	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.9	1			0.93	1
	フッ素及びその化合物			0.07	1			0.05	1
	ホウ素及びその化合物			0.06	1			0.03	1
	四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1
	1,4-ジオキサン			0.0007	1			<0.0005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	ジクロロメタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	テトラクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トリクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	ベンゼン			<0.0001	1			<0.0001	1
	塩素酸			<0.02	1			<0.02	1
	クロロ酢酸							<0.001	1
	クロロホルム							0.0020	1
	ジクロロ酢酸							0.001	1
	ジブロモクロロメタン							0.0012	1
	臭素酸			<0.001	1			<0.001	1
	総トリハロメタン							0.0051	1
	トリクロロ酢酸							0.002	1
	ブロモジクロロメタン							0.0017	1
	ブロモホルム							0.0002	1
	ホルムアルデヒド							<0.001	1
	亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物			0.01	1			0.02	1
	鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物			13	1			7.6	1
	マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	塩化物イオン			6.1	1			7.4	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.4	1			46.3	1
	蒸発残留物			120	1			100	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	3	0.3	0.3	0.3	3
	pH値	8.6	8.5	8.5	3	7.6	7.6	7.6	3
	味							異常なし	3
	臭気				3			異常なし	3
	色度	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	3
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	3	<0.1	<0.1	<0.1	3

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：4月から12月

表Ⅳ.４.２　上北台給水所　水質検査結果(27)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ウラン及びその化合物			0.0002	1			<0.0001	1
	ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トルエン			<0.0001	1			<0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.4	1			46.3	1
	マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	遊離炭酸							2.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001	1			<0.0001	1
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	3
	蒸発残留物			120	1			100	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	3	<0.1	<0.1	<0.1	3
	pH値	8.6	8.5	8.5	3	7.6	7.6	7.6	3
	腐食性（ランゲリア指数）							-1.2	1
	従属栄養細菌							<1	1
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	アルミニウム及びその化合物			0.01	1			0.02	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1
その他の項目	水温	16.5	16.4	16.4	3	9.9	8.8	9.3	3
	アンモニア態窒素			<0.01	1				
	アルカリ度			55.0	1			38.0	1
	電気伝導率	17.6	17.0	17.3	3	14.1	13.0	13.6	3
	カルシウム硬度			39.2	1			37.7	1
	マグネシウム硬度			13.2	1			8.6	1
	嫌気性芽胞菌			不検出	1				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：4月から12月

表Ⅳ.４.２　南沢給水所　水質検査結果(28)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	5	<1	<1	<1	5
	大腸菌			0/5	5			0/5	5
	カドミウム及びその化合物			<0.0003	1			<0.0003	1
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1
	亜硝酸態窒素			<0.001	1			<0.001	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			6.6	1			1.6	1
	フッ素及びその化合物			0.03	1			0.07	1
	ホウ素及びその化合物			<0.01	1			0.02	1
	四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1
	1,4-ジオキサン			0.0038	1			<0.0005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0005	1			<0.0001	1
	ジクロロメタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	テトラクロロエチレン			0.0013	1			0.0001	1
	トリクロロエチレン			0.0023	1			0.0002	1
	ベンゼン			<0.0001	1			<0.0001	1
	塩素酸			0.03	1			0.05	1
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	2
	クロロホルム							0.0076	1
	ジクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	2
	ジブロモクロロメタン							0.0035	1
	臭素酸			<0.001	1			<0.001	1
	総トリハロメタン							0.017	1
	トリクロロ酢酸					0.001	0.001	0.001	2
	ブロモジクロロメタン							0.0055	1
	ブロモホルム							0.0006	1
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	2
	亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.04	1
	鉄及びその化合物			<0.01	1			0.01	1
	銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物			13	1			10	1
	マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	塩化物イオン			14.4	1			10.2	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			95.8	1			59.0	1
	蒸発残留物							110	1
	陰イオン界面活性剤								
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	5	0.5	0.3	0.4	5
	pH値	6.9	6.8	6.8	5	7.5	7.2	7.4	5
	味							異常なし	5
	臭気				5			異常なし	5
	色度	<1	<1	<1	5	<1	<1	<1	5
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	5

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：9月から3月

表Ⅳ.４.２　南沢給水所　水質検査結果(28)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1
	ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トルエン			<0.0001	1			<0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	5
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			95.8	1			59.0	1
	マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	遊離炭酸							5.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン			0.0002	1			<0.0001	1
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001	1			<0.0001	1
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	5
	蒸発残留物							110	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	5
	pH値	6.9	6.8	6.8	5	7.5	7.2	7.4	5
	腐食性（ランゲリア指数）							-1.2	1
	従属栄養細菌							<1	1
	1,1-ジクロロエチレン			0.0011	1			<0.0001	1
	アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.04	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000028	1			<0.000005	1
その他の項目	水温	20.0	17.5	18.2	5	25.2	12.4	19.1	5
	アンモニア態窒素			<0.01	1				
	アルカリ度			62.5	1			45.5	1
	電気伝導率	26.6	25.5	26.1	5	17.7	12.6	15.0	5
	カルシウム硬度			67.4	1			45.3	1
	マグネシウム硬度			28.4	1			13.7	1
	嫌気性芽胞菌			不検出	1				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：9月から3月

表Ⅳ.４.２　大丸浄水所　水質検査結果(29)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.78	0.48	0.71	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.10	0.11	4	0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0076	0.0046	0.0058	4
	ジクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0022	0.0011	0.0018	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.014	0.0099	0.011	4
	トリクロロ酢酸					0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン					0.0035	0.0024	0.0031	4
	ブロモホルム					0.0006	0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	11	11	4	8.0	6.0	7.4	4
	マンガン及びその化合物	0.035	0.029	0.031	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.2	3.1	3.1	4	8.0	3.9	6.4	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.0	63.8	65.1	4	56.3	46.5	52.2	4
	蒸発残留物			160	1	110	90	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.4	0.4	12
	pH値	8.4	8.2	8.3	12	7.8	7.6	7.7	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	2	<1	1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　大丸浄水所　水質検査結果(29)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.0	63.8	65.1	4	56.3	46.5	52.2	4
	マンガン及びその化合物	0.035	0.029	0.031	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					3.5	2.5	3.3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			160	1	110	90	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.4	8.2	8.3	12	7.8	7.6	7.7	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.6	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌					3	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	19.9	9.0	16.4	12	24.5	8.8	16.4	12
	アンモニア態窒素	0.72	0.61	0.66	4				
	アルカリ度	83.5	80.0	81.1	4	50.0	44.0	46.8	4
	電気伝導率	20.0	18.7	19.1	12	17.5	12.8	14.9	12
	カルシウム硬度	43.8	40.1	41.6	4	44.8	38.3	41.7	4
	マグネシウム硬度	24.2	22.3	23.6	4	12.1	8.2	10.5	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.４.２　上代継浄水所　水質検査結果(30)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	5	<1	2	6	<1	<1	<1	6
	大腸菌			1/6	6			0/6	6
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5	1.3	1.4	2	1.5	1.3	1.4	2
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	2	0.08	0.07	0.08	2
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	2	0.01	0.01	0.01	2
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	2
	クロロホルム					0.0006	0.0005	0.0006	2
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジブロモクロロメタン					0.0020	0.0014	0.0017	2
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	総トリハロメタン					0.0043	0.0034	0.0039	2
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモジクロロメタン					0.0011	0.0011	0.0011	2
	ブロモホルム					0.0007	0.0003	0.0005	2
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	2
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	0.02	0.02	2
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	5.0	4.5	4.8	2	5.2	4.7	5.0	2
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	塩化物イオン	3.5	3.2	3.4	2	3.9	3.6	3.8	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.0	51.3	52.2	2	52.7	51.2	52.0	2
	蒸発残留物	100	93	97	2	100	93	97	2
	陰イオン界面活性剤								
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.3	0.4	6	0.3	0.3	0.3	6
	pH値	7.4	7.0	7.2	6	7.5	7.3	7.4	6
	味							異常なし	6
	臭気				6			異常なし	6
	色度	<1	<1	<1	6	<1	<1	<1	6
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：10月から3月

表Ⅳ.４.２　上代継浄水所　水質検査結果(30)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	6
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.0	51.3	52.2	2	52.7	51.2	52.0	2
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	遊離炭酸	11	7.5	9.3	2	5.5	5.0	5.3	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	6
	蒸発残留物	100	93	97	2	100	93	97	2
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6
	pH値	7.4	7.0	7.2	6	7.5	7.3	7.4	6
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.1	-1.2	-1.2	2
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	0.02	0.02	2
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目	水温	22.6	11.9	17.9	6	22.5	11.9	17.8	6
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	2				
	アルカリ度	44.0	39.0	41.5	2	46.0	39.0	42.5	2
	電気伝導率	15.3	13.4	14.2	6	15.5	13.6	14.3	6
	カルシウム硬度	43.8	42.4	43.1	2	43.5	42.3	42.9	2
	マグネシウム硬度	9.2	8.9	9.1	2	9.2	8.9	9.1	2
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	2				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：10月から3月

表Ⅳ.４.２　戸倉浄水所　水質検査結果(31)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	270	5	59	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			11/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	0.89	1.1	4	1.5	0.88	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.07	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0073	0.0015	0.0044	4
	ジクロロ酢酸					0.007	<0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0079	0.0019	0.0051	4
	トリクロロ酢酸					0.010	<0.001	0.005	4
	ブロモジクロロメタン					0.0011	0.0004	0.0007	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	<0.01	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.03	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.9	3.8	3.9	4	4.7	4.2	4.5	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.4	1.5	1.8	4	6.3	3.6	4.8	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	36.8	32.6	34.5	4	35.1	29.2	32.7	4
	蒸発残留物	68	61	63	4	69	60	64	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.2	0.2	0.6	12	1.1	0.2	0.4	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.5	7.1	7.4	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	3	<1	2	12	<1	<1	<1	12
	濁度	1.4	<0.1	0.4	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　戸倉浄水所　水質検査結果(31)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.003	<0.001	0.002	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	36.8	32.6	34.5	4	35.1	29.2	32.7	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	3.5	2.0	2.8	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	68	61	63	4	69	60	64	4
	濁度	1.4	<0.1	0.4	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.5	7.1	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.6	-2.0	-1.8	4
	従属栄養細菌					11	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	<0.01	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	21.5	4.6	13.1	12	22.7	5.6	14.2	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	28.5	26.0	26.9	4	27.0	20.0	22.1	4
	電気伝導率	10.0	8.5	9.2	12	11.5	8.4	9.5	12
	カルシウム硬度	30.1	26.5	28.4	4	28.8	24.2	26.8	4
	マグネシウム硬度	6.7	5.7	6.2	4	6.4	5.0	5.9	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.４.２　乙津浄水所　水質検査結果(32)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	190	1	52	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			10/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.83	0.91	4	1.1	0.67	0.92	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0074	0.0025	0.0051	4
	ジクロロ酢酸					0.004	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0087	0.0030	0.0061	4
	トリクロロ酢酸					0.011	0.002	0.006	4
	ブロモジクロロメタン					0.0015	0.0005	0.0010	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.4	4.2	4.3	4	5.2	4.3	4.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.2	1.7	2.0	4	6.4	3.7	4.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	31.1	29.0	29.9	4	41.5	28.5	33.8	4
	蒸発残留物	65	60	62	4	69	61	65	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	0.3	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.3	7.5	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	3	<1	1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.9	<0.1	0.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　乙津浄水所　水質検査結果(32)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.003	<0.001	0.002	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	31.1	29.0	29.9	4	41.5	28.5	33.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	2.5	2.0	2.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	65	60	62	4	69	61	65	4
	濁度	0.9	<0.1	0.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.3	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.5	-1.8	-1.6	4
	従属栄養細菌					4	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	22.4	4.0	13.0	12	25.5	6.4	15.6	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	25.5	24.0	24.8	4	31.0	18.0	24.1	4
	電気伝導率	8.9	7.9	8.5	12	11.5	8.4	9.5	12
	カルシウム硬度	22.8	21.1	22.0	4	34.4	23.9	28.0	4
	マグネシウム硬度	8.3	7.2	7.9	4	7.1	4.6	5.8	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.４.２　深沢浄水所　水質検査結果(33)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	490	5	110	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			12/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	0.97	1.2	4	1.2	0.99	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.07	0.08	4	0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.03	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0049	0.0041	0.0045	4
	ジクロロ酢酸					0.004	0.002	0.003	4
	ジブロモクロロメタン					0.0004	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0062	0.0053	0.0057	4
	トリクロロ酢酸					0.006	0.002	0.004	4
	ブロモジクロロメタン					0.0017	0.0006	0.0010	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.02	4	0.05	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.05	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.6	4.0	4.4	4	5.0	4.6	4.8	4
	マンガン及びその化合物	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.6	2.0	2.2	4	5.5	2.4	4.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.1	46.1	50.0	4	52.8	43.5	49.6	4
	蒸発残留物	97	78	85	4	99	76	86	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.8	0.3	0.7	12	0.7	0.3	0.4	12
	pH値	7.9	7.7	7.8	12	7.9	7.5	7.7	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	4	1	2	12	<1	<1	<1	12
	濁度	2.7	0.2	0.7	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　深沢浄水所　水質検査結果(33)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.002	<0.001	0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.1	46.1	50.0	4	52.8	43.5	49.6	4
	マンガン及びその化合物	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.5	1.8	4	2.0	2.0	2.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	97	78	85	4	99	76	86	4
	濁度	2.7	0.2	0.7	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.9	7.7	7.8	12	7.9	7.5	7.7	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.9	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌					11	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.02	4	0.05	<0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	21.6	2.7	12.5	12	22.7	4.0	13.2	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	43.5	36.0	39.8	4	43.0	30.5	38.0	4
	電気伝導率	13.4	11.1	12.5	12	13.6	11.2	12.9	12
	カルシウム硬度	41.9	36.9	39.6	4	41.8	34.9	39.4	4
	マグネシウム硬度	11.2	9.2	10.4	4	11.0	8.6	10.2	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.４.２　保谷町給水所　水質検査結果(34)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.006	0.005	0.005	7	0.002	0.002	0.002	7
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59	0.55	0.57	4	0.93	0.54	0.72	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0006	0.0005	0.0006	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0021	0.0012	0.0019	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0014	0.0010	0.0012	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0056	0.0041	0.0049	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0018	0.0009	0.0015	4
	ブロモホルム					0.0006	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.8	7.1	7.4	4	7.7	6.0	6.9	4
	マンガン及びその化合物	0.010	0.002	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.4	4.3	4.4	4	7.4	3.6	5.5	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.3	58.1	60.8	4	58.0	51.6	53.7	4
	蒸発残留物			120	1	110	90	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	8.4	8.2	8.2	12	7.8	7.7	7.8	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

（注）監視強化を行ったため、ヒ素及びその化合物の検査回数は合計７回となっている。

表Ⅳ.４.２　保谷町給水所　水質検査結果(34)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.3	58.1	60.8	4	58.0	51.6	53.7	4
	マンガン及びその化合物	0.010	0.002	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					3.5	2.0	2.5	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			120	1	110	90	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.4	8.2	8.2	12	7.8	7.7	7.8	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.6	-0.8	-0.7	4
	従属栄養細菌					5	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000013	<0.000005	0.000009	12	0.000005	<0.000005	<0.000005	12
その他の項目	水温	19.8	17.2	18.1	12	22.7	10.8	17.0	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	61.5	48.0	57.6	4	50.0	47.0	48.5	4
	電気伝導率	22.9	14.0	16.2	12	18.6	12.3	15.0	12
	カルシウム硬度	47.3	42.1	44.1	4	44.8	41.0	42.6	4
	マグネシウム硬度	17.0	16.0	16.7	4	13.2	9.1	11.2	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

（注）監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は合計12回となっている。

表Ⅳ.４.２　西東京栄町配水所　水質検査結果(35)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	2	<1	<1	8	<1	<1	<1	8
	大腸菌			0/8	8			0/8	8
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ヒ素及びその化合物	0.003	0.003	0.003	2	0.002	0.001	0.002	2
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02	<0.01	0.01	2	0.69	0.48	0.59	2
	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.07	2	0.07	0.06	0.07	2
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	2	0.02	0.01	0.02	2
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.03	0.02	0.03	2
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0038	0.0023	0.0031	2
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	ジブロモクロロメタン					0.0018	0.0017	0.0018	2
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	総トリハロメタン					0.0088	0.0063	0.0076	2
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	ブロモジクロロメタン					0.0029	0.0020	0.0025	2
	ブロモホルム					0.0003	0.0003	0.0003	2
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	0.01	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.02	0.02	0.02	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	7.9	7.5	7.7	2	7.9	7.9	7.9	2
	マンガン及びその化合物	0.026	0.024	0.025	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	塩化物イオン	1.8	1.8	1.8	2	4.3	4.1	4.2	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	66.6	62.1	64.4	2	59.3	56.9	58.1	2
	蒸発残留物			130	1	110	100	110	2
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	8	0.6	0.3	0.4	8
	pH値	8.3	8.3	8.3	8	8.0	7.6	7.9	8
	味							異常なし	8
	臭気				8			異常なし	8
	色度	1	<1	<1	8	<1	<1	<1	8
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8

(注)工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:12月から3月

表Ⅳ.４.２　西東京栄町配水所　水質検査結果(35)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	8
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	66.6	62.1	64.4	2	59.3	56.9	58.1	2
	マンガン及びその化合物	0.026	0.024	0.025	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	遊離炭酸					2.0	2.0	2.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	8
	蒸発残留物			130	1	110	100	110	2
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8
	pH値	8.3	8.3	8.3	8	8.0	7.6	7.9	8
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.4	-0.4	-0.4	2
	従属栄養細菌					2	<1	1	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	0.01	0.02	2
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目	水温	19.8	17.8	18.5	8	23.0	14.4	19.8	8
	アンモニア態窒素	0.03	0.03	0.03	2				
	アルカリ度	72.0	71.0	71.5	2	58.5	54.5	56.5	2
	電気伝導率	15.9	15.5	15.7	8	19.3	15.0	16.4	8
	カルシウム硬度	48.3	43.9	46.1	2	47.4	42.8	45.1	2
	マグネシウム硬度	18.3	18.2	18.3	2	14.1	11.9	13.0	2
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	2				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

（注）工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：12月から3月

表Ⅳ.４.２　箱根ヶ崎浄水所　水質検査結果(36)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	4	<1	<1	12	2	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7	2.6	2.6	4	2.6	2.6	2.6	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.10	0.10	4	0.11	0.10	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.07	0.07	4	0.07	0.07	0.07	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0028	0.0024	0.0026	4	0.0030	0.0024	0.0027	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0005	0.0003	0.0004	4
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ブロモホルム					0.0002	0.0002	0.0002	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	14	14	4	15	14	15	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.1	9.5	9.9	4	10.4	9.7	10.0	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.5	60.4	63.7	4	68.0	61.7	63.8	4
	蒸発残留物			140	1	150	140	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.7	7.7	12	7.9	7.8	7.8	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　箱根ヶ崎浄水所　水質検査結果(36)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.4	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.5	60.4	63.7	4	68.0	61.7	63.8	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					4.5	1.5	2.6	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			140	1	150	140	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.7	7.7	12	7.9	7.8	7.8	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.5	-0.6	-0.6	4
	従属栄養細菌					7	2	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0003	0.0002	0.0003	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000011	0.000006	0.000010	4	0.000014	0.000006	0.000010	4
その他の項目	水温	19.5	17.1	18.0	12	19.7	16.6	18.4	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	59.0	58.5	58.6	4	59.0	53.5	57.5	4
	電気伝導率	21.5	19.5	20.2	12	21.5	19.8	20.3	12
	カルシウム硬度	50.2	43.9	46.8	4	50.6	45.2	46.9	4
	マグネシウム硬度	17.3	16.5	16.9	4	17.4	16.5	16.9	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.４.２　大久野浄水所　水質検査結果(37)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	5	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			2/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	1.0	1.3	4	1.0	0.73	0.87	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4	0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0052	0.0005	0.0028	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0007	0.0005	0.0006	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0076	0.0017	0.0046	4
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0015	0.0005	0.0011	4
	ブロモホルム					0.0002	0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド					0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.0	5.5	5.7	4	5.2	4.3	4.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.6	2.8	3.1	4	4.2	3.4	3.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	94.8	83.4	88.0	4	75.3	52.7	62.1	4
	蒸発残留物	150	140	140	4	110	96	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.2	7.4	12	7.6	7.4	7.5	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　大久野浄水所　水質検査結果(37)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	94.8	83.4	88.0	4	75.3	52.7	62.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	12	8.0	9.8	4	4.5	3.5	4.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	140	140	4	110	96	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.2	7.4	12	7.6	7.4	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.8	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌					2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000024[注]	<0.000005	0.000006	4	0.000010[注]	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	18.9	15.9	17.1	12	23.2	11.9	17.0	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	62.0	57.0	58.8	4	51.0	41.5	44.9	4
	電気伝導率	22.2	20.7	21.4	12	17.8	13.4	15.9	12
	カルシウム硬度	77.1	66.1	70.9	4	63.2	44.6	52.2	4
	マグネシウム硬度	17.7	16.6	17.2	4	12.1	8.1	9.9	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

（注）再採水での検査結果は、PFOS及びPFOAの合計が原水、浄水ともに0.000005mg/L未満であった。

表Ⅳ.４.２　氷川浄水所　水質検査結果(38)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	37	3	12	12	2	<1	<1	12
	大腸菌			9/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	0.40	0.47	4	0.55	0.43	0.51	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.08	<0.02	0.04	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0053	0.0018	0.0035	4
	ジクロロ酢酸					0.005	0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0060	0.0021	0.0039	4
	トリクロロ酢酸					0.007	0.002	0.005	4
	ブロモジクロロメタン					0.0007	0.0003	0.0005	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1	2.8	3.0	4	3.8	3.3	3.6	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.0	0.9	1.0	4	2.3	1.5	1.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	35.5	29.2	32.0	4	35.6	28.5	31.9	4
	蒸発残留物	66	48	56	4	74	50	62	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	0.3	0.6	12	0.6	0.1	0.3	12
	pH値	7.7	7.2	7.6	12	7.8	7.5	7.6	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	5	1	3	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.7	0.1	0.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　氷川浄水所　水質検査結果(38)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					1.1	0.6	0.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	35.5	29.2	32.0	4	35.6	28.5	31.9	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.5	2.0	2.1	4	3.0	2.0	2.5	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	66	48	56	4	74	50	62	4
	濁度	0.7	0.1	0.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.2	7.6	12	7.8	7.5	7.6	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.2	-1.5	-1.4	4
	従属栄養細菌					3	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	19.9	2.9	11.7	12	23.3	5.6	13.9	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	32.0	26.0	28.3	4	31.5	24.5	27.4	4
	電気伝導率	9.2	7.3	8.2	12	9.7	7.6	8.5	12
	カルシウム硬度	29.9	24.4	26.7	4	29.6	23.7	26.5	4
	マグネシウム硬度	5.6	4.8	5.3	4	6.0	4.8	5.4	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.４.２　ひむら浄水所　水質検査結果(39)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	73	1	19	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			8/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	0.30	0.38	4	0.46	0.30	0.38	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0014	0.0002	0.0008	4
	ジクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0018	0.0003	0.0011	4
	トリクロロ酢酸					0.004	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0004	0.0001	0.0003	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.2	2.9	3.0	4	4.4	3.7	4.1	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.0	0.9	1.0	4	4.3	3.0	3.7	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.3	32.0	32.6	4	33.5	31.5	32.6	4
	蒸発残留物	60	48	55	4	66	50	56	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.3	0.4	0.6	12	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.7	7.6	7.6	12	7.5	7.5	7.5	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	7	1	3	12	<1	<1	<1	12
	濁度	1.1	0.1	0.5	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　ひむら浄水所　水質検査結果(39)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					1.0	0.5	0.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.3	32.0	32.6	4	33.5	31.5	32.6	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	2.5	2.0	2.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	60	48	55	4	66	50	56	4
	濁度	1.1	0.1	0.5	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.6	7.6	12	7.5	7.5	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.5	-1.6	-1.6	4
	従属栄養細菌					2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	20.0	4.2	12.0	12	20.7	4.3	12.6	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	29.0	26.0	27.6	4	27.0	24.0	25.8	4
	電気伝導率	8.9	7.3	8.3	12	10.2	8.5	9.0	12
	カルシウム硬度	27.7	26.5	27.1	4	27.9	26.1	27.1	4
	マグネシウム硬度	5.8	5.3	5.6	4	5.8	5.2	5.5	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.４.２　日原浄水所　水質検査結果(40)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	27	<1	12	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			9/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54	0.42	0.48	4	0.53	0.42	0.48	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.05	0.03	0.04	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.09	0.02	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0013	0.0002	0.0006	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0017	0.0004	0.0009	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0004	0.0002	0.0003	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1	2.7	2.9	4	3.7	3.6	3.6	4
	マンガン及びその化合物	0.004	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	0.8	0.7	0.8	4	7.8	4.2	6.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.7	25.2	26.8	4	30.6	24.4	26.6	4
	蒸発残留物	53	36	47	4	62	40	52	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	0.5	0.7	12	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.7	7.0	7.6	12	7.5	7.0	7.2	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	5	1	3	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.6	0.1	0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　日原浄水所　水質検査結果(40)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					1.2	0.7	0.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.7	25.2	26.8	4	30.6	24.4	26.6	4
	マンガン及びその化合物	0.004	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	6.0	4.5	5.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	53	36	47	4	62	40	52	4
	濁度	0.6	0.1	0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.0	7.6	12	7.5	7.0	7.2	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.7	-2.4	-2.0	4
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	19.7	2.3	11.1	12	20.5	2.6	11.6	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	26.0	22.0	23.5	4	24.0	13.5	19.9	4
	電気伝導率	8.4	5.7	7.0	12	9.0	6.6	7.9	12
	カルシウム硬度	26.9	22.0	23.5	4	26.8	21.3	23.3	4
	マグネシウム硬度	3.8	3.1	3.3	4	3.8	3.1	3.3	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.４.２　大丹波浄水所　水質検査結果(41)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	210	1	43	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			9/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.71	0.59	0.67	4	0.74	0.62	0.68	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0037	0.0014	0.0025	4
	ジクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0004	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0056	0.0018	0.0035	4
	トリクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0015	0.0004	0.0008	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1	2.7	2.9	4	3.4	3.0	3.1	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.2	0.9	1.0	4	1.3	1.0	1.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	37.2	32.1	34.6	4	36.3	31.4	33.9	4
	蒸発残留物	66	48	57	4	65	51	57	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	0.2	0.5	12	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.8	7.5	7.7	12	7.6	7.3	7.4	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	4	<1	2	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.8	0.1	0.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　大丹波浄水所　水質検査結果(41)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	37.2	32.1	34.6	4	36.3	31.4	33.9	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.5	1.9	4	4.5	2.5	4.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	66	48	57	4	65	51	57	4
	濁度	0.8	0.1	0.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.5	7.7	12	7.6	7.3	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.4	-1.7	-1.6	4
	従属栄養細菌					26	<1	8	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	21.8	3.8	12.2	12	22.9	5.1	13.5	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	33.0	28.5	29.9	4	32.5	27.5	29.5	4
	電気伝導率	9.6	7.4	8.5	12	9.6	7.6	8.6	12
	カルシウム硬度	31.5	26.9	29.1	4	30.6	26.3	28.5	4
	マグネシウム硬度	5.7	5.2	5.5	4	5.7	5.1	5.4	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.４.２　棚澤浄水所　水質検査結果(42)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	180	3	45	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			10/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.78	0.71	0.74	4	0.79	0.71	0.74	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.02	0.04	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0006	<0.0001	0.0003	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0008	<0.0001	0.0004	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.20	<0.01	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.19	<0.01	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.8	3.5	3.6	4	4.1	3.8	3.9	4
	マンガン及びその化合物	0.016	0.001	0.005	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.3	1.1	1.2	4	1.5	1.3	1.4	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	27.0	24.5	26.3	4	27.1	24.5	26.3	4
	蒸発残留物	54	45	50	4	55	48	53	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.2	7.5	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	2	<1	1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	1.0	0.1	0.4	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　棚澤浄水所　水質検査結果(42)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.8	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	27.0	24.5	26.3	4	27.1	24.5	26.3	4
	マンガン及びその化合物	0.016	0.001	0.005	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	3.5	3.0	3.1	4	3.0	2.5	2.8	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	54	45	50	4	55	48	53	4
	濁度	1.0	0.1	0.4	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.2	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.5	-1.8	-1.7	4
	従属栄養細菌					10	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.20	<0.01	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	20.0	6.1	12.5	12	20.3	6.1	12.6	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	25.5	23.0	24.6	4	26.0	23.5	25.0	4
	電気伝導率	7.8	5.8	7.3	12	8.0	6.8	7.5	12
	カルシウム硬度	21.7	19.6	21.1	4	21.7	19.6	21.1	4
	マグネシウム硬度	5.4	4.9	5.2	4	5.4	4.9	5.2	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.４.２　小河内浄水所　水質検査結果(43)-1

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	150	5	47	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			9/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	0.21	0.35	4	0.59	0.24	0.40	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.06	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.10	<0.02	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0068	0.0030	0.0048	4
	ジクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0072	0.0032	0.0052	4
	トリクロロ酢酸					0.005	0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン					0.0005	0.0002	0.0003	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.03	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.4	4.1	4.2	4	10	9.1	9.4	4
	マンガン及びその化合物	0.008	0.002	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	0.9	0.9	0.9	4	4.1	3.9	4.0	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	38.8	31.5	35.5	4	38.2	30.7	35.0	4
	蒸発残留物	70	54	65	4	88	70	81	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	2.4	0.8	1.3	12	0.4	0.1	0.2	12
	pH値	7.8	7.6	7.7	12	7.6	7.4	7.5	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	14	3	7	12	<1	<1	<1	12
	濁度	2.1	0.2	0.8	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.４.２　小河内浄水所　水質検査結果(43)-2

令和6年度

	採水箇所 / 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.9	0.7	0.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	38.8	31.5	35.5	4	38.2	30.7	35.0	4
	マンガン及びその化合物	0.008	0.002	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	3.5	2.0	2.6	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	70	54	65	4	88	70	81	4
	濁度	2.1	0.2	0.8	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.6	7.7	12	7.6	7.4	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.3	-1.7	-1.5	4
	従属栄養細菌					1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	20.0	3.6	11.5	12	21.3	3.5	12.7	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	31.5	26.0	28.5	4	28.5	26.0	27.4	4
	電気伝導率	10.5	8.3	9.7	12	13.5	10.6	12.4	12
	カルシウム硬度	32.9	27.0	30.1	4	32.4	26.5	29.8	4
	マグネシウム硬度	5.9	4.5	5.4	4	5.8	4.2	5.2	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

5　農薬類の検出値詳細、要検討項目試験及び浄水処理対応困難物質試験

(1)　農薬類

水質管理目標設定項目である「農薬類」は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して「検出指標値」を求め、これを１以下とするように目標値が定められている。

当局では、環境省がリストアップした115項目の農薬のうち、水源水域での出荷量、検出状況等を考慮して81項目の農薬を選定し検査を行っている。水系別では、利根川・荒川水系で80項目、相模川水系で40項目、多摩川水系及び多摩地区小規模浄水施設で28項目の農薬を選定し、検査を行っている。

「検出指標値」は、「３　大規模浄水場の概況及び水質検査結果」及び「４　多摩地区小規模浄水施設の概況及び水質検査結果」で帳票に示しているが、農薬それぞれの検出値について表にまとめたものを、表Ⅳ.５(1)に示す。

なお、「農薬類」の検査頻度は、表流水系浄水施設で原水・浄水を年４回、伏流水・地下水系浄水施設で浄水を３年に１回行っている。

(2)　要検討項目

毒性が定まらないことや浄水中の存在が不明等の理由から、水質基準項目や水質管理目標設定項目に分類できない項目のうち、今後必要な情報、知見の収集に努めていくべき項目として、46項目の「要検討項目」が定められている。

当局では、これら46項目について、代表浄水施設の原水、浄水及び給水栓水を対象として、年に１回（ただし、PFHxSに関しては年に４回）の検査頻度で検査を行っている。このうち浄水施設の検査結果を表Ⅳ.５(2)に示す。

(3)　浄水処理対応困難物質

平成24年に利根川水系で発生したホルムアルデヒド水質事故を契機として、平成27年３月に、排水規制の対象とはなっていないが通常の浄水処理によってホルムアルデヒド等の水質基準項目等を高い比率で生成する物質14項目を「浄水処理対応困難物質」として厚生労働省が定めた。

14項目の中の１項目 N,N-ジメチルアニリンの検査結果は、(2)要検討項目 表Ⅳ.５

(2)に示しているため、残りの13項目の検査結果を表Ⅳ.５(3)に示す。

表Ⅳ.5(1)　農薬の検出値詳細集計（大規模浄水場）①-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	9
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
イソキサチオン（注１）	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8
イプフェンカルバゾン	0.002	0.00004	<0.00002	<0.00002	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9
イプロベンホス（IBP）	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	9
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	9
オリサストロビン（注２）	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
カルバリル（NAC）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
キノクラミン（ACN）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	9	<0.01	<0.01	<0.01	9
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	7	<0.005	<0.005	<0.005	7
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
クロルピリホス（注１）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
クロロタロニル（TPN）	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
シアノホス（CYAP）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9
ジクロルボス（DDVP）	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
シマジン（CAT）	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	9
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
テフリルトリオン	0.002	0.00033	<0.00002	0.00006	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	8	<0.00002	<0.00002	<0.00002	8
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細集計（大規模浄水場）①-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
ピラクロニル	0.01	0.00019	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	9	<0.000005	<0.000005	<0.000005	9
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
フェントエート（PAP）	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
ブタミホス（注１）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
プロチオホス（注１）	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
プロピザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
ブロモブチド（注2）	0.1	0.0005	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
ベノミル（注３）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
ベンタゾン	0.2	0.0002	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

（注３）ベノミルはメチル-２-ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.5(1)　農薬の検出値詳細（東村山浄水場（第一急速系））②-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソキサチオン（注１）	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル（NAC）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
キノクラミン（ACN）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルピリホス（注１）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル（TPN）	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
シアノホス（CYAP）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シマジン（CAT）	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テフリルトリオン	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロパミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（東村山浄水場（第一急速系））②-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フェントエート（PAP）	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス（注１）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロチオホス（注１）	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロピザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブロモブチド（注2）	0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル（注３）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

（注３）ベノミルはメチル-２-ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.5(1)　農薬の検出値詳細（東村山浄水場（第二急速系））③-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソキサチオン（注１）	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル（NAC）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
キノクラミン（ACN）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルピリホス（注１）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル（TPN）	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
シアノホス（CYAP）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シマジン（CAT）	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロパミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（東村山浄水場（第二急速系））③-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フェントエート（PAP）	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス（注１）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロチオホス（注１）	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロピザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブロモブチド（注2）	0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル（注３）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

（注３）ベノミルはメチル-２-ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（境浄水場）④-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（境浄水場）④-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス（注１）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス（注１）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモブチド（注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル（注３）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

（注３）ベノミルはメチル-２-ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（小作浄水場）⑤-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（小作浄水場）⑤-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス（注１）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス（注１）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモブチド（注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル（注３）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

（注３）ベノミルはメチル-２-ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（長沢浄水場）⑥-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
MCPA	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン（IPT）	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル（TPN）	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロルホン（DEP）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（長沢浄水場）⑥-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス（注１）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス（注１）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブロモブチド（注2）	0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル（注３）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコプロップ（MCPP）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

（注３）ベノミルはメチル-２-ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（金町浄水場）⑦-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソキサチオン（注１）	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル（NAC）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
キノクラミン（ACN）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルピリホス（注１）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル（TPN）	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
シアノホス（CYAP）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シマジン（CAT）	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テフリルトリオン	0.002	0.00033	<0.00002	0.00011	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロパミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（金町浄水場）⑦-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	0.00009	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フェントエート（PAP）	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス（注１）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロチオホス（注１）	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロピザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブロモブチド（注2）	0.1	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル（注３）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	0.2	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

（注３）ベノミルはメチル-２-ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（三郷浄水場）⑧-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソキサチオン（注１）	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	0.00004	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル（NAC）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
キノクラミン（ACN）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルピリホス（注１）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル（TPN）	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
シアノホス（CYAP）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シマジン（CAT）	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テフリルトリオン	0.002	0.00032	<0.00002	0.00010	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロパミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（三郷浄水場）⑧-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	0.00008	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フェントエート（PAP）	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス（注１）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロチオホス（注１）	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロピザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブロモブチド（注2）	0.1	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル（注３）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	0.2	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

（注３）ベノミルはメチル-２-ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（朝霞浄水場）⑨-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソキサチオン（注１）	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル（NAC）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
キノクラミン（ACN）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルピリホス（注１）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル（TPN）	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
シアノホス（CYAP）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シマジン（CAT）	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テフリルトリオン	0.002	0.00028	<0.00002	0.00014	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロパミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（朝霞浄水場）⑨-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	0.00017	<0.00005	0.00007	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フェントエート（PAP）	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス（注１）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロチオホス（注１）	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロピザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブロモブチド（注2）	0.1	0.0004	<0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル（注３）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	0.2	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

（注３）ベノミルはメチル-２-ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（三園浄水場）⑩-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソキサチオン（注１）	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル（NAC）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
キノクラミン（ACN）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルピリホス（注１）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル（TPN）	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
シアノホス（CYAP）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シマジン（CAT）	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テフリルトリオン	0.002	0.00028	<0.00002	0.00015	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロパミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（三園浄水場）⑩-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	0.00019	<0.00005	0.00008	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フェントエート（PAP）	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス（注１）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロチオホス（注１）	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロピザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブロモブチド（注2）	0.1	0.0005	<0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル（注３）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	0.2	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

（注３）ベノミルはメチル-２-ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細集計（多摩地区小規模浄水施設）⑪-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	23
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9	<0.00005	<0.00005	<0.00005	23
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	23
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	23
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	23
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	23
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	23
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	9	<0.01	<0.01	<0.01	23
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	23
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9	<0.00005	<0.00005	<0.00005	23
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	23
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	23
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	23
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9	<0.00005	<0.00005	<0.00005	23
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。

（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。

（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。

（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細集計（多摩地区小規模浄水施設）⑪-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9	<0.0002	<0.0002	<0.0002	23
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	9	<0.000005	<0.000005	<0.000005	23
フェニトロチオン（MEP）(注１)	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	23
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス(注１)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス(注１)	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモブチド(注２)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9	<0.0002	<0.0002	<0.0002	23
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）(注１)	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9	<0.00005	<0.00005	<0.00005	23
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）(注１)	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（戸倉浄水所）⑫-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（戸倉浄水所）⑫-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス（注１）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス（注１）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモブチド（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（乙津浄水所）⑬-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（乙津浄水所）⑬-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）(注１)	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス(注１)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス(注１)	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモブチド(注２)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）(注１)	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）(注１)	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（深沢浄水所）⑭-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（深沢浄水所）⑭-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）(注１)	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス (注１)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス (注１)	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモブチド (注２)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） (注１)	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） (注１)	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（氷川浄水所）⑮-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（氷川浄水所）⑮-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）(注１)	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス (注１)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス (注１)	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモブチド (注２)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） (注１)	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） (注１)	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（ひむら浄水所）⑯-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（ひむら浄水所）⑯-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）(注１)	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス (注１)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス (注１)	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモブチド (注２)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） (注１)	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） (注１)	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（日原浄水所）⑰-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（日原浄水所）⑰-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）(注１)	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス (注１)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス (注１)	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモブチド (注２)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） (注１)	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） (注１)	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（大丹波浄水所）⑱-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（大丹波浄水所）⑱-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス（注１）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス（注１）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモブチド（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（棚澤浄水所）⑲-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（棚澤浄水所）⑲-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）(注１)	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス (注１)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス (注１)	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモブチド (注２)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） (注１)	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） (注１)	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（小河内浄水所）⑳-1

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.５(1)　農薬の検出値詳細（小河内浄水所）⑳-2

令和６年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）(注１)	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス(注１)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス(注１)	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモブチド(注２)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）(注１)	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）(注１)	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細㉑-1
（富士見第三浄水所・上連雀給水所・三鷹新川給水所・小川給水所・多摩平給水所）

令和６年度

農薬名	目標値	富士見第三浄水所	上連雀給水所	三鷹新川給水所	小川給水所	多摩平給水所
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チウラム	0.02	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細㉑-2

（富士見第三浄水所・上連雀給水所・三鷹新川給水所・小川給水所・多摩平給水所）

令和６年度

農薬名	目標値	富士見第三浄水所	上連雀給水所	三鷹新川給水所	小川給水所	多摩平給水所
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
パラコート	0.01	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—
ブタミホス（注１）	0.02	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—
プロチオホス（注１）	0.007	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—
ブロモブチド（注２）	0.1	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メソミル	0.03	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細㉒-1
（三沢浄水所・南平配水所・国分寺北町給水所・国立中給水所・福生武蔵野台給水所）

令和６年度

農薬名	目標値	三沢浄水所	南平配水所	国分寺北町給水所	国立中給水所	福生武蔵野台給水所
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	—
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	—
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	—
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	—
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チウラム	0.02	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細㉒-2

（三沢浄水所・南平配水所・国分寺北町給水所・国立中給水所・福生武蔵野台給水所）

令和６年度

農薬名	目標値	三沢浄水所	南平配水所	国分寺北町給水所	国立中給水所	福生武蔵野台給水所
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
パラコート	0.01	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—
ブタミホス（注１）	0.02	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—
プロチオホス（注１）	0.007	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—
ブロモブチド（注２）	0.1	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	—	—	—	—	—
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メソミル	0.03	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細㉓-1
（南沢給水所・大丸浄水所・上代継浄水所・大久野浄水所）

令和６年度

農薬名	目標値	南沢給水所	大丸浄水所	上代継浄水所	大久野浄水所	
		浄水	浄水	浄水	浄水	
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
アトラジン	0.01	—	—	—	—	
アラクロール	0.03	—	—	—	—	
イソキサチオン（注１）	0.005	—	—	—	—	
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
イプロベンホス（IBP）	0.09	—	—	—	—	
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	
オキシン銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
オリサストロビン（注２）	0.1	—	—	—	—	
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	
カルバリル（NAC）	0.02	—	—	—	—	
キノクラミン（ACN）	0.005	—	—	—	—	
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
クミルロン	0.03	—	—	—	—	
グリホサート（注３）	2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	
クロルピリホス（注１）	0.003	—	—	—	—	
クロロタロニル（TPN）	0.05	—	—	—	—	
シアナジン	0.001	—	—	—	—	
シアノホス（CYAP）	0.003	—	—	—	—	
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロルボス（DDVP）	0.008	—	—	—	—	
ジクワット	0.01	—	—	—	—	
ジチオカルバメート系農薬（注４）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	
シマジン（CAT）	0.003	—	—	—	—	
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	
シメトリン	0.03	—	—	—	—	
ダイアジノン（注１）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注５）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
チウラム	0.02	—	—	—	—	
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	

（注１）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。
（注２）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）-オリサストロビンとの合算値である。
（注３）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。
（注４）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。
（注５）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細㉓-2
（南沢給水所・大丸浄水所・上代継浄水所・大久野浄水所）

令和６年度

農薬名	目標値	南沢給水所	大丸浄水所	上代継浄水所	大久野浄水所	
		浄水	浄水	浄水	浄水	
パラコート	0.01	—	—	—	—	
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	
フェニトロチオン（MEP）（注１）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	
ブタミホス（注１）	0.02	—	—	—	—	
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	
プロチオホス（注１）	0.007	—	—	—	—	
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	
ブロモブチド（注２）	0.1	—	—	—	—	
ベノミル	0.02	—	—	—	—	
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	
マラチオン（マラソン）（注１）	0.7	—	—	—	—	
メコプロップ（MCPP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
メソミル	0.03	—	—	—	—	
メチダチオン（DMTP）（注１）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	
モリネート	0.005	—	—	—	—	

（注１）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス 、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注２）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.５(2)　要検討項目検査結果①－１

令和６年度

項目名	目標値	東村山浄水場				境浄水場		小作浄水場		砧浄水場		砧下浄水場	
		１急原水	２急原水	１急浄水	２急浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
銀及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
バリウム及びその化合物	0.7 mg/L	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.009	0.008	0.012	0.008	0.013	0.009
ビスマス及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アクリルアミド	0.0005 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アクリル酸	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
17-β-エストラジオール	0.00008 mg/L（暫定）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
エチニル-エストラジオール	0.00002 mg/L（暫定）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
エチレンジアミン四酢酸（EDTA）	0.5 mg/L	0.0038	<0.0005	0.0020	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0036	0.0018	0.0035	0.0017
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L（暫定）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩化ビニル	0.002 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
酢酸ビニル	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,4-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2,6-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
N,N-ジメチルアニリン(DMAN)	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
スチレン	0.02 mg/L	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダイオキシン類	1 pgTEQ/L（暫定）	0.0028	0.011	0.0017	0.00039	0.0038	0.00039	0.0049	0.00033	0.0021	0.00035	0.0022	0.00036
トリエチレンテトラミン	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ノニルフェノール	0.3 mg/L（暫定）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビスフェノールA	0.1 mg/L（暫定）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ヒドラジン	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
1,2-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,3-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（n-ブチル）	0.01 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フタル酸ブチルベンジル	0.5 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ミクロキスチン-LR	0.0008 mg/L（暫定）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
有機すず化合物	0.0006 mg/L（暫定）（トリブチルスズオキシドの目標値）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
キシレン	0.4 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
過塩素酸	0.025 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
N-ニトロソジメチルアミン（NDMA）	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アニリン	0.02 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
キノリン	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトリロ三酢酸（NTA）	0.2 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

表Ⅳ.5(2)　要検討項目検査結果①-２

令和６年度

項目名	目標値	長沢浄水場		金町浄水場		三郷浄水場		朝霞浄水場		三園浄水場			
		原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水		
銀及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
バリウム及びその化合物	0.7 mg/L	0.003	0.003	0.008	0.008	0.007	0.006	0.013	0.012	0.012	0.012		
ビスマス及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
アクリルアミド	0.0005 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
アクリル酸	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
17-β-エストラジオール	0.00008 mg/L（暫定）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
エチニル-エストラジオール	0.00002 mg/L（暫定）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
エチレンジアミン四酢酸（EDTA）	0.5 mg/L	0.0030	0.0025	0.0080	0.0040	0.0052	0.0029	0.0088	0.0029	0.0086	0.0027		
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L（暫定）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
塩化ビニル	0.002 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
酢酸ビニル	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
2,4-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
2,6-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
N,N-ジメチルアニリン	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
スチレン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ダイオキシン類	1 pgTEQ/L（暫定）	0.017	0.00047	0.031	0.0037	0.047	0.00039	0.024	0.00024	0.021	0.00050		
トリエチレンテトラミン	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
ノニルフェノール	0.3 mg/L（暫定）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ビスフェノールA	0.1 mg/L（暫定）	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001		
ヒドラジン	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
1,2-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
1,3-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
フタル酸ジ（n-ブチル）	0.01 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
フタル酸ブチルベンジル	0.5 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ミクロキスチン-LR	0.0008 mg/L（暫定）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008		
有機すず化合物	0.0006 mg/L（暫定）（トリブチルスズオキシドの目標値）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
キシレン	0.4 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
過塩素酸	0.025 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
N-ニトロソジメチルアミン（NDMA）	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001		
アニリン	0.02 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
キノリン	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001		
1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニトリロ三酢酸（NTA）	0.2 mg/L	<0.0005	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	0.0006	<0.0005		

表Ⅳ.５(2)　要検討項目検査結果①-３

令和６年度

浄水場（所）		PFHxS（単位：ng/L）							
		4～6月		7～9月		10～12月		1～3月	
		原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
金町浄水場		＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
三郷浄水場		＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
朝霞浄水場		＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
三園浄水場		＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
東村山浄水場	１急系	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	２急系	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
小作浄水場		＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
境浄水場		＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
砧浄水場		18	＜5	5	＜5	6	＜5	6	＜5
砧下浄水所		17	＜5	7	＜5	7	＜5	6	＜5
長沢浄水場		＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5

＜5：検査結果が定量下限値である5 ng/L未満であることを表す。

表Ⅳ.５(2)　要検討項目検査結果②-１

令和６年度

項目名	目標値	高月浄水所		三鷹新川給水所	
		原水	浄水	原水	浄水
銀及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
バリウム及びその化合物	0.7 mg/L	0.012	0.009	0.002	0.005
ビスマス及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アクリルアミド	0.0005 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アクリル酸	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
17-β-エストラジオール	0.00008 mg/L（暫定）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
エチニル-エストラジオール	0.00002 mg/L（暫定）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
エチレンジアミン四酢酸（EDTA）	0.5 mg/L	<0.0005	0.0011	0.0039	0.0021
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L（暫定）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩化ビニル	0.002 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
酢酸ビニル	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,4-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2,6-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
N,N-ジメチルアニリン(DMAN)	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
スチレン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダイオキシン類	1 pgTEQ/L（暫定）	0.0026	0.0016	0.0023	0.0029
トリエチレンテトラミン	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ノニルフェノール	0.3 mg/L（暫定）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビスフェノールA	0.1 mg/L（暫定）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ヒドラジン	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
1,2-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,3-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（n-ブチル）	0.01 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フタル酸ブチルベンジル	0.5 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機すず化合物	0.0006 mg/L（暫定）（トリブチルスズオキシドの目標値）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
キシレン	0.4 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
過塩素酸	0.025 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アニリン	0.02 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
キノリン	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトリロ三酢酸（NTA）	0.2 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

表Ⅳ.５(2)　要検討項目検査結果②－２

令和6年度

市町	浄水施設No.	浄水施設	PFHxS（単位：ng/L）							
			4～6月		7～9月		10～12月		1～3月	
			原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
八王子市	12	高月浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	13	元本郷浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	14	子安浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	15	暁町浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
立川市	16	柴崎給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	17	富士見第一浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	18	富士見第三浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	19	立川砂川給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	20	立川栄町浄水所	14	13	15	14	13	13	停止中	
三鷹市	21	上連雀給水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	22	三鷹新川給水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	停止中	
青梅市	23	日向和田浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	24	千ケ瀬浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	25	千ケ瀬第二浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	26	二俣尾浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	27	沢井第一浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	28	沢井第二浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	29	御岳山浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	30	成木浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
府中市	31	府中武蔵台浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	32	若松給水所(●)	23	7	82	7	23	7	23	6
	33	幸町給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	34	府中南町給水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	停止中	
調布市	35	深大寺給水所	停止中		停止中		停止中		＜5	＜5
	36	上石原配水所	停止中		5	＜5	5	＜5	5	＜5
	37	仙川配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
町田市	38	滝の沢給水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	9※	＜5※
	39	原町田浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	40	野津田浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
小金井市	41	梶野配水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	停止中	
	42	上水南給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
小平市	43	小川給水所(●)	46	＜5	44	＜5	停止中		停止中	
日野市	44	多摩平給水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	45	大坂上浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	46	三沢浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	47	南平配水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
国分寺市	48	東恋ケ窪配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	49	国分寺北町給水所	110	7	120	8	停止中		120	7
国立市	50	国立中給水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	51	谷保給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
西東京市	52	芝久保給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	53	保谷町給水所(●)	6	＜5	＜5	＜5	5	＜5	5	＜5
	54	西東京栄町配水所	＜5	＜5	＜5	＜5	停止中		停止中	
福生市	55	福生武蔵野台給水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
狛江市	56	和泉本町給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
東大和市	57	上北台給水所	停止中		停止中		停止中		＜5	＜5
東久留米市	58	南沢給水所	7	＜5	停止中		停止中		停止中	
	59	滝山給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
武蔵村山市	60	中藤配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
多摩市	61	桜ケ丘配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	62	落合配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
稲城市	63	大丸浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	64	坂浜配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
あきる野市	65	上代継浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	停止中		停止中	
	66	戸倉浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	67	深沢浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	68	乙津浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
瑞穂町	69	箱根ケ崎浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
日の出町	70	大久野浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5※	＜5※
奥多摩町	71	氷川浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	72	ひむら浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	73	日原浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	74	大丹波浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	75	棚澤浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	76	小河内浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5

＜5 ：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。
停止中：浄水施設が停止しているため、主に東村山浄水場、小作浄水場の水が給水されている。
● ：PFOS及びPFOAを監視強化中の浄水施設
※ ：PFOS及びPFOAの再採水に合わせて測定を実施。検査結果は、滝の沢給水所が原水で7ng/L、浄水で5ng/L未満、大久野浄水所が原水、浄水ともに5ng/L未満であった。

表Ⅳ.５(3)　浄水処理対応困難物質検査結果

令和６年度

項目名	東村山浄水場		小作浄水場	長沢浄水場	金町浄水場	朝霞浄水場	高月浄水所	三鷹新川給水所
	１急原水	２急原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
ヘキサメチレンテトラミン（HMT）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1-ジメチルヒドラジン（DMH）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トリメチルアミン（TMA）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラメチルエチレンジアミン（TMED）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジメチルアミノエタノール（DMAE）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アセトンジカルボン酸	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
1,3-ジハイドロキシルベンゼン（レゾルシノール）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1,3,5-トリヒドロキシベンゼン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アセチルアセトン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
2'-アミノアセトフェノン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3'-アミノアセトフェノン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭化物（臭化カリウム等）	0.006	<0.005	0.007	0.007	0.048	0.047	0.029	0.059

（注）臭化物（臭化カリウム等）は、臭化物イオンとして測定した値

第５　給水栓の水質

１　給水栓水の水質検査

給水栓水の水質検査は、水道法第 20 条及び水道法施行規則第 15 条に基づき毎日検査、毎月検査及び年検査を実施している。

(1)　毎日検査

毎日検査は、浄水場（所）、給水所及び配水所からの配水系統を考慮して都内 131 地点に設置した自動水質計器により、濁度、色度、残留塩素濃度、pH 値、水温及び電気伝導率について実施している（図Ｖ.１.１及び図Ｖ.１.２）。

なお、「２　区部給水栓水の水質検査」及び「３　多摩地区給水栓水の水質検査」に示した毎日検査項目のうち、回数が 365 回に満たないものは、周辺工事に伴う自動水質計器の停止や自動水質計器の不具合等による欠測である。

(2)　毎月検査、年検査

毎月検査は、毎日検査と同じ 131 地点で理化学検査や細菌検査などの項目について実施している。

年検査は、毎日検査や毎月検査と同じ 131 地点で、項目によって年４回又は年１回実施している。

本年度に実施した毎日検査、毎月検査及び年検査の結果は、全て水道法に基づく水質基準に関する省令に適合した。23 区の水質検査結果を「２　区部給水栓水の水質検査」に、多摩地区の水質検査結果を「３　多摩地区給水栓水の水質検査」に示す。

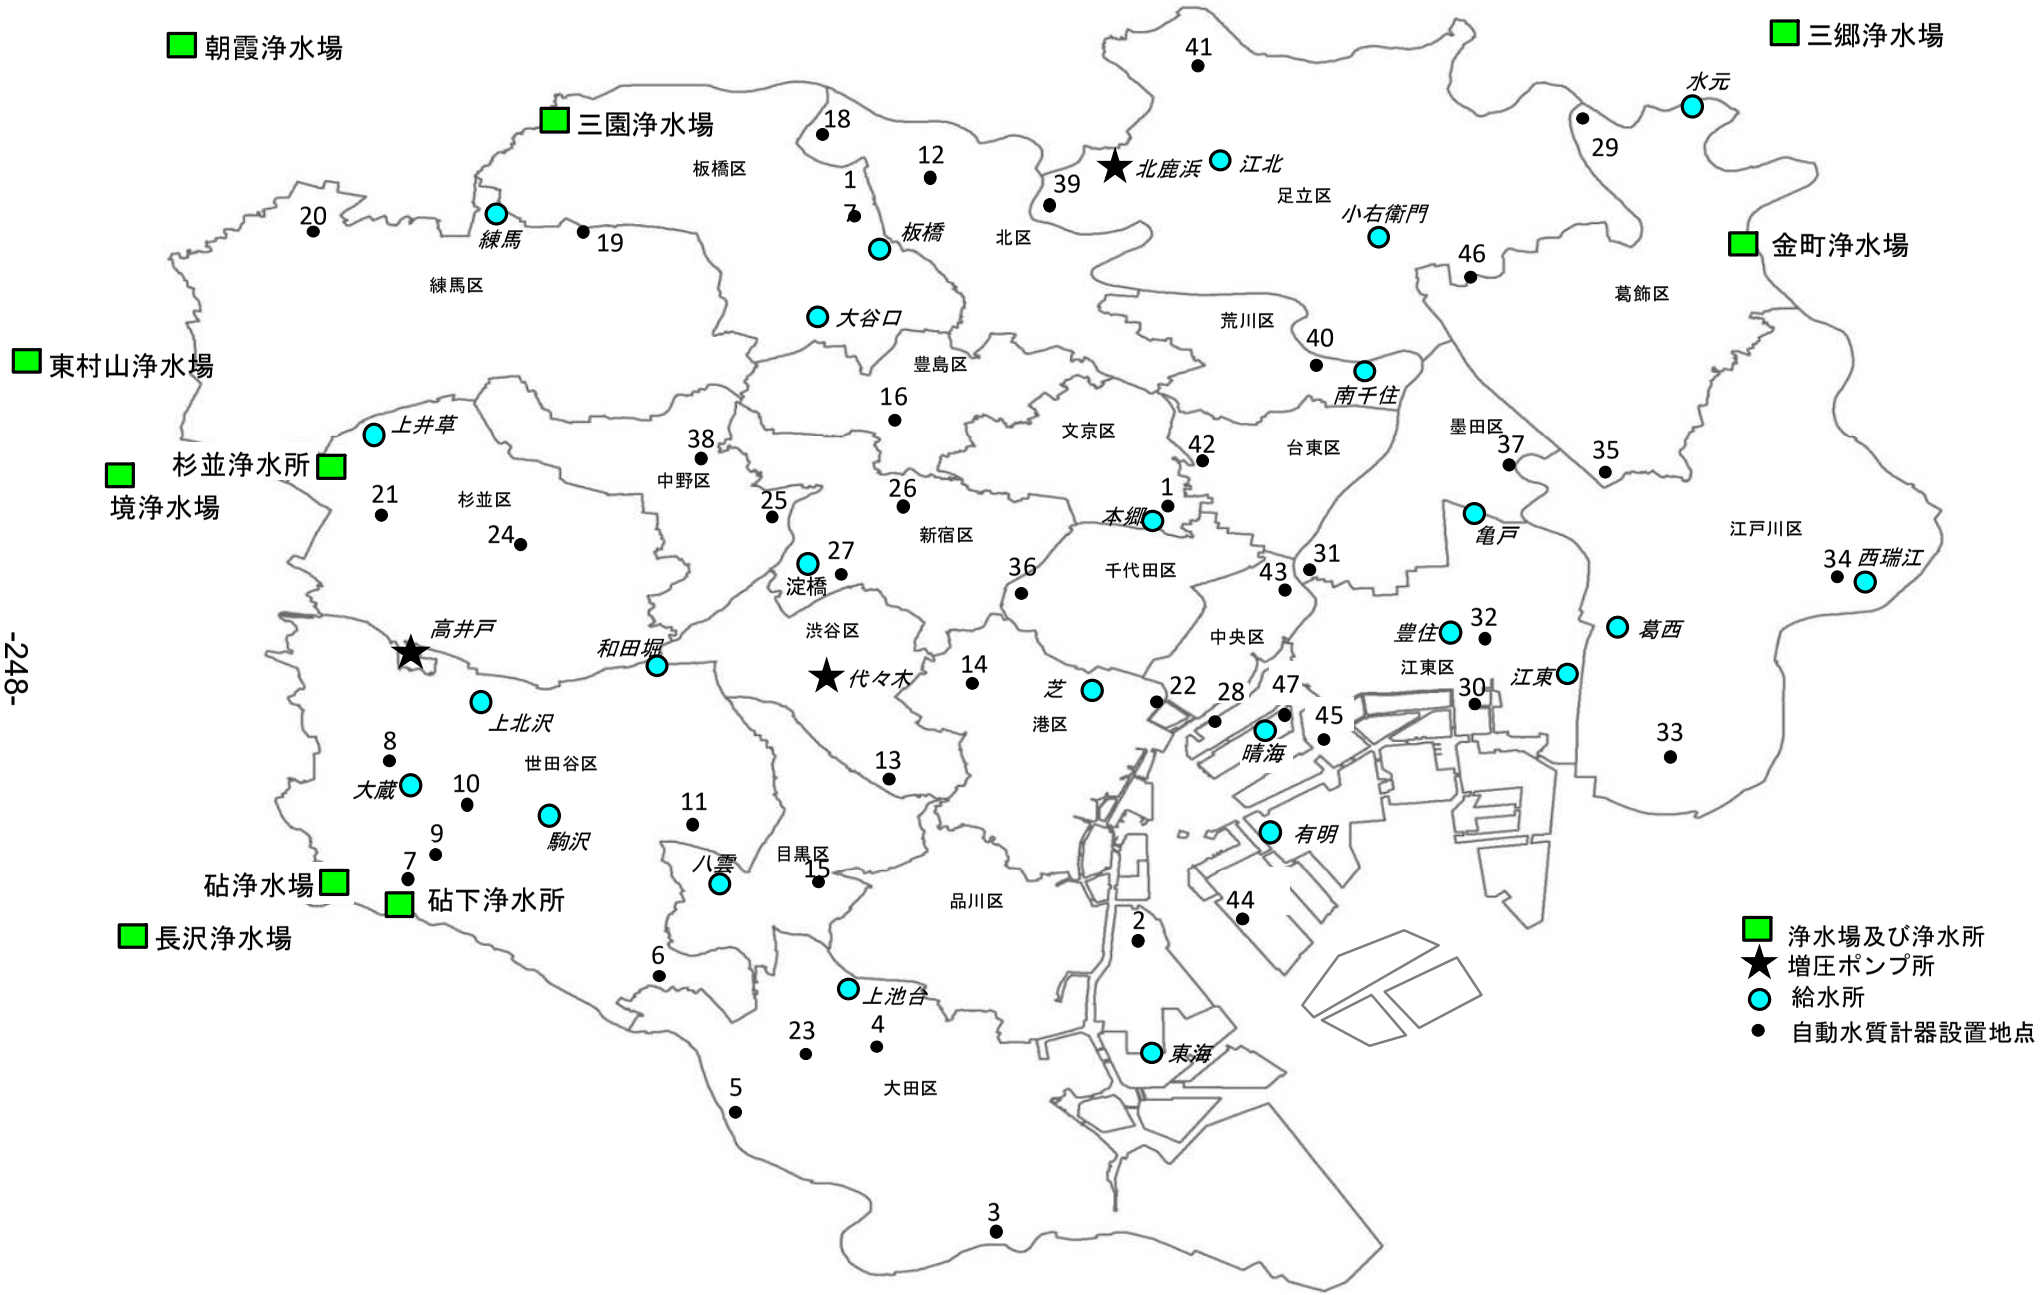

図Ｖ．１．１　区部　給水栓水質検査地点（自動水質計器設置地点）

図Ｖ．１．２　多摩地区　給水栓水質検査地点（自動水質計器設置地点）

2 区部給水栓水の水質検査

表Ｖ．２．１　給水栓水　水質検査結果集計

令和6年度

	検査項目	最高	最低	平均
水質基準項目	一般細菌	1	<1	<1
	大腸菌			0/564
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5	1.0	1.7
	フッ素及びその化合物	0.16	0.07	0.11
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.01	0.05
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	<0.0001	<0.0001
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	テトラクロロエチレン	0.0005	<0.0001	<0.0001
	トリクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	塩素酸	0.13	<0.02	0.03
	クロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001
	クロロホルム	0.014	0.0002	0.0036
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001
	ジブロモクロロメタン	0.012	0.0005	0.0051
	臭素酸	0.004	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	0.034	0.0031	0.015
	トリクロロ酢酸	0.006	<0.001	<0.001
	ブロモジクロロメタン	0.011	0.0008	0.0045
	ブロモホルム	0.0044	<0.0001	0.0017
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02
	鉄及びその化合物	0.05	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	22	8.4	15
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	27.9	7.3	17.2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.5	44.4	66.7
	蒸発残留物	200	100	150
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	0.3	0.6
	pH値　※	7.9	6.9	7.5
	味			異常なし
	臭気			異常なし
	色度　※	<1	<1	<1
	濁度　※	0.3	<0.1	<0.1

	検査項目	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン	0.0005	<0.0001	<0.0001
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	0.003	<0.001	<0.001
	残留塩素　※	0.7	<0.1	0.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.5	44.4	66.7
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1
	蒸発残留物	200	100	150
	濁度　※	0.3	<0.1	<0.1
	pH値　※	7.9	6.9	7.5
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.7	-1.1
	従属栄養細菌	78	<1	6
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000010	<0.000005	<0.000005
その他の項目	水温　※	35.0	4.4	18.4
	アルカリ度	64.5	24.0	41.9
	硫酸イオン	39	15	29
	電気伝導率　※	29.7	12.0	22.2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.5	44.4	66.7
	カルシウム硬度	63.8	32.8	48.9
	マグネシウム硬度	23.2	11.6	17.8
	カリウム	3.3	1.1	2.5
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02

※印の項目は、自動水質計器により毎日水質検査を行っている。

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果①-1

令和６年度

	採水箇所	No. 1 文京区本郷				No. 2 品川区東品川			
	系統	本郷給水所（朝霞･金町）				東海給水所（金町･朝霞･長沢･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.4	1.7	4	2.3	1.4	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.09	0.11	4	0.13	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.05	4	0.07	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	0.03	0.05	12	0.06	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.012	0.0008	0.0048	4	0.0074	0.0021	0.0044	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0075	0.0044	0.0054	4	0.010	0.0050	0.0071	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.027	0.0098	0.017	4	0.026	0.014	0.020	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0085	0.0025	0.0053	4	0.0083	0.0047	0.0061	4
	ブロモホルム	0.0030	0.0010	0.0018	4	0.0035	0.0014	0.0024	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	21	13	17	4	18	14	16	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	27.6	13.6	19.2	12	24.2	13.2	18.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.1	57.4	70.4	4	78.8	60.5	70.7	4
	蒸発残留物	190	160	170	4	190	150	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.3	7.5	365	7.5	7.2	7.4	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果①-2

令和６年度

	採水箇所	No. 1 文京区本郷				No. 2 品川区東品川			
	系統	本郷給水所（朝霞･金町）				東海給水所（金町･朝霞･長沢･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.1	57.4	70.4	4	78.8	60.5	70.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	190	160	170	4	190	150	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.3	7.5	365	7.5	7.2	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.2	-1.0	4	-0.8	-1.4	-1.1	4
	従属栄養細菌	8	<1	3	4	76	<1	38	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.1	8.8	18.5	365	29.6	8.4	18.3	365
	アルカリ度	61.5	41.0	49.0	12	51.0	32.0	41.9	12
	硫酸イオン	37	23	30	4	35	27	32	4
	電気伝導率	29.7	15.9	24.1	365	26.8	16.6	22.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.1	57.4	70.4	4	78.8	60.5	70.7	4
	カルシウム硬度	58.1	43.5	52.3	4	57.7	44.1	51.6	4
	マグネシウム硬度	21.0	13.9	18.1	4	21.1	16.4	19.1	4
	カリウム	3.1	2.1	2.7	4	3.0	2.3	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果②-1

令和６年度

	採水箇所	No. 3 大田区南六郷				No. 4 大田区西馬込			
	系統	第二城南幹線減圧区域（三郷･三園･境）				上池台給水所（長沢･砧）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3	1.2	1.7	4	1.6	1.2	1.4	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.11	4	0.12	0.09	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.02	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.03	12	0.06	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0040	0.0016	0.0028	4	0.0067	0.0024	0.0045	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	0.002	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0090	0.0036	0.0059	4	0.0024	0.0012	0.0018	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.023	0.0093	0.015	4	0.012	0.0058	0.0096	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0069	0.0025	0.0043	4	0.0033	0.0019	0.0028	4
	ブロモホルム	0.0034	0.0014	0.0023	4	0.0007	0.0003	0.0005	4
	ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	16	12	15	4	12	9.2	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	22.6	13.6	17.6	12	11.1	8.4	9.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.8	54.5	67.0	4	63.0	54.7	59.2	4
	蒸発残留物	180	130	160	4	140	110	130	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.6	7.0	7.3	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果②-2

令和６年度

	採水箇所	No. 3 大田区南六郷				No. 4 大田区西馬込			
	系統	第二城南幹線減圧区域（三郷･三園･境）				上池台給水所（長沢･砧）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.8	54.5	67.0	4	63.0	54.7	59.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	180	130	160	4	140	110	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.6	7.0	7.3	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.3	-1.0	4	-1.1	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌	24	2	11	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	31.4	7.8	18.3	365	24.8	6.0	16.0	365
	アルカリ度	45.0	31.0	37.9	12	49.5	39.5	45.8	12
	硫酸イオン	36	26	32	4	23	17	20	4
	電気伝導率	24.9	15.6	21.0	365	20.0	13.0	17.8	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.8	54.5	67.0	4	63.0	54.7	59.2	4
	カルシウム硬度	58.3	41.1	49.7	4	43.3	38.0	40.8	4
	マグネシウム硬度	20.5	13.4	17.2	4	20.9	16.7	18.4	4
	カリウム	3.0	2.0	2.6	4	1.8	1.2	1.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果③-1

令和６年度

	採水箇所	No. 5 大田区鵜ノ木				No. 6 世田谷区玉川田園調布			
	系統	第二城南幹線減圧区域（三郷･三園･境）				玉川給水所（長沢･砧）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	1.3	1.5	4	1.4	1.1	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.09	0.11	4	0.12	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.03	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0052	0.0029	0.0039	4	0.0069	0.0021	0.0053	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.003	0.002	0.003	4
	ジブロモクロロメタン	0.0059	0.0024	0.0039	4	0.0017	0.0006	0.0013	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0085	0.013	4	0.012	0.0042	0.0096	4
	トリクロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	0.006	0.001	0.004	4
	ブロモジクロロメタン	0.0053	0.0023	0.0040	4	0.0033	0.0015	0.0027	4
	ブロモホルム	0.0019	0.0007	0.0012	4	0.0004	<0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	0.001	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	11	12	4	11	9.4	10	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.6	10.3	12.9	12	10.2	8.2	9.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.8	50.1	59.8	4	59.7	57.2	58.8	4
	蒸発残留物	140	120	130	4	140	120	130	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.6	7.2	7.4	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果③-2

令和６年度

	採水箇所	No. 5				No. 6			
		大田区鵜ノ木				世田谷区玉川田園調布			
	系統	第二城南幹線減圧区域（三郷･三園･境）				玉川給水所（長沢･砧）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.8	50.1	59.8	4	59.7	57.2	58.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	140	120	130	4	140	120	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.6	7.2	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0	-1.3	-1.2	4	-1.1	-1.3	-1.2	4
	従属栄養細菌	29	5	14	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	31.0	7.4	18.2	365	24.7	8.3	16.2	365
	アルカリ度	48.0	33.0	42.6	12	50.5	40.0	46.2	12
	硫酸イオン	25	21	23	4	19	17	18	4
	電気伝導率	25.9	15.9	20.8	365	20.0	12.6	17.8	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.8	50.1	59.8	4	59.7	57.2	58.8	4
	カルシウム硬度	45.9	37.3	42.8	4	40.9	38.7	39.8	4
	マグネシウム硬度	19.5	12.8	17.0	4	20.3	17.8	19.0	4
	カリウム	2.1	1.9	2.0	4	1.5	1.4	1.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果④-1

令和６年度

	採水箇所	No. 7 世田谷区鎌田				No. 8 世田谷区祖師谷			
	系統	長沢・砧下浄水所（長沢･砧下･砧）				高井戸増圧ポンプ所（朝霞･東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9	1.3	1.7	4	1.8	1.4	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4	0.12	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.06	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	<0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0005	0.0002	0.0004	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.08	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0044	0.0014	0.0033	4	0.0090	0.0006	0.0043	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0014	0.0005	0.0010	4	0.0072	0.0026	0.0047	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.0084	0.0031	0.0063	4	0.021	0.0059	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0021	0.0010	0.0016	4	0.0070	0.0013	0.0048	4
	ブロモホルム	0.0006	0.0002	0.0004	4	0.0029	0.0009	0.0016	4
	ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	13	12	12	4	18	13	16	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	12.1	7.5	10.4	12	24.7	10.6	17.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.5	62.3	67.3	4	73.8	68.4	70.8	4
	蒸発残留物	140	120	130	4	200	140	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.5	6.9	7.1	365	7.8	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果④-2

令和６年度

	採水箇所	No. 7 世田谷区鎌田				No. 8 世田谷区祖師谷			
	系統	長沢・砧下浄水所（長沢･砧下･砧）				高井戸増圧ポンプ所（朝霞･東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.6	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.5	62.3	67.3	4	73.8	68.4	70.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	140	120	130	4	200	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	6.9	7.1	365	7.8	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.2	-1.6	-1.4	4	-0.7	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	78	29	48	4	3	1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000010	<0.000005	0.000006	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	26.9	9.0	17.5	365	27.9	7.6	17.2	365
	アルカリ度	59.5	48.5	52.7	12	59.5	40.0	49.4	12
	硫酸イオン	22	21	22	4	31	26	29	4
	電気伝導率	24.3	12.0	19.2	365	28.3	15.5	23.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.5	62.3	67.3	4	73.8	68.4	70.8	4
	カルシウム硬度	48.3	41.2	45.8	4	54.7	50.5	52.7	4
	マグネシウム硬度	22.2	21.1	21.5	4	19.1	17.4	18.1	4
	カリウム	1.8	1.7	1.8	4	2.8	2.2	2.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑤-1

令和６年度

	採水箇所	No. 9 世田谷区岡本				No. 10 世田谷区桜丘			
	系統	長沢・大蔵給水所（長沢･朝霞･砧下･砧）				長沢・大蔵給水所（長沢･朝霞･砧）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7	1.0	1.5	4	1.5	1.0	1.3	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.10	0.11	4	0.12	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0005	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	0.02	0.04	12	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0081	0.0016	0.0046	4	0.0086	0.0022	0.0045	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0039	0.0012	0.0025	4	0.0042	0.0014	0.0025	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.019	0.0048	0.011	4	0.014	0.0071	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0059	0.0015	0.0032	4	0.0040	0.0024	0.0031	4
	ブロモホルム	0.0011	0.0005	0.0008	4	0.0014	0.0002	0.0008	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	12	14	4	14	10	12	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	19.5	8.9	13.2	12	15.5	8.1	11.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.7	60.6	67.1	4	68.1	56.1	63.5	4
	蒸発残留物	150	110	130	4	150	130	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.0	7.3	365	7.6	7.3	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑤-2

令和６年度

	採水箇所	No. 9 世田谷区岡本				No. 10 世田谷区桜丘			
	系統	長沢・大蔵給水所（長沢･朝霞･砧下･砧）				長沢・大蔵給水所（長沢･朝霞･砧）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.7	60.6	67.1	4	68.1	56.1	63.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	110	130	4	150	130	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.0	7.3	365	7.6	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0	-1.3	-1.2	4	-1.0	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌	5	<1	4	4	3	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	26.3	7.8	17.0	365	26.8	8.6	17.7	365
	アルカリ度	56.5	41.0	48.3	12	51.5	43.0	47.3	12
	硫酸イオン	27	20	24	4	27	18	22	4
	電気伝導率	24.5	13.3	19.9	365	21.7	13.6	18.0	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.7	60.6	67.1	4	68.1	56.1	63.5	4
	カルシウム硬度	52.7	42.2	48.0	4	47.4	39.2	45.0	4
	マグネシウム硬度	22.0	17.4	19.1	4	20.7	16.9	18.5	4
	カリウム	2.3	1.7	2.0	4	2.1	1.5	1.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑥-1

令和６年度

	採水箇所	No. 11 世田谷区野沢				No. 12 北区赤羽台			
	系統	砧下・大蔵給水所（朝霞･砧下）				板橋給水所（朝霞･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	1.6	2.0	4	2.3	1.4	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4	0.12	0.09	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	0.06	0.03	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0004	0.0003	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	0.03	0.05	12	0.13	0.04	0.06	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0089	0.0021	0.0042	4	0.0094	0.0003	0.0038	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0035	0.0022	0.0029	4	0.0056	0.0031	0.0048	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0070	0.011	4	0.024	0.0066	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.002	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0053	0.0018	0.0033	4	0.0077	0.0012	0.0044	4
	ブロモホルム	0.0014	0.0007	0.0010	4	0.0022	0.0012	0.0018	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	19	12	15	4	20	15	17	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	20.3	10.5	14.7	12	25.5	11.0	17.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.5	70.3	76.2	4	84.5	65.9	76.2	4
	蒸発残留物	170	140	160	4	180	140	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.5	7.0	7.1	365	7.7	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑥-2

令和６年度

	採水箇所	No. 11 世田谷区野沢				No. 12 北区赤羽台			
	系統	砧下・大蔵給水所（朝霞･砧下）				板橋給水所（朝霞･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.5	70.3	76.2	4	84.5	65.9	76.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	140	160	4	180	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.0	7.1	365	7.7	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1	-1.4	-1.3	4	-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	29	3	16	4	60	1	22	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	28.6	8.8	18.8	365	30.7	8.3	18.4	365
	アルカリ度	59.5	43.0	52.8	12	64.5	40.0	50.6	12
	硫酸イオン	32	22	26	4	37	22	30	4
	電気伝導率	27.5	14.6	23.2	365	29.4	17.3	24.3	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.5	70.3	76.2	4	84.5	65.9	76.2	4
	カルシウム硬度	59.3	50.8	55.2	4	63.8	49.8	56.8	4
	マグネシウム硬度	23.2	19.5	21.1	4	21.2	16.1	19.4	4
	カリウム	2.7	2.1	2.3	4	3.1	2.3	2.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑦-1

令和６年度

	採水箇所	No. 13 渋谷区恵比寿西				No. 14 港区南青山			
	系統	第一青山線（三郷･三園･境）				第二青山線（三郷･朝霞･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9	1.1	1.6	4	1.9	1.1	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4	0.12	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.05	0.05	4	0.06	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	0.02	0.03	12	0.06	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0040	0.0005	0.0027	4	0.0051	0.0005	0.0032	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0082	0.0030	0.0052	4	0.0074	0.0026	0.0048	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.020	0.0064	0.014	4	0.019	0.0058	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0058	0.0012	0.0041	4	0.0056	0.0011	0.0042	4
	ブロモホルム	0.0032	0.0012	0.0020	4	0.0027	0.0012	0.0018	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	17	13	15	4	16	14	15	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	23.0	12.3	17.7	12	23.6	11.5	17.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.5	62.3	65.0	4	71.9	63.4	66.0	4
	蒸発残留物	160	140	150	4	160	140	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.8	7.4	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑦-2

令和６年度

	採水箇所	No. 13 渋谷区恵比寿西				No. 14 港区南青山			
	系統	第一青山線（三郷･三園･境）				第二青山線（三郷･朝霞･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.5	62.3	65.0	4	71.9	63.4	66.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	160	140	150	4	160	140	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.8	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.4	-1.2	4	-0.8	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	2	<1	2	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	31.0	7.0	18.8	365	30.3	6.9	19.2	365
	アルカリ度	48.5	32.0	39.3	12	54.0	34.0	43.3	12
	硫酸イオン	31	29	30	4	30	29	29	4
	電気伝導率	26.8	16.6	22.0	365	27.5	16.6	22.6	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.5	62.3	65.0	4	71.9	63.4	66.0	4
	カルシウム硬度	52.5	46.3	48.1	4	53.6	46.8	49.0	4
	マグネシウム硬度	18.0	16.0	16.9	4	18.3	16.4	17.1	4
	カリウム	2.7	2.1	2.6	4	2.7	2.3	2.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑧-1

令和６年度

	採水箇所	No. 15 目黒区目黒本町				No. 16 豊島区西池袋			
	系統	八雲給水所（三郷･朝霞･長沢）				大谷口給水所（朝霞･三郷･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0	1.3	1.7	4	2.4	1.2	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.08	0.10	4	0.12	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	0.03	0.03	12	0.07	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0044	0.0023	0.0037	4	0.0090	0.0007	0.0038	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0058	0.0041	0.0050	4	0.0082	0.0040	0.0055	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.017	0.012	0.015	4	0.022	0.011	0.016	4
	トリクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0053	0.0031	0.0045	4	0.0071	0.0025	0.0048	4
	ブロモホルム	0.0019	0.0012	0.0016	4	0.0036	0.0011	0.0022	4
	ホルムアルデヒド	0.001	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	16	12	13	4	20	15	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	20.5	11.6	16.0	12	26.1	13.3	18.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.9	59.8	65.5	4	80.7	60.6	71.1	4
	蒸発残留物	150	130	140	4	170	130	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.6	7.2	7.4	365	7.9	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑧-2

令和６年度

	採水箇所	No. 15 目黒区目黒本町				No. 16 豊島区西池袋			
	系統	八雲給水所（三郷･朝霞･長沢）				大谷口給水所（朝霞･三郷･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.9	59.8	65.5	4	80.7	60.6	71.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	130	140	4	170	130	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.2	7.4	365	7.9	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.4	-1.1	4	-0.7	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌	7	<1	3	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	27.3	5.4	16.7	365	29.1	6.2	17.0	365
	アルカリ度	49.5	37.5	43.7	12	54.0	36.5	44.0	12
	硫酸イオン	30	24	26	4	36	22	31	4
	電気伝導率	25.2	15.9	21.4	365	29.7	17.3	23.7	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.9	59.8	65.5	4	80.7	60.6	71.1	4
	カルシウム硬度	51.2	44.9	48.5	4	59.7	45.7	52.7	4
	マグネシウム硬度	18.5	14.9	17.0	4	21.0	14.9	18.4	4
	カリウム	2.5	2.0	2.3	4	3.0	2.4	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑨-1

令和６年度

	採水箇所	No. 17				No. 18			
		板橋区前野町				北区浮間			
	系統	練馬給水所･城北線（三郷･三園）				三園直送（三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.3	1.8	4	2.3	1.5	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.11	4	0.12	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.05	4	0.06	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.03	12	0.07	0.02	0.05	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0037	0.0003	0.0022	4	0.0082	0.0005	0.0034	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0066	0.0027	0.0047	4	0.0071	0.0032	0.0051	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0055	0.012	4	0.022	0.0098	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0050	0.0010	0.0036	4	0.0071	0.0020	0.0043	4
	ブロモホルム	0.0025	0.0013	0.0017	4	0.0028	0.0012	0.0021	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	17	12	15	4	19	13	15	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	25.2	14.7	19.4	12	24.2	10.7	16.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.5	53.0	65.1	4	81.4	60.0	73.9	4
	蒸発残留物	160	130	150	4	170	150	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.6	7.2	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑨-2

令和６年度

	採水箇所	No. 17 板橋区前野町				No. 18 北区浮間			
	系統	練馬給水所･城北線（三郷･三園）				三園直送（三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.5	53.0	65.1	4	81.4	60.0	73.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	160	130	150	4	170	150	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.6	7.2	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.4	-1.2	4	-0.7	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	26	<1	11	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	31.2	4.4	17.6	365	28.7	7.7	18.0	365
	アルカリ度	46.5	27.0	35.5	12	64.0	37.5	48.3	12
	硫酸イオン	34	25	31	4	37	24	30	4
	電気伝導率	27.2	15.7	22.7	365	29.2	16.4	23.7	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.5	53.0	65.1	4	81.4	60.0	73.9	4
	カルシウム硬度	54.5	39.1	48.0	4	60.8	45.0	55.1	4
	マグネシウム硬度	19.0	13.9	17.2	4	20.8	15.0	18.8	4
	カリウム	2.9	2.1	2.7	4	3.1	2.1	2.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑩-1

令和６年度

	採水箇所	No. 19 練馬区田柄				No. 20 練馬区大泉学園町			
	系統	練馬給水所（三郷･三園）				上井草給水所（朝霞･東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5	1.2	1.8	4	1.8	1.3	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.12	0.12	4	0.12	0.08	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.06	0.06	4	0.06	0.03	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.10	0.03	0.06	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0034	0.0005	0.0021	4	0.0079	0.0014	0.0037	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0090	0.0038	0.0055	4	0.0069	0.0034	0.0046	4
	臭素酸	0.004	<0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.020	0.010	0.014	4	0.020	0.0083	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0050	0.0022	0.0037	4	0.0065	0.0025	0.0044	4
	ブロモホルム	0.0044	0.0012	0.0024	4	0.0027	0.0010	0.0015	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	19	14	17	4	18	9.9	14	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	25.1	14.7	19.2	12	26.3	9.7	17.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.2	57.5	67.0	4	75.0	56.8	67.9	4
	蒸発残留物	190	130	160	4	180	140	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.7	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑩-2

令和６年度

	採水箇所	No. 19				No. 20			
		練馬区田柄				練馬区大泉学園町			
	系統	練馬給水所（三郷･三園）				上井草給水所（朝霞･東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.7	0.4	0.5	364	0.6	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.2	57.5	67.0	4	75.0	56.8	67.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	190	130	160	4	180	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.7	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.4	-1.1	4	-0.7	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌	4	<1	1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	31.2	6.8	18.8	365	29.2	7.0	18.0	365
	アルカリ度	46.5	29.0	36.1	12	60.5	39.0	48.9	12
	硫酸イオン	38	31	34	4	33	22	29	4
	電気伝導率	27.6	16.0	22.8	365	27.9	15.2	22.5	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.2	57.5	67.0	4	75.0	56.8	67.9	4
	カルシウム硬度	58.2	42.0	49.0	4	54.9	41.6	50.6	4
	マグネシウム硬度	21.0	15.5	18.0	4	20.1	15.2	17.3	4
	カリウム	3.2	2.3	2.9	4	2.7	2.1	2.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.19は自動水質計器の残留塩素測定部の故障により、残留塩素が1日間欠測。

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑪-1

令和６年度

	採水箇所	No. 21 杉並区西荻北				No. 22 港区海岸			
	系統	上井草給水所（朝霞･東村山）				芝給水所（朝霞･三郷･金町）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.4	1.7	4	1.9	1.3	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.09	0.11	4	0.12	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	0.03	0.05	12	0.07	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.014	0.0011	0.0053	4	0.0083	0.0006	0.0050	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0060	0.0033	0.0045	4	0.011	0.0042	0.0070	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.028	0.0094	0.016	4	0.028	0.0090	0.021	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0088	0.0024	0.0050	4	0.0087	0.0019	0.0064	4
	ブロモホルム	0.0021	0.0008	0.0015	4	0.0038	0.0015	0.0023	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	17	15	16	4	19	14	17	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	24.5	10.1	17.2	12	25.8	12.1	18.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.6	60.7	71.8	4	71.2	68.8	70.0	4
	蒸発残留物	170	150	160	4	180	150	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.3	7.5	365	7.7	7.5	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑪-2

令和６年度

	採水箇所	No. 21 杉並区西荻北				No. 22 港区海岸			
	系統	上井草給水所（朝霞･東村山）				芝給水所（朝霞･三郷･金町）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0005	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.7	0.4	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.6	60.7	71.8	4	71.2	68.8	70.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	150	160	4	180	150	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.3	7.5	365	7.7	7.5	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.1	-0.9	4	-0.7	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	11	2	5	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	28.8	6.7	17.8	365	28.7	10.4	19.2	365
	アルカリ度	61.0	39.0	48.6	12	57.5	39.0	45.8	12
	硫酸イオン	35	23	28	4	33	29	31	4
	電気伝導率	28.4	16.3	23.5	365	28.4	17.4	23.3	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.6	60.7	71.8	4	71.2	68.8	70.0	4
	カルシウム硬度	58.6	45.9	53.8	4	52.8	51.3	51.9	4
	マグネシウム硬度	20.2	14.8	18.1	4	18.5	17.4	18.1	4
	カリウム	2.7	2.0	2.4	4	2.9	2.3	2.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑫-1

令和６年度

	採水箇所	No. 23 大田区南雪谷				No. 24 杉並区成田東			
	系統	長沢線直送（長沢･砧）				第二城北線（三郷･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	1.0	1.3	4	2.1	1.4	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.07	0.10	4	0.12	0.08	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.01	0.01	4	0.07	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0002	0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0072	0.0017	0.0042	4	0.0029	0.0012	0.0022	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0008	0.0006	0.0007	4	0.0066	0.0042	0.0056	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.011	0.0038	0.0069	4	0.016	0.011	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.005	0.001	0.003	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0026	0.0013	0.0018	4	0.0050	0.0031	0.0042	4
	ブロモホルム	0.0002	0.0001	0.0002	4	0.0023	0.0013	0.0018	4
	ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11	8.4	9.6	4	17	12	14	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.4	7.3	8.4	12	23.5	14.4	18.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.2	51.4	56.2	4	73.2	58.8	67.0	4
	蒸発残留物	130	100	120	4	160	130	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.6	7.1	7.3	362	7.6	7.4	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	362	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	362	<0.1	<0.1	<0.1	365

（注）No.23は自動水質計器の周辺工事の影響による計器停止のため、pH、色度、濁度、残留塩素、水温、電気伝導率が3日間欠測。

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑫-2

令和６年度

	採水箇所	No. 23 大田区南雪谷				No. 24 杉並区成田東			
	系統	長沢線直送（長沢･砧）				第二城北線（三郷･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0005	0.0001	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	362	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.2	51.4	56.2	4	73.2	58.8	67.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130	100	120	4	160	130	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	362	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.1	7.3	362	7.6	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.3	-1.4	-1.4	4	-0.8	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	15	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	26.0	6.4	15.9	362	29.7	7.1	18.1	365
	アルカリ度	49.5	39.0	45.3	12	46.5	31.0	37.7	12
	硫酸イオン	18	15	16	4	35	25	29	4
	電気伝導率	20.5	12.1	17.6	362	26.8	15.5	22.1	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.2	51.4	56.2	4	73.2	58.8	67.0	4
	カルシウム硬度	41.4	35.6	38.2	4	54.6	44.1	50.1	4
	マグネシウム硬度	20.8	15.8	18.0	4	18.6	14.7	17.0	4
	カリウム	1.6	1.1	1.4	4	2.9	2.4	2.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.23は自動水質計器の周辺工事の影響による計器停止のため、pH、色度、濁度、残留塩素、水温、電気伝導率が3日間欠測。

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑬-1

令和６年度

	採水箇所	No. 25 中野区中野				No. 26 新宿区戸山			
	系統	第二淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山）				第一淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山・三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5	1.3	1.6	4	2.2	1.4	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4	0.12	0.09	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.06	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.03	12	0.08	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0041	0.0009	0.0027	4	0.010	0.0010	0.0051	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0084	0.0034	0.0055	4	0.0087	0.0048	0.0060	4
	臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.022	0.011	0.015	4	0.025	0.011	0.019	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0071	0.0030	0.0044	4	0.0080	0.0028	0.0060	4
	ブロモホルム	0.0029	0.0011	0.0020	4	0.0027	0.0013	0.0020	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	16	12	14	4	17	14	16	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	23.3	12.5	17.7	12	23.6	11.4	17.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.6	52.9	65.2	4	79.7	59.6	69.2	4
	蒸発残留物	170	130	150	4	160	160	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.7	7.4	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑬-2

令和６年度

	採水箇所	No. 25 中野区中野				No. 26 新宿区戸山			
	系統	第二淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山）				第一淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.6	52.9	65.2	4	79.7	59.6	69.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	130	150	4	160	160	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.7	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.3	-1.1	4	-0.6	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	13	8	10	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	29.9	7.0	18.7	365	29.5	6.1	18.8	365
	アルカリ度	46.5	29.0	37.3	12	56.0	37.5	46.4	12
	硫酸イオン	35	25	30	4	32	24	28	4
	電気伝導率	27.3	16.2	22.4	365	27.5	15.8	22.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.6	52.9	65.2	4	79.7	59.6	69.2	4
	カルシウム硬度	58.0	39.2	48.7	4	59.7	44.5	51.6	4
	マグネシウム硬度	20.6	13.7	16.5	4	20.0	15.1	17.6	4
	カリウム	3.2	2.1	2.6	4	2.7	2.1	2.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑭-1

令和６年度

	採水箇所	No. 27 新宿区西新宿				No. 28 中央区勝どき			
	系統	第二淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山）				豊住給水所・豊洲増圧ポンプ所（金町･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9	1.3	1.7	4	2.5	1.0	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.08	0.10	4	0.13	0.12	0.13	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	0.03	0.05	12	0.06	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.011	0.0009	0.0043	4	0.0076	0.0011	0.0051	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0052	0.0033	0.0042	4	0.011	0.0054	0.0077	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.025	0.0075	0.014	4	0.028	0.016	0.022	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0079	0.0020	0.0045	4	0.0090	0.0040	0.0068	4
	ブロモホルム	0.0016	0.0010	0.0013	4	0.0037	0.0015	0.0026	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	16	11	14	4	20	13	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	22.7	11.3	17.0	12	26.0	13.9	18.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.9	61.4	69.6	4	78.6	58.8	68.3	4
	蒸発残留物	170	130	150	4	180	140	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.7	7.1	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑭-2

令和６年度

	採水箇所	No. 27 新宿区西新宿				No. 28 中央区勝どき			
	系統	第二淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山）				豊住給水所・豊洲増圧ポンプ所（金町･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.6	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.9	61.4	69.6	4	78.6	58.8	68.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	130	150	4	180	140	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.7	7.1	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.1	-1.0	4	-0.8	-1.5	-1.1	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	3	1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	29.2	7.4	18.0	365	29.6	6.6	18.4	365
	アルカリ度	56.0	36.5	45.8	12	46.5	26.0	36.2	12
	硫酸イオン	32	21	25	4	36	29	34	4
	電気伝導率	28.0	16.2	22.4	365	29.3	15.3	22.9	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.9	61.4	69.6	4	78.6	58.8	68.3	4
	カルシウム硬度	55.7	46.4	52.5	4	57.4	43.9	50.2	4
	マグネシウム硬度	19.3	15.0	17.1	4	21.2	14.9	18.1	4
	カリウム	2.5	2.2	2.3	4	3.3	2.3	3.0	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑮-1

令和６年度

	採水箇所	No. 29 葛飾区西水元				No. 30 江東区新砂			
	系統	水元給水所（三郷）				江東給水所（金町･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.4	1.9	4	2.1	1.6	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.08	0.11	4	0.13	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.05	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.06	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0031	0.0010	0.0021	4	0.0065	0.0019	0.0043	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0085	0.0037	0.0058	4	0.0074	0.0054	0.0064	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.021	0.0086	0.014	4	0.024	0.013	0.019	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0064	0.0023	0.0043	4	0.0079	0.0041	0.0059	4
	ブロモホルム	0.0027	0.0015	0.0019	4	0.0022	0.0016	0.0018	4
	ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	11	13	4	20	12	15	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	25.5	15.0	19.5	12	26.1	14.4	19.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	69.8	48.4	62.1	4	68.2	59.6	64.0	4
	蒸発残留物	150	140	150	4	160	130	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.5	7.6	365	7.7	7.2	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑮-2

令和６年度

	採水箇所	No. 29 葛飾区西水元				No. 30 江東区新砂			
	系統	水元給水所（三郷）				江東給水所（金町･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0005	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.6	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	69.8	48.4	62.1	4	68.2	59.6	64.0	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	140	150	4	160	130	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.5	7.6	365	7.7	7.2	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.3	-1.1	4	-0.8	-1.4	-1.1	4
	従属栄養細菌	13	<1	4	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.0	8.0	19.2	365	30.9	8.5	19.2	365
	アルカリ度	41.0	24.0	33.0	12	47.0	26.5	36.4	12
	硫酸イオン	39	24	31	4	35	28	31	4
	電気伝導率	27.6	14.7	22.4	365	28.0	15.3	22.9	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	69.8	48.4	62.1	4	68.2	59.6	64.0	4
	カルシウム硬度	51.8	36.0	45.7	4	49.9	44.1	47.2	4
	マグネシウム硬度	18.8	12.4	16.4	4	18.3	15.5	16.8	4
	カリウム	3.0	2.1	2.6	4	3.1	2.4	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑯-1

令和６年度

	採水箇所	No. 31 墨田区千歳				No. 32 江東区南砂			
	系統	豊住給水所（金町･三郷）				江東給水所（金町･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	1.4	1.8	4	2.5	1.4	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.09	0.11	4	0.14	0.10	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.05	4	0.07	0.04	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	<0.02	0.03	12	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0029	0.0011	0.0021	4	0.0053	0.0012	0.0027	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0073	0.0043	0.0054	4	0.010	0.0042	0.0067	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.018	0.011	0.013	4	0.027	0.010	0.017	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0058	0.0030	0.0042	4	0.0090	0.0034	0.0052	4
	ブロモホルム	0.0022	0.0013	0.0016	4	0.0038	0.0012	0.0023	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	12	14	4	18	12	15	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	26.0	14.3	18.9	12	26.1	14.2	19.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	69.3	54.1	63.3	4	79.0	52.4	66.0	4
	蒸発残留物	170	130	160	4	180	130	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.1	7.4	365	7.8	7.2	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑯-2

令和６年度

	採水箇所	No. 31 墨田区千歳				No. 32 江東区南砂			
	系統	豊住給水所（金町･三郷）				江東給水所（金町･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	365	0.6	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	69.3	54.1	63.3	4	79.0	52.4	66.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	130	160	4	180	130	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.1	7.4	365	7.8	7.2	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.5	-1.2	4	-0.7	-1.4	-1.1	4
	従属栄養細菌	6	<1	3	4	11	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	31.4	8.8	19.5	365	30.5	6.7	18.6	365
	アルカリ度	46.0	27.0	36.3	12	46.0	27.0	36.2	12
	硫酸イオン	37	24	30	4	37	24	32	4
	電気伝導率	28.6	14.9	22.5	365	28.3	15.4	22.8	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	69.3	54.1	63.3	4	79.0	52.4	66.0	4
	カルシウム硬度	50.3	40.0	46.5	4	57.7	38.6	48.2	4
	マグネシウム硬度	19.0	14.1	16.8	4	21.3	13.8	17.8	4
	カリウム	2.8	2.3	2.7	4	3.3	2.3	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑰-1

令和６年度

	採水箇所	No. 33 江戸川区臨海町				No. 34 江戸川区東瑞江			
	系統	葛西給水所（金町･三郷）				西瑞江給水所（金町･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0	1.4	1.7	4	2.5	1.4	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.16	0.09	0.12	4	0.15	0.10	0.13	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.05	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	<0.02	0.03	12	0.06	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0054	0.0014	0.0030	4	0.0063	0.0010	0.0036	4
	ジクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.011	0.0049	0.0065	4	0.0099	0.0045	0.0066	4
	臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.028	0.011	0.017	4	0.025	0.013	0.018	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0093	0.0033	0.0053	4	0.0083	0.0037	0.0054	4
	ブロモホルム	0.0027	0.0014	0.0017	4	0.0036	0.0013	0.0023	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	17	11	14	4	18	13	17	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	26.1	14.0	19.3	12	26.1	14.3	19.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.9	49.8	62.0	4	78.9	59.4	68.9	4
	蒸発残留物	160	130	150	4	190	140	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.1	7.4	365	7.7	7.2	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑰-2

令和６年度

	採水箇所	No. 33 江戸川区臨海町				No. 34 江戸川区東瑞江			
	系統	葛西給水所（金町･三郷）				西瑞江給水所（金町･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	365	0.7	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.9	49.8	62.0	4	78.9	59.4	68.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	160	130	150	4	190	140	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.1	7.4	365	7.7	7.2	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.6	-1.2	4	-0.8	-1.7	-1.2	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	51	<1	15	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.4	8.4	18.8	365	31.4	9.0	19.5	365
	アルカリ度	50.0	25.5	37.3	12	49.5	25.0	37.1	12
	硫酸イオン	37	24	29	4	38	28	34	4
	電気伝導率	28.5	15.3	22.6	365	28.5	15.0	22.8	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.9	49.8	62.0	4	78.9	59.4	68.9	4
	カルシウム硬度	51.3	37.1	45.5	4	57.5	44.0	50.6	4
	マグネシウム硬度	19.6	12.7	16.6	4	21.4	15.4	18.3	4
	カリウム	3.0	2.2	2.7	4	3.3	2.2	2.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑱-1

令和６年度

	採水箇所	No. 35 葛飾区西新小岩				No. 36 千代田区六番町			
	系統	金町直送（金町）				第一淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5	1.4	1.9	4	1.9	1.7	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.15	0.11	0.13	4	0.11	0.08	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.05	0.03	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	<0.02	0.03	12	0.07	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0059	0.0009	0.0037	4	0.0069	0.0012	0.0034	4
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0090	0.0047	0.0062	4	0.0059	0.0034	0.0045	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.023	0.014	0.017	4	0.021	0.0080	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0077	0.0031	0.0053	4	0.0066	0.0023	0.0042	4
	ブロモホルム	0.0033	0.0013	0.0021	4	0.0019	0.0010	0.0015	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	20	13	17	4	15	10	13	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	27.3	13.3	19.2	12	22.3	10.5	16.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.5	61.7	69.5	4	73.7	66.7	70.3	4
	蒸発残留物	180	130	170	4	160	140	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.1	7.5	365	7.6	7.3	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑱-2

令和６年度

	採水箇所	No. 35 葛飾区西新小岩				No. 36 千代田区六番町			
	系統	金町直送（金町）				第一淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.7	0.3	0.5	365	0.5	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.5	61.7	69.5	4	73.7	66.7	70.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	180	130	170	4	160	140	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.1	7.5	365	7.6	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.6	-1.1	4	-0.8	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌	21	<1	6	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	33.2	9.2	19.2	365	29.7	7.5	18.2	365
	アルカリ度	51.0	27.0	38.9	12	54.5	36.5	44.7	12
	硫酸イオン	38	27	34	4	30	23	27	4
	電気伝導率	28.5	15.2	23.1	365	27.1	14.8	22.0	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.5	61.7	69.5	4	73.7	66.7	70.3	4
	カルシウム硬度	57.3	45.5	51.0	4	56.4	49.7	53.2	4
	マグネシウム硬度	21.2	16.2	18.5	4	18.2	16.2	17.2	4
	カリウム	3.3	2.3	2.9	4	2.4	2.0	2.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑲-1

令和６年度

	採水箇所	No. 37 墨田区立花				No. 38 中野区上高田			
	系統	亀戸給水所（金町）				第二城北線（三郷･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.0	1.7	4	2.1	1.4	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.12	4	0.13	0.08	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.07	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	<0.02	0.03	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0081	0.0004	0.0051	4	0.0023	0.0011	0.0018	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0099	0.0033	0.0063	4	0.0061	0.0039	0.0050	4
	臭素酸	0.002	0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.025	0.0068	0.019	4	0.014	0.0094	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0083	0.0013	0.0060	4	0.0043	0.0029	0.0037	4
	ブロモホルム	0.0028	0.0013	0.0019	4	0.0021	0.0012	0.0016	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	22	13	17	4	18	10	14	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	27.3	13.4	19.2	12	25.1	14.0	18.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.4	60.9	66.8	4	74.1	57.8	66.2	4
	蒸発残留物	170	140	150	4	170	130	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.6	7.1	7.4	365	7.6	7.4	7.5	338
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	338
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	338

（注）No.38は自動水質計器の敷地内の移設工事に伴う計器停止のため、pH、色度、濁度、残留塩素、水温、電気伝導率が27日間欠測。

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑲-2

令和６年度

	採水箇所	No. 37 墨田区立花				No. 38 中野区上高田			
	系統	亀戸給水所（金町）				第二城北線（三郷･三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.7	0.4	0.5	365	0.6	0.3	0.4	338
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.4	60.9	66.8	4	74.1	57.8	66.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	140	150	4	170	130	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	338
	pH値	7.6	7.1	7.4	365	7.6	7.4	7.5	338
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.6	-1.2	4	-0.8	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	10	1	4	4	4	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.7	8.1	19.4	365	28.4	4.7	17.9	338
	アルカリ度	50.0	26.5	38.5	12	46.0	29.0	36.4	12
	硫酸イオン	36	28	34	4	38	25	30	4
	電気伝導率	29.0	14.9	23.2	365	26.8	16.0	22.2	338
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.4	60.9	66.8	4	74.1	57.8	66.2	4
	カルシウム硬度	52.1	44.9	49.0	4	54.8	43.1	49.1	4
	マグネシウム硬度	19.3	16.0	17.8	4	19.3	14.7	17.1	4
	カリウム	3.3	2.3	2.9	4	3.0	2.3	2.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.38は自動水質計器の敷地内の移設工事に伴う計器停止のため、pH、色度、濁度、残留塩素、水温、電気伝導率が27日間欠測。

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果⑳-1

令和６年度

	採水箇所	No. 39 足立区新田				No. 40 荒川区南千住			
	系統	北鹿浜増圧ポンプ所（三郷）				南千住給水所（金町･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5	1.3	1.8	4	2.0	1.0	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.14	0.09	0.12	4	0.13	0.10	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.07	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.07	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0032	0.0007	0.0016	4	0.0076	0.0004	0.0035	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0086	0.0028	0.0053	4	0.010	0.0036	0.0064	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.021	0.0070	0.012	4	0.026	0.0073	0.017	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0067	0.0020	0.0036	4	0.0083	0.0014	0.0054	4
	ブロモホルム	0.0030	0.0011	0.0020	4	0.0029	0.0015	0.0020	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	17	11	15	4	21	12	15	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	25.5	15.0	20.0	12	27.2	13.8	19.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.0	49.6	64.4	4	70.1	44.4	58.1	4
	蒸発残留物	180	140	160	4	200	140	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.6	12	0.9	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.8	7.2	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果⑳-2

令和６年度

	採水箇所	No. 39 足立区新田				No. 40 荒川区南千住			
	系統	北鹿浜増圧ポンプ所（三郷）				南千住給水所（金町･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.4	0.4	365	0.7	0.4	0.5	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.0	49.6	64.4	4	70.1	44.4	58.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	180	140	160	4	200	140	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.4	7.5	365	7.8	7.2	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.4	-1.1	4	-0.7	-1.5	-1.2	4
	従属栄養細菌	3	<1	<1	4	6	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.6	5.5	18.0	365	30.6	6.9	18.2	365
	アルカリ度	42.5	24.5	33.2	12	49.5	27.0	38.0	12
	硫酸イオン	39	26	33	4	36	24	31	4
	電気伝導率	28.0	15.3	22.4	365	28.6	15.4	23.2	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.0	49.6	64.4	4	70.1	44.4	58.1	4
	カルシウム硬度	57.1	36.0	46.9	4	51.2	32.8	42.7	4
	マグネシウム硬度	20.9	13.6	17.5	4	18.9	11.6	15.4	4
	カリウム	3.3	2.1	2.8	4	3.3	2.3	2.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果㉑-1

令和６年度

	採水箇所	No. 41 足立区入谷				No. 42 台東区上野公園			
	系統	江北給水所（三郷）				本郷給水所（朝霞･金町）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.4	1.9	4	2.0	1.2	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.08	0.11	4	0.13	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.07	0.04	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.10	0.03	0.06	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0027	0.0010	0.0019	4	0.011	0.0002	0.0051	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0076	0.0033	0.0056	4	0.0079	0.0022	0.0052	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0078	0.013	4	0.025	0.0047	0.017	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0054	0.0021	0.0040	4	0.0076	0.0008	0.0052	4
	ブロモホルム	0.0026	0.0014	0.0019	4	0.0030	0.0011	0.0018	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	12	14	4	20	15	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	25.6	15.1	19.6	12	27.9	11.7	19.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.9	58.0	64.9	4	72.9	61.1	69.1	4
	蒸発残留物	180	150	160	4	190	140	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.8	7.4	7.6	365	7.7	7.4	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．２．２ 給水栓水 水質検査結果㉑-2

令和６年度

	採水箇所	No. 41				No. 42			
		足立区入谷				台東区上野公園			
	系統	江北給水所（三郷）				本郷給水所（朝霞･金町）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.6	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.9	58.0	64.9	4	72.9	61.1	69.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	180	150	160	4	190	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.4	7.6	365	7.7	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.3	-1.0	4	-0.6	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	21	<1	8	4	6	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.3	5.7	18.6	365	29.4	6.7	17.6	365
	アルカリ度	46.0	25.0	33.6	12	63.0	40.5	48.4	12
	硫酸イオン	38	25	31	4	33	21	29	4
	電気伝導率	26.9	14.8	22.5	365	29.6	16.3	24.1	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.9	58.0	64.9	4	72.9	61.1	69.1	4
	カルシウム硬度	52.7	43.3	48.0	4	53.7	45.3	50.8	4
	マグネシウム硬度	18.5	14.7	17.0	4	19.2	15.8	18.3	4
	カリウム	3.0	2.5	2.7	4	3.0	2.3	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果㉒-1

令和６年度

	採水箇所	No. 43 中央区日本橋浜町				No. 44 江東区青海			
	系統	南北支線（朝霞・金町）				有明給水所（金町･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3	1.4	1.8	4	1.9	1.1	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.11	4	0.13	0.11	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.10	0.03	0.06	12	0.06	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.013	0.0010	0.0055	4	0.0074	0.0009	0.0037	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.010	0.0046	0.0067	4	0.012	0.0053	0.0079	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.030	0.013	0.021	4	0.034	0.011	0.021	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0095	0.0032	0.0064	4	0.011	0.0027	0.0065	4
	ブロモホルム	0.0033	0.0014	0.0023	4	0.0035	0.0019	0.0025	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	16	17	4	20	13	16	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	27.9	11.9	18.9	12	26.6	14.3	19.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	81.4	59.8	72.4	4	73.8	57.4	66.5	4
	蒸発残留物	170	150	160	4	180	140	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.7	7.4	7.5	365	7.6	7.1	7.4	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果㉒-2

令和６年度

	採水箇所	No. 43 中央区日本橋浜町				No. 44 江東区青海			
	系統	南北支線（朝霞・金町）				有明給水所（金町･三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.3	365	0.5	0.2	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	81.4	59.8	72.4	4	73.8	57.4	66.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	150	160	4	180	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.4	7.5	365	7.6	7.1	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.1	-0.8	4	-0.8	-1.4	-1.1	4
	従属栄養細菌	2	<1	1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.0	10.5	19.9	365	31.3	9.9	20.3	365
	アルカリ度	63.0	41.5	48.8	12	47.5	27.0	37.0	12
	硫酸イオン	34	24	29	4	39	27	33	4
	電気伝導率	29.6	16.3	24.6	365	27.1	15.6	22.7	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	81.4	59.8	72.4	4	73.8	57.4	66.5	4
	カルシウム硬度	60.6	45.2	53.9	4	54.6	42.7	49.1	4
	マグネシウム硬度	20.8	14.6	18.5	4	19.2	14.7	17.4	4
	カリウム	2.9	2.2	2.6	4	3.2	2.4	2.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果㉓-1

令和６年度

	採水箇所	No. 45 江東区豊洲				No. 46 足立区西綾瀬			
	系統	豊洲増圧ポンプ所（金町･三郷）				小右衛門給水所（三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.4	1.7	4	2.1	1.4	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.14	0.11	0.12	4	0.13	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	<0.02	0.03	12	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0044	0.0003	0.0024	4	0.0030	0.0012	0.0021	4
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0094	0.0032	0.0054	4	0.0074	0.0046	0.0055	4
	臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.024	0.0066	0.014	4	0.017	0.011	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0081	0.0011	0.0044	4	0.0050	0.0032	0.0041	4
	ブロモホルム	0.0025	0.0012	0.0018	4	0.0027	0.0014	0.0018	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	12	15	4	19	12	15	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	26.3	12.9	19.1	12	26.4	14.5	19.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.0	52.3	64.9	4	74.1	54.6	65.9	4
	蒸発残留物	170	150	160	4	170	140	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.2	7.4	365	7.7	7.3	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果㉓-2

令和６年度

	採水箇所	No. 45 江東区豊洲				No. 46 足立区西綾瀬			
	系統	豊洲増圧ポンプ所（金町･三郷）				小右衛門給水所（三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.7	0.4	0.5	365	0.6	0.4	0.5	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.0	52.3	64.9	4	74.1	54.6	65.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	150	160	4	170	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.2	7.4	365	7.7	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.5	-1.2	4	-0.8	-1.4	-1.2	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	5	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	27.7	9.5	19.0	365	29.6	7.2	18.2	365
	アルカリ度	46.5	27.5	36.5	12	46.0	26.0	36.1	12
	硫酸イオン	39	24	31	4	38	25	31	4
	電気伝導率	29.0	14.2	22.9	365	27.7	14.4	22.5	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.0	52.3	64.9	4	74.1	54.6	65.9	4
	カルシウム硬度	54.0	39.3	48.0	4	54.7	40.4	48.7	4
	マグネシウム硬度	19.0	13.0	17.0	4	19.4	14.2	17.2	4
	カリウム	3.1	2.4	2.8	4	3.1	2.4	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果㉔-1

令和６年度

	採水箇所	No. 47 中央区晴海							
	系統	晴海給水所（金町･三郷）							
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12				
	大腸菌			0/12	12				
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4				
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4				
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0	1.3	1.7	4				
	フッ素及びその化合物	0.14	0.10	0.12	4				
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4				
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	塩素酸	0.06	<0.02	0.03	12				
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	クロロホルム	0.0065	0.0004	0.0038	4				
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4				
	ジブロモクロロメタン	0.010	0.0042	0.0063	4				
	臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4				
	総トリハロメタン	0.027	0.0085	0.017	4				
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4				
	ブロモジクロロメタン	0.0092	0.0016	0.0053	4				
	ブロモホルム	0.0027	0.0017	0.0021	4				
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4				
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	ナトリウム及びその化合物	18	12	15	4				
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	塩化物イオン	26.1	14.3	18.9	12				
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.2	58.7	65.7	4				
	蒸発残留物	170	130	150	4				
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1				
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12				
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12				
	非イオン界面活性剤			<0.002	1				
	フェノール類			<0.0005	1				
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.5	0.6	12				
	pH値	7.8	7.2	7.5	365				
	味			異常なし	12				
	臭気			異常なし	12				
	色度	<1	<1	<1	365				
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365				

表Ｖ．2．2 給水栓水 水質検査結果㉔-2

令和６年度

	採水箇所	No. 47 中央区晴海							
	系統	晴海給水所（金町･三郷）							
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4				
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4				
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	365				
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.2	58.7	65.7	4				
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12				
	蒸発残留物	170	130	150	4				
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365				
	pH値	7.8	7.2	7.5	365				
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.5	-1.2	4				
	従属栄養細菌	6	<1	4	4				
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
その他の項目	水温	32.8	6.9	19.9	365				
	アルカリ度	46.0	27.0	36.3	12				
	硫酸イオン	39	28	32	4				
	電気伝導率	28.7	14.7	22.7	365				
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.2	58.7	65.7	4				
	カルシウム硬度	54.2	43.4	48.5	4				
	マグネシウム硬度	19.0	15.3	17.3	4				
	カリウム	3.1	2.4	2.8	4				
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4				

3　多摩地区給水栓水の水質検査

表Ｖ.３.１　多摩地区給水栓の採水地点番号と施設名称

令和６年度

区　域	施 設 名 称	地点No	ページ
八王子市	元本郷浄水所	48	301
	暁町浄水所	49	
	子安浄水所	50	303
	高月浄水所	51	
	楢原給水所	52	305
	狭間給水所	53	
	北野給水所	54	307
	東浅川給水所	117	
立川市	柴崎給水所	55	309
	富士見第一浄水所	56	
	富士見第三浄水所	57	311
	立川砂川給水所	58	
	立川栄町浄水所	59	313
	立川砂川給水所	60	
	石畑給水所	61	315
	石畑給水所	62	
三鷹市	上連雀給水所	63	317
	三鷹新川給水所	64	
青梅市	日向和田浄水所	65	319
	根ヶ布給水所	66	
	千ヶ瀬浄水所	67	321
	沢井第一浄水所	68	
	沢井第二浄水所	69	323
	二俣尾浄水所	70	
	御岳山浄水所	71	325
	成木浄水所	72	
	根ヶ布給水所	73	327
府中市	幸町給水所	74	
	府中武蔵台浄水所	75	329
	若松給水所	76	
	府中南町給水所	77	331
調布市	上石原配水所	78	
	仙川配水所	79	333
	深大寺給水所	80	
町田市	原町田浄水所	81	335
	小野路給水所	82	
	野津田浄水所	83	337
	滝の沢給水所	84	
	聖ヶ丘給水所	85	339
	大船給水所	86	
	鑓水小山給水所	87	341
小金井市	上水南給水所	88	
	梶野配水所	89	343

区　域	施 設 名 称	地点No	ページ
小平市	小川給水所	90	343
日野市	大坂上浄水所	91	345
	多摩平給水所	92	
	三沢浄水所	93	347
	南平配水所	94	
	程久保給水所	95	349
東村山市	美住給水所	96	
国分寺市	東恋ヶ窪配水所	97	351
	国分寺北町給水所	98	
国立市	国立中給水所	99	353
	谷保給水所	100	
福生市	福生武蔵野台給水所	101	355
狛江市	和泉本町給水所	102	
東大和市	石畑給水所	103	357
	上北台給水所	104	
清瀬市	清瀬梅園給水所	105	359
東久留米市	南沢給水所	106	
	滝山給水所	107	361
武蔵村山市	中藤配水所	108	
多摩市	桜ヶ丘配水所	109	363
	落合配水所	110	
稲城市	大丸浄水所	111	365
	坂浜配水所	112	
あきる野市	上代継浄水所	113	367
	戸倉浄水所	114	
	乙津浄水所	115	369
	深沢浄水所	116	
西東京市	芝久保給水所	118	371
	保谷町給水所	119	
	西東京栄町配水所	120	373
瑞穂町	箱根ヶ崎浄水所	121	
日の出町	大久野浄水所	122	375
	文化の森給水所	123	
多摩ニュータウン	南大沢給水所	124	377
	唐木田配水所	125	
奥多摩町	氷川浄水所	126	379
	ひむら浄水所	127	
	日原浄水所	128	381
	大丹波浄水所	129	
	棚澤浄水所	130	383
	小河内浄水所	131	

（注）給水栓水水質検査結果では施設名称を配水系統として使用し、系統の(　)内は実際に配水する浄水施設名を示す。

表Ⅴ．３．２　給水栓水　水質検査結果集計

令和６年度

	検査項目	最高	最低	平均
水質基準項目	一般細菌	4	<1	<1
	大腸菌			0/1008
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.6	0.20	0.87
	フッ素及びその化合物	0.11	<0.02	0.06
	ホウ素及びその化合物	0.07	<0.01	0.01
	四塩化炭素	0.0001	<0.0001	<0.0001
	1,4-ジオキサン	0.0030	<0.0005	<0.0005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0009	<0.0001	<0.0001
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	テトラクロロエチレン	0.0002	<0.0001	<0.0001
	トリクロロエチレン	0.0003	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	0.0001	<0.0001	<0.0001
	塩素酸	0.14	<0.02	0.02
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	0.012	<0.0001	0.0048
	ジクロロ酢酸	0.008	<0.001	0.001
	ジブロモクロロメタン	0.0083	<0.0001	0.0015
	臭素酸	0.004	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	0.027	0.0004	0.0091
	トリクロロ酢酸	0.011	<0.001	0.002
	ブロモジクロロメタン	0.0083	<0.0001	0.0025
	ブロモホルム	0.0031	<0.0001	0.0003
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.06	<0.01	0.02
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	19	2.1	6.6
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	27.0	1.1	6.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.0	24.0	51.1
	蒸発残留物	160	40	93
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	<0.1	0.4
	pH値　※	8.3	6.7	7.5
	味			異常なし
	臭気			異常なし
	色度　※	1	<1	<1
	濁度　※	0.2	<0.1	<0.1

	検査項目	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン	0.0009	<0.0001	<0.0001
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01
	ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	0.004	<0.001	<0.001
	残留塩素　※	1.0	0.2	0.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.0	24.0	51.1
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001	<0.0001	<0.0001
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1
	蒸発残留物	160	40	93
	濁度　※	0.2	<0.1	<0.1
	pH値　※	8.3	6.7	7.5
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.2	-2.3	-1.0
	従属栄養細菌	190	<1	5
	1,1-ジクロロエチレン	0.0003	<0.0001	<0.0001
	アルミニウム及びその化合物	0.06	<0.01	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000014	<0.000005	<0.000005
その他の項目	水温　※	33.7	2.9	18.0
	アルカリ度	71.5	16.0	41.3
	硫酸イオン			
	電気伝導率　※	28.0	6.2	14.1
	カルシウム硬度	63.6	19.3	41.5
	マグネシウム硬度	34.7	2.9	9.5
	カリウム	3.0	0.3	1.1
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02

※印の項目は、自動水質計器により毎日水質検査を行っている。

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果①-1

令和６年度

	採水箇所	No. 48 八王子市天神町				No. 49 八王子市大和田町			
	系統	元本郷浄水所（東村山・小作）				暁町浄水所(東村山･小作)			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	0.58	0.88	4	0.91	0.57	0.74	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0072	0.0044	0.0062	4	0.0075	0.0041	0.0052	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0039	0.0010	0.0021	4	0.0024	0.0009	0.0015	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0087	0.012	4	0.015	0.0070	0.0098	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0044	0.0026	0.0034	4	0.0047	0.0019	0.0029	4
	ブロモホルム	0.0011	0.0001	0.0004	4	0.0004	0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.1	4.5	6.3	4	7.3	3.7	5.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.4	3.2	6.7	12	8.3	3.3	5.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.0	43.9	51.3	4	53.5	45.0	47.6	4
	蒸発残留物	120	81	95	4	88	80	84	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	8.0	7.5	7.6	365	7.8	7.3	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果①-2

令和６年度

	採水箇所	No. 48 八王子市天神町				No. 49 八王子市大和田町			
	系統	元本郷浄水所（東村山・小作）				暁町浄水所（東村山・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.8	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.0	43.9	51.3	4	53.5	45.0	47.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	81	95	4	88	80	84	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	8.0	7.5	7.6	365	7.8	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.2	-1.0	4	-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	29.4	8.4	18.5	365	29.2	9.7	19.4	365
	アルカリ度	48.5	38.0	41.6	4	42.5	34.0	38.6	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	18.9	10.9	13.5	365	19.0	10.5	13.1	365
	カルシウム硬度	51.4	38.6	43.1	4	44.3	38.2	40.8	4
	マグネシウム硬度	11.6	5.3	8.2	4	9.2	5.0	6.9	4
	カリウム	1.6	0.7	1.1	4	1.3	0.8	1.0	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果②-1

令和６年度

	採水箇所	No. 50 八王子市子安町				No. 51 八王子市宇津木町			
	系統	子安浄水所（東村山・小作）				高月浄水所（東村山・高月・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	0.58	0.88	4	1.1	0.60	0.83	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.08	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0074	0.0045	0.0063	4	0.0070	0.0025	0.0041	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0039	0.0010	0.0021	4	0.0034	0.0010	0.0022	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0090	0.012	4	0.016	0.0053	0.0098	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0044	0.0027	0.0034	4	0.0054	0.0016	0.0032	4
	ブロモホルム	0.0011	0.0001	0.0004	4	0.0006	0.0002	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.1	4.5	6.3	4	9.5	4.6	7.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.3	3.2	6.7	12	11.9	3.3	6.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.1	43.6	51.6	4	54.9	45.7	50.7	4
	蒸発残留物	120	74	94	4	100	81	95	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.3	12
	pH値	7.7	7.4	7.6	365	7.9	7.3	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果②-2

令和６年度

	採水箇所	No. 50 八王子市子安町				No. 51 八王子市宇津木町			
	系統	子安浄水所（東村山・小作）				高月浄水所（東村山・高月・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.1	43.6	51.6	4	54.9	45.7	50.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	74	94	4	100	81	95	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.4	7.6	365	7.9	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.2	-1.0	4	-0.7	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	3	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	32.5	8.3	20.1	365	31.2	7.4	18.7	365
	アルカリ度	48.5	37.5	41.6	4	53.0	37.0	43.6	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	18.8	10.9	13.5	365	20.8	12.7	15.3	365
	カルシウム硬度	51.7	38.4	43.5	4	43.6	39.1	41.8	4
	マグネシウム硬度	11.4	5.2	8.1	4	11.4	6.6	8.9	4
	カリウム	1.6	0.7	1.1	4	1.5	0.8	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果③-1

令和６年度

	採水箇所	No. 52 八王子市元本郷町				No. 53 八王子市南浅川町			
	系統	楢原給水所（東村山・小作）				狭間給水所（東村山・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90	0.63	0.73	4	1.1	0.59	0.86	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0068	0.0037	0.0047	4	0.0083	0.0047	0.0062	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0023	0.0007	0.0013	4	0.0042	0.0013	0.0023	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0059	0.0088	4	0.020	0.010	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0043	0.0015	0.0026	4	0.0065	0.0029	0.0039	4
	ブロモホルム	0.0004	<0.0001	0.0002	4	0.0008	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	0.03	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.3	3.5	5.4	4	8.6	5.0	6.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.6	3.1	5.2	12	8.6	3.2	5.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.4	43.7	46.5	4	54.6	46.4	49.7	4
	蒸発残留物	90	74	84	4	100	71	87	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.7	7.3	7.5	365	7.9	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果③-2

令和６年度

	採水箇所	No. 52 八王子市元本郷町				No. 53 八王子市南浅川町			
	系統	楢原給水所（東村山・小作）				狭間給水所（東村山・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	0.0004	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.8	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.4	43.7	46.5	4	54.6	46.4	49.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	90	74	84	4	100	71	87	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.3	7.5	365	7.9	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.4	-1.1	4	-0.8	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌	4	<1	1	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	0.03	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	29.3	7.1	18.0	365	30.1	7.4	18.5	365
	アルカリ度	41.5	33.0	37.5	4	44.0	35.5	40.9	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.8	9.5	13.2	365	20.2	11.2	13.7	365
	カルシウム硬度	44.1	36.7	39.7	4	44.3	39.6	42.4	4
	マグネシウム硬度	9.3	5.1	6.8	4	10.3	4.9	7.4	4
	カリウム	1.3	0.8	1.0	4	1.5	0.8	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果④-1

令和６年度

	採水箇所	No. 54 八王子市打越町				No. 117 八王子市山田町			
	系統	北野給水所（東村山）				東浅川給水所（東村山・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	0.57	0.91	4	1.3	0.60	0.86	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0074	0.0051	0.0066	4	0.0063	0.0023	0.0049	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0039	0.0011	0.0021	4	0.0038	0.0010	0.0019	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0099	0.012	4	0.015	0.0052	0.010	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0043	0.0027	0.0035	4	0.0041	0.0018	0.0029	4
	ブロモホルム	0.0012	0.0001	0.0004	4	0.0011	<0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.4	4.6	6.5	4	8.5	4.5	5.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.1	3.1	6.9	12	8.7	3.2	6.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.2	44.6	51.7	4	64.0	43.5	50.3	4
	蒸発残留物	120	77	95	4	110	80	89	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.2	0.4	12
	pH値	7.8	7.5	7.6	365	7.9	7.3	7.7	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果④-2

令和６年度

	採水箇所	No. 54 八王子市打越町				No. 117 八王子市山田町			
	系統	北野給水所（東村山）				東浅川給水所（東村山・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.7	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.2	44.6	51.7	4	64.0	43.5	50.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	77	95	4	110	80	89	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.5	7.6	365	7.9	7.3	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.2	-0.9	4	-0.5	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	12	2	8	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	28.3	7.7	17.8	365	28.2	9.4	18.5	365
	アルカリ度	48.5	39.0	41.9	4	47.0	34.5	39.9	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.0	11.1	13.7	365	19.7	10.8	12.9	365
	カルシウム硬度	51.1	39.4	43.3	4	53.3	38.2	42.9	4
	マグネシウム硬度	12.1	5.2	8.4	4	10.7	5.3	7.4	4
	カリウム	1.6	0.7	1.1	4	1.4	0.7	1.0	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果⑤-1

令和６年度

	採水箇所	No. 55 立川市羽衣町				No. 56 立川市富士見町			
	系統	柴崎給水所（東村山）				富士見第一浄水所（東村山・富士見第三）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	0.57	0.89	4	1.8	1.3	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.06	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0007	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0009	0.0004	0.0007	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0072	0.0052	0.0063	4	0.0029	0.0004	0.0012	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0037	0.0011	0.0022	4	0.0012	0.0002	0.0006	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.011	0.013	4	0.0064	0.0010	0.0028	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0041	0.0026	0.0034	4	0.0020	0.0002	0.0008	4
	ブロモホルム	0.0011	0.0001	0.0005	4	0.0003	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8.9	4.8	6.7	4	12	9.1	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.4	3.1	6.5	12	10.6	5.9	9.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.3	44.8	52.0	4	80.9	62.7	74.2	4
	蒸発残留物	120	82	97	4	150	120	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.4	0.4	12	0.4	<0.1	0.2	12
	pH値	7.7	7.4	7.6	365	7.6	7.2	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑤-2

令和６年度

	採水箇所	No. 55 立川市羽衣町				No. 56 立川市富士見町			
	系統	柴崎給水所（東村山）				富士見第一浄水所（東村山・富士見第三）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.3	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.3	44.8	52.0	4	80.9	62.7	74.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	82	97	4	150	120	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.4	7.6	365	7.6	7.2	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.1	-0.9	4	-0.6	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌	3	<1	1	4	20	2	9	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	0.0001	0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000011	0.000006	0.000008	4
その他の項目	水温	28.4	7.5	17.8	365	27.8	9.3	18.3	365
	アルカリ度	47.5	41.0	43.5	4	69.0	54.5	64.6	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.1	11.0	13.7	365	24.1	14.8	19.7	365
	カルシウム硬度	50.7	39.3	43.4	4	59.8	47.8	54.4	4
	マグネシウム硬度	11.6	5.5	8.5	4	22.4	14.9	19.8	4
	カリウム	1.6	0.7	1.2	4	1.0	0.8	0.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑥-1

令和６年度

	採水箇所	No. 57 立川市富士見町				No. 58 立川市若葉町			
	系統	富士見第三浄水所（富士見第三）				立川砂川給水所（東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5	0.96	1.1	4	1.0	0.57	0.86	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.08	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	<0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0053	0.0035	0.0048	4	0.0071	0.0045	0.0057	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0029	0.0008	0.0017	4	0.0024	0.0010	0.0019	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012	0.0071	0.0096	4	0.014	0.0095	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0036	0.0019	0.0027	4	0.0036	0.0023	0.0032	4
	ブロモホルム	0.0008	0.0001	0.0004	4	0.0006	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.7	7.2	8.0	4	7.7	4.6	6.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.5	4.3	7.2	12	11.1	3.0	6.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.2	51.7	57.5	4	54.2	43.3	50.3	4
	蒸発残留物	120	100	110	4	100	77	93	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.4	0.4	12
	pH値	7.6	7.2	7.4	365	7.6	7.4	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑥-2

令和６年度

	採水箇所	No. 57 立川市富士見町				No. 58 立川市若葉町			
	系統	富士見第三浄水所（富士見第三）				立川砂川給水所（東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.2	51.7	57.5	4	54.2	43.3	50.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	100	110	4	100	77	93	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.2	7.4	365	7.6	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.1	-1.0	4	-0.7	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌	4	<1	2	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	25.7	7.7	16.8	365	28.3	8.4	17.9	365
	アルカリ度	52.5	42.0	48.4	4	43.5	39.0	40.6	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.9	14.0	17.1	365	18.4	10.5	13.4	365
	カルシウム硬度	52.9	41.9	45.8	4	46.0	38.1	42.1	4
	マグネシウム硬度	14.3	9.8	11.8	4	10.6	5.2	8.3	4
	カリウム	1.4	0.7	1.1	4	1.4	0.7	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果⑦-1

令和６年度

	採水箇所	No. 59 立川市栄町				No. 60 立川市上砂町			
	系統	立川栄町浄水所（立川栄町）				立川砂川給水所（小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.75	0.94	4	0.81	0.49	0.63	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0008	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0048	0.0036	0.0041	4	0.0071	0.0012	0.0047	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0019	0.0008	0.0014	4	0.0005	0.0003	0.0004	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0087	0.0076	0.0081	4	0.0091	0.0022	0.0065	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0027	0.0018	0.0023	4	0.0019	0.0007	0.0015	4
	ブロモホルム	0.0004	0.0002	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.3	6.5	7.8	4	3.8	3.5	3.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.4	3.7	6.4	12	7.3	3.1	4.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.6	47.4	53.0	4	49.4	41.8	45.4	4
	蒸発残留物	120	92	110	4	87	73	79	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	365	7.6	7.1	7.4	362
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	362
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	362

（注）No.60は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が３日間欠測。

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果⑦-2

令和６年度

	採水箇所	No. 59 立川市栄町				No. 60 立川市上砂町			
	系統	立川栄町浄水所（立川栄町）				立川砂川給水所（小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	365	0.9	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.6	47.4	53.0	4	49.4	41.8	45.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	92	110	4	87	73	79	4
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	362
	pH値	7.7	7.5	7.6	365	7.6	7.1	7.4	362
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.4	-1.1	-0.7	4	-1.0	-1.4	-1.2	4
	従属栄養細菌	8	<1	4	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.7	7.1	18.5	365	26.6	8.0	16.9	362
	アルカリ度	54.0	37.5	46.3	4	36.0	34.5	35.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	18.0	11.8	14.8	365	14.5	9.9	11.7	362
	カルシウム硬度	45.6	39.1	42.4	4	44.0	37.0	40.3	4
	マグネシウム硬度	13.0	8.3	10.6	4	5.4	4.8	5.2	4
	カリウム	1.3	0.7	1.0	4	0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.60は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が３日間欠測。

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑧-1

令和６年度

	採水箇所	No. 61 立川市西砂町				No. 62 立川市一番町			
	系統	石畑給水所（小作）				石畑給水所（小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.84	0.48	0.63	4	0.80	0.48	0.63	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0068	0.0010	0.0044	4	0.0070	0.0029	0.0049	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0004	0.0002	0.0003	4	0.0004	0.0003	0.0004	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0087	0.0018	0.0061	4	0.0089	0.0045	0.0068	4
	トリクロロ酢酸	0.005	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0018	0.0006	0.0014	4	0.0018	0.0012	0.0015	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.7	3.5	3.6	4	3.7	3.5	3.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.3	3.0	4.7	12	7.4	3.0	4.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	48.9	41.5	44.9	4	49.2	42.0	45.3	4
	蒸発残留物	86	75	79	4	86	75	80	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.2	7.4	365	7.6	7.2	7.4	364
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	365

（注）No.62は自動水質計器の不具合のため、pH値が１日間欠測。

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑧-2

令和６年度

	採水箇所	No. 61 立川市西砂町				No. 62 立川市一番町			
	系統	石畑給水所（小作）				石畑給水所（小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.9	0.3	0.4	365	0.8	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	48.9	41.5	44.9	4	49.2	42.0	45.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	86	75	79	4	86	75	80	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.2	7.4	365	7.6	7.2	7.4	364
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1	-1.4	-1.2	4	-1.0	-1.3	-1.2	4
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	31.3	8.7	19.3	365	30.5	10.0	19.7	365
	アルカリ度	35.5	33.0	34.3	4	36.5	33.5	34.9	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	13.8	10.2	11.5	365	13.7	10.0	11.3	365
	カルシウム硬度	43.6	36.7	39.9	4	43.9	37.2	40.2	4
	マグネシウム硬度	5.3	4.8	5.1	4	5.3	4.8	5.1	4
	カリウム	0.8	0.7	0.7	4	0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.62は自動水質計器の不具合のため、pH値が１日間欠測。

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果⑨-1

令和６年度

	採水箇所	No. 63 三鷹市上連雀				No. 64 三鷹市北野			
	系統	上連雀給水所（朝霞・上連雀・東村山）				三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	1.2	1.4	4	1.1	0.33	0.63	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.08	0.09	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.04	0.04	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	0.03	0.05	12	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.011	0.0007	0.0049	4	0.0051	0.0012	0.0031	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0071	0.0022	0.0043	4	0.0036	0.0018	0.0023	4
	臭素酸	0.004	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.024	0.0052	0.015	4	0.014	0.0054	0.0089	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0075	0.0012	0.0047	4	0.0045	0.0014	0.0028	4
	ブロモホルム	0.0031	0.0007	0.0015	4	0.0012	0.0003	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	11	15	4	10	7.0	8.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	27.0	11.6	16.9	12	13.8	6.5	9.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.2	63.7	69.1	4	83.7	49.2	69.2	4
	蒸発残留物	160	130	140	4	150	84	120	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	8.0	7.4	7.7	365	8.1	7.4	7.7	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑨-2

令和６年度

	採水箇所	No. 63 三鷹市上連雀				No. 64 三鷹市北野			
	系統	上連雀給水所（朝霞・上連雀・東村山）				三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.4	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.2	63.7	69.1	4	83.7	49.2	69.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	160	130	140	4	150	84	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	8.0	7.4	7.7	365	8.1	7.4	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-0.7	-0.7	4	-0.3	-1.3	-0.6	4
	従属栄養細菌	40	3	14	4	37	4	15	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	29.2	7.4	17.7	365	32.5	4.7	17.9	365
	アルカリ度	53.0	49.5	51.5	4	63.0	37.0	53.9	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	26.6	16.2	22.1	365	25.4	14.2	19.1	365
	カルシウム硬度	54.8	46.7	50.7	4	58.6	39.2	50.4	4
	マグネシウム硬度	19.4	17.0	18.4	4	25.1	10.0	18.8	4
	カリウム	2.7	2.2	2.4	4	1.9	1.4	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑩-1

令和６年度

	採水箇所	No. 65 青梅市裏宿町				No. 66 青梅市東青梅			
	系統	日向和田浄水所（日向和田・小作）				根ヶ布給水所（小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.66	0.54	0.59	4	0.62	0.55	0.59	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	0.02	0.03	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0048	0.0007	0.0022	4	0.0077	0.0047	0.0060	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0003	0.0002	0.0002	4	0.0008	0.0003	0.0005	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0065	0.0014	0.0032	4	0.011	0.0064	0.0086	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.005	<0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0014	0.0005	0.0008	4	0.0026	0.0014	0.0020	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	0.06	0.01	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.6	3.1	3.4	4	3.8	3.3	3.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.3	2.5	2.9	12	5.0	3.1	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57.5	47.1	52.7	4	48.6	41.1	43.9	4
	蒸発残留物	83	76	80	4	83	58	72	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.0	7.2	365	7.6	7.0	7.3	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑩-2

令和６年度

	採水箇所	No. 65 青梅市裏宿町				No. 66 青梅市東青梅			
	系統	日向和田浄水所（日向和田・小作）				根ヶ布給水所（小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	365	0.9	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57.5	47.1	52.7	4	48.6	41.1	43.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	83	76	80	4	83	58	72	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.0	7.2	365	7.6	7.0	7.3	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.3	-1.1	4	-0.8	-1.4	-1.1	4
	従属栄養細菌	6	<1	2	4	6	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	0.06	0.01	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	28.6	6.2	16.1	365	30.3	9.0	18.8	365
	アルカリ度	50.0	40.0	46.0	4	39.0	31.0	33.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	16.5	10.4	12.0	365	14.6	9.9	11.4	365
	カルシウム硬度	52.3	42.1	47.3	4	43.3	36.4	39.0	4
	マグネシウム硬度	6.2	5.0	5.4	4	5.3	4.6	4.9	4
	カリウム	0.8	0.6	0.7	4	0.9	0.7	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.３.３　給水栓水 水質検査結果⑪-1

令和６年度

	採水箇所	No. 67 青梅市河辺町				No. 68 青梅市沢井			
	系統	千ヶ瀬浄水所（千ヶ瀬・小作）				沢井第一浄水所（沢井第一）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69	0.50	0.62	4	0.85	0.49	0.69	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0087	0.0018	0.0053	4	0.0077	0.0014	0.0051	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0002	0.0002	0.0002	4	0.0004	0.0001	0.0003	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.011	0.0028	0.0069	4	0.010	0.0025	0.0068	4
	トリクロロ酢酸	0.005	0.002	0.004	4	0.004	0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0017	0.0008	0.0013	4	0.0023	0.0008	0.0015	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.5	3.2	3.3	4	3.7	3.1	3.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.4	1.3	2.2	12	4.0	2.1	2.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.7	45.3	52.8	4	42.9	34.9	39.0	4
	蒸発残留物	99	73	87	4	76	63	69	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.1	7.3	365	7.8	7.3	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

（注）No.67は令和６年４月に千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働した。それに伴い、配水系統が千ヶ瀬第二浄水所系（千ヶ瀬第二・小作）から千ヶ瀬浄水所系（千ヶ瀬・小作）に変更。

表Ｖ.３.３　給水栓水 水質検査結果⑪-2

令和６年度

	採水箇所	No. 67 青梅市河辺町				No. 68 青梅市沢井			
	系統	千ヶ瀬浄水所（千ヶ瀬・小作）				沢井第一浄水所（沢井第一）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.8	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.7	45.3	52.8	4	42.9	34.9	39.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	99	73	87	4	76	63	69	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.1	7.3	365	7.8	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.4	-1.0	4	-1.1	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌	33	1	11	4	8	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.1	10.2	19.5	365	27.7	9.5	18.1	365
	アルカリ度	48.0	34.0	42.0	4	32.5	26.5	29.9	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	15.6	10.6	12.4	365	13.5	8.0	10.3	365
	カルシウム硬度	52.8	40.7	47.7	4	35.1	26.9	30.9	4
	マグネシウム硬度	5.9	4.6	5.2	4	9.7	6.2	8.1	4
	カリウム	0.8	0.6	0.7	4	0.6	0.3	0.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.67は令和６年４月に千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働した。それに伴い、配水系統が千ヶ瀬第二浄水所系（千ヶ瀬第二・小作）から千ヶ瀬浄水所系（千ヶ瀬・小作）に変更。

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑫-1

令和６年度

	採水箇所	No. 69 青梅市沢井				No. 70 青梅市二俣尾			
	系統	沢井第二浄水所（小作）				二俣尾浄水所（二俣尾）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.79	0.47	0.67	4	0.94	0.73	0.88	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0006	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.09	0.02	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.011	0.0014	0.0069	4	0.0072	0.0020	0.0048	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0005	0.0003	0.0004	4	0.0008	0.0002	0.0005	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0026	0.0092	4	0.010	0.0031	0.0070	4
	トリクロロ酢酸	0.007	0.001	0.005	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0024	0.0009	0.0018	4	0.0025	0.0009	0.0018	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.8	3.5	3.6	4	4.0	3.6	3.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.7	3.0	4.6	12	2.2	2.0	2.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.7	43.2	47.8	4	51.6	44.4	48.3	4
	蒸発残留物	88	71	80	4	87	77	82	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.9	7.5	7.7	365	7.9	6.9	7.4	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑫-2

令和６年度

	採水箇所	No. 69 青梅市沢井				No. 70 青梅市二俣尾			
	系統	沢井第二浄水所（小作）				二俣尾浄水所（二俣尾）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.9	0.2	0.3	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.7	43.2	47.8	4	51.6	44.4	48.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	88	71	80	4	87	77	82	4
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.9	7.5	7.7	365	7.9	6.9	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.3	-1.0	4	-1.0	-1.1	-1.1	4
	従属栄養細菌	6	<1	3	4	3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	26.7	7.7	16.6	365	25.2	5.7	14.9	365
	アルカリ度	40.5	32.5	36.1	4	43.5	38.5	41.5	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	14.4	9.9	11.4	365	13.5	9.8	12.1	365
	カルシウム硬度	50.9	38.5	42.9	4	41.2	35.2	38.0	4
	マグネシウム硬度	5.2	4.7	4.9	4	11.5	9.2	10.3	4
	カリウム	0.7	0.7	0.7	4	0.5	0.4	0.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑬-1

令和６年度

	採水箇所	No. 71 青梅市御岳山				No. 72 青梅市成木			
	系統	御岳山浄水所（御岳山）				成木浄水所（成木）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81	0.69	0.75	4	1.1	0.68	0.90	4
	フッ素及びその化合物	0.04	0.03	0.04	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	0.03	0.05	12	0.09	0.05	0.07	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0029	0.0019	0.0022	4	0.0086	0.0018	0.0064	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.008	0.001	0.004	4
	ジブロモクロロメタン	0.0006	0.0001	0.0004	4	0.0003	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0050	0.0027	0.0037	4	0.011	0.0023	0.0078	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.009	<0.001	0.005	4
	ブロモジクロロメタン	0.0015	0.0006	0.0011	4	0.0021	0.0005	0.0014	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	2.8	2.1	2.6	4	3.2	2.9	3.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.2	2.0	2.1	12	2.2	1.9	2.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.0	25.7	34.5	4	31.0	28.8	30.2	4
	蒸発残留物	81	53	62	4	58	52	55	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12
	pH値	8.0	7.4	7.7	365	7.8	7.3	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.2	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑬-2

令和６年度

	採水箇所	No. 71 青梅市御岳山				No. 72 青梅市成木			
	系統	御岳山浄水所（御岳山）				成木浄水所（成木）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0009	0.0002	0.0006	4	0.0004	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.0	25.7	34.5	4	31.0	28.8	30.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	81	53	62	4	58	52	55	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.2	<0.1	<0.1	365
	pH値	8.0	7.4	7.7	365	7.8	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.7	-1.4	4	-1.4	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	11	3	6	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	26.4	4.3	14.6	365	28.9	8.1	18.1	365
	アルカリ度	48.0	22.0	31.1	4	25.0	24.0	24.3	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	12.8	6.4	8.4	365	10.0	6.2	7.9	365
	カルシウム硬度	43.6	19.3	26.9	4	22.5	20.6	21.7	4
	マグネシウム硬度	9.4	6.4	7.7	4	8.6	8.2	8.4	4
	カリウム	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.3	0.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑭-1

令和６年度

	採水箇所	No. 73 青梅市成木				No. 74 府中市栄町			
	系統	根ヶ布給水所（小作）				幸町給水所（東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65	0.46	0.57	4	1.0	0.57	0.85	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	<0.02	0.02	12	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0096	0.0010	0.0057	4	0.0086	0.0052	0.0067	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0005	0.0004	0.0004	4	0.0026	0.0010	0.0020	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012	0.0024	0.0077	4	0.016	0.011	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.006	<0.001	0.004	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0020	0.0009	0.0016	4	0.0042	0.0026	0.0036	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0006	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.05	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.7	3.4	3.6	4	7.5	4.5	6.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.6	3.5	4.1	12	9.6	3.2	6.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.7	43.2	47.1	4	54.9	43.6	50.9	4
	蒸発残留物	78	73	76	4	100	80	91	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	365	7.7	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑭-2

令和６年度

	採水箇所	No. 73 青梅市成木				No. 74 府中市栄町			
	系統	根ヶ布給水所（小作）				幸町給水所（東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.9	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.7	43.2	47.1	4	54.9	43.6	50.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	78	73	76	4	100	80	91	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.5	7.6	365	7.7	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.2	-1.0	4	-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.05	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	28.7	9.5	18.6	365	29.2	6.3	17.4	365
	アルカリ度	38.5	34.0	36.4	4	44.0	39.5	41.0	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	13.3	9.9	11.8	365	18.4	11.0	13.6	365
	カルシウム硬度	47.6	38.5	42.1	4	46.3	38.4	42.7	4
	マグネシウム硬度	5.4	4.7	5.0	4	10.3	5.2	8.2	4
	カリウム	0.8	0.7	0.8	4	1.4	0.7	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果⑮-1

令和６年度

	採水箇所	No. 75 府中市美好町				No. 76 府中市朝日町			
	系統	府中武蔵台浄水所（東村山）				若松給水所（東村山・若松）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	2	<1	<1	12	2	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	12
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.52	0.81	4	1.1	0.48	0.80	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0006	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0088	0.0038	0.0061	4	0.0075	0.0042	0.0057	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0021	0.0009	0.0015	4	0.0022	0.0012	0.0017	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.013	0.0093	0.011	4	0.012	0.0093	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.005	0.002	0.004	4	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0032	0.0022	0.0028	4	0.0034	0.0022	0.0028	4
	ブロモホルム	0.0006	0.0001	0.0003	4	0.0007	0.0002	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.7	4.6	6.2	4	7.7	5.2	6.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.4	3.1	5.9	12	9.4	3.6	6.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.4	48.1	50.2	4	58.8	49.2	53.3	4
	蒸発残留物	95	70	83	4	98	83	89	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.9	7.3	7.6	363	7.9	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	363	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	363	<0.1	<0.1	<0.1	365

（注）No.75は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が２日間欠測。

（注）No.76は監視強化を行ったため、ヒ素及びその化合物の検査回数は年12回となっている。

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑮-2

令和６年度

	採水箇所	No. 75 府中市美好町				No. 76 府中市朝日町			
	系統	府中武蔵台浄水所（東村山）				若松給水所（東村山・若松）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.3	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.4	48.1	50.2	4	58.8	49.2	53.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	95	70	83	4	98	83	89	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	363	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.9	7.3	7.6	363	7.9	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.3	-1.0	4	-0.7	-1.3	-0.9	4
	従属栄養細菌	8	<1	2	4	59	3	24	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000009	<0.000005	<0.000005	12
その他の項目	水温	28.3	5.1	16.7	363	27.0	6.2	16.4	365
	アルカリ度	42.0	36.5	40.0	4	45.5	36.5	41.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	18.7	10.9	13.5	363	21.5	11.8	15.3	365
	カルシウム硬度	45.1	39.5	42.7	4	46.9	40.3	44.2	4
	マグネシウム硬度	10.3	4.9	7.6	4	11.9	6.7	9.2	4
	カリウム	1.5	0.8	1.1	4	1.6	1.0	1.3	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.75は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が２日間欠測。

（注）No.76は監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は年12回となっている。

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果⑯-1

令和６年度

	採水箇所	No. 77 府中市小柳町				No. 78 調布市多摩川			
	系統	府中南町給水所（東村山・府中南町）				上石原配水所（東村山・上石原）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.92	0.45	0.70	4	1.2	0.59	0.79	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0015	<0.0005	0.0010	4	0.0007	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	<0.02	0.03	12	0.07	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0065	0.0039	0.0056	4	0.0036	0.0021	0.0030	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0025	0.0013	0.0020	4	0.0042	0.0014	0.0025	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.013	0.0097	0.011	4	0.011	0.0070	0.0091	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0034	0.0022	0.0030	4	0.0033	0.0023	0.0028	4
	ブロモホルム	0.0010	0.0004	0.0007	4	0.0018	0.0002	0.0008	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.6	5.7	6.9	4	13	5.3	8.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.5	4.4	6.9	12	15.0	3.3	9.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.2	52.6	57.1	4	83.5	44.5	61.0	4
	蒸発残留物	120	99	110	4	160	73	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.7	7.3	7.6	365	7.9	7.4	7.7	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑯-2

令和６年度

	採水箇所	No. 77 府中市小柳町				No. 78 調布市多摩川			
	系統	府中南町給水所（東村山・府中南町）				上石原配水所（東村山・上石原）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.2	52.6	57.1	4	83.5	44.5	61.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	99	110	4	160	73	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.3	7.6	365	7.9	7.4	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.5	-1.1	-0.7	4	-0.3	-0.9	-0.7	4
	従属栄養細菌	3	<1	2	4	5	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	32.6	6.3	18.9	365	31.8	8.2	19.5	365
	アルカリ度	52.0	39.0	47.4	4	63.0	42.5	50.4	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.4	12.1	15.4	365	24.1	11.5	17.7	365
	カルシウム硬度	49.1	40.9	44.2	4	62.3	38.7	48.5	4
	マグネシウム硬度	15.1	9.7	12.9	4	21.2	5.8	12.5	4
	カリウム	1.6	1.1	1.4	4	2.4	0.8	1.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.３.３　給水栓水 水質検査結果⑰-1

令和６年度

	採水箇所	No. 79 調布市仙川町				No. 80 調布市深大寺北町			
	系統	仙川配水所（東村山）				深大寺給水所（東村山・深大寺）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	0.79	1.1	4	1.7	0.59	0.96	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.05	0.07	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	12	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0053	0.0010	0.0032	4	0.0038	0.0020	0.0029	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0051	0.0013	0.0024	4	0.0035	0.0013	0.0021	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.017	0.0041	0.0088	4	0.0095	0.0064	0.0080	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0057	0.0009	0.0028	4	0.0030	0.0021	0.0025	4
	ブロモホルム	0.0013	0.0002	0.0006	4	0.0014	0.0002	0.0005	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11	6.1	9.1	4	11	5.3	7.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.2	3.4	7.9	12	16.3	3.3	8.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.9	48.2	56.1	4	69.4	44.2	54.0	4
	蒸発残留物	120	67	100	4	140	79	99	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.9	7.3	7.5	365	7.8	7.3	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果⑰-2

令和６年度

	採水箇所	No. 79 調布市緑ヶ丘				No. 80 調布市深大寺北町			
	系統	仙川配水所（東村山）				深大寺給水所（東村山・深大寺）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	365	0.5	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.9	48.2	56.1	4	69.4	44.2	54.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	67	100	4	140	79	99	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.9	7.3	7.5	365	7.8	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.2	-1.0	4	-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	13	1	5	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	31.8	6.3	18.8	365	27.9	5.2	16.5	365
	アルカリ度	46.5	39.0	42.8	4	51.0	41.0	44.5	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	22.3	11.2	15.7	365	23.6	11.4	15.4	365
	カルシウム硬度	47.3	42.7	44.9	4	54.5	38.5	44.7	4
	マグネシウム硬度	13.6	5.5	11.2	4	14.9	5.7	9.3	4
	カリウム	1.9	0.9	1.7	4	2.0	0.8	1.3	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果⑱-1

令和６年度

	採水箇所	No. 81 町田市原町田				No. 82 町田市金森東			
	系統	原町田浄水所（朝霞・東村山・滝の沢）				小野路給水所（朝霞・東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8	1.4	1.6	4	1.4	0.86	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.08	4	0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	0.04	0.05	12	0.06	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.011	0.0024	0.0054	4	0.012	0.0033	0.0062	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0083	0.0049	0.0061	4	0.0052	0.0032	0.0041	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.027	0.013	0.020	4	0.026	0.011	0.017	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0083	0.0038	0.0059	4	0.0082	0.0033	0.0051	4
	ブロモホルム	0.0028	0.0013	0.0019	4	0.0016	0.0007	0.0011	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	10	13	4	12	8.0	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	20.9	9.8	14.6	12	17.8	7.8	11.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.3	63.3	67.9	4	60.1	54.2	58.4	4
	蒸発残留物	160	130	140	4	130	100	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.9	7.2	7.5	365	7.8	7.1	7.4	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑱-2

令和６年度

	採水箇所	No. 81 町田市原町田				No. 82 町田市金森東			
	系統	原町田浄水所（朝霞・東村山・滝の沢）				小野路給水所（朝霞・東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	0.0002	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.3	63.3	67.9	4	60.1	54.2	58.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	160	130	140	4	130	100	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.9	7.2	7.5	365	7.8	7.1	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.5	-1.0	-0.8	4	-0.7	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌	7	<1	2	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	28.8	8.5	18.2	365	29.9	7.3	18.2	365
	アルカリ度	53.5	45.5	49.5	4	48.0	40.0	45.6	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	25.2	15.1	20.7	365	25.4	17.1	21.6	365
	カルシウム硬度	51.6	45.8	49.6	4	46.9	43.4	45.3	4
	マグネシウム硬度	19.7	17.5	18.3	4	14.7	10.8	13.1	4
	カリウム	2.3	1.9	2.1	4	1.9	1.5	1.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果⑲-1

令和６年度

	採水箇所	No. 83 町田市野津田町				No. 84 町田市木曽東			
	系統	野津田浄水所（東村山・小作）				滝の沢給水所（朝霞・東村山・滝の沢）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	3	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.97	0.65	0.78	4	2.0	1.5	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.05	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.07	0.04	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0085	0.0036	0.0057	4	0.011	0.0021	0.0054	4
	ジクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0023	0.0012	0.0019	4	0.0073	0.0039	0.0051	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.013	0.0091	0.011	4	0.024	0.011	0.017	4
	トリクロロ酢酸	0.005	0.002	0.004	4	0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0036	0.0026	0.0031	4	0.0072	0.0032	0.0053	4
	ブロモホルム	0.0006	0.0001	0.0004	4	0.0024	0.0010	0.0015	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.4	5.2	6.3	4	16	10	13	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.9	3.1	6.0	12	21.1	10.5	15.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.7	48.0	49.9	4	70.6	69.6	70.3	4
	蒸発残留物	96	80	90	4	160	120	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.4	0.4	12	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.8	7.4	7.6	365	7.8	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑲-2

令和６年度

	採水箇所	No. 83 町田市野津田町				No. 84 町田市木曽東			
	系統	野津田浄水所（東村山・小作）				滝の沢給水所（朝霞・東村山・滝の沢）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.7	48.0	49.9	4	70.6	69.6	70.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	96	80	90	4	160	120	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.4	7.6	365	7.8	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.2	-1.0	4	-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	29.8	9.2	19.2	365	28.0	9.6	18.5	365
	アルカリ度	43.0	35.5	39.8	4	54.5	44.0	50.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.3	11.4	14.0	365	23.5	14.9	19.1	365
	カルシウム硬度	43.8	40.5	42.2	4	51.5	47.9	50.3	4
	マグネシウム硬度	8.9	4.8	7.8	4	22.4	18.3	20.0	4
	カリウム	1.3	0.8	1.1	4	2.4	1.8	2.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑳-1

令和６年度

	採水箇所	No. 85 町田市南成瀬				No. 86 町田市小山町			
	系統	聖ヶ丘給水所（東村山・小作）				大船給水所（東村山・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	4	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.53	0.75	4	1.2	0.58	0.92	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.011	0.0041	0.0080	4	0.0075	0.0047	0.0056	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0031	0.0008	0.0018	4	0.0042	0.0013	0.0023	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.021	0.0099	0.014	4	0.019	0.0095	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0062	0.0027	0.0038	4	0.0065	0.0028	0.0039	4
	ブロモホルム	0.0004	<0.0001	0.0002	4	0.0008	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8.6	3.7	6.2	4	9.5	5.2	7.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	12.3	3.0	6.7	12	9.8	3.0	6.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.5	44.3	48.1	4	56.7	45.2	50.1	4
	蒸発残留物	110	65	85	4	110	75	87	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.8	7.5	7.6	365	7.7	7.4	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果⑳-2

令和６年度

	採水箇所	No. 85 町田市南成瀬				No. 86 町田市小山町			
	系統	聖ヶ丘給水所（東村山・小作）				大船給水所（東村山・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.5	44.3	48.1	4	56.7	45.2	50.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110	65	85	4	110	75	87	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.5	7.6	365	7.7	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.1	-1.0	4	-0.9	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	32.8	12.9	21.9	365	28.8	10.9	19.6	365
	アルカリ度	44.0	37.5	40.8	4	44.0	38.5	41.6	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.3	9.9	14.4	365	19.7	11.3	14.0	365
	カルシウム硬度	42.0	39.2	40.7	4	45.0	39.6	41.8	4
	マグネシウム硬度	10.5	5.1	7.4	4	11.7	5.1	8.3	4
	カリウム	1.4	0.8	1.1	4	1.7	0.8	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉑-1

令和６年度

	採水箇所	No. 87 町田市忠生				No. 88 小金井市貫井南町			
	系統	鑓水小山給水所（東村山・小作）				上水南給水所（東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.57	0.91	4	1.3	0.54	0.87	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0085	0.0045	0.0065	4	0.0080	0.0051	0.0065	4
	ジクロロ酢酸	0.001	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0041	0.0012	0.0023	4	0.0037	0.0010	0.0021	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.019	0.0099	0.013	4	0.016	0.010	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0065	0.0029	0.0040	4	0.0042	0.0027	0.0035	4
	ブロモホルム	0.0008	0.0001	0.0004	4	0.0010	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.3	5.3	7.1	4	8.7	4.4	6.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.4	3.2	6.6	12	10.6	3.1	6.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.0	45.7	50.5	4	61.9	43.8	51.9	4
	蒸発残留物	110	77	89	4	120	79	96	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	365	7.7	7.5	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㉑-2

令和６年度

	採水箇所	No. 87 町田市忠生				No. 88 小金井市貫井南町			
	系統	鑓水小山給水所（東村山・小作）				上水南給水所（東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.004	<0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.0	45.7	50.5	4	61.9	43.8	51.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110	77	89	4	120	79	96	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.5	7.6	365	7.7	7.5	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.3	-1.0	4	-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	4	<1	1	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	28.9	6.5	17.6	365	29.4	7.2	18.1	365
	アルカリ度	44.0	37.0	41.3	4	46.5	40.0	42.3	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.1	11.2	14.1	365	19.2	11.5	14.1	365
	カルシウム硬度	44.6	40.3	42.2	4	50.7	38.8	43.7	4
	マグネシウム硬度	11.4	5.1	8.2	4	11.2	5.0	8.2	4
	カリウム	1.6	0.8	1.2	4	1.6	0.7	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉒-1

令和６年度

	採水箇所	No. 89 小金井市東町				No. 90 小平市花小金井			
	系統	梶野配水所（東村山・梶野）				小川給水所（東村山・小川）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.45	0.80	4	1.2	0.63	0.86	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0040	0.0017	0.0030	4	0.0036	0.0017	0.0030	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0031	0.0013	0.0021	4	0.0020	0.0011	0.0017	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0094	0.0058	0.0081	4	0.0090	0.0058	0.0073	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0031	0.0018	0.0025	4	0.0030	0.0013	0.0022	4
	ブロモホルム	0.0011	0.0002	0.0005	4	0.0008	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.9	6.1	7.8	4	7.9	5.0	6.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	15.3	4.2	8.2	12	11.4	2.8	7.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.3	52.7	62.1	4	57.3	48.6	51.8	4
	蒸発残留物	150	98	120	4	110	77	92	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.7	7.3	7.5	365	7.6	7.0	7.4	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉒-2

令和６年度

	採水箇所	No. 89 小金井市東町				No. 90 小平市花小金井			
	系統	梶野配水所（東村山・梶野）				小川給水所（東村山・小川）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.3	52.7	62.1	4	57.3	48.6	51.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	98	120	4	110	77	92	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.3	7.5	365	7.6	7.0	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.5	-1.2	-0.8	4	-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	8	<1	4	4	3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000007	<0.000005	<0.000005	12
その他の項目	水温	30.5	8.4	19.4	365	31.4	7.3	18.7	365
	アルカリ度	55.5	41.0	48.9	4	44.5	33.5	40.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	22.7	12.0	16.7	365	24.1	11.3	15.5	365
	カルシウム硬度	56.1	43.0	47.7	4	46.2	41.3	43.4	4
	マグネシウム硬度	19.2	9.7	14.4	4	11.1	5.0	8.4	4
	カリウム	2.1	1.3	1.6	4	1.6	0.8	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.90は監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は年12回となっている。

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㉓-1

令和６年度

	採水箇所	No. 91 日野市栄町				No. 92 日野市多摩平			
	系統	大坂上浄水所（東村山）				多摩平給水所（東村山・多摩平）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.94	0.53	0.73	4	1.3	0.88	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0008	<0.0005	0.0006	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.14	<0.02	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0092	0.0039	0.0060	4	0.0044	0.0025	0.0036	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0021	0.0011	0.0016	4	0.0022	0.0011	0.0015	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0087	0.011	4	0.0079	0.0066	0.0075	4
	トリクロロ酢酸	0.005	0.002	0.004	4	0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0031	0.0025	0.0029	4	0.0020	0.0018	0.0019	4
	ブロモホルム	0.0005	0.0001	0.0003	4	0.0008	0.0004	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.4	4.9	5.7	4	9.4	8.0	8.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.8	3.0	5.6	12	9.4	4.5	6.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.3	47.4	49.1	4	59.2	56.6	58.0	4
	蒸発残留物	94	81	87	4	120	100	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12
	pH値	7.8	7.4	7.5	365	7.8	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉓-2

令和６年度

	採水箇所	No. 91 日野市栄町				No. 92 日野市多摩平			
	系統	大坂上浄水所（東村山）				多摩平給水所（東村山・多摩平）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.3	47.4	49.1	4	59.2	56.6	58.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	94	81	87	4	120	100	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.4	7.5	365	7.8	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.3	-1.0	4	-0.7	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	13	3	8	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000009	<0.000005	0.000006	4
その他の項目	水温	29.7	7.6	18.0	365	27.4	8.2	17.7	365
	アルカリ度	43.0	37.0	40.3	4	50.0	44.5	47.4	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	17.7	10.9	13.7	365	19.4	11.2	16.0	365
	カルシウム硬度	43.5	39.4	41.9	4	47.5	43.6	45.6	4
	マグネシウム硬度	8.8	4.9	7.3	4	13.0	11.7	12.4	4
	カリウム	1.3	0.8	1.0	4	1.7	1.0	1.3	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉔-1

令和６年度

	採水箇所	No. 93 日野市百草				No. 94 日野市南平			
	系統	三沢浄水所（東村山・三沢）				南平配水所（東村山・南平）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.002	0.002	4	0.001	0.001	0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35	0.20	0.26	4	0.85	0.81	0.83	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.07	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0009	0.0008	0.0008	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	12	0.08	0.03	0.06	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0029	0.0019	0.0023	4	0.0011	<0.0001	0.0004	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0019	0.0017	0.0018	4	0.0005	0.0003	0.0004	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0071	0.0063	0.0066	4	0.0024	0.0007	0.0013	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0020	0.0016	0.0018	4	0.0005	0.0001	0.0003	4
	ブロモホルム	0.0008	0.0006	0.0007	4	0.0003	0.0003	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.1	8.6	8.8	4	7.1	6.6	6.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.7	6.6	7.5	12	5.4	5.1	5.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.0	76.1	79.3	4	79.9	76.2	78.4	4
	蒸発残留物	150	140	140	4	150	130	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.2	0.2	12	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.3	7.6	8.1	365	8.2	7.6	8.0	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉔-2

令和６年度

	採水箇所	No. 93 日野市百草				No. 94 日野市南平			
	系統	三沢浄水所（東村山・三沢）				南平配水所（東村山・南平）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.0	76.1	79.3	4	79.9	76.2	78.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	140	140	4	150	130	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	8.3	7.6	8.1	365	8.2	7.6	8.0	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.2	-0.3	-0.3	4	-0.3	-0.5	-0.4	4
	従属栄養細菌	50	3	19	4	20	2	10	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	31.5	8.8	19.5	365	29.4	6.0	17.1	365
	アルカリ度	69.0	66.0	67.8	4	71.5	69.0	70.4	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	21.9	11.3	19.6	365	19.1	11.8	18.2	365
	カルシウム硬度	54.0	48.3	50.5	4	47.3	43.0	44.8	4
	マグネシウム硬度	30.0	27.8	28.9	4	34.7	32.6	33.6	4
	カリウム	1.9	1.7	1.8	4	1.9	1.8	1.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉕-1

令和６年度

	採水箇所	No. 95 日野市東豊田				No. 96 東村山市諏訪町			
	系統	程久保給水所（東村山）				美住給水所（東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95	0.54	0.73	4	1.2	0.53	0.84	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0093	0.0042	0.0061	4	0.0064	0.0026	0.0043	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0021	0.0011	0.0016	4	0.0019	0.0011	0.0015	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0092	0.011	4	0.010	0.0064	0.0085	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0031	0.0026	0.0029	4	0.0029	0.0014	0.0024	4
	ブロモホルム	0.0005	0.0001	0.0003	4	0.0007	0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.5	5.0	5.8	4	8.6	4.8	6.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.8	3.0	5.6	12	10.4	3.0	6.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.2	47.0	48.8	4	58.8	46.8	51.3	4
	蒸発残留物	94	67	82	4	110	72	90	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.7	7.4	7.6	365	7.6	7.3	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉕-2

令和６年度

	採水箇所	No. 95 日野市東豊田				No. 96 東村山市諏訪町			
	系統	程久保給水所（東村山）				美住給水所（東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.2	47.0	48.8	4	58.8	46.8	51.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	94	67	82	4	110	72	90	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.4	7.6	365	7.6	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.2	-1.0	4	-0.9	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	3	<1	1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.2	8.5	19.0	365	28.8	4.1	16.3	365
	アルカリ度	53.0	37.0	42.8	4	46.0	37.5	41.4	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.4	10.6	13.9	365	19.6	10.9	14.1	365
	カルシウム硬度	43.4	39.5	41.5	4	47.0	39.4	42.8	4
	マグネシウム硬度	8.8	4.9	7.3	4	11.8	4.8	8.5	4
	カリウム	1.3	0.9	1.1	4	1.7	0.8	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉖-1

令和６年度

	採水箇所	No. 97 国分寺市本多				No. 98 国分寺市内藤			
	系統	東恋ヶ窪配水所（東村山）				国分寺北町給水所（東村山・国分寺北町）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.64	0.84	4	1.2	0.67	0.91	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.03	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0057	0.0034	0.0045	4	0.0040	0.0021	0.0033	4
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0018	0.0012	0.0016	4	0.0020	0.0015	0.0019	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0096	0.0076	0.0089	4	0.0094	0.0062	0.0080	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.002	0.003	4	0.002	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0029	0.0018	0.0025	4	0.0030	0.0014	0.0024	4
	ブロモホルム	0.0006	0.0002	0.0004	4	0.0007	0.0002	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.6	5.4	6.3	4	8.1	5.5	6.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.0	3.2	6.7	12	12.0	3.3	7.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.0	49.8	52.0	4	58.2	51.3	54.1	4
	蒸発残留物	100	74	89	4	110	80	94	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.7	7.2	7.5	365	7.8	7.3	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉖-2

令和６年度

	採水箇所	No. 97 国分寺市本多				No. 98 国分寺市内藤			
	系統	東恋ヶ窪配水所（東村山）				国分寺北町給水所（東村山・国分寺北町）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.0	49.8	52.0	4	58.2	51.3	54.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	100	74	89	4	110	80	94	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.2	7.5	365	7.8	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.1	-1.0	4	-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	3	<1	1	4	3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000009	<0.000005	0.000006	4
その他の項目	水温	29.1	5.5	17.0	365	31.2	8.7	19.0	365
	アルカリ度	45.0	41.5	42.5	4	46.5	41.5	43.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.1	12.1	15.3	365	22.6	11.6	15.7	365
	カルシウム硬度	45.5	41.0	43.5	4	46.9	42.1	44.9	4
	マグネシウム硬度	10.5	5.5	8.5	4	11.3	6.2	9.3	4
	カリウム	1.5	0.9	1.2	4	1.6	0.9	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉗-1

令和６年度

	採水箇所	No. 99 国立市北				No. 100 国立市泉			
	系統	国立中給水所（東村山・国立中）				谷保給水所（東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.51	0.70	4	0.97	0.52	0.72	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0095	0.0039	0.0072	4	0.0096	0.0040	0.0074	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0031	0.0008	0.0017	4	0.0027	0.0007	0.0015	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0086	0.012	4	0.018	0.0086	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.005	0.002	0.004	4	0.005	0.002	0.004	4
	ブロモジクロロメタン	0.0056	0.0023	0.0034	4	0.0054	0.0023	0.0033	4
	ブロモホルム	0.0004	<0.0001	0.0002	4	0.0004	<0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8.5	4.0	6.1	4	8.4	3.6	5.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.7	3.1	6.6	12	10.7	3.0	6.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.8	44.8	48.7	4	52.3	44.8	47.9	4
	蒸発残留物	98	72	86	4	94	76	84	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.4	12
	pH値	7.9	7.3	7.6	365	7.7	7.3	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㉗-2

令和６年度

	採水箇所	No. 99 国立市北				No. 100 国立市泉			
	系統	国立中給水所（東村山・国立中）				谷保給水所（東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.8	44.8	48.7	4	52.3	44.8	47.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	98	72	86	4	94	76	84	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.9	7.3	7.6	365	7.7	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.1	-0.9	4	-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	28.9	4.3	16.2	365	26.4	6.2	16.0	365
	アルカリ度	44.0	39.5	41.4	4	42.5	38.5	40.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.1	11.9	14.8	365	18.9	10.8	13.9	365
	カルシウム硬度	42.7	39.4	40.8	4	42.0	39.8	40.8	4
	マグネシウム硬度	11.1	5.4	7.9	4	10.3	5.0	7.1	4
	カリウム	1.5	0.8	1.1	4	1.5	0.8	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㉘-1

令和６年度

	採水箇所	No. 101 福生市熊川				No. 102 狛江市駒井町			
	系統	福生武蔵野台給水所（福生武蔵野台・小作）				和泉本町給水所（長沢）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	1.3	1.5	4	1.2	0.91	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.06	0.06	4	0.11	0.07	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0028	0.0004	0.0020	4	0.0083	0.0021	0.0055	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0009	0.0004	0.0008	4	0.0009	0.0005	0.0007	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0053	0.0014	0.0040	4	0.013	0.0041	0.0086	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.008	0.002	0.005	4
	ブロモジクロロメタン	0.0014	0.0005	0.0011	4	0.0032	0.0015	0.0024	4
	ブロモホルム	0.0003	0.0001	0.0002	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10	8.5	9.3	4	9.8	8.4	8.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.2	4.3	5.1	12	8.5	6.1	7.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.0	48.6	54.1	4	58.4	53.9	56.3	4
	蒸発残留物	120	89	110	4	120	89	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.1	0.2	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.8	7.5	7.6	365	7.7	7.3	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉘-2

令和６年度

	採水箇所	No. 101 福生市熊川				No. 102 狛江市駒井町			
	系統	福生武蔵野台給水所（福生武蔵野台・小作）				和泉本町給水所（長沢）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.3	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.0	48.6	54.1	4	58.4	53.9	56.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	89	110	4	120	89	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.5	7.6	365	7.7	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.1	-0.8	4	-0.9	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌	69	3	38	4	6	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0002	<0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000006	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	27.4	9.2	17.9	365	30.4	7.7	18.4	365
	アルカリ度	54.5	44.0	51.3	4	49.0	40.0	44.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	16.5	12.9	15.3	365	17.4	12.0	15.5	365
	カルシウム硬度	50.0	40.7	45.2	4	39.0	36.4	38.0	4
	マグネシウム硬度	9.7	7.9	9.0	4	20.5	16.2	18.4	4
	カリウム	0.7	0.6	0.6	4	1.5	1.1	1.3	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㉙-1

令和６年度

	採水箇所	No. 103 東大和市清水				No. 104 東村山市富士見町			
	系統	石畑給水所（小作）				上北台給水所（東村山・小作・上北台）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.77	0.43	0.62	4	0.96	0.69	0.84	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.04	4	0.06	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0056	0.0010	0.0033	4	0.0084	0.0022	0.0049	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0006	0.0003	0.0004	4	0.0018	0.0010	0.0015	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0085	0.0020	0.0051	4	0.012	0.0059	0.0092	4
	トリクロロ酢酸	0.004	<0.001	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0023	0.0007	0.0014	4	0.0034	0.0018	0.0025	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0006	<0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.7	3.6	3.6	4	7.5	4.6	6.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.1	2.9	4.7	12	7.8	3.4	5.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.6	36.9	45.7	4	53.6	46.1	49.5	4
	蒸発残留物	79	66	73	4	98	80	87	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.2	7.4	365	8.0	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉙-2

令和６年度

	採水箇所	No. 103 東大和市清水				No. 104 東村山市富士見町			
	系統	石畑給水所（小作）				上北台給水所（東村山・小作・上北台）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	1.0	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.3	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.6	36.9	45.7	4	53.6	46.1	49.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	79	66	73	4	98	80	87	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.2	7.4	365	8.0	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.5	-1.2	4	-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	4	<1	1	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	29.7	9.0	18.2	365	29.8	9.5	19.2	365
	アルカリ度	35.5	29.0	33.4	4	40.5	37.0	38.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	14.5	10.3	11.6	365	18.1	10.8	14.2	365
	カルシウム硬度	45.9	32.2	40.7	4	44.4	37.6	42.0	4
	マグネシウム硬度	5.7	4.7	5.1	4	9.2	4.7	7.6	4
	カリウム	0.8	0.7	0.7	4	1.3	0.8	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉚-1

令和６年度

	採水箇所	No. 105 清瀬市旭が丘				No. 106 東久留米市神宝町			
	系統	清瀬梅園給水所（東村山）				南沢給水所（東村山・南沢）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.52	0.78	4	1.6	0.54	0.93	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.011	0.0042	0.0073	4	0.0082	0.0037	0.0055	4
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0029	0.0008	0.0019	4	0.0038	0.0008	0.0023	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.021	0.0083	0.013	4	0.019	0.0064	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.003	0.003	4	0.002	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0062	0.0022	0.0037	4	0.0061	0.0019	0.0038	4
	ブロモホルム	0.0005	<0.0001	0.0003	4	0.0006	<0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8.5	3.6	6.3	4	10	3.5	6.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	12.3	3.0	7.5	12	14.7	2.8	8.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.6	44.7	48.5	4	58.8	44.1	50.5	4
	蒸発残留物	100	71	87	4	110	74	90	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.8	7.4	7.6	365	7.7	7.1	7.4	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉚-2

令和６年度

	採水箇所	No. 105 清瀬市旭が丘				No. 106 東久留米市神宝町			
	系統	清瀬梅園給水所（東村山）				南沢給水所（東村山・南沢）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.6	44.7	48.5	4	58.8	44.1	50.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	100	71	87	4	110	74	90	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.4	7.6	365	7.7	7.1	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.2	-1.0	4	-0.8	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	29.9	9.2	19.3	365	29.7	9.5	19.8	365
	アルカリ度	42.5	40.0	40.9	4	45.5	39.5	41.6	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.2	9.5	13.8	365	21.9	11.0	15.7	365
	カルシウム硬度	41.9	39.7	40.8	4	45.4	39.0	42.0	4
	マグネシウム硬度	10.7	5.0	7.7	4	13.4	5.1	8.5	4
	カリウム	1.5	0.8	1.1	4	1.7	0.7	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉛-1

令和６年度

	採水箇所	No. 107 東久留米市下里				No. 108 武蔵村山市中央			
	系統	滝山給水所（東村山）				中藤配水所（小作・東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.53	0.76	4	0.65	0.54	0.60	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	12	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0086	0.0038	0.0058	4	0.0072	0.0032	0.0046	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0031	0.0008	0.0017	4	0.0005	0.0003	0.0004	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0075	0.011	4	0.0094	0.0046	0.0065	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.002	0.002	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0059	0.0020	0.0033	4	0.0019	0.0011	0.0015	4
	ブロモホルム	0.0005	<0.0001	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.05	0.01	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.1	3.6	6.3	4	4.2	3.4	3.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.1	2.9	7.7	12	5.5	2.9	4.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.1	44.5	48.9	4	50.8	39.8	45.5	4
	蒸発残留物	100	71	86	4	87	71	78	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.2	0.4	12
	pH値	7.7	7.4	7.5	365	7.7	7.2	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉛-2

令和６年度

	採水箇所	No. 107 東久留米市下里				No. 108 武蔵村山市中央			
	系統	滝山給水所（東村山）				中藤配水所（小作・東村山）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.9	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.1	44.5	48.9	4	50.8	39.8	45.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	100	71	86	4	87	71	78	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.4	7.5	365	7.7	7.2	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.1	-1.0	4	-1.0	-1.4	-1.2	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	13	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.05	0.01	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	28.8	8.3	18.3	365	33.7	8.4	20.1	365
	アルカリ度	43.0	38.0	40.5	4	38.0	32.0	34.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.5	10.7	14.0	365	13.7	9.9	11.4	365
	カルシウム硬度	42.9	39.4	41.3	4	44.9	34.6	40.5	4
	マグネシウム硬度	11.2	5.1	7.7	4	5.9	4.3	5.0	4
	カリウム	1.6	0.8	1.1	4	0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉜-1

令和６年度

	採水箇所	No. 109 多摩市和田				No. 110 多摩市中沢			
	系統	桜ヶ丘配水所（朝霞・東村山）				落合配水所（東村山・朝霞・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8	0.68	1.4	4	1.3	0.93	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.07	0.08	4	0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.01	0.03	4	0.03	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	<0.02	0.04	12	0.06	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0059	0.0006	0.0033	4	0.0084	0.0035	0.0060	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0046	0.0021	0.0034	4	0.0051	0.0025	0.0037	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0066	0.011	4	0.021	0.011	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.003	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0049	0.0013	0.0034	4	0.0068	0.0030	0.0046	4
	ブロモホルム	0.0017	0.0004	0.0011	4	0.0012	0.0004	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	19	6.1	13	4	12	6.9	9.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	26.2	4.4	14.2	12	15.4	4.9	10.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.3	50.7	65.5	4	59.9	53.2	57.7	4
	蒸発残留物	160	78	120	4	120	90	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.3	7.5	365	7.7	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

（注）No.109は令和６年７月から配水系統が程久保給水所系（東村山）から桜ヶ丘配水所系（朝霞・東村山）に変更。

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㉜-2

令和６年度

	採水箇所	No. 109 多摩市和田				No. 110 多摩市中沢			
	系統	桜ヶ丘配水所（朝霞・東村山）				落合配水所（東村山・朝霞・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.3	50.7	65.5	4	59.9	53.2	57.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	160	78	120	4	120	90	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.3	7.5	365	7.7	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.0	-0.9	4	-0.6	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌	55	<1	15	4	12	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.5	9.0	19.1	365	28.5	9.3	18.5	365
	アルカリ度	51.0	42.0	45.8	4	47.5	39.0	43.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	28.0	10.6	21.3	365	23.1	13.1	17.6	365
	カルシウム硬度	54.6	42.0	50.6	4	47.3	46.0	46.5	4
	マグネシウム硬度	19.7	8.7	14.9	4	13.0	7.1	11.2	4
	カリウム	3.0	1.1	2.1	4	1.9	1.2	1.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.109は令和６年７月から配水系統が程久保給水所系（東村山）から桜ヶ丘配水所系（朝霞・東村山）に変更。

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉝-1

令和６年度

	採水箇所	No. 111 稲城市東長沼				No. 112 稲城市平尾			
	系統	大丸浄水所（東村山・大丸）				坂浜配水所（東村山・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.49	0.71	4	1.1	0.57	0.83	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.07	4	0.08	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.03	12	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0079	0.0050	0.0063	4	0.0089	0.0051	0.0070	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0024	0.0011	0.0019	4	0.0033	0.0011	0.0025	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.010	0.012	4	0.018	0.012	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.005	0.003	0.004	4
	ブロモジクロロメタン	0.0037	0.0024	0.0032	4	0.0050	0.0027	0.0040	4
	ブロモホルム	0.0006	0.0001	0.0004	4	0.0007	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.9	5.9	7.3	4	8.7	4.5	6.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.5	3.6	6.5	12	10.8	3.1	6.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.6	46.5	52.3	4	56.7	43.6	51.8	4
	蒸発残留物	110	86	100	4	120	80	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.8	7.3	7.6	365	7.8	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉝-2

令和６年度

	採水箇所	No. 111 稲城市東長沼				No. 112 稲城市平尾			
	系統	大丸浄水所（東村山・大丸）				坂浜配水所（東村山・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.4	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.6	46.5	52.3	4	56.7	43.6	51.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110	86	100	4	120	80	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.3	7.6	365	7.8	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.0	-0.9	4	-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	21	3	9	4	4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	29.1	5.7	17.1	365	30.8	6.4	18.1	365
	アルカリ度	50.0	40.0	45.3	4	46.0	40.0	41.9	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	21.7	12.3	15.3	365	18.2	11.0	13.7	365
	カルシウム硬度	45.2	38.6	42.0	4	47.3	38.4	43.2	4
	マグネシウム硬度	11.8	7.9	10.3	4	11.5	5.2	8.7	4
	カリウム	1.7	1.1	1.5	4	1.6	0.7	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉞-1

令和６年度

	採水箇所	No. 113 あきる野市草花				No. 114 あきる野市乙津			
	系統	上代継浄水所（小作・上代継）				戸倉浄水所（戸倉）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81	0.47	0.64	4	1.2	0.67	0.95	4
	フッ素及びその化合物	0.05	<0.02	0.04	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0066	0.0010	0.0042	4	0.0085	0.0026	0.0055	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.004	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0007	0.0003	0.0005	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0091	0.0021	0.0062	4	0.0097	0.0031	0.0065	4
	トリクロロ酢酸	0.004	<0.001	0.003	4	0.011	0.002	0.006	4
	ブロモジクロロメタン	0.0018	0.0008	0.0015	4	0.0015	0.0005	0.0010	4
	ブロモホルム	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.9	3.5	3.7	4	5.1	4.3	4.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.2	3.7	4.3	12	6.6	3.6	4.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.6	43.6	47.1	4	41.5	28.2	33.8	4
	蒸発残留物	83	75	80	4	72	60	67	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.1	7.4	365	7.9	7.3	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉞-2

令和６年度

	採水箇所	No. 113 あきる野市草花				No. 114 あきる野市乙津			
	系統	上代継浄水所（小作・上代継）				戸倉浄水所（戸倉）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.9	0.4	0.4	365	0.7	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.6	43.6	47.1	4	41.5	28.2	33.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	83	75	80	4	72	60	67	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.1	7.4	365	7.9	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.3	-1.1	4	-1.3	-1.7	-1.5	4
	従属栄養細菌	5	<1	3	4	10	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	31.4	8.9	19.9	365	26.5	7.3	16.7	365
	アルカリ度	39.0	33.5	36.5	4	31.0	17.5	24.0	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	14.7	10.1	11.8	365	12.0	7.8	9.2	365
	カルシウム硬度	47.3	38.7	41.7	4	34.5	23.9	28.2	4
	マグネシウム硬度	5.8	4.9	5.3	4	7.0	4.3	5.7	4
	カリウム	0.8	0.7	0.8	4	0.6	0.5	0.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㉟-1

令和６年度

	採水箇所	No. 115 あきる野市乙津				No. 116 あきる野市深沢			
	系統	乙津浄水所（戸倉・乙津）				深沢浄水所（深沢）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.67	0.92	4	1.2	0.79	1.0	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.07	4	0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.10	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0079	0.0026	0.0054	4	0.0060	0.0049	0.0055	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0005	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0091	0.0031	0.0064	4	0.0076	0.0062	0.0068	4
	トリクロロ酢酸	0.011	0.002	0.006	4	0.006	0.002	0.004	4
	ブロモジクロロメタン	0.0015	0.0005	0.0010	4	0.0020	0.0007	0.0012	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.05	<0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	5.2	4.3	4.6	4	5.0	4.6	4.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.5	3.6	4.4	12	5.6	2.4	4.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	41.6	28.8	34.0	4	54.7	43.2	50.2	4
	蒸発残留物	72	63	67	4	98	71	87	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.4	12
	pH値	7.7	7.2	7.5	365	8.0	7.3	7.7	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㉟-2

令和６年度

	採水箇所	No. 115 あきる野市乙津				No. 116 あきる野市深沢			
	系統	乙津浄水所（戸倉・乙津）				深沢浄水所（深沢）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0007	<0.0001	0.0003	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	41.6	28.8	34.0	4	54.7	43.2	50.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	72	63	67	4	98	71	87	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.2	7.5	365	8.0	7.3	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.4	-1.8	-1.6	4	-0.8	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	4	<1	2	4	5	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.05	<0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.2	6.8	17.2	365	27.0	6.5	16.5	365
	アルカリ度	31.0	18.0	24.1	4	43.5	30.0	38.5	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	12.2	8.2	10.1	365	14.3	9.6	12.5	365
	カルシウム硬度	34.5	24.2	28.2	4	43.4	34.8	40.1	4
	マグネシウム硬度	7.1	4.6	5.8	4	11.3	8.4	10.2	4
	カリウム	0.6	0.5	0.6	4	0.6	0.5	0.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㊱-1

令和６年度

	採水箇所	No. 118 西東京市谷戸町				No. 119 西東京市柳沢			
	系統	芝久保給水所（東村山）				保谷町給水所（東村山・保谷町）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	7
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	0.57	0.94	4	0.92	0.54	0.72	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	12	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0034	0.0012	0.0028	4	0.0022	0.0012	0.0019	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0022	0.0012	0.0017	4	0.0016	0.0011	0.0014	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0088	0.0047	0.0071	4	0.0062	0.0043	0.0053	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0030	0.0010	0.0022	4	0.0020	0.0010	0.0016	4
	ブロモホルム	0.0008	0.0001	0.0004	4	0.0006	0.0003	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.6	5.3	7.4	4	7.6	6.0	6.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	12.2	2.9	7.0	12	8.8	2.6	5.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.7	47.0	52.7	4	58.1	52.1	54.6	4
	蒸発残留物	110	72	91	4	110	89	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.9	7.4	7.5	365	8.1	7.3	7.7	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	365

（注）No.119は監視強化を行ったため、ヒ素及びその化合物は７回となっている。

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㊱-2

令和６年度

	採水箇所	No. 118 西東京市谷戸町				No. 119 西東京市柳沢			
	系統	芝久保給水所（東村山）				保谷町給水所（東村山・保谷町）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.7	47.0	52.7	4	58.1	52.1	54.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110	72	91	4	110	89	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.9	7.4	7.5	365	8.1	7.3	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.2	-1.0	4	-0.6	-0.9	-0.7	4
	従属栄養細菌	4	<1	2	4	9	1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000006	<0.000005	<0.000005	12
その他の項目	水温	30.1	10.5	20.0	365	26.7	8.0	17.1	365
	アルカリ度	44.5	37.5	41.4	4	50.0	43.5	47.9	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	22.3	11.0	14.6	365	22.1	10.8	14.7	365
	カルシウム硬度	48.4	38.8	43.3	4	45.0	41.2	43.1	4
	マグネシウム硬度	13.3	4.8	9.4	4	13.3	9.4	11.4	4
	カリウム	1.9	0.8	1.3	4	1.9	1.4	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.119は監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は年12回となっている。

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㊲-1

令和６年度

	採水箇所	No. 120 西東京市北町				No. 121 瑞穂町箱根ヶ崎			
	系統	西東京栄町配水所（東村山・西東京栄町・朝霞）				箱根ヶ崎浄水所（箱根ヶ崎）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.94	0.48	0.70	4	2.6	2.6	2.6	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.11	0.10	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.07	0.07	0.07	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0030	0.0026	0.0027	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	12	0.06	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0043	0.0016	0.0033	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0023	0.0013	0.0018	4	0.0001	0.0001	0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0097	0.0054	0.0079	4	0.0005	0.0004	0.0004	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0032	0.0014	0.0025	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ブロモホルム	0.0006	0.0002	0.0004	4	0.0003	0.0002	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8.6	6.2	7.3	4	15	14	15	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	12.5	3.0	6.9	12	11.3	9.6	10.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.4	51.3	54.1	4	68.0	61.8	63.9	4
	蒸発残留物	110	84	96	4	150	140	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.4	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.9	7.3	7.6	365	7.9	7.3	7.7	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㊲-2

令和６年度

	採水箇所	No. 120 西東京市北町				No. 121 瑞穂町箱根ヶ崎			
	系統	西東京栄町配水所（東村山・西東京栄町・朝霞）				箱根ヶ崎浄水所（箱根ヶ崎）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.6	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.4	51.3	54.1	4	68.0	61.8	63.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110	84	96	4	150	140	150	4
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.9	7.3	7.6	365	7.9	7.3	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.5	-1.3	-0.8	4	-0.5	-0.6	-0.5	4
	従属栄養細菌	32	2	10	4	18	2	7	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000014	0.000007	0.000011	4
その他の項目	水温	29.5	6.4	18.0	365	27.8	13.0	19.4	365
	アルカリ度	51.0	39.5	47.4	4	59.0	53.5	57.4	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	26.6	13.0	17.0	365	21.9	10.4	19.1	365
	カルシウム硬度	45.2	41.2	43.3	4	50.6	45.2	46.9	4
	マグネシウム硬度	13.2	8.6	10.7	4	17.4	16.6	17.0	4
	カリウム	1.8	1.3	1.5	4	0.7	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㊳-1

令和６年度

	採水箇所	No. 122 日の出町大久野				No. 123 日の出町平井			
	系統	大久野浄水所（大久野・小作）				文化の森給水所（小作・上代継）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.74	0.91	4	0.85	0.47	0.66	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.07	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.03	12	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0053	0.0005	0.0034	4	0.0094	0.0015	0.0057	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0015	0.0010	0.0013	4	0.0008	0.0003	0.0005	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0093	0.0027	0.0068	4	0.013	0.0027	0.0081	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.006	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0021	0.0009	0.0018	4	0.0023	0.0009	0.0018	4
	ブロモホルム	0.0004	0.0002	0.0003	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.05	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	5.1	4.2	4.7	4	3.9	3.6	3.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.3	3.3	3.8	12	5.2	3.8	4.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.2	56.4	64.2	4	52.8	43.8	47.2	4
	蒸発残留物	120	98	110	4	80	72	77	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.3	7.5	365	7.7	7.3	7.5	356
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	356
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	356

（注）No.123は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が９日間欠測。

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㊳-2

令和６年度

	採水箇所	No. 122 日の出町大久野				No. 123 日の出町平井			
	系統	大久野浄水所（大久野・小作）				文化の森給水所（小作・上代継）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	1.0	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.2	56.4	64.2	4	52.8	43.8	47.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	98	110	4	80	72	77	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	356
	pH値	7.7	7.3	7.5	365	7.7	7.3	7.5	356
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.1	-0.9	4	-1.0	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	61	3	30	4	5	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.05	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	27.6	6.4	17.0	365	28.5	7.6	17.8	356
	アルカリ度	51.0	41.5	45.9	4	38.5	33.0	36.0	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	18.5	13.6	16.2	365	13.9	9.9	11.2	356
	カルシウム硬度	63.6	48.0	54.0	4	47.6	38.9	41.9	4
	マグネシウム硬度	11.6	8.4	10.2	4	5.7	4.9	5.3	4
	カリウム	1.3	1.1	1.2	4	0.8	0.8	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.123は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が９日間欠測。

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㊴-1

令和６年度

	採水箇所	No. 124 八王子市上柚木				No. 125 八王子市別所			
	系統	南大沢給水所（東村山）				唐木田配水所（東村山・朝霞・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.57	0.86	4	1.3	0.92	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.04	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.06	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0087	0.0051	0.0068	4	0.0084	0.0035	0.0059	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0035	0.0011	0.0021	4	0.0051	0.0026	0.0038	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.010	0.013	4	0.020	0.012	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.005	0.003	0.004	4	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0060	0.0029	0.0039	4	0.0066	0.0031	0.0046	4
	ブロモホルム	0.0006	0.0001	0.0003	4	0.0012	0.0004	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8.3	5.2	6.6	4	12	7.1	9.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.5	3.1	6.4	12	15.2	4.9	10.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.8	45.5	49.5	4	60.2	53.4	57.8	4
	蒸発残留物	100	77	86	4	130	76	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.4	7.6	365	7.8	7.4	7.7	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㊴-2

令和６年度

	採水箇所	No. 124 八王子市上柚木				No. 125 八王子市別所			
	系統	南大沢給水所（東村山）				唐木田配水所（東村山・朝霞・小作）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.8	45.5	49.5	4	60.2	53.4	57.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	100	77	86	4	130	76	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.4	7.6	365	7.8	7.4	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.2	-1.0	4	-0.5	-1.1	-0.8	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	67	3	20	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	29.0	7.6	18.2	365	30.7	8.3	19.0	365
	アルカリ度	43.0	37.0	41.0	4	47.0	39.0	43.0	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	18.2	11.2	13.8	365	22.4	13.3	17.4	365
	カルシウム硬度	43.5	39.0	41.6	4	47.7	46.1	46.6	4
	マグネシウム硬度	10.4	5.1	7.9	4	12.9	7.1	11.2	4
	カリウム	1.5	0.8	1.2	4	1.9	1.3	1.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㊵-1

令和６年度

	採水箇所	No. 126 奥多摩町棚澤字中曽根				No. 127 奥多摩町氷川			
	系統	氷川浄水所（氷川）				ひむら浄水所（ひむら）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59	0.45	0.52	4	0.47	0.30	0.38	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.05	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0006	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	<0.02	0.03	12	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.011	0.0034	0.0064	4	0.0024	0.0007	0.0017	4
	ジクロロ酢酸	0.004	0.001	0.003	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012	0.0039	0.0071	4	0.0030	0.0009	0.0021	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.001	0.003	4	0.004	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0013	0.0005	0.0008	4	0.0006	0.0002	0.0004	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.5	3.8	4.3	4	4.5	3.7	4.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.3	2.4	3.5	12	5.6	3.1	4.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	35.9	28.6	32.2	4	33.6	31.3	32.5	4
	蒸発残留物	73	58	68	4	66	53	58	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.1	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.9	7.3	7.7	365	7.8	7.1	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㊵-2

令和６年度

	採水箇所	No. 126 奥多摩町棚澤字中曽根				No. 127 奥多摩町氷川			
	系統	氷川浄水所（氷川）				ひむら浄水所（ひむら）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.9	0.4	0.6	365	0.9	0.4	0.7	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	35.9	28.6	32.2	4	33.6	31.3	32.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	73	58	68	4	66	53	58	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.9	7.3	7.7	365	7.8	7.1	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1	-1.5	-1.4	4	-1.4	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌	3	<1	2	4	16	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	25.8	5.0	15.4	365	29.3	6.3	17.4	365
	アルカリ度	29.0	24.5	26.3	4	27.0	24.5	25.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	9.9	6.7	8.7	365	10.5	7.0	8.9	365
	カルシウム硬度	30.3	24.1	27.0	4	28.1	25.9	27.0	4
	マグネシウム硬度	5.6	4.5	5.2	4	5.8	5.2	5.5	4
	カリウム	0.6	0.4	0.5	4	0.5	0.3	0.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㊶-1

令和６年度

	採水箇所	No. 128 奥多摩町日原字大澤				No. 129 奥多摩町大丹波字八桑			
	系統	日原浄水所（日原）				大丹波浄水所（大丹波）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59	0.45	0.52	4	0.75	0.63	0.68	4
	フッ素及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.12	0.02	0.05	12	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0087	0.0021	0.0042	4	0.0053	0.0020	0.0034	4
	ジクロロ酢酸	0.006	<0.001	0.003	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0005	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.010	0.0030	0.0050	4	0.0076	0.0025	0.0046	4
	トリクロロ酢酸	0.007	<0.001	0.004	4	0.004	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0012	0.0005	0.0007	4	0.0018	0.0005	0.0010	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.7	3.6	3.7	4	3.3	2.9	3.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.0	3.5	6.0	12	1.4	1.1	1.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.1	24.0	27.1	4	35.9	31.2	33.8	4
	蒸発残留物	64	40	54	4	65	52	57	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.1	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.3	6.7	7.0	365	7.8	7.3	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ⅴ.３.３　給水栓水 水質検査結果㊶-2

令和６年度

	採水箇所	No. 128 奥多摩町日原字大澤				No. 129 奥多摩町大丹波字八桑			
	系統	日原浄水所（日原）				大丹波浄水所（大丹波）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.9	0.5	0.7	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.1	24.0	27.1	4	35.9	31.2	33.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	64	40	54	4	65	52	57	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.3	6.7	7.0	365	7.8	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.7	-2.3	-2.0	4	-1.1	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌	4	<1	1	4	8	<1	5	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	24.5	5.5	14.8	365	28.3	2.9	15.4	365
	アルカリ度	23.0	16.0	20.0	4	32.5	27.5	29.4	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	8.9	6.2	7.8	365	9.5	6.7	8.3	365
	カルシウム硬度	26.4	21.1	23.9	4	30.3	26.1	28.4	4
	マグネシウム硬度	3.7	2.9	3.2	4	5.6	5.1	5.4	4
	カリウム	0.7	0.5	0.6	4	0.6	0.4	0.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㊷-1

令和６年度

	採水箇所	No. 130 奥多摩町棚澤字片曽				No. 131 奥多摩町原			
	系統	棚澤浄水所（棚澤）				小河内浄水所（小河内）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.77	0.71	0.73	4	0.60	0.23	0.40	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	0.02	0.04	12	0.11	<0.02	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0045	0.0011	0.0028	4	0.0079	0.0037	0.0053	4
	ジクロロ酢酸	0.004	<0.001	0.003	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0063	0.0015	0.0037	4	0.0084	0.0040	0.0057	4
	トリクロロ酢酸	0.004	<0.001	0.003	4	0.005	0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0015	0.0004	0.0009	4	0.0005	0.0002	0.0004	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.1	3.7	3.9	4	9.9	8.8	9.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.7	1.3	1.5	12	4.7	3.8	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	27.2	24.9	26.5	4	38.9	30.7	35.1	4
	蒸発残留物	55	42	50	4	86	64	79	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.3	7.5	365	7.6	7.3	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

表Ｖ．３．３　給水栓水 水質検査結果㊷-2

令和６年度

	採水箇所	No. 130 奥多摩町棚澤字片曽				No. 131 奥多摩町原			
	系統	棚澤浄水所（棚澤）				小河内浄水所（小河内）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.8	0.3	0.4	365	0.9	0.5	0.7	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	27.2	24.9	26.5	4	38.9	30.7	35.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	55	42	50	4	86	64	79	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.3	7.5	365	7.6	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.3	-1.6	-1.5	4	-1.2	-1.6	-1.4	4
	従属栄養細菌	190	38	110	4	7	2	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	28.4	7.9	17.8	365	27.1	8.2	17.4	365
	アルカリ度	27.0	23.5	25.4	4	28.5	26.0	27.3	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	10.0	6.3	7.8	365	13.6	8.2	11.9	365
	カルシウム硬度	21.9	20.0	21.3	4	33.0	26.5	29.9	4
	マグネシウム硬度	5.3	4.9	5.2	4	5.9	4.2	5.2	4
	カリウム	0.6	0.5	0.6	4	0.8	0.5	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

４　要検討項目試験

環境省は、毒性が定まらないことや浄水中の存在が不明等の理由から、水質基準項目や水質管理目標設定項目に分類できない項目のうち、今後必要な情報、知見の収集に努めていくべき項目として、46項目の「要検討項目」を定めている。

当局では、これら46項目について、代表浄水施設の原水、浄水及び給水栓水を対象として、年に１回（ただし、PFHxSに関しては年に４回）の検査頻度で検査を行っている。このうち給水栓水の検査結果を表Ⅴ.４に示す。

表Ⅴ．4　要検討項目検査結果①-１

令和６年度

項目名	目標値	東村山浄水場	境浄水場	小作浄水場	砧浄水場	砧下浄水場	長沢浄水場	金町浄水場	三郷浄水場	朝霞浄水場	三園浄水場
		給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水
銀及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
バリウム及びその化合物	0.7 mg/L	0.007	0.008	0.009	0.005	0.009	0.006	0.008	0.007	0.012	0.012
ビスマス及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001
アクリルアミド	0.0005 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アクリル酸	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
17-β-エストラジオール	0.00008 mg/L（暫定）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
エチニル-エストラジオール	0.00002 mg/L（暫定）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
エチレンジアミン四酢酸（EDTA）	0.5 mg/L	0.0020	0.0029	<0.0005	0.0019	0.0023	0.0020	0.0040	0.0037	0.0049	0.0032
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L（暫定）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩化ビニル	0.002 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
酢酸ビニル	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,4-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2,6-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
N,N-ジメチルアニリン(DMAN)	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
スチレン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリエチレンテトラミン	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ノニルフェノール	0.3 mg/L（暫定）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビスフェノールA	0.1 mg/L（暫定）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ヒドラジン	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
1,2-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,3-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（n-ブチル）	0.01 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フタル酸ブチルベンジル	0.5 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ミクロキスチン-L,R	0.0008 mg/L(暫定)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
有機すず化合物	0.0006 mg/L（暫定）（トリブチルスズオキシドの目標値）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモクロロ酢酸	----	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロ酢酸	----	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロ酢酸	----	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸	----	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸	----	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トリブロモ酢酸	----	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモクロロアセトニトリル	----	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0011	0.0009	0.0006	0.0006
ジブロモアセトニトリル	0.06 mg/L	<0.0005	0.0010	<0.0005	<0.0005	0.0006	<0.0005	0.0014	0.0012	0.0009	0.0010
アセトアルデヒド	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
MX	0.001 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キシレン	0.4 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
過塩素酸	0.025 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0026	<0.0005	<0.0005	<0.0005
N-ニトロソジメチルアミン（NDMA）	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アニリン	0.02 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
キノリン	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトリロ三酢酸（NTA）	0.2 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

（注）各浄水場を代表する地点

表Ｖ．４　要検討項目検査結果①-２

令和6年度

区	給水栓No.	代表浄水場（所）	PFHxS（単位：ng/L）			
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
文京区	1	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
品川区	2	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
大田区	3	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	4	長沢浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	5	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	23	長沢浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
世田谷区	6	長沢浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	7	長沢浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	8	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	9	長沢浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	10	長沢浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	11	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
北区	12	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	18	三園浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
渋谷区	13	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
港区	14	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	22	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
目黒区	15	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
豊島区	16	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
千代田区	36	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
板橋区	17	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
練馬区	19	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	20	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
杉並区	21	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	24	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
中野区	25	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	38	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
新宿区	26	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	27	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
中央区	28	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	43	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	47	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
葛飾区	29	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	35	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
江東区	30	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	32	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	44	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	45	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
墨田区	31	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	37	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
江戸川区	33	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	34	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
足立区	39	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	41	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
	46	三郷浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
荒川区	40	金町浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5
台東区	42	朝霞浄水場	＜5	＜5	＜5	＜5

＜5：検査結果が定量下限値である5 ng/L未満であることを表す。

表Ｖ．４　要検討項目検査結果②-１

令和６年度

項目名	目標値	高月浄水所	三鷹新川給水所
		給水栓水	給水栓水
銀及びその化合物	----	<0.001	<0.001
バリウム及びその化合物	0.7 mg/L	0.009	0.005
ビスマス及びその化合物	----	<0.001	<0.001
モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L	<0.001	<0.001
アクリルアミド	0.0005 mg/L	<0.0001	<0.0001
アクリル酸	----	<0.01	<0.01
17-ß-エストラジオール	0.00008 mg/L（暫定）	<0.000001	<0.000001
エチニル-エストラジオール	0.00002 mg/L（暫定）	<0.000001	<0.000001
エチレンジアミン四酢酸（EDTA）	0.5 mg/L	0.0019	0.0017
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L（暫定）	<0.0001	<0.0001
塩化ビニル	0.002 mg/L	<0.0001	<0.0001
酢酸ビニル	----	<0.0001	<0.0001
2,4-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001
2,6-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001
N,N-ジメチルアニリン（DMAN）	----	<0.00005	<0.00005
スチレン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001
トリエチレンテトラミン	----	<0.01	<0.01
ノニルフェノール	0.3 mg/L（暫定）	<0.0001	<0.0001
ビスフェノールA	0.1 mg/L（暫定）	<0.00001	<0.00001
ヒドラジン	----	<0.02	<0.02
1,2-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001
1,3-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（n-ブチル）	0.01 mg/L	<0.0005	<0.0005
フタル酸ブチルベンジル	0.5 mg/L	<0.0005	<0.0005
有機すず化合物	0.0006 mg/L（暫定）（トリブチルスズオキシドの目標値）	<0.0005	<0.0005
ブロモクロロ酢酸	----	<0.002	<0.002
ブロモジクロロ酢酸	----	<0.002	<0.002
ジブロモクロロ酢酸	----	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸	----	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸	----	<0.002	<0.002
トリブロモ酢酸	----	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル	----	<0.0005	<0.0005
ブロモクロロアセトニトリル	----	<0.0005	<0.0005
ジブロモアセトニトリル	0.06 mg/L	<0.0005	<0.0005
アセトアルデヒド	----	0.001	<0.001
MX	0.001 mg/L	<0.0001	<0.0001
キシレン	0.4 mg/L	<0.0002	<0.0002
過塩素酸	0.025 mg/L	<0.0005	<0.0005
N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001
アニリン	0.02 mg/L	<0.001	<0.001
キノリン	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001
1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001
ニトリロ三酢酸（NTA）	0.2 mg/L	<0.0005	<0.0005

表Ⅴ.4　要検討項目検査結果②-2

令和6年度

市町	給水栓No.	給水エリア	PFHxS（単位：ng/L）			
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
八王子市	48	元本郷浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	49	暁町浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	50	子安浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	51	高月浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	52	檜原給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	53	狭間給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	54	北野給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	117	東浅川給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	124	南大沢給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	125	唐木田配水所	＜5	＜5	＜5	＜5
立川市	55	柴崎給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	56	富士見第一浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	57	富士見第三浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	58	立川砂川給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	59	立川栄町浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	60	立川砂川給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	61	石畑給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	62	石畑給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
三鷹市	63	上連雀給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	64	三鷹新川給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
青梅市	65	日向和田浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	66	根ヶ布給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	67	千ケ瀬浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	68	沢井第一浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	69	沢井第二浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	70	二俣尾浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	71	御岳山浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	72	成木浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	73	根ケ布給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
府中市	74	幸町給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	75	府中武蔵台浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	76	若松給水所(●)	5	＜5	＜5	＜5
	77	府中南町給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
調布市	78	上石原配水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	79	仙川配水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	80	深大寺給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
町田市	81	原町田浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	82	小野路給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	83	野津田浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	84	滝の沢給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	85	聖ケ丘給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	86	大船給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	87	鑓水小山給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
小金井市	88	上水南給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	89	梶野配水所	＜5	＜5	＜5	＜5
小平市	90	小川給水所(●)	＜5	6	＜5	＜5
日野市	91	大坂上浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	92	多摩平給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	93	三沢浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	94	南平配水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	95	程久保給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
東村山市	96	美住給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
国分寺市	97	東恋ケ窪配水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	98	国分寺北町給水所	6	7	＜5	7
国立市	99	国立中給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	100	谷保給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
福生市	101	福生武蔵野台給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
狛江市	102	和泉本町給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
東大和市	103	石畑給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	104	上北台給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
清瀬市	105	清瀬梅園給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
東久留米市	106	南沢給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	107	滝山給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
武蔵村山市	108	中藤配水所	＜5	＜5	＜5	＜5
多摩市	109	桜ケ丘配水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	110	落合配水所	＜5	＜5	＜5	＜5
稲城市	111	大丸浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	112	坂浜配水所	＜5	＜5	＜5	＜5
あきる野市	113	上代継浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	114	戸倉浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	115	乙津浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	116	深沢浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
西東京市	118	芝久保給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	119	保谷町給水所(●)	＜5	＜5	＜5	＜5
	120	西東京栄町配水所	＜5	＜5	＜5	＜5
瑞穂町	121	箱根ケ崎浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
日の出町	122	大久野浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	123	文化の森給水所	＜5	＜5	＜5	＜5
奥多摩町	126	氷川浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	127	ひむら浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	128	日原浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	129	大丹波浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	130	棚澤浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5
	131	小河内浄水所	＜5	＜5	＜5	＜5

給水エリア：給水エリアに書かれている浄水所等が停止している場合は主に東村山浄水場、小作浄水場の水を給水している。
●：PFOS及びPFOAを監視強化中の浄水施設

５　依頼水質検査

(1)　お客さまからの依頼水質検査（区部）

本年度、23 区のお客さまから依頼のあった水質検査件数を表Ⅴ.５(1)に示す。

受付件数は 65 件（試料数 174 本）で、昨年度（受付件数 53 件、試料数 147 本）と比較して受付件数は 12 件、試料数は 27 本増加した。内訳は、異臭味に関するものが 20 件（31%）、異物 17 件（26%）、違和感が８件（12%）、水の色６件（９%）、濁水４件（６%）、物品の腐食・変色等１件（２%）などであった。その他９件（14%）のうち、鉛に関する依頼検査は１件であった。

表Ⅴ.５(1)　お客さまからの依頼水質検査の月別件数（区部）

（単位）件

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	基準不適合件数
本年度	0	7	1	6	2	20	6	3	4	5	7	4	65(10)	7(0)
昨年度	3	10	4	5	3	3	7	6	2	7	1	2	53(11)	1(0)

(　)は、直結給水以外の件数（内書き）

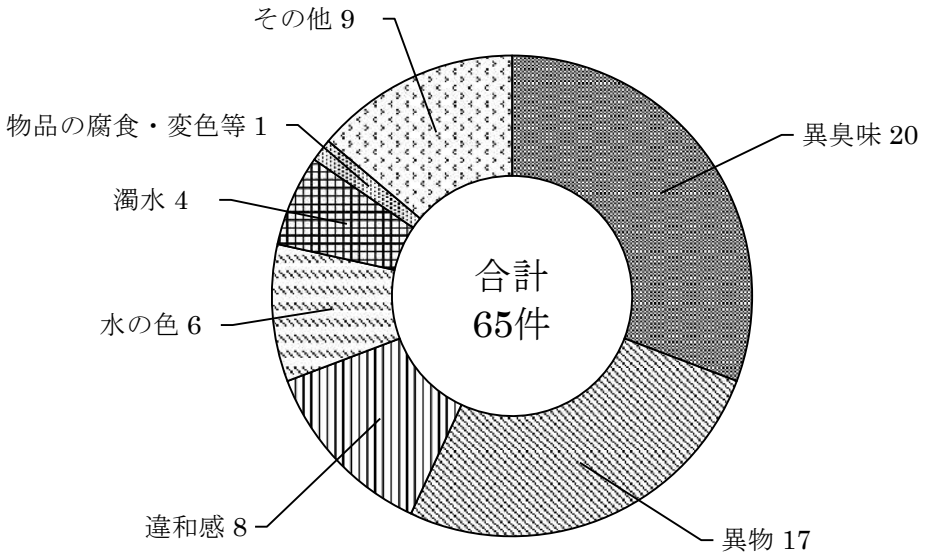

図Ⅴ.５(1)　お客さまからの依頼水質検査の種類別件数（区部）

(2) 局内関係部署からの依頼水質検査（区部）

本年度、23 区の局内関係部署（支所、建設事務所等）から依頼のあった水質検査件数を、表Ⅴ.5(2)に示す。

受付件数 161 件（試料数 228 本）で、昨年度（受付件数 121 件、試料数 201 本）と比較して、受付件数は 40 件、試料数は 27 本増加した。主な内訳は、通水検査 77 件（48%）、漏水判定 31 件（19%）などである。

また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（通称ビル管理法）に基づく水質検査を行った。本件の検査件数は 10 件（６%）であった。

表Ⅴ.5 (2)　局内関係部署からの依頼水質検査の月別件数（区部）

（単位）件

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
漏水判定	0	4	3	4	1	1	2	6	2	2	4	2	31
（水道水）	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	(6)
（非水道水）	0	4	3	4	1	1	2	5	1	0	2	2	(25)
通水検査	5	3	5	6	4	7	3	7	6	12	7	12	77
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく水質検査	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	10
その他	1	0	1	1	0	1	6	5	5	10	7	6	43
依頼件数合計	6	7	9	11	10	9	11	18	13	24	23	20	161
試料数（本）	10	13	14	16	12	12	19	27	19	32	29	25	228

(　)数値は内訳

(3) お客さまからの依頼水質検査（多摩地区）

本年度、多摩地区のお客さまから依頼のあった水質検査件数を表Ⅴ.5(3)に示す。

受付件数は 22 件で、昨年度と比べ８件減少した。内訳は、異物に関するものが７件（32%）、異臭味６件（27%）、濁水４件（18%）などであった。

なお、基準不適合であった依頼はなかった。

表Ⅴ.5(3)　お客さまからの依頼水質検査の月別件数（多摩地区）

（単位）件

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	基準不適合件数
本年度	1	3	0	1	1	2	2	2	2	6	2	0	22(0)	0(0)
昨年度	2	1	2	3	6	2	4	5	1	1	2	1	30(1)	0(0)

(　)は、直結給水以外の件数（内書き）

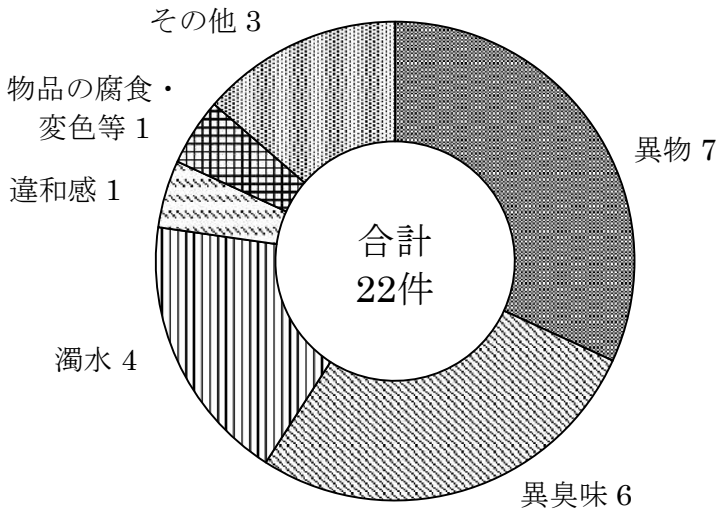

図Ⅴ.5(3)　お客さまからの依頼水質検査の種類別件数（多摩地区）

(4) 局内関係部署からの依頼水質検査（多摩地区）

本年度、多摩地区の局内関係部署（給水管理事務所等）からの依頼のあった水質検査件数を、表Ｖ.５(4)に示す。

表Ｖ.５(4)　局内関係部署からの水質検査の月別件数（多摩地区）

（単位）件

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
漏水判定	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4
（水道水）	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
（非水道水）	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
通水検査	5	8	11	11	7	4	11	7	3	4	8	5	84
井戸水源再開試験	2	1	2	3	0	1	1	1	3	2	1	3	20
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく水質検査	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
その他	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	7	15
依頼件数合計	7	12	14	15	9	5	14	8	6	6	14	15	125
試料数（本）	12	19	23	24	12	7	18	13	8	6	24	29	195

第６　その他の試験

1　浄水薬品規格試験

(1)　試験品目及び試験項目数

ポリ塩化アルミニウム　（検体数　9）

超高塩基度ポリ塩化アルミニウム　（検体数　9）

検査項目	試験方法
外観	JWWA K 154:2016
比重（20℃）	
酸化アルミニウム（Al_2O_3）	
塩基度	
pH値（10g/L溶液）	
硫酸イオン（SO_4^{2-}）	
カドミウム及びその化合物	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン（最大注入率300mg/L）
水銀及びその化合物	
セレン及びその化合物	
鉛及びその化合物	
ヒ素及びその化合物	
六価クロム化合物	
鉄及びその化合物	
マンガン及びその化合物	
ニッケル及びその化合物	
アンチモン及びその化合物	
判　定	規格に適合

次亜塩素酸ナトリウム　（検体数　6）

検査項目	試験方法
有効塩素	JWWA K 120:2008-2
外観	
密度（比重）（20℃）	
遊離アルカリ	
臭素酸	
塩素酸	
塩化ナトリウム	
判　定	規格に適合

濃硫酸　（検体数　9）

検査項目	試験方法
性状	JWWA K 134:2005
硫酸分	
カドミウム及びその化合物	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン（最大注入率50mg/L）
水銀及びその化合物	
セレン及びその化合物	
鉛及びその化合物	
ヒ素及びその化合物	
六価クロム化合物	
鉄及びその化合物	
判　定	規格に適合

水酸化ナトリウム　（検体数　9）

検査項目	試験方法
外観	JWWA K 122:2005
水酸化ナトリウム（NaOH）	
塩化ナトリウム（NaCl）	
カドミウム及びその化合物	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン（最大注入率100mg/L）
水銀及びその化合物	
セレン及びその化合物	
鉛及びその化合物	
ヒ素及びその化合物	
六価クロム化合物	
ニッケル及びその化合物	
アンチモン及びその化合物	
判　定	規格に適合

粉末活性炭（ドライ炭）　（検体数　6）

検査項目	試験方法
ABS価	JWWA K 113:2005-2
pH値（1%懸濁液の浸出液）	
塩化物イオン	
電気伝導率（1%懸濁液の浸出液）	
乾燥減量	
ふるい残分（ふるい目開き75μm）	
臭気物質吸着能（2-MIB価）	JWWA K 113:2005-2 参考Ⅳ
カドミウム及びその化合物	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン （最大注入率200mg/L）
水銀及びその化合物	
セレン及びその化合物	
鉛及びその化合物	
ヒ素及びその化合物	
六価クロム化合物	
亜鉛及びその化合物	
銅及びその化合物	
マンガン及びその化合物	
ニッケル及びその化合物	
アンチモン及びその化合物	
ベンゼン	
判　定	規格に適合

粉末活性炭（ウェット炭）　（検体数　3）

検査項目	試験方法
ABS価	JWWA K 113:2005-2
pH値（1%懸濁液の浸出液）	
塩化物イオン	
電気伝導率（1%懸濁液の浸出液）	
乾燥減量	
ふるい残分（ふるい目開き75μm）	
臭気物質吸着能（2-MIB価）	JWWA K 113:2005-2 参考Ⅳ
カドミウム及びその化合物	水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン （最大注入率200mg/L）
水銀及びその化合物	
セレン及びその化合物	
鉛及びその化合物	
ヒ素及びその化合物	
六価クロム化合物	
亜鉛及びその化合物	
銅及びその化合物	
マンガン及びその化合物	
ニッケル及びその化合物	
アンチモン及びその化合物	
判　定	規格に適合

(2)　試験結果

本年度は上記のとおり実施し、全ての検体が規格に適合した。

(3)　製造次亜塩素酸ナトリウム試験

以下の試験方法で試験を実施し、問題はなかった。

品　　目	試　験　方　法
製造次亜塩素酸ナトリウム	JWWA K 120:2008-2

２　腸管ウイルス試験

陰電荷膜法により試料水（原水：２L、浄水：約 500L）中のウイルスを濃縮し、その一部から RNA または DNA を抽出した後、Taq Man プローブ法による定量 PCR でウイルスを測定した。測定に当たっては、PCR 阻害の影響を低減するため、試料ごとに適宜希釈倍率を調整した。

測定結果を表Ⅵ.２.１に示す。金町浄水場の原水でノロウイルスが検出された。また、東村山浄水場１急系、長沢浄水場、金町浄水場及び朝霞浄水場原水でアデノウイルスが検出された。

（注１） 検出下限値は、濃縮率と希釈倍率から算出した値を示す。また、検出下限値以下を ND で示す。

表Ⅵ．２．１　腸管ウイルス試験結果

			採水日	測定結果と検出下限値 注1 （コピー/L）					
				RNA ｳｲﾙｽ				DNA ｳｲﾙｽ	
				ﾉﾛｳｲﾙｽ G1	ﾉﾛｳｲﾙｽ G2	ｴﾝﾃﾛ ｳｲﾙｽ	検出下限値	ｱﾃﾞﾉ ｳｲﾙｽ	検出下限値
東村山	1 急系	原水	12/5	ND	ND	ND	2,500	3,400	640
		浄水		ND	ND	ND	2	ND	9
	2 急系	原水		ND	ND	ND	13,000	ND	880
		浄水		ND	ND	ND	2	ND	9
小作	原水		11/27	ND	ND	ND	2,600	ND	800
	浄水			ND	ND	ND	5	ND	8
長沢	原水		1/21	ND	ND	ND	2,700	2,800	470
	浄水			ND	ND	ND	2	ND	2
金町	原水		1/30	ND	4,000	ND	3,900	4,600	230
	浄水			ND	ND	ND	3	ND	1
朝霞	原水		12/17	ND	ND	ND	2,300	10,000	190
	浄水			ND	ND	ND	1	ND	1

３　放射性物質測定結果

本年度に実施した放射性物質の測定地点、検査頻度等について表Ⅵ.３.１及び表Ⅵ.３.２に示す。

３種類の放射性物質（放射性ヨウ素 131、放射性セシウム 134、放射性セシウム 137）の検出値は、全測定地点の原水及び浄水でいずれも不検出であった。

なお、原水及び浄水における検出限界値を表Ⅵ.３.１及び表Ⅵ.３.２に示す。

表Ⅵ.３.１　本年度放射性物質測定地点等（原水）

	名称	水系	検査頻度	検出限界値（注１）（Bq/kg）		
				I-131（注２）	Cs-134（注２）	Cs-137（注２）
主要な大規模浄水場	金町浄水場	利根川・江戸川水系	月１回	0.6～0.9	0.5～0.9	0.5～0.9
	朝霞浄水場	利根川・荒川水系				
	小作浄水場	多摩川水系				
	東村山浄水場	利根川・荒川水系 多摩川水系				
	長沢浄水場	相模川水系				

表Ⅵ.３.２　本年度放射性物質測定地点等（浄水）

	名称	水系	検査頻度	検出限界値（注１）（Bq/kg）		
				I-131（注２）	Cs-134（注２）	Cs-137（注２）
主要な大規模浄水場	金町浄水場	利根川・江戸川水系	月１回	0.5～0.9	0.5～0.9	0.5～0.9
	朝霞浄水場	利根川・荒川水系				
	小作浄水場	多摩川水系				
	東村山浄水場	利根川・荒川水系、 多摩川水系				
	長沢浄水場	相模川水系				

	名称	水系	検査頻度	検出限界値（注１）（Bq/kg）		
				I-131（注２）	Cs-134（注２）	Cs-137（注２）
その他の大規模浄水場（所）	三郷浄水場	利根川・江戸川水系	月１回	0.5～0.9	0.5～0.9	0.5～1
	三園浄水場	利根川・荒川水系				
	境浄水場	多摩川水系				
	砧浄水場	多摩川水系（伏流水）				
	砧下浄水所	多摩川水系（伏流水）				
多摩地区浄水施設等	19 浄水施設（注３）	表流水、伏流水、浅井戸	月１回	0.5～0.9	0.4～1	0.4～0.9
	23 浄水施設（注４）	深井戸	３か月に１回	0.5～1	0.5～0.9	0.5～1

（注１）「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいう。放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動する。

（注２）I-131 は放射性ヨウ素 131、Cs-134 は放射性セシウム 134、Cs-137 は放射性セシウム 137

（注３）多摩地区等（19 浄水施設）

表流水　戸倉浄水所、乙津浄水所、深沢浄水所、氷川浄水所、ひむら浄水所、日原浄水所、大丹波浄水所、棚澤浄水所及び小河内浄水所

伏流水　高月浄水所、日向和田浄水所、千ヶ瀬浄水所、千ヶ瀬第二浄水所、沢井第一浄水所、二俣尾浄水所、御岳山浄水所及び成木浄水所

（千ヶ瀬第一浄水所及び沢井第二浄水所は、停止中のため測定を行っていない。
令和６年５月から、千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働している。これに伴い、千ヶ瀬第二浄水所は浄水処理を停止している。）

浅井戸　上代継浄水所及び大久野浄水所

（杉並浄水所は、停止中のため測定を行っていない。）

（注４）多摩地区（23 浄水施設）

深井戸　富士見第三浄水所、立川栄町浄水所、上連雀給水所、三鷹新川給水所、若松給水所、府中南町給水所、上石原配水所、深大寺給水所、滝の沢給水所、梶野配水所、小川給水所、多摩平給水所、三沢浄水所、南平配水所、国分寺北町給水所、国立中給水所、福生武蔵野台給水所、上北台給水所、南沢給水所、大丸浄水所、保谷町給水所、西東京栄町配水所及び箱根ヶ崎浄水所

（暁町浄水所、子安浄水所、柴崎給水所、富士見第一浄水所、立川砂川給水所、幸町給水所、上水南給水所、元本郷浄水所、大坂上浄水所、仙川配水所、桜ヶ丘配水所、野津田浄水所、東恋ヶ窪配水所、谷保給水所、和泉本町給水所、滝山給水所、中藤配水所、落合配水所、坂浜配水所、芝久保給水所、府中武蔵台浄水所、原町田浄水所、明神浄水所、砂川中部浄水所、西砂第一浄水所、西砂第二浄水所、清瀬旭が丘浄水所及び清瀬元町配水所は、停止中のため測定を行っていない。）

資　　料

資料１　令和６年度水質検査計画（要約）

１　水質検査項目の概要

東京都水道局では、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目に加えて、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期す見地から、国が通知で定めた水質管理目標設定項目、要検討項目及び浄水処理対応困難物質等 291 項目の検査を行います（図１）。

なお、蛇口など検査地点ごとの検査項目は、その地点の水質の特徴を踏まえて設定しています。

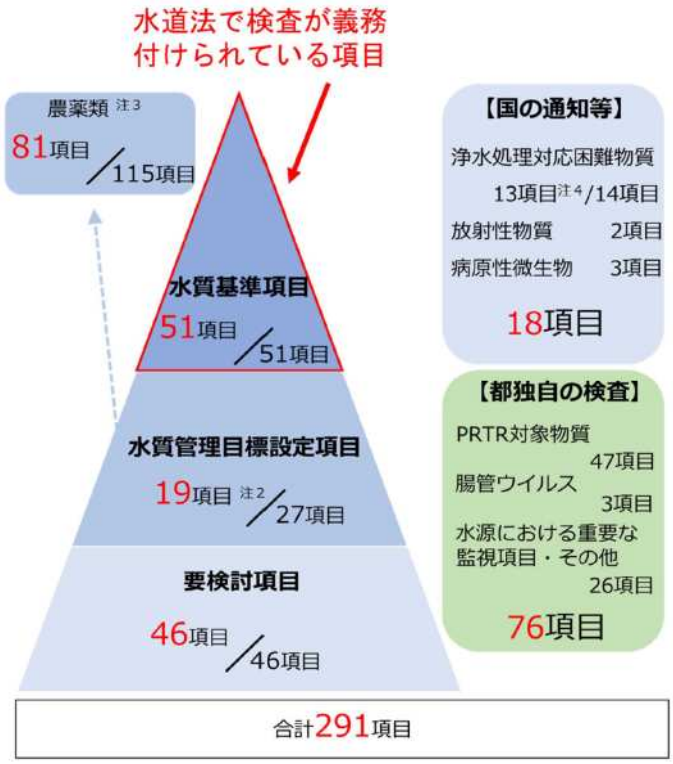

図１　東京都水道局が定期的に検査している水質項目の分類と項目数

注２　水質管理目標設定項目（全 27 項目）のうち、水質基準項目と重複している６項目は、検査項目数としてカウントしていません。また、「二酸化塩素」は使用していないため、「有機物等」は水質基準の「全有機炭素」の検査で代替できることから、これら２項目の検査は省略しています。

注３　水質管理目標設定項目の「農薬類」の詳細な検査項目数。水源地域での使用実績や毒性などを考慮して、検査する農薬の種類を選んでいます。

注４　浄水処理対応困難物質（全 14 項目）のうち、要検討項目と重複している１項目（N,N-ジメチルアニリン（DMAN））は、検査項目数としてカウントしていません。

2　定期的な水質検査の項目、地点及び頻度

(1)　法令で義務付けられている水質検査

ア　毎日検査項目（表１）

水道法施行規則第 15 条第１項第１号イに基づいて行う水質検査です。蛇口（給水栓）において、色、濁り及び消毒の残留効果（残留塩素）について、１日１回以上検査することが義務付けられています。

東京都水道局では、配水系統ごとに定めた 131 か所の蛇口（給水栓）において、自動水質計器で連続測定します。131 か所の自動水質計器のデータを水質センター及び多摩水道改革推進本部においてリアルタイムで集約し、管理します。

イ　水質基準項目（表２）

水道法施行規則第 15 条第１項第１号ロに基づいて行う定期の水質検査です。

水質検査を実施する地点は、蛇口（給水栓）を原則としており、検査頻度は、検査項目に応じて､おおむね１か月に１回以上又は３か月に１回以上とされています。

検査項目の中には、検査箇所として浄水施設の出口で代替できる項目（計 21 項目）や、過去の検出結果に応じて検査頻度を減らせる項目（計 28 項目）がありますが、東京都水道局では、水質検査計画第１章の第２節「基本理念」に基づき、以下の方針で検査します。

①検査箇所として浄水施設の出口を選定できる項目についても、原則、蛇口（給水栓）で検査します。

②過去の検出結果に応じて検査頻度を減らせる項目についても、原則、減らさずに検査します。

(2)　水質管理上の必要性から行う検査

ア　水質基準項目（表２）

水質基準項目は、原則蛇口（給水栓）に適用されるもので、浄水施設の検査は法令で義務付けられていませんが、水質管理上の必要性から、浄水施設の入口及び出口において、以下の方針で検査を行います。

①表流水を水源とする浄水施設

季節により、水源の水質が変化することから、定期的に水質を確認する必要があります。そのため、法令で定められている蛇口（給水栓）の水質検査と同じ頻度（おおむね１か月に１回以上又は３か月に１回以上）で検査します。

②伏流水・浅井戸又は深井戸を水源とする浄水施設

年間を通じて比較的水質が安定しているため、検査回数を減じている項目もあり

ます。

イ　水質管理目標設定項目（表３、４）

水質管理目標設定項目とは、毒性の評価が暫定的であるか、現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後、水道水中に検出される可能性があるものなど、水質管理上留意すべき項目として、水質基準項目に準じて検査することを国から要請されている項目です。

東京都水道局では、水質管理目標設定項目の趣旨を踏まえ、以下の方針で検査を行います。

(ア)給水栓

水質管理目標設定項目の設定趣旨を踏まえ、水質基準項目の検査に準じて、原則３か月に１回以上検査します。

(イ)浄水場（所）の出口及び入口

①表流水を水源とする浄水施設

季節により、水源の水質が変化することから、定期的に水質を確認する必要があります。東京都水道局では、水質に万全を期すため、原則、給水栓と同じ頻度（３か月に１回以上）で検査します。

②伏流水・浅井戸又は深井戸を水源とする浄水施設

年間を通じて比較的水質が安定しているため、検査回数を減じている項目もあります。

ウ　要検討項目、浄水処理対応困難物質、その他の項目（表５、６）

要検討項目は、毒性評価が定まらない、浄水中の存在量が不明等の物質で、情報・知見を収集すべきものとして、国が通知で設定しています。

また、浄水処理対応困難物質は、通常の浄水処理により水質基準項目等を高い比率で生成する物質として、平成 26 年度に国が通知で設定しています。

東京都水道局では、水質管理上の理由で選定した項目に加え、健康上の必要性からお客さまの関心が高い項目について、定期的に検査します。

エ　水源における水質調査（表７、８、９）

東京都の水源は、利根川、江戸川、荒川、多摩川及び相模川であり、関東地方のほぼ全域に及んでいます。東京都水道局は、広域にわたるこれら水源の水質の動向を把握し、湖沼及び貯水池の水質管理や国への水源の水質保全の要望、適正な浄水処理等に役立てるため、支川も含めて約 60 項目の検査を実施しています。

国が公表している化学物質の排出量等に関する資料を基に、水源流域の事業所等で多く取り扱われている物質等を選定し、存在実態の調査を定期的に行っています。

表１　毎日検査項目の検査頻度

項　　目	検査頻度/年	備　考
	蛇口	
色	365	水道法施行規則第15条第１項第１号による。
濁り	365	
消毒の残留効果（残留塩素）	365	

（注）以上３項目は、法令で義務づけられている検査項目である。

表２　水質基準項目の検査頻度

番号	項　目	基準値	検査頻度（回/年）							備　考
			蛇口	浄水施設出口			浄水施設入口			
				表流水	伏流水・浅井戸	深井戸	表流水	伏流水・浅井戸	深井戸	
基 01	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下	12	12	12	12	12	12	12	病原生物による汚染の指標
基 02	大腸菌	検出されないこと	12	12	12	12	12	12	12	
基 03	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	無機物・重金属
基 04	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 05	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 06	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 07	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 08	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	一般有機物
基 15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 20	ベンゼン	0.01mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 21	塩素酸	0.6mg/L以下	12	4	4	4	4	4	4	消毒副生成物
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	4	4	4	4	－	－	－	
基 23	クロロホルム	0.06mg/L以下	4	4	4	4	－	－	－	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	4	4	4	4	－	－	－	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	4	4	4	4	－	－	－	
基 26	臭素酸	0.01mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	4	4	4	4	－	－	－	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	4	4	4	4	－	－	－	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	4	4	4	4	－	－	－	
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	4	4	4	4	－	－	－	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	4	4	4	4	－	－	－	
基 32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	着色
基 33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	味
基 37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	着色
基 38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	4	4	4	4	4	4	味
基 39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
基 40	蒸発残留物	500mg/L以下	4	4	4	4	4	4	1	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	1	4	1	1	4	1	1	発泡
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	12	12	1	－	12	1	－	かび臭
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	12	12	1	－	12	1	－	
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	1	4	1	1	4	1	1	発泡
基 45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	1	4	1	1	4	1	1	臭気
基 46	有機物（全有機炭素の量）	3mg/L以下	12	12	12	12	12	12	12	味
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	365	12	12	12	12	12	12	基礎的性状
基 48	味	異常でないこと	12	12	12	12	－	－	－	
基 49	臭気	異常でないこと	12	12	12	12	12	12	12	
基 50	色度	5度以下	365	12	12	12	12	12	12	
基 51	濁度	2度以下	365	12	12	12	12	12	12	

（注）蛇口における検査は法令で義務づけられている検査であり、浄水施設出口及び入口における検査は水質管理上の必要性から行う検査である。

表３　水質管理目標設定項目の検査頻度

番号	項　目	目標値	検査頻度（回/年）							備　考
			蛇口	浄水施設出口			浄水施設入口			
				表流水	伏流水・浅井戸	深井戸	表流水	伏流水・浅井戸	深井戸	
目 01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	無機物・重金属
目 02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	4	4	4	4	4	4	4	
目 03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
目 05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	一般有機物
目 08	トルエン	0.4mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
目 09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	－	1	1/3**	1/3**	1	－	－	
目 10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	4	4	1	－	－	－	－	消毒副生成物
目 12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	使用していないため検査を省略							消毒剤
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	4	4	1	－	－	－	－	消毒副生成物
目 14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	4	4	1	－	－	－	－	
目 15	農薬類	1 以下*	－	4	1/3**	1/3**	4	－	－	農薬
目 16	残留塩素	1mg/L以下	365	12	12	12	－	－	－	臭気
目 17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下	水質基準項目として検査を実施							味
目 18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、 0.01mg/L以下	水質基準項目として検査を実施							着色
目 19	遊離炭酸	20mg/L以下	－	4	4	4	4	4	－	味
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	臭気
目 21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	
目 22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	全有機炭素(水質基準項目)の検査で代替できるため省略							味
目 23	臭気強度（TON）	3以下	12	12	12	12	－	－	－	臭気
目 24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	水質基準項目として検査を実施							味
目 25	濁度	1度以下	水質基準項目として検査を実施							基礎的性状
目 26	pH 値	7.5程度	水質基準項目として検査を実施							腐食
目 27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度以上とし、 極力0に近づける。	4	4	4	4	－	－	－	
目 28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下（暫定）	4	4	4	4	－	－	－	水道施設の健全性の指標
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	一般有機物
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	水質基準項目として検査を実施							着色
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	4	4	4	4	4	4	4	一般有機物

（注）　いずれも水質管理上の必要性から行う検査である。

目04、目06及び目11は、水質基準項目に移行されたことから、欠番となっている。

目07は、水質管理目標設定項目から削除されたことから、欠番となっている。

*農薬類の目標値は、表４の各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が１以下であることを示す。

**「1/3」は、３年に１回の頻度で検査することを示す。

表４　農薬類の検査項目

番号	項　目	目標値	利根川水系浄水場（所）	多摩川水系浄水場（所）	相模川水系浄水場（所）	多摩地区浄水施設
01	1,3-ジクロロプロペン　(D-D)	0.05mg/L	○	○	○	○
02	2,4-D（2,4-PA）	0.02mg/L	○	○	-	○
03	MCPA	0.005mg/L	○	○	-	○
04	アシュラム	0.9mg/L	○	○	○	○
05	アセフェート	0.006mg/L	○	○	○	○
06	アトラジン	0.01mg/L	○	-	-	-
07	アラクロール	0.03mg/L	○	-	-	-
08	イソキサチオン	0.005mg/L	○	-	○	-
09	イソプロチオラン（IPT）	0.3mg/L	○	○	-	○
10	イプフェンカルバゾン	0.002mg/L	○	○	○	○
11	イプロベンホス（IBP）	0.09mg/L	○	-	-	-
12	イミノクタジン	0.006mg/L	○	○	○	○
13	エスプロカルブ	0.03mg/L	○	-	-	-
14	オキサジクロメホン	0.02mg/L	○	-	-	-
15	オキシン銅（有機銅）	0.03mg/L	○	○	○	○
16	オリサストロビン	0.1mg/L	○	-	-	-
17	カズサホス	0.0006mg/L	○	-	-	-
18	カフェンストロール	0.008mg/L	○	-	○	-
19	カルバリル（NAC）	0.02mg/L	○	-	-	-
20	キノクラミン（ACN）	0.005mg/L	○	-	○	-
21	キャプタン	0.3mg/L	○	○	○	○
22	クミルロン	0.03mg/L	○	-	-	-
23	グリホサート	2mg/L	○	○	○	○
24	グルホシネート	0.02mg/L	○	-	○	-
25	クロメプロップ	0.02mg/L	○	-	-	-
26	クロルピリホス	0.003mg/L	○	-	○	-
27	クロロタロニル（TPN）	0.05mg/L	○	-	○	-
28	シアナジン	0.001mg/L	○	-	-	-
29	シアノホス（CYAP）	0.003mg/L	○	-	-	-
30	ジウロン（DCMU）	0.02mg/L	○	○	○	○
31	ジクロベニル（DBN）	0.03mg/L	○	○	○	○
32	ジクロルボス（DDVP）	0.008mg/L	○	-	-	-
33	ジクワット	0.01mg/L	○	-	○	-
34	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/L	○	○	○	○
35	シハロホップブチル	0.006mg/L	○	-	-	-
36	シマジン（CAT）	0.003mg/L	○	-	-	-
37	ジメタメトリン	0.02mg/L	○	-	-	-
38	シメトリン	0.03mg/L	○	-	-	-
39	ダイアジノン	0.003mg/L	○	○	○	○
40	ダイムロン	0.8mg/L	○	-	○	-
41	ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC	0.01mg/L	○	○	○	○
42	チウラム	0.02mg/L	○	-	○	-
43	チオジカルブ	0.08mg/L	○	-	-	-
44	チオファネートメチル	0.3mg/L	○	○	○	○
45	チオベンカルブ	0.02mg/L	○	-	-	-
46	テフリルトリオン	0.002mg/L	○	○	○	○
47	トリクロピル	0.006mg/L	○	○	-	○
48	トリクロルホン（DEP）	0.005mg/L	○	○	-	○
49	トリフルラリン	0.06mg/L	○	-	-	-
50	ナプロパミド	0.03mg/L	-	○	-	○
51	パラコート	0.005mg/L	○	-	○	-
52	ピラクロニル	0.01mg/L	○	-	-	-
53	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02mg/L	○	-	-	-
54	ピリブチカルブ	0.02mg/L	○	○	-	○
55	ピロキロン	0.05mg/L	○	-	○	-
56	フィプロニル	0.0005mg/L	○	○	○	○
57	フェニトロチオン（MEP）	0.01mg/L	○	○	○	○
58	フェノブカルブ（BPMC）	0.03mg/L	○	-	-	-
59	フェントエート（PAP）	0.007mg/L	○	-	-	-
60	フェントラザミド	0.01mg/L	○	-	-	-
61	ブタクロール	0.03mg/L	○	-	○	-
62	ブタミホス	0.02mg/L	○	-	-	-
63	ブプロフェジン	0.02mg/L	○	-	○	-
64	プレチラクロール	0.05mg/L	○	-	-	-
65	プロチオホス	0.007mg/L	○	-	-	-
66	プロピザミド	0.05mg/L	○	-	○	-
67	プロベナゾール	0.03mg/L	○	-	○	-
68	プロモブチド	0.1mg/L	○	-	○	-
69	ベノミル	0.02mg/L	○	-	○	-
70	ベンゾフェナップ	0.005mg/L	○	-	-	-
71	ベンタゾン	0.2mg/L	○	○	○	○
72	ペンディメタリン	0.3mg/L	○	○	○	○
73	ベンフラカルブ	0.02mg/L	○	-	-	-
74	ベンフレセート	0.07mg/L	○	-	-	-
75	ホスチアゼート	0.005mg/L	○	-	○	-
76	マラチオン（マラソン）	0.7mg/L	○	-	○	-
77	メコプロップ（MCPP）	0.05mg/L	○	○	-	○
78	メソミル	0.03mg/L	○	-	○	-
79	メチダチオン（DMTP）	0.004mg/L	○	○	○	○
80	メフェナセット	0.02mg/L	○	-	-	-
81	モリネート	0.005mg/L	○	-	-	-

（注）農薬の測定頻度は水系ごとの農薬使用状況に合わせ決定しています。各水系に該当する浄水場（所）は下表を参照してください。

水系	該当する浄水施設の名称
利根川水系浄水場(所)	金町、三郷、朝霞、三園、東村山
多摩川水系浄水場(所)	小作、砧、砧下
相模川水系浄水場(所)	長沢

表５　要検討項目の検査頻度

番号	項　目	目標値	検査頻度（回/年）			備　考
			蛇口	浄水場（所） 出口	浄水場（所） 入口	
01	銀及びその化合物	－	1	1	1	代表浄水施設[注1]で実施
02	バリウム及びその化合物	0.7mg/L	1	1	1	
03	ビスマス及びその化合物	－	1	1	1	
04	モリブデン及びその化合物	0.07mg/L	1	1	1	
05	アクリルアミド	0.0005mg/L	1	1	1	
06	アクリル酸	－	1	1	1	
07	17-β-エストラジオール	0.00008mg/L（暫定）	1	1	1	
08	エチニル-エストラジオール	0.00002mg/L（暫定）	1	1	1	
09	エチレンジアミン四酢酸（EDTA）	0.5mg/L	1	1	1	
10	エピクロロヒドリン	0.0004mg/L（暫定）	1	1	1	
11	塩化ビニル	0.002mg/L	1	1	1	
12	酢酸ビニル	－	1	1	1	
13	2,4-トルエンジアミン	－	1	1	1	
14	2,6-トルエンジアミン	－	1	1	1	
15	N,N-ジメチルアニリン	－	1	1	1	
16	スチレン	0.02mg/L	1	1	1	
17	ダイオキシン類	1pgTEQ/L（暫定）	－	1	1	
18	トリエチレンテトラミン	－	1	1	1	
19	ノニルフェノール	0.3mg/L（暫定）	1	1	1	
20	ビスフェノールA	0.1mg/L（暫定）	1	1	1	
21	ヒドラジン	－	1	1	1	
22	1,2-ブタジエン	－	1	1	1	
23	1,3-ブタジエン	－	1	1	1	
24	フタル酸ジ(n)ブチル	0.01mg/L	1	1	1	
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5mg/L	1	1	1	
26	ミクロキスチン-LR	0.0008mg/L（暫定）	－	1	1	注２
27	有機すず化合物	0.0006mg/L（暫定） （トリブチルスズオキシドの目標値）	1	1	1	代表浄水施設[注1]で実施
28	ブロモクロロ酢酸	－	1	－	－	
29	ブロモジクロロ酢酸	－	1	－	－	
30	ジブロモクロロ酢酸	－	1	－	－	
31	ブロモ酢酸	－	1	－	－	
32	ジブロモ酢酸	－	1	－	－	
33	トリブロモ酢酸	－	1	－	－	
34	トリクロロアセトニトリル	－	1	－	－	
35	ブロモクロロアセトニトリル	－	1	－	－	
36	ジブロモアセトニトリル	0.06mg/L	1	－	－	
37	アセトアルデヒド	－	1	－	－	
38	MX	0.001mg/L	1	－	－	
39	キシレン	0.4mg/L	1	1	1	
40	過塩素酸	0.025mg/L	1	1	1	
41	N-ニトロソジメチルアミン （NDMA）	0.0001mg/L	1	1	1	
42	アニリン	0.02mg/L	1	1	1	
43	キノリン	0.0001mg/L	1	1	1	
44	1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02mg/L	1	1	1	
45	ニトリロ三酢酸（NTA）	0.2mg/L	1	1	1	
46	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 （PFHxS）	－	4	4	4	注3

（注1）代表浄水施設とは、金町、三郷、朝霞、三園、東村山、小作、砧、長沢の各浄水場並びに高月浄水所及び三鷹新川給水所です。

（注2）金町、朝霞、東村山、小作、境、長沢の各浄水場で実施

（注3）重点的に情報収集をするため、検査頻度を年４回に増やして検査

表６　その他の項目の検査頻度

番号	項　目	目標値	検査頻度（回/年）			備　考
			蛇口	浄水場（所） 出口	浄水場（所） 入口	
01	ヘキサメチレンテトラミン（HMT）	－	－	－	1	浄水処理対応困難物質 代表浄水施設[注1]で実施
02	1,1-ジメチルヒドラジン（DMH）	－	－	－	1	
03	トリメチルアミン（TMA）	－	－	－	1	
04	テトラメチルエチレンジアミン（TMED）	－	－	－	1	
05	N,N-ジメチルエチルアミン（DMEA）	－	－	－	1	
06	ジメチルアミノエタノール（DMAE）	－	－	－	1	
07	アセトンジカルボン酸	－	－	－	1	
08	1,3-ジハイドロキシルベンゼン（レゾルシノール）	－	－	－	1	
09	1,3,5-トリヒドロキシベンゼン	－	－	－	1	
10	アセチルアセトン	－	－	－	1	
11	2'-アミノアセトフェノン	－	－	－	1	
12	3'-アミノアセトフェノン	－	－	－	1	
13	臭化物（臭化カリウム等）	－	－	－	1	
14	クリプトスポリジウム	－	－	－	レベル4：4 / レベル3：1 / レベル2：－ / レベル1：－	レベルごとに区分して実施[注2]
15	ジアルジア	－	－	－	レベル4：4 / レベル3：1 / レベル2：－ / レベル1：－	
16	嫌気性芽胞菌	－	－	－	レベル4：－ / レベル3：4 / レベル2：4 / レベル1：4	
17	トリクロラミン	不検出 （都独自の目標値）	4	－	－	
18	放射性ヨウ素（ヨウ素131）	－[注3]	－	12[注4]	12[注4]	注５
19	放射性セシウム（セシウム134及び137）	10Bq/kg[注3]	－	12[注4]	12[注4]	
20	ノロウイルス	－	－	1	1	
21	エンテロウイルス	－	－	1	1	
22	アデノウイルス	－	－	1	1	
23	生物総数	－	－	4	4	注６
24	水温	－	365	－	－	
25	アルカリ度	－	12	－	－	
26	硫酸イオン	－	4	－	－	
27	電気伝導度	－	365	－	－	
28	カルシウム硬度	－	4	－	－	
29	マグネシウム硬度	－	4	－	－	
30	カリウム	－	4	4	4	

(注1) 代表浄水施設とは、金町、三郷、朝霞、三園、東村山、小作、砧、長沢の各浄水場並びに高月浄水所及び三鷹新川給水所です。

(注2) 「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」（平成19年３月30日付健水発第0330005号厚生労働省通知）に基づきレベル分けを行っています。
該当浄水施設は下表のとおりです。

(注3) 現在、厚生労働省では、水道水中の放射性物質に係る管理目標値として、放射性セシウムに対して10Bq/kgを示しています（「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定について」平成24年３月５日付厚生労働省通知）。

(注4) 状況に応じて、検査頻度を見直します。検査結果は、随時ホームページに掲載します。

(注5) 金町、朝霞、東村山、小作、長沢の各浄水場で実施

(注6) 金町、三郷、朝霞、三園、東村山、境、小作、砧、砧下、長沢の各浄水場で実施し、砧及び砧下の検査頻度は年１回

レベル	該当する浄水施設の名称
4	地表水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設
	金町、三郷、朝霞、三園、東村山、小作、境、長沢、戸倉、深沢、乙津、氷川、ひむら、日原、大丹波、棚澤、小河内
3	地表水以外の水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設
	砧、砧下、高月、日向和田、千ヶ瀬第一、千ヶ瀬第二、二俣尾、沢井第一、沢井第二、御岳山、成木、上代継、大久野
2	地表水等が混入していない被圧地下水以外の水を原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設
	元本郷、子安、暁町、柴崎、富士見第一、富士見第三、立川砂川、立川栄町、上連雀、三鷹新川、府中武蔵台、若松、幸町、府中南町、深大寺、上石原、仙川、滝の沢、原町田、野津田、梶野、上水南、小川、多摩平、大坂上、三沢、東恋ヶ窪、国分寺北町、国立中、谷保、芝久保、保谷町、西東京栄町、福生武蔵野台、和泉本町、上北台、南沢、滝山、中藤、桜ヶ丘、大丸、坂浜、箱根ヶ崎
1	地表水等が混入していない被圧地下水のみを原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設
	南平、落合

表７　水源水質調査の検査頻度と検査項目

検査項目		利根川上流・荒川水系								利根川下流・江戸川水系								多摩川水系						相模川水系							小河内				
		刀水橋	利根大堰	久下橋	御成橋	上江橋 荒川	上江橋 入間川	羽根倉橋	秋ヶ瀬取水堰	三国橋	関宿橋	野田橋	流山橋	三郷取水庭	上葛飾橋	金町取水塔	中川取水口	小河内水褥池	楓橋	羽村取水堰	高月堰	拝島取水口	多摩水道橋	桂川橋	相模湖 表層	相模湖 5m	相模湖 10m	相模湖 底層	弁天橋	名手橋	丹波川	後山川	小管川	峰谷川	くき沢
基９	亜硝酸態窒素	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12
基14	四塩化炭素	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
基15	1,4-ジオキサン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
基17	ジクロロメタン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
基18	テトラクロロエチレン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
基19	トリクロロエチレン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
基20	ベンゼン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
基21	塩素酸	12									12																							
基23	クロロホルム	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
基25	ジブロモクロロメタン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
基29	ブロモジクロロメタン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
基30	ブロモホルム	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
基38	塩化物イオン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12					12					
基41	陰イオン界面活性剤	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12					12					
基42	ジェオスミン	12		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12				
基43	2-メチルイソボルネオール	12		12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12				
基45	フェノール類	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12					12					
基46	有機物（全有機炭素の量）	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12
基47	pH値	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12
基50	色度	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12
基51	濁度	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12
目３	ニッケル及びその化合物		12			12	12			12		12																						
目５	1,2-ジクロロエタン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
目８	トルエン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
目15	農薬類（81種類）						3										3																	
目20	1,1,1-トリクロロエタン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
目21	メチル-t-ブチルエーテル	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
目29	1,1-ジクロロエチレン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
要	キシレン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
要	過塩素酸	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6																	
浄困	臭化物イオン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12						12					
	アンモニア態窒素	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12
	硝酸態窒素	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12
	臭気種類（そのまま）	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12				12	12				
	臭気種類（塩素添加）	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12				12	12				
	水温	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12
	電気伝導率	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12
	溶存酸素																								12		12	12		12	12	12	12	12
	酸素飽和百分率																								12		12	12		12	12	12	12	12
	リン酸イオン																	12		12				12	12		12	12	12	12				
	オルトリン酸態リン																														12	12	12	12	12
	UV 260		4			4	4		4	4		4		4		4				4		4	4						4					
	総窒素																	12						12	12		12	12	12	12	12	12	12	12
	総リン																	12						12	12				12	12	12	12	12	12
	大腸菌（MPN）																														12	12	12	12	12
	生物総数								12	12				12		12		12		12				12	12	6	12	12	12	12				
	流量	12	12								12	12						12	12	12	12	12	12							12	12	12	12	12
	透明度																								12									
	水色																								12									
	水温分布（１ｍ間隔）																								12									
	ホルムアルデヒド生成能																																	

表８　支川調査の検査頻度と検査項目

検査項目		利根川上流・荒川水系								利根川下流・江戸川水系													
		荒川 西野橋	入間川 釘無橋	越辺川 釘無橋	市野川 大塚橋	鳥羽井沼排水路	荒川 八塚樋管	江戸川排水路 宮下樋管	飯盛川 注連松橋	利根川 大正橋	利根川 坂東橋	利根川 渋川市半田	城沼 つつじ橋	谷田川 下宮橋	渡良瀬川 三国橋右岸	渡良瀬川 三国橋左岸	利根川 利根川橋	思川 乙女大橋	中川 新中川水管橋	五駄沼 排水樋管	座生川 排水樋管	梅郷第二 排水樋管	利根運河	権現堂川 太平橋
基21	塩素酸									6	6	6											
基42	ジェオスミン	12	12	12	12	12	12	12	12				6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12
基43	2-MIB	12	12	12	12	12	12	12	12				6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12
基47	pH値	12	12	12	12	12	12	12	12				6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12
基51	濁度	12	12	12	12	12	12	12	12				6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12
	水温	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12
	電気伝導率	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12
	アンモニア態窒素	12	12	12	12	12	12	12	12				6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12
	陰イオン界面活性剤(MBAS)	6	6	6	6	6	6	6	6										6	6	6	6	6	6
	フェノール類(吸光光度法)	6	6	6	6	6	6	6	6									6	6	6	6	6	6	6
	臭気種類（そのまま）	12	12	12	12	12	12	12	12				6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12
	臭気種類（塩素添加）	12	12	12	12	12	12	12	12				6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12

表９　PRTR対象物質の検査地点及び検査頻度

検査項目	利根川上流・荒川水系	利根川下流・江戸川水系		多摩川水系	相模川水系
	秋ヶ瀬取水堰	三郷取水庭	金町取水塔	羽村取水堰	相模湖0m
アクリル酸エチル	1	1	1	1	1
アクリル酸メチル	1	1	1	1	1
アクリロニトリル	1	1	1	1	1
アセトニトリル	1	1	1	1	1
2-アミノエタノール	1	1	1	1	1
イソプレン	1	1	1	1	1
エチルベンゼン	1	1	1	1	1
エチレンオキシド	1	1	1	1	1
1, 2-エポキシプロパン	1	1	1	1	1
クメン	1	1	1	1	1
グルタルアルデヒド	1	1	1	1	1
3-クロロプロペン	1	1	1	1	1
クロロメタン	1	1	1	1	1
1, 3-ジオキソラン	1	1	1	1	1
シクロヘキシルアミン	1	1	1	1	1
1, 1-ジクロロ-1-フルオロエタン	1	1	1	1	1
m-ジクロロベンゼン	1	1	1	1	1
o-ジクロロベンゼン	1	1	1	1	1
ジクロロペンタフルオロプロパン	1	1	1	1	1
2, 3-ジニトロトルエン	1	1	1	1	1
2, 4-ジニトロトルエン	1	1	1	1	1
2, 5-ジニトロトルエン	1	1	1	1	1
2, 6-ジニトロトルエン	1	1	1	1	1
3, 4-ジニトロトルエン	1	1	1	1	1
3, 5-ジニトロトルエン	1	1	1	1	1
N, N-ジメチルアセトアミド	1	1	1	1	1
N, N-ジメチルホルムアミド	1	1	1	1	1
トリエチルアミン	1	1	1	1	1
1, 2, 4-トリメチルベンゼン	1	1	1	1	1
1, 3, 5-トリメチルベンゼン	1	1	1	1	1
ヒドロキノン	1	1	1	1	1
1-ブロモプロパン	1	1	1	1	1
ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド	1	1	1	1	1
n-ヘキサン	1	1	1	1	1
メタクリル酸メチル	1	1	1	1	1
α-メチルスチレン	1	1	1	1	1
1-メチルナフタレン	1	1	1	1	1
2-メチルナフタレン	1	1	1	1	1
パナジウム	1	1	1	1	1

資料２　水質基準項目等

水質基準項目１

項　　目		基準値	区　分	説　　明	主な使われ方
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下	病原生物の代替指標	水の一般的清浄度を示す指標であり、平常時は水道水中には極めて少ないが、これが著しく増加した場合には病原生物に汚染されている可能性がある。	
2	大腸菌	検出されないこと		人や動物の腸管内や土壌に存在し、水道水中に検出された場合には病原生物に汚染されている可能性がある。	
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	無機物・重金属	鉱山排水や工場排水などから河川水などに混入することがある。イタイイタイ病の原因物質として知られている。	電池、メッキ、顔料
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		自然水中に含まれることはまれであり、水銀鉱床などの地帯を流れる河川や、工場排水、農薬、下水などの混入によって河川水などで検出されることがある。	温度計、蛍光灯
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがある。	半導体材料、顔料、薬剤
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがある。水道水中に検出される鉛は、多くの場合使用している鉛管からの溶出によるものである。	鉛管、蓄電池、活字、ハンダ
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		地質の影響、鉱泉、鉱山排水、工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがある。多くのヒ素化合物は水溶性であるため、ヒ素による水質汚染が起きる。	合金、半導体材料
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		３価、６価が一般的であり、鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがある。	メッキ
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		窒素肥料や腐植、家庭排水などに含まれる窒素化合物が化学的、微生物学的に酸化、還元を受けて生成する。	窒素肥料、食品防腐剤、発色剤
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		自然水中にはほとんど存在しないが、工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがある。シアン化カリウムは青酸カリとして知られている。	害虫駆除剤、メッキ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水などで検出される。高濃度に含まれると幼児にメトヘモグロビン血症（チアノーゼ症）を起こすことがある。水、土壌中の嫌気性条件で硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素に変化する。	無機肥料、火薬、発色剤
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		主として地質や工場排水などの混入によって河川水などで検出される。適量摂取は虫歯の予防効果があるとされているが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがある。	フロンガス製造、表面処理剤
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		火山地帯の地下水や温泉、ホウ素を使用している工場からの排水などの混入によって河川水などで検出されることがある。	表面処理剤､ガラス､エナメル工業、陶器、ホウロウ

水質基準項目２

項　　目		基準値	区　分	説　　明	主な使われ方
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	一般有機物	自然界には存在しない合成化学物質であり、化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られている。	フロンガス原料、ワックス、樹脂原料
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			洗浄剤、合成皮革用溶剤
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			溶剤、香料、ラッカー
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			殺虫剤、塗料、ニス
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			ドライクリーニング
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			溶剤、脱脂剤
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			染料、合成ゴム、有機顔料
21	塩素酸	0.6mg/L以下	消毒副生成物	消毒剤の次亜塩素酸ナトリウムに不純物として含まれるほか、保存中に酸化することにより生成される。	除草剤、爆薬
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成される。	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			
26	臭素酸	0.01mg/L以下		原水中の臭化物イオンが高度浄水処理のオゾンと反応して生成するほか、消毒剤の次亜塩素酸ナトリウム製造時に、不純物として含まれている臭化物イオンが酸化されて生成される。	毛髪のコールドウエーブ用薬品
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンという。	

水質基準項目３

項　　目		基準値	区　分	説　　明	主な使われ方
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	消毒副生成物	原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成される。	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	着　色	鉱山排水、工場排水などの混入や亜鉛メッキ鋼管からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となる。	トタン板、合金、乾電池
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		工場排水などの混入や、水処理に用いられるアルミニウム系凝集剤に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となる。	アルマイト製品、電線、ダイカスト、印刷インク
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		鉱山排水、工場排水などの混入や鉄管に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると異臭味（カナ気）や、洗濯物などを着色する原因となる。	建築、橋梁、造船
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/L以下		銅山排水、工場排水、農薬などの混入や給水装置などに使用される銅管、真鍮器具などからの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると洗濯物や水道施設を着色する原因となる。	電線、電池、メッキ、熱交換器
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	味	自然環境中には広く分布し、水道の原水や井戸水には自然由来のナトリウムが含まれる。工場排水や塩素処理などの水処理由来のものも加わることもある。高濃度に含まれると味覚を損なう原因となる。	苛性ソーダ、石鹸
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	着　色	自然水中のマンガンは主に地質に由来し、まれに鉱山排水、工場排水の混入によって河川水などで検出されることがある。消毒用の塩素で酸化されると黒色を呈することがある。	合金、乾電池、ガラス
38	塩化物イオン	200mg/L以下	味	自然水の塩化物イオンは海水の浸透など地質に由来するものが多く、下水、家庭排水、工場排水及び屎尿などからの混入によって河川水などで検出されることもあり、汚染の一つの指標となる。また、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となる。	食塩、塩素ガス
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		硬度とは、カルシウムとマグネシウムの合計量をいい、主として地質によるもので、硬度が低すぎると淡泊でこくのない味がし、高すぎるとしつこい味がする。また、硬度が高いと石鹸の泡立ちを悪くする。	カルシウム　肥料、さらし粉 マグネシウム　合金、電池

水質基準項目４

項　　目		基準値	区　分	説　　明	主な使われ方
40	蒸発残留物	500mg/L以下	味	水を蒸発させたときに得られる残留物のことで、主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸などの塩類及び有機物である。残留物が多いと苦み､渋みなどが付く。適度に含まれるとまろやかさを出すとされる。	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	発　泡	生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となる。界面活性を示す部分のイオン性により４種に分類される。	合成洗剤
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	かび臭	湖沼などで富栄養化現象に伴い発生するアナベナなどの藍藻類等によって産生されるかび臭の原因物質となる。	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		湖沼などで富栄養化現象に伴い発生するフォルミジウムやオシラトリアなどの藍藻類等によって産生されるかび臭の原因物質となる。	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	発　泡	生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となる。界面活性を示す部分のイオン性により4種に分類される。	合成洗剤、シャンプー
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	臭　気	工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあり、微量であっても異臭味の原因となる。	合成樹脂、繊維、香料、 消毒剤、防腐剤の原料
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	味	水中に含まれる有機物を炭素の量で示すもので、試料を高温で燃焼させて発生する二酸化炭素の量を測定することで得られる。得られた値は、水質汚染を判断する上での重要な総括的指標となる。	
47	pH値	5.8以上 8.6以下	基礎的性状	０から14の数値で表され、７が中性、７から小さくなるほど酸性が強く、７より大きくなるほどアルカリ性が強くなる。	
48	味	異常でないこと		水の味に異常がある場合は、地質又は海水、工場排水、化学薬品などの混入及び藻類など生物の繁殖に伴うもののほか、水道管の内面塗装剤などに起因することもある。	
49	臭気	異常でないこと		水の臭気に異常のある場合は、藻類など生物の繁殖、工場排水、下水の混入、地質などに伴うもののほか、水道水では使用される管の内面塗装剤などに起因することもある。	
50	色度	5度以下		水の色の程度を数値で示すもので、色のある水は水道水の快適な使用を妨げる。また、汚染の指標ともなる。	
51	濁度	2度以下		水の濁りの程度を数値で示すもので、汚染状態や水処理効果の判定等で重要な指標となるもの。	

水質管理目標設定項目１

項　　目		基準値	区　分	説　　明	主な使われ方
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	無機物・重金属	鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがある。	活字、ベアリング、電極、半導体材料
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）		主に地質に由来して地下水などで検出されることがある。天然に存在する主要な放射性物質の一つ。	原子力発電用核燃料
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		鉱山排水、工場排水などの混入やニッケルメッキからの溶出によって検出されることがあり、多くのニッケル化合物は水に溶けるため水質汚染を起こしやすい。	合金、メッキ、バッテリー
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	一般有機物	自然界には存在しない合成化学物質であり、殺虫剤、有機溶剤として使用される。	塩化ビニル原料
8	トルエン	0.4mg/L以下		染料、有機顔料などの原料で、シンナー、接着剤などに広く使用される。大部分は、大気中に放出され、水系などへの放出は少ないと考えられている。	香料、火薬、ベンゼン原料
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下		プラスチック添加剤（可塑剤）などとして使用される有機化学物質である。	化粧品、印刷物などの溶剤
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	消毒副生成物	主に二酸化塩素の使用に伴って処理水中に分解生成物として残留するおそれがあり、次亜塩素酸ナトリウムの分解生成物としても生成される。	漂白剤
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	消毒剤	浄水処理過程において主に酸化剤として使用される。	セルロース、紙パルプの漂白剤
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	消毒副生成物	原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成される。	
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）			
15	農薬類	1以下（注）	農　薬	水田、畑などで使われる殺虫剤、除草剤などの農薬を対象としている。	殺虫剤、除草剤、殺菌剤
16	残留塩素	1mg/L以下	臭気	水道法では衛生確保のため塩素消毒を行うことが定められている。残留塩素とは、水道水の中に消毒効果のある状態で残っている塩素のことをいう。	
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	味	水質基準項目に同じ。	水質基準項目に示す。
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下	着　色	水質基準項目に同じ。	水質基準項目に示す。

水質管理目標設定項目２

項　　目		基準値	区　分	説　　明	主な使われ方
19	遊離炭酸	20mg/L以下	味	水中に溶けている炭酸ガスのことで、水に爽やかな感じを与えるが、多いと刺激が強くなる。また、水道施設に対し腐食などの障害を生じる原因となる。	
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	臭　気	工場排水などの混入によって地下水で検出されることがあり、高濃度に含まれると異臭味の原因となる。	脱脂剤、エアゾール
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	臭　気	オクタン価向上剤としてガソリンに添加される有機化学物質である。	オクタン価向上剤、アンチノック剤、溶剤
22	有機物等 （過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	味	有機物の指標として、水質基準項目の「有機物（全有機炭素（TOC）の量）」とは別の測定法により求めた量。水中の有機物などの量を一定の条件下で酸化させるのに必要な過マンガン酸カリウムの量として表したもの。	
23	臭気強度（TON）	3以下	臭　気	臭気の強さを定量的に表す方法で、水の臭気がほとんど感知できなくなるまで無臭味水で希釈し、臭気を感じなくなった時の希釈倍数で臭気の強さを示す。	
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	味	水質基準項目に同じ。	
25	濁度	1度以下	基礎的性状	水質基準項目に同じ。	
26	pH値	7.5程度	腐　食	水質基準項目に同じ。	
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、 極力0に近づける。		水が金属を腐食させる程度を判定する指標で、pHや水温等により値が変化する。数値が負の値で絶対値が大きくなるほど水の腐食傾向は強くなる。	
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）	水道施設の健全性の指標	生育に有機物を必要とする細菌のことであり、浄水処理の過程における細菌の挙動などの評価に適している。集落数が少ないほど水道水が清浄な状態であることを示す。	
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	一般有機物	自然界には存在しない合成化学物質であり、化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られている。	ポリビニリデン原料
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下	着　色	水質基準項目に同じ。	水質基準項目に示す。
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	一般有機物	有機フッ素化合物の一種で、撥水・撥油性、化学的安定性等の物性を示すため、幅広い用途で使われてきた。 一方で、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があり、PFOSは2010年から、PFOAは2021年から国内での製造・輸入等が原則禁止されている。	PFOS … 半導体工業、金属メッキ、泡消火薬剤 PFOA … 繊維、医療、電子基板、自動車、食品包装紙、石材、フローリング、皮革、防護服

（注１）農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が１以下であることを示す。

（注２）４、６及び11は水質基準項目へ移行、７は削除されたことから、欠番とする。目12は使用していないため、検査を省略している。

資料３　クロロフィルa合計量の計算方法

小河内貯水池では、昭和40年代に水中照度計を用いて行った調査を基に、透明度水深の３倍に当たる水深を生産層（光が届き、植物プランクトンが増殖できる層）としている。

なお、一般的に人工湖における生産層の厚さは、透明度の2.5倍から３倍と言われている。

生産層におけるクロロフィルa合計量の計算例

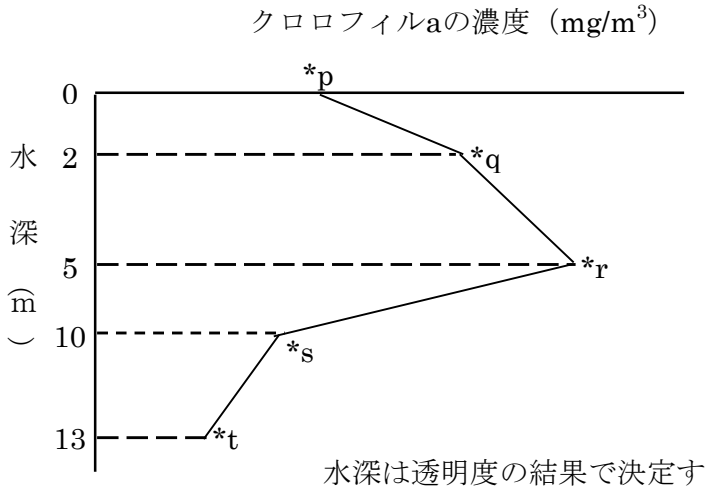

水深は透明度の結果で決定する。

透明度　4.4mの場合

３倍水深　4.4×3＝13.2→13m

測定結果	0 m	p	mg/m^3
〃	2 m	q	〃
〃	5 m	r	〃
〃	10 m	s	〃
〃	13 m	t	〃

生産層における総クロロフィルa合計量をM とすると、

$$M=\frac{p+q}{2}\times(2-0)+\frac{q+r}{2}\times(5-2)+\frac{r+s}{2}\times(10-5)+\frac{s+t}{2}\times(13-10)$$

Mの単位は、（クロロフィルaの濃度）mg/m^3×（水深差）m なので mg/m^{2}となる。