

第4 浄水場の水質

1 大規模浄水場の施設概要

表Ⅳ. 1 大規模浄水場^(注1)の施設概要

(令和6年4月1日現在)


水 系	浄水場 (所)	施設能力 (m³/日)	比率 (%)		処 理 方 式
			浄水	水系別	
利根川・ 荒川水系	金町	1,500,000	21.9	80.1	急速ろ過方式 全量高度浄水処理
	三郷	1,100,000	16.1		急速ろ過方式 全量高度浄水処理
	朝霞	1,700,000	24.8		急速ろ過方式 全量高度浄水処理
	三園	300,000	4.4		急速ろ過方式 全量高度浄水処理
	東村山	880,000	18.5		急速ろ過方式 全量高度浄水処理 (利根川・荒川水系 88 万 m³/日)
385,000		17.0			
多摩川水系	小作		280,000	4.1	急速ろ過方式
	境		315,000	4.6	緩速ろ過方式
	砧		114,500	1.7	膜ろ過方式 緩速ろ過方式
	砧下		70,000	1.0	膜ろ過方式 緩速ろ過方式
相模川水系	長沢	200,000	2.9	2.9	急速ろ過方式
計		6,844,500	100.0	100.0	

(注1) 「大規模浄水場」は施設能力 10 万 m³/日以上の浄水場を指すが、ここでは便宜上、23 区に配水している小規模浄水所（砧下浄水所）も含む。

浄水薬品の数値の取扱い

ポリ塩化アルミニウム	Al ₂ O ₃ 10%
次亜塩素酸ナトリウム	水道用次亜塩素酸ナトリウム
硫酸	水道用濃硫酸
苛性ソーダ	水道用液体苛性ソーダ
粉末活性炭	ドライ換算

2 主な大規模浄水場原水の水質経年変化

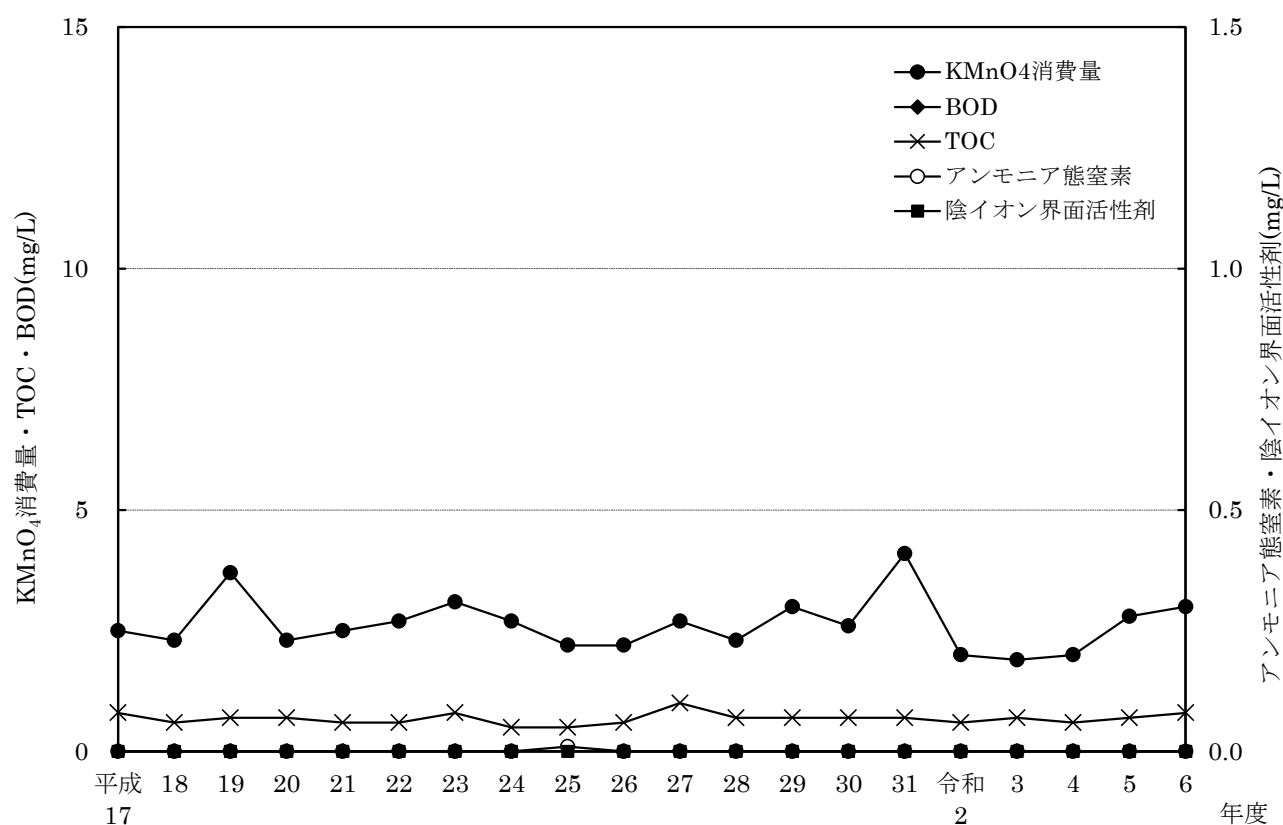

図IV. 2. 1 小作浄水場原水の水質経年変化


表IV. 2. 1 小作浄水場原水の水質経年変化及び多摩川・羽村取水堰^{ぜき}地点の流量経年変化

年度		平成17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
項目	KMnO ₄ 消費量	2.5	2.3	3.7	2.3	2.5	2.7	3.1	2.7	2.2	2.2
	TOC	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	BOD										
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
流量(m ³ /s)	最 大 量	230	220	230	63	73	49	710	67	110	160
	平 水 量 ^(注1)	9.4	10	8.8	13	10	15	9.7	9.5	8.3	9.2
	最 小 量	6.0	5.9	3.8	7.7	6.8	8.5	7.2	6.1	4.9	6.3

年度		27	28	29	30	31	令和2	3	4	5	6
項目	KMnO ₄ 消費量	2.7	2.3	3.0	2.6	4.1	2.0	1.9	2.0	2.8	3.0
	TOC	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	BOD										
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
流量(m ³ /s)	最 大 量	170	64	190	650	770	110	41	76	120	180
	平 水 量 ^(注1)	9.2	7.8	7.6	15	10	10	8.8	8.0	8.3	10
	最 小 量	6.3	5.4	4.8	5.0	5.0	6.6	5.5	4.2	5.7	6.7

(注1) 該当する1年間で、185日はこれを超えるという流量

(注2) データは各年度の平均値

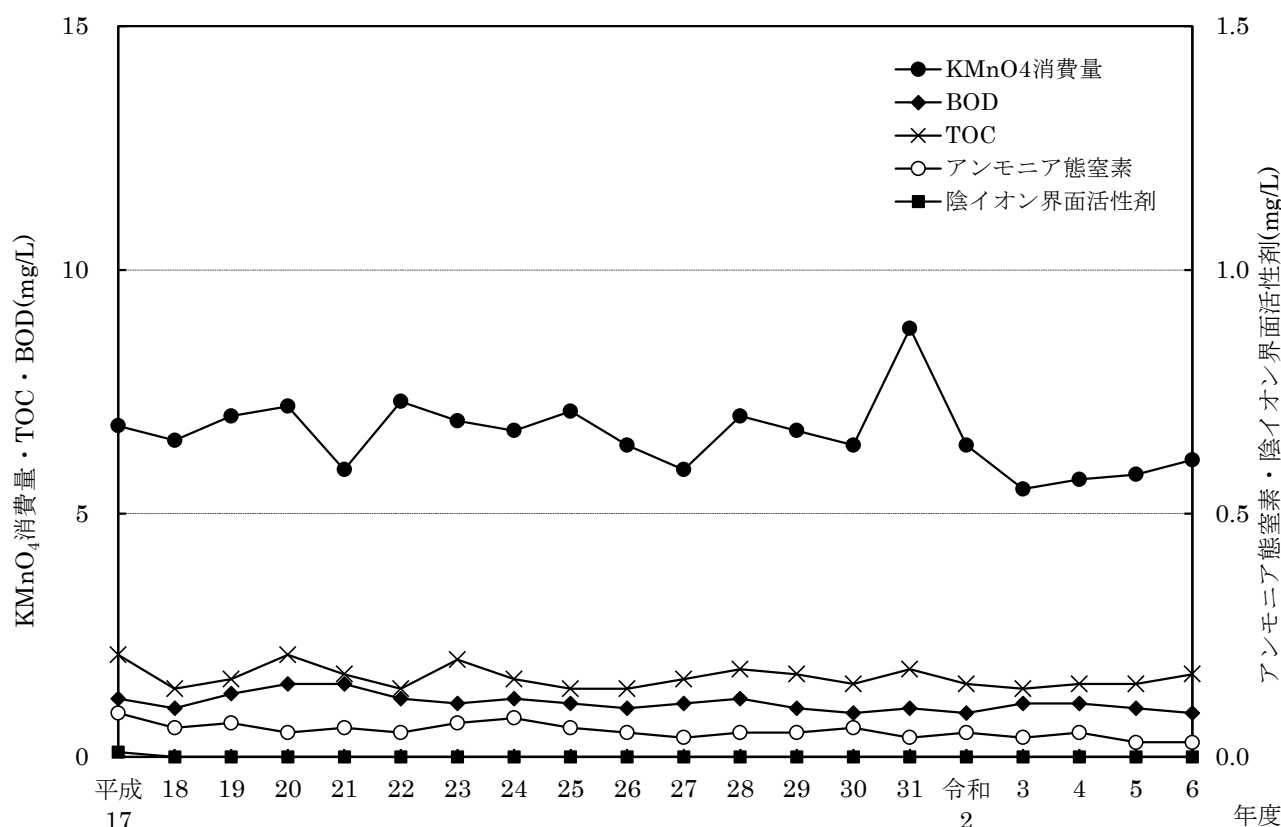

図IV. 2. 2 金町浄水場原水の水質経年変化


表IV. 2. 2 金町浄水場原水の水質経年変化及び江戸川・野田橋地点の流量経年変化

年度		平成17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
項目	KMnO ₄ 消費量	6.8	6.5	7.0	7.2	5.9	7.3	6.9	6.7	7.1	6.4
	TOC	2.1	1.4	1.6	2.1	1.7	1.4	2.0	1.6	1.4	1.4
	アンモニア態窒素	0.09	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	0.06	0.05
	BOD	1.2	1.0	1.3	1.5	1.5	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
流量(m ³ /s)	最 大 量	670	1,400	1,500	1,000	700	520	1,200	980	1,100	710
	平 水 量 ^(注1)	59	81	51	80	53	79	58	47	45	47
	最 小 量	27	35	29	38	31	37	33	22	20	18

年度		27	28	29	30	31	令和2	3	4	5	6
項目	KMnO ₄ 消費量	5.9	7.0	6.7	6.4	8.8	6.4	5.5	5.7	5.8	6.1
	TOC	1.6	1.8	1.7	1.5	1.8	1.5	1.4	1.5	1.5	1.7
	アンモニア態窒素	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	0.03	0.03
	BOD	1.1	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0	0.9
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
流量(m ³ /s)	最 大 量	1,400	620	1,000	850	2,900	610	1,100	810	710	950
	平 水 量 ^(注1)	53	48	63	62	61	55	53	60	42	58
	最 小 量	21	15	20	18	21	23	26	31	24	30

(注1) 該当する1年間で、185日はこれを超えるという流量

(注2) データは各年度の平均値

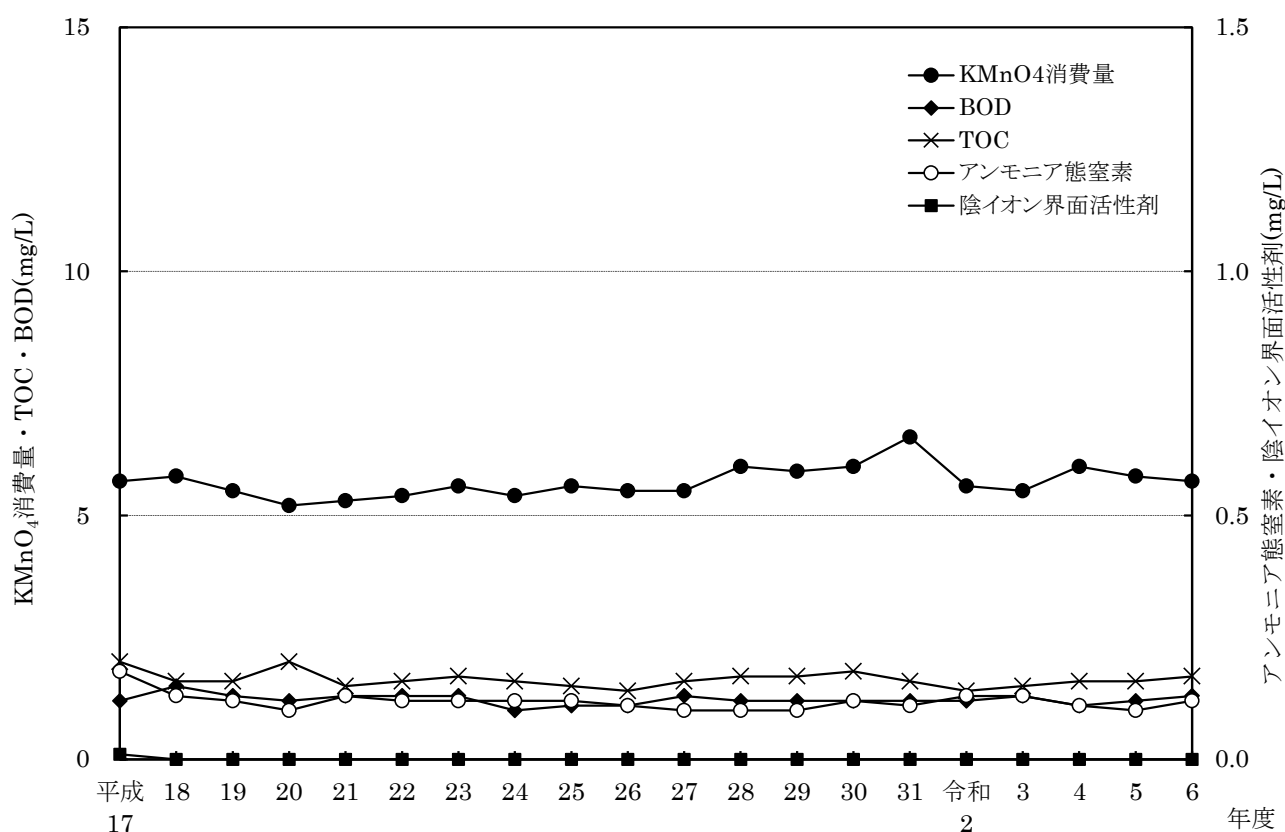

図IV. 2. 3 朝霞浄水場原水の水質経年変化

表IV. 2. 3 朝霞浄水場原水の水質経年変化及び荒川・秋ヶ瀬取水堰地点の流量経年変化^{ぜき}

年度		平成17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
項目	KMnO ₄ 消費量	5.7	5.8	5.5	5.2	5.3	5.4	5.6	5.4	5.6	5.5
	TOC	2.0	1.6	1.6	2.0	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4
	アンモニア態窒素	0.18	0.13	0.12	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
	BOD	1.2	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	1.1
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
流量(m ³ /s)	最 大 量	1,800	1,900	3,400	900	900	910	1,400	1,500	1,400	1,800
	平水量 ^(注1)	39	49	35	45	40	45	36	31	33	34
	最 小 量	22	27	23	20	17	18	17	19	21	19

年度		27	28	29	30	31	令和2	3	4	5	6
項目	KMnO ₄ 消費量	5.5	6.0	5.9	6.0	6.6	5.6	5.5	6.0	5.8	5.7
	TOC	1.6	1.7	1.7	1.8	1.6	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7
	アンモニア態窒素	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.13	0.13	0.11	0.10	0.12
	BOD	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
流量(m ³ /s)	最 大 量	2,100	1,400	3,000	1,300	5,700	810	320	980	890	1,900
	平水量 ^(注1)	36	26	28	51	35	41	30	34	28	45
	最 小 量	18	9.6	9.5	16	19	15	20	18	20	19

(注1) 該当する1年間で、185日はこれを超えるという流量

(注2) データは各年度の平均値

3 大規模浄水場の概況及び水質検査結果

大規模浄水場の水質検査結果の集計を表Ⅳ.3に示す。

表Ⅳ.3 大規模浄水場 水質検査結果集計①

令和6年度

	検査項目	採水箇所	原水				浄水			
			最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
水 質 基 準 項 目	一般細菌		64,000	<1	940	11	24	<1	<1	11
	大腸菌		大腸菌(MPN)として測定						0/1,473	11
	カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	11	<0.0003	<0.0003	<0.0003	11
	水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	11	<0.00005	<0.00005	<0.00005	11
	セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	鉛及びその化合物		0.001	<0.001	<0.001	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	ヒ素及びその化合物		0.002	<0.001	<0.001	11	0.001	<0.001	<0.001	11
	六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	11	<0.002	<0.002	<0.002	11
	亜硝酸態窒素		0.047	<0.001	0.010	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		4.1	0.45	1.5	11	2.7	0.45	1.4	11
	フッ素及びその化合物		0.15	0.05	0.09	11	0.14	0.04	0.09	11
	ホウ素及びその化合物		0.07	<0.01	0.03	11	0.08	<0.01	0.03	11
	四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	11	<0.0005	<0.0005	<0.0005	11
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0012	<0.0001	<0.0001	11	0.0008	<0.0001	<0.0001	11
	ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	テトラクロロエチレン		0.0021	<0.0001	0.0003	11	0.0010	<0.0001	0.0002	11
	トリクロロエチレン		0.0003	<0.0001	<0.0001	11	0.0002	<0.0001	<0.0001	11
	ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	塩素酸		<0.02	<0.02	<0.02	11	0.08	<0.02	0.02	11
	クロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	11
	クロロホルム						0.015	0.0002	0.0031	11
	ジクロロ酢酸						0.003	<0.001	<0.001	11
	ジブロモクロロメタン						0.0052	<0.0001	0.0013	11
	臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	11	0.004	<0.001	<0.001	11
	総トリハロメタン						0.028	0.0008	0.0067	11
	トリクロロ酢酸						0.009	<0.001	0.001	11
	ブロモジクロロメタン						0.0084	0.0002	0.0018	11
	ブロモホルム						0.0024	<0.0001	0.0004	11
	ホルムアルデヒド						0.017	<0.001	<0.001	11
	亜鉛及びその化合物		0.02	<0.01	<0.01	11	<0.01	<0.01	<0.01	11
	アルミニウム及びその化合物		0.50	<0.01	0.09	11	0.06	<0.01	0.02	11
	鉄及びその化合物		0.57	<0.01	0.15	11	<0.01	<0.01	<0.01	11
	銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	11	<0.01	<0.01	<0.01	11
	ナトリウム及びその化合物		23	2.8	9.8	11	21	3.2	11	11
	マンガン及びその化合物		0.088	<0.001	0.025	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	塩化物イオン		24.9	1.0	9.8	11	28.0	1.4	11.4	11
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		109	38.2	64.4	11	94.8	39.1	61.4	11
	蒸発残留物		200	62	150	10	220	66	130	11
	陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	11	<0.02	<0.02	<0.02	11
	ジオスミン		0.000014	<0.000003	<0.000003	11	<0.000003	<0.000003	<0.000003	11
	2-メチルイソボルネオール		0.000008	<0.000003	<0.000003	11	<0.000003	<0.000003	<0.000003	11
	非イオン界面活性剤		<0.002	<0.002	<0.002	11	<0.002	<0.002	<0.002	11
	フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	11	<0.0005	<0.0005	<0.0005	11
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		9.2	0.2	1.1	10	0.8	0.2	0.4	11
	pH値		8.5	6.5	7.5	11	8.1	6.7	7.4	11
	味								異常なし	11
	臭気					11			異常なし	11
	色度		19	<1	4	11	<1	<1	<1	11
	濁度		210	<0.1	4.6	11	0.2	<0.1	<0.1	11

表Ⅳ.3 大規模浄水場 水質検査結果集計②

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	11	0.001	<0.001	<0.001	11
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	0.0002	<0.0001	<0.0001	11
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	9
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	11
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	11
	抱水クロラール					0.003	<0.001	<0.001	11
	農薬類	0.19	<0.01	0.03	9	<0.01	<0.01	<0.01	9
	残留塩素（遊離）					1.0	0.4	0.5	11
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	109	38.2	64.4	11	94.8	39.1	61.4	11
	マンガン及びその化合物	0.088	<0.001	0.025	11	<0.001	<0.001	<0.001	11
	遊離炭酸	40	<0.5	6.8	11	18	1.0	4.3	11
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	<0.0001	<0.0001	11	0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	41	0.3	4.2	10	1.6	0.3	0.9	11
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	11
	蒸発残留物	200	62	150	10	220	66	118	11
	濁度	210	<0.1	4.6	11	0.2	<0.1	<0.1	11
	pH値	8.5	6.5	7.5	11	8.1	6.7	7.4	11
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.2	-1.8	-1.2	11
	従属栄養細菌	200,000	7	17,000	11	17	<1	1	11
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11	<0.0001	<0.0001	<0.0001	11
	アルミニウム及びその化合物	0.50	<0.01	0.09	11	0.06	<0.01	0.02	11
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000040	<0.000005	<0.000005	11	0.000019	<0.000005	<0.000005	11
そ の 他 の 項 目	水温	31.3	4.0	16.7	11	32.7	5.3	17.0	11
	残留塩素					1.0	0.4	0.6	11
	アンモニア態窒素	0.61	<0.01	0.05	11	<0.01	<0.01	<0.01	11
	硝酸態窒素	4.1	0.45	1.5	11	2.7	0.45	1.4	11
	アルカリ度	84.0	17.0	43.7	11	74.0	17.0	42.3	11
	硫酸イオン	37	7	21	7	42	7	23	7
	電気伝導率	36.1	9.1	18.8	11	29.4	9.6	18.8	11
	酸度	45	0.5	7.7	11	21	1.0	5.0	11
	溶存酸素	13.1	4.0	8.7	10	14.5	5.8	9.8	7
	酸素飽和百分率	116	44	87	10	123	78	100	7
	BOD	3.2	<0.5	0.8	8				
	COD								
	リン酸イオン	0.34	<0.01	0.12	8	0.06	<0.01	<0.01	8
	溶性ケイ酸	29	4	17	10	28	4	17	10
	カルシウム硬度	76.6	33.3	49.2	11	65.8	33.9	46.8	11
	マグネシウム硬度	32.8	4.9	15.3	11	29.0	4.7	14.6	11
	カリウム	3.3	0.7	2.0	11	3.2	0.7	1.9	11
	トリクロラミン					0.10	<0.02	<0.02	11
	大腸菌（MPN）	22,000	<1.0	432	11				
	生物総数（注1）	7,023	<1	1,298	11	4,176	<1	177	11
	珪藻類（注1）	6,795	<1	952	11	288	<1	21	11
	緑藻類（注1）	584	<1	64	11	168	<1	9	11
	藍藻類（注1）	51	<1	8	11	6	<1	<1	11
	その他の藻類（注1）	2,898	<1	239	11	4,160	<1	147	11
	その他生物（注1）	264	<1	35	11	10	<1	1	11
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム	3	不検出	<1	11				
	ジアルジア	1	不検出	<1	11				
	ジェオスミン（浄水場測定）	0.000024	<0.000003	<0.000003	10	<0.000003	<0.000003	<0.000003	10
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	0.000031	<0.000003	<0.000003	10	<0.000003	<0.000003	<0.000003	10

(注1) 原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(1) 東村山浄水場

東村山浄水場は、多摩川水系の村山・山口貯水池を経由する貯水池系、玉川上水路を経由する砂川線系及び朝霞浄水場から導水される利根川・荒川系の3系統を原水とし、第1急速系（以下「1急系」という。）及び第2急速系（以下「2急系」という。）の2系統で処理する急速ろ過方式の浄水場である。

また、1急系、2急系ともにオゾン処理と生物活性炭吸着処理を組み合わせた高度浄水処理（処理能力88万m³/日）を導入している（2急系は、平成25年10月10日から1急系の施設を用いて高度浄水処理を行っている。）。しかし、本年度は水需要の増加に対応するため、2急系全量を高度浄水処理せずに凝集沈殿急速ろ過方式のみの処理に切り替えて運用した。

原水の取水内訳は、貯水池系が72.0%（昨年度50.9%）、利根川・荒川系が24.3%（昨年度45.1%）、砂川線系が3.7%（昨年度4.0%）であった。

本年度の総配水量は3億3,025万m³で、昨年度の3億2,297万m³より728万m³増量した。日平均配水量は904,785m³、日最大配水量は1月9日の1,007,700m³であった。配水の68%を多摩地区へ、32%を区部へ供給した。

水温が低下する冬期にBAC池からアンモニア態窒素の漏洩^{えい}を防止するために、1急系では12月17日から二段階塩素処理を実施した。通常処理を行っている2急系では、かび臭及びクロラミン対策として、常時、粉末活性炭注入や二段階塩素処理にて対応を行った。前塩素の注入日数は、1急系が148日（昨年度143日）、2急系が365日（昨年度366日）であった。

粉末活性炭注入は1急系接合井が2日（原水連絡管停滞水対策、活性炭注入設備点検）、2急系着水井は365日であった。（ただし2急系着水井の一部が1急系導水きよへ回り込むため1急系原水でも活性炭注入された日数は365日となる。）

東村山浄水場における薬品注入率（9時時点）の平均値は、次のとおりである。

（第1急速系）

ポリ塩化アルミニウム	23 mg/L	注入日数	365 日
後ポリ塩化アルミニウム	0.5 mg/L	注入日数	365 日
前塩素	1.3 mg/L	注入日数	148 日
中間塩素	0.5 mg/L	注入日数	365 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数	357 日

オゾン	0.34 mg/L	注入日数	365 日
前酸	0.9 mg/L	注入日数	1 日
前苛性ソーダ	— mg/L	注入日数	0 日
後苛性ソーダ	2.7 mg/L	注入日数	217 日
粉末活性炭	1 mg/L	注入日数	365 日
(第2急速系)			
ポリ塩化アルミニウム	16 mg/L	注入日数	365 日
後ポリ塩化アルミニウム	— mg/L	注入日数	0 日
前塩素	1.4 mg/L	注入日数	365 日
中間塩素	0.5 mg/L	注入日数	364 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数	362 日
オゾン	— mg/L	注入日数	0 日
前酸	1.5 mg/L	注入日数	85 日
前苛性ソーダ	— mg/L	注入日数	0 日
後苛性ソーダ	— mg/L	注入日数	0 日
粉末活性炭	5 mg/L	注入日数	365 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3(1)に示す。

表Ⅳ. 3(1) 東村山浄水場(第一急速系) 水質検査結果①

令和6年度

	採水箇所	原水(第1急速系)				浄水(第1急速系)			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	370	98	220	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.021	0.008	0.016	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.54	0.80	4	1.2	0.58	0.83	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.05	0.06	4	0.09	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0069	0.0004	0.0027	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0016	0.0003	0.0009	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.013	0.0010	0.0056	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0042	0.0003	0.0019	4
	ブロモホルム					0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.10	0.05	0.07	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.22	0.07	0.13	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8.4	2.9	5.4	4	11	3.5	7.1	4
	マンガン及びその化合物	0.043	0.017	0.030	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.8	1.2	4.8	4	10.5	2.8	6.4	4
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	60.2	45.2	50.9	4	58.6	45.0	50.3	4
	蒸発残留物					110	66	87	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000005	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)					0.5	0.3	0.4	12
	pH値	8.0	7.4	7.7	261	7.5	7.3	7.4	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	7	1	4	261	<1	<1	<1	261
	濁度	21	2.0	3.8	246	<0.1	<0.1	<0.1	261

(注) 粉末活性炭注入のため原水の蒸発残留物4回、有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) 12回、濁度が15回欠測

表Ⅳ. 3(1) 東村山浄水場(第一急速系) 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水(第1急速系)				浄水(第1急速系)			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素 (遊離)					0.7	0.5	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	60.2	45.2	50.9	4	58.6	45.0	50.3	4
	マンガン及びその化合物	0.043	0.017	0.030	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.5	1.8	4	2.5	2.0	2.3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)					1.5	0.3	0.8	261
	臭気強度 (TON)					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物					110	66	87	4
	濁度	21	2.0	3.8	246	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.0	7.4	7.7	261	7.5	7.3	7.4	261
	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.1	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌	12,000	590	4,600	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.10	0.05	0.07	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	26.1	5.4	15.7	261	26.2	6.4	16.3	261
	残留塩素					0.7	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.16	0.02	0.03	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	1.1	0.52	0.79	4	1.2	0.58	0.83	4
	アルカリ度	53.0	36.5	43.1	261	54.0	37.0	42.9	261
	硫酸イオン	22	7	13	12	22	8	13	12
	電気伝導率	24.8	10.0	14.8	261	24.3	10.9	15.3	261
	酸度	2.5	1.5	2.1	4	3.0	2.5	2.8	4
	溶存酸素	12.1	6.7	9.3	12	14.5	8.9	11.5	12
	酸素飽和百分率	99	81	92	12	122	88	112	12
	BOD	1.2	<0.5	0.6	4				
	COD								
	リン酸イオン	0.09	<0.01	0.03	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	7	5	6	4	6	5	6	4
	カルシウム硬度	46.6	40.0	42.4	4	45.4	39.7	41.8	4
	マグネシウム硬度	13.6	5.2	8.5	4	13.2	5.3	8.6	4
	カリウム	1.7	0.7	1.2	4	1.7	0.7	1.2	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	69
	大腸菌 (MPN)	56	1.0	15	12				
	生物総数 (注1)	2,716	29	1,098	4	34	<1	17	4
	珪藻類 (注1)	2,160	17	796	4	<1	<1	<1	4
	緑藻類 (注1)	32	4	15	4	<1	<1	<1	4
	藍藻類 (注1)	4	<1	1	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類 (注1)	496	4	260	4	34	<1	17	4
	その他生物 (注1)	56	<1	26	4	<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	2	不検出	<1	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン (浄水場測定)	0.000006	<0.000003	<0.000003	246	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール (浄水場測定)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	246	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

(注1)原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当りに換算した値を示す。

(注2) 粉末活性炭注入のため原水の蒸発残留物4回、有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) 261回、濁度、ジェオスミン (浄水場測定)、2-メチルイソボルネオール (浄水場測定) が15回欠測

表Ⅳ. 3(1) 東村山浄水場(第二急速系) 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所	原水(第2急速系)				浄水(第2急速系)			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	260	15	110	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.017	0.002	0.008	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61	0.47	0.54	4	0.61	0.46	0.53	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.06	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.014	0.0027	0.0075	4
	ジクロロ酢酸					0.003	0.002	0.003	4
	ジブromクロロメタン					0.0004	0.0002	0.0003	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.017	0.0038	0.0095	4
	トリクロロ酢酸					0.009	0.002	0.005	4
	ブromジクロロメタン					0.0027	0.0009	0.0017	4
	ブromホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.05	4	0.05	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1	2.8	3.0	4	4.2	3.7	4.0	4
	マンガン及びその化合物	0.029	0.007	0.016	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.6	1.1	1.3	4	3.8	3.0	3.5	4
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	45.9	42.5	44.8	4	46.5	42.3	45.0	4
	蒸発残留物	74	62	69	4	74	67	71	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.0	0.8	0.9	11	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	8.0	7.4	7.7	261	7.7	7.4	7.5	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	5	2	4	261	<1	<1	<1	261
	濁度	8.8	1.0	2.9	238	<0.1	<0.1	<0.1	261

(注) 粉末活性炭注入のため原水の有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) 1回、濁度が23回欠測

表Ⅳ. 3(1) 東村山浄水場(第二急速系) 水質検査結果④

令和6年度

	採水箇所	原水(第2急速系)				浄水(第2急速系)			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.003	<0.001	0.002	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素 (遊離)					0.7	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	45.9	42.5	44.8	4	46.5	42.3	45.0	4
	マンガン及びその化合物	0.029	0.007	0.016	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.0	1.4	4	2.0	1.5	1.6	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3.9	1.1	2.7	238	1.5	0.3	0.8	261
	臭気強度 (TON)					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	74	62	69	4	74	67	71	4
	濁度	8.8	1.0	2.9	238	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.0	7.4	7.7	261	7.7	7.4	7.5	261
	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.1	-1.4	-1.2	4
	従属栄養細菌	590	210	430	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.05	4	0.05	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	25.9	5.7	15.5	261	26.0	6.7	16.3	261
	残留塩素					0.7	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.04	<0.01	0.02	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	0.60	0.47	0.53	4	0.61	0.46	0.53	4
	アルカリ度	43.5	35.0	39.9	261	44.0	33.0	39.2	261
	硫酸イオン	8	7	8	12	11	7	9	12
	電気伝導率	11.5	9.6	10.6	261	12.4	10.2	11.2	261
	酸度	2.5	1.0	1.5	4	2.5	1.5	1.9	4
	溶存酸素	12.0	6.4	9.1	12	12.1	6.8	9.4	12
	酸素飽和百分率	116	77	92	12	103	81	94	12
	BOD	0.5	<0.5	<0.5	4				
	COD								
	リン酸イオン	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	6	4	5	4	5	4	5	4
	カルシウム硬度	40.2	37.2	39.4	4	40.7	37.0	39.6	4
	マグネシウム硬度	5.7	5.2	5.4	4	5.8	5.3	5.5	4
	カリウム	0.7	0.7	0.7	4	0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	69
	大腸菌 (MPN)	3.0	<1.0	<1.0	12				
	生物総数 (注1)	1,376	122	707	4	112	36	63	4
	珪藻類 (注1)	1,296	30	452	4	52	12	28	4
	緑藻類 (注1)	92	12	33	4	52	<1	13	4
	藍藻類 (注1)	20	<1	7	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類 (注1)	608	60	203	4	54	8	22	4
	その他生物 (注1)	32	4	13	4	4	<1	1	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン (浄水場測定)	0.000006	<0.000003	<0.000003	238	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール (浄水場測定)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	238	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

(注1) 原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(注2) 粉末活性炭注入のため原水の有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)、濁度、ジェオスミン (浄水場測定)、2-メチルイソボルネオール (浄水場測定) が23回欠測

(2) 境浄水場

境浄水場は、多摩川の羽村取水堰^{ぜき}及び小作取水堰^{ぜき}から取水した河川水を水道専用の村山上貯水池、村山下貯水池、山口貯水池の各貯水池に一旦貯留し、取水塔で選択取水の後、導水して原水とする緩速ろ過方式の浄水場である。

以前は、原水を東村山浄水場の接合井を経由して、境浄水場に導水していた。平成17年、全導水路の圧力導管化が完了し、併せて減勢施設の運用を開始したため、直接山口貯水池の水を受け取ることができるようになっている。

また、工事の施工による制限や浄水処理に障害を起こすプランクトンが発生した場合には、取水先を村山下貯水池に切り替えることも可能である。

本年度の総配水量は 877 万 m³ で、昨年度の 852 万 m³ より 25 万 m³ 増加した。

境浄水場における薬品注入率（日平均）の平均値は、次のとおりである。

後塩素	0.7 mg/L	注入日数	365 日
-----	----------	------	-------

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3(2)に示す。

表Ⅳ. 3(2) 境浄水場 水質検査結果①

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	280	3	61	52	24	7	16	52
	大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/52	52
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.002	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.64	0.48	0.59	4	0.63	0.48	0.59	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.05	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0031	0.0010	0.0019	4
	ジクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0041	0.0014	0.0025	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0009	0.0004	0.0006	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1	2.8	3.0	4	3.5	3.2	3.4	4
	マンガン及びその化合物	0.007	0.003	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.4	1.1	1.3	4	1.8	1.4	1.6	4
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	48.1	40.9	45.4	4	50.6	42.6	47.5	4
	蒸発残留物	83	70	78	4	100	69	81	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000008	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9	0.6	0.7	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	8.0	7.5	7.8	261	8.1	7.7	7.9	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	2	<1	1	261	<1	<1	<1	261
	濁度	3.9	0.2	0.8	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ. 3(2) 境浄水場 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素 (遊離)					0.7	0.5	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	48.1	40.9	45.4	4	50.6	42.6	47.5	4
	マンガン及びその化合物	0.007	0.003	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.5	1.8	4	1.5	1.0	1.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	2.8	1.0	1.9	261	1.0	0.6	0.7	261
	臭気強度 (TON)					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	83	70	78	4	100	69	81	4
	濁度	3.9	0.2	0.8	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.0	7.5	7.8	261	8.1	7.7	7.9	261
	腐食性 (ランゲリア指数)					-0.6	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌	640	330	460	4	17	6	11	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	25.3	7.5	16.4	261	29.5	6.5	17.7	261
	残留塩素					0.7	0.6	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.01	<0.01	<0.01	52	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	0.64	0.48	0.59	4	0.63	0.48	0.59	4
	アルカリ度	42.5	34.0	38.6	52	44.5	35.5	40.9	52
	硫酸イオン								
	電気伝導率	11.2	9.4	10.5	261	12.0	9.6	11.0	261
	酸度	2.0	1.5	1.8	4	1.5	1.0	1.1	4
	溶存酸素	11.6	6.3	9.1	12	11.9	7.2	9.2	12
	酸素飽和百分率	103	76	91	12	99	87	93	12
	BOD	0.8	<0.5	<0.5	4				
	COD								
	リン酸イオン	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	溶性ケイ酸	11	6	9	4	10	6	8	4
	カルシウム硬度	42.8	35.8	40.1	4	45.1	37.4	42.0	4
	マグネシウム硬度	5.6	5.1	5.3	4	5.9	5.2	5.5	4
	カリウム	0.7	0.7	0.7	4	0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌 (MPN)	2.0	<1.0	<1.0	12				
	生物総数 (注1)	1,048	242	506	4	356	72	188	4
	珪藻類 (注1)	964	8	287	4	288	26	132	4
	緑藻類 (注1)	72	32	52	4	8	<1	5	4
	藍藻類 (注1)	24	<1	9	4	6	<1	2	4
	その他の藻類 (注1)	228	32	146	4	82	12	48	4
	その他生物 (注1)	20	<1	12	4	10	<1	3	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン (浄水場測定)								
	2-メチルイソボルネオール (浄水場測定)								

(注1) 原水は試料1mL当たり、浄水は100mLあたりに換算した値を示す。

(3) 杉並浄水所

杉並浄水所は、3本の取水井（浅井戸）から揚水した地下水を原水としている。送水時は、原水を塩素処理した後、上井草給水所に送水して朝霞浄水場系の浄水と常時混合し配水することになっている。

通常は平日昼間（9時から16時30分までの7.5時間）のみの稼働であり、毎週土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始は停止している。

3号取水井は原水水質悪化のため、平成13年6月29日から取水を停止した。さらに、1号取水井の原水水質悪化により、近接する2号取水井も含め、平成28年12月21日から取水を停止し、それ以降、全施設を停止している。

(4) 小作浄水場

小作浄水場は、羽村取水堰^{ぜき}で取水した多摩川河川水を原水とする多摩地区専用の浄水場である。浄水施設は、傾斜板沈殿池や無弁式自動平衡型ろ過池などの特徴を有する。

本年度の総配水量は 5,935 万 m³ で、昨年度の 5,346 万 m³ より 589 万 m³ 増加した。

本年度は、夏期の台風や局所的大雨等により原水濁度の急上昇が頻繁に発生した。特に、8 月には小河内貯水池からの余水吐放流や白丸ダムのゲート放流が行われたことから、より急激な水質変動が発生したため、ポリ塩化アルミニウム等の注入強化で対応した。一方で大量の降雨により、原水のかび臭原因物質（2-MIB）を発生させる付着藻類が定期的にフラッシュされたことから、原水 2-MIB 濃度の最高値は 0.000017 mg/L（9 時、浄水場測定）に留まった。

小河内貯水池では、冬期において湖内循環により底層の高濃度溶存マンガンが放流位置まで拡散することがある。本年度は部分的に湖内循環が発生し、2 月には溶存マンガンが原水で水質基準値（0.05mg/L）の約 6 倍（0.29mg/L）、浄水で 0.029mg/L まで上昇したため、処理水量の低減や次亜塩素酸ナトリウムの注入強化で対応した。3 月には放流水で溶存マンガン濃度が 0.85mg/L まで上昇したが、放流水深を中層から表層への変更することで原水溶存マンガン濃度は低下した。

小作浄水場における薬品注入率（9 時時点）の平均値は、次のとおりである。

ポリ塩化アルミニウム	27 mg/L	注入日数	365 日
前塩素	0.5 mg/L	注入日数	274 日
中間塩素	0.6 mg/L	注入日数	365 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数	364 日
前酸	2.2 mg/L	注入日数	344 日
粉末活性炭	9 mg/L	注入日数	289 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3(4)に示す。

表Ⅳ. 3(4) 小作浄水場 水質検査結果①

令和 6 年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	2,800	39	510	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.45	0.70	4	0.68	0.45	0.61	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0039	0.0005	0.0025	4
	ジクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0003	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0051	0.0008	0.0035	4
	トリクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0013	0.0003	0.0009	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					0.017	<0.001	0.004	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.12	0.02	0.06	4	0.06	0.01	0.04	4
	鉄及びその化合物	0.13	0.03	0.08	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.3	2.8	3.0	4	3.8	3.3	3.5	4
	マンガン及びその化合物	0.024	0.006	0.012	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.5	1.0	1.3	4	5.5	2.9	4.2	4
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	51.7	38.2	45.0	4	49.1	39.1	43.6	4
	蒸発残留物	95	62	74	4	72	70	71	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000008	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.9	0.5	0.8	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	8.3	7.7	7.9	261	7.5	7.1	7.4	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	11	2	3	261	<1	<1	<1	261
	濁度	200	0.4	4.4	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ. 3(4) 小作浄水場 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.002	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素 (遊離)					1.0	0.4	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	51.7	38.2	45.0	4	49.1	39.1	43.6	4
	マンガン及びその化合物	0.024	0.006	0.012	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	<0.5	1.5	4	4.0	2.5	3.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	23	1.3	3.0	261	1.5	0.3	0.6	261
	臭気強度 (TON)					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	95	62	74	4	72	70	71	4
	濁度	200	0.4	4.4	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.3	7.7	7.9	261	7.5	7.1	7.4	261
	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.3	-1.8	-1.5	4
	従属栄養細菌	9,100	1,400	3,900	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.12	0.02	0.06	4	0.06	0.01	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	23.8	4.2	13.4	261	23.7	5.3	13.9	261
	残留塩素					1.0	0.4	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.05	<0.01	<0.01	52	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	1.1	0.45	0.70	4	0.68	0.45	0.61	4
	アルカリ度	50.0	33.0	40.0	261	41.0	25.5	35.1	261
	硫酸イオン								
	電気伝導率	12.2	9.1	10.7	261	14.1	9.6	11.4	261
	酸度	2.0	0.5	1.6	4	4.5	3.0	3.6	4
	溶存酸素								
	酸素飽和百分率								
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸								
	カルシウム硬度	45.6	33.3	39.7	4	43.6	33.9	38.5	4
	マグネシウム硬度	6.1	4.9	5.4	4	5.5	4.7	5.1	4
	カリウム	0.9	0.7	0.8	4	1.0	0.7	0.8	4
	トリクロラミン					0.03	<0.02	<0.02	12
	大腸菌 (MPN)	730	3.1	100	12				
	生物総数 (注1)	1,008	134	414	4	50	2	24	4
	珪藻類 (注1)	872	104	349	4	22	<1	7	4
	緑藻類 (注1)	8	<1	2	4	2	<1	1	4
	藍藻類 (注1)	20	<1	5	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類 (注1)	76	12	33	4	42	2	17	4
	その他生物 (注1)	60	<1	26	4	<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン (浄水場測定)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール (浄水場測定)	0.000017	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

(注1) 原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当りに換算した値を示す。

(5) 砧浄水場

砧浄水場は、平成 19 年 4 月から膜ろ過処理方式による浄水処理を行っている。

令和 3 年度に主系 6 系列、回収系 2 系列の膜モジュールのうち、主系 1 系列、回収系 1 系列を MF 膜から UF 膜に更新し、令和 4 年 3 月 22 日より運用している。

原水は現在、多摩川河川敷に設置した立型集水井水のみである（集水埋管は休止中）。立型集水井水の水質は年間を通して安定しており、原水の水質に大きな変動は見られなかった。

水配調整のため、1 月 1 日から 1 月 7 日まで浄水処理を停止した。

本年度の総自前配水量は 918 万 m³ で、昨年度の 897 万 m³ より 21 万 m³ 増加した。

砧浄水場における薬品注入率（9 時時点）の平均値は、次のとおりである。

後塩素	0.5 mg/L	注入日数	350 日
-----	----------	------	-------

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3(5)に示す。

表Ⅳ. 3(5) 砧浄水場 水質検査結果①

令和 6 年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	490	<1	11	52	2	<1	<1	52
	大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/52	52
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.1	3.4	3.7	4	2.7	2.4	2.6	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.09	0.09	4	0.11	0.10	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.03	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0021	0.0016	0.0019	4	0.0009	0.0008	0.0009	4
	トリクロロエチレン	0.0003	0.0002	0.0003	4	0.0001	0.0001	0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0039	0.0007	0.0026	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0024	0.0005	0.0013	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0099	0.0021	0.0059	4
	トリクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0022	0.0005	0.0013	4
	ブロモホルム					0.0014	0.0004	0.0008	4
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	23	22	23	4	18	17	17	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	24.9	19.9	22.8	4	17.9	15.8	16.8	4
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	88.8	84.8	87.3	4	76.3	73.5	74.8	4
	蒸発残留物	180	160	170	4	150	140	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	6.9	6.5	6.7	250	7.5	6.9	7.0	250
	味							異常なし	250
	臭気				250			異常なし	250
	色度	<1	<1	<1	250	<1	<1	<1	250
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	250	<0.1	<0.1	<0.1	250

表Ⅳ. 3(5) 砧浄水場 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素 (遊離)					0.5	0.4	0.4	250
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	88.8	84.8	87.3	4	76.3	73.5	74.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	26	16	23	4	11	8.0	9.8	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	1.2	0.4	0.9	52	1.3	0.6	0.9	52
	臭気強度 (TON)					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	180	160	170	4	150	140	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	250	<0.1	<0.1	<0.1	250
	pH値	6.9	6.5	6.7	250	7.5	6.9	7.0	250
	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.4	-1.5	-1.5	4
	従属栄養細菌	60	7	42	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000022	0.000018	0.000021	4	0.000018	0.000009	0.000014	4
	水温	21.7	18.1	19.5	250	21.9	14.2	18.2	250
	残留塩素					0.5	0.4	0.5	250
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	4.1	3.4	3.7	4	2.7	2.4	2.6	4
	アルカリ度	62.5	58.0	60.5	12	59.0	51.0	54.3	12
	硫酸イオン								
	電気伝導率	31.1	28.6	30.1	250	25.9	13.4	24.4	250
	酸度	30	18	26	4	12	9.0	11	4
	溶存酸素	7.6	4.0	5.1	4				
	酸素飽和百分率	85	44	55	4				
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸	22	20	21	4	24	20	22	4
	カルシウム硬度	66.3	62.5	64.7	4	54.6	52.5	53.8	4
	マグネシウム硬度	22.8	22.3	22.6	4	21.7	20.5	21.0	4
	カリウム	3.3	3.1	3.2	4	2.6	2.3	2.4	4
	トリクロラミン					0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌 (MPN)	2.0	<1.0	<1.0	12				
	生物総数 (注1)			8	1			238	1
	珪藻類 (注1)			<1	1			42	1
	緑藻類 (注1)			<1	1			168	1
	藍藻類 (注1)			<1	1			<1	1
	その他の藻類 (注1)			8	1			28	1
	その他生物 (注1)			<1	1			<1	1
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				
	ジェオスミン (浄水場測定)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール (浄水場測定)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12

(注1) 原水は試料1mL当たり、浄水は100mLあたりに換算した値を示す。

(6) 砧下浄水所

砧下浄水所は、平成 19 年 4 月から膜ろ過処理方式による浄水処理を行っている。

令和 3 年度に主系 6 系列、回収系 2 系列の膜モジュールのうち、主系 1 系列、回収系 1 系列を MF 膜から UF 膜に更新し、令和 4 年 3 月 7 日より運用している。

原水は、多摩川河川敷に埋設した集水埋管水及び立型集水井水である。集水埋管水の水質は降雨による影響を受けやすく、特に濁度や色度が上昇する。集水埋管は昨年度 12 月 1 日より運用を停止し、週に 1 回管理運転を行っていたが取水量確保のため、本年度 1 月 17 日より運用を再開した。

水配調整のため、8 月 9 日から 15 日まで及び 1 月 1 日から 7 日まで浄水処理を停止した。

本年度の総自前配水量は 711 万 m³ で、昨年度の 785 万 m³ より 74 万 m³ 減少した。

砧下浄水所における薬品注入率（9 時時点）の平均値は、次のとおりである。

後塩素	0.6 mg/L	注入日数	340 日
-----	----------	------	-------

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3 (6)に示す。

表Ⅳ. 3(6) 砧下浄水所 水質検査結果①

令和 6 年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	410	<1	37	51	1	<1	<1	51
	大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/51	51
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.2	2.9	3.1	4	2.6	2.2	2.4	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.08	4	0.11	0.10	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.04	0.04	4	0.03	0.03	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0012	0.0008	0.0010	4	0.0008	0.0004	0.0005	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0016	0.0014	0.0015	4	0.0010	0.0008	0.0009	4
	トリクロロエチレン	0.0003	0.0003	0.0003	4	0.0002	0.0002	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.06	0.02	0.04	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0028	0.0005	0.0020	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0006	0.0002	0.0004	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0047	0.0011	0.0034	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0010	0.0002	0.0007	4
	ブロモホルム					0.0004	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	19	18	18	4	16	15	16	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.9	12.4	13.8	4	13.4	11.4	12.6	4
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	109	102	106	4	94.8	81.7	85.5	4
	蒸発残留物	190	180	180	4	220	140	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	6.8	6.5	6.6	242	7.1	6.7	6.8	242
	味							異常なし	242
	臭気				242			異常なし	242
	色度	<1	<1	<1	242	<1	<1	<1	242
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	242	<0.1	<0.1	<0.1	242

表Ⅳ. 3(6) 砧下浄水所 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素 (遊離)					0.5	0.4	0.4	242
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	109	102	106	4	94.8	81.7	85.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	40	30	37	4	18	18	18	4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	0.0001	0.0002	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	1.2	0.3	0.8	51	1.2	0.4	0.9	51
	臭気強度 (TON)					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	190	180	180	4	220	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	242	<0.1	<0.1	<0.1	242
	pH値	6.8	6.5	6.6	242	7.1	6.7	6.8	242
	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.5	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌	200	36	86	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000040	0.000025	0.000030	4	0.000019	0.000017	0.000018	4
	水温	21.4	18.0	19.5	242	22.1	14.0	18.2	242
	残留塩素					0.6	0.4	0.5	242
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	3.2	2.9	3.1	4	2.6	2.2	2.4	4
	アルカリ度	84.0	72.0	78.0	12	74.0	59.0	63.6	12
	硫酸イオン								
	電気伝導率	31.0	29.4	30.1	242	28.1	21.6	24.9	242
	酸度	45	34	42	4	21	20	21	4
	溶存酸素	7.2	4.3	6.3	4				
	酸素飽和百分率	77	45	62	4				
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸	24	22	23	4	25	22	23	4
	カルシウム硬度	76.6	70.7	73.9	4	65.8	56.6	59.2	4
	マグネシウム硬度	32.8	31.3	32.0	4	29.0	24.9	26.4	4
	カリウム	3.2	2.8	3.0	4	2.7	2.2	2.3	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌 (MPN)	15	<1.0	1.8	12				
	生物総数 (注1)			4	1			4,176	1
	珪藻類 (注1)			<1	1			16	1
	緑藻類 (注1)			<1	1			<1	1
	藍藻類 (注1)			<1	1			<1	1
	その他の藻類 (注1)			<1	1			4,160	1
	その他生物 (注1)			4	1			<1	1
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				
	ジェオスミン (浄水場測定)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール (浄水場測定)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12

(注1) 原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(7) 長沢浄水場

長沢浄水場は、相模湖からの発電放流水を下流の沼本調整池から取水し、津久井^{ずい}隧道により導水したものを主な原水とする急速ろ過方式の浄水場である。水源の状況によっては、相模川および酒匂川系表流水との混合水となることもある。

相模湖では、6月から9月にかけて藍藻類のアナベナ (*Anabaena*) 等が増殖し、ジェオスミン濃度が高くなることがある。本年度は、7月上旬からジェオスミン濃度の上昇が見られ、7月下旬に終息した。本年度の最大値は7月15日の24 ng/L (0.000024 mg/L、浄水場測定) であった。これらの対策として、粉末活性炭の増量 (最大18 mg/L) 及び前塩素処理から中間塩素処理への切替えを行い、浄水の水質に影響することはなかった。

また、本年度は、台風や大雨の影響で原水濁度が100度を超えた日はなかった。最高は64度 (8月30日) であったが、PAC等の適正な注入を行い、浄水の水質に影響することはなかった。

相模湖では近年、浄水処理の過程で異臭味を発生させる珪藻類の増殖が確認されている。本年度は、4月から5月にスケルトネマ (*skeletonema*)、5月から7月にオーラコセイラ (*Aulacoseira*) の増殖を確認したが、粉末活性炭の注入強化や前弱塩素処理、中間塩素処理にて対応し、浄水の水質への影響はなかった。

本年度の総配水量は7,880万 m³ で、昨年度の7,972万 m³ より92万 m³ 減少した。

長沢浄水場における浄水薬品注入率 (9時時点) の平均値は、次のとおりである。

ポリ塩化アルミニウム	29 mg/L	注入日数	365 日
後ポリ塩化アルミニウム	0.9 mg/L	注入日数	1 日
前塩素	1.0 mg/L	注入日数	330 日
中間塩素	0.3 mg/L	注入日数	365 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数	365 日
前酸	4.3 mg/L	注入日数	360 日
後苛性ソーダ	3.0 mg/L	注入日数	365 日
粉末活性炭	4.9 mg/L	注入日数	365 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3 (7)に示す。

表Ⅳ. 3(7) 長沢浄水場 水質検査結果①

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	2,700	27	270	52	<1	<1	<1	52
	大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/52	52
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.006	0.002	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.88	0.99	4	1.2	0.84	0.98	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.11	4	0.12	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0055	0.0012	0.0042	4
	ジクロロ酢酸					0.003	0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン					0.0003	0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0074	0.0022	0.0056	4
	トリクロロ酢酸					0.005	0.001	0.004	4
	ブロモジクロロメタン					0.0016	0.0008	0.0012	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.14	0.05	0.10	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.19	0.09	0.15	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.5	6.2	6.8	4	9.8	8.4	9.4	4
	マンガン及びその化合物	0.039	0.023	0.029	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.1	3.6	4.3	4	8.2	6.8	7.6	4
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	58.1	54.1	55.7	4	58.7	53.6	55.7	4
	蒸発残留物	110	96	100	4	110	91	100	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000014	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	1.1	0.5	0.8	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	8.4	7.5	7.8	261	7.5	7.3	7.4	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	14	3	4	261	<1	<1	<1	261
	濁度	64	1.4	4.2	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ. 3(7) 長沢浄水場 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.003	<0.001	0.002	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素 (遊離)					0.6	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	58.1	54.1	55.7	4	58.7	53.6	55.7	4
	マンガン及びその化合物	0.039	0.023	0.029	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.0	1.5	4	3.0	2.8	3.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	19	1.9	3.2	261	1.5	0.6	1.0	261
	臭気強度 (TON)					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110	96	100	4	110	91	100	4
	濁度	64	1.4	4.2	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.4	7.5	7.8	261	7.5	7.3	7.4	261
	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.2	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌	8,200	1,200	4,600	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.14	0.05	0.10	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	25.0	7.1	15.5	261	24.8	7.6	15.9	261
	残留塩素					0.6	0.4	0.5	261
	アンモニア態窒素	0.02	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	1.1	0.88	0.99	4	1.2	0.84	0.98	4
	アルカリ度	55.5	33.0	48.0	261	51.5	30.0	44.2	261
	硫酸イオン	12	11	12	4	17	15	16	4
	電気伝導率	16.2	11.2	14.6	261	17.8	12.5	15.9	261
	酸度	2.5	1.0	1.7	4	3.5	3.2	3.4	4
	溶存酸素	11.6	8.1	9.8	4				
	酸素飽和百分率	106	95	99	4				
	BOD	1.1	0.5	0.8	4				
	COD								
	リン酸イオン	0.25	0.13	0.18	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	溶性ケイ酸	29	24	27	4	28	24	26	4
	カルシウム硬度	37.8	36.6	37.3	4	38.2	36.6	37.3	4
	マグネシウム硬度	20.4	17.1	18.4	4	20.5	17.0	18.4	4
	カリウム	1.4	1.2	1.3	4	1.5	1.2	1.3	4
	トリクロラミン					0.10	<0.02	<0.02	12
	大腸菌 (MPN)	38	<1.0	14	12				
	生物総数 (注1)	7,023	110	2,195	4	435	8	180	4
	珪藻類 (注1)	6,795	34	2,047	4	20	<1	9	4
	緑藻類 (注1)	68	<1	28	4	32	<1	15	4
	藍藻類 (注1)	8	<1	2	4	3	<1	1	4
	その他の藻類 (注1)	160	24	89	4	410	4	155	4
	その他生物 (注1)	40	8	29	4	4	<1	1	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン (浄水場測定)	0.000024	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール (浄水場測定)	0.000003	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

(注1) 原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(9) 金町浄水場

金町浄水場は、江戸川の右岸に設置した取水塔から表流水を取水する急速ろ過方式の浄水場である。高度三期施設の完成を経て、全量高度浄水処理を行っている。

本年度の総配水量は2億6,421万 m³で、昨年度（2億8,019万 m³）より1,598万 m³減少した。日平均配水量は72万 m³、日最大配水量は84万 m³（6月18日）であった。なお、第一高度系は耐震工事のため、3月10日に停止した。

金町浄水場では、昨年度から中川江戸川連絡導水路の運用は、灌漑期（5月1日から9月30日まで）に安定水利権を超過することが予想される場合に限り、導水する（あと使い運用）としている。本年度の中川・江戸川連絡導水施設の総稼働日数は昨年度と同様に0日であった。

原水濁度は、10月に降水量が平年より減少した影響で、10月の平均値が過去5年同月平均値の23%と少なかった。本年度の最高値は、8月27日の210度であり、PAC等の適正な注入を行ったため、浄水水質への影響はなかった。

アンモニア態窒素の平均値は、平年並みか、平年より減少した。水温が低下する冬期には、BAC池からのアンモニア態窒素の漏洩防止のため、12月18日から二段階塩素処理を実施した。

かび臭原因物質の2-MIBは、8月13日に本年度の最高値12 ng/Lを記録した。

かび臭原因物質のジェオスミンは、7月25日に本年度の最高値10 ng/Lを記録した。

金町浄水場における薬品注入率（9時現在）の平均値は、次のとおりである。

なお、注入率は第一高度及び第二高度を併せた年平均、注入日数は第一高度及び第二高度のうち、日数が多い方の値とした。

ポリ塩化アルミニウム	24 mg/L	注入日数	365 日
後ポリ塩化アルミニウム	0.5 mg/L	注入日数	365 日
前塩素	1.9 mg/L	注入日数	114 日
中間塩素	0.9 mg/L	注入日数	365 日
オゾン	0.74 mg/L	注入日数	365 日
前酸	2.9 mg/L	注入日数	257 日
前苛性ソーダ	— mg/L	注入日数	0 日
後苛性ソーダ	4.6 mg/L	注入日数	365 日

粉末活性炭

7.5 mg/L

注入日数

10 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3 (9)に示す。

表Ⅳ. 3(8) 金町浄水場 水質検査結果①

令和 6 年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	30,000	300	4,600	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.019	0.008	0.011	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3	0.96	1.6	4	2.2	1.1	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.14	0.10	0.12	4	0.14	0.10	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.05	4	0.07	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0033	0.0004	0.0017	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0052	0.0026	0.0034	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン					0.013	0.0052	0.0090	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0040	0.0012	0.0028	4
	ブロモホルム					0.0016	0.0008	0.0011	4
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.29	0.06	0.18	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.37	0.16	0.23	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	10	12	4	20	12	16	4
	マンガン及びその化合物	0.037	0.024	0.030	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	23.6	11.9	15.9	4	26.6	13.9	19.2	4
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	72.3	56.8	66.1	4	72.3	54.5	65.4	4
	蒸発残留物	160	130	150	4	170	120	150	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	4.7	1.1	1.7	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	8.5	7.2	7.7	261	7.6	7.1	7.4	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	17	3	5	261	<1	<1	<1	261
	濁度	210	2.0	9.2	261	0.2	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ. 3(8) 金町浄水場 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.19	<0.01	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素 (遊離)					0.9	0.5	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	72.3	56.8	66.1	4	72.3	54.5	65.4	4
	マンガン及びその化合物	0.037	0.024	0.030	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	<0.5	1.0	4	4.0	1.0	2.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	39	3.2	6.1	261	1.5	0.7	1.0	261
	臭気強度 (TON)					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	160	130	150	4	170	120	150	4
	濁度	210	2.0	9.2	261	0.2	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.5	7.2	7.7	261	7.6	7.1	7.4	261
	腐食性 (ランゲリア指数)					-0.8	-1.7	-1.3	4
	従属栄養細菌	52,000	8,200	23,000	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.29	0.06	0.18	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	31.3	5.5	17.4	261	31.6	5.5	17.8	261
	残留塩素					1.0	0.5	0.7	261
	アンモニア態窒素	0.18	<0.01	0.03	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.3	0.95	1.6	4	2.2	1.1	1.6	4
	アルカリ度	54.5	17.5	38.7	261	55.0	20.0	39.3	261
	硫酸イオン	35	21	27	12	39	22	29	12
	電気伝導率	27.2	11.0	21.6	261	28.9	15.5	23.4	261
	酸度	2.5	0.5	1.3	4	4.5	1.0	2.4	4
	溶存酸素	11.1	6.7	8.8	12	12.1	5.8	9.1	12
	酸素飽和百分率	105	81	90	12	101	78	93	12
	BOD	1.5	<0.5	0.9	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.26	0.12	0.18	12	0.04	<0.01	0.02	12
	溶性ケイ酸	27	19	23	4	24	19	21	4
	カルシウム硬度	53.7	41.5	48.8	4	53.1	39.8	48.2	4
	マグネシウム硬度	19.1	15.3	17.4	4	19.2	14.7	17.2	4
	カリウム	3.2	2.3	2.8	4	3.1	2.4	2.9	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	52
	大腸菌 (MPN)	1,500	4.1	350	12				
	生物総数 (注1)	6,842	282	3,307	4	204	6	62	4
	珪藻類 (注1)	3,712	190	2,135	4	8	<1	3	4
	緑藻類 (注1)	584	8	189	4	12	<1	4	4
	藍藻類 (注1)	12	<1	5	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類 (注1)	2,898	64	941	4	186	4	54	4
	その他生物 (注1)	92	8	38	4	2	<1	2	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン (浄水場測定)	0.000010	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール (浄水場測定)	0.000012	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

(注1) 原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(9) 三郷浄水場

三郷浄水場は、原水を江戸川から取水し、傾斜板沈殿池、高度浄水施設、自然平衡型ろ過池を有する全量高度浄水処理の浄水場である。本年度の総配水量は3億2,589万m³で、昨年度の3億62万m³より2,527万m³増加した。

水温が低下する冬期は、トリクロラミン生成抑制のため、4月1日から4月3日及び12月24日から3月31日までの間、二段階塩素処理を実施した。

粉末活性炭の注入は、大場川上流排水機場放流、TOCの上昇、給水栓残留塩素減少抑制調査のために実施した。9時時点の注入回数は20回であったが、その他の時間帯も含む延べ注入日数は56日間であった。

三郷浄水場における薬品注入率（9時時点）の平均値は、次のとおりである。

ポリ塩化アルミニウム	26 mg/L	注入日数	365 日
後ポリ塩化アルミニウム	0.5 mg/L	注入日数	365 日
前塩素	1.3 mg/L	注入日数	111 日
中間塩素	0.8 mg/L	注入日数	365 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数	365 日
オゾン	0.64 mg/L	注入日数	365 日
前酸	3.5 mg/L	注入日数	275 日
前苛性ソーダ	2.8 mg/L	注入日数	5 日
後苛性ソーダ	3.7 mg/L	注入日数	365 日
粉末活性炭	7.3 mg/L	注入日数	20 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3(9)に示す。

表Ⅳ. 3(9) 三郷浄水場 水質検査結果①

令和 6 年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	64,000	980	11,000	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.018	0.004	0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3	1.0	1.6	4	2.3	1.1	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.15	0.10	0.12	4	0.13	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.08	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0014	0.0002	0.0008	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0027	0.0016	0.0020	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン					0.0064	0.0032	0.0050	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0021	0.0007	0.0015	4
	ブロモホルム					0.0008	0.0006	0.0007	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.50	0.08	0.24	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.57	0.15	0.29	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	13	9.2	11	4	16	12	14	4
	マンガン及びその化合物	0.053	0.021	0.032	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	21.9	11.8	14.6	4	25.2	15.5	18.4	4
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	71.5	52.6	62.2	4	70.6	51.8	62.1	4
	蒸発残留物	170	110	140	4	150	130	140	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000005	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	9.2	0.9	2.1	12	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.8	7.1	7.5	261	7.6	7.4	7.5	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	14	3	5	261	<1	<1	<1	261
	濁度	160	1.8	11	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ. 3(9) 三郷浄水場 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.19	<0.01	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素 (遊離)					0.8	0.5	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	71.5	52.6	62.2	4	70.6	51.8	62.1	4
	マンガン及びその化合物	0.053	0.021	0.032	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.5	1.5	2.0	4	2.0	1.5	1.9	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	41	3.0	6.4	261	1.6	0.7	1.0	261
	臭気強度 (TON)					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	110	140	4	150	130	140	4
	濁度	160	1.8	11	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	7.8	7.1	7.5	261	7.6	7.4	7.5	261
	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.1	-1.5	-1.3	4
	従属栄養細菌	200,000	12,000	64,000	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.50	0.08	0.24	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000006	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	31.3	4.0	17.3	261	32.7	6.2	18.5	261
	残留塩素					0.9	0.6	0.7	261
	アンモニア態窒素	0.25	<0.01	0.03	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.3	1.0	1.6	4	2.3	1.1	1.6	4
	アルカリ度	63.0	17.0	35.5	261	46.5	17.0	33.6	261
	硫酸イオン	37	21	28	12	39	24	31	12
	電気伝導率	36.1	11.5	20.5	261	27.0	14.6	22.1	261
	酸度	3.0	2.0	2.4	4	2.5	2.0	2.3	4
	溶存酸素	12.0	5.4	8.6	12	13.7	7.3	10.5	12
	酸素飽和百分率	100	70	88	12	123	99	111	12
	BOD	2.4	<0.5	0.7	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.26	0.13	0.19	12	0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	26	18	22	4	24	18	21	4
	カルシウム硬度	52.9	38.7	46.1	4	52.2	38.0	45.9	4
	マグネシウム硬度	18.6	13.9	16.2	4	18.4	13.8	16.2	4
	カリウム	3.1	2.1	2.6	4	3.1	2.1	2.7	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	52
	大腸菌 (MPN)	16,000	9.8	1,800	12				
	生物総数 (注1)	1,517	454	885	4	18	8	14	4
	珪藻類 (注1)	1,019	152	607	4	14	2	6	4
	緑藻類 (注1)	400	28	157	4	2	<1	1	4
	藍藻類 (注1)	44	4	25	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類 (注1)	100	48	68	4	12	4	8	4
	その他生物 (注1)	40	16	28	4	<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	1	不検出	<1	4				
	ジアルジア	1	不検出	<1	4				
	ジェオスミン (浄水場測定)	0.000011	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール (浄水場測定)	0.000031	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

(注1) 原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(10) 朝霞浄水場

朝霞浄水場は、利根川・荒川系の原水を秋ヶ瀬取水堰^{ぜき}から取水する急速ろ過方式・全量高度浄水処理の浄水場である。

通常は朝霞浄水場から東村山浄水場へ原水を送水しているが、水源の状況によっては多摩川（貯水池）系の原水を受水することがある。本年度は、6月13日から9月6日まで多摩川系の原水を合計28日間受水した。

原水取水割合は、利根川・荒川系97.6%、多摩川系2.4%であった。

本年度の総配水量は3億2,787万m³で、昨年度（3億4,289万m³）より1,502万m³低下し、平年値（3億3,215万m³）より428万m³低下した。

本年度の合計降水量は1,455.2mmで、昨年度（1,369.1mm）の106%、平年値（1,563.4mm）の93%であった。

低水温時や処理能力以上にアンモニア態窒素濃度が上昇した際は、トリクロラミン低減対策として前塩素の適正な注入を行った。

監視制御設備等監視工事対応により、オゾン発生量抑制のため合計49日間にわたって粉末活性炭を1～10mg/L注入した。

排水処理対応のため、1月8日10時から1月28日10時まで粉末活性炭を1mg/L注入した。

原水TOCの上昇に伴うTOC除去率向上のため、3月5日14時から3月10日9時30分まで粉末活性炭を2～5mg/L注入した。

朝霞浄水場における薬品注入率（9時時点）の平均値は、次のとおりである。

ポリ塩化アルミニウム	23 mg/L	注入日数	365 日
後ポリ塩化アルミニウム	1.0 mg/L	注入日数	365 日
前塩素	2.3 mg/L	注入日数	164 日
中間塩素	0.6 mg/L	注入日数	365 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数	365 日
オゾン	0.56 mg/L	注入日数	365 日
前酸	2.4 mg/L	注入日数	193 日
後苛性ソーダ	4.2 mg/L	注入日数	365 日
粉末活性炭	2.5 mg/L	注入日数	75 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3(10)に示す。

表Ⅳ. 3(10) 朝霞浄水場 水質検査結果①

令和 6 年度

	採水箇所	検査項目	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目		一般細菌	7,500	320	2,100	12	<1	<1	<1	209
		大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/209	209
		カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
		水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
		セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
		亜硝酸態窒素	0.047	0.022	0.030	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0	1.0	1.6	4	2.1	1.2	1.7	4
		フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.11	4	0.13	0.08	0.11	4
		ホウ素及びその化合物	0.07	0.03	0.05	4	0.06	0.03	0.05	4
		四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.08	0.04	0.06	4
		クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
		クロロホルム					0.015	0.0004	0.0053	4
		ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
		ジブロモクロロメタン					0.0037	0.0012	0.0027	4
		臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
		総トリハロメタン					0.028	0.0028	0.013	4
		トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
		ブロモジクロロメタン					0.0084	0.0008	0.0040	4
		ブロモホルム					0.0014	0.0004	0.0007	4
		ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
		亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
		アルミニウム及びその化合物	0.24	0.07	0.16	4	0.02	0.01	0.02	4
		鉄及びその化合物	0.45	0.32	0.37	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
		銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
		ナトリウム及びその化合物	16	9.2	12	4	21	12	17	4
		マンガン及びその化合物	0.088	0.049	0.068	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		塩化物イオン	21.1	8.9	13.7	4	28.0	11.5	18.9	4
		カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	80.2	65.8	72.2	4	77.4	65.6	72.6	4
		蒸発残留物	200	100	150	4	190	120	160	4
		陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
		ジェオスミン	0.000008	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
		2-メチルイソボルネオール	0.000006	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
		非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
		フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
		有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	2.5	1.1	1.7	12	0.7	0.4	0.5	12
		pH値	8.2	7.0	7.6	261	7.7	7.3	7.5	261
		味							異常なし	261
		臭気				261			異常なし	261
		色度	19	4	7	261	<1	<1	<1	261
		濁度	93	2.4	7.1	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ. 3(10) 朝霞浄水場 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.16	<0.01	0.08	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素 (遊離)					0.8	0.4	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	80.2	65.8	72.2	4	77.4	65.6	72.6	4
	マンガン及びその化合物	0.088	0.049	0.068	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	2.5	2.0	2.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	19	2.6	5.7	261	1.4	0.6	1.0	261
	臭気強度 (TON)					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	200	100	150	4	190	120	160	4
	濁度	93	2.4	7.1	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.2	7.0	7.6	261	7.7	7.3	7.5	261
	腐食性 (ランゲリア指数)					-0.2	-1.1	-0.7	4
	従属栄養細菌	200,000	2,200	27,000	12	10	<1	2	12
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.24	0.07	0.16	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.4	5.4	16.7	261	29.4	6.4	17.4	261
	残留塩素					0.9	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.53	0.05	0.12	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.0	1.0	1.6	4	2.1	1.2	1.7	4
	アルカリ度	65.0	30.5	51.3	261	64.5	39.5	52.0	261
	硫酸イオン	35	20	27	12	37	20	30	12
	電気伝導率	27.1	11.6	21.9	261	29.2	16.3	23.9	261
	酸度	2.5	2.5	2.5	4	3.0	2.5	2.6	4
	溶存酸素	12.3	6.0	8.9	12	12.9	7.2	9.7	12
	酸素飽和百分率	101	77	90	12	107	93	99	12
	BOD	3.2	0.7	1.3	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.34	0.10	0.18	12	0.02	<0.01	0.01	12
	溶性ケイ酸	21	12	17	12	20	14	17	12
	カルシウム硬度	61.3	49.1	54.0	4	59.3	48.9	54.3	4
	マグネシウム硬度	20.4	16.7	18.2	4	20.5	16.7	18.4	4
	カリウム	3.2	2.1	2.6	4	3.1	2.2	2.6	4
	トリクロラミン					0.05	<0.02	<0.02	52
	大腸菌 (MPN)	22,000	1.0	2,000	12				
	生物総数	3,930	692	1,690	4	38	6	18	4
	珪藻類 (注1)	3,450	416	1,241	4	<1	<1	<1	4
	緑藻類 (注1)	124	16	66	4	4	<1	2	4
	藍藻類 (注1)	28	<1	10	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類 (注1)	460	124	303	4	32	4	14	4
	その他生物 (注1)	120	36	71	4	4	<1	2	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	3	不検出	<1	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン (浄水場測定)	0.000008	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール (浄水場測定)	0.000010	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

(注1) 原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

(11) 三園浄水場

三園浄水場の原水は利根川・荒川系の河川表流水で、秋ヶ瀬取水堰^{ぜき}から取水後、朝霞導水路（約 2 km）により導水される。水源の状況によって多摩川系の原水を村山・山口貯水池から朝霞浄水場を経由して受水することができるが、本年度は多摩川系の原水の受水は行わなかった。

三園浄水場の処理系統は、令和 4 年度まで上水道と工業用水道の 2 系統に分かれていたが、昨年度から上水道のみとなった。その処理は全量高度浄水処理（施設能力 30 万 m³/日）である。本年度の総配水量は 8,525 万 m³で、昨年度（9,050 万 m³）より 525 万 m³減少した。

低水温期や処理可能量を上回るアンモニア態窒素濃度となった際は、トリクロラミン低減化対策のため二段階塩素処理を実施した。

また、原水中の 2-MIB 及びジェオスミン濃度の顕著な上昇が見られた際には、必要に応じてオゾン注入率の強化を実施した。（原水における最大値 2-MIB：10 ng/L、ジェオスミン：8 ng/L）

三園浄水場における薬品注入率（9 時時点）の平均値は、次のとおりである。

ポリ塩化アルミニウム	19 mg/L	注入日数	365 日
後ポリ塩化アルミニウム	0.5 mg/L	注入日数	365 日
前塩素	2.3 mg/L	注入日数	157 日
中間塩素	0.7 mg/L	注入日数	365 日
後塩素	0.1 mg/L	注入日数	365 日
オゾン	0.65 mg/L	注入日数	365 日
前酸	3.9 mg/L	注入日数	236 日
後苛性ソーダ	3.2 mg/L	注入日数	305 日
粉末活性炭	— mg/L	注入日数	0 日

原水及び浄水の水質検査結果を表Ⅳ.3 (11)に示す。

表Ⅳ. 3(11) 三園浄水場 水質検査結果①

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	9,900	260	2,300	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.044	0.019	0.027	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.0	1.6	4	2.1	1.2	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.08	0.11	4	0.13	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.03	0.05	4	0.07	0.03	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.06	0.02	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0075	0.0004	0.0030	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0052	0.0019	0.0033	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン					0.018	0.0045	0.011	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0059	0.0010	0.0032	4
	ブロモホルム					0.0024	0.0007	0.0013	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.22	0.06	0.13	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.43	0.23	0.33	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	16	9.1	12	4	19	9.3	15	4
	マンガン及びその化合物	0.083	0.042	0.059	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	21.2	8.7	13.9	4	24.5	10.7	16.2	4
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	80.6	65.9	73.4	4	78.0	65.7	73.1	4
	蒸発残留物	150	130	150	4	150	120	140	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000007	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000006	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	2.3	1.1	1.6	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	8.0	7.0	7.6	261	7.6	7.3	7.5	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	18	4	6	261	<1	<1	<1	261
	濁度	83	2.2	6.3	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

表Ⅳ. 3(11) 三園浄水場 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.16	<0.01	0.08	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素 (遊離)					0.6	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	80.6	65.9	73.4	4	78.0	65.7	73.1	4
	マンガン及びその化合物	0.083	0.042	0.059	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	3.0	2.5	2.6	4	4.0	2.5	2.9	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	19	3.1	5.4	261	1.5	0.7	1.1	261
	臭気強度 (TON)					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	130	150	4	150	120	140	4
	濁度	83	2.2	6.3	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.0	7.0	7.6	261	7.6	7.3	7.5	261
	腐食性 (ランゲリア指数)					-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	39,000	1,600	16,000	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.22	0.06	0.13	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.8	5.2	16.9	261	29.8	6.2	17.4	261
	残留塩素					0.7	0.4	0.5	261
	アンモニア態窒素	0.61	0.03	0.10	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.1	1.0	1.6	4	2.1	1.2	1.7	4
	アルカリ度	66.0	31.0	51.9	261	64.5	38.5	50.8	261
	硫酸イオン	35	21	27	12	42	20	31	12
	電気伝導率	27.9	13.5	22.9	261	29.4	17.2	24.2	261
	酸度	3.5	3.0	3.1	4	4.5	3.0	3.4	4
	溶存酸素	13.1	5.7	8.7	51	12.9	7.3	9.7	51
	酸素飽和百分率	106	74	87	51	104	95	100	51
	BOD	2.5	<0.5	0.9	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.28	0.12	0.17	12	0.06	<0.01	0.02	12
	溶性ケイ酸	18	14	17	4	18	14	17	4
	カルシウム硬度	61.6	49.1	54.9	4	60.1	49.0	54.7	4
	マグネシウム硬度	20.5	16.8	18.6	4	20.4	16.7	18.3	4
	カリウム	3.2	2.1	2.6	4	3.2	2.2	2.7	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	51
	大腸菌 (MPN)	4,900	4.1	530	12				
	生物総数 (注1)	4,019	150	1,523	4	40	2	15	4
	珪藻類 (注1)	3,395	70	1,134	4	2	<1	1	4
	緑藻類 (注1)	96	12	64	4	<1	<1	<1	4
	藍藻類 (注1)	51	<1	14	4	<1	<1	<1	4
	その他の藻類 (注1)	304	40	224	4	38	<1	13	4
	その他生物 (注1)	264	24	87	4	2	<1	2	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン (浄水場測定)	0.000008	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール (浄水場測定)	0.000010	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

(注1) 原水は試料1mL当たり、浄水は100mL当たりに換算した値を示す。

4 多摩地区小規模浄水施設の概況及び水質検査結果

(1) 水道事業の概要

多摩地区の水道事業は、本年度末現在で 30 市町村のうち八王子市等 26 市町及び多摩ニュータウンの水道事業が統合され、都営水道となっている。

本年度の 26 市町及び多摩ニュータウンの給水人口は約 397 万人、一日平均配水量は約 114 万 m³であった。全配水量の約 92%は、東村山浄水場、小作浄水場、朝霞浄水場及び長沢浄水場から補給水として送水されている。残りの約 8%は多摩地区で表流水、伏流水及び地下水を取水して浄水処理や塩素消毒を行った後、配水しているもので、地区水と呼んでいる。

(2) 浄水処理方法

地区水の浄水処理方法を以下に示す。地区水のための配水区域は少なく、大半の施設は、東村山浄水場等からの補給水を受水し、地区水と混合して配水している。

ア 凝集沈殿・急速ろ過	… 4 か所（高月、千ヶ瀬第二、上代継、戸倉）
イ 緩速ろ過	… 4 か所（沢井第一、沢井第二、氷川、日原 ^{（注1）} ）
ウ 除鉄・除マンガン	… 21 か所（上連雀、府中南町、上石原、梶野等）
エ 曝気 ^{ばっき} 処理	… 9 か所（暁町、柴崎、三鷹新川、幸町、若松等）
オ 膜ろ過	… 12 か所（日向和田、二俣尾、御岳山、乙津等）
カ 塩素消毒のみ	… 24 か所（小川、国分寺北町、福生武蔵野台等）
合計	71 か所 ^{（注2）}

（注1）日原浄水所は現在工事中のため、仮設の日原応急浄水所で膜ろ過処理を行っている。

（注2）暁町浄水所、三鷹新川給水所及び成木浄水所は、複数の処理を行っているため、合計値と一致しない。

(3) 原水の水質

ア 地下水

地区水の約 72%は、水道用水源井戸から揚水している地下水である。この地下水の水質は、水温等の季節的な変動や地表からの影響が小さく水質が安定しているが、井戸によって水質が異なっている。基本的には、水質は良好であるが、井戸によっ

ては、鉄、マンガン、トリクロロエチレン等の濃度が高い水源井戸がある。

イ 表流水及び伏流水

表流水の取水は主に市街地の上流域で行われているため、降雨の影響を受けた場合を除いて水質の変化は小さく、おおむね良好な水質である。

伏流水は、表流水の濁度が高い場合にその影響を受けることがあるが、全般的に水質は安定しており、良好である。

(4) 浄水処理及び浄水の水質

ア 浄水処理

(ア) 地下水を水源とする施設の大半は、塩素消毒後に補給水と混合している。

ただし、府中南町給水所等の 20 施設には、前塩素注入を伴う除鉄・除マンガン処理が導入されている。

また、暁町浄水所等の 9 施設には、トリクロロエチレン等が検出される一部の井戸を対象に曝気^{ばっき}処理装置等が導入されている。

(イ) 表流水や伏流水を原水とする施設は、緩速ろ過、凝集沈殿・急速ろ過、膜ろ過等の後、塩素消毒を行い配水している。

また、山間部の浄水施設では降雨時に原水中の有機物濃度が上昇する傾向があり、小河内浄水所等の 4 施設には消毒副生成物対策として活性炭塔が設置されている。

イ 浄水の水質

多くの施設では東村山浄水場、小作浄水場、朝霞浄水場及び長沢浄水場からの送水（補給水）が補給されている。地区水と補給水が混合された後の水を浄水として水質検査を行っているため、浄水の水質は、補給水の水質と原水の水質の両者の影響を受ける。多くの施設では補給水の割合が大きいため、補給水の影響をより受けやすくなっている。

表Ⅳ.4.1 多摩地区小規模浄水施設一覧

令和6年度

区 域	施 設 名 称	ページ
八王子市	暁町浄水所	停止中
	元本郷浄水所	停止中
	子安浄水所	停止中
	高月浄水所	108
	明神浄水所	休止中
立川市	柴崎給水所	停止中
	富士見第一浄水所	停止中
	富士見第三浄水所	110
	立川砂川給水所	停止中
	立川栄町浄水所	112
	砂川中部浄水所	休止中
	西砂第一浄水所	休止中
	西砂第二浄水所	休止中
三鷹市	上連雀給水所	114
	三鷹新川給水所	116
青梅市	日向和田浄水所	118
	千ヶ瀬浄水所	120
	千ヶ瀬第二浄水所	122
	沢井第一浄水所	124
	沢井第二浄水所	停止中
	二俣尾浄水所	126
	御岳山浄水所	128
	成木浄水所	130
府中市	幸町給水所	停止中
	府中武蔵台浄水所	停止中
	若松給水所	132
	府中南町給水所	134
調布市	上石原配水所	136
	仙川配水所	停止中
	深大寺給水所	138
町田市	原町田浄水所	停止中
	滝の沢給水所	140
	野津田浄水所	停止中
小金井市	梶野配水所	142
小平市	上水南給水所	停止中
	小川給水所	144

区 域	施 設 名 称	ページ
日野市	大坂上浄水所	停止中
	多摩平給水所	146
	三沢浄水所	148
	南平配水所	150
国分寺市	東恋ヶ窪配水所	停止中
	国分寺北町給水所	152
国立市	国立中給水所	154
	谷保給水所	停止中
福生市	福生武蔵野台給水所	156
狛江市	和泉本町給水所	停止中
東大和市	上北台給水所	158
清瀬市	清瀬旭が丘浄水所	休止中
	清瀬元町配水所	休止中
東久留米市	南沢給水所	160
	滝山給水所	停止中
武蔵村山市	中藤配水所	停止中
多摩市	桜ヶ丘配水所	停止中
	落合配水所	停止中
稲城市	大丸浄水所	162
	坂浜配水所	停止中
あきる野市	上代継浄水所	164
	戸倉浄水所	166
	乙津浄水所	168
	深沢浄水所	170
西東京市	芝久保給水所	停止中
	保谷町給水所	172
	西東京栄町配水所	174
瑞穂町	箱根ヶ崎浄水所	176
日の出町	大久野浄水所	178
奥多摩町	氷川浄水所	180
	ひむら浄水所	182
	日原浄水所	184
	大丹波浄水所	186
	棚澤浄水所	188
	小河内浄水所	190

停止中又は休止中の浄水施設は、
原水・浄水の水質検査を行っていない。

表Ⅳ.4.2 多摩地区小規模浄水施設 水質検査結果集計(1)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
水 質 基 準 項 目	一般細菌	970	<1	22	41	2	<1	<1	41
	大腸菌			152/421	41			0/421	41
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	41	<0.0003	<0.0003	<0.0003	41
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	41	<0.00005	<0.00005	<0.00005	41
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	41	<0.001	<0.001	<0.001	41
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	41	<0.001	<0.001	<0.001	41
	ヒ素及びその化合物	0.006	<0.001	<0.001	41	0.002	<0.001	<0.001	41
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	41	<0.002	<0.002	<0.002	41
	亜硝酸態窒素	0.006	<0.001	<0.001	41	<0.001	<0.001	<0.001	41
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	41	<0.001	<0.001	<0.001	41
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	6.6	<0.01	1.1	41	2.6	0.21	0.92	41
	フッ素及びその化合物	0.11	<0.02	0.06	41	0.11	0.03	0.06	41
	ホウ素及びその化合物	0.07	<0.01	0.01	41	0.07	<0.01	0.01	41
	四塩化炭素	0.0007	<0.0001	<0.0001	41	0.0003	<0.0001	<0.0001	41
	1,4-ジオキサン	0.0085	<0.0005	0.0009	41	0.0030	<0.0005	<0.0005	41
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0009	<0.0001	0.0001	41	0.0009	<0.0001	<0.0001	41
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41
	テトラクロロエチレン	0.0019	<0.0001	<0.0001	41	0.0009	<0.0001	<0.0001	41
	トリクロロエチレン	0.0023	<0.0001	0.0001	41	0.0003	<0.0001	<0.0001	41
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41
	塩素酸	0.07	<0.02	<0.02	41	0.10	<0.02	0.03	41
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	41
	クロロホルム					0.011	<0.0001	0.0028	41
	ジクロロ酢酸					0.007	<0.001	<0.001	41
	ジブロモクロロメタン					0.0064	<0.0001	0.0011	41
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	41	0.002	<0.001	<0.001	41
	総トリハロメタン					0.024	<0.0001	0.0057	41
	トリクロロ酢酸					0.011	<0.001	0.001	41
	ブロモジクロロメタン					0.0074	<0.0001	0.0016	41
	ブロモホルム					0.0022	<0.0001	0.0003	41
	ホルムアルデヒド					0.002	<0.001	<0.001	41
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	41	0.01	<0.01	<0.01	41
	アルミニウム及びその化合物	0.20	<0.01	<0.01	41	0.05	<0.01	0.01	41
	鉄及びその化合物	0.62	<0.01	0.01	41	0.02	<0.01	<0.01	41
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	41	<0.01	<0.01	<0.01	41
	ナトリウム及びその化合物	16	1.9	7.5	41	15	2.1	6.9	41
	マンガン及びその化合物	0.14	<0.001	0.010	41	0.006	<0.001	<0.001	41
	塩化物イオン	14.4	0.7	5.3	41	18.8	1.0	5.7	41
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	125	24.5	66.0	41	101	24.4	52.7	41
	蒸発残留物	200	36	120	36	180	40	98	41
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	35	<0.02	<0.02	<0.02	35
	ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	17	<0.000003	<0.000003	<0.000003	17
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	17	<0.000003	<0.000003	<0.000003	17
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	35	<0.002	<0.002	<0.002	35
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	35	<0.0005	<0.0005	<0.0005	35
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.3	<0.1	0.3	41	1.1	<0.1	0.3	41
	pH値	8.6	6.8	7.8	41	8.3	7.0	7.6	41
	味							異常なし	41
	臭気				41			異常なし	41
	色度	14	<1	<1	41	<1	<1	<1	41
	濁度	3.7	<0.1	0.2	41	<0.1	<0.1	<0.1	41

表Ⅳ.4.2 多摩地区小規模浄水施設 水質検査結果集計(1)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	41	<0.001	<0.001	<0.001	41
	ウラン及びその化合物	0.0008	<0.0001	<0.0001	41	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	41	<0.001	<0.001	<0.001	41
	1,2-ジクロロエタン	0.0003	<0.0001	<0.0001	41	0.0001	<0.0001	<0.0001	41
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41	0.0003	<0.0001	<0.0001	41
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	19
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	17
	ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	18
	抱水クロラル					0.003	<0.001	<0.001	18
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	9	<0.01	<0.01	<0.01	23
	残留塩素（遊離）					1.2	0.3	0.5	41
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	125	24.5	66.0	41	101	24.4	52.7	41
	マンガン及びその化合物	0.14	<0.001	0.010	41	0.006	<0.001	<0.001	41
	遊離炭酸	13	1.5	3.4	18	12	<0.5	3.4	41
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	<0.0001	<0.0001	41	0.0002	<0.0001	<0.0001	41
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41	<0.0001	<0.0001	<0.0001	41
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	41
	蒸発残留物	200	36	120	36	180	40	98	41
	濁度	3.7	<0.1	0.2	41	<0.1	<0.1	<0.1	41
	pH値	8.6	6.8	7.8	41	8.3	7.0	7.6	41
	腐食性（ランゲリア指数）					0.0	-2.4	-1.0	41
	従属栄養細菌					38	<1	2	41
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン	0.0011	<0.0001	<0.0001	41	0.0003	<0.0001	<0.0001	41
	アルミニウム及びその化合物	0.20	<0.01	<0.01	41	0.05	<0.01	0.01	41
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00021	<0.000005	0.000011	41	0.000024	<0.000005	<0.000005	41
	水温	24.1	2.3	15.6	41	27.7	2.6	15.6	41
	アンモニア態窒素	0.72	<0.01	0.05	41				
	アルカリ度	94.5	22.0	55.4	41	75.0	13.5	43.8	41
	電気伝導率	30.5	5.7	17.1	41	25.7	6.5	14.5	41
	カルシウム硬度	94.5	18.2	47.4	41	72.8	18.6	40.7	41
	マグネシウム硬度	52.9	3.1	18.6	41	34.9	3.1	12.1	41
	嫌気性芽胞菌	6	不検出	<1	32				
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	18				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	18				

表Ⅳ.4.2 高月浄水所 水質検査結果(2)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	190	2	29	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			7/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.68	0.87	4	1.1	0.63	0.82	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	4	0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	0.02	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0045	0.0019	0.0028	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0025	0.0010	0.0016	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.011	0.0048	0.0069	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0038	0.0014	0.0023	4
	ブロモホルム					0.0006	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.20	<0.01	0.08	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	5.7	4.8	5.2	4	9.2	4.9	7.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.1	3.2	3.6	4	7.6	3.4	5.4	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.0	47.9	53.6	4	54.7	45.8	50.0	4
	蒸発残留物	100	82	92	4	97	83	93	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
	pH値	7.5	6.9	7.2	12	7.9	7.6	7.7	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.8	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 高月浄水所 水質検査結果(2)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.5	0.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.0	47.9	53.6	4	54.7	45.8	50.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	13	8.0	10	4	3.5	2.5	3.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	100	82	92	4	97	83	93	4
	濁度	0.8	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	6.9	7.2	12	7.9	7.6	7.7	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.20	<0.01	0.08	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000008	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	24.1	9.1	16.7	12	24.5	8.3	16.2	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	52.5	39.0	44.3	4	49.5	39.0	43.5	4
	電気伝導率	15.5	12.7	13.7	12	16.3	11.9	14.3	12
	カルシウム硬度	48.6	39.3	43.8	4	43.6	39.2	41.5	4
	マグネシウム硬度	10.4	8.6	9.7	4	11.1	6.6	8.5	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

表Ⅳ.4.2 富士見第三浄水所 水質検査結果(3)-1

令和6年度

採水箇所	検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9	1.8	1.9	4	1.9	1.8	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.06	0.06	4	0.06	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0007	0.0007	0.0007	4	0.0007	0.0006	0.0007	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0009	0.0009	0.0009	4	0.0009	0.0008	0.0009	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0002	0.0002	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブromジクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ブromホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	13	12	12	4	13	12	13	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.8	9.3	9.6	4	10.0	9.5	9.8	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.2	78.5	79.9	4	83.2	78.4	80.0	4
	蒸発残留物			150	1	160	150	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.4	7.4	12	7.5	7.4	7.4	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 富士見第三浄水所 水質検査結果(3)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.4	0.3	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.2	78.5	79.9	4	83.2	78.4	80.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					12	6.5	8.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	0.0001	0.0002	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			150	1	160	150	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.4	7.4	12	7.5	7.4	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.7	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌					2	<1	1	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン	0.0003	0.0003	0.0003	4	0.0003	0.0003	0.0003	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000011	0.000009	0.000010	4	0.000011	0.000008	0.000010	4
	水温	19.0	14.8	17.1	12	18.0	15.5	16.9	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	71.0	70.0	70.6	4	72.0	69.5	70.9	4
	電気伝導率	22.3	22.0	22.2	12	22.4	22.0	22.3	12
	カルシウム硬度	60.1	55.6	56.9	4	60.1	55.8	57.1	4
	マグネシウム硬度	23.2	22.7	23.0	4	23.2	22.6	23.0	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.4.2 立川栄町浄水所 水質検査結果(4)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	9	<1	<1	<1	9
	大腸菌			0/9	9			0/9	9
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	3	0.002	0.001	0.001	3
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	1.3	1.4	3	1.4	1.3	1.4	3
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.07	3	0.07	0.06	0.07	3
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.03	0.03	3	0.03	0.03	0.03	3
	四塩化炭素	0.0004	0.0003	0.0003	3	0.0003	0.0003	0.0003	3
	1,4-ジオキサン	0.0019	0.0016	0.0017	3	0.0018	0.0016	0.0017	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	0.0003	0.0003	3	0.0003	0.0003	0.0003	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.05	<0.02	0.03	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0003	0.0003	0.0003	3
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	ジブロモクロロメタン					0.0003	0.0003	0.0003	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.0012	0.0012	0.0012	3
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	ブロモジクロロメタン					0.0002	0.0002	0.0002	3
	ブロモホルム					0.0004	0.0004	0.0004	3
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	13	12	13	3	13	12	13	3
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	塩化物イオン	7.1	6.9	7.0	3	7.1	7.0	7.1	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.9	60.2	61.6	3	63.7	59.8	61.4	3
	蒸発残留物					130	130	130	3
	陰イオン界面活性剤								
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	<0.1	<0.1	9	0.1	<0.1	<0.1	9
	pH値	8.3	8.2	8.2	9	8.3	8.2	8.2	9
	味							異常なし	9
	臭気				9			異常なし	9
	色度	<1	<1	<1	9	<1	<1	<1	9
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	9	<0.1	<0.1	<0.1	9

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:1月から3月

表Ⅳ.4.2 立川栄町浄水所 水質検査結果(4)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.9	60.2	61.6	3	63.7	59.8	61.4	3
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	遊離炭酸					<0.5	<0.5	<0.5	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	9
	蒸発残留物					130	130	130	3
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	9	<0.1	<0.1	<0.1	9
	pH値	8.3	8.2	8.2	9	8.3	8.2	8.2	9
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.1	-0.2	-0.1	3
	従属栄養細菌					2	<1	1	3
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000029	0.000017	0.000023	3	0.000024	0.000014	0.000018	3
	水温	18.8	17.6	18.3	9	19.3	17.3	18.4	9
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	3				
	アルカリ度	66.0	64.0	65.3	3	65.5	65.5	65.5	3
	電気伝導率	18.5	18.1	18.3	9	18.4	18.2	18.3	9
	カルシウム硬度	45.3	41.7	43.1	3	45.3	41.6	43.1	3
	マグネシウム硬度	18.6	18.5	18.5	3	18.4	18.2	18.3	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:1月から3月

表Ⅳ.4.2 上連雀給水所 水質検査結果(5)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.006	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21	0.11	0.14	4	1.7	0.97	1.3	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.07	4	0.10	0.07	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.03	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.06	0.03	0.04	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.011	0.0006	0.0048	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0047	0.0019	0.0036	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン					0.024	0.0046	0.014	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0074	0.0010	0.0042	4
	ブロモホルム					0.0021	0.0006	0.0012	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.0	6.8	7.0	4	15	12	14	4
	マンガン及びその化合物	0.010	0.009	0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.5	6.2	6.4	4	16.3	13.2	14.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.6	78.0	78.8	4	75.9	64.7	68.0	4
	蒸発残留物			150	1	150	130	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	<0.1	0.1	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	8.4	8.3	8.3	12	7.8	7.6	7.7	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 上連雀給水所 水質検査結果(5)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.6	78.0	78.8	4	75.9	64.7	68.0	4
	マンガン及びその化合物	0.010	0.009	0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					4.5	3.0	3.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			150	1	150	130	140	4
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.4	8.3	8.3	12	7.8	7.6	7.7	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.6	-0.9	-0.7	4
	従属栄養細菌					2	<1	<1	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	18.6	17.2	17.7	12	26.5	8.6	17.8	12
	アンモニア態窒素	0.10	0.08	0.09	4				
	アルカリ度	66.0	65.5	65.6	4	53.0	48.5	50.9	4
	電気伝導率	20.2	19.4	19.7	12	24.4	21.2	22.4	12
	カルシウム硬度	56.1	54.9	55.7	4	55.9	47.3	50.0	4
	マグネシウム硬度	23.5	22.8	23.1	4	20.0	17.2	18.1	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.4.2 三鷹新川給水所 水質検査結果(6)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	10	<1	<1	<1	10
	大腸菌			0/10	10			0/10	10
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08	0.03	0.05	3	0.76	0.34	0.49	3
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	3	0.07	0.05	0.06	3
	ホウ素及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	<0.01	<0.01	3
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	0.0001	0.0002	3	0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トリクロロエチレン	0.0003	<0.0001	0.0002	3	0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.06	<0.02	0.03	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0051	0.0012	0.0027	3
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	ジブロモクロロメタン					0.0035	0.0016	0.0023	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.014	0.0049	0.0085	3
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	3
	ブロモジクロロメタン					0.0045	0.0013	0.0026	3
	ブロモホルム					0.0011	0.0008	0.0009	3
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	0.01	0.01	3
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	9.0	8.6	8.8	3	10	6.8	8.1	3
	マンガン及びその化合物	0.036	0.022	0.028	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	塩化物イオン	13.2	10.7	11.7	3	11.4	7.1	9.1	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	112	98.1	103	3	80.7	68.4	74.5	3
	蒸発残留物			180	1	130	130	130	3
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2	0.2	10	0.4	0.2	0.3	10
	pH値	8.3	8.2	8.2	10	8.0	7.8	7.9	10
	味							異常なし	10
	臭気				10			異常なし	10
	色度	1	<1	<1	10	<1	<1	<1	10
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：2月から3月

表Ⅳ.4.2 三鷹新川給水所 水質検査結果(6)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	10
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	112	98.1	103	3	80.7	68.4	74.5	3
	マンガン及びその化合物	0.036	0.022	0.028	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	遊離炭酸					3.5	2.5	2.8	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	10
	蒸発残留物			180	1	130	130	130	3
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10
	pH値	8.3	8.2	8.2	10	8.0	7.8	7.9	10
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.4	-0.4	-0.4	3
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	3
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	0.01	0.01	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	3	<0.000005	<0.000005	<0.000005	3
そ の 他 の 項 目	水温	18.1	16.7	17.3	10	24.1	13.1	18.4	10
	アンモニア態窒素	0.13	0.10	0.11	3				
	アルカリ度	83.0	75.5	78.3	3	62.0	57.0	58.8	3
	電気伝導率	27.6	24.2	25.8	10	24.8	16.9	19.9	10
	カルシウム硬度	73.1	63.9	67.4	3	56.9	50.1	53.4	3
	マグネシウム硬度	39.2	33.9	35.8	3	23.8	18.3	21.2	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:2月から3月

表Ⅳ.4.2 日向和田浄水所 水質検査結果(7)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	200	<1	38	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			10/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.78	0.54	0.63	4	0.68	0.53	0.60	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0018	0.0005	0.0013	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0002	0.0002	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0028	0.0011	0.0020	4
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0008	0.0004	0.0006	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.2	2.8	3.0	4	3.4	3.2	3.3	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.5	1.0	1.3	4	3.2	2.4	2.8	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.8	47.0	53.2	4	57.3	47.2	52.4	4
	蒸発残留物	84	68	78	4	84	76	80	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.3	0.4	12	0.3	0.2	0.3	12
	pH値	7.8	7.0	7.6	12	7.5	7.3	7.4	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	5	<1	1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	3.3	<0.1	0.6	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 日向和田浄水所 水質検査結果(7)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.8	47.0	53.2	4	57.3	47.2	52.4	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	3.5	3.0	3.1	4	8.0	5.5	6.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	84	68	78	4	84	76	80	4
	濁度	3.3	<0.1	0.6	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.0	7.6	12	7.5	7.3	7.4	12
そ の 他 の 項 目	腐食性（ランゲリア指数）					-1.0	-1.3	-1.2	4
	従属栄養細菌					1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	22.1	7.4	14.7	12	22.9	7.7	15.0	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	51.5	41.0	47.4	4	49.5	40.0	46.0	4
	電気伝導率	13.2	10.3	12.0	12	13.5	10.7	12.2	12
	カルシウム硬度	54.0	41.9	47.6	4	51.8	42.1	46.9	4
そ の 他 の 項 目	マグネシウム硬度	6.2	5.1	5.6	4	6.0	5.1	5.5	4
	嫌気性芽胞菌	1	不検出	<1	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

表Ⅳ.4.2 千ヶ瀬浄水所 水質検査結果(8)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	160	<1	24	11	<1	<1	<1	11
	大腸菌			7/11	11			0/11	11
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69	0.51	0.62	4	0.70	0.52	0.62	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0028	0.0006	0.0018	4
	ジクロロ酢酸					0.004	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0034	0.0009	0.0022	4
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0006	0.0003	0.0005	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.2	2.9	3.0	4	3.5	3.1	3.3	4
	マンガン及びその化合物	0.004	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.3	1.1	1.2	4	1.5	1.4	1.4	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.0	45.7	53.7	4	61.6	46.0	53.9	4
	蒸発残留物	91	73	83	4	98	74	86	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.3	0.5	11	0.6	0.4	0.5	11
	pH値	7.9	7.7	7.8	11	7.7	7.4	7.6	11
	味							異常なし	11
	臭気				11			異常なし	11
	色度	2	<1	<1	11	<1	<1	<1	11
	濁度	1.1	<0.1	0.2	11	<0.1	<0.1	<0.1	11

(注)4月下旬から千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働した。
これに伴い、5月から水質検査を行っている。

表Ⅳ.4.2 千ヶ瀬浄水所 水質検査結果(8)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	11
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.0	45.7	53.7	4	61.6	46.0	53.9	4
	マンガン及びその化合物	0.004	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	3.0	2.0	2.3	4	6.5	4.0	4.6	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	11
	蒸発残留物	91	73	83	4	98	74	86	4
	濁度	1.1	<0.1	0.2	11	<0.1	<0.1	<0.1	11
	pH値	7.9	7.7	7.8	11	7.7	7.4	7.6	11
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.8	-1.4	-1.0	4
	従属栄養細菌					29	<1	10	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	21.7	6.6	14.0	11	23.5	7.2	14.9	11
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	55.5	40.5	47.8	4	49.0	35.5	43.0	4
	電気伝導率	13.7	10.6	11.9	11	14.1	11.0	12.3	11
	カルシウム硬度	55.0	41.1	48.5	4	55.6	41.4	48.8	4
	マグネシウム硬度	6.0	4.6	5.2	4	6.0	4.6	5.2	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

(注)4月下旬から千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働した。
これに伴い、5月から水質検査を行っている。

表Ⅳ.4.2 千ヶ瀬第二浄水所 水質検査結果(9)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌			<1	1			<1	1
	大腸菌			0/1	1			0/1	1
	カドミウム及びその化合物								
	水銀及びその化合物								
	セレン及びその化合物								
	鉛及びその化合物								
	ヒ素及びその化合物								
	六価クロム化合物								
	亜硝酸態窒素								
	シアン化物イオン及び塩化シアン								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								
	フッ素及びその化合物								
	ホウ素及びその化合物								
	四塩化炭素								
	1,4-ジオキサン								
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン								
	ジクロロメタン								
	テトラクロロエチレン								
	トリクロロエチレン								
	ベンゼン								
	塩素酸								
	クロロ酢酸								
	クロロホルム								
	ジクロロ酢酸								
	ジブロモクロロメタン								
	臭素酸								
	総トリハロメタン								
	トリクロロ酢酸								
	ブロモジクロロメタン								
	ブロモホルム								
	ホルムアルデヒド								
	亜鉛及びその化合物								
	アルミニウム及びその化合物								
	鉄及びその化合物								
	銅及びその化合物								
	ナトリウム及びその化合物								
	マンガン及びその化合物								
	塩化物イオン								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）								
	蒸発残留物								
	陰イオン界面活性剤								
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）			0.3	1			0.3	1
	pH値			7.7	1			7.6	1
	味							異常なし	1
	臭気				1			異常なし	1
	色度			<1	1			<1	1
	濁度			<0.1	1			<0.1	1

(注)4月下旬から千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働した。
これに伴い、千ヶ瀬第二浄水所は浄水処理を停止したため、水質検査は4月のみ行った。

表Ⅳ.4.2 千ヶ瀬第二浄水所 水質検査結果(9)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物								
	ウラン及びその化合物								
	ニッケル及びその化合物								
	1,2-ジクロロエタン								
	トルエン								
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）							0.5	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）								
	マンガン及びその化合物								
	遊離炭酸								
	1,1,1-トリクロロエタン								
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）								
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）							<1	1
	蒸発残留物								
	濁度			<0.1	1			<0.1	1
	pH値			7.7	1			7.6	1
	腐食性（ランゲリア指数）								
	従属栄養細菌								
	1,1-ジクロロエチレン								
	アルミニウム及びその化合物								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)								
そ の 他 の 項 目	水温			12.7	1			12.8	1
	アンモニア態窒素								
	アルカリ度								
	電気伝導率			13.3	1			13.7	1
	カルシウム硬度								
	マグネシウム硬度								
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 4月下旬から千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働した。
これに伴い、千ヶ瀬第二浄水所は浄水処理を停止したため、水質検査は4月のみ行った。

表Ⅳ.4.2 沢井第一浄水所 水質検査結果(10)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	970	5	230	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			8/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.86	0.54	0.69	4	0.87	0.55	0.70	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0015	0.0001	0.0006	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0024	0.0002	0.0010	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0008	0.0001	0.0004	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.4	3.0	3.1	4	3.7	3.2	3.4	4
	マンガン及びその化合物	0.005	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.1	1.9	2.0	4	2.3	2.0	2.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	39.1	32.6	36.5	4	38.8	32.5	36.4	4
	蒸発残留物	70	62	66	4	72	60	67	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.2	0.4	12	0.4	0.1	0.3	12
	pH値	7.8	7.4	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 沢井第一浄水所 水質検査結果(10)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.5	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	39.1	32.6	36.5	4	38.8	32.5	36.4	4
	マンガン及びその化合物	0.005	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	3.0	2.0	2.4	4	2.5	2.0	2.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	70	62	66	4	72	60	67	4
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
そ の 他 の 項 目	pH値	7.8	7.4	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.4	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌					2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	23.4	4.9	12.8	12	22.1	5.2	12.9	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	30.0	26.0	28.0	4	30.0	23.5	26.6	4
	電気伝導率	10.8	6.9	9.2	12	11.1	7.4	9.4	12
	カルシウム硬度	29.1	23.6	26.6	4	28.7	23.8	26.6	4
	マグネシウム硬度	10.4	9.0	9.9	4	10.3	8.7	9.8	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

表Ⅳ.4.2 二俣尾浄水所 水質検査結果(11)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	370	6	100	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			11/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.96	0.70	0.88	4	0.96	0.72	0.89	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	4	0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.08	0.02	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0051	0.0014	0.0033	4
	ジクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ジブromクロロメタン					0.0006	0.0002	0.0004	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0076	0.0023	0.0051	4
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.002	4
	ブromジクロロメタン					0.0020	0.0007	0.0014	4
	ブromホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.07	<0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.08	<0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.7	3.4	3.6	4	4.0	3.6	3.8	4
	マンガン及びその化合物	0.007	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.0	1.7	1.9	4	2.2	2.0	2.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.0	45.1	48.7	4	50.0	43.3	47.4	4
	蒸発残留物	88	76	81	4	85	75	80	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.3	0.3	0.9	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	8.0	7.7	7.8	12	7.6	7.3	7.5	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	10	<1	2	12	<1	<1	<1	12
	濁度	3.7	<0.1	1.0	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 二俣尾浄水所 水質検査結果(11)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.0	45.1	48.7	4	50.0	43.3	47.4	4
	マンガン及びその化合物	0.007	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	6.5	3.5	5.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	88	76	81	4	85	75	80	4
	濁度	3.7	<0.1	1.0	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
そ の 他 の 項 目	pH値	8.0	7.7	7.8	12	7.6	7.3	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.2	-1.3	-1.3	4
	従属栄養細菌					7	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.07	<0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	23.0	4.8	12.9	12	23.9	4.5	13.7	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	43.5	39.0	41.6	4	42.5	37.0	40.4	4
	電気伝導率	13.4	9.2	11.7	12	13.4	9.4	11.8	12
そ の 他 の 項 目	カルシウム硬度	39.7	35.1	37.7	4	38.9	33.7	36.7	4
	マグネシウム硬度	11.9	10.0	11.0	4	11.8	9.6	10.7	4
	嫌気性芽胞菌	6	不検出	2	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
そ の 他 の 項 目	ジアルジア			不検出	1				

表Ⅳ.4.2 御岳山浄水所 水質検査結果(12)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	75	3	17	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			9/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.83	0.66	0.76	4	0.81	0.67	0.76	4
	フッ素及びその化合物	0.04	0.03	0.04	4	0.04	0.03	0.04	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.03	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0020	0.0006	0.0011	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0004	<0.0001	0.0003	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0026	0.0015	0.0021	4
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0010	0.0005	0.0007	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.05	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	2.4	1.9	2.2	4	2.8	2.1	2.5	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.3	1.2	1.2	4	2.2	2.0	2.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	49.9	24.9	33.6	4	50.2	25.1	33.6	4
	蒸発残留物	77	48	58	4	79	51	61	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.2	<0.1	0.1	12
	pH値	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.6	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.5	<0.1	0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 御岳山浄水所 水質検査結果(12)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	49.9	24.9	33.6	4	50.2	25.1	33.6	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.5	2.0	2.1	4	3.0	2.0	2.3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	77	48	58	4	79	51	61	4
	濁度	0.5	<0.1	0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.6	12
そ の 他 の 項 目	腐食性（ランゲリア指数）					-1.0	-1.7	-1.4	4
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.05	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	17.4	2.8	10.5	12	17.8	3.9	11.3	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	45.0	22.0	30.5	4	44.5	22.0	30.3	4
	電気伝導率	11.5	6.3	7.9	12	11.6	6.5	8.1	12
	カルシウム硬度	40.7	18.2	25.7	4	41.1	18.6	26.0	4
	マグネシウム硬度	9.2	6.7	7.9	4	9.1	6.5	7.6	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

表Ⅳ.4.2 成木浄水所 水質検査結果(13)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	180	<1	50	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			10/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.93	0.79	0.86	4	0.94	0.76	0.85	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.06	0.06	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0044	0.0005	0.0030	4
	ジクロロ酢酸					0.006	0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン					0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0058	0.0008	0.0037	4
	トリクロロ酢酸					0.007	<0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン					0.0012	0.0003	0.0007	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.62	0.02	0.20	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	2.6	2.4	2.5	4	3.1	2.9	3.0	4
	マンガン及びその化合物	0.13	0.012	0.049	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.7	1.4	1.5	4	2.1	1.9	2.0	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	31.4	29.6	30.4	4	30.9	29.2	30.0	4
	蒸発残留物	59	48	54	4	61	49	55	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.2	0.5	12	0.4	0.1	0.2	12
	pH値	7.8	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	4	<1	2	12	<1	<1	<1	12
	濁度	2.8	<0.1	1.0	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 成木浄水所 水質検査結果(13)-2

令和6年度

	採水箇所	検査項目	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
		亜塩素酸							<0.01	1
		ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
		抱水クロラール							0.002	1
		農薬類								
		残留塩素（遊離）					0.7	0.4	0.6	12
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	31.4	29.6	30.4	4	30.9	29.2	30.0	4
		マンガン及びその化合物	0.13	0.012	0.049	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		遊離炭酸	2.5	2.0	2.1	4	2.0	2.0	2.0	4
		1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
		臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
		蒸発残留物	59	48	54	4	61	49	55	4
		濁度	2.8	<0.1	1.0	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
		pH値	7.8	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12
		腐食性（ランゲリア指数）					-1.5	-1.8	-1.7	4
		従属栄養細菌					9	1	4	4
そ の 他 の 項 目		1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
		水温	21.2	3.4	12.4	12	22.5	4.9	13.4	12
		アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
		アルカリ度	25.0	23.0	23.8	4	24.0	23.5	23.9	4
		電気伝導率	8.9	6.9	8.0	12	9.0	7.3	8.2	12
		カルシウム硬度	22.6	21.2	21.8	4	22.2	20.9	21.5	4
		マグネシウム硬度	8.8	8.4	8.6	4	8.8	8.3	8.5	4
		嫌気性芽胞菌	2	不検出	<1	4				
そ の 他 の 項 目		クリプトスポリジウム			不検出	1				
		ジアルジア			不検出	1				

表Ⅳ.4.2 若松給水所 水質検査結果(14)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	10	<1	<1	<1	10
	大腸菌			0/10	10			0/10	10
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	0.006	<0.001	0.005	10	0.002	<0.001	0.001	10
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	0.003	0.003	0.003	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73	0.70	0.72	3	0.91	0.74	0.85	3
	フッ素及びその化合物	0.06	0.06	0.06	3	0.06	0.05	0.05	3
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	3	0.02	<0.01	<0.01	3
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	1,4-ジオキサン	0.0007	0.0006	0.0006	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0008	0.0007	0.0007	3	0.0003	0.0002	0.0003	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	0.0019	0.0018	0.0019	3	0.0009	0.0004	0.0007	3
	トリクロロエチレン	0.0001	0.0001	0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.05	<0.02	0.03	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0064	0.0028	0.0049	3
	ジクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	3
	ジブロモクロロメタン					0.0014	0.0008	0.0010	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.0096	0.0061	0.0081	3
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.002	3
	ブロモジクロロメタン					0.0023	0.0013	0.0019	3
	ブロモホルム					0.0006	0.0001	0.0003	3
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.03	0.02	0.03	3
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	10	9.7	9.8	3	8.4	5.6	6.8	3
	マンガン及びその化合物	0.004	0.003	0.004	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	塩化物イオン	12.2	12.1	12.2	3	10.0	4.4	6.4	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	113	105	108	3	73.6	57.7	63.2	3
	蒸発残留物			190	1	120	93	100	3
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.2	0.2	10	0.4	0.3	0.4	10
	pH値	7.8	7.1	7.7	10	7.6	7.5	7.6	10
	味							異常なし	10
	臭気				10			異常なし	10
	色度	<1	<1	<1	10	<1	<1	<1	10
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10

(注1) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間：2月から3月
(注2) 監視強化を行ったため、ヒ素及びその化合物の検査回数は合計10回となっている。

表Ⅳ.4.2 若松給水所 水質検査結果(14)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	10
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	113	105	108	3	73.6	57.7	63.2	3
	マンガン及びその化合物	0.004	0.003	0.004	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	遊離炭酸					4.0	3.0	3.5	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	10
	蒸発残留物			190	1	120	93	100	3
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10
	pH値	7.8	7.1	7.7	10	7.6	7.5	7.6	10
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.8	-0.9	-0.9	3
	従属栄養細菌					11	<1	4	3
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.03	0.02	0.03	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000021	0.000038	0.000060	10	0.000020	0.000009	0.000013	10
そ の 他 の 項 目	水温	18.7	17.5	17.9	10	25.7	9.7	18.6	10
	アンモニア態窒素	0.01	<0.01	<0.01	3				
	アルカリ度	65.5	64.0	64.8	3	50.0	44.0	46.5	3
	電気伝導率	30.5	26.6	27.1	10	19.8	13.1	16.3	10
	カルシウム硬度	80.6	73.7	76.3	3	55.6	47.4	50.4	3
	マグネシウム硬度	32.1	31.6	31.8	3	18.0	10.1	12.8	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注1) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:2月から3月

(注2) 監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は合計10回となっている。

表Ⅳ.4.2 府中南町給水所 水質検査結果(15)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	20	<1	2	9	<1	<1	<1	9
	大腸菌			0/9	9			0/9	9
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	0.003	0.003	0.003	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.74	0.45	0.60	3
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	3	0.07	0.06	0.06	3
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	3	0.02	<0.01	0.01	3
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	1,4-ジオキサン	0.0062	0.0054	0.0057	3	0.0015	0.0010	0.0013	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.05	<0.02	0.03	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0059	0.0035	0.0049	3
	ジクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	3
	ジブromクロロメタン					0.0022	0.0010	0.0017	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.012	0.0084	0.0097	3
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.002	3
	ブromジクロロメタン					0.0028	0.0019	0.0024	3
	ブromホルム					0.0009	0.0003	0.0006	3
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.03	0.02	0.03	3
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	9.5	9.0	9.3	3	7.5	5.6	6.8	3
	マンガン及びその化合物	0.047	0.043	0.045	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	塩化物イオン	9.1	8.8	8.9	3	7.7	4.7	6.5	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	93.9	90.1	91.4	3	62.5	51.9	58.1	3
	蒸発残留物					120	100	110	3
	陰イオン界面活性剤								
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.1	0.1	9	0.5	0.3	0.4	9
	pH値	8.4	8.3	8.3	9	7.9	7.7	7.8	9
	味							異常なし	9
	臭気				9			異常なし	9
	色度	1	<1	<1	9	<1	<1	<1	9
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	9	<0.1	<0.1	<0.1	9

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:1月から3月

表Ⅳ.4.2 府中南町給水所 水質検査結果(15)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	93.9	90.1	91.4	3	62.5	51.9	58.1	3
	マンガン及びその化合物	0.047	0.043	0.045	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	遊離炭酸					3.0	2.0	2.5	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	9
	蒸発残留物					120	100	110	3
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	9	<0.1	<0.1	<0.1	9
	pH値	8.4	8.3	8.3	9	7.9	7.7	7.8	9
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.5	-0.7	-0.6	3
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	3
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.03	0.02	0.03	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000006	0.000005	0.000006	3	<0.000005	<0.000005	<0.000005	3
そ の 他 の 項 目	水温	19.6	18.0	18.6	9	25.0	13.5	19.3	9
	アンモニア態窒素	0.14	0.11	0.12	3				
	アルカリ度	82.5	81.5	82.0	3	52.5	48.5	51.0	3
	電気伝導率	23.5	23.2	23.3	9	17.7	13.5	15.3	9
	カルシウム硬度	55.5	51.5	53.0	3	47.4	40.4	43.6	3
	マグネシウム硬度	38.6	38.2	38.4	3	16.8	11.5	14.5	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:1月から3月

表Ⅳ.4.2 上石原配水所 水質検査結果(16)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	32	<1	5	7	1	<1	<1	7
	大腸菌			0/7	7			0/7	7
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	3	1.2	0.56	0.82	3
	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.07	3	0.07	0.06	0.07	3
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	3	0.03	0.02	0.02	3
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	1,4-ジオキサン	0.0021	0.0020	0.0020	3	0.0014	0.0006	0.0009	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.07	<0.02	0.04	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0034	0.0021	0.0027	3
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	ジブromクロロメタン					0.0049	0.0027	0.0039	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.013	0.010	0.011	3
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	3
	ブromジクロロメタン					0.0038	0.0031	0.0034	3
	ブromホルム					0.0021	0.0007	0.0015	3
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	0.01	0.01	3
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	15	13	14	3	14	9.7	12	3
	マンガン及びその化合物	0.014	0.012	0.013	3	0.003	0.001	0.002	3
	塩化物イオン	10.7	10.2	10.5	3	12.0	10.2	11.0	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	125	111	118	3	101	69.6	84.6	3
	蒸発残留物			200	1	180	120	150	3
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2	0.2	7	0.5	0.3	0.4	7
	pH値	8.4	8.3	8.4	7	8.0	7.7	7.8	7
	味							異常なし	7
	臭気				7			異常なし	7
	色度	2	<1	<1	7	<1	<1	<1	7
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	7	<0.1	<0.1	<0.1	7

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:4月から8月

表Ⅳ.4.2 上石原配水所 水質検査結果(16)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	7
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	125	111	118	3	101	69.6	84.6	3
	マンガン及びその化合物	0.014	0.012	0.013	3	0.003	0.001	0.002	3
	遊離炭酸					2.0	2.0	2.0	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	7
	蒸発残留物			200	1	180	120	150	3
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	7	<0.1	<0.1	<0.1	7
	pH値	8.4	8.3	8.4	7	8.0	7.7	7.8	7
	腐食性（ランゲリア指数）					0.0	-0.7	-0.4	3
	従属栄養細菌					38	15	29	3
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	0.01	0.01	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000009	0.000006	0.000008	3	0.000006	<0.000005	<0.000005	3
	水温	18.5	17.1	17.8	7	22.8	10.9	15.9	7
	アンモニア態窒素	0.53	0.50	0.51	3				
	アルカリ度	94.5	93.0	93.8	3	75.0	55.0	64.3	3
	電気伝導率	30.4	29.5	30.0	7	25.4	20.0	22.3	7
	カルシウム硬度	85.6	74.8	80.4	3	72.8	52.0	62.3	3
	マグネシウム硬度	39.8	36.5	38.0	3	27.8	17.6	22.2	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:4月から8月

表Ⅳ.4.2 深大寺給水所 水質検査結果(17)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌			<1	1			<1	1
	大腸菌			0/1	1			0/1	1
	カドミウム及びその化合物			<0.0003	1			<0.0003	1
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1
	亜硝酸態窒素			0.002	1			<0.001	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.45	1			0.97	1
	フッ素及びその化合物			0.06	1			0.06	1
	ホウ素及びその化合物			0.01	1			0.02	1
	四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1
	1,4-ジオキサン			0.0007	1			<0.0005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	ジクロロメタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	テトラクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トリクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	ベンゼン			<0.0001	1			<0.0001	1
	塩素酸			<0.02	1			0.02	1
	クロロ酢酸							<0.001	1
	クロロホルム							0.0043	1
	ジクロロ酢酸							<0.001	1
	ジブロモクロロメタン							0.0016	1
	臭素酸			<0.001	1			<0.001	1
	総トリハロメタン							0.0087	1
	トリクロロ酢酸							0.001	1
	ブロモジクロロメタン							0.0026	1
	ブロモホルム							0.0002	1
	ホルムアルデヒド							<0.001	1
	亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.01	1
	鉄及びその化合物			0.02	1			<0.01	1
	銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物			8.1	1			7.6	1
	マンガン及びその化合物			0.022	1			<0.001	1
	塩化物イオン			9.5	1			9.2	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			109	1			51.7	1
	蒸発残留物			180	1			83	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）			0.2	1			0.4	1
	pH値			8.2	1			7.6	1
	味							異常なし	1
	臭気				1			異常なし	1
	色度			<1	1			<1	1
	濁度			<0.1	1			<0.1	1

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:4月から2月

表Ⅳ.4.2 深大寺給水所 水質検査結果(17)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1
	ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トルエン			<0.0001	1			<0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）							0.4	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			109	1			51.7	1
	マンガン及びその化合物			0.022	1			<0.001	1
	遊離炭酸							3.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001	1			<0.0001	1
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）							<1	1
	蒸発残留物			180	1			83	1
	濁度			<0.1	1			<0.1	1
	pH値			8.2	1			7.6	1
	腐食性（ランゲリア指数）							-1.2	1
	従属栄養細菌							<1	1
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.01	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1
そ の 他 の 項 目	水温			17.1	1			8.2	1
	アンモニア態窒素			0.19	1				
	アルカリ度			76.0	1			39.5	1
	電気伝導率			26.6	1			15.1	1
	カルシウム硬度			74.7	1			40.9	1
	マグネシウム硬度			33.9	1			10.8	1
	嫌気性芽胞菌			不検出	1				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:4月から2月

表Ⅳ.4.2 滝の沢給水所 水質検査結果(18)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	10	<1	<1	<1	10
	大腸菌			0/10	10			0/10	10
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.2	3.9	4.0	4	2.4	1.8	2.2	4
	フッ素及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0004	0.0003	0.0004	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0005	0.0004	0.0005	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.03	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0092	0.0017	0.0044	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	3
	ジブromクロロメタン					0.0064	0.0026	0.0040	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.020	0.0075	0.014	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	3
	ブromジクロロメタン					0.0062	0.0023	0.0043	4
	ブromホルム					0.0022	0.0008	0.0012	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.7	7.5	7.6	4	14	8.8	12	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.6	8.6	9.1	4	18.8	9.0	13.3	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	115	112	113	4	80.6	77.4	79.3	4
	蒸発残留物			190	1	160	150	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.1	0.2	10	0.6	0.3	0.4	10
	pH値	7.3	7.2	7.3	10	7.6	7.2	7.4	10
	味							異常なし	10
	臭気				10			異常なし	10
	色度	<1	<1	<1	10	<1	<1	<1	10
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:6月から7月

表Ⅳ.4.2 滝の沢給水所 水質検査結果(18)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.3	0.4	10
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	115	112	113	4	80.6	77.4	79.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					12	9.5	11	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	10
	蒸発残留物			190	1	160	150	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10
	pH値	7.3	7.2	7.3	10	7.6	7.2	7.4	10
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.8	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌					1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000046 ^{注2}	0.000012	0.000021	4	0.000014 ^{注2}	<0.000005	0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	18.2	12.9	16.9	10	26.8	8.5	16.6	10
	アンモニア態窒素	0.02	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	78.0	75.5	76.8	4	58.0	52.0	55.1	4
	電気伝導率	26.6	26.1	26.4	10	25.7	21.0	23.5	10
	カルシウム硬度	62.2	59.8	61.2	4	53.6	51.5	52.5	4
	マグネシウム硬度	52.9	50.7	51.8	4	29.1	24.8	26.8	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:6月から7月

(注2) 再採水での検査結果は、PFOS及びPFOAの合計が原水で0.000031mg/L、浄水で0.000014mg/Lであった。

表Ⅳ.4.2 梶野配水所 水質検査結果(19)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	5	<1	<1	8	<1	<1	<1	8
	大腸菌			0/8	8			0/8	8
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	0.004	0.003	0.003	3	0.001	0.001	0.001	3
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	0.001	0.001	0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22	0.20	0.21	3	1.2	0.45	0.79	3
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.05	3	0.07	0.05	0.06	3
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	<0.01	0.01	3
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	1,4-ジオキサン	0.0009	0.0008	0.0009	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	0.0001	0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トリクロロエチレン	0.0001	0.0001	0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.03	<0.02	<0.02	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0035	0.0016	0.0025	3
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	3
	ジブロモクロロメタン					0.0030	0.0012	0.0020	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.0087	0.0056	0.0074	3
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	3
	ブロモジクロロメタン					0.0029	0.0018	0.0023	3
	ブロモホルム					0.0011	0.0002	0.0006	3
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	0.01	0.02	3
	鉄及びその化合物	0.05	0.05	0.05	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	7.9	7.4	7.7	3	10	6.0	7.9	3
	マンガン及びその化合物	0.14	0.14	0.14	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	塩化物イオン	6.4	6.3	6.4	3	9.5	4.2	7.2	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	86.4	81.4	83.7	3	75.0	56.4	65.0	3
	蒸発残留物					140	100	120	3
	陰イオン界面活性剤								
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	<0.1	0.1	8	0.4	0.3	0.3	8
	pH値	8.0	7.8	8.0	8	7.8	7.7	7.7	8
	味							異常なし	8
	臭気				8			異常なし	8
	色度	<1	<1	<1	8	<1	<1	<1	8
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:12月から3月

表Ⅳ.4.2 梶野配水所 水質検査結果(19)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	0.0002	0.0002	0.0002	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	8
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	86.4	81.4	83.7	3	75.0	56.4	65.0	3
	マンガン及びその化合物	0.14	0.14	0.14	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	遊離炭酸					5.0	2.0	3.2	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	8
	蒸発残留物					140	100	120	3
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8
	pH値	8.0	7.8	8.0	8	7.8	7.7	7.7	8
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.6	-0.8	-0.7	3
	従属栄養細菌					3	<1	1	3
	1,1-ジクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	0.01	0.02	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	3	<0.000005	<0.000005	<0.000005	3
そ の 他 の 項 目	水温	17.7	17.0	17.3	8	23.2	14.3	19.5	8
	アンモニア態窒素	0.03	0.01	0.02	3				
	アルカリ度	66.0	65.0	65.7	3	55.5	50.0	51.8	3
	電気伝導率	21.7	21.5	21.6	8	20.4	15.0	16.9	8
	カルシウム硬度	59.1	54.3	56.4	3	56.0	43.7	49.0	3
	マグネシウム硬度	27.6	27.1	27.3	3	19.0	12.7	15.9	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:12月から3月

表Ⅳ.4.2 小川給水所 水質検査結果(20)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
	大腸菌			0/4	4			0/4	4
	カドミウム及びその化合物			<0.0003	1			<0.0003	1
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物			0.002	1			<0.001	1
	六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1
	亜硝酸態窒素			0.002	1			<0.001	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			3.5	1			0.72	1
	フッ素及びその化合物			0.04	1			0.06	1
	ホウ素及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	四塩化炭素			0.0007	1			<0.0001	1
	1,4-ジオキサン			0.0085	1			0.0006	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0004	1			<0.0001	1
	ジクロロメタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	テトラクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トリクロロエチレン			0.0008	1			<0.0001	1
	ベンゼン			<0.0001	1			<0.0001	1
	塩素酸			<0.02	1			<0.02	1
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	2
	クロロホルム							0.0029	1
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	2
	ジブromクロロメタン							0.0011	1
	臭素酸			<0.001	1			<0.001	1
	総トリハロメタン							0.0062	1
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	2
	ブromジクロロメタン							0.0020	1
	ブromホルム							0.0002	1
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	2
	亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.02	1
	鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物			9.4	1			5.1	1
	マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	塩化物イオン			12.4	1			3.8	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			105	1			50.8	1
	蒸発残留物							87	1
	陰イオン界面活性剤								
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	0.1	0.1	4	0.6	0.4	0.5	4
	pH値	8.2	8.1	8.2	4	7.6	7.5	7.6	4
	味							異常なし	4
	臭気				4			異常なし	4
	色度	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:8月から3月

表Ⅳ.4.2 小川給水所 水質検査結果(20)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ウラン及びその化合物			0.0004	1			<0.0001	1
	ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トルエン			<0.0001	1			<0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.5	0.5	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			105	1			50.8	1
	マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	遊離炭酸							4.0	1
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001	1			<0.0001	1
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	4
	蒸発残留物							87	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
そ の 他 の 項 目	pH値	8.2	8.1	8.2	4	7.6	7.5	7.6	4
	腐食性（ランゲリア指数）							-0.9	1
	従属栄養細菌							1	1
	1,1-ジクロロエチレン			0.0009	1			<0.0001	1
	アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.02	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000074	0.000066	0.000071	4	0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	16.7	16.3	16.5	4	20.9	12.5	17.5	4
	アンモニア態窒素			<0.01	1				
	アルカリ度			74.0	1			44.5	1
	電気伝導率	26.3	26.0	26.1	4	17.9	12.0	14.8	4
	カルシウム硬度			81.0	1			42.7	1
	マグネシウム硬度			24.3	1			8.1	1
	嫌気性芽胞菌			不検出	1				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注1) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:8月から3月

(注2) 監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は合計4回となっている。

表Ⅳ.4.2 多摩平給水所 水質検査結果(21)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	3	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	1.3	1.3	4	1.3	0.88	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0021	<0.0005	0.0014	4	0.0008	<0.0005	0.0006	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0007	0.0005	0.0006	4	0.0002	<0.0001	0.0002	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0009	0.0007	0.0008	4	0.0003	0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0043	0.0026	0.0036	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0020	0.0011	0.0015	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0078	0.0069	0.0075	4
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0021	0.0018	0.0019	4
	ブロモホルム					0.0008	0.0005	0.0006	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	13	14	4	9.3	8.1	8.9	4
	マンガン及びその化合物	0.005	0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.9	5.1	7.1	4	9.1	5.1	7.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.5	58.0	68.5	4	58.9	56.2	57.7	4
	蒸発残留物			150	1	120	110	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.1	0.1	12	0.4	0.3	0.3	12
	pH値	8.0	7.6	7.8	12	7.8	7.5	7.7	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 多摩平給水所 水質検査結果(21)-2

令和6年度

	採水箇所	検査項目	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		ウラン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
		亜塩素酸								
		ジクロロアセトニトリル								
		抱水クロラール								
		農薬類							<0.01	1
		残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	12
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.5	58.0	68.5	4	58.9	56.2	57.7	4
		マンガン及びその化合物	0.005	0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		遊離炭酸					3.0	2.5	2.9	4
		1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
		臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
		蒸発残留物			150	1	120	110	110	4
		濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
そ の 他 の 項 目		pH値	8.0	7.6	7.8	12	7.8	7.5	7.7	12
		腐食性（ランゲリア指数）					-0.7	-1.1	-0.9	4
		従属栄養細菌					14	<1	4	4
		1,1-ジクロロエチレン	0.0003	0.0003	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000018	0.000009	0.000015	4	0.000009	<0.000005	0.000006	4
		水温	18.3	16.7	17.5	12	25.5	9.6	17.3	12
		アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
		アルカリ度	63.0	60.0	61.9	4	50.0	44.5	47.1	4
		電気伝導率	20.7	18.2	20.2	12	17.8	14.5	16.0	12
		カルシウム硬度	55.1	38.7	48.6	4	47.4	43.5	45.4	4
		マグネシウム硬度	20.4	19.3	19.9	4	12.8	11.5	12.2	4
		嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
		クリプトスポリジウム								
		ジアルジア								

表Ⅳ.4.2 三沢浄水所 水質検査結果(22)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.003	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.32	0.21	0.26	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	4	0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0012	0.0011	0.0012	4	0.0009	0.0007	0.0008	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0028	0.0018	0.0023	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0020	0.0017	0.0018	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0069	0.0060	0.0066	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0020	0.0016	0.0018	4
	ブロモホルム					0.0008	0.0006	0.0007	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10	9.3	9.7	4	9.1	8.4	8.8	4
	マンガン及びその化合物	0.021	0.020	0.020	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.6	7.4	7.5	4	8.0	6.4	7.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	99.4	90.9	94.7	4	83.5	75.0	78.9	4
	蒸発残留物			170	1	140	140	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	12	0.3	0.2	0.2	12
	pH値	8.4	8.2	8.3	12	8.1	8.0	8.1	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 三沢浄水所 水質検査結果(22)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	99.4	90.9	94.7	4	83.5	75.0	78.9	4
	マンガン及びその化合物	0.021	0.020	0.020	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					3.5	2.0	2.6	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			170	1	140	140	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.4	8.2	8.3	12	8.1	8.0	8.1	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.1	-0.4	-0.3	4
	従属栄養細菌					2	<1	1	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	19.2	16.0	17.7	12	27.7	12.4	19.3	12
	アンモニア態窒素	0.12	0.10	0.11	4				
	アルカリ度	83.5	81.5	82.6	4	69.0	64.0	67.1	4
	電気伝導率	23.3	22.9	23.1	12	21.3	19.1	20.0	12
	カルシウム硬度	58.8	52.6	55.0	4	53.6	47.8	50.2	4
	マグネシウム硬度	40.6	38.3	39.7	4	29.9	27.2	28.7	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.4.2 南平配水所 水質検査結果(23)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	8	<1	1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.84	0.82	0.83	4	0.86	0.81	0.84	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.04	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.04	0.06	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0010	<0.0001	0.0003	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0004	0.0002	0.0003	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0021	0.0006	0.0012	4
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0005	0.0001	0.0003	4
	ブロモホルム					0.0003	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.0	6.4	6.7	4	7.1	6.6	6.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.1	5.0	5.0	4	5.3	5.2	5.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.8	76.2	79.8	4	80.7	76.3	78.8	4
	蒸発残留物			140	1	150	130	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.0	7.8	7.9	12	8.0	7.8	7.9	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 南平配水所 水質検査結果(23)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.8	76.2	79.8	4	80.7	76.3	78.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					2.0	1.5	1.9	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			140	1	150	130	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.0	7.8	7.9	12	8.0	7.8	7.9	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.4	-0.5	-0.4	4
	従属栄養細菌					8	<1	3	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	16.8	14.9	15.9	12	18.2	13.8	15.9	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	71.5	71.0	71.3	4	71.5	69.0	70.5	4
	電気伝導率	19.0	18.8	18.9	12	19.1	18.3	18.8	12
	カルシウム硬度	48.2	42.9	45.1	4	47.6	43.0	45.0	4
	マグネシウム硬度	35.6	33.3	34.8	4	34.9	33.1	33.9	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.4.2 国分寺北町給水所 水質検査結果(24)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	7	<1	<1	8	<1	<1	<1	8
	大腸菌			0/8	8			0/8	8
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	2.1	2.1	3	0.95	0.64	0.79	3
	フッ素及びその化合物	0.04	0.03	0.04	3	0.06	0.05	0.06	3
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.02	<0.01	0.01	3
	四塩化炭素	0.0004	0.0004	0.0004	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	1,4-ジオキサン	0.0020	0.0018	0.0019	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0008	0.0007	0.0008	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トリクロロエチレン	0.0002	0.0002	0.0002	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	3	0.03	<0.02	<0.02	3
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0038	0.0031	0.0035	3
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0017	0.0012	0.0014	3
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	総トリハロメタン					0.0085	0.0070	0.0075	3
	トリクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0027	0.0020	0.0023	3
	ブロモホルム					0.0003	0.0002	0.0002	3
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.03	0.02	0.02	3
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	3
	ナトリウム及びその化合物	11	9.6	10	3	7.1	5.3	6.0	3
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	塩化物イオン	9.0	8.8	8.9	3	8.0	3.3	5.0	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	121	107	113	3	54.6	50.7	52.1	3
	蒸発残留物			190	1	97	81	87	3
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	8	0.7	0.3	0.4	8
	pH値	8.2	8.1	8.1	8	7.7	7.6	7.7	8
	味							異常なし	8
	臭気				8			異常なし	8
	色度	<1	<1	<1	8	<1	<1	<1	8
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:8月、12月、2月及び3月

表Ⅳ.4.2 国分寺北町給水所 水質検査結果(24)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	ウラン及びその化合物	0.0008	0.0007	0.0007	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	121	107	113	3	54.6	50.7	52.1	3
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3
	遊離炭酸					2.5	2.0	2.2	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	8
	蒸発残留物			190	1	97	81	87	3
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8
	pH値	8.2	8.1	8.1	8	7.7	7.6	7.7	8
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.7	-1.0	-0.8	3
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	3
	1,1-ジクロロエチレン	0.0005	0.0004	0.0005	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.03	0.02	0.02	3
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00019	0.00016	0.00017	3	0.000008	0.000008	0.000008	3
そ の 他 の 項 目	水温	17.1	16.4	16.8	8	24.2	7.8	16.7	9
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	3				
	アルカリ度	92.5	91.5	92.0	3	45.5	43.5	44.3	3
	電気伝導率	27.0	26.2	26.6	8	17.2	11.6	14.5	8
	カルシウム硬度	94.5	82.2	87.0	3	44.8	41.8	43.7	3
	マグネシウム硬度	26.6	24.9	26.0	3	10.1	6.3	8.4	3
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	3				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:8月、12月、2月及び3月

表Ⅳ.4.2 国立中給水所 水質検査結果(25)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	11	<1	<1	<1	11
	大腸菌			0/11	11			0/11	11
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.004	0.004	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.17	0.15	0.16	4	0.94	0.54	0.73	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.09	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.03	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0019	0.0018	0.0019	4	0.0006	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0077	0.0033	0.0057	4
	ジクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0030	0.0009	0.0020	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.015	0.0075	0.011	4
	トリクロロ酢酸					0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン					0.0046	0.0020	0.0033	4
	ブロモホルム					0.0007	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	13	13	4	9.3	5.3	7.9	4
	マンガン及びその化合物	0.003	0.002	0.003	4	0.006	<0.001	0.003	4
	塩化物イオン	9.7	9.3	9.5	4	8.3	4.4	6.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	89.2	80.8	84.0	4	65.4	51.1	57.2	4
	蒸発残留物			160	1	120	82	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	<0.1	0.1	11	0.5	0.3	0.4	11
	pH値	8.5	8.4	8.4	11	7.8	7.6	7.7	11
	味							異常なし	11
	臭気				11			異常なし	11
	色度	<1	<1	<1	11	<1	<1	<1	11
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:8月

表Ⅳ.4.2 国立中給水所 水質検査結果(25)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0001	0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	11
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	89.2	80.8	84.0	4	65.4	51.1	57.2	4
	マンガン及びその化合物	0.003	0.002	0.003	4	0.006	<0.001	0.003	4
	遊離炭酸					3.0	2.5	2.8	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	11
	蒸発残留物			160	1	120	82	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11
	pH値	8.5	8.4	8.4	11	7.8	7.6	7.7	11
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.5	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000014	0.000011	0.000012	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	18.7	17.6	18.0	11	25.0	9.5	16.3	11
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	78.5	77.5	78.1	4	52.5	46.0	48.6	4
	電気伝導率	22.8	22.5	22.6	11	18.4	13.4	16.1	11
	カルシウム硬度	58.5	52.0	54.2	4	51.1	41.5	44.7	4
	マグネシウム硬度	30.7	28.8	29.8	4	14.3	9.6	12.6	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:8月

表Ⅳ.4.2 福生武蔵野台給水所 水質検査結果(26)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	7	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5	2.4	2.4	4	1.4	1.1	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.08	4	0.06	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.03	0.03	4	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0007	0.0006	0.0006	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	0.0002	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0004	0.0004	0.0004	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0028	0.0003	0.0018	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン					0.0004	0.0002	0.0003	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0042	0.0008	0.0029	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ブromジクロロメタン					0.0010	0.0003	0.0007	4
	ブromホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	16	15	16	4	9.2	8.3	8.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.7	5.5	5.6	4	4.8	4.3	4.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.5	59.4	62.4	4	51.8	45.5	47.7	4
	蒸発残留物			140	1	100	90	95	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	<0.1	<0.1	12	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	8.0	7.8	7.9	12	7.8	7.6	7.7	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 福生武蔵野台給水所 水質検査結果(26)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.3	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.5	59.4	62.4	4	51.8	45.5	47.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					3.5	2.0	2.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			140	1	100	90	95	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.0	7.8	7.9	12	7.8	7.6	7.7	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.8	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0004	0.0002	0.0003	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000010	0.000008	0.000009	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	19.6	16.3	17.3	12	21.0	10.4	15.7	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	71.0	67.5	68.5	4	48.0	42.0	45.9	4
	電気伝導率	22.1	19.7	20.1	12	18.3	13.3	14.9	12
	カルシウム硬度	51.4	47.0	49.6	4	45.1	38.5	40.8	4
	マグネシウム硬度	13.4	12.4	12.8	4	7.0	6.7	6.9	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.4.2 上北台給水所 水質検査結果(27)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	3
	大腸菌			0/3	3			0/3	3
	カドミウム及びその化合物			<0.0003	1			<0.0003	1
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物			0.003	1			<0.001	1
	六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1
	亜硝酸態窒素			<0.001	1			<0.001	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.9	1			0.93	1
	フッ素及びその化合物			0.07	1			0.05	1
	ホウ素及びその化合物			0.06	1			0.03	1
	四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1
	1,4-ジオキサン			0.0007	1			<0.0005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	ジクロロメタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	テトラクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トリクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	ベンゼン			<0.0001	1			<0.0001	1
	塩素酸			<0.02	1			<0.02	1
	クロロ酢酸							<0.001	1
	クロロホルム							0.0020	1
	ジクロロ酢酸							0.001	1
	ジブロモクロロメタン							0.0012	1
	臭素酸			<0.001	1			<0.001	1
	総トリハロメタン							0.0051	1
	トリクロロ酢酸							0.002	1
	ブロモジクロロメタン							0.0017	1
	ブロモホルム							0.0002	1
	ホルムアルデヒド							<0.001	1
	亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物			0.01	1			0.02	1
	鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物			13	1			7.6	1
	マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	塩化物イオン			6.1	1			7.4	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.4	1			46.3	1
	蒸発残留物			120	1			100	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	3	0.3	0.3	0.3	3
	pH値	8.6	8.5	8.5	3	7.6	7.6	7.6	3
	味							異常なし	3
	臭気				3			異常なし	3
	色度	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	3
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	3	<0.1	<0.1	<0.1	3

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:4月から12月

表Ⅳ.4.2 上北台給水所 水質検査結果(27)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ウラン及びその化合物			0.0002	1			<0.0001	1
	ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トルエン			<0.0001	1			<0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.4	1			46.3	1
	マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	遊離炭酸							2.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001	1			<0.0001	1
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	3
	蒸発残留物			120	1			100	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	3	<0.1	<0.1	<0.1	3
	pH値	8.6	8.5	8.5	3	7.6	7.6	7.6	3
	腐食性（ランゲリア指数）							-1.2	1
	従属栄養細菌							<1	1
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1
	アルミニウム及びその化合物			0.01	1			0.02	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1
そ の 他 の 項 目	水温	16.5	16.4	16.4	3	9.9	8.8	9.3	3
	アンモニア態窒素			<0.01	1				
	アルカリ度			55.0	1			38.0	1
	電気伝導率	17.6	17.0	17.3	3	14.1	13.0	13.6	3
	カルシウム硬度			39.2	1			37.7	1
	マグネシウム硬度			13.2	1			8.6	1
	嫌気性芽胞菌			不検出	1				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:4月から12月

表Ⅳ.4.2 南沢給水所 水質検査結果(28)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	5	<1	<1	<1	5
	大腸菌			0/5	5			0/5	5
	カドミウム及びその化合物			<0.0003	1			<0.0003	1
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1
	亜硝酸態窒素			<0.001	1			<0.001	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			6.6	1			1.6	1
	フッ素及びその化合物			0.03	1			0.07	1
	ホウ素及びその化合物			<0.01	1			0.02	1
	四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1
	1,4-ジオキサン			0.0038	1			<0.0005	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0005	1			<0.0001	1
	ジクロロメタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	テトラクロロエチレン			0.0013	1			0.0001	1
	トリクロロエチレン			0.0023	1			0.0002	1
	ベンゼン			<0.0001	1			<0.0001	1
	塩素酸			0.03	1			0.05	1
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	2
	クロロホルム							0.0076	1
	ジクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	2
	ジブromクロロメタン							0.0035	1
	臭素酸			<0.001	1			<0.001	1
	総トリハロメタン							0.017	1
	トリクロロ酢酸					0.001	0.001	0.001	2
	ブromジクロロメタン							0.0055	1
	ブromホルム							0.0006	1
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	2
	亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.04	1
	鉄及びその化合物			<0.01	1			0.01	1
	銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物			13	1			10	1
	マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	塩化物イオン			14.4	1			10.2	1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			95.8	1			59.0	1
	蒸発残留物							110	1
	陰イオン界面活性剤								
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	5	0.5	0.3	0.4	5
	pH値	6.9	6.8	6.8	5	7.5	7.2	7.4	5
	味							異常なし	5
	臭気				5			異常なし	5
	色度	<1	<1	<1	5	<1	<1	<1	5
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	5

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:9月から3月

表Ⅳ.4.2 南沢給水所 水質検査結果(28)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1
	ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1
	トルエン			<0.0001	1			<0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	5
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			95.8	1			59.0	1
	マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1
	遊離炭酸							5.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン			0.0002	1			<0.0001	1
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001	1			<0.0001	1
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	5
	蒸発残留物							110	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	5	<0.1	<0.1	<0.1	5
	pH値	6.9	6.8	6.8	5	7.5	7.2	7.4	5
	腐食性（ランゲリア指数）							-1.2	1
	従属栄養細菌							<1	1
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン			0.0011	1			<0.0001	1
	アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.04	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000028	1			<0.000005	1
	水温	20.0	17.5	18.2	5	25.2	12.4	19.1	5
	アンモニア態窒素			<0.01	1				
	アルカリ度			62.5	1			45.5	1
	電気伝導率	26.6	25.5	26.1	5	17.7	12.6	15.0	5
	カルシウム硬度			67.4	1			45.3	1
	マグネシウム硬度			28.4	1			13.7	1
	嫌気性芽胞菌			不検出	1				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:9月から3月

表Ⅳ.4.2 大丸浄水所 水質検査結果(29)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.78	0.48	0.71	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.10	0.11	4	0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0076	0.0046	0.0058	4
	ジクロロ酢酸					0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0022	0.0011	0.0018	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.014	0.0099	0.011	4
	トリクロロ酢酸					0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン					0.0035	0.0024	0.0031	4
	ブロモホルム					0.0006	0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	11	11	4	8.0	6.0	7.4	4
	マンガン及びその化合物	0.035	0.029	0.031	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.2	3.1	3.1	4	8.0	3.9	6.4	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.0	63.8	65.1	4	56.3	46.5	52.2	4
	蒸発残留物			160	1	110	90	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.4	0.4	12
	pH値	8.4	8.2	8.3	12	7.8	7.6	7.7	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	2	<1	1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 大丸浄水所 水質検査結果(29)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.0	63.8	65.1	4	56.3	46.5	52.2	4
	マンガン及びその化合物	0.035	0.029	0.031	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					3.5	2.5	3.3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			160	1	110	90	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.4	8.2	8.3	12	7.8	7.6	7.7	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.6	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌					3	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	19.9	9.0	16.4	12	24.5	8.8	16.4	12
	アンモニア態窒素	0.72	0.61	0.66	4				
	アルカリ度	83.5	80.0	81.1	4	50.0	44.0	46.8	4
	電気伝導率	20.0	18.7	19.1	12	17.5	12.8	14.9	12
	カルシウム硬度	43.8	40.1	41.6	4	44.8	38.3	41.7	4
	マグネシウム硬度	24.2	22.3	23.6	4	12.1	8.2	10.5	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

表Ⅳ.4.2 上代継浄水所 水質検査結果(30)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	5	<1	2	6	<1	<1	<1	6
	大腸菌			1/6	6			0/6	6
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5	1.3	1.4	2	1.5	1.3	1.4	2
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	2	0.08	0.07	0.08	2
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	2	0.01	0.01	0.01	2
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	2
	クロロホルム					0.0006	0.0005	0.0006	2
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジブロモクロロメタン					0.0020	0.0014	0.0017	2
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	総トリハロメタン					0.0043	0.0034	0.0039	2
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモジクロロメタン					0.0011	0.0011	0.0011	2
	ブロモホルム					0.0007	0.0003	0.0005	2
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	2
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	0.02	0.02	2
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	5.0	4.5	4.8	2	5.2	4.7	5.0	2
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	塩化物イオン	3.5	3.2	3.4	2	3.9	3.6	3.8	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.0	51.3	52.2	2	52.7	51.2	52.0	2
	蒸発残留物	100	93	97	2	100	93	97	2
	陰イオン界面活性剤								
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤								
	フェノール類								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.3	0.4	6	0.3	0.3	0.3	6
	pH値	7.4	7.0	7.2	6	7.5	7.3	7.4	6
	味							異常なし	6
	臭気				6			異常なし	6
	色度	<1	<1	<1	6	<1	<1	<1	6
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:10月から3月

表Ⅳ.4.2 上代継浄水所 水質検査結果(30)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	6
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.0	51.3	52.2	2	52.7	51.2	52.0	2
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	遊離炭酸	11	7.5	9.3	2	5.5	5.0	5.3	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	6
	蒸発残留物	100	93	97	2	100	93	97	2
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6
	pH値	7.4	7.0	7.2	6	7.5	7.3	7.4	6
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.1	-1.2	-1.2	2
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	0.02	0.02	2
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
そ の 他 の 項 目	水温	22.6	11.9	17.9	6	22.5	11.9	17.8	6
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	2				
	アルカリ度	44.0	39.0	41.5	2	46.0	39.0	42.5	2
	電気伝導率	15.3	13.4	14.2	6	15.5	13.6	14.3	6
	カルシウム硬度	43.8	42.4	43.1	2	43.5	42.3	42.9	2
	マグネシウム硬度	9.2	8.9	9.1	2	9.2	8.9	9.1	2
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	2				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:10月から3月

表Ⅳ.4.2 戸倉浄水所 水質検査結果(31)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	270	5	59	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			11/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	0.89	1.1	4	1.5	0.88	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.07	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0073	0.0015	0.0044	4
	ジクロロ酢酸					0.007	<0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0079	0.0019	0.0051	4
	トリクロロ酢酸					0.010	<0.001	0.005	4
	ブロモジクロロメタン					0.0011	0.0004	0.0007	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	<0.01	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.03	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.9	3.8	3.9	4	4.7	4.2	4.5	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.4	1.5	1.8	4	6.3	3.6	4.8	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	36.8	32.6	34.5	4	35.1	29.2	32.7	4
	蒸発残留物	68	61	63	4	69	60	64	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.2	0.2	0.6	12	1.1	0.2	0.4	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.5	7.1	7.4	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	3	<1	2	12	<1	<1	<1	12
	濁度	1.4	<0.1	0.4	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 戸倉浄水所 水質検査結果(31)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					0.003	<0.001	0.002	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	36.8	32.6	34.5	4	35.1	29.2	32.7	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	3.5	2.0	2.8	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	68	61	63	4	69	60	64	4
	濁度	1.4	<0.1	0.4	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.5	7.1	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.6	-2.0	-1.8	4
	従属栄養細菌					11	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	<0.01	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	21.5	4.6	13.1	12	22.7	5.6	14.2	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	28.5	26.0	26.9	4	27.0	20.0	22.1	4
	電気伝導率	10.0	8.5	9.2	12	11.5	8.4	9.5	12
	カルシウム硬度	30.1	26.5	28.4	4	28.8	24.2	26.8	4
	マグネシウム硬度	6.7	5.7	6.2	4	6.4	5.0	5.9	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.4.2 乙津浄水所 水質検査結果(32)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	190	1	52	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			10/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.83	0.91	4	1.1	0.67	0.92	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0074	0.0025	0.0051	4
	ジクロロ酢酸					0.004	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0087	0.0030	0.0061	4
	トリクロロ酢酸					0.011	0.002	0.006	4
	ブロモジクロロメタン					0.0015	0.0005	0.0010	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.4	4.2	4.3	4	5.2	4.3	4.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.2	1.7	2.0	4	6.4	3.7	4.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	31.1	29.0	29.9	4	41.5	28.5	33.8	4
	蒸発残留物	65	60	62	4	69	61	65	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	0.3	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.3	7.5	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	3	<1	1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.9	<0.1	0.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 乙津浄水所 水質検査結果(32)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					0.003	<0.001	0.002	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	31.1	29.0	29.9	4	41.5	28.5	33.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	2.5	2.0	2.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	65	60	62	4	69	61	65	4
	濁度	0.9	<0.1	0.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.3	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.5	-1.8	-1.6	4
	従属栄養細菌					4	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	22.4	4.0	13.0	12	25.5	6.4	15.6	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	25.5	24.0	24.8	4	31.0	18.0	24.1	4
	電気伝導率	8.9	7.9	8.5	12	11.5	8.4	9.5	12
	カルシウム硬度	22.8	21.1	22.0	4	34.4	23.9	28.0	4
	マグネシウム硬度	8.3	7.2	7.9	4	7.1	4.6	5.8	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.4.2 深沢浄水所 水質検査結果(33)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	490	5	110	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			12/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	0.97	1.2	4	1.2	0.99	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.07	0.08	4	0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.03	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0049	0.0041	0.0045	4
	ジクロロ酢酸					0.004	0.002	0.003	4
	ジブロモクロロメタン					0.0004	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0062	0.0053	0.0057	4
	トリクロロ酢酸					0.006	0.002	0.004	4
	ブロモジクロロメタン					0.0017	0.0006	0.0010	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.02	4	0.05	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.05	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.6	4.0	4.4	4	5.0	4.6	4.8	4
	マンガン及びその化合物	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.6	2.0	2.2	4	5.5	2.4	4.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.1	46.1	50.0	4	52.8	43.5	49.6	4
	蒸発残留物	97	78	85	4	99	76	86	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.8	0.3	0.7	12	0.7	0.3	0.4	12
	pH値	7.9	7.7	7.8	12	7.9	7.5	7.7	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	4	1	2	12	<1	<1	<1	12
	濁度	2.7	0.2	0.7	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 深沢浄水所 水質検査結果(33)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					0.002	<0.001	0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.1	46.1	50.0	4	52.8	43.5	49.6	4
	マンガン及びその化合物	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.5	1.8	4	2.0	2.0	2.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	97	78	85	4	99	76	86	4
	濁度	2.7	0.2	0.7	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.9	7.7	7.8	12	7.9	7.5	7.7	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.9	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌					11	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.02	4	0.05	<0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	21.6	2.7	12.5	12	22.7	4.0	13.2	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	43.5	36.0	39.8	4	43.0	30.5	38.0	4
	電気伝導率	13.4	11.1	12.5	12	13.6	11.2	12.9	12
	カルシウム硬度	41.9	36.9	39.6	4	41.8	34.9	39.4	4
	マグネシウム硬度	11.2	9.2	10.4	4	11.0	8.6	10.2	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.4.2 保谷町給水所 水質検査結果(34)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.006	0.005	0.005	7	0.002	0.002	0.002	7
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59	0.55	0.57	4	0.93	0.54	0.72	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0006	0.0005	0.0006	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0021	0.0012	0.0019	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0014	0.0010	0.0012	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0056	0.0041	0.0049	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0018	0.0009	0.0015	4
	ブロモホルム					0.0006	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.8	7.1	7.4	4	7.7	6.0	6.9	4
	マンガン及びその化合物	0.010	0.002	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.4	4.3	4.4	4	7.4	3.6	5.5	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.3	58.1	60.8	4	58.0	51.6	53.7	4
	蒸発残留物			120	1	110	90	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	8.4	8.2	8.2	12	7.8	7.7	7.8	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

(注) 監視強化を行ったため、ヒ素及びその化合物の検査回数は合計7回となっている。

表Ⅳ.4.2 保谷町給水所 水質検査結果(34)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.3	58.1	60.8	4	58.0	51.6	53.7	4
	マンガン及びその化合物	0.010	0.002	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					3.5	2.0	2.5	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			120	1	110	90	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.4	8.2	8.2	12	7.8	7.7	7.8	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.6	-0.8	-0.7	4
	従属栄養細菌					5	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000013	<0.000005	0.000009	12	0.000005	<0.000005	<0.000005	12
そ の 他 の 項 目	水温	19.8	17.2	18.1	12	22.7	10.8	17.0	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	61.5	48.0	57.6	4	50.0	47.0	48.5	4
	電気伝導率	22.9	14.0	16.2	12	18.6	12.3	15.0	12
	カルシウム硬度	47.3	42.1	44.1	4	44.8	41.0	42.6	4
	マグネシウム硬度	17.0	16.0	16.7	4	13.2	9.1	11.2	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

（注）監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は合計12回となっている。

表Ⅳ.4.2 西東京栄町配水所 水質検査結果(35)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	2	<1	<1	8	<1	<1	<1	8
	大腸菌			0/8	8			0/8	8
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ヒ素及びその化合物	0.003	0.003	0.003	2	0.002	0.001	0.002	2
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02	<0.01	0.01	2	0.69	0.48	0.59	2
	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.07	2	0.07	0.06	0.07	2
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	2	0.02	0.01	0.02	2
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.03	0.02	0.03	2
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	クロロホルム					0.0038	0.0023	0.0031	2
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	ジブロモクロロメタン					0.0018	0.0017	0.0018	2
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	総トリハロメタン					0.0088	0.0063	0.0076	2
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	3
	ブロモジクロロメタン					0.0029	0.0020	0.0025	2
	ブロモホルム					0.0003	0.0003	0.0003	2
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	3
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	0.01	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.02	0.02	0.02	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	7.9	7.5	7.7	2	7.9	7.9	7.9	2
	マンガン及びその化合物	0.026	0.024	0.025	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	塩化物イオン	1.8	1.8	1.8	2	4.3	4.1	4.2	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	66.6	62.1	64.4	2	59.3	56.9	58.1	2
	蒸発残留物			130	1	110	100	110	2
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	<0.1	<0.1	8	0.6	0.3	0.4	8
	pH値	8.3	8.3	8.3	8	8.0	7.6	7.9	8
	味							異常なし	8
	臭気				8			異常なし	8
	色度	1	<1	<1	8	<1	<1	<1	8
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:12月から3月

表Ⅳ.4.2 西東京栄町配水所 水質検査結果(35)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	8
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	66.6	62.1	64.4	2	59.3	56.9	58.1	2
	マンガン及びその化合物	0.026	0.024	0.025	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
	遊離炭酸					2.0	2.0	2.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	8
	蒸発残留物			130	1	110	100	110	2
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8
そ の 他 の 項 目	pH値	8.3	8.3	8.3	8	8.0	7.6	7.9	8
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.4	-0.4	-0.4	2
	従属栄養細菌					2	<1	1	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	0.01	0.02	2
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	水温	19.8	17.8	18.5	8	23.0	14.4	19.8	8
	アンモニア態窒素	0.03	0.03	0.03	2				
	アルカリ度	72.0	71.0	71.5	2	58.5	54.5	56.5	2
	電気伝導率	15.9	15.5	15.7	8	19.3	15.0	16.4	8
	カルシウム硬度	48.3	43.9	46.1	2	47.4	42.8	45.1	2
	マグネシウム硬度	18.3	18.2	18.3	2	14.1	11.9	13.0	2
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	2				
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								

(注) 工事等により浄水処理を停止していたため検査を行っていない期間:12月から3月

表Ⅳ.4.2 箱根ヶ崎浄水所 水質検査結果(36)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	4	<1	<1	12	2	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7	2.6	2.6	4	2.6	2.6	2.6	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.10	0.10	4	0.11	0.10	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.07	0.07	4	0.07	0.07	0.07	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0028	0.0024	0.0026	4	0.0030	0.0024	0.0027	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0005	0.0003	0.0004	4
	トリクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブromジクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ブromホルム					0.0002	0.0002	0.0002	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	14	14	4	15	14	15	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.1	9.5	9.9	4	10.4	9.7	10.0	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.5	60.4	63.7	4	68.0	61.7	63.8	4
	蒸発残留物			140	1	150	140	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.7	7.7	12	7.9	7.8	7.8	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 箱根ヶ崎浄水所 水質検査結果(36)-2

令和6年度

	採水箇所	検査項目	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
		亜塩素酸								
		ジクロロアセトニトリル								
		抱水クロラール								
		農薬類								
		残留塩素（遊離）					0.4	0.4	0.4	12
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.5	60.4	63.7	4	68.0	61.7	63.8	4
		マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
		遊離炭酸					4.5	1.5	2.6	4
		1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
		有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
		臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
		蒸発残留物			140	1	150	140	140	4
		濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
		pH値	7.8	7.7	7.7	12	7.9	7.8	7.8	12
		腐食性（ランゲリア指数）					-0.5	-0.6	-0.6	4
		従属栄養細菌					7	2	3	4
そ の 他 の 項 目		1,1-ジクロロエチレン	0.0003	0.0002	0.0003	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
		アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
		ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000011	0.000006	0.000010	4	0.000014	0.000006	0.000010	4
		水温	19.5	17.1	18.0	12	19.7	16.6	18.4	12
		アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
		アルカリ度	59.0	58.5	58.6	4	59.0	53.5	57.5	4
		電気伝導率	21.5	19.5	20.2	12	21.5	19.8	20.3	12
		カルシウム硬度	50.2	43.9	46.8	4	50.6	45.2	46.9	4
		マグネシウム硬度	17.3	16.5	16.9	4	17.4	16.5	16.9	4
		嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
		クリプトスポリジウム								
		ジアルジア								

表Ⅳ.4.2 大久野浄水所 水質検査結果(37)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	5	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			2/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	1.0	1.3	4	1.0	0.73	0.87	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4	0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0052	0.0005	0.0028	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0007	0.0005	0.0006	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0076	0.0017	0.0046	4
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0015	0.0005	0.0011	4
	ブロモホルム					0.0002	0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド					0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.0	5.5	5.7	4	5.2	4.3	4.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.6	2.8	3.1	4	4.2	3.4	3.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	94.8	83.4	88.0	4	75.3	52.7	62.1	4
	蒸発残留物	150	140	140	4	110	96	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.2	7.4	12	7.6	7.4	7.5	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 大久野浄水所 水質検査結果(37)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							<0.001	1
	農薬類							<0.01	1
	残留塩素（遊離）					0.5	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	94.8	83.4	88.0	4	75.3	52.7	62.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	12	8.0	9.8	4	4.5	3.5	4.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	140	140	4	110	96	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.2	7.4	12	7.6	7.4	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.8	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌					2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000024 ^注	<0.000005	0.000006	4	0.000010 ^注	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	18.9	15.9	17.1	12	23.2	11.9	17.0	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	62.0	57.0	58.8	4	51.0	41.5	44.9	4
	電気伝導率	22.2	20.7	21.4	12	17.8	13.4	15.9	12
	カルシウム硬度	77.1	66.1	70.9	4	63.2	44.6	52.2	4
	マグネシウム硬度	17.7	16.6	17.2	4	12.1	8.1	9.9	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				

(注) 再採水での検査結果は、PFOS及びPFOAの合計が原水、浄水ともに0.000005mg/L未満であった。

表Ⅳ.4.2 氷川浄水所 水質検査結果(38)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	37	3	12	12	2	<1	<1	12
	大腸菌			9/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	0.40	0.47	4	0.55	0.43	0.51	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.08	<0.02	0.04	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0053	0.0018	0.0035	4
	ジクロロ酢酸					0.005	0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0060	0.0021	0.0039	4
	トリクロロ酢酸					0.007	0.002	0.005	4
	ブロモジクロロメタン					0.0007	0.0003	0.0005	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1	2.8	3.0	4	3.8	3.3	3.6	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.0	0.9	1.0	4	2.3	1.5	1.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	35.5	29.2	32.0	4	35.6	28.5	31.9	4
	蒸発残留物	66	48	56	4	74	50	62	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	0.3	0.6	12	0.6	0.1	0.3	12
	pH値	7.7	7.2	7.6	12	7.8	7.5	7.6	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	5	1	3	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.7	0.1	0.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 氷川浄水所 水質検査結果(38)-2

令和6年度

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					1.1	0.6	0.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	35.5	29.2	32.0	4	35.6	28.5	31.9	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.5	2.0	2.1	4	3.0	2.0	2.5	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	66	48	56	4	74	50	62	4
	濁度	0.7	0.1	0.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.2	7.6	12	7.8	7.5	7.6	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.2	-1.5	-1.4	4
	従属栄養細菌					3	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	19.9	2.9	11.7	12	23.3	5.6	13.9	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	32.0	26.0	28.3	4	31.5	24.5	27.4	4
	電気伝導率	9.2	7.3	8.2	12	9.7	7.6	8.5	12
	カルシウム硬度	29.9	24.4	26.7	4	29.6	23.7	26.5	4
	マグネシウム硬度	5.6	4.8	5.3	4	6.0	4.8	5.4	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.4.2 ひむら浄水所 水質検査結果(39)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	73	1	19	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			8/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	0.30	0.38	4	0.46	0.30	0.38	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0014	0.0002	0.0008	4
	ジクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0018	0.0003	0.0011	4
	トリクロロ酢酸					0.004	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0004	0.0001	0.0003	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.2	2.9	3.0	4	4.4	3.7	4.1	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.0	0.9	1.0	4	4.3	3.0	3.7	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.3	32.0	32.6	4	33.5	31.5	32.6	4
	蒸発残留物	60	48	55	4	66	50	56	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.3	0.4	0.6	12	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.7	7.6	7.6	12	7.5	7.5	7.5	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	7	1	3	12	<1	<1	<1	12
	濁度	1.1	0.1	0.5	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 ひむら浄水所 水質検査結果(39)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					1.0	0.5	0.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.3	32.0	32.6	4	33.5	31.5	32.6	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	2.5	2.0	2.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	60	48	55	4	66	50	56	4
	濁度	1.1	0.1	0.5	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.6	7.6	12	7.5	7.5	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.5	-1.6	-1.6	4
	従属栄養細菌					2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	20.0	4.2	12.0	12	20.7	4.3	12.6	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	29.0	26.0	27.6	4	27.0	24.0	25.8	4
	電気伝導率	8.9	7.3	8.3	12	10.2	8.5	9.0	12
	カルシウム硬度	27.7	26.5	27.1	4	27.9	26.1	27.1	4
	マグネシウム硬度	5.8	5.3	5.6	4	5.8	5.2	5.5	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.4.2 日原浄水所 水質検査結果(40)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	27	<1	12	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			9/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54	0.42	0.48	4	0.53	0.42	0.48	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.05	0.03	0.04	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.09	0.02	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0013	0.0002	0.0006	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0017	0.0004	0.0009	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0004	0.0002	0.0003	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1	2.7	2.9	4	3.7	3.6	3.6	4
	マンガン及びその化合物	0.004	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	0.8	0.7	0.8	4	7.8	4.2	6.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.7	25.2	26.8	4	30.6	24.4	26.6	4
	蒸発残留物	53	36	47	4	62	40	52	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	0.5	0.7	12	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.7	7.0	7.6	12	7.5	7.0	7.2	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	5	1	3	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.6	0.1	0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 日原浄水所 水質検査結果(40)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					1.2	0.7	0.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.7	25.2	26.8	4	30.6	24.4	26.6	4
	マンガン及びその化合物	0.004	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	6.0	4.5	5.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	53	36	47	4	62	40	52	4
	濁度	0.6	0.1	0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.0	7.6	12	7.5	7.0	7.2	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.7	-2.4	-2.0	4
	従属栄養細菌					<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	19.7	2.3	11.1	12	20.5	2.6	11.6	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	26.0	22.0	23.5	4	24.0	13.5	19.9	4
	電気伝導率	8.4	5.7	7.0	12	9.0	6.6	7.9	12
	カルシウム硬度	26.9	22.0	23.5	4	26.8	21.3	23.3	4
	マグネシウム硬度	3.8	3.1	3.3	4	3.8	3.1	3.3	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.4.2 大丹波浄水所 水質検査結果(41)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	210	1	43	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			9/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.71	0.59	0.67	4	0.74	0.62	0.68	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0037	0.0014	0.0025	4
	ジクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0004	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0056	0.0018	0.0035	4
	トリクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン					0.0015	0.0004	0.0008	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1	2.7	2.9	4	3.4	3.0	3.1	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.2	0.9	1.0	4	1.3	1.0	1.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	37.2	32.1	34.6	4	36.3	31.4	33.9	4
	蒸発残留物	66	48	57	4	65	51	57	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	0.2	0.5	12	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.8	7.5	7.7	12	7.6	7.3	7.4	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	4	<1	2	12	<1	<1	<1	12
	濁度	0.8	0.1	0.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 大丹波浄水所 水質検査結果(41)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.6	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	37.2	32.1	34.6	4	36.3	31.4	33.9	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.5	1.9	4	4.5	2.5	4.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	66	48	57	4	65	51	57	4
	濁度	0.8	0.1	0.3	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.5	7.7	12	7.6	7.3	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.4	-1.7	-1.6	4
	従属栄養細菌					26	<1	8	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	21.8	3.8	12.2	12	22.9	5.1	13.5	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	33.0	28.5	29.9	4	32.5	27.5	29.5	4
	電気伝導率	9.6	7.4	8.5	12	9.6	7.6	8.6	12
	カルシウム硬度	31.5	26.9	29.1	4	30.6	26.3	28.5	4
	マグネシウム硬度	5.7	5.2	5.5	4	5.7	5.1	5.4	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.4.2 棚澤浄水所 水質検査結果(42)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	180	3	45	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			10/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.78	0.71	0.74	4	0.79	0.71	0.74	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	0.02	0.04	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0006	<0.0001	0.0003	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0008	<0.0001	0.0004	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.20	<0.01	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.19	<0.01	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.8	3.5	3.6	4	4.1	3.8	3.9	4
	マンガン及びその化合物	0.016	0.001	0.005	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.3	1.1	1.2	4	1.5	1.3	1.4	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	27.0	24.5	26.3	4	27.1	24.5	26.3	4
	蒸発残留物	54	45	50	4	55	48	53	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.2	7.5	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	2	<1	1	12	<1	<1	<1	12
	濁度	1.0	0.1	0.4	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 棚澤浄水所 水質検査結果(42)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.8	0.4	0.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	27.0	24.5	26.3	4	27.1	24.5	26.3	4
	マンガン及びその化合物	0.016	0.001	0.005	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	3.5	3.0	3.1	4	3.0	2.5	2.8	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	54	45	50	4	55	48	53	4
	濁度	1.0	0.1	0.4	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.2	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.5	-1.8	-1.7	4
	従属栄養細菌					10	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.20	<0.01	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	20.0	6.1	12.5	12	20.3	6.1	12.6	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	25.5	23.0	24.6	4	26.0	23.5	25.0	4
	電気伝導率	7.8	5.8	7.3	12	8.0	6.8	7.5	12
	カルシウム硬度	21.7	19.6	21.1	4	21.7	19.6	21.1	4
	マグネシウム硬度	5.4	4.9	5.2	4	5.4	4.9	5.2	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

表Ⅳ.4.2 小河内浄水所 水質検査結果(43)-1

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	150	5	47	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			9/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	0.21	0.35	4	0.59	0.24	0.40	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.06	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.10	<0.02	0.05	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0068	0.0030	0.0048	4
	ジクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0072	0.0032	0.0052	4
	トリクロロ酢酸					0.005	0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン					0.0005	0.0002	0.0003	4
	ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.03	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.4	4.1	4.2	4	10	9.1	9.4	4
	マンガン及びその化合物	0.008	0.002	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	0.9	0.9	0.9	4	4.1	3.9	4.0	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	38.8	31.5	35.5	4	38.2	30.7	35.0	4
	蒸発残留物	70	54	65	4	88	70	81	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	2.4	0.8	1.3	12	0.4	0.1	0.2	12
	pH値	7.8	7.6	7.7	12	7.6	7.4	7.5	12
	味							異常なし	12
	臭気				12			異常なし	12
	色度	14	3	7	12	<1	<1	<1	12
	濁度	2.1	0.2	0.8	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

表Ⅳ.4.2 小河内浄水所 水質検査結果(43)-2

令和6年度

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.9	0.7	0.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	38.8	31.5	35.5	4	38.2	30.7	35.0	4
	マンガン及びその化合物	0.008	0.002	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	2.0	2.0	4	3.5	2.0	2.6	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）								
	臭気強度（TON）					<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	70	54	65	4	88	70	81	4
	濁度	2.1	0.2	0.8	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.6	7.7	12	7.6	7.4	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.3	-1.7	-1.5	4
	従属栄養細菌					1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	20.0	3.6	11.5	12	21.3	3.5	12.7	12
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルカリ度	31.5	26.0	28.5	4	28.5	26.0	27.4	4
	電気伝導率	10.5	8.3	9.7	12	13.5	10.6	12.4	12
	カルシウム硬度	32.9	27.0	30.1	4	32.4	26.5	29.8	4
	マグネシウム硬度	5.9	4.5	5.4	4	5.8	4.2	5.2	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				

5 農薬類の検出値詳細、要検討項目試験及び浄水処理対応困難物質試験

(1) 農薬類

水質管理目標設定項目である「農薬類」は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して「検出指標値」を求め、これを1以下とするように目標値が定められている。

当局では、環境省がリストアップした115項目の農薬のうち、水源水域での出荷量、検出状況等を考慮して81項目の農薬を選定し検査を行っている。水系別では、利根川・荒川水系で80項目、相模川水系で40項目、多摩川水系及び多摩地区小規模浄水施設で28項目の農薬を選定し、検査を行っている。

「検出指標値」は、「3 大規模浄水場の概況及び水質検査結果」及び「4 多摩地区小規模浄水施設の概況及び水質検査結果」で帳票に示しているが、農薬それぞれの検出値について表にまとめたものを、表Ⅳ.5(1)に示す。

なお、「農薬類」の検査頻度は、表流水系浄水施設で原水・浄水を年4回、伏流水・地下水系浄水施設で浄水を3年に1回行っている。

(2) 要検討項目

毒性が定まらないことや浄水中の存在が不明等の理由から、水質基準項目や水質管理目標設定項目に分類できない項目のうち、今後必要な情報、知見の収集に努めていくべき項目として、46項目の「要検討項目」が定められている。

当局では、これら46項目について、代表浄水施設の原水、浄水及び給水栓水を対象として、年に1回（ただし、PFHxSに関しては年に4回）の検査頻度で検査を行っている。このうち浄水施設の検査結果を表Ⅳ.5(2)に示す。

(3) 浄水処理対応困難物質

平成24年に利根川水系で発生したホルムアルデヒド水質事故を契機として、平成27年3月に、排水規制の対象とはなっていないが通常の浄水処理によってホルムアルデヒド等の水質基準項目等を高い比率で生成する物質14項目を「浄水処理対応困難物質」として厚生労働省が定めた。

14項目の中の1項目 N,N-ジメチルアニリンの検査結果は、(2)要検討項目 表Ⅳ.5

(2)に示しているため、残りの13項目の検査結果を表Ⅳ.5 (3)に示す。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細集計（大規模浄水場）①-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	9
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
イソキサチオン (注1)	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8
イブフェンカルバゾン	0.002	0.00004	<0.00002	<0.00002	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9
イプロベンホス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	9
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	9
オリサストロビン (注2)	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
カルバリル (NAC)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
キノクラミン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	9	<0.01	<0.01	<0.01	9
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	7	<0.005	<0.005	<0.005	7
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
クロルピリホス (注1)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
クロロタロニル (TPN)	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
シアノホス (CYAP)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9
ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
シマジン (CAT)	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7
ダゾメット、メタム (カーバム) 及び MITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	9
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
テフリルトリオン	0.002	0.00033	<0.00002	0.00006	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9
トリクロビル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	8	<0.00002	<0.00002	<0.00002	8
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシゾン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細集計（大規模浄水場）①-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
ピラクロニル	0.01	0.00019	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	9	<0.000005	<0.000005	<0.000005	9
フェニトロチオン（MEP）（注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
フェントエート（PAP）	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
ブタミホス（注1）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
プロチオホス（注1）	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
プロビザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
プロモブチド（注2）	0.1	0.0005	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
ベノミル（注3）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
ベンタゾン	0.2	0.0002	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
マラチオン（マラソン）（注1）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
メコブロップ（MCCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
メチダチオン（DMTP）（注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソニドとの合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブプロモとの合算値である。

（注3）ベノミルはメチル・2-ベンツイミダゾールカルバメート（MBC）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（東村山浄水場（第一急速系））②-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソキサチオン (注1)	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
カフェンストール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル (NAC)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
キノクラミン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルピリホス (注1)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル (TPN)	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
シアノホス (CYAP)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シマジン (CAT)	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム (カーバム) 及び MITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テフリルトリオン	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロバミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシ体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルリン酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（東村山浄水場（第一急速系））②-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フェントエート（PAP）	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス（注1）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロチオホス（注1）	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロビザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロモブチド（注2）	0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル（注3）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン（マラソン）（注1）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン（DMTP）（注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセート	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシゲン体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブプロモとの合算値である。

（注3）ベノミルはメチル・2-ベンツイミダゾールカルバメート（MBC）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（東村山浄水場（第二急速系））③-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D（2,4-PA）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソキサチオン（注1）	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン（IPT）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス（IBP）	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシ銅（有機銅）	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン（注2）	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル（NAC）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
キノクラミン（ACN）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
グリホサート（注3）	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルピリホス（注1）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル（TPN）	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
シアノホス（CYAP）	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
ジウロン（DCMU）	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル（DBN）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス（DDVP）	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬（注4）	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シマジン（CAT）	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ダイアジノン（注1）	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITC（注5）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン（DEP）	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロバミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシソン体との合算値である。

（注2）オリサストロビンは、その代謝物である（5Z）・オリサストロビンとの合算値である。

（注3）グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸（AMPA）との合算値である。

（注4）ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

（注5）ダゾメット、メタム（カーバム）及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（東村山浄水場（第二急速系））③-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フェントエート（PAP）	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス（注1）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロチオホス（注1）	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロビザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロモブチド（注2）	0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル（注3）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン（マラソン）（注1）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン（DMTP）（注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソニドとの合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブプロモとの合算値である。

（注3）ベノミルはメチル・2-ベンツイミダゾールカルバメート（MBC）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（境浄水場）④-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及び MITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシゾン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（境浄水場）④-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス（注1）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス（注1）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロビザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモブチド（注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル（注3）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）（注1）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）（注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソニドとの合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデプロモとの合算値である。

（注3）ベノミルはメチル・2-ベンツイミダゾールカルバメート（MBC）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（小作浄水場）⑤-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及び MITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシゾン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（小作浄水場）⑤-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス（注1）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス（注1）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロビザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモブチド（注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ベノミル（注3）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）（注1）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）（注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソンの合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデプロモとの合算値である。

（注3）ベノミルはメチル・2-ベンツイミダゾールカルバメート（MBC）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（長沢浄水場）⑥-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
MCPA	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン (IPT)	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル (TPN)	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム (カーバム) 及び MITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロルホン (DEP)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシソン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（長沢浄水場）⑥-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリプチカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス（注1）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス（注1）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロビザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブロモブチド（注2）	0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル（注3）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン（マラソン）（注1）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコブロップ（MCP）	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン（DMTP）（注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソニドとの合算値である。

（注2）ブロモブチドは、その分解生成物であるブロモブチドデブロモとの合算値である。

（注3）ベノミルはメチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート（MBC）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（金町浄水場）⑦-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソキサチオン (注1)	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル (NAC)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
キノクラミン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルピリホス (注1)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル (TPN)	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
シアノホス (CYAP)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シマジン (CAT)	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム (カーバム) 及び MITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テフリルトリオン	0.002	0.00033	<0.00002	0.00011	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロパミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキサゾン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（金町浄水場）⑦-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	0.00009	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フェントエート（PAP）	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス（注1）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロチオホス（注1）	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロビザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロモブチド（注2）	0.1	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル（注3）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	0.2	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン（マラソン）（注1）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン（DMTP）（注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソ体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブプロとの合算値である。

（注3）ベノミルはメチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート（MBC）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（三郷浄水場）⑧-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソキサチオン (注1)	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イブフェンカルバゾン	0.002	0.00004	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
カフェンストール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル (NAC)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
キノクラミン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルピリホス (注1)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル (TPN)	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
シアノホス (CYAP)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シマジン (CAT)	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム (カーバム) 及び MITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テフリルトリオン	0.002	0.00032	<0.00002	0.00010	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロパミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキサゾン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（三郷浄水場）⑧-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	0.00008	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フェントエート（PAP）	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス（注1）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロチオホス（注1）	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロビザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロモブチド（注2）	0.1	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル（注3）	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	0.2	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン（マラソン）（注1）	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコブロップ（MCCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン（DMTP）（注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソニドとの合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブプロとの合算値である。

（注3）ベノミルはメチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート（MBC）として測定し換算した値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（朝霞浄水場）⑨-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソキサチオン (注1)	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
カフェンストロール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル (NAC)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
キノクラミン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルピリホス (注1)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル (TPN)	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
シアノホス (CYAP)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シマジン (CAT)	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム (カーバム) 及び MITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テフリルトリオン	0.002	0.00028	<0.00002	0.00014	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロバミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキサゾン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（朝霞浄水場）⑨-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	0.00017	<0.00005	0.00007	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン (MEP) (注1)	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ (BPMC)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フェントエート (PAP)	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス (注1)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロチオホス (注1)	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロビザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロモブチド (注2)	0.1	0.0004	<0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル (注3)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	0.2	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン (マラソン) (注1)	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコブロップ (MCP)	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン (DMTP) (注1)	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4

(注1) フェニトロチオン (MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン (マラソン) 及びメチダチオン (DMTP) は、そのオキシソニドとの合算値である。

(注2) プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブプロモとの合算値である。

(注3) ベノミルはメチル・2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) として測定し換算した値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（三園浄水場）⑩-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アラクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソキサチオン (注1)	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
カズサホス	0.0006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
カフェンストール	0.008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルバリル (NAC)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
キノクラミン (ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルピリホス (注1)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
クロロタロニル (TPN)	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
シアノホス (CYAP)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジクワット	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シマジン (CAT)	0.003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
ジメタメトリン	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
シメトリン	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ダゾメット、メタム (カーバム) 及び MITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	0.08	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テフリルトリオン	0.002	0.00028	<0.00002	0.00015	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロバミド	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキサゾン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（三園浄水場）⑩-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラクロニル	0.01	0.00019	<0.00005	0.00008	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン (MEP) (注1)	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ (BPMC)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フェントエート (PAP)	0.007	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェントラザミド	0.01	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ブタクロール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ブタミホス (注1)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
プレチラクロール	0.05	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロチオホス (注1)	0.007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
プロビザミド	0.05	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロモブチド (注2)	0.1	0.0005	<0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベノミル (注3)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	0.2	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	0.07	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ホスチアゼート	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
マラチオン (マラソン) (注1)	0.7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メコブロップ (MCP)	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
メチダチオン (DMTP) (注1)	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
モリネート	0.005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4

(注1) フェニトロチオン (MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン (マラソン) 及びメチダチオン (DMTP) は、そのオキシソニドとの合算値である。

(注2) プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブプロとの合算値である。

(注3) ベノミルはメチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) として測定し換算した値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細集計（多摩地区小規模浄水施設）⑪-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	地点	最高	最低	平均	地点
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	23
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9	<0.00005	<0.00005	<0.00005	23
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	23
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	23
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	23
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	23
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	23
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	9	<0.01	<0.01	<0.01	23
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	23
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9	<0.00005	<0.00005	<0.00005	23
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	23
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	23
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	23
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9	<0.00005	<0.00005	<0.00005	23
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシソン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細集計（多摩地区小規模浄水施設）⑪-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9	<0.0002	<0.0002	<0.0002	23
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	9	<0.000005	<0.000005	<0.000005	23
フェニトロチオン（MEP） （注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	9	<0.00002	<0.00002	<0.00002	23
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス （注1）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス （注1）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモブチド （注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ペノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベнтаゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	9	<0.0002	<0.0002	<0.0002	23
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） （注1）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	9	<0.00005	<0.00005	<0.00005	23
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） （注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	9	<0.0001	<0.0001	<0.0001	23
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソン体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブプロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（戸倉浄水所）⑫-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシソ体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（戸倉浄水所）⑫-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス（注1）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス（注1）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモブチド（注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ペノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）（注1）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）（注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソン体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブプロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細(乙津浄水所) ⑬-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシソ体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸(AMPA)との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム(カーバム)及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細(乙津浄水所)⑬-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン(MEP) ^(注1)	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ(BPMC)	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート(PAP)	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス ^(注1)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス ^(注1)	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモブチド ^(注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ペノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン(マラソン) ^(注1)	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコブロップ(MCPP)	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン(DMTP) ^(注1)	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

(注1) フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)は、そのオキシソン体との合算値である。

(注2) プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（深沢浄水所）⑭-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロバミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシソン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（深沢浄水所）⑭-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェントロチオン（MEP） （注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス （注1）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス （注1）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモブチド （注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ペノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベнтаゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） （注1）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） （注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）フェントロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（氷川浄水所）⑮-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロバミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシソン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（氷川浄水所）⑮-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP） （注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス （注1）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス （注1）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモブチド （注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ペノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベнтаゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） （注1）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） （注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデプロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（ひむら浄水所）⑩-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロバミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシソン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（ひむら浄水所）⑩-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP） （注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス （注1）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス （注1）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモブチド （注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ペノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベнтаゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） （注1）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） （注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソン体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデプロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（日原浄水所）⑰-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシソ体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（日原浄水所）⑰-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス（注1）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス（注1）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモブチド（注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ペノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）（注1）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）（注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソン体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（大丹波浄水所）⑱-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシソ体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（大丹波浄水所）⑬-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP） （注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス （注1）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス （注1）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモブチド （注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ペノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） （注1）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） （注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソン体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブプロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（棚澤浄水所）①9-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロパミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシソ体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（棚澤浄水所）⑬-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP）（注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス（注1）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス（注1）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモブチド（注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ペノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン）（注1）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP）（注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソン体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブプロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（小河内浄水所）㊟-1

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
キャプタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
チウラム	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
チオフアネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ナプロバミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキシソン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細（小河内浄水所）⑳-2

令和6年度

農薬名	目標値	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン（MEP） （注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
ブタミホス （注1）	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロチオホス （注1）	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
プロピザミド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモブチド （注2）	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
ペノミル	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） （注1）	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
メソミル	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） （注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メフェナセット	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソン体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブプロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細㉑-1
(富士見第三浄水所・上連雀給水所・三鷹新川給水所・小川給水所・多摩平給水所)

令和6年度

農薬名	目標値	富士見第三浄水所	上連雀給水所	三鷹新川給水所	小川給水所	多摩平給水所
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—
クロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及び MITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チウラム	0.02	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—
ナプロバミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細②-2
(富士見第三浄水所・上連雀給水所・三鷹新川給水所・小川給水所・多摩平給水所)

令和6年度

農薬名	目標値	富士見第三浄水所	上連雀給水所	三鷹新川給水所	小川給水所	多摩平給水所
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
パラコート	0.01	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—
ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—
フィブロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（MEP） （注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—
ブタミホス （注1）	0.02	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—
プロチオホス （注1）	0.007	—	—	—	—	—
プロビザミド	0.05	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—
プロモブチド （注2）	0.1	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） （注1）	0.7	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メソミル	0.03	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） （注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メフェナセート	0.02	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキソン体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブロモとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細㉔-1
(三沢浄水所・南平配水所・国分寺北町給水所・国立中給水所・福生武蔵野台給水所)

令和6年度

農薬名	目標値	三沢浄水所	南平配水所	国分寺北町給水所	国立中給水所	福生武蔵野台給水所
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アトラジン	0.01	—	—	—	—	—
アラクロール	0.03	—	—	—	—	—
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	—
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	—
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	—
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	—
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	—
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	—
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	—
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	—
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	—
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クミルロン	0.03	—	—	—	—	—
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	—
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	—
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	—
クロロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	—
シアナジン	0.001	—	—	—	—	—
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	—
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	—
ジクワット	0.01	—	—	—	—	—
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	—
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	—
シメトリン	0.03	—	—	—	—	—
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	—
ダゾメット、メタム (カーバム) 及び MITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チウラム	0.02	—	—	—	—	—
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	—
テフリルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	—
ナプロバミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細②-2
(三沢浄水所・南平配水所・国分寺北町給水所・国立中給水所・福生武蔵野台給水所)

令和6年度

農薬名	目標値	三沢浄水所	南平配水所	国分寺北町給水所	国立中給水所	福生武蔵野台給水所
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
パラコート	0.01	—	—	—	—	—
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	—
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	—
ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	—
フィブロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（MEP） （注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	—
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	—
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	—
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	—
ブタミホス （注1）	0.02	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	—
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	—
プロチオホス （注1）	0.007	—	—	—	—	—
プロビザミド	0.05	—	—	—	—	—
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	—
プロモブチド （注2）	0.1	—	—	—	—	—
ベノミル	0.02	—	—	—	—	—
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	—
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	—
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	—
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	—
マラチオン（マラソン） （注1）	0.7	—	—	—	—	—
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メソミル	0.03	—	—	—	—	—
メチダチオン（DMTP） （注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メフェナセート	0.02	—	—	—	—	—
モリネート	0.005	—	—	—	—	—

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソニドとの合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブチドとの合算値である。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細②-1
(南沢給水所・大丸浄水所・上代継浄水所・大久野浄水所)

令和6年度

農薬名	目標値	南沢給水所	大丸浄水所	上代継浄水所	大久野浄水所	
		浄水	浄水	浄水	浄水	
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
アシュラム	0.9	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
アセフェート	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
アトラジン	0.01	—	—	—	—	
アラクロール	0.03	—	—	—	—	
イソキサチオン (注1)	0.005	—	—	—	—	
イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
イプフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
イプロベンホス (IBP)	0.09	—	—	—	—	
イミノクタジン	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
エスプロカルブ	0.03	—	—	—	—	
オキサジクロメホン	0.02	—	—	—	—	
オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
オリサストロビン (注2)	0.1	—	—	—	—	
カズサホス	0.0006	—	—	—	—	
カフェンストロール	0.008	—	—	—	—	
カルバリル (NAC)	0.02	—	—	—	—	
キノクラミン (ACN)	0.005	—	—	—	—	
キャブタン	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
クミルロン	0.03	—	—	—	—	
グリホサート (注3)	2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
グルホシネート	0.02	—	—	—	—	
クロメブロップ	0.02	—	—	—	—	
クロルピリホス (注1)	0.003	—	—	—	—	
クロタロニル (TPN)	0.05	—	—	—	—	
シアナジン	0.001	—	—	—	—	
シアノホス (CYAP)	0.003	—	—	—	—	
ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロルボス (DDVP)	0.008	—	—	—	—	
ジクワット	0.01	—	—	—	—	
ジチオカルバメート系農薬 (注4)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
シハロホップブチル	0.006	—	—	—	—	
シマジン (CAT)	0.003	—	—	—	—	
ジメタメトリン	0.02	—	—	—	—	
シメトリン	0.03	—	—	—	—	
ダイアジノン (注1)	0.003	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
ダイムロン	0.8	—	—	—	—	
ダゾメット、メタム (カーバム) 及び MITC (注5)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
チウラム	0.02	—	—	—	—	
チオジカルブ	0.08	—	—	—	—	
チオファネートメチル	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
チオベンカルブ	0.02	—	—	—	—	
テフルトリオン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
トリクロピル	0.006	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
トリフルラリン	0.06	—	—	—	—	
ナプロバミド	0.03	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	

(注1) イソキサチオン、クロルピリホス及びダイアジノンは、そのオキソン体との合算値である。

(注2) オリサストロビンは、その代謝物である(5Z)-オリサストロビンとの合算値である。

(注3) グリホサートは、その代謝物であるアミノメチルりん酸 (AMPA) との合算値である。

(注4) ジチオカルバメート系農薬は、分解により生成する二硫化炭素を測定した結果である。

(注5) ダゾメット、メタム (カーバム) 及びMITCの濃度は、MITCとして測定し、合計して算出している。

表Ⅳ.5(1) 農薬の検出値詳細②-2
(南沢給水所・大丸浄水所・上代継浄水所・大久野浄水所)

令和6年度

農薬名	目標値	南沢給水所	大丸浄水所	上代継浄水所	大久野浄水所	
		浄水	浄水	浄水	浄水	
パラコート	0.01	—	—	—	—	
ピラクロニル	0.01	—	—	—	—	
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	—	—	—	—	
ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
ピロキロン	0.05	—	—	—	—	
フィブロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	
フェニトロチオン（MEP） （注1）	0.01	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
フェノブカルブ（BPMC）	0.03	—	—	—	—	
フェントエート（PAP）	0.007	—	—	—	—	
フェントラザミド	0.01	—	—	—	—	
ブタクロール	0.03	—	—	—	—	
ブタミホス （注1）	0.02	—	—	—	—	
ブプロフェジン	0.02	—	—	—	—	
プレチラクロール	0.05	—	—	—	—	
プロチオホス （注1）	0.007	—	—	—	—	
プロビザミド	0.05	—	—	—	—	
プロベナゾール	0.03	—	—	—	—	
プロモブチド （注2）	0.1	—	—	—	—	
ベノミル	0.02	—	—	—	—	
ベンゾフェナップ	0.005	—	—	—	—	
ベンタゾン	0.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ペンディメタリン	0.3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
ベンフラカルブ	0.02	—	—	—	—	
ベンフレセート	0.07	—	—	—	—	
ホスチアゼート	0.005	—	—	—	—	
マラチオン（マラソン） （注1）	0.7	—	—	—	—	
メコブロップ（MCP）	0.05	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
メソミル	0.03	—	—	—	—	
メチダチオン（DMTP） （注1）	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
メフェナセート	0.02	—	—	—	—	
モリネート	0.005	—	—	—	—	

（注1）フェニトロチオン（MEP）、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン（マラソン）及びメチダチオン（DMTP）は、そのオキシソ体との合算値である。

（注2）プロモブチドは、その分解生成物であるプロモブチドデブromoとの合算値である。

表Ⅳ.5(2) 要検討項目検査結果①- 1

令和6年度

項目名	目標値	東村山浄水場				境浄水場		小作浄水場		砧浄水場		砧下浄水場	
		1 急原水	2 急原水	1 急浄水	2 急浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
銀及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
バリウム及びその化合物	0.7 mg/L	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.009	0.008	0.012	0.008	0.013	0.009
ビスマス及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アクリルアミド	0.0005 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アクリル酸	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
17-β-エストラジオール	0.00008 mg/L (暫定)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
エチニル・エストラジオール	0.00002 mg/L (暫定)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)	0.5 mg/L	0.0038	<0.0005	0.0020	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0036	0.0018	0.0035	0.0017
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L (暫定)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩化ビニル	0.002 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
酢酸ビニル	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,4-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2,6-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
N,N-ジメチルアニリン(DMAN)	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
スチレン	0.02 mg/L	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダイオキシン類	1 pgTEQ/L (暫定)	0.0028	0.011	0.0017	0.00039	0.0038	0.00039	0.0049	0.00033	0.0021	0.00035	0.0022	0.00036
トリエチレンテトラミン	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ノニルフェノール	0.3 mg/L (暫定)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビスフェノールA	0.1 mg/L (暫定)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ヒドラジン	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
1,2-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,3-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ (n-ブチル)	0.01 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フタル酸ブチルベンジル	0.5 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ミクロキスチン-LR	0.0008 mg/L (暫定)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
有機ずい化合物	0.0006 mg/L (暫定) (トリブチルスズオキシドの目標値)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
キシレン	0.4 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
過塩素酸	0.025 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アニリン	0.02 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
キノリン	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトリロ三酢酸 (NTA)	0.2 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

表Ⅳ.5(2) 要検討項目検査結果①-2

令和6年度

項目名	目標値	長沢浄水場		金町浄水場		三郷浄水場		朝霞浄水場		三園浄水場			
		原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水		
銀及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
バリウム及びその化合物	0.7 mg/L	0.003	0.003	0.008	0.008	0.007	0.006	0.013	0.012	0.012	0.012		
ビスマス及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
アクリルアミド	0.0005 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
アクリル酸	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
17-β-エストラジオール	0.00008 mg/L (暫定)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
エチニル・エストラジオール	0.00002 mg/L (暫定)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)	0.5 mg/L	0.0030	0.0025	0.0080	0.0040	0.0052	0.0029	0.0088	0.0029	0.0086	0.0027		
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L (暫定)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
塩化ビニル	0.002 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
酢酸ビニル	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
2,4-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
2,6-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
N,N-ジメチルアニリン	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
スチレン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ダイオキシン類	1 pgTEQ/L (暫定)	0.017	0.00047	0.031	0.0037	0.047	0.00039	0.024	0.00024	0.021	0.00050		
トリエチレンテトラミン	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
ノニルフェノール	0.3 mg/L (暫定)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ビスフェノールA	0.1 mg/L (暫定)	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001		
ヒドラジン	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
1,2-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
1,3-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
フタル酸ジ (n-ブチル)	0.01 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
フタル酸ブチルベンジル	0.5 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
ミクロキスチン-LR	0.0008 mg/L (暫定)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008		
有機すず化合物	0.0006 mg/L (暫定) (トリブチルスズオキシドの目標値)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
キシレン	0.4 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
過塩素酸	0.025 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001		
アニリン	0.02 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
キノリン	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001		
1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニトリロ三酢酸 (NTA)	0.2 mg/L	<0.0005	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	0.0006	<0.0005		

表Ⅳ.5(2) 要検討項目検査結果①-3

令和6年度

浄水場（所）		PFHxS(単位:ng/L)							
		4～6月		7～9月		10～12月		1～3月	
		原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
金町浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
三郷浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
朝霞浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
三園浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
東村山浄水場	1 急系	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	2 急系	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
小作浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
境浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
砧浄水場		18	<5	5	<5	6	<5	6	<5
砧下浄水所		17	<5	7	<5	7	<5	6	<5
長沢浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

<5：検査結果が定量下限値である5 ng/L未満であることを表す。

表Ⅳ.5(2) 要検討項目検査結果②- 1

令和6年度

項目名	目標値	高月浄水所		三鷹新川給水所	
		原水	浄水	原水	浄水
銀及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
バリウム及びその化合物	0.7 mg/L	0.012	0.009	0.002	0.005
ビスマス及びその化合物	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アクリルアミド	0.0005 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アクリル酸	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
17-β-エストラジオール	0.00008 mg/L (暫定)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
エチニル・エストラジオール	0.00002 mg/L (暫定)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)	0.5 mg/L	<0.0005	0.0011	0.0039	0.0021
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L (暫定)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩化ビニル	0.002 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
酢酸ビニル	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,4-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2,6-トルエンジアミン	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
N,N-ジメチルアニリン(DMAN)	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
スチレン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダイオキシン類	1 pgTEQ/L (暫定)	0.0026	0.0016	0.0023	0.0029
トリエチレンテトラミン	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ノニルフェノール	0.3 mg/L (暫定)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビスフェノールA	0.1 mg/L (暫定)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ヒドラジン	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
1,2-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,3-ブタジエン	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ (n-ブチル)	0.01 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フタル酸ブチルベンジル	0.5 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機すず化合物	0.0006 mg/L (暫定) (トリブチルスズオキシドの目標値)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
キシレン	0.4 mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
過塩素酸	0.025 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アニリン	0.02 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
キノリン	0.0001 mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02 mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトリロ三酢酸 (NTA)	0.2 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

表Ⅳ.5(2) 要検討項目検査結果②-2

令和6年度

市町	浄水施設 No.	浄水施設	PFHxS(単位:ng/L)							
			4～6月		7～9月		10～12月		1～3月	
			原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
八王子市	12	高月浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	13	元本郷浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	14	子安浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	15	暁町浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
立川市	16	柴崎給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	17	富士見第一浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	18	富士見第三浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	19	立川砂川給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
三鷹市	20	立川栄町浄水所	14	13	15	14	13	13		停止中
	21	上連雀給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
青梅市	22	三鷹新川給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5		停止中
	23	日向和田浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	24	千ヶ瀬浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	25	千ヶ瀬第二浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	26	二俣尾浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	27	沢井第一浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	28	沢井第二浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	29	御岳山浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	30	成木浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	31	府中武蔵台浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
府中市	32	若松給水所(●)	23	7	82	7	23	7	23	6
	33	幸町給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	34	府中南町給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5		停止中
調布市	35	深大寺給水所	停止中		停止中		停止中		<5	<5
	36	上石原配水所	停止中		5	<5	5	<5	5	<5
	37	仙川配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
町田市	38	滝の沢給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	9 [※]	<5 [※]
	39	原町田浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	40	野津田浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
小金井市	41	梶野配水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5		停止中
	42	上水南給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
小平市	43	小川給水所(●)	46	<5	44	<5	停止中		停止中	
日野市	44	多摩平給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	45	大坂上浄水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	46	三沢浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	47	南平配水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
国分寺市	48	東恋ヶ窪配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	49	国分寺北町給水所	110	7	120	8	停止中		120	7
国立市	50	国立中給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	51	谷保給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	52	芝久保給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
西東京市	53	保谷町給水所(●)	6	<5	<5	<5	5	<5	5	<5
	54	西東京栄町配水所	<5	<5	<5	<5	停止中		停止中	
福生市	55	福生武蔵野台給水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
狛江市	56	和泉本町給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
東大和市	57	上北台給水所	停止中		停止中		停止中		<5	<5
東久留米市	58	南沢給水所	7	<5	停止中		停止中		停止中	
	59	滝山給水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
武蔵村山市	60	中藤配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
多摩市	61	桜ヶ丘配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
	62	落合配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
稲城市	63	大丸浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	64	坂浜配水所	停止中		停止中		停止中		停止中	
あきる野市	65	上代継浄水所	<5	<5	<5	<5	停止中		停止中	
	66	戸倉浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	67	深沢浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	68	乙津浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
瑞穂町	69	箱根ヶ崎浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
日の出町	70	大久野浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5 [※]	<5 [※]
奥多摩町	71	氷川浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	72	ひむら浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	73	日原浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	74	大丹波浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	75	棚澤浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	76	小河内浄水所	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

<5：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。

停止中：浄水施設が停止しているため、主に東村山浄水場、小作浄水場の水が給水されている。

●：PFOS及びPFOAを監視強化中の浄水施設

※：PFOS及びPFOAの再採水に合わせて測定を実施。検査結果は、滝の沢給水所が原水で7ng/L、浄水で5ng/L未満、大久野浄水所が原水、浄水ともに5ng/L未満であった。

表IV.5 (3) 浄水処理対応困難物質検査結果

令和6年度

項目名	東村山浄水場		小作浄水場	長沢浄水場	金町浄水場	朝霞浄水場	高月浄水所	三鷹新川給水所
	1 急原水	2 急原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
ヘキサメチレンテトラミン (HMT)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,1-ジメチルヒドラジン (DMH)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トリメチルアミン (TMA)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラメチルエチレンジアミン (TMED)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
N,N-ジメチルエチルアミン (DMEA)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジメチルアミノエタノール (DMAE)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アセトンジカルボン酸	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
1,3-ジハイドロキシルベンゼン (レゾルシノール)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1,3,5-トリヒドロキシベンゼン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アセチルアセトン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
2'-アミノアセトフェノン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3'-アミノアセトフェノン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭化物 (臭化カリウム等)	0.006	<0.005	0.007	0.007	0.048	0.047	0.029	0.059

(注) 臭化物 (臭化カリウム等) は、臭化物イオンとして測定した値

