

第5 給水栓の水質

1 給水栓水の水質検査

給水栓水の水質検査は、水道法第 20 条及び水道法施行規則第 15 条に基づき毎日検査、毎月検査及び年検査を実施している。

(1) 毎日検査

毎日検査は、浄水場（所）、給水所及び配水所からの配水系統を考慮して都内 131 地点に設置した自動水質計器により、濁度、色度、残留塩素濃度、pH 値、水温及び電気伝導率について実施している（図 V.1.1 及び図 V.1.2）。


なお、「2 区部給水栓水の水質検査」及び「3 多摩地区給水栓水の水質検査」に示した毎日検査項目のうち、回数が 365 回に満たないものは、周辺工事に伴う自動水質計器の停止や自動水質計器の不具合等による欠測である。

(2) 毎月検査、年検査

毎月検査は、毎日検査と同じ 131 地点で理化学検査や細菌検査などの項目について実施している。

年検査は、毎日検査や毎月検査と同じ 131 地点で年 1 回、項目によっては年 4 回実施している。

本年度に実施した毎日検査、毎月検査及び年検査の結果は、全て水道法に基づく水質基準に関する省令に適合した。23 区の水質検査結果を「2 区部給水栓水の水質検査」に、多摩地区の水質検査結果を「3 多摩地区給水栓水の水質検査」に示す。

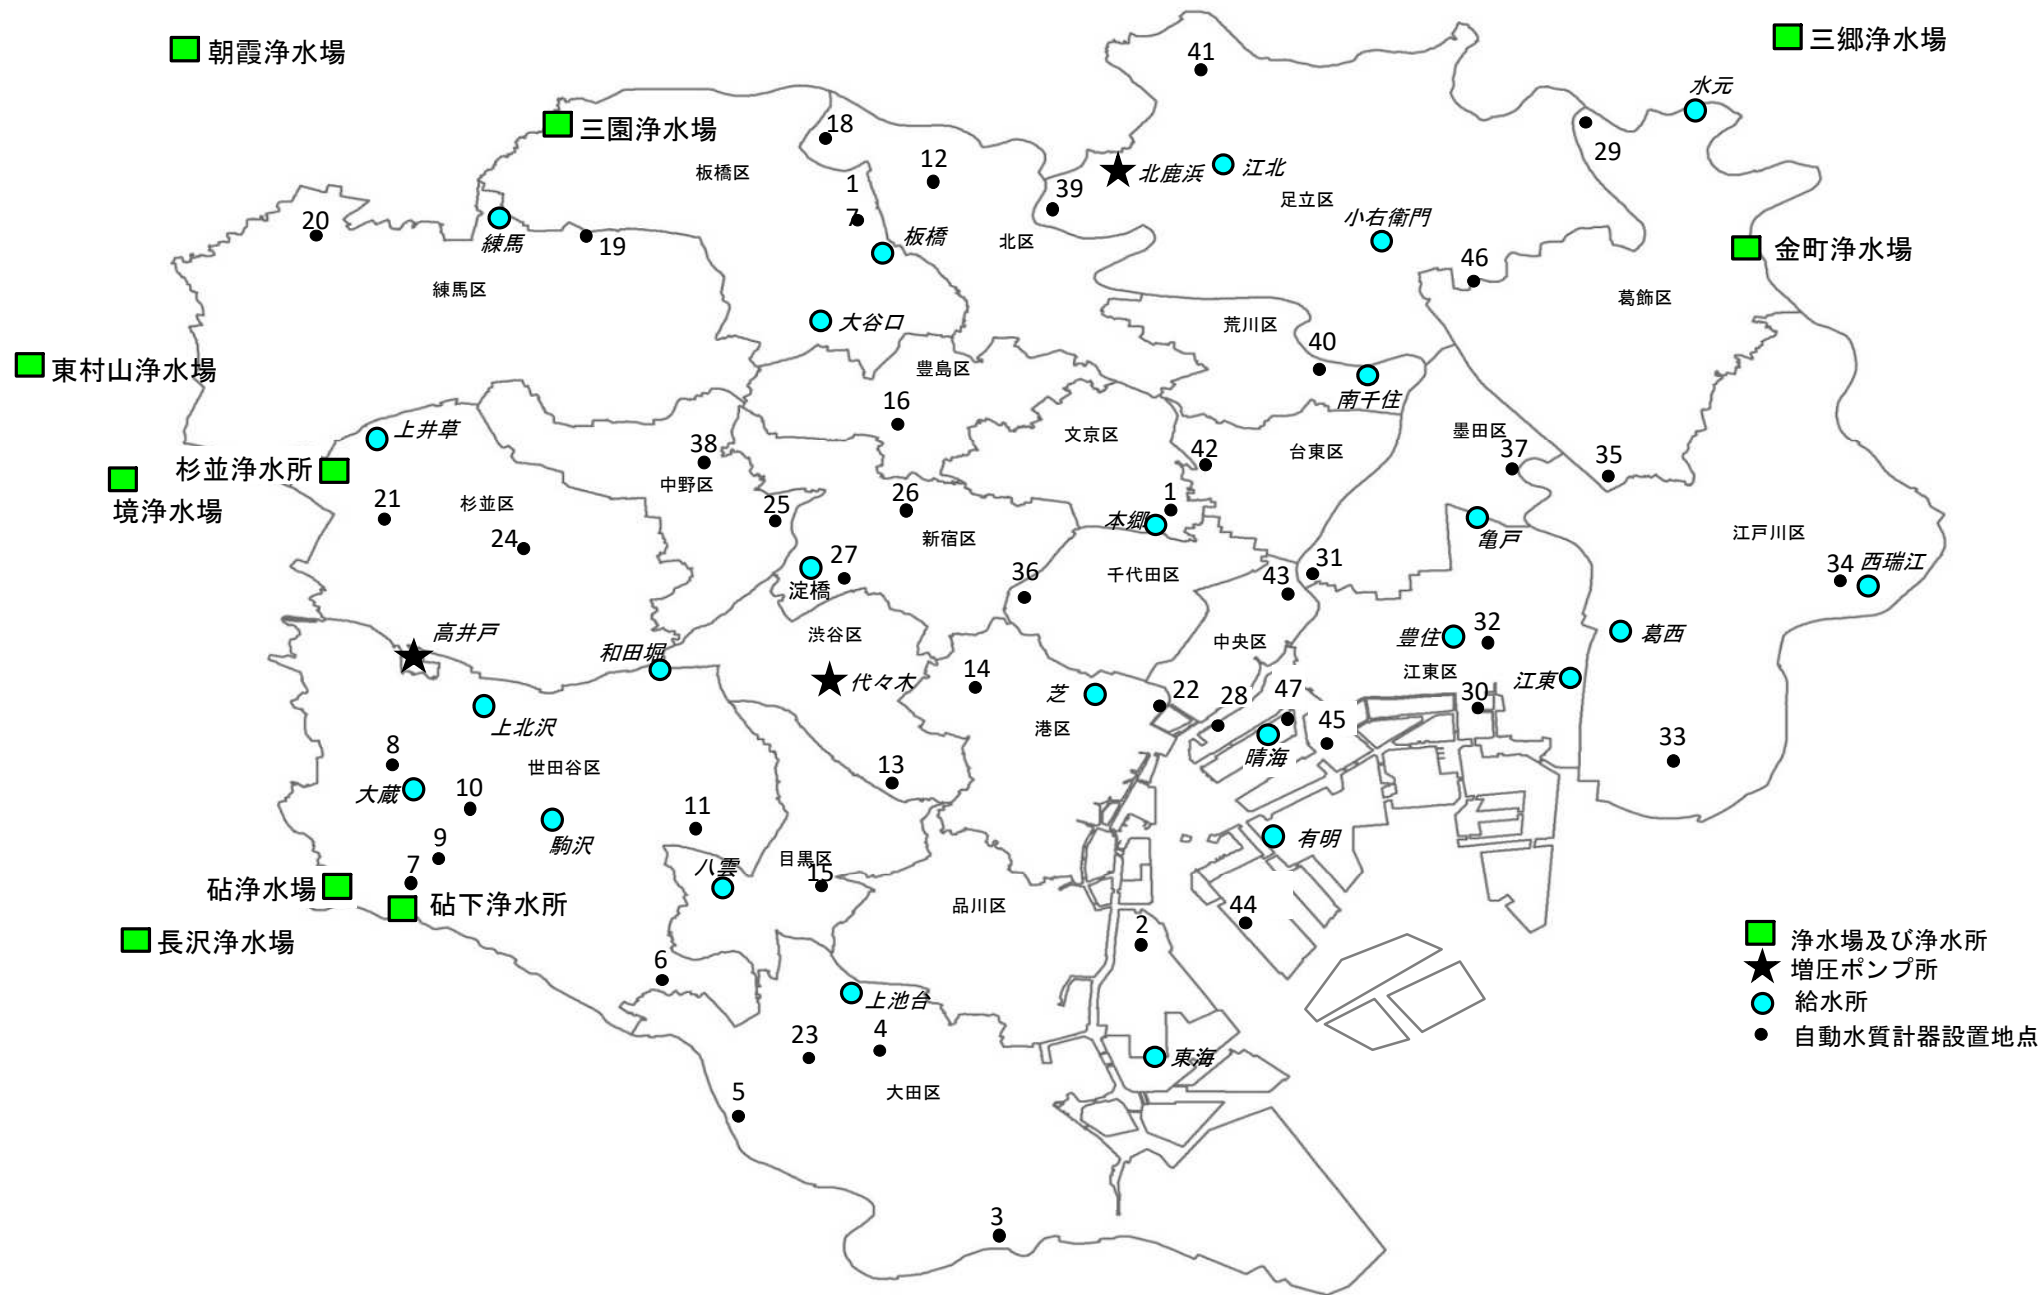

図V. 1. 1 区部 給水栓水質検査地点（自動水質計器設置地点）

2 区部給水栓水の水質検査

区部の各給水栓の水質検査結果を表Ⅴ.2に示す。

表V.2 給水栓水 水質検査結果①-1

採水場所：No.1 文京区本郷

系 統：本郷給水所（朝霞・金町）

令和6年度

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.3	22.3	25.0	29.9	30.1	27.5	23.9	19.5	14.8	11.1	10.3	15.1	30.1
		最低	12.9	17.0	21.5	24.9	26.6	23.9	19.5	14.3	10.1	8.8	8.8	10.0	8.8
		平均	15.1	19.5	23.3	27.6	28.3	26.1	21.7	16.8	12.0	9.7	9.4	11.8	18.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		最低	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3
		平均	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	24.6	23.0	24.4	25.2	26.3	26.0	27.9	25.8	27.4	29.7	29.6	26.6	29.7
		最低	20.5	20.5	18.3	21.4	17.4	15.9	20.6	21.3	21.8	24.8	25.7	23.6	15.9
		平均	22.2	21.5	21.9	23.4	21.0	22.9	25.8	24.5	25.5	28.3	27.4	25.1	24.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果①-2

採水場所：No.1 文京区本郷
系 統：本郷給水所（朝霞・金町）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.4			1.4			2.1			1.9		2.1	1.4	1.7	4
フッ素及びその化合物		0.10			0.12			0.09			0.12		0.12	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.04			0.05			0.04			0.07		0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.06	0.05	0.07	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.06	0.05	0.07	0.03	0.05	12
クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.012			0.0023			0.0008			0.0041		0.012	0.0008	0.0048	4
ジクロロ酢酸		0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブromクロロメタン		0.0052			0.0075			0.0045			0.0044		0.0075	0.0044	0.0054	4
臭素酸		0.001			0.003			0.001			<0.001		0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン		0.027			0.018			0.0098			0.015		0.027	0.0098	0.017	4
トリクロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ブromジクロロメタン		0.0085			0.0053			0.0025			0.0050		0.0085	0.0025	0.0053	4
ブromホルム		0.0010			0.0030			0.0020			0.0013		0.0030	0.0010	0.0018	4
ホルムアルデヒド		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		15			20			13			21		21	13	17	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果①-3

採水場所：No.1 文京区本郷
系 統：本郷給水所（朝霞・金町）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.5	16.0	19.1	16.9	18.9	13.6	17.7	13.9	16.6	23.1	27.6	26.2	27.6	13.6	19.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		57.4			74.0			71.1			79.1		79.1	57.4	70.4	4
蒸発残留物		160			180			160			190		190	160	170	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.1			-0.7			-0.9			-1.2		-0.7	-1.2	-1.0	4
従属栄養細菌		1			4			8			<1		8	<1	3	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	43.0	42.0	45.0	60.0	56.5	61.5	56.5	52.0	46.0	43.5	41.5	41.0	61.5	41.0	49.0	12
硫酸イオン		23			33			25			37		37	23	30	4
カルシウム硬度		43.5			54.6			53.0			58.1		58.1	43.5	52.3	4
マグネシウム硬度		13.9			19.4			18.1			21.0		21.0	13.9	18.1	4
カリウム		2.1			2.9			2.7			3.1		3.1	2.1	2.7	4
トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果②-1

採水場所：No.2 品川区東品川

系 統：東海給水所（金町・朝霞・長沢・三郷）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	17.9	22.5	26.4	29.6	28.8	27.1	22.6	18.2	16.9	10.6	12.5	19.9	29.6
		最低	12.1	15.2	20.9	22.5	21.4	20.9	17.7	14.6	9.7	8.4	8.4	8.8	8.4
		平均	15.1	19.1	24.6	26.6	26.3	24.4	20.9	16.8	11.8	9.5	10.0	14.2	18.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		最低	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2
		平均	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.5	21.3	24.4	24.3	25.0	23.0	25.4	25.4	24.8	26.6	26.8	26.4	26.8
		最低	16.8	16.7	17.7	20.0	18.1	16.6	19.6	20.0	21.1	22.3	25.9	20.8	16.6
		平均	18.4	19.0	21.7	22.5	21.6	21.0	23.7	23.4	23.6	25.3	26.4	22.2	22.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果②-2

採水場所：No.2 品川区東品川

系 統：東海給水所（金町・朝霞・長沢・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9				1.4		2.3			1.8			2.3	1.4	1.9	4
フッ素及びその化合物	0.09				0.12		0.11			0.13			0.13	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.04				0.05		0.05			0.07			0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.02	<0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.06	0.03	0.03	0.06	<0.02	0.04	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001		0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0074				0.0048		0.0021			0.0031			0.0074	0.0021	0.0044	4
ジクロロ酢酸	0.002				0.002		0.001			0.001			0.002	0.001	0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.0055				0.010		0.0080			0.0050			0.010	0.0050	0.0071	4
臭素酸	<0.001				0.002		0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.021				0.026		0.019			0.014			0.026	0.014	0.020	4
トリクロロ酢酸	0.001				0.002		<0.001			0.002			0.002	<0.001	0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0065				0.0083		0.0049			0.0047			0.0083	0.0047	0.0061	4
ブロモホルム	0.0015				0.0032		0.0035			0.0014			0.0035	0.0014	0.0024	4
ホルムアルデヒド	0.001				0.002		0.001			0.001			0.002	0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01				0.03		0.03			0.02			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	14				18		17			15			18	14	16	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果②-3

採水場所：No.2 品川区東品川

系 統：東海給水所（金町・朝霞・長沢・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.5	13.2	16.7	18.6	18.5	13.6	19.2	16.5	17.5	20.6	24.0	24.2	24.2	13.2	18.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.5				71.9		78.8			71.6			78.8	60.5	70.7	4
蒸発残留物	150				180		190			160			190	150	170	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0003		0.0002			<0.0001			0.0003	<0.0001	0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.002		<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.4				-0.8		-0.8			-1.3			-0.8	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			76			69			5		76	<1	38	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	35.0	32.0	35.0	51.0	51.0	47.0	50.5	47.0	40.0	37.0	37.0	40.0	51.0	32.0	41.9	12
硫酸イオン	27				32		34			35			35	27	32	4
カルシウム硬度	44.1				52.8		57.7			51.7			57.7	44.1	51.6	4
マグネシウム硬度	16.4				19.1		21.1			19.9			21.1	16.4	19.1	4
カリウム	2.3				2.9		3.0			2.8			3.0	2.3	2.8	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02		<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果③-1

採水場所：No.3 大田区南六郷

系 統：第二城南幹線減圧区域（三郷・三園・境）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	16.6	22.7	25.6	31.0	31.4	28.0	24.0	18.0	14.3	9.8	11.0	16.8	31.4
		最低	11.4	14.4	20.9	24.5	27.5	22.9	17.2	12.3	9.2	7.8	7.9	7.8	7.8
		平均	14.6	19.6	23.4	27.9	30.1	26.1	20.9	15.1	11.3	9.0	8.9	11.6	18.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
		最低	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
		平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	19.3	20.8	22.6	22.2	22.2	21.6	24.5	23.8	24.0	24.9	24.7	23.4	24.9
		最低	15.6	15.6	17.2	17.4	16.5	16.4	18.9	18.7	19.8	20.4	23.4	19.4	15.6
		平均	16.9	18.1	20.2	20.4	20.0	19.8	22.7	22.3	22.7	23.5	24.2	21.3	21.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果③-2

採水場所：No.3 大田区南六郷

系 統：第二城南幹線減圧区域（三郷・三園・境）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7				1.2		2.3			1.7			2.3	1.2	1.7	4
フッ素及びその化合物	0.09				0.13		0.11			0.12			0.13	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.04				0.05		0.05			0.06			0.06	0.04	0.05	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸	0.001				<0.001		<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0036				0.0040		0.0016			0.0018			0.0040	0.0016	0.0028	4
ジクロロ酢酸	0.001				0.002		<0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0044				0.0090		0.0066			0.0036			0.0090	0.0036	0.0059	4
臭素酸	<0.001				0.003		0.003			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.014				0.023		0.015			0.0093			0.023	0.0093	0.015	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0041				0.0069		0.0035			0.0025			0.0069	0.0025	0.0043	4
ブロモホルム	0.0014				0.0029		0.0034			0.0014			0.0034	0.0014	0.0023	4
ホルムアルデヒド	0.002				0.002		0.001			0.001			0.002	0.001	0.002	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01				0.03		0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	12				16		16			14			16	12	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果③-3

採水場所：No.3 大田区南六郷

系 統：第二城南幹線減圧区域（三郷・三園・境）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	15.5	13.6	16.7	19.4	17.4	14.0	19.5	16.5	15.8	18.6	22.6	22.1	22.6	13.6	17.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.5				65.7		78.8			68.8			78.8	54.5	67.0	4
蒸発残留物	130				180		180			160			180	130	160	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0001		<0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.001		<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2				-0.8		-0.8			-1.3			-0.8	-1.3	-1.0	4
従属栄養細菌		24			5			14			2		24	2	11	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	36.0	31.0	32.0	43.5	42.5	44.5	45.0	44.0	34.5	34.5	34.0	33.5	45.0	31.0	37.9	12
硫酸イオン	26				31		36			36			36	26	32	4
カルシウム硬度	41.1				48.9		58.3			50.6			58.3	41.1	49.7	4
マグネシウム硬度	13.4				16.8		20.5			18.2			20.5	13.4	17.2	4
カリウム	2.0				2.7		3.0			2.6			3.0	2.0	2.6	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02		<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果④-1

採水場所：No.4 大田区西馬込

系 統：上池台給水所（長沢・砧）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	18.1	20.6	22.0	24.2	24.8	23.5	19.5	17.7	13.7	9.6	10.7	12.2	24.8
		最低	12.6	16.3	18.2	18.3	21.1	18.6	15.7	13.3	9.2	8.1	8.3	6.0	6.0
		平均	15.3	18.8	20.1	20.9	23.4	21.3	18.0	15.6	11.1	8.8	9.1	8.9	16.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6
		最低	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.0	7.0
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	17.6	17.7	17.3	18.6	19.2	17.5	18.2	18.4	17.9	20.0	20.0	20.0	20.0
		最低	15.0	16.6	15.9	15.8	16.5	13.0	16.7	17.3	17.2	16.3	19.5	19.1	13.0
		平均	16.6	17.2	16.6	17.4	18.5	16.2	17.6	17.8	17.5	19.0	19.8	19.4	17.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果④-2

採水場所：No.4 大田区西馬込
系 統：上池台給水所（長沢・砧）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003				<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005				<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002			<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4			1.2				1.6				1.4	1.6	1.2	1.4	4
フッ素及びその化合物	0.10			0.09				0.10				0.12	0.12	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物	0.02			0.01				0.02				0.02	0.02	0.01	0.02	4
四塩化炭素	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	0.0002			0.0002				0.0001				0.0002	0.0002	0.0001	0.0002	4
トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.06	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	12
クロロ酢酸	0.001			<0.001				<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0067			0.0044				0.0046				0.0024	0.0067	0.0024	0.0045	4
ジクロロ酢酸	0.003			0.002				0.002				0.002	0.003	0.002	0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.0017			0.0018				0.0024				0.0012	0.0024	0.0012	0.0018	4
臭素酸	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.012			0.0095				0.011				0.0058	0.012	0.0058	0.0096	4
トリクロロ酢酸	0.005			0.002				0.003				0.002	0.005	0.002	0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.0033			0.0029				0.0030				0.0019	0.0033	0.0019	0.0028	4
ブロモホルム	0.0004			0.0004				0.0007				0.0003	0.0007	0.0003	0.0005	4
ホルムアルデヒド	0.001			<0.001				0.002				0.001	0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03				0.02				0.02	0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	10			9.2				12				12	12	9.2	11	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果④-3

採水場所：No.4 大田区西馬込
系 統：上池台給水所（長沢・砦）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	10.8	9.7	9.6	8.7	10.2	8.4	10.1	10.7	11.1	9.4	10.4	10.1	11.1	8.4	9.9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57.1			54.7				61.8				63.0	63.0	54.7	59.2	4
蒸発残留物	110			120				140				130	140	110	130	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001			0.0001				<0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.002			0.002				0.001				0.001	0.002	0.001	0.002	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.4			-1.3				-1.1				-1.3	-1.1	-1.4	-1.3	4
従属栄養細菌		<1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	41.0	46.0	42.0	41.5	48.5	39.5	49.0	48.0	47.0	48.0	49.5	49.5	49.5	39.5	45.8	12
硫酸イオン	17			17				21				23	23	17	20	4
カルシウム硬度	39.8			38.0				43.3				42.1	43.3	38.0	40.8	4
マグネシウム硬度	17.3			16.7				18.5				20.9	20.9	16.7	18.4	4
カリウム	1.4			1.2				1.8				1.7	1.8	1.2	1.5	4
トリクロラミン	<0.02			<0.02				<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑤-1

採水場所：No.5 大田区鶴ノ木

系 統：第二城南幹線減圧区域（三郷・三園・境）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	18.4	21.1	24.9	29.1	29.0	31.0	26.5	19.5	15.5	11.2	12.6	16.9	31.0
		最低	11.6	14.9	19.0	21.6	23.4	23.0	18.9	13.4	10.3	8.9	8.8	7.4	7.4
		平均	15.0	18.5	22.0	25.5	26.8	27.0	22.9	16.6	12.3	10.1	10.2	11.1	18.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		最低	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
		平均	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	19.6	20.8	22.5	22.2	21.8	21.8	25.9	25.3	22.3	24.3	24.1	22.8	25.9
		最低	15.9	15.9	17.6	17.7	17.1	16.7	20.6	18.5	19.1	18.1	23.0	19.3	15.9
		平均	16.9	18.4	20.4	20.4	19.8	19.9	24.0	21.8	20.5	22.6	23.6	21.3	20.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑤-2

採水場所：No.5 大田区鵜ノ木

系 統：第二城南幹線減圧区域（三郷・三園・境）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003		<0.0003					<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005		<0.00005					<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002		<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.3		1.4					1.6			1.5	1.6	1.3	1.5	4
フッ素及びその化合物			0.09		0.12					0.10			0.12	0.12	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.04		0.03					0.03			0.03	0.04	0.03	0.03	4
四塩化炭素			<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005		<0.0005					<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001		<0.0001					0.0001			0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
クロロ酢酸			<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0052		0.0045					0.0029			0.0030	0.0052	0.0029	0.0039	4
ジクロロ酢酸			0.001		0.002					0.002			0.002	0.002	0.001	0.002	4
ジブromクロロメタン			0.0048		0.0059					0.0024			0.0026	0.0059	0.0024	0.0039	4
臭素酸			<0.001		0.002					<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン			0.017		0.018					0.0085			0.0094	0.018	0.0085	0.013	4
トリクロロ酢酸			0.002		0.002					0.002			0.002	0.002	0.002	0.002	4
ブromジクロロメタン			0.0053		0.0053					0.0023			0.0031	0.0053	0.0023	0.0040	4
ブromホルム			0.0012		0.0019					0.0009			0.0007	0.0019	0.0007	0.0012	4
ホルムアルデヒド			0.001		0.001					0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01		<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02		0.03					0.02			0.01	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01		<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01		<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			11		13					11			14	14	11	12	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑤-3

採水場所：No.5 大田区鵜ノ木

系 統：第二城南幹線減圧区域（三郷・三園・境）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	11.8	12.5	13.7	14.4	12.2	10.3	15.6	10.7	11.5	11.1	16.6	13.8	16.6	10.3	12.9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		50.1		63.3					61.9			63.8	63.8	50.1	59.8	4
蒸発残留物		120		140					120			140	140	120	130	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		0.0001		0.0003					0.0001			<0.0001	0.0003	<0.0001	0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		0.002		0.002					0.001			0.001	0.002	0.001	0.002	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.2		-1.0					-1.2			-1.3	-1.0	-1.3	-1.2	4
従属栄養細菌		5			29			12			11		29	5	14	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	40.0	33.0	37.0	42.0	46.5	41.5	46.0	48.0	45.5	45.0	42.5	44.0	48.0	33.0	42.6	12
硫酸イオン		21		25					21			25	25	21	23	4
カルシウム硬度		37.3		45.9					43.5			44.3	45.9	37.3	42.8	4
マグネシウム硬度		12.8		17.4					18.4			19.5	19.5	12.8	17.0	4
カリウム		1.9		2.1					1.9			2.0	2.1	1.9	2.0	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑥-1

採水場所：No.6 世田谷区玉川田園調布
系 統：玉川給水所（長沢・砦）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	16.3	18.2	20.2	24.3	24.7	23.1	20.8	18.1	13.8	9.7	10.1	14.5	24.7
		最低	12.5	15.4	17.5	20.3	23.2	20.4	17.0	13.8	9.5	8.3	8.8	9.3	8.3
		平均	14.5	16.8	18.9	22.2	24.0	22.1	18.6	16.1	11.4	9.1	9.3	11.3	16.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.6	7.6	7.6	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
		最低	7.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2
		平均	7.5	7.6	7.6	7.5	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	18.1	17.9	17.3	18.4	19.2	18.0	18.5	18.1	17.9	19.7	19.8	20.0	20.0
		最低	16.6	16.7	15.3	15.6	14.9	12.6	17.2	16.8	16.7	16.3	19.2	19.4	12.6
		平均	17.2	17.3	16.4	17.2	18.3	16.5	18.0	17.3	17.5	18.8	19.5	19.7	17.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑥-2

採水場所：No.6 世田谷区玉川田園調布
系 統：玉川給水所（長沢・砦）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.2			1.2		1.4			1.1			1.4	1.1	1.2	4
フッ素及びその化合物		0.10			0.10		0.10			0.12			0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.02			0.02		0.01			0.02			0.02	0.01	0.02	4
四塩化炭素		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		0.0001			0.0002		0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.05	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0069			0.0067		0.0054			0.0021			0.0069	0.0021	0.0053	4
ジクロロ酢酸		0.003			0.003		0.002			0.002			0.003	0.002	0.003	4
ジブロモクロロメタン		0.0012			0.0017		0.0016			0.0006			0.0017	0.0006	0.0013	4
臭素酸		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.011			0.012		0.011			0.0042			0.012	0.0042	0.0096	4
トリクロロ酢酸		0.006			0.004		0.003			0.001			0.006	0.001	0.004	4
ブロモジクロロメタン		0.0029			0.0033		0.0031			0.0015			0.0033	0.0015	0.0027	4
ブロモホルム		0.0003			0.0004		0.0004			<0.0001			0.0004	<0.0001	0.0003	4
ホルムアルデヒド		0.002			0.002		0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	4
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.03			0.03		0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		9.8			11		10			9.4			11	9.4	10	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑥-3

採水場所：No.6 世田谷区玉川田園調布
系 統：玉川給水所（長沢・砦）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	10.1	9.3	9.3	8.5	10.2	8.3	9.1	9.1	9.2	8.2	10.1	9.6	10.2	8.2	9.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		57.2			59.2		59.7			59.0			59.7	57.2	58.8	4
蒸発残留物		130			140		130			120			140	120	130	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001		0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		0.0001			0.0003		0.0002			<0.0001			0.0003	<0.0001	0.0002	4
亜塩素酸		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		0.003			0.001		0.002			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.2			-1.2		-1.1			-1.3			-1.1	-1.3	-1.2	4
従属栄養細菌		2			<1			<1			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	43.0	45.0	42.0	42.5	48.0	40.0	48.5	49.0	49.0	47.5	50.5	49.5	50.5	40.0	46.2	12
硫酸イオン		18			19		17			17			19	17	18	4
カルシウム硬度		39.4			40.3		40.9			38.7			40.9	38.7	39.8	4
マグネシウム硬度		17.8			18.9		18.8			20.3			20.3	17.8	19.0	4
カリウム		1.5			1.5		1.4			1.4			1.5	1.4	1.5	4
トリクロラミン		<0.02			<0.02		<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑦-1

採水場所：No.7 世田谷区鎌田

系 統：長沢・砧下浄水所（長沢・砧下・砧）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	19.5	21.4	22.3	25.5	25.5	26.9	23.3	17.3	15.7	11.5	13.0	19.2	26.9
		最低	13.2	16.3	19.0	19.4	20.8	20.6	16.9	12.0	11.3	9.0	9.4	9.5	9.0
		平均	16.1	19.4	20.6	22.3	23.6	24.5	20.0	14.8	12.9	10.1	11.0	13.9	17.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.1	7.4	7.1	7.0	7.3	7.3	7.0	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5
		最低	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	6.9
		平均	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.4	7.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	19.5	19.2	19.1	19.9	20.2	19.2	20.6	20.5	20.1	24.3	23.6	19.4	24.3
		最低	18.1	15.6	17.0	17.0	12.6	12.0	18.7	19.4	17.8	14.8	18.5	16.9	12.0
		平均	18.7	18.5	18.0	18.5	19.0	17.7	19.7	20.0	18.6	21.4	22.9	17.4	19.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑦-2

採水場所：No.7 世田谷区鎌田

系 統：長沢・砧下浄水所（長沢・砧下・砧）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9				1.7		1.8					1.3	1.9	1.3	1.7	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.11		0.10					0.12	0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.02				0.02		0.02					0.02	0.02	0.02	0.02	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002				0.0002		0.0002					<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0002	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	0.0005				0.0004		0.0005					0.0002	0.0005	0.0002	0.0004	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
クロロ酢酸	0.001				<0.001		<0.001					<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0043				0.0044		0.0031					0.0014	0.0044	0.0014	0.0033	4
ジクロロ酢酸	0.002				0.002		0.001					0.002	0.002	0.001	0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.0013				0.0014		0.0006					0.0005	0.0014	0.0005	0.0010	4
臭素酸	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.0082				0.0084		0.0054					0.0031	0.0084	0.0031	0.0063	4
トリクロロ酢酸	0.004				0.003		0.002					0.002	0.004	0.002	0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.0020				0.0021		0.0014					0.0010	0.0021	0.0010	0.0016	4
ブロモホルム	0.0006				0.0005		0.0003					0.0002	0.0006	0.0002	0.0004	4
ホルムアルデヒド	0.002				0.001		0.001					0.001	0.002	0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.02		0.02					0.02	0.02	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	12				13		12					12	13	12	12	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑦-3

採水場所：No.7 世田谷区鎌田

系 統：長沢・砦下浄水所（長沢・砦下・砦）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	12.1	11.6	11.2	9.9	11.3	9.3	10.4	10.4	10.2	7.5	11.3	9.1	12.1	7.5	10.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.1				68.2		70.5					62.3	70.5	62.3	67.3	4
蒸発残留物	120				140		140					130	140	120	130	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.002				0.001		<0.001					0.001	0.002	<0.001	0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.6				-1.2		-1.3					-1.4	-1.2	-1.6	-1.4	4
従属栄養細菌		78			29			57			29		78	29	48	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000010				0.000008		0.000006			<0.000005			0.000010	<0.000005	0.000006	4
アルカリ度	50.0	53.5	50.0	49.0	54.0	50.5	56.0	56.0	56.0	48.5	59.5	49.0	59.5	48.5	52.7	12
硫酸イオン	21				22		22					22	22	21	22	4
カルシウム硬度	47.0				46.6		48.3					41.2	48.3	41.2	45.8	4
マグネシウム硬度	21.1				21.6		22.2					21.1	22.2	21.1	21.5	4
カリウム	1.7				1.8		1.8					1.7	1.8	1.7	1.8	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑧-1

採水場所：No.8 世田谷区祖師谷

系 統：高井戸増圧ポンプ所（朝霞・東村山）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	16.9	21.8	25.4	27.9	27.4	25.2	22.5	19.1	13.4	9.6	11.3	18.4	27.9
		最低	10.0	13.8	19.4	21.2	22.6	19.9	18.7	12.9	8.7	7.6	7.8	8.0	7.6
		平均	13.4	18.9	22.8	25.1	25.5	23.2	20.7	16.1	10.6	8.7	8.9	12.3	17.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.8	7.8	7.7	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8
		最低	7.5	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
		平均	7.5	7.7	7.7	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	23.5	22.9	24.1	25.8	27.4	24.8	26.2	25.4	27.2	28.3	27.6	26.7	28.3
		最低	19.7	19.7	17.6	20.3	16.8	15.5	20.0	20.5	21.1	25.2	25.4	24.0	15.5
		平均	21.4	21.5	21.3	23.0	20.8	21.7	24.0	23.9	24.8	27.0	26.7	25.3	23.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑧-2

採水場所：No.8 世田谷区祖師谷

系 統：高井戸増圧ポンプ所（朝霞・東村山）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8				1.4				1.7			1.7	1.8	1.4	1.7	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.12				0.09			0.11	0.12	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.04				0.05				0.04			0.06	0.06	0.04	0.05	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.06	0.07	0.08	0.05	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.06	0.05	0.08	0.03	0.05	12
クロロ酢酸	0.001				<0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0090				0.0024				0.0006			0.0050	0.0090	0.0006	0.0043	4
ジクロロ酢酸	0.001				<0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0045				0.0072				0.0026			0.0045	0.0072	0.0026	0.0047	4
臭素酸	<0.001				0.004				0.001			<0.001	0.004	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.021				0.018				0.0059			0.016	0.021	0.0059	0.015	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0070				0.0052				0.0013			0.0055	0.0070	0.0013	0.0048	4
ブロモホルム	0.0009				0.0029				0.0014			0.0011	0.0029	0.0009	0.0016	4
ホルムアルデヒド	<0.001				0.001				<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01				0.03				0.01			0.02	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				0.01				<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	15				18				13			18	18	13	16	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑧-3

採水場所：No.8 世田谷区祖師谷

系 統：高井戸増圧ポンプ所（朝霞・東村山）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.9	16.2	18.3	14.4	18.2	10.6	14.9	11.2	14.8	22.6	24.7	23.5	24.7	10.6	17.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.2				73.8				69.7			68.4	73.8	68.4	70.8	4
蒸発残留物	140				200				140			150	200	140	160	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.1				-0.7				-1.1			-1.3	-0.7	-1.3	-1.1	4
従属栄養細菌		3			1			2			1		3	1	2	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	46.0	46.0	47.5	59.5	54.5	58.0	54.5	51.5	46.5	45.0	44.0	40.0	59.5	40.0	49.4	12
硫酸イオン	27				31				26			30	31	26	29	4
カルシウム硬度	53.1				54.7				52.3			50.5	54.7	50.5	52.7	4
マグネシウム硬度	18.1				19.1				17.4			17.9	19.1	17.4	18.1	4
カリウム	2.2				2.8				2.4			2.7	2.8	2.2	2.5	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊟-1

採水場所：No.9 世田谷区岡本

系 統：長沢・大蔵給水所（長沢・朝霞・砧下・砧）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	17.9	19.4	23.7	26.3	24.8	25.1	22.5	17.4	13.8	10.7	11.9	18.0	26.3
		最低	12.5	15.3	18.2	20.9	22.3	21.5	17.3	11.8	8.8	8.6	9.4	7.8	7.8
		平均	15.5	17.7	21.7	23.6	23.7	23.1	19.8	14.9	10.6	9.7	10.2	12.7	17.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6
		最低	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.5	7.0
		平均	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.7	20.1	19.5	19.3	19.4	19.3	20.9	21.2	23.1	24.5	24.2	23.2	24.5
		最低	18.8	18.7	15.3	15.8	14.8	13.3	18.0	19.3	19.7	21.6	21.5	20.1	13.3
		平均	19.6	19.5	17.4	17.9	18.4	17.9	19.7	20.2	21.2	23.4	22.9	21.2	19.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑨-2

採水場所：No.9 世田谷区岡本

系 統：長沢・大蔵給水所（長沢・朝霞・砧下・砧）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7				1.0				1.7		1.7		1.7	1.0	1.5	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.11				0.10		0.11		0.11	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.03				0.02				0.03		0.03		0.03	0.02	0.03	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		0.0003		0.0003	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		0.0005		0.0005	<0.0001	0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.05	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.02	0.04	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0081				0.0068				0.0017		0.0016		0.0081	0.0016	0.0046	4
ジクロロ酢酸	0.002				0.002				0.001		0.001		0.002	0.001	0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.0039				0.0026				0.0024		0.0012		0.0039	0.0012	0.0025	4
臭素酸	<0.001				0.001				<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.019				0.014				0.0069		0.0048		0.019	0.0048	0.011	4
トリクロロ酢酸	0.002				0.003				0.001		<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
ブロモジクロロメタン	0.0059				0.0038				0.0017		0.0015		0.0059	0.0015	0.0032	4
ブロモホルム	0.0009				0.0008				0.0011		0.0005		0.0011	0.0005	0.0008	4
ホルムアルデヒド	0.001				0.002				0.001		<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.03				0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	15				12				12		15		15	12	14	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑨-3

採水場所：No.9 世田谷区岡本

系 統：長沢・大蔵給水所（長沢・朝霞・砧下・砧）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	16.3	11.0	14.2	9.8	10.6	8.9	12.1	9.7	13.1	18.0	15.1	19.5	19.5	8.9	13.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	65.2				60.6				67.8		74.7		74.7	60.6	67.1	4
蒸発残留物	140				110				130		150		150	110	130	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.002				<0.001		<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.1				-1.0				-1.2		-1.3		-1.0	-1.3	-1.2	4
従属栄養細菌		5			<1			5			4		5	<1	4	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	46.0	51.5	44.5	48.5	48.5	49.0	52.0	56.5	48.0	45.5	49.0	41.0	56.5	41.0	48.3	12
硫酸イオン	24				20				24		27		27	20	24	4
カルシウム硬度	47.8				42.2				49.1		52.7		52.7	42.2	48.0	4
マグネシウム硬度	17.4				18.4				18.7		22.0		22.0	17.4	19.1	4
カリウム	2.0				1.7				2.1		2.3		2.3	1.7	2.0	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑩-1

採水場所：No.10 世田谷区桜丘

系 統：長沢・大蔵給水所（長沢・朝霞・砧）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	18.8	21.2	23.7	26.5	26.8	25.5	22.3	19.4	14.3	10.1	10.7	15.9	26.8
		最低	13.5	17.8	20.3	22.5	24.7	21.8	19.4	14.3	9.8	8.6	8.8	9.3	8.6
		平均	16.0	19.5	22.2	24.6	25.9	24.1	20.8	16.9	11.7	9.4	9.4	11.8	17.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.6
		最低	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3
		平均	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	17.2	17.6	17.5	18.6	19.1	18.8	19.9	19.4	18.7	21.7	20.6	21.0	21.7
		最低	15.8	16.3	14.2	15.1	14.4	13.6	15.9	17.8	16.7	17.7	19.3	19.8	13.6
		平均	16.4	16.8	16.3	17.3	17.5	17.1	17.8	18.7	17.8	20.2	20.0	20.5	18.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑩-2

採水場所：No.10 世田谷区桜丘

系 統：長沢・大蔵給水所（長沢・朝霞・砧）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.0		1.2			1.5			1.4			1.5	1.0	1.3	4
フッ素及びその化合物		0.10		0.10			0.10			0.12			0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.02		0.03			0.02			0.04			0.04	0.02	0.03	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.02	0.05	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0086		0.0034			0.0037			0.0022			0.0086	0.0022	0.0045	4
ジクロロ酢酸		0.002		0.001			0.001			0.001			0.002	0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0014		0.0042			0.0023			0.0019			0.0042	0.0014	0.0025	4
臭素酸		<0.001		0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.014		0.013			0.0095			0.0071			0.014	0.0071	0.011	4
トリクロロ酢酸		0.004		0.001			0.002			0.002			0.004	0.001	0.002	4
ブロモジクロロメタン		0.0036		0.0040			0.0025			0.0024			0.0040	0.0024	0.0031	4
ブロモホルム		0.0002		0.0014			0.0010			0.0006			0.0014	0.0002	0.0008	4
ホルムアルデヒド		0.001		0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.03		0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		10		12			12			14			14	10	12	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑩-3

採水場所：No.10 世田谷区桜丘

系 統：長沢・大蔵給水所（長沢・朝霞・砧）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	11.8	9.6	12.4	11.1	13.0	9.6	10.6	8.1	10.1	15.5	13.5	13.5	15.5	8.1	11.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		56.1		64.6			65.3			68.1			68.1	56.1	63.5	4
蒸発残留物		130		140			130			150			150	130	140	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		0.003		0.002			0.001			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.2		-1.0			-1.0			-1.2			-1.0	-1.2	-1.1	4
従属栄養細菌		1			<1			3			1		3	<1	1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	43.0	44.0	43.5	50.0	51.0	51.5	50.5	47.5	47.0	47.0	47.5	44.5	51.5	43.0	47.3	12
硫酸イオン		18		21			22			27			27	18	22	4
カルシウム硬度		39.2		47.2			46.2			47.4			47.4	39.2	45.0	4
マグネシウム硬度		16.9		17.4			19.1			20.7			20.7	16.9	18.5	4
カリウム		1.5		1.7			1.8			2.1			2.1	1.5	1.8	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑪-1

採水場所：No.11 世田谷区野沢

系 統：砧下・大蔵給水所（朝霞・砧下）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	20.4	22.7	25.7	28.6	27.2	25.8	25.5	21.8	16.6	10.6	13.0	18.7	28.6
		最低	14.6	18.0	20.9	21.8	23.7	21.2	20.2	16.5	9.7	8.8	9.4	10.6	8.8
		平均	17.4	20.8	23.5	25.2	25.7	23.9	23.2	19.1	12.0	9.7	11.0	13.7	18.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.2	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	7.4	7.4	7.5
		最低	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
		平均	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	22.9	22.5	22.7	23.8	24.4	24.3	25.5	24.2	25.9	27.5	27.0	26.3	27.5
		最低	20.9	20.7	18.9	20.7	16.7	14.6	20.3	21.0	22.0	22.8	24.5	23.5	14.6
		平均	21.6	21.8	21.5	22.5	21.5	22.1	23.3	23.1	24.4	25.6	26.1	24.7	23.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑪-2

採水場所：No.11 世田谷区野沢

系 統：砧下・大蔵給水所（朝霞・砧下）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.6			2.2		2.0			2.0		2.2	1.6	2.0	4
フッ素及びその化合物			0.09			0.09		0.09			0.11		0.11	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物			0.03			0.03		0.03			0.05		0.05	0.03	0.04	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0002			0.0001		0.0002			0.0003		0.0003	0.0001	0.0002	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			0.0003			0.0003		0.0003			0.0004		0.0004	0.0003	0.0003	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.05	0.08	0.04	0.06	0.08	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.08	0.03	0.05	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0089			0.0030		0.0021			0.0028		0.0089	0.0021	0.0042	4
ジクロロ酢酸			0.002			0.001		<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0031			0.0035		0.0022			0.0026		0.0035	0.0022	0.0029	4
臭素酸			<0.001			0.002		<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン			0.018			0.011		0.0070			0.0094		0.018	0.0070	0.011	4
トリクロロ酢酸			0.001			0.001		0.002			0.001		0.002	0.001	0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0053			0.0031		0.0018			0.0031		0.0053	0.0018	0.0033	4
ブロモホルム			0.0007			0.0014		0.0009			0.0009		0.0014	0.0007	0.0010	4
ホルムアルデヒド			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02		0.01			<0.01		0.02	<0.01	0.01	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			15			13		12			19		19	12	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑪-3

採水場所：No.11 世田谷区野沢

系 統：砧下・大蔵給水所（朝霞・砧下）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	16.3	14.2	14.2	12.7	13.9	11.4	13.1	10.5	13.8	18.0	20.3	17.9	20.3	10.5	14.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			70.3			77.5		74.6			82.5		82.5	70.3	76.2	4
蒸発残留物			140			170		150			170		170	140	160	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.3			-1.1		-1.2			-1.4		-1.1	-1.4	-1.3	4
従属栄養細菌		24			7			29			3		29	3	16	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				0.000007		<0.000005			0.000006			0.000007	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	48.0	48.0	51.0	57.5	54.5	59.5	56.5	57.0	53.0	50.5	55.5	43.0	59.5	43.0	52.8	12
硫酸イオン			22			24		24			32		32	22	26	4
カルシウム硬度			50.8			56.6		54.0			59.3		59.3	50.8	55.2	4
マグネシウム硬度			19.5			20.9		20.6			23.2		23.2	19.5	21.1	4
カリウム			2.1			2.1		2.1			2.7		2.7	2.1	2.3	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑫-1

採水場所：No.12 北区赤羽台

系 統：板橋給水所（朝霞・三園）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	18.6	21.7	25.1	29.8	30.7	28.6	24.5	19.2	13.1	9.9	9.9	14.3	30.7
		最低	13.1	17.5	20.5	24.8	28.1	24.0	19.6	12.8	9.3	8.3	8.5	8.8	8.3
		平均	15.7	19.6	23.6	27.5	29.7	26.8	21.8	16.0	11.1	9.1	9.1	10.5	18.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
		最低	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4
		平均	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	24.3	23.3	23.0	25.3	26.2	27.1	28.3	26.7	27.2	29.4	28.8	28.7	29.4
		最低	20.5	20.3	18.6	20.2	18.5	17.3	20.8	21.1	23.4	25.1	26.6	23.5	17.3
		平均	22.0	22.1	21.0	23.2	22.1	23.9	25.2	24.8	25.7	28.0	27.9	25.4	24.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑫-2

採水場所：No.12 北区赤羽台
系 統：板橋給水所（朝霞・三園）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.4			2.3			1.9		1.9		2.3	1.4	1.9	4
フッ素及びその化合物			0.10			0.10			0.09		0.12		0.12	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物			0.04			0.03			0.05		0.06		0.06	0.03	0.05	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.05	0.06	0.07	0.05	0.13	0.06	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.04	0.13	0.04	0.06	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0094			0.0012			0.0003		0.0041		0.0094	0.0003	0.0038	4
ジクロロ酢酸			0.001			<0.001			<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0056			0.0053			0.0031		0.0053		0.0056	0.0031	0.0048	4
臭素酸			0.001			0.003			<0.001		<0.001		0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン			0.024			0.012			0.0066		0.016		0.024	0.0066	0.015	4
トリクロロ酢酸			<0.001			<0.001			<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0077			0.0034			0.0012		0.0052		0.0077	0.0012	0.0044	4
ブロモホルム			0.0012			0.0022			0.0020		0.0018		0.0022	0.0012	0.0018	4
ホルムアルデヒド			<0.001			0.001			<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.01		0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			17			15			15		20		20	15	17	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑫-3

採水場所：No.12 北区赤羽台
系 統：板橋給水所（朝霞・三園）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.0	15.8	16.3	15.0	19.1	12.6	15.6	11.0	16.5	22.4	25.5	24.2	25.5	11.0	17.8	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			65.9			84.5			74.4		79.9		84.5	65.9	76.2	4
蒸発残留物			140			150			160		180		180	140	160	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.001			<0.001			<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-0.8			-0.6			-1.1		-1.1		-0.6	-1.1	-0.9	4
従属栄養細菌		15			60			10			1		60	1	22	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	45.5	47.5	49.5	61.0	56.0	64.5	59.5	52.0	44.0	45.0	43.0	40.0	64.5	40.0	50.6	12
硫酸イオン			22			28			32		37		37	22	30	4
カルシウム硬度			49.8			63.8			55.0		58.7		63.8	49.8	56.8	4
マグネシウム硬度			16.1			20.7			19.4		21.2		21.2	16.1	19.4	4
カリウム			2.3			2.5			2.6		3.1		3.1	2.3	2.6	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑬-1

採水場所：No.13 渋谷区恵比寿西

系 統：第一青山線（三郷・三園・境）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	19.8	23.4	26.2	30.7	31.0	28.8	24.4	21.1	15.5	8.8	9.1	15.5	31.0
		最低	14.7	19.2	21.8	25.5	28.0	22.9	21.4	15.5	8.3	7.1	7.0	7.9	7.0
		平均	17.0	21.1	24.3	28.3	30.0	26.1	23.0	18.1	10.4	8.0	7.7	10.9	18.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
		最低	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
		平均	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	21.0	21.6	23.1	23.6	23.6	24.4	26.8	24.2	25.7	26.1	25.8	24.2	26.8
		最低	16.7	16.6	17.0	18.4	17.5	17.9	19.0	19.2	18.6	22.5	24.0	20.5	16.6
		平均	18.1	19.1	20.6	21.5	21.0	21.8	24.2	22.0	23.7	24.9	25.1	22.2	22.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑬-2

採水場所：No.13 渋谷区恵比寿西
系 統：第一青山線（三郷・三園・境）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7				1.1				1.9			1.6	1.9	1.1	1.6	4
フッ素及びその化合物	0.11				0.12				0.10			0.12	0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.05				0.05			0.06	0.06	0.05	0.05	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.02	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.04	0.02	0.03	12
クロロ酢酸	0.001				<0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0039				0.0025				0.0005			0.0040	0.0040	0.0005	0.0027	4
ジクロロ酢酸	<0.001				0.001				<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0047				0.0082				0.0030			0.0047	0.0082	0.0030	0.0052	4
臭素酸	0.001				0.003				<0.001			<0.001	0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.015				0.020				0.0064			0.015	0.020	0.0064	0.014	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0044				0.0058				0.0012			0.0049	0.0058	0.0012	0.0041	4
ブロモホルム	0.0017				0.0032				0.0017			0.0012	0.0032	0.0012	0.0020	4
ホルムアルデヒド	<0.001				0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.03				0.02			0.02	0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	13				17				14			16	17	13	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑬-3

採水場所：No.13 渋谷区恵比寿西
系 統：第一青山線（三郷・三園・境）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	17.8	14.9	17.4	16.8	18.7	12.8	18.1	12.3	18.1	19.8	23.0	22.2	23.0	12.3	17.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.3				63.6				70.5			63.6	70.5	62.3	65.0	4
蒸発残留物	140				160				150			150	160	140	150	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	0.001				<0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0001				<0.0001			<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2				-0.9				-1.2			-1.4	-0.9	-1.4	-1.2	4
従属栄養細菌		<1			2			2			2		2	<1	2	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	32.0	32.0	38.0	47.0	42.0	44.0	48.5	45.0	39.0	36.5	34.0	33.0	48.5	32.0	39.3	12
硫酸イオン	29				30				31			31	31	29	30	4
カルシウム硬度	46.3				47.0				52.5			46.7	52.5	46.3	48.1	4
マグネシウム硬度	16.0				16.6				18.0			16.9	18.0	16.0	16.9	4
カリウム	2.1				2.7				2.7			2.7	2.7	2.1	2.6	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑭-1

採水場所：No.14 港区南青山

系 統：第二青山線（三郷・朝霞・三園）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	20.3	23.0	25.5	30.2	30.3	29.0	28.0	22.9	15.1	9.0	9.4	18.5	30.3
		最低	15.1	18.5	21.0	25.5	28.0	25.9	22.6	14.9	8.6	7.3	6.9	7.7	6.9
		平均	17.7	20.7	23.4	27.9	29.4	27.8	25.7	18.1	10.8	8.1	7.7	12.9	19.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6	7.8
		最低	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.4
		平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	21.3	21.6	22.6	23.7	23.6	24.8	26.9	24.8	27.1	27.5	26.3	25.7	27.5
		最低	17.2	17.1	17.7	20.2	17.9	16.6	20.5	20.8	21.5	24.3	24.9	22.7	16.6
		平均	18.7	19.3	20.3	21.7	20.9	22.1	24.7	23.0	25.0	26.0	25.8	23.9	22.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑭-2

採水場所：No.14 港区南青山
系 統：第二青山線（三郷・朝霞・三園）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7				1.1				1.9			1.6	1.9	1.1	1.6	4
フッ素及びその化合物	0.11				0.11				0.10			0.12	0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.05				0.04			0.06	0.06	0.04	0.05	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	0.03	0.06	0.03	0.04	12
クロロ酢酸	0.001				<0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0051				0.0030				0.0005			0.0042	0.0051	0.0005	0.0032	4
ジクロロ酢酸	0.001				0.001				<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0047				0.0074				0.0026			0.0046	0.0074	0.0026	0.0048	4
臭素酸	0.001				0.003				0.001			<0.001	0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.016				0.019				0.0058			0.015	0.019	0.0058	0.014	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0050				0.0056				0.0011			0.0052	0.0056	0.0011	0.0042	4
ブロモホルム	0.0015				0.0027				0.0016			0.0012	0.0027	0.0012	0.0018	4
ホルムアルデヒド	<0.001				0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.03				0.01			0.01	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	14				16				14			16	16	14	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑭-3

採水場所：No.14 港区南青山
系 統：第二青山線（三郷・朝霞・三園）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.2	15.0	12.5	15.8	16.8	12.9	18.0	11.5	17.1	22.1	23.6	22.3	23.6	11.5	17.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.4				64.8				71.9			63.9	71.9	63.4	66.0	4
蒸発残留物	140				160				150			150	160	140	150	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0002				<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.1				-0.8				-1.1			-1.3	-0.8	-1.3	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	36.0	35.5	37.0	54.0	46.5	51.5	49.0	49.0	45.0	42.5	39.0	34.0	54.0	34.0	43.3	12
硫酸イオン	29				29				29			30	30	29	29	4
カルシウム硬度	46.8				48.4				53.6			47.0	53.6	46.8	49.0	4
マグネシウム硬度	16.6				16.4				18.3			16.9	18.3	16.4	17.1	4
カリウム	2.3				2.5				2.5			2.7	2.7	2.3	2.5	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑮-1

採水場所：No.15 目黒区目黒本町

系 統：八雲給水所（三郷・朝霞・長沢）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	17.6	20.4	24.1	27.3	27.1	24.7	21.5	18.9	14.2	9.7	11.1	18.5	27.3
		最低	10.9	14.1	18.4	20.3	21.8	18.3	16.2	13.5	9.1	5.4	6.6	7.7	5.4
		平均	14.8	17.8	21.5	23.8	25.1	22.2	19.3	16.2	11.0	7.2	8.4	12.0	16.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
		最低	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	22.3	20.7	22.4	21.8	22.4	20.7	23.7	23.7	24.5	25.2	25.0	23.6	25.2
		最低	18.3	18.5	17.7	19.1	17.6	15.9	19.2	19.6	20.7	22.3	23.7	21.2	15.9
		平均	19.8	19.4	20.2	20.6	20.0	18.2	22.3	22.2	23.2	24.2	24.5	22.2	21.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑮-2

採水場所：No.15 目黒区目黒本町

系 統：八雲給水所（三郷・朝霞・長沢）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.3			1.9		2.0				1.7	2.0	1.3	1.7	4
フッ素及びその化合物			0.11			0.09		0.08				0.11	0.11	0.08	0.10	4
ホウ素及びその化合物			0.04			0.03		0.03				0.05	0.05	0.03	0.04	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	12
クロロ酢酸			<0.001			0.001		<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0044			0.0044		0.0023				0.0037	0.0044	0.0023	0.0037	4
ジクロロ酢酸			0.001			0.001		<0.001				0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0058			0.0058		0.0044				0.0041	0.0058	0.0041	0.0050	4
臭素酸			0.001			0.002		<0.001				<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン			0.017			0.017		0.012				0.013	0.017	0.012	0.015	4
トリクロロ酢酸			0.001			0.002		0.002				0.002	0.002	0.001	0.002	4
ブロモジクロロメタン			0.0053			0.0052		0.0031				0.0043	0.0053	0.0031	0.0045	4
ブロモホルム			0.0019			0.0017		0.0017				0.0012	0.0019	0.0012	0.0016	4
ホルムアルデヒド			0.001			0.001		0.001				0.001	0.001	0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03		0.02				0.02	0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			12			12		13				16	16	12	13	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑮-3

採水場所：No.15 目黒区目黒本町

系 統：八雲給水所（三郷・朝霞・長沢）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	16.0	13.1	15.4	15.8	15.9	11.6	16.5	13.8	14.7	18.8	20.5	19.6	20.5	11.6	16.0	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			59.8			67.9		67.7				66.5	67.9	59.8	65.5	4
蒸発残留物			140			130		150				150	150	130	140	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.001			0.001		<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.2			-0.9		-0.9				-1.4	-0.9	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			7			4			1		7	<1	3	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	41.0	41.0	37.5	47.0	48.5	48.0	49.5	47.5	43.0	40.0	42.0	39.0	49.5	37.5	43.7	12
硫酸イオン			24			24		24				30	30	24	26	4
カルシウム硬度			44.9			51.2		50.0				48.0	51.2	44.9	48.5	4
マグネシウム硬度			14.9			16.7		17.7				18.5	18.5	14.9	17.0	4
カリウム			2.0			2.2		2.4				2.5	2.5	2.0	2.3	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑯-1

採水場所：No.16 豊島区西池袋

系 統：大谷口給水所（朝霞・三郷・三園）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	17.6	21.1	24.0	28.6	29.1	27.2	23.0	17.8	12.3	8.1	7.9	14.3	29.1
		最低	13.0	17.4	19.8	23.1	25.6	22.3	18.4	12.0	7.2	6.3	6.2	7.2	6.2
		平均	15.0	18.9	22.0	26.1	27.7	25.1	20.5	14.8	9.1	7.1	7.0	10.2	17.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.5	7.9
		最低	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	7.8	7.5	7.5	7.4
		平均	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	22.7	21.9	24.8	24.8	25.3	27.1	29.7	25.9	27.3	28.8	28.3	25.8	29.7
		最低	18.4	18.4	18.8	21.1	18.5	17.3	20.4	20.9	21.4	24.2	24.6	22.2	17.3
		平均	20.2	20.2	21.8	22.9	21.6	23.8	25.9	24.3	25.3	27.1	27.3	23.9	23.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑯-2

採水場所：No.16 豊島区西池袋

系 統：大谷口給水所（朝霞・三郷・三園）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005		<0.00005		<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.4		1.2		2.4				1.8		2.4	1.2	1.7	4
フッ素及びその化合物			0.10		0.12		0.10				0.12		0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.05		0.05		0.05				0.07		0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.04	0.07	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.07	0.03	0.04	12
クロロ酢酸			0.001		<0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0090		0.0021		0.0007				0.0034		0.0090	0.0007	0.0038	4
ジクロロ酢酸			0.002		<0.001		<0.001				<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
ジブromクロロメタン			0.0051		0.0082		0.0048				0.0040		0.0082	0.0040	0.0055	4
臭素酸			<0.001		0.004		0.002				<0.001		0.004	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン			0.022		0.019		0.011				0.013		0.022	0.011	0.016	4
トリクロロ酢酸			0.001		<0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ブromジクロロメタン			0.0071		0.0055		0.0025				0.0041		0.0071	0.0025	0.0048	4
ブromホルム			0.0011		0.0036		0.0026				0.0013		0.0036	0.0011	0.0022	4
ホルムアルデヒド			<0.001		<0.001		0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02		0.03		0.02				0.02		0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			15		19		17				20		20	15	18	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑯-3

採水場所：No.16 豊島区西池袋

系 統：大谷口給水所（朝霞・三郷・三園）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.8	16.2	17.2	16.2	20.0	13.8	18.3	13.3	19.1	21.5	26.1	24.7	26.1	13.3	18.8	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			60.6		67.8		80.7				75.3		80.7	60.6	71.1	4
蒸発残留物			130		170		170				170		170	130	160	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001		0.0002		<0.0001				<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-0.9		-0.7		-0.7				-1.2		-0.7	-1.2	-0.9	4
従属栄養細菌		<1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	36.5	37.5	42.0	54.0	48.0	53.5	52.0	47.0	43.5	38.0	38.5	37.0	54.0	36.5	44.0	12
硫酸イオン			22		31		35				36		36	22	31	4
カルシウム硬度			45.7		49.7		59.7				55.8		59.7	45.7	52.7	4
マグネシウム硬度			14.9		18.1		21.0				19.5		21.0	14.9	18.4	4
カリウム			2.4		2.8		3.0				3.0		3.0	2.4	2.8	4
トリクロラミン			<0.02		<0.02		<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑰-1

採水場所：No.17 板橋区前野町

系 統：練馬給水所・城北線（三郷・三園）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	18.8	21.2	25.1	31.0	31.2	30.7	24.2	18.9	12.9	9.5	11.6	18.2	31.2
		最低	10.4	14.5	17.9	22.7	24.4	20.5	17.8	12.9	5.3	4.4	7.8	7.4	4.4
		平均	14.7	18.3	22.3	27.3	28.8	25.3	21.8	15.8	7.8	7.6	9.0	12.0	17.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
		最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4
		平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.4	23.7	24.2	24.2	25.6	24.8	27.2	26.2	26.9	26.8	27.0	25.7	27.2
		最低	15.7	15.7	17.2	18.1	17.7	18.4	19.5	20.1	21.1	23.3	25.7	19.4	15.7
		平均	17.4	19.0	21.4	22.0	22.3	21.7	25.2	24.4	25.1	25.7	26.5	22.4	22.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑰-2

採水場所：No.17 板橋区前野町

系 統：練馬給水所・城北線（三郷・三園）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005				<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.3				2.1			2.0			1.9	2.1	1.3	1.8	4
フッ素及びその化合物		0.10				0.11			0.10			0.13	0.13	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.04				0.04			0.05			0.07	0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		<0.001				0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0028				0.0019			0.0003			0.0037	0.0037	0.0003	0.0022	4
ジクロロ酢酸		0.001				0.002			<0.001			0.001	0.002	<0.001	0.001	4
ジブromクロロメタン		0.0043				0.0066			0.0027			0.0052	0.0066	0.0027	0.0047	4
臭素酸		0.001				0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.012				0.016			0.0055			0.015	0.016	0.0055	0.012	4
トリクロロ酢酸		<0.001				<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	4
ブromジクロロメタン		0.0039				0.0045			0.0010			0.0050	0.0050	0.0010	0.0036	4
ブromホルム		0.0013				0.0025			0.0015			0.0014	0.0025	0.0013	0.0017	4
ホルムアルデヒド		<0.001				0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02				0.03			0.01			0.02	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		12				15			14			17	17	12	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑰-3

採水場所：No.17 板橋区前野町

系 統：練馬給水所・城北線（三郷・三園）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.5	14.7	20.0	17.2	23.3	15.9	20.1	14.7	19.2	19.7	25.2	23.9	25.2	14.7	19.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.0				73.5			67.9			66.1	73.5	53.0	65.1	4
蒸発残留物		130				150			160			160	160	130	150	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001				0.0002			<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.3				-0.8			-1.3			-1.4	-0.8	-1.4	-1.2	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	27.0	29.5	34.5	40.0	42.5	46.5	43.0	35.5	33.5	31.5	31.0	31.5	46.5	27.0	35.5	12
硫酸イオン		25				32			32			34	34	25	31	4
カルシウム硬度		39.1				54.5			50.0			48.3	54.5	39.1	48.0	4
マグネシウム硬度		13.9				19.0			17.9			17.8	19.0	13.9	17.2	4
カリウム		2.1				2.9			2.7			2.9	2.9	2.1	2.7	4
トリクロラミン		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑱-1

採水場所：No.18 北区浮間
系 統：三園直送（三園）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	19.3	21.6	22.9	27.7	28.7	27.4	24.3	18.2	15.3	11.6	9.7	15.7	28.7
		最低	13.9	17.7	19.6	22.9	26.0	23.7	18.2	13.2	11.4	8.2	7.7	9.3	7.7
		平均	16.4	19.6	21.3	25.4	27.5	25.9	21.2	15.9	12.9	9.3	8.3	11.4	18.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
		最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2
		平均	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	23.8	22.6	23.6	24.3	24.8	24.8	26.9	27.3	27.1	29.2	28.0	28.1	29.2
		最低	19.5	19.1	18.6	20.0	16.4	17.9	18.8	20.2	23.6	25.0	26.2	22.9	16.4
		平均	21.1	21.1	21.1	22.4	21.5	22.5	24.5	24.7	25.4	27.6	27.2	25.2	23.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑱-2

採水場所：No.18 北区浮間
系 統：三園直送（三園）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003		<0.0003			<0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005		<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.5		1.5			2.3				1.9		2.3	1.5	1.8	4
フッ素及びその化合物			0.10		0.12			0.10				0.12		0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.04		0.04			0.05				0.06		0.06	0.04	0.05	4
四塩化炭素			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		0.04	0.03	0.02	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	0.02	0.07	0.02	0.05	12
クロロ酢酸			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0082		0.0019			0.0005				0.0029		0.0082	0.0005	0.0034	4
ジクロロ酢酸			<0.001		0.001			<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブromクロロメタン			0.0053		0.0071			0.0046				0.0032		0.0071	0.0032	0.0051	4
臭素酸			0.001		0.002			0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン			0.022		0.017			0.0098				0.011		0.022	0.0098	0.015	4
トリクロロ酢酸			<0.001		<0.001			<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ブromジクロロメタン			0.0071		0.0048			0.0020				0.0034		0.0071	0.0020	0.0043	4
ブromホルム			0.0017		0.0028			0.0027				0.0012		0.0028	0.0012	0.0021	4
ホルムアルデヒド			<0.001		<0.001			0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02		0.03			0.02				0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			13		14			15				19		19	13	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑱-3

採水場所：No.18 北区浮間
系 統：三園直送（三園）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	17.7	12.9	11.8	13.9	16.8	11.6	15.1	10.7	17.0	20.7	24.2	22.9	24.2	10.7	16.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		60.0		74.8			81.4				79.3		81.4	60.0	73.9	4
蒸発残留物		150		170			170				170		170	150	170	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.0		-0.7			-0.8				-1.2		-0.7	-1.2	-0.9	4
従属栄養細菌		<1			18			26			<1		26	<1	11	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	43.5	46.0	43.5	58.5	52.5	64.0	53.0	52.0	47.0	40.5	41.5	37.5	64.0	37.5	48.3	12
硫酸イオン		24		25			32				37		37	24	30	4
カルシウム硬度		45.0		56.1			60.8				58.5		60.8	45.0	55.1	4
マグネシウム硬度		15.0		18.7			20.6				20.8		20.8	15.0	18.8	4
カリウム		2.1		2.5			2.8				3.1		3.1	2.1	2.6	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑱-1

採水場所：No.19 練馬区田柄

系 統：練馬給水所（三郷・三園）

令和6年度

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.9	24.2	27.2	30.1	31.2	29.0	25.4	19.1	14.5	10.1	11.4	20.5	31.2
		最低	12.5	16.0	21.1	23.3	24.8	22.3	18.4	13.6	9.2	6.8	7.0	9.5	6.8
		平均	15.8	20.9	24.5	27.3	29.0	26.4	22.2	16.5	11.4	8.4	8.5	13.9	18.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
		最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4
		平均	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	21.2	21.6	25.2	23.9	24.3	24.8	27.1	26.4	27.6	25.7	27.0	25.8	27.6
		最低	16.0	16.0	17.4	17.6	17.1	18.3	20.0	19.6	21.0	23.9	25.2	19.9	16.0
		平均	17.8	19.1	21.9	21.4	21.5	22.0	25.3	24.4	25.8	25.0	26.4	23.7	22.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7
		最低	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		回数	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364

(注) No.19は自動水質計器の残留塩素測定部の故障により、残留塩素が4月に1日間欠測。

表V.2 給水栓水 水質検査結果①9-2

採水場所：No.19 練馬区田柄
系 統：練馬給水所（三郷・三園）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7				1.2		2.5					1.8	2.5	1.2	1.8	4
フッ素及びその化合物	0.12				0.13		0.12					0.12	0.13	0.12	0.12	4
ホウ素及びその化合物	0.06				0.06		0.06					0.06	0.06	0.06	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.02	12
クロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001					<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0027				0.0017		0.0005					0.0034	0.0034	0.0005	0.0021	4
ジクロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001					0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブromクロロメタン	0.0038				0.0090		0.0048					0.0043	0.0090	0.0038	0.0055	4
臭素酸	0.001				0.004		0.002					<0.001	0.004	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.011				0.020		0.010					0.013	0.020	0.010	0.014	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001					0.002	0.002	<0.001	<0.001	4
ブromジクロロメタン	0.0032				0.0050		0.0022					0.0044	0.0050	0.0022	0.0037	4
ブromホルム	0.0015				0.0044		0.0026					0.0012	0.0044	0.0012	0.0024	4
ホルムアルデヒド	<0.001				0.001		<0.001					<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.03		0.02					0.01	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	14				19		17					17	19	14	17	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果⑱-3

採水場所：No.19 練馬区田柄
系 統：練馬給水所（三郷・三園）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.1	14.7	17.4	17.7	22.7	16.0	20.3	14.7	19.5	20.2	25.1	23.6	25.1	14.7	19.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57.5				66.9		79.2					64.4	79.2	57.5	67.0	4
蒸発残留物	130				170		190					160	190	130	160	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.3				-0.8		-0.9					-1.4	-0.8	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			4			<1			<1		4	<1	1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	29.0	31.0	32.0	40.5	42.0	46.5	46.5	36.5	34.0	32.5	31.5	31.5	46.5	29.0	36.1	12
硫酸イオン	31				34		38					34	38	31	34	4
カルシウム硬度	42.0				48.9		58.2					46.9	58.2	42.0	49.0	4
マグネシウム硬度	15.5				18.0		21.0					17.5	21.0	15.5	18.0	4
カリウム	2.3				3.1		3.2					2.8	3.2	2.3	2.9	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊟-1

採水場所：No.20 練馬区大泉学園町

系 統：上井草給水所（朝霞・東村山）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	17.8	20.7	22.8	27.9	28.5	29.2	24.5	20.2	14.4	8.8	9.9	18.8	29.2
		最低	12.8	16.1	19.4	22.5	24.4	23.6	20.3	14.2	8.4	7.0	7.3	8.8	7.0
		平均	15.5	18.6	21.1	25.7	27.2	26.7	22.7	17.3	10.7	8.0	8.2	13.5	18.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7
		最低	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4
		平均	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	21.8	21.2	24.0	23.0	24.0	25.5	26.8	24.1	27.1	27.9	27.8	25.4	27.9
		最低	18.6	18.7	16.7	19.3	16.9	15.2	19.6	19.5	20.8	24.6	24.7	22.0	15.2
		平均	19.8	20.1	20.0	21.2	19.9	21.7	24.2	22.5	24.7	26.6	26.5	23.5	22.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.20 練馬区大泉学園町

系 統：上井草給水所（朝霞・東村山）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7				1.3			1.7		1.8			1.8	1.3	1.6	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.12			0.08		0.11			0.12	0.08	0.10	4
ホウ素及びその化合物	0.04				0.05			0.03		0.06			0.06	0.03	0.05	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.05	0.06	0.08	0.04	0.10	0.08	0.04	0.04	0.03	0.04	0.06	0.04	0.10	0.03	0.06	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0079				0.0026			0.0014		0.0028			0.0079	0.0014	0.0037	4
ジクロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0045				0.0069			0.0034		0.0035			0.0069	0.0034	0.0046	4
臭素酸	<0.001				0.004			<0.001		<0.001			0.004	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.020				0.017			0.0083		0.011			0.020	0.0083	0.014	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001			0.001		0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0065				0.0051			0.0025		0.0036			0.0065	0.0025	0.0044	4
ブロモホルム	0.0011				0.0027			0.0010		0.0012			0.0027	0.0010	0.0015	4
ホルムアルデヒド	<0.001				0.001			0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01				0.02			0.02		0.01			0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	13				18			9.9		17			18	9.9	14	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.20 練馬区大泉学園町
系 統：上井草給水所（朝霞・東村山）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.9	16.2	15.9	13.8	17.5	12.5	15.5	9.7	15.9	21.9	26.3	22.4	26.3	9.7	17.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.8				70.7			69.1		75.0			75.0	56.8	67.9	4
蒸発残留物	160				180			140		160			180	140	160	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0001			<0.0001		<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.1				-0.7			-1.0		-1.1			-0.7	-1.1	-1.0	4
従属栄養細菌		<1			1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	44.0	45.5	48.5	58.0	53.5	60.5	54.5	51.0	45.5	44.0	43.0	39.0	60.5	39.0	48.9	12
硫酸イオン	30				29			22		33			33	22	29	4
カルシウム硬度	41.6				52.8			53.1		54.9			54.9	41.6	50.6	4
マグネシウム硬度	15.2				17.9			16.0		20.1			20.1	15.2	17.3	4
カリウム	2.2				2.6			2.1		2.7			2.7	2.1	2.4	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02			<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-1

採水場所：No.21 杉並区西荻北

系 統：上井草給水所（朝霞・東村山）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	17.7	20.5	25.7	28.2	28.8	26.7	25.7	19.8	14.0	10.9	8.8	17.5	28.8
		最低	12.0	15.7	19.1	22.7	24.6	23.7	19.7	14.0	10.3	6.9	6.7	7.3	6.7
		平均	14.9	18.4	23.4	25.8	27.1	25.4	22.6	16.8	11.7	8.3	7.5	11.1	17.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		最低	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3
		平均	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	23.2	22.5	25.2	25.3	26.1	26.5	25.9	25.7	28.4	27.9	27.6	27.2	28.4
		最低	19.2	19.4	17.5	21.1	17.1	16.3	19.9	20.0	22.2	25.1	25.3	22.5	16.3
		平均	21.0	21.2	21.3	23.4	21.4	22.7	23.9	24.0	25.9	26.8	26.5	24.5	23.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.21 杉並区西荻北
系 統：上井草給水所（朝霞・東村山）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.4		1.4			2.1			1.7			2.1	1.4	1.7	4
フッ素及びその化合物		0.09		0.12			0.10			0.11			0.12	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.04		0.04			0.04			0.06			0.06	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.05	0.06	0.08	0.04	0.06	0.06	0.04	0.04	0.03	0.04	0.06	0.05	0.08	0.03	0.05	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.014		0.0034			0.0011			0.0027			0.014	0.0011	0.0053	4
ジクロロ酢酸		0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0047		0.0060			0.0040			0.0033			0.0060	0.0033	0.0045	4
臭素酸		0.001		0.003			0.002			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.028		0.017			0.0094			0.011			0.028	0.0094	0.016	4
トリクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0088		0.0052			0.0024			0.0034			0.0088	0.0024	0.0050	4
ブロモホルム		0.0008		0.0021			0.0019			0.0011			0.0021	0.0008	0.0015	4
ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02		0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		15		15			16			17			17	15	16	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.21 杉並区西荻北
系 統：上井草給水所（朝霞・東村山）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.6	15.8	17.5	13.7	17.1	12.1	15.9	10.1	15.6	21.8	24.5	23.5	24.5	10.1	17.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		60.7		72.7			78.6			75.2			78.6	60.7	71.8	4
蒸発残留物		150		170			150			160			170	150	160	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		0.0002			0.0001			<0.0001			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-0.9		-0.7			-0.8			-1.1			-0.7	-1.1	-0.9	4
従属栄養細菌		1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	45.0	46.5	48.0	56.0	53.5	61.0	54.5	48.5	45.0	44.0	42.5	39.0	61.0	39.0	48.6	12
硫酸イオン		23		23			32			35			35	23	28	4
カルシウム硬度		45.9		55.5			58.6			55.0			58.6	45.9	53.8	4
マグネシウム硬度		14.8		17.2			20.0			20.2			20.2	14.8	18.1	4
カリウム		2.0		2.2			2.7			2.7			2.7	2.0	2.4	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㉔-1

採水場所：No.22 港区海岸

系 統：芝給水所（朝霞・三郷・金町）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	18.0	21.4	23.8	28.2	28.7	27.8	25.2	21.7	16.3	12.6	11.4	15.3	28.7
		最低	14.0	17.4	20.8	23.9	27.2	24.8	21.7	16.3	12.2	10.8	10.4	10.9	10.4
		平均	16.1	19.4	22.4	26.1	28.2	26.7	23.0	19.0	14.1	11.5	10.8	12.4	19.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
		最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5
		平均	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	22.9	22.0	22.7	23.3	24.7	24.6	27.2	25.4	28.4	27.3	27.4	26.2	28.4
		最低	18.5	17.4	18.7	20.3	18.4	17.7	21.4	20.4	21.8	25.7	25.5	23.6	17.4
		平均	20.2	19.8	21.0	21.9	21.3	22.3	25.1	23.5	26.1	26.5	26.7	25.0	23.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.22 港区海岸

系 統：芝給水所（朝霞・三郷・金町）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8				1.3				1.9			1.8	1.9	1.3	1.7	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.12				0.10			0.12	0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.05				0.05			0.07	0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.04	0.04	0.05	0.04	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.06	0.04	0.07	0.03	0.05	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0083				0.0046				0.0006			0.0064	0.0083	0.0006	0.0050	4
ジクロロ酢酸	0.002				0.001				<0.001			0.001	0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0059				0.011				0.0042			0.0068	0.011	0.0042	0.0070	4
臭素酸	0.001				0.003				0.001			<0.001	0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.023				0.028				0.0090			0.022	0.028	0.0090	0.021	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0075				0.0087				0.0019			0.0075	0.0087	0.0019	0.0064	4
ブロモホルム	0.0015				0.0038				0.0023			0.0017	0.0038	0.0015	0.0023	4
ホルムアルデヒド	<0.001				0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01				0.03				0.01			0.01	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	15				18				14			19	19	14	17	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.22 港区海岸
系 統：芝給水所（朝霞・三郷・金町）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.5	15.4	17.2	16.2	17.9	13.4	17.3	12.1	17.0	22.2	25.8	24.8	25.8	12.1	18.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.8				70.2				71.2			69.8	71.2	68.8	70.0	4
蒸発残留物	150				180				150			160	180	150	160	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0005				<0.0001			<0.0001	0.0005	<0.0001	0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.1				-0.7				-0.9			-1.1	-0.7	-1.1	-1.0	4
従属栄養細菌		2			4			11			4		11	2	5	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	41.0	39.0	40.5	54.0	50.0	57.5	54.0	47.5	44.5	41.5	41.5	39.0	57.5	39.0	45.8	12
硫酸イオン	30				31				29			33	33	29	31	4
カルシウム硬度	51.4				52.2				52.8			51.3	52.8	51.3	51.9	4
マグネシウム硬度	17.4				18.0				18.4			18.5	18.5	17.4	18.1	4
カリウム	2.3				2.8				2.6			2.9	2.9	2.3	2.7	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-1

採水場所：No.23 大田区南雪谷
系 統：長沢線直送（長沢・砦）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	17.9	20.0	22.4	25.9	26.0	24.0	20.0	16.8	12.9	9.0	14.8	18.4	26.0
		最低	11.3	13.8	16.6	17.0	19.9	16.7	13.4	11.2	7.7	6.4	7.3	6.6	6.4
		平均	14.8	17.5	19.6	21.6	23.7	21.0	17.6	14.4	9.8	7.7	11.4	12.3	15.9
		回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
pH	値	最高	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6
		最低	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1
		平均	7.2	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3
		回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
電 気 伝 導 率		最高	17.5	17.2	17.0	18.3	18.9	17.6	18.2	18.6	18.5	19.1	19.1	20.5	20.5
		最低	16.0	15.8	15.0	15.3	13.4	12.1	16.7	17.3	17.3	16.5	18.7	18.9	12.1
		平均	16.5	16.6	16.0	17.0	18.1	16.1	17.5	17.8	18.0	18.3	18.9	19.7	17.6
		回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362

（注）No.23は自動水質計器の周辺工事の影響による計器停止のため、pH、色度、濁度、残留塩素、水温、電気伝導率が6月に3日間欠測。

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-2

採水場所：No.23 大田区南雪谷
系 統：長沢線直送（長沢・砧）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.0			1.4			1.3		1.4		1.4	1.0	1.3	4
フッ素及びその化合物			0.09			0.07			0.10		0.12		0.12	0.07	0.10	4
ホウ素及びその化合物			0.01			0.01			0.01		0.02		0.02	0.01	0.01	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			0.0001			0.0002			0.0001		0.0002		0.0002	0.0001	0.0002	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0045			0.0072			0.0035		0.0017		0.0072	0.0017	0.0042	4
ジクロロ酢酸			0.002			0.002			0.002		0.001		0.002	0.001	0.002	4
ジブロモクロロメタン			0.0006			0.0008			0.0006		0.0006		0.0008	0.0006	0.0007	4
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン			0.0069			0.011			0.0059		0.0038		0.011	0.0038	0.0069	4
トリクロロ酢酸			0.003			0.005			0.003		0.001		0.005	0.001	0.003	4
ブロモジクロロメタン			0.0017			0.0026			0.0017		0.0013		0.0026	0.0013	0.0018	4
ブロモホルム			0.0001			0.0002			0.0001		0.0002		0.0002	0.0001	0.0002	4
ホルムアルデヒド			0.002			0.002			0.001		0.001		0.002	0.001	0.002	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.03			0.03			0.02		0.02		0.03	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			9.4			8.4			9.6		11		11	8.4	9.6	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-3

採水場所：No.23 大田区南雪谷
系 統：長沢線直送（長沢・砦）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	9.0	8.4	8.5	7.7	9.4	7.3	8.1	8.2	8.2	7.6	9.2	8.8	9.4	7.3	8.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.8			51.4			58.3		62.2		62.2	51.4	56.2	4
蒸発残留物			110			100			120		130		130	100	120	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			0.0003			0.0005			0.0002		0.0001		0.0005	0.0001	0.0003	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.001			0.002			0.001		<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.3			-1.4			-1.3		-1.4		-1.3	-1.4	-1.4	4
従属栄養細菌		1			1			<1			<1		1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	41.0	45.0	40.5	39.0	47.0	39.0	48.0	49.5	49.0	48.0	49.5	48.5	49.5	39.0	45.3	12
硫酸イオン			15			15			16		18		18	15	16	4
カルシウム硬度			36.5			35.6			39.2		41.4		41.4	35.6	38.2	4
マグネシウム硬度			16.3			15.8			19.1		20.8		20.8	15.8	18.0	4
カリウム			1.3			1.1			1.4		1.6		1.6	1.1	1.4	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-1

採水場所：No.24 杉並区成田東

系 統：第二城北線（三郷・三園）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	17.3	22.5	27.5	29.7	29.3	27.2	26.9	18.6	13.1	9.7	10.9	14.8	29.7
		最低	11.6	15.3	20.5	23.4	24.8	24.5	18.4	12.9	8.9	8.2	8.2	7.1	7.1
		平均	14.7	19.8	23.9	26.8	27.9	26.2	22.2	15.8	10.5	9.0	9.0	10.7	18.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
		平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.1	22.0	25.0	24.4	24.0	23.2	26.8	26.0	26.5	25.2	24.7	24.0	26.8
		最低	15.6	15.5	17.3	17.9	17.3	18.0	19.6	20.1	21.0	22.9	23.3	19.1	15.5
		平均	17.2	18.6	21.4	21.9	21.2	21.2	24.7	24.4	24.7	24.0	24.2	21.5	22.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.24 杉並区成田東
系 統：第二城北線（三郷・三園）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.4			2.1		2.1			1.8		2.1	1.4	1.9	4
フッ素及びその化合物			0.11			0.11		0.08			0.12		0.12	0.08	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.05			0.04		0.04			0.07		0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.02	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0021			0.0024		0.0012			0.0029		0.0029	0.0012	0.0022	4
ジクロロ酢酸			<0.001			0.001		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0065			0.0066		0.0049			0.0042		0.0066	0.0042	0.0056	4
臭素酸			0.002			0.002		<0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン			0.016			0.016		0.011			0.012		0.016	0.011	0.014	4
トリクロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0047			0.0050		0.0031			0.0039		0.0050	0.0031	0.0042	4
ブロモホルム			0.0023			0.0020		0.0017			0.0013		0.0023	0.0013	0.0018	4
ホルムアルデヒド			0.001			0.001		0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03		0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			14			14		12			17		17	12	14	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.24 杉並区成田東
系 統：第二城北線（三郷・三園）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	16.7	14.4	17.5	19.9	18.1	14.8	20.3	15.2	17.2	20.1	23.4	23.5	23.5	14.4	18.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			58.8			71.9		64.1			73.2		73.2	58.8	67.0	4
蒸発残留物			130			160		160			160		160	130	150	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			0.001		<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.1			-0.8		-1.0			-1.3		-0.8	-1.3	-1.1	4
従属栄養細菌		2			<1			15			<1		15	<1	4	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	31.0	31.5	31.0	43.0	41.5	46.5	46.0	40.5	34.0	39.0	35.5	33.0	46.5	31.0	37.7	12
硫酸イオン			27			30		25			35		35	25	29	4
カルシウム硬度			44.1			53.8		47.7			54.6		54.6	44.1	50.1	4
マグネシウム硬度			14.7			18.1		16.4			18.6		18.6	14.7	17.0	4
カリウム			2.4			2.8		2.7			2.9		2.9	2.4	2.7	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊟-1

採水場所：No.25 中野区中野

系 統：第二淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	20.2	23.6	26.5	29.9	29.9	28.2	26.1	21.9	14.0	8.9	9.2	15.5	29.9
		最低	14.3	18.0	21.5	24.6	26.7	23.7	21.8	14.0	8.5	7.2	7.0	8.0	7.0
		平均	17.0	21.0	23.9	27.4	28.6	26.4	24.1	17.4	10.2	8.2	7.8	11.7	18.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
		最低	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4
		平均	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.6	22.4	23.9	24.4	24.3	24.8	27.3	25.1	27.1	26.0	25.2	24.3	27.3
		最低	16.5	16.2	17.6	19.3	17.7	18.0	19.3	19.8	21.2	23.4	23.9	20.8	16.2
		平均	18.0	19.0	21.2	22.1	21.7	22.1	24.4	23.6	25.2	24.4	24.6	22.4	22.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.25 中野区中野

系 統：第二淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003		<0.0003			<0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005		<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.3		1.3			2.5				1.4		2.5	1.3	1.6	4
フッ素及びその化合物			0.10		0.12			0.11				0.10		0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.04		0.05			0.06				0.05		0.06	0.04	0.05	4
四塩化炭素			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0025		0.0041			0.0009				0.0032		0.0041	0.0009	0.0027	4
ジクロロ酢酸			<0.001		0.002			<0.001				0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
ジブromクロロメタン			0.0046		0.0084			0.0057				0.0034		0.0084	0.0034	0.0055	4
臭素酸			0.001		0.002			0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン			0.013		0.022			0.013				0.011		0.022	0.011	0.015	4
トリクロロ酢酸			<0.001		<0.001			<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ブromジクロロメタン			0.0038		0.0071			0.0030				0.0035		0.0071	0.0030	0.0044	4
ブromホルム			0.0016		0.0024			0.0029				0.0011		0.0029	0.0011	0.0020	4
ホルムアルデヒド			<0.001		<0.001			0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02		0.03			0.03				0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			12		14			16				14		16	12	14	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊟-3

採水場所：No.25 中野区中野

系 統：第二淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		16.9	14.9	16.7	16.0	23.3	12.5	19.6	14.7	19.1	18.0	19.0	21.1	23.3	12.5	17.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.9		63.5			78.6				65.8		78.6	52.9	65.2	4
蒸発残留物			130		150			170				130		170	130	150	4
陰イオン界面活性剤												<0.02				<0.02	1
ジオオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤												<0.002				<0.002	1
フェノール類												<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	12
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001		0.0001			<0.0001				<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001		0.002			<0.001				<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.3		-0.9			-0.8				-1.3		-0.8	-1.3	-1.1	4
従属栄養細菌			1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度		30.5	29.0	34.5	41.5	43.0	37.5	46.5	39.0	39.5	37.0	37.0	32.5	46.5	29.0	37.3	12
硫酸イオン			25		29			35				29		35	25	30	4
カルシウム硬度			39.2		47.3			58.0				50.3		58.0	39.2	48.7	4
マグネシウム硬度			13.7		16.2			20.6				15.5		20.6	13.7	16.5	4
カリウム			2.1		2.6			3.2				2.3		3.2	2.1	2.6	4
トリクロラミン			<0.02		<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-1

採水場所：No.26 新宿区戸山

系 統：第一淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山・三園）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	21.3	23.4	25.8	29.5	29.5	29.2	26.1	20.0	15.3	7.9	9.6	18.6	29.5
		最低	14.6	19.0	21.5	25.9	27.0	24.3	19.9	15.0	7.5	6.1	6.2	7.2	6.1
		平均	17.9	21.4	23.9	28.1	28.4	27.2	23.9	17.6	9.8	7.0	7.5	12.7	18.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7
		最低	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
		平均	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	22.7	20.8	22.2	23.6	23.2	25.7	27.5	24.6	27.2	27.2	25.4	25.5	27.5
		最低	18.1	17.8	17.2	19.5	17.6	15.8	19.6	18.9	21.1	23.6	23.9	22.0	15.8
		平均	20.2	19.6	19.8	21.3	20.4	22.4	23.8	22.7	24.8	25.2	24.9	23.6	22.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.26 新宿区戸山

系 統：第一淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山・三園）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003		<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005		<0.00005			<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002		<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.4		1.4			2.2					1.6	2.2	1.4	1.7	4
フッ素及びその化合物			0.09		0.12			0.09					0.11	0.12	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物			0.04		0.04			0.04					0.06	0.06	0.04	0.05	4
四塩化炭素			<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005		<0.0005			<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		0.04	0.05	0.08	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.03	0.04	0.05	0.04	0.08	0.03	0.05	12
クロロ酢酸			<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.010		0.0043			0.0010					0.0050	0.010	0.0010	0.0051	4
ジクロロ酢酸			0.001		0.002			<0.001					0.001	0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0056		0.0087			0.0048					0.0050	0.0087	0.0048	0.0060	4
臭素酸			0.001		0.003			0.002					<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン			0.025		0.023			0.011					0.017	0.025	0.011	0.019	4
トリクロロ酢酸			<0.001		<0.001			<0.001					0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0080		0.0075			0.0028					0.0057	0.0080	0.0028	0.0060	4
ブロモホルム			0.0014		0.0027			0.0024					0.0013	0.0027	0.0013	0.0020	4
ホルムアルデヒド			<0.001		<0.001			0.002					<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02		0.03			0.02					0.01	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			14		16			16					17	17	14	16	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.26 新宿区戸山

系 統：第一淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山・三園）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		19.0	15.8	16.4	15.9	17.6	12.5	15.9	11.4	16.7	21.3	23.6	22.9	23.6	11.4	17.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			59.6		71.1			79.7					66.3	79.7	59.6	69.2	4
蒸発残留物			160		160			160					160	160	160	160	4
陰イオン界面活性剤			<0.02													<0.02	1
ジオオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤			<0.002													<0.002	1
フェノール類			<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	12
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			0.002		0.001			<0.001					0.001	0.002	<0.001	0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001		0.0002			<0.0001					<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01		<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001		0.001			<0.001					<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.1		-0.6			-0.7					-1.2	-0.6	-1.2	-0.9	4
従属栄養細菌			8			13			10			8		13	8	10	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度		40.0	40.0	44.0	54.5	48.5	54.0	56.0	54.0	45.5	42.5	40.5	37.5	56.0	37.5	46.4	12
硫酸イオン			24		27			32					30	32	24	28	4
カルシウム硬度			44.5		53.2			59.7					48.9	59.7	44.5	51.6	4
マグネシウム硬度			15.1		17.9			20.0					17.4	20.0	15.1	17.6	4
カリウム			2.1		2.5			2.7					2.7	2.7	2.1	2.5	4
トリクロラミン			<0.02		<0.02			<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-1

採水場所：No.27 新宿区西新宿

系 統：第二淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	19.0	21.9	23.8	28.9	29.2	28.8	25.8	19.8	14.9	9.7	9.8	13.9	29.2
		最低	13.5	16.8	19.2	21.4	26.6	24.9	19.6	14.7	9.0	8.0	7.4	8.0	7.4
		平均	16.1	19.4	21.3	25.5	28.0	26.8	22.8	17.3	10.8	8.9	8.2	10.2	18.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
		最低	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
		平均	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	22.6	21.8	21.9	23.3	23.3	24.5	25.3	24.1	27.8	28.0	25.5	25.5	28.0
		最低	18.8	18.5	17.2	19.3	17.6	16.2	19.6	19.5	20.9	24.5	23.9	22.3	16.2
		平均	20.3	20.4	20.3	21.3	20.5	21.5	23.2	22.6	24.7	25.8	25.0	23.8	22.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.27 新宿区西新宿

系 統：第二淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	12
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物				<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物				<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物				<0.002			<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				1.3			1.9		1.9		1.7			1.9	1.3	1.7	4
フッ素及びその化合物				0.10			0.09		0.08		0.11			0.11	0.08	0.10	4
ホウ素及びその化合物				0.03			0.03		0.03		0.05			0.05	0.03	0.04	4
四塩化炭素				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン				<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		0.04	0.04	0.08	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.08	0.03	0.05	12
クロロ酢酸				<0.001			0.001		<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム				0.011			0.0024		0.0009		0.0030			0.011	0.0009	0.0043	4
ジクロロ酢酸				0.002			0.001		<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン				0.0052			0.0048		0.0033		0.0035			0.0052	0.0033	0.0042	4
臭素酸				<0.001			0.002		0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン				0.025			0.013		0.0075		0.011			0.025	0.0075	0.014	4
トリクロロ酢酸				0.001			<0.001		<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン				0.0079			0.0042		0.0020		0.0037			0.0079	0.0020	0.0045	4
ブロモホルム				0.0010			0.0016		0.0013		0.0011			0.0016	0.0010	0.0013	4
ホルムアルデヒド				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物				0.02			0.03		0.02		0.01			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物				15			12		11		16			16	11	14	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.27 新宿区西新宿

系 統：第二淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.7	15.4	16.0	14.9	18.3	11.9	15.8	11.3	16.5	20.9	22.7	21.1	22.7	11.3	17.0	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			61.4			71.3		72.8		72.9			72.9	61.4	69.6	4
蒸発残留物			130			150		160		170			170	130	150	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			0.0001		<0.0001		<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.001			<0.001		<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-0.9			-0.8		-1.0		-1.1			-0.8	-1.1	-1.0	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	39.0	38.0	43.5	54.5	50.0	53.0	56.0	53.0	44.5	42.5	39.5	36.5	56.0	36.5	45.8	12
硫酸イオン			21			23		24		32			32	21	25	4
カルシウム硬度			46.4			54.3		55.7		53.6			55.7	46.4	52.5	4
マグネシウム硬度			15.0			17.0		17.1		19.3			19.3	15.0	17.1	4
カリウム			2.2			2.3		2.2		2.5			2.5	2.2	2.3	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-1

採水場所：No.28 中央区勝どき

系 統：豊住給水所・豊洲増圧ポンプ所（金町・三郷）

令和6年度

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.1	23.5	24.0	29.5	29.6	28.2	25.9	22.2	14.3	8.5	8.9	18.8	29.6
		最低	13.5	17.3	20.6	23.5	26.1	23.4	21.0	13.8	8.0	6.7	6.6	7.3	6.6
		平均	16.3	20.9	22.3	26.5	28.3	26.2	23.9	17.1	10.1	7.6	7.3	13.2	18.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.2	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
		最低	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.1
		平均	7.3	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.3	21.8	23.9	24.8	26.3	26.4	29.3	25.8	28.8	26.9	26.5	25.9	29.3
		最低	15.6	15.3	16.9	17.4	17.9	19.0	19.7	19.4	19.2	24.0	24.7	20.6	15.3
		平均	17.3	18.4	21.2	21.6	22.8	23.7	25.8	23.7	26.0	25.6	25.7	23.3	22.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-2

採水場所：No.28 中央区勝どき

系 統：豊住給水所・豊洲増圧ポンプ所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				0.001		<0.001					<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6				1.0		2.5					2.0	2.5	1.0	1.8	4
フッ素及びその化合物	0.13				0.13		0.12					0.13	0.13	0.12	0.13	4
ホウ素及びその化合物	0.06				0.05		0.06					0.07	0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.06	0.03	0.03	0.06	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0066				0.0049		0.0011					0.0076	0.0076	0.0011	0.0051	4
ジクロロ酢酸	0.001				0.002		<0.001					0.001	0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0054				0.011		0.0076					0.0069	0.011	0.0054	0.0077	4
臭素酸	0.001				0.002		0.002					<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.020				0.028		0.016					0.024	0.028	0.016	0.022	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001					0.003	0.003	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0061				0.0090		0.0040					0.0081	0.0090	0.0040	0.0068	4
ブロモホルム	0.0015				0.0034		0.0037					0.0016	0.0037	0.0015	0.0026	4
ホルムアルデヒド	<0.001				0.002		0.001					<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01				0.03		0.02					0.02	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	13				20		17					20	20	13	18	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-3

採水場所：No.28 中央区勝どき

系 統：豊住給水所・豊洲増圧ポンプ所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	17.9	15.6	14.9	17.4	19.6	13.9	20.7	14.8	19.4	20.8	26.0	25.6	26.0	13.9	18.9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.8				67.5		78.6					68.3	78.6	58.8	68.3	4
蒸発残留物	140				170		180					170	180	140	170	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0003		<0.0001					<0.0001	0.0003	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.002		<0.001					<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.5				-0.8		-0.8					-1.2	-0.8	-1.5	-1.1	4
従属栄養細菌		1			2			3			1		3	1	2	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	26.0	30.5	30.0	43.5	46.5	40.5	45.0	37.0	37.5	32.0	29.5	36.5	46.5	26.0	36.2	12
硫酸イオン	29				34		36					35	36	29	34	4
カルシウム硬度	43.9				49.6		57.4					49.8	57.4	43.9	50.2	4
マグネシウム硬度	14.9				17.9		21.2					18.5	21.2	14.9	18.1	4
カリウム	2.3				3.1		3.3					3.1	3.3	2.3	3.0	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-1

採水場所：No.29 葛飾区西水元

系 統：水元給水所（三郷）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	18.7	23.5	26.4	29.7	30.0	29.6	26.1	21.6	16.8	11.3	12.1	17.3	30.0
		最低	12.8	16.2	21.4	23.0	26.7	25.0	20.2	16.5	9.3	8.2	9.6	8.0	8.0
		平均	15.9	19.8	24.3	26.4	28.4	27.8	24.3	19.1	11.6	10.1	10.3	12.0	19.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
		平均	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	19.8	22.1	23.9	24.5	24.6	23.9	27.6	26.9	27.6	25.7	25.9	24.3	27.6
		最低	14.8	14.7	17.5	18.3	17.6	17.6	21.3	20.5	20.3	23.5	24.3	19.0	14.7
		平均	16.7	18.2	21.2	22.2	21.5	21.4	25.7	24.5	25.5	24.9	25.4	22.0	22.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.29 葛飾区西水元
系 統：水元給水所（三郷）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005				<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.4				2.1		2.0		1.9			2.1	1.4	1.9	4
フッ素及びその化合物		0.10				0.12		0.08		0.12			0.12	0.08	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.04				0.05		0.05		0.07			0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.02	12
クロロ酢酸		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0023				0.0031		0.0018		0.0010			0.0031	0.0010	0.0021	4
ジクロロ酢酸		0.001				0.001		0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0055				0.0085		0.0054		0.0037			0.0085	0.0037	0.0058	4
臭素酸		0.001				0.002		<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.014				0.021		0.013		0.0086			0.021	0.0086	0.014	4
トリクロロ酢酸		<0.001				<0.001		0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0045				0.0064		0.0040		0.0023			0.0064	0.0023	0.0043	4
ブロモホルム		0.0016				0.0027		0.0015		0.0016			0.0027	0.0015	0.0019	4
ホルムアルデヒド		0.001				0.002		0.001		0.001			0.002	0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02				0.03		0.02		0.01			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		11				15		11		15			15	11	13	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.29 葛飾区西水元
系 統：水元給水所（三郷）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物		<0.001				<0.001		<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.5	15.0	18.4	20.9	18.7	16.7	21.4	15.6	19.1	19.8	25.5	24.5	25.5	15.0	19.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		48.4				69.8		61.6		68.4			69.8	48.4	62.1	4
蒸発残留物		140				150		150		150			150	140	150	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001				0.0001		<0.0001		<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001				0.001		<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.3				-0.8		-1.1		-1.3			-0.8	-1.3	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			1			13			<1		13	<1	4	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	24.0	28.5	28.0	39.0	40.0	41.0	41.0	32.5	32.0	31.0	28.5	30.5	41.0	24.0	33.0	12
硫酸イオン		24				32		28		39			39	24	31	4
カルシウム硬度		36.0				51.8		45.4		49.6			51.8	36.0	45.7	4
マグネシウム硬度		12.4				18.0		16.2		18.8			18.8	12.4	16.4	4
カリウム		2.1				3.0		2.7		2.7			3.0	2.1	2.6	4
トリクロラミン		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊟-1

採水場所：No.30 江東区新砂

系 統：江東給水所（金町・三郷）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	19.3	23.2	25.4	30.3	30.9	28.5	25.3	20.6	15.0	10.4	10.0	15.4	30.9
		最低	14.3	19.4	21.9	25.1	27.8	24.8	20.8	14.9	10.1	8.5	9.0	9.3	8.5
		平均	16.5	20.9	23.8	27.8	29.9	27.2	23.1	17.5	12.2	9.5	9.5	11.7	19.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.3	7.3	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7
		最低	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2
		平均	7.4	7.3	7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.0	22.4	25.2	25.8	25.5	24.4	27.6	26.1	27.0	26.9	28.0	26.3	28.0
		最低	15.6	15.3	17.9	18.8	18.0	18.3	20.6	20.5	20.5	23.0	26.4	20.2	15.3
		平均	17.2	18.8	22.2	22.8	22.0	22.0	25.5	24.2	24.7	25.7	27.1	22.8	22.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-2

採水場所：No.30 江東区新砂

系 統：江東給水所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003					<0.0003		<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005					<0.00005		<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002					<0.002		<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6					1.9		2.1				2.0	2.1	1.6	1.9	4
フッ素及びその化合物	0.11					0.11		0.09				0.13	0.13	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.06					0.05		0.05				0.07	0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005					<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.06	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸	<0.001					0.001		<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0058					0.0031		0.0019				0.0065	0.0065	0.0019	0.0043	4
ジクロロ酢酸	0.002					0.002		0.001				0.002	0.002	0.001	0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.0054					0.0074		0.0056				0.0073	0.0074	0.0054	0.0064	4
臭素酸	0.001					0.001		<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.019					0.019		0.013				0.024	0.024	0.013	0.019	4
トリクロロ酢酸	<0.001					<0.001		0.001				0.003	0.003	<0.001	0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0057					0.0059		0.0041				0.0079	0.0079	0.0041	0.0059	4
ブロモホルム	0.0016					0.0022		0.0016				0.0018	0.0022	0.0016	0.0018	4
ホルムアルデヒド	<0.001					0.001		<0.001				0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01					<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01					0.02		0.02				0.02	0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01					<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01					<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	13					15		12				20	20	12	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊟-3

採水場所：No.30 江東区新砂
系 統：江東給水所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.1	15.4	15.6	18.0	19.9	14.4	20.9	14.6	19.0	20.4	26.1	25.6	26.1	14.4	19.0	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.6					63.6		64.5				68.2	68.2	59.6	64.0	4
蒸発残留物	130					150		140				160	160	130	150	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001					0.0001		0.0005				0.0001	0.0005	<0.0001	0.0002	4
亜塩素酸	<0.01					<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001					0.001		<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.4					-0.8		-1.1				-1.1	-0.8	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	26.5	30.0	30.5	44.0	47.0	42.5	46.0	35.5	36.5	32.5	30.5	35.0	47.0	26.5	36.4	12
硫酸イオン	30					29		28				35	35	28	31	4
カルシウム硬度	44.1					47.1		47.5				49.9	49.9	44.1	47.2	4
マグネシウム硬度	15.5					16.5		17.0				18.3	18.3	15.5	16.8	4
カリウム	2.4					2.8		2.7				3.1	3.1	2.4	2.8	4
トリクロラミン	<0.02					<0.02		<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-1

採水場所：No.31 墨田区千歳

系 統：豊住給水所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水	温	最高	18.8	22.7	25.3	30.2	31.4	29.5	26.2	21.2	15.5	11.6	10.6	15.9	31.4
		最低	13.9	18.8	21.8	25.0	29.0	26.0	21.6	15.7	10.9	9.3	8.8	9.3	8.8
		平均	16.1	20.4	23.7	27.7	30.5	28.3	23.9	18.2	12.9	10.3	9.5	12.2	19.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
		最低	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.1
		平均	7.3	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	19.9	21.9	24.0	25.2	25.9	24.0	27.0	25.2	28.6	26.7	26.8	26.3	28.6
		最低	15.4	14.9	16.9	18.4	16.5	17.4	19.6	19.0	19.6	23.8	25.1	20.4	14.9
		平均	17.0	18.5	21.2	22.5	21.5	21.5	24.9	23.3	25.9	25.4	26.0	22.9	22.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-2

採水場所：No.31 墨田区千歳
系 統：豊住給水所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.4			1.8		2.2		1.9			2.2	1.4	1.8	4
フッ素及びその化合物			0.10			0.11		0.09		0.12			0.12	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.04			0.04		0.05		0.07			0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.02	<0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.06	0.03	0.03	0.06	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸			<0.001			0.002		<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0017			0.0029		0.0011		0.0027			0.0029	0.0011	0.0021	4
ジクロロ酢酸			0.002			0.002		<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0050			0.0073		0.0051		0.0043			0.0073	0.0043	0.0054	4
臭素酸			0.002			0.001		<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン			0.012			0.018		0.011		0.012			0.018	0.011	0.013	4
トリクロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001		0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0039			0.0058		0.0030		0.0040			0.0058	0.0030	0.0042	4
ブロモホルム			0.0013			0.0022		0.0016		0.0013			0.0022	0.0013	0.0016	4
ホルムアルデヒド			<0.001			0.001		<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02		0.02		0.03			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			12			15		12		15			15	12	14	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.31 墨田区千歳
系 統：豊住給水所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.2	15.6	14.9	17.5	18.8	14.3	20.7	14.7	19.5	20.7	26.0	25.5	26.0	14.3	18.9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			54.1			62.8		67.0		69.3			69.3	54.1	63.3	4
蒸発残留物			130			170		160		160			170	130	160	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001			0.001		<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.5			-0.9		-1.1		-1.2			-0.9	-1.5	-1.2	4
従属栄養細菌		<1			4			6			<1		6	<1	3	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	27.0	30.5	30.0	44.0	46.0	41.5	45.0	36.5	37.5	32.5	29.5	36.0	46.0	27.0	36.3	12
硫酸イオン			24			29		29		37			37	24	30	4
カルシウム硬度			40.0			46.4		49.3		50.3			50.3	40.0	46.5	4
マグネシウム硬度			14.1			16.4		17.7		19.0			19.0	14.1	16.8	4
カリウム			2.3			2.8		2.8		2.8			2.8	2.3	2.7	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-1

採水場所：No.32 江東区南砂

系 統：江東給水所（金町・三郷）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	20.5	24.4	27.3	30.1	30.5	28.1	24.1	20.4	14.6	8.8	9.1	15.3	30.5
		最低	13.3	20.4	23.2	24.2	26.6	23.4	20.8	14.6	7.7	6.7	6.9	7.8	6.7
		平均	16.8	22.0	24.9	27.2	29.2	26.2	22.9	17.2	10.1	7.6	7.8	11.0	18.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.3	7.4	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8
		最低	7.3	7.2	7.2	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.2
		平均	7.4	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.2	22.7	25.2	25.2	25.0	23.9	27.2	25.9	28.3	27.1	27.3	26.8	28.3
		最低	15.8	15.4	18.1	18.3	17.6	17.8	20.3	20.1	20.8	24.0	25.8	20.7	15.4
		平均	17.4	19.1	22.2	22.3	21.5	21.6	25.1	24.0	25.6	25.5	26.5	23.5	22.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊟-2

採水場所：No.32 江東区南砂

系 統：江東給水所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.4		1.4			2.5			1.9			2.5	1.4	1.8	4
フッ素及びその化合物		0.10		0.14			0.12			0.12			0.14	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物		0.04		0.05			0.06			0.07			0.07	0.04	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.05	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0016		0.0053			0.0012			0.0025			0.0053	0.0012	0.0027	4
ジクロロ酢酸		0.001		0.003			0.001			0.001			0.003	0.001	0.002	4
ジブromクロロメタン		0.0042		0.010			0.0077			0.0047			0.010	0.0042	0.0067	4
臭素酸		0.002		0.002			0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.010		0.027			0.017			0.013			0.027	0.010	0.017	4
トリクロロ酢酸		<0.001		0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ブromジクロロメタン		0.0034		0.0090			0.0041			0.0041			0.0090	0.0034	0.0052	4
ブromホルム		0.0012		0.0028			0.0038			0.0015			0.0038	0.0012	0.0023	4
ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02		0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		12		16			18			15			18	12	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊟-3

採水場所：No.32 江東区南砂
系 統：江東給水所（金町・三郷）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.1	15.4	15.8	18.0	20.0	14.2	21.0	14.9	19.4	20.5	26.1	25.2	26.1	14.2	19.1	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.4		63.4			79.0			69.0			79.0	52.4	66.0	4
蒸発残留物		130		170			180			160			180	130	160	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		0.0003			0.0001			<0.0001			0.0003	<0.0001	0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001		0.003			<0.001			<0.001			0.003	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.4		-0.8			-0.7			-1.3			-0.7	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			11			3			1		11	<1	4	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	27.0	29.5	30.5	44.0	46.0	41.0	45.5	36.5	37.5	32.0	30.0	34.5	46.0	27.0	36.2	12
硫酸イオン		24		29			36			37			37	24	32	4
カルシウム硬度		38.6		46.4			57.7			50.0			57.7	38.6	48.2	4
マグネシウム硬度		13.8		17.0			21.3			19.0			21.3	13.8	17.8	4
カリウム		2.3		2.9			3.3			2.8			3.3	2.3	2.8	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-1

採水場所：No.33 江戸川区臨海町
系 統：葛西給水所（金町・三郷）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	16.4	21.0	25.6	30.4	30.4	29.1	25.8	19.9	14.9	10.6	11.4	18.7	30.4
		最低	11.2	14.3	19.6	25.4	27.8	24.2	19.5	14.2	10.2	8.6	8.4	10.4	8.4
		平均	14.1	18.4	23.4	28.0	29.4	27.4	22.8	16.9	12.1	9.7	9.4	13.8	18.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.2	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
		最低	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1
		平均	7.4	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.5	21.7	23.9	25.7	26.3	24.2	27.6	25.6	28.5	26.4	26.5	26.2	28.5
		最低	15.7	15.3	16.8	18.7	16.8	17.7	20.0	19.8	19.6	23.8	25.3	19.5	15.3
		平均	17.4	18.4	21.1	22.8	21.8	21.8	25.3	23.4	25.9	25.3	25.9	22.6	22.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-2

採水場所：No.33 江戸川区臨海町
系 統：葛西給水所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		0.001				<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.4		1.4				2.0		1.9			2.0	1.4	1.7	4
フッ素及びその化合物		0.10		0.16				0.09		0.13			0.16	0.09	0.12	4
ホウ素及びその化合物		0.04		0.05				0.05		0.07			0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.07	0.03	0.03	0.07	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0018		0.0054				0.0014		0.0033			0.0054	0.0014	0.0030	4
ジクロロ酢酸		0.002		0.003				0.001		0.002			0.003	0.001	0.002	4
ジブロモクロロメタン		0.0050		0.011				0.0049		0.0052			0.011	0.0049	0.0065	4
臭素酸		0.002		0.002				<0.001		<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン		0.012		0.028				0.011		0.015			0.028	0.011	0.017	4
トリクロロ酢酸		<0.001		0.001				0.001		0.003			0.003	<0.001	0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0038		0.0093				0.0033		0.0049			0.0093	0.0033	0.0053	4
ブロモホルム		0.0014		0.0027				0.0014		0.0014			0.0027	0.0014	0.0017	4
ホルムアルデヒド		0.001		0.001				<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.01		0.03				0.02		0.02			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		0.05		0.03				0.02		0.03			0.05	0.02	0.03	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		12		17				11		15			17	11	14	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-3

採水場所：No.33 江戸川区臨海町
系 統：葛西給水所（金町・三郷）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.4	14.9	16.8	19.3	19.9	15.7	21.2	14.0	18.4	20.7	26.1	26.0	26.1	14.0	19.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		49.8		65.0				62.4		70.9			70.9	49.8	62.0	4
蒸発残留物		130		160				150		160			160	130	150	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		0.0003				<0.0001		<0.0001			0.0003	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001		0.003				<0.001		<0.001			0.003	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.6		-0.8				-1.2		-1.3			-0.8	-1.6	-1.2	4
従属栄養細菌		<1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	25.5	30.5	31.5	46.0	50.0	47.5	46.5	35.5	35.5	34.5	29.5	35.5	50.0	25.5	37.3	12
硫酸イオン		24		28				27		37			37	24	29	4
カルシウム硬度		37.1		47.6				45.9		51.3			51.3	37.1	45.5	4
マグネシウム硬度		12.7		17.4				16.5		19.6			19.6	12.7	16.6	4
カリウム		2.2		3.0				2.7		2.8			3.0	2.2	2.7	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02				<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-1

採水場所：No.34 江戸川区東瑞江
系 統：西瑞江給水所（金町・三郷）

令和6年度

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	16.9	23.7	27.0	31.4	31.1	29.3	26.4	20.9	15.2	10.9	11.5	16.4	31.4
		最低	12.2	15.1	22.3	26.3	28.2	25.2	20.6	15.0	10.7	9.2	9.0	9.4	9.0
		平均	15.0	20.6	24.7	29.2	29.8	27.8	23.5	17.9	12.6	10.1	9.9	12.2	19.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.3	7.3	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7
		最低	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2
		平均	7.3	7.2	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	19.9	21.5	23.6	25.1	25.8	24.7	28.4	26.1	28.5	26.6	27.5	26.6	28.5
		最低	15.3	15.0	16.8	18.8	17.0	17.6	21.1	20.8	20.3	23.9	25.8	19.4	15.0
		平均	17.0	18.2	21.0	22.5	21.4	22.2	26.1	24.0	26.0	25.4	26.6	23.0	22.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7
		最低	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-2

採水場所：No.34 江戸川区東瑞江
系 統：西瑞江給水所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001			0.001			<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6			1.4			2.5				1.9		2.5	1.4	1.9	4
フッ素及びその化合物	0.10			0.15			0.12				0.13		0.15	0.10	0.13	4
ホウ素及びその化合物	0.06			0.05			0.06				0.07		0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.06	0.03	0.03	0.06	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸	<0.001			0.001			<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0063			0.0045			0.0010				0.0027		0.0063	0.0010	0.0036	4
ジクロロ酢酸	0.001			0.003			<0.001				0.001		0.003	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0049			0.0099			0.0072				0.0045		0.0099	0.0045	0.0066	4
臭素酸	0.001			0.002			0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.018			0.025			0.016				0.013		0.025	0.013	0.018	4
トリクロロ酢酸	<0.001			0.001			<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0056			0.0083			0.0037				0.0041		0.0083	0.0037	0.0054	4
ブロモホルム	0.0013			0.0027			0.0036				0.0014		0.0036	0.0013	0.0023	4
ホルムアルデヒド	0.001			0.001			0.001				0.001		0.001	0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01			0.03			0.02				0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	13			17			18				18		18	13	17	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-3

採水場所：No.34 江戸川区東瑞江
系 統：西瑞江給水所（金町・三郷）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.5	15.1	16.7	18.8	19.5	15.7	21.0	14.3	18.7	20.4	26.1	25.9	26.1	14.3	19.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.4			64.3			78.9				73.0		78.9	59.4	68.9	4
蒸発残留物	140			190			180				170		190	140	170	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001			0.002			<0.001				<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.7			-0.9			-0.8				-1.4		-0.8	-1.7	-1.2	4
従属栄養細菌		1			9			51			<1		51	<1	15	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	25.0	30.5	31.0	45.0	49.5	47.0	48.0	35.5	35.5	33.5	29.5	35.5	49.5	25.0	37.1	12
硫酸イオン	33			28			36				38		38	28	34	4
カルシウム硬度	44.0			47.0			57.5				54.0		57.5	44.0	50.6	4
マグネシウム硬度	15.4			17.3			21.4				19.0		21.4	15.4	18.3	4
カリウム	2.2			2.9			3.3				3.1		3.3	2.2	2.9	4
トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-1

採水場所：No.35 葛飾区西新小岩
系 統：金町直送（金町）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	18.2	21.4	27.0	33.2	32.2	28.2	25.3	20.3	15.7	11.3	12.4	18.9	33.2
		最低	11.9	14.9	18.7	26.1	26.3	22.7	19.8	14.8	10.8	9.4	9.2	9.2	9.2
		平均	15.6	18.4	24.0	29.4	28.9	26.2	23.1	17.8	12.6	10.5	10.2	13.1	19.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7
		最低	7.2	7.1	7.2	7.2	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.1
		平均	7.3	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.8	21.3	24.9	26.3	25.8	24.8	28.5	25.1	28.4	27.2	27.4	27.5	28.5
		最低	15.8	15.2	17.6	17.9	16.6	17.3	19.4	19.8	19.7	23.9	25.0	22.5	15.2
		平均	17.5	18.4	22.0	22.8	21.9	22.1	25.6	23.3	25.9	25.8	26.5	25.2	23.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7
		最低	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-2

採水場所：No.35 葛飾区西新小岩
系 統：金町直送（金町）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌		1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.6			1.4			2.5				1.9		2.5	1.4	1.9	4
フッ素及びその化合物		0.11			0.15			0.13				0.13		0.15	0.11	0.13	4
ホウ素及びその化合物		0.06			0.05			0.06				0.07		0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.08	0.03	0.03	0.08	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		0.001			0.001			<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0059			0.0044			0.0009				0.0036		0.0059	0.0009	0.0037	4
ジクロロ酢酸		0.001			0.003			<0.001				0.001		0.003	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0047			0.0090			0.0064				0.0047		0.0090	0.0047	0.0062	4
臭素酸		0.001			0.001			0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.017			0.023			0.014				0.015		0.023	0.014	0.017	4
トリクロロ酢酸		<0.001			0.001			<0.001				0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0054			0.0077			0.0031				0.0050		0.0077	0.0031	0.0053	4
ブロモホルム		0.0013			0.0023			0.0033				0.0013		0.0033	0.0013	0.0021	4
ホルムアルデヒド		0.001			<0.001			0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.01			0.03			0.02				0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		13			16			18				20		20	13	17	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-3

採水場所：No.35 葛飾区西新小岩
系 統：金町直送（金町）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		18.7	15.1	16.5	17.8	19.5	15.7	20.7	13.3	18.7	20.6	27.3	26.6	27.3	13.3	19.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		61.7			63.1			78.5				74.8		78.5	61.7	69.5	4
蒸発残留物		130			180			180				180		180	130	170	4
陰イオン界面活性剤												<0.02				<0.02	1
ジオオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤												<0.002				<0.002	1
フェノール類												<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.5	0.6	12
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001			0.002			<0.001				<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.6			-0.8			-0.7				-1.3		-0.7	-1.6	-1.1	4
従属栄養細菌			<1			1			21			1		21	<1	6	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度		27.0	31.5	33.0	45.0	51.0	49.0	48.0	36.0	38.0	36.0	33.5	38.5	51.0	27.0	38.9	12
硫酸イオン		34			27			36				38		38	27	34	4
カルシウム硬度		45.5			46.2			57.3				55.1		57.3	45.5	51.0	4
マグネシウム硬度		16.2			16.9			21.2				19.7		21.2	16.2	18.5	4
カリウム		2.3			2.9			3.3				3.2		3.3	2.3	2.9	4
トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-1

採水場所：No.36 千代田区六番町

系 統：第一淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山・三園）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	18.4	22.1	24.5	29.1	29.7	28.3	24.6	19.3	13.9	9.2	9.0	15.1	29.7
		最低	13.7	18.4	21.1	24.1	27.1	24.1	19.9	13.7	8.8	7.6	7.5	8.5	7.5
		平均	15.9	19.8	22.9	26.7	28.7	26.6	22.0	16.4	10.8	8.4	8.1	11.0	18.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		最低	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3
		平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	21.7	21.1	22.9	22.5	22.6	23.6	25.5	24.0	26.5	27.1	25.7	25.8	27.1
		最低	18.1	17.8	17.1	19.2	16.7	14.8	18.6	18.9	20.3	23.3	23.7	21.9	14.8
		平均	19.4	19.8	20.1	20.8	19.6	20.8	23.0	22.3	24.2	25.3	25.0	23.7	22.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-2

採水場所：No.36 千代田区六番町

系 統：第一淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山・三園）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003					<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005					<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.7					1.9		1.8		1.7			1.9	1.7	1.8	4
フッ素及びその化合物		0.10					0.09		0.08		0.11			0.11	0.08	0.10	4
ホウ素及びその化合物		0.05					0.03		0.03		0.05			0.05	0.03	0.04	4
四塩化炭素		<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		0.03	0.03	0.06	0.04	0.05	0.07	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.07	0.03	0.04	12
クロロ酢酸		<0.001					0.001		<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0069					0.0023		0.0012		0.0032			0.0069	0.0012	0.0034	4
ジクロロ酢酸		0.001					0.001		<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0059					0.0054		0.0034		0.0034			0.0059	0.0034	0.0045	4
臭素酸		0.001					0.003		<0.001		<0.001			0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン		0.021					0.014		0.0080		0.011			0.021	0.0080	0.014	4
トリクロロ酢酸		<0.001					<0.001		0.001		0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0066					0.0042		0.0023		0.0037			0.0066	0.0023	0.0042	4
ブロモホルム		0.0018					0.0019		0.0011		0.0010			0.0019	0.0010	0.0015	4
ホルムアルデヒド		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01					<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02					0.03		0.02		0.02			0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01					<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01					<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		14					13		10		15			15	10	13	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-3

採水場所：No.36 千代田区六番町

系 統：第一淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山・三園）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.1	15.0	14.8	15.7	16.7	12.2	15.3	10.5	15.6	19.6	22.3	20.6	22.3	10.5	16.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	66.7					73.7		70.6		70.3			73.7	66.7	70.3	4
蒸発残留物	140					140		160		150			160	140	150	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	0.001					0.001		<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	0.0001					0.0003		0.0001		<0.0001			0.0003	<0.0001	0.0001	4
亜塩素酸	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.1					-0.8		-1.0		-1.1			-0.8	-1.1	-1.0	4
従属栄養細菌		<1				2		<1			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005					<0.000005		<0.000005		<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	39.0	37.0	41.5	54.5	46.5	53.5	53.0	51.0	43.5	41.0	39.0	36.5	54.5	36.5	44.7	12
硫酸イオン	29					24		23		30			30	23	27	4
カルシウム硬度	49.7					56.4		54.4		52.1			56.4	49.7	53.2	4
マグネシウム硬度	17.0					17.3		16.2		18.2			18.2	16.2	17.2	4
カリウム	2.2					2.3		2.0		2.4			2.4	2.0	2.2	4
トリクロラミン	<0.02					<0.02		<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-1

採水場所：No.37 墨田区立花
系 統：亀戸給水所（金町）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	19.3	22.6	25.0	29.8	30.7	29.1	25.9	20.8	16.4	9.9	11.3	16.4	30.7
		最低	14.3	19.1	21.8	25.0	28.4	25.7	21.0	16.4	9.8	8.1	8.5	10.5	8.1
		平均	16.7	20.5	23.6	27.4	29.9	27.8	23.5	18.7	11.8	9.0	10.1	12.8	19.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6
		最低	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.1
		平均	7.3	7.1	7.1	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.2	22.5	24.6	25.7	26.2	25.2	28.1	25.2	29.0	27.5	27.7	27.0	29.0
		最低	15.4	14.9	17.2	18.3	17.2	17.8	19.2	19.6	19.7	24.4	25.4	21.8	14.9
		平均	17.0	18.7	21.7	22.9	22.3	22.6	25.4	23.3	26.3	26.3	26.7	24.6	23.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7
		最低	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊿-2

採水場所：No.37 墨田区立花
系 統：亀戸給水所（金町）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6				1.0				1.9			2.1	2.1	1.0	1.7	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.13				0.11			0.12	0.13	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物	0.06				0.06				0.05			0.07	0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.08	0.03	0.03	0.08	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸	<0.001				0.002				<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0072				0.0045				0.0004			0.0081	0.0081	0.0004	0.0051	4
ジクロロ酢酸	0.001				0.002				<0.001			0.002	0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0051				0.0099				0.0033			0.0067	0.0099	0.0033	0.0063	4
臭素酸	0.001				0.002				0.001			0.001	0.002	0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.020				0.025				0.0068			0.025	0.025	0.0068	0.019	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			0.003	0.003	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0063				0.0081				0.0013			0.0083	0.0083	0.0013	0.0060	4
ブロモホルム	0.0013				0.0028				0.0018			0.0016	0.0028	0.0013	0.0019	4
ホルムアルデヒド	0.001				0.002				<0.001			0.001	0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01				0.03				0.02			0.02	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	13				20				14			22	22	13	17	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-3

採水場所：No.37 墨田区立花
系 統：亀戸給水所（金町）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.7	15.1	16.4	18.0	19.4	15.7	20.8	13.4	18.6	20.6	27.3	26.7	27.3	13.4	19.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.9				68.6				66.2			71.4	71.4	60.9	66.8	4
蒸発残留物	140				150				140			170	170	140	150	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.9	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0001				<0.0001			<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.002				<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.6				-0.6				-1.2			-1.3	-0.6	-1.6	-1.2	4
従属栄養細菌		2			4			10			1		10	1	4	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	26.5	31.5	32.5	45.0	50.0	48.5	47.5	36.5	37.5	35.5	32.5	39.0	50.0	26.5	38.5	12
硫酸イオン	34				36				28			36	36	28	34	4
カルシウム硬度	44.9				50.4				48.6			52.1	52.1	44.9	49.0	4
マグネシウム硬度	16.0				18.2				17.6			19.3	19.3	16.0	17.8	4
カリウム	2.3				3.2				2.7			3.3	3.3	2.3	2.9	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-1

採水場所：No.38 中野区上高田

系 統：第二城北線（三郷・三園）

令和6年度

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.1	24.6	25.5	28.4	28.3	27.2	27.6	10.9	10.5	9.1	10.0	17.1	28.4
		最低	11.4	17.5	20.4	22.9	24.4	22.1	20.7	10.2	5.3	4.7	7.1	8.0	4.7
		平均	15.4	21.7	23.4	25.8	27.1	25.1	24.7	10.6	7.3	7.2	8.1	11.5	17.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	3	31	31	28	31	338
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	3	31	31	28	31	338
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	3	31	31	28	31	338
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
		最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
		平均	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	3	31	31	28	31	338
電 気 伝 導 率		最高	20.7	23.6	25.2	24.3	24.5	24.3	26.8	25.1	26.6	24.8	25.9	25.0	26.8
		最低	16.0	16.0	17.9	18.2	16.8	18.0	18.3	23.8	20.4	22.4	24.1	20.1	16.0
		平均	17.7	19.2	22.1	22.1	21.5	21.7	23.6	24.6	24.9	23.8	25.0	22.4	22.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	3	31	31	28	31	338
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	3	31	31	28	31	338

(注) No.38は自動水質計器の敷地内の移設工事に伴う計器停止のため、pH、色度、濁度、残留塩素、水温、電気伝導率が11月に27日間欠測。

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-2

採水場所：No.38 中野区上高田
系 統：第二城北線（三郷・三園）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.4			2.1		1.8			1.9		2.1	1.4	1.8	4
フッ素及びその化合物			0.11			0.11		0.08			0.13		0.13	0.08	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.05			0.05		0.04			0.07		0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.02	12
クロロ酢酸			<0.001			0.001		0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0019			0.0018		0.0011			0.0023		0.0023	0.0011	0.0018	4
ジクロロ酢酸			0.001			0.002		<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0056			0.0061		0.0042			0.0039		0.0061	0.0039	0.0050	4
臭素酸			0.001			0.002		<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン			0.013			0.014		0.0094			0.011		0.014	0.0094	0.012	4
トリクロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0041			0.0043		0.0029			0.0035		0.0043	0.0029	0.0037	4
ブロモホルム			0.0018			0.0021		0.0012			0.0013		0.0021	0.0012	0.0016	4
ホルムアルデヒド			0.001			0.002		<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03		0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			13			14		10			18		18	10	14	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-3

採水場所：No.38 中野区上高田
系 統：第二城北線（三郷・三園）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	17.9	14.6	16.8	21.8	18.1	15.8	18.2	14.0	18.1	20.0	25.1	24.0	25.1	14.0	18.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			57.8			72.6		60.2			74.1		74.1	57.8	66.2	4
蒸発残留物			140			140		130			170		170	130	150	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.1			-0.8		-1.2			-1.3		-0.8	-1.3	-1.1	4
従属栄養細菌		3			<1			3			4		4	<1	3	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	29.0	31.0	31.5	43.5	42.5	46.0	45.5	35.0	34.0	33.0	33.0	32.5	46.0	29.0	36.4	12
硫酸イオン			26			31		25			38		38	25	30	4
カルシウム硬度			43.1			53.9		44.5			54.8		54.8	43.1	49.1	4
マグネシウム硬度			14.7			18.7		15.7			19.3		19.3	14.7	17.1	4
カリウム			2.3			2.9		2.6			3.0		3.0	2.3	2.7	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-1

採水場所：No.39 足立区新田

系 統：北鹿浜増圧ポンプ所（三郷）

令和6年度

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.9	22.9	26.0	30.6	30.6	28.7	24.7	19.3	12.3	7.5	9.3	16.3	30.6
		最低	13.5	18.2	21.3	25.3	27.1	23.6	19.0	11.2	6.5	5.5	6.0	8.0	5.5
		平均	15.9	20.5	24.0	28.0	29.6	26.7	22.0	15.1	8.5	6.4	7.5	11.3	18.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
		平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.7	22.6	24.8	24.5	24.5	24.4	28.0	26.2	27.2	26.7	26.7	23.7	28.0
		最低	15.4	15.3	17.1	16.7	17.5	18.1	20.5	20.6	20.8	23.1	23.7	18.4	15.3
		平均	17.2	18.6	21.6	21.4	21.4	21.8	25.8	24.3	25.1	25.4	24.9	21.5	22.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.39 足立区新田
系 統：北鹿浜増圧ポンプ所（三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.3		1.4			2.5			1.9			2.5	1.3	1.8	4
フッ素及びその化合物		0.09		0.14			0.11			0.12			0.14	0.09	0.12	4
ホウ素及びその化合物		0.04		0.05			0.06			0.07			0.07	0.04	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.02	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0014		0.0032			0.0007			0.0011			0.0032	0.0007	0.0016	4
ジクロロ酢酸		<0.001		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0039		0.0086			0.0058			0.0028			0.0086	0.0028	0.0053	4
臭素酸		0.001		0.003			0.002			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.0095		0.021			0.012			0.0070			0.021	0.0070	0.012	4
トリクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0029		0.0067			0.0029			0.0020			0.0067	0.0020	0.0036	4
ブロモホルム		0.0013		0.0027			0.0030			0.0011			0.0030	0.0011	0.0020	4
ホルムアルデヒド		<0.001		0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02		0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		11		15			17			15			17	11	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.39 足立区新田
系 統：北鹿浜増圧ポンプ所（三郷）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		18.3	15.0	18.9	18.3	25.3	16.8	21.3	15.9	20.1	20.0	25.5	24.1	25.5	15.0	20.0	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			49.6		61.9			78.0			67.9			78.0	49.6	64.4	4
蒸発残留物			140		170			180			150			180	140	160	4
陰イオン界面活性剤			<0.02													<0.02	1
ジオオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤			<0.002													<0.002	1
フェノール類			<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001		0.0002			<0.0001			<0.0001			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.3		-0.9			-0.9			-1.4			-0.9	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌			<1			<1			3			<1		3	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度		24.5	27.5	29.5	37.5	42.0	42.5	41.0	33.0	33.5	30.0	28.0	29.5	42.5	24.5	33.2	12
硫酸イオン			26		30			39			38			39	26	33	4
カルシウム硬度			36.0		45.3			57.1			49.2			57.1	36.0	46.9	4
マグネシウム硬度			13.6		16.6			20.9			18.7			20.9	13.6	17.5	4
カリウム			2.1		2.9			3.3			2.7			3.3	2.1	2.8	4
トリクロラミン			<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-1

採水場所：No.40 荒川区南千住

系 統：南千住給水所（金町・三郷）

令和6年度

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.7	22.9	25.6	30.1	30.6	28.1	24.4	19.0	12.8	9.0	9.5	16.2	30.6
		最低	14.0	18.7	21.0	24.6	26.8	23.3	19.6	12.8	7.7	6.9	7.3	8.5	6.9
		平均	16.0	20.3	23.5	27.4	29.2	26.3	21.9	15.6	9.7	7.7	8.3	11.9	18.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8
		最低	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.2
		平均	7.3	7.2	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	21.0	22.8	25.0	26.2	25.5	25.1	28.0	25.2	28.6	27.1	27.2	26.8	28.6
		最低	16.0	15.4	17.5	18.1	17.2	18.1	19.8	19.7	19.9	24.1	25.9	22.0	15.4
		平均	17.7	19.2	22.2	22.7	22.1	22.5	25.4	23.5	26.1	26.0	26.8	24.6	23.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7
		最低	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-2

採水場所：No.40 荒川区南千住
系 統：南千住給水所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001			0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.4			1.0				1.9			2.0	2.0	1.0	1.6	4
フッ素及びその化合物		0.10			0.13				0.11			0.12	0.13	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物		0.04			0.05				0.05			0.07	0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.07	0.03	0.03	0.07	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0016			0.0044				0.0004			0.0076	0.0076	0.0004	0.0035	4
ジクロロ酢酸		0.001			0.002				<0.001			0.002	0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0047			0.010				0.0036			0.0071	0.010	0.0036	0.0064	4
臭素酸		0.002			0.002				0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン		0.011			0.026				0.0073			0.025	0.026	0.0073	0.017	4
トリクロロ酢酸		<0.001			<0.001				<0.001			0.003	0.003	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0035			0.0083				0.0014			0.0082	0.0083	0.0014	0.0054	4
ブロモホルム		0.0015			0.0029				0.0019			0.0017	0.0029	0.0015	0.0020	4
ホルムアルデヒド		<0.001			0.002				<0.001			0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.01			0.03				0.02			0.02	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		12			14				14			21	21	12	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.40 荒川区南千住
系 統：南千住給水所（金町・三郷）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.8	15.2	16.6	18.2	19.4	15.7	20.8	13.8	18.7	20.4	27.2	26.3	27.2	13.8	19.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.2			44.4				65.7			70.1	70.1	44.4	58.1	4
蒸発残留物		140			200				150			170	200	140	170	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.9	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		0.001			<0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001			0.0002				<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001			0.002				<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.5			-0.7				-1.2			-1.3	-0.7	-1.5	-1.2	4
従属栄養細菌		<1			<1			6			<1		6	<1	2	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	27.0	32.0	31.5	44.5	49.5	48.5	46.5	35.0	37.0	34.5	32.5	37.5	49.5	27.0	38.0	12
硫酸イオン		24			35				29			36	36	24	31	4
カルシウム硬度		38.4			32.8				48.3			51.2	51.2	32.8	42.7	4
マグネシウム硬度		13.8			11.6				17.4			18.9	18.9	11.6	15.4	4
カリウム		2.3			2.3				2.7			3.3	3.3	2.3	2.7	4
トリクロラミン		<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊦-1

採水場所：No.41 足立区入谷
系 統：江北給水所（三郷）

令和6年度

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	20.4	23.2	26.5	30.3	30.1	29.1	27.1	21.1	15.3	8.8	9.9	20.5	30.3
		最低	13.0	17.1	20.8	21.7	25.3	24.7	20.7	15.0	6.6	5.7	6.7	8.7	5.7
		平均	16.6	20.7	24.1	25.9	27.9	27.0	24.1	18.1	9.1	7.4	7.8	14.2	18.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8
		最低	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4
		平均	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.0	22.1	25.2	24.4	24.6	23.9	26.6	25.5	26.7	26.6	26.9	25.6	26.9
		最低	15.0	14.8	18.0	18.3	17.9	18.5	20.8	19.9	20.7	22.7	25.8	19.8	14.8
		平均	16.8	18.6	22.0	21.7	21.5	21.6	24.9	23.9	24.7	25.3	26.4	23.3	22.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-2

採水場所：No.41 足立区入谷
系 統：江北給水所（三郷）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.4			2.0		2.1		1.9			2.1	1.4	1.9	4
フッ素及びその化合物			0.11			0.12		0.08		0.12			0.12	0.08	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.05			0.05		0.05		0.07			0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.02	12
クロロ酢酸			<0.001			0.001		0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0027			0.0024		0.0013		0.0010			0.0027	0.0010	0.0019	4
ジクロロ酢酸			0.001			0.001		<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0063			0.0076		0.0050		0.0033			0.0076	0.0033	0.0056	4
臭素酸			0.001			0.002		<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン			0.016			0.018		0.011		0.0078			0.018	0.0078	0.013	4
トリクロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0050			0.0054		0.0034		0.0021			0.0054	0.0021	0.0040	4
ブロモホルム			0.0019			0.0026		0.0015		0.0014			0.0026	0.0014	0.0019	4
ホルムアルデヒド			0.002			0.002		<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03		0.02		0.01			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			14			15		12		15			15	12	14	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.41 足立区入谷
系 統：江北給水所（三郷）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.5	15.1	19.5	19.5	19.7	16.8	21.5	15.7	19.7	19.8	25.6	24.2	25.6	15.1	19.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			58.0			70.9		63.0		67.8			70.9	58.0	64.9	4
蒸発残留物			150			180		170		150			180	150	160	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.001			<0.001		<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-0.7		-1.1		-1.3			-0.7	-1.3	-1.0	4
従属栄養細菌		4			21			5			<1		21	<1	8	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	25.0	28.5	30.0	38.0	40.0	42.5	46.0	33.0	31.5	31.0	28.0	30.0	46.0	25.0	33.6	12
硫酸イオン			25			33		29		38			38	25	31	4
カルシウム硬度			43.3			52.7		46.5		49.3			52.7	43.3	48.0	4
マグネシウム硬度			14.7			18.2		16.5		18.5			18.5	14.7	17.0	4
カリウム			2.5			3.0		2.7		2.7			3.0	2.5	2.7	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-1

採水場所：No.42 台東区上野公園
系 統：本郷給水所（朝霞・金町）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	18.0	21.5	24.2	29.0	29.4	28.1	23.8	18.5	13.0	8.5	8.0	14.7	29.4
		最低	13.2	17.9	20.2	23.8	26.5	23.3	19.1	12.8	7.9	6.9	6.7	7.8	6.7
		平均	15.4	19.2	22.4	26.6	28.3	26.0	21.3	15.5	9.9	7.6	7.4	10.6	17.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7
		最低	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4
		平均	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	25.0	23.1	23.9	25.6	26.5	26.2	28.3	25.5	27.5	29.6	29.4	27.1	29.6
		最低	20.3	20.1	17.7	20.7	18.3	16.3	20.8	21.4	21.3	24.6	26.2	23.5	16.3
		平均	22.2	21.4	21.3	23.3	21.9	23.3	26.0	24.0	25.3	28.1	27.7	25.4	24.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.42 台東区上野公園
系 統：本郷給水所（朝霞・金町）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003		<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005		<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002		<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.4		1.2				2.0			1.9	2.0	1.2	1.6	4
フッ素及びその化合物			0.10		0.13				0.10			0.12	0.13	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.04		0.06				0.05			0.07	0.07	0.04	0.06	4
四塩化炭素			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.05	0.05	0.09	0.05	0.10	0.06	0.05	0.04	0.03	0.05	0.06	0.05	0.10	0.03	0.06	12
クロロ酢酸			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.011		0.0025				0.0002			0.0066	0.011	0.0002	0.0051	4
ジクロロ酢酸			0.002		<0.001				<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
ジブromクロロメタン			0.0053		0.0079				0.0022			0.0055	0.0079	0.0022	0.0052	4
臭素酸			0.001		0.003				0.001			0.001	0.003	0.001	0.002	4
総トリハロメタン			0.025		0.019				0.0047			0.020	0.025	0.0047	0.017	4
トリクロロ酢酸			<0.001		<0.001				<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	4
ブromジクロロメタン			0.0076		0.0057				0.0008			0.0068	0.0076	0.0008	0.0052	4
ブromホルム			0.0011		0.0030				0.0015			0.0014	0.0030	0.0011	0.0018	4
ホルムアルデヒド			<0.001		0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01		<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02		0.03				0.01			0.02	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01		<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01		<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			16		20				15			20	20	15	18	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.42 台東区上野公園
系 統：本郷給水所（朝霞・金町）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.8	16.6	17.4	15.9	19.2	14.1	17.5	11.7	17.7	23.5	27.9	25.9	27.9	11.7	19.0	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			61.1		71.3				72.9			71.0	72.9	61.1	69.1	4
蒸発残留物			140		190				150			160	190	140	160	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01		<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.0		-0.6				-1.1			-1.2	-0.6	-1.2	-1.0	4
従属栄養細菌		<1			2			6			3		6	<1	3	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	42.0	44.5	45.5	57.5	54.5	63.0	54.0	50.5	44.0	44.0	41.0	40.5	63.0	40.5	48.4	12
硫酸イオン			21		33				30			33	33	21	29	4
カルシウム硬度			45.3		52.4				53.7			51.8	53.7	45.3	50.8	4
マグネシウム硬度			15.8		18.9				19.2			19.2	19.2	15.8	18.3	4
カリウム			2.3		3.0				2.7			3.0	3.0	2.3	2.8	4
トリクロラミン			<0.02		<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-1

採水場所：No.43 中央区日本橋浜町

系 統：南北支線（朝霞・金町）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	17.9	22.8	25.5	29.1	30.0	29.2	25.9	22.1	16.9	12.5	11.7	16.3	30.0
		最低	14.4	17.1	22.0	25.5	28.2	25.5	22.2	16.8	12.3	10.8	10.5	11.0	10.5
		平均	16.3	20.4	23.9	27.7	29.2	27.8	24.5	19.4	14.2	11.5	11.0	12.9	19.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
		最低	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4
		平均	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	24.2	23.4	24.6	25.5	25.5	26.3	28.1	27.4	29.6	28.8	28.7	28.3	29.6
		最低	20.1	19.6	19.2	22.0	17.7	16.3	21.4	21.6	23.5	26.7	26.5	24.6	16.3
		平均	21.6	21.7	22.3	23.5	21.3	23.1	26.2	25.6	27.4	27.8	27.9	26.3	24.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-2

採水場所：No.43 中央区日本橋浜町
系 統：南北支線（朝霞・金町）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.4		1.4			2.3			1.9			2.3	1.4	1.8	4
フッ素及びその化合物		0.10		0.13			0.10			0.12			0.13	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.04		0.04			0.05			0.06			0.06	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.05	0.05	0.10	0.05	0.09	0.07	0.05	0.04	0.03	0.06	0.06	0.05	0.10	0.03	0.06	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.013		0.0046			0.0010			0.0032			0.013	0.0010	0.0055	4
ジクロロ酢酸		0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0062		0.010			0.0058			0.0046			0.010	0.0046	0.0067	4
臭素酸		0.002		0.003			0.002			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.030		0.026			0.013			0.014			0.030	0.013	0.021	4
トリクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0095		0.0085			0.0032			0.0044			0.0095	0.0032	0.0064	4
ブロモホルム		0.0014		0.0033			0.0030			0.0015			0.0033	0.0014	0.0023	4
ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02		0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		16		16			18			18			18	16	17	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊸-3

採水場所：No.43 中央区日本橋浜町
系 統：南北支線（朝霞・金町）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		20.4	16.7	17.4	15.9	18.9	14.0	17.3	11.9	17.6	23.2	27.9	25.8	27.9	11.9	18.9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			59.8		72.6			81.4			75.6			81.4	59.8	72.4	4
蒸発残留物			170		150			160			170			170	150	160	4
陰イオン界面活性剤			<0.02													<0.02	1
ジオオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤			<0.002													<0.002	1
フェノール類			<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6	12
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001		0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.0		-0.6			-0.6			-1.1			-0.6	-1.1	-0.8	4
従属栄養細菌			1			2			2			<1		2	<1	1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度		42.5	42.5	46.0	59.0	51.5	63.0	56.0	50.0	46.5	43.0	44.0	41.5	63.0	41.5	48.8	12
硫酸イオン			24		26			33			34			34	24	29	4
カルシウム硬度			45.2		54.6			60.6			55.0			60.6	45.2	53.9	4
マグネシウム硬度			14.6		18.0			20.8			20.6			20.8	14.6	18.5	4
カリウム			2.2		2.5			2.9			2.8			2.9	2.2	2.6	4
トリクロラミン			<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-1

採水場所：No.44 江東区青海

系 統：有明給水所（金町・三郷）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	19.8	22.8	24.9	30.0	31.3	29.9	27.0	21.2	17.3	14.7	13.7	16.4	31.3
		最低	14.0	18.9	22.0	24.7	28.9	26.5	21.4	15.8	14.6	13.1	9.9	10.3	9.9
		平均	16.7	20.8	23.7	27.6	30.3	28.6	24.1	18.3	15.8	13.8	10.9	12.5	20.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.2	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6
		最低	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.1
		平均	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	22.3	22.9	24.8	25.5	25.5	24.5	26.8	26.0	26.0	26.0	27.1	27.0	27.1
		最低	16.0	15.6	18.2	18.6	17.9	18.3	20.3	19.9	20.9	22.2	25.4	21.0	15.6
		平均	17.8	19.0	22.3	22.7	22.1	21.6	24.6	23.8	24.4	24.9	26.4	23.4	22.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
		最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.44 江東区青海
系 統：有明給水所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005		<0.00005				<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001		0.001				<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.3		1.1				1.9		1.9		1.9	1.1	1.6	4
フッ素及びその化合物			0.11		0.13				0.11		0.13		0.13	0.11	0.12	4
ホウ素及びその化合物			0.05		0.05				0.05		0.07		0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005		<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.06	0.03	0.03	0.06	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0028		0.0074				0.0009		0.0038		0.0074	0.0009	0.0037	4
ジクロロ酢酸			0.002		0.002				<0.001		0.001		0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0075		0.012				0.0053		0.0067		0.012	0.0053	0.0079	4
臭素酸			0.002		0.002				0.001		<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン			0.019		0.034				0.011		0.019		0.034	0.011	0.021	4
トリクロロ酢酸			<0.001		<0.001				<0.001		0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0061		0.011				0.0027		0.0062		0.011	0.0027	0.0065	4
ブロモホルム			0.0021		0.0035				0.0023		0.0019		0.0035	0.0019	0.0025	4
ホルムアルデヒド			0.001		0.002				0.001		<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02		0.02				0.02		0.02		0.02	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			13		20				13		18		20	13	16	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-3

採水場所：No.44 江東区青海
系 統：有明給水所（金町・三郷）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	17.9	14.3	17.8	19.9	19.7	15.7	21.9	14.4	18.7	21.0	26.4	26.6	26.6	14.3	19.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			57.4		69.7				65.0		73.8		73.8	57.4	66.5	4
蒸発残留物			140		180				150		150		180	140	160	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001		0.001				<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			0.0001		0.0003				<0.0001		<0.0001		0.0003	<0.0001	0.0001	4
亜塩素酸			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.001		0.003				<0.001		<0.001		0.003	<0.001	0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.4		-0.8				-1.0		-1.2		-0.8	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	27.0	28.0	30.0	47.5	47.5	47.0	46.0	36.0	35.5	34.0	30.0	36.0	47.5	27.0	37.0	12
硫酸イオン			27		36				29		39		39	27	33	4
カルシウム硬度			42.7		51.3				47.8		54.6		54.6	42.7	49.1	4
マグネシウム硬度			14.7		18.4				17.2		19.2		19.2	14.7	17.4	4
カリウム			2.4		3.2				2.7		3.1		3.2	2.4	2.9	4
トリクロラミン			<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-1

採水場所：No.45 江東区豊洲

系 統：豊洲増圧ポンプ所（金町・三郷）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	18.6	21.7	23.1	27.3	27.7	26.5	25.8	22.6	17.7	13.8	11.2	15.4	27.7
		最低	13.1	17.3	20.2	22.9	25.5	23.5	22.1	17.5	13.6	10.5	9.5	9.8	9.5
		平均	15.5	19.6	21.5	25.3	26.8	25.5	24.1	19.9	15.3	12.0	10.0	11.9	19.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.2	7.2	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6
		最低	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2
		平均	7.3	7.2	7.2	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.8	21.5	24.8	26.0	24.7	24.7	28.6	27.1	29.0	26.8	26.2	25.6	29.0
		最低	14.6	14.2	17.1	17.8	17.2	17.7	19.7	20.3	21.2	24.3	24.6	19.6	14.2
		平均	17.1	17.9	21.9	22.4	21.7	22.3	26.0	25.0	26.5	25.3	25.4	23.0	22.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
		最低	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.45 江東区豊洲

系 統：豊洲増圧ポンプ所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物				<0.0003	<0.0003					<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物				<0.00005	<0.00005					<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物				<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物				<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物				<0.001	0.001					<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物				<0.002	<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素				<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				1.4	1.4					2.1		1.8		2.1	1.4	1.7	4
フッ素及びその化合物				0.11	0.14					0.11		0.13		0.14	0.11	0.12	4
ホウ素及びその化合物				0.04	0.05					0.06		0.07		0.07	0.04	0.06	4
四塩化炭素				<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン				<0.0005	<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン				<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン				<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン				<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン				<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.08	0.03	0.02	0.08	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸				0.001	0.001					<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム				0.0021	0.0044					0.0003		0.0028		0.0044	0.0003	0.0024	4
ジクロロ酢酸				0.002	0.003					<0.001		0.001		0.003	<0.001	0.002	4
ジブロモクロロメタン				0.0048	0.0094					0.0032		0.0043		0.0094	0.0032	0.0054	4
臭素酸				0.001	0.002					0.002		<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン				0.012	0.024					0.0066		0.013		0.024	0.0066	0.014	4
トリクロロ酢酸				<0.001	0.001					<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン				0.0041	0.0081					0.0011		0.0041		0.0081	0.0011	0.0044	4
ブロモホルム				0.0012	0.0025					0.0020		0.0014		0.0025	0.0012	0.0018	4
ホルムアルデヒド				<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物				<0.01	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物				0.02	0.03					0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物				<0.01	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物				<0.01	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物				12	16					15		18		18	12	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊤-3

採水場所：No.45 江東区豊洲

系 統：豊洲増圧ポンプ所（金町・三郷）

令和6年度

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
検査項目																
マンガン及びその化合物			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	17.6	15.7	15.3	17.7	21.1	12.9	21.4	15.0	20.0	21.2	26.3	24.9	26.3	12.9	19.1	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.3	63.5					70.9		73.0		73.0	52.3	64.9	4
蒸発残留物			150	170					160		160		170	150	160	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001	0.0001					<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001	0.002					<0.001		<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.5	-0.9					-1.1		-1.2		-0.9	-1.5	-1.2	4
従属栄養細菌		<1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				0.000005		<0.000005			<0.000005			0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	27.5	29.5	30.5	45.0	46.5	37.0	46.5	39.0	38.5	34.0	30.0	34.5	46.5	27.5	36.5	12
硫酸イオン			24	29					31		39		39	24	31	4
カルシウム硬度			39.3	46.5					52.1		54.0		54.0	39.3	48.0	4
マグネシウム硬度			13.0	17.0					18.8		19.0		19.0	13.0	17.0	4
カリウム			2.4	2.9					2.8		3.1		3.1	2.4	2.8	4
トリクロラミン			<0.02	<0.02					<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-1

採水場所：No.46 足立区西綾瀬

系 統：小右衛門給水所（三郷）

令和6年度

月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	19.4	23.0	26.1	29.6	29.0	26.8	23.3	19.3	13.3	9.2	9.4	15.7	29.6
		最低	13.9	18.6	21.3	24.9	25.5	22.8	19.7	13.6	8.6	7.4	7.2	8.5	7.2
		平均	16.0	20.7	23.9	27.2	27.8	25.2	22.2	16.3	10.5	8.4	8.2	11.4	18.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7
		最低	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3
		平均	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.8	21.8	24.2	25.0	24.3	24.1	27.7	25.6	27.0	26.7	26.5	25.8	27.7
		最低	14.7	14.4	17.4	18.1	17.6	18.1	20.3	19.8	20.6	23.1	25.5	20.1	14.4
		平均	17.1	18.2	21.4	22.1	21.4	21.7	25.3	23.8	25.0	25.4	26.0	23.1	22.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6
		最低	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.46 足立区西綾瀬
系 統：小右衛門給水所（三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.4			2.0		2.1			1.9		2.1	1.4	1.9	4
フッ素及びその化合物			0.11			0.12		0.09			0.13		0.13	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.05			0.05		0.05			0.07		0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.05	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸			<0.001			0.001		<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0019			0.0021		0.0012			0.0030		0.0030	0.0012	0.0021	4
ジクロロ酢酸			0.001			0.001		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブromクロロメタン			0.0050			0.0074		0.0050			0.0046		0.0074	0.0046	0.0055	4
臭素酸			0.002			0.002		<0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン			0.012			0.017		0.011			0.013		0.017	0.011	0.013	4
トリクロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001			0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブromジクロロメタン			0.0039			0.0050		0.0032			0.0043		0.0050	0.0032	0.0041	4
ブromホルム			0.0014			0.0027		0.0015			0.0015		0.0027	0.0014	0.0018	4
ホルムアルデヒド			0.001			0.001		<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03		0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			13			17		12			19		19	12	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-3

採水場所：No.46 足立区西綾瀬
系 統：小右衛門給水所（三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.6	15.1	17.4	18.5	19.4	16.1	20.9	14.5	19.4	20.0	26.4	25.5	26.4	14.5	19.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			54.6			71.1		63.8			74.1		74.1	54.6	65.9	4
蒸発残留物			140			160		150			170		170	140	160	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.4			-0.8		-1.2			-1.4		-0.8	-1.4	-1.2	4
従属栄養細菌		<1			4			5			1		5	<1	3	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオktan酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	26.0	30.0	29.0	42.0	46.0	46.0	45.0	36.0	35.0	32.0	31.5	34.5	46.0	26.0	36.1	12
硫酸イオン			25			34		28			38		38	25	31	4
カルシウム硬度			40.4			52.6		47.0			54.7		54.7	40.4	48.7	4
マグネシウム硬度			14.2			18.5		16.8			19.4		19.4	14.2	17.2	4
カリウム			2.4			3.1		2.7			3.1		3.1	2.4	2.8	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊼-1

採水場所：No.47 中央区晴海

系 統：晴海給水所（金町・三郷）

令和6年度

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	20.2	22.7	25.3	31.9	32.8	30.2	28.5	22.3	16.0	11.4	10.4	20.6	32.8
		最低	14.7	17.4	20.9	23.0	28.1	26.0	22.2	15.8	11.1	7.4	6.9	8.9	6.9
		平均	17.6	20.6	23.5	26.9	30.9	28.4	25.8	19.2	13.2	8.9	8.0	14.5	19.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.2	7.2	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5	7.8
		最低	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.4	7.4	7.4	7.2
		平均	7.3	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.4	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.0	22.0	24.1	25.0	24.9	24.8	27.5	26.6	28.7	26.9	26.6	26.3	28.7
		最低	15.2	14.7	17.0	17.7	17.1	17.9	20.2	18.9	20.8	23.9	24.9	19.8	14.7
		平均	17.1	18.4	21.4	21.9	21.9	22.2	25.2	24.3	25.9	25.5	25.8	22.8	22.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.2 給水栓水 水質検査結果④7-2

採水場所：No.47 中央区晴海
系 統：晴海給水所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003					<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005					<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001			0.001					<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002			<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6			1.3					2.0		1.8		2.0	1.3	1.7	4
フッ素及びその化合物	0.11			0.14					0.10		0.13		0.14	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物	0.06			0.05					0.05		0.07		0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.06	0.03	0.03	0.06	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0065			0.0055					0.0004		0.0027		0.0065	0.0004	0.0038	4
ジクロロ酢酸	0.001			0.003					<0.001		0.001		0.003	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0059			0.010					0.0042		0.0049		0.010	0.0042	0.0063	4
臭素酸	0.001			0.002					0.001		<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.020			0.027					0.0085		0.014		0.027	0.0085	0.017	4
トリクロロ酢酸	<0.001			0.001					<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0063			0.0092					0.0016		0.0042		0.0092	0.0016	0.0053	4
ブロモホルム	0.0017			0.0027					0.0023		0.0017		0.0027	0.0017	0.0021	4
ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01			0.03					0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01			<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01			<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	12			16					14		18		18	12	15	4

表V.2 給水栓水 水質検査結果㊹-3

採水場所：No.47 中央区晴海
系 統：晴海給水所（金町・三郷）

令和6年度

検査項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最 高	最 低	平 均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.2	15.6	15.2	17.5	19.3	14.3	20.7	14.6	19.3	20.6	26.1	25.1	26.1	14.3	18.9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.7			62.9					68.1		73.2		73.2	58.7	65.7	4
蒸発残留物	130			170					150		160		170	130	150	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジオオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001			0.0002					<0.0001		<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01			<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001			0.002					<0.001		<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.5			-0.9					-1.2		-1.3		-0.9	-1.5	-1.2	4
従属栄養細菌		5			6			3			<1		6	<1	4	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	27.0	30.0	30.5	44.5	46.0	41.0	45.5	36.5	37.5	32.0	30.0	34.5	46.0	27.0	36.3	12
硫酸イオン	30			28					30		39		39	28	32	4
カルシウム硬度	43.4			46.1					50.1		54.2		54.2	43.4	48.5	4
マグネシウム硬度	15.3			16.8					18.0		19.0		19.0	15.3	17.3	4
カリウム	2.4			2.9					2.8		3.1		3.1	2.4	2.8	4
トリクロラミン	<0.02			<0.02					<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

3 多摩地区給水栓水の水質検査

表 V.3.1 多摩地区給水栓の採水地点番号と施設名称


令和 6 年度

区 域	施 設 名 称	地点No.
八王子市	元本郷浄水所	48
	暁町浄水所	49
	子安浄水所	50
	高月浄水所	51
	檜原給水所	52
	狭間給水所	53
	北野給水所	54
	東浅川給水所	117
立川市	柴崎給水所	55
	富士見第一浄水所	56
	富士見第三浄水所	57
	立川砂川給水所	58
	立川栄町浄水所	59
	立川砂川給水所	60
	石畑給水所	61
	石畑給水所	62
三鷹市	上連雀給水所	63
	三鷹新川給水所	64
青梅市	日向和田浄水所	65
	根ヶ布給水所	66
	千ヶ瀬浄水所	67
	沢井第一浄水所	68
	沢井第二浄水所	69
	二俣尾浄水所	70
	御岳山浄水所	71
	成木浄水所	72
	根ヶ布給水所	73
府中市	幸町給水所	74
	府中武蔵台浄水所	75
	若松給水所	76
	府中南町給水所	77
調布市	上石原配水所	78
	仙川配水所	79
	深大寺給水所	80
町田市	原町田浄水所	81
	小野路給水所	82
	野津田浄水所	83
	滝の沢給水所	84
	聖ヶ丘給水所	85
	大船給水所	86
	鑑水小山給水所	87
小金井市	上水南給水所	88
	梶野配水所	89

区 域	施 設 名 称	地点No.
小平市	小川給水所	90
日野市	大坂上浄水所	91
	多摩平給水所	92
	三沢浄水所	93
	南平配水所	94
	程久保給水所	95
東村山市	美住給水所	96
国分寺市	東恋ヶ窪配水所	97
	国分寺北町給水所	98
国立市	国立中給水所	99
	谷保給水所	100
福生市	福生武蔵野台給水所	101
狛江市	和泉本町給水所	102
東大和市	石畑給水所	103
	上北台給水所	104
清瀬市	清瀬梅園給水所	105
東久留米市	南沢給水所	106
	滝山給水所	107
武蔵村山市	中藤配水所	108
多摩市	桜ヶ丘配水所	109
	落合配水所	110
稲城市	大丸浄水所	111
	坂浜配水所	112
あきる野市	上代継浄水所	113
	戸倉浄水所	114
	乙津浄水所	115
	深沢浄水所	116
西東京市	芝久保給水所	118
	保谷町給水所	119
	西東京栄町配水所	120
瑞穂町	箱根ヶ崎浄水所	121
日の出町	大久野浄水所	122
	文化の森給水所	123
多摩ニュータウン	南大沢給水所	124
	唐木田配水所	125
奥多摩町	氷川浄水所	126
	ひむら浄水所	127
	日原浄水所	128
	大丹波浄水所	129
	棚澤浄水所	130
	小河内浄水所	131

(注) 給水栓水水質検査結果では施設名称を配水系統として使用し、系統の () 内は実際に配水する浄水施設名を示す。

図 V. 3. 2 小規模浄水施設別系統図①

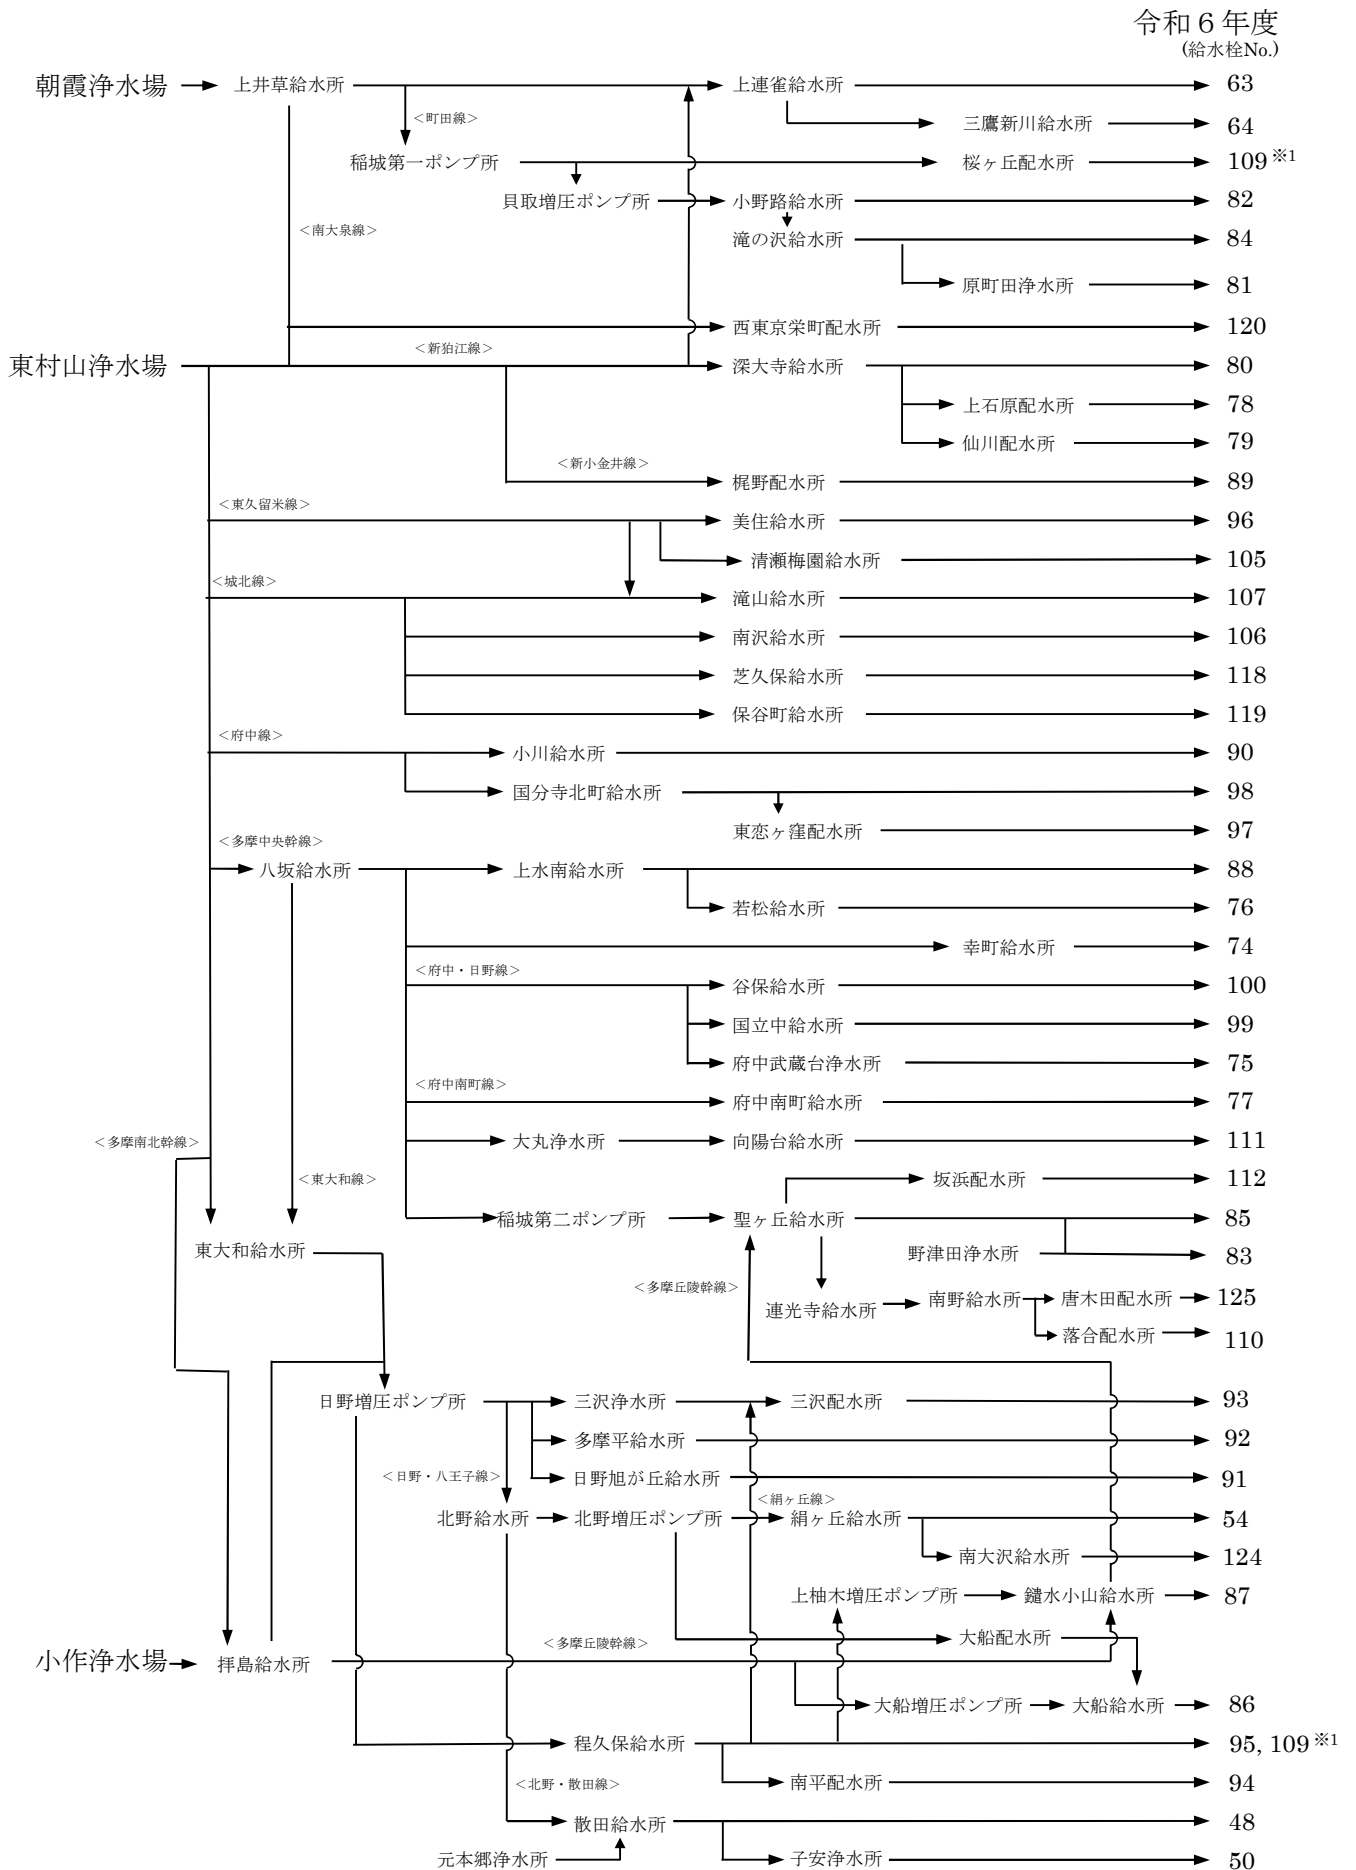

※1 給水栓No. 109は配水系統が令和6年7月1日まで程久保給水所系、令和6年7月2日から桜ヶ丘配水所系に変更

図 V. 3. 2 小規模浄水施設別系統図②

令和 6 年度



※1 令和 6 年 4 月 30 日から千ヶ瀬第二浄水所の代替として千ヶ瀬第一浄水所の用地に新たに整備した千ヶ瀬浄水所が稼働
これに伴い、千ヶ瀬第二浄水所は浄水処理を停止

※2 給水栓No. 67は配水系統が令和 6 年 4 月 29 日まで千ヶ瀬第二浄水所系、令和 6 年 4 月 30 日から千ヶ瀬浄水所系に変更

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No. 48 元本郷浄水所（東村山・小作） 八王子市天神町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.6	21.2	24.9	28.9	29.4	28.7	25.6	19.9	14.9	10.4	10.3	15.6	29.4
		最低	13.2	17.2	20.1	24.5	26.7	24.9	19.9	14.7	9.8	8.6	8.4	8.4	8.4
		平均	15.8	19.2	22.4	26.7	28.5	27.2	22.7	17.5	12.1	9.5	9.0	11.1	18.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	8.0	8.0	7.8	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	8.0
		最低	7.5	7.5	8.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
		平均	7.5	7.8	8.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	15.2	15.9	15.0	11.4	11.9	16.9	17.2	13.6	18.0	18.9	14.4	15.1	18.9
		最低	13.0	13.6	11.2	11.1	11.4	11.2	11.3	10.9	13.7	13.1	12.7	12.2	10.9
		平均	13.8	14.9	12.1	11.2	11.7	13.7	13.6	12.5	16.0	14.9	13.9	13.4	13.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 No. 48 系統 元本郷浄水所（東村山・小作） 所在地 八王子市天神町																
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91			0.58			1.3			0.73			1.3	0.58	0.88	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.05			0.06			0.06			0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			<0.01			0.02			0.02			0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0065			0.0072			0.0068			0.0044			0.0072	0.0044	0.0062	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002		0.001				0.001		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0019			0.0010			0.0039			0.0014			0.0039	0.0010	0.0021	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.013			0.011			0.016			0.0087			0.016	0.0087	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.004		0.004				0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0040			0.0026			0.0044			0.0027			0.0044	0.0026	0.0034	4
	ブロモホルム	0.0002			0.0001			0.0011			0.0002			0.0011	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001		0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	5.7			4.5			9.1			5.7			9.1	4.5	6.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.4	8.1	7.2	3.2	3.2	3.7	9.1	5.4	10.4	6.3	8.3	8.8	10.4	3.2	6.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.4			43.9			63.0			47.8			63.0	43.9	51.3	4
	蒸発残留物	90			81			120			90			120	81	95	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No. 48 元本郷浄水所（東村山・小作） 八王子市天神町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.8	8.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	8.0	7.5	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002		0.003				<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.4			43.9			63.0			47.8			63.0	43.9	51.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	90			81			120			90			120	81	95	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.8	8.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	8.0	7.5	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.2			-0.9			-0.6			-1.2			-0.6	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.8	19.2	22.4	26.7	28.5	27.2	22.7	17.5	12.1	9.5	9.0	11.1	29.4	8.4	18.5	365
	アルカリ度	40.0			40.0			48.5			38.0			48.5	38.0	41.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.8	14.9	12.1	11.2	11.7	13.7	13.6	12.5	16.0	14.9	13.9	13.4	18.9	10.9	13.5	365
	カルシウム硬度	42.1			38.6			51.4			40.2			51.4	38.6	43.1	4
	マグネシウム硬度	8.3			5.3			11.6			7.6			11.6	5.3	8.2	4
	カリウム	1.1			0.7			1.6			1.1			1.6	0.7	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No. 49 暁町浄水所（東村山・小作） 八王子市大和田町												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	19.5	22.2	24.1	27.8	29.2	28.4	26.2	21.6	16.2	11.7	12.4	18.4	29.2
	最低	14.9	19.1	21.2	24.2	27.6	25.7	21.8	15.6	10.8	9.8	9.8	9.7	9.7
	平均	17.1	20.6	22.7	26.0	28.5	27.5	23.8	18.9	13.0	10.9	10.6	13.0	19.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.5	7.6	7.8
	最低	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.7	7.5	7.3	7.4	7.3
	平均	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	14.6	15.9	15.3	12.3	12.8	17.6	17.9	13.7	15.5	19.0	13.7	14.6	19.0
	最低	12.7	13.9	11.2	11.3	11.6	11.3	11.6	11.0	12.1	10.5	11.7	12.1	10.5
	平均	13.4	14.9	12.2	11.7	12.2	14.1	14.0	12.3	13.7	12.8	12.6	13.3	13.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.8	0.8
	最低	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No. 49 暁町浄水所（東村山・小作） 八王子市大和田町															
採水月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.91			0.57			0.71				0.75	0.91	0.57	0.74	4
	フッ素及びその化合物		0.06			0.05			0.05				0.06	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01				0.02	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0075			0.0049			0.0041				0.0042	0.0075	0.0041	0.0052	4
	ジクロロ酢酸	0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0024			0.0010			0.0009				0.0016	0.0024	0.0009	0.0015	4
	臭素酸			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.015			0.0084			0.0070				0.0087	0.015	0.0070	0.0098	4
	トリクロロ酢酸	0.003				0.003			0.002		<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0047			0.0024			0.0019				0.0027	0.0047	0.0019	0.0029	4
	ブロモホルム		0.0004			0.0001			0.0001				0.0002	0.0004	0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.03				0.01	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		7.3			5.1			3.7				6.2	7.3	3.7	5.6	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.2	7.4	3.6	3.5	3.4	3.9	3.3	3.4	6.0	8.3	7.9	8.2	8.3	3.3	5.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.5			46.5			45.0				45.5	53.5	45.0	47.6	4
	蒸発残留物		87			80			81				88	88	80	84	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No. 49 暁町浄水所（東村山・小作） 八王子市大和田町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.8	7.3	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0001			0.0003			0.0001				<0.0001	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.5			46.5			45.0				45.5	53.5	45.0	47.6	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		87			80			81				88	88	80	84	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.8	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.8			-0.8			-1.1				-1.2	-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1			<1			1				<1	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.03				0.01	0.04	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	17.1	20.6	22.7	26.0	28.5	27.5	23.8	18.9	13.0	10.9	10.6	13.0	29.2	9.7	19.4	365
	アルカリ度		42.5			41.0			37.0				34.0	42.5	34.0	38.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.4	14.9	12.2	11.7	12.2	14.1	14.0	12.3	13.7	12.8	12.6	13.3	19.0	10.5	13.1	365
	カルシウム硬度		44.3			41.5			39.0				38.2	44.3	38.2	40.8	4
	マグネシウム硬度		9.2			5.0			6.0				7.3	9.2	5.0	6.9	4
	カリウム		1.3			0.8			0.8				1.1	1.3	0.8	1.0	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No. 50 子安浄水所（東村山・小作） 八王子市子安町												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	21.4	23.2	26.8	31.5	32.5	32.4	27.5	20.8	14.8	10.3	12.4	18.4	32.5
	最低	15.2	19.4	21.9	26.1	28.8	26.3	20.9	14.5	9.7	8.3	8.9	10.1	8.3
	平均	18.4	21.6	24.4	28.8	31.2	29.8	24.2	17.9	11.9	9.5	10.1	13.2	20.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7
	最低	7.4	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4
	平均	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	15.3	16.0	15.1	11.6	12.0	17.0	17.2	13.6	17.9	18.8	14.5	15.1	18.8
	最低	13.1	13.6	11.3	11.2	11.5	11.3	11.3	10.9	13.7	13.1	12.8	12.3	10.9
	平均	13.9	15.0	12.1	11.3	11.8	13.8	13.6	12.5	15.9	14.9	13.9	13.5	13.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No. 50 子安浄水所（東村山・小作） 八王子市子安町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91			0.58			1.3			0.73			1.3	0.58	0.88	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.05			0.06			0.06			0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			<0.01			0.02			0.02			0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0066			0.0074			0.0068			0.0045			0.0074	0.0045	0.0063	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002		0.001				0.001		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0019			0.0010			0.0039			0.0015			0.0039	0.0010	0.0021	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.013			0.011			0.016			0.0090			0.016	0.0090	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.004		0.004				0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0038			0.0027			0.0044			0.0028			0.0044	0.0027	0.0034	4
	ブロモホルム	0.0002			0.0001			0.0011			0.0002			0.0011	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001		0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	5.7			4.5			9.1			5.7			9.1	4.5	6.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.4	8.1	7.2	3.2	3.2	3.7	9.1	5.4	10.3	6.3	8.3	8.8	10.3	3.2	6.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.7			43.6			63.1			48.9			63.1	43.6	51.6	4
	蒸発残留物	89			74			120			91			120	74	94	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No. 50 子安浄水所（東村山・小作） 八王子市子安町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002				0.002		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.7			43.6			63.1			48.9			63.1	43.6	51.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	89			74			120			91			120	74	94	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.2			-0.9			-0.6			-1.2			-0.6	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	<1			1			<1			<1			1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	18.4	21.6	24.4	28.8	31.2	29.8	24.2	17.9	11.9	9.5	10.1	13.2	32.5	8.3	20.1	365
	アルカリ度	40.0			40.5			48.5			37.5			48.5	37.5	41.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.9	15.0	12.1	11.3	11.8	13.8	13.6	12.5	15.9	14.9	13.9	13.5	18.8	10.9	13.5	365
	カルシウム硬度	42.3			38.4			51.7			41.4			51.7	38.4	43.5	4
	マグネシウム硬度	8.4			5.2			11.4			7.5			11.4	5.2	8.1	4
	カリウム	1.1			0.7			1.6			1.1			1.6	0.7	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No. 51 高月浄水所（東村山・高月・小作） 八王子市宇津木町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	20.3	21.9	25.6	29.9	31.2	31.2	26.1	19.1	15.0	10.0	12.5	19.1	31.2
		最低	13.4	17.2	19.6	23.8	24.9	23.9	18.3	13.2	8.4	7.4	7.5	7.5	7.4
		平均	17.1	20.2	22.7	26.9	29.2	27.8	22.2	16.4	10.5	8.7	9.5	12.4	18.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.9	7.9	7.8	7.5	7.5	7.5	7.9	7.9	7.9	7.5	7.5	7.9
		最低	7.5	7.6	7.8	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.8	7.5	7.4	7.4	7.3
		平均	7.6	7.8	7.8	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.8	7.8	7.4	7.4	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	16.5	16.6	16.0	15.4	17.4	20.2	20.8	15.5	17.7	18.8	15.4	16.0	20.8
		最低	14.1	14.9	13.3	12.7	15.2	13.9	13.3	12.8	14.3	12.9	13.8	14.0	12.7
		平均	14.9	16.0	14.0	14.5	15.9	17.0	16.1	14.1	16.0	15.2	14.8	14.7	15.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 No. 51 系統 高月浄水所（東村山・高月・小作） 所在地 八王子市宇津木町																
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.1			0.60			0.74				0.87	1.1	0.60	0.83	4
	フッ素及びその化合物		0.08			0.06			0.05				0.07	0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			0.01			<0.01				0.02	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.04	0.08	0.07	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02	0.08	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0070			0.0035			0.0025				0.0035	0.0070	0.0025	0.0041	4
	ジクロロ酢酸	0.001				0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0034			0.0020			0.0010				0.0022	0.0034	0.0010	0.0022	4
	臭素酸			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.016			0.0088			0.0053				0.0089	0.016	0.0053	0.0098	4
	トリクロロ酢酸	0.001				0.002			<0.001		0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0054			0.0030			0.0016				0.0029	0.0054	0.0016	0.0032	4
	ブロモホルム		0.0006			0.0003			0.0002				0.0003	0.0006	0.0002	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02				0.01	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.5			8.0			4.6				7.5	9.5	4.6	7.4	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.6	8.3	3.7	3.9	3.6	3.5	3.4	3.3	7.0	11.9	8.8	8.5	11.9	3.3	6.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.9			51.9			45.7				50.1	54.9	45.7	50.7	4
	蒸発残留物		100			100			81				100	100	81	95	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No. 51 高月浄水所（東村山・高月・小作） 八王子市宇津木町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	12
	pH値	7.6	7.8	7.8	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.8	7.8	7.4	7.4	7.9	7.3	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0001			0.0002			0.0001				<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.9			51.9			45.7				50.1	54.9	45.7	50.7	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		100			100			81				100	100	81	95	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.8	7.8	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.8	7.8	7.4	7.4	7.9	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.8			-0.7			-1.1				-1.2	-0.7	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1			3			<1				<1	3	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02				0.01	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	17.1	20.2	22.7	26.9	29.2	27.8	22.2	16.4	10.5	8.7	9.5	12.4	31.2	7.4	18.7	365
	アルカリ度		45.0			53.0			39.5				37.0	53.0	37.0	43.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.9	16.0	14.0	14.5	15.9	17.0	16.1	14.1	16.0	15.2	14.8	14.7	20.8	12.7	15.3	365
	カルシウム硬度		43.5			43.6			39.1				41.0	43.6	39.1	41.8	4
	マグネシウム硬度		11.4			8.3			6.6				9.1	11.4	6.6	8.9	4
	カリウム		1.5			1.1			0.8				1.2	1.5	0.8	1.2	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No. 52 檜原給水所（東村山・小作） 八王子市元本郷町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.4	21.2	24.5	28.4	29.3	28.8	25.4	19.4	13.9	8.8	9.1	15.4	29.3
		最低	13.2	17.0	19.8	24.2	26.3	24.6	19.4	13.8	8.5	7.1	7.1	7.9	7.1
		平均	15.8	19.1	22.2	26.4	28.3	27.0	22.4	16.9	11.0	8.0	7.7	10.5	18.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7
		最低	7.6	7.6	7.7	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3
		平均	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	14.6	15.7	15.0	13.5	14.3	18.3	17.7	13.4	16.3	19.8	13.2	13.9	19.8
		最低	12.7	13.8	11.9	11.6	12.2	12.5	10.0	9.5	12.3	10.7	10.9	11.6	9.5
		平均	13.3	14.7	12.8	12.4	13.4	15.1	13.2	11.3	14.1	12.9	12.0	12.7	13.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No. 52 檜原給水所（東村山・小作） 八王子市元本郷町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.90			0.63			0.67				0.73	0.90	0.63	0.73	4
	フッ素及びその化合物		0.06			0.05			0.05				0.06	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01				0.02	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0068			0.0043			0.0037				0.0038	0.0068	0.0037	0.0047	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0023			0.0010			0.0007				0.0013	0.0023	0.0007	0.0013	4
	臭素酸			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.014			0.0077			0.0059				0.0076	0.014	0.0059	0.0088	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.003			0.002		<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0043			0.0023			0.0015				0.0023	0.0043	0.0015	0.0026	4
	ブロモホルム		0.0004			0.0001			<0.0001				0.0002	0.0004	<0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001			0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.03				0.01	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		7.3			5.1			3.5				5.8	7.3	3.5	5.4	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.1	7.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.2	3.1	5.9	7.0	7.6	7.6	7.6	3.1	5.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.4			45.0			43.7				43.9	53.4	43.7	46.5	4
	蒸発残留物		90			83			74				90	90	74	84	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No. 52 檜原給水所（東村山・小作） 八王子市元本郷町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.7	7.3	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0001			0.0003			0.0001				<0.0001	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.8	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.4			45.0			43.7				43.9	53.4	43.7	46.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		90			83			74				90	90	74	84	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.7	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0			-0.9			-1.1				-1.4	-0.9	-1.4	-1.1	4
	従属栄養細菌		4			<1			1				<1	4	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.03				0.01	0.04	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.8	19.1	22.2	26.4	28.3	27.0	22.4	16.9	11.0	8.0	7.7	10.5	29.3	7.1	18.0	365
	アルカリ度		41.5			40.0			35.5				33.0	41.5	33.0	37.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.3	14.7	12.8	12.4	13.4	15.1	13.2	11.3	14.1	12.9	12.0	12.7	19.8	9.5	13.2	365
	カルシウム硬度		44.1			39.9			38.0				36.7	44.1	36.7	39.7	4
	マグネシウム硬度		9.3			5.1			5.7				7.2	9.3	5.1	6.8	4
	カリウム		1.3			0.9			0.8				1.1	1.3	0.8	1.0	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No. 53 狭間給水所（東村山・小作） 八王子市南浅川町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.7	21.9	24.9	28.9	30.1	29.2	25.2	19.8	13.0	8.6	9.8	16.3	30.1
		最低	14.2	18.1	21.1	24.5	27.3	25.0	19.4	12.9	8.6	7.5	7.4	9.1	7.4
		平均	17.0	20.3	23.1	26.9	29.2	27.4	22.7	16.7	10.5	8.1	8.1	11.6	18.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.9
		最低	7.6	7.6	7.9	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4
		平均	7.6	7.8	7.9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	16.4	16.2	15.1	12.0	12.4	17.8	18.4	14.5	17.4	20.2	13.8	14.6	20.2
		最低	13.5	14.4	11.5	11.5	11.9	11.6	11.7	11.2	14.3	12.2	12.2	12.4	11.2
		平均	14.2	15.6	12.6	11.6	12.2	14.0	14.8	12.7	15.8	14.8	13.1	13.2	13.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No. 53 狭間給水所（東村山・小作） 八王子市南浅川町															
採水月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.1			0.59			0.96				0.77	1.1	0.59	0.86	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.05			0.05				0.05	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			<0.01			0.01				0.01	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0083			0.0066			0.0047				0.0051	0.0083	0.0047	0.0062	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0042			0.0013			0.0020				0.0017	0.0042	0.0013	0.0023	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.020			0.011			0.010				0.010	0.020	0.010	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.003				0.003		0.002				0.002		0.003	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.0065			0.0030			0.0029				0.0033	0.0065	0.0029	0.0039	4
	ブロモホルム		0.0008			0.0001			0.0004				0.0002	0.0008	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.03			0.03				0.01	0.03	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		8.6			5.8			5.0				6.0	8.6	5.0	6.4	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.0	8.6	3.6	3.5	3.2	5.3	5.7	5.2	7.4	6.4	7.6	7.7	8.6	3.2	5.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.6			46.4			51.0				46.8	54.6	46.4	49.7	4
	蒸発残留物		100			83			93				71	100	71	87	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No. 53 狭間給水所（東村山・小作） 八王子市南浅川町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.8	7.9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.9	7.4	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0001			0.0004			0.0002				<0.0001	0.0004	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002				0.002		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.6			46.4			51.0				46.8	54.6	46.4	49.7	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		100			83			93				71	100	71	87	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.8	7.9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.9	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.8			-0.8			-0.9				-1.2	-0.8	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌		<1			1			<1				<1	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.03			0.03				0.01	0.03	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	17.0	20.3	23.1	26.9	29.2	27.4	22.7	16.7	10.5	8.1	8.1	11.6	30.1	7.4	18.5	365
	アルカリ度		43.5			44.0			40.5				35.5	44.0	35.5	40.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.2	15.6	12.6	11.6	12.2	14.0	14.8	12.7	15.8	14.8	13.1	13.2	20.2	11.2	13.7	365
	カルシウム硬度		44.3			41.5			44.0				39.6	44.3	39.6	42.4	4
	マグネシウム硬度		10.3			4.9			7.0				7.2	10.3	4.9	7.4	4
	カリウム		1.5			0.8			1.1				1.1	1.5	0.8	1.1	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No. 54 北野給水所（東村山） 八王子市打越町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.3	20.8	24.1	27.9	28.3	27.7	24.7	18.6	13.9	9.6	9.5	15.2	28.3
		最低	13.2	16.9	19.6	24.0	25.6	24.2	18.6	13.4	9.4	8.1	7.7	8.2	7.7
		平均	15.6	18.7	21.7	26.0	27.6	26.3	21.9	16.5	11.4	8.8	8.3	10.7	17.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8
		最低	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
		平均	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	15.6	16.3	15.5	11.4	12.1	16.9	17.4	14.7	18.6	19.0	15.6	15.8	19.0
		最低	13.2	13.6	11.4	11.2	11.4	11.4	11.4	11.1	14.0	13.7	13.0	12.5	11.1
		平均	14.1	15.1	12.2	11.3	11.7	13.8	13.6	12.7	16.5	15.5	14.6	13.9	13.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No. 54 北野給水所（東村山） 八王子市打越町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91			0.57			1.4			0.76			1.4	0.57	0.91	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.05			0.07			0.06			0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			<0.01			0.02			0.02			0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0071			0.0074			0.0068			0.0051			0.0074	0.0051	0.0066	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002		0.001				0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0019			0.0011			0.0039			0.0016			0.0039	0.0011	0.0021	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.013			0.011			0.016			0.0099			0.016	0.0099	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.004		0.004				0.003		0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0039			0.0027			0.0043			0.0030			0.0043	0.0027	0.0035	4
	ブロモホルム	0.0002			0.0001			0.0012			0.0002			0.0012	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	5.8			4.6			9.4			6.0			9.4	4.6	6.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.3	8.0	7.8	3.1	3.3	3.4	9.5	5.5	11.1	6.6	9.1	9.6	11.1	3.1	6.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	49.1			44.6			63.2			49.8			63.2	44.6	51.7	4
	蒸発残留物	88			77			120			93			120	77	95	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No. 54 北野給水所（東村山） 八王子市打越町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	49.1			44.6			63.2			49.8			63.2	44.6	51.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	88			77			120			93			120	77	95	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.2			-0.8			-0.6			-1.1			-0.6	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			2			2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
そ の 他 の 項 目	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタ酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	15.6	18.7	21.7	26.0	27.6	26.3	21.9	16.5	11.4	8.8	8.3	10.7	28.3	7.7	17.8	365
	アルカリ度	40.0			40.0			48.5			39.0			48.5	39.0	41.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.1	15.1	12.2	11.3	11.7	13.8	13.6	12.7	16.5	15.5	14.6	13.9	19.0	11.1	13.7	365
	カルシウム硬度	40.6			39.4			51.1			42.0			51.1	39.4	43.3	4
	マグネシウム硬度	8.5			5.2			12.1			7.8			12.1	5.2	8.4	4
	カリウム	1.1			0.7			1.6			1.1			1.6	0.7	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所		No.117													
系統		東浅川給水所（東村山・小作）													
所在地		八王子山田町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.7	20.0	23.4	27.3	28.1	28.2	25.4	20.3	15.9	11.7	11.0	15.1	28.2
		最低	12.9	16.3	19.0	23.4	26.1	24.7	20.2	15.7	11.4	9.9	9.4	9.4	9.4
		平均	15.3	18.3	21.1	25.3	27.4	26.7	22.9	18.2	13.4	10.7	10.0	11.6	18.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.9
		最低	7.6	7.7	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.5	7.3	7.4	7.3
		平均	7.6	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	14.5	15.4	14.6	12.0	12.4	17.1	17.2	13.9	16.4	19.7	13.1	13.7	19.7
		最低	12.7	13.5	10.9	11.0	11.4	11.1	11.4	10.8	12.8	11.0	10.9	11.4	10.8
		平均	13.4	14.6	11.9	11.4	11.9	13.5	13.9	12.3	14.4	13.3	12.0	12.6	12.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7
		最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.117 東浅川給水所（東村山・小作） 八王子山田町															
採水月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.89			0.63			1.3			0.60			1.3	0.60	0.86	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.06			0.05			0.06	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			<0.01			0.02			0.01			0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0063			0.0055			0.0055			0.0023			0.0063	0.0023	0.0049	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0016			0.0010			0.0038			0.0010			0.0038	0.0010	0.0019	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012			0.0088			0.015			0.0052			0.015	0.0052	0.010	4
	トリクロロ酢酸	0.003				0.003		0.003				0.002		0.003	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0034			0.0023			0.0041			0.0018			0.0041	0.0018	0.0029	4
	ブロモホルム	0.0002			<0.0001			0.0011			0.0001			0.0011	<0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.9			4.5			8.5			4.7			8.5	4.5	5.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.9	8.1	6.3	3.6	3.2	4.6	8.5	5.2	8.7	5.6	5.5	6.9	8.7	3.2	6.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	48.1			43.5			64.0			45.5			64.0	43.5	50.3	4
	蒸発残留物	84			82			110			80			110	80	89	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.117 東浅川給水所（東村山・小作） 八王子山田町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4	12
	pH値	7.6	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.9	7.3	7.7	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			0.0002			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	48.1			43.5			64.0			45.5			64.0	43.5	50.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	84			82			110			80			110	80	89	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.9	7.3	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.3			-0.9			-0.5			-1.2			-0.5	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌	8			11			12			2			12	2	8	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.3	18.3	21.1	25.3	27.4	26.7	22.9	18.2	13.4	10.7	10.0	11.6	28.2	9.4	18.5	365
	アルカリ度	38.5			39.5			47.0			34.5			47.0	34.5	39.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.4	14.6	11.9	11.4	11.9	13.5	13.9	12.3	14.4	13.3	12.0	12.6	19.7	10.8	12.9	365
	カルシウム硬度	40.8			38.2			53.3			39.3			53.3	38.2	42.9	4
	マグネシウム硬度	7.3			5.3			10.7			6.2			10.7	5.3	7.4	4
	カリウム	1.0			0.7			1.4			0.9			1.4	0.7	1.0	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No. 55 柴崎給水所（東村山） 立川市羽衣町												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	17.9	20.6	23.4	27.3	28.4	28.1	25.0	19.3	14.2	9.6	9.3	14.6	28.4
	最低	12.8	16.7	19.5	23.3	25.9	24.2	19.4	14.1	9.2	7.7	7.5	8.1	7.5
	平均	15.2	18.8	21.6	25.3	27.3	26.5	22.1	16.9	11.5	8.6	8.0	10.6	17.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7
	最低	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
	平均	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	15.0	15.6	14.8	11.5	12.1	17.2	17.6	13.8	18.8	19.1	15.5	15.8	19.1
	最低	12.7	13.2	11.3	11.3	11.5	11.5	11.2	11.0	14.1	13.6	13.0	12.5	11.0
	平均	13.6	14.6	11.9	11.4	11.8	14.0	13.6	12.7	16.7	15.6	14.7	13.9	13.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No. 55 柴崎給水所（東村山） 立川市羽衣町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.88			0.57			1.3			0.79			1.3	0.57	0.89	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.05			0.06			0.06			0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			<0.01			0.02			0.02			0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0052			0.0072			0.0068			0.0058			0.0072	0.0052	0.0063	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0022			0.0011			0.0037			0.0016			0.0037	0.0011	0.0022	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012			0.011			0.016			0.011			0.016	0.011	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.004		0.003				0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0038			0.0026			0.0041			0.0032			0.0041	0.0026	0.0034	4
	ブロモホルム	0.0004			0.0001			0.0011			0.0002			0.0011	0.0001	0.0005	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.9			4.8			8.9			6.3			8.9	4.8	6.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.4	5.7	3.1	3.2	3.2	3.4	8.8	6.2	11.4	7.1	10.2	8.8	11.4	3.1	6.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.8			44.8			62.3			49.9			62.3	44.8	52.0	4
	蒸発残留物	96			82			120			88			120	82	97	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No. 55 柴崎給水所（東村山） 立川市羽衣町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	12
	pH値	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			0.0002			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.8			44.8			62.3			49.9			62.3	44.8	52.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	96			82			120			88			120	82	97	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0			-0.8			-0.6			-1.1			-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	1			1			3			<1			3	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタ酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.2	18.8	21.6	25.3	27.3	26.5	22.1	16.9	11.5	8.6	8.0	10.6	28.4	7.5	17.8	365
	アルカリ度	41.0			41.5			47.5			44.0			47.5	41.0	43.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.6	14.6	11.9	11.4	11.8	14.0	13.6	12.7	16.7	15.6	14.7	13.9	19.1	11.0	13.7	365
	カルシウム硬度	42.1			39.3			50.7			41.6			50.7	39.3	43.4	4
	マグネシウム硬度	8.7			5.5			11.6			8.3			11.6	5.5	8.5	4
	カリウム	1.2			0.7			1.6			1.2			1.6	0.7	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No. 56 富士見第一浄水所（東村山・富士見第三） 立川市富士見町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.0	21.0	23.7	26.8	27.8	27.3	24.2	19.0	14.6	11.5	11.2	16.5	27.8
		最低	14.6	17.7	19.0	23.7	25.8	23.6	19.1	14.3	11.1	9.3	9.3	9.9	9.3
		平均	16.7	19.3	21.8	25.3	26.9	25.8	21.6	16.9	12.6	10.5	9.9	12.2	18.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
		最低	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2
		平均	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	21.4	21.2	21.3	19.9	22.5	23.7	24.1	21.7	23.0	23.3	17.9	18.1	24.1
		最低	17.2	19.3	15.7	16.3	17.8	18.9	19.1	14.8	21.0	16.0	16.0	15.8	14.8
		平均	18.7	20.5	19.2	18.5	20.0	21.8	21.2	19.9	22.1	20.0	16.8	16.9	19.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No. 56 富士見第一浄水所（東村山・富士見第三） 立川市富士見町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3			1.8			1.8			1.7			1.8	1.3	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.06			0.06			0.06			0.06	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			0.0006			0.0007			0.0006			0.0007	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004			0.0008			0.0009			0.0007			0.0009	0.0004	0.0007	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			0.0002			0.0002			0.0002			0.0002	<0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0029			0.0004			0.0004			0.0012			0.0029	0.0004	0.0012	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0012			0.0002			0.0003			0.0005			0.0012	0.0002	0.0006	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0064			0.0010			0.0012			0.0026			0.0064	0.0010	0.0028	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.003		<0.001				0.001		0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0020			0.0002			0.0002			0.0007			0.0020	0.0002	0.0008	4
	ブロモホルム	0.0003			0.0002			0.0003			0.0002			0.0003	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.1			12			12			11			12	9.1	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.4	8.4	9.1	9.5	5.9	8.3	9.8	9.8	10.6	9.2	9.7	9.3	10.6	5.9	9.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.7			78.0			80.9			75.1			80.9	62.7	74.2	4
	蒸発残留物	120			150			150			140			150	120	140	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No. 56 富士見第一浄水所（東村山・富士見第三） 立川市富士見町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2	0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.4	<0.1	0.2	12
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.2	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				0.002		<0.001				<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.7			78.0			80.9			75.1			80.9	62.7	74.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			0.0001			0.0001			0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120			150			150			140			150	120	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.2	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9			-0.8			-0.6			-0.8			-0.6	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌	3			11			20			2			20	2	9	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0001			0.0002			0.0003			0.0002			0.0003	0.0001	0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000006			0.000011			0.000009			0.000007			0.000011	0.000006	0.000008	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.7	19.3	21.8	25.3	26.9	25.8	21.6	16.9	12.6	10.5	9.9	12.2	27.8	9.3	18.3	365
	アルカリ度	54.5			69.0			68.0			67.0			69.0	54.5	64.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	18.7	20.5	19.2	18.5	20.0	21.8	21.2	19.9	22.1	20.0	16.8	16.9	24.1	14.8	19.7	365
	カルシウム硬度	47.8			55.6			59.8			54.3			59.8	47.8	54.4	4
	マグネシウム硬度	14.9			22.4			21.1			20.8			22.4	14.9	19.8	4
	カリウム	1.0			0.8			0.9			0.8			1.0	0.8	0.9	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.57 富士見第三浄水所（富士見第三） 立川市富士見町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.1	19.3	22.0	25.2	25.7	25.5	22.8	17.7	13.0	9.7	10.6	15.4	25.7
		最低	13.0	16.0	18.3	22.2	24.5	22.0	17.3	12.5	8.6	7.7	8.6	9.1	7.7
		平均	14.9	17.5	20.2	23.7	25.2	24.2	20.2	15.3	10.4	8.7	9.2	11.4	16.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.3	7.2	7.6
		最低	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.2	7.2	7.2	7.2
		平均	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	17.5	18.1	17.5	17.3	17.5	20.2	20.1	18.3	20.5	20.9	16.0	16.7	20.9
		最低	16.0	16.4	14.2	15.8	16.1	16.1	16.6	14.0	17.9	14.9	14.7	14.7	14.0
		平均	16.7	17.3	16.2	16.4	16.7	18.0	18.0	17.0	19.5	17.9	15.5	15.6	17.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.57 富士見第三浄水所（富士見第三） 立川市富士見町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.96			1.0			1.5			1.0			1.5	0.96	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.05			0.06			0.06			0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			0.01			0.02			0.02			0.02	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			0.0002			0.0002			0.0003			0.0003	<0.0001	0.0002	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0050			0.0053			0.0053			0.0035			0.0053	0.0035	0.0048	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.001		<0.001				<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0020			0.0008			0.0029			0.0012			0.0029	0.0008	0.0017	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.011			0.0081			0.012			0.0071			0.012	0.0071	0.0096	4
	トリクロロ酢酸	0.001				0.003		0.002				0.001		0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0036			0.0019			0.0032			0.0022			0.0036	0.0019	0.0027	4
	ブロモホルム	0.0003			0.0001			0.0008			0.0002			0.0008	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.2			7.3			9.7			7.6			9.7	7.2	8.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.5	6.4	4.8	5.5	4.3	4.8	9.0	7.9	10.5	7.6	9.9	8.6	10.5	4.3	7.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.7			54.9			67.2			56.3			67.2	51.7	57.5	4
	蒸発残留物	100			110			120			110			120	100	110	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 No.57 系統 富士見第三浄水所（富士見第三） 所在地 立川市富士見町																
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.6	7.2	7.4	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				0.001		0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.7			54.9			67.2			56.3			67.2	51.7	57.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	100			110			120			110			120	100	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.6	7.2	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0			-0.9			-0.8			-1.1			-0.8	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌	2			4			2			<1			4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	14.9	17.5	20.2	23.7	25.2	24.2	20.2	15.3	10.4	8.7	9.2	11.4	25.7	7.7	16.8	365
	アルカリ度	42.0			52.0			52.5			47.0			52.5	42.0	48.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.7	17.3	16.2	16.4	16.7	18.0	18.0	17.0	19.5	17.9	15.5	15.6	20.9	14.0	17.1	365
	カルシウム硬度	41.9			43.6			52.9			44.7			52.9	41.9	45.8	4
	マグネシウム硬度	9.8			11.3			14.3			11.6			14.3	9.8	11.8	4
	カリウム	1.1			0.7			1.4			1.1			1.4	0.7	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.58 立川砂川給水所（東村山） 立川市若葉町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.8	20.1	22.8	26.3	27.6	28.3	25.2	19.8	14.8	9.9	10.2	15.2	28.3
		最低	13.0	16.6	19.4	22.9	25.9	24.6	19.8	14.6	9.5	8.4	8.4	8.8	8.4
		平均	15.3	18.4	21.0	24.6	27.0	26.7	22.6	17.3	11.8	9.1	9.0	11.0	17.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		最低	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4
		平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	14.8	15.4	14.8	10.8	11.3	16.4	16.6	13.4	18.4	18.2	16.0	16.1	18.4
		最低	12.5	13.0	10.6	10.5	10.8	10.8	10.7	10.6	13.8	13.3	13.3	12.8	10.5
		平均	13.4	14.3	11.5	10.6	11.1	13.3	12.9	12.3	16.3	15.5	15.1	14.2	13.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.58 立川砂川給水所（東村山） 立川市若葉町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.89			0.57			0.98			1.0			1.0	0.57	0.86	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.05			0.06			0.08			0.08	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			<0.01			0.02			0.03			0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0050			0.0061			0.0071			0.0045			0.0071	0.0045	0.0057	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002			<0.001		0.002			0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0020			0.0010			0.0024			0.0023			0.0024	0.0010	0.0019	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.011			0.0095			0.014			0.010			0.014	0.0095	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.004			0.004		0.003			0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0036			0.0023			0.0036			0.0032			0.0036	0.0023	0.0032	4
	ブロモホルム	0.0003			0.0001			0.0006			0.0004			0.0006	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.0			4.6			6.3			7.7			7.7	4.6	6.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.7	8.5	3.0	3.2	3.1	3.5	5.9	6.4	11.1	9.2	10.6	7.3	11.1	3.0	6.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.4			43.3			54.2			53.4			54.2	43.3	50.3	4
	蒸発残留物	97			77			97			100			100	77	93	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.58 立川砂川給水所（東村山） 立川市若葉町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.003			<0.001			<0.001			<0.001			0.003	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.4			43.3				54.2					54.2	43.3	50.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	97			77				97					100	77	93	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-1.0				-0.7		-1.1			-0.7	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌	<1			<1				<1		<1			<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03				0.04		0.02			0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタ酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.3	18.4	21.0	24.6	27.0	26.7	22.6	17.3	11.8	9.1	9.0	11.0	28.3	8.4	17.9	365
	アルカリ度	39.5			40.5				43.5					43.5	39.0	40.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.4	14.3	11.5	10.6	11.1	13.3	12.9	12.3	16.3	15.5	15.1	14.2	18.4	10.5	13.4	365
	カルシウム硬度	41.4			38.1				46.0					46.0	38.1	42.1	4
	マグネシウム硬度	9.0			5.2				8.2					10.6	5.2	8.3	4
	カリウム	1.2			0.7				1.2					1.4	0.7	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02				<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.59 立川栄町浄水所（立川栄町） 立川市栄町												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	20.6	23.1	25.7	29.8	30.7	29.0	24.7	18.6	13.2	8.9	9.6	16.5	30.7
	最低	14.3	18.3	21.2	25.4	26.4	24.1	18.6	12.9	8.6	7.4	7.1	8.5	7.1
	平均	17.4	21.0	23.8	27.8	29.1	27.0	21.7	16.1	10.5	8.2	7.9	11.3	18.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7
	最低	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	平均	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	15.6	16.0	17.7	17.4	18.0	16.9	17.1	14.2	18.0	17.9	14.7	15.0	18.0
	最低	13.7	14.2	12.5	16.3	12.3	12.0	11.9	11.8	14.2	13.1	12.5	12.1	11.8
	平均	14.4	15.2	14.9	16.8	15.9	14.4	14.0	13.2	16.2	14.7	13.9	13.4	14.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.59 立川栄町浄水所（立川栄町） 立川市栄町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0			0.75			1.1			0.91			1.1	0.75	0.94	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.06			0.06			0.07			0.07	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			0.01			0.02			0.02			0.02	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0005			<0.0005			0.0008			<0.0005			0.0008	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0036			0.0048			0.0042			0.0038			0.0048	0.0036	0.0041	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002			<0.001		0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0015			0.0008			0.0013			0.0019			0.0019	0.0008	0.0014	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0080			0.0076			0.0080			0.0087			0.0087	0.0076	0.0081	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.003			0.003		0.002			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0025			0.0018			0.0021			0.0027			0.0027	0.0018	0.0023	4
	ブロモホルム	0.0004			0.0002			0.0004			0.0003			0.0004	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.03			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8.3			6.5			9.3			6.9			9.3	6.5	7.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.3	7.1	3.8	4.1	3.7	5.0	6.3	6.3	9.4	8.5	9.3	6.5	9.4	3.7	6.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.0			47.4			58.6			53.1			58.6	47.4	53.0	4
	蒸発残留物	110			92			120			98			120	92	110	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.59 立川栄町浄水所（立川栄町） 立川市栄町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.0			47.4			58.6			53.1			58.6	47.4	53.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110			92			120			98			120	92	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.4			-0.7			-0.5			-1.1			-0.4	-1.1	-0.7	4
	従属栄養細菌	2			8			5			<1			8	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.03			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタ酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			0.000005			<0.000005			0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	17.4	21.0	23.8	27.8	29.1	27.0	21.7	16.1	10.5	8.2	7.9	11.3	30.7	7.1	18.5	365
	アルカリ度	47.0			46.5			54.0			37.5			54.0	37.5	46.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.4	15.2	14.9	16.8	15.9	14.4	14.0	13.2	16.2	14.7	13.9	13.4	18.0	11.8	14.8	365
	カルシウム硬度	41.5			39.1			45.6			43.5			45.6	39.1	42.4	4
	マグネシウム硬度	11.5			8.3			13.0			9.6			13.0	8.3	10.6	4
	カリウム	1.0			0.7			1.0			1.3			1.3	0.7	1.0	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.60 立川砂川給水所（小作） 立川市上砂町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.1	19.1	22.1	25.9	26.6	26.0	23.4	18.4	13.9	9.9	9.5	13.7	26.6
		最低	12.0	15.8	18.2	22.1	24.6	22.7	18.5	13.6	9.7	8.3	8.0	8.1	8.0
		平均	14.4	17.6	20.1	24.0	25.8	24.8	20.9	16.3	11.4	9.1	8.5	10.2	16.9
		回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
pH	値	最高	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
		最低	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1
		平均	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
		回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
電 気 伝 導 率		最高	11.6	11.8	11.6	11.9	13.1	14.5	13.6	12.2	13.0	12.3	11.5	12.4	14.5
		最低	11.0	11.3	9.9	10.1	9.9	11.0	11.8	10.9	12.1	11.3	10.8	10.8	9.9
		平均	11.3	11.6	10.8	10.9	11.6	12.6	12.6	11.5	12.6	11.8	11.1	11.5	11.7
		回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

(注) No.60は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が3日間欠測。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.60 立川砂川給水所（小作） 立川市上砂町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60			0.63			0.81			0.49			0.81	0.49	0.63	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.04			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.06	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0037			0.0071			0.0066			0.0012			0.0071	0.0012	0.0047	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002		0.002				0.001		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0005			0.0003			0.0004			0.0003			0.0005	0.0003	0.0004	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0058			0.0091			0.0089			0.0022			0.0091	0.0022	0.0065	4
	トリクロロ酢酸	0.003				0.003		0.004				0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0016			0.0017			0.0019			0.0007			0.0019	0.0007	0.0015	4
	ブロモホルム	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.8			3.8			3.8			3.5			3.8	3.5	3.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.7	4.6	4.4	4.5	4.0	7.3	4.3	3.1	5.9	4.5	5.1	4.8	7.3	3.1	4.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45.8			41.8			49.4			44.7			49.4	41.8	45.4	4
	蒸発残留物	78			79			87			73			87	73	79	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.60 立川砂川給水所（小作） 立川市上砂町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.1	7.4	362
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	362
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	362
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.001		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.9	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45.8			41.8			49.4			44.7			49.4	41.8	45.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチルｔ-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	78			79			87			73			87	73	79	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	362
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.1	7.4	362
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0			-1.2			-1.0			-1.4			-1.0	-1.4	-1.2	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
そ の 他 の 項 目	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	14.4	17.6	20.1	24.0	25.8	24.8	20.9	16.3	11.4	9.1	8.5	10.2	26.6	8.0	16.9	362
	アルカリ度	35.5			34.5			36.0			34.5			36.0	34.5	35.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.3	11.6	10.8	10.9	11.6	12.6	12.6	11.5	12.6	11.8	11.1	11.5	14.5	9.9	11.7	362
	カルシウム硬度	40.4			37.0			44.0			39.7			44.0	37.0	40.3	4
	マグネシウム硬度	5.4			4.8			5.4			5.0			5.4	4.8	5.2	4
	カリウム	0.7			0.7			0.8			0.7			0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.60は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が3日間欠測。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.61 石畑給水所（小作） 立川市西砂町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	20.6	23.0	26.6	30.5	31.3	29.7	26.1	19.9	14.8	10.4	10.8	17.0	31.3
		最低	14.5	18.5	21.5	25.7	27.5	25.4	19.8	14.2	9.5	8.8	8.7	9.3	8.7
		平均	17.5	20.9	24.1	28.2	29.8	28.0	22.9	17.5	11.5	9.6	9.4	12.0	19.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
		最低	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
		平均	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	12.2	12.5	12.3	12.6	13.8	13.7	12.9	11.5	11.9	11.5	11.0	12.0	13.8
		最低	11.4	11.8	10.5	10.6	10.5	10.3	11.2	10.2	11.0	10.7	10.3	10.4	10.2
		平均	11.8	12.2	11.4	11.5	11.8	11.8	11.8	10.8	11.6	11.1	10.6	11.2	11.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.61 石畑給水所（小作） 立川市西砂町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59			0.62			0.84			0.48			0.84	0.48	0.63	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.04			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0036			0.0068			0.0062			0.0010			0.0068	0.0010	0.0044	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.001		0.002				0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0004			0.0003			0.0003			0.0002			0.0004	0.0002	0.0003	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0054			0.0087			0.0083			0.0018			0.0087	0.0018	0.0061	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.002		0.005				0.002		0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0014			0.0016			0.0018			0.0006			0.0018	0.0006	0.0014	4
	ブロモホルム	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.6			3.7			3.7			3.5			3.7	3.5	3.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.6	4.3	4.5	4.6	4.1	7.3	4.6	3.0	5.4	4.5	5.0	4.8	7.3	3.0	4.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	44.8			41.5			48.9			44.4			48.9	41.5	44.9	4
	蒸発残留物	76			77			86			75			86	75	79	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.61 石畑給水所（小作） 立川市西砂町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.001		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.9	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	44.8			41.5			48.9			44.4			48.9	41.5	44.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	76			77			86			75			86	75	79	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-1.2			-1.1			-1.4			-1.1	-1.4	-1.2	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			1			1	<1	<1	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	17.5	20.9	24.1	28.2	29.8	28.0	22.9	17.5	11.5	9.6	9.4	12.0	31.3	8.7	19.3	365
	アルカリ度	35.5			33.0			35.0			33.5			35.5	33.0	34.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.8	12.2	11.4	11.5	11.8	11.8	11.8	10.8	11.6	11.1	10.6	11.2	13.8	10.2	11.5	365
	カルシウム硬度	39.6			36.7			43.6			39.5			43.6	36.7	39.9	4
そ の 他 の 項 目	マグネシウム硬度	5.2			4.8			5.3			4.9			5.3	4.8	5.1	4
	カリウム	0.7			0.7			0.8			0.7			0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.62 石畑給水所（小作） 立川市一番町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.6	22.1	25.2	29.3	30.5	29.5	26.3	21.1	16.6	11.9	11.7	16.4	30.5
		最低	14.5	18.7	21.1	24.8	27.5	25.6	21.2	16.4	11.6	10.3	10.0	10.2	10.0
		平均	17.2	20.5	23.3	27.1	29.4	28.0	23.6	19.0	13.7	11.1	10.6	12.5	19.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
		最低	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2
		平均	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
電 気 伝 導 率		最高	12.1	12.3	12.1	12.5	13.7	13.3	12.6	11.2	11.8	11.2	10.7	11.7	13.7
		最低	11.3	11.7	10.4	10.4	10.4	10.2	10.9	10.0	10.8	10.4	10.0	10.1	10.0
		平均	11.7	12.0	11.3	11.4	11.7	11.6	11.6	10.6	11.4	10.8	10.4	10.7	11.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8
		最低	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

(注) No.62は自動水質計器の不具合のため、pH値が1日間欠測。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.62 石畑給水所（小作） 立川市一番町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59			0.64			0.80			0.48			0.80	0.48	0.63	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.04			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.06	0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0035			0.0070			0.0062			0.0029			0.0070	0.0029	0.0049	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.001		0.002				0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0004			0.0003			0.0003			0.0004			0.0004	0.0003	0.0004	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0053			0.0089			0.0083			0.0045			0.0089	0.0045	0.0068	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.002		0.005				0.002		0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0014			0.0016			0.0018			0.0012			0.0018	0.0012	0.0015	4
	ブロモホルム	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.6			3.7			3.6			3.5			3.7	3.5	3.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.5	4.3	4.4	4.6	4.1	7.4	4.4	3.0	5.6	4.5	5.0	4.8	7.4	3.0	4.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45.5			42.0			49.2			44.4			49.2	42.0	45.3	4
	蒸発残留物	78			79			86			75			86	75	80	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.62 石畑給水所（小作） 立川市一番町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	364
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.001		0.002				0.001		0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45.5			42.0			49.2			44.4			49.2	42.0	45.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	78			79			86			75			86	75	80	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	364
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.2			-1.2			-1.0			-1.3			-1.0	-1.3	-1.2	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	17.2	20.5	23.3	27.1	29.4	28.0	23.6	19.0	13.7	11.1	10.6	12.5	30.5	10.0	19.7	365
	アルカリ度	36.5			33.5			35.5			34.0			36.5	33.5	34.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.7	12.0	11.3	11.4	11.7	11.6	11.6	10.6	11.4	10.8	10.4	10.7	13.7	10.0	11.3	365
	カルシウム硬度	40.3			37.2			43.9			39.5			43.9	37.2	40.2	4
	マグネシウム硬度	5.2			4.8			5.3			4.9			5.3	4.8	5.1	4
	カリウム	0.7			0.7			0.8			0.7			0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.62は自動水質計器の不具合のため、pH値が1日間欠測。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.63 上連雀給水所（朝霞・上連雀・東村山） 三鷹市上連雀													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.2	21.5	24.4	28.7	29.2	28.0	24.3	18.1	13.0	9.2	9.6	15.7	29.2
		最低	13.0	17.0	20.0	24.2	26.1	23.6	18.2	12.6	8.5	7.4	7.4	7.7	7.4
		平均	15.9	19.4	22.2	26.6	27.9	26.1	21.1	15.5	10.4	8.4	8.0	10.6	17.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	8.0	8.0	8.0
		最低	7.6	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.7	7.9	7.4
		平均	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.9	8.0	7.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	22.8	22.2	22.1	22.3	23.4	23.7	23.8	24.1	25.0	24.3	26.6	25.7	26.6
		最低	19.7	19.7	17.2	19.1	17.0	16.2	18.9	19.3	20.6	22.4	23.3	23.2	16.2
		平均	21.0	21.2	20.1	21.1	20.1	21.3	22.1	22.1	23.3	23.6	25.2	24.2	22.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.63 上連雀給水所（朝霞・上連雀・東村山） 三鷹市上連雀															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.2			1.2			1.6				1.4	1.6	1.2	1.4	4
	フッ素及びその化合物		0.09			0.10			0.08				0.08	0.10	0.08	0.09	4
	ホウ素及びその化合物		0.04			0.05			0.04				0.04	0.05	0.04	0.04	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.06	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06	0.05	0.06	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.011			0.0025			0.0007				0.0055	0.011	0.0007	0.0049	4
	ジクロロ酢酸		<0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0046			0.0071			0.0022				0.0033	0.0071	0.0022	0.0043	4
	臭素酸			0.002		0.004			0.001				<0.001	0.004	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン		0.024			0.018			0.0052				0.014	0.024	0.0052	0.015	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			0.003			0.003	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0075			0.0054			0.0012				0.0046	0.0075	0.0012	0.0047	4
	ブロモホルム		0.0010			0.0031			0.0011				0.0007	0.0031	0.0007	0.0015	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.02				0.01	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		15			18			11				15	18	11	15	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.9	15.4	13.9	14.6	16.9	11.6	14.8	12.8	14.0	26.4	27.0	18.4	27.0	11.6	16.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		63.7			66.7			74.2				71.7	74.2	63.7	69.1	4
	蒸発残留物		130			160			130				140	160	130	140	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.63 上連雀給水所（朝霞・上連雀・東村山） 三鷹市上連雀															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.9	8.0	8.0	7.4	7.7	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		0.001			0.001			<0.001				0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		63.7			66.7			74.2				71.7	74.2	63.7	69.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		130			160			130				140	160	130	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.9	8.0	8.0	7.4	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.7			-0.6			-0.7				-0.7	-0.6	-0.7	-0.7	4
	従属栄養細菌		9			40			3				3	40	3	14	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
そ の 他 の 項 目	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.02				0.01	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	15.9	19.4	22.2	26.6	27.9	26.1	21.1	15.5	10.4	8.4	8.0	10.6	29.2	7.4	17.7	365
	アルカリ度		49.5			51.0			53.0				52.5	53.0	49.5	51.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	21.0	21.2	20.1	21.1	20.1	21.3	22.1	22.1	23.3	23.6	25.2	24.2	26.6	16.2	22.1	365
	カルシウム硬度		46.7			48.8			54.8				52.3	54.8	46.7	50.7	4
	マグネシウム硬度		17.0			17.9			19.4				19.4	19.4	17.0	18.4	4
	カリウム		2.2			2.7			2.3				2.4	2.7	2.2	2.4	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所		No.64													
系統		三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川）													
所在地		三鷹市北野													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	21.4	23.5	26.9	31.2	32.5	30.2	25.0	17.4	11.6	8.1	10.3	18.1	32.5
		最低	12.7	17.0	20.1	24.3	25.9	23.4	16.8	10.6	6.5	4.8	4.7	5.8	4.7
		平均	17.2	20.8	23.7	28.5	29.6	27.4	21.1	14.3	8.3	6.4	6.5	10.8	17.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.9	7.9	8.0	8.1	7.5	7.8	8.1
		最低	7.8	7.9	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.5	7.4	7.4	7.4
		平均	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.7	7.5	7.5	7.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	20.4	20.8	20.3	19.0	18.5	21.6	22.4	21.6	24.8	25.4	18.2	21.9	25.4
		最低	18.0	18.4	18.0	15.2	15.7	15.9	19.2	19.5	21.5	15.2	14.7	14.2	14.2
		平均	19.1	19.8	18.7	17.1	17.4	18.9	20.8	20.7	23.3	18.7	16.8	17.3	19.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.64 三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川） 三鷹市北野															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.75			0.33			0.33				1.1	1.1	0.33	0.63	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.05			0.05				0.06	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01				0.02	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.06	0.05	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0051			0.0020			0.0012				0.0041	0.0051	0.0012	0.0031	4
	ジクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0036			0.0021			0.0018				0.0018	0.0036	0.0018	0.0023	4
	臭素酸			<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.014			0.0071			0.0054				0.0092	0.014	0.0054	0.0089	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0045			0.0021			0.0014				0.0030	0.0045	0.0014	0.0028	4
	ブロモホルム		0.0012			0.0009			0.0010				0.0003	0.0012	0.0003	0.0009	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.01				0.01	0.02	0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		10			7.7			7.0				8.1	10	7.0	8.2	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.8	11.3	7.1	6.5	7.1	6.6	9.6	9.3	11.4	13.8	13.6	10.0	13.8	6.5	9.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		74.7			69.1			83.7				49.2	83.7	49.2	69.2	4
	蒸発残留物		150			130			130				84	150	84	120	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.64 三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川） 三鷹市北野															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.7	7.5	7.5	8.1	7.4	7.7	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01		<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		74.7			69.1			83.7				49.2	83.7	49.2	69.2	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		150			130			130				84	150	84	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.7	7.5	7.5	8.1	7.4	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.3			-0.3			-0.3				-1.3	-0.3	-1.3	-0.6	4
	従属栄養細菌		37			5			15				4	37	4	15	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.01				0.01	0.02	0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	17.2	20.8	23.7	28.5	29.6	27.4	21.1	14.3	8.3	6.4	6.5	10.8	32.5	4.7	17.9	365
	アルカリ度		57.0			58.5			63.0				37.0	63.0	37.0	53.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	19.1	19.8	18.7	17.1	17.4	18.9	20.8	20.7	23.3	18.7	16.8	17.3	25.4	14.2	19.1	365
	カルシウム硬度		53.3			50.5			58.6				39.2	58.6	39.2	50.4	4
	マグネシウム硬度		21.4			18.6			25.1				10.0	25.1	10.0	18.8	4
	カリウム		1.9			1.4			1.7				1.4	1.9	1.4	1.6	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.65 日向和田浄水所（日向和田・小作） 青梅市裏宿町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	16.0	18.8	22.0	26.3	28.6	27.2	22.5	17.2	12.2	7.5	7.7	12.9	28.6
		最低	10.8	15.0	17.8	21.5	25.2	22.0	17.0	12.1	7.3	6.4	6.2	6.7	6.2
		平均	13.3	17.0	20.2	23.9	27.1	24.9	19.6	15.0	9.3	6.9	6.7	9.0	16.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5
		最低	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.0
		平均	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	13.2	12.9	12.9	13.4	15.9	16.5	13.3	11.9	11.9	11.6	10.8	11.8	16.5
		最低	12.1	12.4	11.3	11.6	11.9	10.5	11.5	11.0	11.4	10.8	10.4	10.5	10.4
		平均	12.5	12.6	12.1	12.3	13.1	12.3	12.3	11.5	11.7	11.2	10.6	11.4	12.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.65 日向和田浄水所（日向和田・小作） 青梅市裏宿町															
採水月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.62		0.54			0.66			0.54			0.66	0.54	0.59	4
	フッ素及びその化合物		0.05		0.05			0.05			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.05	0.02	0.03	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0014		0.0017			0.0048			0.0007			0.0048	0.0007	0.0022	4
	ジクロロ酢酸		<0.001		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0002		0.0002			0.0003			0.0002			0.0003	0.0002	0.0002	4
	臭素酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0023		0.0026			0.0065			0.0014			0.0065	0.0014	0.0032	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0007		0.0007			0.0014			0.0005			0.0014	0.0005	0.0008	4
	ブロモホルム		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03		0.04			0.04			0.01			0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.6		3.3			3.4			3.1			3.6	3.1	3.4	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.7	2.9	2.8	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.1	3.0	3.3	3.3	2.5	2.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		55.2		50.9			57.5			47.1			57.5	47.1	52.7	4
	蒸発残留物		79		83			83			76			83	76	80	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.65 日向和田浄水所（日向和田・小作） 青梅市裏宿町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	pH値	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.0	7.2	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		0.001		<0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		55.2		50.9			57.5			47.1			57.5	47.1	52.7	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		79		83			83			76			83	76	80	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.0	7.2	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0		-1.0			-0.9			-1.3			-0.9	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌		2		<1			6			1			6	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03		0.04			0.04			0.01			0.04	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	13.3	17.0	20.2	23.9	27.1	24.9	19.6	15.0	9.3	6.9	6.7	9.0	28.6	6.2	16.1	365
	アルカリ度		50.0		46.0			48.0			40.0			50.0	40.0	46.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.5	12.6	12.1	12.3	13.1	12.3	12.3	11.5	11.7	11.2	10.6	11.4	16.5	10.4	12.0	365
	カルシウム硬度		49.0		45.7			52.3			42.1			52.3	42.1	47.3	4
	マグネシウム硬度		6.2		5.2			5.2			5.0			6.2	5.0	5.4	4
	カリウム		0.7		0.7			0.8			0.6			0.8	0.6	0.7	4
	トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.66 根ヶ布給水所（小作） 青梅市東青梅													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.6	21.7	24.6	28.8	30.3	29.4	24.8	19.8	14.6	10.2	10.2	14.2	30.3
		最低	13.7	18.3	20.5	24.6	27.8	25.0	19.9	14.8	10.1	9.0	9.1	9.4	9.0
		平均	16.3	20.1	22.8	26.7	29.5	27.8	22.3	17.5	11.9	9.6	9.4	11.2	18.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.2	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6
		最低	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0
		平均	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	12.3	12.5	12.2	12.8	14.6	13.7	12.7	11.4	12.0	11.4	10.4	11.4	14.6
		最低	11.2	11.9	10.5	10.8	10.5	10.5	11.1	10.2	11.2	10.3	9.9	9.9	9.9
		平均	11.9	12.2	11.4	11.6	12.1	12.0	11.8	10.8	11.7	10.9	10.1	10.6	11.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9
		最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.66 根ヶ布給水所（小作） 青梅市東青梅															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.60			0.55			0.62				0.59	0.62	0.55	0.59	4
	フッ素及びその化合物		0.05			0.05			0.04				0.04	0.05	0.04	0.05	4
	ハウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0077			0.0054			0.0062				0.0047	0.0077	0.0047	0.0060	4
	ジクロロ酢酸		0.002		0.002			0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0006			0.0008			0.0004				0.0003	0.0008	0.0003	0.0005	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.011			0.0086			0.0083				0.0064	0.011	0.0064	0.0086	4
	トリクロロ酢酸		0.003		0.004			0.005			<0.001			0.005	<0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.0026			0.0024			0.0017				0.0014	0.0026	0.0014	0.0020	4
	ブロモホルム		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.06			0.04				0.01	0.06	0.01	0.04	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.7			3.6			3.3				3.8	3.8	3.3	3.6	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.2	4.2	4.4	4.4	4.1	3.6	3.6	3.1	4.0	4.1	4.6	5.0	5.0	3.1	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		48.6			44.4			41.1				41.3	48.6	41.1	43.9	4
	蒸発残留物		73			83			74				58	83	58	72	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.66 根ヶ布給水所（小作） 青梅市東青梅															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.0	7.3	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0002			<0.0001				<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.9	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		48.6			44.4			41.1				41.3	48.6	41.1	43.9	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		73			83			74				58	83	58	72	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.0	7.3	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9			-0.8			-1.1				-1.4	-0.8	-1.4	-1.1	4
	従属栄養細菌		6			6			1				<1	6	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.06			0.04				0.01	0.06	0.01	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.3	20.1	22.8	26.7	29.5	27.8	22.3	17.5	11.9	9.6	9.4	11.2	30.3	9.0	18.8	365
	アルカリ度		39.0			34.0			31.0				31.0	39.0	31.0	33.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.9	12.2	11.4	11.6	12.1	12.0	11.8	10.8	11.7	10.9	10.1	10.6	14.6	9.9	11.4	365
	カルシウム硬度		43.3			39.7			36.5				36.4	43.3	36.4	39.0	4
	マグネシウム硬度		5.3			4.7			4.6				4.9	5.3	4.6	4.9	4
	カリウム		0.8			0.9			0.7				0.7	0.9	0.7	0.8	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.67 千ヶ瀬第二浄水所（千ヶ瀬第二・小作）（～令和6年4月）、千ヶ瀬浄水所（千ヶ瀬・小作）（令和6年5月～） 青梅市河辺町												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	19.2	22.0	24.8	29.0	30.1	29.3	26.0	21.0	16.2	11.5	11.6	16.4	30.1
	最低	14.4	18.7	21.2	24.6	27.7	25.5	20.9	16.1	11.2	10.3	10.2	10.5	10.2
	平均	16.7	20.3	23.3	26.8	29.2	27.9	23.3	18.8	13.3	10.9	10.6	12.7	19.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.5	7.3	7.3	7.3	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7
	最低	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1
	平均	7.3	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	14.1	14.3	13.7	13.6	15.6	13.8	14.4	12.6	12.2	11.8	11.1	12.5	15.6
	最低	13.2	13.3	11.8	11.8	11.7	11.1	11.9	11.0	11.7	11.0	10.6	10.9	10.6
	平均	13.6	13.9	12.8	12.6	13.2	12.3	12.6	11.6	12.0	11.4	10.9	11.8	12.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
	最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.67 千ヶ瀬第二浄水所（千ヶ瀬第二・小作）（～令和6年4月）、千ヶ瀬浄水所（千ヶ瀬・小作）（令和6年5月～） 青梅市河辺町															
採水月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.65		0.65			0.69			0.50			0.69	0.50	0.62	4
	フッ素及びその化合物		0.05		0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0037		0.0070			0.0087			0.0018			0.0087	0.0018	0.0053	4
	ジクロロ酢酸		0.002		0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0002		0.0002			0.0002			0.0002			0.0002	0.0002	0.0002	4
	臭素酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0051		0.0086			0.011			0.0028			0.011	0.0028	0.0069	4
	トリクロロ酢酸		0.003		0.005			0.004			0.002			0.005	0.002	0.004	4
	ブロモジクロロメタン		0.0012		0.0014			0.0017			0.0008			0.0017	0.0008	0.0013	4
	ブロモホルム		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01		0.01			0.02			<0.01			0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.5		3.3			3.3			3.2			3.5	3.2	3.3	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.4	1.8	2.6	2.1	1.3	4.4	1.8	1.5	2.7	2.0	1.9	1.8	4.4	1.3	2.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		58.7		50.7			56.6			45.3			58.7	45.3	52.8	4
	蒸発残留物		99		89			86			73			99	73	87	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.67 千ヶ瀬第二浄水所（千ヶ瀬第二・小作）（～令和6年4月）、千ヶ瀬浄水所（千ヶ瀬・小作）（令和6年5月～） 青梅市河辺町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.3	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.7	7.1	7.3	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001		0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		58.7		50.7			56.6			45.3			58.7	45.3	52.8	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		99		89			86			73			99	73	87	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.3	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.7	7.1	7.3	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9		-0.8			-0.8			-1.4			-0.8	-1.4	-1.0	4
	従属栄養細菌		3		6			33			1			33	1	11	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01		0.01			0.02			<0.01			0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	16.7	20.3	23.3	26.8	29.2	27.9	23.3	18.8	13.3	10.9	10.6	12.7	30.1	10.2	19.5	365
	アルカリ度		48.0		43.0			43.0			34.0			48.0	34.0	42.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.6	13.9	12.8	12.6	13.2	12.3	12.6	11.6	12.0	11.4	10.9	11.8	15.6	10.6	12.4	365
	カルシウム硬度		52.8		45.6			51.6			40.7			52.8	40.7	47.7	4
そ の 他 の 項 目	マグネシウム硬度		5.9		5.1			5.0			4.6			5.9	4.6	5.2	4
	カリウム		0.8		0.7			0.7			0.6			0.8	0.6	0.7	4
	トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.68 沢井第一浄水所（沢井第一） 青梅市沢井													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.7	20.1	22.8	26.7	27.7	27.4	24.5	19.8	15.1	11.0	10.6	14.8	27.7
		最低	12.9	17.2	19.3	22.5	26.4	24.1	19.8	15.1	10.8	9.7	9.5	9.7	9.5
		平均	15.3	18.5	21.2	24.6	27.2	26.1	22.0	17.7	12.7	10.3	9.9	11.6	18.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.8	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.8
		最低	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
		平均	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	10.7	10.9	10.3	10.5	10.8	10.2	10.3	12.8	13.5	13.0	10.1	10.5	13.5
		最低	9.0	9.6	8.7	9.1	8.9	8.0	8.8	9.3	12.6	10.0	9.7	9.7	8.0
		平均	9.9	10.2	9.4	9.8	10.1	9.2	9.5	11.2	13.2	11.0	9.9	10.1	10.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.7	0.8
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.68 沢井第一浄水所（沢井第一） 青梅市沢井															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.62			0.85			0.80			0.49			0.85	0.49	0.69	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.05			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0039			0.0072			0.0077			0.0014			0.0077	0.0014	0.0051	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.003			0.001		0.001			0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0001			0.0003			0.0004			0.0003			0.0004	0.0001	0.0003	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0049			0.0096			0.010			0.0025			0.010	0.0025	0.0068	4
	トリクロロ酢酸	0.003				0.004			0.003		0.001			0.004	0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0009			0.0021			0.0023			0.0008			0.0023	0.0008	0.0015	4
	ブロモホルム	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1			3.4			3.7			3.5			3.7	3.1	3.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.1	2.6	2.5	2.5	2.3	2.7	2.7	2.5	4.0	3.8	3.5	3.8	4.0	2.1	2.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	37.0			34.9			42.9			41.3			42.9	34.9	39.0	4
	蒸発残留物	64			73			76			63			76	63	69	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.68 沢井第一浄水所（沢井第一） 青梅市沢井															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.8	7.3	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	37.0			34.9			42.9			41.3			42.9	34.9	39.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	64			73			76			63			76	63	69	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.8	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.3			-1.3			-1.1			-1.4			-1.1	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌	1			8			3			<1			8	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタ酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.3	18.5	21.2	24.6	27.2	26.1	22.0	17.7	12.7	10.3	9.9	11.6	27.7	9.5	18.1	365
	アルカリ度	29.0			26.5			32.5			31.5			32.5	26.5	29.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	9.9	10.2	9.4	9.8	10.1	9.2	9.5	11.2	13.2	11.0	9.9	10.1	13.5	8.0	10.3	365
	カルシウム硬度	27.3			26.9			34.4			35.1			35.1	26.9	30.9	4
	マグネシウム硬度	9.7			8.0			8.5			6.2			9.7	6.2	8.1	4
	カリウム	0.3			0.4			0.5			0.6			0.6	0.3	0.5	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.69 沢井第二浄水所（小作） 青梅市沢井												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	17.1	18.9	21.5	25.3	26.7	25.9	22.3	18.0	13.0	9.1	8.9	13.4	26.7
	最低	12.3	16.2	18.0	21.1	23.9	22.2	18.1	13.1	9.0	7.9	7.7	8.5	7.7
	平均	14.6	17.5	20.1	23.3	25.7	24.1	20.3	15.8	10.8	8.4	8.2	10.1	16.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.8	7.5	7.6	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9
	最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5
	平均	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	12.7	11.7	11.5	11.8	12.7	14.4	14.0	12.3	12.0	11.3	10.5	11.4	14.4
	最低	10.8	11.1	9.9	10.1	10.0	11.5	12.3	10.4	11.3	10.4	10.0	10.0	9.9
	平均	11.6	11.4	10.8	10.8	11.6	12.9	13.1	11.3	11.7	10.9	10.2	10.6	11.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9
	最低	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.69 沢井第二浄水所（小作） 青梅市沢井															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.79			0.70			0.70			0.47			0.79	0.47	0.67	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.05			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			0.0006			<0.0005			0.0006	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0064			0.0089			0.011			0.0014			0.011	0.0014	0.0069	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0005			0.0003			0.0005			0.0003			0.0005	0.0003	0.0004	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0090			0.011			0.014			0.0026			0.014	0.0026	0.0092	4
	トリクロロ酢酸	0.005				0.007			0.005		0.001			0.007	0.001	0.005	4
	ブロモジクロロメタン	0.0021			0.0019			0.0024			0.0009			0.0024	0.0009	0.0018	4
	ブロモホルム	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.05			0.02			0.05	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.6			3.8			3.6			3.5			3.8	3.5	3.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.6	4.5	4.3	4.7	4.0	6.7	3.7	3.0	5.5	4.3	4.3	5.0	6.7	3.0	4.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.4			46.0			55.7			43.2			55.7	43.2	47.8	4
	蒸発残留物	75			84			88			71			88	71	80	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.69 沢井第二浄水所（小作） 青梅市沢井															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	7.9	7.5	7.7	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			0.0002			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002				0.003			0.001		<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.9	0.2	0.3	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.4			46.0			55.7			43.2			55.7	43.2	47.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	75			84			88			71			88	71	80	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	7.9	7.5	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-0.8			-0.6			-1.3			-0.6	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌	2			<1			2			6			6	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.05			0.02			0.05	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	14.6	17.5	20.1	23.3	25.7	24.1	20.3	15.8	10.8	8.4	8.2	10.1	26.7	7.7	16.6	365
	アルカリ度	35.5			36.0			40.5			32.5			40.5	32.5	36.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.6	11.4	10.8	10.8	11.6	12.9	13.1	11.3	11.7	10.9	10.2	10.6	14.4	9.9	11.4	365
	カルシウム硬度	41.2			41.0			50.9			38.5			50.9	38.5	42.9	4
	マグネシウム硬度	5.2			5.0			4.8			4.7			5.2	4.7	4.9	4
	カリウム	0.7			0.7			0.7			0.7			0.7	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.70 二俣尾浄水所（二俣尾） 青梅市二俣尾												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	15.0	17.2	19.9	23.8	25.2	24.5	21.3	16.5	11.4	7.1	6.9	12.0	25.2
	最低	10.1	14.2	16.3	19.5	22.6	20.6	16.4	11.3	6.9	5.7	5.7	6.2	5.7
	平均	12.6	15.7	18.4	21.7	24.4	22.9	18.8	14.2	8.9	6.4	6.1	8.2	14.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.6	7.2	7.2	7.0	7.4	7.4	7.3	7.7	7.8	7.9	7.7	7.7	7.9
	最低	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.2	7.3	7.7	7.6	7.7	7.5	6.9
	平均	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.5	7.8	7.7	7.7	7.6	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	12.5	12.6	12.1	12.8	13.5	11.9	12.4	12.2	12.2	12.8	13.0	13.1	13.5
	最低	11.6	11.9	10.8	11.1	11.3	9.8	11.0	11.6	12.0	12.2	12.7	12.2	9.8
	平均	12.0	12.2	11.3	12.1	12.7	11.1	11.7	11.9	12.2	12.5	12.9	12.6	12.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.70 二俣尾浄水所（二俣尾） 青梅市二俣尾															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90			0.94			0.93			0.73			0.94	0.73	0.88	4
	フッ素及びその化合物	0.08			0.08			0.07			0.07			0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	0.03	0.04	0.04	0.09	0.08	0.08	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.09	0.02	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0048			0.0072			0.0052			0.0020			0.0072	0.0020	0.0048	4
	ジクロロ酢酸	0.001				0.002			<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0003			0.0006			0.0008			0.0002			0.0008	0.0002	0.0005	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0064			0.010			0.0085			0.0031			0.010	0.0031	0.0070	4
	トリクロロ酢酸	0.003				0.005			0.002		0.002			0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0013			0.0024			0.0025			0.0009			0.0025	0.0009	0.0018	4
	ブロモホルム	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.6			3.8			4.0			3.6			4.0	3.6	3.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.1	2.2	2.0	2.0	2.2	2.0	2.2	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.0			44.4			51.6			50.3			51.6	44.4	48.3	4
	蒸発残留物	77			84			87			79			87	77	82	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.70 二俣尾浄水所（二俣尾） 青梅市二俣尾															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.5	7.8	7.7	7.7	7.6	7.9	6.9	7.4	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002			0.0002			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.0			44.4			51.6			50.3			51.6	44.4	48.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	77			84			87			79			87	77	82	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.5	7.8	7.7	7.7	7.6	7.9	6.9	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-1.1			-1.1			-1.0			-1.0	-1.1	-1.1	4
	従属栄養細菌	1			3			3			<1			3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	12.6	15.7	18.4	21.7	24.4	22.9	18.8	14.2	8.9	6.4	6.1	8.2	25.2	5.7	14.9	365
	アルカリ度	41.0			38.5			43.5			43.0			43.5	38.5	41.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.0	12.2	11.3	12.1	12.7	11.1	11.7	11.9	12.2	12.5	12.9	12.6	13.5	9.8	12.1	365
	カルシウム硬度	36.9			35.2			41.2			38.8			41.2	35.2	38.0	4
	マグネシウム硬度	10.1			9.2			10.4			11.5			11.5	9.2	10.3	4
	カリウム	0.4			0.5			0.5			0.4			0.5	0.4	0.5	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.71 御岳山浄水所（御岳山） 青梅市御岳山													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.0	17.9	21.9	26.4	26.0	24.5	20.1	15.3	10.9	6.5	7.2	14.4	26.4
		最低	9.4	13.0	16.0	19.6	22.4	18.7	14.4	9.4	5.9	5.0	4.3	4.8	4.3
		平均	13.2	16.1	19.4	23.5	24.4	22.5	17.4	12.3	7.6	5.8	5.3	7.8	14.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0
		最低	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	7.9	7.4
		平均	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.9	8.0	8.0	8.0	7.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	8.7	7.0	6.9	8.0	8.4	7.9	7.6	7.8	8.8	11.6	12.6	12.8	12.8
		最低	6.8	6.7	6.4	6.6	6.8	6.5	6.6	7.2	7.6	9.0	11.7	11.2	6.4
		平均	7.4	6.8	6.6	7.2	7.8	7.2	7.2	7.5	8.0	10.8	12.1	12.2	8.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.71 御岳山浄水所（御岳山） 青梅市御岳山															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.81			0.75			0.69				0.76	0.81	0.69	0.75	4
	フッ素及びその化合物		0.04			0.04			0.03				0.03	0.04	0.03	0.04	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05	0.03	0.04	0.03	0.07	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム		0.0020			0.0029			0.0019				0.0020	0.0029	0.0019	0.0022	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0005			0.0006			0.0005				0.0001	0.0006	0.0001	0.0004	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0036			0.0050			0.0036				0.0027	0.0050	0.0027	0.0037	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0011			0.0015			0.0012				0.0006	0.0015	0.0006	0.0011	4
	ブロモホルム		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.04			0.03				0.03	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		2.6			2.8			2.7				2.1	2.8	2.1	2.6	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.1	2.0	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.0	2.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		25.7			31.4			28.0				53.0	53.0	25.7	34.5	4
	蒸発残留物		53			58			56				81	81	53	62	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.71 御岳山浄水所（御岳山） 青梅市御岳山															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	12
	pH値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.4	7.7	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0005			0.0009			0.0006				0.0002	0.0009	0.0002	0.0006	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		25.7			31.4			28.0				53.0	53.0	25.7	34.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		53			58			56				81	81	53	62	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.4	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.7			-1.2			-1.6				-0.9	-0.9	-1.7	-1.4	4
	従属栄養細菌		<1			1			<1				<1	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.04			0.03				0.03	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	13.2	16.1	19.4	23.5	24.4	22.5	17.4	12.3	7.6	5.8	5.3	7.8	26.4	4.3	14.6	365
	アルカリ度		22.0			30.0			24.5				48.0	48.0	22.0	31.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	7.4	6.8	6.6	7.2	7.8	7.2	7.2	7.5	8.0	10.8	12.1	12.2	12.8	6.4	8.4	365
	カルシウム硬度		19.3			23.7			20.9				43.6	43.6	19.3	26.9	4
	マグネシウム硬度		6.4			7.7			7.1				9.4	9.4	6.4	7.7	4
	カリウム		0.4			0.4			0.4				0.4	0.4	0.4	0.4	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.72 成木浄水所（成木） 青梅市成木													
月 検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
水	温	最高	19.4	21.6	24.2	27.7	28.9	28.0	24.2	19.3	13.2	9.8	10.0	16.3	28.9
		最低	14.0	17.7	20.1	23.5	26.1	23.7	18.4	12.7	8.7	8.4	8.1	9.2	8.1
		平均	16.7	19.6	22.3	25.6	28.0	26.2	21.9	16.5	10.7	9.0	8.9	11.4	18.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8
		最低	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.3
		平均	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	8.2	8.2	7.8	8.5	10.0	7.6	8.0	7.9	7.1	8.9	9.3	9.4	10.0
		最低	7.4	7.5	6.7	7.2	7.8	6.2	7.1	6.9	6.9	7.0	8.9	8.5	6.2
		平均	7.8	7.8	7.3	7.9	8.6	7.2	7.6	7.3	7.0	8.3	9.0	8.9	7.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.72 成木浄水所（成木） 青梅市成木															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.89		0.94			1.1			0.68			1.1	0.68	0.90	4
	フッ素及びその化合物		0.05		0.05			0.04			0.05			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.09	0.05	0.07	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0068		0.0083			0.0086			0.0018			0.0086	0.0018	0.0064	4
	ジクロロ酢酸		0.003		0.008			0.001			0.002			0.008	0.001	0.004	4
	ジブロモクロロメタン		0.0001		0.0003			0.0003			<0.0001			0.0003	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0080		0.010			0.011			0.0023			0.011	0.0023	0.0078	4
	トリクロロ酢酸		0.007		0.009			<0.001			0.002			0.009	<0.001	0.005	4
	ブロモジクロロメタン		0.0011		0.0017			0.0021			0.0005			0.0021	0.0005	0.0014	4
	ブロモホルム		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		0.01		0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.0		3.0			3.2			2.9			3.2	2.9	3.0	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	1.9	2.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		30.0		28.8			31.0			30.8			31.0	28.8	30.2	4
	蒸発残留物		54		57			52			58			58	52	55	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.72 成木浄水所（成木） 青梅市成木															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.3	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0002		0.0004			0.0002			<0.0001			0.0004	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.003			<0.001			<0.001			0.003	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		30.0		28.8			31.0			30.8			31.0	28.8	30.2	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		54		57			52			58			58	52	55	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.6		-1.4			-1.4			-1.6			-1.4	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌		5		5			11			3			11	3	6	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.7	19.6	22.3	25.6	28.0	26.2	21.9	16.5	10.7	9.0	8.9	11.4	28.9	8.1	18.1	365
	アルカリ度		25.0		24.0			24.0			24.0			25.0	24.0	24.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	7.8	7.8	7.3	7.9	8.6	7.2	7.6	7.3	7.0	8.3	9.0	8.9	10.0	6.2	7.9	365
	カルシウム硬度		21.6		20.6			22.5			22.2			22.5	20.6	21.7	4
	マグネシウム硬度		8.4		8.2			8.5			8.6			8.6	8.2	8.4	4
	カリウム		0.4		0.4			0.4			0.3			0.4	0.3	0.4	4
	トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.73 根ヶ布給水所（小作） 青梅市成木													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.8	21.2	23.4	27.1	28.7	27.3	24.6	20.5	15.1	10.5	10.4	15.2	28.7
		最低	14.1	18.5	20.7	23.4	26.5	24.6	20.4	15.2	10.4	9.6	9.5	10.5	9.5
		平均	16.5	19.7	22.2	25.2	27.8	26.2	22.5	18.2	12.4	10.1	9.9	12.2	18.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
		最低	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		平均	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	12.8	13.0	13.0	13.3	13.3	13.1	12.7	11.4	11.9	12.6	11.8	12.6	13.3
		最低	11.8	12.5	11.1	11.4	10.9	10.5	11.1	10.3	10.0	9.9	11.1	11.2	9.9
		平均	12.4	12.8	12.1	12.1	12.3	11.8	11.8	10.8	11.1	11.6	11.3	11.9	11.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9
		最低	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.73 根ヶ布給水所（小作） 青梅市成木															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.59		0.57			0.65			0.46			0.65	0.46	0.57	4
	フッ素及びその化合物		0.05		0.05			0.05			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.06	0.06	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0053		0.0096			0.0068			0.0010			0.0096	0.0010	0.0057	4
	ジクロロ酢酸		0.002		0.002			0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0004		0.0004			0.0004			0.0005			0.0005	0.0004	0.0004	4
	臭素酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0075		0.012			0.0090			0.0024			0.012	0.0024	0.0077	4
	トリクロロ酢酸		0.004		0.005			0.006			<0.001			0.006	<0.001	0.004	4
	ブロモジクロロメタン		0.0018		0.0020			0.0018			0.0009			0.0020	0.0009	0.0016	4
	ブロモホルム		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.05		0.06			0.05			0.02			0.06	0.02	0.05	4
	鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.7		3.7			3.7			3.4			3.7	3.4	3.6	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.2	4.2	4.4	4.4	4.0	3.7	3.8	3.5	4.6	4.1	4.4	4.3	4.6	3.5	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		48.5		43.2			52.7			44.0			52.7	43.2	47.1	4
	蒸発残留物		73		77			78			74			78	73	76	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.73 根ヶ布給水所（小作） 青梅市成木															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001		0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.003			0.001			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.9	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		48.5		43.2			52.7			44.0			52.7	43.2	47.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		73		77			78			74			78	73	76	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9		-0.9			-0.8			-1.2			-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1		<1			2			<1			2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.05		0.06			0.05			0.02			0.06	0.02	0.05	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.5	19.7	22.2	25.2	27.8	26.2	22.5	18.2	12.4	10.1	9.9	12.2	28.7	9.5	18.6	365
	アルカリ度		38.5		35.0			38.0			34.0			38.5	34.0	36.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.4	12.8	12.1	12.1	12.3	11.8	11.8	10.8	11.1	11.6	11.3	11.9	13.3	9.9	11.8	365
	カルシウム硬度		43.1		38.5			47.6			39.2			47.6	38.5	42.1	4
	マグネシウム硬度		5.4		4.7			5.1			4.8			5.4	4.7	5.0	4
	カリウム		0.8		0.7			0.8			0.7			0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.74 幸町給水所（東村山） 府中市栄町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.4	21.3	24.1	28.3	29.2	28.1	24.5	18.2	13.2	7.9	8.5	14.8	29.2
		最低	12.5	16.7	19.6	23.6	25.8	23.8	18.1	12.5	7.3	6.4	6.3	7.2	6.3
		平均	15.4	19.3	22.0	26.1	27.9	26.3	21.3	15.6	9.7	7.2	6.9	10.0	17.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
		最低	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4
		平均	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	15.8	16.4	15.4	11.2	11.8	16.4	16.7	13.4	18.3	18.4	15.2	15.4	18.4
		最低	13.6	14.1	11.2	11.0	11.2	11.2	11.2	11.0	13.8	13.5	12.9	12.4	11.0
		平均	14.5	15.4	12.1	11.1	11.6	13.5	13.3	12.4	16.3	15.3	14.4	13.7	13.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.74 幸町給水所（東村山） 府中市栄町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.86			0.57			1.0			0.97			1.0	0.57	0.85	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.05			0.06			0.07			0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			<0.01			0.02			0.03			0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.05	0.04	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0054			0.0075			0.0086			0.0052			0.0086	0.0052	0.0067	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002		0.001				0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0020			0.0010			0.0026			0.0025			0.0026	0.0010	0.0020	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.011			0.011			0.016			0.012			0.016	0.011	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.005		0.004				0.002		0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0037			0.0026			0.0042			0.0037			0.0042	0.0026	0.0036	4
	ブロモホルム	0.0003			0.0001			0.0006			0.0004			0.0006	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.6			4.5			6.7			7.5			7.5	4.5	6.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.2	8.3	3.3	3.2	3.2	3.5	6.2	6.0	6.6	9.1	9.2	9.6	9.6	3.2	6.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.4			43.6			54.9			54.5			54.9	43.6	50.9	4
	蒸発残留物	94			80			90			100			100	80	91	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.74 幸町給水所（東村山） 府中市栄町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.4			43.6			54.9			54.5			54.9	43.6	50.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	94			80			90			100			100	80	91	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-0.9			-0.6			-1.1			-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1			1			<1			<1			1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
そ の 他 の 項 目	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	15.4	19.3	22.0	26.1	27.9	26.3	21.3	15.6	9.7	7.2	6.9	10.0	29.2	6.3	17.4	365
	アルカリ度	40.0			40.5			44.0			39.5			44.0	39.5	41.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.5	15.4	12.1	11.1	11.6	13.5	13.3	12.4	16.3	15.3	14.4	13.7	18.4	11.0	13.6	365
	カルシウム硬度	41.9			38.4			46.3			44.2			46.3	38.4	42.7	4
	マグネシウム硬度	8.5			5.2			8.6			10.3			10.3	5.2	8.2	4
	カリウム	1.1			0.7			1.2			1.4			1.4	0.7	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.75 府中武蔵台浄水所（東村山） 府中市美好町												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	17.4	20.6	23.6	27.2	28.3	27.1	23.9	17.7	12.1	7.5	7.2	13.0	28.3
	最低	11.5	15.8	19.3	23.2	25.3	23.3	17.5	12.1	7.2	6.0	5.1	6.2	5.1
	平均	14.3	18.5	21.7	25.4	27.3	25.7	20.7	15.2	9.4	6.7	6.1	8.7	16.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
pH	最高	7.9	7.9	7.8	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.9
	最低	7.8	7.8	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3
	平均	7.9	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
電 気 伝 導 率	最高	14.3	14.9	14.2	11.6	12.2	17.0	17.4	13.8	18.4	18.7	15.2	15.6	18.7
	最低	12.1	12.6	11.0	10.9	11.5	11.5	11.4	11.2	13.8	13.5	12.9	12.3	10.9
	平均	13.0	13.9	11.7	11.1	11.9	14.0	13.7	12.7	16.3	15.3	14.4	13.7	13.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

(注) No.75は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が2日間欠測。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.75 府中武蔵台浄水所（東村山） 府中市美好町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.52			0.72			1.1			0.90	1.1	0.52	0.81	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.05			0.06			0.07	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム			0.0072			0.0088			0.0044			0.0038	0.0088	0.0038	0.0061	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002			<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0010			0.0009			0.0021			0.0020	0.0021	0.0009	0.0015	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.011			0.013			0.0093			0.0093	0.013	0.0093	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.005			0.005		0.003			0.005	0.002	0.004	4
	ブロモジクロロメタン			0.0028			0.0029			0.0022			0.0032	0.0032	0.0022	0.0028	4
	ブロモホルム			0.0001			0.0001			0.0006			0.0003	0.0006	0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02			0.01	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.6			5.1			7.4			7.7	7.7	4.6	6.2	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.8	8.0	3.2	3.1	3.4	3.5	3.2	5.8	8.3	6.4	9.2	9.4	9.4	3.1	5.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			48.9			48.1			55.4			48.4	55.4	48.1	50.2	4
	蒸発残留物			77			70			91			95	95	70	83	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	No.75 府中武蔵台浄水所（東村山） 府中市美好町																	
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数	
	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1	
水 質 基 準 項 目	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1	
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12	
	pH値	7.9	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.9	7.3	7.6	363
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	12	
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	12	
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	363	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	363	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	抱水クロラール	0.002				0.002			<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4	
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	365	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			48.9			48.1			55.4			48.4	55.4	48.1	50.2	4	
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	蒸発残留物			77			70			91			95	95	70	83	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	363	
	pH値	7.9	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.9	7.3	7.6	363
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.9			-0.8			-1.0			-1.3	-0.8	-1.3	-1.0	4	
	従属栄養細菌			1			8			<1			<1	8	<1	2	4	
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02			0.01	0.04	0.01	0.03	4		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		
そ の 他 の 項 目	水温	14.3	18.5	21.7	25.4	27.3	25.7	20.7	15.2	9.4	6.7	6.1	8.7	28.3	5.1	16.7	363	
	アルカリ度			42.0			39.5			42.0			36.5	42.0	36.5	40.0	4	
	硫酸イオン																	
	電気伝導率	13.0	13.9	11.7	11.1	11.9	14.0	13.7	12.7	16.3	15.3	14.4	13.7	18.7	10.9	13.5	363	
	カルシウム硬度			42.8			43.2			45.1			39.5	45.1	39.5	42.7	4	
	マグネシウム硬度			6.1			4.9			10.3			8.9	10.3	4.9	7.6	4	
	カリウム			0.8			0.8			1.5			1.4	1.5	0.8	1.1	4	
トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		

(注) No.75は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が2日間欠測。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.76 若松給水所（東村山・若松） 府中市朝日町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	16.8	18.9	22.1	26.2	27.0	26.4	23.4	17.8	12.3	8.0	8.7	14.1	27.0
		最低	11.9	15.3	17.7	22.1	24.7	22.8	17.9	12.2	7.5	6.3	6.2	6.9	6.2
		平均	14.3	17.1	19.9	24.1	26.0	24.9	20.5	15.3	9.6	7.2	7.0	9.7	16.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.6	7.9
		最低	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.5	7.4
		平均	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	16.0	15.9	16.8	14.4	14.5	18.8	19.2	16.3	21.4	21.5	16.6	15.8	21.5
		最低	13.9	13.2	12.8	11.8	12.1	12.1	14.0	13.9	16.3	16.8	13.0	12.3	11.8
		平均	14.8	14.6	14.4	13.2	12.8	16.2	16.0	15.3	19.3	18.5	14.8	13.9	15.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.76 若松給水所（東村山・若松） 府中市朝日町															
採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数	
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1		<1		12	
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.48			0.71			1.1		0.90	1.1	0.48	0.80	4	
	フッ素及びその化合物			0.06			0.05			0.06		0.07	0.07	0.05	0.06	4	
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			0.02		0.02	0.02	<0.01	0.01	4	
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	1,4-ジオキサン			0.0006			<0.0005			<0.0005		<0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	テトラクロロエチレン			<0.0001			0.0001			0.0001			<0.0001	0.0001	<0.0001	4	
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0065			0.0075			0.0042			0.0046	0.0075	0.0042	0.0057	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002		<0.001				0.002		0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0013			0.0012			0.0022			0.0020	0.0022	0.0012	0.0017	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.011			0.012			0.0093			0.010	0.012	0.0093	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.004		0.003				0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.0027			0.0029			0.0022			0.0034	0.0034	0.0022	0.0028	4
	ブロモホルム			0.0003			0.0002			0.0007			0.0003	0.0007	0.0002	0.0004	4
ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02	4	
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物			5.2			5.4			7.7			7.6	7.7	5.2	6.5	4	
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩化物イオン	7.7	8.5	3.9	4.1	3.6	4.0	3.8	6.6	8.8	7.0	9.3	9.4	9.4	3.6	6.4	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			53.5			51.8			58.8			49.2	58.8	49.2	53.3	4	
蒸発残留物			84			83			98			90	98	83	89	4	

(注) 監視強化を行ったため、ヒ素及びその化合物の検査回数は年12回となっている。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	No.76 系統 若松給水所（東村山・若松） 所在地 府中市朝日町																	
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数	
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1	
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1	
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	12	
	pH値	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.9	7.4	7.6	365	
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	抱水クロラール	0.001				0.002		0.002				0.001		0.002	0.001	0.002	4	
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			53.5			51.8			58.8			49.2	58.8	49.2	53.3	4	
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	蒸発残留物			84			83			98			90	98	83	89	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	pH値	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.9	7.4	7.6	365	
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.8			-0.7			-0.9			-1.3	-0.7	-1.3	-0.9	4	
従属栄養細菌			29			59			3			3	59	3	24	4		
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		
アルミニウム及びその化合物			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02	4		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000009	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000009	<0.000005	<0.000005	12		
そ の 他 の 項 目	水温	14.3	17.1	19.9	24.1	26.0	24.9	20.5	15.3	9.6	7.2	7.0	9.7	27.0	6.2	16.4	365	
	アルカリ度			45.5			41.5			43.5			36.5	45.5	36.5	41.8	4	
	硫酸イオン																	
	電気伝導率	14.8	14.6	14.4	13.2	12.8	16.2	16.0	15.3	19.3	18.5	14.8	13.9	21.5	11.8	15.3	365	
	カルシウム硬度			44.3			45.1			46.9			40.3	46.9	40.3	44.2	4	
	マグネシウム硬度			9.2			6.7			11.9			8.9	11.9	6.7	9.2	4	
	カリウム			1.0			1.0			1.6			1.4	1.6	1.0	1.3	4	
トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		

（注）監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は年12回となっている。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所		No.77													
系統		府中南町給水所（東村山・府中南町）													
所在地		府中市小柳町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	21.7	23.1	27.1	32.3	32.6	30.8	26.0	18.7	13.5	9.1	10.0	17.5	32.6
		最低	14.2	18.3	21.3	25.5	26.8	25.0	18.5	12.7	7.6	6.3	6.4	7.0	6.3
		平均	18.3	21.2	24.2	29.2	30.5	28.2	22.3	16.1	9.6	7.7	7.6	11.2	18.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.7
		最低	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.3
		平均	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	17.0	17.5	16.9	14.3	14.9	18.7	19.0	16.1	19.4	19.2	15.9	16.2	19.4
		最低	15.1	15.4	13.5	13.5	14.2	14.2	13.9	12.1	15.8	14.1	13.4	12.9	12.1
		平均	15.8	16.6	14.3	13.8	14.5	16.3	15.8	15.1	17.6	15.9	15.0	14.3	15.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.77 府中南町給水所（東村山・府中南町） 府中市小柳町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.68			0.45			0.75			0.92			0.92	0.45	0.70	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.06			0.06			0.07			0.07	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			<0.01			0.01			0.02			0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0012			0.0011			0.0015			<0.0005			0.0015	<0.0005	0.0010	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.06	0.07	0.05	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0039			0.0057			0.0065			0.0062			0.0065	0.0039	0.0056	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002		0.001				0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0021			0.0013			0.0025			0.0020			0.0025	0.0013	0.0020	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0097			0.0097			0.013			0.012			0.013	0.0097	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.001				0.003		0.002				0.002		0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0030			0.0022			0.0032			0.0034			0.0034	0.0022	0.0030	4
	ブロモホルム	0.0007			0.0005			0.0010			0.0004			0.0010	0.0004	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.6			5.7			7.3			7.1			7.6	5.7	6.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.9	8.7	4.6	4.8	4.4	4.7	7.3	7.0	7.1	8.4	8.2	9.5	9.5	4.4	6.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.4			52.6			64.2			53.2			64.2	52.6	57.1	4
	蒸発残留物	110			100			120			99			120	99	110	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.77 府中南町給水所（東村山・府中南町） 府中市小柳町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.7	7.3	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.001		0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.4			52.6			64.2			53.2			64.2	52.6	57.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110			100			120			99			120	99	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.7	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7			-0.6			-0.5			-1.1			-0.5	-1.1	-0.7	4
	従属栄養細菌	2			3			3			<1			3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	18.3	21.2	24.2	29.2	30.5	28.2	22.3	16.1	9.6	7.7	7.6	11.2	32.6	6.3	18.9	365
	アルカリ度	50.0			48.5			52.0			39.0			52.0	39.0	47.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.8	16.6	14.3	13.8	14.5	16.3	15.8	15.1	17.6	15.9	15.0	14.3	19.4	12.1	15.4	365
	カルシウム硬度	43.3			40.9			49.1			43.5			49.1	40.9	44.2	4
	マグネシウム硬度	15.1			11.7			15.1			9.7			15.1	9.7	12.9	4
	カリウム	1.6			1.1			1.5			1.3			1.6	1.1	1.4	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.78 上石原配水所（東村山・上石原） 調布市多摩川													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	20.6	22.9	26.7	31.7	31.8	29.8	26.6	20.2	15.3	10.7	11.1	17.5	31.8
		最低	13.9	18.3	21.3	26.1	28.5	25.9	20.2	14.8	10.0	8.6	8.2	8.7	8.2
		平均	16.9	20.8	24.1	29.0	30.4	28.4	23.4	17.6	12.2	9.7	9.1	12.0	19.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.8	7.9	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9
		最低	7.7	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.5	7.4
		平均	7.8	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	19.6	20.0	16.7	19.1	20.0	24.1	22.9	18.1	22.8	23.5	21.4	22.9	24.1
		最低	16.2	14.6	11.6	11.5	12.5	12.4	15.5	14.7	18.3	17.8	18.8	15.7	11.5
		平均	17.6	17.9	12.5	13.4	16.0	19.6	17.9	16.9	20.8	19.7	20.3	19.7	17.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.78 上石原配水所（東村山・上石原） 調布市多摩川															
採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数	
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ヒ素及びその化合物			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.59	0.62		1.2			0.73			1.2	0.59	0.79	4	
	フッ素及びその化合物			0.06	0.05		0.07			0.07			0.07	0.05	0.06	4	
	ホウ素及びその化合物			<0.01	<0.01		0.03			0.02			0.03	<0.01	0.01	4	
	四塩化炭素			<0.0001	<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	1,4-ジオキサン			<0.0005	<0.0005		0.0007			0.0006			0.0007	<0.0005	<0.0005	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001	<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	ジクロロメタン			<0.0001	<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	テトラクロロエチレン			<0.0001	<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	トリクロロエチレン			<0.0001	<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	ベンゼン			<0.0001	<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	塩素酸	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	0.05	0.04	0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0032	0.0031			0.0021			0.0036			0.0036	0.0021	0.0030	4
	ジクロロ酢酸	0.001				0.001		<0.001			<0.001		<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0016	0.0014			0.0042			0.0028			0.0042	0.0014	0.0025	4
	臭素酸			<0.001	<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0075	0.0070			0.011			0.011			0.011	0.0070	0.0091	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001			<0.001		0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0025	0.0023			0.0031			0.0033			0.0033	0.0023	0.0028	4
	ブロモホルム			0.0002	0.0002			0.0018			0.0009			0.0018	0.0002	0.0008	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02	0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.4	5.3			13			9.4			13	5.3	8.3	4
	マンガン及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.5	7.0	3.5	3.3	6.6	9.2	12.1	8.1	15.0	10.0	12.7	14.2	15.0	3.3	9.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			49.2	44.5			83.5			66.9			83.5	44.5	61.0	4
	蒸発残留物			85	73			160			120			160	73	110	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.78 上石原配水所（東村山・上石原） 調布市多摩川															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.8	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	7.4	7.7	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			49.2	44.5			83.5			66.9			83.5	44.5	61.0	4
	マンガン及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			85	73			160			120			160	73	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	7.4	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.9	-0.8			-0.3			-0.8			-0.3	-0.9	-0.7	4
	従属栄養細菌			3	5			5			<1			5	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02	0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.9	20.8	24.1	29.0	30.4	28.4	23.4	17.6	12.2	9.7	9.1	12.0	31.8	8.2	19.5	365
	アルカリ度			43.5	42.5			63.0			52.5			63.0	42.5	50.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.6	17.9	12.5	13.4	16.0	19.6	17.9	16.9	20.8	19.7	20.3	19.7	24.1	11.5	17.7	365
	カルシウム硬度			42.5	38.7			62.3			50.6			62.3	38.7	48.5	4
	マグネシウム硬度			6.7	5.8			21.2			16.3			21.2	5.8	12.5	4
	カリウム			0.9	0.8			2.4			1.9			2.4	0.8	1.5	4
	トリクロラミン			<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.79 仙川配水所(東村山) 調布市仙川町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	20.5	23.2	26.4	30.8	31.8	31.1	26.4	19.2	12.6	8.1	9.3	16.7	31.8
		最低	14.0	18.8	21.9	25.6	27.7	25.6	19.1	12.7	7.4	6.3	6.3	7.8	6.3
		平均	17.2	21.3	24.4	28.6	30.5	28.9	22.7	16.2	9.7	7.3	7.3	11.1	18.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.5	7.7	7.7	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.9	7.9	7.9
		最低	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.3
		平均	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.8	7.8	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	17.3	18.2	17.1	12.8	13.5	20.7	20.9	15.6	22.2	22.3	19.6	21.5	22.3
		最低	14.5	15.0	12.4	12.2	12.2	12.2	11.6	11.2	16.0	15.2	15.6	15.4	11.2
		平均	15.7	16.8	13.3	12.4	12.8	16.1	14.7	13.7	19.4	17.6	17.9	17.9	15.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.79 仙川配水所(東村山) 調布市仙川町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003				<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005				<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.3				0.79			1.4		1.1		1.4	0.79	1.1	4
	フッ素及びその化合物		0.08				0.05			0.08		0.07		0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.03				<0.01			0.03		0.03		0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0053				0.0033			0.0010		0.0030		0.0053	0.0010	0.0032	4
	ジクロロ酢酸		0.001		<0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0051				0.0013			0.0015		0.0015		0.0051	0.0013	0.0024	4
	臭素酸		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.017				0.0069			0.0041		0.0073		0.017	0.0041	0.0088	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		0.002			0.001			0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0057				0.0021			0.0009		0.0025		0.0057	0.0009	0.0028	4
	ブロモホルム		0.0013				0.0002			0.0007		0.0003		0.0013	0.0002	0.0006	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02				0.03			0.02		0.02		0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		11				6.1			9.4		10		11	6.1	9.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.2	10.4	9.4	3.4	3.4	3.7	3.5	7.6	11.1	9.9	13.2	9.8	13.2	3.4	7.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		58.1				48.2			60.9		57.1		60.9	48.2	56.1	4
	蒸発残留物		120				67			120		110		120	67	100	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.79 仙川配水所（東村山） 調布市仙川町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.8	7.8	7.9	7.3	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		58.1				48.2			60.9		57.1		60.9	48.2	56.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		120				67			120		110		120	67	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.8	7.8	7.9	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.8				-0.8			-1.1		-1.2		-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		3				1			13		3		13	1	5	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02				0.03			0.02		0.02		0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005				<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	17.2	21.3	24.4	28.6	30.5	28.9	22.7	16.2	9.7	7.3	7.3	11.1	31.8	6.3	18.8	365
	アルカリ度		46.5				41.5			44.0		39.0		46.5	39.0	42.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.7	16.8	13.3	12.4	12.8	16.1	14.7	13.7	19.4	17.6	17.9	17.9	22.3	11.2	15.7	365
	カルシウム硬度		44.8				42.7			47.3		44.9		47.3	42.7	44.9	4
	マグネシウム硬度		13.3				5.5			13.6		12.2		13.6	5.5	11.2	4
	カリウム		1.9				0.9			1.9		1.9		1.9	0.9	1.7	4
	トリクロラミン		<0.02				<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所		No.80												
系統		深大寺給水所（東村山・深大寺）												
所在地		調布市深大寺北町												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	17.9	20.2	22.7	26.7	27.9	27.8	23.8	17.8	12.0	6.8	7.7	14.9	27.9
	最低	11.8	16.2	18.7	22.5	25.2	23.2	17.9	12.1	6.3	5.3	5.2	6.5	5.2
	平均	14.8	18.5	20.8	24.6	26.7	25.7	20.8	15.2	8.8	6.2	6.1	9.6	16.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8
	最低	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3
	平均	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	16.4	17.0	16.0	12.2	13.0	19.6	21.3	16.4	23.4	23.6	19.2	21.1	23.6
	最低	13.3	13.8	11.7	11.5	11.4	11.5	12.1	11.8	16.8	15.9	15.2	15.0	11.4
	平均	14.6	15.5	12.4	11.7	12.0	15.3	15.4	14.4	20.4	18.5	17.6	17.4	15.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.80 深大寺給水所（東村山・深大寺） 調布市深大寺北町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.59	0.62			1.7			0.92			1.7	0.59	0.96	4
	フッ素及びその化合物			0.06	0.05			0.07			0.07			0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			0.01	<0.01			0.03			0.02			0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0029	0.0028			0.0020			0.0038			0.0038	0.0020	0.0029	4
	ジクロロ酢酸	0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0015	0.0013			0.0035			0.0019			0.0035	0.0013	0.0021	4
	臭素酸			<0.001	<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0069	0.0064			0.0095			0.0090			0.0095	0.0064	0.0080	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001				0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0023	0.0021			0.0026			0.0030			0.0030	0.0021	0.0025	4
	ブロモホルム			0.0002	0.0002			0.0014			0.0003			0.0014	0.0002	0.0005	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02	0.02			0.03			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.4	5.3			11			7.7			11	5.3	7.4	4
	マンガン及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.9	7.2	3.4	3.3	3.5	7.9	11.7	5.6	16.3	9.1	13.3	15.0	16.3	3.3	8.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			48.2	44.2			69.4			54.3			69.4	44.2	54.0	4
	蒸発残留物			86	79			140			92			140	79	99	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.80 深大寺給水所（東村山・深大寺） 調布市深大寺北町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.8	7.3	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			48.2	44.2			69.4			54.3			69.4	44.2	54.0	4
	マンガン及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			86	79			140			92			140	79	99	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.8	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.9	-0.8			-0.6			-1.1			-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌			<1	1			<1			<1			1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
そ の 他 の 項 目	アルミニウム及びその化合物			0.02	0.02			0.03			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	14.8	18.5	20.8	24.6	26.7	25.7	20.8	15.2	8.8	6.2	6.1	9.6	27.9	5.2	16.5	365
	アルカリ度			43.5	42.5			51.0			41.0			51.0	41.0	44.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.6	15.5	12.4	11.7	12.0	15.3	15.4	14.4	20.4	18.5	17.6	17.4	23.6	11.4	15.4	365
	カルシウム硬度			41.6	38.5			54.5			44.3			54.5	38.5	44.7	4
	マグネシウム硬度			6.6	5.7			14.9			10.0			14.9	5.7	9.3	4
	カリウム			0.9	0.8			2.0			1.4			2.0	0.8	1.3	4
	トリクロラミン			<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所		No.81												
系統		原町田浄水所（朝霞・東村山・滝の沢）												
所在地		町田市原町田												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	19.5	21.9	24.1	28.4	28.8	26.8	24.3	18.9	13.6	9.8	10.8	17.3	28.8
	最低	14.3	17.6	20.3	23.9	25.7	23.5	18.6	13.3	9.2	8.5	8.5	9.3	8.5
	平均	17.0	19.9	22.4	26.2	27.9	25.3	21.6	16.4	11.1	9.1	9.3	12.1	18.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.7	7.9	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.9
	最低	7.5	7.6	7.5	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2
	平均	7.6	7.7	7.6	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	21.2	20.8	19.9	19.4	20.0	21.0	23.4	22.5	25.0	25.2	24.9	24.1	25.2
	最低	18.6	18.9	16.4	17.1	15.7	15.1	19.2	18.5	20.6	22.1	23.3	21.7	15.1
	平均	19.7	19.9	18.5	18.3	17.7	18.9	21.3	21.0	23.2	23.4	24.3	23.0	20.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.81 原町田浄水所（朝霞・東村山・滝の沢） 町田市原町田															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.6			1.4			1.8			1.7		1.8	1.4	1.6	4
	フッ素及びその化合物		0.08			0.08			0.06			0.08		0.08	0.06	0.08	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.03			0.03			0.05		0.05	0.03	0.04	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	0.04	0.05	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.011			0.0048			0.0024			0.0035		0.011	0.0024	0.0054	4
	ジクロロ酢酸		0.001		0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0062			0.0083			0.0051			0.0049		0.0083	0.0049	0.0061	4
	臭素酸		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.027			0.023			0.013			0.015		0.027	0.013	0.020	4
	トリクロロ酢酸		0.001		0.002			<0.001			0.003			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0083			0.0068			0.0038			0.0048		0.0083	0.0038	0.0059	4
	ブロモホルム		0.0013			0.0028			0.0021			0.0014		0.0028	0.0013	0.0019	4
	ホルムアルデヒド		0.001		0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		13			14			10			15		15	10	13	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	17.2	14.0	13.1	11.4	12.3	11.1	9.8	10.6	14.2	20.9	19.5	20.6	20.9	9.8	14.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		63.3			67.8			69.1			71.3		71.3	63.3	67.9	4
	蒸発残留物		130			140			140			160		160	130	140	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.81 原町田浄水所（朝霞・東村山・滝の沢） 町田市原町田															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.7	7.6	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.9	7.2	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0003			0.0003			<0.0001			<0.0001		0.0003	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		63.3			67.8			69.1			71.3		71.3	63.3	67.9	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		130			140			140			160		160	130	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.7	7.6	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.9	7.2	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.8			-0.5			-0.7			-1.0		-0.5	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌		<1			<1			7			<1		7	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	17.0	19.9	22.4	26.2	27.9	25.3	21.6	16.4	11.1	9.1	9.3	12.1	28.8	8.5	18.2	365
	アルカリ度		47.5			53.5			51.5			45.5		53.5	45.5	49.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	19.7	19.9	18.5	18.3	17.7	18.9	21.3	21.0	23.2	23.4	24.3	23.0	25.2	15.1	20.7	365
	カルシウム硬度		45.8			49.9			51.2			51.6		51.6	45.8	49.6	4
	マグネシウム硬度		17.5			17.9			17.9			19.7		19.7	17.5	18.3	4
	カリウム		1.9			2.0			2.0			2.3		2.3	1.9	2.1	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.82 小野路給水所（朝霞・東村山） 町田市金森東													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.4	21.6	25.5	29.8	29.9	28.5	25.3	18.7	14.0	9.9	10.3	16.7	29.9
		最低	13.3	16.7	19.9	24.5	26.0	24.0	18.5	13.2	8.6	7.4	7.3	7.6	7.3
		平均	16.3	19.4	22.6	27.3	28.5	26.8	21.8	16.2	10.9	8.6	8.4	11.2	18.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.4	7.8	7.6	7.7	7.3	7.2	7.5	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8
		最低	7.3	7.2	7.5	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.1
		平均	7.3	7.5	7.6	7.5	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	21.6	21.5	21.7	21.3	22.1	22.8	24.2	23.1	25.4	25.3	23.8	23.2	25.4
		最低	19.2	19.4	17.3	18.7	17.5	17.1	20.2	19.2	21.1	22.8	22.5	21.3	17.1
		平均	20.3	20.6	20.0	20.2	19.8	20.8	22.3	21.8	23.7	23.9	23.3	22.2	21.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.82 小野路給水所（朝霞・東村山） 町田市金森東															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.4			0.86			1.4			1.2		1.4	0.86	1.2	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.07			0.06			0.07		0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.02			0.02			0.04		0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.06	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.012			0.0060			0.0033			0.0035		0.012	0.0033	0.0062	4
	ジクロロ酢酸		0.001		0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0049			0.0052			0.0032			0.0032		0.0052	0.0032	0.0041	4
	臭素酸		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.026			0.018			0.011			0.011		0.026	0.011	0.017	4
	トリクロロ酢酸		0.001		0.003			0.002			0.003			0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0082			0.0052			0.0033			0.0038		0.0082	0.0033	0.0051	4
	ブロモホルム		0.0009			0.0016			0.0010			0.0007		0.0016	0.0007	0.0011	4
	ホルムアルデヒド		0.001		0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		11			11			8.0			12		12	8.0	11	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.0	11.3	12.1	8.8	8.5	10.0	8.0	7.8	12.2	17.8	15.4	16.7	17.8	7.8	11.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		59.4			54.2			60.1			59.7		60.1	54.2	58.4	4
	蒸発残留物		110			110			100			130		130	100	110	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.82 小野路給水所（朝霞・東村山） 町田市金森東															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.3	7.5	7.6	7.5	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.1	7.4	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0001			0.0003			<0.0001			<0.0001		0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		59.4			54.2			60.1			59.7		60.1	54.2	58.4	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		110			110			100			130		130	100	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.3	7.5	7.6	7.5	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.1	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9			-0.7			-0.8			-1.2		-0.7	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌		<1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.3	19.4	22.6	27.3	28.5	26.8	21.8	16.2	10.9	8.6	8.4	11.2	29.9	7.3	18.2	365
	アルカリ度		47.0			47.5			48.0			40.0		48.0	40.0	45.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	20.3	20.6	20.0	20.2	19.8	20.8	22.3	21.8	23.7	23.9	23.3	22.2	25.4	17.1	21.6	365
	カルシウム硬度		44.7			43.4			46.9			46.0		46.9	43.4	45.3	4
	マグネシウム硬度		14.7			10.8			13.2			13.7		14.7	10.8	13.1	4
	カリウム		1.8			1.5			1.7			1.9		1.9	1.5	1.7	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.83 野津田浄水所（東村山・小作） 町田市野津田町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.7	22.1	25.1	29.0	29.8	29.5	26.5	20.5	15.7	11.2	11.3	17.1	29.8
		最低	14.3	17.7	20.7	25.1	27.6	25.5	20.5	15.2	10.7	9.4	9.2	9.5	9.2
		平均	16.9	20.1	22.8	26.9	28.9	27.9	23.4	18.0	12.9	10.2	9.9	12.3	19.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8
		最低	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.4
		平均	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	14.8	16.6	15.7	11.7	12.4	17.5	18.1	14.3	18.9	19.3	15.6	16.0	19.3
		最低	12.7	14.3	11.6	11.4	11.7	11.7	11.7	11.5	14.6	14.0	13.7	13.0	11.4
		平均	13.6	14.9	12.5	11.6	12.0	14.2	14.2	13.1	17.0	15.9	14.8	14.1	14.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.83 野津田浄水所（東村山・小作） 町田市野津田町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.65			0.68			0.97		0.83		0.97	0.65	0.78	4
	フッ素及びその化合物			0.07			0.05			0.06		0.06		0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			<0.01			0.02		0.02		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.03	0.05	0.05	0.04	0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0060			0.0085			0.0047		0.0036		0.0085	0.0036	0.0057	4
	ジクロロ酢酸	0.003				0.002			0.001		0.002			0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0021			0.0012			0.0023		0.0021		0.0023	0.0012	0.0019	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.012			0.013			0.010		0.0091		0.013	0.0091	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.005			0.004		0.003			0.005	0.002	0.004	4
	ブロモジクロロメタン			0.0036			0.0032			0.0026		0.0030		0.0036	0.0026	0.0031	4
	ブロモホルム			0.0004			0.0001			0.0006		0.0004		0.0006	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.9			5.2			6.5		7.4		7.4	5.2	6.3	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.8	7.9	4.3	3.1	3.2	3.5	7.2	5.3	7.0	7.5	8.9	7.9	8.9	3.1	6.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			48.9			48.0			52.7		50.1		52.7	48.0	49.9	4
	蒸発残留物			90			80			94		96		96	80	90	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.83 野津田浄水所（東村山・小作） 町田市野津田町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	pH値	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.4	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			0.0002			<0.0001		<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002			0.001		0.001			0.002	0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			48.9			48.0			52.7		50.1		52.7	48.0	49.9	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			90			80			94		96		96	80	90	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-0.8			-1.0		-1.2		-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌			<1			<1			<1		<1		<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.9	20.1	22.8	26.9	28.9	27.9	23.4	18.0	12.9	10.2	9.9	12.3	29.8	9.2	19.2	365
	アルカリ度			43.0			40.0			40.5		35.5		43.0	35.5	39.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.6	14.9	12.5	11.6	12.0	14.2	14.2	13.1	17.0	15.9	14.8	14.1	19.3	11.4	14.0	365
	カルシウム硬度			40.5			43.2			43.8		41.2		43.8	40.5	42.2	4
	マグネシウム硬度			8.4			4.8			8.9		8.9		8.9	4.8	7.8	4
	カリウム			1.1			0.8			1.3		1.3		1.3	0.8	1.1	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.84 滝の沢給水所（朝霞・東村山・滝の沢） 町田市木曽東													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.7	20.6	23.3	27.0	28.0	27.3	25.3	20.6	15.7	11.2	10.6	14.5	28.0
		最低	13.3	17.1	20.0	23.4	26.6	24.7	20.7	15.7	10.9	9.7	9.6	9.6	9.6
		平均	15.5	18.9	21.8	25.2	27.4	26.5	22.8	18.3	13.2	10.4	9.9	11.5	18.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.7	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.8
		最低	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
		平均	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	18.6	20.2	19.5	18.9	19.7	22.3	22.6	20.3	23.5	23.4	21.2	20.8	23.5
		最低	16.5	17.4	15.3	16.5	15.6	14.9	17.6	16.3	18.7	19.4	19.9	18.0	14.9
		平均	17.5	18.6	17.6	17.8	17.6	19.2	19.8	18.8	21.5	21.0	20.6	19.4	19.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 No.84 系統 滝の沢給水所（朝霞・東村山・滝の沢） 所在地 町田市木曽東																
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.0			1.5			1.8			1.7		2.0	1.5	1.8	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.08			0.06			0.08		0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.03			0.02			0.05		0.05	0.02	0.03	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07	0.04	0.05	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.011			0.0045			0.0021			0.0039		0.011	0.0021	0.0054	4
	ジクロロ酢酸		0.001		0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0048			0.0073			0.0039			0.0043		0.0073	0.0039	0.0051	4
	臭素酸		<0.001			0.003			<0.001			<0.001		0.003	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.024			0.020			0.011			0.014		0.024	0.011	0.017	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		0.001			<0.001			0.003			0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0072			0.0062			0.0032			0.0047		0.0072	0.0032	0.0053	4
	ブロモホルム		0.0010			0.0024			0.0015			0.0011		0.0024	0.0010	0.0015	4
	ホルムアルデヒド		0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		13			14			10			16		16	10	13	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	15.3	13.5	15.6	12.6	13.0	12.1	12.2	10.5	14.7	21.1	20.8	19.9	21.1	10.5	15.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		70.3			70.6			69.6			70.6		70.6	69.6	70.3	4
	蒸発残留物		140			140			120			160		160	120	140	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.84 滝の沢給水所（朝霞・東村山・滝の沢） 町田市木曽東															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		70.3			70.6			69.6			70.6		70.6	69.6	70.3	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		140			140			120			160		160	120	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0			-0.6			-1.0			-1.1		-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌		1			1			1			<1		1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.5	18.9	21.8	25.2	27.4	26.5	22.8	18.3	13.2	10.4	9.9	11.5	28.0	9.6	18.5	365
	アルカリ度		52.5			54.5			52.0			44.0		54.5	44.0	50.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.5	18.6	17.6	17.8	17.6	19.2	19.8	18.8	21.5	21.0	20.6	19.4	23.5	14.9	19.1	365
	カルシウム硬度		47.9			50.5			51.3			51.5		51.5	47.9	50.3	4
	マグネシウム硬度		22.4			20.1			18.3			19.1		22.4	18.3	20.0	4
	カリウム		1.8			2.0			2.1			2.4		2.4	1.8	2.1	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所		No.85													
系統		聖ヶ丘給水所（東村山・小作）													
所在地		町田市南成瀬													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.3	24.3	26.8	31.6	32.8	31.6	29.4	24.4	20.2	15.7	15.4	19.7	32.8
		最低	12.9	16.2	23.1	26.3	29.9	28.5	24.3	20.1	15.3	14.1	13.8	14.1	12.9
		平均	15.1	19.3	25.0	29.2	31.8	30.3	26.6	22.3	17.7	14.8	14.3	16.2	21.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8
		最低	7.6	7.6	7.8	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
		平均	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	14.8	15.7	14.8	12.6	13.3	18.8	19.3	13.7	18.0	18.9	18.6	18.9	19.3
		最低	12.8	13.5	11.0	9.9	12.6	12.5	11.2	11.0	13.8	13.4	16.4	15.4	9.9
		平均	13.7	14.8	11.9	12.0	12.9	15.2	13.8	12.5	16.2	15.6	17.7	16.8	14.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.85 聖ヶ丘給水所（東村山・小作） 町田市南成瀬															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.99			0.53			0.63			0.83		0.99	0.53	0.75	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.05			0.05			0.05		0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01			0.02		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.03	<0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	<0.02	0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.011			0.0094			0.0074			0.0041		0.011	0.0041	0.0080	4
	ジクロロ酢酸		0.001		<0.001			0.001			0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0031			0.0011			0.0008			0.0022		0.0031	0.0008	0.0018	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.021			0.014			0.011			0.0099		0.021	0.0099	0.014	4
	トリクロロ酢酸		0.002		0.002			0.003			0.004			0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.0062			0.0031			0.0027			0.0032		0.0062	0.0027	0.0038	4
	ブロモホルム		0.0004			0.0001			<0.0001			0.0004		0.0004	<0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド		0.001		0.002			0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		8.6			5.2			3.7			7.2		8.6	3.7	6.2	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.9	8.2	6.8	3.2	3.0	6.6	5.0	3.1	6.7	12.3	8.5	9.8	12.3	3.0	6.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.5			44.3			45.9			49.7		52.5	44.3	48.1	4
	蒸発残留物		91			73			65			110		110	65	85	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.85 聖ヶ丘給水所（東村山・小作） 町田市南成瀬															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0003			0.0001			<0.0001		0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.5			44.3			45.9			49.7		52.5	44.3	48.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		91			73			65			110		110	65	85	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9			-0.8			-1.0			-1.1		-0.8	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1			1			<1			1		1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.1	19.3	25.0	29.2	31.8	30.3	26.6	22.3	17.7	14.8	14.3	16.2	32.8	12.9	21.9	365
	アルカリ度		44.0			41.5			40.0			37.5		44.0	37.5	40.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.7	14.8	11.9	12.0	12.9	15.2	13.8	12.5	16.2	15.6	17.7	16.8	19.3	9.9	14.4	365
	カルシウム硬度		42.0			39.2			40.7			40.9		42.0	39.2	40.7	4
	マグネシウム硬度		10.5			5.1			5.2			8.8		10.5	5.1	7.4	4
	カリウム		1.4			0.8			0.8			1.3		1.4	0.8	1.1	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.86 大船給水所（東村山・小作） 町田市小山町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.9	21.1	23.8	27.2	28.8	28.5	26.9	22.4	17.6	12.8	11.6	14.5	28.8
		最低	13.7	17.6	20.8	23.9	27.2	26.6	22.5	17.7	12.9	11.3	10.9	11.0	10.9
		平均	15.8	19.4	22.4	25.6	28.2	27.9	24.6	20.2	15.0	11.8	11.1	12.3	19.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
		最低	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4
		平均	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	16.0	17.3	16.2	11.8	12.3	19.7	19.6	14.1	17.9	18.4	15.4	16.0	19.7
		最低	13.3	14.7	11.5	11.4	11.9	11.5	11.7	11.3	13.6	12.9	13.7	13.0	11.3
		平均	14.1	15.9	12.6	11.6	12.0	14.7	14.7	12.8	15.9	15.3	14.9	14.1	14.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.86 大船給水所（東村山・小作） 町田市小山町															
採水月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.2			0.58			0.95				0.95	1.2	0.58	0.92	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.05			0.05				0.05	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			<0.01			0.01				0.02	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0075			0.0053			0.0047				0.0049	0.0075	0.0047	0.0056	4
	ジクロロ酢酸		<0.001		0.001			0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0042			0.0013			0.0019				0.0018	0.0042	0.0013	0.0023	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.019			0.0095			0.0098				0.010	0.019	0.0095	0.012	4
	トリクロロ酢酸		0.001		0.002			0.003			0.003			0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0065			0.0028			0.0028				0.0033	0.0065	0.0028	0.0039	4
	ブロモホルム		0.0008			0.0001			0.0004				0.0002	0.0008	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03				0.01	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.5			6.0			5.2				7.7	9.5	5.2	7.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.0	9.5	3.2	3.2	3.0	7.0	5.3	5.3	9.5	9.1	9.4	9.8	9.8	3.0	6.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		56.7			45.2			50.3				48.1	56.7	45.2	50.1	4
	蒸発残留物		110			75			82				79	110	75	87	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.86 大船給水所（東村山・小作） 町田市小山町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0001			0.0003			0.0001				<0.0001	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.002			0.001			0.001			0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		56.7			45.2			50.3				48.1	56.7	45.2	50.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		110			75			82				79	110	75	87	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9			-0.9			-0.9				-1.2	-0.9	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		4			1			3				<1	4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03				0.01	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.8	19.4	22.4	25.6	28.2	27.9	24.6	20.2	15.0	11.8	11.1	12.3	28.8	10.9	19.6	365
	アルカリ度		43.5			44.0			40.5				38.5	44.0	38.5	41.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.1	15.9	12.6	11.6	12.0	14.7	14.7	12.8	15.9	15.3	14.9	14.1	19.7	11.3	14.0	365
	カルシウム硬度		45.0			40.1			42.6				39.6	45.0	39.6	41.8	4
	マグネシウム硬度		11.7			5.1			7.7				8.5	11.7	5.1	8.3	4
	カリウム		1.7			0.8			1.1				1.3	1.7	0.8	1.2	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.87 鏈水小山給水所（東村山・小作） 町田市忠生													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.5	21.2	24.7	28.7	28.9	27.8	24.6	18.3	12.7	8.4	9.3	15.6	28.9
		最低	13.0	16.7	19.8	23.9	26.0	23.8	18.3	12.3	7.7	6.6	6.5	7.3	6.5
		平均	15.7	19.0	22.1	26.5	27.9	26.3	21.5	15.8	9.9	7.6	7.5	10.4	17.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
		最低	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
		平均	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	16.1	17.0	15.6	11.7	12.2	17.2	18.4	15.1	19.2	20.1	15.2	16.0	20.1
		最低	13.6	14.5	11.5	11.4	11.7	11.5	11.6	11.2	14.5	13.3	13.4	13.0	11.2
		平均	14.6	16.1	12.6	11.5	11.9	13.8	14.6	12.9	17.1	15.9	14.6	14.1	14.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.87 鱒水小山給水所（東村山・小作） 町田市忠生															
採水月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.1			0.57			0.98				0.98	1.1	0.57	0.91	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.05			0.05				0.05	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			<0.01			0.01				0.02	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0079			0.0085			0.0045				0.0049	0.0085	0.0045	0.0065	4
	ジクロロ酢酸		0.001		0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0041			0.0012			0.0021				0.0018	0.0041	0.0012	0.0023	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.019			0.013			0.0099				0.010	0.019	0.0099	0.013	4
	トリクロロ酢酸		0.002		0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.0065			0.0031			0.0029				0.0034	0.0065	0.0029	0.0040	4
	ブロモホルム		0.0008			0.0001			0.0004				0.0002	0.0008	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03				0.01	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.3			5.6			5.3				8.0	9.3	5.3	7.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.4	9.2	3.2	3.2	3.2	5.5	5.4	5.5	8.7	8.9	9.5	10.4	10.4	3.2	6.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		56.0			45.7			51.2				48.9	56.0	45.7	50.5	4
	蒸発残留物		110			79			89				77	110	77	89	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 No.87 系統 鱒水小山給水所（東村山・小作） 所在地 町田市忠生																
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		0.001			<0.001			<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0001			0.0002			0.0001				<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.004			0.001			<0.001			0.004	<0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		56.0			45.7			51.2				48.9	56.0	45.7	50.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		110			79			89				77	110	77	89	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9			-0.8			-1.0				-1.3	-0.8	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1			<1			4				<1	4	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03				0.01	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.7	19.0	22.1	26.5	27.9	26.3	21.5	15.8	9.9	7.6	7.5	10.4	28.9	6.5	17.6	365
	アルカリ度		42.5			44.0			41.5				37.0	44.0	37.0	41.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.6	16.1	12.6	11.5	11.9	13.8	14.6	12.9	17.1	15.9	14.6	14.1	20.1	11.2	14.1	365
	カルシウム硬度		44.6			40.6			43.4				40.3	44.6	40.3	42.2	4
	マグネシウム硬度		11.4			5.1			7.8				8.6	11.4	5.1	8.2	4
	カリウム		1.6			0.8			1.1				1.3	1.6	0.8	1.2	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.88 上水南給水所（東村山） 小金井市貫井南町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.9	21.2	24.8	28.5	29.4	29.1	25.6	19.2	14.8	9.3	9.9	16.7	29.4
		最低	13.0	16.6	19.6	24.5	26.6	24.8	19.0	12.9	8.6	7.3	7.2	7.8	7.2
		平均	15.9	19.1	22.3	26.6	28.2	27.3	22.5	16.4	10.7	8.3	8.0	11.1	18.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7
		最低	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
		平均	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	14.9	15.5	16.6	12.7	12.4	17.6	17.8	14.3	19.1	19.2	15.8	16.1	19.2
		最低	12.6	13.1	12.7	11.6	11.7	11.7	11.7	11.5	14.7	13.9	13.2	12.7	11.5
		平均	13.5	14.5	13.4	12.4	12.0	14.3	14.0	13.2	17.0	15.8	14.9	14.1	14.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.88 上水南給水所（東村山） 小金井市貫井南町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.85			0.54			1.3			0.78			1.3	0.54	0.87	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.05			0.06			0.06			0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			<0.01			0.02			0.02			0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0054			0.0080			0.0073			0.0051			0.0080	0.0051	0.0065	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.002		0.001				0.001		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0021			0.0010			0.0037			0.0016			0.0037	0.0010	0.0021	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012			0.012			0.016			0.010			0.016	0.010	0.013	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.004		0.003				0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0038			0.0027			0.0042			0.0031			0.0042	0.0027	0.0035	4
	ブロモホルム	0.0003			0.0001			0.0010			0.0002			0.0010	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.04			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.7			4.4			8.7			6.3			8.7	4.4	6.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.1	7.9	3.1	3.1	3.2	3.5	8.6	5.8	10.6	6.8	9.9	7.9	10.6	3.1	6.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.7			43.8			61.9			51.0			61.9	43.8	51.9	4
	蒸発残留物	94			79			120			89			120	79	96	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.88 上水南給水所（東村山） 小金井市貫井南町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.003		0.002				0.001		0.003	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.7			43.8			61.9			51.0			61.9	43.8	51.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	94			79			120			89			120	79	96	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-0.8			-0.6			-1.1			-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	1			<1			<1			<1			1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.04			0.04			0.02			0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.9	19.1	22.3	26.6	28.2	27.3	22.5	16.4	10.7	8.3	8.0	11.1	29.4	7.2	18.1	365
	アルカリ度	40.5			42.0			46.5			40.0			46.5	40.0	42.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.5	14.5	13.4	12.4	12.0	14.3	14.0	13.2	17.0	15.8	14.9	14.1	19.2	11.5	14.1	365
	カルシウム硬度	42.3			38.8			50.7			42.8			50.7	38.8	43.7	4
	マグネシウム硬度	8.4			5.0			11.2			8.2			11.2	5.0	8.2	4
	カリウム	1.2			0.7			1.6			1.2			1.6	0.7	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.89 梶野配水所（東村山・梶野） 小金井市東町												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	20.5	23.1	26.3	30.2	30.5	30.1	26.6	20.5	14.7	10.3	11.5	17.5	30.5
	最低	14.6	18.4	21.5	25.5	27.4	25.6	20.4	14.4	9.5	8.4	8.9	9.3	8.4
	平均	17.5	21.0	24.0	27.9	29.5	28.2	23.3	17.7	11.6	9.4	9.6	12.3	19.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.7
	最低	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3
	平均	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	18.6	19.1	18.3	15.8	15.4	19.9	20.2	17.4	22.4	22.7	18.2	19.8	22.7
	最低	16.4	16.6	15.8	13.0	12.7	14.5	12.0	14.5	17.5	15.0	14.2	13.6	12.0
	平均	17.2	18.0	16.3	14.5	14.6	17.0	16.3	16.2	20.1	17.5	16.6	16.0	16.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.89 梶野配水所（東村山・梶野） 小金井市東町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73			0.45			1.1			0.91			1.1	0.45	0.80	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.05			0.07			0.07			0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			<0.01			0.02			0.02			0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0036			0.0025			0.0017			0.0040			0.0040	0.0017	0.0030	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0021			0.0013			0.0031			0.0020			0.0031	0.0013	0.0021	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0092			0.0058			0.0081			0.0094			0.0094	0.0058	0.0081	4
	トリクロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0030			0.0018			0.0022			0.0031			0.0031	0.0018	0.0025	4
	ブロモホルム	0.0005			0.0002			0.0011			0.0003			0.0011	0.0002	0.0005	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.02			0.02			0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.8			6.1			9.9			7.5			9.9	6.1	7.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.9	8.9	4.3	4.2	4.3	4.4	9.4	7.1	15.3	8.8	13.3	10.2	15.3	4.2	8.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.5			56.8			75.3			52.7			75.3	52.7	62.1	4
	蒸発残留物	120			110			150			98			150	98	120	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.89 梶野配水所（東村山・梶野） 小金井市東町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.7	7.3	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.5			56.8			75.3			52.7			75.3	52.7	62.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120			110			150			98			150	98	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.7	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8			-0.6			-0.5			-1.2			-0.5	-1.2	-0.8	4
	従属栄養細菌	3			6			8			<1			8	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.02			0.02			0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	17.5	21.0	24.0	27.9	29.5	28.2	23.3	17.7	11.6	9.4	9.6	12.3	30.5	8.4	19.4	365
	アルカリ度	49.5			49.5			55.5			41.0			55.5	41.0	48.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.2	18.0	16.3	14.5	14.6	17.0	16.3	16.2	20.1	17.5	16.6	16.0	22.7	12.0	16.7	365
	カルシウム硬度	47.7			44.1			56.1			43.0			56.1	43.0	47.7	4
	マグネシウム硬度	15.8			12.7			19.2			9.7			19.2	9.7	14.4	4
	カリウム	1.7			1.3			2.1			1.4			2.1	1.3	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.90 小川給水所（東村山・小川） 小平市花小金井													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	20.1	22.5	25.8	30.2	31.4	30.4	25.9	19.4	13.4	9.0	9.5	16.0	31.4
		最低	13.2	18.0	20.9	25.1	27.5	25.4	19.4	13.3	8.6	7.3	7.3	8.3	7.3
		平均	16.6	20.5	23.6	27.8	29.9	28.4	22.7	16.5	10.6	8.2	8.0	11.0	18.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.2	7.1	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6
		最低	7.0	7.0	7.0	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4	7.3	7.0
		平均	7.1	7.0	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	17.4	18.1	17.2	12.3	12.3	19.7	20.1	15.7	24.1	23.9	19.7	17.9	24.1
		最低	14.4	14.8	11.5	11.5	11.5	11.6	11.3	11.3	16.2	16.7	14.3	13.9	11.3
		平均	15.6	16.6	12.9	12.0	11.9	15.2	14.5	13.8	21.2	19.1	17.0	15.7	15.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.90 小川給水所（東村山・小川） 小平市花小金井															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.63			0.70			1.2		0.89		1.2	0.63	0.86	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.05			0.06		0.06		0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			<0.01			0.02		0.02		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム			0.0032			0.0035			0.0017		0.0036		0.0036	0.0017	0.0030	4
	ジクロロ酢酸		0.002		<0.001				<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0015			0.0011			0.0020		0.0020		0.0020	0.0011	0.0017	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0075			0.0067			0.0058		0.0090		0.0090	0.0058	0.0073	4
	トリクロロ酢酸		0.002		0.001				<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0025			0.0020			0.0013		0.0030		0.0030	0.0013	0.0022	4
	ブロモホルム			0.0003			0.0001			0.0008		0.0004		0.0008	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.04			0.02		0.01		0.04	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.1			5.0			7.9		7.9		7.9	5.0	6.5	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.7	10.4	3.5	3.9	2.8	3.2	11.4	3.5	9.3	8.7	9.6	8.9	11.4	2.8	7.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			50.3			48.6			57.3		50.9		57.3	48.6	51.8	4
	蒸発残留物			83			77			110		97		110	77	92	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.90 小川給水所（東村山・小川） 小平市花小金井															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.1	7.0	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.6	7.0	7.4	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			0.0001			<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001		<0.001				<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			50.3			48.6			57.3		50.9		57.3	48.6	51.8	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			83			77			110		97		110	77	92	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.1	7.0	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.6	7.0	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.8			-0.8			-1.0		-1.2		-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌			2			3			<1		1		3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.04			0.02		0.01		0.04	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005	0.000007	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000007	<0.000005	<0.000005	12
そ の 他 の 項 目	水温	16.6	20.5	23.6	27.8	29.9	28.4	22.7	16.5	10.6	8.2	8.0	11.0	31.4	7.3	18.7	365
	アルカリ度			44.5			40.5			42.0		33.5		44.5	33.5	40.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.6	16.6	12.9	12.0	11.9	15.2	14.5	13.8	21.2	19.1	17.0	15.7	24.1	11.3	15.5	365
	カルシウム硬度			42.4			43.6			46.2		41.3		46.2	41.3	43.4	4
	マグネシウム硬度			7.9			5.0			11.1		9.6		11.1	5.0	8.4	4
	カリウム			0.9			0.8			1.6		1.3		1.6	0.8	1.2	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は年12回となっている。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.91 大坂上浄水所（東村山） 日野市栄町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.5	20.4	24.6	28.9	29.7	29.0	24.5	18.5	13.8	9.5	10.3	15.9	29.7
		最低	12.8	17.0	19.3	23.9	25.1	23.8	18.5	13.4	9.1	7.8	7.6	8.0	7.6
		平均	15.7	18.7	22.1	26.6	28.4	26.8	21.6	16.2	11.1	8.7	8.6	10.9	18.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.5	7.5	7.8
		最低	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4
		平均	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	15.4	16.0	15.4	11.3	11.9	16.8	17.2	14.1	17.5	17.7	16.6	17.0	17.7
		最低	13.0	13.4	11.2	11.1	11.3	11.2	11.2	10.9	13.2	12.7	14.0	13.4	10.9
		平均	13.9	14.9	12.0	11.2	11.6	13.7	13.4	12.2	15.4	15.3	15.8	15.0	13.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 No.91 系統 大坂上浄水所（東村山） 所在地 日野市栄町																
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.53			0.68			0.94		0.75		0.94	0.53	0.73	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.05			0.06		0.05		0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			<0.01			0.02		0.02		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0062			0.0092			0.0048		0.0039		0.0092	0.0039	0.0060	4
	ジクロロ酢酸		0.001		0.001			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0013			0.0011			0.0021		0.0017		0.0021	0.0011	0.0016	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.011			0.014			0.0099		0.0087		0.014	0.0087	0.011	4
	トリクロロ酢酸		0.002		0.005			0.004			0.004			0.005	0.002	0.004	4
	ブロモジクロロメタン			0.0031			0.0031			0.0025		0.0028		0.0031	0.0025	0.0029	4
	ブロモホルム			0.0002			0.0001			0.0005		0.0003		0.0005	0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド		0.001		0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02		0.02		0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.9			5.1			6.4		6.4		6.4	4.9	5.7	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.9	8.2	3.1	3.1	3.0	3.5	8.8	3.3	6.9	6.6	7.2	7.0	8.8	3.0	5.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			48.4			48.4			52.3		47.4		52.3	47.4	49.1	4
	蒸発残留物			85			81			94		86		94	81	87	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.91 大坂上浄水所（東村山） 日野市栄町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.8	7.4	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.003			0.001			0.001			0.003	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			48.4			48.4			52.3		47.4		52.3	47.4	49.1	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			85			81			94		86		94	81	87	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.8	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.8			-0.8			-1.0		-1.3		-0.8	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌			<1			2			1		<1		2	<1	<1	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02		0.02		0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	15.7	18.7	22.1	26.6	28.4	26.8	21.6	16.2	11.1	8.7	8.6	10.9	29.7	7.6	18.0	365
	アルカリ度			43.0			40.0			41.0		37.0		43.0	37.0	40.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.9	14.9	12.0	11.2	11.6	13.7	13.4	12.2	15.4	15.3	15.8	15.0	17.7	10.9	13.7	365
	カルシウム硬度			41.1			43.5			43.5		39.4		43.5	39.4	41.9	4
そ の 他 の 項 目	マグネシウム硬度			7.3			4.9			8.8		8.0		8.8	4.9	7.3	4
	カリウム			0.8			0.8			1.3		1.1		1.3	0.8	1.0	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所		No.92													
系統		多摩平給水所（東村山・多摩平）													
所在地		日野市多摩平													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.2	20.1	23.2	26.6	27.4	27.1	23.9	18.8	14.2	10.1	10.4	15.5	27.4
		最低	13.6	17.0	19.3	23.3	25.7	23.3	18.8	14.2	9.9	8.7	8.6	8.2	8.2
		平均	15.9	18.6	21.2	24.9	26.8	25.6	21.4	16.7	11.7	9.4	9.2	11.1	17.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.8	7.8	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8
		最低	7.7	7.7	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4
		平均	7.7	7.7	7.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	17.6	18.0	17.7	15.3	16.0	18.6	18.9	16.1	19.3	19.4	17.0	17.9	19.4
		最低	16.0	16.5	11.4	11.2	13.4	15.2	14.9	14.4	15.5	15.8	15.3	12.4	11.2
		平均	16.7	17.3	14.5	13.8	15.3	16.8	16.6	15.4	17.6	17.0	16.4	14.9	16.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.92 多摩平給水所（東村山・多摩平） 日野市多摩平															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.88			1.0			1.3		1.1		1.3	0.88	1.1	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.05			0.07		0.06		0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			0.01			0.03		0.02		0.03	0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			0.0008			0.0008			<0.0005		0.0008		0.0008	<0.0005	0.0006	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0002			0.0002			0.0001		0.0002		0.0002	0.0001	0.0002	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			0.0003			0.0002			0.0001		0.0003		0.0003	0.0001	0.0002	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	0.02	0.04	0.12	0.05	0.04	0.04	0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.14	0.14	<0.02	0.05	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0044			0.0042			0.0031		0.0025		0.0044	0.0025	0.0036	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0011			0.0012			0.0022		0.0016		0.0022	0.0011	0.0015	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0079			0.0077			0.0079		0.0066		0.0079	0.0066	0.0075	4
	トリクロロ酢酸		0.001			0.003		0.002				0.001		0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0020			0.0018			0.0018		0.0020		0.0020	0.0018	0.0019	4
	ブロモホルム			0.0004			0.0005			0.0008		0.0005		0.0008	0.0004	0.0006	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02		0.01		0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			8.0			8.9			9.3		9.4		9.4	8.0	8.9	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.6	7.9	5.1	5.2	4.5	5.5	5.5	6.9	9.4	7.5	8.7	8.4	9.4	4.5	6.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			57.2			59.2			58.8		56.6		59.2	56.6	58.0	4
	蒸発残留物			110			100			120		120		120	100	110	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	No.92 系統 多摩平給水所（東村山・多摩平） 所在地 日野市多摩平																	
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数	
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1	
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1	
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	12
	pH値	7.7	7.7	7.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.8	7.4	7.6	365	
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	ニッケル及びその化合物			0.001			<0.001			<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	抱水クロラール		<0.001			0.002		<0.001			<0.001		<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4	
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	365	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			57.2			59.2			58.8		56.6		59.2	56.6	58.0	4	
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	蒸発残留物			110			100			120		120		120	100	110	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	pH値	7.7	7.7	7.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.8	7.4	7.6	365	
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.8			-0.7			-1.0		-0.9		-0.7	-1.0	-0.9	4	
従属栄養細菌			8			9			13		3		13	3	8	4		
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4		
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02		0.01		0.02	0.01	0.02	4		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			0.000009			0.000007			<0.000005		0.000007		0.000009	<0.000005	0.000006	4		
そ の 他 の 項 目	水温	15.9	18.6	21.2	24.9	26.8	25.6	21.4	16.7	11.7	9.4	9.2	11.1	27.4	8.2	17.7	365	
	アルカリ度			50.0			49.0			44.5		46.0		50.0	44.5	47.4	4	
	硫酸イオン																	
	電気伝導率	16.7	17.3	14.5	13.8	15.3	16.8	16.6	15.4	17.6	17.0	16.4	14.9	19.4	11.2	16.0	365	
	カルシウム硬度			45.4			47.5			45.8		43.6		47.5	43.6	45.6	4	
	マグネシウム硬度			11.8			11.7			13.0		13.0		13.0	11.7	12.4	4	
	カリウム			1.0			1.1			1.7		1.4		1.7	1.0	1.3	4	
トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4		

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.93 三沢浄水所（東村山・三沢） 日野市百草													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	20.4	22.5	25.8	30.7	31.5	30.1	26.5	20.3	14.8	10.4	10.8	17.0	31.5
		最低	14.8	18.5	21.3	25.7	28.3	25.8	20.5	14.6	10.1	9.0	8.8	9.6	8.8
		平均	17.5	20.5	23.6	28.0	30.3	28.5	23.4	17.8	12.1	9.8	9.5	12.2	19.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.0	8.0	8.3
		最低	8.1	8.1	7.7	7.6	7.7	8.0	8.1	8.0	8.1	7.9	7.9	7.9	7.6
		平均	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	19.8	20.1	19.9	20.1	20.8	21.7	21.9	20.3	20.8	21.1	20.0	20.6	21.9
		最低	18.7	19.2	11.3	11.9	13.0	19.5	19.7	19.4	19.6	19.0	18.8	18.7	11.3
		平均	19.3	19.7	17.6	19.0	19.7	20.6	20.6	19.9	20.4	19.8	19.4	19.4	19.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.93 三沢浄水所（東村山・三沢） 日野市百草															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			0.002			0.002			0.002		0.002		0.002	0.002	0.002	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.20			0.20			0.35		0.28		0.35	0.20	0.26	4
	フッ素及びその化合物			0.07			0.07			0.07		0.06		0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			0.01			0.02		0.02		0.02	0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			0.0008			0.0009			0.0008		0.0008		0.0009	0.0008	0.0008	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0025			0.0029			0.0020		0.0019		0.0029	0.0019	0.0023	4
	ジクロロ酢酸		0.001			<0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0017			0.0018			0.0019		0.0019		0.0019	0.0017	0.0018	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0068			0.0071			0.0063		0.0063		0.0071	0.0063	0.0066	4
	トリクロロ酢酸		<0.001			0.001		0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0020			0.0017			0.0016		0.0019		0.0020	0.0016	0.0018	4
	ブロモホルム			0.0006			0.0007			0.0008		0.0006		0.0008	0.0006	0.0007	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02			0.01		<0.01		0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			8.6			9.1			8.8		8.7		9.1	8.6	8.8	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.8	8.1	6.6	6.9	6.6	6.7	8.7	6.9	7.7	7.6	8.0	8.2	8.7	6.6	7.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			77.9			84.0			79.2		76.1		84.0	76.1	79.3	4
	蒸発残留物			140			150			140		140		150	140	140	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

		No.93 系統 三沢浄水所（東村山・三沢） 所在地 日野市百草																
採水月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数	
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1	
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1	
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	12
	pH値	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.3	7.6	8.1	365	
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	抱水クロラール		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	残留塩素(遊離)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			77.9			84.0			79.2		76.1		84.0	76.1	79.3	4	
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	蒸発残留物			140			150			140		140		150	140	140	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	pH値	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.3	7.6	8.1	365	
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.2			-0.2			-0.3		-0.3		-0.2	-0.3	-0.3	4	
	従属栄養細菌			50			14			7		3		50	3	19	4	
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		
アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02			0.01		<0.01		0.02	<0.01	0.01	4		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		
そ の 他 の 項 目	水温	17.5	20.5	23.6	28.0	30.3	28.5	23.4	17.8	12.1	9.8	9.5	12.2	31.5	8.8	19.5	365	
	アルカリ度			68.5			69.0			67.5		66.0		69.0	66.0	67.8	4	
	硫酸イオン																	
	電気伝導率	19.3	19.7	17.6	19.0	19.7	20.6	20.6	19.9	20.4	19.8	19.4	19.4	21.9	11.3	19.6	365	
	カルシウム硬度			49.1			54.0			50.4		48.3		54.0	48.3	50.5	4	
	マグネシウム硬度			28.8			30.0			28.8		27.8		30.0	27.8	28.9	4	
	カリウム			1.7			1.8			1.9		1.7		1.9	1.7	1.8	4	
トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4		

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.94 南平配水所（東村山・南平） 日野市南平													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.6	18.9	24.9	28.9	29.4	28.1	23.8	17.6	11.8	7.7	9.3	16.3	29.4
		最低	14.2	16.7	18.0	23.8	25.3	22.8	17.5	11.5	6.8	6.0	6.3	7.4	6.0
		平均	15.9	17.9	21.3	26.5	27.9	26.2	20.6	14.9	8.9	6.9	7.1	10.7	17.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	8.0	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2
		最低	7.8	7.9	8.0	7.8	7.8	7.6	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	7.6
		平均	8.0	8.1	8.1	7.9	7.9	7.8	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	18.6	18.8	18.8	19.0	19.1	19.1	19.1	19.0	17.0	18.1	18.2	18.5	19.1
		最低	16.3	18.3	18.3	18.4	16.5	11.8	18.7	16.8	16.6	16.5	17.9	18.1	11.8
		平均	18.3	18.6	18.6	18.9	18.9	17.4	19.0	18.2	16.8	17.1	18.1	18.2	18.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
		平均	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.94 南平配水所（東村山・南平） 日野市南平															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			0.001			0.001			0.001		0.001		0.001	0.001	0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.83			0.81			0.85		0.83		0.85	0.81	0.83	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.04			0.05		0.04		0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.08	0.08	0.03	0.06	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0002			0.0011			0.0002		<0.0001		0.0011	<0.0001	0.0004	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0003			0.0005			0.0004		0.0003		0.0005	0.0003	0.0004	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0010			0.0024			0.0011		0.0007		0.0024	0.0007	0.0013	4
	トリクロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0002			0.0005			0.0002		0.0001		0.0005	0.0001	0.0003	4
	ブロモホルム			0.0003			0.0003			0.0003		0.0003		0.0003	0.0003	0.0003	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			7.0			7.1			6.9		6.6		7.1	6.6	6.9	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.3	5.1	5.2	5.2	5.4	5.1	5.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			79.2			79.9			78.4		76.2		79.9	76.2	78.4	4
	蒸発残留物			150			130			140		150		150	130	140	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.94 南平配水所（東村山・南平） 日野市南平															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.0	8.1	8.1	7.9	7.9	7.8	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	7.6	8.0	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			79.2			79.9			78.4		76.2		79.9	76.2	78.4	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			150			130			140		150		150	130	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	8.0	8.1	8.1	7.9	7.9	7.8	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	7.6	8.0	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.3			-0.4			-0.5		-0.4		-0.3	-0.5	-0.4	4
	従属栄養細菌			2			20			16		2		20	2	10	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.9	17.9	21.3	26.5	27.9	26.2	20.6	14.9	8.9	6.9	7.1	10.7	29.4	6.0	17.1	365
	アルカリ度			71.0			69.0			70.0		71.5		71.5	69.0	70.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	18.3	18.6	18.6	18.9	18.9	17.4	19.0	18.2	16.8	17.1	18.1	18.2	19.1	11.8	18.2	365
	カルシウム硬度			44.5			47.3			44.4		43.0		47.3	43.0	44.8	4
	マグネシウム硬度			34.7			32.6			34.0		33.2		34.7	32.6	33.6	4
	カリウム			1.9			1.8			1.9		1.8		1.9	1.8	1.9	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.95 程久保給水所（東村山） 日野市東豊田													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.8	22.5	25.6	29.2	30.2	29.6	26.1	19.9	15.0	10.4	10.4	16.5	30.2
		最低	14.0	17.8	20.7	25.2	27.2	25.1	19.8	14.6	10.0	8.8	8.5	9.1	8.5
		平均	16.8	20.3	23.3	27.3	29.0	27.7	23.0	17.5	12.1	9.6	9.2	11.7	19.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7
		最低	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4
		平均	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	15.8	15.6	14.7	11.3	12.0	16.9	17.3	15.0	20.3	20.4	15.6	15.8	20.4
		最低	13.3	12.9	10.7	10.6	11.3	11.3	11.3	11.0	15.3	14.1	13.2	12.6	10.6
		平均	14.2	14.5	11.5	11.2	11.6	13.8	13.5	13.1	17.9	16.4	14.7	14.0	13.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.95 程久保給水所（東村山） 日野市東豊田															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.54			0.69			0.95		0.75		0.95	0.54	0.73	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.05			0.06		0.05		0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			<0.01			0.02		0.02		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0061			0.0093			0.0049		0.0042		0.0093	0.0042	0.0061	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.002		0.001				0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0014			0.0011			0.0021		0.0018		0.0021	0.0011	0.0016	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.011			0.014			0.010		0.0092		0.014	0.0092	0.011	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.004		0.003				0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.0031			0.0030			0.0026		0.0029		0.0031	0.0026	0.0029	4
	ブロモホルム			0.0002			0.0001			0.0005		0.0003		0.0005	0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.03		0.02		0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.0			5.2			6.4		6.5		6.5	5.0	5.8	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.8	8.1	3.2	3.1	3.0	3.5	8.8	3.3	6.9	6.6	7.2	7.0	8.8	3.0	5.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			47.0			48.3			52.2		47.6		52.2	47.0	48.8	4
	蒸発残留物			67			77			94		89		94	67	82	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.95 程久保給水所（東村山） 日野市東豊田															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	12
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.003		0.002				0.001		0.003	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			47.0			48.3			52.2		47.6		52.2	47.0	48.8	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			67			77			94		89		94	67	82	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.8			-0.9			-1.0		-1.2		-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌			3			1			<1		1		3	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.03		0.02		0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.8	20.3	23.3	27.3	29.0	27.7	23.0	17.5	12.1	9.6	9.2	11.7	30.2	8.5	19.0	365
	アルカリ度			53.0			40.0			41.0		37.0		53.0	37.0	42.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.2	14.5	11.5	11.2	11.6	13.8	13.5	13.1	17.9	16.4	14.7	14.0	20.4	10.6	13.9	365
	カルシウム硬度			39.6			43.4			43.4		39.5		43.4	39.5	41.5	4
	マグネシウム硬度			7.4			4.9			8.8		8.1		8.8	4.9	7.3	4
	カリウム			0.9			0.9			1.3		1.1		1.3	0.9	1.1	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.96 美住給水所（東村山） 東村山市諏訪町												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	18.6	21.2	24.5	28.3	28.8	28.0	23.8	16.4	10.6	6.8	7.0	14.9	28.8
	最低	11.8	15.6	19.4	23.7	24.6	22.6	16.1	10.0	5.6	4.4	4.1	5.2	4.1
	平均	15.1	18.6	22.2	26.2	27.4	25.7	19.8	13.6	7.5	5.4	5.1	8.7	16.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
	最低	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3
	平均	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	15.7	16.6	16.1	11.3	11.9	17.8	18.2	14.5	19.6	18.8	17.1	17.2	19.6
	最低	13.1	13.6	11.2	11.0	11.2	11.2	11.0	10.9	14.8	14.1	13.8	13.5	10.9
	平均	14.2	15.2	12.0	11.1	11.5	14.2	13.7	13.0	17.6	16.2	15.7	15.1	14.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.96 美住給水所（東村山） 東村山市諏訪町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.53			0.68			1.2		0.94		1.2	0.53	0.84	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.05			0.07		0.06		0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			<0.01			0.02		0.03		0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0047			0.0064			0.0026		0.0034		0.0064	0.0026	0.0043	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002			<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0014			0.0011			0.0017		0.0019		0.0019	0.0011	0.0015	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0089			0.010			0.0064		0.0085		0.010	0.0064	0.0085	4
	トリクロロ酢酸	0.001				0.003			0.002		0.003			0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0026			0.0026			0.0014		0.0029		0.0029	0.0014	0.0024	4
	ブロモホルム			0.0002			0.0001			0.0007		0.0003		0.0007	0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02		0.02		0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.8			5.0			8.6		8.4		8.6	4.8	6.7	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.1	8.4	3.0	3.0	3.2	3.4	6.5	6.3	9.9	7.5	10.4	7.9	10.4	3.0	6.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			46.8			47.6			58.8		52.1		58.8	46.8	51.3	4
	蒸発残留物			77			72			99		110		110	72	90	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	No.96 系統 美住給水所（東村山） 所在地 東村山市諏訪町																	
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数	
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1	
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1	
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	12	
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5	365	
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	抱水クロラール	<0.001				0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4	
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	365	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			46.8			47.6			58.8		52.1		58.8	46.8	51.3	4	
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	
	蒸発残留物			77			72			99		110		110	72	90	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5	365	
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-0.9			-1.0		-1.3		-0.9	-1.3	-1.1	4	
	従属栄養細菌			2			<1			1		<1		2	<1	<1	4	
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		
アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02		0.02		0.04	0.02	0.03	4		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		
そ の 他 の 項 目	水温	15.1	18.6	22.2	26.2	27.4	25.7	19.8	13.6	7.5	5.4	5.1	8.7	28.8	4.1	16.3	365	
	アルカリ度			43.0			39.0			46.0		37.5		46.0	37.5	41.4	4	
	硫酸イオン																	
	電気伝導率	14.2	15.2	12.0	11.1	11.5	14.2	13.7	13.0	17.6	16.2	15.7	15.1	19.6	10.9	14.1	365	
	カルシウム硬度			39.4			42.8			47.0		42.0		47.0	39.4	42.8	4	
	マグネシウム硬度			7.4			4.8			11.8		10.1		11.8	4.8	8.5	4	
	カリウム			0.8			0.8			1.7		1.5		1.7	0.8	1.2	4	
トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4		

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.97 東恋ヶ窪配水所(東村山) 国分寺市本多													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.8	20.6	24.4	28.4	29.1	28.2	23.9	17.4	12.6	7.9	7.9	14.9	29.1
		最低	12.0	16.3	18.8	23.6	25.8	23.2	17.3	11.6	7.3	6.0	5.5	6.5	5.5
		平均	15.2	18.6	21.7	26.1	27.7	26.1	20.8	14.8	9.2	7.0	6.3	9.4	17.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
		最低	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.2
		平均	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	19.1	17.4	16.4	13.4	12.8	13.5	15.2	17.3	17.4	17.6	17.9	17.4	19.1
		最低	16.5	16.0	13.2	12.2	12.1	12.2	13.3	15.2	15.2	16.8	16.8	14.3	12.1
		平均	17.9	16.6	14.1	12.8	12.4	12.8	14.2	16.1	16.5	17.2	17.5	16.3	15.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.97 東恋ヶ窪配水所（東村山） 国分寺市本多															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.64			0.73			1.1	0.89			1.1	0.64	0.84	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.05			0.06	0.06			0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			<0.01			0.02	0.02			0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.03	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム			0.0044			0.0057			0.0034	0.0043			0.0057	0.0034	0.0045	4
	ジクロロ酢酸		0.003		0.002				<0.001			0.001		0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0018			0.0012			0.0018	0.0017			0.0018	0.0012	0.0016	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0094			0.0096			0.0076	0.0091			0.0096	0.0076	0.0089	4
	トリクロロ酢酸		0.002		0.003				0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.0029			0.0025			0.0018	0.0028			0.0029	0.0018	0.0025	4
	ブロモホルム			0.0003			0.0002			0.0006	0.0003			0.0006	0.0002	0.0004	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.04			0.02	0.02			0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.5			5.4			7.6	6.7			7.6	5.4	6.3	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.4	9.2	3.6	3.2	3.4	3.5	7.2	6.4	8.6	7.7	11.0	9.7	11.0	3.2	6.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			49.8			50.0			56.0	52.3			56.0	49.8	52.0	4
	蒸発残留物			84			74			98	100			100	74	89	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.97 東恋ヶ窪配水所（東村山） 国分寺市本多															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.002				0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			49.8			50.0			56.0	52.3			56.0	49.8	52.0	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			84			74			98	100			100	74	89	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.9			-0.7			-1.1	-1.1			-0.7	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌			3			<1			2	<1			3	<1	1	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.04			0.02	0.02			0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	15.2	18.6	21.7	26.1	27.7	26.1	20.8	14.8	9.2	7.0	6.3	9.4	29.1	5.5	17.0	365
	アルカリ度			45.0			41.5			41.5	42.0			45.0	41.5	42.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.9	16.6	14.1	12.8	12.4	12.8	14.2	16.1	16.5	17.2	17.5	16.3	19.1	12.1	15.3	365
	カルシウム硬度			41.0			44.5			45.5	43.0			45.5	41.0	43.5	4
そ の 他 の 項 目	マグネシウム硬度			8.8			5.5			10.5	9.3			10.5	5.5	8.5	4
	カリウム			1.0			0.9			1.5	1.3			1.5	0.9	1.2	4
	トリクロロミン			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.98 国分寺北町給水所（東村山・国分寺北町） 国分寺市内藤													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.5	21.3	24.8	29.7	31.2	30.6	26.1	19.9	15.3	10.7	11.9	16.6	31.2
		最低	13.4	17.8	20.3	24.2	27.0	25.1	19.8	14.7	10.3	8.7	8.8	9.0	8.7
		平均	16.5	19.7	22.7	27.0	29.6	28.2	23.0	17.5	12.3	9.8	10.0	11.9	19.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.7	7.8	7.7	7.5	7.8
		最低	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.7	7.5	7.4	7.3
		平均	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	17.1	18.0	16.9	12.7	13.5	20.7	21.0	16.8	22.6	22.6	18.8	17.4	22.6
		最低	14.5	15.0	12.2	11.6	12.2	13.3	12.9	12.9	16.6	16.4	14.2	13.7	11.6
		平均	15.5	16.6	13.0	12.1	12.7	16.5	16.0	15.1	20.0	18.5	16.5	15.4	15.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.98 国分寺北町給水所（東村山・国分寺北町） 国分寺市内藤															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.67			0.78			1.2	0.99			1.2	0.67	0.91	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.05			0.06	0.07			0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			<0.01			0.02	0.02			0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム			0.0034			0.0038			0.0021	0.0040			0.0040	0.0021	0.0033	4
	ジクロロ酢酸		0.002		0.001				<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0020			0.0015			0.0020	0.0020			0.0020	0.0015	0.0019	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0086			0.008			0.0062	0.0094			0.009	0.0062	0.0080	4
	トリクロロ酢酸		0.002		0.002				0.001			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0028			0.0024			0.0014	0.0030			0.0030	0.0014	0.0024	4
	ブロモホルム			0.0004			0.0002			0.0007	0.0004			0.0007	0.0002	0.0004	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02	0.02			0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.5			5.6			8.1	7.4			8.1	5.5	6.7	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.8	9.2	3.6	3.3	3.3	3.6	7.8	7.0	9.4	8.5	12.0	10.8	12.0	3.3	7.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			51.3			51.6			58.2	55.3			58.2	51.3	54.1	4
	蒸発残留物			85			80			110	100			110	80	94	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.98 国分寺北町給水所（東村山・国分寺北町） 国分寺市内藤															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.8	7.3	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001		0.001				<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			51.3			51.6			58.2	55.3			58.2	51.3	54.1	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			85			80			110	100			110	80	94	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.8	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.8			-0.7			-1.1	-1.1			-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌			3			<1			3	<1			3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02	0.02			0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			0.000009			0.000007			<0.000005	0.000006			0.000009	<0.000005	0.000006	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.5	19.7	22.7	27.0	29.6	28.2	23.0	17.5	12.3	9.8	10.0	11.9	31.2	8.7	19.0	365
	アルカリ度			46.5			43.5			41.5	43.5			46.5	41.5	43.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.5	16.6	13.0	12.1	12.7	16.5	16.0	15.1	20.0	18.5	16.5	15.4	22.6	11.6	15.7	365
	カルシウム硬度			42.1			45.4			46.9	45.0			46.9	42.1	44.9	4
	マグネシウム硬度			9.2			6.2			11.3	10.3			11.3	6.2	9.3	4
	カリウム			1.0			0.9			1.6	1.4			1.6	0.9	1.2	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.99 国立中給水所（東村山・国立中） 国立市北													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.3	20.0	23.4	27.9	28.9	27.9	23.4	16.6	10.3	6.2	8.1	14.8	28.9
		最低	11.8	15.9	18.5	22.6	24.5	22.4	16.4	10.0	5.2	4.3	4.7	6.0	4.3
		平均	15.0	18.3	21.1	25.4	27.1	25.6	20.2	13.7	7.3	5.2	5.9	9.2	16.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.9	7.8	7.7	7.9
		最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.8	7.6	7.5	7.3
		平均	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	16.3	16.7	16.0	13.5	13.6	18.7	18.9	15.4	19.0	19.1	16.0	16.3	19.1
		最低	14.0	14.4	12.4	12.2	12.2	12.3	13.1	11.9	15.5	14.3	13.8	13.2	11.9
		平均	14.8	15.7	13.1	12.6	12.9	15.6	15.3	14.3	17.1	16.0	15.2	14.6	14.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.99 国立中給水所（東村山・国立中） 国立市北															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.95			0.51			0.6			0.7		1.0	0.51	0.70	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.05			0.05			0.05		0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01			0.02		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム		0.0089			0.0095			0.0063			0.0039		0.0095	0.0039	0.0072	4
	ジクロロ酢酸	0				0.002			0.001		0.002			0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0031			0.0010			0.0008			0.0017		0.0031	0.0008	0.0017	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.018			0.013			0.0094			0.009		0.018	0.0086	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0				0.005			0.004		0.003			0.005	0.002	0.004	4
	ブロモジクロロメタン		0.0056			0.0029			0.0023			0.0027		0.0056	0.0023	0.0034	4
	ブロモホルム		0.0004			<0.0001			<0.0001			0.0003		0.0004	<0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		8.5			5.1			4			7		8.5	4.0	6.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.2	8.1	6.6	3.3	3.1	6.0	4.9	3.4	10.2	10.7	7.3	9.4	10.7	3.1	6.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.8			44.8			46.8			49.3		53.8	44.8	48.7	4
	蒸発残留物		98			72			80			92		98	72	86	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.99 国立中給水所（東村山・国立中） 国立市北															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.6	7.6	7.9	7.3	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002			0.001		0.001			0.002	0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.8			44.8			46.8			49.3		53.8	44.8	48.7	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		98			72			80			92		98	72	86	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.6	7.6	7.9	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.8			-0.8			-0.9			-1.1		-0.8	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌		1			<1			1			<1		1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.0	18.3	21.1	25.4	27.1	25.6	20.2	13.7	7.3	5.2	5.9	9.2	28.9	4.3	16.2	365
	アルカリ度		44.0			42.0			40.0			39.5		44.0	39.5	41.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.8	15.7	13.1	12.6	12.9	15.6	15.3	14.3	17.1	16.0	15.2	14.6	19.1	11.9	14.8	365
	カルシウム硬度		42.7			39.4			40.9			40.2		42.7	39.4	40.8	4
	マグネシウム硬度		11.1			5.4			5.9			9.1		11.1	5.4	7.9	4
	カリウム		1.5			0.8			0.8			1.2		1.5	0.8	1.1	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.100 谷保給水所（東村山） 国立市泉													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	15.7	18.4	21.8	25.6	26.4	26.2	23.1	17.2	13.0	8.4	8.3	13.0	26.4
		最低	10.8	14.3	17.3	21.5	23.5	22.4	17.3	12.0	7.9	6.5	6.2	6.3	6.2
		平均	13.3	16.5	19.5	23.6	25.6	24.7	20.1	14.9	9.8	7.4	6.8	8.8	16.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.4	7.4	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7
		最低	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3
		平均	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	15.2	15.4	14.9	12.2	12.8	18.1	18.4	14.6	18.8	18.9	15.5	15.7	18.9
		最低	12.6	13.0	10.9	10.8	12.1	12.2	12.1	11.8	14.8	13.6	13.0	12.3	10.8
		平均	13.5	14.4	11.7	11.3	12.5	14.8	14.4	13.5	16.7	15.5	14.6	13.9	13.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.100 谷保給水所（東村山） 国立市泉															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.97			0.52			0.63			0.75		0.97	0.52	0.72	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.05			0.05			0.05		0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01			0.02		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム		0.0093			0.0096			0.0068			0.0040		0.0096	0.0040	0.0074	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002			0.001		0.001			0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0027			0.0009			0.0007			0.0016		0.0027	0.0007	0.0015	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.018			0.013			0.0098			0.0086		0.018	0.0086	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.005			0.004		0.003			0.005	0.002	0.004	4
	ブロモジクロロメタン		0.0054			0.0029			0.0023			0.0027		0.0054	0.0023	0.0033	4
	ブロモホルム		0.0004			<0.0001			<0.0001			0.0003		0.0004	<0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.03			0.04			0.02		0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		8.4			5.0			3.6			6.3		8.4	3.6	5.8	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.1	8.1	6.5	3.1	3.0	5.9	4.8	3.3	10.2	10.7	7.0	9.5	10.7	3.0	6.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.3			44.8			45.8			48.6		52.3	44.8	47.9	4
	蒸発残留物		94			76			76			88		94	76	84	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.100 谷保給水所（東村山） 国立市泉															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	pH値	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.3	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002			<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.3			44.8			45.8			48.6		52.3	44.8	47.9	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		94			76			76			88		94	76	84	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9			-0.7			-1.0			-1.1		-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌		4			<1			3			<1		4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.03			0.04			0.02		0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	13.3	16.5	19.5	23.6	25.6	24.7	20.1	14.9	9.8	7.4	6.8	8.8	26.4	6.2	16.0	365
	アルカリ度		42.5			42.0			40.0			38.5		42.5	38.5	40.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.5	14.4	11.7	11.3	12.5	14.8	14.4	13.5	16.7	15.5	14.6	13.9	18.9	10.8	13.9	365
	カルシウム硬度		42.0			39.8			40.7			40.6		42.0	39.8	40.8	4
	マグネシウム硬度		10.3			5.0			5.1			8.0		10.3	5.0	7.1	4
	カリウム		1.5			0.8			0.8			1.1		1.5	0.8	1.1	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.101 福生武蔵野台給水所（福生武蔵野台・小作） 福生市熊川													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.9	19.9	22.7	26.4	27.4	26.8	24.1	19.0	14.8	11.1	10.4	15.4	27.4
		最低	13.2	16.9	19.1	22.8	25.5	23.7	19.1	14.6	10.8	9.6	9.2	9.4	9.2
		平均	15.6	18.4	21.0	24.6	26.7	25.6	21.6	16.9	12.6	10.3	9.6	11.5	17.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8
		最低	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5
		平均	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	16.0	16.0	15.9	15.4	16.2	16.5	16.3	15.8	16.2	16.1	15.2	15.7	16.5
		最低	13.9	15.3	14.6	13.2	12.9	14.8	15.0	14.5	15.4	15.0	14.6	14.6	12.9
		平均	15.2	15.6	15.2	14.8	14.5	15.6	15.5	15.3	15.9	15.4	15.0	15.3	15.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.101 福生武蔵野台給水所（福生武蔵野台・小作） 福生市熊川															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6			1.6			1.5			1.3			1.6	1.3	1.5	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.06			0.06			0.06			0.06	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002			0.0001			0.0001			0.0001			0.0002	0.0001	0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0002			0.0002			0.0002			0.0002			0.0002	0.0002	0.0002	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0023			0.0025			0.0028			0.0004			0.0028	0.0004	0.0020	4
	ジクロロ酢酸	0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0009			0.0008			0.0009			0.0004			0.0009	0.0004	0.0008	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0047			0.0046			0.0053			0.0014			0.0053	0.0014	0.0040	4
	トリクロロ酢酸	0.001				0.002			0.001		<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0012			0.0011			0.0014			0.0005			0.0014	0.0005	0.0011	4
	ブロモホルム	0.0003			0.0002			0.0002			0.0001			0.0003	0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.3			10			9.5			8.5			10	8.5	9.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.3	4.8	5.0	5.2	6.2	4.8	4.8	4.3	5.2	4.9	5.1	5.0	6.2	4.3	5.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.0			52.9			59.0			48.6			59.0	48.6	54.1	4
	蒸発残留物	120			110			110			89			120	89	110	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.101 福生武蔵野台給水所（福生武蔵野台・小作） 福生市熊川															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0001			0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.0			52.9			59.0			48.6			59.0	48.6	54.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120			110			110			89			120	89	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8			-0.7			-0.6			-1.1			-0.6	-1.1	-0.8	4
	従属栄養細菌	44			69			35			3			69	3	38	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			0.0002			0.0002			0.0002			0.0002	<0.0001	0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタ酸（PFOA）	<0.000005			0.000006			<0.000005			<0.000005			0.000006	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.6	18.4	21.0	24.6	26.7	25.6	21.6	16.9	12.6	10.3	9.6	11.5	27.4	9.2	17.9	365
	アルカリ度	54.5			54.0			52.5			44.0			54.5	44.0	51.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.2	15.6	15.2	14.8	14.5	15.6	15.5	15.3	15.9	15.4	15.0	15.3	16.5	12.9	15.3	365
	カルシウム硬度	46.3			43.6			50.0			40.7			50.0	40.7	45.2	4
	マグネシウム硬度	9.7			9.3			9.0			7.9			9.7	7.9	9.0	4
	カリウム	0.6			0.6			0.6			0.7			0.7	0.6	0.6	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.102 和泉本町給水所（長沢） 狛江市駒井町												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	19.1	21.3	24.7	29.6	30.4	28.9	25.4	19.3	13.8	9.5	10.3	16.2	30.4
	最低	13.4	17.0	20.0	24.2	26.9	24.7	19.0	13.4	9.0	7.7	7.9	8.5	7.7
	平均	16.1	19.5	22.6	27.0	28.9	27.2	22.1	16.7	11.0	8.6	8.6	11.4	18.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.7	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7
	最低	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3
	平均	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	16.0	15.5	14.7	16.1	16.8	15.8	16.2	16.5	16.5	16.8	16.8	17.4	17.4
	最低	14.0	14.1	12.8	12.9	12.9	12.0	14.7	15.2	15.6	16.5	16.5	16.8	12.0
	平均	14.6	14.9	13.8	14.8	16.0	14.6	15.5	15.8	16.1	16.6	16.7	17.1	15.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.102 和泉本町給水所（長沢） 狛江市駒井町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003				<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005				<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.91				1.1			1.1		1.2		1.2	0.91	1.1	4
	フッ素及びその化合物		0.10				0.07			0.10		0.11		0.11	0.07	0.10	4
	ホウ素及びその化合物		0.01				<0.01			0.01		0.02		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.03	<0.02	0.03	0.04	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0083				0.0078			0.0039		0.0021		0.0083	0.0021	0.0055	4
	ジクロロ酢酸	0.003				0.003		0.002				0.001		0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0009				0.0006			0.0006		0.0005		0.0009	0.0005	0.0007	4
	臭素酸		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.013				0.011			0.0064		0.0041		0.013	0.0041	0.0086	4
	トリクロロ酢酸	0.008				0.005		0.005				0.002		0.008	0.002	0.005	4
	ブロモジクロロメタン		0.0032				0.0028			0.0019		0.0015		0.0032	0.0015	0.0024	4
	ブロモホルム		0.0002				<0.0001			<0.0001		<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	0.002				0.002		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.002	4
	亜鉛及びその化合物		0.01				<0.01			<0.01		<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04				0.03			0.02		0.02		0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		8.7				8.4			8.6		9.8		9.8	8.4	8.9	4
	マンガン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.7	7.9	6.9	6.1	7.5	6.4	7.0	7.8	7.4	8.2	8.3	8.5	8.5	6.1	7.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.9				55.2			57.8		58.4		58.4	53.9	56.3	4
	蒸発残留物		110				89			110		120		120	89	110	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.102 和泉本町給水所（長沢） 狛江市駒井町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.3	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	0.001				<0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.004				0.002		0.002				0.001		0.004	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.9				55.2			57.8		58.4		58.4	53.9	56.3	4
	マンガン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		110				89			110		120		120	89	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0				-0.9			-1.1		-1.2		-0.9	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌		4				<1			6		3		6	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04				0.03			0.02		0.02		0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005				<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.1	19.5	22.6	27.0	28.9	27.2	22.1	16.7	11.0	8.6	8.6	11.4	30.4	7.7	18.4	365
	アルカリ度		43.0				40.0			47.0		49.0		49.0	40.0	44.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.6	14.9	13.8	14.8	16.0	14.6	15.5	15.8	16.1	16.6	16.7	17.1	17.4	12.0	15.5	365
	カルシウム硬度		36.4				39.0			38.5		37.9		39.0	36.4	38.0	4
	マグネシウム硬度		17.5				16.2			19.3		20.5		20.5	16.2	18.4	4
	カリウム		1.3				1.1			1.4		1.5		1.5	1.1	1.3	4
	トリクロラミン		<0.02				<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.103 石畑給水所（小作） 東大和市清水												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	17.6	19.6	22.6	28.4	29.7	28.7	24.8	19.4	15.3	11.3	11.3	15.6	29.7
	最低	12.5	16.2	18.8	22.6	26.3	24.1	19.2	14.8	10.7	9.2	9.1	9.0	9.0
	平均	15.1	18.0	20.9	25.3	28.3	26.7	21.8	17.2	12.6	10.1	9.9	11.5	18.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	最低	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2
	平均	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	11.7	11.9	12.1	13.3	14.5	14.5	13.3	11.5	12.0	11.6	11.0	12.0	14.5
	最低	11.2	11.3	10.5	11.3	11.0	11.0	11.1	10.3	11.2	10.9	10.4	10.6	10.3
	平均	11.5	11.7	11.3	12.2	12.4	12.4	12.1	10.8	11.8	11.2	10.7	11.2	11.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.103 石畑給水所（小作） 東大和市清水															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.77			0.76			0.51		0.43		0.77	0.43	0.62	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.04			0.04		0.04		0.05	0.04	0.04	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.04	0.03	0.06	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0056			0.0056			0.0010		0.0011		0.0056	0.0010	0.0033	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002			0.001		<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0004			0.0006			0.0003		0.0003		0.0006	0.0003	0.0004	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0078			0.0085			0.0020		0.0021		0.0085	0.0020	0.0051	4
	トリクロロ酢酸	0.003				0.004			0.003		<0.001			0.004	<0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.0018			0.0023			0.0007		0.0007		0.0023	0.0007	0.0014	4
	ブロモホルム			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	0.001				<0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.04			0.05			0.02		0.02		0.05	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			3.6			3.6			3.7		3.6		3.7	3.6	3.6	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.5	4.3	4.3	4.5	8.1	5.8	3.8	2.9	5.3	4.3	4.5	4.4	8.1	2.9	4.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			47.3			50.6			48.1		36.9		50.6	36.9	45.7	4
	蒸発残留物			76			79			66		72		79	66	73	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.103 石畑給水所（小作） 東大和市清水															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	1.0	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			47.3			50.6			48.1		36.9		50.6	36.9	45.7	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			76			79			66		72		79	66	73	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.2			-0.9			-1.3		-1.5		-0.9	-1.5	-1.2	4
	従属栄養細菌			<1			<1			4		<1		4	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
そ の 他 の 項 目	アルミニウム及びその化合物			0.04			0.05			0.02		0.02		0.05	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	15.1	18.0	20.9	25.3	28.3	26.7	21.8	17.2	12.6	10.1	9.9	11.5	29.7	9.0	18.2	365
	アルカリ度			34.5			34.5			35.5		29.0		35.5	29.0	33.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.5	11.7	11.3	12.2	12.4	12.4	12.1	10.8	11.8	11.2	10.7	11.2	14.5	10.3	11.6	365
	カルシウム硬度			41.6			45.9			43.0		32.2		45.9	32.2	40.7	4
	マグネシウム硬度			5.7			4.7			5.1		4.7		5.7	4.7	5.1	4
	カリウム			0.7			0.8			0.7		0.7		0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.104 上北台給水所（東村山・小作・上北台） 東村山市富士見町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.8	21.8	25.1	29.1	29.8	29.5	26.4	20.2	15.6	11.4	11.4	16.8	29.8
		最低	14.2	17.6	20.2	24.9	27.3	25.6	20.2	15.2	11.1	9.8	9.5	9.7	9.5
		平均	16.9	19.8	22.7	26.9	28.7	27.9	23.3	18.0	12.9	10.5	10.0	12.3	19.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	8.0	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0
		最低	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.4
		平均	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	13.4	13.7	13.3	12.8	13.8	17.8	17.9	14.1	17.7	18.1	16.8	17.2	18.1
		最低	12.1	12.5	10.8	12.0	12.4	12.7	12.2	11.7	14.2	14.7	15.2	15.0	10.8
		平均	12.6	13.2	11.9	12.4	13.0	15.0	14.6	13.0	16.3	16.4	16.2	15.8	14.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.104 上北台給水所（東村山・小作・上北台） 東村山市富士見町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.78			0.69			0.96		0.92		0.96	0.69	0.84	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.04			0.06		0.05		0.06	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			<0.01			0.02		0.02		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム			0.0063			0.0084			0.0028		0.0022		0.0084	0.0022	0.0049	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.001		0.001				0.001		0.001	0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0017			0.0010			0.0018		0.0015		0.0018	0.0010	0.0015	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.012			0.012			0.0070		0.0059		0.012	0.0059	0.0092	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.003		0.004				0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.0034			0.0030			0.0018		0.0019		0.0034	0.0018	0.0025	4
	ブロモホルム			0.0003			<0.0001			0.0006		0.0003		0.0006	<0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02		0.01		0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.7			4.6			6.6		7.5		7.5	4.6	6.1	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.3	6.6	5.0	3.4	4.6	4.7	6.7	5.0	7.8	6.2	7.1	6.1	7.8	3.4	5.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			49.5			48.9			53.6		46.1		53.6	46.1	49.5	4
	蒸発残留物			84			80			86		98		98	80	87	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.104 上北台給水所（東村山・小作・上北台） 東村山市富士見町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	8.0	7.4	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.002		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			49.5			48.9			53.6		46.1		53.6	46.1	49.5	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			84			80			86		98		98	80	87	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	8.0	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-0.8			-1.1		-1.2		-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌			1			<1			<1		<1		1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02		0.01		0.04	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.9	19.8	22.7	26.9	28.7	27.9	23.3	18.0	12.9	10.5	10.0	12.3	29.8	9.5	19.2	365
	アルカリ度			40.5			37.0			40.0		37.5		40.5	37.0	38.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.6	13.2	11.9	12.4	13.0	15.0	14.6	13.0	16.3	16.4	16.2	15.8	18.1	10.8	14.2	365
	カルシウム硬度			41.6			44.2			44.4		37.6		44.4	37.6	42.0	4
	マグネシウム硬度			7.9			4.7			9.2		8.5		9.2	4.7	7.6	4
	カリウム			1.1			0.8			1.3		1.1		1.3	0.8	1.1	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.105 清瀬梅園給水所（東村山） 清瀬市旭が丘													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.8	22.2	25.0	28.8	29.9	29.3	26.3	20.8	15.7	11.1	10.9	16.3	29.9
		最低	14.1	18.1	21.2	24.8	27.7	26.1	20.8	15.5	10.8	9.4	9.2	9.5	9.2
		平均	16.9	20.4	23.2	26.8	29.0	28.0	23.6	18.4	13.0	10.1	9.7	12.0	19.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.8
		最低	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4
		平均	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	15.1	15.9	15.1	11.7	10.1	14.8	16.1	14.9	20.2	20.2	16.7	16.7	20.2
		最低	12.7	13.3	11.1	9.5	9.6	9.6	11.6	11.3	15.0	14.6	13.8	13.2	9.5
		平均	13.7	14.7	12.1	11.1	9.8	11.9	13.7	13.3	18.1	16.6	15.7	14.7	13.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.105 清瀬梅園給水所（東村山） 清瀬市旭が丘															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.0			0.52			0.64			0.94		1.0	0.52	0.78	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.05			0.05			0.06		0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01			0.03		0.03	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム		0.011			0.0085			0.0053			0.0042		0.011	0.0042	0.0073	4
	ジクロロ酢酸		0.003		0.001				<0.001			0.002		0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0029			0.0011			0.0008			0.0026		0.0029	0.0008	0.0019	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.021			0.013			0.0083			0.011		0.021	0.0083	0.013	4
	トリクロロ酢酸		0.003		0.003				0.003			0.003		0.003	0.003	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.0062			0.0029			0.0022			0.0035		0.0062	0.0022	0.0037	4
	ブロモホルム		0.0004			0.0001			<0.0001			0.0005		0.0005	<0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		8.5			4.9			3.6			8.1		8.5	3.6	6.3	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.8	8.2	7.8	3.0	3.0	8.0	8.0	3.1	8.6	12.3	10.0	11.1	12.3	3.0	7.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.6			44.7			45.7			50.9		52.6	44.7	48.5	4
	蒸発残留物		98			71			78			100		100	71	87	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.105 清瀬梅園給水所（東村山） 清瀬市旭が丘															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.8	7.4	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.002				0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.6			44.7			45.7			50.9		52.6	44.7	48.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		98			71			78			100		100	71	87	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.8	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0			-0.8			-1.0			-1.2		-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.9	20.4	23.2	26.8	29.0	28.0	23.6	18.4	13.0	10.1	9.7	12.0	29.9	9.2	19.3	365
	アルカリ度		42.5			41.0			40.0			40.0		42.5	40.0	40.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.7	14.7	12.1	11.1	9.8	11.9	13.7	13.3	18.1	16.6	15.7	14.7	20.2	9.5	13.8	365
	カルシウム硬度		41.9			39.7			40.5			41.2		41.9	39.7	40.8	4
	マグネシウム硬度		10.7			5.0			5.2			9.7		10.7	5.0	7.7	4
	カリウム		1.5			0.8			0.8			1.4		1.5	0.8	1.1	4
項 目	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.106 南沢給水所（東村山・南沢） 東久留米市神宝町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.9	22.6	25.1	28.9	29.7	29.4	27.0	21.8	16.5	11.7	10.9	16.3	29.7
		最低	14.9	19.0	21.8	25.3	28.4	26.7	21.9	16.4	11.5	10.0	9.5	10.2	9.5
		平均	17.2	20.8	23.6	27.0	29.2	28.4	24.4	19.3	13.7	10.7	10.0	12.4	19.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.4	7.4	7.7
		最低	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.1
		平均	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	17.6	18.2	17.1	13.7	14.2	19.9	20.5	14.9	21.7	21.9	19.1	19.5	21.9
		最低	14.8	15.2	12.9	11.7	12.0	11.9	11.2	11.0	15.5	14.8	15.6	14.9	11.0
		平均	15.9	16.9	13.8	12.9	13.5	15.9	14.6	13.3	18.8	18.0	18.0	16.9	15.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.106 南沢給水所（東村山・南沢） 東久留米市神宝町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.6			0.54			0.64			0.95		1.6	0.54	0.93	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.05			0.05			0.06		0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			<0.01			<0.01			0.03		0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	0.05	0.05	0.03	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム		0.0082			0.0046			0.0037			0.0056		0.0082	0.0037	0.0055	4
	ジクロロ酢酸		0.002		0.001				<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0038			0.0011			0.0008			0.0034		0.0038	0.0008	0.0023	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.019			0.0082			0.0064			0.014		0.019	0.0064	0.012	4
	トリクロロ酢酸		0.002		0.001				0.001			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0061			0.0024			0.0019			0.0047		0.0061	0.0019	0.0038	4
	ブロモホルム		0.0006			0.0001			<0.0001			0.0006		0.0006	<0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		10			5.3			3.5			8.3		10	3.5	6.8	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.1	10.0	8.7	3.9	2.8	9.1	9.1	3.2	9.5	14.7	10.2	13.3	14.7	2.8	8.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		58.8			44.1			45.7			53.3		58.8	44.1	50.5	4
	蒸発残留物		110			74			77			100		110	74	90	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.106 南沢給水所（東村山・南沢） 東久留米市神宝町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.7	7.1	7.4	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001		0.001				0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		58.8			44.1			45.7			53.3		58.8	44.1	50.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		110			74			77			100		110	74	90	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.7	7.1	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.2			-0.8			-1.1			-1.2		-0.8	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌		1			2			<1			<1		2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	17.2	20.8	23.6	27.0	29.2	28.4	24.4	19.3	13.7	10.7	10.0	12.4	29.7	9.5	19.8	365
	アルカリ度		45.5			42.0			39.5			39.5		45.5	39.5	41.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.9	16.9	13.8	12.9	13.5	15.9	14.6	13.3	18.8	18.0	18.0	16.9	21.9	11.0	15.7	365
	カルシウム硬度		45.4			39.0			40.5			43.1		45.4	39.0	42.0	4
	マグネシウム硬度		13.4			5.1			5.2			10.2		13.4	5.1	8.5	4
	カリウム		1.7			0.7			0.8			1.4		1.7	0.7	1.2	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.107 滝山給水所（東村山） 東久留米市下里												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	18.7	21.1	24.0	27.8	28.8	28.6	25.5	19.7	14.1	9.9	10.4	15.9	28.8
	最低	13.5	17.4	20.0	24.0	26.7	25.1	19.8	14.1	9.6	8.3	8.4	8.9	8.3
	平均	16.0	19.2	22.1	26.0	27.9	27.2	22.7	17.1	11.6	9.1	9.0	11.5	18.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7
	最低	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	15.9	16.5	15.6	11.1	11.6	17.6	18.1	14.2	19.5	19.3	16.9	17.0	19.5
	最低	13.2	13.7	11.1	10.9	11.0	11.1	10.8	10.7	14.6	14.1	13.8	13.4	10.7
	平均	14.2	15.2	11.9	11.0	11.4	14.0	13.5	12.7	17.5	16.3	15.8	15.0	14.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.107 滝山給水所（東村山） 東久留米市下里															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.0			0.53			0.64			0.86		1.0	0.53	0.76	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.05			0.05			0.06		0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01			0.02		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム		0.0086			0.0060			0.0047			0.0038		0.0086	0.0038	0.0058	4
	ジクロロ酢酸		0.002		0.002				<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0031			0.0010			0.0008			0.0020		0.0031	0.0008	0.0017	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.018			0.0094			0.0075			0.0092		0.018	0.0075	0.011	4
	トリクロロ酢酸		0.002		0.003				0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0059			0.0023			0.0020			0.0030		0.0059	0.0020	0.0033	4
	ブロモホルム		0.0005			0.0001			<0.0001			0.0004		0.0005	<0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.1			5.0			3.6			7.4		9.1	3.6	6.3	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.7	9.1	7.0	3.1	2.9	8.6	8.6	3.3	8.9	13.1	8.9	11.6	13.1	2.9	7.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.1			44.5			45.8			51.2		54.1	44.5	48.9	4
	蒸発残留物		100			71			77			95		100	71	86	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.107 滝山給水所（東村山） 東久留米市下里															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.4	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.002				0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.1			44.5			45.8			51.2		54.1	44.5	48.9	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		100			71			77			95		100	71	86	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0			-0.8			-1.0			-1.1		-0.8	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.0	19.2	22.1	26.0	27.9	27.2	22.7	17.1	11.6	9.1	9.0	11.5	28.8	8.3	18.3	365
	アルカリ度		43.0			41.5			39.5			38.0		43.0	38.0	40.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.2	15.2	11.9	11.0	11.4	14.0	13.5	12.7	17.5	16.3	15.8	15.0	19.5	10.7	14.0	365
	カルシウム硬度		42.9			39.4			40.7			42.0		42.9	39.4	41.3	4
	マグネシウム硬度		11.2			5.1			5.1			9.2		11.2	5.1	7.7	4
	カリウム		1.6			0.8			0.8			1.3		1.6	0.8	1.1	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.108 中藤配水所（小作・東村山） 武蔵村山市中央													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	22.5	24.1	28.4	33.2	33.7	31.8	26.9	20.0	14.5	10.6	11.4	18.7	33.7
		最低	15.1	19.5	22.1	26.7	27.7	25.7	19.7	13.8	9.3	8.4	8.5	9.4	8.4
		平均	18.7	22.2	25.5	30.1	31.7	29.1	23.3	17.3	11.3	9.5	9.4	12.7	20.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.7
		最低	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2	7.2
		平均	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	12.1	12.3	12.1	12.5	13.2	13.7	13.0	11.4	11.9	11.3	10.4	11.4	13.7
		最低	11.4	11.7	10.4	10.5	10.4	10.7	11.0	10.2	11.2	10.3	9.9	10.0	9.9
		平均	11.8	12.0	11.3	11.4	11.8	12.1	11.9	10.7	11.7	10.8	10.1	10.7	11.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9
		最低	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.108 中藤配水所（小作・東村山） 武蔵村山市中央															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.63			0.65			0.57			0.54	0.65	0.54	0.60	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.04			0.05			0.04	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0047			0.0072			0.0032			0.0034	0.0072	0.0032	0.0046	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.001		0.002				0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0003			0.0003			0.0003			0.0005	0.0005	0.0003	0.0004	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0065			0.0094			0.0046			0.0054	0.0094	0.0046	0.0065	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.002		0.005				0.003		0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.0015			0.0019			0.0011			0.0015	0.0019	0.0011	0.0015	4
	ブロモホルム			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.05			0.05			0.03			0.01	0.05	0.01	0.04	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.0			3.5			3.4			4.2	4.2	3.4	3.8	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.4	4.4	4.7	4.3	5.5	4.6	3.4	2.9	3.7	4.2	5.3	5.3	5.5	2.9	4.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			50.8			45.6			45.7			39.8	50.8	39.8	45.5	4
	蒸発残留物			87			76			71			76	87	71	78	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.108 中藤配水所（小作・東村山） 武蔵村山市中央															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4	12
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.7	7.2	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.001		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.9	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			50.8			45.6			45.7			39.8	50.8	39.8	45.5	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			87			76			71			76	87	71	78	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.7	7.2	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-1.1			-1.2			-1.4	-1.0	-1.4	-1.2	4
	従属栄養細菌			<1			13			<1			<1	13	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.05			0.05			0.03			0.01	0.05	0.01	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	18.7	22.2	25.5	30.1	31.7	29.1	23.3	17.3	11.3	9.5	9.4	12.7	33.7	8.4	20.1	365
	アルカリ度			38.0			32.5			34.0			32.0	38.0	32.0	34.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.8	12.0	11.3	11.4	11.8	12.1	11.9	10.7	11.7	10.8	10.1	10.7	13.7	9.9	11.4	365
	カルシウム硬度			44.9			41.3			41.0			34.6	44.9	34.6	40.5	4
	マグネシウム硬度			5.9			4.3			4.7			5.2	5.9	4.3	5.0	4
	カリウム			0.7			0.8			0.7			0.8	0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.109 程久保給水所（東村山）（～令和6年6月）、桜ヶ丘配水所（朝霞・東村山）（令和6年7月～） 多摩市和田												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	18.8	21.7	24.3	29.9	30.5	29.2	25.9	20.8	15.1	10.5	10.1	16.1	30.5
	最低	13.9	17.9	21.0	24.3	28.2	25.6	21.0	14.8	10.1	9.1	9.0	9.9	9.0
	平均	16.2	19.9	22.8	27.6	29.7	27.8	23.3	17.9	12.3	9.8	9.5	12.1	19.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.5	7.7	7.7	7.7	7.4	7.3	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7
	最低	7.4	7.4	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3
	平均	7.5	7.6	7.7	7.5	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	16.2	16.6	14.8	23.8	24.4	24.7	26.1	25.3	28.0	27.8	27.2	26.5	28.0
	最低	13.6	12.8	10.7	10.6	17.4	15.9	20.4	20.3	22.1	24.7	25.0	23.4	10.6
	平均	14.6	15.2	11.5	21.5	20.5	21.7	23.9	23.8	25.8	26.5	26.2	24.7	21.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.109 程久保給水所（東村山）（～令和6年6月）、桜ヶ丘配水所（朝霞・東村山）（令和6年7月～） 多摩市和田															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	2	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.68			1.5			1.8		1.7		1.8	0.68	1.4	4
	フッ素及びその化合物			0.07			0.07			0.09		0.10		0.10	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			0.02			0.04		0.06		0.06	0.01	0.03	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.06	0.05	0.07	0.07	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0059			0.0024			0.0006		0.0042		0.0059	0.0006	0.0033	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.001			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0021			0.0040			0.0030		0.0046		0.0046	0.0021	0.0034	4
	臭素酸			<0.001			0.001			0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.012			0.011			0.0066		0.015		0.015	0.0066	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.002				<0.001			<0.001		0.003			0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0036			0.0038			0.0013		0.0049		0.0049	0.0013	0.0034	4
	ブロモホルム			0.0004			0.0009			0.0017		0.0014		0.0017	0.0004	0.0011	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			0.01			<0.01		<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.02			0.01		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			6.1			11			14		19		19	6.1	13	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.8	8.0	4.4	14.5	8.5	7.6	17.0	17.9	16.3	22.5	26.2	22.2	26.2	4.4	14.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			50.7			65.2			71.9		74.3		74.3	50.7	65.5	4
	蒸発残留物			78			120			140		160		160	78	120	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.109 程久保給水所（東村山）（～令和6年6月）、桜ヶ丘配水所（朝霞・東村山）（令和6年7月～） 多摩市和田															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	7.6	7.7	7.5	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.3	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				<0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			50.7			65.2			71.9		74.3		74.3	50.7	65.5	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			78			120			140		160		160	78	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.6	7.7	7.5	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.8			-0.6			-1.0		-1.0		-0.6	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌			2			55			3		<1		55	<1	15	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.02			0.01		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	16.2	19.9	22.8	27.6	29.7	27.8	23.3	17.9	12.3	9.8	9.5	12.1	30.5	9.0	19.1	365
	アルカリ度			43.5			51.0			46.5		42.0		51.0	42.0	45.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.6	15.2	11.5	21.5	20.5	21.7	23.9	23.8	25.8	26.5	26.2	24.7	28.0	10.6	21.3	365
	カルシウム硬度			42.0			52.6			53.3		54.6		54.6	42.0	50.6	4
そ の 他 の 項 目	マグネシウム硬度			8.7			12.6			18.6		19.7		19.7	8.7	14.9	4
	カリウム			1.1			1.7			2.6		3.0		3.0	1.1	2.1	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.110 落合配水所（東村山・朝霞・小作） 多摩市中沢													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.8	20.7	23.2	27.1	28.5	27.7	25.6	20.5	15.3	10.9	10.3	14.4	28.5
		最低	13.1	17.2	20.2	23.5	26.5	25.4	20.5	15.4	10.9	9.6	9.3	9.9	9.3
		平均	15.5	19.0	21.9	25.2	27.9	26.8	23.0	18.1	13.0	10.1	9.7	11.5	18.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
		最低	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.4
		平均	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	17.9	19.0	18.5	16.8	16.5	19.1	20.9	19.1	22.3	23.1	20.1	19.9	23.1
		最低	15.8	16.6	14.9	14.7	13.4	13.1	16.7	15.5	17.9	18.9	18.6	17.7	13.1
		平均	16.6	17.6	16.2	15.5	15.0	16.2	18.5	17.4	20.4	20.3	19.5	18.5	17.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.110 落合配水所（東村山・朝霞・小作） 多摩市中沢															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.1			0.93			1.3		1.2		1.3	0.93	1.1	4
	フッ素及びその化合物			0.08			0.05			0.07		0.07		0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			0.03			0.01			0.03		0.03		0.03	0.01	0.03	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.06	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0080			0.0084			0.0035		0.0041		0.0084	0.0035	0.0060	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002			<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0051			0.0025			0.0036		0.0037		0.0051	0.0025	0.0037	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.021			0.016			0.011		0.013		0.021	0.011	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.003			0.003		0.003			0.003	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.0068			0.0043			0.0030		0.0043		0.0068	0.0030	0.0046	4
	ブロモホルム			0.0011			0.0004			0.0012		0.0008		0.0012	0.0004	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.03			0.02		0.02		0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			11			6.9			9.3		12		12	6.9	9.8	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.7	12.3	10.7	8.0	7.3	4.9	11.8	9.0	10.3	13.8	15.4	14.5	15.4	4.9	10.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			58.2			53.2			59.9		59.4		59.9	53.2	57.7	4
	蒸発残留物			120			90			110		120		120	90	110	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.110 落合配水所（東村山・朝霞・小作） 多摩市中沢															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.4	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			0.0001			<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002				0.002			0.001		0.001			0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			58.2			53.2			59.9		59.4		59.9	53.2	57.7	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			120			90			110		120		120	90	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.6			-0.6			-0.9		-1.0		-0.6	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌			2			<1			12		<1		12	<1	4	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.03			0.02		0.02		0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	15.5	19.0	21.9	25.2	27.9	26.8	23.0	18.1	13.0	10.1	9.7	11.5	28.5	9.3	18.5	365
	アルカリ度			47.5			43.0			43.0		39.0		47.5	39.0	43.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.6	17.6	16.2	15.5	15.0	16.2	18.5	17.4	20.4	20.3	19.5	18.5	23.1	13.1	17.6	365
	カルシウム硬度			46.0			46.1			47.3		46.4		47.3	46.0	46.5	4
そ の 他 の 項 目	マグネシウム硬度			12.2			7.1			12.6		13.0		13.0	7.1	11.2	4
	カリウム			1.9			1.2			1.8		1.9		1.9	1.2	1.7	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.111 大丸浄水所（東村山・大丸） 稲城市東長沼													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.1	20.9	24.7	28.9	29.1	27.5	23.9	17.4	12.0	7.9	8.9	15.7	29.1
		最低	12.4	16.1	19.0	24.0	25.8	22.9	17.3	11.5	7.1	6.0	5.7	6.3	5.7
		平均	15.6	18.7	21.7	26.5	27.8	25.8	20.7	14.7	9.0	7.0	6.7	9.7	17.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.8
		最低	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3
		平均	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	15.7	16.7	16.2	15.7	16.5	21.4	21.7	14.5	18.8	18.8	15.7	16.5	21.7
		最低	13.5	14.5	12.6	12.5	15.7	15.7	12.5	12.3	14.9	14.4	13.6	13.5	12.3
		平均	14.3	15.4	13.2	14.8	16.1	18.3	14.6	13.7	16.9	15.9	15.2	14.9	15.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 No.111 系統 大丸浄水所（東村山・大丸） 所在地 稲城市東長沼																
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.77			0.49			0.78			0.80			0.80	0.49	0.71	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.06			0.08			0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			<0.01			0.02			0.03			0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.02	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0050			0.0065			0.0079			0.0059			0.0079	0.0050	0.0063	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002		0.001				0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0020			0.0011			0.0024			0.0021			0.0024	0.0011	0.0019	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.011			0.010			0.015			0.012			0.015	0.010	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.004		0.003				0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0034			0.0024			0.0037			0.0033			0.0037	0.0024	0.0032	4
	ブロモホルム	0.0004			0.0001			0.0006			0.0003			0.0006	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.7			5.9			7.8			7.9			7.9	5.9	7.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.4	8.1	3.6	3.9	3.7	4.0	6.2	6.1	9.5	8.0	8.7	9.1	9.5	3.6	6.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.1			46.5			56.6			54.9			56.6	46.5	52.3	4
	蒸発残留物	100			86			110			110			110	86	100	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.111 大丸浄水所（東村山・大丸） 稲城市東長沼															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.8	7.3	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002		0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.1			46.5			56.6			54.9			56.6	46.5	52.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	100			86			110			110			110	86	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.8	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0			-0.8			-0.6			-1.0			-0.6	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌	21			3			7			6			21	3	9	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.6	18.7	21.7	26.5	27.8	25.8	20.7	14.7	9.0	7.0	6.7	9.7	29.1	5.7	17.1	365
	アルカリ度	40.0			46.0			50.0			45.0			50.0	40.0	45.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.3	15.4	13.2	14.8	16.1	18.3	14.6	13.7	16.9	15.9	15.2	14.9	21.7	12.3	15.3	365
	カルシウム硬度	40.9			38.6			45.2			43.1			45.2	38.6	42.0	4
	マグネシウム硬度	10.2			7.9			11.4			11.8			11.8	7.9	10.3	4
	カリウム	1.5			1.1			1.6			1.7			1.7	1.1	1.5	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.112 坂浜配水所（東村山・小作） 稲城市平尾													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.9	21.8	25.4	30.2	30.8	29.2	25.1	18.5	12.6	8.2	9.2	16.4	30.8
		最低	13.5	17.5	20.5	24.6	26.9	24.5	18.5	12.2	7.4	6.4	6.5	7.5	6.4
		平均	16.6	20.0	23.0	27.4	29.4	27.2	21.8	15.7	9.6	7.3	7.4	10.8	18.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.8	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8
		最低	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4
		平均	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	14.8	15.7	14.6	11.2	11.8	16.6	17.1	13.5	17.6	18.2	16.2	16.6	18.2
		最低	13.1	13.8	11.2	11.1	11.3	11.2	11.2	11.0	13.6	13.4	14.5	13.8	11.0
		平均	13.8	14.9	12.1	11.1	11.6	13.5	13.7	12.3	15.9	15.7	15.5	14.8	13.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.112 坂浜配水所（東村山・小作） 稲城市平尾															
採水月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.88			0.57			0.78			1.1			1.1	0.57	0.83	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.05			0.06			0.08			0.08	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			<0.01			0.02			0.03			0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0063			0.0077			0.0089			0.0051			0.0089	0.0051	0.0070	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002		0.001				0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0023			0.0011			0.0033			0.0032			0.0033	0.0011	0.0025	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.013			0.012			0.018			0.013			0.018	0.012	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.003				0.005		0.004				0.003		0.005	0.003	0.004	4
	ブロモジクロロメタン	0.0042			0.0027			0.0050			0.0041			0.0050	0.0027	0.0040	4
	ブロモホルム	0.0003			0.0001			0.0007			0.0006			0.0007	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001		0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.6			4.5			7.3			8.7			8.7	4.5	6.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.2	8.4	3.2	3.1	3.3	3.4	6.2	6.1	9.6	10.8	9.0	8.8	10.8	3.1	6.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.7			43.6			56.7			56.3			56.7	43.6	51.8	4
	蒸発残留物	95			80			110			120			120	80	100	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.112 坂浜配水所（東村山・小作） 稲城市平尾															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002				0.002		0.002				0.001		0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.7			43.6			56.7			56.3			56.7	43.6	51.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	95			80			110			120			120	80	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0			-0.8			-0.7			-1.1			-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	4			2			<1			1			4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタ酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.6	20.0	23.0	27.4	29.4	27.2	21.8	15.7	9.6	7.3	7.4	10.8	30.8	6.4	18.1	365
	アルカリ度	40.0			41.5			46.0			40.0			46.0	40.0	41.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.8	14.9	12.1	11.1	11.6	13.5	13.7	12.3	15.9	15.7	15.5	14.8	18.2	11.0	13.7	365
	カルシウム硬度	42.1			38.4			47.3			44.8			47.3	38.4	43.2	4
	マグネシウム硬度	8.6			5.2			9.4			11.5			11.5	5.2	8.7	4
	カリウム	1.1			0.7			1.3			1.6			1.6	0.7	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.113 上代継浄水所（小作・上代継） あきる野市草花												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	21.0	23.3	26.1	30.2	31.4	31.3	26.7	20.6	14.8	10.6	11.1	18.5	31.4
	最低	15.8	19.8	22.2	25.6	26.1	26.0	20.6	14.5	9.8	9.0	8.9	10.3	8.9
	平均	18.4	21.6	24.3	28.1	30.2	28.8	23.7	18.1	11.9	9.8	9.6	13.3	19.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.7	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.7
	最低	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1
	平均	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	12.7	13.0	12.8	13.3	14.7	14.2	13.1	11.7	12.3	11.6	10.7	11.7	14.7
	最低	11.6	12.3	11.1	11.3	11.4	11.4	11.4	10.5	11.5	10.6	10.1	10.2	10.1
	平均	12.0	12.7	12.0	12.2	12.6	12.6	12.1	11.1	12.0	11.1	10.4	10.9	11.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.113 上代継浄水所（小作・上代継） あきる野市草花															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81			0.64			0.64			0.47			0.81	0.47	0.64	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.05			<0.02			0.05	<0.02	0.04	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.06	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0035			0.0066			0.0057			0.0010			0.0066	0.0010	0.0042	4
	ジクロロ酢酸	0.001				0.002			0.001		<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0007			0.0006			0.0003			0.0003			0.0007	0.0003	0.0005	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0058			0.0091			0.0076			0.0021			0.0091	0.0021	0.0062	4
	トリクロロ酢酸	0.003				0.004			0.003		<0.001			0.004	<0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0016			0.0018			0.0016			0.0008			0.0018	0.0008	0.0015	4
	ブロモホルム	<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.05			0.05			0.02			0.05	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.7			3.9			3.7			3.5			3.9	3.5	3.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.4	4.2	4.2	4.4	3.8	5.2	3.7	3.7	4.8	4.3	4.8	4.2	5.2	3.7	4.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.4			44.6			52.6			43.6			52.6	43.6	47.1	4
	蒸発残留物	80			83			83			75			83	75	80	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.113 上代継浄水所（小作・上代継） あきる野市草花															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.7	7.1	7.4	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.001			0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.9	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.4			44.6			52.6			43.6			52.6	43.6	47.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	80			83			83			75			83	75	80	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.7	7.1	7.4	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-1.0			-0.9			-1.3			-0.9	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	<1			<1			5			5			5	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.05			0.05			0.02			0.05	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタ酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	18.4	21.6	24.3	28.1	30.2	28.8	23.7	18.1	11.9	9.8	9.6	13.3	31.4	8.9	19.9	365
	アルカリ度	37.5			36.0			39.0			33.5			39.0	33.5	36.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.0	12.7	12.0	12.2	12.6	12.6	12.1	11.1	12.0	11.1	10.4	10.9	14.7	10.1	11.8	365
	カルシウム硬度	41.6			39.3			47.3			38.7			47.3	38.7	41.7	4
	マグネシウム硬度	5.8			5.3			5.3			4.9			5.8	4.9	5.3	4
	カリウム	0.8			0.8			0.7			0.7			0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.114 戸倉浄水所（戸倉） あきる野市乙津												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	19.1	19.3	22.2	25.8	26.5	25.4	22.7	18.2	13.1	8.5	8.0	12.7	26.5
	最低	12.1	16.2	18.7	21.7	24.0	22.5	18.2	13.3	8.6	7.5	7.3	7.9	7.3
	平均	15.4	18.1	20.7	23.8	25.8	24.1	20.4	15.9	10.7	7.9	7.6	9.5	16.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.9	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9
	最低	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.3
	平均	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	8.6	8.7	8.7	8.8	9.8	8.9	9.2	9.4	10.7	11.8	12.0	10.9	12.0
	最低	7.9	8.3	7.8	7.8	8.7	7.8	8.1	8.3	9.5	10.7	10.1	9.3	7.8
	平均	8.3	8.5	8.3	8.4	9.1	8.4	8.7	8.9	10.0	11.1	10.9	10.0	9.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7
	最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.114 戸倉浄水所（戸倉） あきる野市乙津															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.2			1.0			0.91			0.67	1.2	0.67	0.95	4
	フッ素及びその化合物			0.07			0.05			0.06			0.06	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0085			0.0075			0.0032			0.0026	0.0085	0.0026	0.0055	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.004		0.002				0.001		0.004	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0097			0.0092			0.0039			0.0031	0.0097	0.0031	0.0065	4
	トリクロロ酢酸		0.008			0.011		0.004				0.002		0.011	0.002	0.006	4
	ブロモジクロロメタン			0.0012			0.0015			0.0007			0.0005	0.0015	0.0005	0.0010	4
	ブロモホルム			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物			0.01			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.6			5.1			4.3			4.4	5.1	4.3	4.6	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.9	4.6	4.8	4.5	5.4	6.6	4.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.7	6.6	3.6	4.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			29.9			28.2			35.6			41.5	41.5	28.2	33.8	4
	蒸発残留物			69			60			67			72	72	60	67	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.114 戸倉浄水所（戸倉） あきる野市乙津															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	7.3	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.004		0.002				<0.001		0.004	<0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			29.9			28.2			35.6			41.5	41.5	28.2	33.8	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			69			60			67			72	72	60	67	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.6			-1.7			-1.4			-1.3	-1.3	-1.7	-1.5	4
	従属栄養細菌			<1			10			<1			<1	10	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.4	18.1	20.7	23.8	25.8	24.1	20.4	15.9	10.7	7.9	7.6	9.5	26.5	7.3	16.7	365
	アルカリ度			20.0			17.5			27.5			31.0	31.0	17.5	24.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	8.3	8.5	8.3	8.4	9.1	8.4	8.7	8.9	10.0	11.1	10.9	10.0	12.0	7.8	9.2	365
	カルシウム硬度			24.6			23.9			29.6			34.5	34.5	23.9	28.2	4
	マグネシウム硬度			5.3			4.3			6.0			7.0	7.0	4.3	5.7	4
	カリウム			0.6			0.6			0.6			0.5	0.6	0.5	0.6	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.115 乙津浄水所（戸倉・乙津） あきる野市乙津												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	17.6	20.2	23.1	26.7	28.2	27.2	23.8	18.8	12.6	7.7	8.7	13.3	28.2
	最低	12.4	17.1	19.7	22.8	25.7	23.6	18.8	12.8	7.9	6.8	7.3	8.2	6.8
	平均	15.0	18.7	21.6	24.8	27.4	25.8	21.3	16.2	10.0	7.3	7.8	10.0	17.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.7	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7
	最低	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.2
	平均	7.6	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	10.3	10.6	10.6	10.7	12.2	9.7	10.0	9.9	10.9	12.1	12.2	11.3	12.2
	最低	8.2	10.0	9.0	9.4	9.4	8.4	8.6	8.9	10.0	10.8	10.2	9.4	8.2
	平均	9.5	10.3	10.0	10.2	10.1	9.1	9.4	9.3	10.3	11.3	11.1	10.1	10.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.115 乙津浄水所（戸倉・乙津） あきる野市乙津															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.1			0.99			0.91			0.67	1.1	0.67	0.92	4
	フッ素及びその化合物			0.07			0.06			0.06			0.07	0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0079			0.0074			0.0037			0.0026	0.0079	0.0026	0.0054	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.002		<0.001				<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0091			0.0091			0.0044			0.0031	0.0091	0.0031	0.0064	4
	トリクロロ酢酸		0.007			0.011		0.004				0.002		0.011	0.002	0.006	4
	ブロモジクロロメタン			0.0012			0.0015			0.0007			0.0005	0.0015	0.0005	0.0010	4
	ブロモホルム			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.6			5.2			4.3			4.4	5.2	4.3	4.6	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.8	4.6	4.7	4.6	5.2	6.5	4.7	3.8	3.7	3.7	3.6	3.8	6.5	3.6	4.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			30.3			28.8			35.3			41.6	41.6	28.8	34.0	4
	蒸発残留物			63			68			66			72	72	63	67	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.115 乙津浄水所（戸倉・乙津） あきる野市乙津															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.2	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.003		0.001				<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			30.3			28.8			35.3			41.6	41.6	28.8	34.0	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			63			68			66			72	72	63	67	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.2	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.7			-1.8			-1.5			-1.4	-1.4	-1.8	-1.6	4
	従属栄養細菌			<1			4			2			<1	4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.0	18.7	21.6	24.8	27.4	25.8	21.3	16.2	10.0	7.3	7.8	10.0	28.2	6.8	17.2	365
	アルカリ度			20.0			18.0			27.5			31.0	31.0	18.0	24.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	9.5	10.3	10.0	10.2	10.1	9.1	9.4	9.3	10.3	11.3	11.1	10.1	12.2	8.2	10.1	365
	カルシウム硬度			24.8			24.2			29.2			34.5	34.5	24.2	28.2	4
	マグネシウム硬度			5.5			4.6			6.1			7.1	7.1	4.6	5.8	4
	カリウム			0.6			0.6			0.6			0.5	0.6	0.5	0.6	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.116 深沢浄水所（深沢） あきる野市深沢													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	16.9	18.9	21.6	25.1	27.0	26.2	23.1	18.4	12.6	7.8	7.6	12.7	27.0
		最低	11.4	16.2	18.6	21.5	25.2	23.1	18.3	12.7	7.9	6.9	6.5	7.5	6.5
		平均	14.1	17.6	20.3	23.3	26.2	25.0	20.9	15.8	10.1	7.4	7.0	9.3	16.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	8.0	7.7	7.4	7.4	7.8	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
		最低	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.7	7.6	7.9	7.9	7.9	7.5	7.3
		平均	7.7	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	13.2	13.2	13.4	13.2	14.3	12.3	12.6	12.6	12.3	13.2	13.5	14.1	14.3
		最低	11.1	12.1	11.2	11.1	11.6	9.6	11.1	11.7	12.2	12.3	13.2	12.5	9.6
		平均	12.2	12.7	12.2	12.4	13.4	11.1	12.0	12.2	12.3	12.8	13.3	13.3	12.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.116 深沢浄水所（深沢） あきる野市深沢															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.2			1.2			0.99			0.79	1.2	0.79	1.0	4
	フッ素及びその化合物			0.08			0.07			0.08			0.08	0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.04	0.04	0.08	0.10	0.07	0.07	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.10	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0049			0.0051			0.0060			0.0058	0.0060	0.0049	0.0055	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.003		0.001				0.003		0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0002			0.0005			<0.0001			<0.0001	0.0005	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0062			0.0076			0.0069			0.0065	0.0076	0.0062	0.0068	4
	トリクロロ酢酸		0.005			0.006		0.002				0.004		0.006	0.002	0.004	4
	ブロモジクロロメタン			0.0011			0.0020			0.0009			0.0007	0.0020	0.0007	0.0012	4
	ブロモホルム			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		0.001			<0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.04			0.05			0.01			<0.01	0.05	<0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.9			5.0			4.6			4.7	5.0	4.6	4.8	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	2.4	2.5	2.4	2.9	5.6	2.4	4.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.0			43.2			51.0			54.7	54.7	43.2	50.2	4
	蒸発残留物			97			81			71			98	98	71	87	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.116 深沢浄水所（深沢） あきる野市深沢															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	12
	pH値	7.7	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.7	8.0	7.3	7.7	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			0.0003			0.0007			0.0001			<0.0001	0.0007	<0.0001	0.0003	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.003		0.001				<0.001		0.003	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.0			43.2			51.0			54.7	54.7	43.2	50.2	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			97			81			71			98	98	71	87	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.7	8.0	7.3	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.9			-1.1			-0.8			-0.9	-0.8	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌			<1			5			4			<1	5	<1	2	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.04			0.05			0.01			<0.01	0.05	<0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	14.1	17.6	20.3	23.3	26.2	25.0	20.9	15.8	10.1	7.4	7.0	9.3	27.0	6.5	16.5	365
	アルカリ度			37.5			30.0			43.5			43.0	43.5	30.0	38.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.2	12.7	12.2	12.4	13.4	11.1	12.0	12.2	12.3	12.8	13.3	13.3	14.3	9.6	12.5	365
	カルシウム硬度			41.5			34.8			40.5			43.4	43.4	34.8	40.1	4
そ の 他 の 項 目	マグネシウム硬度			10.5			8.4			10.5			11.3	11.3	8.4	10.2	4
	カリウム			0.6			0.6			0.5			0.5	0.6	0.5	0.6	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.118 芝久保給水所（東村山） 西東京市谷戸町													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	20.0	22.4	25.0	29.0	30.1	29.9	26.9	21.3	16.9	12.9	11.9	16.8	30.1
		最低	14.6	18.8	21.5	24.9	28.3	26.5	21.4	16.7	12.6	10.8	10.5	10.9	10.5
		平均	17.2	20.6	23.3	27.0	29.3	28.5	24.2	19.1	14.5	11.7	11.0	12.9	20.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.9	7.9	7.9	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.9
		最低	7.8	7.8	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
		平均	7.9	7.9	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	16.1	16.8	15.6	11.4	11.9	19.4	19.8	15.2	22.2	22.3	17.7	18.1	22.3
		最低	13.1	13.4	11.0	11.2	11.2	11.3	11.0	11.0	15.7	14.9	14.1	13.6	11.0
		平均	14.3	15.3	11.8	11.3	11.7	15.0	14.2	13.4	19.2	17.3	16.4	15.6	14.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.118 芝久保給水所（東村山） 西東京市谷戸町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.57			0.70			1.4		1.1		1.4	0.57	0.94	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.05			0.07		0.07		0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			<0.01			0.03		0.03		0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0032			0.0034			0.0012		0.0032		0.0034	0.0012	0.0028	4
	ジクロロ酢酸		<0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0018			0.0012			0.0017		0.0022		0.0022	0.0012	0.0017	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0080			0.0068			0.0047		0.0088		0.0088	0.0047	0.0071	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		0.002			0.002			0.002			0.002	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0027			0.0021			0.0010		0.0030		0.0030	0.0010	0.0022	4
	ブロモホルム			0.0003			0.0001			0.0008		0.0004		0.0008	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.02		0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.3			5.3			9.5		9.6		9.6	5.3	7.4	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.9	9.5	3.2	2.9	3.2	3.2	7.3	6.8	11.3	8.3	12.2	9.1	12.2	2.9	7.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			47.0			47.3			61.7		54.7		61.7	47.0	52.7	4
	蒸発残留物			83			72			110		100		110	72	91	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.118 芝久保給水所（東村山） 西東京市谷戸町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.9	7.9	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.9	7.4	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			47.0			47.3			61.7		54.7		61.7	47.0	52.7	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			83			72			110		100		110	72	91	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.9	7.9	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.9	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.9			-0.8			-1.0		-1.2		-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌			1			1			4		<1		4	<1	2	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.02		0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	17.2	20.6	23.3	27.0	29.3	28.5	24.2	19.1	14.5	11.7	11.0	12.9	30.1	10.5	20.0	365
	アルカリ度			43.5			40.0			44.5		37.5		44.5	37.5	41.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.3	15.3	11.8	11.3	11.7	15.0	14.2	13.4	19.2	17.3	16.4	15.6	22.3	11.0	14.6	365
	カルシウム硬度			38.8			42.5			48.4		43.5		48.4	38.8	43.3	4
そ の 他 の 項 目	マグネシウム硬度			8.2			4.8			13.3		11.2		13.3	4.8	9.4	4
	カリウム			0.8			0.8			1.9		1.7		1.9	0.8	1.3	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.119 保谷町給水所（東村山・保谷町） 西東京市柳沢													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.7	19.7	22.3	25.9	26.7	26.6	23.3	18.2	13.4	9.6	9.8	14.8	26.7
		最低	12.9	16.3	18.7	22.3	24.9	22.8	18.2	13.5	9.3	8.2	8.0	8.7	8.0
		平均	15.2	18.1	20.6	24.1	25.8	25.0	20.7	15.9	11.1	8.9	8.6	10.9	17.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	8.1	8.1	8.0	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	8.1
		最低	8.0	8.0	7.8	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.6	7.7	7.8	7.7	7.3
		平均	8.1	8.0	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	16.2	16.6	15.8	12.5	13.1	17.4	17.7	14.9	19.2	22.1	16.5	16.5	22.1
		最低	14.2	14.4	12.4	11.6	11.8	11.0	12.5	10.8	15.2	14.7	14.2	13.8	10.8
		平均	14.9	15.6	13.1	12.2	12.8	14.5	14.4	13.8	17.3	16.5	15.7	15.1	14.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.119 保谷町給水所（東村山・保谷町） 西東京市柳沢															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.54			0.66			0.92		0.74		0.92	0.54	0.72	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.05			0.06		0.06		0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			<0.01			0.02		0.02		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0022			0.0021			0.0012		0.0022		0.0022	0.0012	0.0019	4
	ジクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0012			0.0011			0.0015		0.0016		0.0016	0.0011	0.0014	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0055			0.0050			0.0043		0.0062		0.0062	0.0043	0.0053	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0018			0.0015			0.0010		0.0020		0.0020	0.0010	0.0016	4
	ブロモホルム			0.0003			0.0003			0.0006		0.0004		0.0006	0.0003	0.0004	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			6.0			6.3			7.6		7.5		7.6	6.0	6.9	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.0	8.0	3.8	3.6	2.6	3.7	8.8	4.4	7.2	6.8	7.3	7.9	8.8	2.6	5.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.1			54.4			58.1		53.6		58.1	52.1	54.6	4
	蒸発残留物			89			89			110		110		110	89	100	4

(注) 監視強化を行ったため、ヒ素及びその化合物は7回となっている。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.119 保谷町給水所（東村山・保谷町） 西東京市柳沢															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	8.1	8.0	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	8.1	7.3	7.7	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.1			54.4			58.1		53.6		58.1	52.1	54.6	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			89			89			110		110		110	89	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	8.1	8.0	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	8.1	7.3	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.7			-0.6			-0.7		-0.9		-0.6	-0.9	-0.7	4
	従属栄養細菌			9			2			5		1		9	1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
そ の 他 の 項 目	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005	0.000006	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000006	<0.000005	<0.000005	12
	水温	15.2	18.1	20.6	24.1	25.8	25.0	20.7	15.9	11.1	8.9	8.6	10.9	26.7	8.0	17.1	365
	アルカリ度			50.0			48.0			50.0		43.5		50.0	43.5	47.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.9	15.6	13.1	12.2	12.8	14.5	14.4	13.8	17.3	16.5	15.7	15.1	22.1	10.8	14.7	365
	カルシウム硬度			41.2			45.0			44.8		41.5		45.0	41.2	43.1	4
	マグネシウム硬度			10.9			9.4			13.3		12.1		13.3	9.4	11.4	4
	カリウム			1.4			1.4			1.9		1.7		1.9	1.4	1.6	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は年12回となっている。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所		No.120												
系統		西東京栄町配水所（東村山・西東京栄町・朝霞）												
所在地		西東京市北町												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	19.7	22.7	26.0	29.1	29.5	28.0	24.6	18.8	12.5	7.9	8.6	16.0	29.5
	最低	13.6	17.9	21.3	25.2	26.8	24.1	19.1	12.5	7.5	6.4	6.5	7.5	6.4
	平均	16.7	20.6	23.9	27.2	28.5	26.6	21.7	15.9	9.6	7.3	7.3	10.5	18.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.6	7.9
	最低	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
	平均	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	17.2	17.0	16.7	16.2	16.9	19.6	20.9	17.3	23.9	26.6	20.5	20.2	26.6
	最低	14.7	15.2	13.0	14.4	14.1	13.8	15.4	13.3	16.3	15.7	16.9	16.4	13.0
	平均	15.6	16.2	14.4	15.2	15.2	16.8	17.6	15.5	20.2	20.3	19.1	18.1	17.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.120 西東京栄町配水所（東村山・西東京栄町・朝霞） 西東京市北町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			0.001			<0.001			0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.48			0.59			0.79		0.94		0.94	0.48	0.70	4
	フッ素及びその化合物			0.07			0.05			0.07		0.06		0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			<0.01			0.02		0.03		0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0043			0.0036			0.0016		0.0038		0.0043	0.0016	0.0033	4
	ジクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0017			0.0013			0.0018		0.0023		0.0023	0.0013	0.0018	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0094			0.0072			0.0054		0.0097		0.0097	0.0054	0.0079	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		0.002			<0.001			0.003			0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0031			0.0021			0.0014		0.0032		0.0032	0.0014	0.0025	4
	ブロモホルム			0.0003			0.0002			0.0006		0.0004		0.0006	0.0002	0.0004	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			6.7			6.2			7.8		8.6		8.6	6.2	7.3	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.3	9.1	3.8	3.8	3.3	3.2	7.2	3.0	6.7	10.1	10.5	12.5	12.5	3.0	6.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.9			53.6			58.4		51.3		58.4	51.3	54.1	4
	蒸発残留物			89			84			110		100		110	84	96	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.120 西東京栄町配水所（東村山・西東京栄町・朝霞） 西東京市北町															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	12
	pH値	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.4	7.3	7.3	7.9	7.3	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			52.9			53.6			58.4		51.3		58.4	51.3	54.1	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			89			84			110		100		110	84	96	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.4	7.3	7.3	7.9	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.5			-0.6			-0.7		-1.3		-0.5	-1.3	-0.8	4
	従属栄養細菌			2			32			5		2		32	2	10	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.7	20.6	23.9	27.2	28.5	26.6	21.7	15.9	9.6	7.3	7.3	10.5	29.5	6.4	18.0	365
	アルカリ度			51.0			48.0			51.0		39.5		51.0	39.5	47.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.6	16.2	14.4	15.2	15.2	16.8	17.6	15.5	20.2	20.3	19.1	18.1	26.6	13.0	17.0	365
	カルシウム硬度			41.9			45.0			45.2		41.2		45.2	41.2	43.3	4
	マグネシウム硬度			11.0			8.6			13.2		10.1		13.2	8.6	10.7	4
	カリウム			1.4			1.3			1.8		1.4		1.8	1.3	1.5	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.121 箱根ヶ崎浄水所（箱根ヶ崎） 瑞穂町箱根ヶ崎													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.3	20.4	21.8	26.7	27.8	27.1	22.2	19.1	17.2	16.3	16.6	18.7	27.8
		最低	17.5	18.7	19.9	20.7	21.5	20.8	18.9	16.9	15.9	13.0	15.6	15.8	13.0
		平均	18.6	19.5	20.8	22.8	23.7	24.3	20.1	18.1	16.4	15.7	16.0	16.8	19.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.9	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9
		最低	7.5	7.4	7.7	7.4	7.4	7.3	7.5	7.7	7.7	7.4	7.8	7.8	7.3
		平均	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	19.1	21.0	19.9	19.6	20.7	21.1	20.7	20.3	20.3	21.9	21.7	21.7	21.9
		最低	12.2	12.0	19.5	12.1	11.8	10.4	15.9	19.9	20.1	12.3	21.5	21.3	10.4
		平均	18.1	17.0	19.7	17.4	17.8	15.1	20.0	20.2	20.2	20.5	21.6	21.5	19.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.121 箱根ヶ崎浄水所（箱根ヶ崎） 瑞穂町箱根ヶ崎															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.6			2.6			2.6			2.6			2.6	2.6	2.6	4
	フッ素及びその化合物	0.10			0.10			0.10			0.11			0.11	0.10	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.07			0.07			0.07			0.07			0.07	0.07	0.07	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0026			0.0030			0.0027			0.0026			0.0030	0.0026	0.0027	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.04	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0002			0.0001			0.0001			<0.0001			0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0001			0.0001			0.0001			0.0001			0.0001	0.0001	0.0001	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0005			0.0004			0.0004			0.0004			0.0005	0.0004	0.0004	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ブロモホルム	0.0002			0.0002			0.0002			0.0003			0.0003	0.0002	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14			15			15			14			15	14	15	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.7	10.3	9.9	9.9	10.0	11.3	10.4	10.3	9.8	9.8	9.6	9.7	11.3	9.6	10.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.8			62.8			68.0			62.9			68.0	61.8	63.9	4
	蒸発残留物	150			140			150			140			150	140	150	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.121 箱根ヶ崎浄水所（箱根ヶ崎） 瑞穂町箱根ヶ崎															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.3	7.7	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.8			62.8			68.0			62.9			68.0	61.8	63.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150			140			150			140			150	140	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.3	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.5			-0.5			-0.5			-0.6			-0.5	-0.6	-0.5	4
	従属栄養細菌	3			2			6			18			18	2	7	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0002			0.0002			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000011			0.000014			0.000007			0.000011			0.000014	0.000007	0.000011	4
そ の 他 の 項 目	水温	18.6	19.5	20.8	22.8	23.7	24.3	20.1	18.1	16.4	15.7	16.0	16.8	27.8	13.0	19.4	365
	アルカリ度	58.5			53.5			59.0			58.5			59.0	53.5	57.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	18.1	17.0	19.7	17.4	17.8	15.1	20.0	20.2	20.2	20.5	21.6	21.5	21.9	10.4	19.1	365
	カルシウム硬度	45.2			45.7			50.6			46.1			50.6	45.2	46.9	4
	マグネシウム硬度	16.6			17.1			17.4			16.8			17.4	16.6	17.0	4
	カリウム	0.7			0.7			0.7			0.7			0.7	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.122 大久野浄水所（大久野・小作） 日の出町大久野													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.4	20.8	23.4	26.8	27.6	26.7	23.8	18.2	12.4	8.2	8.7	15.1	27.6
		最低	13.1	17.2	19.7	23.0	24.5	22.7	17.8	11.5	7.4	6.5	6.4	7.3	6.4
		平均	15.7	19.0	21.9	25.0	26.8	25.2	20.6	15.3	9.5	7.4	7.3	10.1	17.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7
		最低	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3
		平均	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	16.4	17.0	17.0	16.7	18.0	18.5	17.9	16.9	16.6	16.2	16.2	16.6	18.5
		最低	13.7	15.4	15.8	13.6	16.4	16.7	16.3	15.0	14.4	15.0	14.9	14.9	13.6
		平均	14.6	16.6	16.3	15.1	17.1	17.5	17.2	16.3	16.1	15.9	15.6	16.0	16.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.122 大久野浄水所（大久野・小作） 日の出町大久野															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99			0.92			1.0			0.74			1.0	0.74	0.91	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.07			0.07			0.07			0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.01			<0.01			0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0041			0.0053			0.0037			0.0005			0.0053	0.0005	0.0034	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0012			0.0015			0.0014			0.0010			0.0015	0.0010	0.0013	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0076			0.0093			0.0074			0.0027			0.0093	0.0027	0.0068	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002		0.003				0.001		0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0021			0.0021			0.0019			0.0009			0.0021	0.0009	0.0018	4
	ブロモホルム	0.0002			0.0004			0.0004			0.0003			0.0004	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド		0.001			<0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.2			4.7			5.1			4.6			5.1	4.2	4.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.3	4.1	3.8	3.9	3.5	4.3	3.4	3.3	3.8	3.4	3.9	3.8	4.3	3.3	3.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.4			60.3			75.2			64.9			75.2	56.4	64.2	4
	蒸発残留物	98			120			110			110			120	98	110	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.122 大久野浄水所（大久野・小作） 日の出町大久野															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002			0.0001			0.0001			0.0001			0.0002	0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			0.001		0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.4			60.3			75.2			64.9			75.2	56.4	64.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	98			120			110			110			120	98	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-0.7			-0.7			-1.1			-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	4			53			61			3			61	3	30	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタ酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.7	19.0	21.9	25.0	26.8	25.2	20.6	15.3	9.5	7.4	7.3	10.1	27.6	6.4	17.0	365
	アルカリ度	41.5			46.0			51.0			45.0			51.0	41.5	45.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.6	16.6	16.3	15.1	17.1	17.5	17.2	16.3	16.1	15.9	15.6	16.0	18.5	13.6	16.2	365
	カルシウム硬度	48.0			50.3			63.6			54.1			63.6	48.0	54.0	4
	マグネシウム硬度	8.4			10.0			11.6			10.8			11.6	8.4	10.2	4
	カリウム	1.1			1.2			1.3			1.3			1.3	1.1	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所		No.123												
系統		文化の森給水所（小作・上代継）												
所在地		日の出町平井												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	17.5	19.8	22.7	26.8	28.5	28.2	24.6	19.5	14.6	9.5	8.9	14.1	28.5
	最低	12.3	16.8	19.2	22.8	26.1	24.3	19.5	14.5	9.2	8.0	7.6	9.1	7.6
	平均	14.8	18.3	21.0	24.7	27.6	26.4	22.0	17.2	11.4	8.7	8.1	10.8	17.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	22	356
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	22	356
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	22	356
pH	最高	7.7	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7
	最低	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
	平均	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	22	356
電 気 伝 導 率	最高	11.8	11.9	11.8	12.0	13.9	13.4	12.6	11.2	11.4	11.0	10.5	11.0	13.9
	最低	11.0	11.5	10.3	10.5	10.5	11.2	10.9	10.1	10.5	10.3	9.9	9.9	9.9
	平均	11.5	11.7	11.1	11.1	11.8	12.2	11.7	10.6	11.2	10.6	10.2	10.6	11.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	22	356
残 留 塩 素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.9	1.0	1.0
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

(注)No.123は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が9日間欠測。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.123 文化の森給水所（小作・上代継） 日の出町平井															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.85			0.66			0.65			0.47			0.85	0.47	0.66	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.05			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.06	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム	0.0048			0.0094			0.0071			0.0015			0.0094	0.0015	0.0057	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.002		0.002				0.002		0.002	0.002	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0007			0.0008			0.0003			0.0003			0.0008	0.0003	0.0005	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0074			0.013			0.0093			0.0027			0.013	0.0027	0.0081	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.002		0.006				0.002		0.006	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0019			0.0023			0.0019			0.0009			0.0023	0.0009	0.0018	4
	ブロモホルム	<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		0.001			<0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.7			3.9			3.7			3.6			3.9	3.6	3.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.3	4.2	4.3	4.3	3.8	5.2	3.8	3.8	4.9	4.3	4.8	4.2	5.2	3.8	4.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.3			44.8			52.8			43.8			52.8	43.8	47.2	4
	蒸発残留物	76			80			80			72			80	72	77	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.123 文化の森給水所（小作・上代継） 日の出町平井															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5	356
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	356
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	356
	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			0.002			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.002		0.003				0.001		0.003	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	1.0	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.3			44.8			52.8			43.8			52.8	43.8	47.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	76			80			80			72			80	72	77	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	356
	pH値	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5	356
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.2			-1.0			-1.0			-1.3			-1.0	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	<1			2			5			<1			5	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	14.8	18.3	21.0	24.7	27.6	26.4	22.0	17.2	11.4	8.7	8.1	10.8	28.5	7.6	17.8	356
	アルカリ度	36.5			36.0			38.5			33.0			38.5	33.0	36.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.5	11.7	11.1	11.1	11.8	12.2	11.7	10.6	11.2	10.6	10.2	10.6	13.9	9.9	11.2	356
	カルシウム硬度	41.6			39.5			47.6			38.9			47.6	38.9	41.9	4
	マグネシウム硬度	5.7			5.3			5.2			4.9			5.7	4.9	5.3	4
	カリウム	0.8			0.8			0.8			0.8			0.8	0.8	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

(注)No.123は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が9日間欠測。

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.124 南大沢給水所（東村山） 八王子市上柚木													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.6	21.1	24.4	28.2	29.0	28.2	25.4	19.7	14.2	9.5	9.6	15.4	29.0
		最低	13.3	17.0	20.0	24.1	26.1	24.7	19.6	14.1	9.2	8.0	7.6	8.2	7.6
		平均	16.0	19.3	22.2	26.1	28.1	26.8	22.6	17.3	11.5	8.8	8.3	10.8	18.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7
		最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
		平均	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	15.4	16.1	15.2	11.4	12.1	17.0	17.4	13.4	17.4	18.2	15.9	16.4	18.2
		最低	13.2	13.8	11.5	11.2	11.4	11.4	11.6	11.3	13.3	13.1	14.1	13.1	11.2
		平均	14.1	15.2	12.4	11.3	11.7	13.6	14.1	12.5	15.7	15.5	15.2	14.2	13.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.124 南大沢給水所（東村山） 八王子市上柚木															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.0			0.57			0.95				0.92	1.0	0.57	0.86	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.05			0.05				0.05	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			<0.01			0.01				0.02	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0082			0.0087			0.0051				0.0051	0.0087	0.0051	0.0068	4
	ジクロロ酢酸		0.001		0.002			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0035			0.0011			0.0020				0.0019	0.0035	0.0011	0.0021	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.018			0.013			0.010				0.011	0.018	0.010	0.013	4
	トリクロロ酢酸		0.003		0.005			0.004			0.004			0.005	0.003	0.004	4
	ブロモジクロロメタン		0.0060			0.0030			0.0029				0.0035	0.0060	0.0029	0.0039	4
	ブロモホルム		0.0006			0.0001			0.0004				0.0002	0.0006	0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド		0.002		0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.04			0.03				0.02	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		8.3			5.3			5.2				7.7	8.3	5.2	6.6	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.4	8.1	3.1	3.2	3.3	6.0	5.0	5.4	8.7	8.7	9.3	9.5	9.5	3.1	6.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.8			45.5			51.2				47.3	53.8	45.5	49.5	4
	蒸発残留物		100			77			86				80	100	77	86	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地 採水月	No.124 南大沢給水所（東村山） 八王子市上柚木															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0001			<0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002		0.003			0.002			0.001			0.003	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.8			45.5			51.2				47.3	53.8	45.5	49.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		100			77			86				80	100	77	86	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9			-0.9			-0.9				-1.2	-0.9	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1			<1			<1				<1	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
そ の 他 の 項 目	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.04			0.03				0.02	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	16.0	19.3	22.2	26.1	28.1	26.8	22.6	17.3	11.5	8.8	8.3	10.8	29.0	7.6	18.2	365
	アルカリ度		43.0			43.0			41.0				37.0	43.0	37.0	41.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.1	15.2	12.4	11.3	11.7	13.6	14.1	12.5	15.7	15.5	15.2	14.2	18.2	11.2	13.8	365
	カルシウム硬度		43.4			40.4			43.5				39.0	43.5	39.0	41.6	4
	マグネシウム硬度		10.4			5.1			7.7				8.3	10.4	5.1	7.9	4
	カリウム		1.5			0.8			1.1				1.3	1.5	0.8	1.2	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.125 唐木田配水所（東村山・朝霞・小作） 八王子市別所													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	19.5	21.6	25.0	29.2	30.4	30.7	26.5	19.8	14.8	10.4	12.1	17.4	30.7
		最低	13.8	17.1	20.1	24.5	26.7	25.5	19.3	14.5	9.3	8.3	8.7	9.1	8.3
		平均	16.7	19.6	22.5	26.7	29.2	28.3	23.2	17.4	11.7	9.4	10.0	12.3	19.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8
		最低	7.4	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.4
		平均	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	18.9	18.3	17.6	16.2	16.7	19.1	20.4	18.5	21.5	22.4	19.7	19.4	22.4
		最低	16.1	16.9	14.3	14.8	13.6	13.3	16.4	15.1	17.4	18.3	18.2	17.1	13.3
		平均	17.0	17.6	15.6	15.4	15.2	16.4	18.1	16.9	19.7	19.8	19.0	18.0	17.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		平均	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.125 唐木田配水所（東村山・朝霞・小作） 八王子市別所															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.1			0.92			1.3		1.2		1.3	0.92	1.1	4
	フッ素及びその化合物			0.08			0.05			0.07		0.07		0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			0.03			0.01			0.03		0.04		0.04	0.01	0.03	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.06	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0076			0.0084			0.0035		0.0041		0.0084	0.0035	0.0059	4
	ジクロロ酢酸	0.002				0.002			<0.001		0.002			0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0051			0.0026			0.0037		0.0036		0.0051	0.0026	0.0038	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.020			0.016			0.012		0.013		0.020	0.012	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.002				0.004			0.003		0.003			0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.0066			0.0044			0.0031		0.0042		0.0066	0.0031	0.0046	4
	ブロモホルム			0.0011			0.0004			0.0012		0.0008		0.0012	0.0004	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			11			7.1			9.2		12		12	7.1	9.8	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.7	12.3	10.8	8.0	7.5	4.9	11.7	8.8	10.3	13.7	15.2	14.6	15.2	4.9	10.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			58.2			53.4			60.2		59.3		60.2	53.4	57.8	4
	蒸発残留物			76			93			110		130		130	76	100	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.125 唐木田配水所（東村山・朝霞・小作） 八王子市別所															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.4	7.7	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			0.0001			<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002			0.001		0.001			0.002	0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			58.2			53.4			60.2		59.3		60.2	53.4	57.8	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			76			93			110		130		130	76	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.4	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.5			-0.6			-0.8		-1.1		-0.5	-1.1	-0.8	4
	従属栄養細菌			3			6			67		4		67	3	20	4
そ の 他 の 項 目	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	16.7	19.6	22.5	26.7	29.2	28.3	23.2	17.4	11.7	9.4	10.0	12.3	30.7	8.3	19.0	365
	アルカリ度			47.0			43.0			43.0		39.0		47.0	39.0	43.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.0	17.6	15.6	15.4	15.2	16.4	18.1	16.9	19.7	19.8	19.0	18.0	22.4	13.3	17.4	365
	カルシウム硬度			46.1			46.3			47.7		46.4		47.7	46.1	46.6	4
そ の 他 の 項 目	マグネシウム硬度			12.1			7.1			12.5		12.9		12.9	7.1	11.2	4
	カリウム			1.8			1.3			1.8		1.9		1.9	1.3	1.7	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.126 氷川浄水所（氷川） 奥多摩町棚澤字中曽根													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	16.7	18.9	21.9	25.0	25.8	25.3	21.9	17.0	10.7	6.7	6.5	12.5	25.8
		最低	10.8	14.9	17.7	21.6	24.4	21.6	16.7	10.4	6.2	5.2	5.0	5.8	5.0
		平均	13.6	16.8	19.9	23.5	25.3	24.0	19.5	14.1	8.1	6.0	5.5	8.1	15.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7	7.9
		最低	7.5	7.7	7.7	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.9	7.7	7.6	7.6	7.3
		平均	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.9	7.8	7.7	7.6	7.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	9.2	9.5	9.5	9.4	9.9	8.4	8.2	8.6	8.6	9.3	9.5	9.9	9.9
		最低	8.5	8.6	8.4	8.6	8.0	7.5	6.7	7.6	8.2	8.2	9.2	8.5	6.7
		平均	8.8	9.0	8.8	9.0	9.1	7.9	7.6	8.0	8.3	8.9	9.3	9.3	8.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.5	0.6	0.9
		最低	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.126 氷川浄水所（氷川） 奥多摩町棚澤字中曽根															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.48			0.55			0.45				0.59	0.59	0.45	0.52	4
	フッ素及びその化合物		0.05			0.06			0.05				0.05	0.06	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			0.0006			<0.0005				<0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.06	0.07	0.05	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0072			0.011			0.0038				0.0034	0.011	0.0034	0.0064	4
	ジクロロ酢酸		0.003			0.004		0.003			0.001			0.004	0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン		<0.0001			0.0001			<0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0079			0.012			0.0046				0.0039	0.012	0.0039	0.0071	4
	トリクロロ酢酸		0.004			0.004		0.004			0.001			0.004	0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.0007			0.0013			0.0008				0.0005	0.0013	0.0005	0.0008	4
	ブロモホルム		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			<0.01				<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		4.3			4.5			3.8				4.5	4.5	3.8	4.3	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.1	3.9	3.6	3.5	4.1	3.9	3.1	3.2	2.6	2.4	2.8	4.3	4.3	2.4	3.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		30.7			35.9			28.6				33.5	35.9	28.6	32.2	4
	蒸発残留物		73			73			58				69	73	58	68	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.126 氷川浄水所（氷川） 奥多摩町棚澤字中曽根															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	12
	pH値	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.9	7.8	7.7	7.6	7.9	7.3	7.7	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0001			<0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.002		<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		30.7			35.9			28.6				33.5	35.9	28.6	32.2	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		73			73			58				69	73	58	68	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.9	7.8	7.7	7.6	7.9	7.3	7.7	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.4			-1.1			-1.5				-1.5	-1.1	-1.5	-1.4	4
	従属栄養細菌		2			<1			3				1	3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
そ の 他 の 項 目	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			<0.01				<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	13.6	16.8	19.9	23.5	25.3	24.0	19.5	14.1	8.1	6.0	5.5	8.1	25.8	5.0	15.4	365
	アルカリ度		25.5			29.0			24.5				26.0	29.0	24.5	26.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	8.8	9.0	8.8	9.0	9.1	7.9	7.6	8.0	8.3	8.9	9.3	9.3	9.9	6.7	8.7	365
	カルシウム硬度		25.7			30.3			24.1				28.0	30.3	24.1	27.0	4
	マグネシウム硬度		5.0			5.6			4.5				5.5	5.6	4.5	5.2	4
そ の 他 の 項 目	カリウム		0.5			0.6			0.5				0.4	0.6	0.4	0.5	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.127 ひむら浄水所（ひむら） 奥多摩町氷川												
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
検査項目														
水	最高	19.8	21.4	25.1	28.1	29.3	28.2	23.5	18.3	11.9	8.5	8.3	15.6	29.3
	最低	13.0	16.8	19.8	23.5	26.0	22.6	17.6	11.3	7.5	6.6	6.3	7.1	6.3
	平均	16.2	19.3	22.6	26.1	28.1	26.0	20.9	15.1	9.1	7.4	7.0	10.0	17.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	最高	7.6	7.7	7.8	7.7	7.3	7.4	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8
	最低	7.5	7.5	7.6	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.5	7.6	7.6	7.5	7.1
	平均	7.5	7.6	7.7	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率	最高	9.1	9.2	9.3	10.2	10.5	8.9	8.6	9.2	9.0	9.0	9.2	9.6	10.5
	最低	8.3	8.8	8.8	9.4	8.2	7.5	7.0	7.9	8.6	8.6	8.9	8.3	7.0
	平均	8.7	9.0	9.1	9.8	9.6	8.2	8.1	8.5	8.7	8.9	9.0	9.1	8.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素	最高	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.6	0.5	0.5	0.6	0.9
	最低	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
	平均	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.127 ひむら浄水所（ひむら） 奥多摩町氷川															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.47			0.40			0.35		0.30		0.47	0.30	0.38	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.06			0.06		0.05		0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0024			0.0023			0.0012		0.0007		0.0024	0.0007	0.0017	4
	ジクロロ酢酸		0.002		0.003			0.001			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			<0.0001			0.0001			<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0029			0.0030			0.0016		0.0009		0.0030	0.0009	0.0021	4
	トリクロロ酢酸		0.002		0.004			0.001			<0.001			0.004	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0005			0.0006			0.0004		0.0002		0.0006	0.0002	0.0004	4
	ブロモホルム			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			0.01			<0.01			<0.01		<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02		0.02		0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.5			4.5			3.7		4.0		4.5	3.7	4.2	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.6	5.3	4.7	5.5	5.6	4.1	4.2	4.3	3.1	3.1	3.1	4.5	5.6	3.1	4.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			32.8			31.3			32.2		33.6		33.6	31.3	32.5	4
	蒸発残留物			66			53			56		55		66	53	58	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 No.127 系統 ひむら浄水所（ひむら） 所在地 奥多摩町氷川																
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.5	7.6	7.7	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.1	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			0.0001			0.0002			<0.0001		<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.7	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			32.8			31.3			32.2		33.6		33.6	31.3	32.5	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			66			53			56		55		66	53	58	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.6	7.7	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.1	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.5			-1.4			-1.6		-1.6		-1.4	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌			<1			16			<1		<1		16	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02		0.02		0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	16.2	19.3	22.6	26.1	28.1	26.0	20.9	15.1	9.1	7.4	7.0	10.0	29.3	6.3	17.4	365
	アルカリ度			25.0			24.5			26.5		27.0		27.0	24.5	25.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	8.7	9.0	9.1	9.8	9.6	8.2	8.1	8.5	8.7	8.9	9.0	9.1	10.5	7.0	8.9	365
	カルシウム硬度			27.0			25.9			27.0		28.1		28.1	25.9	27.0	4
	マグネシウム硬度			5.8			5.4			5.2		5.5		5.8	5.2	5.5	4
	カリウム			0.5			0.5			0.4		0.3		0.5	0.3	0.4	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所		No.128													
系統		日原浄水所（日原）													
所在地		奥多摩町日原字大澤													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	14.7	16.8	19.5	23.3	24.5	24.1	21.0	16.7	11.5	7.3	6.6	10.6	24.5
		最低	9.3	14.4	16.5	19.5	23.4	21.2	16.8	11.7	7.3	6.2	5.5	6.4	5.5
		平均	11.9	15.5	18.0	21.4	24.0	23.1	19.0	14.4	9.3	6.6	6.1	7.6	14.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.3	7.2	6.9	7.1	7.2	7.3	7.3
		最低	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	7.2	6.8	6.9	6.9	7.1	7.2	6.7
		平均	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.2	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.0
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	7.4	7.4	8.2	8.4	8.7	8.8	8.9	8.9
		最低	6.7	7.7	6.9	7.2	6.2	6.2	6.4	7.5	8.1	8.4	8.7	7.7	6.2
		平均	7.6	7.9	7.4	7.7	7.5	6.8	6.9	7.9	8.3	8.5	8.7	8.5	7.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.9
		最低	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
		平均	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.128 日原浄水所（日原） 奥多摩町日原字大澤															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.45			0.52			0.50				0.59	0.59	0.45	0.52	4
	フッ素及びその化合物		0.03			0.04			0.02				0.04	0.04	0.02	0.03	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	0.04	0.04	0.06	0.09	0.12	0.11	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02	0.12	0.02	0.05	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0030			0.0087			0.0021				0.0030	0.0087	0.0021	0.0042	4
	ジクロロ酢酸		0.003			0.006		0.003				<0.001		0.006	<0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン		<0.0001			0.0001			0.0002				<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0035			0.010			0.0030				0.0035	0.010	0.0030	0.0050	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.007		0.004				<0.001		0.007	<0.001	0.004	4
	ブロモジクロロメタン		0.0005			0.0012			0.0007				0.0005	0.0012	0.0005	0.0007	4
	ブロモホルム		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		0.01			0.01			0.01				<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			0.02			<0.01				<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		0.02			0.01			0.02				0.01	0.02	0.01	0.02	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.7			3.7			3.6				3.6	3.7	3.6	3.7	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.3	7.5	6.9	6.2	5.0	4.5	3.5	8.0	7.1	6.9	5.1	4.3	8.0	3.5	6.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		26.9			27.3			24.0				30.1	30.1	24.0	27.1	4
	蒸発残留物		64			59			40				51	64	40	54	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.128 日原浄水所（日原） 奥多摩町日原字大澤															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	12
	pH値	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.2	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	6.7	7.0	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.003		0.002				<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		26.9			27.3			24.0				30.1	30.1	24.0	27.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		64			59			40				51	64	40	54	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.2	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	6.7	7.0	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-2.3			-1.7			-2.2				-1.8	-1.7	-2.3	-2.0	4
	従属栄養細菌		<1			<1			4				<1	4	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			0.02			<0.01				<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	11.9	15.5	18.0	21.4	24.0	23.1	19.0	14.4	9.3	6.6	6.1	7.6	24.5	5.5	14.8	365
	アルカリ度		16.0			19.5			23.0				21.5	23.0	16.0	20.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	7.6	7.9	7.4	7.7	7.5	6.8	6.9	7.9	8.3	8.5	8.7	8.5	8.9	6.2	7.8	365
	カルシウム硬度		23.7			24.4			21.1				26.4	26.4	21.1	23.9	4
	マグネシウム硬度		3.2			2.9			2.9				3.7	3.7	2.9	3.2	4
	カリウム		0.6			0.7			0.6				0.5	0.7	0.5	0.6	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.129 大丹波浄水所（大丹波） 奥多摩町大丹波字八桑													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.0	20.1	23.3	26.8	28.3	26.8	21.7	15.5	9.1	5.7	7.3	14.2	28.3
		最低	10.7	15.4	17.8	21.6	23.9	20.8	15.3	8.8	3.7	2.9	3.7	5.1	2.9
		平均	14.4	17.9	20.6	24.3	26.5	24.4	18.8	12.9	6.0	4.2	5.1	8.5	15.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.7	7.8	7.8	7.6	7.4	7.4	7.4	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8
		最低	7.5	7.7	7.7	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.3
		平均	7.5	7.8	7.7	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	8.6	8.7	8.7	8.9	9.5	8.1	8.2	8.1	7.8	8.8	9.1	9.3	9.5
		最低	8.0	8.2	7.4	8.0	7.8	6.7	7.3	7.6	7.3	7.7	8.8	8.8	6.7
		平均	8.3	8.5	7.9	8.6	8.7	7.5	7.8	7.8	7.7	8.4	8.9	9.0	8.3
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.129 大丹波浄水所（大丹波） 奥多摩町大丹波字八桑															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.63			0.71			0.63				0.75	0.75	0.63	0.68	4
	フッ素及びその化合物		0.06			0.06			0.05				0.05	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0039			0.0053			0.0024				0.0020	0.0053	0.0020	0.0034	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.003		0.001				<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0001			0.0005			0.0002				<0.0001	0.0005	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0049			0.0076			0.0035				0.0025	0.0076	0.0025	0.0046	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.004		0.002				<0.001		0.004	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0009			0.0018			0.0009				0.0005	0.0018	0.0005	0.0010	4
	ブロモホルム		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		0.002			<0.001		<0.001				<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.0			3.3			2.9				3.0	3.3	2.9	3.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.4	1.4	1.1	1.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		33.2			35.9			31.2				34.8	35.9	31.2	33.8	4
	蒸発残留物		52			65			58				54	65	52	57	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.129 大丹波浄水所（大丹波） 奥多摩町大丹波字八桑															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.5	7.8	7.7	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.3	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.002		<0.001				<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		33.2			35.9			31.2				34.8	35.9	31.2	33.8	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		52			65			58				54	65	52	57	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.8	7.7	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.4			-1.1			-1.4				-1.4	-1.1	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌		7			6			8				<1	8	<1	5	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	14.4	17.9	20.6	24.3	26.5	24.4	18.8	12.9	6.0	4.2	5.1	8.5	28.3	2.9	15.4	365
	アルカリ度		29.5			32.5			27.5				28.0	32.5	27.5	29.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	8.3	8.5	7.9	8.6	8.7	7.5	7.8	7.8	7.7	8.4	8.9	9.0	9.5	6.7	8.3	365
	カルシウム硬度		27.9			30.3			26.1				29.2	30.3	26.1	28.4	4
	マグネシウム硬度		5.3			5.6			5.1				5.6	5.6	5.1	5.4	4
	カリウム		0.5			0.6			0.4				0.4	0.6	0.4	0.5	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.130 棚澤浄水所（棚澤） 奥多摩町棚澤字片曾													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	18.5	20.4	23.4	26.9	28.4	28.3	23.3	18.4	13.8	9.6	10.0	15.1	28.4
		最低	13.1	17.5	19.6	22.7	26.1	23.3	18.6	13.8	9.1	8.4	7.9	9.0	7.9
		平均	15.7	19.0	21.6	24.9	27.6	26.2	21.2	16.5	11.2	8.9	8.8	11.1	17.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7
		最低	7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
		平均	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	7.8	7.9	7.5	10.0	8.9	8.3	7.9	7.9	8.1	8.3	8.2	8.4	10.0
		最低	7.4	7.4	6.7	7.4	6.3	6.5	7.0	7.5	7.8	8.0	7.9	8.0	6.3
		平均	7.7	7.6	7.1	8.2	7.9	7.4	7.5	7.8	7.9	8.1	8.1	8.1	7.8
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.130 棚澤浄水所（棚澤） 奥多摩町棚澤字片曾															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.77			0.72			0.72				0.71	0.77	0.71	0.73	4
	フッ素及びその化合物		0.06			0.06			0.05				0.05	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.03	0.04	0.04	0.07	0.07	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0038			0.0045			0.0016				0.0011	0.0045	0.0011	0.0028	4
	ジクロロ酢酸		0.004			0.004		0.002				<0.001		0.004	<0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン		<0.0001			0.0003			0.0002				<0.0001	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0046			0.0063			0.0025				0.0015	0.0063	0.0015	0.0037	4
	トリクロロ酢酸		0.004			0.004		0.002				<0.001		0.004	<0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.0008			0.0015			0.0007				0.0004	0.0015	0.0004	0.0009	4
	ブロモホルム		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.8			4.1			3.7				3.8	4.1	3.7	3.9	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.5	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.7	1.3	1.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		27.2			27.0			24.9				26.9	27.2	24.9	26.5	4
	蒸発残留物		55			53			49				42	55	42	50	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.130 棚澤浄水所（棚澤） 奥多摩町棚澤字片曾															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル		0.001			0.002		<0.001				<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.8	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		27.2			27.0			24.9				26.9	27.2	24.9	26.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		55			53			49				42	55	42	50	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.6			-1.3			-1.6				-1.6	-1.3	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌		190			120			74				38	190	38	110	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	15.7	19.0	21.6	24.9	27.6	26.2	21.2	16.5	11.2	8.9	8.8	11.1	28.4	7.9	17.8	365
	アルカリ度		25.5			27.0			23.5				25.5	27.0	23.5	25.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	7.7	7.6	7.1	8.2	7.9	7.4	7.5	7.8	7.9	8.1	8.1	8.1	10.0	6.3	7.8	365
	カルシウム硬度		21.9			21.8			20.0				21.6	21.9	20.0	21.3	4
	マグネシウム硬度		5.3			5.2			4.9				5.3	5.3	4.9	5.2	4
	カリウム		0.6			0.6			0.5				0.5	0.6	0.5	0.6	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果①

令和6年度

採水箇所 系統 所在地		No.131 小河内浄水所（小河内） 奥多摩町原													
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	
検査項目															
水	温	最高	17.1	19.6	22.4	25.8	27.1	26.8	23.9	19.3	13.9	9.8	9.1	13.2	27.1
		最低	11.9	16.4	19.2	22.3	25.8	23.8	19.3	14.1	9.9	8.6	8.2	8.7	8.2
		平均	14.6	18.1	20.8	24.0	26.6	25.8	21.8	16.8	11.7	9.0	8.6	10.1	17.4
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁	度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
色	度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
pH	値	最高	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6
		最低	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3
		平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
電 気 伝 導 率		最高	13.0	13.1	12.4	12.6	12.8	11.7	12.0	12.6	12.4	13.2	13.3	13.6	13.6
		最低	10.5	11.7	9.9	10.6	8.9	8.2	9.9	10.5	12.0	12.3	12.3	11.6	8.2
		平均	12.2	12.3	11.1	12.0	11.1	10.5	11.4	11.7	12.2	12.6	12.9	12.6	11.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残 留 塩 素		最高	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9
		最低	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
		平均	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果②

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.131 小河内浄水所（小河内） 奥多摩町原															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.60			0.47			0.31		0.23		0.60	0.23	0.40	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.05			0.05		0.05		0.06	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.03	0.04	0.08	0.11	0.10	0.09	0.06	0.05	0.03	<0.02	0.03	0.11	<0.02	0.05	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロホルム			0.0079				0.0059		0.0037		0.0038		0.0079	0.0037	0.0053	4
	ジクロロ酢酸		0.002		0.003			<0.001			0.001			0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0084				0.0064		0.0040		0.0040		0.0084	0.0040	0.0057	4
	トリクロロ酢酸		0.004		0.005			0.001			0.002			0.005	0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.0005				0.0005		0.0003		0.0002		0.0005	0.0002	0.0004	4
	ブロモホルム			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			0.01			0.01			0.01		0.01		0.01	0.01	0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			9.3			9.9			9.2		8.8		9.9	8.8	9.3	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.0	3.9	4.1	4.7	3.9	4.1	4.0	4.3	4.1	4.2	3.8	4.0	4.7	3.8	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			35.4			30.7			35.3		38.9		38.9	30.7	35.1	4
	蒸発残留物			84			64			86		81		86	64	79	4

表V.3.2 給水栓水 水質検査結果③

令和6年度

	採水箇所 系統 所在地	No.131 小河内浄水所（小河内） 奥多摩町原															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			35.4			30.7			35.3		38.9		38.9	30.7	35.1	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			84			64			86		81		86	64	79	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.3			-1.2			-1.6		-1.6		-1.2	-1.6	-1.4	4
	従属栄養細菌			2			2			7		3		7	2	4	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	14.6	18.1	20.8	24.0	26.6	25.8	21.8	16.8	11.7	9.0	8.6	10.1	27.1	8.2	17.4	365
	アルカリ度			28.5			26.0			26.5		28.0		28.5	26.0	27.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.2	12.3	11.1	12.0	11.1	10.5	11.4	11.7	12.2	12.6	12.9	12.6	13.6	8.2	11.9	365
	カルシウム硬度			30.0			26.5			30.0		33.0		33.0	26.5	29.9	4
	マグネシウム硬度			5.4			4.2			5.3		5.9		5.9	4.2	5.2	4
	カリウム			0.8			0.7			0.6		0.5		0.8	0.5	0.7	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

4 要検討項目

表 V.4 要検討項目 多摩地区給水栓水（蛇口）

測定項目:PFHxS

令和6年度

採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区 域	施設名称												
八王子市	No.48 元本郷浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.49 曉町浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.50 子安浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.51 高月浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.52 櫛原給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.53 狹間給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.54 北野給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
立川市	No.117 東浅川給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.55 柴崎給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.56 富士見第一浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.57 富士見第三浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.58 立川砂川給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.59 立川栄町浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.60 立川砂川給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.61 石畑給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.62 石畑給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.63 上連雀給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
三鷹市	No.64 三鷹新川給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.65 日向和田浄水所		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005		
青梅市	No.66 根ヶ布給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.67 千ヶ瀬浄水所		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.68 沢井第一浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.69 沢井第二浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.70 二俣尾浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.71 御岳山浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.72 成木浄水所		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.73 根ヶ布給水所		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005		
府中市	No.74 幸町給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.75 府中武蔵台浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
	No.76 若松給水所 *	0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	No.77 府中南町給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
調布市	No.78 上石原配水所			<0.000005	<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.79 仙川配水所		<0.000005				<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.80 深大寺給水所			<0.000005	<0.000005			<0.000005			<0.000005		
町田市	No.81 原町田浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.82 小野路給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.83 野津田浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.84 滝の沢給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.85 聖ヶ丘給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.86 大船給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.87 鍵水小山給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
小金井市	No.88 上水南給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.89 梶野配水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
小平市	No.90 小川給水所 *	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000006	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
日野市	No.91 大坂上浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.92 多摩平給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.93 三沢浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.94 南平配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.95 程久保給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
東村山市	No.96 美住給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
国分寺市	No.97 東恋ヶ窪配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005		
	No.98 国分寺北町給水所			0.000006			0.000007			<0.000005	0.000007		
国立市	No.99 国立中給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.100 谷保給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
福生市	No.101 福生武蔵野台給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
狛江市	No.102 和泉本町給水所		<0.000005				<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.103 石畑給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.104 上北台給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
清瀬市	No.105 清瀬梅園給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
東久留米市	No.106 南沢給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.107 滝山給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
武蔵村山市	No.108 中藤配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
	No.109 桜ヶ丘配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.110 落合配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
稲城市	No.111 大丸浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.112 坂浜配水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
あきる野市	No.113 上代継浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.114 戸倉浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
	No.115 乙津浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
	No.116 深沢浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
西東京市	No.118 芝久保給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.119 保谷町給水所 *	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	No.120 西東京栄町配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
瑞穂町	No.121 箱根ヶ崎浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
日の出町	No.122 大久野浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.123 文化の森給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
多摩ニュータウン	No.124 南大沢給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
奥多摩町	No.125 唐木田配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.126 水川浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.127 ひむら浄水所			<0.000005			<0.000005		<0.000005			<0.000005	
	No.128 日原浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.129 大丹波浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.130 櫛澤浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.131 小河内浄水所			<0.000005			<0.000005		<0.000005			<0.000005	

* PFOS及びPFOAの監視強化に合わせて測定を実施。