

【指定給水装置工事事業者の皆さまへ】

スマートメータの設置に伴う、 通信機器及び保温カバー設置についてのお願い

通信機器及び保温カバーの設置については、下記のとおり、ご対応いただきますよう、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願ひ申し上げます。

通信機器の設置方法

✓ メータます内に設置する場合

- メータます内の設置可能な箇所に、通信機器側ケーブル出口部の配線が折れ曲がらないように設置する
- ケーブル配線は、小さくまとめてワイヤー等で括り、メータます内に収納する

✓ パイプスペース等内に設置する場合

- パイプスペース等内の床面で、かつメータ本体の直近に設置する
- 配線は、小さくまとめてワイヤー等で括り、パイプスペース内に収納する

「給水装置設計・施工基準（給水装置編） 15.6 分離型スマートメータの取付け」より

保温カバーの設置について

✓ 対象箇所


- 受水タンク以下メータ等、パイプスペースに設置するもので、メータ室の扉に通気口（換気ガラリ）があるもの、その他凍結のおそれがあるもの

✓ 設置基準

- メータを直接覆うことが出来るように制作された保温カバーを設置する※1
- 検針作業が容易に行えるよう設置する※2
- 検針作業などで蓋を開けても側面が容易に外れないよう設置する
- メータ引換等の支障にならないように空間を確保する

「給水装置設計・施工基準（給水装置編） 17.8 凍結防止」より

✓ 装着イメージ

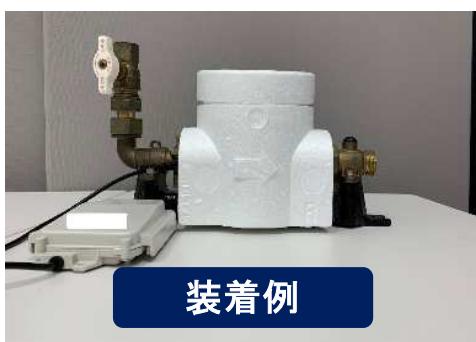

※1 スマートメータ専用の保温カバーが、入手困難の場合は、所管の給水管工事事務所へご相談いただきますよう、お願ひいたします。

※2 現地で直接指針値を確認する場合があるため、ご協力よろしくお願ひいたします。