

第5 給水栓の水質

1 給水栓水の水質検査の概要

給水栓水の水質検査は、水道法第 20 条及び水道法施行規則第 15 条に基づき毎日検査、毎月検査及び年検査を実施している。

(1) 毎日検査

毎日検査は、浄水場（所）や給水所からの配水系統を考慮して都内 131 地点に設置した自動水質計器により、濁度、色度、残留塩素濃度、pH 値、水温及び電気伝導率について実施している（図 V.1.1 及び図 V.1.2）。

なお、「2 区部給水栓水の水質検査」及び「3 多摩地区給水栓水の水質検査」に示した毎日検査項目のうち、回数が 366 回に満たないものは、自動水質計器の故障等による欠測である。

(2) 毎月検査、年検査

毎月検査は、毎日検査と同じ 131 地点で理化学検査や細菌検査などの項目について実施している。

年検査は、毎日試験や毎月検査と同じ 131 地点で年 1 回、項目によっては年 4 回実施している。

本年度に実施した毎日検査、毎月検査及び年検査の結果は、全て水道法に基づく水質基準に関する省令に適合した。23 区の水質検査結果を「2 区部給水栓水の水質検査」に、多摩地区の水質検査結果を「3 多摩地区給水栓水の水質検査」に示す。

2 区部給水栓水の水質検査

表V. 2. 1 給水栓水 水質検査結果集計

平成31年度(令和元年度)

	検査項目	最高	最低	平均
水 質 基 準 項 目	一般細菌	4	<1	<1
	大腸菌			0/564
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.8	0.99	1.9
	フッ素及びその化合物	0.13	0.06	0.10
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.01	0.05
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	<0.0001	<0.0001
	ジクロロメタン	0.0001	<0.0001	<0.0001
	テトラクロロエチレン	0.0006	<0.0001	<0.0001
	トリクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	塩素酸	0.10	<0.02	0.03
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	0.013	0.0002	0.0038
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	<0.001
	ジブロモクロロメタン	0.010	0.0004	0.0044
	臭素酸	0.005	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	0.036	0.0026	0.014
	トリクロロ酢酸	0.006	<0.001	<0.001
	ブロモジクロロメタン	0.011	0.0007	0.0042
	ブロモホルム	0.0041	<0.0001	0.0016
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	0.03	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	28	7.8	15
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	34.5	7.1	18.6
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	93.5	44.2	70.1
	蒸発残留物	210	110	150
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02
	ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.3	0.5
	pH値 ※	7.8	6.7	7.2
	味			異常なし
	臭気			異常なし
	色度 ※	<1	<1	<1
	濁度 ※	0.1	<0.1	<0.1

	検査項目	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン	0.0014	<0.0001	<0.0001
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラル	0.003	<0.001	<0.001
	残留塩素 ※	0.7	0.3	0.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	93.5	44.2	70.1
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	臭気強度（TON）	1	1	1
	蒸発残留物	210	110	150
	濁度 ※	0.1	<0.1	<0.1
	pH値 ※	7.8	6.7	7.2
そ の 他 の 項 目	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0	-1.7	-1.3
	従属栄養細菌	16	<1	<1
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02
	気温	37.6	3.6	20.6
	水温 ※	33.3	4.4	17.6
	アルカリ度	59.0	22.0	37.8
	硫酸イオン	50	16	33
	電気伝導率 ※	35.4	11.3	23.0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	93.5	44.2	70.1
	カルシウム硬度	69.1	33.1	51.4
	マグネシウム硬度	24.7	11.1	18.7
	カリウム	4.1	1.3	2.5
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02

※印の項目は、自動水質計器により毎日水質検査を行っている。

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果①-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 1 文京区本郷				No. 2 品川区東品川			
		本郷給水所（朝霞・金町）				東海給水所（金町・三郷・朝霞・長沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0	1.5	1.7	4	2.5	1.8	2.1	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.06	0.08	4	0.12	0.11	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	0.06	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.10	0.03	0.05	12	0.06	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.011	0.0008	0.0053	4	0.0052	0.0022	0.0034	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0051	0.0018	0.0036	4	0.0070	0.0033	0.0057	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.026	0.0046	0.015	4	0.021	0.010	0.016	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0085	0.0014	0.0047	4	0.0069	0.0032	0.0048	4
	ブロモホルム	0.0014	0.0006	0.0009	4	0.0032	0.0014	0.0023	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	8.6	13	4	22	13	17	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.9	9.5	18.7	12	29.2	13.3	18.8	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.1	61.0	66.9	4	83.0	61.1	73.9	4
	蒸発残留物			150	1			160	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	6.9	7.1	366	7.5	7.0	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果①-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 1 文京区本郷				No. 2 品川区東品川			
		本郷給水所（朝霞・金町）				東海給水所（金町・三郷・朝霞・長沢）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.1	61.0	66.9	4	83.0	61.1	73.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			150	1			160	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	6.9	7.1	366	7.5	7.0	7.2	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.2	1
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	2	<1	<1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	気温	34.5	6.7	18.5	12	33.8	8.3	19.6	12
	水温	28.3	9.8	17.3	366	29.8	8.1	18.0	366
	アルカリ度	50.0	32.5	41.0	12	49.0	25.5	35.6	12
	硫酸イオン	36	25	30	4	40	28	37	4
	電気伝導率	32.7	15.8	24.2	366	32.1	16.1	23.0	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.1	61.0	66.9	4	83.0	61.1	73.9	4
	カルシウム硬度	55.0	45.7	51.1	4	61.0	45.7	54.2	4
	マグネシウム硬度	18.1	14.2	15.8	4	22.0	15.4	19.7	4
	カリウム	2.4	1.6	2.0	4	3.4	2.3	2.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 3 大田区南六郷				No. 4 大田区西馬込			
		第二城南幹線減圧区域（三郷・三園）				上池台給水所（長沢・砦）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3	1.2	1.7	4	1.6	1.3	1.5	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.10	4	0.11	0.07	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.02	0.05	4	0.02	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0002	0.0002	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.010	0.0023	0.0055	4	0.011	0.0021	0.0055	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0056	0.0020	0.0034	4	0.0025	0.0019	0.0023	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.011	0.014	4	0.019	0.0069	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.006	<0.001	0.003	4	0.006	<0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0047	0.0032	0.0039	4	0.0051	0.0024	0.0037	4
	ブロモホルム	0.0027	0.0005	0.0013	4	0.0007	0.0005	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	20	9.5	13	4	12	8.6	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.3	8.7	16.4	12	12.7	8.5	10.1	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.6	56.5	65.0	4	66.4	56.3	61.3	4
	蒸発残留物			140	1			120	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.1	7.3	366	7.4	7.0	7.3	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 3 大田区南六郷				No. 4 大田区西馬込			
		第二城南幹線減圧区域（三郷・三園）				上池台給水所（長沢・砧）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.6	56.5	65.0	4	66.4	56.3	61.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			140	1			120	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.1	7.3	366	7.4	7.0	7.3	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	6	<1	2	4	3	<1	1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	気温	34.1	11.5	20.3	12	36.2	11.0	21.4	12
	水温	28.4	7.1	17.6	366	28.2	8.9	17.2	366
	アルカリ度	43.0	24.0	34.7	12	50.0	40.5	43.5	12
	硫酸イオン	38	19	28	4	22	16	20	4
	電気伝導率	31.1	14.9	21.6	366	21.4	13.4	18.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.6	56.5	65.0	4	66.4	56.3	61.3	4
	カルシウム硬度	54.2	40.2	46.9	4	45.3	39.7	42.4	4
	マグネシウム硬度	19.4	16.3	18.1	4	21.1	16.6	18.9	4
	カリウム	3.1	1.5	2.2	4	1.8	1.3	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果③-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 5 大田区鶴ノ木				No. 6 世田谷区玉川田園調布			
		第二城南幹線減圧区域（三郷・三園）				玉川給水所（長沢・砧）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0	1.2	1.5	4	1.4	0.99	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.08	0.09	4	0.11	0.09	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0037	0.0028	0.0032	4	0.0086	0.0031	0.0052	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0049	0.0020	0.0038	4	0.0016	0.0008	0.0013	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0086	0.012	4	0.014	0.0066	0.0094	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.001	0.002	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0046	0.0026	0.0037	4	0.0035	0.0021	0.0027	4
	ブロモホルム	0.0014	0.0006	0.0011	4	0.0004	0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.03	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	17	9.7	12	4	9.4	9.0	9.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	27.6	10.0	14.9	12	12.1	8.4	9.7	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75.2	50.6	61.7	4	62.8	55.4	59.6	4
	蒸発残留物			130	1			120	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.1	7.3	366	7.4	7.0	7.2	363
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	364
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	364

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果③-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 5 大田区鶴ノ木 第二城南幹線減圧区域（三郷・三園）				No. 6 世田谷区玉川田園調布 玉川給水所（長沢・砧）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	366	0.6	0.3	0.4	364
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75.2	50.6	61.7	4	62.8	55.4	59.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			130	1			120	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	364
	pH値	7.6	7.1	7.3	366	7.4	7.0	7.2	363
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	3	<1	<1	4	2	<1	<1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.03	0.03	4
	気温	34.9	10.5	20.4	12	34.3	10.4	20.6	12
	水温	29.2	8.1	17.8	366	24.8	8.4	16.1	363
	アルカリ度	47.0	32.0	39.0	12	50.0	40.0	43.5	12
	硫酸イオン	30	20	24	4	19	18	19	4
	電気伝導率	29.9	15.2	22.0	366	20.0	12.6	17.6	362
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75.2	50.6	61.7	4	62.8	55.4	59.6	4
	カルシウム硬度	53.6	36.2	43.8	4	42.5	38.6	40.5	4
	マグネシウム硬度	21.6	14.4	17.8	4	20.9	16.8	19.1	4
	カリウム	2.6	1.6	1.9	4	1.6	1.4	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.6は周辺工事のため、色度、濁度、残留塩素が2日間、pH、水温が3日間欠測
計器異常及び周辺工事のため電気伝導率が4日間欠測

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果④-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 7 世田谷区鎌田				No. 8 世田谷区祖師谷			
		長沢・大蔵給水所（長沢・砦・砦下・朝霞）				高井戸増圧ポンプ所（朝霞・三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0	1.0	1.6	4	2.6	1.6	2.2	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4	0.12	0.08	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.08	0.04	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0006	<0.0001	0.0004	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	<0.02	<0.02	12	0.08	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0049	0.0012	0.0033	4	0.0049	0.0003	0.0029	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0005	0.0004	0.0005	4	0.0055	0.0023	0.0043	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.0072	0.0026	0.0053	4	0.017	0.0050	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0018	0.0008	0.0014	4	0.0058	0.0010	0.0040	4
	ブロモホルム	0.0003	<0.0001	0.0002	4	0.0023	0.0014	0.0017	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	13	9.2	11	4	25	12	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	12.4	7.1	9.3	12	29.7	9.6	18.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.1	59.0	66.2	4	87.2	66.9	79.5	4
	蒸発残留物			150	1			170	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.3	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.4	6.8	7.1	366	7.6	7.0	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果④-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所	No. 7				No. 8			
		世田谷区鎌田				世田谷区祖師谷			
	系統	長沢・大蔵給水所（長沢・砦・砦下・朝霞）				高井戸増圧ポンプ所（朝霞・三郷）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.1	59.0	66.2	4	87.2	66.9	79.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			150	1			170	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	6.8	7.1	366	7.6	7.0	7.2	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.3	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	7	<1	3	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
その他の項目	気温	33.0	8.5	19.2	12	35.8	11.5	20.8	12
	水温	24.5	10.1	17.5	366	27.3	4.6	17.3	366
	アルカリ度	55.5	39.0	46.7	12	48.0	32.5	40.6	12
	硫酸イオン	23	17	21	4	46	28	40	4
	電気伝導率	22.5	11.4	18.0	366	33.3	15.6	23.9	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.1	59.0	66.2	4	87.2	66.9	79.5	4
	カルシウム硬度	49.4	38.8	44.8	4	63.8	51.4	58.8	4
	マグネシウム硬度	23.7	20.2	21.4	4	23.5	15.5	20.7	4
	カリウム	1.8	1.4	1.7	4	3.4	2.0	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑤-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 9 世田谷区岡本				No. 10 世田谷区桜丘			
		長沢・大蔵給水所（長沢・砦・砦下・朝霞）				大蔵給水所（朝霞・三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9	1.4	1.7	4	2.5	1.4	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.08	0.09	4	0.09	0.07	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.02	0.03	4	0.06	0.03	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0005	<0.0001	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	<0.02	0.04	12	0.08	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0058	0.0019	0.0037	4	0.0097	0.0013	0.0045	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0047	0.0006	0.0026	4	0.0044	0.0025	0.0035	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.017	0.0042	0.010	4	0.022	0.0083	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0056	0.0011	0.0031	4	0.0071	0.0020	0.0040	4
	ブロモホルム	0.0016	0.0004	0.0009	4	0.0023	0.0008	0.0013	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	20	10	14	4	17	11	15	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	26.8	8.3	15.6	12	28.8	9.3	18.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75.1	61.1	68.5	4	88.2	59.0	73.1	4
	蒸発残留物			150	1			130	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.3	0.5	12	0.8	0.3	0.5	12
	pH値	7.6	6.9	7.1	366	7.5	7.0	7.1	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑤-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所	No. 9				No. 10			
		世田谷区岡本				世田谷区桜丘			
	系統	長沢・大蔵給水所（長沢・砦・砦下・朝霞）				大蔵給水所（朝霞・三郷）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75.1	61.1	68.5	4	88.2	59.0	73.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			150	1			130	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	6.9	7.1	366	7.5	7.0	7.1	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.5	1
	従属栄養細菌	1.	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	気温	32.7	8.8	18.2	12	33.1	9.9	19.2	12
	水温	26.0	8.9	17.6	366	27.8	7.5	17.2	366
	アルカリ度	53.0	32.5	42.0	12	48.0	32.5	39.9	12
	硫酸イオン	41	21	27	4	39	27	34	4
	電気伝導率	32.4	15.9	21.8	366	31.5	15.3	22.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75.1	61.1	68.5	4	88.2	59.0	73.1	4
	カルシウム硬度	54.5	45.6	48.7	4	64.8	43.9	54.1	4
	マグネシウム硬度	21.9	15.5	19.8	4	23.4	14.6	19.0	4
	カリウム	3.0	1.6	2.0	4	3.0	1.7	2.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑥-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 11 世田谷区野沢				No. 12 北区赤羽台			
		砧下・大蔵給水所（砧下・朝霞・三郷）				板橋給水所（朝霞・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5	1.2	2.0	4	2.7	1.1	2.0	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.07	0.08	4	0.09	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.03	0.03	4	0.04	0.04	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0005	<0.0001	0.0004	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	0.03	0.04	12	0.07	0.04	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0070	0.0008	0.0030	4	0.0050	0.0003	0.0029	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0031	0.0013	0.0023	4	0.0055	0.0024	0.0042	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0038	0.0088	4	0.018	0.0054	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0050	0.0010	0.0026	4	0.0054	0.0009	0.0036	4
	ブロモホルム	0.0012	0.0007	0.0009	4	0.0025	0.0010	0.0018	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	16	12	14	4	16	13	15	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	21.2	10.6	14.9	12	28.6	9.8	18.3	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81.3	59.0	72.9	4	90.5	58.5	76.2	4
	蒸発残留物			160	1			160	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.3	6.7	7.0	366	7.8	7.0	7.3	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑥-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所	No. 11				No. 12			
		世田谷区野沢				北区赤羽台			
	系統	砧下・大蔵給水所（砧下・朝霞・三郷）				板橋給水所（朝霞・三園）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.4	0.4	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81.3	59.0	72.9	4	90.5	58.5	76.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			160	1			160	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.3	6.7	7.0	366	7.8	7.0	7.3	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1			-1.2	1
	従属栄養細菌	8	3	5	4	2	<1	<1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	気温	33.7	4.8	20.3	12	37.2	9.5	22.0	12
	水温	27.4	9.8	18.1	366	29.0	7.6	17.2	366
	アルカリ度	59.0	36.0	47.7	12	49.5	29.5	42.4	12
	硫酸イオン	32	27	28	4	42	30	35	4
	電気伝導率	29.1	14.6	23.1	366	32.2	15.3	24.3	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81.3	59.0	72.9	4	90.5	58.5	76.2	4
	カルシウム硬度	57.4	42.3	52.2	4	66.4	43.6	56.5	4
	マグネシウム硬度	23.9	16.7	20.8	4	24.1	14.9	19.7	4
	カリウム	2.2	1.9	2.1	4	2.6	2.3	2.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑦-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 13 渋谷区恵比寿西 第一・第二青山線（朝霞・三郷・三園・境）				No. 14 港区南青山 第二青山線（朝霞・三郷・三園・境）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.6	1.6	2.2	4	2.6	1.7	2.2	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.11	4	0.13	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.04	0.06	4	0.08	0.04	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	0.02	0.03	12	0.05	0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0029	0.0002	0.0022	4	0.0031	0.0002	0.0023	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0062	0.0022	0.0047	4	0.0063	0.0026	0.0050	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.017	0.0047	0.012	4	0.017	0.0056	0.013	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0049	0.0007	0.0036	4	0.0054	0.0009	0.0039	4
	ブロモホルム	0.0025	0.0016	0.0020	4	0.0024	0.0019	0.0021	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	22	12	17	4	23	12	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.2	12.5	19.4	12	29.8	12.8	19.7	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	83.8	64.7	77.1	4	85.1	66.2	77.7	4
	蒸発残留物			150	1			150	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.6	7.0	7.2	364
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	364
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	364

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑦-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所	No. 13				No. 14			
		渋谷区恵比寿西				港区南青山			
	系統	第一・第二青山線（朝霞・三郷・三園・境）				第二青山線（朝霞・三郷・三園・境）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	366	0.6	0.3	0.4	364
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	83.8	64.7	77.1	4	85.1	66.2	77.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			150	1			150	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	364
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.6	7.0	7.2	364
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.3	1			-1.2	1
その他の項目	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	気温	32.8	5.9	19.5	12	32.8	4.9	19.0	12
	水温	27.7	7.1	16.5	366	28.3	8.3	17.3	364
	アルカリ度	43.0	28.0	35.7	12	41.5	28.0	35.4	12
	硫酸イオン	44	30	39	4	44	31	40	4
	電気伝導率	31.8	15.2	23.2	366	31.3	14.6	22.9	364
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	83.8	64.7	77.1	4	85.1	66.2	77.7	4
	カルシウム硬度	61.8	49.0	57.0	4	62.7	50.1	57.5	4
	マグネシウム硬度	22.3	15.7	20.1	4	22.4	16.1	20.2	4
	カリウム	3.4	2.2	2.9	4	3.4	2.3	2.9	4
	トリクロロミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.14は周辺工事のため、色度、濁度、残留塩素、pH、水温、電気伝導率が2日間欠測

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑧-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 15 目黒区目黒本町				No. 16 豊島区西池袋			
		八雲給水所（朝霞・長沢・三郷）				大谷口給水所（朝霞・三郷・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.1	1.7	4	2.5	1.2	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.07	0.09	4	0.12	0.08	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4	0.07	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	0.02	0.03	12	0.07	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0070	0.0012	0.0033	4	0.0060	0.0008	0.0034	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0047	0.0021	0.0037	4	0.0055	0.0036	0.0047	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.019	0.0058	0.012	4	0.019	0.0095	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0056	0.0017	0.0035	4	0.0059	0.0021	0.0042	4
	ブロモホルム	0.0016	0.0008	0.0013	4	0.0024	0.0012	0.0018	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	9.1	13	4	18	13	17	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	22.8	9.9	15.3	12	30.2	11.6	19.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	77.0	55.0	65.1	4	85.5	59.1	73.4	4
	蒸発残留物			130	1			180	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.4	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.6	7.0	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑧-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所	No. 15				No. 16			
		目黒区目黒本町				豊島区西池袋			
	系統	八雲給水所（朝霞・長沢・三郷）				大谷口給水所（朝霞・三郷・三園）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.4	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	77.0	55.0	65.1	4	85.5	59.1	73.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			130	1			180	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.6	7.0	7.2	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.3	1			-1.2	1
	従属栄養細菌	3	<1	2	4	2	<1	<1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	気温	36.4	11.7	21.0	12	35.1	7.8	22.2	12
	水温	28.2	7.2	16.9	366	28.0	6.4	16.4	366
	アルカリ度	49.5	33.5	39.9	12	46.0	30.5	38.6	12
	硫酸イオン	34	23	27	4	42	31	36	4
	電気伝導率	27.9	16.1	21.8	366	32.2	16.5	23.6	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	77.0	55.0	65.1	4	85.5	59.1	73.4	4
	カルシウム硬度	54.5	40.2	47.4	4	63.1	43.9	54.6	4
	マグネシウム硬度	22.5	14.8	17.7	4	22.4	15.2	18.8	4
	カリウム	2.5	1.6	2.0	4	3.2	2.2	2.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑨-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 17 板橋区前野町 練馬給水所（三郷・三園）				No. 18 北区浮間 三園浄水場（三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7	1.3	2.1	4	2.4	1.5	2.0	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.10	4	0.11	0.08	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.04	0.06	4	0.06	0.03	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.08	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0026	0.0003	0.0015	4	0.0045	0.0004	0.0021	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0053	0.0023	0.0042	4	0.0039	0.0026	0.0033	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0052	0.010	4	0.012	0.0066	0.0096	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0043	0.0008	0.0029	4	0.0039	0.0011	0.0027	4
	ブロモホルム	0.0020	0.0013	0.0017	4	0.0021	0.0008	0.0014	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	22	12	15	4	18	10	14	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.8	13.4	19.8	12	28.1	10.4	18.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	85.2	50.2	69.8	4	93.5	63.0	77.2	4
	蒸発残留物			120	1			130	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.5	6.9	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑨-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 17 板橋区前野町 練馬給水所（三郷・三園）				No. 18 北区浮間 三園浄水場（三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	85.2	50.2	69.8	4	93.5	63.0	77.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			120	1			130	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.5	6.9	7.2	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1			-1.4	1
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	気温	35.2	7.4	20.3	12	37.3	9.4	20.6	12
	水温	33.3	6.5	18.6	366	29.0	8.0	17.9	366
	アルカリ度	40.5	25.5	33.9	12	49.0	32.0	42.3	12
	硫酸イオン	45	26	35	4	48	30	36	4
	電気伝導率	31.5	14.3	22.7	366	30.8	11.5	24.2	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	85.2	50.2	69.8	4	93.5	63.0	77.2	4
	カルシウム硬度	62.5	37.4	51.4	4	68.8	47.0	57.5	4
	マグネシウム硬度	22.7	12.8	18.4	4	24.7	16.0	19.8	4
	カリウム	3.4	2.1	2.7	4	3.3	2.1	2.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑩-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 19 練馬区田柄				No. 20 練馬区大泉学園町			
		練馬給水所（三郷・三園）				練馬給水所・東村山（三郷・三園・東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	検査項目								
	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7	1.9	2.2	4	2.5	1.6	2.0	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.12	0.13	4	0.13	0.06	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.05	0.07	4	0.07	0.02	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0024	0.0004	0.0016	4	0.0025	0.0012	0.0018	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0056	0.0036	0.0044	4	0.0061	0.0020	0.0038	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0084	0.011	4	0.016	0.0054	0.010	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0041	0.0016	0.0031	4	0.0050	0.0014	0.0030	4
	ブロモホルム	0.0024	0.0016	0.0020	4	0.0022	0.0008	0.0015	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	23	13	19	4	20	7.8	13	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.7	14.1	20.0	12	30.0	9.5	19.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	85.5	66.0	77.3	4	73.6	58.1	67.4	4
	蒸発残留物			130	1			110	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.4	6.9	7.2	366	7.6	7.0	7.3	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑩-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所	No. 19				No. 20			
		練馬区田柄				練馬区大泉学園町			
	系統	練馬給水所（三郷・三園）				練馬給水所・東村山（三郷・三園・東村山）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0006	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.6	0.4	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	85.5	66.0	77.3	4	73.6	58.1	67.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			130	1			110	1
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	6.9	7.2	366	7.6	7.0	7.3	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.3	1			-1.5	1
その他の項目	従属栄養細菌	3	<1	<1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	気温	34.8	7.6	20.3	12	37.6	9.6	21.9	12
	水温	29.6	5.1	16.8	366	28.5	7.2	17.0	366
	アルカリ度	40.5	26.0	33.8	12	39.5	26.5	34.1	12
	硫酸イオン	45	32	40	4	39	22	33	4
	電気伝導率	31.2	13.4	22.6	366	31.0	12.5	22.6	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	85.5	66.0	77.3	4	73.6	58.1	67.4	4
	カルシウム硬度	62.7	48.9	56.9	4	54.3	45.8	50.3	4
	マグネシウム硬度	22.8	17.1	20.4	4	20.3	12.3	17.1	4
	カリウム	3.5	2.6	3.2	4	3.2	1.6	2.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑪-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 21 杉並区西荻北				No. 22 港区海岸			
		上井草給水所（朝霞・三郷）				芝給水所（朝霞・金町・三郷・三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.6	1.4	1.9	4	2.6	1.6	2.2	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.07	0.09	4	0.12	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.03	0.05	4	0.08	0.03	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	0.03	0.05	12	0.05	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0098	0.0009	0.0044	4	0.0052	0.0009	0.0036	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0043	0.0023	0.0033	4	0.0077	0.0041	0.0063	4
	臭素酸	0.003	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.022	0.0080	0.013	4	0.021	0.0092	0.018	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0071	0.0018	0.0040	4	0.0068	0.0019	0.0053	4
	ブロモホルム	0.0022	0.0007	0.0012	4	0.0030	0.0020	0.0024	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	19	11	16	4	25	12	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.9	9.6	18.6	12	29.5	10.8	19.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	92.4	59.4	74.4	4	86.8	67.7	78.7	4
	蒸発残留物			130	1			130	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.3	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.7	6.9	7.1	366	7.6	7.1	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑪-2

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 21 杉並区西荻北				No. 22 港区海岸			
		上井草給水所（朝霞・三郷）				芝給水所（朝霞・金町・三郷・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.4	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	92.4	59.4	74.4	4	86.8	67.7	78.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			130	1			130	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	6.9	7.1	366	7.6	7.1	7.2	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1			-1.1	1
その他の項目	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	5	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	気温	37.3	10.9	21.4	12	36.4	5.3	21.5	12
	水温	27.1	9.2	17.8	366	28.1	11.0	18.6	366
	アルカリ度	47.0	32.5	40.3	12	47.0	32.0	40.3	12
	硫酸イオン	42	27	35	4	46	30	40	4
	電気伝導率	32.5	16.1	23.9	366	33.8	15.6	24.2	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	92.4	59.4	74.4	4	86.8	67.7	78.7	4
	カルシウム硬度	68.3	44.3	55.3	4	63.7	52.0	58.3	4
	マグネシウム硬度	24.1	14.3	19.1	4	23.1	15.7	20.3	4
	カリウム	3.2	1.8	2.5	4	3.4	2.0	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑫-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 23 大田区南雪谷 長沢線直送（長沢・砦）				No. 24 杉並区成田東 第二城北線（三郷・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	1.2	1.3	4	2.3	1.1	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.08	0.09	4	0.10	0.06	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.05	0.02	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0003	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0070	0.0022	0.0038	4	0.0066	0.0006	0.0032	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0011	0.0009	0.0010	4	0.0055	0.0020	0.0039	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.011	0.0052	0.0071	4	0.020	0.0047	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.005	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0026	0.0017	0.0020	4	0.0061	0.0013	0.0037	4
	ブロモホルム	0.0003	0.0002	0.0003	4	0.0017	0.0008	0.0013	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11	9.0	10	4	15	8.9	12	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.1	7.5	8.8	12	29.3	10.0	18.8	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63.0	57.0	58.7	4	68.7	55.0	64.2	4
	蒸発残留物			110	1			140	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.4	6.9	7.1	366	7.6	6.9	7.2	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	365

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑫-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 23 大田区南雪谷 長沢線直送（長沢・砦）				No. 24 杉並区成田東 第二城北線（三郷・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0007	0.0002	0.0005	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	366	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63.0	57.0	58.7	4	68.7	55.0	64.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			110	1			140	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.4	6.9	7.1	366	7.6	6.9	7.2	365
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	3	<1	<1	4	1	<1	<1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	気温	37.5	11.7	21.7	12	37.1	11.1	22.2	12
	水温	25.5	7.4	16.4	366	29.5	7.3	17.5	365
	アルカリ度	51.0	39.5	43.6	12	45.0	30.0	36.5	12
	硫酸イオン	21	18	19	4	32	27	29	4
	電気伝導率	20.3	11.3	17.2	366	31.6	16.3	23.0	365
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63.0	57.0	58.7	4	68.7	55.0	64.2	4
	カルシウム硬度	43.0	39.0	40.2	4	51.7	41.0	48.4	4
	マグネシウム硬度	20.0	18.0	18.6	4	18.0	14.0	15.8	4
	カリウム	1.5	1.3	1.4	4	2.5	1.6	2.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.24は通信不具合のため、色度、濁度、残留塩素、pH、水温、電気伝導率が1日間欠測

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑬-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 25 中野区中野				No. 26 新宿区戸山			
		第二城北線・第二淀橋給水所（朝霞・三郷・三園）				第一淀橋給水所（朝霞・三郷）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4	1.4	1.9	4	2.6	1.4	2.0	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.07	0.08	4	0.12	0.08	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.03	0.05	4	0.08	0.03	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.09	0.03	0.05	12	0.08	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.010	0.0011	0.0054	4	0.0094	0.0009	0.0047	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0051	0.0041	0.0047	4	0.0054	0.0044	0.0048	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.024	0.011	0.017	4	0.023	0.010	0.016	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0079	0.0025	0.0051	4	0.0072	0.0022	0.0048	4
	ブロモホルム	0.0028	0.0010	0.0016	4	0.0026	0.0011	0.0018	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	12	16	4	25	12	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	30.0	9.7	19.3	12	29.7	10.1	19.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	89.4	61.7	74.3	4	88.2	60.3	75.2	4
	蒸発残留物			210	1			140	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.3	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.6	6.7	7.1	366	7.6	7.0	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑬-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 25 中野区中野				No. 26 新宿区戸山			
		第二城北線・第二淀橋給水所（朝霞・三郷・三園）				第一淀橋給水所（朝霞・三郷）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0005	0.0002	0.0004	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.4	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	89.4	61.7	74.3	4	88.2	60.3	75.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			210	1			140	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	6.7	7.1	366	7.6	7.0	7.2	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.3	1			-1.5	1
その他の項目	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	8	1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	気温	35.6	5.1	19.8	12	34.7	6.5	21.5	12
	水温	27.0	8.8	17.0	366	30.0	7.8	17.3	366
	アルカリ度	46.0	31.5	39.9	12	46.5	31.0	39.8	12
	硫酸イオン	43	29	36	4	46	29	37	4
	電気伝導率	32.2	16.8	23.7	366	32.9	16.0	23.7	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	89.4	61.7	74.3	4	88.2	60.3	75.2	4
	カルシウム硬度	66.0	45.9	55.4	4	65.0	44.9	55.8	4
	マグネシウム硬度	23.4	15.6	18.9	4	23.4	15.4	19.4	4
	カリウム	3.2	2.0	2.5	4	3.4	2.1	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑭-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 27 新宿区西新宿 第二淀橋給水所（朝霞・三郷）				No. 28 中央区勝どき 豊住給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.6	1.1	1.8	4	2.8	1.8	2.2	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.07	0.09	4	0.13	0.11	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.02	0.04	4	0.08	0.05	0.07	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.10	0.03	0.05	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0092	0.0005	0.0035	4	0.0045	0.0022	0.0035	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0056	0.0019	0.0039	4	0.0090	0.0064	0.0076	4
	臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.024	0.0045	0.013	4	0.024	0.017	0.020	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0077	0.0013	0.0039	4	0.0072	0.0041	0.0058	4
	ブロモホルム	0.0018	0.0008	0.0014	4	0.0041	0.0023	0.0032	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	17	9.0	14	4	28	14	21	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.5	10.2	19.3	12	31.5	14.9	21.1	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81.5	59.1	69.7	4	86.3	64.2	78.6	4
	蒸発残留物			140	1			160	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.3	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.6	6.9	7.1	366	7.7	7.0	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑭-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所	No. 27				No. 28			
		新宿区西新宿				中央区勝どき			
	系統	第二淀橋給水所（朝霞・三郷）				豊住給水所（金町・三郷）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.4	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81.5	59.1	69.7	4	86.3	64.2	78.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			140	1			160	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	6.9	7.1	366	7.7	7.0	7.2	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.2	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	16	<1	4	4	3	<1	<1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	気温	34.0	5.7	19.9	12	35.8	5.2	20.5	12
	水温	27.9	8.4	17.2	366	29.6	8.2	18.0	366
	アルカリ度	46.0	31.5	40.1	12	46.0	24.5	33.9	12
	硫酸イオン	37	27	31	4	47	34	43	4
	電気伝導率	32.9	15.5	23.9	366	34.9	12.6	24.1	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81.5	59.1	69.7	4	86.3	64.2	78.6	4
	カルシウム硬度	58.8	44.0	52.1	4	63.4	47.5	57.8	4
	マグネシウム硬度	22.7	15.1	17.6	4	23.4	16.7	20.9	4
	カリウム	2.7	1.7	2.3	4	4.0	2.6	3.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑮-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 29 葛飾区西水元 水元給水所（三郷）				No. 30 江東区新砂 江東給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7	1.3	2.0	4	2.8	1.6	2.3	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4	0.12	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.05	4	0.08	0.04	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0021	0.0007	0.0017	4	0.0041	0.0013	0.0031	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0063	0.0037	0.0048	4	0.0089	0.0036	0.0067	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0079	0.012	4	0.024	0.0087	0.018	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0047	0.0020	0.0036	4	0.0070	0.0024	0.0052	4
	ブロモホルム	0.0019	0.0013	0.0016	4	0.0039	0.0014	0.0027	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	11	12	4	28	11	19	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	30.2	14.0	20.0	12	31.6	15.1	20.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	71.3	44.2	60.4	4	85.8	59.6	73.0	4
	蒸発残留物			110	1			160	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.7	7.1	7.3	365	7.7	7.1	7.3	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑮-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 29 葛飾区西水元				No. 30 江東区新砂			
		水元給水所（三郷）				江東給水所（金町・三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0014	0.0001	0.0006	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	71.3	44.2	60.4	4	85.8	59.6	73.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			110	1			160	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.1	7.3	365	7.7	7.1	7.3	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.6	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	3	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	気温	35.5	8.5	21.9	12	32.9	4.9	20.1	12
	水温	29.1	8.9	18.3	365	30.1	9.6	18.8	366
	アルカリ度	39.0	22.0	32.7	12	47.0	24.0	33.8	12
	硫酸イオン	38	24	30	4	47	28	38	4
	電気伝導率	30.8	13.8	22.5	365	35.0	14.0	24.0	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	71.3	44.2	60.4	4	85.8	59.6	73.0	4
	カルシウム硬度	51.7	33.1	44.5	4	62.5	44.1	53.6	4
	マグネシウム硬度	19.6	11.1	16.0	4	23.3	15.5	19.4	4
	カリウム	2.7	2.0	2.4	4	3.9	2.4	3.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.29は周辺工事のため、色度、濁度、残留塩素、pH、水温、電気伝導率が1日間欠測

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑯-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 31 墨田区千歳 豊住給水所（金町・三郷）				No. 32 江東区南砂 江東給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7	1.3	2.1	4	2.6	1.3	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.09	0.11	4	0.13	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.08	0.04	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.013	0.0011	0.0050	4	0.0058	0.0018	0.0038	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0095	0.0034	0.0059	4	0.0061	0.0040	0.0051	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.036	0.0080	0.019	4	0.018	0.012	0.016	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.011	0.0020	0.0055	4	0.0059	0.0035	0.0046	4
	ブロモホルム	0.0027	0.0015	0.0020	4	0.0031	0.0011	0.0018	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	19	11	14	4	19	11	15	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	31.8	14.5	21.2	12	31.3	14.0	20.8	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72.9	59.5	65.6	4	83.0	47.1	63.0	4
	蒸発残留物			170	1			120	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.7	7.1	7.3	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑯-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所	No. 31				No. 32			
		墨田区千歳				江東区南砂			
	系統	豊住給水所（金町・三郷）				江東給水所（金町・三郷）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72.9	59.5	65.6	4	83.0	47.1	63.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			170	1			120	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.7	7.1	7.3	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.6	1
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
その他の項目	気温	33.2	4.0	19.0	12	31.1	5.6	19.7	12
	水温	29.1	8.1	17.5	366	30.9	7.4	18.2	366
	アルカリ度	47.0	25.5	34.1	12	47.0	23.0	33.3	12
	硫酸イオン	38	28	33	4	44	23	33	4
	電気伝導率	34.9	13.2	23.6	366	34.2	13.8	23.7	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72.9	59.5	65.6	4	83.0	47.1	63.0	4
	カルシウム硬度	52.5	44.0	48.1	4	61.0	34.9	46.2	4
	マグネシウム硬度	20.4	15.5	17.5	4	22.0	12.2	16.8	4
	カリウム	3.0	2.4	2.7	4	3.5	2.2	2.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑰-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 33 江戸川区臨海町				No. 34 江戸川区東瑞江			
		葛西給水所（金町・三郷）				西瑞江給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7	1.3	2.0	4	2.6	1.6	2.1	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.09	0.10	4	0.12	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.08	0.04	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0078	0.0011	0.0041	4	0.0074	0.0023	0.0048	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0054	0.0029	0.0043	4	0.0060	0.0047	0.0055	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.021	0.0071	0.014	4	0.022	0.015	0.018	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0067	0.0019	0.0044	4	0.0068	0.0037	0.0054	4
	ブロモホルム	0.0015	0.0012	0.0013	4	0.0030	0.0013	0.0020	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	11	13	4	24	12	19	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	32.3	15.2	21.1	12	31.0	15.2	21.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.0	46.2	60.0	4	88.1	51.1	73.8	4
	蒸発残留物			170	1			180	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12
	pH値	7.6	6.9	7.2	364	7.6	6.9	7.1	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	364	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	364	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑰-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所	No. 33				No. 34			
		江戸川区臨海町				江戸川区東瑞江			
	系統	葛西給水所（金町・三郷）				西瑞江給水所（金町・三郷）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	364	0.6	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.0	46.2	60.0	4	88.1	51.1	73.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			170	1			180	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	364	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	6.9	7.2	364	7.6	6.9	7.1	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1			-1.3	1
その他の項目	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	気温	29.7	6.9	18.5	12	33.0	7.0	19.7	12
	水温	28.1	7.0	17.4	364	27.0	7.4	17.4	366
	アルカリ度	47.5	24.0	34.6	12	47.5	25.0	34.8	12
	硫酸イオン	38	25	31	4	49	25	39	4
	電気伝導率	34.7	12.2	23.7	364	34.2	13.8	24.0	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.0	46.2	60.0	4	88.1	51.1	73.8	4
	カルシウム硬度	52.6	34.4	44.1	4	64.4	37.9	54.2	4
	マグネシウム硬度	20.4	11.8	16.0	4	23.7	13.2	19.6	4
	カリウム	2.8	2.2	2.4	4	3.7	2.2	3.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.33は周辺工事のため、色度、濁度、残留塩素、pH、水温、電気伝導率が2日間欠測

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑱-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 35 葛飾区西新小岩 金町直送（金町）				No. 36 千代田区六番町 第一淀橋給水所（朝霞・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水 質 基 準 項 目	一般細菌	4	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7	1.6	2.2	4	2.6	1.6	2.1	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.11	4	0.12	0.07	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.04	0.06	4	0.07	0.02	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.06	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0087	0.0023	0.0054	4	0.0046	0.0006	0.0022	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0062	0.0048	0.0055	4	0.0051	0.0021	0.0038	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.023	0.013	0.019	4	0.017	0.0050	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0070	0.0033	0.0057	4	0.0054	0.0014	0.0034	4
	ブロモホルム	0.0024	0.0014	0.0020	4	0.0019	0.0009	0.0015	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	26	12	20	4	22	9.1	15	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	32.6	14.9	21.6	12	29.4	10.1	19.3	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88.7	50.4	74.9	4	78.9	67.7	73.2	4
	蒸発残留物			190	1			140	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.4	0.6	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.6	6.9	7.1	366	7.6	7.0	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑱-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 35 葛飾区西新小岩 金町直送（金町）				No. 36 千代田区六番町 第一淀橋給水所（朝霞・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0006	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.7	0.4	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88.7	50.4	74.9	4	78.9	67.7	73.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			190	1			140	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	6.9	7.1	366	7.6	7.0	7.2	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.3	1			-1.2	1
その他の項目	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	気温	34.0	8.1	20.5	12	31.8	3.6	18.1	12
	水温	29.1	7.8	18.2	366	29.1	8.6	17.9	366
	アルカリ度	48.0	25.5	35.5	12	49.0	31.5	39.4	12
	硫酸イオン	50	24	40	4	44	27	35	4
	電気伝導率	35.1	13.5	24.1	366	32.7	16.2	23.8	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88.7	50.4	74.9	4	78.9	67.7	73.2	4
	カルシウム硬度	65.0	37.5	55.1	4	57.1	51.2	54.5	4
	マグネシウム硬度	23.7	12.9	19.8	4	21.8	15.1	18.7	4
	カリウム	3.9	2.2	3.2	4	3.3	1.7	2.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑯-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 37 墨田区立花				No. 38 中野区上高田			
		亀戸給水所（金町）				第二城北線（三郷・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.8	1.9	2.4	4	2.4	1.2	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.12	4	0.10	0.08	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.05	0.03	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0062	0.0005	0.0040	4	0.0038	0.0004	0.0017	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0079	0.0026	0.0063	4	0.0057	0.0023	0.0041	4
	臭素酸	0.005	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.024	0.0062	0.018	4	0.013	0.0050	0.010	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0081	0.0012	0.0056	4	0.0041	0.0012	0.0030	4
	ブロモホルム	0.0033	0.0019	0.0025	4	0.0024	0.0010	0.0016	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	28	15	22	4	15	10	13	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	34.3	15.2	21.6	12	30.0	13.0	19.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	86.4	63.0	78.4	4	71.0	54.8	64.9	4
	蒸発残留物			140	1			140	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.4	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	6.9	7.1	366	7.6	7.0	7.2	361
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	361
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	361

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑬-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 37 墨田区立花				No. 38 中野区上高田			
		亀戸給水所（金町）				第二城北線（三郷・三園）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	361
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	86.4	63.0	78.4	4	71.0	54.8	64.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			140	1			140	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	361
	pH値	7.5	6.9	7.1	366	7.6	7.0	7.2	361
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.4	1
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	気温	35.2	10.1	21.8	12	37.0	11.3	22.3	12
	水温	29.8	8.1	18.2	366	27.8	4.4	16.5	361
	アルカリ度	48.0	26.0	35.8	12	41.5	26.0	34.1	12
	硫酸イオン	47	34	43	4	33	26	30	4
	電気伝導率	35.1	13.5	24.6	366	32.5	13.8	23.0	361
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	86.4	63.0	78.4	4	71.0	54.8	64.9	4
	カルシウム硬度	62.9	46.7	57.5	4	53.3	40.5	48.1	4
	マグネシウム硬度	23.5	16.3	20.9	4	18.4	14.3	16.8	4
	カリウム	4.1	2.6	3.4	4	2.5	2.1	2.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.38は周辺工事のため、色度、濁度、残留塩素、pH、水温、電気伝導率が5日間欠測

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 39 足立区新田				No. 40 荒川区南千住			
		北鹿浜増圧ポンプ所（金町）				南千住給水所（金町）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	検査項目								
	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5	1.3	1.9	4	2.7	1.3	2.2	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.11	4	0.13	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.04	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.010	0.0020	0.0051	4	0.011	0.0005	0.0053	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0055	0.0030	0.0048	4	0.0080	0.0029	0.0063	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.005	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.024	0.0093	0.017	4	0.027	0.0065	0.020	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0076	0.0030	0.0050	4	0.0085	0.0012	0.0061	4
	ブロモホルム	0.0027	0.0012	0.0017	4	0.0032	0.0013	0.0022	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	21	12	15	4	27	15	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	31.0	14.9	21.3	12	34.5	15.1	21.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88.3	48.3	64.9	4	85.7	48.2	69.6	4
	蒸発残留物			120	1			130	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12
	pH値	7.7	6.8	7.1	366	7.6	7.0	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 39 足立区新田				No. 40 荒川区南千住			
		北鹿浜増圧ポンプ所（金町）				南千住給水所（金町）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.6	0.4	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88.3	48.3	64.9	4	85.7	48.2	69.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			120	1			130	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	6.8	7.1	366	7.6	7.0	7.2	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.7	1			-1.6	1
その他の項目	従属栄養細菌	3	<1	1	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	気温	37.0	9.4	22.7	12	34.0	9.0	22.6	12
	水温	29.0	6.7	16.9	366	30.4	7.2	17.7	366
	アルカリ度	46.5	24.5	34.3	12	46.5	25.5	35.4	12
	硫酸イオン	49	24	35	4	46	27	38	4
	電気伝導率	34.5	13.3	23.7	366	35.4	13.3	24.1	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88.3	48.3	64.9	4	85.7	48.2	69.6	4
	カルシウム硬度	64.6	35.8	47.5	4	62.4	35.8	51.1	4
	マグネシウム硬度	23.7	12.5	17.4	4	23.3	12.4	18.6	4
	カリウム	3.6	2.2	2.7	4	3.8	2.4	2.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果㊹-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 41 足立区東伊興				No. 42 台東区上野公園			
		江北給水所(金町・三郷)				本郷給水所（朝霞・金町）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7	1.3	2.0	4	2.7	1.1	2.0	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.09	0.11	4	0.11	0.08	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.08	0.03	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.10	0.03	0.06	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.012	0.0010	0.0046	4	0.010	0.0003	0.0044	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0088	0.0027	0.0052	4	0.0060	0.0016	0.0042	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.033	0.0067	0.016	4	0.023	0.0038	0.015	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.010	0.0018	0.0050	4	0.0076	0.0007	0.0045	4
	ブロモホルム	0.0026	0.0012	0.0018	4	0.0022	0.0010	0.0015	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	11	14	4	26	13	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	32.5	15.0	21.1	12	29.9	9.4	19.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72.3	57.5	64.7	4	91.1	59.7	76.5	4
	蒸発残留物			170	1			140	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.7	6.9	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②1-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所	No. 41				No. 42			
		足立区東伊興				台東区上野公園			
	系統	江北給水所(金町・三郷)				本郷給水所（朝霞・金町）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72.3	57.5	64.7	4	91.1	59.7	76.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			170	1			140	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.7	6.9	7.2	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1			-1.0	1
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
その他の項目	気温	36.9	9.1	22.5	12	33.9	7.3	21.0	12
	水温	28.1	7.8	17.4	366	28.7	7.7	17.4	366
	アルカリ度	45.5	24.0	34.3	12	50.0	32.0	42.9	12
	硫酸イオン	38	28	33	4	47	30	38	4
	電気伝導率	33.1	13.9	23.6	366	33.2	16.0	24.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72.3	57.5	64.7	4	91.1	59.7	76.5	4
	カルシウム硬度	52.1	42.5	47.4	4	66.7	44.3	56.6	4
	マグネシウム硬度	20.2	15.0	17.3	4	24.4	15.4	19.9	4
	カリウム	2.9	2.4	2.6	4	3.5	2.0	2.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果㊸-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 43 中央区日本橋浜町 南北支線（朝霞・金町）				No. 44 江東区青海 有明給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.6	1.4	2.0	4	2.7	1.3	2.2	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.07	0.09	4	0.13	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.03	0.05	4	0.06	0.05	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	0.03	0.06	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.011	0.0014	0.0056	4	0.010	0.0007	0.0056	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0056	0.0033	0.0047	4	0.0097	0.0046	0.0074	4
	臭素酸	0.003	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.026	0.011	0.018	4	0.033	0.0097	0.022	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0083	0.0027	0.0052	4	0.010	0.0018	0.0069	4
	ブロモホルム	0.0029	0.0011	0.0017	4	0.0029	0.0020	0.0025	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	19	12	16	4	19	14	16	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	30.0	9.6	19.4	12	32.0	15.1	21.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	93.2	60.2	76.0	4	81.2	56.1	69.7	4
	蒸発残留物			130	1			190	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.5	6.9	7.1	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 43 中央区日本橋浜町 南北支線（朝霞・金町）				No. 44 江東区青海 有明給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.4	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	93.2	60.2	76.0	4	81.2	56.1	69.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			130	1			190	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.5	6.9	7.1	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.1	1
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	気温	31.5	5.0	18.1	12	33.3	5.7	20.6	12
	水温	27.4	11.0	18.5	366	29.1	9.8	19.1	366
	アルカリ度	50.5	33.5	42.7	12	46.5	23.5	33.6	12
	硫酸イオン	46	29	36	4	44	28	36	4
	電気伝導率	33.5	16.1	24.3	366	34.1	13.0	23.8	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	93.2	60.2	76.0	4	81.2	56.1	69.7	4
	カルシウム硬度	69.1	45.1	56.6	4	59.2	41.4	51.2	4
	マグネシウム硬度	24.1	15.1	19.4	4	22.0	14.7	18.5	4
	カリウム	3.3	1.9	2.6	4	2.9	2.6	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 45 江東区豊洲				No. 46 足立区西綾瀬			
		豊住給水所（金町・三郷）				小右衛門給水所（金町・三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7	1.3	2.0	4	2.7	1.3	2.1	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4	0.11	0.09	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.06	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0089	0.0005	0.0050	4	0.012	0.0010	0.0053	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0077	0.0023	0.0050	4	0.0085	0.0031	0.0056	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.027	0.0055	0.017	4	0.033	0.0074	0.018	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0082	0.0010	0.0051	4	0.010	0.0020	0.0057	4
	ブロモホルム	0.0024	0.0012	0.0018	4	0.0024	0.0013	0.0017	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	20	10	16	4	19	11	15	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	32.4	12.9	21.0	12	32.6	15.0	21.3	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80.6	46.0	65.7	4	77.2	58.3	66.0	4
	蒸発残留物			190	1			190	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12
	pH値	7.6	6.8	7.2	366	7.5	6.9	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②3-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 45 江東区豊洲				No. 46 足立区西綾瀬			
		豊住給水所（金町・三郷）				小右衛門給水所（金町・三郷）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80.6	46.0	65.7	4	77.2	58.3	66.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			190	1			190	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	6.8	7.2	366	7.5	6.9	7.2	366
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.1	1			-1.3	1
その他の項目	従属栄養細菌	4	<1	2	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	気温	34.3	5.4	21.1	12	34.7	8.8	22.3	12
	水温	28.0	9.6	18.1	366	29.4	7.5	17.5	366
	アルカリ度	48.0	23.0	33.6	12	43.5	25.0	34.8	12
	硫酸イオン	42	21	33	4	39	28	33	4
	電気伝導率	34.6	12.6	23.8	366	34.3	13.4	23.9	366
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80.6	46.0	65.7	4	77.2	58.3	66.0	4
	カルシウム硬度	59.0	34.4	48.4	4	56.6	43.0	48.6	4
	マグネシウム硬度	21.6	11.6	17.3	4	20.6	15.3	17.5	4
	カリウム	3.0	2.1	2.7	4	3.0	2.4	2.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 47 中央区晴海 晴海給水所（金町・三郷）							
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12				
	大腸菌			0/12	12				
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
	水銀及びその化合物			<0.00005	1				
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4				
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7	1.6	2.3	4				
	フッ素及びその化合物	0.12	0.09	0.10	4				
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4				
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12				
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	クロロホルム	0.0057	0.0006	0.0038	4				
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4				
	ジブロモクロロメタン	0.0068	0.0037	0.0057	4				
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4				
	総トリハロメタン	0.020	0.0080	0.017	4				
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4				
	ブロモジクロロメタン	0.0064	0.0014	0.0049	4				
	ブロモホルム	0.0030	0.0016	0.0022	4				
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4				
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4				
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	ナトリウム及びその化合物	23	12	18	4				
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	塩化物イオン	31.3	14.6	21.1	12				
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80.5	50.1	71.9	4				
	蒸発残留物			190	1				
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1				
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12				
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12				
	非イオン界面活性剤			<0.002	1				
	フェノール類			<0.0005	1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.4	0.6	12				
	pH値	7.6	7.0	7.3	365				
	味			異常なし	12				
	臭気			異常なし	12				
	色度	<1	<1	<1	365				
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365				

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②4-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 47 中央区晴海 晴海給水所（金町・三郷）							
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4				
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	365				
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80.5	50.1	71.9	4				
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	臭気強度(TON)	1	1	1	12				
	蒸発残留物			190	1				
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365				
	pH値	7.6	7.0	7.3	365				
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.2	1				
	従属栄養細菌	6	2	4	4				
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4				
その他の項目	気温	35.9	5.8	21.4	12				
	水温	30.1	9.1	18.6	365				
	アルカリ度	47.5	24.5	34.0	12				
	硫酸イオン	44	24	38	4				
	電気伝導率	35.1	12.8	23.8	365				
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80.5	50.1	71.9	4				
	カルシウム硬度	59.0	37.3	53.0	4				
	マグネシウム硬度	21.5	12.8	19.0	4				
	カリウム	3.5	2.2	2.9	4				
	トリクロロミン	<0.02	<0.02	<0.02	4				

(注)No.47は周辺工事のため、色度、濁度、残留塩素、pH、水温、電気伝導率が1日間欠測

3 多摩地区給水栓水の水質検査

表V.3.1 多摩地区給水栓の採水地点番号と施設名称

平成31年度（令和元年度）

区 域	施 設 名 称	地点No	ページ
八王子市	元本郷浄水所	48	299
	暁町浄水所	49	
	子安浄水所	50	301
	高月浄水所	51	
	檜原給水所	52	303
	狭間給水所	53	
	北野給水所	54	305
	東浅川給水所	117	
立川市	柴崎浄水所	55	307
	富士見第一浄水所	56	
	富士見第三浄水所	57	309
	立川砂川浄水所	58	
	立川栄町浄水所	59	311
	砂川中部浄水所	60	
	西砂第一浄水所	61	313
	西砂第二浄水所	62	
三鷹市	上連雀浄水所	63	315
	三鷹新川浄水所	64	
青梅市	日向和田浄水所	65	317
	千ヶ瀬第一浄水所	66	
	千ヶ瀬第二浄水所	67	319
	沢井第一浄水所	68	
	沢井第二浄水所	69	321
	二俣尾浄水所	70	
	御岳山浄水所	71	323
	成木浄水所	72	
府中市	根ヶ布給水所	73	325
	幸町浄水所	74	
	府中武蔵台浄水所	75	327
	若松浄水所	76	
	府中南町浄水所	77	329
	上石原浄水所	78	
	仙川浄水所	79	331
	深大寺浄水所	80	
町田市	原町田浄水所	81	333
	小野路給水所	82	
	野津田浄水所	83	335
	滝の沢浄水所	84	
	聖ヶ丘給水所	85	337
	大船給水所	86	
	鑑水小山給水所	87	339
	上水南浄水所	88	
小金井市	梶野浄水所	89	341

区 域	施 設 名 称	地点No	ページ
小平市	小川浄水所	90	341
日野市	大坂上浄水所	91	343
	多摩平浄水所	92	
	三沢浄水所	93	345
	南平浄水所	94	
東村山市	程久保給水所	95	347
	美住給水所	96	
国分寺市	東恋ヶ窪浄水所	97	349
	国分寺北町第二浄水所	98	
国立市	国立中浄水所	99	351
	谷保浄水所	100	
福生市	福生武蔵野台浄水所	101	353
狛江市	和泉本町浄水所	102	
東大和市	石畑給水所	103	355
	上北台浄水所	104	
清瀬市	清瀬旭が丘浄水所	105	357
東久留米市	南沢浄水所	106	
	滝山浄水所	107	359
武蔵村山市	中藤配水所	108	
多摩市	桜ヶ丘浄水所	109	361
	落合浄水所	110	
稲城市	大丸浄水所	111	363
	坂浜浄水所	112	
あきる野市	上代継浄水所	113	365
	戸倉浄水所	114	
	乙津浄水所	115	367
	深沢浄水所	116	
西東京市	芝久保浄水所	118	369
	保谷町浄水所	119	
	西東京栄町浄水所	120	371
瑞穂町	箱根ヶ崎浄水所	121	
日の出町	大久野浄水所	122	373
	文化の森給水所	123	
多摩ニュータウン	南大沢給水所	124	375
	唐木田配水所	125	
奥多摩町	氷川浄水所	126	377
	ひむら浄水所	127	
	日原浄水所	128	379
	大丹波浄水所	129	
	棚澤浄水所	130	381
	小河内浄水所	131	

(注1) 給水栓水水質検査結果では施設名称を配水系統として使用し、系統の()内は実際に配水する浄水所・場名を示す。
(注2) 平成30年度水質年報から、多摩地区給水栓の採水地点番号を区部給水栓の採水地点47か所に引き続き連番とした。

表V. 3. 2 給水栓水 水質検査結果集計

平成31年度（令和元年度）

	検査項目	最高	最低	平均
水 質 基 準 項 目	一般細菌	10	<1	<1
	大腸菌			0/1007
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.4	0.29	1.0
	フッ素及びその化合物	0.12	0.03	0.06
	ホウ素及びその化合物	0.08	<0.01	0.02
	四塩化炭素	0.0002	<0.0001	<0.0001
	1,4-ジオキサン	0.0027	<0.0005	<0.0005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0006	<0.0001	<0.0001
	ジクロロメタン	0.0001	<0.0001	<0.0001
	テトラクロロエチレン	0.0009	<0.0001	<0.0001
	トリクロロエチレン	0.0014	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	塩素酸	0.48	<0.02	0.03
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	0.017	0.0002	0.0037
	ジクロロ酢酸	0.007	<0.001	0.001
	ジブromクロロメタン	0.0065	<0.0001	0.0018
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	0.024	0.0003	0.0084
	トリクロロ酢酸	0.015	<0.001	0.001
	ブromジクロロメタン	0.0082	<0.0001	0.0024
	ブromホルム	0.0022	<0.0001	0.0005
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.06	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	20	2.3	7.9
	マンガン及びその化合物	0.011	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	29.5	1.1	8.1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	110	15.3	55.7
	蒸発残留物	200	35	100
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	<0.1	0.3
	pH値 ※	8.2	6.6	7.4
	味			異常なし
	臭気			異常なし
	色度 ※	2	<1	<1
	濁度 ※	0.3	<0.1	<0.1

	検査項目	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	0.0006	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン	0.0008	<0.0001	<0.0001
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01
	ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	0.004	<0.001	0.001
	残留塩素 ※	0.9	0.2	0.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	110	15.3	55.7
	マンガン及びその化合物	0.011	<0.001	<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	<0.0001	<0.0001
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	臭気強度（TON）	1	1	1
	蒸発残留物	200	35	100
	濁度 ※	0.3	<0.1	<0.1
	pH値 ※	8.2	6.6	7.4
	腐食性（ランゲリア指数）	0.0	-2.7	-1.3
	従属栄養細菌	120	<1	6
	1,1-ジクロロエチレン	0.0011	<0.0001	<0.0001
	アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.01	0.01
そ の 他 の 項 目	気温			
	水温 ※	33.6	3.3	17.3
	アルカリ度	66.0	13.0	39.3
	硫酸イオン			
	電気伝導率 ※	39.5	4.4	15.5
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	110	15.3	55.7
	カルシウム硬度	77.5	11.1	44.2
	マグネシウム硬度	32.2	2.9	11.5
	カリウム	3.2	0.3	1.3
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02

※印の項目は、自動水質計器により毎日水質検査を行っている

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果①-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 48 八王子市天神町 元本郷浄水所（東村山・小作）				No. 49 八王子市大和田町 暁町浄水所（暁町・東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65	0.38	0.54	4	1.3	1.0	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0062	0.0028	0.0044	4	0.0045	0.0013	0.0023	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0016	0.0006	0.0013	4	0.0022	0.0010	0.0015	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012	0.0069	0.0085	4	0.010	0.0037	0.0061	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0037	0.0020	0.0027	4	0.0031	0.0011	0.0019	4
	ブロモホルム	0.0002	<0.0001	0.0002	4	0.0006	0.0003	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	5.2	4.4	4.8	4	9.4	7.8	8.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.6	3.0	7.5	12	10.5	3.3	7.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.0	43.5	45.3	4	61.7	56.8	59.6	4
	蒸発残留物			72	1			100	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.1	7.4	366	8.1	7.1	7.7	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果①-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 48 八王子市天神町 元本郷浄水所（東村山・小作）				No. 49 八王子市大和田町 暁町浄水所（暁町・東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.0	43.5	45.3	4	61.7	56.8	59.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			72	1			100	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.1	7.4	366	8.1	7.1	7.7	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.4	1			-0.7	1
	従属栄養細菌	11	<1	4	4	8	6	7	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	27.8	8.3	17.7	366	29.4	9.4	19.2	366
	アルカリ度			31.0	1			49.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	23.4	11.1	15.5	366	19.1	11.1	16.0	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.0	43.5	45.3	4	61.7	56.8	59.6	4
	カルシウム硬度	40.6	38.3	39.3	4	44.9	41.4	43.4	4
	マグネシウム硬度	6.8	5.2	6.0	4	16.8	15.4	16.2	4
	カリウム	0.9	0.8	0.8	4	1.2	0.8	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果②-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 50 八王子市子安町 子安浄水所（東村山・小作）				No. 51 八王子市宇津木町 高月浄水所（高月・東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	3	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65	0.39	0.54	4	1.3	0.87	1.0	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.06	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0064	0.0028	0.0045	4	0.0063	0.0025	0.0041	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0017	0.0007	0.0013	4	0.0033	0.0018	0.0026	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012	0.0068	0.0085	4	0.015	0.0068	0.011	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0038	0.0021	0.0027	4	0.0049	0.0021	0.0036	4
	ブロモホルム	0.0002	<0.0001	0.0002	4	0.0008	0.0003	0.0005	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	5.2	4.4	4.8	4	10	6.6	8.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.7	3.0	7.5	12	12.6	3.1	7.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.4	43.9	45.7	4	60.0	47.8	54.5	4
	蒸発残留物			73	1			79	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.7	7.2	7.4	366	7.8	7.2	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果②-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 50 八王子市子安町 子安浄水所（東村山・小作）				No. 51 八王子市宇津木町 高月浄水所（高月・東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.4	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.4	43.9	45.7	4	60.0	47.8	54.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			73	1			79	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.2	7.4	366	7.8	7.2	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.4	1			-0.9	1
	従属栄養細菌	8	<1	2	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.01	0.02	4
その他の項目	気温								
	水温	32.3	8.7	19.5	366	29.8	6.2	17.7	366
	アルカリ度			31.0	1			42.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	24.0	11.1	15.4	366	19.9	11.4	15.0	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.4	43.9	45.7	4	60.0	47.8	54.5	4
	カルシウム硬度	41.0	38.8	39.8	4	47.9	40.6	44.7	4
	マグネシウム硬度	6.9	5.1	5.9	4	12.1	7.2	9.8	4
	カリウム	0.9	0.8	0.8	4	1.7	1.0	1.3	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 52 八王子市元本郷町 榎原給水所（東村山・小作）				No. 53 八王子市館町 狭間給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.57	0.79	4	0.87	0.54	0.69	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.07	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0076	0.0020	0.0038	4	0.0080	0.0039	0.0052	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0029	0.0011	0.0018	4	0.0032	0.0007	0.0016	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0048	0.0089	4	0.016	0.0077	0.010	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0048	0.0014	0.0028	4	0.0040	0.0022	0.0029	4
	ブロモホルム	0.0006	0.0002	0.0004	4	0.0006	<0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8.2	4.9	6.9	4	9.1	4.4	5.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.1	3.0	7.4	12	14.2	3.1	7.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.0	43.5	50.6	4	53.0	43.9	47.3	4
	蒸発残留物			69	1			70	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.8	7.0	7.3	366	7.7	7.4	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-2

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 52 八王子市元本郷町 榎原給水所（東村山・小作）				No. 53 八王子市館町 狭間給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	0.0004	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.7	0.4	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.0	43.5	50.6	4	53.0	43.9	47.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			69	1			70	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.0	7.3	366	7.7	7.4	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.1	1			-1.5	1
	従属栄養細菌	2	<1	1	4	2	<1	<1	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	気温								
	水温	28.1	7.4	17.4	366	26.9	9.0	17.7	366
	アルカリ度			35.0	1			31.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.5	10.6	14.1	366	20.4	11.5	14.9	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.0	43.5	50.6	4	53.0	43.9	47.3	4
	カルシウム硬度	45.3	38.4	42.6	4	43.2	38.9	40.6	4
	マグネシウム硬度	9.7	5.1	8.0	4	9.8	5.0	6.8	4
	カリウム	1.4	0.7	1.2	4	1.5	0.8	1.0	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 54 八王子市打越町 北野給水所（東村山）				No. 117 八王子山田町 東浅川給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	0.34	0.52	4	0.73	0.52	0.60	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.06	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.06	0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0053	0.0024	0.0040	4	0.0091	0.0043	0.0057	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0015	0.0006	0.0012	4	0.0016	0.0007	0.0013	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.010	0.0063	0.0076	4	0.015	0.0081	0.010	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0033	0.0019	0.0025	4	0.0042	0.0023	0.0031	4
	ブロモホルム	0.0002	<0.0001	0.0002	4	0.0003	<0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	5.1	4.2	4.6	4	4.9	4.3	4.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	18.3	2.9	7.5	12	12.3	3.1	7.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.2	43.2	44.6	4	48.7	44.6	47.0	4
	蒸発残留物			72	1			73	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.1	7.3	366	7.8	7.4	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 54 八王子市打越町 北野給水所（東村山）				No. 117 八王子山田町 東浅川給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0004	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.7	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.2	43.2	44.6	4	48.7	44.6	47.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			72	1			73	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.1	7.3	366	7.8	7.4	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.5	1			-1.4	1
	従属栄養細菌	3	2	3	4	11	3	7	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
その他の項目	気温								
	水温	27.1	7.7	17.0	366	27.6	9.3	18.0	366
	アルカリ度			30.0	1			31.5	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	25.7	11.0	15.7	366	20.9	10.9	14.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.2	43.2	44.6	4	48.7	44.6	47.0	4
	カルシウム硬度	40.3	38.2	39.0	4	42.3	39.8	41.2	4
	マグネシウム硬度	6.2	5.0	5.6	4	6.9	4.8	5.8	4
	カリウム	0.9	0.7	0.8	4	1.0	0.8	0.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑤-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 55 立川市羽衣町 柴崎浄水所（東村山）				No. 56 立川市富士見町 富士見第一浄水所（富士見第一）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	0.34	0.67	4	1.7	0.39	0.90	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.05	4	0.06	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	<0.01	4	0.03	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0055	0.0024	0.0041	4	0.0049	0.0022	0.0035	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0019	0.0009	0.0014	4	0.0017	0.0009	0.0013	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.010	0.0070	0.0083	4	0.0092	0.0063	0.0072	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0031	0.0022	0.0026	4	0.0029	0.0017	0.0022	4
	ブロモホルム	0.0005	0.0001	0.0003	4	0.0005	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.2	4.7	6.0	4	11	5.0	7.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.3	3.0	8.0	12	17.1	3.1	8.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.8	44.0	50.7	4	74.7	43.8	55.4	4
	蒸発残留物			120	1			140	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.6	<0.1	0.3	12
	pH値	7.6	6.9	7.2	366	7.3	6.8	7.1	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑤-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 55 立川市羽衣町 柴崎浄水所（東村山）				No. 56 立川市富士見町 富士見第一浄水所（富士見第一）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0004	<0.0001	0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.8	44.0	50.7	4	74.7	43.8	55.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			120	1			140	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	6.9	7.2	366	7.3	6.8	7.1	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.6	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	21	4	9	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	26.5	7.9	17.1	366	26.8	9.5	17.8	366
	アルカリ度			40.0	1			59.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	24.0	10.5	15.6	366	22.7	10.5	18.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.8	44.0	50.7	4	74.7	43.8	55.4	4
	カルシウム硬度	50.3	39.1	43.3	4	55.3	38.7	45.1	4
	マグネシウム硬度	13.5	4.9	7.4	4	19.4	5.1	10.3	4
	カリウム	1.6	0.8	1.0	4	1.1	0.8	0.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑥-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 57 立川市富士見町 富士見第三浄水所（富士見第三）				No. 58 立川市若葉町 立川砂川浄水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9	0.74	1.5	4	1.7	0.56	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.09	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.02	4	0.04	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0007	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005	<0.0001	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0035	0.0002	0.0016	4	0.0066	0.0021	0.0035	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0016	<0.0001	0.0007	4	0.0036	0.0011	0.0021	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0062	0.0003	0.0035	4	0.016	0.0049	0.0090	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0019	<0.0001	0.0010	4	0.0053	0.0013	0.0029	4
	ブロモホルム	0.0005	0.0001	0.0003	4	0.0007	0.0002	0.0005	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	6.3	9.8	4	15	5.3	10	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.2	4.0	9.5	12	20.2	3.1	10.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.9	49.6	67.8	4	69.0	47.0	59.5	4
	蒸発残留物			120	1			130	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	<0.1	0.2	12	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.6	6.9	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑥-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 57 立川市富士見町 富士見第三浄水所（富士見第三）				No. 58 立川市若葉町 立川砂川浄水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.9	49.6	67.8	4	69.0	47.0	59.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			120	1			130	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.0	7.2	366	7.6	6.9	7.2	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.6	1			-1.7	1
	従属栄養細菌	17	2	9	4	3	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	25.9	8.1	16.7	366	25.3	7.8	16.7	366
	アルカリ度			43.5	1			38.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	22.8	13.3	16.4	366	24.7	10.8	15.5	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.9	49.6	67.8	4	69.0	47.0	59.5	4
	カルシウム硬度	57.3	41.7	51.4	4	53.1	41.4	47.6	4
	マグネシウム硬度	22.6	7.9	16.4	4	15.9	5.6	11.9	4
	カリウム	1.5	0.8	1.0	4	2.4	0.7	1.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑦-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 59 立川市栄町 立川栄町浄水所（立川栄町）				No. 60 立川市上砂町 砂川中部浄水所（小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8	0.55	1.4	4	0.98	0.58	0.75	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.06	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0010	<0.0005	0.0007	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0028	0.0011	0.0018	4	0.0050	0.0016	0.0033	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0014	0.0007	0.0011	4	0.0012	0.0008	0.0010	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0069	0.0029	0.0048	4	0.0090	0.0038	0.0066	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0025	0.0007	0.0015	4	0.0025	0.0012	0.0019	4
	ブロモホルム	0.0006	0.0002	0.0004	4	0.0004	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	13	5.3	10	4	7.4	4.0	5.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	17.8	3.1	8.6	12	10.3	3.4	6.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	80.6	47.0	70.7	4	55.4	45.0	49.1	4
	蒸発残留物			140	1			92	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.4	12
	pH値	8.0	7.0	7.4	366	7.3	6.8	7.1	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑦-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 59 立川市栄町 立川栄町浄水所（立川栄町）				No. 60 立川市上砂町 砂川中部浄水所（小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	80.6	47.0	70.7	4	55.4	45.0	49.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			140	1			92	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.0	7.0	7.4	366	7.3	6.8	7.1	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-0.8	1			-1.5	1
	従属栄養細菌	4	1	3	4	3	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.02	0.02	4
その他の項目	気温								
	水温	29.3	8.5	18.0	366	25.6	7.8	16.3	366
	アルカリ度			62.0	1			36.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	23.0	10.8	15.9	366	15.7	10.1	12.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	80.6	47.0	70.7	4	55.4	45.0	49.1	4
	カルシウム硬度	59.7	41.4	54.0	4	46.0	39.6	42.2	4
	マグネシウム硬度	21.9	5.6	16.7	4	9.4	5.4	7.0	4
	カリウム	1.6	0.7	1.3	4	1.4	0.7	1.0	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑧-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 61 立川市西砂町 西砂第一浄水所（小作）				No. 62 立川市一番町 西砂第二浄水所（小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.76	0.37	0.56	4	0.76	0.37	0.56	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	<0.02	0.03	12	0.07	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0043	0.0013	0.0029	4	0.0044	0.0013	0.0029	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0007	0.0004	0.0006	4	0.0007	0.0004	0.0006	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0073	0.0032	0.0051	4	0.0074	0.0033	0.0051	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0021	0.0009	0.0015	4	0.0021	0.0010	0.0015	4
	ブロモホルム	0.0002	0.0001	0.0002	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.6	3.3	3.5	4	3.6	3.3	3.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.8	3.7	4.9	12	10.8	3.7	4.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.3	43.9	45.0	4	46.4	43.8	44.9	4
	蒸発残留物			65	1			74	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.1	7.3	366	7.5	7.1	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑧-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 61 立川市西砂町 西砂第一浄水所（小作）				No. 62 立川市一番町 西砂第二浄水所（小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.3	43.9	45.0	4	46.4	43.8	44.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			65	1			74	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.1	7.3	366	7.5	7.1	7.4	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.7	1			-1.7	1
その他の項目	従属栄養細菌	12	<1	3	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
	気温								
	水温	29.9	8.7	18.7	366	28.4	9.5	18.5	366
	アルカリ度			33.0	1			34.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	16.5	9.8	11.1	366	17.2	10.0	11.6	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.3	43.9	45.0	4	46.4	43.8	44.9	4
	カルシウム硬度	41.2	38.6	40.0	4	41.3	38.6	39.9	4
	マグネシウム硬度	5.3	4.8	5.1	4	5.2	4.7	5.0	4
	カリウム	0.9	0.7	0.8	4	0.9	0.7	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑨-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 63 三鷹市上連雀				No. 64 三鷹市北野			
		上連雀浄水所（朝霞・上連雀）				三鷹新川浄水所（朝霞・三鷹新川）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
大腸菌				0/12	12			0/12	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物				<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.7	1.3	2.1	4	1.4	0.38	0.90	4
フッ素及びその化合物		0.12	0.08	0.10	4	0.09	0.05	0.07	4
ホウ素及びその化合物		0.08	<0.01	0.04	4	0.04	0.02	0.03	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		0.12	0.03	0.06	12	0.05	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.011	0.0003	0.0040	4	0.0049	0.0005	0.0022	4
ジクロロ酢酸		0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0051	0.0018	0.0039	4	0.0051	0.0015	0.0031	4
臭素酸		0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.024	0.0041	0.013	4	0.017	0.0037	0.0096	4
トリクロロ酢酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0076	0.0008	0.0040	4	0.0054	0.0009	0.0029	4
ブロモホルム		0.0021	0.0008	0.0014	4	0.0017	0.0008	0.0012	4
ホルムアルデヒド		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
鉄及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		15	13	14	4	16	7.0	11	4
マンガン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		29.5	7.6	18.6	12	19.5	7.0	13.0	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		89.2	43.9	65.1	4	89.9	76.0	81.6	4
蒸発残留物				140	1			140	1
陰イオン界面活性剤				<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤				<0.002	1			<0.002	1
フェノール類				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.7	0.3	0.5	12	0.5	0.2	0.4	12
pH値		7.7	6.8	7.2	366	8.1	7.0	7.5	364
味				異常なし	12			異常なし	12
臭気				異常なし	12			異常なし	12
色度		<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑨-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 63 三鷹市上連雀 上連雀浄水所（朝霞・上連雀）				No. 64 三鷹市北野 三鷹新川浄水所（朝霞・三鷹新川）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.4	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	89.2	43.9	65.1	4	89.9	76.0	81.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			140	1			140	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	6.8	7.2	366	8.1	7.0	7.5	364
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.1	1			-0.6	1
	従属栄養細菌	14	<1	7	4	86	45	66	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	29.4	6.2	17.2	366	33.3	4.4	17.8	364
	アルカリ度			43.5	1			58.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	33.3	14.4	23.1	366	39.5	12.5	22.3	364
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	89.2	43.9	65.1	4	89.9	76.0	81.6	4
	カルシウム硬度	65.3	32.1	48.0	4	63.4	54.7	57.9	4
	マグネシウム硬度	23.9	11.8	17.1	4	26.5	21.3	23.7	4
	カリウム	2.8	1.7	2.4	4	2.7	1.6	2.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.64は自動水質計器の不具合のため、pH値、水温、電気伝導率が2日間欠測

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑩-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 65 青梅市裏宿 日向和田浄水所（日向和田・小作）				No. 66 青梅市東青梅 千ヶ瀬第一浄水所（小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	2	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.79	0.40	0.58	4	0.78	0.38	0.56	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.48	<0.02	0.07	12	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0069	0.0017	0.0041	4	0.0063	0.0022	0.0049	4
	ジクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0010	<0.0001	0.0004	4	0.0011	0.0004	0.0007	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.011	0.0022	0.0058	4	0.011	0.0038	0.0077	4
	トリクロロ酢酸	0.004	<0.001	0.002	4	0.007	<0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0030	0.0005	0.0014	4	0.0031	0.0011	0.0020	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.5	3.2	3.3	4	3.9	3.4	3.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.1	2.1	2.6	12	5.6	3.4	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.1	44.0	47.2	4	52.9	45.7	47.9	4
	蒸発残留物			68	1			74	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.8	7.2	7.4	366	8.2	7.3	7.8	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑩-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 65 青梅市裏宿 日向和田浄水所（日向和田・小作）				No. 66 青梅市東青梅 千ヶ瀬第一浄水所（小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.1	44.0	47.2	4	52.9	45.7	47.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			68	1			74	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.2	7.4	366	8.2	7.3	7.8	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.6	1			-1.6	1
	従属栄養細菌	17	<1	5	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
その他の項目	気温								
	水温	25.8	6.1	14.9	366	28.9	9.3	18.5	366
	アルカリ度			38.5	1			34.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	15.1	10.0	11.2	366	17.4	10.2	11.9	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.1	44.0	47.2	4	52.9	45.7	47.9	4
	カルシウム硬度	47.3	39.4	42.1	4	46.8	40.7	42.6	4
	マグネシウム硬度	5.8	4.6	5.1	4	6.1	4.8	5.3	4
	カリウム	0.8	0.7	0.8	4	0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑪-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	No. 67 青梅市河辺町 千ヶ瀬第二浄水所（千ヶ瀬第二・小作）				No. 68 青梅市沢井 沢井第一浄水所（沢井第一）			
	系統				系統			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
大腸菌			0/12	12			0/12	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.63	0.42	0.54	4	1.1	0.44	0.71	4
フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.05	0.05	0.05	4
ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.07	<0.02	0.03	12	0.06	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0080	0.0038	0.0052	4	0.013	0.0030	0.0073	4
ジクロロ酢酸	0.003	0.002	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.0005	0.0001	0.0003	4	0.0006	0.0002	0.0004	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.0098	0.0048	0.0069	4	0.016	0.0042	0.0098	4
トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.006	0.002	0.004	4
ブロモジクロロメタン	0.0016	0.0009	0.0014	4	0.0034	0.0010	0.0021	4
ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	3.4	3.3	3.4	4	3.8	3.3	3.5	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	5.5	2.0	3.0	12	7.2	2.1	2.8	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.1	45.7	48.8	4	43.4	33.6	37.4	4
蒸発残留物			75	1			65	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
pH値	7.7	7.4	7.5	366	8.2	7.5	7.8	366
味			異常なし	12			異常なし	12
臭気			異常なし	12			異常なし	12
色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑪-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 67 青梅市河辺町 千ヶ瀬第二浄水所（千ヶ瀬第二・小作）				No. 68 青梅市沢井 沢井第一浄水所（沢井第一）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.2	0.4	366	0.5	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.1	45.7	48.8	4	43.4	33.6	37.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			75	1			65	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.4	7.5	366	8.2	7.5	7.8	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.5	1			-1.5	1
	従属栄養細菌	7	2	4	4	15	4	8	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	27.9	10.3	18.6	366	28.1	10.4	18.4	366
	アルカリ度			34.0	1			30.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	17.2	10.2	12.1	366	13.9	7.4	9.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.1	45.7	48.8	4	43.4	33.6	37.4	4
	カルシウム硬度	46.1	40.8	43.9	4	32.6	24.7	28.0	4
	マグネシウム硬度	5.0	4.5	4.8	4	10.8	7.7	9.4	4
	カリウム	0.9	0.8	0.8	4	0.4	0.3	0.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑫-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 69 青梅市沢井 沢井第二浄水所(小作)				No. 70 青梅市二俣尾 二俣尾浄水所(二俣尾)			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.71	0.46	0.55	4	0.89	0.54	0.76	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.08	0.04	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	<0.02	0.03	12	0.09	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.011	0.0018	0.0053	4	0.011	0.0041	0.0061	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0009	0.0005	0.0007	4	0.0008	0.0002	0.0005	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0038	0.0081	4	0.015	0.0054	0.0087	4
	トリクロロ酢酸	0.007	<0.001	0.004	4	0.009	<0.001	0.005	4
	ブロモジクロロメタン	0.0030	0.0013	0.0020	4	0.0027	0.0011	0.0019	4
	ブロモホルム	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	0.04	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.7	3.3	3.5	4	3.9	3.4	3.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.9	3.7	5.1	12	12.3	2.3	3.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.8	44.4	47.9	4	52.2	43.4	48.4	4
	蒸発残留物			75	1			81	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.4	12
	pH値	8.0	7.3	7.7	366	7.8	7.2	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑫-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 69 青梅市沢井 沢井第二浄水所(小作)				No. 70 青梅市二俣尾 二俣尾浄水所(二俣尾)			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	0.0007	<0.0001	0.0003	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.2	0.3	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.8	44.4	47.9	4	52.2	43.4	48.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			75	1			81	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.0	7.3	7.7	366	7.8	7.2	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-0.7	1			-1.0	1
	従属栄養細菌	3	<1	1	4	4	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	0.04	<0.01	0.02	4
	気温								
	水温	26.0	8.1	16.0	366	23.7	5.6	14.0	366
	アルカリ度			36.0	1			35.5	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	17.7	10.7	12.0	366	17.6	9.4	11.6	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.8	44.4	47.9	4	52.2	43.4	48.4	4
	カルシウム硬度	45.8	39.9	43.2	4	47.5	33.4	40.7	4
	マグネシウム硬度	5.0	4.5	4.8	4	10.9	4.7	7.7	4
	カリウム	0.9	0.8	0.8	4	0.9	0.5	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑬-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 71 青梅市御岳山 御岳山浄水所（御岳山）				No. 72 青梅市成木 成木浄水所（成木）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	2	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.76	0.61	0.67	4	1.0	0.58	0.80	4
	フッ素及びその化合物	0.03	0.03	0.03	4	0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	0.05	0.06	12	0.13	0.05	0.09	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0029	0.0007	0.0017	4	0.017	0.0036	0.010	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.005	0.002	0.004	4
	ジブロモクロロメタン	0.0007	0.0001	0.0005	4	0.0005	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0039	0.0019	0.0031	4	0.021	0.0046	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.015	0.002	0.009	4
	ブロモジクロロメタン	0.0013	0.0007	0.0010	4	0.0039	0.0009	0.0021	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	2.7	2.3	2.5	4	3.3	2.7	3.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.3	2.0	2.2	12	2.0	1.7	1.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.0	15.3	30.7	4	34.8	25.6	30.3	4
	蒸発残留物			35	1			56	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	8.1	7.4	7.8	366	7.8	7.4	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑬-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 71 青梅市御岳山 御岳山浄水所（御岳山）				No. 72 青梅市成木 成木浄水所（成木）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0008	0.0002	0.0004	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.0	15.3	30.7	4	34.8	25.6	30.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			35	1			56	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.1	7.4	7.8	366	7.8	7.4	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-2.7	1			-1.8	1
	従属栄養細菌	4	<1	1	4	16	1	10	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	23.6	3.9	13.1	366	27.8	9.1	17.6	366
	アルカリ度			13.0	1			23.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	11.2	4.4	6.9	366	9.6	6.1	7.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.0	15.3	30.7	4	34.8	25.6	30.3	4
	カルシウム硬度	41.2	11.1	24.1	4	25.4	18.3	22.0	4
	マグネシウム硬度	9.8	4.2	6.7	4	9.4	7.3	8.3	4
	カリウム	0.4	0.4	0.4	4	0.4	0.3	0.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑭-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 73 青梅市成木 根ヶ布給水所（小作）				No. 74 府中市栄町 幸町浄水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.76	0.37	0.55	4	1.6	0.60	0.99	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.03	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0047	0.0020	0.0037	4	0.0078	0.0018	0.0037	4
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0009	0.0004	0.0006	4	0.0029	0.0009	0.0018	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0076	0.0038	0.0061	4	0.015	0.0042	0.0086	4
	トリクロロ酢酸	0.009	<0.001	0.003	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0024	0.0012	0.0018	4	0.0046	0.0011	0.0027	4
	ブロモホルム	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0008	0.0002	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.9	3.4	3.7	4	14	5.1	8.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.8	3.4	4.2	12	18.8	2.9	9.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.3	45.5	47.8	4	66.0	43.9	53.9	4
	蒸発残留物			76	1			87	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.8	0.3	0.5	12
	pH値	7.9	7.5	7.6	366	8.0	6.8	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑭-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 73 青梅市成木 根ヶ布給水所（小作）				No. 74 府中市栄町 幸町浄水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.3	45.5	47.8	4	66.0	43.9	53.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			76	1			87	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.9	7.5	7.6	366	8.0	6.8	7.4	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.6	1			-1.2	1
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	気温								
	水温	27.5	9.3	18.0	366	26.6	6.0	16.0	366
	アルカリ度			34.0	1			37.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	17.0	10.5	11.7	366	25.8	12.2	17.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.3	45.5	47.8	4	66.0	43.9	53.9	4
	カルシウム硬度	46.3	40.5	42.6	4	51.2	38.8	44.0	4
	マグネシウム硬度	6.0	4.9	5.2	4	14.8	5.1	9.9	4
	カリウム	0.8	0.7	0.8	4	2.1	0.8	1.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑮-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	No. 75 府中市美好町				No. 76 府中市朝日町			
	府中武蔵台浄水所（東村山・府中武蔵台）				若松浄水所（東村山・若松）			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	4	<1	<1	12	1	<1	<1	12
大腸菌			0/12	12			0/12	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	0.57	1.3	4	1.5	0.94	1.2	4
フッ素及びその化合物	0.09	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
ホウ素及びその化合物	0.05	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.02	4
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0006	0.0005	0.0006	4
ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0007	0.0004	0.0005	4
トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.03	<0.02	<0.02	12
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0048	0.0023	0.0032	4	0.0034	0.0018	0.0023	4
ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0046	0.0012	0.0025	4	0.0029	0.0013	0.0020	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.014	0.0055	0.0096	4	0.0091	0.0048	0.0070	4
トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0043	0.0015	0.0029	4	0.0026	0.0013	0.0021	4
ブロモホルム	0.0015	0.0002	0.0008	4	0.0011	0.0003	0.0007	4
ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	17	4.9	9.9	4	13	6.6	9.5	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.011	0.001	0.005	4
塩化物イオン	20.1	3.0	9.4	12	15.3	5.2	9.8	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.9	44.1	63.5	4	93.4	61.6	75.6	4
蒸発残留物			170	1			110	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
pH値	7.7	6.9	7.4	366	7.4	6.8	7.2	366
味			異常なし	12			異常なし	12
臭気			異常なし	12			異常なし	12
色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑮-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 75 府中市美好町 府中武蔵台浄水所（東村山・府中武蔵台）				No. 76 府中市朝日町 若松浄水所（東村山・若松）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.9	44.1	63.5	4	93.4	61.6	75.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.011	0.001	0.005	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			170	1			110	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	6.9	7.4	366	7.4	6.8	7.2	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.0	1			-1.0	1
	従属栄養細菌	4	<1	2	4	9	1	5	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	28.3	6.3	17.1	366	25.9	7.1	16.2	366
	アルカリ度			46.0	1			45.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	27.8	10.5	17.0	366	26.5	14.6	19.1	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.9	44.1	63.5	4	93.4	61.6	75.6	4
	カルシウム硬度	60.3	39.0	50.1	4	67.0	48.2	56.3	4
	マグネシウム硬度	19.6	5.1	13.4	4	26.4	13.4	19.3	4
	カリウム	2.7	0.8	1.6	4	2.7	1.3	2.0	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑩-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 77 府中市小柳町				No. 78 調布市多摩川			
		府中南町浄水所（東村山・府中南町）				上石原浄水所（上石原）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5	0.31	0.87	4	3.2	2.2	2.7	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.05	0.07	4	0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0025	<0.0005	0.0011	4	0.0007	0.0006	0.0007	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0047	0.0016	0.0030	4	0.0019	0.0011	0.0015	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0034	0.0012	0.0023	4	0.0023	0.0015	0.0020	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012	0.0052	0.0087	4	0.0074	0.0051	0.0062	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0038	0.0014	0.0026	4	0.0022	0.0013	0.0018	4
	ブロモホルム	0.0011	0.0004	0.0009	4	0.0011	0.0007	0.0010	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	13	7.0	9.0	4	18	14	16	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	17.7	5.1	9.8	12	18.0	4.7	12.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.3	59.9	63.8	4	100	89.4	96.9	4
	蒸発残留物			110	1			200	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	8.0	6.7	7.2	366	7.4	6.7	7.0	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑯-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 77 府中市小柳町 府中南町浄水所（東村山・府中南町）				No. 78 調布市多摩川 上石原浄水所（上石原）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.3	59.9	63.8	4	100	89.4	96.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			110	1			200	1
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.0	6.7	7.2	366	7.4	6.7	7.0	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-0.6	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	12	1	8	4	23	<1	12	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	33.6	6.2	18.6	366	31.2	8.8	19.2	366
	アルカリ度			56.0	1			66.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	25.6	10.8	17.5	366	29.5	8.2	24.0	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.3	59.9	63.8	4	100	89.4	96.9	4
	カルシウム硬度	49.4	45.5	47.2	4	73.5	66.7	71.0	4
	マグネシウム硬度	22.8	11.5	16.6	4	28.0	22.7	25.9	4
	カリウム	2.0	1.5	1.8	4	2.9	2.2	2.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑰-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 79 調布市緑ヶ丘 仙川浄水所（仙川・東村山）				No. 80 調布市深大寺北町 深大寺浄水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	0.40	0.78	4	2.2	0.44	1.3	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.11	0.05	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	0.01	4	0.06	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	0.02	0.03	12	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0060	0.0014	0.0033	4	0.0044	0.0021	0.0030	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0049	0.0013	0.0028	4	0.0047	0.0017	0.0030	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.017	0.0046	0.010	4	0.016	0.0073	0.010	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0043	0.0015	0.0030	4	0.0053	0.0022	0.0033	4
	ブロモホルム	0.0014	0.0004	0.0009	4	0.0013	0.0003	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	13	5.2	8.2	4	18	5.4	12	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	23.9	5.9	12.2	12	23.0	3.3	13.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.7	52.4	63.4	4	77.9	51.7	65.0	4
	蒸発残留物			91	1			160	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.2	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.6	7.1	7.3	366	7.7	6.9	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑰-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 79 調布市緑ヶ丘 仙川浄水所（仙川・東村山）				No. 80 調布市深大寺北町 深大寺浄水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.7	52.4	63.4	4	77.9	51.7	65.0	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			91	1			160	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.1	7.3	366	7.7	6.9	7.2	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.3	1			-1.5	1
	従属栄養細菌	21	7	12	4	2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
その他の項目	気温								
	水温	27.5	8.0	17.1	366	26.9	5.3	16.0	366
	アルカリ度			37.0	1			45.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	28.3	11.9	20.3	366	29.3	11.0	18.0	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.7	52.4	63.4	4	77.9	51.7	65.0	4
	カルシウム硬度	55.1	43.9	49.7	4	58.0	44.1	50.7	4
	マグネシウム硬度	18.7	8.5	13.7	4	19.9	7.6	14.4	4
	カリウム	2.2	1.0	1.4	4	2.9	0.9	2.0	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑱-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 81 町田市原町田 原町田浄水所（原町田）				No. 82 町田市金森東 小野路給水所（朝霞）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	0.72	1.0	4	2.4	1.4	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.07	0.08	4	0.11	0.07	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.06	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.11	0.04	0.06	12	0.10	0.04	0.06	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0058	0.0011	0.0028	4	0.010	0.0010	0.0045	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0054	0.0037	0.0049	4	0.0065	0.0032	0.0050	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0087	0.013	4	0.024	0.0076	0.016	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0060	0.0024	0.0041	4	0.0082	0.0017	0.0051	4
	ブロモホルム	0.0019	0.0012	0.0016	4	0.0022	0.0009	0.0016	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	10	11	4	20	10	14	4
	マンガン及びその化合物	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	17.2	8.0	12.3	12	25.8	6.8	15.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.3	68.9	74.5	4	83.5	64.2	71.6	4
	蒸発残留物			150	1			150	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.3	0.3	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	6.9	7.2	366	7.5	6.9	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑱-2

平成31年度（令和元年度）

		採水箇所				No. 81				No. 82			
		系統				町田市原町田				町田市金森東			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数				
水質管理目標設定項目		原町田浄水所（原町田）				小野路給水所（朝霞）							
	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4				
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4				
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4				
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366				
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.3	68.9	74.5	4	83.5	64.2	71.6	4				
	マンガン及びその化合物	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12				
	蒸発残留物			150	1			150	1				
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366				
	pH値	7.6	6.9	7.2	366	7.5	6.9	7.2	366				
	ランゲリア指数（腐食性）			-0.6	1			-1.2	1				
	従属栄養細菌	11	2	6	4	4	<1	2	4				
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4					
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4					
その他の項目	気温												
	水温	27.6	8.8	17.8	366	28.5	7.1	17.4	366				
	アルカリ度			59.0	1			52.0	1				
	硫酸イオン												
	電気伝導率	30.0	16.1	22.3	366	28.6	15.3	21.7	366				
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.3	68.9	74.5	4	83.5	64.2	71.6	4				
	カルシウム硬度	49.3	43.5	46.7	4	61.6	49.4	53.8	4				
	マグネシウム硬度	29.3	25.4	27.9	4	21.9	14.8	17.8	4				
	カリウム	3.2	2.7	2.9	4	2.9	2.1	2.4	4				
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4				

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑩-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 83 町田市野津田町 野津田浄水所（野津田）				No. 84 町田市木曽東 滝の沢浄水所（朝霞・滝の沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.4	2.6	3.1	4	2.8	1.4	2.4	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	0.10	0.06	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.06	0.02	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.09	0.03	0.06	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0031	0.0016	0.0021	4	0.010	0.0008	0.0041	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0016	0.0005	0.0012	4	0.0054	0.0024	0.0043	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0074	0.0031	0.0053	4	0.024	0.0058	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0023	0.0008	0.0016	4	0.0082	0.0012	0.0044	4
	ブロモホルム	0.0005	0.0002	0.0003	4	0.0020	0.0009	0.0015	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11	6.8	8.5	4	19	10	13	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	15.6	6.6	10.0	12	23.2	7.8	15.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.2	66.4	72.4	4	89.4	64.4	78.5	4
	蒸発残留物			130	1			130	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.6	7.0	7.1	366	7.3	6.8	7.0	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑯-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 83 町田市野津田町 野津田浄水所（野津田）				No. 84 町田市木曽東 滝の沢浄水所（朝霞・滝の沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.2	66.4	72.4	4	89.4	64.4	78.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			130	1			130	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.0	7.1	366	7.3	6.8	7.0	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.3	1			-1.1	1
	従属栄養細菌	21	3	10	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	28.3	9.5	18.5	366	29.0	6.1	16.9	366
	アルカリ度			45.5	1			42.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	24.2	12.2	18.8	366	28.7	17.1	23.0	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.2	66.4	72.4	4	89.4	64.4	78.5	4
	カルシウム硬度	54.5	47.2	50.2	4	61.6	49.5	55.3	4
	マグネシウム硬度	25.4	19.2	22.3	4	27.8	14.9	23.2	4
	カリウム	1.6	1.0	1.3	4	2.6	1.9	2.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果②-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 85 町田市南成瀬 聖ヶ丘給水所（東村山・小作）				No. 86 町田市小山町 大船給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8	0.39	0.97	4	0.98	0.53	0.77	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.05	0.06	4	0.07	0.04	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0065	0.0033	0.0044	4	0.0083	0.0035	0.0054	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0053	0.0015	0.0026	4	0.0062	0.0008	0.0026	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.017	0.0078	0.011	4	0.021	0.0079	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0055	0.0023	0.0037	4	0.0053	0.0023	0.0034	4
	ブロモホルム	0.0014	0.0002	0.0006	4	0.0008	<0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	5.0	8.1	4	10	4.4	6.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	18.8	3.0	8.7	12	18.9	3.0	8.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.6	44.7	54.1	4	54.7	44.6	49.4	4
	蒸発残留物			85	1			73	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.1	7.3	359	7.8	7.3	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果②-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 85 町田市南成瀬 聖ヶ丘給水所（東村山・小作）				No. 86 町田市小山町 大船給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.6	44.7	54.1	4	54.7	44.6	49.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			85	1			73	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.1	7.3	359	7.8	7.3	7.4	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.1	1			-1.5	1
その他の項目	従属栄養細菌	6	<1	2	4	6	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	気温								
	水温	27.0	10.6	18.6	359	26.8	11.1	18.7	366
	アルカリ度			36.5	1			31.5	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	25.3	11.3	16.4	359	24.0	11.1	15.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.6	44.7	54.1	4	54.7	44.6	49.4	4
	カルシウム硬度	52.8	39.6	44.8	4	43.9	39.6	41.8	4
	マグネシウム硬度	15.8	5.1	9.3	4	10.9	5.0	7.6	4
	カリウム	2.3	0.8	1.3	4	1.7	0.7	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.85は自動水質計器の不具合のため、pH値、水温、電気伝導率が7日間欠測

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 87 町田市忠生 鏈水小山給水所（東村山・小作）				No. 88 小金井市貫井南町 上水南浄水所（東村山・上水南）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.97	0.53	0.75	4	2.1	0.40	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.10	0.05	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	0.01	4	0.06	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0082	0.0035	0.0052	4	0.0058	0.0033	0.0045	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0039	0.0008	0.0019	4	0.0047	0.0010	0.0030	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0079	0.011	4	0.017	0.0081	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0049	0.0022	0.0032	4	0.0058	0.0023	0.0040	4
	ブロモホルム	0.0007	<0.0001	0.0003	4	0.0015	0.0001	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10	4.4	6.3	4	17	4.9	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	19.9	3.0	8.6	12	20.7	3.0	9.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.2	44.4	48.8	4	76.2	44.4	59.0	4
	蒸発残留物			78	1			180	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.7	0.3	0.4	12
	pH値	7.7	7.2	7.4	366	8.1	6.8	7.1	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 87 町田市忠生 鏈水小山給水所（東村山・小作）				No. 88 小金井市貫井南町 上水南浄水所（東村山・上水南）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0004	<0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.2	44.4	48.8	4	76.2	44.4	59.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			78	1			180	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.2	7.4	366	8.1	6.8	7.1	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.4	1			-1.2	1
	従属栄養細菌	4	1	3	4	5	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	28.1	7.2	17.2	366	27.9	7.1	17.3	366
	アルカリ度			31.5	1			44.5	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	23.2	11.8	16.2	366	25.2	11.3	16.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.2	44.4	48.8	4	76.2	44.4	59.0	4
	カルシウム硬度	43.5	39.4	41.5	4	57.9	39.5	47.8	4
	マグネシウム硬度	10.7	5.0	7.3	4	18.3	4.9	11.3	4
	カリウム	1.7	0.7	1.1	4	2.7	0.8	1.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 89 小金井市東町 梶野浄水所（東村山・梶野）				No. 90 小平市花小金井 小川浄水所（東村山・小川）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3	0.45	1.2	4	2.2	0.88	1.4	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.05	0.08	4	0.08	0.04	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	<0.01	0.03	4	0.04	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0020	0.0013	0.0015	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0046	0.0028	0.0035	4	0.0043	0.0017	0.0028	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0052	0.0015	0.0034	4	0.0033	0.0008	0.0022	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.017	0.0071	0.012	4	0.012	0.0039	0.0081	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0056	0.0021	0.0038	4	0.0035	0.0012	0.0025	4
	ブロモホルム	0.0018	0.0003	0.0010	4	0.0012	0.0002	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	20	4.9	12	4	15	5.6	9.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	24.5	3.4	12.5	12	19.7	4.0	10.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	81.4	47.9	62.1	4	78.5	51.5	61.3	4
	蒸発残留物			200	1			93	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.3	0.5	12	0.6	0.2	0.4	12
	pH値	7.5	6.8	7.2	366	7.4	6.7	7.1	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㉒-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 89 小金井市東町 梶野浄水所（東村山・梶野）				No. 90 小平市花小金井 小川浄水所（東村山・小川）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	81.4	47.9	62.1	4	78.5	51.5	61.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			200	1			93	1
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	6.8	7.2	366	7.4	6.7	7.1	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.1	1			-1.2	1
	従属栄養細菌	9	1	5	4	15	2	7	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	29.1	8.1	18.5	366	28.5	6.8	17.2	366
	アルカリ度			45.0	1			39.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	28.9	11.3	18.7	366	25.3	12.5	17.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	81.4	47.9	62.1	4	78.5	51.5	61.3	4
	カルシウム硬度	60.5	41.4	49.2	4	60.4	43.9	49.4	4
	マグネシウム硬度	20.9	5.8	13.0	4	18.1	7.6	11.9	4
	カリウム	3.1	0.8	1.9	4	2.4	1.0	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 91 日野市栄町 大坂上浄水所（大坂上・東村山）				No. 92 日野市多摩平 多摩平浄水所（東村山・多摩平）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	1.4	1.7	4	1.5	0.67	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.05	0.07	4	0.09	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	<0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0022	0.0018	0.0019	4	0.0008	0.0005	0.0007	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	0.0002	0.0002	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0014	0.0009	0.0011	4	0.0003	<0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	0.02	0.03	12	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0059	0.0022	0.0034	4	0.0037	0.0014	0.0023	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0046	0.0015	0.0029	4	0.0039	0.0010	0.0021	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0059	0.011	4	0.013	0.0038	0.0075	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0046	0.0014	0.0029	4	0.0042	0.0010	0.0024	4
	ブロモホルム	0.0021	0.0008	0.0013	4	0.0012	0.0004	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	7.1	10	4	15	7.6	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	17.9	5.5	10.2	12	16.3	4.8	9.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.4	65.8	71.7	4	69.7	55.3	63.2	4
	蒸発残留物			120	1			130	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.2	0.4	12	0.6	0.2	0.4	12
	pH値	7.8	7.4	7.6	366	7.9	7.3	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 91 日野市栄町 大坂上浄水所（大坂上・東村山）				No. 92 日野市多摩平 多摩平浄水所（東村山・多摩平）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.6	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.4	65.8	71.7	4	69.7	55.3	63.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			120	1			130	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.4	7.6	366	7.9	7.3	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-0.8	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	15	3	8	4	31	11	18	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0003	0.0002	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	29.1	6.7	17.1	366	27.2	8.8	17.3	366
	アルカリ度			50.0	1			47.5	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	24.7	14.1	18.5	366	25.6	12.9	17.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.4	65.8	71.7	4	69.7	55.3	63.2	4
	カルシウム硬度	59.0	47.7	51.7	4	52.1	45.5	48.9	4
	マグネシウム硬度	24.4	18.1	20.1	4	17.6	9.8	14.4	4
	カリウム	2.4	1.0	1.6	4	2.2	1.0	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果②-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 93 日野市百草 三沢浄水所（三沢・東村山）				No. 94 日野市南平 南平浄水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5	0.41	0.86	4	1.6	0.57	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.06	0.07	4	0.10	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	<0.01	0.02	4	0.05	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	0.02	0.03	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0052	0.0019	0.0030	4	0.0059	0.0027	0.0041	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0043	0.0013	0.0029	4	0.0057	0.0015	0.0035	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0050	0.0093	4	0.020	0.0067	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0039	0.0014	0.0028	4	0.0070	0.0020	0.0044	4
	ブロモホルム	0.0014	0.0003	0.0007	4	0.0013	0.0002	0.0008	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	6.6	10	4	16	5.0	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.4	4.2	8.9	12	19.8	3.0	10.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.6	57.4	67.1	4	68.1	43.6	58.1	4
	蒸発残留物			110	1			140	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.3	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.9	7.3	7.7	366	7.7	7.2	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 93 日野市百草 三沢浄水所（三沢・東村山）				No. 94 日野市南平 南平浄水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.4	0.4	366	0.5	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.6	57.4	67.1	4	68.1	43.6	58.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			110	1			140	1
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.9	7.3	7.7	366	7.7	7.2	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.1	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	18	4	11	4	6	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	29.9	9.1	18.8	366	29.4	6.3	16.8	366
	アルカリ度			50.0	1			41.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	24.0	11.8	17.6	366	25.3	11.3	16.1	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.6	57.4	67.1	4	68.1	43.6	58.1	4
	カルシウム硬度	56.0	43.0	48.5	4	51.6	38.5	46.5	4
	マグネシウム硬度	23.6	14.4	18.6	4	16.5	5.1	11.7	4
	カリウム	2.5	1.1	1.8	4	2.6	0.7	1.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊟-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 95 日野市東豊田 程久保給水所（東村山）				No. 96 東村山市諏訪町 美住給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0	0.58	1.2	4	1.9	0.54	0.99	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.05	0.07	4	0.08	0.04	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	<0.01	0.03	4	0.04	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0064	0.0023	0.0037	4	0.0057	0.0020	0.0034	4
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0050	0.0012	0.0029	4	0.0034	0.0005	0.0019	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0053	0.011	4	0.014	0.0040	0.0083	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0046	0.0014	0.0031	4	0.0039	0.0012	0.0026	4
	ブロモホルム	0.0016	0.0002	0.0008	4	0.0009	<0.0001	0.0005	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.02	4	0.01	0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	17	5.1	10	4	15	4.7	9.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	20.0	3.0	9.7	12	20.9	2.9	9.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.0	44.3	58.7	4	71.6	43.4	52.8	4
	蒸発残留物			83	1			84	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.9	7.1	7.4	366	7.4	6.9	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊟-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 95 日野市東豊田 程久保給水所（東村山）				No. 96 東村山市諏訪町 美住給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.7	0.3	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.0	44.3	58.7	4	71.6	43.4	52.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			83	1			84	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.9	7.1	7.4	366	7.4	6.9	7.2	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.3	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	3	<1	<1	4	13	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.02	4	0.01	0.01	0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	28.5	9.0	18.5	366	27.5	3.3	15.0	366
	アルカリ度			35.5	1			29.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	26.1	11.1	16.1	366	25.4	11.0	16.1	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.0	44.3	58.7	4	71.6	43.4	52.8	4
	カルシウム硬度	57.7	39.3	47.3	4	55.6	38.3	43.4	4
	マグネシウム硬度	18.3	5.0	11.4	4	16.0	5.0	9.4	4
	カリウム	2.7	0.8	1.7	4	2.2	0.7	1.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 97 国分寺市本多 東恋ヶ窪浄水所（東恋ヶ窪）				No. 98 国分寺市内藤 国分寺北町第二浄水所（東村山・国分寺北町第二）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5	1.5	2.0	4	1.9	0.83	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.07	0.04	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001	0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0009	0.0003	0.0006	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0008	0.0005	0.0006	4	0.0003	0.0002	0.0003	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0025	0.0012	0.0019	4	0.0046	0.0017	0.0028	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0024	0.0009	0.0016	4	0.0036	0.0009	0.0022	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0085	0.0038	0.0059	4	0.013	0.0043	0.0081	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0025	0.0010	0.0017	4	0.0033	0.0012	0.0024	4
	ブロモホルム	0.0011	0.0004	0.0007	4	0.0010	0.0003	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	7.1	9.5	4	13	5.9	9.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.5	6.3	10.3	12	17.9	4.2	9.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	110	79.1	92.3	4	79.9	57.8	65.6	4
	蒸発残留物			140	1			100	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.4	12
	pH値	7.7	6.9	7.4	348	7.7	7.0	7.3	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 97 国分寺市本多 東恋ヶ窪浄水所（東恋ヶ窪）				No. 98 国分寺市内藤 国分寺北町第二浄水所（東村山・国分寺北町第二）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0006	0.0004	0.0005	4	0.0002	0.0002	0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	110	79.1	92.3	4	79.9	57.8	65.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			140	1			100	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	6.9	7.4	348	7.7	7.0	7.3	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-0.7	1			-1.1	1
	従属栄養細菌	8	1	5	4	2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	28.6	5.5	16.4	366	30.9	8.1	18.9	366
	アルカリ度			63.0	1			42.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	27.9	15.6	20.6	366	29.1	12.7	18.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	110	79.1	92.3	4	79.9	57.8	65.6	4
	カルシウム硬度	77.5	61.0	68.4	4	61.2	47.9	52.0	4
	マグネシウム硬度	32.2	18.1	23.9	4	18.7	9.8	13.5	4
	カリウム	2.3	1.5	1.9	4	2.3	1.1	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.97は自動水質計器の不具合のため、pH値が18日間欠測

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊾-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 99 国立市北 国立中浄水所（東村山・国立中）				No. 100 国立市泉 谷保浄水所（東村山・谷保）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5	0.58	1.1	4	1.4	0.59	0.98	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.06	0.07	4	0.09	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0003	<0.0001	0.0002	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0047	0.0015	0.0027	4	0.0043	0.0013	0.0025	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0035	0.0016	0.0025	4	0.0032	0.0013	0.0022	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.013	0.0063	0.0086	4	0.012	0.0054	0.0076	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0042	0.0021	0.0028	4	0.0041	0.0017	0.0025	4
	ブロモホルム	0.0010	0.0003	0.0007	4	0.0008	0.0002	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	7.5	11	4	13	7.8	11	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	塩化物イオン	15.2	4.1	8.8	12	12.9	4.2	8.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.1	61.9	72.0	4	76.8	64.7	71.6	4
	蒸発残留物			140	1			130	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.0	7.4	366	7.9	7.0	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 99 国立市北 国立中浄水所（東村山・国立中）				No. 100 国立市泉 谷保浄水所（東村山・谷保）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.1	61.9	72.0	4	76.8	64.7	71.6	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			140	1			130	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.0	7.4	366	7.9	7.0	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.1	1			-1.2	1
	従属栄養細菌	18	4	10	4	19	1	6	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	気温								
	水温	28.2	5.4	16.0	366	27.9	5.6	16.8	366
	アルカリ度			52.0	1			54.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	23.8	13.9	18.7	366	23.4	13.6	17.9	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.1	61.9	72.0	4	76.8	64.7	71.6	4
	カルシウム硬度	57.5	46.4	52.4	4	54.6	46.7	50.7	4
	マグネシウム硬度	24.6	15.5	19.7	4	23.0	18.0	21.0	4
	カリウム	2.5	1.3	1.9	4	2.3	1.4	1.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 101 福生市熊川 福生武蔵野台浄水所（福生武蔵野台・小作）				No. 102 狛江市駒井町 和泉本町浄水所（長沢・東村山・和泉本町）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	4	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4	2.0	2.2	4	0.95	0.75	0.89	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.07	4	0.10	0.06	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.03	0.04	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0007	0.0006	0.0006	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	0.0002	0.0003	4	0.0003	<0.0001	0.0002	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0007	0.0006	0.0007	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	12	0.08	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0012	0.0005	0.0009	4	0.0064	0.0025	0.0048	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0008	0.0005	0.0006	4	0.0020	0.0008	0.0013	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0033	0.0017	0.0024	4	0.013	0.0056	0.0090	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0010	0.0005	0.0007	4	0.0038	0.0019	0.0027	4
	ブロモホルム	0.0003	0.0002	0.0002	4	0.0005	0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	13	12	13	4	11	6.9	8.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.3	5.1	5.7	12	11.8	5.6	8.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	66.5	62.3	64.0	4	63.7	54.5	58.2	4
	蒸発残留物			120	1			110	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.1	0.1	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	8.0	7.5	7.7	359	7.5	6.8	7.3	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 101 福生市熊川				No. 102 狛江市駒井町			
		福生武蔵野台浄水所（福生武蔵野台・小作）				和泉本町浄水所（長沢・東村山・和泉本町）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	66.5	62.3	64.0	4	63.7	54.5	58.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			120	1			110	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.0	7.5	7.7	359	7.5	6.8	7.3	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.0	1			-1.1	1
その他の項目	従属栄養細菌	71	5	38	4	19	3	10	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0011	0.0008	0.0009	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	気温								
	水温	26.8	9.6	17.5	366	28.9	7.1	17.4	366
	アルカリ度			59.5	1			44.5	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.2	12.8	18.2	366	19.4	12.8	16.5	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	66.5	62.3	64.0	4	63.7	54.5	58.2	4
	カルシウム硬度	53.7	51.1	52.0	4	43.2	38.6	40.8	4
	マグネシウム硬度	12.8	11.2	12.0	4	20.5	15.9	17.4	4
	カリウム	0.7	0.7	0.7	4	1.8	1.1	1.3	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.101は自動水質計器の不具合のため、pH値が7日間欠測

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 103 東大和市清水 石畑給水所（小作）				No. 104 東村山市富士見町 上北台浄水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65	0.35	0.51	4	1.4	0.35	0.73	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.06	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0063	0.0011	0.0033	4	0.0077	0.0010	0.0039	4
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0009	0.0004	0.0006	4	0.0021	0.0005	0.0011	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0088	0.0032	0.0056	4	0.0099	0.0030	0.0071	4
	トリクロロ酢酸	0.006	<0.001	0.003	4	0.006	<0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0021	0.0012	0.0016	4	0.0028	0.0011	0.0020	4
	ブロモホルム	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0006	<0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.1	3.4	3.6	4	9.9	3.4	5.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.2	3.3	4.0	12	13.4	3.3	5.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.8	45.7	46.4	4	62.0	45.9	50.1	4
	蒸発残留物			83	1			81	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.4	12
	pH値	7.6	7.2	7.4	366	7.5	6.6	7.2	362
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	365

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 103 東大和市清水 石畑給水所（小作）				No. 104 東村山市富士見町 上北台浄水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.004	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.8	45.7	46.4	4	62.0	45.9	50.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			83	1			81	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.6	7.2	7.4	366	7.5	6.6	7.2	362
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.2	1			-1.2	1
その他の項目	従属栄養細菌	8	1	4	4	3	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.03	4
	気温								
	水温	25.1	7.3	15.7	366	28.3	8.9	18.0	362
	アルカリ度			33.0	1			33.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	17.2	9.6	11.4	366	19.6	9.9	12.7	362
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.8	45.7	46.4	4	62.0	45.9	50.1	4
	カルシウム硬度	41.8	40.6	41.4	4	49.9	40.9	43.4	4
	マグネシウム硬度	5.1	4.7	5.0	4	12.1	4.7	6.7	4
	カリウム	0.9	0.7	0.8	4	1.7	0.8	1.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.104は自動水質計器の不具合のため、pH値、水温、電気伝導率が4日間欠測、色度、濁度が1日間欠測

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 105 清瀬市旭が丘 清瀬旭が丘浄水所（東村山）				No. 106 東久留米市神宝町 南沢浄水所（東村山・南沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	0.58	1.3	4	2.6	1.3	2.0	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.05	0.08	4	0.10	0.05	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	<0.01	0.03	4	0.05	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0006	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	0.0003	0.0003	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0056	0.0022	0.0035	4	0.0047	0.0015	0.0029	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0044	0.0011	0.0031	4	0.0050	0.0015	0.0037	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0055	0.011	4	0.016	0.0061	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0052	0.0020	0.0035	4	0.0051	0.0022	0.0036	4
	ブロモホルム	0.0015	0.0002	0.0009	4	0.0018	0.0003	0.0012	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	4.9	12	4	18	6.5	13	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	21.5	2.9	10.3	12	21.2	4.0	11.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.6	45.0	61.9	4	81.3	52.2	68.5	4
	蒸発残留物			80	1			88	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.2	0.4	12
	pH値	7.6	6.9	7.1	366	7.4	6.8	7.1	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 105 清瀬市旭が丘 清瀬旭が丘浄水所（東村山）				No. 106 東久留米市神宝町 南沢浄水所（東村山・南沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.6	45.0	61.9	4	81.3	52.2	68.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			80	1			88	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	6.9	7.1	366	7.4	6.8	7.1	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.1	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	5	<1	2	4	8	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	気温								
	水温	28.0	9.0	18.4	366	28.0	10.1	19.0	366
	アルカリ度			37.0	1			40.5	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	25.0	10.9	15.6	366	24.7	10.6	17.2	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.6	45.0	61.9	4	81.3	52.2	68.5	4
	カルシウム硬度	58.0	40.0	49.7	4	60.0	43.2	52.9	4
	マグネシウム硬度	18.6	5.0	12.2	4	21.3	9.0	15.7	4
	カリウム	2.8	0.8	1.9	4	2.7	0.9	1.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 107 東久留米市下里 滝山浄水所（東村山）				No. 108 武蔵村山市中央 中藤配水所（小作・中藤）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	0.59	1.3	4	0.61	0.38	0.51	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.05	0.08	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	<0.01	0.03	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0058	0.0023	0.0035	4	0.0043	0.0013	0.0028	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0048	0.0012	0.0029	4	0.0009	0.0004	0.0007	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0058	0.011	4	0.0070	0.0028	0.0050	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0052	0.0021	0.0036	4	0.0020	0.0010	0.0015	4
	ブロモホルム	0.0016	0.0002	0.0009	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	5.0	12	4	9.1	3.3	4.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	21.8	3.0	10.5	12	11.8	3.2	4.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.5	44.8	62.3	4	50.5	44.7	47.0	4
	蒸発残留物			78	1			80	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.3	0.2	0.2	12
	pH値	7.7	6.9	7.1	366	8.0	6.9	7.4	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	365

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 107 東久留米市下里 滝山浄水所（東村山）				No. 108 武蔵村山市中央 中藤配水所（小作・中藤）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.5	44.8	62.3	4	50.5	44.7	47.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			78	1			80	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.7	6.9	7.1	366	8.0	6.9	7.4	365
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.2	1			-1.4	1
	従属栄養細菌	8	<1	2	4	7	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	気温								
	水温	27.6	8.4	17.7	366	32.6	8.0	19.2	365
	アルカリ度			37.0	1			33.5	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	26.3	10.8	15.9	366	16.5	9.9	12.0	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.5	44.8	62.3	4	50.5	44.7	47.0	4
	カルシウム硬度	58.5	39.8	49.8	4	44.0	39.9	41.6	4
	マグネシウム硬度	19.0	5.0	12.5	4	6.5	4.8	5.4	4
	カリウム	2.8	0.8	1.9	4	0.9	0.8	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.108は自動水質計器の不具合のため、pH値、色度、濁度、水温、電気伝導率が1日間欠測

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊼-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 109 多摩市和田 桜ヶ丘浄水所（朝霞・桜ヶ丘）				No. 110 多摩市中沢 落合浄水所（東村山・朝霞）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	1.2	1.6	4	2.0	0.98	1.3	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.06	0.08	4	0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	0.04	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.13	0.03	0.06	12	0.07	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0095	0.0004	0.0042	4	0.0080	0.0031	0.0047	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0050	0.0022	0.0041	4	0.0055	0.0020	0.0037	4
	臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.022	0.0048	0.013	4	0.021	0.0080	0.014	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0067	0.0011	0.0043	4	0.0064	0.0023	0.0043	4
	ブロモホルム	0.0013	0.0009	0.0011	4	0.0013	0.0006	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	11	14	4	15	7.2	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	28.6	6.6	18.5	12	22.8	4.7	13.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.1	56.0	66.1	4	73.1	54.5	60.5	4
	蒸発残留物			140	1			110	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.3	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.7	6.8	7.2	366	7.7	7.1	7.3	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊼-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 109 多摩市和田 桜ヶ丘浄水所（朝霞・桜ヶ丘）				No. 110 多摩市中沢 落合浄水所（東村山・朝霞）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.1	56.0	66.1	4	73.1	54.5	60.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			140	1			110	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	6.8	7.2	366	7.7	7.1	7.3	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.3	1			-1.2	1
	従属栄養細菌	5	<1	2	4	6	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	29.5	7.3	18.0	366	26.7	9.4	17.6	366
	アルカリ度			42.5	1			36.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	30.7	15.3	23.1	366	27.1	13.3	18.5	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.1	56.0	66.1	4	73.1	54.5	60.5	4
	カルシウム硬度	59.9	41.4	50.1	4	56.6	42.4	48.0	4
	マグネシウム硬度	18.2	13.8	16.0	4	16.5	9.7	12.5	4
	カリウム	2.3	1.8	2.1	4	2.3	1.3	1.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 111 稲城市東長沼 大丸浄水所（東村山・大丸）				No. 112 稲城市平尾 坂浜浄水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7	0.59	1.2	4	1.9	0.57	1.3	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.04	0.07	4	0.10	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	<0.01	0.03	4	0.05	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0069	0.0019	0.0036	4	0.0067	0.0030	0.0045	4
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.004	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0040	0.0010	0.0026	4	0.0061	0.0014	0.0037	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.017	0.0044	0.0098	4	0.021	0.0073	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0057	0.0012	0.0032	4	0.0071	0.0022	0.0044	4
	ブロモホルム	0.0012	0.0002	0.0006	4	0.0017	0.0002	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	17	5.2	11	4	16	5.0	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	19.0	3.0	10.9	12	20.1	3.0	10.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.5	44.5	59.4	4	73.5	44.0	60.0	4
	蒸発残留物			170	1			170	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.6	6.9	7.2	366	7.6	7.0	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 111 稲城市東長沼 大丸浄水所（東村山・大丸）				No. 112 稲城市平尾 坂浜浄水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.5	44.5	59.4	4	73.5	44.0	60.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			170	1			170	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	6.9	7.2	366	7.6	7.0	7.2	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.1	1			-1.2	1
	従属栄養細菌	9	2	5	4	7	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	気温								
	水温	28.6	7.0	17.2	366	30.4	6.5	17.5	366
	アルカリ度			48.0	1			41.5	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	24.5	10.2	15.3	366	24.7	10.8	15.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.5	44.5	59.4	4	73.5	44.0	60.0	4
	カルシウム硬度	55.1	39.4	47.0	4	56.3	39.0	47.9	4
	マグネシウム硬度	19.4	5.1	12.3	4	17.2	5.0	12.1	4
	カリウム	2.9	0.8	1.9	4	2.6	0.8	1.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 113 あきる野市草花 上代継浄水所（小作・上代継）				No. 114 あきる野市乙津 戸倉浄水所（戸倉）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.76	0.45	0.60	4	0.93	0.62	0.79	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0058	0.0013	0.0033	4	0.0098	0.0031	0.0058	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0011	0.0006	0.0008	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0088	0.0035	0.0059	4	0.011	0.0040	0.0068	4
	トリクロロ酢酸	0.005	<0.001	0.003	4	0.009	0.002	0.006	4
	ブロモジクロロメタン	0.0022	0.0013	0.0017	4	0.0015	0.0008	0.0011	4
	ブロモホルム	0.0002	0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.1	3.4	3.8	4	4.7	4.3	4.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.4	3.3	4.1	12	6.8	3.6	4.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	49.1	45.9	47.6	4	35.0	24.1	30.4	4
	蒸発残留物			84	1			64	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
	pH値	8.2	7.3	7.6	366	8.0	7.3	7.7	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③4-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 113 あきる野市草花 上代継浄水所（小作・上代継）				No. 114 あきる野市乙津 戸倉浄水所（戸倉）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	49.1	45.9	47.6	4	35.0	24.1	30.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			84	1			64	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.2	7.3	7.6	366	8.0	7.3	7.7	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.4	1			-1.9	1
	従属栄養細菌	11	<1	5	4	3	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
その他の項目	気温								
	水温	31.1	8.8	19.5	366	29.0	7.8	16.6	366
	アルカリ度			38.0	1			24.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	16.5	10.0	11.8	366	11.1	7.2	8.5	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	49.1	45.9	47.6	4	35.0	24.1	30.4	4
	カルシウム硬度	43.0	40.0	41.9	4	29.1	19.3	25.0	4
	マグネシウム硬度	6.2	4.7	5.7	4	6.0	4.8	5.4	4
	カリウム	1.0	0.9	1.0	4	0.7	0.5	0.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 115 あきる野市乙津 乙津浄水所（乙津）				No. 116 あきる野市深沢 深沢浄水所（深沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.93	0.64	0.78	4	1.0	0.71	0.86	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.07	4	0.08	0.08	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	12	0.07	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0086	0.0027	0.0051	4	0.0077	0.0041	0.0054	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.010	0.0036	0.0062	4	0.0088	0.0054	0.0066	4
	トリクロロ酢酸	0.006	0.002	0.004	4	0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0015	0.0008	0.0011	4	0.0014	0.0010	0.0012	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.04	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.8	4.0	4.4	4	5.3	4.6	4.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.3	3.5	4.3	12	5.7	2.3	4.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.5	23.6	29.8	4	56.7	42.7	48.1	4
	蒸発残留物			54	1			72	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.2	12	0.5	0.3	0.3	12
	pH値	8.0	7.0	7.5	364	7.9	7.1	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	364	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	364	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 115 あきる野市乙津 乙津浄水所（乙津）				No. 116 あきる野市深沢 深沢浄水所（深沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0004	0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	364	0.5	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.5	23.6	29.8	4	56.7	42.7	48.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			54	1			72	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	364	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.0	7.0	7.5	364	7.9	7.1	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.7	1			-1.2	1
	従属栄養細菌	3	<1	2	4	15	<1	6	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.04	<0.01	0.02	4
	気温								
	水温	27.1	6.7	16.2	364	27.1	7.3	16.5	366
	アルカリ度			22.0	1			31.5	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	10.9	7.0	8.5	364	14.8	8.4	11.6	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.5	23.6	29.8	4	56.7	42.7	48.1	4
	カルシウム硬度	28.0	18.6	23.9	4	45.4	34.0	38.1	4
	マグネシウム硬度	6.5	5.0	5.9	4	11.3	8.7	9.9	4
	カリウム	0.7	0.5	0.6	4	0.6	0.5	0.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.115は台風の影響による断水のため、pH値、色度、濁度、残留塩素（遊離）、水温、電気伝導率が2日間欠測

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊼-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 118 西東京市谷戸町 芝久保浄水所（東村山）				No. 119 西東京市柳沢 保谷町浄水所（保谷町・東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	0.53	1.1	4	1.3	0.81	0.97	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.04	0.07	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	<0.01	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0013	0.0007	0.0010	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0005	0.0005	0.0005	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0004	0.0004	0.0004	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0046	0.0016	0.0030	4	0.0029	0.0007	0.0014	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0042	0.0007	0.0025	4	0.0025	0.0009	0.0016	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0035	0.0090	4	0.0086	0.0027	0.0050	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0042	0.0011	0.0029	4	0.0025	0.0007	0.0014	4
	ブロモホルム	0.0013	0.0001	0.0006	4	0.0009	0.0004	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	17	5.2	9.9	4	11	7.8	9.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	19.7	2.9	10.7	12	12.7	6.1	9.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.1	43.4	54.9	4	71.8	62.1	64.8	4
	蒸発残留物			80	1			120	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.3	0.5	12	0.4	0.1	0.2	12
	pH値	7.5	6.7	7.2	366	7.8	6.9	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊼-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 118 西東京市谷戸町 芝久保浄水所（東村山）				No. 119 西東京市柳沢 保谷町浄水所（保谷町・東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.6	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.1	43.4	54.9	4	71.8	62.1	64.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			80	1			120	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	6.7	7.2	366	7.8	6.9	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.4	1			-0.7	1
	従属栄養細菌	12	<1	4	4	47	4	18	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
その他の項目	気温								
	水温	28.6	10.2	19.3	366	25.1	8.7	16.6	366
	アルカリ度			31.0	1			57.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	27.1	10.3	17.0	366	23.4	15.3	17.9	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.1	43.4	54.9	4	71.8	62.1	64.8	4
	カルシウム硬度	59.4	38.2	44.4	4	51.1	45.9	47.3	4
	マグネシウム硬度	18.7	5.0	10.5	4	20.7	16.2	17.5	4
	カリウム	2.6	0.7	1.5	4	2.5	1.9	2.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③7-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 120 西東京市北町 西東京栄町浄水所（朝霞・東村山・西東京栄町）				No. 121 瑞穂町箱根ヶ崎 箱根ヶ崎浄水所（箱根ヶ崎）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7	0.62	1.0	4	2.8	2.7	2.7	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.06	0.08	4	0.10	0.10	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4	0.08	0.03	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0027	0.0025	0.0026	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	<0.02	0.03	12	0.09	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0044	0.0010	0.0024	4	0.0002	0.0002	0.0002	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0043	0.0014	0.0030	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012	0.0041	0.0093	4	0.0005	0.0004	0.0005	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0038	0.0012	0.0030	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ブロモホルム	0.0017	0.0005	0.0009	4	0.0002	0.0002	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	15	7.7	11	4	14	14	14	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	20.6	6.5	11.6	12	10.3	9.5	9.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.1	57.5	63.5	4	61.6	60.6	61.0	4
	蒸発残留物			110	1			140	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.4	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.8	7.1	7.4	366	7.9	7.5	7.7	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.3	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③7-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 120 西東京市北町 西東京栄町浄水所（朝霞・東村山・西東京栄町）				No. 121 瑞穂町箱根ヶ崎 箱根ヶ崎浄水所（箱根ヶ崎）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.1	57.5	63.5	4	61.6	60.6	61.0	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			110	1			140	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.3	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.1	7.4	366	7.9	7.5	7.7	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.1	1			-0.9	1
	従属栄養細菌	12	3	7	4	28	4	14	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	0.0001	0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	26.5	8.5	17.0	366	31.5	7.5	18.4	366
	アルカリ度			42.0	1			55.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	25.6	12.2	18.9	366	19.3	11.3	18.2	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.1	57.5	63.5	4	61.6	60.6	61.0	4
	カルシウム硬度	54.1	42.3	47.8	4	45.3	44.5	44.8	4
	マグネシウム硬度	20.0	13.0	15.7	4	16.3	16.1	16.2	4
	カリウム	2.9	1.7	2.2	4	0.7	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-1

平成31年度（令和元年度）

検査項目	採水箇所 系統	No. 122 日の出町大久野				No. 123 日の出町平井			
		大久野浄水所（小作・大久野）				文化の森給水所（小作・上代継）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
大腸菌				0/12	12			0/12	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物				<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.1	0.67	0.91	4	0.76	0.46	0.63	4
フッ素及びその化合物		0.08	0.07	0.07	4	0.05	0.04	0.05	4
ホウ素及びその化合物		0.02	0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		0.04	<0.02	0.03	12	0.04	<0.02	0.02	12
クロロ酢酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0037	0.0008	0.0021	4	0.0067	0.0016	0.0040	4
ジクロロ酢酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0014	0.0009	0.0011	4	0.0012	0.0007	0.0009	4
臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.0067	0.0032	0.0049	4	0.0095	0.0042	0.0070	4
トリクロロ酢酸		0.002	<0.001	0.001	4	0.004	0.002	0.003	4
ブロモジクロロメタン		0.0021	0.0010	0.0014	4	0.0027	0.0015	0.0020	4
ブロモホルム		0.0003	0.0003	0.0003	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
ホルムアルデヒド		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.03	<0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4
鉄及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		5.2	4.9	5.1	4	4.1	3.4	3.8	4
マンガン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		4.7	3.3	3.7	12	6.6	3.3	4.1	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		74.9	66.7	71.4	4	49.6	46.2	47.5	4
蒸発残留物				120	1			79	1
陰イオン界面活性剤				<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤				<0.002	1			<0.002	1
フェノール類				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.2	0.3	12
pH値		7.7	7.2	7.5	365	8.0	6.9	7.5	366
味				異常なし	12			異常なし	12
臭気				異常なし	12			異常なし	12
色度		1	<1	<1	365	<1	<1	<1	366
濁度		0.3	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 122 日の出町大久野 大久野浄水所（小作・大久野）				No. 123 日の出町平井 文化の森給水所（小作・上代継）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.9	66.7	71.4	4	49.6	46.2	47.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			120	1			79	1
	濁度	0.3	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.2	7.5	365	8.0	6.9	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-0.9	1			-1.3	1
	従属栄養細菌	32	2	13	4	7	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4
その他の項目	気温								
	水温	26.8	8.2	16.7	365	27.5	8.6	17.2	366
	アルカリ度			47.0	1			31.5	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.0	14.2	17.4	365	17.0	10.4	12.0	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.9	66.7	71.4	4	49.6	46.2	47.5	4
	カルシウム硬度	61.7	55.6	59.4	4	43.6	40.5	41.9	4
	マグネシウム硬度	13.2	11.1	12.1	4	6.0	4.5	5.6	4
	カリウム	1.5	1.4	1.5	4	1.0	0.9	0.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.122は台風の影響による断水のため、pH値、色度、濁度、残留塩素（遊離）、水温、電気伝導率が1日間欠測

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊟-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 124 八王子市上柚木 南大沢給水所（東村山）				No. 125 八王子市別所 唐木田配水所（東村山・朝霞）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.53	0.81	4	1.9	0.92	1.3	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	0.01	4	0.04	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.07	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0079	0.0036	0.0053	4	0.0082	0.0033	0.0048	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0040	0.0007	0.0021	4	0.0058	0.0019	0.0036	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0078	0.011	4	0.021	0.0082	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0049	0.0022	0.0034	4	0.0063	0.0024	0.0042	4
	ブロモホルム	0.0007	<0.0001	0.0003	4	0.0012	0.0006	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11	4.4	6.9	4	14	6.8	10	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	20.0	3.0	9.2	12	22.7	4.4	12.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.4	43.7	49.3	4	72.0	53.4	59.8	4
	蒸発残留物			80	1			110	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.7	7.1	7.4	366	7.7	7.2	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊟-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 124 八王子市上柚木 南大沢給水所（東村山）				No. 125 八王子市別所 唐木田配水所（東村山・朝霞）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.7	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.4	43.7	49.3	4	72.0	53.4	59.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			80	1			110	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.1	7.4	366	7.7	7.2	7.4	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.5	1			-1.1	1
	従属栄養細菌	4	1	2	4	9	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	25.1	10.0	17.5	366	29.0	7.2	18.1	366
	アルカリ度			30.5	1			36.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	24.7	11.1	16.1	366	25.9	13.0	18.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.4	43.7	49.3	4	72.0	53.4	59.8	4
	カルシウム硬度	44.5	38.6	41.5	4	56.2	43.4	47.9	4
	マグネシウム硬度	11.1	5.1	7.8	4	15.8	8.9	11.9	4
	カリウム	1.7	0.7	1.1	4	2.2	1.2	1.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 126 奥多摩町棚澤字中曽根 氷川浄水所（氷川）				No. 127 奥多摩町氷川 ひむら浄水所（ひむら）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	0.29	0.39	4	0.45	0.30	0.38	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.06	0.06	4	0.06	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	<0.02	0.03	12	0.06	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0071	0.0026	0.0044	4	0.0039	0.0009	0.0024	4
	ジクロロ酢酸	0.007	0.001	0.004	4	0.004	<0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0083	0.0031	0.0051	4	0.0050	0.0013	0.0031	4
	トリクロロ酢酸	0.009	0.001	0.004	4	0.005	<0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0011	0.0005	0.0007	4	0.0010	0.0004	0.0006	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.7	3.3	3.5	4	3.8	3.2	3.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.5	1.7	2.1	12	3.3	2.1	2.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	36.2	28.1	33.0	4	37.5	27.6	32.1	4
	蒸発残留物			67	1			50	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.8	7.4	7.7	337	7.6	7.3	7.5	359
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	358	<1	<1	<1	359
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	358	<0.1	<0.1	<0.1	359

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 126 奥多摩町棚澤字中曽根 氷川浄水所（氷川）				No. 127 奥多摩町氷川 ひむら浄水所（ひむら）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.8	0.5	0.6	358	0.8	0.5	0.6	359
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	36.2	28.1	33.0	4	37.5	27.6	32.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			67	1			50	1
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	358	<0.1	<0.1	<0.1	359
	pH値	7.8	7.4	7.7	337	7.6	7.3	7.5	359
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.1	1			-1.9	1
	従属栄養細菌	15	<1	5	4	13	<1	5	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4
	気温								
	水温	25.5	5.2	14.3	337	27.0	4.1	14.7	359
	アルカリ度			31.0	1			22.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	10.1	6.3	8.7	337	10.4	6.1	8.8	359
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	36.2	28.1	33.0	4	37.5	27.6	32.1	4
	カルシウム硬度	30.9	23.3	27.8	4	32.0	22.4	26.7	4
	マグネシウム硬度	5.5	4.8	5.2	4	5.7	5.0	5.4	4
	カリウム	0.6	0.4	0.5	4	0.5	0.4	0.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.126は自動水質計器の不具合のため、pH値、水温、電気伝導率が21日間欠測、台風の影響による断水のため、pH値、色度、濁度、残留塩素（遊離）、水温、電気伝導率が8日間欠測
No.127は台風の影響による断水のため、pH値、色度、濁度、残留塩素（遊離）、水温、電気伝導率が7日間欠測

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊼-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 128 奥多摩町日原大澤 日原浄水所（日原）				No. 129 奥多摩町大丹波 大丹波浄水所（大丹波）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	11	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/11	11			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.56	0.33	0.42	4	0.58	0.48	0.52	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	0.06	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.14	0.02	0.06	11	0.06	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0066	0.0014	0.0037	4	0.0098	0.0027	0.0058	4
	ジクロロ酢酸	0.004	<0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0077	0.0021	0.0045	4	0.012	0.0036	0.0073	4
	トリクロロ酢酸	0.007	<0.001	0.003	4	0.006	0.001	0.004	4
	ブロモジクロロメタン	0.0010	0.0006	0.0007	4	0.0020	0.0008	0.0013	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.06	0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.0	3.7	3.8	4	3.4	2.8	3.2	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.6	4.7	5.8	11	1.3	1.1	1.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.4	24.7	28.0	4	36.7	25.6	31.0	4
	蒸発残留物			51	1			45	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	11	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	11	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.1	0.2	11	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.4	6.9	7.2	359	7.9	7.4	7.7	366
	味			異常なし	11			異常なし	12
	臭気			異常なし	11			異常なし	12
	色度	2	<1	<1	359	<1	<1	<1	366
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	359	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 128 奥多摩町日原字大澤 日原浄水所（日原）				No. 129 奥多摩町大丹波 大丹波浄水所（大丹波）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0005	<0.0001	0.0003	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.9	0.5	0.7	359	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.4	24.7	28.0	4	36.7	25.6	31.0	4
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	11	1	1	1	12
	蒸発残留物			51	1			45	1
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	359	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	6.9	7.2	359	7.9	7.4	7.7	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.6	1			-1.6	1
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	47	8	20	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	25.8	6.3	14.9	359	28.1	3.8	14.7	366
	アルカリ度			20.0	1			23.0	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	10.0	6.0	8.5	359	10.1	4.4	8.1	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.4	24.7	28.0	4	36.7	25.6	31.0	4
	カルシウム硬度	27.0	21.4	24.7	4	31.0	21.2	26.0	4
	マグネシウム硬度	3.9	2.9	3.4	4	5.7	4.4	5.0	4
	カリウム	0.7	0.6	0.6	4	0.5	0.4	0.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.128は台風の影響による断水のため、pH値、色度、濁度、残留塩素（遊離）、水温、電気伝導率が7日間欠測、一般細菌、大腸菌、塩素酸、塩化物イオン、2-メチルイソボルネオール、ジェオスミン、有機物（全有機炭素の量）、味、臭気、臭気強度（TON）が1回欠測

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-1

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 130 奥多摩町棚澤 棚澤浄水所（棚澤）				No. 131 奥多摩町原 小河内浄水所（小河内）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	10	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.82	0.60	0.70	4	0.47	0.33	0.39	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.05	4	0.06	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	0.03	0.05	12	0.15	0.03	0.09	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0070	0.0018	0.0036	4	0.010	0.0031	0.0060	4
	ジクロロ酢酸	0.004	0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0004	<0.0001	0.0002	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0093	0.0026	0.0050	4	0.011	0.0035	0.0066	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.001	0.003	4	0.005	<0.001	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0020	0.0007	0.0012	4	0.0009	0.0004	0.0006	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.01	0.02	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.2	3.5	3.9	4	12	9.4	11	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.7	1.4	1.5	12	4.6	4.4	4.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.2	21.6	25.8	4	43.9	28.2	35.7	4
	蒸発残留物			45	1			73	1
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12
	pH値	7.7	7.4	7.6	366	7.6	7.3	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-2

平成31年度（令和元年度）

	採水箇所 系統	No. 130 奥多摩町棚澤 棚澤浄水所（棚澤）				No. 131 奥多摩町原 小河内浄水所（小河内）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.2	0.4	366	0.8	0.6	0.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.2	21.6	25.8	4	43.9	28.2	35.7	4
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物			45	1			73	1
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.4	7.6	366	7.6	7.3	7.4	366
	ランゲリア指数（腐食性）			-1.9	1			-1.5	1
	従属栄養細菌	120	7	41	4	19	2	8	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
その他の項目	気温								
	水温	25.9	5.7	15.1	366	25.6	8.7	16.7	366
	アルカリ度			19.5	1			23.5	1
	硫酸イオン								
	電気伝導率	8.2	5.4	7.3	366	15.5	8.4	12.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.2	21.6	25.8	4	43.9	28.2	35.7	4
	カルシウム硬度	23.6	17.0	20.8	4	37.5	23.4	30.3	4
	マグネシウム硬度	5.6	4.6	5.0	4	6.4	4.8	5.4	4
	カリウム	0.6	0.5	0.6	4	0.7	0.6	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

4 要検討項目試験

厚生労働省は、毒性が定まらないことや浄水中の存在が不明等の理由から、水質基準項目や水質管理目標設定項目に分類できない項目のうち、今後必要な情報、知見の収集に努めていくべき項目として、47項目の「要検討項目」を定めている。

当局では、平成28年度からこれら47項目について、代表浄水場の原水、浄水及び給水栓水を対象として、年に1回又は3年に1回の検査頻度で検査を行っている。このうち区部給水栓水の検査結果を表V.4.1に、多摩地区給水栓水の検査結果を表V.4.2に示す。

表V. 4. 1 給水栓水の要検討項目測定結果（区部）

（単位）mg/L

項目名	東村山浄水場	小作浄水場	砧浄水場	長沢浄水場	金町浄水場	三郷浄水場	朝霞浄水場	三園浄水場
	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水
銀及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
バリウム及びその化合物	0.009	0.008	0.005	0.005	0.009	0.008	0.011	0.012
ビスマス及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モリブデン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
アクリルアミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アクリル酸	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
17-β-エストラジオール	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002
エチニル・エストラジオール	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002
エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)	0.0019	<0.0005	0.0021	0.0025	0.0070	0.0062	0.0067	0.0080
エピクロロヒドリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩化ビニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
酢酸ビニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,4-ジアミノトルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2,6-ジアミノトルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
N,N-ジメチルアニリン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
スチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリエチレントラミン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ノニルフェノール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビスフェノールA	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ヒドラジン	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
1,2-ブタジエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,3-ブタジエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ (n-ブチル)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フタル酸ブチルベンジル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機すず化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トリブロモ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモクロロアセトニトリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0008	0.0010	0.0006	0.0007
ジブロモアセトニトリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0009	0.0012	0.0007	0.0010
アセトアルデヒド	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
MX	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キシレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
過塩素酸	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0022	0.0027	0.0018	0.0018
パーフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
パーフルオロオクタン酸 (PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)	0.000004	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000006	0.000005
アニリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キノリン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
1,2,3-トリクロロベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトリロ三酢酸 (NTA)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005	0.0006	0.0006

※各浄水場を代表する地点

表V.4.2 給水栓水の要検討項目測定結果（多摩地区）

(単位) mg/L

項目名	高月浄水所	三鷹新川浄水所
	給水栓水	給水栓水
銀及びその化合物	<0.001	<0.001
バリウム及びその化合物	0.008	0.004
ビスマス及びその化合物	<0.001	<0.001
モリブデン及びその化合物	<0.001	<0.001
アクリルアミド	<0.0001	<0.0001
アクリル酸	<0.01	<0.01
17-β-エストラジオール	<0.000002	<0.000002
エチニル・エストラジオール	<0.000002	<0.000002
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	0.0016	0.0030
エピクロヒドリン	<0.0001	<0.0001
塩化ビニル	<0.0001	<0.0001
酢酸ビニル	<0.0001	<0.0001
2,4-ジアミノトルエン	<0.001	<0.001
2,6-ジアミノトルエン	<0.001	<0.001
N,N-ジメチルアニリン	<0.00005	<0.00005
スチレン	<0.0001	<0.0001
トリエチレンテトラミン	<0.01	<0.01
ノニルフェノール	<0.0001	<0.0001
ビスフェノールA	<0.00001	<0.00001
ヒドラジン	<0.02	<0.02
1,2-ブタジエン	<0.0001	<0.0001
1,3-ブタジエン	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(n-ブチル)	<0.0005	<0.0005
フタル酸ブチルベンジル	<0.0005	<0.0005
有機すず化合物	<0.0005	<0.0005
ブロモクロロ酢酸	<0.002	<0.002
ブロモジクロロ酢酸	<0.002	<0.002
ジブロモクロロ酢酸	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸	<0.002	<0.002
トリブロモ酢酸	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル	<0.0005	<0.0005
ブロモクロロアセトニトリル	<0.0005	<0.0005
ジブロモアセトニトリル	<0.0005	<0.0005
アセトアルデヒド	<0.002	<0.002
MX	<0.00005	<0.00005
キシレン	<0.0001	<0.0001
過塩素酸	0.0006	0.0005
パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	<0.000005	<0.000005
パーフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005
N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)	<0.000001	0.000001
アニリン	<0.0001	<0.0001
キノリン	<0.00001	<0.00001
1,2,3-トリクロロベンゼン	<0.0001	<0.0001
ニトリロ三酢酸(NTA)	<0.0005	<0.0005

5 依頼水質検査

(1) お客さまからの依頼水質検査（区部）

平成 31 年度、23 区のお客さまから依頼のあった水質検査件数を表 V.5(1)に示す。

受付件数は 49 件（試料数 141 本）で、昨年度（受付件数 67 件、試料数 214 件）と比較して受付件数は 18 件、試料数は 73 本減少した。内訳は、違和感に関するものが 16 件(33%)、異臭味 13 件（27%）、浮遊物（異物）10 件（20%）、物品の腐食・変質等 3 件（6%）、濁水 2 件（4%）、水の色 1 件（2%）、などであった。その他のうち、鉛に関する依頼検査は 1 件であった。

なお、基準不適合だった依頼については、原因調査等を実施した。

表 V.5(1) お客さまからの依頼水質検査の月別件数（区部）

（単位）件

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	基準不適合 件数
本年度	3	3	5	4	4	6	8	4	1	0	4	7	49(2)	3(0)
昨年度	4	2	7	5	4	13	2	6	3	5	7	9	67(15)	3(0)

（ ）は、直結水以外の件数（内書き）

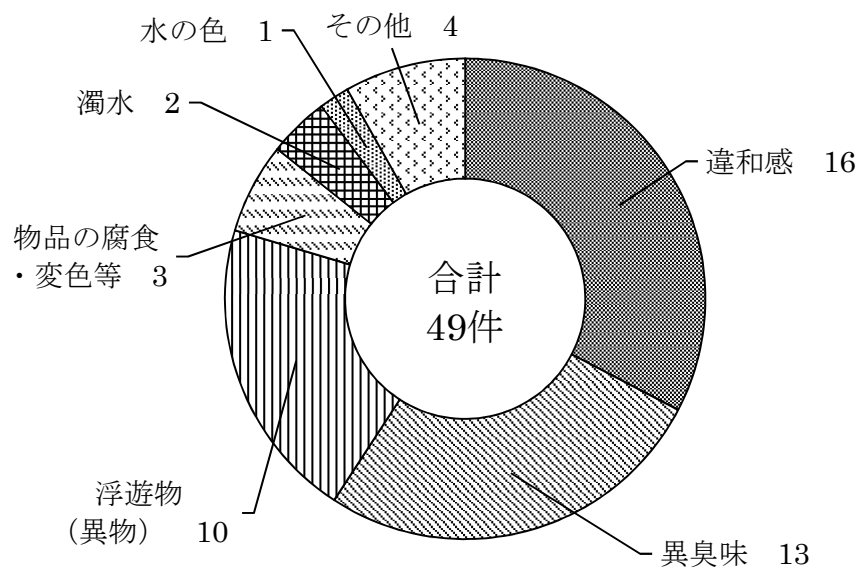


図 V.5(1) お客さまからの依頼水質検査の種類別件数（区部）

(2) 局内関係部署からの依頼水質検査（区部）

平成 31 年度、23 区の局内関係部署（支所、建設事務所等）から依頼のあった水質検査件数を、表 V.5 (2) に示す。

受付件数 159 件（試料数 259 本）で、昨年度（受付件数 118 件、試料数 256 本）と比較して、受付件数は 41 件、試料数は 3 本増加した。主な内訳は、漏水判定 40 件（25%）、通水検査 72 件（45%）などである。

また、8 月より、工業用水道廃止に伴う上水道への切り替え工事に伴い、上水道の給水管を既設工業用水道給水管（再利用工水管）に接続した際に行う水質検査（再利用工水管の飲用判定）を行った。本件の検査件数は 25 件（16%）であった。

表 V.5 (2) 局内関係部署からの依頼水質検査の月別件数（区部）

（単位）件

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
漏水判定	2	3	4	1	1	3	7	8	5	1	1	4	40
（水道水）	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9
（非水道水）	1	3	2	1	1	3	7	8	5	0	0	0	31
通水検査	4	1	4	2	4	3	6	5	6	13	15	9	72
建築物における衛 生的環境の確保に 関する法律に基づ く水質検査	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	6	0	12
再利用工水管の 飲用判定	0	0	0	0	2	1	0	1	4	0	2	15	25
その他	0	0	0	0	0	3	0	1	2	4	1	0	11
依頼件数合計	6	4	8	8	7	10	13	15	17	19	25	28	159
試料数（本）	9	10	15	8	10	19	20	29	28	24	32	54	259

(3) お客さまからの依頼水質検査（多摩地区）

本年度、多摩地区のお客さまからの依頼水質検査は 35 件で、前年度と比べ 11 件減少した。内訳は、浮遊物（異物）に関するものが 14 件（40%）、濁水 6 件（17%）、異臭味 6 件（17%）などであった。

表 V. 5 (3) お客さまからの依頼水質検査の月別件数（多摩地区）

（単位）件

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	基準不適合 件数
本年度	4	0	5	2	2	3	8	2	1	3	4	1	35(3)	0
昨年度	1	6	5	3	5	4	3	3	4	5	5	2	46(2)	0

（ ）は、受水タンク以下の件数（内書き）

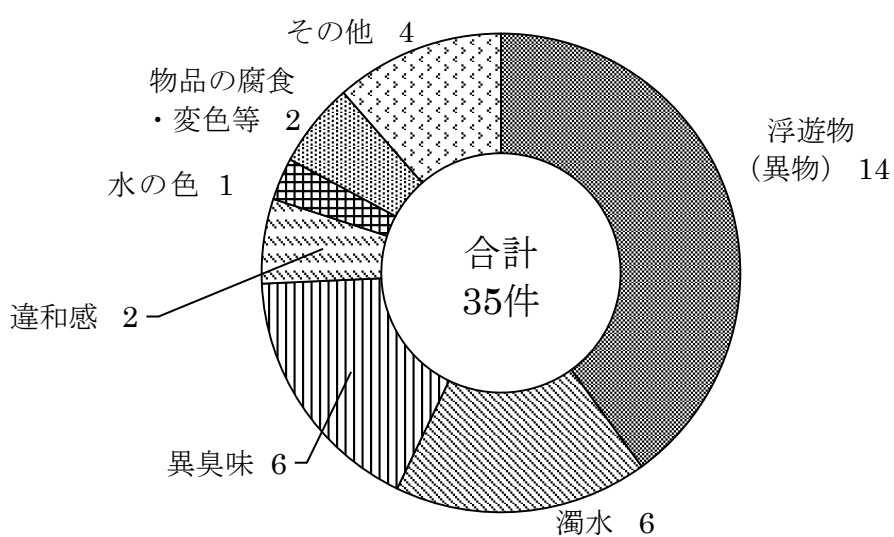


図 V. 5 (3) お客さまからの依頼水質検査の種類別件数（多摩地区）

(4) 局内関係部署からの依頼水質検査（多摩地区）

本年度に多摩地区の局内関係部署（給水管理事務所等）からの依頼のあった水質検査件数を、表 V. 5 (4)に示す。

表 V. 5 (4) 局内関係部署からの水質検査の月別件数（多摩地区）

（単位） 件

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
漏水判定	0	0	1	0	0	0	2	4	1	2	1	0	11
（水道水）	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
（非水道水）	0	0	1	0	0	0	1	4	1	2	0	0	9
通水検査	2	0	2	4	1	4	2	3	3	3	2	1	27
井戸水源再開試験	2	0	2	3	1	4	3	5	2	7	0	2	31
建築物における衛 生的環境の確保に 関する法律に基づ く水質検査	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
その他	0	1	1	0	0	0	2	2	1	2	2	3	14
依頼件数合計	4	1	6	7	3	8	9	14	7	14	6	6	85
試料数（本）	4	3	8	10	3	10	17	20	12	22	12	10	131

