

第5 給水栓の水質

1 給水栓水の水質検査

給水栓水の水質検査は、水道法第 20 条及び水道法施行規則第 15 条に基づき毎日検査、毎月検査及び年検査を実施している。

(1) 毎日検査

毎日検査は、浄水場（所）、給水所及び配水所からの配水系統を考慮して都内 131 地点に設置した自動水質計器により、濁度、色度、残留塩素濃度、pH 値、水温及び電気伝導率について実施している（図 V.1.1 及び図 V.1.2）。

なお、「2 区部給水栓水の水質検査」及び「3 多摩地区給水栓水の水質検査」に示した毎日検査項目のうち、回数が 366 回に満たないものは、周辺工事に伴う自動水質計器の停止や自動水質計器の不具合等による欠測である。

(2) 毎月検査、年検査

毎月検査は、毎日検査と同じ 131 地点で理化学検査や細菌検査などの項目について実施している。

年検査は、毎日検査や毎月検査と同じ 131 地点で年 1 回、項目によっては年 4 回実施している。

本年度に実施した毎日検査、毎月検査及び年検査の結果は、全て水道法に基づく水質基準に関する省令に適合した。23 区の水質検査結果を「2 区部給水栓水の水質検査」に、多摩地区の水質検査結果を「3 多摩地区給水栓水の水質検査」に示す。

2 区部給水栓水の水質検査

表V. 2. 1 給水栓水 水質検査結果集計

令和5年度

	検査項目	最高	最低	平均
水 質 基 準 項 目	一般細菌	2	<1	<1
	大腸菌			0/564
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3	0.88	1.7
	フッ素及びその化合物	0.15	0.06	0.11
	ホウ素及びその化合物	0.08	<0.01	0.05
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	<0.0001	<0.0001
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	テトラクロロエチレン	0.0006	<0.0001	<0.0001
	トリクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	塩素酸	0.10	<0.02	0.03
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	0.012	0.0002	0.0033
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	<0.001
	ジブromクロロメタン	0.015	0.0002	0.0053
	臭素酸	0.004	<0.001	0.001
	総トリハロメタン	0.042	0.0034	0.015
	トリクロロ酢酸	0.004	<0.001	<0.001
	ブromジクロロメタン	0.014	0.0008	0.0043
	ブromホルム	0.0064	<0.0001	0.0021
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	0.04	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	26	5.9	18
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	42.5	7.0	19.8
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	87.6	34.7	68.5
	蒸発残留物	220	90	160
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	0.3	0.6
	pH値 ※	7.8	6.9	7.5
	味			異常なし
	臭気			異常なし
	色度 ※	<1	<1	<1
	濁度 ※	0.2	<0.1	<0.1

	検査項目	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.0003	<0.0001	<0.0001
	トルエン	0.0008	<0.0001	<0.0001
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラル	0.003	<0.001	<0.001
	残留塩素 ※	0.6	0.3	0.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	87.6	34.7	68.5
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メチルセブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1
	蒸発残留物	220	90	160
	濁度 ※	0.2	<0.1	<0.1
	pH値 ※	7.8	6.9	7.5
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.5	-1.6	-1.0
	従属栄養細菌	92	<1	3
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
そ の 他 の 項 目	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000014	<0.000005	<0.000005
	水温 ※	32.6	4.7	18.4
	アルカリ度	63.0	26.5	43.5
	硫酸イオン	45	10	32
	電気伝導率 ※	35.2	10.5	23.7
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	87.6	34.7	68.5
	カルシウム硬度	66.2	24.9	50.1
	マグネシウム硬度	23.9	9.8	18.4
	カリウム	3.6	0.9	2.7
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02

※印の項目は、自動水質計器により毎日水質検査を行っている。

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果①-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 1 文京区本郷 本郷給水所（朝霞・金町）				No. 2 品川区東品川 東海給水所（金町・朝霞・三郷・長沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	0.89	1.5	4	2.1	1.1	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4	0.12	0.10	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	0.02	0.05	12	0.08	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0068	0.0008	0.0037	4	0.0062	0.0020	0.0036	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブromクロロメタン	0.0058	0.0043	0.0051	4	0.012	0.0050	0.0078	4
	臭素酸	0.004	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.020	0.011	0.015	4	0.032	0.014	0.021	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブromジクロロメタン	0.0060	0.0023	0.0044	4	0.0093	0.0043	0.0058	4
	ブromホルム	0.0032	0.0014	0.0021	4	0.0044	0.0017	0.0031	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	21	16	19	4	22	17	20	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.4	10.8	20.5	12	25.7	13.0	20.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.2	55.6	70.5	4	80.1	57.7	68.1	4
	蒸発残留物	180	140	160	4	180	140	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12
	pH値	7.7	7.3	7.5	366	7.6	7.3	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果①・2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 1				No. 2			
		文京区本郷				品川区東品川			
		本郷給水所（朝霞・金町）				東海給水所（金町・朝霞・三郷・長沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.2	55.6	70.5	4	80.1	57.7	68.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	180	140	160	4	180	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.3	7.5	366	7.6	7.3	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.0	-0.9	4	-0.9	-1.4	-1.1	4
	従属栄養細菌	9	<1	3	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.3	8.1	18.7	366	30.8	7.8	18.9	366
	アルカリ度	63.0	39.0	49.0	12	52.5	35.0	42.7	12
	硫酸イオン	36	28	32	4	40	28	34	4
	電気伝導率	31.3	17.4	25.5	366	29.3	16.9	23.9	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.2	55.6	70.5	4	80.1	57.7	68.1	4
	カルシウム硬度	61.9	41.2	52.1	4	59.0	42.3	49.8	4
	マグネシウム硬度	22.3	14.4	18.4	4	21.1	15.4	18.3	4
	カリウム	3.2	2.2	2.8	4	3.4	2.3	2.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 3 大田区南六郷				No. 4 大田区西馬込			
		第二城南幹線減圧区域（三郷・三園・境）				上池台給水所（長沢・砧）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0	0.94	1.6	4	1.4	1.2	1.3	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.11	4	0.12	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.05	4	0.02	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.03	12	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0052	0.0022	0.0033	4	0.0072	0.0034	0.0049	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	ジブromクロロメタン	0.0099	0.0043	0.0067	4	0.0017	0.0013	0.0016	4
	臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.026	0.012	0.018	4	0.013	0.0075	0.0098	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.003	4
	ブromジクロロメタン	0.0079	0.0034	0.0050	4	0.0034	0.0025	0.0029	4
	ブromホルム	0.0034	0.0017	0.0027	4	0.0005	0.0003	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	14	16	4	13	10	12	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	25.6	12.9	19.3	12	13.0	8.8	10.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.9	55.2	66.5	4	63.8	57.5	61.0	4
	蒸発残留物	150	130	140	4	130	120	130	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.6	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.5	7.2	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 3 大田区南六郷				No. 4 大田区西馬込			
		第二城南幹線減圧区域（三郷・三園・境）				上池台給水所（長沢・砦）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.9	55.2	66.5	4	63.8	57.5	61.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	130	140	4	130	120	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.5	7.2	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.4	-1.1	4	-1.2	-1.2	-1.2	4
	従属栄養細菌	30	4	14	4	4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.9	7.6	18.7	366	25.9	8.1	16.8	366
	アルカリ度	47.5	29.0	38.0	12	53.0	33.0	47.3	12
	硫酸イオン	37	26	33	4	20	18	19	4
	電気伝導率	27.7	14.5	21.9	366	20.2	10.9	17.8	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.9	55.2	66.5	4	63.8	57.5	61.0	4
	カルシウム硬度	58.5	41.2	49.6	4	43.1	40.0	41.6	4
	マグネシウム硬度	19.4	14.0	16.9	4	21.1	17.5	19.5	4
	カリウム	3.0	2.2	2.7	4	1.7	1.4	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果③-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 5 大田区鶴ノ木				No. 6 世田谷区玉川田園調布			
		第二城南幹線減圧区域（三郷・三園・境）				玉川給水所（長沢・砦）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7	1.2	1.5	4	1.4	1.1	1.3	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.10	0.11	4	0.13	0.10	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0001	0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0054	0.0025	0.0041	4	0.0061	0.0021	0.0046	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0042	0.0025	0.0034	4	0.0016	0.0010	0.0014	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0099	0.012	4	0.011	0.0051	0.0088	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0046	0.0024	0.0035	4	0.0031	0.0017	0.0026	4
	ブロモホルム	0.0017	0.0007	0.0012	4	0.0005	0.0003	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	11	13	4	13	11	12	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	23.9	9.1	15.0	12	12.3	7.5	9.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.8	54.4	61.3	4	62.3	58.7	60.3	4
	蒸発残留物	150	120	130	4	150	100	130	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	366	7.6	7.2	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果③-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 5 大田区鶴ノ木				No. 6 世田谷区玉川田園調布			
		第二城南幹線減圧区域（三郷・三園・境）				玉川給水所（長沢・砦）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.3	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.8	54.4	61.3	4	62.3	58.7	60.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	120	130	4	150	100	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.5	7.6	366	7.6	7.2	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1	-1.2	-1.2	4	-1.1	-1.3	-1.2	4
	従属栄養細菌	2	<1	1	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	32.3	7.3	19.0	366	23.9	8.9	16.4	366
	アルカリ度	48.5	34.0	43.8	12	52.0	28.5	46.8	12
	硫酸イオン	27	20	23	4	23	18	20	4
	電気伝導率	26.4	15.1	22.0	366	20.1	12.3	18.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.8	54.4	61.3	4	62.3	58.7	60.3	4
	カルシウム硬度	48.1	38.2	43.3	4	42.0	39.7	41.0	4
	マグネシウム硬度	20.1	16.2	18.1	4	20.3	18.4	19.4	4
	カリウム	2.3	1.7	2.0	4	1.6	1.5	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果④-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 7 世田谷区鎌田				No. 8 世田谷区祖師谷			
		長沢線・砦下線（長沢・砦下・砦）				高井戸増圧ポンプ所（朝霞・東村山・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0	1.6	1.8	4	2.3	0.88	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.11	4	0.11	0.10	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.06	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0006	0.0004	0.0005	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.10	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0030	0.0017	0.0023	4	0.012	0.0004	0.0069	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0009	0.0005	0.0007	4	0.0069	0.0027	0.0046	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.0055	0.0034	0.0045	4	0.029	0.0061	0.019	4
	トリクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0014	0.0008	0.0011	4	0.0081	0.0011	0.0055	4
	ブロモホルム	0.0005	0.0002	0.0004	4	0.0021	0.0011	0.0016	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	13	14	4	24	17	20	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.1	7.0	11.6	12	29.7	10.3	20.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.1	69.8	71.0	4	80.0	62.9	72.1	4
	蒸発残留物	170	130	150	4	180	140	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.5	6.9	7.0	366	7.6	7.3	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果④-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 7 世田谷区鎌田				No. 8 世田谷区祖師谷			
		長沢線・砦下線（長沢・砦下・砦）				高井戸増圧ポンプ所（朝霞・東村山・三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.1	69.8	71.0	4	80.0	62.9	72.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	130	150	4	180	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	6.9	7.0	366	7.6	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.4	-1.6	-1.5	4	-0.9	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌	71	15	42	4	7	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000011	0.000009	0.000010	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.2	10.9	18.9	366	30.2	6.8	18.0	366
	アルカリ度	60.0	26.5	53.7	12	61.5	40.5	49.1	12
	硫酸イオン	25	22	24	4	33	26	31	4
	電気伝導率	23.6	10.7	20.5	366	29.7	17.2	24.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.1	69.8	71.0	4	80.0	62.9	72.1	4
	カルシウム硬度	49.5	47.7	48.5	4	59.4	46.3	53.3	4
	マグネシウム硬度	23.3	21.9	22.5	4	20.6	16.6	18.8	4
	カリウム	2.0	1.9	2.0	4	3.3	2.4	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑤-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 9 世田谷区岡本				No. 10 世田谷区桜丘			
		長沢線・砧下線・大蔵給水所（朝霞・砧下・長沢）				長沢線・大蔵給水所（朝霞・長沢・砧・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8	1.4	1.6	4	1.7	0.94	1.4	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.11	0.11	4	0.13	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0004	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	0.02	0.04	12	0.07	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0068	0.0019	0.0038	4	0.0042	0.0027	0.0034	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン	0.0036	0.0009	0.0024	4	0.0041	0.0027	0.0033	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.017	0.0052	0.010	4	0.012	0.0093	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	ブromジクロロメタン	0.0053	0.0013	0.0030	4	0.0035	0.0031	0.0033	4
	ブromホルム	0.0012	0.0004	0.0009	4	0.0019	0.0008	0.0012	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	17	14	15	4	16	12	14	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	23.2	8.8	14.3	12	18.8	9.8	14.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.5	59.8	67.3	4	76.8	57.3	66.5	4
	蒸発残留物	170	140	160	4	150	120	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	6.9	7.2	366	7.5	7.3	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑤-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 9 世田谷区岡本				No. 10 世田谷区桜丘			
		長沢線・砧下線・大蔵給水所（朝霞・砧下・長沢）				長沢線・大蔵給水所（朝霞・長沢・砧・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.5	59.8	67.3	4	76.8	57.3	66.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	140	160	4	150	120	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	6.9	7.2	366	7.5	7.3	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1	-1.4	-1.3	4	-0.9	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌	9	2	4	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	27.7	7.9	17.1	366	27.3	7.7	17.6	366
	アルカリ度	57.0	36.5	49.5	12	58.5	41.0	48.8	12
	硫酸イオン	30	23	26	4	30	22	26	4
	電気伝導率	24.8	13.9	21.1	366	23.2	13.6	19.2	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.5	59.8	67.3	4	76.8	57.3	66.5	4
	カルシウム硬度	50.4	42.6	47.4	4	56.9	40.2	48.1	4
	マグネシウム硬度	22.3	17.2	19.9	4	20.5	16.3	18.5	4
	カリウム	2.6	2.0	2.2	4	2.4	1.8	2.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑥-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 11 世田谷区野沢				No. 12 北区赤羽台			
		砦下線・大蔵給水所（砦下・朝霞・長沢）				板橋給水所（三園・朝霞）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	1.4	1.9	4	2.0	1.3	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.09	0.11	4	0.13	0.08	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	0.08	0.03	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0003	0.0002	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0005	0.0003	0.0004	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	0.02	0.04	12	0.08	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0068	0.0012	0.0032	4	0.0075	0.0005	0.0038	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン	0.0042	0.0022	0.0029	4	0.010	0.0036	0.0056	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0069	0.010	4	0.030	0.0085	0.017	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブromジクロロメタン	0.0049	0.0014	0.0028	4	0.0085	0.0014	0.0048	4
	ブromホルム	0.0017	0.0008	0.0012	4	0.0041	0.0007	0.0023	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	12	16	4	21	10	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	20.8	11.4	16.4	12	28.0	10.8	19.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.2	65.0	74.5	4	81.2	58.0	73.8	4
	蒸発残留物	200	130	170	4	180	120	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	7.5	6.9	7.0	366	7.7	7.4	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑥・2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 11 世田谷区野沢				No. 12 北区赤羽台			
		砦下線・大蔵給水所（砦下・朝霞・長沢）				板橋給水所（三園・朝霞）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.2	65.0	74.5	4	81.2	58.0	73.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	200	130	170	4	180	120	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	6.9	7.0	366	7.7	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.2	-1.5	-1.4	4	-0.5	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	43	2	16	4	48	<1	15	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000014	0.000005	0.000008	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.7	8.3	18.4	366	29.5	7.8	17.8	366
	アルカリ度	60.5	48.0	53.3	12	61.0	41.0	49.1	12
	硫酸イオン	33	22	29	4	40	18	32	4
	電気伝導率	27.8	15.0	24.1	366	30.6	17.4	25.2	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.2	65.0	74.5	4	81.2	58.0	73.8	4
	カルシウム硬度	58.3	47.7	53.3	4	60.0	44.0	54.5	4
	マグネシウム硬度	23.9	17.3	21.2	4	21.2	14.0	19.3	4
	カリウム	2.7	1.8	2.4	4	3.3	2.0	2.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑦-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 13 渋谷区恵比寿西 第一青山線（三郷・三園・境）				No. 14 港区南青山 第二青山線（三郷・朝霞・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	0.93	1.6	4	2.2	0.93	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4	0.12	0.09	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.03	12	0.06	0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0050	0.0003	0.0033	4	0.0060	0.0005	0.0040	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン	0.0091	0.0033	0.0055	4	0.0094	0.0037	0.0058	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.025	0.0068	0.015	4	0.026	0.0077	0.017	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブromジクロロメタン	0.0071	0.0011	0.0044	4	0.0075	0.0013	0.0050	4
	ブromホルム	0.0034	0.0015	0.0022	4	0.0035	0.0015	0.0022	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	21	14	18	4	20	15	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	27.9	12.6	20.9	12	27.2	12.2	20.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.1	53.5	67.8	4	76.4	58.0	68.9	4
	蒸発残留物	180	120	160	4	180	140	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.7	7.4	7.6	366	7.7	7.4	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

(注) No.14はpHを測定している自動水質計器故障による計器停止のため、pHが1日間欠測。

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑦-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 13 渋谷区恵比寿西 第一青山線（三郷・三園・境）				No. 14 港区南青山 第二青山線（三郷・朝霞・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.1	53.5	67.8	4	76.4	58.0	68.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	180	120	160	4	180	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.4	7.6	366	7.7	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.4	-1.1	4	-0.8	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	2	<1	1	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.6	8.1	18.3	366	30.1	8.6	19.5	366
	アルカリ度	48.5	29.0	39.0	12	53.5	35.0	41.6	12
	硫酸イオン	38	25	34	4	38	26	34	4
	電気伝導率	29.9	14.9	23.6	366	29.0	16.6	23.9	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.1	53.5	67.8	4	76.4	58.0	68.9	4
	カルシウム硬度	56.7	39.7	50.2	4	56.5	43.0	51.0	4
	マグネシウム硬度	19.4	13.8	17.7	4	19.9	15.0	18.0	4
	カリウム	3.1	2.1	2.8	4	3.1	2.3	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.14はpHを測定している自動水質計器故障による計器停止のため、pHが1日間欠測。

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑧-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 15 目黒区目黒本町				No. 16 豊島区西池袋			
		八雲給水所（朝霞・三郷・長沢）				大谷口給水所（朝霞・三郷・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.1	1.6	4	2.1	1.0	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4	0.13	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	0.07	0.03	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.10	<0.02	0.04	12	0.06	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0070	0.0017	0.0044	4	0.0066	0.0010	0.0034	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0071	0.0036	0.0047	4	0.0078	0.0038	0.0055	4
	臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.023	0.011	0.015	4	0.024	0.012	0.016	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0068	0.0024	0.0045	4	0.0067	0.0029	0.0044	4
	ブロモホルム	0.0025	0.0008	0.0017	4	0.0031	0.0013	0.0022	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	19	10	16	4	21	13	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	23.7	12.2	17.2	12	28.0	12.6	21.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.2	46.9	67.1	4	85.0	62.0	73.9	4
	蒸発残留物	180	110	150	4	170	140	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.7	7.4	7.5	366	7.7	7.3	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑧-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 15 目黒区目黒本町				No. 16 豊島区西池袋			
		八雲給水所（朝霞・三郷・長沢）				大谷口給水所（朝霞・三郷・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.2	46.9	67.1	4	85.0	62.0	73.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	180	110	150	4	170	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.4	7.5	366	7.7	7.3	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.2	-1.0	4	-0.8	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	5	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.6	5.7	17.4	366	28.5	6.1	17.2	366
	アルカリ度	52.0	34.5	44.0	12	54.5	35.5	44.1	12
	硫酸イオン	33	17	28	4	40	23	34	4
	電気伝導率	28.1	15.7	22.5	366	30.1	16.5	24.5	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.2	46.9	67.1	4	85.0	62.0	73.9	4
	カルシウム硬度	55.0	35.2	49.0	4	63.4	47.5	55.0	4
	マグネシウム硬度	21.2	11.7	18.0	4	21.6	14.5	18.9	4
	カリウム	2.8	2.1	2.6	4	3.3	2.2	2.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑨-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 17 板橋区前野町 練馬給水所・城北線（三郷・三園）				No. 18 北区浮間 三園直送（三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3	0.97	1.6	4	2.1	1.1	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.11	4	0.13	0.10	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.07	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.03	12	0.06	0.02	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0035	0.0003	0.0019	4	0.0033	0.0006	0.0019	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン	0.0088	0.0031	0.0051	4	0.0059	0.0034	0.0044	4
	臭素酸	0.004	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.020	0.0064	0.013	4	0.014	0.0097	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4
	ブromジクロロメタン	0.0055	0.0010	0.0035	4	0.0040	0.0018	0.0032	4
	ブromホルム	0.0038	0.0014	0.0022	4	0.0029	0.0013	0.0021	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	20	12	17	4	20	13	16	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	27.7	14.4	21.0	12	26.5	10.6	19.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.0	43.0	66.9	4	87.6	54.6	73.7	4
	蒸発残留物	200	100	160	4	160	120	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.6	7.3	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑨-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 17 板橋区前野町 練馬給水所・城北線（三郷・三園）				No. 18 北区浮間 三園直送（三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.4	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.0	43.0	66.9	4	87.6	54.6	73.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	200	100	160	4	160	120	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.6	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.4	-1.1	4	-0.7	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	92	<1	23	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	32.6	5.5	18.5	366	28.8	7.4	18.5	366
	アルカリ度	47.5	27.0	37.4	12	58.0	39.0	47.9	12
	硫酸イオン	40	22	34	4	39	23	31	4
	電気伝導率	31.0	15.6	23.8	366	30.3	15.2	24.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.0	43.0	66.9	4	87.6	54.6	73.7	4
	カルシウム硬度	59.1	31.7	49.3	4	65.8	40.5	54.8	4
	マグネシウム硬度	19.9	11.3	17.6	4	21.8	14.1	18.9	4
	カリウム	3.3	1.8	2.8	4	3.3	2.0	2.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑩-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 19 練馬区田柄 練馬給水所（三郷・三園）				No. 20 練馬区大泉学園町 上井草給水所（朝霞・東村山・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3	0.95	1.7	4	2.1	0.97	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4	0.13	0.11	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.03	12	0.08	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0032	0.0006	0.0021	4	0.011	0.0006	0.0060	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0075	0.0029	0.0048	4	0.0069	0.0039	0.0050	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0088	0.012	4	0.028	0.0088	0.018	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0051	0.0024	0.0036	4	0.0075	0.0017	0.0052	4
	ブロモホルム	0.0030	0.0010	0.0020	4	0.0025	0.0013	0.0019	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	20	14	18	4	20	17	19	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	35.8	14.4	22.4	12	28.0	9.7	20.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.0	51.9	70.9	4	81.4	65.9	72.5	4
	蒸発残留物	170	130	150	4	200	150	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.8	7.2	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑩-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 19 練馬区田柄 練馬給水所（三郷・三園）				No. 20 練馬区大泉学園町 上井草給水所（朝霞・東村山・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.4	0.5	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.0	51.9	70.9	4	81.4	65.9	72.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	130	150	4	200	150	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.8	7.2	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.5	-1.1	4	-0.7	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	31.9	4.7	18.4	366	29.6	6.5	17.7	366
	アルカリ度	47.0	28.0	37.5	12	60.5	40.5	49.4	12
	硫酸イオン	40	26	36	4	36	28	32	4
	電気伝導率	31.0	15.0	23.8	366	28.9	16.3	24.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.0	51.9	70.9	4	81.4	65.9	72.5	4
	カルシウム硬度	61.4	38.3	52.4	4	59.9	48.6	53.6	4
	マグネシウム硬度	21.6	13.6	18.5	4	21.5	17.1	18.9	4
	カリウム	3.4	2.1	3.0	4	3.1	2.5	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑪-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 21 杉並区西荻北				No. 22 港区海岸			
		上井草給水所（朝霞・東村山・三郷）				芝給水所（朝霞・三郷・金町）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9	0.99	1.6	4	2.2	0.94	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.11	4	0.12	0.09	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.03	0.05	4	0.06	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.09	0.03	0.05	12	0.10	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0029	0.0015	0.0024	4	0.0095	0.0007	0.0058	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0047	0.0034	0.0044	4	0.011	0.0049	0.0070	4
	臭素酸	0.004	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.011	0.012	4	0.034	0.011	0.022	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0042	0.0029	0.0036	4	0.010	0.0021	0.0065	4
	ブロモホルム	0.0022	0.0011	0.0017	4	0.0035	0.0017	0.0025	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	14	17	4	21	17	19	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	28.5	9.7	19.8	12	27.2	11.8	20.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.5	56.4	70.8	4	77.9	62.0	71.2	4
	蒸発残留物	160	120	150	4	200	150	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.7	7.3	7.5	366	7.8	7.4	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑪・2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 21 杉並区西荻北				No. 22 港区海岸			
		上井草給水所（朝霞・東村山・三郷）				芝給水所（朝霞・三郷・金町）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0004	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.4	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.5	56.4	70.8	4	77.9	62.0	71.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	160	120	150	4	200	150	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.3	7.5	366	7.8	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.1	-0.9	4	-0.7	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.6	8.7	18.4	366	29.3	10.3	19.5	366
	アルカリ度	61.5	40.0	48.7	12	58.5	37.0	46.6	12
	硫酸イオン	36	24	30	4	34	28	32	4
	電気伝導率	30.9	17.0	25.0	366	29.9	17.2	24.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.5	56.4	70.8	4	77.9	62.0	71.2	4
	カルシウム硬度	62.7	41.9	53.2	4	57.6	45.8	52.7	4
	マグネシウム硬度	19.8	14.5	17.6	4	20.3	16.2	18.5	4
	カリウム	2.8	2.2	2.5	4	3.1	2.4	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑫-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 23 大田区南雪谷				No. 24 杉並区成田東			
		長沢線直送（長沢・砦）				第二城北線（三郷・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	0.94	1.2	4	2.2	1.1	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.06	0.10	4	0.15	0.09	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.07	0.03	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0040	0.0023	0.0033	4	0.0055	0.0006	0.0030	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0011	0.0002	0.0007	4	0.0097	0.0030	0.0056	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.0077	0.0044	0.0057	4	0.023	0.012	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.002	0.003	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0024	0.0011	0.0016	4	0.0066	0.0024	0.0043	4
	ブロモホルム	0.0002	<0.0001	0.0001	4	0.0038	0.0005	0.0023	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	5.9	10	4	20	10	17	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.3	7.0	8.9	12	28.4	12.8	21.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.3	34.7	53.6	4	79.2	44.7	68.5	4
	蒸発残留物	140	90	120	4	180	100	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.4	0.4	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.5	7.1	7.3	366	7.6	7.5	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑫-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 23 大田区南雪谷				No. 24 杉並区成田東			
		長沢線直送（長沢・砦）				第二城北線（三郷・三園）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0008	0.0002	0.0004	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.4	0.3	0.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.3	34.7	53.6	4	79.2	44.7	68.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	140	90	120	4	180	100	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.1	7.3	366	7.6	7.5	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.2	-1.6	-1.3	4	-0.7	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	27.5	6.3	17.3	366	30.5	7.1	18.8	366
	アルカリ度	52.5	27.0	46.5	12	49.0	27.5	39.0	12
	硫酸イオン	21	10	17	4	41	17	34	4
	電気伝導率	19.4	10.5	17.6	366	30.5	14.9	23.8	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.3	34.7	53.6	4	79.2	44.7	68.5	4
	カルシウム硬度	41.2	24.9	36.4	4	57.9	34.0	50.8	4
	マグネシウム硬度	21.1	9.8	17.3	4	21.3	10.7	17.7	4
	カリウム	1.6	0.9	1.4	4	3.2	2.4	3.0	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑬-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 25 中野区中野				No. 26 新宿区戸山			
		第二淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山）				第一淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.1	1.7	4	2.1	1.2	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.12	4	0.11	0.09	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.05	4	0.06	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.03	12	0.07	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0027	0.0009	0.0019	4	0.0056	0.0015	0.0031	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0072	0.0034	0.0052	4	0.0067	0.0051	0.0058	4
	臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0096	0.013	4	0.018	0.014	0.016	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0056	0.0028	0.0037	4	0.0059	0.0036	0.0047	4
	ブロモホルム	0.0035	0.0014	0.0022	4	0.0031	0.0015	0.0022	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	20	12	16	4	21	15	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	28.2	14.0	21.0	12	27.3	11.3	20.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.8	44.3	67.0	4	83.0	54.9	72.0	4
	蒸発残留物	180	110	160	4	170	120	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.7	7.4	7.5	366	7.7	7.3	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑬-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 25 中野区中野				No. 26 新宿区戸山			
		第二淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山）				第一淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.8	44.3	67.0	4	83.0	54.9	72.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	180	110	160	4	170	120	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.4	7.5	366	7.7	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.4	-1.1	4	-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.8	7.9	18.8	366	30.5	6.7	18.7	366
	アルカリ度	50.5	27.0	38.3	12	55.5	39.0	46.5	12
	硫酸イオン	41	22	33	4	36	24	30	4
	電気伝導率	30.0	15.7	23.5	366	29.9	17.3	24.6	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.8	44.3	67.0	4	83.0	54.9	72.0	4
	カルシウム硬度	62.8	32.6	49.5	4	62.5	40.6	53.9	4
	マグネシウム硬度	22.0	11.7	17.5	4	20.5	14.3	18.0	4
	カリウム	3.3	1.8	2.7	4	3.1	2.2	2.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑭-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 27 新宿区西新宿 第二淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山）				No. 28 中央区勝どき 豊洲増圧ポンプ所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	1.2	1.8	4	2.3	1.0	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.11	4	0.14	0.10	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.03	0.05	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	0.02	0.05	12	0.08	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.010	0.0008	0.0042	4	0.0068	0.0012	0.0035	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0091	0.0045	0.0061	4	0.013	0.0048	0.0080	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.032	0.013	0.018	4	0.035	0.012	0.021	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0088	0.0028	0.0051	4	0.011	0.0032	0.0062	4
	ブロモホルム	0.0037	0.0013	0.0026	4	0.0041	0.0019	0.0030	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	22	12	18	4	26	15	21	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	27.0	11.4	20.7	12	29.5	13.6	22.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	80.3	61.2	73.2	4	81.6	51.5	71.1	4
	蒸発残留物	210	130	170	4	180	130	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	7.7	7.3	7.5	366	7.7	7.4	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑭-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 27 新宿区西新宿				No. 28 中央区勝どき			
		第二淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山）				豊洲増圧ポンプ所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	80.3	61.2	73.2	4	81.6	51.5	71.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	210	130	170	4	180	130	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.3	7.5	366	7.7	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.0	-0.9	4	-0.6	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌	17	<1	5	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.5	8.3	18.7	366	30.9	7.2	18.4	366
	アルカリ度	56.0	40.5	47.2	12	55.5	28.0	41.3	12
	硫酸イオン	38	21	32	4	45	28	38	4
	電気伝導率	29.4	16.4	24.2	366	30.3	15.1	24.8	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	80.3	61.2	73.2	4	81.6	51.5	71.1	4
	カルシウム硬度	59.3	47.0	54.3	4	60.1	38.0	52.4	4
	マグネシウム硬度	21.0	14.2	18.8	4	21.5	13.5	18.8	4
	カリウム	3.1	2.0	2.8	4	3.6	2.2	3.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑮-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 29 葛飾区西水元				No. 30 江東区新砂			
		水元給水所（三郷・金町）				江東給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	0.99	1.6	4	2.3	1.1	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.14	0.10	0.12	4	0.14	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.04	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.03	12	0.08	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0038	0.0008	0.0020	4	0.0045	0.0008	0.0025	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン	0.013	0.0046	0.0075	4	0.013	0.0057	0.0080	4
	臭素酸	0.004	<0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.003	4
	総トリハロメタン	0.031	0.011	0.018	4	0.030	0.014	0.020	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブromジクロロメタン	0.0089	0.0031	0.0047	4	0.0075	0.0031	0.0052	4
	ブromホルム	0.0048	0.0017	0.0032	4	0.0064	0.0018	0.0038	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	22	12	18	4	26	16	22	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.2	14.3	22.1	12	29.3	13.1	22.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.8	40.2	65.7	4	78.3	54.7	71.2	4
	蒸発残留物	220	100	170	4	220	140	180	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	7.7	7.4	7.6	366	7.7	7.5	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑮-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 29 葛飾区西水元 水元給水所（三郷・金町）				No. 30 江東区新砂 江東給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0005	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.8	40.2	65.7	4	78.3	54.7	71.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	220	100	170	4	220	140	180	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.4	7.6	366	7.7	7.5	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.4	-1.1	4	-0.7	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	6	<1	2	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	31.4	6.8	19.6	366	30.2	7.6	18.6	366
	アルカリ度	49.5	26.5	35.5	12	56.0	29.0	40.2	12
	硫酸イオン	42	22	37	4	41	30	37	4
	電気伝導率	31.1	14.3	24.1	366	29.9	16.0	25.0	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.8	40.2	65.7	4	78.3	54.7	71.2	4
	カルシウム硬度	57.5	29.8	48.1	4	57.0	40.4	52.1	4
	マグネシウム硬度	21.3	10.4	17.6	4	21.4	14.3	19.1	4
	カリウム	3.4	1.8	2.9	4	3.6	2.3	3.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑩-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 31 墨田区千歳 豊住給水所（金町・三郷）				No. 32 江東区南砂 江東給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	1.2	1.9	4	2.1	1.0	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.14	0.10	0.12	4	0.13	0.10	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.03	0.06	4	0.07	0.04	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	<0.02	0.04	12	0.08	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0033	0.0006	0.0023	4	0.0038	0.0012	0.0026	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン	0.013	0.0048	0.0075	4	0.0080	0.0047	0.0064	4
	臭素酸	0.004	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.029	0.013	0.018	4	0.019	0.013	0.016	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブromジクロロメタン	0.0073	0.0025	0.0049	4	0.0060	0.0041	0.0047	4
	ブromホルム	0.0063	0.0013	0.0034	4	0.0040	0.0015	0.0024	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	26	15	21	4	22	15	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.5	13.7	22.7	12	29.3	13.7	22.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.5	56.0	70.0	4	82.2	43.0	64.9	4
	蒸発残留物	190	140	170	4	190	100	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	7.7	7.4	7.6	366	7.8	7.5	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑩-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 31 墨田区千歳				No. 32 江東区南砂			
		豊住給水所（金町・三郷）				江東給水所（金町・三郷）			
	検査項目	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.5	56.0	70.0	4	82.2	43.0	64.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	190	140	170	4	190	100	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.4	7.6	366	7.8	7.5	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.2	-1.0	4	-0.7	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌	2	<1	1	4	5	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	31.0	9.3	19.6	366	31.0	6.5	18.7	366
	アルカリ度	57.0	28.0	40.4	12	56.5	28.5	40.8	12
	硫酸イオン	44	26	37	4	45	23	36	4
	電気伝導率	31.4	15.6	25.1	366	31.1	15.5	25.1	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.5	56.0	70.0	4	82.2	43.0	64.9	4
	カルシウム硬度	57.0	42.4	51.4	4	60.4	31.6	47.6	4
	マグネシウム硬度	21.5	13.6	18.7	4	21.8	11.4	17.3	4
	カリウム	3.6	2.6	3.2	4	3.5	2.0	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑰-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 33 江戸川区臨海町 葛西給水所（金町・三郷）				No. 34 江戸川区東瑞江 西瑞江給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	1.1	1.8	4	2.1	1.5	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4	0.13	0.10	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	<0.02	0.03	12	0.08	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0026	0.0006	0.0018	4	0.0028	0.0011	0.0020	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0069	0.0046	0.0057	4	0.0072	0.0041	0.0059	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.017	0.013	0.014	4	0.017	0.012	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0053	0.0025	0.0040	4	0.0054	0.0034	0.0041	4
	ブロモホルム	0.0036	0.0015	0.0023	4	0.0034	0.0016	0.0024	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.04	0.03	0.04	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	23	15	18	4	23	16	19	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	28.6	12.5	22.3	12	28.7	13.0	22.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.3	44.1	63.6	4	82.1	55.6	68.1	4
	蒸発残留物	190	110	160	4	190	140	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.5	0.6	12	0.9	0.5	0.6	12
	pH値	7.7	7.4	7.5	366	7.6	7.4	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑰-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 33 江戸川区臨海町 葛西給水所（金町・三郷）				No. 34 江戸川区東瑞江 西瑞江給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.6	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.3	44.1	63.6	4	82.1	55.6	68.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	190	110	160	4	190	140	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.4	7.5	366	7.6	7.4	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.4	-1.2	4	-0.9	-1.4	-1.1	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000006	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.1	6.8	18.2	366	29.3	7.4	18.9	366
	アルカリ度	56.5	31.0	40.7	12	56.0	31.0	40.6	12
	硫酸イオン	43	24	35	4	45	31	37	4
	電気伝導率	30.9	15.1	24.9	366	31.5	15.0	24.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	79.3	44.1	63.6	4	82.1	55.6	68.1	4
	カルシウム硬度	57.7	32.5	46.6	4	60.3	40.8	50.0	4
	マグネシウム硬度	21.6	11.6	17.0	4	21.8	14.8	18.2	4
	カリウム	3.4	2.0	2.8	4	3.6	2.4	3.0	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑬-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 35 葛飾区西新小岩 金町直送（金町）				No. 36 千代田区六番町 第一淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	検査項目								
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.5	1.9	4	2.1	1.1	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.12	4	0.13	0.11	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	<0.02	0.03	12	0.06	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0031	0.0011	0.0021	4	0.0080	0.0007	0.0046	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0071	0.0045	0.0058	4	0.0089	0.0039	0.0059	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.016	0.012	0.014	4	0.029	0.012	0.018	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0051	0.0035	0.0042	4	0.0077	0.0023	0.0050	4
	ブロモホルム	0.0036	0.0019	0.0024	4	0.0039	0.0014	0.0026	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	23	16	20	4	20	16	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.2	12.6	22.5	12	26.7	11.0	20.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.7	56.5	69.0	4	79.4	60.7	71.3	4
	蒸発残留物	190	140	170	4	190	150	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.7	7.3	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑬-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 35 葛飾区西新小岩 金町直送（金町）				No. 36 千代田区六番町 第一淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0004	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.7	56.5	69.0	4	79.4	60.7	71.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	190	140	170	4	190	150	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.7	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.3	-1.1	4	-0.7	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.3	8.2	18.9	366	29.8	7.7	18.5	366
	アルカリ度	58.0	31.5	42.1	12	53.0	35.0	44.5	12
	硫酸イオン	45	32	38	4	37	27	33	4
	電気伝導率	30.8	15.3	25.2	366	29.0	14.3	23.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.7	56.5	69.0	4	79.4	60.7	71.3	4
	カルシウム硬度	61.6	41.5	50.6	4	58.2	44.7	52.6	4
	マグネシウム硬度	22.1	15.0	18.4	4	21.2	16.0	18.8	4
	カリウム	3.6	2.4	3.0	4	3.1	2.4	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑯-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 37 墨田区立花 亀戸給水所（金町）				No. 38 中野区上高田 第二城北線（三郷・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.3	1.0	1.7	4	2.2	1.2	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.11	4	0.15	0.09	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.08	0.03	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	<0.02	0.03	12	0.04	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0064	0.0003	0.0034	4	0.0059	0.0005	0.0028	4
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.014	0.0034	0.0069	4	0.0083	0.0028	0.0050	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.036	0.0072	0.018	4	0.019	0.011	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.011	0.0011	0.0054	4	0.0053	0.0020	0.0038	4
	ブロモホルム	0.0049	0.0013	0.0027	4	0.0035	0.0004	0.0021	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	26	17	22	4	21	11	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.1	12.7	22.5	12	28.2	12.8	21.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.3	56.1	68.8	4	78.9	48.4	69.5	4
	蒸発残留物	190	140	170	4	190	120	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.6	7.4	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果⑬-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 37 墨田区立花 亀戸給水所（金町）				No. 38 中野区上高田 第二城北線（三郷・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.3	56.1	68.8	4	78.9	48.4	69.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	190	140	170	4	190	120	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.6	7.4	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.2	-1.1	4	-0.8	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	2	<1	1	4	3	1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	31.0	10.2	19.6	366	30.3	6.6	17.3	366
	アルカリ度	56.0	31.5	41.7	12	48.5	27.5	38.6	12
	硫酸イオン	41	31	35	4	42	19	35	4
	電気伝導率	30.7	15.1	24.9	366	31.1	15.1	23.5	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.3	56.1	68.8	4	78.9	48.4	69.5	4
	カルシウム硬度	57.7	41.1	50.1	4	57.5	36.9	51.3	4
	マグネシウム硬度	20.7	15.0	18.7	4	21.4	11.5	18.2	4
	カリウム	3.6	2.4	3.1	4	3.3	2.5	3.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 39 足立区新田				No. 40 荒川区南千住			
		北鹿浜増圧ポンプ所（三郷・金町）				南千住給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.1	1.7	4	2.3	0.97	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.14	0.10	0.12	4	0.13	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.04	0.06	4	0.07	0.04	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.07	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0023	0.0009	0.0015	4	0.0060	0.0003	0.0033	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン	0.0068	0.0034	0.0055	4	0.013	0.0035	0.0068	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.017	0.0086	0.013	4	0.034	0.0073	0.018	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブromジクロロメタン	0.0051	0.0025	0.0036	4	0.011	0.0011	0.0056	4
	ブromホルム	0.0032	0.0014	0.0022	4	0.0043	0.0014	0.0025	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	19	15	17	4	24	16	21	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	42.5	12.7	23.3	12	28.9	13.0	22.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.4	45.4	64.7	4	77.1	44.7	66.4	4
	蒸発残留物	180	130	160	4	200	110	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.6	7.4	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 39 足立区新田				No. 40 荒川区南千住			
		北鹿浜増圧ポンプ所（三郷・金町）				南千住給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0004	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.4	45.4	64.7	4	77.1	44.7	66.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	180	130	160	4	200	110	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.6	7.4	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.5	-1.2	4	-0.6	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.1	6.1	17.9	366	30.9	6.9	18.6	366
	アルカリ度	46.0	29.5	36.3	12	53.0	31.5	41.0	12
	硫酸イオン	44	24	35	4	41	23	34	4
	電気伝導率	35.2	15.3	24.3	366	31.0	15.4	25.1	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.4	45.4	64.7	4	77.1	44.7	66.4	4
	カルシウム硬度	60.7	33.4	47.5	4	57.1	32.8	48.5	4
	マグネシウム硬度	21.7	12.0	17.1	4	20.8	11.9	17.9	4
	カリウム	3.4	2.1	2.8	4	3.5	2.1	3.0	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果㊹-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 41 足立区入谷				No. 42 台東区上野公園			
		江北給水所（三郷・金町）				本郷給水所（朝霞・金町）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	1.1	1.7	4	2.2	1.0	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.14	0.09	0.12	4	0.12	0.09	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.03	0.06	4	0.07	0.03	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.03	12	0.08	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0055	0.0007	0.0026	4	0.0091	0.0004	0.0046	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.011	0.0042	0.0068	4	0.0071	0.0022	0.0045	4
	臭素酸	0.004	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.026	0.010	0.017	4	0.026	0.0051	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0065	0.0029	0.0046	4	0.0070	0.0008	0.0044	4
	ブロモホルム	0.0060	0.0011	0.0033	4	0.0026	0.0010	0.0017	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	23	13	18	4	23	13	19	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.2	14.3	22.5	12	29.0	10.9	21.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.4	50.3	68.5	4	81.9	61.1	73.0	4
	蒸発残留物	190	130	170	4	200	140	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12
	pH値	7.8	7.5	7.7	365	7.7	7.2	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

(注) No.41はpHを測定している自動水質計器故障による計器停止のため、pHが1日間欠測。

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 41 足立区入谷				No. 42 台東区上野公園			
		江北給水所（三郷・金町）				本郷給水所（朝霞・金町）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.4	50.3	68.5	4	81.9	61.1	73.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	190	130	170	4	200	140	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.5	7.7	365	7.7	7.2	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-1.4	-1.0	4	-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.0	5.9	17.7	366	29.2	6.6	17.6	366
	アルカリ度	46.0	29.0	35.7	12	61.0	39.0	48.9	12
	硫酸イオン	43	21	36	4	36	21	31	4
	電気伝導率	30.3	15.1	24.0	366	32.0	16.9	25.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.4	50.3	68.5	4	81.9	61.1	73.0	4
	カルシウム硬度	56.7	38.1	50.5	4	60.6	46.7	54.2	4
	マグネシウム硬度	20.7	12.2	17.9	4	21.3	14.4	18.8	4
	カリウム	3.3	2.6	3.1	4	3.1	2.1	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.41はpHを測定している自動水質計器故障による計器停止のため、pHが1日間欠測。

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果㊹-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 43 中央区日本橋浜町 南北支線（朝霞・金町）				No. 44 江東区青海 有明給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.0	1.7	4	2.2	1.0	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.14	0.10	0.12	4	0.13	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.04	0.06	4	0.07	0.03	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	0.02	0.05	12	0.08	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0035	0.0016	0.0029	4	0.0087	0.0012	0.0051	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブromクロロメタン	0.0075	0.0051	0.0064	4	0.015	0.0056	0.0090	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.019	0.015	0.017	4	0.042	0.017	0.025	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブromジクロロメタン	0.0058	0.0037	0.0050	4	0.014	0.0039	0.0080	4
	ブromホルム	0.0034	0.0016	0.0025	4	0.0047	0.0012	0.0031	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	19	15	17	4	26	12	20	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	28.9	11.2	20.8	12	28.2	13.5	22.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	87.6	52.1	71.3	4	75.4	48.3	66.3	4
	蒸発残留物	170	120	150	4	180	110	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	7.7	7.3	7.6	366	7.6	7.4	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 43 中央区日本橋浜町 南北支線（朝霞・金町）				No. 44 江東区青海 有明給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.3	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	87.6	52.1	71.3	4	75.4	48.3	66.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	170	120	150	4	180	110	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.3	7.6	366	7.6	7.4	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.0	-0.8	4	-0.6	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	2	<1	1	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000006	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.4	10.1	20.0	366	31.0	11.2	20.3	366
	アルカリ度	61.0	37.5	49.0	12	57.5	29.0	40.5	12
	硫酸イオン	37	25	31	4	41	21	33	4
	電気伝導率	30.7	17.2	25.3	366	32.2	15.7	25.2	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	87.6	52.1	71.3	4	75.4	48.3	66.3	4
	カルシウム硬度	66.2	38.9	53.5	4	55.3	36.2	48.5	4
	マグネシウム硬度	21.4	13.2	17.8	4	20.3	12.1	17.8	4
	カリウム	3.0	2.1	2.7	4	3.6	2.5	3.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 45 江東区豊洲 豊洲増圧ポンプ所（金町・三郷）				No. 46 足立区西綾瀬 小右衛門給水所（三郷・金町）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.7	2.0	4	2.2	1.1	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4	0.14	0.09	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.07	0.03	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	<0.02	0.03	12	0.06	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0027	0.0002	0.0019	4	0.0044	0.0005	0.0026	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン	0.0082	0.0035	0.0054	4	0.011	0.0040	0.0063	4
	臭素酸	0.004	<0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.019	0.0072	0.013	4	0.026	0.012	0.016	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブromジクロロメタン	0.0055	0.0011	0.0038	4	0.0071	0.0021	0.0046	4
	ブromホルム	0.0030	0.0015	0.0021	4	0.0052	0.0009	0.0028	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	22	15	19	4	24	14	20	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.9	14.5	22.6	12	28.7	13.6	22.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.7	59.1	69.0	4	78.7	53.4	70.4	4
	蒸発残留物	200	150	180	4	220	130	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.1	7.5	366	7.7	7.4	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.2	<0.1	<0.1	366

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 45				No. 46			
		江東区豊洲				足立区西綾瀬			
		豊洲増圧ポンプ所（金町・三郷）				小右衛門給水所（三郷・金町）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.4	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.7	59.1	69.0	4	78.7	53.4	70.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	200	150	180	4	220	130	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.2	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.1	7.5	366	7.7	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.3	-1.0	4	-0.7	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000006	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	27.6	6.1	18.6	366	29.4	7.7	18.1	366
	アルカリ度	56.5	26.5	40.6	12	49.0	27.5	38.6	12
	硫酸イオン	42	28	36	4	41	23	36	4
	電気伝導率	30.5	14.7	24.8	366	31.0	14.5	24.8	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.7	59.1	69.0	4	78.7	53.4	70.4	4
	カルシウム硬度	55.3	44.8	50.8	4	57.4	40.5	51.9	4
	マグネシウム硬度	21.2	14.3	18.2	4	21.3	12.9	18.5	4
	カリウム	3.2	2.6	3.0	4	3.5	2.7	3.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 47 中央区晴海 晴海給水所（金町・三郷）							
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12				
	大腸菌			0/12	12				
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4				
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.5	1.8	4				
	フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4				
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4				
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	塩素酸	0.08	<0.02	0.04	12				
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	クロロホルム	0.0031	0.0003	0.0019	4				
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4				
	ジブロモクロロメタン	0.0092	0.0046	0.0060	4				
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4				
	総トリハロメタン	0.021	0.0096	0.014	4				
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4				
	ブロモジクロロメタン	0.0064	0.0016	0.0040	4				
	ブロモホルム	0.0032	0.0019	0.0026	4				
	ホルムアルデヒド	0.001	0.001	0.001	4				
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4				
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	ナトリウム及びその化合物	22	16	20	4				
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	塩化物イオン	29.4	13.7	22.7	12				
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.0	52.5	66.9	4				
	蒸発残留物	180	140	170	4				
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1				
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12				
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12				
	非イオン界面活性剤			<0.002	1				
	フェノール類			<0.0005	1				
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.5	0.6	12				
	pH値	7.6	7.4	7.5	366				
	味			異常なし	12				
	臭気			異常なし	12				
	色度	<1	<1	<1	366				
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366				

表V. 2. 2 給水栓水 水質検査結果②-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 47 中央区晴海 晴海給水所（金町・三郷）							
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4				
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4				
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	抱水クロラル	0.001	<0.001	<0.001	4				
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366				
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.0	52.5	66.9	4				
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12				
	蒸発残留物	180	140	170	4				
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366				
	pH値	7.6	7.4	7.5	366				
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.3	-1.1	4				
	従属栄養細菌	4	<1	2	4				
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
その他の項目	水温	31.9	8.4	19.4	366				
	アルカリ度	57.0	29.5	42.0	12				
	硫酸イオン	42	28	35	4				
	電気伝導率	29.7	15.6	25.1	366				
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.0	52.5	66.9	4				
	カルシウム硬度	55.5	38.6	48.9	4				
	マグネシウム硬度	20.9	13.9	18.0	4				
	カリウム	3.4	2.2	2.9	4				
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4				

3 多摩地区給水栓水の水質検査

表V.3.1 多摩地区給水栓の採水地点番号と施設名称

令和5年度

区 域	施 設 名 称	地点No	ページ
八王子市	元本郷浄水所	48	293
	暁町浄水所	49	
	子安浄水所	50	295
	高月浄水所	51	
	檜原給水所	52	297
	狭間給水所	53	
	北野給水所	54	299
	東浅川給水所	117	
立川市	柴崎給水所	55	301
	富士見第一浄水所	56	
	富士見第三浄水所	57	303
	立川砂川給水所	58	
	立川栄町浄水所	59	305
	立川砂川給水所	60	
	石畑給水所	61	307
	石畑給水所	62	
三鷹市	上連雀給水所	63	309
	三鷹新川給水所	64	
青梅市	日向和田浄水所	65	311
	根ヶ布給水所	66	
	千ヶ瀬第二浄水所	67	313
	沢井第一浄水所	68	
	沢井第二浄水所	69	315
	二俣尾浄水所	70	
	御岳山浄水所	71	317
	成木浄水所	72	
府中市	幸町給水所	74	319
	根ヶ布給水所	73	
	府中武蔵台浄水所	75	321
	若松給水所	76	
	府中南町給水所	77	323
	幸町給水所	74	
	府中武蔵台浄水所	75	325
	若松給水所	76	
調布市	上石原配水所	78	327
	仙川配水所	79	
	深大寺給水所	80	
町田市	原町田浄水所	81	329
	小野路給水所	82	
	野津田浄水所	83	331
	滝の沢給水所	84	
	聖ヶ丘給水所	85	333
	大船給水所	86	
	鍮水小山給水所	87	335
	上水南給水所	88	
小金井市	梶野配水所	89	335
	上水南給水所	88	

区 域	施 設 名 称	地点No	ページ
小平市	小川給水所	90	335
日野市	大坂上浄水所	91	337
	多摩平給水所	92	
	三沢浄水所	93	339
	南平配水所	94	
東村山市	程久保給水所	95	341
	美住給水所	96	
国分寺市	東恋ヶ窪配水所	97	343
	国分寺北町給水所	98	
国立市	国立中給水所	99	345
	谷保給水所	100	
福生市	福生武蔵野台給水所	101	347
狛江市	和泉本町給水所	102	
東大和市	石畑給水所	103	349
	上北台給水所	104	
清瀬市	清瀬梅園給水所	105	351
東久留米市	南沢給水所	106	
	滝山給水所	107	353
武蔵村山市	中藤配水所	108	
多摩市	桜ヶ丘配水所	109	355
	落合配水所	110	
稲城市	大丸浄水所	111	357
	坂浜配水所	112	
あきる野市	上代継浄水所	113	359
	戸倉浄水所	114	
	乙津浄水所	115	361
	深沢浄水所	116	
西東京市	芝久保給水所	118	363
	保谷町給水所	119	
	西東京栄町配水所	120	365
瑞穂町	箱根ヶ崎浄水所	121	
日の出町	大久野浄水所	122	367
	文化の森給水所	123	
多摩ニュータウン	南大沢給水所	124	369
	唐木田配水所	125	
奥多摩町	氷川浄水所	126	371
	ひむら浄水所	127	
	日原浄水所	128	373
	大丹波浄水所	129	
	棚澤浄水所	130	375
	小河内浄水所	131	

(注) 給水栓水水質検査結果では施設名称を配水系統として使用し、系統の()内は実際に配水する浄水施設名を示す。

表V. 3. 2 給水栓水 水質検査結果集計

令和5年度

	検査項目	最高	最低	平均
水 質 基 準 項 目	一般細菌	6	<1	<1
	大腸菌			0/1008
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.6	0.15	0.96
	フッ素及びその化合物	0.12	0.03	0.07
	ホウ素及びその化合物	0.08	<0.01	0.02
	四塩化炭素	0.0002	<0.0001	<0.0001
	1,4-ジオキサン	0.0029	<0.0005	<0.0005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0008	<0.0001	<0.0001
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	テトラクロロエチレン	0.0004	<0.0001	<0.0001
	トリクロロエチレン	0.0003	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	0.0011	<0.0001	<0.0001
	塩素酸	0.22	<0.02	0.03
	クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	0.016	<0.0001	0.0039
	ジクロロ酢酸	0.008	<0.001	<0.001
	ジブromクロロメタン	0.0089	<0.0001	0.0021
	臭素酸	0.003	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	0.030	0.0003	0.0094
	トリクロロ酢酸	0.010	<0.001	0.002
	ブromジクロロメタン	0.0094	<0.0001	0.0028
	ブromホルム	0.0032	<0.0001	0.0006
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.07	<0.01	0.02
	鉄及びその化合物	0.03	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	21	2.2	8.3
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	28.6	1.0	8.6
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.8	25.3	54.8
	蒸発残留物	190	48	110
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	<0.1	0.4
	pH値 ※	8.2	6.7	7.5
	味			異常なし
	臭気			異常なし
	色度 ※	4	<1	<1
	濁度 ※	0.7	<0.1	<0.1

	検査項目	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	0.005	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.0002	<0.0001	<0.0001
	トルエン	0.0012	<0.0001	<0.0001
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラル	0.003	<0.001	<0.001
	残留塩素 ※	0.8	0.2	0.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.8	25.3	54.8
	マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	<0.0001	<0.0001
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1
	蒸発残留物	190	48	110
	濁度 ※	0.7	<0.1	<0.1
	pH値 ※	8.2	6.7	7.5
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.3	-1.9	-0.9
	従属栄養細菌	160	<1	5
	1,1-ジクロロエチレン	0.0003	<0.0001	<0.0001
そ の 他 の 項 目	アルミニウム及びその化合物	0.07	<0.01	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000012	<0.000005	<0.000005
	水温 ※	34.1	3.5	18.0
	アルカリ度	73.0	17.0	43.0
	硫酸イオン			
	電気伝導率 ※	28.9	3.7	15.7
	カルシウム硬度	59.7	19.6	43.7
	マグネシウム硬度	33.6	3.4	11.1
	カリウム	3.4	0.3	1.4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02

※印の項目は、自動水質計器により毎日水質検査を行っている。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果①-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 48 八王子市天神町 元本郷浄水所（東村山・小作）				No. 49 八王子市大和田町 暁町浄水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.78	0.98	4	1.3	0.62	0.91	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.07	4	0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0080	0.0024	0.0048	4	0.0066	0.0011	0.0041	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0034	0.0024	0.0029	4	0.0041	0.0016	0.0033	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0088	0.012	4	0.017	0.0074	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0051	0.0027	0.0038	4	0.0053	0.0023	0.0038	4
	ブロモホルム	0.0009	0.0004	0.0007	4	0.0014	0.0004	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.4	6.6	8.6	4	10	8.0	9.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.5	3.1	9.5	12	11.9	3.2	9.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.0	50.3	55.7	4	62.1	51.7	55.0	4
	蒸発残留物	110	95	110	4	130	100	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.8	7.4	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

(注) No.49は自動水質計器の不具合のため、pH値が1日間欠測。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果①-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 48 八王子市天神町 元本郷浄水所（東村山・小作）				No. 49 八王子市大和田町 暁町浄水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.0	50.3	55.7	4	62.1	51.7	55.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110	95	110	4	130	100	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.8	7.4	7.5	365
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.6	-1.1	-0.9	4	-0.7	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	6	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.1	8.0	18.5	366	31.8	10.8	20.7	365
	アルカリ度	45.5	41.0	42.8	4	46.0	38.0	42.5	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.7	11.2	16.6	366	20.2	11.1	15.9	365
	カルシウム硬度	48.9	42.5	45.3	4	49.4	41.2	44.6	4
	マグネシウム硬度	12.1	7.8	10.5	4	12.7	9.2	10.5	4
	カリウム	1.8	1.2	1.6	4	1.9	1.4	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.49は自動水質計器の不具合のため、pH値、水温、電気伝導率が1日間欠測。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果②-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 50 八王子市子安町 子安浄水所（東村山・小作）				No. 51 八王子市宇津木町 高月浄水所（東村山・高月・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	3	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.78	0.99	4	1.5	0.66	1.0	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.07	4	0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.08	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0080	0.0023	0.0048	4	0.0051	0.0013	0.0036	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0034	0.0024	0.0029	4	0.0050	0.0030	0.0041	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0088	0.012	4	0.016	0.010	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0052	0.0027	0.0038	4	0.0054	0.0031	0.0043	4
	ブロモホルム	0.0009	0.0004	0.0007	4	0.0018	0.0007	0.0012	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.4	6.6	8.6	4	13	9.2	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.5	3.2	9.5	12	14.6	3.9	9.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.3	50.5	55.9	4	67.8	53.9	59.5	4
	蒸発残留物	110	96	100	4	140	110	120	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.3	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.7	7.3	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果②-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 50 八王子市子安町 子安浄水所（東村山・小作）				No. 51 八王子市宇津木町 高月浄水所（東村山・高月・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0006	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.4	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.3	50.5	55.9	4	67.8	53.9	59.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110	96	100	4	140	110	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.4	7.5	366	7.7	7.3	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.7	-1.1	-0.9	4	-0.6	-1.1	-0.8	4
	従属栄養細菌	3	<1	<1	4	2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	32.7	8.0	20.1	366	31.5	5.6	18.9	366
	アルカリ度	45.5	41.0	42.9	4	51.5	40.5	46.4	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.7	11.3	16.6	366	21.4	13.3	17.4	366
	カルシウム硬度	49.3	42.8	45.5	4	52.3	43.1	47.1	4
	マグネシウム硬度	12.1	7.7	10.4	4	15.5	10.8	12.4	4
	カリウム	1.8	1.2	1.6	4	2.1	1.5	1.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 52 八王子市元本郷町 榎原給水所（東村山・小作）				No. 53 八王子市南浅川町 狭間給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	0.63	0.90	4	1.6	0.68	1.0	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.07	4	0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0059	0.0009	0.0037	4	0.0070	0.0018	0.0051	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0036	0.0014	0.0028	4	0.0058	0.0030	0.0047	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0064	0.010	4	0.021	0.013	0.017	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0050	0.0018	0.0034	4	0.0069	0.0036	0.0052	4
	ブロモホルム	0.0011	0.0003	0.0008	4	0.0020	0.0006	0.0013	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10	7.6	9.1	4	13	9.0	10	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.2	3.1	8.9	12	15.7	5.8	11.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.8	51.8	54.1	4	69.4	52.2	57.6	4
	蒸発残留物	120	100	110	4	140	100	120	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.4	7.5	366	7.9	7.4	7.7	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 52 八王子市元本郷町 檜原給水所（東村山・小作）				No. 53 八王子市南浅川町 狭間給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	0.0009	<0.0001	0.0003	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.8	51.8	54.1	4	69.4	52.2	57.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	100	110	4	140	100	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.4	7.5	366	7.9	7.4	7.7	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.8	-1.2	-1.0	4	-0.6	-1.1	-0.8	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.0	6.9	18.4	366	30.9	7.9	18.8	366
	アルカリ度	45.0	37.5	41.1	4	51.5	39.5	44.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	22.6	10.7	15.9	366	21.0	11.5	16.7	366
	カルシウム硬度	47.7	41.4	43.8	4	54.2	42.2	46.4	4
	マグネシウム硬度	12.1	9.0	10.3	4	15.2	9.3	11.2	4
	カリウム	1.8	1.4	1.6	4	2.3	1.5	1.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 54 八王子市打越町 北野給水所（東村山）				No. 117 八王子市山田町 東浅川給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.79	0.98	4	1.1	0.77	0.94	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.06	0.07	4	0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0073	0.0023	0.0046	4	0.0085	0.0021	0.0049	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0031	0.0023	0.0027	4	0.0038	0.0020	0.0031	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0086	0.012	4	0.017	0.0070	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0048	0.0027	0.0036	4	0.0057	0.0023	0.0040	4
	ブロモホルム	0.0008	0.0004	0.0007	4	0.0012	0.0004	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10	6.7	8.7	4	9.6	6.4	8.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	15.9	2.9	9.7	12	12.3	3.3	8.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.2	49.2	55.6	4	61.8	50.2	55.2	4
	蒸発残留物	120	100	110	4	110	94	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.9	7.3	7.5	366	7.8	7.5	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 54 八王子市打越町 北野給水所（東村山）				No. 117 八王子市山田町 東浅川給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.2	49.2	55.6	4	61.8	50.2	55.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	100	110	4	110	94	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.9	7.3	7.5	366	7.8	7.5	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.7	-1.1	-0.9	4	-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	3	<1	2	4	12	6	9	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.5	6.9	17.9	366	27.9	8.6	18.3	366
	アルカリ度	45.0	40.5	42.5	4	45.5	38.0	42.0	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.3	11.4	16.8	366	19.8	11.1	15.7	366
	カルシウム硬度	48.3	41.2	44.9	4	50.4	42.7	45.4	4
	マグネシウム硬度	13.1	8.0	10.8	4	11.4	7.5	9.8	4
	カリウム	2.0	1.2	1.6	4	1.8	1.2	1.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑤-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 55 立川市羽衣町 柴崎給水所（東村山）				No. 56 立川市富士見町 富士見第一浄水所（富士見第三）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	6	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	0.77	1.0	4	1.8	1.2	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.06	0.07	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	0.02	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0007	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0008	0.0003	0.0006	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0078	0.0027	0.0052	4	0.0045	0.0004	0.0017	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0031	0.0024	0.0027	4	0.0014	0.0003	0.0007	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0087	0.012	4	0.0086	0.0013	0.0037	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0051	0.0027	0.0038	4	0.0024	0.0003	0.0010	4
	ブロモホルム	0.0007	0.0004	0.0006	4	0.0003	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10	6.6	8.8	4	13	9.0	12	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.0	3.1	10.1	12	11.2	5.3	9.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.8	50.4	56.4	4	81.3	62.0	74.5	4
	蒸発残留物	130	92	110	4	160	120	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.1	0.2	12
	pH値	7.7	7.1	7.6	366	7.6	7.3	7.4	363
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	363
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	363

(注) No.56は自動水質計器の不具合のため、pH値、色度、濁度が3日間欠測。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑤-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 55 立川市羽衣町 柴崎給水所（東村山）				No. 56 立川市富士見町 富士見第一浄水所（富士見第三）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	363
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.8	50.4	56.4	4	81.3	62.0	74.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130	92	110	4	160	120	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	363
	pH値	7.7	7.1	7.6	366	7.6	7.3	7.4	363
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.6	-0.9	-0.8	4	-0.5	-0.8	-0.7	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	48	4	25	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	0.0001	0.0002	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000007	<0.000005	0.000005	4
	水温	28.5	7.1	18.0	366	27.9	8.0	18.3	363
	アルカリ度	46.5	42.0	44.0	4	68.5	56.0	64.9	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.7	10.9	16.2	366	20.9	15.1	18.8	363
	カルシウム硬度	49.6	42.6	46.2	4	58.6	48.0	54.7	4
	マグネシウム硬度	13.0	7.8	10.3	4	22.7	14.0	19.8	4
	カリウム	2.0	1.2	1.6	4	1.0	0.8	0.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.56は自動水質計器の不具合のため、残留塩素、濁度、pH値、水温、電気伝導率が3日間欠測。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑥-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 57 立川市富士見町 富士見第三浄水所（富士見第三）				No. 58 立川市若葉町 立川砂川給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	1.1	1.4	4	1.2	0.77	0.98	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.07	4	0.09	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005	0.0002	0.0004	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0056	0.0009	0.0030	4	0.0089	0.0024	0.0049	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0018	0.0008	0.0014	4	0.0028	0.0021	0.0025	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.011	0.0028	0.0069	4	0.016	0.0075	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0030	0.0008	0.0020	4	0.0044	0.0023	0.0035	4
	ブロモホルム	0.0005	0.0003	0.0004	4	0.0007	0.0005	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11	8.1	10	4	11	7.1	9.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.3	5.3	9.9	12	15.7	3.0	10.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.6	57.2	67.2	4	61.5	51.0	56.3	4
	蒸発残留物	150	110	130	4	130	78	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.2	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.8	7.3	7.4	366	7.6	7.3	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑥-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 57 立川市富士見町 富士見第三浄水所（富士見第三）				No. 58 立川市若葉町 立川砂川給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.6	57.2	67.2	4	61.5	51.0	56.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	110	130	4	130	78	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.3	7.4	366	7.6	7.3	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.7	-0.9	-0.8	4	-0.7	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌	10	1	4	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	26.1	7.5	16.9	366	28.4	8.0	17.9	366
	アルカリ度	60.0	51.5	56.4	4	46.5	41.5	43.4	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	21.6	15.1	18.6	366	19.6	10.8	16.0	366
	カルシウム硬度	53.6	45.4	51.1	4	49.2	42.6	45.7	4
	マグネシウム硬度	19.0	11.8	16.1	4	13.2	8.3	10.6	4
	カリウム	1.3	1.1	1.2	4	2.1	1.3	1.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑦-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 59 立川市栄町 立川栄町浄水所（立川栄町）				No. 60 立川市上砂町 立川砂川給水所（小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	0.86	1.1	4	0.68	0.52	0.58	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.07	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0009	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0074	0.0017	0.0031	4	0.0065	0.0008	0.0029	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0021	0.0009	0.0016	4	0.0011	0.0005	0.0008	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0043	0.0074	4	0.0099	0.0021	0.0055	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0036	0.0013	0.0021	4	0.0025	0.0008	0.0017	4
	ブロモホルム	0.0006	0.0004	0.0005	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.06	0.01	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11	7.9	9.6	4	3.9	3.7	3.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.8	4.2	8.0	12	4.9	3.5	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.4	51.5	56.6	4	49.6	45.6	47.1	4
	蒸発残留物	130	95	110	4	80	71	77	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.8	7.4	7.6	366	7.6	7.2	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	366	0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑦-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 59 立川市栄町 立川栄町浄水所（立川栄町）				No. 60 立川市上砂町 立川砂川給水所（小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.4	51.5	56.6	4	49.6	45.6	47.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130	95	110	4	80	71	77	4
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	366	0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.4	7.6	366	7.6	7.2	7.4	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.4	-0.9	-0.6	4	-0.8	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌	4	<1	1	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.06	0.01	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000012	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.8	6.8	18.7	366	26.8	7.4	17.1	366
	アルカリ度	59.0	46.0	51.0	4	37.0	34.0	35.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.0	11.8	16.2	366	12.9	9.7	11.2	366
	カルシウム硬度	47.1	41.7	44.1	4	44.3	40.4	41.9	4
	マグネシウム硬度	15.8	9.8	12.6	4	5.5	4.8	5.2	4
	カリウム	1.4	0.9	1.2	4	0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑧-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 61 立川市西砂町				No. 62 立川市一番町			
		石畑給水所（小作）				石畑給水所（小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.66	0.50	0.56	4	0.66	0.51	0.56	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	<0.02	0.02	12	0.06	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0063	0.0006	0.0027	4	0.0062	0.0007	0.0029	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0010	0.0004	0.0007	4	0.0010	0.0004	0.0007	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0093	0.0017	0.0050	4	0.0092	0.0018	0.0053	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0023	0.0007	0.0016	4	0.0023	0.0007	0.0016	4
	ブロモホルム	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.01	0.04	4	0.05	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.6	3.5	3.5	4	3.8	3.5	3.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.9	3.4	4.0	12	4.8	3.4	4.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	48.8	44.9	46.6	4	49.1	45.0	46.8	4
	蒸発残留物	83	68	77	4	85	68	76	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.2	7.4	366	7.5	7.3	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑧-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 61 立川市西砂町 石畑給水所（小作）				No. 62 立川市一番町 石畑給水所（小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.7	0.3	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	48.8	44.9	46.6	4	49.1	45.0	46.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	83	68	77	4	85	68	76	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.2	7.4	366	7.5	7.3	7.4	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-1.0	-1.4	-1.2	4	-0.8	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.01	0.04	4	0.05	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	31.0	8.1	19.2	366	30.7	9.4	19.7	366
	アルカリ度	36.0	33.0	35.1	4	36.5	33.5	35.5	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	13.5	10.3	11.8	366	13.6	10.2	11.6	366
	カルシウム硬度	43.7	39.9	41.6	4	44.0	40.0	41.8	4
	マグネシウム硬度	5.3	4.7	5.0	4	5.3	4.7	5.0	4
	カリウム	0.8	0.7	0.7	4	0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑨-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 63 三鷹市上連雀 上連雀給水所（朝霞・上連雀・東村山）				No. 64 三鷹市北野 三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	0.92	1.6	4	1.6	0.59	1.0	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.08	0.10	4	0.09	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.05	0.03	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.10	0.03	0.06	12	0.07	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0099	0.0006	0.0054	4	0.0050	0.0006	0.0027	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0075	0.0041	0.0057	4	0.0044	0.0029	0.0037	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.028	0.0091	0.019	4	0.015	0.0073	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0085	0.0020	0.0057	4	0.0049	0.0018	0.0034	4
	ブロモホルム	0.0024	0.0016	0.0020	4	0.0015	0.0011	0.0013	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	21	18	19	4	14	11	13	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	28.6	12.6	20.8	12	17.6	5.5	13.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	81.9	59.2	71.1	4	81.6	67.5	72.3	4
	蒸発残留物	190	140	170	4	170	140	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.8	7.2	7.6	366	7.9	7.1	7.7	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑨-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 63 三鷹市上連雀 上連雀給水所（朝霞・上連雀・東村山）				No. 64 三鷹市北野 三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	81.9	59.2	71.1	4	81.6	67.5	72.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	190	140	170	4	170	140	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.2	7.6	366	7.9	7.1	7.7	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.5	-0.9	-0.7	4	-0.4	-0.7	-0.6	4
	従属栄養細菌	6	2	4	4	29	10	19	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.3	6.4	18.0	366	33.0	3.7	18.3	366
	アルカリ度	58.0	46.5	50.6	4	56.5	52.0	53.9	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	28.9	17.1	24.1	366	25.0	14.6	20.3	366
	カルシウム硬度	59.7	43.0	51.9	4	58.7	48.7	52.8	4
	マグネシウム硬度	22.2	16.2	19.2	4	22.9	17.7	19.5	4
	カリウム	3.4	2.5	3.0	4	2.5	1.9	2.3	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑩-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 65 青梅市裏宿町 日向和田浄水所（日向和田・小作）				No. 66 青梅市東青梅 根ヶ布給水所（小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.66	0.52	0.60	4	0.59	0.50	0.54	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.03	12	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0038	0.0005	0.0025	4	0.011	0.0014	0.0047	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0008	0.0001	0.0003	4	0.0010	0.0006	0.0008	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0069	0.0010	0.0040	4	0.015	0.0031	0.0076	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0022	0.0004	0.0011	4	0.0030	0.0011	0.0021	4
	ブロモホルム	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.03	4	0.06	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.5	3.0	3.2	4	3.5	3.3	3.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.6	2.3	3.0	12	8.2	3.4	4.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.6	46.9	49.3	4	48.3	45.5	46.6	4
	蒸発残留物	78	73	75	4	81	66	74	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.0	7.3	366	7.7	7.3	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑩-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 65 青梅市裏宿町 日向和田浄水所（日向和田・小作）				No. 66 青梅市東青梅 根ヶ布給水所（小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.7	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.6	46.9	49.3	4	48.3	45.5	46.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	78	73	75	4	81	66	74	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.0	7.3	366	7.7	7.3	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-1.0	-1.1	-1.1	4	-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	3	<1	1	4	7	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.03	4	0.06	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.3	5.9	16.1	366	30.4	9.5	19.4	366
	アルカリ度	44.5	35.5	41.0	4	36.0	34.5	35.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	14.2	10.7	11.8	366	14.0	10.6	12.0	366
	カルシウム硬度	46.0	41.8	44.3	4	43.5	40.6	41.8	4
	マグネシウム硬度	5.6	4.7	5.0	4	5.1	4.4	4.8	4
	カリウム	0.8	0.7	0.8	4	0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑪-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 67 青梅市河辺町 千ヶ瀬第二浄水所（千ヶ瀬第二・小作）				No. 68 青梅市沢井 沢井第一浄水所（沢井第一）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57	0.52	0.56	4	0.80	0.48	0.66	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	<0.02	0.03	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0076	0.0027	0.0048	4	0.0080	0.0019	0.0056	4
	ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0003	0.0001	0.0002	4	0.0004	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0097	0.0039	0.0063	4	0.0098	0.0025	0.0073	4
	トリクロロ酢酸	0.004	<0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0018	0.0010	0.0013	4	0.0024	0.0006	0.0016	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.4	3.1	3.3	4	3.5	3.3	3.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.0	2.1	2.4	12	2.3	2.0	2.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.9	48.4	50.5	4	42.8	35.9	39.5	4
	蒸発残留物	89	76	81	4	71	68	70	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12
	pH値	7.5	7.2	7.4	366	7.8	7.5	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑪-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 67 青梅市河辺町 千ヶ瀬第二浄水所（千ヶ瀬第二・小作）				No. 68 青梅市沢井 沢井第一浄水所（沢井第一）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.9	48.4	50.5	4	42.8	35.9	39.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	89	76	81	4	71	68	70	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.2	7.4	366	7.8	7.5	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.8	-1.2	-1.0	4	-1.1	-1.3	-1.2	4
	従属栄養細菌	13	<1	4	4	10	1	5	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.8	10.0	19.3	366	28.6	9.2	18.4	366
	アルカリ度	43.5	38.0	40.9	4	33.5	29.5	31.0	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	14.5	11.6	12.5	366	11.7	7.9	9.9	366
	カルシウム硬度	46.9	43.5	45.5	4	31.6	26.8	29.3	4
	マグネシウム硬度	5.1	4.8	5.0	4	11.2	9.1	10.3	4
	カリウム	0.8	0.6	0.7	4	0.4	0.3	0.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑫-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 69 青梅市沢井 沢井第二浄水所（小作）				No. 70 青梅市二俣尾 二俣尾浄水所（二俣尾）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	0.51	0.56	4	1.0	0.69	0.85	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.08	0.07	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.09	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0091	0.0026	0.0054	4	0.0038	0.0021	0.0026	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0011	0.0004	0.0007	4	0.0009	0.0002	0.0006	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.013	0.0052	0.0083	4	0.0069	0.0032	0.0046	4
	トリクロロ酢酸	0.004	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0027	0.0014	0.0021	4	0.0022	0.0009	0.0015	4
	ブロモホルム	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.04	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.7	3.3	3.5	4	4.0	3.8	3.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.7	3.4	4.2	12	2.3	2.0	2.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.1	45.2	47.5	4	53.1	47.9	51.2	4
	蒸発残留物	81	76	78	4	86	68	81	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
	pH値	7.9	7.7	7.8	366	7.8	7.1	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	0.3	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑫-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 69 青梅市沢井 沢井第二浄水所（小作）				No. 70 青梅市二俣尾 二俣尾浄水所（二俣尾）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.2	0.3	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.1	45.2	47.5	4	53.1	47.9	51.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	81	76	78	4	86	68	81	4
	濁度	0.3	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.9	7.7	7.8	366	7.8	7.1	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.7	-1.1	-0.9	4	-0.9	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	5	<1	3	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.04	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	26.5	7.6	16.7	366	24.7	5.5	14.8	366
	アルカリ度	37.0	35.5	36.1	4	45.5	41.5	44.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	15.0	10.3	12.3	366	14.1	10.6	12.6	366
	カルシウム硬度	45.6	40.5	42.8	4	41.7	38.2	40.2	4
	マグネシウム硬度	5.2	4.3	4.7	4	12.1	9.7	11.1	4
	カリウム	0.8	0.7	0.8	4	0.6	0.4	0.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑬-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 71 青梅市御岳山 御岳山浄水所（御岳山）				No. 72 青梅市成木 成木浄水所（成木）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.77	0.69	0.72	4	0.97	0.57	0.80	4
	フッ素及びその化合物	0.03	0.03	0.03	4	0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	0.04	0.05	12	0.16	0.03	0.08	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0034	0.0016	0.0026	4	0.016	0.0031	0.0089	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.001	4	0.008	<0.001	0.004	4
	ジブロモクロロメタン	0.0006	0.0001	0.0004	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0056	0.0028	0.0040	4	0.019	0.0038	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.010	<0.001	0.006	4
	ブロモジクロロメタン	0.0016	0.0007	0.0011	4	0.0023	0.0007	0.0015	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	2.7	2.2	2.4	4	3.1	2.8	3.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.4	1.9	2.1	12	2.2	1.8	2.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.9	31.1	41.0	4	34.8	27.2	31.4	4
	蒸発残留物	78	53	66	4	58	48	54	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	8.0	7.1	7.7	366	7.8	7.2	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.2	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑬-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 71 青梅市御岳山 御岳山浄水所（御岳山）				No. 72 青梅市成木 成木浄水所（成木）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0012	0.0003	0.0006	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.9	31.1	41.0	4	34.8	27.2	31.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	78	53	66	4	58	48	54	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.2	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.0	7.1	7.7	366	7.8	7.2	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.8	-1.2	-1.0	4	-1.3	-1.6	-1.4	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	22	2	9	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	20.9	4.4	11.8	366	28.9	8.4	18.2	366
	アルカリ度	48.5	30.0	38.5	4	27.5	22.5	25.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	11.7	5.9	8.7	366	9.8	6.0	8.7	366
	カルシウム硬度	44.3	23.4	32.5	4	25.4	19.6	22.8	4
	マグネシウム硬度	9.6	7.7	8.5	4	9.4	7.6	8.6	4
	カリウム	0.5	0.4	0.4	4	0.4	0.3	0.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑭-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 73 青梅市成木 根ヶ布給水所（小作）				No. 74 府中市栄町 幸町給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59	0.51	0.54	4	1.1	0.78	0.96	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.09	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0087	0.0013	0.0039	4	0.0093	0.0031	0.0055	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0011	0.0006	0.0008	4	0.0032	0.0025	0.0028	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012	0.0030	0.0066	4	0.017	0.0092	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0026	0.0011	0.0019	4	0.0050	0.0028	0.0039	4
	ブロモホルム	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0008	0.0005	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.04	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.5	3.4	3.4	4	10	7.1	8.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.0	3.4	4.2	12	14.9	3.0	9.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	48.5	45.4	46.6	4	60.4	51.3	55.9	4
	蒸発残留物	78	66	73	4	120	97	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.8	7.4	7.6	366	7.8	7.4	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	2	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	0.3	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑭-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 73 青梅市成木 根ヶ布給水所（小作）				No. 74 府中市栄町 幸町給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	48.5	45.4	46.6	4	60.4	51.3	55.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	78	66	73	4	120	97	110	4
	濁度	0.3	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.4	7.6	366	7.8	7.4	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.8	-1.2	-1.0	4	-0.6	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌	11	<1	4	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.04	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.8	9.6	18.6	366	28.4	5.5	17.1	366
	アルカリ度	36.0	34.5	35.4	4	46.5	41.5	43.5	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	13.8	9.6	12.0	366	20.8	10.9	16.6	366
	カルシウム硬度	43.7	40.7	41.8	4	48.8	42.7	45.6	4
	マグネシウム硬度	5.1	4.5	4.8	4	12.5	8.2	10.3	4
	カリウム	0.8	0.7	0.8	4	1.9	1.3	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑮-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 75 府中市美好町 府中武蔵台浄水所（東村山）				No. 76 府中市朝日町 若松給水所（東村山・若松）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	12
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	0.42	0.93	4	1.1	0.48	0.85	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	0.0002	0.0002	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0004	0.0002	0.0003	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0053	0.0018	0.0042	4	0.0044	0.0016	0.0032	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0028	0.0011	0.0021	4	0.0027	0.0011	0.0021	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.013	0.0069	0.0097	4	0.011	0.0064	0.0082	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0040	0.0018	0.0029	4	0.0035	0.0016	0.0024	4
	ブロモホルム	0.0009	0.0002	0.0005	4	0.0009	0.0003	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10	4.8	8.2	4	10	6.2	8.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	塩化物イオン	15.0	3.1	9.6	12	14.3	5.8	10.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.3	45.2	55.6	4	68.7	60.4	64.2	4
	蒸発残留物	120	86	110	4	130	110	120	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.9	7.1	7.5	366	7.7	7.2	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

(注) No.76は監視強化を行ったため、ヒ素及びその化合物の検査回数は年12回となっている。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑮-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 75 府中市美好町 府中武蔵台浄水所（東村山）				No. 76 府中市朝日町 若松給水所（東村山・若松）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.3	45.2	55.6	4	68.7	60.4	64.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	86	110	4	130	110	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.9	7.1	7.5	366	7.7	7.2	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.8	-1.0	-0.9	4	-0.6	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	16	<1	6	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000012	<0.000005	0.000006	12
	水温	28.7	5.3	16.9	366	27.4	6.1	16.7	366
	アルカリ度	45.0	42.5	44.1	4	49.0	48.0	48.5	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.2	11.1	16.7	366	26.0	13.9	19.4	366
	カルシウム硬度	49.3	39.4	45.8	4	52.7	47.8	50.2	4
	マグネシウム硬度	13.0	5.8	9.8	4	16.0	11.7	14.1	4
	カリウム	1.8	0.8	1.4	4	2.0	1.4	1.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.76は監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は年12回となっている。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑯-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 77 府中市小柳町				No. 78 調布市多摩川			
		府中南町給水所（東村山・府中南町）				上石原配水所（東村山・上石原）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.88	0.59	0.75	4	1.1	0.72	0.93	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.07	4	0.10	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.05	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0015	0.0012	0.0013	4	0.0008	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.22	<0.02	0.05	12	0.04	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0069	0.0021	0.0040	4	0.0052	0.0013	0.0030	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0029	0.0021	0.0026	4	0.0043	0.0037	0.0039	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0071	0.010	4	0.016	0.0092	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0039	0.0020	0.0030	4	0.0051	0.0026	0.0038	4
	ブロモホルム	0.0010	0.0009	0.0010	4	0.0018	0.0012	0.0015	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10	7.9	9.3	4	13	11	12	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.6	4.6	9.9	12	20.7	5.9	13.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.3	60.7	64.4	4	79.3	73.2	75.6	4
	蒸発残留物	130	110	120	4	160	140	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.8	7.3	7.6	366	7.9	7.4	7.7	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑯-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 77 府中市小柳町 府中南町給水所（東村山・府中南町）				No. 78 調布市多摩川 上石原配水所（東村山・上石原）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	<0.001	0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.3	60.7	64.4	4	79.3	73.2	75.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130	110	120	4	160	140	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.3	7.6	366	7.9	7.4	7.7	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.5	-1.0	-0.7	4	-0.4	-0.8	-0.6	4
	従属栄養細菌	10	<1	3	4	15	4	11	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	33.2	5.9	19.0	366	32.3	7.4	19.7	366
	アルカリ度	54.0	50.0	52.4	4	60.5	53.0	57.4	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.8	14.0	18.0	366	27.4	16.3	21.4	366
	カルシウム硬度	50.7	44.8	47.5	4	58.8	52.9	55.5	4
	マグネシウム硬度	17.9	15.9	16.9	4	20.5	19.0	20.1	4
	カリウム	2.2	1.7	1.9	4	2.7	2.1	2.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑰-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 79 調布市緑ヶ丘 仙川配水所（東村山）				No. 80 調布市深大寺北町 深大寺給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7	0.40	1.2	4	1.4	1.1	1.3	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.05	0.07	4	0.10	0.07	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	<0.01	0.03	4	0.05	0.02	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	<0.02	0.03	12	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0049	0.0007	0.0027	4	0.0061	0.0009	0.0029	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0032	0.0022	0.0027	4	0.0041	0.0027	0.0033	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0052	0.0095	4	0.017	0.0069	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0047	0.0011	0.0031	4	0.0056	0.0020	0.0035	4
	ブロモホルム	0.0012	0.0006	0.0009	4	0.0011	0.0008	0.0010	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.03	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	6.1	11	4	13	8.6	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	20.0	5.5	12.9	12	20.9	3.9	12.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.6	57.9	63.4	4	66.9	55.4	61.0	4
	蒸発残留物	140	98	120	4	140	120	130	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.9	7.3	7.6	365	7.8	7.3	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	2	<1	<1	365	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	366

(注) No.79は令和5年8月に自動水質計器の設置場所を調布市仙川町に変更。

それに伴い、配水系統が三鷹新川給水所系（東村山・三鷹新川）から仙川配水所系（東村山）に変更。

No.79は自動水質計器の不具合のため、pH値、色度、濁度が1日間欠測。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑰-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 79 調布市緑ヶ丘 仙川配水所（東村山）				No. 80 調布市深大寺北町 深大寺給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.2	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.6	57.9	63.4	4	66.9	55.4	61.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	140	98	120	4	140	120	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.9	7.3	7.6	365	7.8	7.3	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.6	-1.0	-0.8	4	-0.7	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌	64	<1	16	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.4	5.6	17.8	365	29.0	5.0	17.0	366
	アルカリ度	51.0	39.5	45.1	4	47.0	41.5	44.3	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	24.4	13.4	19.7	365	23.7	10.5	18.4	366
	カルシウム硬度	53.6	46.4	49.7	4	50.8	43.2	47.3	4
	マグネシウム硬度	17.0	9.9	13.7	4	16.2	10.8	13.7	4
	カリウム	2.5	1.1	1.9	4	2.5	1.6	2.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.79は令和5年8月に自動水質計器の設置場所を調布市仙川町に変更。

それに伴い、配水系統が三鷹新川給水所系（東村山・三鷹新川）から仙川配水所系（東村山）に変更。

No.79は自動水質計器の不具合のため、濁度、pH値、水温、電気伝導率が1日間欠測。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑱-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 81 町田市原町田				No. 82 町田市金森東			
		原町田浄水所（朝霞・滝の沢・東村山）				小野路給水所（朝霞・東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	12	2	<1	<1	12
大腸菌				0/12	12			0/12	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.1	1.3	1.7	4	1.8	1.0	1.4	4
フッ素及びその化合物		0.10	0.07	0.09	4	0.11	0.08	0.09	4
ホウ素及びその化合物		0.05	0.04	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		0.09	0.03	0.06	12	0.09	0.03	0.05	12
クロロ酢酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0079	0.0013	0.0044	4	0.0099	0.0018	0.0052	4
ジクロロ酢酸		0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0089	0.0052	0.0067	4	0.0083	0.0041	0.0059	4
臭素酸		0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン		0.029	0.015	0.020	4	0.030	0.012	0.019	4
トリクロロ酢酸		0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0090	0.0036	0.0059	4	0.0094	0.0033	0.0058	4
ブロモホルム		0.0032	0.0018	0.0024	4	0.0023	0.0012	0.0019	4
ホルムアルデヒド		0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		17	13	16	4	17	14	15	4
マンガン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		23.4	11.0	17.1	12	21.1	10.4	16.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		76.3	62.4	71.2	4	71.5	58.9	66.1	4
蒸発残留物		180	140	160	4	160	130	150	4
陰イオン界面活性剤				<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤				<0.002	1			<0.002	1
フェノール類				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.6	0.4	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12
pH値		7.7	7.3	7.6	366	7.7	7.1	7.4	366
味				異常なし	12			異常なし	12
臭気				異常なし	12			異常なし	12
色度		<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑱-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 81 町田市原町田				No. 82 町田市金森東			
		原町田浄水所（朝霞・滝の沢・東村山）				小野路給水所（朝霞・東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.3	62.4	71.2	4	71.5	58.9	66.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	180	140	160	4	160	130	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.3	7.6	366	7.7	7.1	7.4	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.4	-1.0	-0.7	4	-0.6	-1.1	-0.8	4
	従属栄養細菌	10	<1	3	4	10	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.4	8.1	18.3	366	30.4	6.3	18.4	366
	アルカリ度	54.0	48.0	51.0	4	53.0	43.0	48.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	26.3	17.8	22.6	366	26.5	18.5	23.6	366
	カルシウム硬度	56.7	45.0	51.7	4	54.6	44.3	49.9	4
	マグネシウム硬度	21.3	17.4	19.5	4	17.5	14.6	16.3	4
	カリウム	2.8	2.0	2.5	4	2.6	2.1	2.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑯-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 83 町田市野津田町 野津田浄水所（東村山・小作）				No. 84 町田市木曽東 滝の沢給水所（朝霞・滝の沢・東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	0.50	0.89	4	2.3	1.7	2.0	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.07	4	0.09	0.07	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	0.06	0.03	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.03	12	0.09	0.03	0.06	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0052	0.0016	0.0037	4	0.0083	0.0012	0.0043	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0031	0.0016	0.0025	4	0.0070	0.0044	0.0055	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.012	0.0071	0.0097	4	0.025	0.013	0.017	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0041	0.0019	0.0031	4	0.0079	0.0031	0.0050	4
	ブロモホルム	0.0010	0.0003	0.0006	4	0.0029	0.0014	0.0020	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	5.3	9.0	4	17	13	16	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	15.4	4.0	10.1	12	24.7	10.1	17.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.8	45.6	55.4	4	82.0	68.6	75.7	4
	蒸発残留物	130	89	110	4	190	150	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.8	7.3	7.5	363	7.7	7.1	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

(注) No.83は自動水質計器の不具合のため、pH値が3日間欠測。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果⑬-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 83 町田市野津田町 野津田浄水所（東村山・小作）				No. 84 町田市木曽東 滝の沢給水所（朝霞・滝の沢・東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.2	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.8	45.6	55.4	4	82.0	68.6	75.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130	89	110	4	190	150	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.3	7.5	363	7.7	7.1	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.7	-1.1	-0.9	4	-0.7	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌	6	<1	2	4	5	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.2	8.6	19.5	363	28.7	9.4	19.0	366
	アルカリ度	46.5	40.0	43.5	4	57.5	50.5	53.5	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.7	11.0	16.5	363	27.1	18.2	22.8	366
	カルシウム硬度	48.1	38.6	45.2	4	57.4	47.3	53.2	4
	マグネシウム硬度	12.7	7.0	10.2	4	24.6	19.5	22.5	4
	カリウム	2.1	0.9	1.6	4	3.0	1.9	2.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.83は自動水質計器の不具合のため、pH値、水温、電気伝導率が3日間欠測。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果②-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 85 町田市南成瀬 聖ヶ丘給水所（東村山・小作）				No. 86 町田市小山町 大船給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	0.66	1.0	4	1.5	0.66	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.07	4	0.08	0.07	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.03	12	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0075	0.0022	0.0050	4	0.0092	0.0023	0.0058	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0040	0.0030	0.0035	4	0.0048	0.0040	0.0043	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0099	0.014	4	0.022	0.011	0.016	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0055	0.0028	0.0042	4	0.0067	0.0031	0.0051	4
	ブロモホルム	0.0013	0.0007	0.0009	4	0.0014	0.0008	0.0011	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	9.3	10	4	12	9.5	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	15.8	4.5	10.3	12	14.8	5.8	10.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.6	51.2	57.7	4	65.6	51.5	57.8	4
	蒸発残留物	140	98	120	4	130	110	120	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.5	7.6	366	7.7	7.3	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果②-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 85 町田市南成瀬				No. 86 町田市小山町			
		聖ヶ丘給水所（東村山・小作）				大船給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.6	51.2	57.7	4	65.6	51.5	57.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	140	98	120	4	130	110	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.5	7.6	366	7.7	7.3	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.7	-1.0	-0.8	4	-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	2	<1	2	4	13	2	8	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	27.5	8.5	17.9	366	29.3	11.0	19.7	366
	アルカリ度	49.5	41.0	44.4	4	49.0	39.0	44.4	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.9	11.2	16.7	366	19.9	11.0	16.6	366
	カルシウム硬度	50.9	41.7	46.2	4	51.4	41.3	45.9	4
	マグネシウム硬度	13.7	9.5	11.6	4	14.2	10.0	11.9	4
	カリウム	2.1	1.4	1.8	4	2.1	1.6	1.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 87 町田市忠生 鎌水小山給水所（東村山・小作）				No. 88 小金井市貫井南町 上水南給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5	0.67	1.1	4	1.1	0.78	0.98	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.07	4	0.09	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0078	0.0022	0.0053	4	0.0077	0.0029	0.0053	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0054	0.0040	0.0047	4	0.0031	0.0024	0.0026	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.021	0.012	0.017	4	0.015	0.0089	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0068	0.0034	0.0053	4	0.0051	0.0028	0.0038	4
	ブロモホルム	0.0016	0.0008	0.0012	4	0.0007	0.0004	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	9.8	11	4	9.8	6.6	8.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.3	5.8	11.4	12	15.8	3.0	10.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.1	52.0	58.3	4	60.4	50.6	56.2	4
	蒸発残留物	130	100	120	4	130	100	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.7	7.4	7.6	366	7.8	7.2	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 87 町田市忠生 鏈水小山給水所（東村山・小作）				No. 88 小金井市貫井南町 上水南給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0005	<0.0001	0.0002	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.1	52.0	58.3	4	60.4	50.6	56.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130	100	120	4	130	100	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.4	7.6	366	7.8	7.2	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.7	-1.1	-0.9	4	-0.6	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌	4	1	2	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.7	6.3	17.8	366	29.5	6.1	18.2	366
	アルカリ度	50.5	39.0	44.4	4	46.0	42.0	44.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	21.8	11.3	17.3	366	20.2	10.3	16.2	366
	カルシウム硬度	52.3	41.7	46.4	4	49.3	42.8	46.1	4
	マグネシウム硬度	14.8	9.8	11.9	4	12.6	7.8	10.2	4
	カリウム	2.2	1.5	1.8	4	1.9	1.2	1.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 89 小金井市東町 梶野配水所（東村山・梶野）				No. 90 小平市花小金井 小川給水所（東村山・小川）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.77	0.97	4	1.6	0.45	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.07	0.08	4	0.09	0.06	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.05	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0008	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0053	0.0010	0.0025	4	0.0028	0.0006	0.0022	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0034	0.0026	0.0029	4	0.0034	0.0009	0.0022	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0065	0.0091	4	0.010	0.0047	0.0074	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0047	0.0020	0.0030	4	0.0034	0.0009	0.0023	4
	ブロモホルム	0.0010	0.0006	0.0008	4	0.0012	0.0001	0.0008	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.01	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11	8.3	10	4	14	5.0	10	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.5	4.4	11.3	12	18.6	3.1	12.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.0	65.4	68.5	4	68.8	45.0	58.9	4
	蒸発残留物	140	130	140	4	150	86	120	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.8	7.4	7.6	366	7.8	7.0	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 89 小金井市東町 梶野配水所（東村山・梶野）				No. 90 小平市花小金井 小川給水所（東村山・小川）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.0	65.4	68.5	4	68.8	45.0	58.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	140	130	140	4	150	86	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.4	7.6	366	7.8	7.0	7.4	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.4	-0.8	-0.6	4	-0.7	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌	8	<1	3	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.01	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000006	<0.000005	<0.000005	12
	水温	31.4	8.5	19.7	366	31.8	6.6	18.7	366
	アルカリ度	55.5	46.5	52.0	4	47.0	41.5	44.6	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	23.3	10.6	18.4	366	23.3	10.8	18.2	366
	カルシウム硬度	54.7	48.9	51.1	4	52.9	38.8	47.2	4
	マグネシウム硬度	19.2	16.4	17.4	4	15.9	6.2	11.7	4
	カリウム	2.4	1.9	2.2	4	2.5	0.8	1.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.90は監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は年12回となっている。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 91 日野市栄町 大坂上浄水所（東村山・多摩平）				No. 92 日野市多摩平 多摩平給水所（東村山・多摩平）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	0.42	0.91	4	1.4	0.46	1.0	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.05	0.07	4	0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0007	<0.0005	0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0002	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.07	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0053	0.0018	0.0042	4	0.0050	0.0012	0.0028	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0032	0.0011	0.0024	4	0.0020	0.0010	0.0017	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0072	0.011	4	0.0085	0.0048	0.0071	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0047	0.0019	0.0033	4	0.0024	0.0011	0.0020	4
	ブロモホルム	0.0010	0.0001	0.0006	4	0.0009	0.0001	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11	4.8	8.6	4	12	4.6	9.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.9	3.1	10.0	12	13.3	3.2	9.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.3	45.1	55.7	4	65.2	43.9	58.2	4
	蒸発残留物	120	72	100	4	130	68	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.3	7.5	366	7.8	7.3	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 91 日野市栄町 大坂上浄水所（東村山・多摩平）				No. 92 日野市多摩平 多摩平給水所（東村山・多摩平）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.6	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.3	45.1	55.7	4	65.2	43.9	58.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	72	100	4	130	68	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.3	7.5	366	7.8	7.3	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.6	-1.1	-0.9	4	-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000007	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.7	6.7	17.9	366	27.6	8.5	17.9	366
	アルカリ度	46.0	43.0	44.6	4	52.5	40.5	47.3	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.4	11.7	17.1	366	20.7	11.3	17.7	366
	カルシウム硬度	49.7	39.2	45.6	4	49.7	38.5	46.4	4
	マグネシウム硬度	13.6	5.9	10.2	4	15.5	5.4	11.8	4
	カリウム	2.1	0.8	1.5	4	1.8	0.8	1.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 93 日野市百草 三沢浄水所（三沢・東村山）				No. 94 日野市南平 南平配水所（東村山・南平）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	0.15	0.59	4	0.85	0.44	0.74	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.07	4	0.05	0.04	0.04	4
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0009	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.09	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0048	0.0019	0.0027	4	0.0067	<0.0001	0.0018	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0031	0.0014	0.0024	4	0.0011	0.0002	0.0005	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.013	0.0056	0.0085	4	0.011	0.0006	0.0035	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0041	0.0016	0.0025	4	0.0029	0.0001	0.0009	4
	ブロモホルム	0.0010	0.0006	0.0008	4	0.0003	0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10	8.1	9.2	4	6.9	4.6	6.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.6	5.0	9.2	12	11.1	3.2	6.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.8	53.6	68.2	4	78.0	44.4	69.1	4
	蒸発残留物	160	110	130	4	150	69	130	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.2	0.3	12	0.6	<0.1	0.2	12
	pH値	8.2	7.3	7.7	366	8.1	7.4	7.8	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 93 日野市百草 三沢浄水所（三沢・東村山）				No. 94 日野市南平 南平配水所（東村山・南平）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.4	0.3	0.4	366	0.4	0.3	0.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	83.8	53.6	68.2	4	78.0	44.4	69.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	160	110	130	4	150	69	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.2	7.3	7.7	366	8.1	7.4	7.8	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.3	-0.9	-0.6	4	-0.3	-1.0	-0.5	4
	従属栄養細菌	45	2	13	4	3	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.4	8.5	19.4	366	28.2	9.6	17.2	366
	アルカリ度	73.0	45.0	58.0	4	72.0	40.5	63.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	21.4	11.1	17.4	366	18.8	11.2	17.2	366
	カルシウム硬度	52.2	45.0	48.2	4	44.9	38.9	42.8	4
	マグネシウム硬度	31.6	8.6	20.0	4	33.6	5.5	26.3	4
	カリウム	2.0	1.3	1.7	4	1.9	0.8	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊟-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 95 日野市東豊田 程久保給水所（東村山）				No. 96 東村山市諏訪町 美住給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	0.42	0.91	4	1.5	0.44	0.99	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.05	0.07	4	0.07	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	<0.01	0.02	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0051	0.0017	0.0039	4	0.0050	0.0010	0.0031	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0034	0.0010	0.0024	4	0.0030	0.0011	0.0022	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0065	0.0099	4	0.013	0.0050	0.0086	4
	トリクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0045	0.0016	0.0031	4	0.0041	0.0012	0.0027	4
	ブロモホルム	0.0009	0.0001	0.0006	4	0.0009	0.0002	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11	4.8	8.6	4	12	4.8	9.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.8	3.1	10.0	12	15.9	3.1	10.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.2	44.8	55.6	4	67.7	43.9	57.2	4
	蒸発残留物	130	75	110	4	130	84	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.3	7.5	366	8.0	7.3	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊤-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 95 日野市東豊田 程久保給水所（東村山）				No. 96 東村山市諏訪町 美住給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.2	44.8	55.6	4	67.7	43.9	57.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130	75	110	4	130	84	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.3	7.5	366	8.0	7.3	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.6	-1.0	-0.8	4	-0.7	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌	2	<1	1	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.0	8.5	19.1	366	29.5	3.7	16.3	366
	アルカリ度	45.5	42.0	44.4	4	47.0	42.5	45.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.7	11.4	17.0	366	20.8	10.7	16.7	366
	カルシウム硬度	49.6	39.0	45.4	4	52.7	37.9	46.2	4
	マグネシウム硬度	13.6	5.8	10.2	4	15.0	6.0	11.0	4
	カリウム	2.0	0.8	1.5	4	2.1	0.8	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊼-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 97 国分寺市本多 東恋ヶ窪配水所（東村山）				No. 98 国分寺市内藤 国分寺北町給水所（東村山・国分寺北町）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	0.53	1.0	4	1.5	0.58	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.05	0.07	4	0.09	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	<0.01	0.03	4	0.05	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0038	0.0011	0.0028	4	0.0033	0.0007	0.0024	4
	ジクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0030	0.0012	0.0022	4	0.0034	0.0014	0.0024	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.010	0.0052	0.0080	4	0.011	0.0049	0.0082	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0034	0.0012	0.0025	4	0.0035	0.0010	0.0025	4
	ブロモホルム	0.0009	0.0002	0.0007	4	0.0011	0.0002	0.0008	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	4.9	9.3	4	13	5.0	9.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	17.0	3.4	10.7	12	18.4	3.5	11.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	65.0	45.9	57.9	4	68.5	47.4	60.4	4
	蒸発残留物	130	77	110	4	140	80	120	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.2	7.4	366	7.7	7.1	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 97 国分寺市本多 東恋ヶ窪配水所（東村山）				No. 98 国分寺市内藤 国分寺北町給水所（東村山・国分寺北町）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	65.0	45.9	57.9	4	68.5	47.4	60.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130	77	110	4	140	80	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.2	7.4	366	7.7	7.1	7.4	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.6	-1.0	-0.9	4	-0.6	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000006	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.7	5.3	16.9	366	31.1	7.6	19.2	366
	アルカリ度	48.0	42.0	45.3	4	50.0	43.0	46.6	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	24.8	12.7	17.7	366	22.9	12.0	18.1	366
	カルシウム硬度	50.6	39.6	46.6	4	52.9	40.8	48.4	4
	マグネシウム硬度	14.4	6.3	11.2	4	15.6	6.6	12.0	4
	カリウム	2.2	0.9	1.7	4	2.4	0.9	1.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊦-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 99 国立市北 国立中給水所（東村山・国立中）				No. 100 国立市泉 谷保給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	0.60	0.97	4	1.3	0.61	1.0	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.07	4	0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0066	0.0015	0.0042	4	0.0068	0.0016	0.0043	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0032	0.0026	0.0029	4	0.0031	0.0027	0.0028	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0076	0.011	4	0.015	0.0075	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0045	0.0023	0.0035	4	0.0045	0.0022	0.0035	4
	ブロモホルム	0.0009	0.0006	0.0007	4	0.0010	0.0006	0.0008	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	9.3	10	4	12	9.2	10	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	15.5	3.2	9.7	12	16.0	3.1	9.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.8	51.7	58.0	4	63.9	50.7	57.4	4
	蒸発残留物	130	100	120	4	130	100	120	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	8.0	7.3	7.5	366	7.7	7.3	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 99 国立市北 国立中給水所（東村山・国立中）				No. 100 国立市泉 谷保給水所（東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	63.8	51.7	58.0	4	63.9	50.7	57.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130	100	120	4	130	100	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.0	7.3	7.5	366	7.7	7.3	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.7	-1.0	-0.9	4	-0.8	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	4	<1	2	4	8	1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.2	4.6	16.7	366	26.5	5.3	16.0	366
	アルカリ度	49.0	41.5	44.9	4	48.5	40.0	43.3	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.5	11.8	16.8	366	19.7	11.0	16.4	366
	カルシウム硬度	50.5	41.7	46.1	4	50.7	41.5	46.0	4
	マグネシウム硬度	13.5	10.0	11.9	4	13.2	9.2	11.4	4
	カリウム	2.1	1.4	1.8	4	2.1	1.4	1.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 101 福生市熊川				No. 102 狛江市駒井町			
		福生武蔵野台給水所（福生武蔵野台・小作）				和泉本町給水所（長沢）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	1.5	1.6	4	1.1	0.88	1.0	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.12	0.07	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0006	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0003	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.07	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0036	0.0005	0.0015	4	0.010	0.0028	0.0060	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0008	0.0006	0.0008	4	0.0008	0.0004	0.0007	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0061	0.0019	0.0035	4	0.014	0.0057	0.0092	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	<0.001	0.004	4
	ブロモジクロロメタン	0.0015	0.0006	0.0010	4	0.0030	0.0018	0.0023	4
	ブロモホルム	0.0003	0.0002	0.0002	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10	9.8	10	4	11	6.7	9.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.9	4.4	4.9	12	10.3	5.6	7.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.8	53.5	56.2	4	60.5	46.9	55.1	4
	蒸発残留物	120	100	110	4	120	91	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.1	0.2	12	0.5	0.4	0.5	12
	pH値	7.9	7.5	7.7	366	7.7	7.5	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 101 福生市熊川				No. 102 狛江市駒井町			
		福生武蔵野台給水所（福生武蔵野台・小作）				和泉本町給水所（長沢）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0001	0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.8	53.5	56.2	4	60.5	46.9	55.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	100	110	4	120	91	110	4
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.9	7.5	7.7	366	7.7	7.5	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.5	-0.7	-0.6	4	-0.8	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌	53	17	35	4	5	4	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	27.2	8.9	18.0	366	30.6	7.2	18.6	366
	アルカリ度	56.5	53.0	54.5	4	50.0	38.0	45.5	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	16.2	13.6	15.4	366	18.0	10.8	16.3	366
	カルシウム硬度	49.2	44.4	46.8	4	39.9	32.9	37.3	4
	マグネシウム硬度	9.6	9.1	9.4	4	20.6	14.0	17.8	4
	カリウム	0.7	0.6	0.7	4	1.6	1.0	1.4	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 103 東大和市清水 石畑給水所（小作）				No. 104 東村山市富士見町 上北台給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.75	0.51	0.62	4	0.99	0.43	0.76	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.04	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0011	<0.0001	0.0003	4	0.0004	<0.0001	0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0029	0.0007	0.0021	4	0.0053	0.0015	0.0038	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0009	0.0005	0.0007	4	0.0022	0.0010	0.0018	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0058	0.0020	0.0043	4	0.0099	0.0057	0.0086	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0020	0.0007	0.0015	4	0.0033	0.0017	0.0027	4
	ブロモホルム	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0006	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.6	3.4	3.5	4	7.6	4.7	6.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.9	3.5	4.0	12	12.5	3.2	7.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	49.4	42.3	46.1	4	56.9	45.2	52.1	4
	蒸発残留物	85	68	78	4	110	85	99	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.3	12	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.7	7.2	7.5	366	8.0	7.3	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 103 東大和市清水 石畑給水所（小作）				No. 104 東村山市富士見町 上北台給水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.7	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	49.4	42.3	46.1	4	56.9	45.2	52.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	85	68	78	4	110	85	99	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.2	7.5	366	8.0	7.3	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.8	-1.2	-1.1	4	-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	4	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.3	7.9	18.1	366	29.4	8.7	19.1	366
	アルカリ度	38.5	33.0	36.4	4	43.0	40.0	41.3	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	12.9	9.8	11.3	366	17.1	10.4	14.2	366
	カルシウム硬度	43.9	37.0	40.8	4	47.1	39.3	43.8	4
	マグネシウム硬度	5.5	5.2	5.4	4	10.0	5.9	8.3	4
	カリウム	0.8	0.7	0.7	4	1.4	0.8	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 105 清瀬市旭が丘 清瀬梅園給水所（東村山）				No. 106 東久留米市神宝町 南沢給水所（東村山・南沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	0.69	1.1	4	2.1	1.4	1.7	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.06	0.08	4	0.09	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.03	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	0.0001	0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	0.0002	0.0002	4
	ベンゼン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.03	12	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0063	0.0020	0.0043	4	0.0040	0.0009	0.0029	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0047	0.0029	0.0036	4	0.0046	0.0028	0.0036	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0088	0.013	4	0.014	0.0070	0.011	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0057	0.0024	0.0041	4	0.0047	0.0017	0.0035	4
	ブロモホルム	0.0012	0.0007	0.0010	4	0.0014	0.0009	0.0012	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	10	11	4	14	11	13	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	18.2	3.6	11.2	12	20.0	4.1	13.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	65.3	53.1	58.8	4	72.6	59.8	65.4	4
	蒸発残留物	130	110	120	4	140	130	140	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	8.1	7.3	7.5	366	7.5	7.1	7.2	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 105 清瀬市旭が丘 清瀬梅園給水所（東村山）				No. 106 東久留米市神宝町 南沢給水所（東村山・南沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	65.3	53.1	58.8	4	72.6	59.8	65.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130	110	120	4	140	130	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.1	7.3	7.5	366	7.5	7.1	7.2	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.7	-1.0	-0.9	4	-0.9	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌	6	<1	2	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.2	8.9	19.5	366	30.0	10.1	20.0	366
	アルカリ度	49.0	40.0	44.4	4	51.0	42.0	46.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.3	10.8	16.7	366	23.3	12.7	19.1	366
	カルシウム硬度	51.5	42.7	46.7	4	55.1	46.3	50.1	4
	マグネシウム硬度	13.8	10.4	12.1	4	17.5	13.5	15.3	4
	カリウム	2.2	1.6	1.9	4	2.4	1.7	2.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊼-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 107 東久留米市下里 滝山給水所（東村山）				No. 108 武蔵村山市中央 中藤配水所（小作・東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	0.67	1.1	4	0.76	0.44	0.54	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.07	0.08	4	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0048	0.0015	0.0035	4	0.0057	0.0008	0.0030	4
	ジクロロ酢酸	0.002	0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0041	0.0024	0.0031	4	0.0016	0.0004	0.0009	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0071	0.011	4	0.0095	0.0022	0.0058	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0047	0.0018	0.0034	4	0.0028	0.0008	0.0018	4
	ブロモホルム	0.0011	0.0006	0.0009	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	10	11	4	5.8	3.4	4.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.9	3.3	11.2	12	5.0	3.2	4.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.7	53.5	58.7	4	50.8	43.6	46.5	4
	蒸発残留物	130	120	130	4	96	72	79	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.3	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.2	7.5	366	7.6	7.3	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊼-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 107 東久留米市下里 滝山給水所（東村山）				No. 108 武蔵村山市中央 中藤配水所（小作・東村山）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.7	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.7	53.5	58.7	4	50.8	43.6	46.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130	120	130	4	96	72	79	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.2	7.5	366	7.6	7.3	7.4	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.8	-1.3	-1.0	4	-0.9	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.1	7.8	18.4	366	34.1	7.6	20.2	366
	アルカリ度	48.5	39.5	43.9	4	40.5	35.0	38.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	21.9	11.4	17.8	366	16.1	10.2	11.8	366
	カルシウム硬度	50.6	42.6	46.2	4	44.1	38.3	41.0	4
	マグネシウム硬度	14.1	10.9	12.4	4	6.7	4.8	5.5	4
	カリウム	2.2	1.6	1.9	4	1.0	0.7	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 109 多摩市和田 桜ヶ丘配水所（朝霞・東村山）				No. 110 多摩市中沢 落合配水所（東村山・朝霞）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7	0.66	1.2	4	1.5	0.86	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	4	0.09	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.05	0.02	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	<0.02	0.03	12	0.06	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0041	0.0016	0.0032	4	0.0085	0.0015	0.0049	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0052	0.0024	0.0033	4	0.0062	0.0033	0.0042	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0066	0.011	4	0.024	0.0090	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0052	0.0017	0.0035	4	0.0076	0.0023	0.0047	4
	ブロモホルム	0.0013	0.0006	0.0009	4	0.0017	0.0007	0.0013	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.03	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12	8.7	11	4	15	7.9	12	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	23.4	6.9	13.7	12	19.8	7.1	13.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.5	54.3	59.5	4	66.5	50.8	61.6	4
	蒸発残留物	140	110	120	4	140	110	130	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.3	7.5	366	7.7	7.4	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

(注) No.109は令和5年9月から配水系統が桜ヶ丘配水所系(朝霞・東村山)から程久保給水所系(東村山)に変更。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 109 多摩市和田 桜ヶ丘配水所（朝霞・東村山）				No. 110 多摩市中沢 落合配水所（東村山・朝霞）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0004	<0.0001	0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.5	54.3	59.5	4	66.5	50.8	61.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	140	110	120	4	140	110	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.3	7.5	366	7.7	7.4	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.6	-1.1	-0.8	4	-0.5	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌	9	<1	2	4	2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.6	9.4	19.7	366	28.4	9.2	18.6	366
	アルカリ度	48.5	40.0	44.9	4	49.5	41.0	45.0	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	26.7	11.9	19.7	366	23.3	14.5	19.7	366
	カルシウム硬度	48.5	45.6	47.2	4	51.1	40.6	48.0	4
	マグネシウム硬度	14.8	8.7	12.3	4	15.4	10.2	13.6	4
	カリウム	2.1	1.4	1.9	4	2.5	1.4	2.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.109は令和5年9月から配水系統が桜ヶ丘配水所系(朝霞・東村山)から程久保給水所系(東村山)に変更。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 111 稲城市東長沼 大丸浄水所（東村山・大丸）				No. 112 稲城市平尾 坂浜配水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	0.78	0.96	4	1.1	0.78	0.96	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.06	0.07	4	0.09	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0089	0.0025	0.0050	4	0.0098	0.0029	0.0060	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0029	0.0020	0.0025	4	0.0037	0.0029	0.0032	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0074	0.011	4	0.018	0.0098	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0044	0.0022	0.0034	4	0.0058	0.0031	0.0044	4
	ブロモホルム	0.0007	0.0005	0.0006	4	0.0009	0.0005	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10	7.1	9.0	4	10	7.0	8.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.5	3.0	9.5	12	14.3	3.1	9.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.4	51.2	56.0	4	60.1	50.9	55.6	4
	蒸発残留物	120	92	110	4	110	92	110	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.8	7.4	7.6	366	7.8	6.9	7.6	364
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

(注) No.112は自動水質計器の不具合のため、pH値が2日間欠測。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 111 稲城市東長沼 大丸浄水所（東村山・大丸）				No. 112 稲城市平尾 坂浜配水所（東村山・小作）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.4	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.4	51.2	56.0	4	60.1	50.9	55.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	92	110	4	110	92	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.4	7.6	366	7.8	6.9	7.6	364
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.7	-0.9	-0.9	4	-0.7	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌	7	2	4	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.0	5.3	17.3	366	31.0	6.4	18.3	366
	アルカリ度	46.5	41.5	43.4	4	46.0	41.5	43.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	19.6	11.0	16.3	366	19.6	11.4	16.7	366
	カルシウム硬度	49.2	42.5	45.6	4	48.4	42.8	45.5	4
	マグネシウム硬度	12.5	8.3	10.4	4	12.4	8.0	10.2	4
	カリウム	1.9	1.3	1.6	4	1.9	1.2	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.112は自動水質計器の不具合のため、pH値が2日間欠測。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③4-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 113 あきる野市草花 上代継浄水所（小作・上代継）				No. 114 あきる野市乙津 戸倉浄水所（戸倉）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65	0.52	0.61	4	1.5	0.92	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.07	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	<0.02	0.02	12	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0061	0.0015	0.0034	4	0.013	0.0029	0.0074	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0011	0.0004	0.0009	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0096	0.0033	0.0062	4	0.015	0.0035	0.0086	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.007	0.004	0.005	4
	ブロモジクロロメタン	0.0025	0.0009	0.0018	4	0.0018	0.0006	0.0011	4
	ブロモホルム	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.4	3.5	3.8	4	4.9	4.2	4.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.3	3.3	3.9	12	5.5	3.7	4.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.1	45.9	47.9	4	34.6	25.3	30.5	4
	蒸発残留物	88	74	82	4	78	56	64	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.7	7.2	7.5	366	8.0	7.2	7.6	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 113 あきる野市草花 上代継浄水所（小作・上代継）				No. 114 あきる野市乙津 戸倉浄水所（戸倉）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.4	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50.1	45.9	47.9	4	34.6	25.3	30.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	88	74	82	4	78	56	64	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.2	7.5	366	8.0	7.2	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.9	-1.2	-1.0	4	-1.4	-1.8	-1.6	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	31.4	8.4	20.0	366	28.1	6.7	16.7	366
	アルカリ度	38.5	36.0	37.1	4	26.0	17.0	21.3	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	13.3	10.1	11.8	366	10.6	8.1	9.4	366
	カルシウム硬度	43.5	40.5	42.2	4	28.5	21.0	25.2	4
	マグネシウム硬度	6.6	5.3	5.7	4	6.1	4.3	5.3	4
	カリウム	1.0	0.8	0.9	4	0.7	0.5	0.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 115 あきる野市乙津 乙津浄水所（戸倉・乙津）				No. 116 あきる野市深沢 深沢浄水所（深沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5	0.91	1.2	4	1.5	0.93	1.2	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.06	4	0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.10	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.012	0.0029	0.0073	4	0.0082	0.0056	0.0071	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0005	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0035	0.0085	4	0.011	0.0072	0.0087	4
	トリクロロ酢酸	0.007	0.003	0.006	4	0.008	0.002	0.005	4
	ブロモジクロロメタン	0.0018	0.0006	0.0011	4	0.0024	0.0009	0.0015	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.06	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.8	4.0	4.4	4	4.9	4.2	4.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.3	3.7	4.4	12	5.3	2.4	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.7	25.5	30.4	4	55.2	37.4	47.1	4
	蒸発残留物	71	58	63	4	89	71	80	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.8	0.3	0.5	12
	pH値	7.7	7.2	7.4	366	8.2	7.5	7.8	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊸-2

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 115 あきる野市乙津 乙津浄水所（戸倉・乙津）				No. 116 あきる野市深沢 深沢浄水所（深沢）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0004	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.7	25.5	30.4	4	55.2	37.4	47.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	71	58	63	4	89	71	80	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.2	7.4	366	8.2	7.5	7.8	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-1.5	-1.9	-1.7	4	-0.7	-1.4	-1.0	4
	従属栄養細菌	3	<1	<1	4	2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.06	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.1	7.3	17.3	366	26.8	6.7	16.4	366
	アルカリ度	26.5	17.5	21.4	4	46.5	28.5	36.9	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	10.1	7.5	9.0	366	14.3	9.6	12.7	366
	カルシウム硬度	28.5	21.0	25.0	4	44.1	29.7	37.6	4
	マグネシウム硬度	6.2	4.5	5.4	4	11.1	7.7	9.5	4
	カリウム	0.7	0.5	0.6	4	0.6	0.4	0.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊼-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 118 西東京市谷戸町 芝久保給水所（東村山）				No. 119 西東京市柳沢 保谷町給水所（東村山・保谷町）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7	0.46	1.1	4	1.2	0.66	0.94	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.07	4	0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	<0.01	0.03	4	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	<0.02	<0.02	12	0.02	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0050	0.0005	0.0027	4	0.0021	0.0005	0.0014	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0034	0.0013	0.0026	4	0.0023	0.0011	0.0018	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014	0.0046	0.0088	4	0.0071	0.0037	0.0054	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0044	0.0009	0.0028	4	0.0022	0.0008	0.0016	4
	ブロモホルム	0.0011	0.0002	0.0007	4	0.0008	0.0003	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	5.2	10	4	12	6.2	9.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	19.4	3.1	12.8	12	14.0	3.9	9.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.7	44.9	60.3	4	63.7	51.3	59.2	4
	蒸発残留物	150	82	120	4	140	98	120	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.4	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	8.0	7.4	7.6	366	8.1	7.5	7.8	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊼-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 118 西東京市谷戸町 芝久保給水所（東村山）				No. 119 西東京市柳沢 保谷町給水所（東村山・保谷町）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.7	44.9	60.3	4	63.7	51.3	59.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150	82	120	4	140	98	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.0	7.4	7.6	366	8.1	7.5	7.8	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.6	-0.9	-0.8	4	-0.5	-0.8	-0.7	4
	従属栄養細菌	3	<1	2	4	12	3	7	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000009	<0.000005	<0.000005	12
	水温	30.7	10.1	20.2	366	26.7	7.4	17.2	366
	アルカリ度	48.0	42.0	46.3	4	53.5	48.5	51.5	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	22.4	10.9	18.1	366	20.2	13.1	17.3	366
	カルシウム硬度	54.9	38.7	48.0	4	47.7	40.5	45.2	4
	マグネシウム硬度	16.8	6.2	12.3	4	16.0	10.8	14.0	4
	カリウム	2.3	0.8	1.8	4	2.4	1.4	2.0	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.119は監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は年12回となっている。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③7-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 120 西東京市北町 西東京栄町配水所（東村山・西東京栄町・朝霞）				No. 121 瑞穂町箱根ヶ崎 箱根ヶ崎浄水所（箱根ヶ崎）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	0.34	0.81	4	2.6	0.67	2.1	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.06	0.08	4	0.10	0.05	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4	0.08	<0.01	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0029	<0.0005	0.0019	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.08	<0.02	0.02	12	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0031	0.0006	0.0021	4	0.0019	0.0001	0.0006	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0034	0.0010	0.0026	4	0.0010	<0.0001	0.0003	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.011	0.0049	0.0080	4	0.0048	0.0004	0.0015	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0036	0.0014	0.0025	4	0.0018	<0.0001	0.0005	4
	ブロモホルム	0.0015	0.0002	0.0009	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	6.1	11	4	14	3.4	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	18.0	2.8	10.8	12	10.7	3.5	9.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.4	50.0	60.9	4	62.6	50.2	59.1	4
	蒸発残留物	140	94	120	4	140	80	130	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.2	0.4	12	0.2	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.0	7.3	7.7	366	7.9	7.4	7.7	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③7-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 120 西東京市北町				No. 121 瑞穂町箱根ヶ崎			
		西東京栄町配水所（東村山・西東京栄町・朝霞）				箱根ヶ崎浄水所（箱根ヶ崎）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.4	50.0	60.9	4	62.6	50.2	59.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	140	94	120	4	140	80	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.0	7.3	7.7	366	7.9	7.4	7.7	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.4	-0.7	-0.6	4	-0.5	-0.8	-0.6	4
	従属栄養細菌	35	<1	12	4	17	1	5	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000006	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.2	7.2	18.3	366	25.7	15.0	19.4	366
	アルカリ度	56.5	49.5	53.3	4	58.0	37.5	52.8	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	23.4	12.6	18.4	366	21.1	11.4	18.4	366
	カルシウム硬度	50.7	40.2	46.5	4	45.9	45.1	45.5	4
	マグネシウム硬度	17.7	9.8	14.4	4	16.7	5.1	13.6	4
	カリウム	2.6	1.3	2.1	4	0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 122 日の出町大久野				No. 123 日の出町平井			
		大久野浄水所（大久野・小作）				文化の森給水所（小作・上代継）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		2	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
大腸菌				0/12	12			0/12	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.90	0.62	0.82	4	0.65	0.52	0.61	4
フッ素及びその化合物		0.07	0.06	0.07	4	0.05	0.05	0.05	4
ホウ素及びその化合物		0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		0.05	<0.02	0.02	12	0.06	<0.02	<0.02	12
クロロ酢酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0036	0.0012	0.0025	4	0.0069	0.0022	0.0042	4
ジクロロ酢酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0015	0.0011	0.0013	4	0.0012	0.0005	0.0010	4
臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.0076	0.0045	0.0059	4	0.011	0.0045	0.0075	4
トリクロロ酢酸		0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
ブロモジクロロメタン		0.0022	0.0015	0.0018	4	0.0029	0.0013	0.0022	4
ブロモホルム		0.0004	0.0002	0.0003	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
ホルムアルデヒド		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.03	0.01	0.02	4	0.07	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		4.9	4.1	4.6	4	4.2	3.5	3.8	4
マンガン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		4.3	3.2	3.6	12	5.1	3.3	3.9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		69.6	54.3	64.1	4	50.3	45.9	48.5	4
蒸発残留物		120	91	110	4	88	77	83	4
陰イオン界面活性剤				<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤				<0.002	1			<0.002	1
フェノール類				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
pH値		7.8	7.4	7.6	366	7.7	7.3	7.6	366
味				異常なし	12			異常なし	12
臭気				異常なし	12			異常なし	12
色度		<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果③-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 122 日の出町大久野 大久野浄水所（大久野・小作）				No. 123 日の出町平井 文化の森給水所（小作・上代継）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	69.6	54.3	64.1	4	50.3	45.9	48.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	91	110	4	88	77	83	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.4	7.6	366	7.7	7.3	7.6	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.6	-1.1	-0.8	4	-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	44	15	29	4	21	<1	5	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.07	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.2	7.9	17.6	366	28.7	7.8	17.7	366
	アルカリ度	48.0	41.5	46.1	4	39.5	36.5	37.6	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	17.3	11.5	15.7	366	12.9	10.0	11.6	366
	カルシウム硬度	58.5	46.4	53.9	4	44.9	40.5	42.9	4
	マグネシウム硬度	11.4	7.9	10.2	4	6.4	5.2	5.6	4
	カリウム	1.4	1.1	1.3	4	1.0	0.8	0.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊟-1

令和5年度

検査項目	採水箇所 系統	No. 124 八王子市上柚木				No. 125 八王子市別所			
		南大沢給水所（東村山）				唐木田配水所（東村山・朝霞）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
大腸菌				0/12	12			0/12	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.4	0.66	1.0	4	1.5	0.86	1.2	4
フッ素及びその化合物		0.07	0.07	0.07	4	0.09	0.07	0.08	4
ホウ素及びその化合物		0.03	0.02	0.03	4	0.05	0.02	0.04	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		0.05	<0.02	0.03	12	0.06	0.03	0.04	12
クロロ酢酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0087	0.0029	0.0057	4	0.0080	0.0015	0.0047	4
ジクロロ酢酸		0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
ジブロモクロロメタン		0.0045	0.0039	0.0041	4	0.0062	0.0033	0.0042	4
臭素酸		0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.020	0.011	0.016	4	0.023	0.0094	0.015	4
トリクロロ酢酸		0.003	<0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.002	4
ブロモジクロロメタン		0.0063	0.0034	0.0050	4	0.0073	0.0024	0.0046	4
ブロモホルム		0.0012	0.0008	0.0010	4	0.0017	0.0007	0.0013	4
ホルムアルデヒド		0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		12	9.4	10	4	15	8.0	13	4
マンガン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		14.7	5.5	10.4	12	19.7	7.2	13.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		62.8	51.2	56.9	4	66.6	51.1	61.8	4
蒸発残留物		120	110	120	4	150	110	140	4
陰イオン界面活性剤				<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤				<0.002	1			<0.002	1
フェノール類				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
pH値		7.8	7.4	7.5	366	7.9	7.4	7.8	366
味				異常なし	12			異常なし	12
臭気				異常なし	12			異常なし	12
色度		<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊟-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 124 八王子市上柚木 南大沢給水所（東村山）				No. 125 八王子市別所 唐木田配水所（東村山・朝霞）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
	残留塩素（遊離）	0.5	0.3	0.4	366	0.4	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.8	51.2	56.9	4	66.6	51.1	61.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120	110	120	4	150	110	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.4	7.5	366	7.9	7.4	7.8	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-0.7	-1.0	-0.9	4	-0.5	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	7	1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.1	7.3	18.2	366	30.4	7.6	19.2	366
	アルカリ度	48.0	39.0	44.0	4	49.0	41.0	45.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	20.3	11.5	17.0	366	23.8	14.1	19.1	366
	カルシウム硬度	49.8	41.0	45.3	4	51.3	40.9	48.3	4
	マグネシウム硬度	13.2	9.9	11.6	4	15.4	10.2	13.5	4
	カリウム	2.0	1.5	1.8	4	2.5	1.5	2.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 126 奥多摩町棚澤字中曽根 氷川浄水所（氷川）				No. 127 奥多摩町氷川 ひむら浄水所（ひむら）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	0.37	0.46	4	0.57	0.29	0.41	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0054	0.0023	0.0041	4	0.0029	0.0012	0.0020	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0065	0.0029	0.0048	4	0.0035	0.0014	0.0025	4
	トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0010	0.0004	0.0007	4	0.0008	0.0002	0.0005	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.5	3.7	4.1	4	4.5	3.6	4.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.0	2.7	3.4	12	5.4	2.8	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	36.4	33.3	34.6	4	34.5	28.4	32.0	4
	蒸発残留物	71	59	67	4	68	58	63	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.7	7.4	7.6	366	7.7	7.1	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 126 奥多摩町棚澤字中曽根 氷川浄水所（氷川）				No. 127 奥多摩町氷川 ひむら浄水所（ひむら）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.7	0.4	0.6	366	0.7	0.5	0.6	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	36.4	33.3	34.6	4	34.5	28.4	32.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	71	59	67	4	68	58	63	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.4	7.6	366	7.7	7.1	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-1.2	-1.5	-1.3	4	-1.3	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌	4	<1	2	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	25.8	5.1	15.3	366	27.7	6.4	16.1	366
	アルカリ度	30.0	26.0	28.1	4	28.0	22.5	25.1	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	10.1	7.9	9.1	366	10.0	7.4	8.8	366
	カルシウム硬度	30.0	27.8	28.9	4	29.1	23.2	26.7	4
	マグネシウム硬度	6.4	5.3	5.7	4	5.4	5.2	5.3	4
	カリウム	0.6	0.4	0.5	4	0.5	0.4	0.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊼-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 128 奥多摩町日原字大澤 日原浄水所（日原）				No. 129 奥多摩町大丹波字八桑 大丹波浄水所（大丹波）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	0.35	0.42	4	0.68	0.52	0.59	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.10	<0.02	0.04	12	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0054	0.0015	0.0034	4	0.0032	0.0016	0.0021	4
	ジクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0006	0.0001	0.0003	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0067	0.0019	0.0042	4	0.0053	0.0024	0.0033	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.002	0.003	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0011	0.0004	0.0007	4	0.0015	0.0005	0.0009	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.1	3.7	3.9	4	3.3	3.0	3.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.8	5.2	6.2	12	1.2	1.0	1.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.8	28.4	30.2	4	37.3	34.4	35.5	4
	蒸発残留物	68	60	63	4	68	57	64	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12
	pH値	7.4	6.7	7.1	366	7.7	7.0	7.4	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	4	<1	<1	366	<1	<1	<1	366
	濁度	0.7	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 128 奥多摩町日原字大澤 日原浄水所（日原）				No. 129 奥多摩町大丹波字八桑 大丹波浄水所（大丹波）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.8	0.5	0.7	366	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.8	28.4	30.2	4	37.3	34.4	35.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	68	60	63	4	68	57	64	4
	濁度	0.7	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	6.7	7.1	366	7.7	7.0	7.4	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-1.7	-1.9	-1.8	4	-1.1	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌	3	<1	<1	4	20	6	11	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	26.0	5.2	14.3	366	28.6	3.5	15.1	366
	アルカリ度	22.5	17.5	20.6	4	33.0	30.0	31.5	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	9.4	3.7	8.3	366	9.3	7.2	8.6	366
	カルシウム硬度	29.1	25.0	26.4	4	31.7	28.8	29.9	4
	マグネシウム硬度	4.7	3.4	3.8	4	5.7	5.5	5.6	4
	カリウム	0.8	0.6	0.7	4	0.5	0.4	0.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果㊹-1

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 130 奥多摩町棚澤字片曾 棚澤浄水所（棚澤）				No. 131 奥多摩町原 小河内浄水所（小河内）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.82	0.67	0.73	4	0.58	0.24	0.41	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.05	4	0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.07	0.02	0.04	12	0.13	<0.02	0.06	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0054	0.0013	0.0032	4	0.0086	0.0003	0.0046	4
	ジクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0003	0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0076	0.0019	0.0045	4	0.0094	0.0003	0.0050	4
	トリクロロ酢酸	0.003	0.002	0.002	4	0.004	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0019	0.0005	0.0011	4	0.0008	<0.0001	0.0004	4
	ブロモホルム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	4.0	3.8	3.9	4	11	9.7	10	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.5	1.3	1.4	12	4.9	3.8	4.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.4	27.4	28.2	4	40.6	31.1	36.0	4
	蒸発残留物	59	53	56	4	97	81	89	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.6	<0.1	0.3	12
	pH値	7.6	7.3	7.5	363	8.2	7.3	7.5	366
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	363	<1	<1	<1	366
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	363	<0.1	<0.1	<0.1	366

(注) No.130は自動水質計器の不具合のため、pH値、色度、濁度が3日間欠測。

表V.3.3 給水栓水 水質検査結果④-2

令和5年度

	採水箇所 系統	No. 130 奥多摩町棚澤字片曾 棚澤浄水所（棚澤）				No. 131 奥多摩町原 小河内浄水所（小河内）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素（遊離）	0.6	0.3	0.4	366	0.8	0.5	0.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.4	27.4	28.2	4	40.6	31.1	36.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	59	53	56	4	97	81	89	4
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	363	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.3	7.5	363	8.2	7.3	7.5	366
	ランゲリア指数（腐食性）	-1.3	-1.5	-1.4	4	-1.0	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌	160	6	75	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	29.2	7.4	18.0	363	27.0	8.0	17.3	366
	アルカリ度	28.5	25.5	27.1	4	32.0	29.5	30.4	4
	硫酸イオン								
	電気伝導率	8.6	6.0	7.6	363	14.4	9.1	12.9	366
	カルシウム硬度	23.9	22.0	22.8	4	34.7	26.4	30.7	4
	マグネシウム硬度	5.5	5.4	5.5	4	5.9	4.7	5.3	4
	カリウム	0.6	0.5	0.6	4	0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注) No.130は自動水質計器の不具合のため、濁度、pH値、水温、電気伝導率が3日間欠測。

4 要検討項目試験

厚生労働省は、毒性が定まらないことや浄水中の存在が不明等の理由から、水質基準項目や水質管理目標設定項目に分類できない項目のうち、今後必要な情報、知見の収集に努めていくべき項目として、46項目の「要検討項目」を定めている。

当局では、これら46項目について、代表浄水施設の原水、浄水及び給水栓水を対象として、年に1回（ただし、PFHxSに関しては年に4回）の検査頻度で検査を行っている。このうち給水栓水の検査結果を表V.4に示す。

表V. 4 要検討項目検査結果①- 1

令和5年度

項目名	東村山浄水場	小作浄水場	砧浄水場	長沢浄水場	金町浄水場	三郷浄水場	朝霞浄水場	三園浄水場
	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水
銀及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
バリウム及びその化合物	0.010	0.011	0.004	0.005	0.008	0.009	0.012	0.012
ビスマス及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モリブデン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001
アクリルアミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アクリル酸	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
17-β-エストラジオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
エチニル・エストラジオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	<0.0005	<0.0005	0.0031	0.0029	0.0054	0.0008	0.0025	0.0006
エピクロロヒドリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩化ビニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
酢酸ビニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,4-トルエンジアミン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2,6-トルエンジアミン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
N,N-ジメチルアニリン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
スチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリエチレンテトラミン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ノニルフェノール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ビスフェノールA	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ヒドラジン	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
1,2-ブタジエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,3-ブタジエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ (n-ブチル)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フタル酸ブチルベンジル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機すず化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.003	<0.002	<0.002
ブロモジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.002	<0.002	<0.002
トリブロモ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモクロロアセトニトリル	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0010	0.0010	0.0006	<0.0005
ジブロモアセトニトリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0013	0.0013	0.0008	0.0008
アセトアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
MX	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
キシレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
過塩素酸	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0017	0.0021	0.0017	0.0017
N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アニリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
キノリン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
1,2,3-トリクロロベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニトリロ三酢酸 (NTA)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

(注) 各浄水場を代表する地点

表V.4 要検討項目検査結果①-2

令和5年度

区	給水栓No.	代表浄水場（所）	PFHxS(単位:ng/L)			
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
文京区	1	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5
品川区	2	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
大田区	3	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
	4	長沢浄水場	<5	<5	<5	<5
	5	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
	23	長沢浄水場	<5	<5	<5	<5
世田谷区	6	長沢浄水場	<5	<5	<5	<5
	7	長沢浄水場、砧下浄水所	<5	<5	<5	<5
	8	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5
	9	長沢浄水場、砧下浄水所	<5	<5	<5	<5
	10	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5
	11	砧下浄水所、朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5
北区	12	朝霞浄水場、三園浄水場	<5	<5	<5	<5
	18	三園浄水場	<5	<5	<5	<5
渋谷区	13	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
港区	14	三郷浄水場、朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5
	22	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5
目黒区	15	朝霞浄水場、長沢浄水場	<5	<5	<5	<5
豊島区	16	朝霞浄水場、三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
千代田区	36	朝霞浄水場、三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
板橋区	17	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
練馬区	19	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
	20	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
杉並区	21	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5
	24	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
中野区	25	朝霞浄水場、三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
	38	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
新宿区	26	朝霞浄水場、三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
	27	朝霞浄水場、三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
中央区	28	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
	43	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5
	47	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
葛飾区	29	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5
	35	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
江東区	30	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
	32	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
	44	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
	45	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
墨田区	31	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
	37	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
江戸川区	33	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
	34	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
足立区	39	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
	41	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
	46	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
荒川区	40	金町浄水場	<5	<5	<5	<5
台東区	42	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5

<5：検査結果が定量下限値である5 ng/L未満であることを表す。

表V.4 要検討項目検査結果②-1

令和5年度

項目名	高月浄水所	三鷹新川給水所
	給水栓水	給水栓水
銀及びその化合物	<0.001	<0.001
バリウム及びその化合物	0.012	0.007
ビスマス及びその化合物	<0.001	<0.001
モリブデン及びその化合物	<0.001	<0.001
アクリルアミド	<0.0001	<0.0001
アクリル酸	<0.01	<0.01
17- β -エストラジオール	<0.000001	<0.000001
エチニル・エストラジオール	<0.000001	<0.000001
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	0.0022	0.0028
エピクロヒドリン	<0.0001	<0.0001
塩化ビニル	<0.0001	<0.0001
酢酸ビニル	<0.0001	<0.0001
2,4-トルエンジアミン	<0.001	<0.001
2,6-トルエンジアミン	<0.001	<0.001
N,N-ジメチルアニリン	<0.00005	<0.00005
スチレン	<0.0001	<0.0001
トリエチレンテトラミン	<0.01	<0.01
ノニルフェノール	<0.0001	<0.0001
ビスフェノールA	<0.00001	<0.00001
ヒドラジン	<0.02	<0.02
1,2-ブタジエン	<0.0001	<0.0001
1,3-ブタジエン	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(n-ブチル)	<0.0005	<0.0005
フタル酸ブチルベンジル	<0.0005	<0.0005
有機すず化合物	<0.0005	<0.0005
ブロモクロロ酢酸	<0.002	0.002
ブロモジクロロ酢酸	<0.002	<0.002
ジブロモクロロ酢酸	<0.002	<0.002
ブロモ酢酸	<0.002	<0.002
ジブロモ酢酸	<0.002	<0.002
トリブロモ酢酸	<0.002	<0.002
トリクロロアセトニトリル	<0.0005	<0.0005
ブロモクロロアセトニトリル	0.0005	0.0005
ジブロモアセトニトリル	<0.0005	0.0006
アセトアルデヒド	<0.001	<0.001
MX	<0.0001	<0.0001
キシレン	<0.0002	<0.0002
過塩素酸	0.0007	0.0008
N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)	<0.00001	<0.00001
アニリン	<0.001	<0.001
キノリン	<0.00001	<0.00001
1,2,3-トリクロロベンゼン	<0.0001	<0.0001
ニトリロ三酢酸(NTA)	<0.0005	<0.0005

表 V.4 要検討項目検査結果②-2

令和5年度

市町	給水栓No.	給水エリア	PFHxS(単位:ng/L)			
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
小金井市	88	上水南給水所	<5	<5	<5	<5
	89	梶野配水所	<5	<5	<5	<5
	90	小川給水所(●)	<5	<5	<5	<5
日野市	91	大坂上浄水所	<5	<5	<5	<5
	92	多摩平給水所	<5	<5	<5	<5
	93	三波浄水所	<5	<5	<5	<5
	94	南平配水所	<5	<5	<5	<5
	95	程久保給水所	<5	<5	<5	<5
東村山市	96	美住給水所	<5	<5	<5	<5
	97	東恋ヶ窪配水所	<5	<5	<5	<5
国分寺市	98	国分寺北町給水所	6	6	7	<5
	99	国立中給水所	<5	<5	<5	<5
国立市	100	谷保給水所	<5	<5	<5	<5
	101	福生武蔵野台給水所	<5	<5	<5	<5
狛江市	102	和泉木町給水所	<5	<5	<5	<5
	103	石畑給水所	<5	<5	<5	<5
東大和市	104	上北台給水所	<5	<5	<5	<5
	105	清瀬梅園給水所	<5	<5	<5	<5
東久留米市	106	南沢給水所	<5	<5	<5	<5
	107	滝山給水所	<5	<5	<5	<5
武蔵村山市	108	中蔵配水所	<5	<5	<5	<5
	109	桜ヶ丘配水所	<5	<5	<5	<5
多摩市	110	落合配水所	<5	<5	<5	<5
	111	大丸浄水所	<5	<5	<5	<5
稲城市	112	坂浪配水所	<5	<5	<5	<5
	113	上代継浄水所	<5	<5	<5	<5
あきる野市	114	戸倉浄水所	<5	<5	<5	<5
	115	乙津浄水所	<5	<5	<5	<5
	116	渡浪浄水所	<5	<5	<5	<5
西東京市	118	芝久保給水所	<5	<5	<5	<5
	119	保谷町給水所(●)	<5	<5	<5	<5
	120	西東京栄町配水所	<5	<5	<5	<5
瑞穂町	121	箱根ヶ崎浄水所	<5	<5	<5	<5
	122	大久野浄水所	<5	<5	<5	<5
日の出町	123	文化の森給水所	<5	<5	<5	<5
	126	米川浄水所	<5	<5	<5	<5
奥多摩町	127	ひむら浄水所	<5	<5	<5	<5
	128	日原浄水所	<5	<5	<5	<5
	129	大丹波浄水所	<5	<5	<5	<5
	130	棚澤浄水所	<5	<5	<5	<5
	131	小河内浄水所	<5	<5	<5	<5

給水エリア：給水エリアに書かれている浄水所等が停止している場合は主に東村山浄水場、小作浄水場の水を給水している。

●：PFOS及びPFOAを監視強化中の浄水施設

市町	給水栓No.	給水エリア	PFHxS(単位:ng/L)			
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
八王子市	48	元本郷浄水所	<5	<5	<5	<5
	49	曉町浄水所	<5	<5	<5	<5
	50	子安浄水所	<5	<5	<5	<5
	51	高月浄水所	<5	<5	<5	<5
	52	檜原給水所	<5	<5	<5	<5
立川市	53	猿間給水所	<5	<5	<5	<5
	54	北野給水所	<5	<5	<5	<5
	117	東浅川給水所	<5	<5	<5	<5
	124	南大沢給水所	<5	<5	<5	<5
	125	唐木田配水所	<5	<5	<5	<5
三鷹市	55	柴崎給水所	<5	<5	<5	<5
	56	富士見第二浄水所	<5	<5	<5	<5
	57	富士見第三浄水所	<5	<5	<5	<5
	58	立川砂川給水所	<5	<5	<5	<5
	59	立川栄町浄水所	10	<5	<5	<5
青梅市	60	立川砂川給水所	<5	<5	<5	<5
	61	石畑給水所	<5	<5	<5	<5
	62	石畑給水所	<5	<5	<5	<5
	63	上連雀給水所	<5	<5	<5	<5
	64	三鷹新川給水所	<5	<5	<5	<5
青梅市	65	日向和田浄水所	<5	<5	<5	<5
	66	根ヶ布給水所	<5	<5	<5	<5
	67	千ヶ瀬第二浄水所	<5	<5	<5	<5
	68	沢井第一浄水所	<5	<5	<5	<5
	69	沢井第二浄水所	<5	<5	<5	<5
府中市	70	二俣尾浄水所	<5	<5	<5	<5
	71	御店山浄水所	<5	<5	<5	<5
	72	成木浄水所	<5	<5	<5	<5
	73	根ヶ布給水所	<5	<5	<5	<5
	74	幸町給水所	<5	<5	<5	<5
調布市	75	府中武蔵台浄水所	<5	<5	<5	<5
	76	若松給水所(●)	7	5	<5	<5
	77	府中南町給水所	<5	<5	<5	<5
町田市	78	上石原配水所	<5	<5	<5	<5
	79	仙川配水所	<5	<5	<5	<5
	80	深大寺給水所	<5	<5	<5	<5
町田市	81	原町田浄水所	<5	<5	<5	<5
	82	小野路給水所	<5	<5	<5	<5
	83	野津田浄水所	<5	<5	<5	<5
	84	滝の沢給水所	<5	<5	<5	<5
	85	型ヶ丘給水所	<5	<5	<5	<5
町田市	86	大船給水所	<5	<5	<5	<5
	87	鎌水小山給水所	<5	<5	<5	<5

5 依頼水質検査

(1) お客さまからの依頼水質検査（区部）

本年度、23 区のお客さまから依頼のあった水質検査件数を表 V.5(1)に示す。

受付件数は 53 件（試料数 147 本）で、昨年度（受付件数 47 件、試料数 102 本）と比較して受付件数は 6 件、試料数は 45 本増加した。内訳は、異物 14 件（26%）、違和感が 13 件（25%）、水の色 7 件（13%）、異臭味に関するものが 6 件（11%）、濁水 3 件（6%）、物品の腐食・変色等 2 件（4%）などであった。その他のうち、鉛に関する依頼検査は 4 件であった。

表 V.5(1) お客さまからの依頼水質検査の月別件数（区部）

（単位）件

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	基準不適合 件数
本年度	3	10	4	5	3	3	7	6	2	7	1	2	53(11)	1(0)
昨年度	2	3	3	1	3	1	6	7	3	6	8	4	47(10)	0(0)

（ ）は、直結給水以外の件数（内書き）

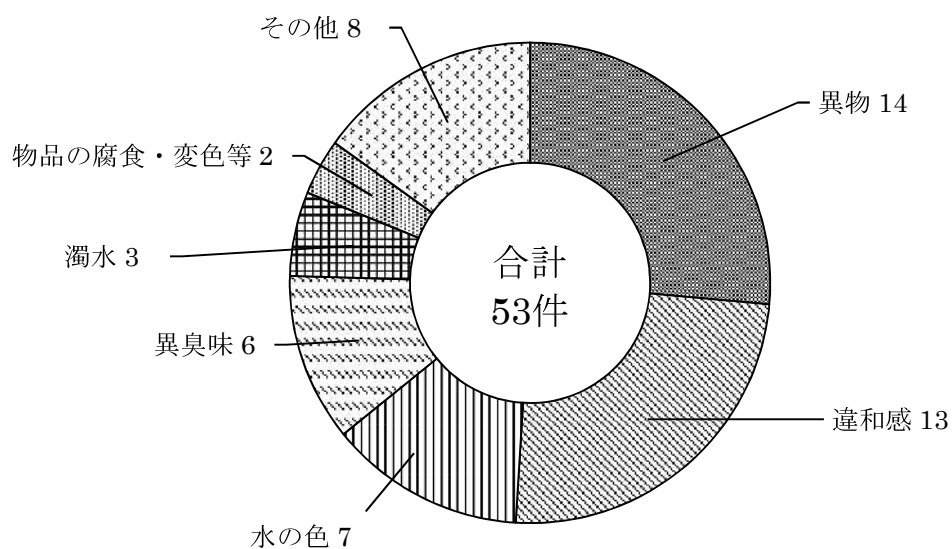


図 V.5(1) お客さまからの依頼水質検査の種類別件数（区部）

(2) 局内関係部署からの依頼水質検査（区部）

本年度、23 区の局内関係部署（支所、建設事務所等）から依頼のあった水質検査件数を、表 V.5 (2) に示す。

受付件数 121 件（試料数 201 本）で、昨年度（受付件数 109 件、試料数 165 本）と比較して、受付件数は 12 件、試料数は 36 本増加した。主な内訳は、通水検査 58 件（48％）、漏水判定 30 件（25％）などである。

また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（通称ビル管理法）に基づく水質検査を行った。本件の検査件数は 10 件（8％）であった。

表 V.5 (2) 局内関係部署からの依頼水質検査の月別件数（区部）

（単位）件

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
漏水判定	3	1	4	2	1	8	1	3	2	1	2	2	30
（水道水）	2	0	2	1	0	4	0	0	1	1	2	2	(15)
（非水道水）	1	1	2	1	1	4	1	3	1	0	0	0	(15)
通水検査	7	3	2	1	4	3	4	8	9	9	5	3	58
建築物における衛 生的環境の確保に 関する法律に基づ く水質検査	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	10
その他	2	0	2	2	1	0	2	1	6	1	5	1	23
依頼件数合計	12	4	8	5	11	11	7	12	17	11	17	6	121
試料数（本）	25	5	14	13	21	26	13	15	21	16	19	13	201

（ ）数値は内訳

(3) お客さまからの依頼水質検査（多摩地区）

本年度、多摩地区のお客さまから依頼のあった水質検査件数を表V.5(3)に示す。

受付件数は30件で、昨年度と比べ4件増加した。内訳は、異物に関するものが10件（30%）、濁水10件（30%）、異臭味4件（13%）などであった。


なお、基準不適合であった依頼はなかった。

表V.5(3) お客さまからの依頼水質検査の月別件数（多摩地区）

（単位）件

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	基準不適合 件数
本年度	2	1	2	3	6	2	4	5	1	1	2	1	30(1)	0(0)
昨年度	4	1	1	2	4	1	1	2	1	2	5	2	26(0)	2(0)

（ ）は、直結給水以外の件数（内書き）

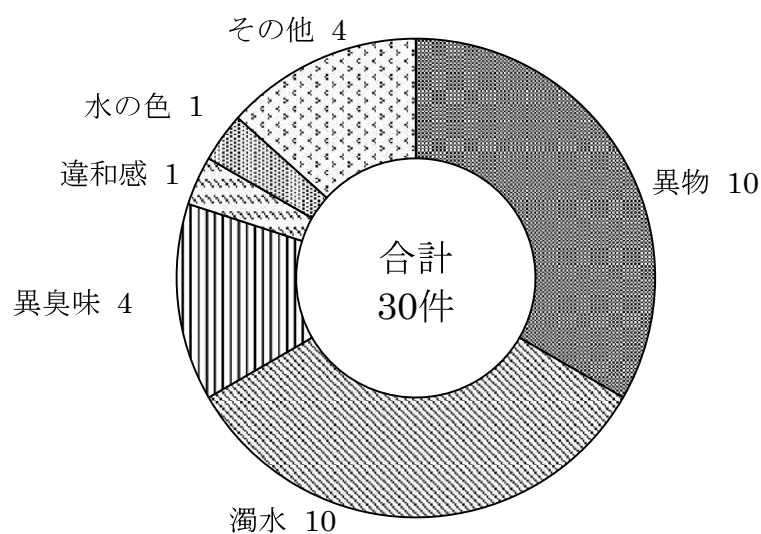

図V.5(3) お客さまからの依頼水質検査の種類別件数（多摩地区）

(4) 局内関係部署からの依頼水質検査（多摩地区）

本年度、多摩地区の局内関係部署（給水管理事務所等）からの依頼のあった水質検査件数を、表V.5(4)に示す。

表V.5(4) 局内関係部署からの水質検査の月別件数（多摩地区）

（単位）件

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
漏水判定	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	7
（水道水）	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6
（非水道水）	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
通水検査	5	3	4	4	2	6	11	10	6	9	12	11	83
井戸水源再開試験	0	1	0	2	7	3	4	3	4	2	3	1	30
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく水質検査	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
その他	0	0	0	2	4	1	3	1	1	2	5	7	26
依頼件数合計	5	6	4	8	14	10	19	14	11	15	21	21	148
試料数（本）	5	12	4	17	21	14	30	22	15	22	27	30	219

