第５　給水栓の水質

１　給水栓水の水質検査

給水栓水の水質検査は、水道法第 20 条及び水道法施行規則第 15 条に基づき毎日検査、毎月検査及び年検査を実施している。

(1)　毎日検査

毎日検査は、浄水場（所）、給水所及び配水所からの配水系統を考慮して都内 131 地点に設置した自動水質計器により、濁度、色度、残留塩素濃度、pH 値、水温及び電気伝導率について実施している（図Ⅴ.１.１及び図Ⅴ.１.２）。

なお、「２　区部給水栓水の水質検査」及び「３　多摩地区給水栓水の水質検査」に示した毎日検査項目のうち、回数が 366 回に満たないものは、周辺工事に伴う自動水質計器の停止や自動水質計器の不具合等による欠測である。

(2)　毎月検査、年検査

毎月検査は、毎日検査と同じ 131 地点で理化学検査や細菌検査などの項目について実施している。

年検査は、毎日検査や毎月検査と同じ 131 地点で年１回、項目によっては年４回実施している。

本年度に実施した毎日検査、毎月検査及び年検査の結果は、全て水道法に基づく水質基準に関する省令に適合した。23 区の水質検査結果を「２　区部給水栓水の水質検査」に、多摩地区の水質検査結果を「３　多摩地区給水栓水の水質検査」に示す。

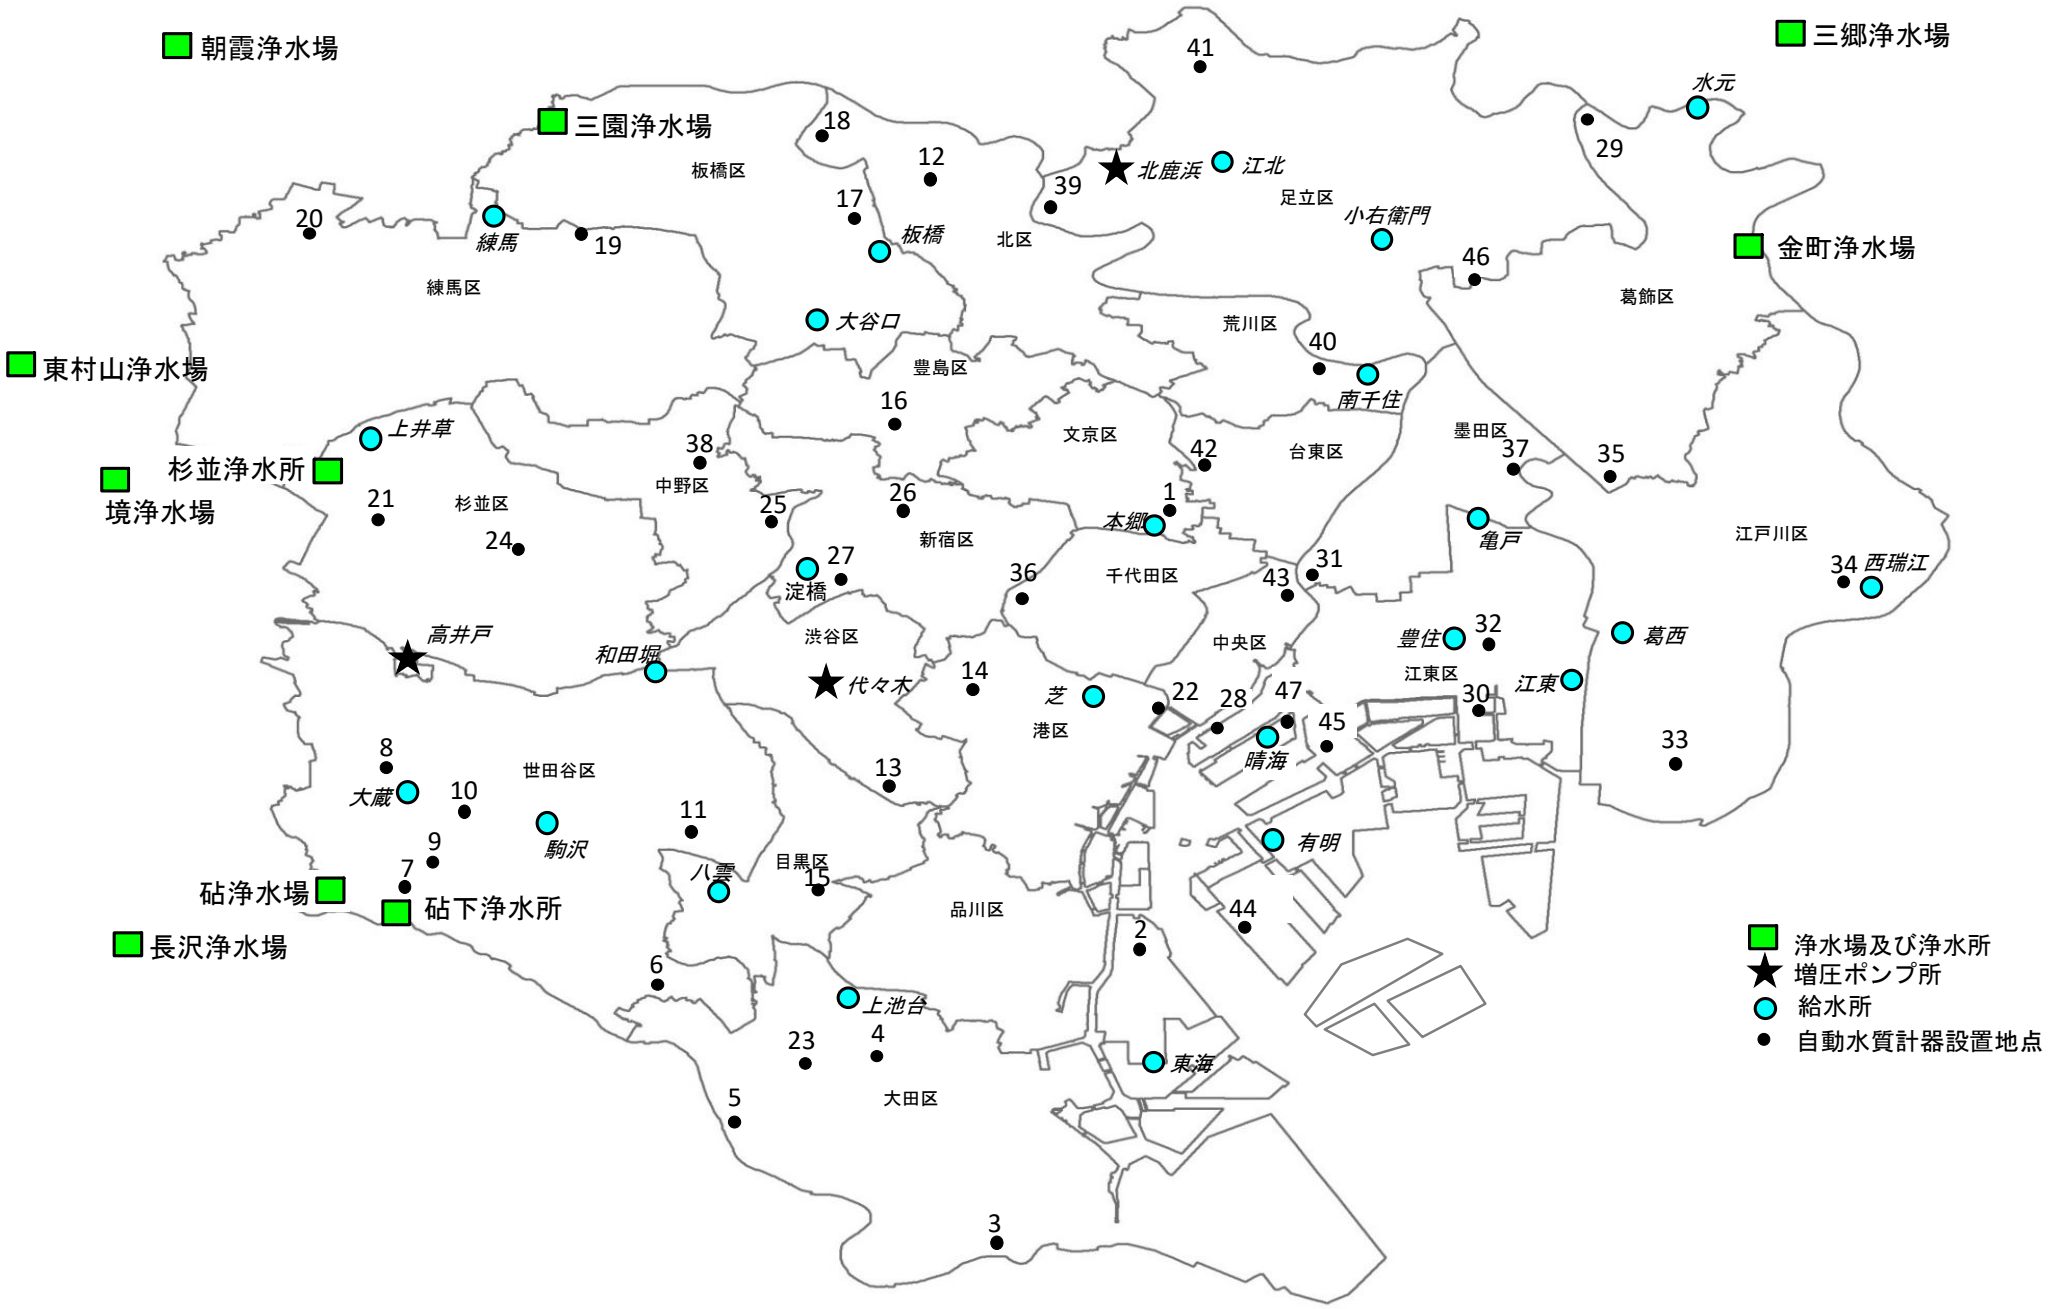

図Ｖ．１．１　区部　給水栓水質検査地点（自動水質計器設置地点）

図Ⅴ．１．２　多摩地区　給水栓水質検査地点（自動水質計器設置地点）

２　区部給水栓水の水質検査

区部の各給水栓の水質検査結果を表Ｖ.２に示す。

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果①-1

採水場所：No.1 文京区本郷
系　　統：本郷給水所（朝霞･金町）　　令和５年度

検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.0	20.4	24.4	29.3	29.2	29.3	25.8	20.0	14.4	12.0	11.7	13.0	29.3
	最低	15.1	17.6	20.6	24.5	28.3	25.5	19.6	14.7	11.0	9.4	8.1	9.4	8.1
	平均	16.7	19.0	22.1	27.2	28.9	27.4	21.7	17.4	13.0	10.5	9.7	10.6	18.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7
	最低	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.3
	平均	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	23.6	23.8	24.2	27.2	28.2	30.0	29.7	28.3	28.7	30.2	29.6	31.3	31.3
	最低	19.6	18.9	17.4	21.1	20.3	21.5	24.2	23.6	23.8	24.4	26.4	23.2	17.4
	平均	21.9	20.9	21.5	24.9	25.1	27.2	27.8	26.5	26.0	26.8	27.8	29.0	25.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果①-2

採水場所：No.1 文京区本郷
系　　統：本郷給水所（朝霞･金町）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.0			0.89			2.2			2.0		2.2	0.89	1.5	4
フッ素及びその化合物		0.10			0.12			0.10			0.12		0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.05			0.05			0.06			0.07		0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.02	0.03	0.04	0.07	0.08	0.05	0.03	0.04	0.05	0.08	0.05	0.08	0.02	0.05	12
クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0026			0.0068			0.0008			0.0046		0.0068	0.0008	0.0037	4
ジクロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0051			0.0058			0.0051			0.0043		0.0058	0.0043	0.0051	4
臭素酸		0.004			0.002			0.003			<0.001		0.004	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.014			0.020			0.011			0.015		0.020	0.011	0.015	4
トリクロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001			0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0043			0.0060			0.0023			0.0049		0.0060	0.0023	0.0044	4
ブロモホルム		0.0018			0.0018			0.0032			0.0014		0.0032	0.0014	0.0021	4
ホルムアルデヒド		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		16			21			19			21		21	16	19	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果①-3

採水場所：No.1 文京区本郷
系　　統：本郷給水所（朝霞･金町）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.7	16.9	10.8	13.7	20.3	21.5	17.4	21.7	21.3	24.4	27.3	29.4	29.4	10.8	20.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		55.6			68.3			84.2			73.8		84.2	55.6	70.5	4
蒸発残留物		140			150			180			170		180	140	160	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001			0.0003			<0.0001			<0.0001		0.0003	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.0			-0.7			-0.8			-1.0		-0.7	-1.0	-0.9	4
従属栄養細菌		2			<1			9			<1		9	<1	3	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	41.0	39.0	44.0	49.0	50.5	59.0	63.0	54.5	51.0	42.5	44.5	50.0	63.0	39.0	49.0	12
硫酸イオン		28			32			32			36		36	28	32	4
カルシウム硬度		41.2			50.7			61.9			54.5		61.9	41.2	52.1	4
マグネシウム硬度		14.4			17.6			22.3			19.3		22.3	14.4	18.4	4
カリウム		2.2			2.8			3.1			3.2		3.2	2.2	2.8	4
トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果②-1

採水場所：No.2 品川区東品川

系　　統：東海給水所（金町･朝霞･三郷･長沢）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	20.2	24.1	24.8	30.5	30.2	30.8	28.1	21.7	13.0	11.1	15.4	16.0	30.8
	最低	15.0	18.6	19.1	23.1	27.4	26.5	20.6	12.0	8.2	7.9	7.8	8.0	7.8
	平均	17.3	20.8	21.4	27.6	28.9	29.0	23.1	16.0	10.4	9.6	11.0	11.1	18.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
	最低	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3
	平均	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	23.1	22.8	23.3	25.9	26.5	27.3	29.3	28.0	26.1	25.8	28.1	27.5	29.3
	最低	18.6	17.4	16.9	19.4	18.5	21.8	22.4	23.9	23.1	22.6	24.4	20.1	16.9
	平均	20.5	19.5	20.4	23.7	23.0	25.0	26.9	26.6	24.5	24.4	26.6	26.1	23.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2 給水栓水 水質検査結果②-2

採水場所：No.2 品川区東品川
系　　統：東海給水所（金町･朝霞･三郷･長沢）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5				1.1		2.1			1.9			2.1	1.1	1.7	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.12		0.12			0.12			0.12	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.05		0.06			0.07			0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.08	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.08	<0.02	0.04	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0034				0.0062		0.0020			0.0027			0.0062	0.0020	0.0036	4
ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		<0.001			0.002			0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0059				0.012		0.0084			0.0050			0.012	0.0050	0.0078	4
臭素酸	0.002				0.002		0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.017				0.032		0.019			0.014			0.032	0.014	0.021	4
トリクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0049				0.0093		0.0048			0.0043			0.0093	0.0043	0.0058	4
ブロモホルム	0.0023				0.0044		0.0039			0.0017			0.0044	0.0017	0.0031	4
ホルムアルデヒド	0.002				0.002		0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.02		0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	17				22		22			17			22	17	20	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果②-3

採水場所：No.2 品川区東品川
系　　統：東海給水所（金町･朝霞･三郷･長沢）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.0	15.6	14.0	13.0	22.4	21.6	22.2	24.4	23.2	21.8	25.5	25.7	25.7	13.0	20.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57.7				64.2		80.1			70.2			80.1	57.7	68.1	4
蒸発残留物	140				160		180			160			180	140	160	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001		0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0002		0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.002		<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2				-0.9		-0.9			-1.4			-0.9	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				0.000005		<0.000005			<0.000005			0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	35.0	35.5	35.0	38.0	48.5	52.0	52.5	51.0	43.5	38.0	39.5	43.5	52.5	35.0	42.7	12
硫酸イオン	28				30		40			39			40	28	34	4
カルシウム硬度	42.3				46.9		59.0			50.8			59.0	42.3	49.8	4
マグネシウム硬度	15.4				17.3		21.1			19.4			21.1	15.4	18.3	4
カリウム	2.3				2.8		3.4			2.9			3.4	2.3	2.9	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02		<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果③-1

採水場所：No.3 大田区南六郷
系　　統：第二城南幹線減圧区域（三郷･三園･境）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.4	23.1	24.4	28.8	28.7	29.9	28.0	21.6	16.0	11.7	14.9	16.6	29.9
	最低	14.0	17.7	19.5	23.1	26.7	26.3	20.5	12.5	10.7	8.9	7.6	9.2	7.6
	平均	16.0	20.1	21.4	26.5	28.0	28.4	22.7	16.3	12.8	10.2	10.6	11.6	18.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
	最低	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	19.1	19.6	20.0	23.5	23.3	26.5	26.0	25.0	27.7	25.0	26.3	26.6	27.7
	最低	15.8	14.8	14.5	17.0	17.1	19.6	20.4	21.9	21.7	21.2	22.8	18.1	14.5
	平均	17.7	16.9	17.0	21.5	20.7	22.6	24.3	23.9	24.9	23.4	24.6	24.9	21.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果③-2

採水場所：No.3 大田区南六郷
系　　統：第二城南幹線減圧区域（三郷･三園･境）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5				0.94		2.0			1.8			2.0	0.94	1.6	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.11		0.11			0.13			0.13	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.04		0.05			0.07			0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.04	0.02	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0033				0.0052		0.0022			0.0023			0.0052	0.0022	0.0033	4
ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		<0.001			0.002			0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0054				0.0099		0.0072			0.0043			0.0099	0.0043	0.0067	4
臭素酸	0.001				0.002		0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.015				0.026		0.017			0.012			0.026	0.012	0.018	4
トリクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0044				0.0079		0.0042			0.0034			0.0079	0.0034	0.0050	4
ブロモホルム	0.0022				0.0034		0.0033			0.0017			0.0034	0.0017	0.0027	4
ホルムアルデヒド	0.001				0.002		<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.03		0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	15				18		16			14			18	14	16	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果③-3

採水場所：No.3 大田区南六郷
系　　統：第二城南幹線減圧区域（三郷･三園･境）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.3	14.3	12.9	14.6	19.6	18.8	18.7	21.6	21.5	20.1	25.4	25.6	25.6	12.9	19.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.2				65.1		77.9			67.7			77.9	55.2	66.5	4
蒸発残留物	130				150		150			140			150	130	140	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0001		<0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.002		<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2				-1.0		-0.8			-1.4			-0.8	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		18			4			30			4		30	4	14	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	31.0	29.0	31.5	36.5	42.0	45.0	47.5	46.0	41.5	34.0	35.5	37.0	47.5	29.0	38.0	12
硫酸イオン	26				33		35			37			37	26	33	4
カルシウム硬度	41.2				48.3		58.5			50.3			58.5	41.2	49.6	4
マグネシウム硬度	14.0				16.8		19.4			17.4			19.4	14.0	16.9	4
カリウム	2.2				2.8		3.0			2.7			3.0	2.2	2.7	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02		<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果④-1

採水場所：No.4 大田区西馬込
系　　統：上池台給水所（長沢･砧）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.7	20.0	24.2	25.9	25.7	25.6	22.5	17.1	13.7	11.3	14.7	14.0	25.9
	最低	13.5	16.5	19.2	21.5	24.0	21.1	15.7	10.5	9.6	9.2	8.5	8.1	8.1
	平均	15.5	18.4	21.3	23.9	25.0	23.4	17.9	13.4	11.1	10.2	10.9	10.4	16.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
	最低	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
	平均	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	18.0	17.8	17.5	19.6	19.8	20.1	19.4	19.0	18.8	18.9	18.8	20.2	20.2
	最低	17.3	17.1	10.9	14.3	14.7	17.9	18.0	17.3	17.2	16.5	18.4	16.3	10.9
	平均	17.7	17.5	13.7	18.3	17.6	19.1	18.4	18.5	17.8	18.3	18.7	17.9	17.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2 給水栓水 水質検査結果④-2

採水場所：No.4 大田区西馬込
系　　統：上池台給水所（長沢･砧）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003				<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005				<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002			<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3			1.2				1.4				1.4	1.4	1.2	1.3	4
フッ素及びその化合物	0.11			0.10				0.11				0.12	0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.02			0.01				0.02				0.02	0.02	0.01	0.02	4
四塩化炭素	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	0.0002			0.0002				0.0002				0.0001	0.0002	0.0001	0.0002	4
トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.02	0.02	<0.02	0.04	0.03	0.05	0.04	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
クロロ酢酸	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0047			0.0072				0.0042				0.0034	0.0072	0.0034	0.0049	4
ジクロロ酢酸	0.002			<0.001				0.002				0.002	0.002	<0.001	0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.0016			0.0017				0.0017				0.0013	0.0017	0.0013	0.0016	4
臭素酸	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.0096			0.013				0.0092				0.0075	0.013	0.0075	0.0098	4
トリクロロ酢酸	0.003			0.001				0.003				0.003	0.003	0.001	0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.0029			0.0034				0.0028				0.0025	0.0034	0.0025	0.0029	4
ブロモホルム	0.0004			0.0004				0.0005				0.0003	0.0005	0.0003	0.0004	4
ホルムアルデヒド	0.002			0.002				0.001				<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.03			0.03				0.02				0.02	0.03	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	12			10				12				13	13	10	12	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果④-3

採水場所：No.4 大田区西馬込
系　　統：上池台給水所（長沢･砧）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	10.7	10.1	8.8	9.0	10.2	9.0	9.7	10.7	10.1	11.2	11.1	13.0	13.0	8.8	10.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.1			57.5				63.7				63.8	63.8	57.5	61.0	4
蒸発残留物	120			120				130				130	130	120	130	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001			0.0001				<0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.002			0.002				0.002				0.001	0.002	0.001	0.002	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2			-1.2				-1.2				-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	4
従属栄養細菌		2			4			1			<1		4	<1	2	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	44.0	47.5	33.0	45.0	48.0	46.0	48.5	50.5	53.0	51.5	50.0	50.0	53.0	33.0	47.3	12
硫酸イオン	20			19				20				18	20	18	19	4
カルシウム硬度	40.4			40.0				43.1				42.7	43.1	40.0	41.6	4
マグネシウム硬度	18.7			17.5				20.6				21.1	21.1	17.5	19.5	4
カリウム	1.6			1.4				1.7				1.7	1.7	1.4	1.6	4
トリクロラミン	<0.02			<0.02				<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑤-1

採水場所：No.5 大田区鵜ノ木
系　　統：第二城南幹線減圧区域（三郷･三園･境）　　令和５年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	21.5	22.9	24.9	29.3	31.7	32.3	28.4	22.4	15.5	11.7	16.3	15.3	32.3
	最低	15.7	18.0	17.9	22.8	26.9	26.1	19.7	14.2	9.5	9.0	7.7	7.3	7.3
	平均	18.3	20.1	20.9	26.7	29.0	29.3	22.6	17.4	12.2	10.2	11.1	10.3	19.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
	平均	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	19.1	19.4	24.7	23.5	23.2	26.2	26.4	26.1	25.2	24.4	24.9	24.5	26.4
	最低	16.1	15.1	15.4	19.8	17.8	20.2	21.3	23.1	21.5	21.4	22.1	17.5	15.1
	平均	17.8	17.0	20.4	22.0	20.9	22.8	24.5	24.9	23.2	22.9	23.8	23.5	22.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果⑤-2

採水場所：No.5 大田区鵜ノ木
系　　統：第二城南幹線減圧区域（三郷･三園･境）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003					<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005					<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.2		1.3					1.7			1.7	1.7	1.2	1.5	4
フッ素及びその化合物		0.11		0.10					0.11			0.11	0.11	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.03		0.02					0.04			0.03	0.04	0.02	0.03	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005					<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	0.03	<0.02	0.04	<0.02	0.02	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0050		0.0054					0.0025			0.0035	0.0054	0.0025	0.0041	4
ジクロロ酢酸		0.001		0.001					<0.001			0.002	0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0032		0.0042					0.0035			0.0025	0.0042	0.0025	0.0034	4
臭素酸		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.013		0.015					0.010			0.0099	0.015	0.0099	0.012	4
トリクロロ酢酸		0.004		0.003					0.002			0.002	0.004	0.002	0.003	4
ブロモジクロロメタン		0.0037		0.0046					0.0024			0.0032	0.0046	0.0024	0.0035	4
ブロモホルム		0.0010		0.0012					0.0017			0.0007	0.0017	0.0007	0.0012	4
ホルムアルデヒド		0.002		0.001					0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02		0.03					0.02			0.02	0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		11		11					14			14	14	11	13	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑤-3

採水場所：No.5 大田区鵜ノ木
系　　統：第二城南幹線減圧区域（三郷･三園･境）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	13.6	11.5	9.1	10.9	14.0	17.7	13.9	20.8	15.7	12.1	23.9	17.0	23.9	9.1	15.0	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.4		56.9					67.8			66.2	67.8	54.4	61.3	4
蒸発残留物		120		130					150			120	150	120	130	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		0.0002		0.0002					<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		0.003		0.002					<0.001			0.001	0.003	<0.001	0.002	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.2		-1.2					-1.1			-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	4
従属栄養細菌		1			2			<1			2		2	<1	1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001					<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	39.0	42.5	34.0	43.0	48.5	46.0	48.0	46.5	47.0	48.0	36.0	47.5	48.5	34.0	43.8	12
硫酸イオン		21		20					27			23	27	20	23	4
カルシウム硬度		38.2		40.7					48.1			46.1	48.1	38.2	43.3	4
マグネシウム硬度		16.2		16.2					19.7			20.1	20.1	16.2	18.1	4
カリウム		1.7		1.7					2.3			2.1	2.3	1.7	2.0	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑥-1

採水場所：No.6 世田谷区玉川田園調布
系　　統：玉川給水所（長沢･砧）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.2	19.0	22.0	22.6	21.8	23.9	22.5	18.1	13.1	10.4	12.9	14.2	23.9
	最低	14.1	16.9	18.4	20.3	20.8	21.0	17.1	13.2	10.1	9.0	8.9	10.6	8.9
	平均	15.6	17.9	19.9	21.4	21.3	22.8	18.9	15.5	11.6	9.6	10.4	11.5	16.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6
	最低	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2
	平均	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	18.3	18.3	18.0	20.0	20.1	18.9	19.5	19.2	19.3	19.3	18.9	19.9	20.1
	最低	17.4	17.5	12.3	16.8	14.5	18.0	18.5	17.5	18.3	17.5	18.3	18.3	12.3
	平均	17.9	17.9	15.6	18.5	17.8	18.4	18.9	18.8	18.8	18.8	18.7	19.2	18.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2 給水栓水 水質検査結果⑥-2

採水場所：No.6 世田谷区玉川田園調布
系　　統：玉川給水所（長沢･砧）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.2			1.1		1.3			1.4			1.4	1.1	1.3	4
フッ素及びその化合物		0.12			0.11		0.10			0.13			0.13	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物		0.02			0.02		0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
四塩化炭素		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		0.0001			0.0002		0.0001			0.0001			0.0002	0.0001	0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0053			0.0048		0.0061			0.0021			0.0061	0.0021	0.0046	4
ジクロロ酢酸		0.002			0.002		0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	4
ジブロモクロロメタン		0.0013			0.0015		0.0016			0.0010			0.0016	0.0010	0.0014	4
臭素酸		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.0097			0.0093		0.011			0.0051			0.011	0.0051	0.0088	4
トリクロロ酢酸		0.004			0.003		0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	4
ブロモジクロロメタン		0.0027			0.0027		0.0031			0.0017			0.0031	0.0017	0.0026	4
ブロモホルム		0.0004			0.0003		0.0005			0.0003			0.0005	0.0003	0.0004	4
ホルムアルデヒド		0.002			0.002		0.001			0.001			0.002	0.001	0.002	4
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.03			0.02		0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		11			13		11			11			13	11	12	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑥-3

採水場所：No.6 世田谷区玉川田園調布
系　　統：玉川給水所（長沢･砧）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	10.4	9.8	7.5	9.0	10.0	9.0	9.5	10.2	9.7	10.4	10.7	12.3	12.3	7.5	9.9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		58.7			61.2		59.1			62.3			62.3	58.7	60.3	4
蒸発残留物		120			150		100			130			150	100	130	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		0.0001			0.0003		0.0002			<0.0001			0.0003	<0.0001	0.0002	4
亜塩素酸		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		0.002			0.002		0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.1			-1.1		-1.3			-1.2			-1.1	-1.3	-1.2	4
従属栄養細菌		1			<1			<1			1		1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	44.5	47.5	28.5	44.5	48.5	46.5	48.0	49.0	52.0	51.5	50.0	50.5	52.0	28.5	46.8	12
硫酸イオン		19			23		18			19			23	18	20	4
カルシウム硬度		39.7			41.4		40.7			42.0			42.0	39.7	41.0	4
マグネシウム硬度		19.0			19.8		18.4			20.3			20.3	18.4	19.4	4
カリウム		1.5			1.6		1.5			1.6			1.6	1.5	1.6	4
トリクロラミン		<0.02			<0.02		<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑦-1

採水場所：No.7 世田谷区鎌田
系　　統：長沢線･砧下線（長沢･砧下･砧）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	20.6	23.2	23.3	27.7	27.9	28.2	25.8	21.6	15.7	14.5	18.3	15.8	28.2
	最低	17.1	18.3	18.0	21.9	25.4	24.6	16.4	14.5	11.0	10.9	11.0	11.5	10.9
	平均	18.7	20.6	20.1	25.3	26.4	26.6	18.7	16.9	13.1	12.8	13.8	13.1	18.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.1	7.1	7.4	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.5	7.2	7.4	7.5
	最低	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9
	平均	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	21.1	20.5	20.0	23.6	23.5	22.1	21.8	22.9	21.8	22.7	22.0	21.1	23.6
	最低	19.5	19.6	10.7	18.9	18.5	18.5	19.6	20.5	20.0	16.7	20.7	17.0	10.7
	平均	20.4	19.9	17.7	22.3	21.5	19.7	21.0	21.4	20.8	20.7	21.2	19.8	20.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果⑦-2

採水場所：No.7 世田谷区鎌田
系　　統：長沢線･砧下線（長沢･砧下･砧）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0				1.6		1.9					1.8	2.0	1.6	1.8	4
フッ素及びその化合物	0.11				0.11		0.09					0.11	0.11	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.02				0.02		0.02					0.02	0.02	0.02	0.02	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002				0.0001		0.0002					0.0002	0.0002	0.0001	0.0002	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	0.0006				0.0004		0.0005					0.0004	0.0006	0.0004	0.0005	4
トリクロロエチレン	0.0001				<0.0001		0.0001					<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0018				0.0027		0.0030					0.0017	0.0030	0.0017	0.0023	4
ジクロロ酢酸	<0.001				0.001		0.001					0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0005				0.0009		0.0007					0.0005	0.0009	0.0005	0.0007	4
臭素酸	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.0035				0.0054		0.0055					0.0034	0.0055	0.0034	0.0045	4
トリクロロ酢酸	0.001				0.002		0.002					0.001	0.002	0.001	0.002	4
ブロモジクロロメタン	0.0008				0.0014		0.0013					0.0010	0.0014	0.0008	0.0011	4
ブロモホルム	0.0004				0.0004		0.0005					0.0002	0.0005	0.0002	0.0004	4
ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.02		0.02					0.02	0.02	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	14				14		13					14	14	13	14	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑦-3

採水場所：No.7 世田谷区鎌田
系　　統：長沢線･砧下線（長沢･砧下･砧）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	12.9	12.4	7.0	11.1	11.4	10.9	11.4	12.1	11.2	12.4	12.7	13.1	13.1	7.0	11.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.1				69.8		70.7					71.4	72.1	69.8	71.0	4
蒸発残留物	150				170		130					130	170	130	150	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.001		0.001					<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.4				-1.5		-1.6					-1.5	-1.4	-1.6	-1.5	4
従属栄養細菌		38			15			71			44		71	15	42	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000009				0.000009		0.000011			0.000011			0.000011	0.000009	0.000010	4
アルカリ度	53.5	54.5	26.5	53.0	53.0	52.5	58.0	59.5	58.5	60.0	58.5	56.5	60.0	26.5	53.7	12
硫酸イオン	24				25		23					22	25	22	24	4
カルシウム硬度	49.5				47.7		48.8					48.1	49.5	47.7	48.5	4
マグネシウム硬度	22.6				22.1		21.9					23.3	23.3	21.9	22.5	4
カリウム	2.0				1.9		2.0					1.9	2.0	1.9	2.0	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑧-1

採水場所：No.8 世田谷区祖師谷
系　　統：高井戸増圧ポンプ所（朝霞･東村山･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	21.3	23.4	22.9	27.4	29.6	30.2	27.2	20.5	14.0	10.0	15.0	13.9	30.2
	最低	15.2	18.0	17.3	21.3	25.4	26.0	18.0	12.5	8.6	7.1	6.8	8.3	6.8
	平均	17.5	20.2	19.6	25.0	28.2	28.5	21.3	15.8	11.0	8.6	10.1	10.1	18.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	最低	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3
	平均	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.6	23.3	23.1	26.2	25.9	27.4	27.1	26.5	27.1	29.0	29.5	29.7	29.7
	最低	19.8	19.5	17.2	20.4	19.2	20.1	22.3	22.5	22.8	23.2	25.5	22.0	17.2
	平均	21.5	20.9	20.7	24.0	23.7	24.7	25.3	25.1	24.6	25.6	27.5	27.7	24.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2 給水栓水 水質検査結果⑧-2

採水場所：No.8 世田谷区祖師谷
系　　統：高井戸増圧ポンプ所（朝霞･東村山･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6				0.88				2.0			2.3	2.3	0.88	1.7	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.11				0.10			0.10	0.11	0.10	0.10	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.05				0.06			0.06	0.06	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.04	0.03	0.03	0.03	0.10	0.09	0.05	0.04	0.03	0.04	0.07	0.06	0.10	0.03	0.05	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0091				0.012				0.0004			0.0059	0.012	0.0004	0.0069	4
ジクロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0047				0.0069				0.0027			0.0041	0.0069	0.0027	0.0046	4
臭素酸	0.001				0.002				0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.022				0.029				0.0061			0.017	0.029	0.0061	0.019	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0072				0.0081				0.0011			0.0055	0.0081	0.0011	0.0055	4
ブロモホルム	0.0011				0.0021				0.0019			0.0011	0.0021	0.0011	0.0016	4
ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.02				0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				0.01				0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	17				20				18			24	24	17	20	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑧-3

採水場所：No.8 世田谷区祖師谷
系　　統：高井戸増圧ポンプ所（朝霞･東村山･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	21.0	17.1	10.3	12.9	20.2	21.8	16.6	21.6	20.9	24.4	27.1	29.7	29.7	10.3	20.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.9				68.7				76.9			80.0	80.0	62.9	72.1	4
蒸発残留物	140				150				180			170	180	140	160	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2				-0.9				-1.0			-1.1	-0.9	-1.2	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			1			7			3		7	<1	3	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	41.5	40.5	45.0	53.0	48.5	56.0	61.5	57.5	51.0	42.0	42.5	50.5	61.5	40.5	49.1	12
硫酸イオン	26				33				32			33	33	26	31	4
カルシウム硬度	46.3				51.1				56.4			59.4	59.4	46.3	53.3	4
マグネシウム硬度	16.6				17.6				20.5			20.6	20.6	16.6	18.8	4
カリウム	2.4				2.6				2.9			3.3	3.3	2.4	2.8	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑨-1

採水場所：No.9 世田谷区岡本
系　　統：長沢線･砧下線･大蔵給水所（朝霞･砧下･長沢）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.0	22.1	24.3	27.7	27.4	24.8	22.9	18.0	14.6	11.1	15.3	17.0	27.7
	最低	14.6	18.4	17.9	22.8	23.3	20.2	15.7	11.1	9.0	7.9	8.0	9.7	7.9
	平均	16.6	19.7	20.7	25.8	24.5	23.0	18.0	13.9	11.5	9.4	10.2	11.8	17.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.2	7.3	7.5	7.2	7.0	7.1	7.3	7.3	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
	最低	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	6.9
	平均	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	21.1	20.9	20.1	24.5	24.4	20.8	22.0	23.5	22.2	23.5	23.7	24.8	24.8
	最低	19.7	19.5	13.9	19.8	17.5	19.2	20.6	20.6	19.6	20.4	21.0	20.5	13.9
	平均	20.4	20.5	18.5	23.0	20.7	20.0	21.3	21.6	20.7	21.5	22.2	22.7	21.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果⑨-2

採水場所：No.9 世田谷区岡本

系　　統：長沢線･砧下線･大蔵給水所（朝霞･砧下･長沢）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4				1.6				1.6		1.8		1.8	1.4	1.6	4
フッ素及びその化合物	0.11				0.11				0.11		0.12		0.12	0.11	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.04				0.02				0.04		0.05		0.05	0.02	0.04	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				0.0001				<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				0.0004				<0.0001		<0.0001		0.0004	<0.0001	0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.05	0.02	0.04	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0068				0.0026				0.0019		0.0040		0.0068	0.0019	0.0038	4
ジクロロ酢酸	<0.001				0.001				0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0036				0.0009				0.0022		0.0030		0.0036	0.0009	0.0024	4
臭素酸	<0.001				<0.001				0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.017				0.0052				0.0070		0.012		0.017	0.0052	0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.001				0.002				0.001		0.002		0.002	<0.001	0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0053				0.0013				0.0017		0.0038		0.0053	0.0013	0.0030	4
ブロモホルム	0.0009				0.0004				0.0012		0.0009		0.0012	0.0004	0.0009	4
ホルムアルデヒド	0.001				0.001				0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.02				0.02		0.01		0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	14				14				14		17		17	14	15	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑨-3

採水場所：No.9 世田谷区岡本
系　　統：長沢線･砧下線･大蔵給水所（朝霞･砧下･長沢）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	15.7	12.0	8.8	11.1	11.6	10.6	11.6	14.2	14.9	16.9	21.2	23.2	23.2	8.8	14.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.8				70.5				68.5		70.4		70.5	59.8	67.3	4
蒸発残留物	140				170				160		150		170	140	160	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001				0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.001				<0.001				<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.3				-1.4				-1.1		-1.2		-1.1	-1.4	-1.3	4
従属栄養細菌		4			9			2			2		9	2	4	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				0.000007		<0.000005			<0.000005			0.000007	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	43.0	52.5	36.5	53.5	54.5	57.0	53.0	54.0	51.0	45.5	44.0	50.0	57.0	36.5	49.5	12
硫酸イオン	23				25				25		30		30	23	26	4
カルシウム硬度	42.6				48.2				48.4		50.4		50.4	42.6	47.4	4
マグネシウム硬度	17.2				22.3				20.1		20.0		22.3	17.2	19.9	4
カリウム	2.0				2.0				2.2		2.6		2.6	2.0	2.2	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑩-1

採水場所：No.10 世田谷区桜丘

系　　統：長沢線･大蔵給水所（朝霞･長沢･砧･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.4	20.9	22.5	27.3	27.2	26.9	23.8	19.3	13.2	10.1	12.5	14.0	27.3
	最低	15.0	18.4	18.9	22.3	26.1	23.4	18.3	13.5	9.8	8.2	7.7	9.3	7.7
	平均	16.7	19.6	20.5	25.0	26.6	25.1	19.9	16.2	11.7	9.1	9.6	10.7	17.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	最低	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3
	平均	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	20.0	18.9	18.9	23.2	20.5	20.8	20.8	21.1	21.0	21.3	20.9	20.4	23.2
	最低	16.0	16.0	13.6	17.2	14.7	17.3	18.8	18.9	19.1	19.4	19.8	17.5	13.6
	平均	17.9	17.5	16.4	21.1	18.6	19.2	19.9	20.0	20.0	20.4	20.3	19.4	19.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果⑩-2

採水場所：No.10 世田谷区桜丘
系　　統：長沢線･大蔵給水所（朝霞･長沢･砧･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.94		1.3			1.7			1.6			1.7	0.94	1.4	4
フッ素及びその化合物		0.12		0.10			0.10			0.13			0.13	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.03		0.03			0.04			0.05			0.05	0.03	0.04	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.02	0.03	0.03	0.07	0.05	0.05	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.07	0.02	0.04	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0042		0.0038			0.0027			0.0027			0.0042	0.0027	0.0034	4
ジクロロ酢酸		0.001		<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0029		0.0036			0.0041			0.0027			0.0041	0.0027	0.0033	4
臭素酸		0.003		0.001			0.002			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.011		0.012			0.012			0.0093			0.012	0.0093	0.011	4
トリクロロ酢酸		0.003		0.001			0.001			0.002			0.003	0.001	0.002	4
ブロモジクロロメタン		0.0033		0.0035			0.0031			0.0031			0.0035	0.0031	0.0033	4
ブロモホルム		0.0010		0.0011			0.0019			0.0008			0.0019	0.0008	0.0012	4
ホルムアルデヒド		0.001		<0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.03		0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		12		12			16			15			16	12	14	4

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果⑩-3

採水場所：No.10 世田谷区桜丘
系　　統：長沢線･大蔵給水所（朝霞･長沢･砧･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	15.1	12.3	9.8	10.7	14.1	12.1	14.6	16.8	17.0	18.8	13.9	17.0	18.8	9.8	14.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		57.3		63.0			76.8			69.0			76.8	57.3	66.5	4
蒸発残留物		120		130			140			150			150	120	140	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.2		-1.0			-0.9			-1.2			-0.9	-1.2	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	41.0	44.5	41.5	49.5	53.5	49.0	58.5	55.0	51.0	45.0	46.5	50.0	58.5	41.0	48.8	12
硫酸イオン		22		22			30			30			30	22	26	4
カルシウム硬度		40.2		46.7			56.9			48.5			56.9	40.2	48.1	4
マグネシウム硬度		17.1		16.3			19.9			20.5			20.5	16.3	18.5	4
カリウム		1.8		1.9			2.4			2.3			2.4	1.8	2.1	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑪-1

採水場所：No.11 世田谷区野沢

系　　統：砧下線･大蔵給水所（砧下･朝霞･長沢）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.1	21.8	23.4	28.7	28.6	28.1	25.2	22.2	14.5	11.4	14.7	16.2	28.7
	最低	13.7	14.7	19.1	22.4	26.9	24.1	20.5	13.7	10.2	9.4	8.3	9.9	8.3
	平均	15.6	18.8	20.9	26.2	27.8	26.2	22.4	17.2	12.1	10.3	10.6	11.9	18.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.2	7.0	7.4	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.5	7.2	7.5	7.5
	最低	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9
	平均	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.3	23.6	23.2	25.6	25.2	25.6	25.8	27.0	26.4	27.8	27.2	27.1	27.8
	最低	21.5	21.1	15.0	21.3	20.5	21.5	22.6	24.3	23.9	23.2	25.3	22.4	15.0
	平均	22.5	22.1	20.9	24.4	23.7	24.2	24.3	25.5	25.0	25.3	26.2	25.8	24.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2 給水栓水 水質検査結果⑪-2

採水場所：No.11 世田谷区野沢
系　　統：砧下線･大蔵給水所（砧下･朝霞･長沢）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			2.0			1.4		2.2			2.0		2.2	1.4	1.9	4
フッ素及びその化合物			0.09			0.11		0.10			0.12		0.12	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.02			0.04		0.05			0.05		0.05	0.02	0.04	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0002			0.0002		0.0003			0.0003		0.0003	0.0002	0.0003	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			0.0004			0.0003		0.0005			0.0003		0.0005	0.0003	0.0004	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.03	0.02	0.03	0.05	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.06	0.02	0.04	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0020			0.0068		0.0012			0.0027		0.0068	0.0012	0.0032	4
ジクロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0024			0.0042		0.0026			0.0022		0.0042	0.0022	0.0029	4
臭素酸			<0.001			0.001		0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン			0.0075			0.018		0.0069			0.0084		0.018	0.0069	0.010	4
トリクロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001			0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0023			0.0049		0.0014			0.0027		0.0049	0.0014	0.0028	4
ブロモホルム			0.0008			0.0016		0.0017			0.0008		0.0017	0.0008	0.0012	4
ホルムアルデヒド			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02		0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			12			18		17			18		18	12	16	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑪-3

採水場所：No.11 世田谷区野沢
系　　統：砧下線･大蔵給水所（砧下･朝霞･長沢）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.4	16.1	11.4	12.4	15.7	15.6	15.2	16.9	16.7	18.3	20.8	19.6	20.8	11.4	16.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			65.0			72.1		82.2			78.6		82.2	65.0	74.5	4
蒸発残留物			130			200		170			160		200	130	170	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.4			-1.2		-1.4			-1.5		-1.2	-1.5	-1.4	4
従属栄養細菌		43			5			13			2		43	2	16	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005				0.000014		0.000006			0.000007			0.000014	0.000005	0.000008	4
アルカリ度	49.5	51.5	48.0	54.0	57.0	56.0	59.0	60.5	53.0	51.5	50.0	50.0	60.5	48.0	53.3	12
硫酸イオン			22			30		30			33		33	22	29	4
カルシウム硬度			47.7			51.7		58.3			55.3		58.3	47.7	53.3	4
マグネシウム硬度			17.3			20.4		23.9			23.3		23.9	17.3	21.2	4
カリウム			1.8			2.4		2.7			2.7		2.7	1.8	2.4	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑫-1

採水場所：No.12 北区赤羽台
系　　統：板橋給水所（三園･朝霞）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	15.7	21.5	23.4	28.8	28.7	29.5	25.7	20.0	13.3	10.1	12.9	13.3	29.5
	最低	11.6	14.4	19.7	23.3	27.7	25.9	18.7	12.8	9.0	7.8	7.9	8.5	7.8
	平均	13.6	18.9	21.5	26.5	28.1	27.7	21.1	16.2	11.4	8.8	9.6	10.1	17.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4
	平均	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.6	23.3	23.1	27.0	26.6	28.3	29.2	28.1	28.6	29.4	29.2	30.6	30.6
	最低	21.0	19.8	17.4	20.5	20.2	21.4	24.1	24.0	24.5	24.5	26.3	22.9	17.4
	平均	22.4	21.2	20.5	24.8	24.2	25.9	27.3	26.9	26.1	26.7	27.7	28.5	25.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑫-2

採水場所：No.12 北区赤羽台
系　　統：板橋給水所（三園･朝霞）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.6			1.3			2.0		2.0		2.0	1.3	1.7	4
フッ素及びその化合物			0.08			0.13			0.10		0.13		0.13	0.08	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.03			0.05			0.06		0.08		0.08	0.03	0.06	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.08	0.06	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.08	0.03	0.05	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0033			0.0075			0.0005		0.0040		0.0075	0.0005	0.0038	4
ジクロロ酢酸			<0.001			0.001			<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0036			0.010			0.0039		0.0050		0.010	0.0036	0.0056	4
臭素酸			<0.001			0.003			0.001		<0.001		0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン			0.012			0.030			0.0085		0.016		0.030	0.0085	0.017	4
トリクロロ酢酸			<0.001			<0.001			<0.001		0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0041			0.0085			0.0014		0.0050		0.0085	0.0014	0.0048	4
ブロモホルム			0.0007			0.0041			0.0027		0.0018		0.0041	0.0007	0.0023	4
ホルムアルデヒド			0.001			0.002			<0.001		<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			10			21			18		21		21	10	18	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑫-3

採水場所：No.12 北区赤羽台
系　　統：板橋給水所（三園･朝霞）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	21.0	16.5	10.8	12.5	18.7	20.6	17.1	21.6	21.1	23.8	27.1	28.0	28.0	10.8	19.9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			58.0			81.2			77.4		78.6		81.2	58.0	73.8	4
蒸発残留物			120			170			180		170		180	120	160	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-0.9			-0.5			-1.0		-1.1		-0.5	-1.1	-0.9	4
従属栄養細菌		9			48			1			<1		48	<1	15	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	44.0	41.0	42.0	53.0	54.5	56.0	61.0	57.0	49.5	41.5	41.0	48.5	61.0	41.0	49.1	12
硫酸イオン			18			38			32		40		40	18	32	4
カルシウム硬度			44.0			60.0			56.5		57.5		60.0	44.0	54.5	4
マグネシウム硬度			14.0			21.2			20.9		21.1		21.2	14.0	19.3	4
カリウム			2.0			3.2			2.9		3.3		3.3	2.0	2.9	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑬-1

採水場所：No.13 渋谷区恵比寿西
系　　統：第一青山線（三郷･三園･境）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.8	19.7	23.4	28.6	28.6	28.3	24.9	21.3	14.5	11.0	13.7	15.0	28.6
	最低	13.8	16.6	19.7	23.3	27.5	24.3	20.0	14.2	9.9	8.4	8.1	9.9	8.1
	平均	15.5	18.2	21.1	26.3	28.1	26.6	21.8	17.4	12.3	9.6	10.5	11.8	18.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7
	最低	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	20.3	20.8	21.6	27.2	26.7	29.9	28.5	27.4	27.5	27.1	28.5	29.7	29.9
	最低	17.2	15.9	14.9	18.3	17.8	21.2	22.1	23.4	23.1	23.6	24.7	19.9	14.9
	平均	18.9	17.9	18.5	24.5	22.5	24.5	26.4	25.9	25.2	25.5	26.6	27.5	23.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果⑬-2

採水場所：No.13 渋谷区恵比寿西
系　　統：第一青山線（三郷･三園･境）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4				0.93				1.9			2.2	2.2	0.93	1.6	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.12				0.10			0.10	0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.05				0.06			0.07	0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0037				0.0050				0.0003			0.0040	0.0050	0.0003	0.0033	4
ジクロロ酢酸	<0.001				0.001				<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0047				0.0091				0.0033			0.0048	0.0091	0.0033	0.0055	4
臭素酸	<0.001				0.002				0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.014				0.025				0.0068			0.015	0.025	0.0068	0.015	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0044				0.0071				0.0011			0.0050	0.0071	0.0011	0.0044	4
ブロモホルム	0.0016				0.0034				0.0021			0.0015	0.0034	0.0015	0.0022	4
ホルムアルデヒド	0.001				0.002				0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.03				0.02			0.01	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	14				19				17			21	21	14	18	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑬-3

採水場所：No.13 渋谷区恵比寿西
系　　統：第一青山線（三郷･三園･境）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	17.8	15.6	12.6	14.8	21.0	24.2	21.0	23.4	22.0	23.2	27.2	27.9	27.9	12.6	20.9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.5				69.9				71.8			76.1	76.1	53.5	67.8	4
蒸発残留物	120				150				180			170	180	120	160	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				0.001				0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0002				<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.4				-0.8				-1.2			-1.1	-0.8	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		2			2			<1			<1		2	<1	1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	31.0	29.0	38.5	41.0	39.5	47.5	48.5	47.0	40.0	34.0	35.0	37.0	48.5	29.0	39.0	12
硫酸イオン	25				38				34			38	38	25	34	4
カルシウム硬度	39.7				51.9				52.4			56.7	56.7	39.7	50.2	4
マグネシウム硬度	13.8				18.0				19.4			19.4	19.4	13.8	17.7	4
カリウム	2.1				3.0				2.9			3.1	3.1	2.1	2.8	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑭-1

採水場所：No.14 港区南青山
系　　統：第二青山線（三郷･朝霞･三園）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.3	21.8	26.0	30.1	30.1	30.1	27.3	22.6	16.2	12.6	15.5	16.9	30.1
	最低	13.7	15.8	21.3	25.5	29.1	26.3	20.6	15.5	11.8	9.9	8.6	10.0	8.6
	平均	15.3	19.3	23.3	28.2	29.7	28.3	22.6	18.5	13.9	11.1	11.3	12.4	19.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7
	最低	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
	回数	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365
電気伝導率	最高	20.7	22.2	22.7	27.6	26.1	28.5	28.1	27.1	27.0	26.9	28.2	29.0	29.0
	最低	17.9	17.3	16.6	20.1	18.4	21.2	22.0	23.2	22.9	24.1	24.6	20.2	16.6
	平均	19.4	19.2	20.0	24.8	23.0	24.3	26.0	25.6	24.9	25.5	26.4	27.0	23.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

（注）No.14はpHを測定している自動水質計器故障による計器停止のため、pHが1日間欠測。

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果⑭-2

採水場所：No.14 港区南青山
系　　統：第二青山線（三郷･朝霞･三園）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5				0.93				1.9			2.2	2.2	0.93	1.6	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.12				0.10			0.09	0.12	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.05				0.06			0.07	0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.03	0.06	0.02	0.03	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0060				0.0053				0.0005			0.0042	0.0060	0.0005	0.0040	4
ジクロロ酢酸	<0.001				0.001				<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0054				0.0094				0.0037			0.0048	0.0094	0.0037	0.0058	4
臭素酸	0.001				0.002				0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.019				0.026				0.0077			0.016	0.026	0.0077	0.017	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0060				0.0075				0.0013			0.0051	0.0075	0.0013	0.0050	4
ブロモホルム	0.0016				0.0035				0.0022			0.0015	0.0035	0.0015	0.0022	4
ホルムアルデヒド	0.001				<0.001				0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.03				0.02			0.02	0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	15				19				17			20	20	15	18	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑭-3

採水場所：No.14 港区南青山
系　　統：第二青山線（三郷･朝霞･三園）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.3	16.5	12.2	14.7	20.8	23.2	20.3	22.5	21.3	22.9	27.2	27.2	27.2	12.2	20.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.0				69.2				72.1			76.4	76.4	58.0	68.9	4
蒸発残留物	140				180				170			160	180	140	160	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001				0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0002				<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.3				-0.8				-1.1			-1.1	-0.8	-1.3	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	35.0	36.5	40.5	40.5	43.5	48.5	49.0	53.5	41.0	35.0	39.0	37.5	53.5	35.0	41.6	12
硫酸イオン	26				38				33			37	38	26	34	4
カルシウム硬度	43.0				51.4				53.0			56.5	56.5	43.0	51.0	4
マグネシウム硬度	15.0				17.8				19.1			19.9	19.9	15.0	18.0	4
カリウム	2.3				2.9				2.8			3.1	3.1	2.3	2.8	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑮-1

採水場所：No.15 目黒区目黒本町
系　　統：八雲給水所（朝霞･三郷･長沢）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	20.6	22.2	23.9	28.4	28.0	28.6	26.1	20.3	13.1	10.1	14.8	16.4	28.6
	最低	14.7	16.9	17.6	22.0	25.1	23.8	17.3	11.3	7.2	7.2	5.7	7.9	5.7
	平均	17.2	19.2	20.2	25.9	26.6	26.7	19.8	15.0	9.9	8.3	9.2	10.5	17.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	20.7	20.5	20.9	23.6	24.0	25.0	25.7	25.3	24.1	24.7	26.3	28.1	28.1
	最低	18.5	17.7	15.7	18.9	18.7	20.6	21.9	22.3	21.9	22.1	23.4	22.1	15.7
	平均	19.6	18.8	18.7	21.8	22.0	23.4	24.2	24.3	23.1	23.2	25.0	25.8	22.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑮-2

採水場所：No.15 目黒区目黒本町
系　　統：八雲給水所（朝霞･三郷･長沢）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.1			1.2		2.0				2.1	2.1	1.1	1.6	4
フッ素及びその化合物			0.09			0.11		0.10				0.10	0.11	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物			0.03			0.04		0.05				0.05	0.05	0.03	0.04	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.02	<0.02	0.03	0.03	0.10	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.10	<0.02	0.04	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0044			0.0070		0.0017				0.0044	0.0070	0.0017	0.0044	4
ジクロロ酢酸			0.001			0.001		<0.001				0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0036			0.0071		0.0043				0.0039	0.0071	0.0036	0.0047	4
臭素酸			0.001			0.002		0.002				<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン			0.013			0.023		0.011				0.014	0.023	0.011	0.015	4
トリクロロ酢酸			0.002			<0.001		<0.001				0.002	0.002	<0.001	0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0043			0.0068		0.0024				0.0045	0.0068	0.0024	0.0045	4
ブロモホルム			0.0008			0.0024		0.0025				0.0012	0.0025	0.0008	0.0017	4
ホルムアルデヒド			0.001			<0.001		<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02		0.02				0.02	0.02	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			10			18		17				19	19	10	16	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑮-3

採水場所：No.15 目黒区目黒本町
系　　統：八雲給水所（朝霞･三郷･長沢）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	17.0	14.2	12.4	12.2	16.6	16.8	15.5	18.6	17.7	19.4	22.3	23.7	23.7	12.2	17.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			46.9			71.6		76.2				73.5	76.2	46.9	67.1	4
蒸発残留物			110			180		160				150	180	110	150	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			0.0001		<0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.001			0.001		<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.2			-0.8		-0.9				-1.2	-0.8	-1.2	-1.0	4
従属栄養細菌		<1			2			<1			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	35.0	35.0	34.5	45.0	47.0	50.5	52.0	50.5	48.0	43.0	42.5	45.5	52.0	34.5	44.0	12
硫酸イオン			17			33		30				31	33	17	28	4
カルシウム硬度			35.2			52.5		55.0				53.4	55.0	35.2	49.0	4
マグネシウム硬度			11.7			19.1		21.2				20.1	21.2	11.7	18.0	4
カリウム			2.1			2.6		2.7				2.8	2.8	2.1	2.6	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑯-1

採水場所：No.16 豊島区西池袋
系　　統：大谷口給水所（朝霞･三郷･三園）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.9	19.9	23.5	28.5	28.5	28.4	24.4	18.5	12.1	8.5	11.4	12.8	28.5
	最低	14.1	16.4	19.2	23.8	26.8	23.8	17.6	11.7	7.4	6.1	6.2	8.0	6.1
	平均	15.6	18.2	21.0	26.5	28.0	26.3	19.6	14.9	9.9	7.3	8.5	9.8	17.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7
	最低	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3
	平均	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	23.1	22.4	23.0	26.8	26.0	28.6	28.6	27.6	28.3	28.9	28.7	30.1	30.1
	最低	19.4	17.8	16.5	19.9	19.4	21.0	22.5	23.4	23.5	24.0	25.6	21.5	16.5
	平均	20.9	19.9	20.2	24.5	23.8	25.4	26.6	26.1	25.6	26.2	27.4	27.8	24.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑯-2

採水場所：No.16 豊島区西池袋
系　　統：大谷口給水所（朝霞･三郷･三園）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005		<0.00005		<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			2.0		1.0		2.1				2.0		2.1	1.0	1.8	4
フッ素及びその化合物			0.09		0.12		0.11				0.13		0.13	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.03		0.06		0.06				0.07		0.07	0.03	0.06	4
四塩化炭素			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.05	0.02	0.02	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.06	0.02	0.04	12
クロロ酢酸			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0030		0.0066		0.0010				0.0031		0.0066	0.0010	0.0034	4
ジクロロ酢酸			0.001		0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0047		0.0078		0.0056				0.0038		0.0078	0.0038	0.0055	4
臭素酸			0.001		0.002		0.003				<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン			0.013		0.024		0.013				0.012		0.024	0.012	0.016	4
トリクロロ酢酸			<0.001		<0.001		<0.001				0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0043		0.0067		0.0029				0.0038		0.0067	0.0029	0.0044	4
ブロモホルム			0.0013		0.0029		0.0031				0.0014		0.0031	0.0013	0.0022	4
ホルムアルデヒド			<0.001		0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02		0.03		0.02				0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			13		20		19				21		21	13	18	4

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果⑯-3

採水場所：No.16 豊島区西池袋
系　　統：大谷口給水所（朝霞･三郷･三園）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.1	20.5	12.6	14.9	21.5	22.9	20.4	22.9	21.7	24.3	28.0	27.7	28.0	12.6	21.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			62.0		71.0		85.0				77.4		85.0	62.0	73.9	4
蒸発残留物			140		170		170				170		170	140	160	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001		<0.001		0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001		0.0002		0.0001				<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001		0.0002		<0.0001				<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.0		-0.8		-0.8				-1.1		-0.8	-1.1	-0.9	4
従属栄養細菌		5			2			<1			<1		5	<1	2	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	35.5	38.5	43.0	45.0	47.0	54.5	54.5	52.0	43.5	38.0	36.5	41.5	54.5	35.5	44.1	12
硫酸イオン			23		37		37				40		40	23	34	4
カルシウム硬度			47.5		52.5		63.4				56.6		63.4	47.5	55.0	4
マグネシウム硬度			14.5		18.5		21.6				20.8		21.6	14.5	18.9	4
カリウム			2.2		3.0		3.2				3.3		3.3	2.2	2.9	4
トリクロラミン			<0.02		<0.02		<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑰-1

採水場所：No.17 板橋区前野町
系　　統：練馬給水所･城北線（三郷･三園）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.2	20.8	24.9	30.6	32.6	32.5	27.5	21.9	15.7	12.3	14.8	15.1	32.6
	最低	12.0	13.1	17.9	22.7	26.9	26.3	20.2	11.1	10.1	7.2	5.5	8.1	5.5
	平均	14.4	17.5	21.2	27.6	30.2	29.6	22.8	15.5	12.8	9.4	9.7	10.7	18.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
	最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	21.5	21.6	23.2	24.5	25.7	31.0	28.2	27.9	29.0	27.9	29.2	29.6	31.0
	最低	17.1	15.6	16.0	17.8	18.7	20.3	21.8	24.0	23.7	23.4	24.6	18.7	15.6
	平均	19.6	18.5	19.3	22.5	22.3	24.5	26.1	26.3	26.0	25.9	27.1	27.3	23.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑰-2

採水場所：No.17 板橋区前野町
系　　統：練馬給水所･城北線（三郷･三園）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005				<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.97				1.1			2.0			2.3	2.3	0.97	1.6	4
フッ素及びその化合物		0.10				0.13			0.10			0.11	0.13	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.05				0.06			0.06			0.07	0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0015				0.0023			0.0003			0.0035	0.0035	0.0003	0.0019	4
ジクロロ酢酸		<0.001				0.002			<0.001			0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0040				0.0088			0.0031			0.0045	0.0088	0.0031	0.0051	4
臭素酸		0.001				0.004			0.001			<0.001	0.004	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.0098				0.020			0.0064			0.014	0.020	0.0064	0.013	4
トリクロロ酢酸		<0.001				<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0029				0.0055			0.0010			0.0044	0.0055	0.0010	0.0035	4
ブロモホルム		0.0014				0.0038			0.0020			0.0015	0.0038	0.0014	0.0022	4
ホルムアルデヒド		<0.001				0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02				0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		12				19			18			20	20	12	17	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑰-3

採水場所：No.17 板橋区前野町
系　　統：練馬給水所･城北線（三郷･三園）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.0	15.4	14.4	16.0	21.3	21.1	22.0	23.7	22.5	22.5	26.9	27.7	27.7	14.4	21.0	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		43.0				74.0			71.4			79.0	79.0	43.0	66.9	4
蒸発残留物		100				200			180			170	200	100	160	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001				0.0003			<0.0001			<0.0001	0.0003	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001				0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.4				-0.7			-1.2			-1.2	-0.7	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	30.0	27.0	37.5	37.0	40.0	43.5	47.0	47.5	37.5	32.5	32.5	37.0	47.5	27.0	37.4	12
硫酸イオン		22				39			35			40	40	22	34	4
カルシウム硬度		31.7				54.4			51.9			59.1	59.1	31.7	49.3	4
マグネシウム硬度		11.3				19.6			19.5			19.9	19.9	11.3	17.6	4
カリウム		1.8				3.2			2.8			3.3	3.3	1.8	2.8	4
トリクロラミン		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑱-1

採水場所：No.18 北区浮間
系　　統：三園直送（三園）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.9	22.0	23.4	28.3	28.1	28.8	26.6	21.8	14.9	11.4	13.0	14.8	28.8
	最低	14.2	16.8	19.6	23.4	26.8	25.7	20.3	15.3	10.8	8.9	7.4	9.2	7.4
	平均	15.9	19.8	21.1	25.9	27.6	27.4	22.3	18.1	12.9	9.8	9.4	11.0	18.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
	最低	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3
	平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	23.6	23.5	22.6	25.4	25.9	27.2	28.4	27.0	28.0	28.2	29.8	30.3	30.3
	最低	19.9	18.5	15.2	20.3	18.6	19.2	22.8	22.9	23.7	22.9	25.7	22.5	15.2
	平均	21.4	20.3	20.4	23.6	23.2	24.6	26.4	25.8	25.5	25.8	27.6	27.9	24.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果⑱-2

採水場所：No.18 北区浮間
系　　統：三園直送（三園）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.1		1.8			2.1				2.0		2.1	1.1	1.8	4
フッ素及びその化合物		0.10		0.12			0.11				0.13		0.13	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物		0.04		0.04			0.05				0.07		0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.04	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.02	0.05	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0018		0.0017			0.0006				0.0033		0.0033	0.0006	0.0019	4
ジクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0040		0.0059			0.0044				0.0034		0.0059	0.0034	0.0044	4
臭素酸		0.001		0.002			0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン		0.011		0.014			0.0097				0.012		0.014	0.0097	0.012	4
トリクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001				0.003		0.003	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0029		0.0040			0.0018				0.0039		0.0040	0.0018	0.0032	4
ブロモホルム		0.0018		0.0023			0.0029				0.0013		0.0029	0.0013	0.0021	4
ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02		0.03			0.04				0.01		0.04	0.01	0.03	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		13		14			17				20		20	13	16	4

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果⑱-3

採水場所：No.18 北区浮間
系　　統：三園直送（三園）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		0.001		<0.001			<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.3	15.5	10.6	13.1	18.2	19.2	17.5	21.2	20.1	22.5	26.5	24.4	26.5	10.6	19.1	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.6		75.1			87.6				77.3		87.6	54.6	73.7	4
蒸発残留物		120		150			150				160		160	120	150	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.1		-0.7			-0.7				-1.2		-0.7	-1.2	-0.9	4
従属栄養細菌		<1			<1			92			<1		92	<1	23	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	45.0	39.0	45.5	54.0	54.0	52.5	58.0	55.5	47.5	39.0	40.0	45.0	58.0	39.0	47.9	12
硫酸イオン		23		27			34				39		39	23	31	4
カルシウム硬度		40.5		57.0			65.8				55.8		65.8	40.5	54.8	4
マグネシウム硬度		14.1		18.1			21.8				21.5		21.8	14.1	18.9	4
カリウム		2.0		2.5			3.1				3.3		3.3	2.0	2.7	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑲-1

採水場所：No.19 練馬区田柄
系　　統：練馬給水所（三郷･三園）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.4	21.5	25.7	31.9	31.7	30.6	25.9	22.4	13.1	10.2	13.1	15.3	31.9
	最低	13.9	15.2	18.7	23.9	27.5	24.5	21.1	12.7	8.6	6.9	4.7	7.4	4.7
	平均	15.9	18.6	21.8	28.9	29.8	27.7	22.9	16.6	11.1	8.2	8.8	10.0	18.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
	最低	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	20.9	21.1	23.5	25.0	25.8	31.0	29.1	27.6	28.5	26.3	29.5	30.7	31.0
	最低	16.6	15.0	15.1	18.2	18.4	21.2	21.6	23.5	23.5	22.4	24.8	19.5	15.0
	平均	19.0	18.0	19.1	22.9	22.5	25.1	26.9	26.1	25.7	24.8	27.0	28.2	23.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑲-2

採水場所：No.19 練馬区田柄
系　　統：練馬給水所（三郷･三園）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4				0.95		2.1					2.3	2.3	0.95	1.7	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.12		0.12					0.11	0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.05		0.06					0.07	0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.05	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0022				0.0025		0.0006					0.0032	0.0032	0.0006	0.0021	4
ジクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001					<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0029				0.0075		0.0051					0.0038	0.0075	0.0029	0.0048	4
臭素酸	0.001				0.002		0.003					<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.0088				0.018		0.011					0.012	0.018	0.0088	0.012	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001					0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0027				0.0051		0.0024					0.0040	0.0051	0.0024	0.0036	4
ブロモホルム	0.0010				0.0030		0.0028					0.0013	0.0030	0.0010	0.0020	4
ホルムアルデヒド	<0.001				0.001		0.001					<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.03		0.03					0.01	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	14				19		18					20	20	14	18	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑲-3

採水場所：No.19 練馬区田柄
系　　統：練馬給水所（三郷･三園）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.3	17.9	14.4	15.9	21.2	35.8	21.9	23.7	22.4	22.9	26.6	27.3	35.8	14.4	22.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.9				68.8		83.0					80.0	83.0	51.9	70.9	4
蒸発残留物	130				150		170					160	170	130	150	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.5				-0.9		-0.8					-1.1	-0.8	-1.5	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	28.0	28.5	39.0	37.5	39.5	46.0	46.5	47.0	37.5	31.5	32.5	36.0	47.0	28.0	37.5	12
硫酸イオン	26				39		40					39	40	26	36	4
カルシウム硬度	38.3				50.5		61.4					59.5	61.4	38.3	52.4	4
マグネシウム硬度	13.6				18.3		21.6					20.5	21.6	13.6	18.5	4
カリウム	2.1				3.1		3.4					3.3	3.4	2.1	3.0	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果⑳-1

採水場所：No.20 練馬区大泉学園町

系　　統：上井草給水所（朝霞･東村山･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	15.9	21.6	22.4	27.4	29.6	29.2	25.7	20.6	14.3	9.9	13.5	16.1	29.6
	最低	11.5	14.2	18.0	21.7	26.0	25.5	19.4	13.3	9.0	7.3	6.5	9.0	6.5
	平均	13.4	18.8	20.1	24.6	28.4	27.4	21.6	16.6	11.4	8.4	9.3	11.7	17.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8
	最低	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.2
	平均	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.1	22.9	22.4	26.7	26.4	27.7	28.6	27.9	27.1	28.7	28.9	28.4	28.9
	最低	19.9	18.9	16.3	19.7	19.4	20.8	23.2	23.5	22.9	22.8	25.3	20.6	16.3
	平均	21.5	20.5	19.5	24.1	24.1	25.5	26.4	26.3	24.9	25.5	26.9	26.3	24.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2 給水栓水 水質検査結果⑳-2

採水場所：No.20 練馬区大泉学園町
系　　統：上井草給水所（朝霞･東村山･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6				0.97			2.1		1.7			2.1	0.97	1.6	4
フッ素及びその化合物	0.11				0.11			0.11		0.13			0.13	0.11	0.12	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.05			0.06		0.07			0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.04	0.03	0.02	0.03	0.07	0.08	0.05	0.03	0.03	0.04	0.06	0.05	0.08	0.02	0.04	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0091				0.011			0.0006		0.0031			0.011	0.0006	0.0060	4
ジクロロ酢酸	<0.001				0.001			<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0051				0.0069			0.0040		0.0039			0.0069	0.0039	0.0050	4
臭素酸	0.001				0.002			0.003		<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.023				0.028			0.0088		0.012			0.028	0.0088	0.018	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001			<0.001		0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0075				0.0075			0.0017		0.0040			0.0075	0.0017	0.0052	4
ブロモホルム	0.0013				0.0023			0.0025		0.0013			0.0025	0.0013	0.0019	4
ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.02			0.02		0.02			0.02	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	18				20			19		17			20	17	19	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑳-3

採水場所：No.20 練馬区大泉学園町
系　　統：上井草給水所（朝霞･東村山･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	21.9	16.0	9.7	13.5	19.8	21.8	17.5	21.7	20.5	23.6	26.9	28.0	28.0	9.7	20.1	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	65.9				69.4			81.4		73.1			81.4	65.9	72.5	4
蒸発残留物	150				200			170		150			200	150	170	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				0.0001			<0.0001		<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0001			<0.0001		<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2				-0.7			-0.8		-1.2			-0.7	-1.2	-1.0	4
従属栄養細菌		<1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	43.5	40.5	47.0	53.5	54.0	56.0	60.5	58.0	48.0	42.5	41.5	48.0	60.5	40.5	49.4	12
硫酸イオン	28				32			32		36			36	28	32	4
カルシウム硬度	48.6				52.3			59.9		53.6			59.9	48.6	53.6	4
マグネシウム硬度	17.3				17.1			21.5		19.5			21.5	17.1	18.9	4
カリウム	2.5				2.7			3.1		2.8			3.1	2.5	2.8	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02			<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㉑-1

採水場所：No.21 杉並区西荻北

系　　統：上井草給水所（朝霞･東村山･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.9	21.9	24.1	29.6	29.4	28.6	27.4	21.2	13.3	11.8	14.2	15.3	29.6
	最低	15.6	17.7	17.6	23.0	27.0	25.0	20.4	12.2	10.6	9.6	8.7	8.8	8.7
	平均	17.5	19.3	19.9	26.9	28.0	27.0	22.8	15.8	11.5	10.5	10.8	10.8	18.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.3
	平均	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	25.0	23.5	22.9	27.6	27.4	29.1	28.0	27.3	28.8	30.9	29.7	30.3	30.9
	最低	20.3	19.2	17.0	19.7	20.0	21.2	22.8	23.2	23.5	24.6	26.5	21.5	17.0
	平均	22.0	21.0	20.4	25.2	25.1	25.9	26.0	26.0	25.8	27.1	28.0	28.0	25.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2 給水栓水 水質検査結果㉑-2

採水場所：No.21 杉並区西荻北
系　　統：上井草給水所（朝霞･東村山･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.99		1.6			1.9			1.8			1.9	0.99	1.6	4
フッ素及びその化合物		0.10		0.10			0.10			0.13			0.13	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.05		0.03			0.05			0.07			0.07	0.03	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.04	0.03	0.03	0.03	0.09	0.08	0.05	0.03	0.03	0.04	0.07	0.05	0.09	0.03	0.05	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0029		0.0021			0.0015			0.0029			0.0029	0.0015	0.0024	4
ジクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0047		0.0047			0.0046			0.0034			0.0047	0.0034	0.0044	4
臭素酸		0.004		0.002			0.002			<0.001			0.004	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.014		0.012			0.011			0.011			0.014	0.011	0.012	4
トリクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0042		0.0037			0.0029			0.0037			0.0042	0.0029	0.0036	4
ブロモホルム		0.0017		0.0016			0.0022			0.0011			0.0022	0.0011	0.0017	4
ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02		0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		16		14			18			18			18	14	17	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉑-3

採水場所：No.21 杉並区西荻北
系　　統：上井草給水所（朝霞･東村山･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	21.0	16.7	9.7	12.7	19.9	20.8	16.4	21.3	20.3	23.7	26.6	28.5	28.5	9.7	19.8	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		56.4		70.1			82.5			74.2			82.5	56.4	70.8	4
蒸発残留物		120		140			160			160			160	120	150	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		0.0002			<0.0001			<0.0001			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		0.0001			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.0		-0.8			-0.7			-1.1			-0.7	-1.1	-0.9	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	42.0	40.0	46.0	52.5	49.0	55.0	61.5	57.0	50.0	41.0	41.0	49.0	61.5	40.0	48.7	12
硫酸イオン		26		24			33			36			36	24	30	4
カルシウム硬度		41.9		53.9			62.7			54.4			62.7	41.9	53.2	4
マグネシウム硬度		14.5		16.2			19.8			19.8			19.8	14.5	17.6	4
カリウム		2.2		2.3			2.8			2.8			2.8	2.2	2.5	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２　給水栓水　水質検査結果㉒-1

採水場所：No.22 港区海岸
系　　統：芝給水所（朝霞･三郷･金町）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.1	20.7	24.3	29.1	29.3	29.3	26.6	21.5	15.8	13.4	13.3	14.3	29.3
	最低	15.1	17.9	20.7	24.2	28.6	26.6	20.9	16.3	12.8	10.8	10.3	11.2	10.3
	平均	16.8	19.4	22.2	26.9	28.9	27.9	23.1	18.9	14.4	11.8	11.4	12.1	19.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8
	最低	7.4	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4
	平均	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	23.5	22.4	22.4	25.7	26.4	28.3	28.6	28.1	28.6	28.4	28.9	29.9	29.9
	最低	20.4	18.3	17.2	20.0	20.0	22.2	23.8	24.2	24.3	24.0	25.5	23.7	17.2
	平均	21.8	19.8	20.2	24.0	23.8	25.9	26.4	26.2	26.2	26.2	27.4	28.1	24.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉒-2

採水場所：No.22 港区海岸
系　　統：芝給水所（朝霞･三郷･金町）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6				0.94				2.0			2.2	2.2	0.94	1.7	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.12				0.10			0.09	0.12	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.05				0.06			0.06	0.06	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.07	0.05	0.04	0.10	0.04	0.06	0.04	0.10	0.03	0.05	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0072				0.0095				0.0007			0.0057	0.0095	0.0007	0.0058	4
ジクロロ酢酸	<0.001				0.001				<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0064				0.011				0.0049			0.0058	0.011	0.0049	0.0070	4
臭素酸	0.002				0.002				0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.023				0.034				0.011			0.020	0.034	0.011	0.022	4
トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001				<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0073				0.010				0.0021			0.0065	0.010	0.0021	0.0065	4
ブロモホルム	0.0019				0.0035				0.0029			0.0017	0.0035	0.0017	0.0025	4
ホルムアルデヒド	0.001				0.001				0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02				0.03				0.02			0.01	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	0.01				<0.01				<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	17				21				17			21	21	17	19	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉒-3

採水場所：No.22 港区海岸
系　　統：芝給水所（朝霞･三郷･金町）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.8	16.5	11.8	14.4	20.5	21.5	18.6	22.3	20.6	23.5	27.2	26.4	27.2	11.8	20.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.0				69.4				75.5			77.9	77.9	62.0	71.2	4
蒸発残留物	150				200				180			160	200	150	170	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				0.0002				<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0004				<0.0001			<0.0001	0.0004	<0.0001	0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.002				<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2				-0.7				-0.8			-1.0	-0.7	-1.2	-0.9	4
従属栄養細菌		1			<1			3			4		4	<1	2	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	39.5	37.0	42.5	47.0	50.5	55.0	58.5	53.5	48.5	41.0	41.0	45.5	58.5	37.0	46.6	12
硫酸イオン	28				34				31			34	34	28	32	4
カルシウム硬度	45.8				51.7				55.8			57.6	57.6	45.8	52.7	4
マグネシウム硬度	16.2				17.7				19.7			20.3	20.3	16.2	18.5	4
カリウム	2.4				2.8				2.8			3.1	3.1	2.4	2.8	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㉓-1

採水場所：No.23 大田区南雪谷
系　　統：長沢線直送（長沢･砧）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	20.9	22.9	22.9	27.3	27.2	27.5	25.0	18.6	14.8	11.5	15.8	16.6	27.5
	最低	14.6	16.8	16.5	20.2	23.5	22.1	16.5	9.9	9.1	8.8	6.3	7.0	6.3
	平均	17.3	19.3	18.9	24.8	25.7	25.5	19.0	13.9	11.4	9.9	10.9	10.8	17.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5
	最低	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1
	平均	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	18.5	17.8	17.3	18.9	19.0	17.6	17.9	18.2	18.7	18.4	19.4	19.3	19.4
	最低	17.4	16.8	10.5	16.2	13.5	16.7	17.2	16.2	17.1	16.3	18.1	17.7	10.5
	平均	17.8	17.4	15.0	17.8	16.8	17.2	17.6	17.9	17.9	17.9	19.0	18.5	17.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉓-2

採水場所：No.23 大田区南雪谷
系　　統：長沢線直送（長沢･砧）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.94			1.1			1.3		1.3		1.3	0.94	1.2	4
フッ素及びその化合物			0.06			0.09			0.12		0.13		0.13	0.06	0.10	4
ホウ素及びその化合物			<0.01			0.01			0.02		0.02		0.02	<0.01	0.01	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			0.0001			0.0001		0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0040			0.0040			0.0030		0.0023		0.0040	0.0023	0.0033	4
ジクロロ酢酸			0.002			0.002			0.002		0.002		0.002	0.002	0.002	4
ジブロモクロロメタン			0.0002			0.0011			0.0007		0.0006		0.0011	0.0002	0.0007	4
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン			0.0053			0.0077			0.0055		0.0044		0.0077	0.0044	0.0057	4
トリクロロ酢酸			0.003			0.002			0.003		0.002		0.003	0.002	0.003	4
ブロモジクロロメタン			0.0011			0.0024			0.0016		0.0014		0.0024	0.0011	0.0016	4
ブロモホルム			<0.0001			0.0002			0.0002		0.0001		0.0002	<0.0001	0.0001	4
ホルムアルデヒド			0.001			0.001			0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02		0.02		0.02	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			5.9			12			11		11		12	5.9	10	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉓-3

採水場所：No.23 大田区南雪谷
系　　統：長沢線直送（長沢･砧）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	9.7	9.0	7.0	8.1	9.1	8.2	8.3	9.1	8.8	9.1	9.4	11.3	11.3	7.0	8.9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			34.7			55.8			61.7		62.3		62.3	34.7	53.6	4
蒸発残留物			90			120			140		120		140	90	120	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			0.0003			0.0008			0.0002		0.0002		0.0008	0.0002	0.0004	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001			0.001			<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.6			-1.2			-1.2		-1.3		-1.2	-1.6	-1.3	4
従属栄養細菌		<1			1			<1			<1		1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	44.0	47.5	27.0	44.0	49.0	46.0	47.5	48.5	52.5	52.0	50.0	49.5	52.5	27.0	46.5	12
硫酸イオン			10			21			18		19		21	10	17	4
カルシウム硬度			24.9			38.3			41.0		41.2		41.2	24.9	36.4	4
マグネシウム硬度			9.8			17.5			20.7		21.1		21.1	9.8	17.3	4
カリウム			0.9			1.4			1.6		1.6		1.6	0.9	1.4	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㉔-1

採水場所：No.24 杉並区成田東
系　　統：第二城北線（三郷･三園）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.7	23.4	24.8	30.5	30.3	29.6	27.0	21.3	13.8	10.8	14.2	15.1	30.5
	最低	14.4	18.1	19.6	23.8	27.5	24.7	19.6	13.7	10.3	8.6	7.1	9.3	7.1
	平均	16.4	21.0	21.7	27.7	29.1	27.2	22.1	17.0	12.0	9.6	10.0	11.2	18.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
	最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	20.7	20.8	23.1	27.6	26.3	30.5	28.1	27.7	27.3	26.5	29.1	29.9	30.5
	最低	16.5	15.2	14.9	18.0	18.5	20.9	21.3	23.8	23.6	22.7	24.5	19.0	14.9
	平均	18.9	17.8	18.9	25.2	23.1	24.9	26.1	26.2	25.4	24.7	26.7	27.3	23.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉔-2

採水場所：No.24 杉並区成田東
系　　統：第二城北線（三郷･三園）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.1			1.2		2.2			2.0		2.2	1.1	1.6	4
フッ素及びその化合物			0.09			0.15		0.11			0.12		0.15	0.09	0.12	4
ホウ素及びその化合物			0.03			0.05		0.06			0.07		0.07	0.03	0.05	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0055			0.0029		0.0006			0.0028		0.0055	0.0006	0.0030	4
ジクロロ酢酸			0.001			0.001		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0030			0.0097		0.0055			0.0041		0.0097	0.0030	0.0056	4
臭素酸			0.001			0.003		0.002			<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン			0.013			0.023		0.012			0.012		0.023	0.012	0.015	4
トリクロロ酢酸			0.002			<0.001		<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0044			0.0066		0.0024			0.0038		0.0066	0.0024	0.0043	4
ブロモホルム			0.0005			0.0038		0.0032			0.0016		0.0038	0.0005	0.0023	4
ホルムアルデヒド			0.001			0.001		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03		0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			10			18		19			20		20	10	17	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉔-3

採水場所：No.24 杉並区成田東
系　　統：第二城北線（三郷･三園）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.4	17.5	12.8	19.1	21.6	20.0	20.1	23.4	22.3	21.5	27.2	28.4	28.4	12.8	21.1	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			44.7			75.2		79.2			74.7		79.2	44.7	68.5	4
蒸発残留物			100			170		180			170		180	100	160	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			0.0001		<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.001			0.001		<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.2			-0.7		-0.9			-1.2		-0.7	-1.2	-1.0	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	31.5	27.5	32.5	39.0	40.0	49.0	48.0	47.5	42.5	34.5	39.5	37.0	49.0	27.5	39.0	12
硫酸イオン			17			40		37			41		41	17	34	4
カルシウム硬度			34.0			55.6		57.9			55.7		57.9	34.0	50.8	4
マグネシウム硬度			10.7			19.6		21.3			19.0		21.3	10.7	17.7	4
カリウム			2.4			3.2		3.2			3.1		3.2	2.4	3.0	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉕-1

採水場所：No.25 中野区中野

系　　統：第二淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山）　　令和５年度

検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.2	21.3	25.4	29.8	29.5	28.7	27.2	21.9	15.0	11.7	14.8	15.1	29.8
	最低	13.6	15.1	20.9	24.9	27.9	24.4	19.6	14.2	10.7	8.9	7.9	9.6	7.9
	平均	15.6	18.6	23.0	27.8	28.7	26.9	21.9	17.4	12.8	10.2	10.5	11.3	18.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
	最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4
	平均	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	20.8	21.1	22.5	25.3	24.5	29.6	28.1	27.1	26.6	26.2	29.2	30.0	30.0
	最低	17.5	16.7	15.7	19.1	18.3	20.9	22.0	23.3	23.0	23.2	25.0	19.9	15.7
	平均	19.5	18.4	19.2	23.1	22.1	24.3	26.1	25.6	24.8	24.8	26.8	27.5	23.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉕-2

採水場所：No.25 中野区中野
系　　統：第二淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003	<0.0003			<0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005	<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	<0.002			<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.1		1.7			2.1				2.0		2.1	1.1	1.7	4
フッ素及びその化合物		0.09		0.12			0.12				0.13		0.13	0.09	0.12	4
ホウ素及びその化合物			0.04	0.04			0.06				0.07		0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.02	0.02	<0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0016		0.0027			0.0009				0.0023		0.0027	0.0009	0.0019	4
ジクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0038		0.0072			0.0064				0.0034		0.0072	0.0034	0.0052	4
臭素酸		<0.001		0.002			0.002				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン		0.0096		0.018			0.014				0.010		0.018	0.0096	0.013	4
トリクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001				0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0028		0.0056			0.0031				0.0032		0.0056	0.0028	0.0037	4
ブロモホルム		0.0014		0.0023			0.0035				0.0014		0.0035	0.0014	0.0022	4
ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02	0.02			0.03				0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01	<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01	<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		12		14			18				20		20	12	16	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉕-3

採水場所：No.25 中野区中野
系　　統：第二淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	17.3	15.9	14.0	15.3	21.1	21.3	21.9	23.8	22.0	22.9	27.7	28.2	28.2	14.0	21.0	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		44.3		63.6			84.8				75.2		84.8	44.3	67.0	4
蒸発残留物		110		160			180				180		180	110	160	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001	<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001	<0.001			<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.4		-0.8			-0.8				-1.2		-0.8	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		1			<1			<1			<1		1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	28.0	27.0	35.5	38.0	43.0	50.5	48.0	46.5	39.5	33.0	34.5	35.5	50.5	27.0	38.3	12
硫酸イオン		22		29			40				41		41	22	33	4
カルシウム硬度		32.6		47.5			62.8				55.1		62.8	32.6	49.5	4
マグネシウム硬度		11.7		16.1			22.0				20.1		22.0	11.7	17.5	4
カリウム		1.8		2.5			3.3				3.2		3.3	1.8	2.7	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㉖-1

採水場所：No.26 新宿区戸山
系　　統：第一淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山･三園）　　令和５年度

検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.7	20.9	25.0	30.4	30.4	30.5	26.8	23.0	15.0	11.5	12.7	16.6	30.5
	最低	11.2	16.9	19.9	24.5	28.6	25.7	21.3	12.3	10.4	8.9	6.7	9.0	6.7
	平均	14.5	19.2	22.1	27.5	29.7	28.2	22.9	16.4	12.4	10.1	9.5	12.1	18.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7
	最低	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3
	平均	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	23.5	23.6	23.4	26.3	24.8	28.0	28.3	27.5	27.3	28.5	28.9	29.9	29.9
	最低	20.6	19.8	17.3	20.8	18.8	21.5	23.0	23.3	23.3	24.1	25.8	21.4	17.3
	平均	21.8	21.3	20.8	24.0	22.9	25.1	26.4	26.0	25.1	26.1	27.4	27.9	24.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉖-2

採水場所：No.26 新宿区戸山

系　　統：第一淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山･三園）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.2		1.7			2.0					2.1	2.1	1.2	1.8	4
フッ素及びその化合物		0.09		0.11			0.11					0.09	0.11	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物		0.04		0.04			0.05					0.06	0.06	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.04	0.03	0.02	0.03	0.07	0.07	0.05	0.03	0.03	0.04	0.06	0.04	0.07	0.02	0.04	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0026		0.0027			0.0015					0.0056	0.0056	0.0015	0.0031	4
ジクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001					0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0052		0.0067			0.0062					0.0051	0.0067	0.0051	0.0058	4
臭素酸		0.002		0.002			0.003					<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.014		0.017			0.014					0.018	0.018	0.014	0.016	4
トリクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001					0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0042		0.0052			0.0036					0.0059	0.0059	0.0036	0.0047	4
ブロモホルム		0.0020		0.0023			0.0031					0.0015	0.0031	0.0015	0.0022	4
ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02		0.02			0.02					0.01	0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		16		15			18					21	21	15	18	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉖-3

採水場所：No.26 新宿区戸山
系　　統：第一淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山･三園）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.8	18.2	11.3	14.0	21.4	22.4	18.8	22.5	21.0	24.0	27.3	27.1	27.3	11.3	20.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.9		71.6			83.0					78.3	83.0	54.9	72.0	4
蒸発残留物		120		150			150					170	170	120	150	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		0.001		0.001			<0.001					0.002	0.002	<0.001	0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		0.0002			<0.0001					<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		0.0001			0.0002					<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.0		-0.7			-0.8					-1.1	-0.7	-1.1	-0.9	4
従属栄養細菌		2			3			4			<1		4	<1	2	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	40.0	40.0	46.5	50.0	50.5	54.5	55.5	53.5	46.0	40.0	39.0	42.5	55.5	39.0	46.5	12
硫酸イオン		24		26			36					35	36	24	30	4
カルシウム硬度		40.6		54.4			62.5					58.2	62.5	40.6	53.9	4
マグネシウム硬度		14.3		17.2			20.5					20.1	20.5	14.3	18.0	4
カリウム		2.2		2.4			3.0					3.1	3.1	2.2	2.7	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２　給水栓水　水質検査結果㉗-1

採水場所：No.27 新宿区西新宿
系　　統：第二淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.1	21.2	24.6	29.5	29.2	29.1	27.1	22.2	15.7	12.0	14.7	14.8	29.5
	最低	12.0	14.7	20.6	24.0	27.7	25.9	20.0	15.4	11.3	9.3	8.3	9.5	8.3
	平均	14.1	18.5	22.5	27.2	28.6	27.4	22.2	18.3	13.6	10.5	10.6	11.2	18.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7
	最低	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.3
	平均	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	23.2	22.4	22.5	26.6	25.7	27.3	27.0	27.7	27.2	28.1	28.2	29.4	29.4
	最低	19.6	18.7	16.4	20.1	19.7	21.1	22.3	24.1	23.9	24.4	25.4	21.9	16.4
	平均	21.1	20.1	20.3	24.1	23.8	24.8	25.3	26.0	25.4	26.0	26.7	27.2	24.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉗-2

採水場所：No.27 新宿区西新宿
系　　統：第二淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	2	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.8			1.2		2.2		1.8			2.2	1.2	1.8	4
フッ素及びその化合物			0.09			0.13		0.10		0.13			0.13	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.03			0.05		0.06		0.07			0.07	0.03	0.05	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.04	0.03	0.02	0.03	0.07	0.08	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.08	0.02	0.05	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0030			0.010		0.0008		0.0031			0.010	0.0008	0.0042	4
ジクロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0047			0.0091		0.0061		0.0045			0.0091	0.0045	0.0061	4
臭素酸			0.001			0.003		0.002		<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン			0.013			0.032		0.013		0.014			0.032	0.013	0.018	4
トリクロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001		0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0044			0.0088		0.0028		0.0043			0.0088	0.0028	0.0051	4
ブロモホルム			0.0013			0.0037		0.0037		0.0016			0.0037	0.0013	0.0026	4
ホルムアルデヒド			<0.001			0.001		<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02		0.02		0.01			0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			12			22		19		18			22	12	18	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉗-3

採水場所：No.27 新宿区西新宿
系　　統：第二淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	21.1	18.3	11.4	14.2	21.3	22.4	18.8	22.3	20.4	23.9	26.7	27.0	27.0	11.4	20.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			61.2			77.3		80.3		73.8			80.3	61.2	73.2	4
蒸発残留物			130			210		180		160			210	130	170	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			0.0001			0.0001		<0.0001		<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			0.0003		0.0002		<0.0001			0.0003	<0.0001	0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-0.6		-0.8		-1.0			-0.6	-1.0	-0.9	4
従属栄養細菌		<1			4			<1			17		17	<1	5	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	40.5	41.0	46.5	49.5	51.5	55.5	56.0	54.5	46.5	40.5	40.5	43.5	56.0	40.5	47.2	12
硫酸イオン			21			36		34		38			38	21	32	4
カルシウム硬度			47.0			57.3		59.3		53.7			59.3	47.0	54.3	4
マグネシウム硬度			14.2			20.0		21.0		20.1			21.0	14.2	18.8	4
カリウム			2.0			3.1		3.1		2.9			3.1	2.0	2.8	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉘-1

採水場所：No.28 中央区勝どき
系　　統：豊洲増圧ポンプ所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.1	19.2	24.7	29.1	30.8	30.9	27.5	22.3	14.7	10.2	13.8	15.4	30.9
	最低	12.8	14.9	18.4	23.9	27.9	26.0	20.6	15.0	9.4	8.4	7.2	8.6	7.2
	平均	14.7	17.2	21.4	26.8	29.8	28.5	22.6	18.2	11.7	9.3	9.9	10.9	18.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
	最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	平均	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.3	23.1	25.0	26.6	28.8	28.4	30.3	28.9	29.1	28.9	29.7	30.1	30.3
	最低	17.6	15.1	16.4	19.3	18.0	21.1	21.8	23.9	24.9	24.6	25.0	19.4	15.1
	平均	20.8	18.9	20.6	24.3	23.5	25.6	27.8	26.8	26.9	26.9	27.9	28.1	24.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉘-2

採水場所：No.28 中央区勝どき
系　　統：豊洲増圧ポンプ所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5				1.0		2.1					2.3	2.3	1.0	1.7	4
フッ素及びその化合物	0.11				0.14		0.13					0.10	0.14	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.05		0.06					0.07	0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.04	0.03	0.03	0.08	0.04	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.02	0.08	<0.02	0.04	12
クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0015				0.0068		0.0012					0.0046	0.0068	0.0012	0.0035	4
ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		<0.001					0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0048				0.013		0.0079					0.0061	0.013	0.0048	0.0080	4
臭素酸	0.002				0.003		0.002					<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.012				0.035		0.017					0.019	0.035	0.012	0.021	4
トリクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001					0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0032				0.011		0.0041					0.0063	0.011	0.0032	0.0062	4
ブロモホルム	0.0020				0.0041		0.0040					0.0019	0.0041	0.0019	0.0030	4
ホルムアルデヒド	<0.001				0.002		<0.001					<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01				0.03		0.02					0.01	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	15				26		22					21	26	15	21	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉘-3

採水場所：No.28 中央区勝どき
系　　統：豊洲増圧ポンプ所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.9	16.2	13.6	18.4	24.6	27.5	23.1	25.3	24.7	23.4	28.5	29.5	29.5	13.6	22.8	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.5				71.7		81.6					79.6	81.6	51.5	71.1	4
蒸発残留物	130				180		180					170	180	130	170	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001		<0.001					0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				0.0002		0.0001					<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.002		<0.001					<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.3				-0.6		-0.8					-1.1	-0.6	-1.3	-1.0	4
従属栄養細菌		1			<1			<1			1		1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001		<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	29.5	28.0	38.5	44.0	55.5	54.5	48.5	48.0	43.0	32.0	37.0	37.0	55.5	28.0	41.3	12
硫酸イオン	28				36		45					41	45	28	38	4
カルシウム硬度	38.0				52.2		60.1					59.1	60.1	38.0	52.4	4
マグネシウム硬度	13.5				19.5		21.5					20.5	21.5	13.5	18.8	4
カリウム	2.2				3.6		3.5					3.2	3.6	2.2	3.1	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㉙-1

採水場所：No.29 葛飾区西水元
系　　統：水元給水所（三郷･金町）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.8	23.7	27.0	29.7	31.4	31.2	27.6	22.3	16.8	12.9	14.4	15.7	31.4
	最低	14.8	14.9	21.4	24.6	27.9	26.3	20.4	16.0	12.2	10.2	6.8	7.7	6.8
	平均	16.0	20.3	23.8	27.7	29.6	28.9	22.7	18.5	14.3	11.3	10.3	11.0	19.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7
	最低	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	20.4	20.6	21.7	26.7	26.2	29.0	31.1	29.6	28.5	27.6	28.5	29.6	31.1
	最低	15.2	14.3	15.8	17.9	19.5	23.0	24.1	24.6	23.7	23.1	23.7	19.2	14.3
	平均	18.4	17.3	18.8	24.0	23.2	26.4	28.6	27.8	25.7	25.5	26.5	27.4	24.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉙-2

採水場所：No.29 葛飾区西水元
系　　統：水元給水所（三郷･金町）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005				<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.99				1.1		2.2		2.0			2.2	0.99	1.6	4
フッ素及びその化合物		0.10				0.14		0.11		0.13			0.14	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物		0.04				0.06		0.06		0.08			0.08	0.04	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.04	0.02	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0016				0.0038		0.0008		0.0017			0.0038	0.0008	0.0020	4
ジクロロ酢酸		<0.001				0.002		<0.001		0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0049				0.013		0.0073		0.0046			0.013	0.0046	0.0075	4
臭素酸		0.001				0.004		0.003		<0.001			0.004	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.012				0.031		0.016		0.011			0.031	0.011	0.018	4
トリクロロ酢酸		<0.001				<0.001		<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0036				0.0089		0.0031		0.0033			0.0089	0.0031	0.0047	4
ブロモホルム		0.0017				0.0048		0.0045		0.0018			0.0048	0.0017	0.0032	4
ホルムアルデヒド		<0.001				0.002		0.002		<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02				0.03		0.02		0.01			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		12				22		22		17			22	12	18	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉙-3

採水場所：No.29 葛飾区西水元
系　　統：水元給水所（三郷･金町）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.6	15.4	14.3	19.5	23.3	22.3	23.0	25.3	23.6	21.9	27.8	29.2	29.2	14.3	22.1	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		40.2				74.5		78.8		69.2			78.8	40.2	65.7	4
蒸発残留物		100				220		180		160			220	100	170	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001				0.0002		<0.0001		<0.0001			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001				0.002		<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.3				-0.7		-0.9		-1.4			-0.7	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			<1			6			<1		6	<1	2	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	26.5	29.0	33.0	35.5	42.0	34.0	48.0	49.5	35.0	31.0	30.0	32.0	49.5	26.5	35.5	12
硫酸イオン		22				42		41		42			42	22	37	4
カルシウム硬度		29.8				54.7		57.5		50.5			57.5	29.8	48.1	4
マグネシウム硬度		10.4				19.8		21.3		18.7			21.3	10.4	17.6	4
カリウム		1.8				3.4		3.4		2.9			3.4	1.8	2.9	4
トリクロラミン		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉚-1

採水場所：No.30 江東区新砂
系　　統：江東給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.3	20.9	24.7	29.9	30.2	30.1	26.9	21.4	13.5	9.6	12.6	14.3	30.2
	最低	13.6	14.5	21.1	24.7	29.0	26.4	20.7	13.8	8.6	8.2	7.6	10.3	7.6
	平均	14.8	18.3	22.3	27.7	29.6	28.4	22.7	17.4	11.3	8.9	10.0	11.7	18.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
	最低	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
	平均	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	25.1	23.2	24.8	27.6	29.3	27.9	29.8	29.4	28.8	28.5	29.1	29.9	29.9
	最低	17.2	16.0	17.4	19.4	19.2	21.4	21.9	26.2	24.8	24.4	24.1	19.6	16.0
	平均	21.3	19.4	20.6	25.1	24.1	25.4	27.4	28.0	27.0	26.6	27.2	27.7	25.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉚-2

採水場所：No.30 江東区新砂
系　　統：江東給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003					<0.0003		<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005					<0.00005		<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002					<0.002		<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5					1.1		2.2				2.3	2.3	1.1	1.8	4
フッ素及びその化合物	0.10					0.14		0.10				0.10	0.14	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.05					0.06		0.06				0.07	0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005					<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.08	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.08	<0.02	0.04	12
クロロ酢酸	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0018					0.0027		0.0008				0.0045	0.0045	0.0008	0.0025	4
ジクロロ酢酸	<0.001					0.002		<0.001				0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0057					0.013		0.0072				0.0061	0.013	0.0057	0.0080	4
臭素酸	0.003					0.004		0.003				<0.001	0.004	<0.001	0.003	4
総トリハロメタン	0.014					0.030		0.016				0.019	0.030	0.014	0.020	4
トリクロロ酢酸	<0.001					<0.001		<0.001				0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0038					0.0075		0.0031				0.0063	0.0075	0.0031	0.0052	4
ブロモホルム	0.0025					0.0064		0.0044				0.0018	0.0064	0.0018	0.0038	4
ホルムアルデヒド	0.001					0.002		<0.001				<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01					<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01					0.03		0.02				0.01	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01					<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01					<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	16					26		23				22	26	16	22	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉚-3

採水場所：No.30 江東区新砂
系　　統：江東給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.6	16.2	13.1	16.7	24.6	26.9	23.2	25.3	24.5	23.3	28.4	29.3	29.3	13.1	22.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.7					73.9		78.3				77.8	78.3	54.7	71.2	4
蒸発残留物	140					220		190				180	220	140	180	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001				0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001					0.0005		0.0004				<0.0001	0.0005	<0.0001	0.0002	4
亜塩素酸	<0.01					<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001					0.001		<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2					-0.7		-0.8				-1.1	-0.7	-1.2	-1.0	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	30.0	29.0	39.0	38.5	56.0	46.0	48.0	46.5	42.0	33.0	36.5	37.5	56.0	29.0	40.2	12
硫酸イオン	30					37		41				41	41	30	37	4
カルシウム硬度	40.4					54.0		56.9				57.0	57.0	40.4	52.1	4
マグネシウム硬度	14.3					19.9		21.4				20.8	21.4	14.3	19.1	4
カリウム	2.3					3.6		3.4				3.4	3.6	2.3	3.2	4
トリクロラミン	<0.02					<0.02		<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２　給水栓水　水質検査結果㉛-1

採水場所：No.31 墨田区千歳
系　　統：豊住給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.8	22.2	25.9	31.0	30.7	30.1	26.8	21.0	15.3	12.0	12.7	13.9	31.0
	最低	15.6	18.5	22.1	25.9	29.4	26.3	20.2	15.5	11.3	9.6	9.3	10.1	9.3
	平均	17.4	20.4	23.5	28.8	29.9	28.3	22.4	18.2	13.5	10.6	10.6	11.3	19.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7
	最低	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
	平均	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.3	23.3	25.1	27.0	29.5	29.1	31.4	29.9	29.3	29.0	29.5	29.6	31.4
	最低	17.1	15.6	16.6	19.4	18.7	22.1	22.7	24.3	25.0	24.7	24.6	19.1	15.6
	平均	20.7	19.1	20.7	24.6	24.0	26.5	28.8	27.6	27.1	27.1	27.6	27.5	25.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2 給水栓水 水質検査結果㉛-2

採水場所：No.31 墨田区千歳
系　　統：豊住給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			2.1			1.2		2.2		2.0			2.2	1.2	1.9	4
フッ素及びその化合物			0.10			0.14		0.11		0.13			0.14	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物			0.03			0.06		0.06		0.07			0.07	0.03	0.06	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.04	0.03	0.03	0.08	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.08	<0.02	0.04	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0033			0.0026		0.0006		0.0025			0.0033	0.0006	0.0023	4
ジクロロ酢酸			0.002			0.002		<0.001		0.002			0.002	<0.001	0.002	4
ジブロモクロロメタン			0.0056			0.013		0.0064		0.0048			0.013	0.0048	0.0075	4
臭素酸			0.002			0.004		0.003		<0.001			0.004	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン			0.016			0.029		0.014		0.013			0.029	0.013	0.018	4
トリクロロ酢酸			0.001			<0.001		<0.001		0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0054			0.0073		0.0025		0.0042			0.0073	0.0025	0.0049	4
ブロモホルム			0.0013			0.0063		0.0044		0.0016			0.0063	0.0013	0.0034	4
ホルムアルデヒド			<0.001			0.002		<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03		0.02		0.01			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			15			26		23		18			26	15	21	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉛-3

採水場所：No.31 墨田区千歳
系　　統：豊住給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.0	16.5	13.7	17.4	24.4	27.0	23.2	25.3	24.8	23.4	28.4	29.5	29.5	13.7	22.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			56.0			73.6		78.5		72.0			78.5	56.0	70.0	4
蒸発残留物			140			180		190		160			190	140	170	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			0.0001		<0.0001		<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.001			0.001		<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.1			-0.7		-0.9		-1.2			-0.7	-1.2	-1.0	4
従属栄養細菌		<1			2			2			<1		2	<1	1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	30.0	28.0	38.5	40.0	57.0	46.0	48.0	47.0	43.0	34.0	36.5	37.0	57.0	28.0	40.4	12
硫酸イオン			26			37		41		44			44	26	37	4
カルシウム硬度			42.4			53.8		57.0		52.3			57.0	42.4	51.4	4
マグネシウム硬度			13.6			19.8		21.5		19.7			21.5	13.6	18.7	4
カリウム			2.6			3.6		3.4		3.0			3.6	2.6	3.2	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉜-1

採水場所：No.32 江東区南砂
系　　統：江東給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.8	22.0	25.7	31.0	30.8	30.3	26.6	21.0	13.5	9.2	12.1	13.2	31.0
	最低	15.2	18.5	21.6	25.5	29.2	25.6	20.1	14.0	8.1	6.7	6.5	8.6	6.5
	平均	17.3	20.2	22.9	28.6	30.2	28.2	22.0	17.1	10.9	7.9	8.9	10.1	18.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
	最低	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5
	平均	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.0	22.5	24.0	27.0	28.6	28.2	31.1	29.7	29.0	28.9	29.6	30.3	31.1
	最低	18.3	15.5	16.9	19.6	18.9	22.3	23.0	25.2	24.9	24.7	25.3	20.0	15.5
	平均	21.3	18.7	20.2	24.6	23.7	25.9	28.5	27.9	27.0	26.9	27.9	28.2	25.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉜-2

採水場所：No.32 江東区南砂
系　　統：江東給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.0		1.7			2.1			2.0			2.1	1.0	1.7	4
フッ素及びその化合物		0.10		0.12			0.13			0.13			0.13	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物		0.04		0.05			0.06			0.07			0.07	0.04	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.08	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.08	<0.02	0.04	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0038		0.0028			0.0012			0.0026			0.0038	0.0012	0.0026	4
ジクロロ酢酸		0.001		<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0051		0.0077			0.0080			0.0047			0.0080	0.0047	0.0064	4
臭素酸		<0.001		0.003			0.002			<0.001			0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン		0.015		0.019			0.017			0.013			0.019	0.013	0.016	4
トリクロロ酢酸		0.001		<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0046		0.0060			0.0041			0.0042			0.0060	0.0041	0.0047	4
ブロモホルム		0.0015		0.0024			0.0040			0.0016			0.0040	0.0015	0.0024	4
ホルムアルデヒド		<0.001		0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.01		0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		15		18			22			18			22	15	18	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉜-3

採水場所：No.32 江東区南砂
系　　統：江東給水所（金町･三郷）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.2	16.5	13.7	17.4	24.7	25.6	23.7	25.3	24.4	23.3	28.3	29.3	29.3	13.7	22.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		43.0		63.0			82.2			71.5			82.2	43.0	64.9	4
蒸発残留物		100		160			190			170			190	100	160	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		0.0002			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.3		-0.7			-0.7			-1.1			-0.7	-1.3	-1.0	4
従属栄養細菌		3			3			5			<1		5	<1	3	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	30.0	28.5	37.5	39.5	56.5	51.0	48.0	47.5	43.0	34.5	36.0	37.5	56.5	28.5	40.8	12
硫酸イオン		23		32			45			43			45	23	36	4
カルシウム硬度		31.6		46.7			60.4			51.8			60.4	31.6	47.6	4
マグネシウム硬度		11.4		16.3			21.8			19.7			21.8	11.4	17.3	4
カリウム		2.0		2.8			3.5			3.0			3.5	2.0	2.8	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㉝-1

採水場所：No.33 江戸川区臨海町
系　　統：葛西給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.3	22.3	23.9	27.7	29.1	28.8	26.0	21.2	15.2	11.2	13.4	14.6	29.1
	最低	14.0	16.7	19.9	23.4	27.0	24.2	19.0	13.6	10.2	8.0	6.8	7.9	6.8
	平均	16.2	20.0	21.5	25.9	28.3	26.9	20.9	17.1	12.5	9.6	9.3	10.0	18.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
	最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4
	平均	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.4	22.2	23.8	29.2	30.0	28.4	30.9	29.4	28.4	28.2	28.7	30.4	30.9
	最低	17.2	15.1	15.9	18.3	18.2	21.9	22.4	24.5	24.2	23.9	24.1	19.7	15.1
	平均	20.8	18.5	19.7	26.3	24.2	25.9	28.2	27.4	26.4	26.3	26.9	28.2	24.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉝-2

採水場所：No.33 江戸川区臨海町
系　　統：葛西給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.1		1.7				2.2		2.0			2.2	1.1	1.8	4
フッ素及びその化合物		0.10		0.11				0.10		0.12			0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.04		0.05				0.06		0.07			0.07	0.04	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.08	0.05	0.03	0.05	0.03	0.06	0.03	0.02	0.08	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0017		0.0023				0.0006		0.0026			0.0026	0.0006	0.0018	4
ジクロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001		0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0053		0.0069				0.0059		0.0046			0.0069	0.0046	0.0057	4
臭素酸		0.001		0.002				0.003		<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.013		0.017				0.013		0.013			0.017	0.013	0.014	4
トリクロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001		0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0038		0.0053				0.0025		0.0042			0.0053	0.0025	0.0040	4
ブロモホルム		0.0019		0.0021				0.0036		0.0015			0.0036	0.0015	0.0023	4
ホルムアルデヒド		0.001		0.001				0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02		0.02				0.02		0.01			0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		0.03		0.04				0.04		0.03			0.04	0.03	0.04	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		15		16				23		19			23	15	18	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉝-3

採水場所：No.33 江戸川区臨海町
系　　統：葛西給水所（金町･三郷）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.5	16.9	12.5	16.0	25.1	23.0	24.1	25.4	23.8	22.9	28.2	28.6	28.6	12.5	22.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		44.1		59.8				79.3		71.2			79.3	44.1	63.6	4
蒸発残留物		110		140				190		180			190	110	160	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		0.001				0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001		0.001				<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.4		-0.9				-1.0		-1.4			-0.9	-1.4	-1.2	4
従属栄養細菌		<1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				0.000005		<0.000005			<0.000005			0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	32.5	31.0	36.0	36.0	56.5	49.5	50.0	50.0	40.0	35.0	35.0	37.0	56.5	31.0	40.7	12
硫酸イオン		24		31				41		43			43	24	35	4
カルシウム硬度		32.5		44.3				57.7		51.9			57.7	32.5	46.6	4
マグネシウム硬度		11.6		15.5				21.6		19.3			21.6	11.6	17.0	4
カリウム		2.0		2.6				3.4		3.2			3.4	2.0	2.8	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02				<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㉞-1

採水場所：No.34 江戸川区東瑞江
系　　統：西瑞江給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.6	20.8	24.9	29.3	29.2	28.9	27.1	21.7	16.4	12.8	14.8	16.1	29.3
	最低	12.7	15.9	20.2	24.0	26.6	25.8	20.5	15.8	11.9	8.4	7.4	10.3	7.4
	平均	15.1	18.7	22.0	27.2	27.7	27.6	22.7	18.5	14.0	10.0	10.7	12.1	18.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	最低	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.4	22.1	24.1	26.2	27.8	28.8	31.5	30.0	28.3	28.0	29.1	29.5	31.5
	最低	17.5	15.0	16.3	18.8	18.2	22.8	23.4	24.6	24.3	24.0	24.8	19.6	15.0
	平均	20.8	18.4	20.2	23.9	23.0	26.2	28.8	27.5	26.3	26.2	27.3	27.6	24.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉞-2

採水場所：No.34 江戸川区東瑞江
系　　統：西瑞江給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5			1.7			2.1				2.0		2.1	1.5	1.8	4
フッ素及びその化合物	0.10			0.11			0.13				0.12		0.13	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物	0.05			0.05			0.06				0.07		0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.08	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0.03	0.02	0.08	<0.02	0.04	12
クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0017			0.0023			0.0011				0.0028		0.0028	0.0011	0.0020	4
ジクロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0050			0.0072			0.0072				0.0041		0.0072	0.0041	0.0059	4
臭素酸	0.003			0.002			0.002				<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.012			0.017			0.015				0.013		0.017	0.012	0.014	4
トリクロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001				0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0034			0.0054			0.0037				0.0040		0.0054	0.0034	0.0041	4
ブロモホルム	0.0021			0.0023			0.0034				0.0016		0.0034	0.0016	0.0024	4
ホルムアルデヒド	0.001			0.002			<0.001				<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.02				0.01		0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	17			16			23				21		23	16	19	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉞-3

採水場所：No.34 江戸川区東瑞江
系　　統：西瑞江給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.2	17.0	13.0	16.1	24.9	23.6	24.0	25.4	23.9	22.9	28.5	28.7	28.7	13.0	22.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.6			59.6			82.1				75.1		82.1	55.6	68.1	4
蒸発残留物	140			160			190				170		190	140	170	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.7	0.5	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001			0.001			<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.4			-1.0			-0.9				-1.2		-0.9	-1.4	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			2			2			<1		2	<1	1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				0.000006		<0.000005			<0.000005			0.000006	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	31.0	31.0	36.5	37.0	56.0	50.0	50.0	49.0	40.5	33.5	36.0	37.0	56.0	31.0	40.6	12
硫酸イオン	31			31			45				41		45	31	37	4
カルシウム硬度	40.8			44.1			60.3				54.6		60.3	40.8	50.0	4
マグネシウム硬度	14.8			15.5			21.8				20.5		21.8	14.8	18.2	4
カリウム	2.4			2.6			3.6				3.3		3.6	2.4	3.0	4
トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．２　給水栓水　水質検査結果㉟-1

採水場所：No.35 葛飾区西新小岩
系　　統：金町直送（金町）　　令和５年度

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.7	20.8	25.2	29.1	30.3	29.8	27.3	22.6	15.6	11.8	16.3	17.4	30.3
	最低	13.4	15.8	19.7	24.5	27.9	25.0	19.4	14.2	10.4	9.0	8.2	9.9	8.2
	平均	15.8	18.5	22.1	27.2	29.1	27.9	21.7	17.5	12.8	10.2	11.2	12.1	18.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4
	平均	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	25.3	22.9	24.4	27.3	29.2	28.2	30.7	29.2	30.1	29.8	30.8	30.3	30.8
	最低	18.2	15.3	15.8	18.0	18.0	21.5	22.0	24.5	25.8	25.4	26.2	20.2	15.3
	平均	21.4	19.0	20.0	24.8	23.7	25.7	28.0	27.3	27.8	27.8	28.9	28.2	25.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉟-2

採水場所：No.35 葛飾区西新小岩
系　　統：金町直送（金町）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5			1.7			2.1				2.1		2.1	1.5	1.9	4
フッ素及びその化合物	0.10			0.11			0.13				0.12		0.13	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物	0.05			0.04			0.06				0.07		0.07	0.04	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.03	<0.02	0.08	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0021			0.0022			0.0011				0.0031		0.0031	0.0011	0.0021	4
ジクロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0048			0.0067			0.0071				0.0045		0.0071	0.0045	0.0058	4
臭素酸	0.003			0.002			0.002				<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.012			0.016			0.015				0.014		0.016	0.012	0.014	4
トリクロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001				0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0036			0.0051			0.0035				0.0044		0.0051	0.0035	0.0042	4
ブロモホルム	0.0019			0.0021			0.0036				0.0019		0.0036	0.0019	0.0024	4
ホルムアルデヒド	0.001			0.001			0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.02				0.01		0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	18			16			23				23		23	16	20	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㉟-3

採水場所：No.35 葛飾区西新小岩
系　　統：金町直送（金町）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.3	17.7	12.6	16.0	24.9	23.1	24.5	25.3	24.1	23.2	29.2	28.6	29.2	12.6	22.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.5			60.5			83.7				75.4		83.7	56.5	69.0	4
蒸発残留物	140			160			190				170		190	140	170	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.8	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.3			-0.9			-0.8				-1.2		-0.8	-1.3	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	31.5	33.5	38.0	37.0	58.0	49.5	50.0	50.0	42.5	36.5	40.5	38.0	58.0	31.5	42.1	12
硫酸イオン	32			32			45				41		45	32	38	4
カルシウム硬度	41.5			44.8			61.6				54.5		61.6	41.5	50.6	4
マグネシウム硬度	15.0			15.7			22.1				20.9		22.1	15.0	18.4	4
カリウム	2.4			2.6			3.6				3.3		3.6	2.4	3.0	4
トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㊱-1

採水場所：No.36 千代田区六番町
系　　統：第一淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山･三園）　　令和５年度

検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.8	20.7	24.5	29.6	29.8	29.6	25.8	20.1	13.6	10.2	12.2	13.7	29.8
	最低	14.9	17.2	20.3	24.7	28.3	25.5	19.2	13.6	9.3	7.7	7.8	9.3	7.7
	平均	16.6	19.1	22.0	27.6	29.3	27.7	21.4	16.7	11.7	8.8	9.7	10.9	18.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7
	最低	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3
	平均	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	22.5	21.0	21.5	25.8	25.3	27.4	27.7	27.1	27.1	28.3	28.0	29.0	29.0
	最低	18.9	17.7	14.3	19.8	18.4	19.9	21.7	21.5	22.8	23.3	24.7	20.0	14.3
	平均	20.6	19.3	19.4	23.4	23.1	24.3	25.6	25.1	24.6	25.8	26.6	26.8	23.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果㊱-2

採水場所：No.36 千代田区六番町

系　　統：第一淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山･三園）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003					<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005					<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002					<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5					1.1		2.1		1.8			2.1	1.1	1.6	4
フッ素及びその化合物	0.11					0.13		0.11		0.13			0.13	0.11	0.12	4
ホウ素及びその化合物	0.05					0.05		0.06		0.07			0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.03	0.02	0.02	0.02	0.06	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.04	0.06	0.02	0.04	12
クロロ酢酸	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0067					0.0080		0.0007		0.0028			0.0080	0.0007	0.0046	4
ジクロロ酢酸	<0.001					0.001		<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0053					0.0089		0.0053		0.0039			0.0089	0.0039	0.0059	4
臭素酸	0.001					0.003		0.002		<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.020					0.029		0.012		0.012			0.029	0.012	0.018	4
トリクロロ酢酸	<0.001					<0.001		<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0063					0.0077		0.0023		0.0038			0.0077	0.0023	0.0050	4
ブロモホルム	0.0015					0.0039		0.0034		0.0014			0.0039	0.0014	0.0026	4
ホルムアルデヒド	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02					0.02		0.02		0.02			0.02	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	16					20		19		17			20	16	18	4

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果㊱-3

採水場所：No.36 千代田区六番町
系　　統：第一淀橋給水所（朝霞･三郷･東村山･三園）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.4	16.3	11.0	13.7	20.3	20.9	18.6	22.6	19.9	23.1	26.3	26.7	26.7	11.0	20.0	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	60.7					73.3		79.4		71.8			79.4	60.7	71.3	4
蒸発残留物	150					190		180		170			190	150	170	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001					0.0001		<0.0001		<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	0.0001					0.0004		0.0002		<0.0001			0.0004	<0.0001	0.0002	4
亜塩素酸	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.3					-0.7		-0.8		-1.2			-0.7	-1.3	-1.0	4
従属栄養細菌		1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	36.5	35.0	44.5	47.5	49.0	52.0	53.0	52.0	45.0	39.5	39.5	41.0	53.0	35.0	44.5	12
硫酸イオン	27					34		35		37			37	27	33	4
カルシウム硬度	44.7					54.7		58.2		52.6			58.2	44.7	52.6	4
マグネシウム硬度	16.0					18.6		21.2		19.2			21.2	16.0	18.8	4
カリウム	2.4					2.9		3.1		2.9			3.1	2.4	2.8	4
トリクロラミン	<0.02					<0.02		<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㊲-1

採水場所：No.37 墨田区立花
系　　統：亀戸給水所（金町）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.1	22.0	26.1	31.0	30.9	29.9	27.0	21.6	15.8	12.2	13.5	14.5	31.0
	最低	13.3	15.5	21.2	26.2	29.5	26.7	21.0	16.0	11.8	10.3	10.2	11.0	10.2
	平均	14.9	19.4	23.4	28.8	29.9	28.3	23.0	18.6	14.0	11.2	11.4	12.1	19.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.8	22.2	25.3	26.7	28.6	28.4	30.7	29.4	29.8	28.3	30.0	29.5	30.7
	最低	17.6	15.1	15.6	19.4	18.4	21.5	22.3	24.0	25.5	24.1	25.6	19.4	15.1
	平均	21.0	18.5	20.5	24.4	23.7	25.9	28.2	27.1	27.5	26.7	28.2	27.5	24.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果㊲-2

採水場所：No.37 墨田区立花
系　　統：亀戸給水所（金町）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002				<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5				1.0				2.1			2.3	2.3	1.0	1.7	4
フッ素及びその化合物	0.10				0.13				0.10			0.11	0.13	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.05				0.05				0.06			0.07	0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005				<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.03	<0.02	0.07	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸	<0.001				0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0017				0.0064				0.0003			0.0051	0.0064	0.0003	0.0034	4
ジクロロ酢酸	<0.001				0.003				<0.001			0.001	0.003	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0048				0.014				0.0034			0.0052	0.014	0.0034	0.0069	4
臭素酸	0.003				0.003				0.002			<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.012				0.036				0.0072			0.018	0.036	0.0072	0.018	4
トリクロロ酢酸	<0.001				0.001				<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0033				0.011				0.0011			0.0063	0.011	0.0011	0.0054	4
ブロモホルム	0.0020				0.0049				0.0024			0.0013	0.0049	0.0013	0.0027	4
ホルムアルデヒド	0.001				0.002				0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01				0.03				0.02			0.01	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	17				26				21			22	26	17	22	4

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果㊲-3

採水場所：No.37 墨田区立花
系　　統：亀戸給水所（金町）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.3	17.4	12.7	16.1	25.9	23.4	24.1	25.4	24.1	23.2	29.1	28.6	29.1	12.7	22.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.1				66.5				74.1			78.3	78.3	56.1	68.8	4
蒸発残留物	140				170				190			170	190	140	170	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.7	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001				0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01				<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001				0.002				<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2				-0.7				-1.1			-1.2	-0.7	-1.2	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			2			2			<1		2	<1	1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001				<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	31.5	33.0	37.0	37.5	56.0	50.0	49.0	50.0	42.0	36.0	40.0	38.0	56.0	31.5	41.7	12
硫酸イオン	31				32				37			41	41	31	35	4
カルシウム硬度	41.1				48.0				53.4			57.7	57.7	41.1	50.1	4
マグネシウム硬度	15.0				18.5				20.7			20.6	20.7	15.0	18.7	4
カリウム	2.4				3.6				3.1			3.3	3.6	2.4	3.1	4
トリクロラミン	<0.02				<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㊳-1

採水場所：No.38 中野区上高田
系　　統：第二城北線（三郷･三園）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	15.3	21.7	22.1	28.4	28.1	30.3	26.9	22.2	12.0	10.0	13.9	13.2	30.3
	最低	11.4	12.3	17.4	21.0	25.9	26.1	21.2	11.4	7.4	7.5	6.8	6.6	6.6
	平均	13.6	17.9	19.1	25.8	27.0	28.1	23.1	15.5	9.8	8.6	9.6	9.0	17.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
	最低	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	20.7	21.0	22.8	25.0	24.7	31.1	28.0	27.7	28.4	26.3	28.9	30.1	31.1
	最低	16.8	15.1	15.5	17.5	18.1	20.3	21.7	23.7	23.5	22.5	24.4	19.2	15.1
	平均	19.0	17.9	18.9	22.8	21.9	24.2	26.0	26.1	25.7	24.8	26.7	27.7	23.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㊳-2

採水場所：No.38 中野区上高田
系　　統：第二城北線（三郷･三園）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.3			1.2		2.2			2.1		2.2	1.2	1.7	4
フッ素及びその化合物			0.09			0.15		0.11			0.13		0.15	0.09	0.12	4
ホウ素及びその化合物			0.03			0.06		0.06			0.08		0.08	0.03	0.06	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0059			0.0022		0.0005			0.0025		0.0059	0.0005	0.0028	4
ジクロロ酢酸			0.002			0.001		<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0028			0.0083		0.0050			0.0037		0.0083	0.0028	0.0050	4
臭素酸			0.001			0.003		0.002			<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン			0.013			0.019		0.011			0.011		0.019	0.011	0.014	4
トリクロロ酢酸			0.002			<0.001		<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0043			0.0053		0.0020			0.0034		0.0053	0.0020	0.0038	4
ブロモホルム			0.0004			0.0035		0.0032			0.0014		0.0035	0.0004	0.0021	4
ホルムアルデヒド			0.001			0.002		<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03		0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			11			19		19			21		21	11	18	4

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果㊳-3

採水場所：No.38 中野区上高田
系　　統：第二城北線（三郷･三園）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.5	16.5	12.8	21.1	21.9	20.5	21.3	23.7	22.3	21.8	27.5	28.2	28.2	12.8	21.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			48.4			75.0		78.9			75.7		78.9	48.4	69.5	4
蒸発残留物			120			190		180			160		190	120	160	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			0.0002		<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.001			<0.001		<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.2			-0.8		-0.9			-1.3		-0.8	-1.3	-1.1	4
従属栄養細菌		1			2			3			2		3	1	2	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	31.0	27.5	34.5	41.5	42.0	48.5	48.5	46.5	41.5	32.5	33.0	36.5	48.5	27.5	38.6	12
硫酸イオン			19			41		37			42		42	19	35	4
カルシウム硬度			36.9			55.0		57.5			55.8		57.5	36.9	51.3	4
マグネシウム硬度			11.5			20.0		21.4			19.9		21.4	11.5	18.2	4
カリウム			2.5			3.2		3.3			3.2		3.3	2.5	3.1	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㊴-1

採水場所：No.39 足立区新田
系　　統：北鹿浜増圧ポンプ所（三郷･金町）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.4	20.2	23.9	29.4	30.1	29.9	26.0	19.0	13.1	9.9	13.2	13.8	30.1
	最低	14.6	16.9	19.6	23.8	28.4	24.8	18.5	11.4	7.9	6.6	6.1	8.6	6.1
	平均	16.7	18.4	21.3	27.0	29.3	27.6	20.9	15.0	10.6	8.2	9.3	10.6	17.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
	最低	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	23.2	23.1	25.0	25.7	25.9	35.2	29.3	28.1	29.3	28.0	29.4	30.7	35.2
	最低	17.8	15.3	16.1	17.9	18.7	21.1	22.4	24.1	23.6	23.2	24.5	19.0	15.3
	平均	20.8	19.0	20.0	23.4	22.5	25.3	27.1	26.5	25.9	25.7	27.1	28.2	24.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果㊴-2

採水場所：No.39 足立区新田
系　　統：北鹿浜増圧ポンプ所（三郷･金町）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.1		1.7			2.1			2.0			2.1	1.1	1.7	4
フッ素及びその化合物		0.10		0.11			0.12			0.14			0.14	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物		0.04		0.05			0.06			0.08			0.08	0.04	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.02	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0014		0.0023			0.0009			0.0013			0.0023	0.0009	0.0015	4
ジクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0054		0.0068			0.0064			0.0034			0.0068	0.0034	0.0055	4
臭素酸		0.002		0.002			0.003			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.012		0.017			0.014			0.0086			0.017	0.0086	0.013	4
トリクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0036		0.0051			0.0032			0.0025			0.0051	0.0025	0.0036	4
ブロモホルム		0.0020		0.0023			0.0032			0.0014			0.0032	0.0014	0.0022	4
ホルムアルデヒド		0.001		0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.01		0.02			0.03			0.02			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		15		15			19			17			19	15	17	4

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果㊴-3

採水場所：No.39 足立区新田
系　　統：北鹿浜増圧ポンプ所（三郷･金町）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.3	16.6	12.7	16.5	22.0	42.5	22.8	24.2	23.3	23.0	26.7	28.4	42.5	12.7	23.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		45.4		60.4			82.4			70.4			82.4	45.4	64.7	4
蒸発残留物		130		160			180			150			180	130	160	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001		0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.3		-1.1			-0.8			-1.5			-0.8	-1.5	-1.2	4
従属栄養細菌		1			1			1			<1		1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	32.0	32.0	36.5	34.0	38.0	45.0	44.5	46.0	34.0	30.5	29.5	33.5	46.0	29.5	36.3	12
硫酸イオン		24		31			41			44			44	24	35	4
カルシウム硬度		33.4		44.7			60.7			51.3			60.7	33.4	47.5	4
マグネシウム硬度		12.0		15.7			21.7			19.1			21.7	12.0	17.1	4
カリウム		2.1		2.6			3.4			2.9			3.4	2.1	2.8	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㊵-1

採水場所：No.40 荒川区南千住
系　　統：南千住給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.1	20.6	24.2	29.6	30.9	30.5	26.7	20.9	14.3	10.8	12.9	13.9	30.9
	最低	14.7	16.7	20.1	24.2	29.3	25.6	19.7	14.0	9.6	6.9	7.5	9.7	6.9
	平均	16.0	18.9	21.6	27.2	30.2	28.4	21.8	17.2	12.2	8.5	9.9	11.1	18.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.9	22.9	24.4	27.5	28.2	28.3	30.4	29.0	29.2	28.8	31.0	30.6	31.0
	最低	17.7	15.4	16.5	18.4	18.4	22.2	22.0	24.8	25.0	24.6	26.5	20.1	15.4
	平均	21.3	19.0	20.2	24.9	23.4	25.7	27.9	27.5	27.1	26.9	28.8	28.6	25.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㊵-2

採水場所：No.40 荒川区南千住
系　　統：南千住給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.1			0.97				2.0			2.3	2.3	0.97	1.6	4
フッ素及びその化合物		0.10			0.13				0.10			0.11	0.13	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.04			0.05				0.06			0.07	0.07	0.04	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.03	<0.02	0.07	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		<0.001			0.001				<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0021			0.0060				0.0003			0.0048	0.0060	0.0003	0.0033	4
ジクロロ酢酸		<0.001			0.002				<0.001			0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0053			0.013				0.0035			0.0053	0.013	0.0035	0.0068	4
臭素酸		<0.001			0.002				0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン		0.013			0.034				0.0073			0.018	0.034	0.0073	0.018	4
トリクロロ酢酸		<0.001			0.001				<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0041			0.011				0.0011			0.0061	0.011	0.0011	0.0056	4
ブロモホルム		0.0017			0.0043				0.0024			0.0014	0.0043	0.0014	0.0025	4
ホルムアルデヒド		<0.001			0.001				0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.01			0.03				0.02			0.01	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		16			24				21			22	24	16	21	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㊵-3

採水場所：No.40 荒川区南千住
系　　統：南千住給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.2	17.3	13.0	16.3	24.5	23.9	23.9	25.2	23.9	23.2	28.9	28.7	28.9	13.0	22.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		44.7			69.5				74.2			77.1	77.1	44.7	66.4	4
蒸発残留物		110			200				190			170	200	110	170	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.7	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン		<0.0001			0.0004				<0.0001			<0.0001	0.0004	<0.0001	0.0001	4
亜塩素酸		<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001			0.002				<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.3			-0.6				-1.2			-1.1	-0.6	-1.3	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			2			<1			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	31.5	32.5	37.0	37.0	53.0	49.0	49.0	49.5	41.5	36.0	39.5	37.0	53.0	31.5	41.0	12
硫酸イオン		23			35				37			41	41	23	34	4
カルシウム硬度		32.8			50.6				53.4			57.1	57.1	32.8	48.5	4
マグネシウム硬度		11.9			18.9				20.8			20.0	20.8	11.9	17.9	4
カリウム		2.1			3.5				3.1			3.3	3.5	2.1	3.0	4
トリクロラミン		<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㊶-1

採水場所：No.41 足立区入谷
系　　統：江北給水所（三郷･金町）　　令和５年度

検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.6	23.0	24.6	29.9	30.0	28.9	24.2	18.7	15.8	11.9	13.9	15.5	30.0
	最低	12.0	12.9	19.2	23.2	27.3	23.3	16.6	13.0	10.7	6.7	5.9	7.9	5.9
	平均	14.5	18.9	21.6	27.2	28.4	26.2	19.1	15.4	13.0	8.9	8.9	10.3	17.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8
	最低	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5
	平均	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
電気伝導率	最高	21.4	21.5	23.7	25.6	26.6	29.5	29.5	28.0	28.7	26.4	29.1	30.3	30.3
	最低	16.8	15.1	16.8	18.9	19.8	22.7	22.5	24.4	23.9	22.1	24.4	19.5	15.1
	平均	19.8	18.1	19.4	23.5	22.8	25.4	27.3	26.7	26.0	24.5	26.6	28.1	24.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

（注）No.41はpHを測定している自動水質計器故障による計器停止のため、pHが1日間欠測。

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果㊶-2

採水場所：No.41 足立区入谷
系　　統：江北給水所（三郷･金町）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.4			1.1		2.2		2.0			2.2	1.1	1.7	4
フッ素及びその化合物			0.09			0.13		0.11		0.14			0.14	0.09	0.12	4
ホウ素及びその化合物			0.03			0.06		0.06		0.08			0.08	0.03	0.06	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0055			0.0025		0.0007		0.0015			0.0055	0.0007	0.0026	4
ジクロロ酢酸			0.002			0.001		<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0051			0.011		0.0068		0.0042			0.011	0.0042	0.0068	4
臭素酸			<0.001			0.004		0.002		<0.001			0.004	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン			0.018			0.026		0.015		0.010			0.026	0.010	0.017	4
トリクロロ酢酸			0.002			<0.001		<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0058			0.0065		0.0029		0.0030			0.0065	0.0029	0.0046	4
ブロモホルム			0.0011			0.0060		0.0042		0.0017			0.0060	0.0011	0.0033	4
ホルムアルデヒド			0.002			0.001		0.001		<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03		0.02		0.01			0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			13			23		20		17			23	13	18	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㊶-3

採水場所：No.41 足立区入谷
系　　統：江北給水所（三郷･金町）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.8	16.6	14.3	19.1	22.4	28.4	22.7	24.3	23.1	22.6	27.6	29.2	29.2	14.3	22.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			50.3			74.5		77.4		71.6			77.4	50.3	68.5	4
蒸発残留物			130			190		180		160			190	130	170	4
陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			0.0001		<0.0001		<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.002			0.001		<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.1			-0.7		-0.8		-1.4			-0.7	-1.4	-1.0	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	30.0	29.0	34.5	35.0	39.0	42.0	44.0	46.0	35.5	30.0	30.0	33.5	46.0	29.0	35.7	12
硫酸イオン			21			40		38		43			43	21	36	4
カルシウム硬度			38.1			55.1		56.7		52.2			56.7	38.1	50.5	4
マグネシウム硬度			12.2			19.4		20.7		19.4			20.7	12.2	17.9	4
カリウム			2.6			3.3		3.3		3.0			3.3	2.6	3.1	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㊷-1

採水場所：No.42 台東区上野公園
系　　統：本郷給水所（朝霞･金町）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.2	20.2	24.1	29.0	29.2	29.0	25.1	18.9	12.4	8.9	11.1	12.8	29.2
	最低	14.3	16.6	19.8	24.3	27.4	24.6	18.2	12.1	8.0	6.6	6.6	8.4	6.6
	平均	15.9	18.5	21.5	27.0	28.6	27.0	20.3	15.5	10.4	7.7	8.6	9.9	17.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.2
	平均	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	23.7	23.4	23.4	27.5	28.5	29.1	29.0	28.0	29.2	31.5	31.4	32.0	32.0
	最低	19.6	18.7	16.9	20.3	19.7	20.8	23.5	22.9	24.2	24.8	27.5	23.2	16.9
	平均	21.7	20.6	20.9	25.1	24.9	26.4	27.1	26.0	26.3	27.5	29.3	29.6	25.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㊷-2

採水場所：No.42 台東区上野公園
系　　統：本郷給水所（朝霞･金町）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003		<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005		<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002		<0.002				<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.9		1.0				2.0			2.2	2.2	1.0	1.8	4
フッ素及びその化合物			0.09		0.12				0.10			0.10	0.12	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物			0.03		0.05				0.06			0.07	0.07	0.03	0.05	4
四塩化炭素			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005		<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.04	0.03	0.02	0.03	0.08	0.07	0.05	0.03	0.03	0.04	0.06	0.05	0.08	0.02	0.04	12
クロロ酢酸			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0025		0.0091				0.0004			0.0064	0.0091	0.0004	0.0046	4
ジクロロ酢酸			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0039		0.0071				0.0022			0.0047	0.0071	0.0022	0.0045	4
臭素酸			0.001		0.002				0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン			0.011		0.026				0.0051			0.018	0.026	0.0051	0.015	4
トリクロロ酢酸			<0.001		<0.001				<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0037		0.0070				0.0008			0.0060	0.0070	0.0008	0.0044	4
ブロモホルム			0.0010		0.0026				0.0017			0.0013	0.0026	0.0010	0.0017	4
ホルムアルデヒド			<0.001		0.002				<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01		<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.01		0.02				0.02			0.01	0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01		<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01		<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			13		22				18			23	23	13	19	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㊷-3

採水場所：No.42 台東区上野公園
系　　統：本郷給水所（朝霞･金町）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	22.3	16.9	10.9	14.5	21.7	21.7	18.6	22.2	21.0	24.9	28.7	29.0	29.0	10.9	21.0	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			61.1		71.7				77.3			81.9	81.9	61.1	73.0	4
蒸発残留物			140		200				180			170	200	140	170	4
陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002	1
フェノール類					<0.0005										<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001		<0.001				0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			0.0002		0.0002				<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0001	4
トルエン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01		<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-0.9		-0.7				-1.1			-1.0	-0.7	-1.1	-0.9	4
従属栄養細菌		1			<1			3			3		3	<1	2	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	42.0	39.0	47.0	51.0	51.0	56.0	61.0	58.0	48.5	42.5	42.5	48.0	61.0	39.0	48.9	12
硫酸イオン			21		35				32			36	36	21	31	4
カルシウム硬度			46.7		53.1				56.5			60.6	60.6	46.7	54.2	4
マグネシウム硬度			14.4		18.6				20.8			21.3	21.3	14.4	18.8	4
カリウム			2.1		2.9				2.9			3.1	3.1	2.1	2.8	4
トリクロラミン			<0.02		<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㊸-1

採水場所：No.43 中央区日本橋浜町
系　　統：南北支線（朝霞・金町）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.7	21.1	25.2	29.9	30.3	30.4	27.6	22.4	16.2	13.2	13.5	14.7	30.4
	最低	15.4	18.5	21.1	25.2	29.5	27.5	21.9	16.8	12.9	10.8	10.1	11.0	10.1
	平均	17.2	19.8	22.8	27.7	29.9	28.9	23.9	19.5	14.7	11.7	11.3	12.2	20.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7
	最低	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3
	平均	7.4	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	23.0	22.4	22.3	28.2	28.2	29.9	29.2	28.2	29.2	30.3	30.2	30.7	30.7
	最低	19.7	18.2	17.2	20.0	20.3	22.1	23.7	24.1	24.4	25.5	27.1	23.1	17.2
	平均	21.6	19.9	20.3	25.2	25.3	27.3	26.7	26.6	26.4	27.5	28.5	28.8	25.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果㊸-2

採水場所：No.43 中央区日本橋浜町
系　　統：南北支線（朝霞・金町）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.0		1.7			2.1			1.8			2.1	1.0	1.7	4
フッ素及びその化合物		0.10		0.11			0.11			0.14			0.14	0.10	0.12	4
ホウ素及びその化合物		0.05		0.04			0.05			0.08			0.08	0.04	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	0.04	0.03	0.02	0.03	0.07	0.07	0.05	0.03	0.08	0.04	0.07	0.05	0.08	0.02	0.05	12
クロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0034		0.0030			0.0016			0.0035			0.0035	0.0016	0.0029	4
ジクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0067		0.0075			0.0064			0.0051			0.0075	0.0051	0.0064	4
臭素酸		0.003		0.002			0.003			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン		0.018		0.019			0.015			0.015			0.019	0.015	0.017	4
トリクロロ酢酸		<0.001		<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0055		0.0058			0.0037			0.0049			0.0058	0.0037	0.0050	4
ブロモホルム		0.0024		0.0026			0.0034			0.0016			0.0034	0.0016	0.0025	4
ホルムアルデヒド		<0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02		0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		15		15			19			19			19	15	17	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㊸-3

採水場所：No.43 中央区日本橋浜町
系　　統：南北支線（朝霞・金町）

令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	21.7	16.7	11.2	14.3	21.5	21.7	18.5	22.2	20.8	24.5	28.0	28.9	28.9	11.2	20.8	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.1		71.1			87.6			74.5			87.6	52.1	71.3	4
蒸発残留物		120		160			160			170			170	120	150	4
陰イオン界面活性剤		<0.02													<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002													<0.002	1
フェノール類		<0.0005													<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0001		0.0002			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	0.0001	4
トルエン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール		<0.001		0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）		-1.0		-0.6			-0.7			-0.9			-0.6	-1.0	-0.8	4
従属栄養細菌		<1			<1			2			2		2	<1	1	4
1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	41.5	37.5	46.0	51.0	55.0	57.5	61.0	55.5	51.0	42.0	41.5	48.0	61.0	37.5	49.0	12
硫酸イオン		25		27			36			37			37	25	31	4
カルシウム硬度		38.9		54.3			66.2			54.7			66.2	38.9	53.5	4
マグネシウム硬度		13.2		16.8			21.4			19.8			21.4	13.2	17.8	4
カリウム		2.1		2.5			3.0			3.0			3.0	2.1	2.7	4
トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㊹-1

採水場所：No.44 江東区青海
系　　統：有明給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.1	21.3	24.5	30.1	31.0	31.0	27.7	21.4	17.4	15.3	15.2	14.2	31.0
	最低	16.2	18.9	21.0	24.3	29.3	26.5	20.8	16.2	15.2	13.2	11.8	11.2	11.2
	平均	17.8	20.1	22.5	27.6	30.1	28.3	23.0	18.6	16.2	14.1	13.0	12.2	20.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	最低	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.7	22.2	24.0	27.8	29.5	29.3	32.2	30.8	28.3	27.1	29.1	30.4	32.2
	最低	16.5	15.7	17.4	18.7	19.1	23.3	24.0	26.6	24.9	23.6	24.9	24.9	15.7
	平均	20.7	19.0	20.3	25.0	24.4	26.8	29.3	29.2	26.6	25.6	27.4	28.4	25.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2 給水栓水 水質検査結果㊹-2

採水場所：No.44 江東区青海
系　　統：有明給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005		<0.00005				<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.4		1.0				2.1		2.2		2.2	1.0	1.7	4
フッ素及びその化合物			0.10		0.13				0.10		0.12		0.13	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.03		0.05				0.06		0.07		0.07	0.03	0.05	4
四塩化炭素			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005		<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	0.08	<0.02	0.04	12
クロロ酢酸			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0056		0.0087				0.0012		0.0049		0.0087	0.0012	0.0051	4
ジクロロ酢酸			0.002		0.002				<0.001		0.001		0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0056		0.015				0.0077		0.0078		0.015	0.0056	0.0090	4
臭素酸			<0.001		0.003				0.002		<0.001		0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン			0.019		0.042				0.017		0.023		0.042	0.017	0.025	4
トリクロロ酢酸			0.003		0.002				<0.001		0.002		0.003	<0.001	0.002	4
ブロモジクロロメタン			0.0065		0.014				0.0039		0.0075		0.014	0.0039	0.0080	4
ブロモホルム			0.0012		0.0047				0.0039		0.0026		0.0047	0.0012	0.0031	4
ホルムアルデヒド			0.001		0.002				0.002		0.002		0.002	0.001	0.002	4
亜鉛及びその化合物			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02		0.03				0.01		0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			0.01		<0.01				<0.01		<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			12		26				20		22		26	12	20	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㊹-3

採水場所：No.44 江東区青海
系　　統：有明給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			0.001		<0.001				<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	20.2	16.7	13.5	16.0	25.1	23.1	23.4	26.1	23.3	22.9	28.1	28.2	28.2	13.5	22.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			48.3		68.5				73.0		75.4		75.4	48.3	66.3	4
蒸発残留物			110		170				180		170		180	110	160	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			0.001		<0.001				0.003		0.001		0.003	<0.001	0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001		0.0003				<0.0001		<0.0001		0.0003	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.002		0.003				<0.001		0.001		0.003	<0.001	0.002	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.2		-0.6				-1.0		-1.1		-0.6	-1.2	-1.0	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001		<0.0001				<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				0.000006		<0.000005			<0.000005			0.000006	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	32.0	29.0	33.0	36.0	57.5	50.5	47.5	47.5	42.5	34.5	37.5	38.5	57.5	29.0	40.5	12
硫酸イオン			21		33				37		41		41	21	33	4
カルシウム硬度			36.2		49.8				52.7		55.3		55.3	36.2	48.5	4
マグネシウム硬度			12.1		18.7				20.3		20.1		20.3	12.1	17.8	4
カリウム			2.5		3.6				3.1		3.3		3.6	2.5	3.1	4
トリクロラミン			<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㊺-1

採水場所：No.45 江東区豊洲
系　　統：豊洲増圧ポンプ所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.3	19.1	22.9	27.5	27.6	27.4	26.2	23.5	18.0	14.6	13.1	14.1	27.6
	最低	13.2	15.7	19.1	22.6	26.2	24.6	22.4	17.6	14.4	7.0	6.1	9.5	6.1
	平均	14.8	17.4	20.7	25.2	27.1	26.1	23.9	20.3	16.0	10.6	9.7	10.9	18.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
	最低	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.1
	平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	23.7	21.6	24.9	26.7	28.9	28.5	30.0	29.4	29.5	28.9	30.2	30.5	30.5
	最低	17.1	14.7	15.6	18.5	18.6	22.0	22.8	25.2	25.0	23.7	25.3	19.9	14.7
	平均	20.8	18.0	20.4	24.5	23.8	26.1	27.3	27.3	27.1	26.7	27.8	28.4	24.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㊺-2

採水場所：No.45 江東区豊洲
系　　統：豊洲増圧ポンプ所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003	<0.0003					<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005	<0.00005					<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			2.1	1.7					2.1		2.1		2.1	1.7	2.0	4
フッ素及びその化合物			0.10	0.12					0.11		0.12		0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物			0.04	0.05					0.06		0.07		0.07	0.04	0.06	4
四塩化炭素			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005	<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.03	0.02	0.02	0.08	0.04	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.02	0.08	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0027	0.0021					0.0002		0.0026		0.0027	0.0002	0.0019	4
ジクロロ酢酸			0.002	<0.001					<0.001		0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0057	0.0082					0.0035		0.0041		0.0082	0.0035	0.0054	4
臭素酸			0.002	0.004					0.002		<0.001		0.004	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン			0.015	0.019					0.0072		0.012		0.019	0.0072	0.013	4
トリクロロ酢酸			<0.001	<0.001					<0.001		0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0048	0.0055					0.0011		0.0039		0.0055	0.0011	0.0038	4
ブロモホルム			0.0015	0.0030					0.0024		0.0016		0.0030	0.0015	0.0021	4
ホルムアルデヒド			<0.001	<0.001					<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02	0.02					0.02		0.01		0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			15	19					21		22		22	15	19	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㊺-3

採水場所：No.45 江東区豊洲
系　　統：豊洲増圧ポンプ所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.1	15.1	14.5	18.3	24.9	24.8	23.8	25.3	24.4	23.8	28.1	29.9	29.9	14.5	22.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			59.1	65.7					75.6		75.7		75.7	59.1	69.0	4
蒸発残留物			150	200					200		180		200	150	180	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001	<0.001					0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01	<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.001	0.001					<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.0	-0.8					-1.0		-1.3		-0.8	-1.3	-1.0	4
従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				0.000006		<0.000005			<0.000005			0.000006	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	29.0	26.5	39.0	41.0	56.5	51.5	45.5	47.5	43.0	35.0	35.5	37.0	56.5	26.5	40.6	12
硫酸イオン			28	34					38		42		42	28	36	4
カルシウム硬度			44.8	48.8					54.4		55.3		55.3	44.8	50.8	4
マグネシウム硬度			14.3	16.9					21.2		20.4		21.2	14.3	18.2	4
カリウム			2.6	2.9					3.1		3.2		3.2	2.6	3.0	4
トリクロラミン			<0.02	<0.02					<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㊻-1

採水場所：No.46 足立区西綾瀬
系　　統：小右衛門給水所（三郷･金町）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.4	20.2	24.1	29.4	29.3	28.8	25.2	20.7	13.5	10.1	13.1	14.0	29.4
	最低	13.8	16.9	19.8	23.9	27.9	24.4	19.1	13.7	9.0	7.7	7.7	9.7	7.7
	平均	15.6	18.4	21.3	27.1	28.6	26.7	20.6	16.8	11.5	8.8	9.9	11.0	18.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	21.2	22.7	24.6	27.1	27.3	30.9	31.0	29.0	29.4	28.7	29.4	30.7	31.0
	最低	16.1	14.5	16.8	19.7	20.0	23.1	23.6	25.1	24.8	24.5	25.2	19.8	14.5
	平均	19.2	18.5	20.3	24.3	23.8	26.4	28.2	27.2	26.9	26.7	28.0	28.5	24.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.2 給水栓水 水質検査結果⑯-2

採水場所：No.46 足立区西綾瀬
系　　統：小右衛門給水所（三郷･金町）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.8			1.1		2.2			2.0		2.2	1.1	1.8	4
フッ素及びその化合物			0.09			0.14		0.11			0.12		0.14	0.09	0.12	4
ホウ素及びその化合物			0.03			0.06		0.06			0.07		0.07	0.03	0.06	4
四塩化炭素			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.06	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム			0.0044			0.0028		0.0005			0.0025		0.0044	0.0005	0.0026	4
ジクロロ酢酸			0.001			0.001		<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン			0.0046			0.011		0.0055			0.0040		0.011	0.0040	0.0063	4
臭素酸			0.001			0.004		0.002			<0.001		0.004	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン			0.015			0.026		0.012			0.012		0.026	0.012	0.016	4
トリクロロ酢酸			<0.001			<0.001		<0.001			0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン			0.0052			0.0071		0.0021			0.0038		0.0071	0.0021	0.0046	4
ブロモホルム			0.0009			0.0052		0.0036			0.0016		0.0052	0.0009	0.0028	4
ホルムアルデヒド			0.001			0.001		<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03		0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			14			24		22			21		24	14	20	4

表Ⅴ.2　給水栓水　水質検査結果㊻-3

採水場所：No.46 足立区西綾瀬
系　　統：小右衛門給水所（三郷･金町）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.0	17.2	13.6	17.2	23.4	26.1	24.2	25.0	23.5	22.9	28.2	28.7	28.7	13.6	22.4	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）			53.4			74.2		78.7			75.2		78.7	53.4	70.4	4
蒸発残留物			130			220		180			160		220	130	170	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001		<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン			<0.0001			0.0001		<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			0.001			0.001		<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）			-1.1			-0.7		-0.9			-1.2		-0.7	-1.2	-1.0	4
従属栄養細菌		<1			2			1			<1		2	<1	<1	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001		<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	27.5	31.0	37.0	35.0	46.0	49.0	49.0	48.5	39.5	32.0	34.0	35.0	49.0	27.5	38.6	12
硫酸イオン			23			40		40			41		41	23	36	4
カルシウム硬度			40.5			54.3		57.4			55.2		57.4	40.5	51.9	4
マグネシウム硬度			12.9			19.9		21.3			20.0		21.3	12.9	18.5	4
カリウム			2.7			3.5		3.3			3.1		3.5	2.7	3.2	4
トリクロラミン			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.２　給水栓水　水質検査結果㊼-1

採水場所：No.47 中央区晴海
系　　統：晴海給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.6	21.3	26.2	31.9	31.8	31.8	26.9	19.9	15.5	12.3	14.8	18.1	31.9
	最低	15.2	18.2	20.8	24.9	29.1	25.2	18.2	12.2	10.8	9.3	8.4	10.9	8.4
	平均	17.2	19.9	22.8	28.6	30.7	28.3	21.4	15.4	13.2	10.6	10.9	13.8	19.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	28.9	23.4	25.2	26.9	28.8	28.4	29.5	29.5	29.2	28.5	29.2	29.7	29.7
	最低	17.1	15.6	16.7	19.3	18.3	21.4	22.3	25.1	25.0	24.3	24.7	19.4	15.6
	平均	21.9	20.2	20.8	24.6	23.7	25.8	27.5	27.6	27.1	26.9	27.4	27.8	25.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果㊼-2

採水場所：No.47 中央区晴海
系　　統：晴海給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003					<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005					<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002			<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5			1.7					2.0		2.1		2.1	1.5	1.8	4
フッ素及びその化合物	0.10			0.12					0.10		0.12		0.12	0.10	0.11	4
ホウ素及びその化合物	0.05			0.05					0.06		0.07		0.07	0.05	0.06	4
四塩化炭素	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005					<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.08	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.08	<0.02	0.04	12
クロロ酢酸	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.0016			0.0026					0.0003		0.0031		0.0031	0.0003	0.0019	4
ジクロロ酢酸	<0.001			<0.001					<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.0050			0.0092					0.0046		0.0051		0.0092	0.0046	0.0060	4
臭素酸	0.002			0.003					0.002		<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.012			0.021					0.0096		0.015		0.021	0.0096	0.014	4
トリクロロ酢酸	<0.001			<0.001					<0.001		0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.0033			0.0064					0.0016		0.0046		0.0064	0.0016	0.0040	4
ブロモホルム	0.0021			0.0032					0.0031		0.0019		0.0032	0.0019	0.0026	4
ホルムアルデヒド	0.001			0.001					0.001		0.001		0.001	0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02					0.02		0.01		0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01			<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01			<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	16			19					21		22		22	16	20	4

表Ｖ.２　給水栓水　水質検査結果⑰-3

採水場所：No.47 中央区晴海
系　　統：晴海給水所（金町･三郷）　　令和５年度

検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最　高	最　低	平　均	回数
マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.9	16.3	13.7	18.0	24.6	26.8	23.3	25.3	24.7	23.3	28.5	29.4	29.4	13.7	22.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.5			64.3					74.8		76.0		76.0	52.5	66.9	4
蒸発残留物	140			170					180		170		180	140	170	4
陰イオン界面活性剤											<0.02				<0.02	1
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤											<0.002				<0.002	1
フェノール類											<0.0005				<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	12
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001					<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.0001			0.0001					<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
亜塩素酸	<0.01			<0.01					<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001			0.001					<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
腐食性（ランゲリア指数）	-1.3			-0.8					-1.0		-1.3		-0.8	-1.3	-1.1	4
従属栄養細菌		<1			4			3			<1		4	<1	2	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001					<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005				0.000005		<0.000005			<0.000005			0.000005	<0.000005	<0.000005	4
アルカリ度	29.5	38.0	38.5	40.5	57.0	53.5	48.0	47.5	43.0	34.5	36.5	37.0	57.0	29.5	42.0	12
硫酸イオン	28			33					38		42		42	28	35	4
カルシウム硬度	38.6			47.7					53.9		55.5		55.5	38.6	48.9	4
マグネシウム硬度	13.9			16.6					20.9		20.5		20.9	13.9	18.0	4
カリウム	2.2			2.9					3.2		3.4		3.4	2.2	2.9	4
トリクロラミン	<0.02			<0.02					<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

3 多摩地区給水栓水の水質検査

表Ⅴ.3.1　多摩地区給水栓の採水地点番号と施設名称

令和５年度

区　域	施 設 名 称	地点No.
八王子市	元本郷浄水所	48
	暁町浄水所	49
	子安浄水所	50
	高月浄水所	51
	楢原給水所	52
	狭間給水所	53
	北野給水所	54
	東浅川給水所	117
立川市	柴崎給水所	55
	富士見第一浄水所	56
	富士見第三浄水所	57
	立川砂川給水所	58
	立川栄町浄水所	59
	立川砂川給水所	60
	石畑給水所	61
	石畑給水所	62
三鷹市	上連雀給水所	63
	三鷹新川給水所	64
青梅市	日向和田浄水所	65
	根ヶ布給水所	66
	千ヶ瀬第二浄水所	67
	沢井第一浄水所	68
	沢井第二浄水所	69
	二俣尾浄水所	70
	御岳山浄水所	71
	成木浄水所	72
	根ヶ布給水所	73
府中市	幸町給水所	74
	府中武蔵台浄水所	75
	若松給水所	76
	府中南町給水所	77
調布市	上石原配水所	78
	仙川配水所	79
	深大寺給水所	80
町田市	原町田浄水所	81
	小野路給水所	82
	野津田浄水所	83
	滝の沢給水所	84
	聖ヶ丘給水所	85
	大船給水所	86
	鑓水小山給水所	87
小金井市	上水南給水所	88
	梶野配水所	89

区　域	施 設 名 称	地点No.
小平市	小川給水所	90
日野市	大坂上浄水所	91
	多摩平給水所	92
	三沢浄水所	93
	南平配水所	94
	程久保給水所	95
東村山市	美住給水所	96
国分寺市	東恋ヶ窪配水所	97
	国分寺北町給水所	98
国立市	国立中給水所	99
	谷保給水所	100
福生市	福生武蔵野台給水所	101
狛江市	和泉本町給水所	102
東大和市	石畑給水所	103
	上北台給水所	104
清瀬市	清瀬梅園給水所	105
東久留米市	南沢給水所	106
	滝山給水所	107
武蔵村山市	中藤配水所	108
多摩市	桜ヶ丘配水所	109
	落合配水所	110
稲城市	大丸浄水所	111
	坂浜配水所	112
あきる野市	上代継浄水所	113
	戸倉浄水所	114
	乙津浄水所	115
	深沢浄水所	116
西東京市	芝久保給水所	118
	保谷町給水所	119
	西東京栄町配水所	120
瑞穂町	箱根ヶ崎浄水所	121
日の出町	大久野浄水所	122
	文化の森給水所	123
多摩ニュータウン	南大沢給水所	124
	唐木田配水所	125
奥多摩町	氷川浄水所	126
	ひむら浄水所	127
	日原浄水所	128
	大丹波浄水所	129
	棚澤浄水所	130
	小河内浄水所	131

（注）　給水栓水水質検査結果では施設名称を配水系統として使用し、系統の（）内は実際に配水する浄水施設名を示す。

図Ⅴ．３．２　小規模浄水施設別系統図①

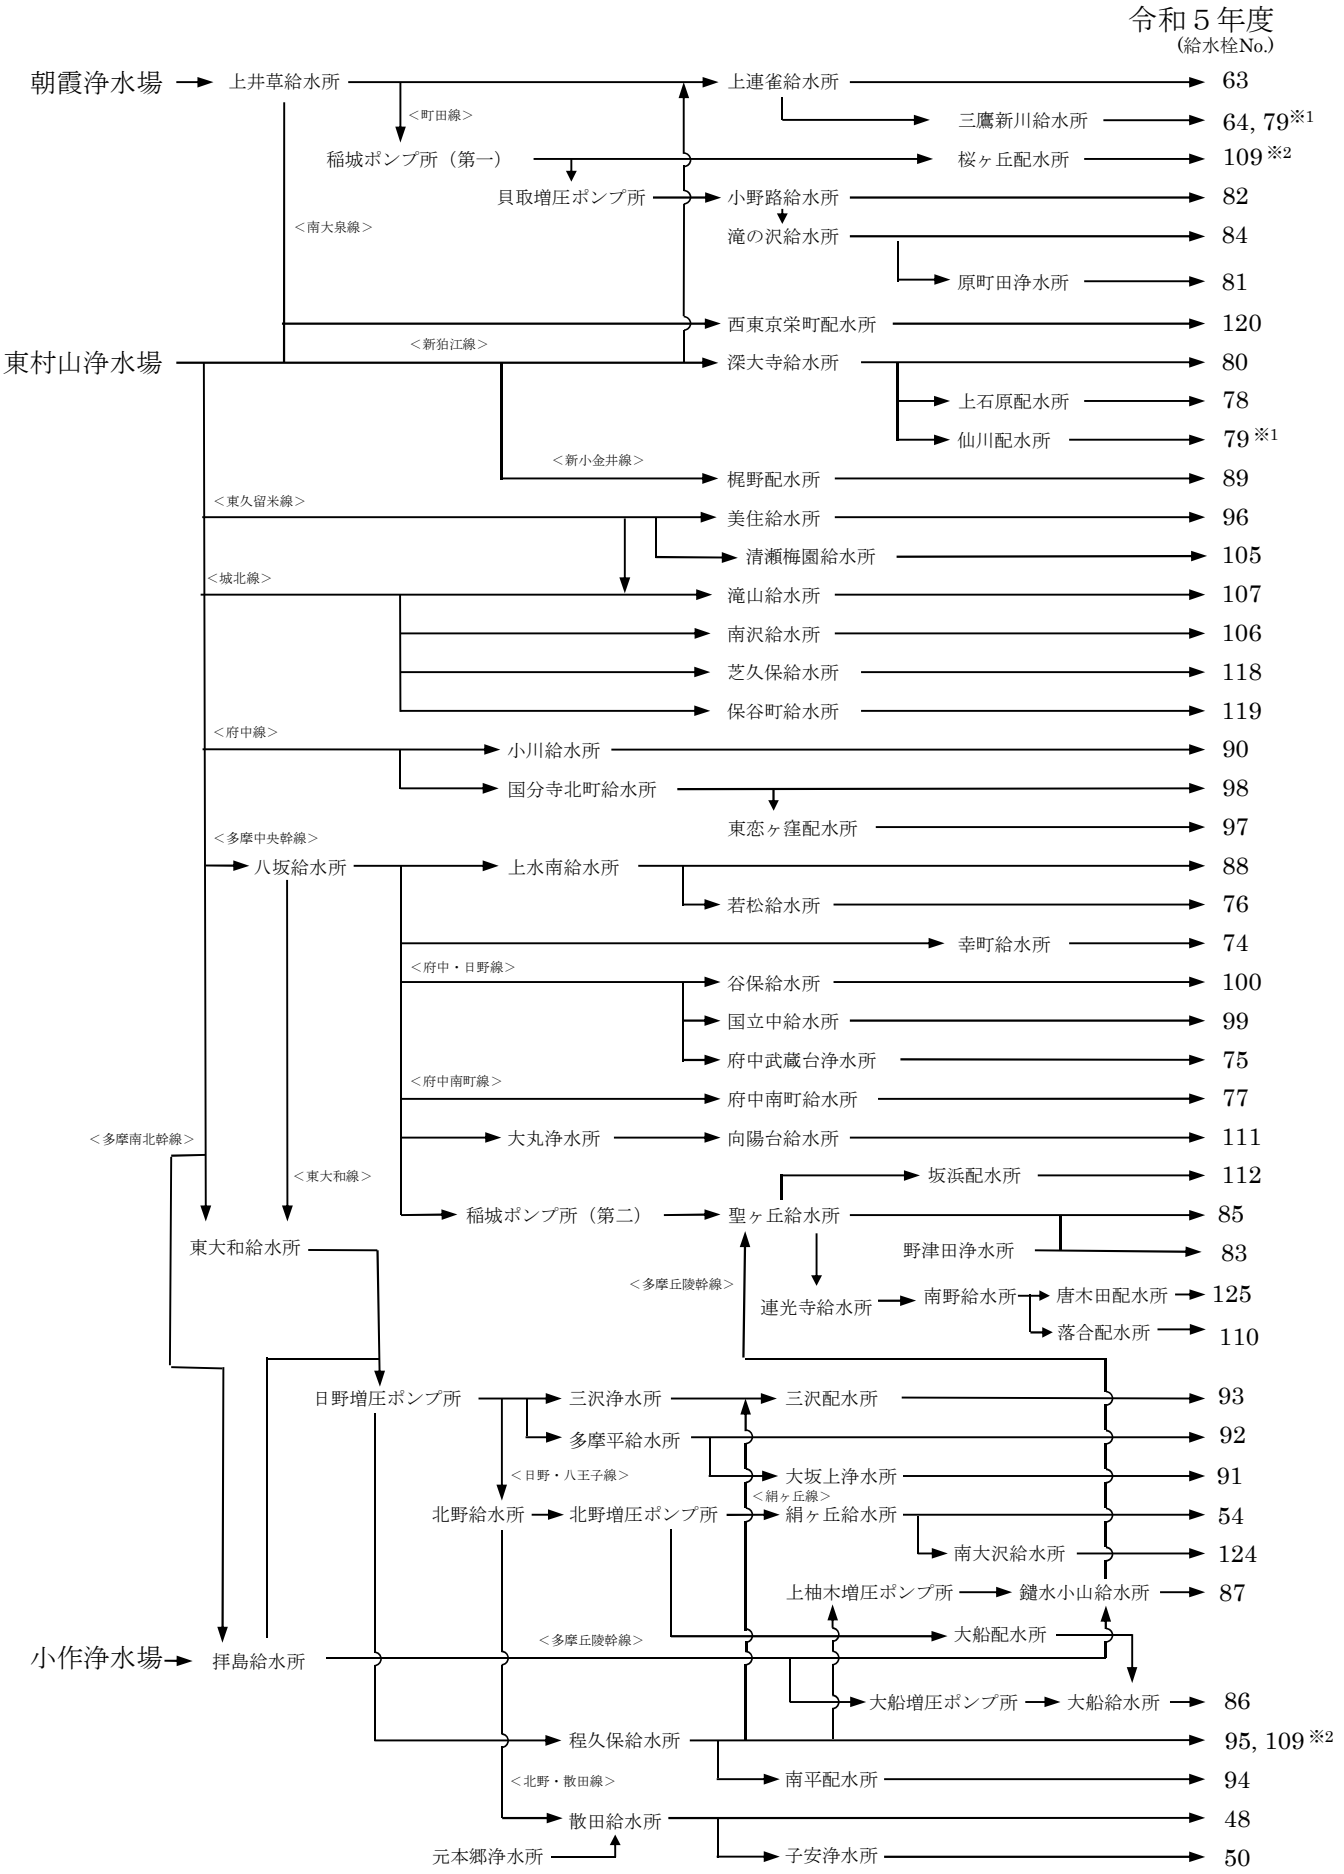

※1 給水栓No.79は配水系統が令和5年8月29日まで三鷹新川給水所系、令和5年8月30日から仙川配水所系に変更

※2 給水栓No.109は配水系統が令和5年9月4日から程久保給水所系に変更

図Ⅴ．３．２　小規模浄水施設別系統図②

令和５年度

表Ⅴ.３.２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No. 48												
系統	元本郷浄水所（東村山・小作）												
所在地	八王子市天神町												
検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	17.7	20.3	24.7	28.9	29.1	29.1	26.0	21.2	14.6	11.5	13.3	14.4	29.1
水温 最低	14.3	17.2	19.9	24.3	27.8	25.7	19.8	14.5	10.9	8.9	8.0	9.2	8.0
水温 平均	15.8	18.6	21.9	26.7	28.6	27.5	22.0	17.6	12.8	10.0	9.9	10.7	18.5
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
pH値 最低	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
pH値 平均	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	17.9	17.2	17.0	16.9	18.1	15.9	18.9	19.5	18.3	19.2	19.1	19.7	19.7
電気伝導率 最低	16.3	15.8	11.2	13.4	14.2	14.3	12.4	16.0	16.8	17.0	17.4	13.8	11.2
電気伝導率 平均	16.9	16.4	12.6	14.8	15.8	15.2	16.6	18.5	17.5	17.9	18.3	18.4	16.6
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No. 48															
	系統	元本郷浄水所（東村山・小作）															
	所在地	八王子市天神町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95			0.78			1.1			1.1			1.1	0.78	0.98	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.07			0.08			0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.01			0.02			0.04			0.04	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0062			0.0080			0.0024			0.0027			0.0080	0.0024	0.0048	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0034			0.0024			0.0032			0.0026			0.0034	0.0024	0.0029	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015			0.015			0.0095			0.0088			0.015	0.0088	0.012	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.001				0.003		0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0051			0.0043			0.0030			0.0027			0.0051	0.0027	0.0038	4
	ブロモホルム	0.0007			0.0004			0.0009			0.0008			0.0009	0.0004	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	0.001				<0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.4			6.6			8.9			9.3			9.4	6.6	8.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.1	8.3	3.1	5.3	7.7	6.6	8.9	12.4	10.6	12.1	14.5	13.5	14.5	3.1	9.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.5			50.3			60.0			59.1			60.0	50.3	55.7	4
	蒸発残留物	110			95			110			110			110	95	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No. 48															
	系統	元本郷浄水所（東村山・小作）															
	所在地	八王子市天神町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002				0.002		0.001				0.001		0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.5			50.3			60.0			59.1			60.0	50.3	55.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110			95			110			110			110	95	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-0.9			-0.6			-0.9			-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.8	18.6	21.9	26.7	28.6	27.5	22.0	17.6	12.8	10.0	9.9	10.7	29.1	8.0	18.5	366
	アルカリ度	41.0			43.5			45.5			41.0			45.5	41.0	42.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.9	16.4	12.6	14.8	15.8	15.2	16.6	18.5	17.5	17.9	18.3	18.4	19.7	11.2	16.6	366
	カルシウム硬度	42.6			42.5			48.9			47.0			48.9	42.5	45.3	4
	マグネシウム硬度	10.9			7.8			11.1			12.1			12.1	7.8	10.5	4
	カリウム	1.6			1.2			1.7			1.8			1.8	1.2	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No. 49												
系統	暁町浄水所（東村山・小作）												
所在地	八王子市大和田町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	20.7	23.1	27.2	31.6	31.8	31.6	28.5	22.4	16.1	12.9	14.1	15.2	31.8
	最低	16.0	19.0	22.0	26.3	29.6	27.9	22.3	16.6	12.6	11.1	10.8	11.9	10.8
	平均	18.1	20.9	24.1	29.2	30.8	29.8	24.7	19.8	14.4	11.8	11.9	12.9	20.7
	回数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	365
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8
	最低	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4
	平均	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	365
電気伝導率	最高	17.5	16.6	16.7	16.6	18.0	17.1	19.9	20.2	17.9	19.3	16.1	17.8	20.2
	最低	15.8	15.1	11.1	13.4	14.6	14.6	12.7	16.0	16.0	14.0	13.9	13.0	11.1
	平均	16.4	15.7	12.6	14.7	16.0	16.0	17.3	18.8	16.8	15.5	15.0	16.0	15.9
	回数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	365
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

（注）No.49は自動水質計器の不具合のため、水温、pH値、電気伝導率が1日間欠測。

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No. 49															
	系統	暁町浄水所（東村山・小作）															
	所在地	八王子市大和田町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.80			0.62			1.3			0.92		1.3	0.62	0.91	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.07			0.07			0.06		0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.02			0.03			0.03		0.03	0.02	0.03	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0057			0.0066			0.0011			0.0030		0.0066	0.0011	0.0041	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			0.001			<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0040			0.0041			0.0033			0.0016		0.0041	0.0016	0.0033	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.016			0.017			0.0081			0.0074		0.017	0.0074	0.012	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002			<0.001		0.002			0.002	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0052			0.0053			0.0023			0.0024		0.0053	0.0023	0.0038	4
	ブロモホルム		0.0010			0.0009			0.0014			0.0004		0.0014	0.0004	0.0009	4
	ホルムアルデヒド		0.001			<0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.5			9.1			10			8.0		10	8.0	9.2	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.8	9.9	3.2	5.9	8.0	6.6	10.4	11.9	10.5	9.0	10.8	11.0	11.9	3.2	9.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		51.7			52.7			62.1			53.5		62.1	51.7	55.0	4
	蒸発残留物		100			110			130			110		130	100	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No. 49															
	系統	暁町浄水所（東村山・小作）															
	所在地	八王子市大和田町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.8	7.4	7.5	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0002			0.0003			<0.0001			<0.0001		0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		51.7			52.7			62.1			53.5		62.1	51.7	55.0	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		100			110			130			110		130	100	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.8	7.4	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9			-0.7			-0.8			-1.0		-0.7	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌		3			3			6			<1		6	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	18.1	20.9	24.1	29.2	30.8	29.8	24.7	19.8	14.4	11.8	11.9	12.9	31.8	10.8	20.7	365
	アルカリ度		40.0			46.0			46.0			38.0		46.0	38.0	42.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.4	15.7	12.6	14.7	16.0	16.0	17.3	18.8	16.8	15.5	15.0	16.0	20.2	11.1	15.9	365
	カルシウム硬度		41.2			43.3			49.4			44.3		49.4	41.2	44.6	4
	マグネシウム硬度		10.5			9.4			12.7			9.2		12.7	9.2	10.5	4
	カリウム		1.6			1.4			1.9			1.5		1.9	1.4	1.6	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.49は自動水質計器の不具合のため、水温、pH値、電気伝導率が1日間欠測。

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No. 50												
系統	子安浄水所（東村山・小作）												
所在地	八王子市子安町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	20.9	23.1	27.0	32.5	32.7	32.2	28.0	22.0	15.0	11.1	14.7	17.2	32.7
	最低	16.4	19.4	22.0	26.4	29.9	28.0	20.6	14.5	10.3	8.8	8.0	10.5	8.0
	平均	18.4	21.2	24.1	29.4	31.3	30.1	23.3	17.8	12.6	9.8	10.6	12.6	20.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
	最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	17.6	17.0	17.1	17.1	18.3	16.0	19.0	19.5	18.3	19.1	19.0	19.7	19.7
	最低	16.0	15.5	11.3	13.6	14.4	14.4	12.5	16.0	16.7	16.8	17.3	14.0	11.3
	平均	16.6	16.1	12.7	15.0	16.0	15.4	16.7	18.5	17.4	17.8	18.2	18.4	16.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No. 50															
	系統	子安浄水所（東村山・小作）															
	所在地	八王子市子安町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.97			0.78			1.1			1.1			1.1	0.78	0.99	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.07			0.08			0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.01			0.02			0.04			0.04	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0063			0.0080			0.0023			0.0027			0.0080	0.0023	0.0048	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0034			0.0024			0.0030			0.0026			0.0034	0.0024	0.0029	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016			0.015			0.0091			0.0088			0.016	0.0088	0.012	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.002				0.003		0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0052			0.0044			0.0029			0.0027			0.0052	0.0027	0.0038	4
	ブロモホルム	0.0007			0.0004			0.0009			0.0008			0.0009	0.0004	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.4			6.6			8.9			9.3			9.4	6.6	8.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.0	8.2	3.2	5.3	7.7	6.6	8.9	12.4	10.7	12.0	14.5	13.4	14.5	3.2	9.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.6			50.5			60.3			59.2			60.3	50.5	55.9	4
	蒸発残留物	100			96			110			110			110	96	100	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No. 50															
	系統	子安浄水所（東村山・小作）															
	所在地	八王子市子安町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002				0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.6			50.5			60.3			59.2			60.3	50.5	55.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	100			96			110			110			110	96	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-0.8			-0.7			-1.0			-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1			<1			3			<1			3	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	18.4	21.2	24.1	29.4	31.3	30.1	23.3	17.8	12.6	9.8	10.6	12.6	32.7	8.0	20.1	366
	アルカリ度	41.5			43.5			45.5			41.0			45.5	41.0	42.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.6	16.1	12.7	15.0	16.0	15.4	16.7	18.5	17.4	17.8	18.2	18.4	19.7	11.3	16.6	366
	カルシウム硬度	42.8			42.8			49.3			47.1			49.3	42.8	45.5	4
	マグネシウム硬度	10.8			7.7			11.0			12.1			12.1	7.7	10.4	4
	カリウム	1.6			1.2			1.7			1.8			1.8	1.2	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No. 51
系統	高月浄水所（東村山・高月・小作）
所在地	八王子市宇津木町

検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	20.7	22.8	26.2	31.2	31.5	30.9	26.0	21.2	14.0	10.6	14.6	16.8	31.5
	最低	14.6	17.2	20.1	24.7	27.7	25.3	19.5	13.0	8.7	7.2	5.6	8.4	5.6
	平均	17.4	20.0	22.5	28.0	29.7	28.4	22.0	16.8	11.4	8.8	9.9	11.6	18.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7
	最低	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3
	平均	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	17.8	17.0	17.2	17.2	17.8	16.5	19.7	21.4	19.2	20.0	19.0	20.1	21.4
	最低	16.3	15.8	13.3	14.5	15.0	14.2	14.9	18.0	18.2	17.5	17.2	16.2	13.3
	平均	17.0	16.4	14.4	15.3	16.4	15.9	18.0	20.5	18.7	18.4	18.3	19.1	17.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2
	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No. 51															
	系統	高月浄水所（東村山・高月・小作）															
	所在地	八王子市宇津木町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.75			0.66			1.5			1.2		1.5	0.66	1.0	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.08			0.08			0.07		0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			0.02			0.04			0.03		0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.08	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.08	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0051			0.0043			0.0013			0.0035		0.0051	0.0013	0.0036	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.001			<0.001		0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0041			0.0050			0.0042			0.0030		0.0050	0.0030	0.0041	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.015			0.016			0.010			0.011		0.016	0.010	0.013	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.001			<0.001		0.003			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0052			0.0054			0.0031			0.0035		0.0054	0.0031	0.0043	4
	ブロモホルム		0.0010			0.0012			0.0018			0.0007		0.0018	0.0007	0.0012	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.2			9.3			13			11		13	9.2	11	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.3	8.0	3.9	5.0	8.1	5.5	9.7	13.8	11.7	12.3	14.6	13.6	14.6	3.9	9.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.9			56.0			67.8			60.3		67.8	53.9	59.5	4
	蒸発残留物		110			120			140			120		140	110	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No. 51															
	系統	高月浄水所（東村山・高月・小作）															
	所在地	八王子市宇津木町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.3	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0002			0.0006			0.0001			<0.0001		0.0006	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.002			0.001		<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.9			56.0			67.8			60.3		67.8	53.9	59.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		110			120			140			120		140	110	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.3	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.8			-0.6			-0.7			-1.1		-0.6	-1.1	-0.8	4
	従属栄養細菌		1			2			1			<1		2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.4	20.0	22.5	28.0	29.7	28.4	22.0	16.8	11.4	8.8	9.9	11.6	31.5	5.6	18.9	366
	アルカリ度		43.0			50.5			51.5			40.5		51.5	40.5	46.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.0	16.4	14.4	15.3	16.4	15.9	18.0	20.5	18.7	18.4	18.3	19.1	21.4	13.3	17.4	366
	カルシウム硬度		43.1			45.1			52.3			47.9		52.3	43.1	47.1	4
	マグネシウム硬度		10.8			10.9			15.5			12.4		15.5	10.8	12.4	4
	カリウム		1.5			1.6			2.1			1.9		2.1	1.5	1.8	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No. 52												
系統	楢原給水所（東村山・小作）												
所在地	八王子市元本郷町												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.8	20.7	25.0	29.8	30.0	29.7	26.4	20.8	13.8	10.3	12.8	14.4	30.0
	最低	14.2	17.4	20.2	24.6	28.5	26.1	19.4	13.9	9.7	7.6	6.9	8.7	6.9
	平均	15.9	18.9	22.2	27.2	29.3	28.0	21.9	17.0	11.9	8.6	9.0	10.3	18.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
	最低	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	16.9	16.6	16.7	20.9	22.6	20.6	17.4	17.3	15.8	17.3	15.3	18.1	22.6
	最低	15.1	14.5	11.4	15.0	17.9	15.3	10.7	13.3	14.4	12.4	12.4	12.9	10.7
	平均	15.8	15.4	13.1	17.7	19.8	18.4	15.6	15.8	14.9	14.0	13.9	16.0	15.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No. 52															
	系統	檜原給水所（東村山・小作）															
	所在地	八王子市元本郷町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.88			0.63			1.2			0.88		1.2	0.63	0.90	4
	フッ素及びその化合物		0.06			0.07			0.07			0.06		0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.02			0.02			0.03			0.02		0.03	0.02	0.02	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0059			0.0055			0.0009			0.0026		0.0059	0.0009	0.0037	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.002			<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0036			0.0035			0.0027			0.0014		0.0036	0.0014	0.0028	4
	臭素酸		<0.001			0.001			0.002			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.015			0.014			0.0065			0.0064		0.015	0.0064	0.010	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002			<0.001		0.002			0.002	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0050			0.0045			0.0018			0.0021		0.0050	0.0018	0.0034	4
	ブロモホルム		0.0008			0.0008			0.0011			0.0003		0.0011	0.0003	0.0008	4
	ホルムアルデヒド		0.001			<0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		10			9.1			9.5			7.6		10	7.6	9.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.2	10.4	3.1	5.9	8.1	6.6	10.4	11.1	9.9	8.7	10.4	10.8	11.2	3.1	8.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.1			51.8			59.8			52.7		59.8	51.8	54.1	4
	蒸発残留物		110			110			120			100		120	100	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No. 52															
	系統	檜原給水所（東村山・小作）															
	所在地	八王子市元本郷町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0003			<0.0001			<0.0001		0.0003	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.1			51.8			59.8			52.7		59.8	51.8	54.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		110			110			120			100		120	100	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9			-0.8			-0.9			-1.2		-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		2			<1			<1			<1		2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.9	18.9	22.2	27.2	29.3	28.0	21.9	17.0	11.9	8.6	9.0	10.3	30.0	6.9	18.4	366
	アルカリ度		41.0			41.0			45.0			37.5		45.0	37.5	41.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.8	15.4	13.1	17.7	19.8	18.4	15.6	15.8	14.9	14.0	13.9	16.0	22.6	10.7	15.9	366
	カルシウム硬度		41.4			42.3			47.7			43.7		47.7	41.4	43.8	4
	マグネシウム硬度		10.7			9.5			12.1			9.0		12.1	9.0	10.3	4
	カリウム		1.7			1.4			1.8			1.4		1.8	1.4	1.6	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No. 53												
系統	狭間給水所（東村山・小作）												
所在地	八王子市南浅川町												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.3	21.2	25.2	30.4	30.9	30.2	26.4	20.1	14.0	10.4	12.4	15.7	30.9
	最低	15.3	18.4	21.0	24.9	26.6	26.2	19.0	13.2	9.8	8.1	7.9	9.9	7.9
	平均	17.1	19.9	22.7	27.5	29.6	28.2	21.8	16.5	11.6	8.9	9.3	11.7	18.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.9
	最低	7.5	7.5	7.7	7.6	7.4	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4
	平均	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	18.5	17.2	17.7	16.9	17.6	16.4	19.3	21.0	18.6	19.5	17.7	19.1	21.0
	最低	17.0	16.2	11.5	14.2	14.4	14.1	13.6	17.2	17.1	15.3	15.7	15.8	11.5
	平均	17.6	16.6	13.5	15.2	16.0	15.5	17.3	19.8	17.8	16.8	16.5	17.9	16.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No. 53															
	系統	狭間給水所（東村山・小作）															
	所在地	八王子市南浅川町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.74			0.68			1.6				1.1	1.6	0.68	1.0	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.07			0.08				0.06	0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.03			0.04				0.02	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.04	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0058			0.0070			0.0018				0.0056	0.0070	0.0018	0.0051	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001				0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0048			0.0058			0.0051				0.0030	0.0058	0.0030	0.0047	4
	臭素酸		<0.001			0.001			0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.018			0.021			0.013				0.014	0.021	0.013	0.017	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.002		<0.001				0.003		0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0060			0.0069			0.0036				0.0044	0.0069	0.0036	0.0052	4
	ブロモホルム		0.0012			0.0014			0.0020				0.0006	0.0020	0.0006	0.0013	4
	ホルムアルデヒド	0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.04			0.02				0.02	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.7			9.4			13				9.0	13	9.0	10	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	12.1	10.2	9.9	5.8	9.2	7.2	11.0	14.4	12.6	15.7	12.1	11.5	15.7	5.8	11.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.2			54.1			69.4				54.7	69.4	52.2	57.6	4
	蒸発残留物		100			110			140				110	140	100	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No. 53															
	系統	狭間給水所（東村山・小作）															
	所在地	八王子市南浅川町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.9	7.4	7.7	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			0.0002			<0.0001				<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0002			0.0009			0.0002				<0.0001	0.0009	<0.0001	0.0003	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002				0.002		0.001				0.001		0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.2			54.1			69.4				54.7	69.4	52.2	57.6	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		100			110			140				110	140	100	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.9	7.4	7.7	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0			-0.6			-0.6				-1.1	-0.6	-1.1	-0.8	4
	従属栄養細菌		<1			<1			3				3	3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.04			0.02				0.02	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.1	19.9	22.7	27.5	29.6	28.2	21.8	16.5	11.6	8.9	9.3	11.7	30.9	7.9	18.8	366
	アルカリ度		39.5			45.5			51.5				40.0	51.5	39.5	44.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.6	16.6	13.5	15.2	16.0	15.5	17.3	19.8	17.8	16.8	16.5	17.9	21.0	11.5	16.7	366
	カルシウム硬度		42.2			44.8			54.2				44.4	54.2	42.2	46.4	4
	マグネシウム硬度		10.0			9.3			15.2				10.3	15.2	9.3	11.2	4
	カリウム		1.7			1.5			2.3				1.6	2.3	1.5	1.8	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No. 54												
系統	北野給水所（東村山）												
所在地	八王子市打越町												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	17.4	20.0	24.3	28.2	28.5	28.2	25.5	20.1	13.9	10.8	12.9	14.2	28.5
水温 最低	14.0	17.0	19.6	24.0	27.5	25.1	18.6	13.8	10.1	8.1	6.9	8.5	6.9
水温 平均	15.5	18.3	21.7	26.2	28.0	26.8	20.9	16.6	12.0	9.2	9.0	10.1	17.9
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9
pH値 最低	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3
pH値 平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.5
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	17.8	17.2	17.2	17.1	18.5	15.9	19.2	19.7	18.8	20.1	20.1	20.3	20.3
電気伝導率 最低	15.7	15.3	11.4	13.5	14.1	14.3	12.1	16.1	17.0	17.0	18.1	13.7	11.4
電気伝導率 平均	16.6	16.1	12.7	15.0	15.9	15.3	16.6	18.6	17.8	18.6	19.3	19.1	16.8
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
残留塩素 最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No. 54															
	系統	北野給水所（東村山）															
	所在地	八王子市打越町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.94			0.79			1.1			1.1			1.1	0.79	0.98	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.07			0.09			0.09	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.02			0.02			0.04			0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.05	0.05	0.04	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0060			0.0073			0.0023			0.0028			0.0073	0.0023	0.0046	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0031			0.0023			0.0028			0.0026			0.0031	0.0023	0.0027	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015			0.014			0.0086			0.0089			0.015	0.0086	0.012	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.002				0.003		0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0048			0.0041			0.0027			0.0027			0.0048	0.0027	0.0036	4
	ブロモホルム	0.0006			0.0004			0.0008			0.0008			0.0008	0.0004	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.3			6.7			8.8			10			10	6.7	8.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.8	8.5	2.9	5.4	6.3	6.3	8.6	12.7	10.7	13.2	15.9	14.8	15.9	2.9	9.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.7			49.2			59.4			61.2			61.2	49.2	55.6	4
	蒸発残留物	100			100			110			120			120	100	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No. 54															
	系統	北野給水所（東村山）															
	所在地	八王子市打越町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.7			49.2			59.4			61.2			61.2	49.2	55.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	100			100			110			120			120	100	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-0.8			-0.7			-0.9			-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1			2			3			2			3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.5	18.3	21.7	26.2	28.0	26.8	20.9	16.6	12.0	9.2	9.0	10.1	28.5	6.9	17.9	366
	アルカリ度	40.5			43.0			45.0			41.5			45.0	40.5	42.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.6	16.1	12.7	15.0	15.9	15.3	16.6	18.6	17.8	18.6	19.3	19.1	20.3	11.4	16.8	366
	カルシウム硬度	41.9			41.2			48.3			48.1			48.3	41.2	44.9	4
	マグネシウム硬度	10.8			8.0			11.1			13.1			13.1	8.0	10.8	4
	カリウム	1.6			1.2			1.7			2.0			2.0	1.2	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.117												
系統	東浅川給水所（東村山・小作）												
所在地	八王子山田町												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	17.4	19.6	23.6	27.6	27.9	27.9	25.7	21.2	15.1	12.2	13.2	14.1	27.9
水温 最低	14.0	16.8	19.3	23.0	26.8	25.4	19.8	15.4	11.6	9.6	8.6	9.5	8.6
水温 平均	15.6	18.2	21.2	25.5	27.3	26.9	22.0	18.0	13.3	10.6	10.1	10.8	18.3
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8
pH値 最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5
pH値 平均	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	17.3	16.5	16.7	16.4	17.9	16.4	18.7	19.8	17.5	19.1	16.0	17.8	19.8
電気伝導率 最低	15.8	15.2	11.1	13.4	14.2	14.2	12.9	15.9	15.9	13.8	13.7	13.9	11.1
電気伝導率 平均	16.4	15.7	12.6	14.6	15.7	15.4	16.8	18.5	16.7	15.5	14.9	16.0	15.7
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.117															
	系統	東浅川給水所（東村山・小作）															
	所在地	八王子山田町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99			0.77			1.1			0.88			1.1	0.77	0.94	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.07			0.07			0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.01			0.03			0.03			0.03	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.03	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0066			0.0085			0.0021			0.0022			0.0085	0.0021	0.0049	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001				0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0038			0.0026			0.0038			0.0020			0.0038	0.0020	0.0031	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.017			0.016			0.010			0.0070			0.017	0.0070	0.013	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0057			0.0047			0.0033			0.0023			0.0057	0.0023	0.0040	4
	ブロモホルム	0.0008			0.0004			0.0012			0.0005			0.0012	0.0004	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.6			6.4			9.3			7.1			9.6	6.4	8.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.3	8.1	3.3	5.2	9.7	7.4	9.4	12.3	9.8	8.9	10.5	10.6	12.3	3.3	8.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.4			50.2			61.8			54.5			61.8	50.2	55.2	4
	蒸発残留物	110			94			110			95			110	94	100	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.117															
	系統	東浅川給水所（東村山・小作）															
	所在地	八王子山田町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			0.0002			0.0001			<0.0001			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002				0.002		<0.001				<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.4			50.2			61.8			54.5			61.8	50.2	55.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110			94			110			95			110	94	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-0.8			-0.6			-1.1			-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌	10			9			12			6			12	6	9	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.6	18.2	21.2	25.5	27.3	26.9	22.0	18.0	13.3	10.6	10.1	10.8	27.9	8.6	18.3	366
	アルカリ度	41.5			43.0			45.5			38.0			45.5	38.0	42.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.4	15.7	12.6	14.6	15.7	15.4	16.8	18.5	16.7	15.5	14.9	16.0	19.8	11.1	15.7	366
	カルシウム硬度	43.5			42.7			50.4			45.1			50.4	42.7	45.4	4
	マグネシウム硬度	10.9			7.5			11.4			9.4			11.4	7.5	9.8	4
	カリウム	1.6			1.2			1.8			1.4			1.8	1.2	1.5	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No. 55												
系統	柴崎給水所（東村山）												
所在地	立川市羽衣町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.2	20.0	23.9	28.4	28.5	28.4	25.5	20.2	13.9	10.9	12.3	13.9	28.5
	最低	13.8	17.0	19.7	23.5	27.1	25.4	19.0	14.0	10.4	8.3	7.1	9.0	7.1
	平均	15.5	18.4	21.4	26.1	27.9	26.9	21.4	16.9	12.2	9.2	9.0	10.4	18.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.6	7.6	7.1	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.1
	平均	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	16.4	16.1	16.1	16.4	17.9	15.3	18.3	19.0	18.1	19.4	19.5	19.7	19.7
	最低	14.9	14.5	10.9	12.9	13.9	13.9	11.9	15.7	16.7	17.1	17.7	13.4	10.9
	平均	15.6	15.1	12.1	14.4	15.5	14.8	16.0	18.1	17.4	18.1	18.8	18.5	16.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No. 55															
	系統	柴崎給水所（東村山）															
	所在地	立川市羽衣町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1			0.77			0.94			1.2			1.2	0.77	1.0	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.06			0.09			0.09	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.01			0.02			0.04			0.04	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	<0.02	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0067			0.0078			0.0036			0.0027			0.0078	0.0027	0.0052	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		<0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0031			0.0024			0.0027			0.0026			0.0031	0.0024	0.0027	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015			0.015			0.010			0.0087			0.015	0.0087	0.012	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0051			0.0043			0.0032			0.0027			0.0051	0.0027	0.0038	4
	ブロモホルム	0.0005			0.0004			0.0007			0.0007			0.0007	0.0004	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.5			6.6			9.0			10			10	6.6	8.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.7	9.7	3.1	5.1	9.5	6.8	7.5	13.2	11.9	13.1	16.0	15.0	16.0	3.1	10.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.9			50.4			58.6			60.8			60.8	50.4	56.4	4
	蒸発残留物	110			92			110			130			130	92	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No. 55															
	系統	柴崎給水所（東村山）															
	所在地	立川市羽衣町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.1	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			0.0002			0.0003			<0.0001			0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002				0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.9			50.4			58.6			60.8			60.8	50.4	56.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110			92			110			130			130	92	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.1	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9			-0.9			-0.6			-0.8			-0.6	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			2			2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.5	18.4	21.4	26.1	27.9	26.9	21.4	16.9	12.2	9.2	9.0	10.4	28.5	7.1	18.0	366
	アルカリ度	43.5			44.0			46.5			42.0			46.5	42.0	44.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.6	15.1	12.1	14.4	15.5	14.8	16.0	18.1	17.4	18.1	18.8	18.5	19.7	10.9	16.2	366
	カルシウム硬度	44.6			42.6			49.6			47.8			49.6	42.6	46.2	4
	マグネシウム硬度	11.3			7.8			9.0			13.0			13.0	7.8	10.3	4
	カリウム	1.6			1.2			1.4			2.0			2.0	1.2	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No. 56												
系統	富士見第一浄水所（富士見第三）												
所在地	立川市富士見町												
検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	18.0	20.2	23.8	27.7	27.9	27.4	24.6	20.3	13.6	12.4	14.4	15.5	27.9
水温 最低	15.3	17.7	19.9	23.5	26.5	24.4	18.9	13.7	11.6	8.7	8.0	10.8	8.0
水温 平均	16.6	18.8	21.6	25.7	27.1	25.9	20.9	16.7	12.4	10.8	10.7	12.2	18.3
水温 回数	30	28	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	28	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	28	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363
pH値 最高	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
pH値 最低	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
pH値 平均	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
pH値 回数	30	28	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363
電気伝導率 最高	19.7	20.9	20.9	19.7	19.3	19.1	19.7	20.2	20.1	20.1	20.2	20.2	20.9
電気伝導率 最低	18.4	18.6	16.5	17.5	16.8	17.4	15.4	15.1	16.3	16.3	17.9	18.2	15.1
電気伝導率 平均	19.1	19.8	18.5	18.4	18.2	18.2	18.6	18.5	17.8	19.3	19.5	19.8	18.8
電気伝導率 回数	30	28	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	28	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363

（注）No.56は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率、残留塩素が3日間欠測。

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No. 56															
	系統	富士見第一浄水所（富士見第三）															
	所在地	立川市富士見町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7			1.2			1.8			1.8			1.8	1.2	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.06			0.05			0.06			0.06			0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			0.01			0.02			0.02			0.02	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0006			<0.0005			0.0007			0.0006			0.0007	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0006			0.0003			0.0007			0.0008			0.0008	0.0003	0.0006	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0002			<0.0001			0.0002			0.0002			0.0002	<0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0013			0.0045			0.0004			0.0005			0.0045	0.0004	0.0017	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0007			0.0014			0.0003			0.0004			0.0014	0.0003	0.0007	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0033			0.0086			0.0013			0.0015			0.0086	0.0013	0.0037	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.001		0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0010			0.0024			0.0003			0.0004			0.0024	0.0003	0.0010	4
	ブロモホルム	0.0003			0.0003			0.0003			0.0002			0.0003	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12			9.0			13			12			13	9.0	12	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.0	9.9	5.3	7.3	9.6	9.6	9.8	10.1	11.2	10.1	11.2	10.8	11.2	5.3	9.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.1			62.0			81.3			77.6			81.3	62.0	74.5	4
	蒸発残留物	150			120			150			160			160	120	150	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No. 56															
	系統	富士見第一浄水所（富士見第三）															
	所在地	立川市富士見町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2	12
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	363
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	363
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	363
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	363
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.1			62.0			81.3			77.6			81.3	62.0	74.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001			<0.0001			0.0002			0.0002			0.0002	<0.0001	0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150			120			150			160			160	120	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	363
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	363
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8			-0.7			-0.5			-0.7			-0.5	-0.8	-0.7	4
	従属栄養細菌	48			30			19			4			48	4	25	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0002			0.0001			0.0003			0.0002			0.0003	0.0001	0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000007			<0.000005			0.000007			0.000007			0.000007	<0.000005	0.000005	4
その他の項目	水温	16.6	18.8	21.6	25.7	27.1	25.9	20.9	16.7	12.4	10.8	10.7	12.2	27.9	8.0	18.3	363
	アルカリ度	66.5			56.0			68.5			68.5			68.5	56.0	64.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	19.1	19.8	18.5	18.4	18.2	18.2	18.6	18.5	17.8	19.3	19.5	19.8	20.9	15.1	18.8	363
	カルシウム硬度	56.2			48.0			58.6			55.9			58.6	48.0	54.7	4
	マグネシウム硬度	20.9			14.0			22.7			21.7			22.7	14.0	19.8	4
	カリウム	0.9			1.0			0.8			0.9			1.0	0.8	0.9	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.56は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率、残留塩素が3日間欠測。

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.57												
系統	富士見第三浄水所（富士見第三）												
所在地	立川市富士見町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.6	18.6	22.0	25.5	26.1	26.0	23.5	19.2	13.1	10.9	12.5	13.7	26.1
	最低	14.1	16.0	18.5	21.8	24.9	23.3	17.5	13.0	10.3	7.8	7.5	9.1	7.5
	平均	15.2	17.4	20.0	23.7	25.6	24.8	19.9	15.7	11.7	9.4	9.3	10.4	16.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.8	7.7	7.6	7.4	7.4	7.8
	最低	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.3	7.3	7.3
	平均	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	18.7	18.8	18.4	20.1	21.1	20.2	21.4	21.6	19.2	19.6	19.7	20.0	21.6
	最低	17.6	17.3	15.1	16.4	18.7	18.6	17.1	15.3	16.4	16.6	17.9	16.2	15.1
	平均	18.2	18.0	16.4	18.0	19.7	19.4	19.9	18.8	17.7	18.9	19.2	19.3	18.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.57															
	系統	富士見第三浄水所（富士見第三）															
	所在地	立川市富士見町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5			1.1			1.4			1.6			1.6	1.1	1.4	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.06			0.07			0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			0.01			0.02			0.03			0.03	0.01	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004			0.0002			0.0003			0.0005			0.0005	0.0002	0.0004	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0032			0.0056			0.0023			0.0009			0.0056	0.0009	0.0030	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0014			0.0018			0.0016			0.0008			0.0018	0.0008	0.0014	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0073			0.011			0.0063			0.0028			0.011	0.0028	0.0069	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0024			0.0030			0.0019			0.0008			0.0030	0.0008	0.0020	4
	ブロモホルム	0.0003			0.0004			0.0005			0.0003			0.0005	0.0003	0.0004	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.01			<0.01			0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11			8.1			11			11			11	8.1	10	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.2	9.6	5.3	6.4	9.4	7.5	8.5	12.6	11.8	11.1	12.0	14.3	14.3	5.3	9.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	69.5			57.2			69.3			72.6			72.6	57.2	67.2	4
	蒸発残留物	140			110			130			150			150	110	130	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.57															
	系統	富士見第三浄水所（富士見第三）															
	所在地	立川市富士見町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.6	0.6	0.2	0.4	12
	pH値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.7	7.5	7.4	7.4	7.8	7.3	7.4	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	69.5			57.2			69.3			72.6			72.6	57.2	67.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	140			110			130			150			150	110	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.7	7.5	7.4	7.4	7.8	7.3	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9			-0.8			-0.7			-0.8			-0.7	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌	1			10			2			4			10	1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0002			<0.0001			0.0001			0.0001			0.0002	<0.0001	0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.01			<0.01			0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000005			<0.000005			0.000005			<0.000005			0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.2	17.4	20.0	23.7	25.6	24.8	19.9	15.7	11.7	9.4	9.3	10.4	26.1	7.5	16.9	366
	アルカリ度	58.0			51.5			56.0			60.0			60.0	51.5	56.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	18.2	18.0	16.4	18.0	19.7	19.4	19.9	18.8	17.7	18.9	19.2	19.3	21.6	15.1	18.6	366
	カルシウム硬度	51.9			45.4			53.5			53.6			53.6	45.4	51.1	4
	マグネシウム硬度	17.6			11.8			15.8			19.0			19.0	11.8	16.1	4
	カリウム	1.1			1.1			1.1			1.3			1.3	1.1	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.58
系統	立川砂川給水所（東村山）
所在地	立川市若葉町

検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.2	19.1	22.7	27.1	28.2	28.4	25.5	20.8	13.6	10.8	12.6	14.0	28.4
	最低	14.2	16.7	19.1	22.6	26.5	25.6	20.0	14.2	10.2	8.7	8.0	9.5	8.0
	平均	15.6	17.9	20.4	24.9	27.3	27.1	21.9	17.3	12.2	9.4	9.8	10.9	17.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
	最低	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3
	平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	16.6	16.2	16.1	16.3	17.7	15.3	18.3	19.0	18.1	19.2	19.2	19.6	19.6
	最低	14.9	14.4	10.8	12.8	13.6	13.7	12.1	15.7	16.6	16.7	17.4	12.8	10.8
	平均	15.5	15.1	12.0	14.3	15.3	14.7	16.0	17.9	17.3	17.8	18.4	18.1	16.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.58															
	系統	立川砂川給水所（東村山）															
	所在地	立川市若葉町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.94			0.77			1.0			1.2			1.2	0.77	0.98	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.06			0.09			0.09	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.02			0.02			0.04			0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0055			0.0089			0.0027			0.0024			0.0089	0.0024	0.0049	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.002			0.001		0.002			0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0028			0.0026			0.0026			0.0021			0.0028	0.0021	0.0025	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.013			0.016			0.0088			0.0075			0.016	0.0075	0.011	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002			0.001		0.003			0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0043			0.0044			0.0028			0.0023			0.0044	0.0023	0.0035	4
	ブロモホルム	0.0006			0.0005			0.0007			0.0007			0.0007	0.0005	0.0006	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.2			7.1			9.4			11			11	7.1	9.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.8	8.9	3.0	5.9	9.3	5.0	8.3	13.4	12.7	14.1	15.7	15.1	15.7	3.0	10.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.3			51.0			59.3			61.5			61.5	51.0	56.3	4
	蒸発残留物	110			78			110			130			130	78	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.58															
	系統	立川砂川給水所（東村山）															
	所在地	立川市若葉町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.3			51.0			59.3			61.5			61.5	51.0	56.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110			78			110			130			130	78	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0			-1.0			-0.7			-1.1			-0.7	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.6	17.9	20.4	24.9	27.3	27.1	21.9	17.3	12.2	9.4	9.8	10.9	28.4	8.0	17.9	366
	アルカリ度	41.5			43.5			46.5			42.0			46.5	41.5	43.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.5	15.1	12.0	14.3	15.3	14.7	16.0	17.9	17.3	17.8	18.4	18.1	19.6	10.8	16.0	366
	カルシウム硬度	42.6			42.7			49.2			48.3			49.2	42.6	45.7	4
	マグネシウム硬度	10.7			8.3			10.1			13.2			13.2	8.3	10.6	4
	カリウム	1.6			1.3			1.6			2.1			2.1	1.3	1.7	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.59
系統	立川栄町浄水所（立川栄町）
所在地	立川市栄町

検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.2	21.8	25.9	30.7	30.8	29.8	25.9	20.9	13.5	10.4	13.6	15.6	30.8
	最低	15.3	18.5	20.8	25.3	28.1	25.5	18.9	12.4	9.4	7.9	6.8	9.1	6.8
	平均	17.1	20.2	23.0	28.1	29.3	27.7	21.2	16.5	11.5	8.9	9.3	10.9	18.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8
	最低	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4
	平均	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	16.5	16.3	16.3	16.4	17.4	15.8	18.1	18.7	18.0	18.7	18.8	19.0	19.0
	最低	15.3	14.9	11.8	13.5	14.1	14.4	12.9	14.5	16.6	16.5	17.1	13.9	11.8
	平均	15.7	15.5	13.0	14.7	15.6	15.2	16.3	17.7	17.2	17.6	18.1	17.8	16.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.59															
	系統	立川栄町浄水所（立川栄町）															
	所在地	立川市栄町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2			0.86			1.1			1.1			1.2	0.86	1.1	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.06			0.07			0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.02			0.02			0.03			0.03	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	0.0002			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0009			<0.0005			0.0007			<0.0005			0.0009	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0017			0.0074			0.0017			0.0017			0.0074	0.0017	0.0031	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0009			0.0021			0.0016			0.0016			0.0021	0.0009	0.0016	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0043			0.014			0.0056			0.0056			0.014	0.0043	0.0074	4
	トリクロロ酢酸		0.001			0.001			<0.001		0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0013			0.0036			0.0017			0.0017			0.0036	0.0013	0.0021	4
	ブロモホルム	0.0004			0.0005			0.0006			0.0006			0.0006	0.0004	0.0005	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11			7.9			10			9.4			11	7.9	9.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.3	7.9	4.2	6.0	7.6	5.6	7.5	10.8	9.4	10.0	10.0	9.5	10.8	4.2	8.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.6			51.5			59.4			57.0			59.4	51.5	56.6	4
	蒸発残留物	130			95			110			110			130	95	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.59															
	系統	立川栄町浄水所（立川栄町）															
	所在地	立川市栄町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.6			51.5			59.4			57.0			59.4	51.5	56.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130			95			110			110			130	95	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.4			-0.6			-0.4			-0.9			-0.4	-0.9	-0.6	4
	従属栄養細菌	<1			4			1			<1			4	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000012			<0.000005			0.000005			<0.000005			0.000012	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.1	20.2	23.0	28.1	29.3	27.7	21.2	16.5	11.5	8.9	9.3	10.9	30.8	6.8	18.7	366
	アルカリ度	59.0			47.0			52.0			46.0			59.0	46.0	51.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.7	15.5	13.0	14.7	15.6	15.2	16.3	17.7	17.2	17.6	18.1	17.8	19.0	11.8	16.2	366
	カルシウム硬度	42.8			41.7			47.1			44.6			47.1	41.7	44.1	4
	マグネシウム硬度	15.8			9.8			12.3			12.4			15.8	9.8	12.6	4
	カリウム	0.9			1.2			1.3			1.4			1.4	0.9	1.2	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.60												
系統	立川砂川給水所（小作）												
所在地	立川市上砂町												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.5	18.9	22.2	26.5	26.8	26.5	24.0	19.5	13.3	10.7	12.1	12.7	26.8
	最低	13.0	15.9	18.4	22.1	25.8	23.8	18.4	13.6	9.3	8.3	7.4	8.4	7.4
	平均	14.7	17.3	20.1	24.4	26.2	25.3	20.3	16.3	11.8	9.3	9.1	9.6	17.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6
	最低	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.2
	平均	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	11.9	11.8	11.8	12.1	12.5	12.1	12.0	11.7	12.9	11.4	11.1	11.1	12.9
	最低	10.5	10.3	9.7	10.7	11.2	11.1	11.2	10.9	11.2	10.7	10.5	10.4	9.7
	平均	11.4	11.0	10.7	11.4	11.8	11.5	11.6	11.4	11.8	11.0	10.7	10.7	11.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.60															
	系統	立川砂川給水所（小作）															
	所在地	立川市上砂町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54			0.56			0.68			0.52			0.68	0.52	0.58	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.05			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0027			0.0065			0.0015			0.0008			0.0065	0.0008	0.0029	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0009			0.0008			0.0011			0.0005			0.0011	0.0005	0.0008	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0056			0.0099			0.0044			0.0021			0.0099	0.0021	0.0055	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.001		0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0019			0.0025			0.0016			0.0008			0.0025	0.0008	0.0017	4
	ブロモホルム	0.0001			0.0001			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.06			0.04			0.01			0.06	0.01	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.9			3.7			3.8			3.7			3.9	3.7	3.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.1	3.5	4.2	3.9	3.8	4.2	4.0	4.4	3.5	4.9	4.6	4.3	4.9	3.5	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.2			46.0			49.6			45.6			49.6	45.6	47.1	4
	蒸発残留物	80			76			80			71			80	71	77	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.60															
	系統	立川砂川給水所（小作）															
	所在地	立川市上砂町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.2			46.0			49.6			45.6			49.6	45.6	47.1	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	80			76			80			71			80	71	77	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.2			-1.1			-0.8			-1.2			-0.8	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.06			0.04			0.01			0.06	0.01	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	14.7	17.3	20.1	24.4	26.2	25.3	20.3	16.3	11.8	9.3	9.1	9.6	26.8	7.4	17.1	366
	アルカリ度	36.5			35.5			37.0			34.0			37.0	34.0	35.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.4	11.0	10.7	11.4	11.8	11.5	11.6	11.4	11.8	11.0	10.7	10.7	12.9	9.7	11.2	366
	カルシウム硬度	41.7			41.2			44.3			40.4			44.3	40.4	41.9	4
	マグネシウム硬度	5.5			4.8			5.3			5.2			5.5	4.8	5.2	4
	カリウム	0.8			0.8			0.8			0.7			0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.61
系統	石畑給水所（小作）
所在地	立川市西砂町

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.7	22.6	26.4	30.8	31.0	30.0	26.5	21.3	14.4	11.4	14.8	15.9	31.0
	最低	15.5	18.7	21.6	25.9	29.4	26.0	19.5	14.1	9.8	8.8	8.1	9.6	8.1
	平均	17.3	20.4	23.5	28.5	30.0	28.3	21.7	17.2	12.2	9.8	10.4	11.4	19.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6
	最低	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2
	平均	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	12.6	12.6	12.6	12.9	13.4	12.9	12.6	12.2	13.5	11.7	11.2	11.4	13.5
	最低	11.1	10.9	10.3	11.4	11.9	11.8	11.9	11.4	11.5	10.9	10.6	10.6	10.3
	平均	12.1	11.7	11.4	12.2	12.5	12.2	12.2	11.9	12.2	11.2	10.9	10.9	11.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.61															
	系統	石畑給水所（小作）															
	所在地	立川市西砂町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52			0.54			0.66			0.50			0.66	0.50	0.56	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.05			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.04	0.03	0.03	0.05	0.06	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0025			0.0063			0.0013			0.0006			0.0063	0.0006	0.0027	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.001		<0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0008			0.0007			0.0010			0.0004			0.0010	0.0004	0.0007	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0051			0.0093			0.0039			0.0017			0.0093	0.0017	0.0050	4
	トリクロロ酢酸		0.001			0.002		<0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0017			0.0023			0.0015			0.0007			0.0023	0.0007	0.0016	4
	ブロモホルム	0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.06			0.05			0.01			0.06	0.01	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.6			3.5			3.5			3.5			3.6	3.5	3.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.8	3.4	4.4	3.8	3.6	3.9	3.8	3.9	3.5	4.9	4.4	4.3	4.9	3.4	4.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.8			45.8			48.8			44.9			48.8	44.9	46.6	4
	蒸発残留物	83			81			76			68			83	68	77	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.61															
	系統	石畑給水所（小作）															
	所在地	立川市西砂町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.001		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.8			45.8			48.8			44.9			48.8	44.9	46.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	83			81			76			68			83	68	77	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-1.4			-1.0			-1.3			-1.0	-1.4	-1.2	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.06			0.05			0.01			0.06	0.01	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.3	20.4	23.5	28.5	30.0	28.3	21.7	17.2	12.2	9.8	10.4	11.4	31.0	8.1	19.2	366
	アルカリ度	36.0			35.5			36.0			33.0			36.0	33.0	35.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.1	11.7	11.4	12.2	12.5	12.2	12.2	11.9	12.2	11.2	10.9	10.9	13.5	10.3	11.8	366
	カルシウム硬度	41.5			41.1			43.7			39.9			43.7	39.9	41.6	4
	マグネシウム硬度	5.3			4.7			5.1			5.0			5.3	4.7	5.0	4
	カリウム	0.7			0.7			0.8			0.7			0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.62												
系統	石畑給水所（小作）												
所在地	立川市一番町												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	19.3	21.9	25.3	30.4	30.7	30.0	26.9	21.4	15.1	12.3	14.0	15.5	30.7
水温 最低	15.6	19.0	21.1	24.8	29.1	27.1	20.8	15.6	11.7	10.0	9.4	10.8	9.4
水温 平均	17.3	20.3	22.8	27.7	29.8	28.7	23.1	18.4	13.6	10.8	11.0	12.2	19.7
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5
pH値 最低	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3
pH値 平均	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	12.1	12.0	12.0	12.6	13.1	12.7	12.6	12.1	13.6	11.7	11.2	11.4	13.6
電気伝導率 最低	10.6	10.4	10.2	11.2	11.7	11.6	11.8	11.3	11.5	10.8	10.5	10.6	10.2
電気伝導率 平均	11.5	11.2	11.1	11.8	12.3	12.1	12.1	11.8	12.2	11.2	10.8	10.9	11.6
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6
残留塩素 最低	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.62															
	系統	石畑給水所（小作）															
	所在地	立川市一番町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52			0.56			0.66			0.51			0.66	0.51	0.56	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.05			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0030			0.0062			0.0015			0.0007			0.0062	0.0007	0.0029	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0008			0.0007			0.0010			0.0004			0.0010	0.0004	0.0007	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0058			0.0092			0.0042			0.0018			0.0092	0.0018	0.0053	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.002		<0.001				0.002		0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0019			0.0023			0.0016			0.0007			0.0023	0.0007	0.0016	4
	ブロモホルム	0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.8			3.5			3.5			3.5			3.8	3.5	3.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.8	3.4	4.2	3.8	3.6	4.0	3.7	3.9	3.5	4.8	4.4	4.3	4.8	3.4	4.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.9			46.2			49.1			45.0			49.1	45.0	46.8	4
	蒸発残留物	85			74			78			68			85	68	76	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.62															
	系統	石畑給水所（小作）															
	所在地	立川市一番町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.9			46.2			49.1			45.0			49.1	45.0	46.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	85			74			78			68			85	68	76	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.2			-1.1			-0.8			-1.3			-0.8	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.3	20.3	22.8	27.7	29.8	28.7	23.1	18.4	13.6	10.8	11.0	12.2	30.7	9.4	19.7	366
	アルカリ度	36.5			36.0			36.0			33.5			36.5	33.5	35.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.5	11.2	11.1	11.8	12.3	12.1	12.1	11.8	12.2	11.2	10.8	10.9	13.6	10.2	11.6	366
	カルシウム硬度	41.6			41.5			44.0			40.0			44.0	40.0	41.8	4
	マグネシウム硬度	5.3			4.7			5.1			5.0			5.3	4.7	5.0	4
	カリウム	0.7			0.7			0.8			0.7			0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.63												
系統	上連雀給水所（朝霞・上連雀・東村山）												
所在地	三鷹市上連雀												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.7	21.0	25.7	30.3	30.2	29.2	25.3	20.5	13.2	9.9	13.0	14.3	30.3
	最低	14.0	16.9	20.5	25.3	28.3	24.4	18.2	12.5	9.0	7.5	6.4	8.0	6.4
	平均	16.0	18.9	22.5	28.2	29.2	26.9	20.3	15.8	11.0	8.4	8.8	9.9	18.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.7	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8
	最低	7.2	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.2
	平均	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	25.0	23.1	23.0	26.2	25.6	26.5	26.8	27.1	26.9	28.9	28.4	28.1	28.9
	最低	20.4	19.4	17.1	20.4	19.3	20.4	22.3	23.1	23.2	23.9	25.1	21.5	17.1
	平均	22.1	21.0	20.6	24.0	23.7	24.3	24.8	25.2	24.8	25.8	26.6	26.5	24.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.63															
	系統	上連雀給水所（朝霞・上連雀・東村山）															
	所在地	三鷹市上連雀															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.3			0.92			2.1			2.0		2.1	0.92	1.6	4
	フッ素及びその化合物		0.08			0.11			0.10			0.12		0.12	0.08	0.10	4
	ホウ素及びその化合物		0.05			0.05			0.06			0.07		0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	0.10	0.03	0.04	0.08	0.10	0.05	0.03	0.04	0.04	0.07	0.05	0.10	0.03	0.06	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0061			0.0099			0.0006			0.0051		0.0099	0.0006	0.0054	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0062			0.0075			0.0041			0.0049		0.0075	0.0041	0.0057	4
	臭素酸		0.003			0.002			0.003			<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン		0.021			0.028			0.0091			0.017		0.028	0.0091	0.019	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			0.003			0.003	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0066			0.0085			0.0020			0.0055		0.0085	0.0020	0.0057	4
	ブロモホルム		0.0018			0.0023			0.0024			0.0016		0.0024	0.0016	0.0020	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		18			19			19			21		21	18	19	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	20.2	20.0	12.6	17.4	19.4	21.5	18.2	21.9	19.7	23.7	28.6	26.0	28.6	12.6	20.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		59.2			63.7			81.9			79.7		81.9	59.2	71.1	4
	蒸発残留物		140			160			170			190		190	140	170	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.63															
	系統	上連雀給水所（朝霞・上連雀・東村山）															
	所在地	三鷹市上連雀															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.2	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		0.002			0.001			0.001			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		59.2			63.7			81.9			79.7		81.9	59.2	71.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		140			160			170			190		190	140	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.2	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.7			-0.5			-0.6			-0.9		-0.5	-0.9	-0.7	4
	従属栄養細菌		5			3			6			2		6	2	4	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.0	18.9	22.5	28.2	29.2	26.9	20.3	15.8	11.0	8.4	8.8	9.9	30.3	6.4	18.0	366
	アルカリ度		46.5			51.0			58.0			47.0		58.0	46.5	50.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	22.1	21.0	20.6	24.0	23.7	24.3	24.8	25.2	24.8	25.8	26.6	26.5	28.9	17.1	24.1	366
	カルシウム硬度		43.0			46.5			59.7			58.5		59.7	43.0	51.9	4
	マグネシウム硬度		16.2			17.2			22.2			21.2		22.2	16.2	19.2	4
	カリウム		2.8			2.5			3.1			3.4		3.4	2.5	3.0	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.64												
系統	三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川）												
所在地	三鷹市北野												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	21.3	23.5	28.7	33.0	32.8	31.4	26.4	21.2	13.1	9.0	14.6	16.5	33.0
	最低	14.5	16.6	20.7	26.2	28.3	24.0	18.1	10.6	6.4	5.1	3.7	6.7	3.7
	平均	17.0	20.0	23.9	30.3	30.5	27.9	20.4	14.9	9.5	6.9	8.0	9.8	18.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.9	7.9	7.9	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9
	最低	7.8	7.8	7.6	7.1	7.5	7.6	7.7	7.1	7.7	7.7	7.8	7.8	7.1
	平均	7.9	7.9	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	21.9	20.8	20.5	20.9	21.6	19.2	22.5	22.7	22.2	23.4	24.5	25.0	25.0
	最低	19.9	19.0	14.6	17.0	17.1	17.1	15.5	17.4	20.7	20.5	21.8	18.4	14.6
	平均	20.5	19.8	16.1	18.9	19.2	18.3	19.9	21.0	21.5	21.9	23.4	23.5	20.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.64															
	系統	三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川）															
	所在地	三鷹市北野															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.85			0.59			1.6			1.1		1.6	0.59	1.0	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.08			0.09			0.08		0.09	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.03			0.05			0.04		0.05	0.03	0.04	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	0.04	<0.02	0.04	0.06	0.07	0.06	0.03	0.03	0.03	0.02	<0.02	0.07	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0050			0.0023			0.0006			0.0028		0.0050	0.0006	0.0027	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0039			0.0044			0.0034			0.0029		0.0044	0.0029	0.0037	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			0.002			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.015			0.012			0.0073			0.0099		0.015	0.0073	0.011	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0049			0.0037			0.0018			0.0031		0.0049	0.0018	0.0034	4
	ブロモホルム		0.0011			0.0015			0.0015			0.0011		0.0015	0.0011	0.0013	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.02			<0.01		0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		12			11			14			13		14	11	13	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.1	13.4	5.5	9.8	11.4	9.4	12.2	17.1	14.6	15.9	17.6	16.9	17.6	5.5	13.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		67.5			67.7			72.5			81.6		81.6	67.5	72.3	4
	蒸発残留物		140			150			150			170		170	140	150	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.64															
	系統	三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川）															
	所在地	三鷹市北野															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.9	7.9	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.1	7.7	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		67.5			67.7			72.5			81.6		81.6	67.5	72.3	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		140			150			150			170		170	140	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.9	7.9	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.1	7.7	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.6			-0.4			-0.7			-0.7		-0.4	-0.7	-0.6	4
	従属栄養細菌		29			10			20			17		29	10	19	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.02			<0.01		0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.0	20.0	23.9	30.3	30.5	27.9	20.4	14.9	9.5	6.9	8.0	9.8	33.0	3.7	18.3	366
	アルカリ度		52.5			56.5			52.0			54.5		56.5	52.0	53.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	20.5	19.8	16.1	18.9	19.2	18.3	19.9	21.0	21.5	21.9	23.4	23.5	25.0	14.6	20.3	366
	カルシウム硬度		48.7			49.1			54.8			58.7		58.7	48.7	52.8	4
	マグネシウム硬度		18.8			18.6			17.7			22.9		22.9	17.7	19.5	4
	カリウム		2.3			1.9			2.5			2.5		2.5	1.9	2.3	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.65												
系統	日向和田浄水所（日向和田・小作）												
所在地	青梅市裏宿町												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	16.1	18.4	21.8	28.2	28.3	27.3	23.5	17.0	10.7	8.2	9.6	11.3	28.3
水温 最低	12.2	15.5	17.9	22.0	26.4	23.4	16.5	11.5	7.7	6.1	5.9	7.1	5.9
水温 平均	14.1	17.0	19.4	24.8	27.4	25.5	19.1	14.2	9.4	7.0	7.2	8.4	16.1
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6
pH値 最低	7.3	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.0
pH値 平均	7.6	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	11.8	12.1	14.2	11.8	12.8	12.5	12.2	11.5	12.7	12.4	12.6	13.0	14.2
電気伝導率 最低	10.9	10.8	10.7	11.2	11.4	11.3	11.3	10.8	11.2	11.5	11.5	12.4	10.7
電気伝導率 平均	11.5	11.5	11.5	11.6	11.9	11.9	11.6	11.2	12.0	11.9	12.0	12.7	11.8
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.65															
	系統	日向和田浄水所（日向和田・小作）															
	所在地	青梅市裏宿町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52			0.66			0.62			0.58			0.66	0.52	0.60	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.05			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0038			0.0034			0.0022			0.0005			0.0038	0.0005	0.0025	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0008			0.0002			0.0002			0.0001			0.0008	0.0001	0.0003	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0069			0.0046			0.0033			0.0010			0.0069	0.0010	0.0040	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.003		0.001			<0.001			0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0022			0.0010			0.0009			0.0004			0.0022	0.0004	0.0011	4
	ブロモホルム	0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.5			3.0			3.2			3.2			3.5	3.0	3.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.6	2.7	2.6	2.3	3.0	2.8	3.0	2.9	3.1	3.3	3.3	3.1	3.6	2.3	3.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.9			49.2			49.6			51.6			51.6	46.9	49.3	4
	蒸発残留物	76			78			73			73			78	73	75	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.65															
	系統	日向和田浄水所（日向和田・小作）															
	所在地	青梅市裏宿町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.6	7.0	7.3	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.9			49.2			49.6			51.6			51.6	46.9	49.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	76			78			73			73			78	73	75	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.6	7.0	7.3	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-1.0			-1.0			-1.1			-1.0	-1.1	-1.1	4
	従属栄養細菌	2			3			<1			<1			3	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	14.1	17.0	19.4	24.8	27.4	25.5	19.1	14.2	9.4	7.0	7.2	8.4	28.3	5.9	16.1	366
	アルカリ度	35.5			43.5			40.5			44.5			44.5	35.5	41.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.5	11.5	11.5	11.6	11.9	11.9	11.6	11.2	12.0	11.9	12.0	12.7	14.2	10.7	11.8	366
	カルシウム硬度	41.8			44.5			44.9			46.0			46.0	41.8	44.3	4
	マグネシウム硬度	5.1			4.7			4.7			5.6			5.6	4.7	5.0	4
	カリウム	0.7			0.8			0.8			0.7			0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.66												
系統	根ヶ布給水所（小作）												
所在地	青梅市東青梅												
検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	18.4	21.1	24.4	29.7	30.2	30.4	27.4	21.5	14.9	11.7	12.8	13.9	30.4
水温 最低	14.5	18.1	20.6	24.6	29.2	27.5	21.0	15.5	11.5	9.8	9.5	10.5	9.5
水温 平均	16.5	19.9	22.3	27.0	29.8	29.0	23.6	18.4	13.3	10.6	10.5	11.5	19.4
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7
pH値 最低	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3
pH値 平均	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	12.3	12.7	12.8	12.9	12.8	12.5	12.8	12.6	14.0	12.3	11.3	11.4	14.0
電気伝導率 最低	11.5	11.2	10.6	11.7	11.7	11.6	11.8	12.0	12.3	11.1	10.8	10.8	10.6
電気伝導率 平均	12.1	11.9	11.6	12.2	12.3	11.9	12.5	12.4	12.9	11.8	11.0	11.1	12.0
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7
残留塩素 最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.66															
	系統	根ヶ布給水所（小作）															
	所在地	青梅市東青梅															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52			0.55			0.59			0.50			0.59	0.50	0.54	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.05			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0039			0.011			0.0023			0.0014			0.011	0.0014	0.0047	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.001		0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0008			0.0007			0.0010			0.0006			0.0010	0.0006	0.0008	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0070			0.015			0.0053			0.0031			0.015	0.0031	0.0076	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.001		0.002			0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0022			0.0030			0.0019			0.0011			0.0030	0.0011	0.0021	4
	ブロモホルム	0.0001			0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.5			3.4			3.3			3.4			3.5	3.3	3.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.6	3.4	4.3	3.8	8.2	3.5	3.4	3.7	4.7	3.4	4.2	4.9	8.2	3.4	4.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.0			45.7			48.3			45.5			48.3	45.5	46.6	4
	蒸発残留物	70			81			77			66			81	66	74	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.66															
	系統	根ヶ布給水所（小作）															
	所在地	青梅市東青梅															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002			0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47.0			45.7			48.3			45.5			48.3	45.5	46.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	70			81			77			66			81	66	74	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.1			-0.9			-0.8			-1.2			-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	<1			1			1			7			7	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.5	19.9	22.3	27.0	29.8	29.0	23.6	18.4	13.3	10.6	10.5	11.5	30.4	9.5	19.4	366
	アルカリ度	35.5			34.5			34.5			36.0			36.0	34.5	35.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.1	11.9	11.6	12.2	12.3	11.9	12.5	12.4	12.9	11.8	11.0	11.1	14.0	10.6	12.0	366
	カルシウム硬度	41.9			41.3			43.5			40.6			43.5	40.6	41.8	4
	マグネシウム硬度	5.1			4.4			4.8			4.9			5.1	4.4	4.8	4
	カリウム	0.7			0.8			0.8			0.7			0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.67												
系統	千ヶ瀬第二浄水所（千ヶ瀬第二・小作）												
所在地	青梅市河辺町												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	18.5	21.3	24.3	29.4	29.8	29.5	26.5	20.8	15.1	12.0	13.5	14.6	29.8
水温 最低	15.2	18.4	21.0	24.4	28.9	26.6	20.4	15.6	11.7	10.2	10.0	10.9	10.0
水温 平均	16.9	19.9	22.3	26.9	29.3	28.2	22.7	18.2	13.5	10.9	11.1	12.0	19.3
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
pH値 最低	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2
pH値 平均	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	12.7	13.3	14.5	12.7	13.5	13.8	13.0	12.7	13.7	12.8	12.6	13.8	14.5
電気伝導率 最低	11.8	11.7	11.6	12.0	11.9	11.7	12.2	11.8	11.9	11.9	12.0	12.4	11.6
電気伝導率 平均	12.3	12.5	12.2	12.4	12.6	12.8	12.5	12.3	12.7	12.3	12.3	12.9	12.5
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.67															
	系統	千ヶ瀬第二浄水所（千ヶ瀬第二・小作）															
	所在地	青梅市河辺町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.56			0.52			0.57				0.57	0.57	0.52	0.56	4
	フッ素及びその化合物		0.05			0.05			0.05				0.04	0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.08	0.06	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.08	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001					<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0052			0.0076			0.0037				0.0027	0.0076	0.0027	0.0048	4
	ジクロロ酢酸	<0.001					0.003	0.002			<0.001			0.003	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0002			0.0003			0.0001				0.0002	0.0003	0.0001	0.0002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0067			0.0097			0.0048				0.0039	0.0097	0.0039	0.0063	4
	トリクロロ酢酸	<0.001					0.004	0.003			0.001			0.004	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0013			0.0018			0.0010				0.0010	0.0018	0.0010	0.0013	4
	ブロモホルム		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.05			0.03				0.02	0.05	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.3			3.3			3.1				3.4	3.4	3.1	3.3	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.6	2.1	2.6	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	2.1	2.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		51.9			50.1			48.4				51.4	51.9	48.4	50.5	4
	蒸発残留物		89			82			76				77	89	76	81	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.67															
	系統	千ヶ瀬第二浄水所（千ヶ瀬第二・小作）															
	所在地	青梅市河辺町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0002			<0.0001				<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		51.9			50.1			48.4				51.4	51.9	48.4	50.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		89			82			76				77	89	76	81	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0			-0.8			-1.0				-1.2	-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		13			2			2				<1	13	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.05			0.03				0.02	0.05	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.9	19.9	22.3	26.9	29.3	28.2	22.7	18.2	13.5	10.9	11.1	12.0	29.8	10.0	19.3	366
	アルカリ度		43.5			42.0			38.0				40.0	43.5	38.0	40.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.3	12.5	12.2	12.4	12.6	12.8	12.5	12.3	12.7	12.3	12.3	12.9	14.5	11.6	12.5	366
	カルシウム硬度		46.9			45.3			43.5				46.3	46.9	43.5	45.5	4
	マグネシウム硬度		5.0			4.8			4.9				5.1	5.1	4.8	5.0	4
	カリウム		0.8			0.8			0.6				0.7	0.8	0.6	0.7	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.68												
系統	沢井第一浄水所（沢井第一）												
所在地	青梅市沢井												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	17.8	20.2	23.5	28.5	28.6	27.7	24.5	19.8	14.4	11.9	12.5	13.2	28.6
水温 最低	14.6	17.8	20.0	23.5	26.6	24.7	19.5	14.8	11.4	9.8	9.2	10.0	9.2
水温 平均	16.2	19.0	21.4	25.8	27.5	26.3	21.5	17.4	13.1	10.6	10.3	11.0	18.4
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
pH値 最低	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
pH値 平均	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	10.7	11.0	10.4	10.3	10.9	10.2	11.7	10.3	10.3	10.0	10.2	10.2	11.7
電気伝導率 最低	9.4	10.0	7.9	8.6	8.7	8.9	9.3	9.8	9.8	9.9	9.7	9.2	7.9
電気伝導率 平均	10.2	10.5	8.8	9.5	9.9	9.5	10.4	10.0	9.9	9.9	9.9	9.6	9.9
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.68															
	系統	沢井第一浄水所（沢井第一）															
	所在地	青梅市沢井															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.58		0.78			0.80			0.48			0.80	0.48	0.66	4
	フッ素及びその化合物		0.05		0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0080		0.0070			0.0053				0.0019		0.0080	0.0019	0.0056	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.002			0.001		0.001			0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0001		0.0004			0.0003				<0.0001		0.0004	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0095		0.0098			0.0074				0.0025		0.0098	0.0025	0.0073	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.004			0.001		0.001			0.004	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0014		0.0024			0.0018				0.0006		0.0024	0.0006	0.0016	4
	ブロモホルム		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.5		3.3			3.5			3.3			3.5	3.3	3.4	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.2	2.2	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3	2.0	2.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		42.8		35.9			38.9			40.5			42.8	35.9	39.5	4
	蒸発残留物		70		68			71			69			71	68	70	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.68															
	系統	沢井第一浄水所（沢井第一）															
	所在地	青梅市沢井															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001		0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001		0.0002			<0.0001				<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		42.8		35.9			38.9			40.5			42.8	35.9	39.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		70		68			71			69			71	68	70	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.1		-1.1			-1.1			-1.3			-1.1	-1.3	-1.2	4
	従属栄養細菌		5		2			10			1			10	1	5	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.2	19.0	21.4	25.8	27.5	26.3	21.5	17.4	13.1	10.6	10.3	11.0	28.6	9.2	18.4	366
	アルカリ度		33.5		29.5			31.0			30.0			33.5	29.5	31.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	10.2	10.5	8.8	9.5	9.9	9.5	10.4	10.0	9.9	9.9	9.9	9.6	11.7	7.9	9.9	366
	カルシウム硬度		31.6		26.8			29.1			29.5			31.6	26.8	29.3	4
	マグネシウム硬度		11.2		9.1			9.8			11.0			11.2	9.1	10.3	4
	カリウム		0.4		0.4			0.4			0.3			0.4	0.3	0.4	4
	トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.69
系統	沢井第二浄水所（小作）
所在地	青梅市沢井

検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.3	18.4	21.6	26.4	26.5	26.4	23.1	18.0	12.6	9.9	11.1	12.4	26.5
	最低	13.3	16.2	17.8	21.7	25.1	23.1	17.4	13.0	9.4	8.2	7.6	8.8	7.6
	平均	14.7	17.3	19.4	23.8	25.9	24.7	19.6	15.5	11.2	8.9	8.9	10.0	16.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.3
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9
	最低	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7
	平均	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	12.0	12.4	12.4	12.6	12.9	13.3	13.4	13.0	15.0	13.3	12.8	12.0	15.0
	最低	11.3	10.9	10.3	11.4	11.8	11.8	12.5	12.1	12.6	12.5	11.4	11.3	10.3
	平均	11.7	11.6	11.4	11.9	12.3	12.6	12.9	12.6	13.8	12.9	12.4	11.6	12.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.6
	最低	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.69															
	系統	沢井第二浄水所（小作）															
	所在地	青梅市沢井															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.55		0.58			0.60			0.51			0.60	0.51	0.56	4
	フッ素及びその化合物		0.05		0.05			0.05			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0063		0.0091			0.0026				0.0034		0.0091	0.0026	0.0054	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0006		0.0007			0.0011				0.0004		0.0011	0.0004	0.0007	4
	臭素酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0091		0.013			0.0057				0.0052		0.013	0.0052	0.0083	4
	トリクロロ酢酸		0.004			0.001			0.001		0.002			0.004	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0022		0.0027			0.0019				0.0014		0.0027	0.0014	0.0021	4
	ブロモホルム		<0.0001		<0.0001			0.0001				<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		0.002			<0.001			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04		0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.7		3.4			3.4			3.3			3.7	3.3	3.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.6	3.7	4.6	3.8	3.6	3.5	3.5	3.5	3.9	3.4	4.3	8.7	8.7	3.4	4.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		47.5		47.1			50.1			45.2			50.1	45.2	47.5	4
	蒸発残留物		78		78			81			76			81	76	78	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.69															
	系統	沢井第二浄水所（小作）															
	所在地	青梅市沢井															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001		0.0002			0.0001				<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.001			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.2	0.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		47.5		47.1			50.1			45.2			50.1	45.2	47.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		78		78			81			76			81	76	78	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9		-0.7			-0.8			-1.1			-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌		5		2			3			<1			5	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04		0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	14.7	17.3	19.4	23.8	25.9	24.7	19.6	15.5	11.2	8.9	8.9	10.0	26.5	7.6	16.7	366
	アルカリ度		36.0		37.0			36.0			35.5			37.0	35.5	36.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.7	11.6	11.4	11.9	12.3	12.6	12.9	12.6	13.8	12.9	12.4	11.6	15.0	10.3	12.3	366
	カルシウム硬度		42.3		42.8			45.6			40.5			45.6	40.5	42.8	4
	マグネシウム硬度		5.2		4.3			4.5			4.7			5.2	4.3	4.7	4
	カリウム		0.8		0.8			0.8			0.7			0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.70												
系統	二俣尾浄水所（二俣尾）												
所在地	青梅市二俣尾												
検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	14.4	16.5	19.9	24.5	24.7	24.6	21.2	16.0	10.6	7.7	9.2	10.5	24.7
水温 最低	11.1	14.2	16.2	19.7	23.6	21.4	15.6	11.0	7.2	5.9	5.5	6.8	5.5
水温 平均	12.7	15.4	17.7	22.0	24.1	23.1	17.9	13.7	9.2	6.7	6.8	7.9	14.8
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.6	7.5	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8
pH値 最低	7.5	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.1
pH値 平均	7.6	7.5	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	13.7	14.1	13.2	13.3	13.8	13.2	12.9	13.3	13.1	12.3	13.2	12.8	14.1
電気伝導率 最低	12.2	12.8	10.6	11.6	11.8	11.8	12.3	12.8	12.1	12.1	11.9	11.9	10.6
電気伝導率 平均	13.2	13.5	11.4	12.4	12.9	12.5	12.7	13.1	12.4	12.2	12.6	12.2	12.6
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.70															
	系統	二俣尾浄水所（二俣尾）															
	所在地	青梅市二俣尾															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.71		1.0			0.98			0.69			1.0	0.69	0.85	4
	フッ素及びその化合物		0.07		0.08			0.07			0.07			0.08	0.07	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01		0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	0.03	0.03	0.04	0.06	0.09	0.07	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.09	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0022		0.0038			0.0021				0.0021		0.0038	0.0021	0.0026	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.001			<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0005		0.0009			0.0007				0.0002		0.0009	0.0002	0.0006	4
	臭素酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0040		0.0069			0.0042				0.0032		0.0069	0.0032	0.0046	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002			0.001		0.002			0.002	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0013		0.0022			0.0014				0.0009		0.0022	0.0009	0.0015	4
	ブロモホルム		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01		<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		4.0		3.8			3.9			3.8			4.0	3.8	3.9	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.3	2.3	2.0	2.0	2.2	2.1	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.0	2.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.1		47.9			50.7			53.1			53.1	47.9	51.2	4
	蒸発残留物		84		68			86			85			86	68	81	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.70															
	系統	二俣尾浄水所（二俣尾）															
	所在地	青梅市二俣尾															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	12
	pH値	7.6	7.5	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.1	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0002		0.0001			0.0001				0.0001		0.0002	0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.1		47.9			50.7			53.1			53.1	47.9	51.2	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		84		68			86			85			86	68	81	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.5	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.1	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0		-1.2			-0.9			-1.0			-0.9	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		1		<1			1			1			1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01		<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	12.7	15.4	17.7	22.0	24.1	23.1	17.9	13.7	9.2	6.7	6.8	7.9	24.7	5.5	14.8	366
	アルカリ度		45.5		41.5			44.0			45.5			45.5	41.5	44.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	13.2	13.5	11.4	12.4	12.9	12.5	12.7	13.1	12.4	12.2	12.6	12.2	14.1	10.6	12.6	366
	カルシウム硬度		41.7		38.2			39.7			41.0			41.7	38.2	40.2	4
	マグネシウム硬度		11.4		9.7			11.0			12.1			12.1	9.7	11.1	4
	カリウム		0.6		0.5			0.5			0.4			0.6	0.4	0.5	4
	トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.71												
系統	御岳山浄水所（御岳山）												
所在地	青梅市御岳山												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	14.0	16.0	16.1	20.9	20.2	19.5	15.0	16.5	11.7	7.4	10.3	12.8	20.9
	最低	7.9	10.1	12.1	15.0	18.0	14.0	8.9	9.5	5.5	4.7	4.4	4.5	4.4
	平均	10.2	12.8	13.9	18.2	18.9	17.2	11.4	12.3	8.1	6.0	5.9	6.9	11.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0
	最低	7.7	7.6	7.5	7.1	7.4	7.5	7.5	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.1
	平均	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	11.1	11.1	9.4	7.2	7.9	6.9	7.8	8.2	9.8	11.1	11.7	11.5	11.7
	最低	9.4	9.6	5.9	6.1	5.9	5.9	6.6	7.8	8.2	10.0	11.1	8.7	5.9
	平均	10.0	10.7	7.0	6.7	7.0	6.5	7.0	8.1	8.9	10.6	11.3	10.7	8.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.71															
	系統	御岳山浄水所（御岳山）															
	所在地	青梅市御岳山															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.70			0.69			0.71				0.77	0.77	0.69	0.72	4
	フッ素及びその化合物		0.03			0.03			0.03				0.03	0.03	0.03	0.03	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.07	0.04	0.05	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0034			0.0034			0.0016				0.0020	0.0034	0.0016	0.0026	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.001			0.001		0.001			0.002	0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0002			0.0006			0.0005				0.0001	0.0006	0.0001	0.0004	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0046			0.0056			0.0031				0.0028	0.0056	0.0028	0.0040	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002			0.001		0.001			0.002	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0010			0.0016			0.0010				0.0007	0.0016	0.0007	0.0011	4
	ブロモホルム		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.05			0.03				0.03	0.05	0.03	0.04	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		2.2			2.6			2.7				2.2	2.7	2.2	2.4	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.1	1.9	1.9	3.4	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	3.4	1.9	2.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		47.5			31.4			31.1				53.9	53.9	31.1	41.0	4
	蒸発残留物		78			61			53				72	78	53	66	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.71															
	系統	御岳山浄水所（御岳山）															
	所在地	青梅市御岳山															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	12
	pH値	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	8.0	7.1	7.7	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0004			0.0012			0.0003				0.0003	0.0012	0.0003	0.0006	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		47.5			31.4			31.1				53.9	53.9	31.1	41.0	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		78			61			53				72	78	53	66	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	8.0	7.1	7.7	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.8			-1.1			-1.2				-1.0	-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1			2			<1				<1	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.05			0.03				0.03	0.05	0.03	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	10.2	12.8	13.9	18.2	18.9	17.2	11.4	12.3	8.1	6.0	5.9	6.9	20.9	4.4	11.8	366
	アルカリ度		45.0			30.5			30.0				48.5	48.5	30.0	38.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	10.0	10.7	7.0	6.7	7.0	6.5	7.0	8.1	8.9	10.6	11.3	10.7	11.7	5.9	8.7	366
	カルシウム硬度		38.6			23.7			23.4				44.3	44.3	23.4	32.5	4
	マグネシウム硬度		8.9			7.7			7.7				9.6	9.6	7.7	8.5	4
	カリウム		0.5			0.4			0.4				0.4	0.5	0.4	0.4	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.72												
系統	成木浄水所（成木）												
所在地	青梅市成木												
検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	18.6	20.8	24.0	28.6	28.9	28.3	25.1	20.3	13.9	10.9	13.2	14.7	28.9
水温 最低	14.5	17.7	20.0	23.6	27.4	24.3	18.9	13.8	10.2	8.7	8.4	9.8	8.4
水温 平均	16.5	19.2	21.6	25.8	28.0	26.6	21.0	16.8	12.0	9.6	10.1	11.4	18.2
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.5	7.5	7.7	7.7	7.8
pH値 最低	7.6	7.5	7.2	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.2
pH値 平均	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	9.1	9.4	8.4	8.8	9.2	9.2	9.1	9.4	9.5	9.6	9.8	8.7	9.8
電気伝導率 最低	7.7	7.8	6.0	7.5	7.2	8.0	8.4	8.9	9.2	9.4	8.6	7.8	6.0
電気伝導率 平均	8.6	8.8	7.0	8.1	8.6	8.6	8.8	9.2	9.3	9.5	9.4	8.2	8.7
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.72															
	系統	成木浄水所（成木）															
	所在地	青梅市成木															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.76			0.91			0.97			0.57			0.97	0.57	0.80	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	0.03	0.05	0.06	0.15	0.16	0.14	0.09	0.08	0.06	0.05	0.04	0.16	0.03	0.08	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0065			0.016			0.010			0.0031			0.016	0.0031	0.0089	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.008		0.003			0.005			0.008	<0.001	0.004	4
	ジブロモクロロメタン	<0.0001			0.0002			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	0.0001	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0075			0.019			0.012			0.0038			0.019	0.0038	0.011	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.010		0.004			0.008			0.010	<0.001	0.006	4
	ブロモジクロロメタン	0.0010			0.0023			0.0020			0.0007			0.0023	0.0007	0.0015	4
	ブロモホルム	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	2.9			2.8			3.0			3.1			3.1	2.8	3.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			0.002			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.9	1.9	1.9	1.8	2.2	2.1	2.1	2.0	2.1	1.9	2.1	2.1	2.2	1.8	2.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.9			27.2			29.5			34.8			34.8	27.2	31.4	4
	蒸発残留物	48			55			58			54			58	48	54	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.72															
	系統	成木浄水所（成木）															
	所在地	青梅市成木															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.5	7.6	7.6	7.8	7.2	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002			0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001			0.002			<0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.9			27.2			29.5			34.8			34.8	27.2	31.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			0.002			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	48			55			58			54			58	48	54	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.5	7.6	7.6	7.8	7.2	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.3			-1.6			-1.3			-1.5			-1.3	-1.6	-1.4	4
	従属栄養細菌	2			22			9			2			22	2	9	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.5	19.2	21.6	25.8	28.0	26.6	21.0	16.8	12.0	9.6	10.1	11.4	28.9	8.4	18.2	366
	アルカリ度	27.0			22.5			23.5			27.5			27.5	22.5	25.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	8.6	8.8	7.0	8.1	8.6	8.6	8.8	9.2	9.3	9.5	9.4	8.2	9.8	6.0	8.7	366
	カルシウム硬度	24.9			19.6			21.3			25.4			25.4	19.6	22.8	4
	マグネシウム硬度	9.0			7.6			8.2			9.4			9.4	7.6	8.6	4
	カリウム	0.3			0.4			0.4			0.3			0.4	0.3	0.4	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.73												
系統	根ヶ布給水所（小作）												
所在地	青梅市成木												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.1	20.7	23.1	28.2	28.8	28.3	25.6	19.9	14.6	11.3	12.6	14.3	28.8
	最低	14.9	18.1	20.3	23.3	27.7	25.6	19.6	14.6	10.8	9.6	9.6	11.0	9.6
	平均	16.7	19.5	21.3	25.6	28.2	27.1	21.9	17.5	12.8	10.3	10.7	11.9	18.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.3
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	2
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8
	最低	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	7.4	7.6	7.6	7.4
	平均	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	11.8	12.2	12.3	12.3	12.8	13.2	13.2	12.5	13.8	12.2	11.8	11.9	13.8
	最低	11.2	10.8	10.3	11.2	11.7	11.6	12.5	11.5	12.2	11.6	9.6	11.3	9.6
	平均	11.6	11.5	11.2	11.7	12.2	12.5	12.8	12.3	12.9	11.9	11.4	11.6	12.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6
	最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.73															
	系統	根ヶ布給水所（小作）															
	所在地	青梅市成木															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52			0.55			0.59			0.51			0.59	0.51	0.54	4
	フッ素及びその化合物	0.05			0.05			0.05			0.04			0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.03	0.04	0.06	0.05	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0035			0.0087			0.0021			0.0013			0.0087	0.0013	0.0039	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				<0.001		0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0008			0.0007			0.0011			0.0006			0.0011	0.0006	0.0008	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0064			0.012			0.0051			0.0030			0.012	0.0030	0.0066	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001		0.002			0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0020			0.0026			0.0018			0.0011			0.0026	0.0011	0.0019	4
	ブロモホルム	0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.5			3.4			3.4			3.4			3.5	3.4	3.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.6	3.4	4.2	3.8	7.0	3.5	3.4	3.9	5.4	3.4	4.3	4.6	7.0	3.4	4.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.9			45.4			48.5			45.6			48.5	45.4	46.6	4
	蒸発残留物	69			78			78			66			78	66	73	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.73															
	系統	根ヶ布給水所（小作）															
	所在地	青梅市成木															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002			0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.9			45.4			48.5			45.6			48.5	45.4	46.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	69			78			78			66			78	66	73	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0			-0.9			-0.8			-1.2			-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	11			3			<1			<1			11	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.7	19.5	21.3	25.6	28.2	27.1	21.9	17.5	12.8	10.3	10.7	11.9	28.8	9.6	18.6	366
	アルカリ度	36.0			34.5			35.0			36.0			36.0	34.5	35.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.6	11.5	11.2	11.7	12.2	12.5	12.8	12.3	12.9	11.9	11.4	11.6	13.8	9.6	12.0	366
	カルシウム硬度	41.8			40.9			43.7			40.7			43.7	40.7	41.8	4
	マグネシウム硬度	5.1			4.5			4.8			4.9			5.1	4.5	4.8	4
	カリウム	0.7			0.8			0.8			0.7			0.8	0.7	0.8	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.74												
系統	幸町給水所（東村山）												
所在地	府中市栄町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.1	19.5	23.8	28.2	28.4	28.2	25.0	19.3	12.4	9.0	12.2	13.9	28.4
	最低	13.4	16.4	19.4	23.4	26.9	24.5	17.7	12.3	8.3	6.5	5.5	7.8	5.5
	平均	15.1	17.9	21.1	26.0	27.7	26.5	20.1	15.4	10.3	7.5	8.1	9.6	17.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8
	最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4
	平均	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	17.8	16.6	16.4	16.5	18.1	15.9	18.8	19.5	18.7	18.4	20.8	20.7	20.8
	最低	16.3	15.0	10.9	13.1	14.7	14.7	13.3	16.5	16.3	16.5	17.1	14.4	10.9
	平均	16.8	15.9	12.2	14.4	16.0	15.4	16.8	18.6	17.0	17.5	19.6	19.5	16.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.74															
	系統	幸町給水所（東村山）															
	所在地	府中市栄町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.97			0.78			0.97			1.1			1.1	0.78	0.96	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.06			0.09			0.09	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.02			0.02			0.04			0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0064			0.0093			0.0032			0.0031			0.0093	0.0031	0.0055	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0032			0.0028			0.0026			0.0025			0.0032	0.0025	0.0028	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015			0.017			0.0095			0.0092			0.017	0.0092	0.013	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.002				0.003		0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0050			0.0048			0.0030			0.0028			0.0050	0.0028	0.0039	4
	ブロモホルム	0.0006			0.0005			0.0007			0.0008			0.0008	0.0005	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	0.001				<0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.4			7.1			9.1			10			10	7.1	8.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.1	9.4	3.0	6.0	8.7	4.9	7.9	12.6	11.6	13.1	14.5	14.9	14.9	3.0	9.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.6			51.3			58.3			60.4			60.4	51.3	55.9	4
	蒸発残留物	110			97			110			120			120	97	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.74															
	系統	幸町給水所（東村山）															
	所在地	府中市栄町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.4	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.6			51.3			58.3			60.4			60.4	51.3	55.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110			97			110			120			120	97	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0			-0.8			-0.6			-1.2			-0.6	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			1			1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.1	17.9	21.1	26.0	27.7	26.5	20.1	15.4	10.3	7.5	8.1	9.6	28.4	5.5	17.1	366
	アルカリ度	41.5			44.0			46.5			42.0			46.5	41.5	43.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.8	15.9	12.2	14.4	16.0	15.4	16.8	18.6	17.0	17.5	19.6	19.5	20.8	10.9	16.6	366
	カルシウム硬度	42.7			43.1			48.8			47.9			48.8	42.7	45.6	4
	マグネシウム硬度	10.9			8.2			9.5			12.5			12.5	8.2	10.3	4
	カリウム	1.6			1.3			1.5			1.9			1.9	1.3	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.75
系統	府中武蔵台浄水所（東村山）
所在地	府中市美好町

検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.8	19.8	23.8	28.5	28.7	28.0	24.7	18.9	12.1	8.8	10.7	12.3	28.7
	最低	12.5	16.2	19.3	23.5	26.9	24.4	16.5	12.1	8.3	6.4	5.3	6.8	5.3
	平均	14.6	18.1	21.3	26.0	27.7	26.2	20.0	15.2	10.2	7.3	7.3	8.5	16.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.9	7.9	7.9
	最低	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.8	7.1
	平均	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	17.3	16.9	16.8	17.6	18.7	16.2	19.2	19.9	19.0	20.1	20.2	18.7	20.2
	最低	15.5	15.2	11.1	13.3	14.6	14.7	12.8	16.4	17.1	17.6	16.8	12.8	11.1
	平均	16.3	15.8	12.4	15.0	16.3	15.6	17.0	18.8	17.9	18.8	19.2	17.5	16.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.75															
	系統	府中武蔵台浄水所（東村山）															
	所在地	府中市美好町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.42			0.80			1.2			1.3	1.3	0.42	0.93	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.06			0.07			0.07	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.01			0.03			0.03	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0050			0.0046			0.0018			0.0053	0.0053	0.0018	0.0042	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.002			<0.001		0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0011			0.0021			0.0024			0.0028	0.0028	0.0011	0.0021	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0089			0.010			0.0069			0.013	0.013	0.0069	0.0097	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002			<0.001		0.003			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0026			0.0033			0.0018			0.0040	0.0040	0.0018	0.0029	4
	ブロモホルム			0.0002			0.0004			0.0009			0.0005	0.0009	0.0002	0.0005	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.8			7.9			10			10	10	4.8	8.2	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.6	8.2	3.1	6.2	5.7	5.2	9.5	11.0	11.9	14.3	15.0	13.1	15.0	3.1	9.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			45.2			53.9			60.8			62.3	62.3	45.2	55.6	4
	蒸発残留物			86			110			120			120	120	86	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.75															
	系統	府中武蔵台浄水所（東村山）															
	所在地	府中市美好町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	7.9	7.1	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			45.2			53.9			60.8			62.3	62.3	45.2	55.6	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			86			110			120			120	120	86	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	7.9	7.1	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-0.8			-0.8			-1.0	-0.8	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌			1			2			<1			<1	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	14.6	18.1	21.3	26.0	27.7	26.2	20.0	15.2	10.2	7.3	7.3	8.5	28.7	5.3	16.9	366
	アルカリ度			42.5			45.0			44.5			44.5	45.0	42.5	44.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.3	15.8	12.4	15.0	16.3	15.6	17.0	18.8	17.9	18.8	19.2	17.5	20.2	11.1	16.7	366
	カルシウム硬度			39.4			46.0			48.3			49.3	49.3	39.4	45.8	4
	マグネシウム硬度			5.8			7.9			12.5			13.0	13.0	5.8	9.8	4
	カリウム			0.8			1.2			1.8			1.8	1.8	0.8	1.4	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.76												
系統	若松給水所（東村山・若松）												
所在地	府中市朝日町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.6	18.6	22.8	27.1	27.4	27.0	24.2	19.6	12.6	9.3	11.7	13.3	27.4
	最低	13.2	15.7	18.2	22.4	25.8	23.6	17.7	11.6	8.6	7.0	6.1	7.8	6.1
	平均	14.7	17.1	20.2	24.9	26.6	25.4	19.9	15.4	10.6	7.8	8.2	9.4	16.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7
	最低	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.2
	平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	19.4	20.6	20.2	20.2	20.1	18.4	20.8	24.2	24.8	26.0	25.1	18.9	26.0
	最低	18.3	17.9	13.9	17.3	17.0	16.9	15.6	18.0	22.7	22.4	17.1	14.5	13.9
	平均	18.7	19.0	16.6	18.3	18.2	17.7	18.8	20.2	23.6	24.4	19.5	17.9	19.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.76															
	系統	若松給水所（東村山・若松）															
	所在地	府中市朝日町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	12
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.48			0.73			1.1			1.1	1.1	0.48	0.85	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.06			0.07			0.07	0.07	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.01			0.03			0.03	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0003			0.0002			0.0002			0.0002	0.0003	0.0002	0.0002	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			0.0004			0.0002			0.0002			0.0002	0.0004	0.0002	0.0003	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0034			0.0032			0.0016			0.0044	0.0044	0.0016	0.0032	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0011			0.0021			0.0023			0.0027	0.0027	0.0011	0.0021	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0067			0.0085			0.0064			0.011	0.011	0.0064	0.0082	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001				0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0019			0.0027			0.0016			0.0035	0.0035	0.0016	0.0024	4
	ブロモホルム			0.0003			0.0005			0.0009			0.0006	0.0009	0.0003	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			6.2			8.1			10			10	10	6.2	8.6	4
	マンガン及びその化合物			0.002			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
	塩化物イオン	11.5	9.6	5.8	7.8	6.7	6.0	10.1	11.1	11.8	13.8	14.3	12.6	14.3	5.8	10.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			61.1			60.4			66.6			68.7	68.7	60.4	64.2	4
	蒸発残留物			110			120			130			130	130	110	120	4

（注）監視強化を行ったため、ヒ素及びその化合物の検査回数は年12回となっている。

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.76															
	系統	若松給水所（東村山・若松）															
	所在地	府中市朝日町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.2	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			61.1			60.4			66.6			68.7	68.7	60.4	64.2	4
	マンガン及びその化合物			0.002			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			110			120			130			130	130	110	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.2	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.7			-0.6			-0.8			-0.9	-0.6	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌			16			4			4			<1	16	<1	6	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000010	0.000012	0.000008	0.000010	0.000006	0.000007	<0.000005	<0.000005	0.000006	<0.000005	0.000006	0.000006	0.000012	<0.000005	0.000006	12
その他の項目	水温	14.7	17.1	20.2	24.9	26.6	25.4	19.9	15.4	10.6	7.8	8.2	9.4	27.4	6.1	16.7	366
	アルカリ度			49.0			49.0			48.0			48.0	49.0	48.0	48.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	18.7	19.0	16.6	18.3	18.2	17.7	18.8	20.2	23.6	24.4	19.5	17.9	26.0	13.9	19.4	366
	カルシウム硬度			47.8			48.7			51.4			52.7	52.7	47.8	50.2	4
	マグネシウム硬度			13.3			11.7			15.2			16.0	16.0	11.7	14.1	4
	カリウム			1.4			1.5			2.0			2.0	2.0	1.4	1.7	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は年12回となっている。

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.77												
系統	府中南町給水所（東村山・府中南町）												
所在地	府中市小柳町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	20.6	22.5	28.0	33.1	33.2	31.4	26.6	21.6	14.3	10.5	14.5	17.2	33.2
	最低	15.4	17.6	20.6	26.3	28.5	25.3	18.6	12.9	8.4	7.1	5.9	8.6	5.9
	平均	17.3	20.2	23.8	30.0	30.8	28.4	21.2	16.2	11.2	8.5	9.5	11.2	19.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8
	最低	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.6	7.5	7.3
	平均	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	19.2	18.7	18.6	18.6	19.7	17.5	20.1	20.4	18.8	19.8	20.5	20.8	20.8
	最低	17.8	17.3	14.0	15.7	16.2	16.2	14.9	16.9	17.4	16.8	18.3	15.4	14.0
	平均	18.3	17.9	15.1	17.0	17.6	17.0	18.2	19.1	18.0	18.5	19.7	19.6	18.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.77															
	系統	府中南町給水所（東村山・府中南町）															
	所在地	府中市小柳町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73			0.59			0.79			0.88			0.88	0.59	0.75	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.07			0.07			0.08			0.08	0.07	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.03			0.03	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0012			0.0015			0.0013			0.0012			0.0015	0.0012	0.0013	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.22	<0.02	0.06	0.09	0.04	0.05	0.13	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.22	<0.02	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0047			0.0069			0.0021			0.0021			0.0069	0.0021	0.0040	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0029			0.0029			0.0023			0.0021			0.0029	0.0021	0.0026	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.012			0.015			0.0075			0.0071			0.015	0.0071	0.010	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.001		0.002				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0038			0.0039			0.0022			0.0020			0.0039	0.0020	0.0030	4
	ブロモホルム	0.0010			0.0010			0.0009			0.0009			0.0010	0.0009	0.0010	4
	ホルムアルデヒド	0.002				<0.001		<0.001				0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.5			7.9			9.6			10			10	7.9	9.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.8	9.3	4.6	7.0	9.2	6.5	8.8	12.0	11.3	12.7	13.2	13.6	13.6	4.6	9.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.5			60.7			67.3			67.1			67.3	60.7	64.4	4
	蒸発残留物	130			110			120			130			130	110	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.77															
	系統	府中南町給水所（東村山・府中南町）															
	所在地	府中市小柳町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.3	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.5			60.7			67.3			67.1			67.3	60.7	64.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	130			110			120			130			130	110	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.3	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8			-0.5			-0.5			-1.0			-0.5	-1.0	-0.7	4
	従属栄養細菌	<1			10			2			<1			10	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.3	20.2	23.8	30.0	30.8	28.4	21.2	16.2	11.2	8.5	9.5	11.2	33.2	5.9	19.0	366
	アルカリ度	51.5			54.0			54.0			50.0			54.0	50.0	52.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	18.3	17.9	15.1	17.0	17.6	17.0	18.2	19.1	18.0	18.5	19.7	19.6	20.8	14.0	18.0	366
	カルシウム硬度	45.2			44.8			50.7			49.2			50.7	44.8	47.5	4
	マグネシウム硬度	17.3			15.9			16.6			17.9			17.9	15.9	16.9	4
	カリウム	1.9			1.7			1.9			2.2			2.2	1.7	1.9	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.78												
系統	上石原配水所（東村山・上石原）												
所在地	調布市多摩川												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	19.8	22.7	27.7	31.9	32.3	31.1	27.3	22.4	15.4	11.6	14.1	14.8	32.3
水温 最低	15.3	19.0	22.1	26.9	29.5	26.5	20.4	14.7	10.7	8.4	7.4	9.0	7.4
水温 平均	17.4	20.8	24.4	29.8	30.8	28.9	22.6	17.9	13.0	9.7	9.8	10.7	19.7
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.9	7.9	7.9	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9
pH値 最低	7.7	7.8	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.7	7.5	7.4	7.7	7.4
pH値 平均	7.8	7.9	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	22.8	22.1	21.9	22.0	22.6	21.0	23.6	24.1	22.3	23.0	26.7	27.4	27.4
電気伝導率 最低	21.0	20.3	16.3	18.5	18.8	18.5	17.7	19.8	20.5	18.4	19.8	17.6	16.3
電気伝導率 平均	21.7	21.1	17.9	20.3	20.7	19.8	21.3	22.5	21.4	20.8	23.6	25.2	21.4
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.78															
	系統	上石原配水所（東村山・上石原）															
	所在地	調布市多摩川															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91			0.72			0.99			1.1			1.1	0.72	0.93	4
	フッ素及びその化合物	0.08			0.07			0.08			0.10			0.10	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.02			0.03			0.05			0.05	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			0.0008			0.0006			<0.0005			0.0008	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0052			0.0030			0.0013			0.0024			0.0052	0.0013	0.0030	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0040			0.0043			0.0037			0.0037			0.0043	0.0037	0.0039	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.016			0.013			0.0092			0.011			0.016	0.0092	0.012	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0051			0.0043			0.0026			0.0032			0.0051	0.0026	0.0038	4
	ブロモホルム	0.0012			0.0014			0.0016			0.0018			0.0018	0.0012	0.0015	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.01			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	13			11			12			13			13	11	12	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.8	12.0	5.9	9.1	9.6	9.5	11.5	15.4	14.8	16.2	20.7	20.3	20.7	5.9	13.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.2			73.5			79.3			76.2			79.3	73.2	75.6	4
	蒸発残留物	150			140			150			160			160	140	150	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.78															
	系統	上石原配水所（東村山・上石原）															
	所在地	調布市多摩川															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.8	7.9	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.9	7.4	7.7	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.005			0.001			<0.001			0.001			0.005	<0.001	0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.2			73.5			79.3			76.2			79.3	73.2	75.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	150			140			150			160			160	140	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.9	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.9	7.4	7.7	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6			-0.4			-0.4			-0.8			-0.4	-0.8	-0.6	4
	従属栄養細菌	15			10			15			4			15	4	11	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.01			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.4	20.8	24.4	29.8	30.8	28.9	22.6	17.9	13.0	9.7	9.8	10.7	32.3	7.4	19.7	366
	アルカリ度	56.0			60.5			60.0			53.0			60.5	53.0	57.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	21.7	21.1	17.9	20.3	20.7	19.8	21.3	22.5	21.4	20.8	23.6	25.2	27.4	16.3	21.4	366
	カルシウム硬度	52.9			54.5			58.8			55.7			58.8	52.9	55.5	4
	マグネシウム硬度	20.3			19.0			20.5			20.5			20.5	19.0	20.1	4
	カリウム	2.5			2.1			2.4			2.7			2.7	2.1	2.4	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.79												
系統	三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川）（～令和5年8月）、仙川配水所（東村山）（令和5年8月～）												
所在地	調布市緑ヶ丘（～令和5年8月）、調布市仙川町（令和5年8月～）												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.0	20.1	24.8	29.0	29.4	29.3	25.6	19.8	12.6	8.9	12.2	15.3	29.4
	最低	14.3	16.7	19.9	24.3	27.8	25.8	19.1	12.1	8.2	6.7	5.6	8.5	5.6
	平均	15.9	18.5	22.0	26.9	28.5	27.5	21.4	15.9	10.3	7.7	8.4	10.7	17.8
	回数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	2
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365
pH値	最高	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.9
	最低	7.7	7.8	7.6	7.6	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3
	平均	7.8	7.9	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6
	回数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365
電気伝導率	最高	21.5	20.4	20.1	20.2	20.9	17.7	22.4	23.3	22.7	24.0	23.8	24.4	24.4
	最低	19.3	18.3	14.1	16.3	15.9	14.0	13.4	18.3	20.1	19.5	21.6	15.8	13.4
	平均	20.0	19.3	15.6	18.2	18.5	16.2	19.1	21.8	21.1	21.8	22.8	22.6	19.7
	回数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

（注）No.79は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が1日間欠測。

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.79															
	系統	三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川）（～令和5年8月）、仙川配水所（東村山）（令和5年8月～）															
	所在地	調布市緑ヶ丘（～令和5年8月）、調布市仙川町（令和5年8月～）															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.40			1.0			1.5			1.7	1.7	0.40	1.2	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.07			0.08			0.09	0.09	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.01			0.04			0.05	0.05	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.02	0.06	0.06	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0023			0.0029			0.0007			0.0049	0.0049	0.0007	0.0027	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0022			0.0032			0.0022			0.0032	0.0032	0.0022	0.0027	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0078			0.011			0.0052			0.014	0.014	0.0052	0.0095	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0027			0.0037			0.0011			0.0047	0.0047	0.0011	0.0031	4
	ブロモホルム			0.0006			0.0007			0.0012			0.0009	0.0012	0.0006	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			0.02			0.03	0.03	<0.01	0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			6.1			9.4			13			14	14	6.1	11	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.6	11.4	5.5	10.4	9.3	6.6	12.9	11.8	16.1	17.9	20.0	19.5	20.0	5.5	12.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			59.1			57.9			66.0			70.6	70.6	57.9	63.4	4
	蒸発残留物			98			120			130			140	140	98	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.79															
	系統	三鷹新川給水所（東村山・三鷹新川）（～令和５年８月）、仙川配水所（東村山）（令和５年８月～）															
	所在地	調布市緑ヶ丘（～令和５年８月）、調布市仙川町（令和５年８月～）															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.8	7.9	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.9	7.3	7.6	365
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			59.1			57.9			66.0			70.6	70.6	57.9	63.4	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			98			120			130			140	140	98	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH値	7.8	7.9	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.9	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.7			-0.6			-1.0			-1.0	-0.6	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌			64			<1			1			<1	64	<1	16	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.9	18.5	22.0	26.9	28.5	27.5	21.4	15.9	10.3	7.7	8.4	10.7	29.4	5.6	17.8	365
	アルカリ度			39.5			51.0			45.0			45.0	51.0	39.5	45.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	20.0	19.3	15.6	18.2	18.5	16.2	19.1	21.8	21.1	21.8	22.8	22.6	24.4	13.4	19.7	365
	カルシウム硬度			46.4			48.0			50.8			53.6	53.6	46.4	49.7	4
	マグネシウム硬度			12.7			9.9			15.2			17.0	17.0	9.9	13.7	4
	カリウム			1.1			1.5			2.3			2.5	2.5	1.1	1.9	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

(注)No.79は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が1日間欠測。

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.80												
系統	深大寺給水所（東村山）												
所在地	調布市深大寺北町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.4	20.6	24.6	28.8	29.0	28.7	24.9	18.9	11.7	8.0	11.7	13.5	29.0
	最低	13.5	16.4	19.8	23.7	27.3	24.3	17.2	11.2	7.0	5.4	5.0	7.3	5.0
	平均	15.5	18.5	21.4	26.5	28.2	26.6	19.8	14.7	9.3	6.5	7.2	9.1	17.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.7	7.7	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	7.8	7.8
	最低	7.6	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3
	平均	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	21.3	19.9	19.3	18.6	19.6	16.1	20.8	22.6	22.2	23.7	22.1	22.7	23.7
	最低	18.4	17.2	10.5	13.7	13.6	13.6	11.8	18.0	19.7	19.2	19.9	13.9	10.5
	平均	19.3	18.2	12.6	16.1	16.3	15.2	17.5	21.0	20.7	21.5	21.3	20.7	18.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.80															
	系統	深大寺給水所（東村山）															
	所在地	調布市深大寺北町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2			1.1			1.3			1.4			1.4	1.1	1.3	4
	フッ素及びその化合物	0.09			0.07			0.08			0.10			0.10	0.07	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.04			0.02			0.03			0.05			0.05	0.02	0.04	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0061			0.0027			0.0009			0.0020			0.0061	0.0009	0.0029	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0041			0.0034			0.0029			0.0027			0.0041	0.0027	0.0033	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.017			0.011			0.0069			0.0083			0.017	0.0069	0.011	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0056			0.0038			0.0020			0.0025			0.0056	0.0020	0.0035	4
	ブロモホルム	0.0010			0.0008			0.0011			0.0011			0.0011	0.0008	0.0010	4
	ホルムアルデヒド	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12			8.6			10			13			13	8.6	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.6	12.2	3.9	7.4	5.6	8.6	11.0	16.9	15.4	17.2	19.8	20.9	20.9	3.9	12.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57.1			55.4			64.6			66.9			66.9	55.4	61.0	4
	蒸発残留物	120			120			120			140			140	120	130	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.80															
	系統	深大寺給水所（東村山）															
	所在地	調布市深大寺北町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001				0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57.1			55.4			64.6			66.9			66.9	55.4	61.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	120			120			120			140			140	120	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9			-0.7			-0.8			-0.9			-0.7	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌	<1			1			<1			2			2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.5	18.5	21.4	26.5	28.2	26.6	19.8	14.7	9.3	6.5	7.2	9.1	29.0	5.0	17.0	366
	アルカリ度	41.5			46.5			47.0			42.0			47.0	41.5	44.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	19.3	18.2	12.6	16.1	16.3	15.2	17.5	21.0	20.7	21.5	21.3	20.7	23.7	10.5	18.4	366
	カルシウム硬度	43.2			44.6			50.8			50.7			50.8	43.2	47.3	4
	マグネシウム硬度	13.9			10.8			13.8			16.2			16.2	10.8	13.7	4
	カリウム	2.1			1.6			2.1			2.5			2.5	1.6	2.1	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.81												
系統	原町田浄水所（朝霞・滝の沢・東村山）												
所在地	町田市原町田												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.5	20.6	24.6	28.4	28.4	28.3	25.7	20.5	14.6	10.5	14.5	16.0	28.4
	最低	14.8	17.4	20.0	24.0	27.2	25.1	18.6	13.6	9.9	8.6	8.1	9.8	8.1
	平均	16.4	19.1	21.8	26.5	27.8	26.8	21.0	16.5	11.8	9.4	10.3	11.7	18.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.4	7.5	7.4	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.6	7.3
	平均	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	22.9	21.6	21.8	24.5	23.8	25.3	24.7	24.6	23.8	24.7	25.6	26.3	26.3
	最低	20.1	19.1	17.8	19.6	20.1	19.8	21.0	21.4	21.4	22.3	22.6	21.7	17.8
	平均	21.4	20.1	19.5	22.5	22.5	23.2	23.1	23.4	22.4	23.1	24.5	25.0	22.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.81															
	系統	原町田浄水所（朝霞・滝の沢・東村山）															
	所在地	町田市原町田															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.5			1.3			1.9			2.1		2.1	1.3	1.7	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.10			0.09			0.09		0.10	0.07	0.09	4
	ホウ素及びその化合物		0.04			0.04			0.05			0.05		0.05	0.04	0.05	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	0.04	0.03	0.04	0.09	0.08	0.05	0.06	0.09	0.03	0.07	0.05	0.09	0.03	0.06	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0040			0.0079			0.0013			0.0042		0.0079	0.0013	0.0044	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0061			0.0089			0.0065			0.0052		0.0089	0.0052	0.0067	4
	臭素酸		0.001			0.002			0.002			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン		0.018			0.029			0.015			0.016		0.029	0.015	0.020	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			0.001			0.001			0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0059			0.0090			0.0036			0.0051		0.0090	0.0036	0.0059	4
	ブロモホルム		0.0018			0.0027			0.0032			0.0018		0.0032	0.0018	0.0024	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		13			17			16			17		17	13	16	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	17.6	13.3	13.4	11.0	17.3	15.8	15.2	18.2	16.8	22.7	23.4	20.4	23.4	11.0	17.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		62.4			70.4			75.7			76.3		76.3	62.4	71.2	4
	蒸発残留物		140			170			160			180		180	140	160	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.81															
	系統	原町田浄水所（朝霞・滝の沢・東村山）															
	所在地	町田市原町田															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	12
	pH値	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.3	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		62.4			70.4			75.7			76.3		76.3	62.4	71.2	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		140			170			160			180		180	140	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.3	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.7			-0.6			-0.4			-1.0		-0.4	-1.0	-0.7	4
	従属栄養細菌		<1			2			10			<1		10	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.4	19.1	21.8	26.5	27.8	26.8	21.0	16.5	11.8	9.4	10.3	11.7	28.4	8.1	18.3	366
	アルカリ度		48.0			54.0			54.0			48.0		54.0	48.0	51.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	21.4	20.1	19.5	22.5	22.5	23.2	23.1	23.4	22.4	23.1	24.5	25.0	26.3	17.8	22.6	366
	カルシウム硬度		45.0			50.0			56.7			55.0		56.7	45.0	51.7	4
	マグネシウム硬度		17.4			20.4			19.0			21.3		21.3	17.4	19.5	4
	カリウム		2.0			2.3			2.8			2.7		2.8	2.0	2.5	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.82												
系統	小野路給水所（朝霞・東村山）												
所在地	町田市金森東												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	19.2	21.7	26.5	30.1	30.4	29.0	26.1	21.0	15.2	10.7	14.3	15.8	30.4
水温 最低	14.2	16.6	20.1	24.8	27.6	24.9	18.7	13.2	9.1	7.8	6.3	8.2	6.3
水温 平均	16.4	19.1	22.8	27.9	28.8	27.3	21.0	16.5	11.8	9.1	9.4	10.5	18.4
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.4	7.7
pH値 最低	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.1
pH値 平均	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	23.5	22.2	22.3	25.7	25.2	26.5	26.1	26.5	25.5	26.2	26.0	26.1	26.5
電気伝導率 最低	20.6	19.4	18.5	20.1	21.3	20.3	22.7	23.0	22.3	23.4	24.0	22.4	18.5
電気伝導率 平均	21.7	20.7	20.2	23.7	24.0	24.3	24.8	25.3	23.7	24.5	25.0	25.0	23.6
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.82															
	系統	小野路給水所（朝霞・東村山）															
	所在地	町田市金森東															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.2			1.0			1.8			1.6		1.8	1.0	1.4	4
	フッ素及びその化合物		0.08			0.11			0.08			0.09		0.11	0.08	0.09	4
	ホウ素及びその化合物		0.04			0.04			0.05			0.05		0.05	0.04	0.05	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	0.04	0.03	0.04	0.09	0.08	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.06	0.09	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0044			0.0099			0.0018			0.0045		0.0099	0.0018	0.0052	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0059			0.0083			0.0051			0.0041		0.0083	0.0041	0.0059	4
	臭素酸		0.001			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン		0.018			0.030			0.012			0.014		0.030	0.012	0.019	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			0.001			0.001			0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0058			0.0094			0.0033			0.0046		0.0094	0.0033	0.0058	4
	ブロモホルム		0.0018			0.0023			0.0022			0.0012		0.0023	0.0012	0.0019	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		14			17			14			15		17	14	15	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	18.4	13.7	10.4	11.2	17.6	16.3	16.5	16.1	16.2	19.7	20.4	21.1	21.1	10.4	16.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		58.9			65.8			71.5			68.3		71.5	58.9	66.1	4
	蒸発残留物		130			160			150			160		160	130	150	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.82															
	系統	小野路給水所（朝霞・東村山）															
	所在地	町田市金森東															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.7	7.1	7.4	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0003			0.0001			<0.0001		0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		58.9			65.8			71.5			68.3		71.5	58.9	66.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		130			160			150			160		160	130	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.7	7.1	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.8			-0.6			-0.6			-1.1		-0.6	-1.1	-0.8	4
	従属栄養細菌		2			2			10			<1		10	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.4	19.1	22.8	27.9	28.8	27.3	21.0	16.5	11.8	9.1	9.4	10.5	30.4	6.3	18.4	366
	アルカリ度		44.5			52.0			53.0			43.0		53.0	43.0	48.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	21.7	20.7	20.2	23.7	24.0	24.3	24.8	25.3	23.7	24.5	25.0	25.0	26.5	18.5	23.6	366
	カルシウム硬度		44.3			48.3			54.6			52.3		54.6	44.3	49.9	4
	マグネシウム硬度		14.6			17.5			16.9			16.0		17.5	14.6	16.3	4
	カリウム		2.1			2.4			2.6			2.5		2.6	2.1	2.4	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.83												
系統	野津田浄水所（東村山・小作）												
所在地	町田市野津田町												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.8	21.8	25.8	29.8	30.2	30.2	27.2	22.5	16.1	11.8	14.9	16.1	30.2
	最低	15.4	18.0	20.8	25.0	28.6	26.2	20.4	14.6	11.3	9.5	8.6	10.1	8.6
	平均	17.3	19.8	23.0	27.7	29.5	28.5	22.7	18.4	13.4	10.5	10.7	11.8	19.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31	363
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8
	最低	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.7	7.3
	平均	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31	363
電気伝導率	最高	17.4	16.7	16.6	16.4	17.6	15.7	18.0	19.7	19.2	19.0	19.3	19.6	19.7
	最低	15.7	15.0	11.0	13.2	14.5	14.3	12.9	17.1	16.7	17.0	17.3	14.1	11.0
	平均	16.4	15.7	12.4	14.7	15.7	15.0	16.5	18.8	17.8	18.0	18.4	18.4	16.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31	363
残留塩素	最高	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

（注）No.83は自動水質計器の不具合のため、水温、pH値、電気伝導率が3日間欠測。

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.83															
	系統	野津田浄水所（東村山・小作）															
	所在地	町田市野津田町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.50			0.66			1.2		1.2		1.2	0.50	0.89	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.07			0.07		0.08		0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			0.02			0.03		0.04		0.04	0.01	0.03	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			0.0001			<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.04	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0052			0.0046			0.0016		0.0035		0.0052	0.0016	0.0037	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.002			<0.001		0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0016			0.0031			0.0026		0.0025		0.0031	0.0016	0.0025	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.010			0.012			0.0071		0.0098		0.012	0.0071	0.0097	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002			0.001		0.003			0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0030			0.0041			0.0019		0.0032		0.0041	0.0019	0.0031	4
	ブロモホルム			0.0003			0.0006			0.0010		0.0006		0.0010	0.0003	0.0006	4
	ホルムアルデヒド		0.001			<0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		0.02		0.02	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.3			8.7			10		12		12	5.3	9.0	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	12.7	9.4	4.0	6.1	5.4	6.8	9.3	11.4	11.9	13.1	15.4	15.3	15.4	4.0	10.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			45.6			54.4			60.7		60.8		60.8	45.6	55.4	4
	蒸発残留物			89			100			120		130		130	89	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.83															
	系統	野津田浄水所（東村山・小作）															
	所在地	町田市野津田町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	363
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			0.0001			<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			0.0003			<0.0001		<0.0001		0.0003	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.002			0.001		<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			45.6			54.4			60.7		60.8		60.8	45.6	55.4	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			89			100			120		130		130	89	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	363
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-0.7			-0.8		-1.1		-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌			2			6			<1		<1		6	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.3	19.8	23.0	27.7	29.5	28.5	22.7	18.4	13.4	10.5	10.7	11.8	30.2	8.6	19.5	363
	アルカリ度			41.5			46.0			46.5		40.0		46.5	40.0	43.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.4	15.7	12.4	14.7	15.7	15.0	16.5	18.8	17.8	18.0	18.4	18.4	19.7	11.0	16.5	363
	カルシウム硬度			38.6			45.8			48.1		48.1		48.1	38.6	45.2	4
	マグネシウム硬度			7.0			8.6			12.6		12.7		12.7	7.0	10.2	4
	カリウム			0.9			1.4			1.9		2.1		2.1	0.9	1.6	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.83は自動水質計器の不具合のため、水温、pH値、電気伝導率が3日間欠測。

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.84												
系統	滝の沢給水所（朝霞・滝の沢・東村山）												
所在地	町田市木曽東												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.9	20.2	23.8	28.3	28.6	28.7	26.3	21.3	15.8	12.3	13.3	14.2	28.7
	最低	14.7	17.4	20.1	23.4	27.7	26.3	20.7	15.7	12.0	10.1	9.4	10.4	9.4
	平均	16.4	18.9	21.7	26.2	28.2	27.6	22.9	18.5	13.8	11.0	10.8	11.6	19.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.3	7.4	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7
	最低	7.1	7.3	7.2	7.2	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.1
	平均	7.2	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	24.2	23.1	23.2	25.8	25.3	27.1	26.8	25.7	23.4	23.8	23.7	24.9	27.1
	最低	20.9	20.0	18.2	20.5	20.2	20.6	20.8	22.0	20.3	20.8	21.2	19.1	18.2
	平均	22.2	21.2	20.4	23.5	23.6	24.7	24.3	24.1	21.9	21.9	22.7	23.2	22.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.84															
	系統	滝の沢給水所（朝霞・滝の沢・東村山）															
	所在地	町田市木曽東															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.8			1.7			2.0			2.3		2.3	1.7	2.0	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.09			0.09			0.09		0.09	0.07	0.09	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.03			0.06			0.05		0.06	0.03	0.04	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	0.04	0.03	0.03	0.08	0.09	0.05	0.07	0.07	0.04	0.08	0.07	0.09	0.03	0.06	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0033			0.0083			0.0012			0.0045		0.0083	0.0012	0.0043	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0044			0.0070			0.0058			0.0046		0.0070	0.0044	0.0055	4
	臭素酸		<0.001			0.002			0.002			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン		0.013			0.025			0.013			0.015		0.025	0.013	0.017	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			<0.001			0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0043			0.0079			0.0031			0.0048		0.0079	0.0031	0.0050	4
	ブロモホルム		0.0014			0.0020			0.0029			0.0015		0.0029	0.0014	0.0020	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.02			<0.01		0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		13			15			17			17		17	13	16	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	18.3	13.0	10.1	10.2	15.9	16.3	16.5	19.2	18.1	24.7	23.2	23.2	24.7	10.1	17.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		68.6			75.3			76.8			82.0		82.0	68.6	75.7	4
	蒸発残留物		150			170			170			190		190	150	170	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.84															
	系統	滝の沢給水所（朝霞・滝の沢・東村山）															
	所在地	町田市木曽東															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.2	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.1	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		0.001			0.001			0.002			0.001		0.002	0.001	0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		68.6			75.3			76.8			82.0		82.0	68.6	75.7	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		150			170			170			190		190	150	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.2	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.1	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0			-0.7			-0.7			-1.0		-0.7	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌		<1			2			5			<1		5	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.02			<0.01		0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			0.000005			<0.000005			<0.000005		0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.4	18.9	21.7	26.2	28.2	27.6	22.9	18.5	13.8	11.0	10.8	11.6	28.7	9.4	19.0	366
	アルカリ度		51.0			57.5			55.0			50.5		57.5	50.5	53.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	22.2	21.2	20.4	23.5	23.6	24.7	24.3	24.1	21.9	21.9	22.7	23.2	27.1	18.2	22.8	366
	カルシウム硬度		47.3			50.8			57.3			57.4		57.4	47.3	53.2	4
	マグネシウム硬度		21.3			24.5			19.5			24.6		24.6	19.5	22.5	4
	カリウム		1.9			2.0			3.0			2.7		3.0	1.9	2.4	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.85												
系統	聖ヶ丘給水所（東村山・小作）												
所在地	町田市南成瀬												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.0	19.1	22.8	27.4	27.5	27.4	24.9	20.6	15.1	11.4	13.1	14.3	27.5
	最低	13.7	16.3	19.0	22.6	26.2	24.4	19.6	14.9	11.2	9.3	8.5	9.9	8.5
	平均	15.4	17.7	20.4	25.0	27.0	25.9	21.5	17.5	13.0	10.1	10.2	11.2	17.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
	平均	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	17.5	16.9	16.9	16.5	17.7	15.7	18.0	19.8	18.5	19.6	19.8	19.9	19.9
	最低	15.9	15.2	11.2	13.4	14.6	14.4	13.1	16.7	17.1	17.3	17.8	14.4	11.2
	平均	16.6	16.0	12.6	14.8	15.7	15.1	16.6	18.7	17.8	18.5	19.0	18.7	16.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.85															
	系統	聖ヶ丘給水所（東村山・小作）															
	所在地	町田市南成瀬															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.82			0.66			1.4			1.3		1.4	0.66	1.0	4
	フッ素及びその化合物		0.06			0.07			0.07			0.08		0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.02			0.03			0.04		0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	<0.02	0.02	0.02	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0058			0.0075			0.0022			0.0043		0.0075	0.0022	0.0050	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.002			0.001			0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0033			0.0040			0.0036			0.0030		0.0040	0.0030	0.0035	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.015			0.018			0.0099			0.012		0.018	0.0099	0.014	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			0.003			0.001			0.002			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0048			0.0055			0.0028			0.0038		0.0055	0.0028	0.0042	4
	ブロモホルム		0.0007			0.0009			0.0013			0.0007		0.0013	0.0007	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.6			9.3			11			12		12	9.3	10	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.7	8.9	4.5	4.9	8.0	6.2	9.5	12.6	12.0	15.2	15.8	15.4	15.8	4.5	10.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.3			51.2			64.6			62.8		64.6	51.2	57.7	4
	蒸発残留物		98			100			130			140		140	98	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.85															
	系統	聖ヶ丘給水所（東村山・小作）															
	所在地	町田市南成瀬															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			0.001			0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0001			0.0003			<0.0001			<0.0001		0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002			0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.3			51.2			64.6			62.8		64.6	51.2	57.7	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		98			100			130			140		140	98	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9			-0.7			-0.7			-1.0		-0.7	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌		2			2			2			<1		2	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.4	17.7	20.4	25.0	27.0	25.9	21.5	17.5	13.0	10.1	10.2	11.2	27.5	8.5	17.9	366
	アルカリ度		41.0			45.0			49.5			42.0		49.5	41.0	44.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.6	16.0	12.6	14.8	15.7	15.1	16.6	18.7	17.8	18.5	19.0	18.7	19.9	11.2	16.7	366
	カルシウム硬度		42.2			41.7			50.9			49.8		50.9	41.7	46.2	4
	マグネシウム硬度		10.1			9.5			13.7			13.0		13.7	9.5	11.6	4
	カリウム		1.6			1.4			2.1			2.1		2.1	1.4	1.8	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.86												
系統	大船給水所（東村山・小作）												
所在地	町田市小山町												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	17.8	20.4	23.7	28.2	29.1	29.3	27.3	22.4	17.3	13.8	13.1	14.3	29.3
水温 最低	14.7	17.7	20.4	23.6	28.0	27.4	21.5	17.6	13.9	11.6	11.0	11.7	11.0
水温 平均	16.3	19.1	21.8	25.9	28.6	28.4	23.9	20.1	15.6	12.5	11.7	12.5	19.7
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7
pH値 最低	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.3
pH値 平均	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	17.0	16.5	16.8	16.4	17.6	15.6	18.3	19.7	18.6	19.5	19.3	19.9	19.9
電気伝導率 最低	15.7	15.2	11.0	13.4	14.5	14.2	13.4	16.7	17.2	17.6	17.8	15.7	11.0
電気伝導率 平均	16.4	15.7	12.6	14.5	15.6	15.0	16.5	18.7	17.7	18.4	18.8	19.0	16.6
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.86															
	系統	大船給水所（東村山・小作）															
	所在地	町田市小山町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.70			0.66			1.5				1.4	1.5	0.66	1.1	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.07			0.08				0.07	0.08	0.07	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.02			0.04				0.03	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			0.0001			<0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0056			0.0092			0.0023				0.0059	0.0092	0.0023	0.0058	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.003			0.002			0.001			0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0042			0.0048			0.0040				0.0041	0.0048	0.0040	0.0043	4
	臭素酸		<0.001			0.001			0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.016			0.022			0.011				0.016	0.022	0.011	0.016	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			0.003			0.002			0.002			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0054			0.0067			0.0031				0.0053	0.0067	0.0031	0.0051	4
	ブロモホルム		0.0010			0.0010			0.0014				0.0008	0.0014	0.0008	0.0011	4
	ホルムアルデヒド	0.001			0.002			<0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02				0.02	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			0.01				<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.5			10			12				12	12	9.5	11	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.0	10.0	7.0	5.8	9.0	6.1	10.5	13.1	12.2	13.5	14.4	14.8	14.8	5.8	10.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		51.5			52.0			65.6				61.9	65.6	51.5	57.8	4
	蒸発残留物		110			110			130				130	130	110	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.86															
	系統	大船給水所（東村山・小作）															
	所在地	町田市小山町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			0.0001			<0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0001			0.0003			<0.0001				<0.0001	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002			0.003			0.001			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		51.5			52.0			65.6				61.9	65.6	51.5	57.8	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		110			110			130				130	130	110	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0			-0.8			-0.7				-1.1	-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌		7			2			13				10	13	2	8	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02				0.02	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.3	19.1	21.8	25.9	28.6	28.4	23.9	20.1	15.6	12.5	11.7	12.5	29.3	11.0	19.7	366
	アルカリ度		39.0			45.0			49.0				44.5	49.0	39.0	44.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.4	15.7	12.6	14.5	15.6	15.0	16.5	18.7	17.7	18.4	18.8	19.0	19.9	11.0	16.6	366
	カルシウム硬度		41.3			42.0			51.4				48.7	51.4	41.3	45.9	4
	マグネシウム硬度		10.2			10.0			14.2				13.2	14.2	10.0	11.9	4
	カリウム		1.7			1.6			2.1				2.0	2.1	1.6	1.9	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.87												
系統	鑓水小山給水所（東村山・小作）												
所在地	町田市忠生												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.2	20.5	24.9	29.4	29.7	28.5	25.9	20.3	13.9	9.6	13.2	14.6	29.7
	最低	14.0	16.8	19.9	23.9	27.8	24.8	18.5	12.7	8.9	6.9	6.3	8.1	6.3
	平均	15.8	18.7	22.0	27.0	28.6	26.9	20.8	15.9	11.0	8.1	8.6	10.0	17.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4
	平均	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	18.5	17.1	17.4	16.7	18.1	16.3	18.9	21.8	19.5	20.1	19.7	20.9	21.8
	最低	17.0	15.8	11.3	13.8	14.8	14.7	14.3	17.6	18.1	17.9	17.9	17.3	11.3
	平均	17.6	16.4	13.1	14.9	16.3	15.7	17.3	20.2	18.7	19.0	18.9	19.8	17.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.87															
	系統	鑓水小山給水所（東村山・小作）															
	所在地	町田市忠生															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.72			0.67			1.5				1.4	1.5	0.67	1.1	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.07			0.08				0.07	0.08	0.07	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.02			0.04				0.03	0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0055			0.0078			0.0022				0.0058	0.0078	0.0022	0.0053	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.002			0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0047			0.0054			0.0046				0.0040	0.0054	0.0040	0.0047	4
	臭素酸		<0.001			0.001			0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.017			0.021			0.012				0.016	0.021	0.012	0.017	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			0.003			0.002			0.002			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0058			0.0068			0.0034				0.0052	0.0068	0.0034	0.0053	4
	ブロモホルム		0.0012			0.0012			0.0016				0.0008	0.0016	0.0008	0.0012	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02				0.02	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.8			9.8			12				11	12	9.8	11	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	12.4	10.3	9.7	5.8	9.1	7.1	10.2	13.6	12.9	16.3	14.8	14.3	16.3	5.8	11.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.0			53.6			67.1				60.6	67.1	52.0	58.3	4
	蒸発残留物		100			110			130				120	130	100	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.87															
	系統	鑓水小山給水所（東村山・小作）															
	所在地	町田市忠生															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			0.002			<0.001				<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			0.0001			<0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0002			0.0005			0.0001				<0.0001	0.0005	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.0			53.6			67.1				60.6	67.1	52.0	58.3	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		100			110			130				120	130	100	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.1			-0.7			-0.7				-1.0	-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌		1			2			4				1	4	1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02				0.02	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.8	18.7	22.0	27.0	28.6	26.9	20.8	15.9	11.0	8.1	8.6	10.0	29.7	6.3	17.8	366
	アルカリ度		39.0			45.0			50.5				43.0	50.5	39.0	44.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.6	16.4	13.1	14.9	16.3	15.7	17.3	20.2	18.7	19.0	18.9	19.8	21.8	11.3	17.3	366
	カルシウム硬度		41.7			43.8			52.3				47.9	52.3	41.7	46.4	4
	マグネシウム硬度		10.3			9.8			14.8				12.7	14.8	9.8	11.9	4
	カリウム		1.7			1.5			2.2				1.9	2.2	1.5	1.8	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.88												
系統	上水南給水所（東村山）												
所在地	小金井市貫井南町												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	18.8	20.7	24.9	29.1	29.5	29.4	26.3	21.6	13.8	10.4	13.4	15.2	29.5
水温 最低	14.4	17.0	20.2	24.4	27.8	25.4	19.5	13.2	9.0	7.4	6.1	8.1	6.1
水温 平均	16.3	19.0	22.2	27.0	28.7	27.6	21.7	16.6	11.4	8.6	8.9	10.2	18.2
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.3	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8
pH値 最低	7.2	7.2	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.5	7.5	7.2
pH値 平均	7.2	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	17.6	16.4	15.8	16.8	18.7	16.3	19.4	20.2	16.6	17.7	19.5	19.8	20.2
電気伝導率 最低	15.9	14.4	10.3	12.5	14.9	14.8	13.3	14.5	15.2	15.5	16.2	13.3	10.3
電気伝導率 平均	16.6	15.5	11.6	14.2	16.4	15.7	17.2	18.3	15.8	16.6	18.5	18.4	16.2
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.88															
	系統	上水南給水所（東村山）															
	所在地	小金井市貫井南町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1			0.78			0.93			1.1			1.1	0.78	0.98	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.06			0.09			0.09	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.01			0.02			0.04			0.04	0.01	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0067			0.0077			0.0037			0.0029			0.0077	0.0029	0.0053	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.002		<0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0031			0.0024			0.0025			0.0025			0.0031	0.0024	0.0026	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015			0.015			0.0099			0.0089			0.015	0.0089	0.012	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002		0.001				0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0051			0.0043			0.0031			0.0028			0.0051	0.0028	0.0038	4
	ブロモホルム	0.0005			0.0004			0.0006			0.0007			0.0007	0.0004	0.0006	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.5			6.6			8.8			9.8			9.8	6.6	8.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.9	10.1	3.0	5.1	9.1	6.7	7.3	12.3	12.4	12.6	15.2	15.8	15.8	3.0	10.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.8			50.6			58.1			60.4			60.4	50.6	56.2	4
	蒸発残留物	110			100			110			130			130	100	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.88															
	系統	上水南給水所（東村山）															
	所在地	小金井市貫井南町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.2	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6	7.6	7.8	7.2	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.8			50.6			58.1			60.4			60.4	50.6	56.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110			100			110			130			130	100	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.2	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6	7.6	7.8	7.2	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0			-0.8			-0.6			-0.8			-0.6	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.3	19.0	22.2	27.0	28.7	27.6	21.7	16.6	11.4	8.6	8.9	10.2	29.5	6.1	18.2	366
	アルカリ度	43.5			45.0			46.0			42.0			46.0	42.0	44.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.6	15.5	11.6	14.2	16.4	15.7	17.2	18.3	15.8	16.6	18.5	18.4	20.2	10.3	16.2	366
	カルシウム硬度	44.4			42.8			49.3			47.8			49.3	42.8	46.1	4
	マグネシウム硬度	11.4			7.8			8.8			12.6			12.6	7.8	10.2	4
	カリウム	1.6			1.2			1.4			1.9			1.9	1.2	1.5	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.89												
系統	梶野配水所（東村山・梶野）												
所在地	小金井市東町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	20.3	22.6	26.9	31.2	31.4	30.1	26.7	22.7	15.0	11.5	15.2	16.6	31.4
	最低	16.0	18.6	21.5	26.0	28.9	26.1	20.4	14.5	10.6	9.1	8.5	10.3	8.5
	平均	17.8	20.6	23.7	29.0	30.0	28.3	22.5	17.9	12.7	10.2	10.9	12.2	19.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.8
	最低	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4
	平均	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	21.6	20.2	19.6	19.4	19.2	15.9	15.6	21.6	20.7	22.3	23.0	23.3	23.3
	最低	19.5	18.6	13.9	16.1	15.2	12.6	10.6	15.8	18.6	19.2	20.3	16.7	10.6
	平均	20.2	19.2	15.2	17.7	17.2	15.3	13.6	19.7	19.5	20.0	21.8	21.9	18.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.89															
	系統	梶野配水所（東村山・梶野）															
	所在地	小金井市東町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1			0.77			0.91			1.1			1.1	0.77	0.97	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.07			0.07			0.09			0.09	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.02			0.02			0.04			0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	<0.02	0.02	0.03	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0053			0.0020			0.0010			0.0017			0.0053	0.0010	0.0025	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0034			0.0027			0.0026			0.0027			0.0034	0.0026	0.0029	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014			0.0082			0.0065			0.0078			0.014	0.0065	0.0091	4
	トリクロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0047			0.0029			0.0020			0.0024			0.0047	0.0020	0.0030	4
	ブロモホルム	0.0008			0.0006			0.0009			0.0010			0.0010	0.0006	0.0008	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.01			0.02			0.01			0.02	0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	11			8.3			10			11			11	8.3	10	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.0	11.1	4.4	6.9	10.7	7.9	9.3	13.4	12.9	13.5	16.5	15.7	16.5	4.4	11.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.1			66.3			72.0			65.4			72.0	65.4	68.5	4
	蒸発残留物	140			130			130			140			140	130	140	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.89															
	系統	梶野配水所（東村山・梶野）															
	所在地	小金井市東町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.1			66.3			72.0			65.4			72.0	65.4	68.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	140			130			130			140			140	130	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7			-0.6			-0.4			-0.8			-0.4	-0.8	-0.6	4
	従属栄養細菌	1			8			1			<1			8	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.01			0.02			0.01			0.02	0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.8	20.6	23.7	29.0	30.0	28.3	22.5	17.9	12.7	10.2	10.9	12.2	31.4	8.5	19.7	366
	アルカリ度	52.0			54.0			55.5			46.5			55.5	46.5	52.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	20.2	19.2	15.2	17.7	17.2	15.3	13.6	19.7	19.5	20.0	21.8	21.9	23.3	10.6	18.4	366
	カルシウム硬度	50.9			49.9			54.7			48.9			54.7	48.9	51.1	4
	マグネシウム硬度	19.2			16.4			17.3			16.5			19.2	16.4	17.4	4
	カリウム	2.3			1.9			2.1			2.4			2.4	1.9	2.2	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ⅴ.３.２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.90												
系統	小川給水所（東村山・小川）												
所在地	小平市花小金井												
検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	19.4	21.7	26.4	31.8	31.7	30.8	26.7	21.1	13.2	9.8	13.0	14.8	31.8
水温 最低	14.4	18.0	21.1	25.8	29.2	25.9	19.1	13.1	9.0	7.5	6.6	8.4	6.6
水温 平均	16.7	20.0	23.2	28.9	30.3	28.4	21.7	16.5	11.2	8.4	8.8	10.2	18.7
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.2	7.1	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.4	7.3	7.8
pH値 最低	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.1	7.1	7.0	7.0
pH値 平均	7.1	7.1	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.2	7.1	7.4
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	19.5	18.4	18.5	17.8	19.8	16.3	21.7	22.1	21.8	23.2	22.9	23.3	23.3
電気伝導率 最低	17.1	16.1	10.8	13.9	14.2	14.2	12.0	17.6	19.2	19.2	20.7	14.8	10.8
電気伝導率 平均	17.9	17.1	12.5	15.8	16.7	15.7	18.0	20.8	20.3	20.6	22.0	21.4	18.2
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.90															
	系統	小川給水所（東村山・小川）															
	所在地	小平市花小金井															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.45			0.71			1.5		1.6		1.6	0.45	1.1	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.08			0.08		0.09		0.09	0.06	0.08	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.02			0.04		0.05		0.05	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0.0008		0.0008	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	<0.02	0.03	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0027			0.0026			0.0006		0.0028		0.0028	0.0006	0.0022	4
	ジクロロ酢酸		0.001		0.001				<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0009			0.0034			0.0020		0.0025		0.0034	0.0009	0.0022	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0056			0.010			0.0047		0.0091		0.010	0.0047	0.0074	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		0.001				<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0019			0.0034			0.0009		0.0029		0.0034	0.0009	0.0023	4
	ブロモホルム			0.0001			0.0009			0.0012		0.0009		0.0012	0.0001	0.0008	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.0			9.4			12		14		14	5.0	10	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.9	12.0	3.1	5.8	9.5	8.3	12.0	13.4	15.0	17.8	18.6	17.9	18.6	3.1	12.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			45.0			56.2			65.7		68.8		68.8	45.0	58.9	4
	蒸発残留物			86			110			130		150		150	86	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.90															
	系統	小川給水所（東村山・小川）															
	所在地	小平市花小金井															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.1	7.1	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.2	7.1	7.8	7.0	7.4	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			0.001			<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			0.0003			<0.0001		<0.0001		0.0003	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		0.001				<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			45.0			56.2			65.7		68.8		68.8	45.0	58.9	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			86			110			130		150		150	86	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.1	7.1	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.2	7.1	7.8	7.0	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.9			-0.7			-1.0		-0.9		-0.7	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌			<1			<1			<1		<1		<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000006	0.000006	<0.000005	<0.000005	12
その他の項目	水温	16.7	20.0	23.2	28.9	30.3	28.4	21.7	16.5	11.2	8.4	8.8	10.2	31.8	6.6	18.7	366
	アルカリ度			41.5			47.0			46.5		43.5		47.0	41.5	44.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.9	17.1	12.5	15.8	16.7	15.7	18.0	20.8	20.3	20.6	22.0	21.4	23.3	10.8	18.2	366
	カルシウム硬度			38.8			46.4			50.8		52.9		52.9	38.8	47.2	4
	マグネシウム硬度			6.2			9.8			14.9		15.9		15.9	6.2	11.7	4
	カリウム			0.8			1.5			2.2		2.5		2.5	0.8	1.8	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は年12回となっている。

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.91												
系統	大坂上浄水所（東村山・多摩平）												
所在地	日野市栄町												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	17.6	19.8	24.3	29.6	29.7	28.9	25.3	20.4	13.4	10.5	13.0	14.3	29.7
水温 最低	13.8	16.4	19.0	23.9	27.2	24.9	18.7	13.5	9.4	7.9	6.7	8.3	6.7
水温 平均	15.5	18.2	21.2	26.7	28.5	27.0	20.8	16.4	11.6	9.0	9.2	10.3	17.9
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
pH値 最低	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3
pH値 平均	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	18.3	17.7	17.8	17.8	19.1	16.5	19.8	20.4	18.5	19.8	20.0	20.2	20.4
電気伝導率 最低	16.5	16.0	11.7	14.0	14.5	14.8	12.5	15.8	16.8	16.9	17.9	13.4	11.7
電気伝導率 平均	17.2	16.7	13.1	15.5	16.5	15.8	17.2	18.6	17.6	18.5	19.1	18.9	17.1
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
残留塩素 最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.91															
	系統	大坂上浄水所（東村山・多摩平）															
	所在地	日野市栄町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.42			0.63			1.2			1.4	1.4	0.42	0.91	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.07			0.07			0.08	0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.02			0.03			0.04	0.04	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0053			0.0044			0.0018			0.0053	0.0053	0.0018	0.0042	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.002			0.002			0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0011			0.0029			0.0025			0.0032	0.0032	0.0011	0.0024	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0092			0.012			0.0072			0.014	0.014	0.0072	0.011	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			0.003			0.002			0.002			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0027			0.0037			0.0019			0.0047	0.0047	0.0019	0.0033	4
	ブロモホルム			0.0001			0.0006			0.0010			0.0008	0.0010	0.0001	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.8			8.6			10			11	11	4.8	8.6	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.8	9.7	3.1	5.1	7.8	6.7	6.2	10.9	11.9	16.9	15.6	14.8	16.9	3.1	10.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			45.1			53.7			60.7			63.3	63.3	45.1	55.7	4
	蒸発残留物			72			100			110			120	120	72	100	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.91															
	系統	大坂上浄水所（東村山・多摩平）															
	所在地	日野市栄町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002			0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			45.1			53.7			60.7			63.3	63.3	45.1	55.7	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			72			100			110			120	120	72	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.8			-0.6			-0.9			-1.1	-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌			2			<1			<1			1	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.5	18.2	21.2	26.7	28.5	27.0	20.8	16.4	11.6	9.0	9.2	10.3	29.7	6.7	17.9	366
	アルカリ度			43.0			45.0			46.0			44.5	46.0	43.0	44.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.2	16.7	13.1	15.5	16.5	15.8	17.2	18.6	17.6	18.5	19.1	18.9	20.4	11.7	17.1	366
	カルシウム硬度			39.2			45.1			48.2			49.7	49.7	39.2	45.6	4
	マグネシウム硬度			5.9			8.6			12.5			13.6	13.6	5.9	10.2	4
	カリウム			0.8			1.3			1.8			2.1	2.1	0.8	1.5	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.92												
系統	多摩平給水所（東村山・多摩平）												
所在地	日野市多摩平												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.2	19.5	23.3	27.6	27.5	27.6	24.6	20.0	14.1	11.3	13.3	14.5	27.6
	最低	13.7	16.7	19.1	23.1	26.6	24.8	18.8	14.1	10.7	9.1	8.5	10.0	8.5
	平均	15.4	18.0	20.8	25.6	27.1	26.2	20.9	16.8	12.5	9.9	10.2	11.5	17.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8
	最低	7.4	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.3
	平均	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	18.1	17.4	17.2	18.0	19.3	17.8	19.9	20.3	19.7	20.5	20.6	20.7	20.7
	最低	16.1	15.5	11.3	13.5	16.6	16.5	15.3	17.9	18.5	18.7	19.2	16.3	11.3
	平均	16.8	16.3	12.7	15.5	17.7	17.3	18.1	19.6	19.0	19.6	20.0	19.8	17.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.92															
	系統	多摩平給水所（東村山・多摩平）															
	所在地	日野市多摩平															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.46			0.93			1.3		1.4		1.4	0.46	1.0	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.06			0.07		0.08		0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.02			0.03		0.03		0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			0.0006			0.0007		0.0007		0.0007	<0.0005	0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			0.0001			0.0003		0.0002		0.0003	<0.0001	0.0002	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			0.0001			0.0003		0.0003		0.0003	<0.0001	0.0002	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.02	0.07	0.03	0.03	0.07	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0050			0.0027			0.0012		0.0024		0.0050	0.0012	0.0028	4
	ジクロロ酢酸		0.003			0.002		<0.001				0.001		0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0010			0.0020			0.0016		0.0020		0.0020	0.0010	0.0017	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0085			0.0076			0.0048		0.0074		0.0085	0.0048	0.0071	4
	トリクロロ酢酸		0.003			<0.001		<0.001				0.001		0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0024			0.0023			0.0011		0.0021		0.0024	0.0011	0.0020	4
	ブロモホルム			0.0001			0.0006			0.0009		0.0009		0.0009	0.0001	0.0006	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.01		0.01		0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.6			9.7			11		12		12	4.6	9.3	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.6	8.5	3.2	6.8	6.5	6.1	9.4	9.8	10.4	12.1	13.3	11.6	13.3	3.2	9.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			43.9			60.0			63.5		65.2		65.2	43.9	58.2	4
	蒸発残留物			68			100			130		130		130	68	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.92															
	系統	多摩平給水所（東村山・多摩平）															
	所在地	日野市多摩平															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.7	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4	12
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.3	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			<0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			43.9			60.0			63.5		65.2		65.2	43.9	58.2	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			68			100			130		130		130	68	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.3	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.1			-0.6			-0.8		-0.9		-0.6	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌			<1			3			3		1		3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.01		0.01		0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			0.000007			0.000006		0.000006		0.000007	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.4	18.0	20.8	25.6	27.1	26.2	20.9	16.8	12.5	9.9	10.2	11.5	27.6	8.5	17.9	366
	アルカリ度			40.5			52.5			49.0		47.0		52.5	40.5	47.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.8	16.3	12.7	15.5	17.7	17.3	18.1	19.6	19.0	19.6	20.0	19.8	20.7	11.3	17.7	366
	カルシウム硬度			38.5			48.4			48.8		49.7		49.7	38.5	46.4	4
	マグネシウム硬度			5.4			11.6			14.7		15.5		15.5	5.4	11.8	4
	カリウム			0.8			1.3			1.6		1.8		1.8	0.8	1.4	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.93												
系統	三沢浄水所（三沢・東村山）												
所在地	日野市百草												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.3	21.7	26.1	30.4	30.4	30.2	27.1	22.1	15.2	11.7	14.8	15.9	30.4
	最低	15.6	18.4	21.3	25.8	29.1	26.6	20.1	14.7	10.9	9.3	8.5	10.3	8.5
	平均	17.3	20.0	23.4	28.3	29.8	28.5	22.5	17.9	12.9	10.2	10.6	11.7	19.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	8.1	8.0	8.1	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	8.2	8.2	8.2
	最低	8.0	8.0	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	8.1	7.3
	平均	8.0	8.0	7.9	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.9	8.2	7.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	19.8	20.1	19.9	16.5	17.7	15.3	18.3	18.9	17.8	19.6	21.4	21.3	21.4
	最低	19.2	19.1	12.6	13.0	13.8	13.8	11.8	11.1	14.7	17.0	17.6	19.1	11.1
	平均	19.6	19.5	17.3	14.4	15.3	14.7	16.0	17.4	16.7	18.0	19.5	20.8	17.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.93															
	系統	三沢浄水所（三沢・東村山）															
	所在地	日野市百草															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			0.002			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.15			0.63			1.2			0.39	1.2	0.15	0.59	4
	フッ素及びその化合物			0.07			0.07			0.07			0.08	0.08	0.07	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			0.02			0.03			0.02	0.03	0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			0.0008			<0.0005			<0.0005			0.0009	0.0009	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0020			0.0048			0.0019			0.0019	0.0048	0.0019	0.0027	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			0.002		<0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0014			0.0031			0.0028			0.0024	0.0031	0.0014	0.0024	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0056			0.013			0.0078			0.0075	0.013	0.0056	0.0085	4
	トリクロロ酢酸		<0.001			0.002		<0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0016			0.0041			0.0021			0.0022	0.0041	0.0016	0.0025	4
	ブロモホルム			0.0006			0.0007			0.0010			0.0010	0.0010	0.0006	0.0008	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.01			0.03			0.02			<0.01	0.03	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			8.1			8.7			10			10	10	8.1	9.2	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.1	8.5	6.4	5.0	7.8	6.8	6.2	11.3	12.0	16.6	10.6	10.1	16.6	5.0	9.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			74.8			53.6			60.5			83.8	83.8	53.6	68.2	4
	蒸発残留物			140			110			120			160	160	110	130	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.93															
	系統	三沢浄水所（三沢・東村山）															
	所在地	日野市百草															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	12
	pH値	8.0	8.0	7.9	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.9	8.2	8.2	7.3	7.7	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			74.8			53.6			60.5			83.8	83.8	53.6	68.2	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			140			110			120			160	160	110	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.0	8.0	7.9	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.9	8.2	8.2	7.3	7.7	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.3			-0.7			-0.9			-0.3	-0.3	-0.9	-0.6	4
	従属栄養細菌			45			4			2			2	45	2	13	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.01			0.03			0.02			<0.01	0.03	<0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.3	20.0	23.4	28.3	29.8	28.5	22.5	17.9	12.9	10.2	10.6	11.7	30.4	8.5	19.4	366
	アルカリ度			68.5			45.0			45.5			73.0	73.0	45.0	58.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	19.6	19.5	17.3	14.4	15.3	14.7	16.0	17.4	16.7	18.0	19.5	20.8	21.4	11.1	17.4	366
	カルシウム硬度			47.5			45.0			48.0			52.2	52.2	45.0	48.2	4
	マグネシウム硬度			27.3			8.6			12.5			31.6	31.6	8.6	20.0	4
	カリウム			1.6			1.3			1.8			2.0	2.0	1.3	1.7	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.94												
系統	南平配水所（東村山・南平）												
所在地	日野市南平												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.5	19.5	23.1	28.1	28.2	22.4	20.3	17.4	13.9	11.7	14.1	14.6	28.2
	最低	13.0	16.4	19.3	23.0	22.5	20.0	16.3	13.5	10.7	9.6	9.8	11.2	9.6
	平均	14.9	18.0	20.8	25.6	25.7	21.4	17.8	15.2	12.4	10.4	11.1	12.2	17.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.6	7.6	7.5	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1
	最低	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	8.0	8.0	7.9	7.8	7.6	8.0	7.8	7.4
	平均	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	7.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	17.0	16.7	16.9	16.6	18.3	18.6	18.6	18.7	18.7	18.6	18.8	18.8	18.8
	最低	16.0	15.5	11.2	13.6	15.8	18.2	18.2	18.4	18.4	18.4	18.4	17.4	11.2
	平均	16.5	16.0	12.7	14.8	17.3	18.4	18.4	18.6	18.6	18.5	18.5	18.6	17.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.94															
	系統	南平配水所（東村山・南平）															
	所在地	日野市南平															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			0.001			0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.44			0.82			0.85		0.85		0.85	0.44	0.74	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.04			0.04		0.04		0.05	0.04	0.04	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.07	0.09	0.09	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.09	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0067			0.0003			0.0001		<0.0001		0.0067	<0.0001	0.0018	4
	ジクロロ酢酸		0.001			<0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0011			0.0004			0.0003		0.0002		0.0011	0.0002	0.0005	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.011			0.0013			0.0009		0.0006		0.011	0.0006	0.0035	4
	トリクロロ酢酸		0.003			<0.001		<0.001				<0.001		0.003	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0029			0.0003			0.0002		0.0001		0.0029	0.0001	0.0009	4
	ブロモホルム			0.0001			0.0003			0.0003		0.0003		0.0003	0.0001	0.0003	4
	ホルムアルデヒド		0.001			<0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			<0.01			<0.01		<0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.6			6.7			6.9		6.6		6.9	4.6	6.2	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.1	9.7	3.2	6.3	5.2	5.1	5.4	5.1	5.4	5.4	5.2	5.4	11.1	3.2	6.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			44.4			78.0			77.1		76.9		78.0	44.4	69.1	4
	蒸発残留物			69			140			150		150		150	69	130	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.94															
	系統	南平配水所（東村山・南平）															
	所在地	日野市南平															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.5	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.6	<0.1	0.2	12
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	7.4	7.8	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			<0.001		<0.001				<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			44.4			78.0			77.1		76.9		78.0	44.4	69.1	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			69			140			150		150		150	69	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	7.4	7.8	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-0.3			-0.5		-0.3		-0.3	-1.0	-0.5	4
	従属栄養細菌			<1			<1			1		3		3	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			<0.01			<0.01		<0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	14.9	18.0	20.8	25.6	25.7	21.4	17.8	15.2	12.4	10.4	11.1	12.2	28.2	9.6	17.2	366
	アルカリ度			40.5			71.5			71.0		72.0		72.0	40.5	63.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.5	16.0	12.7	14.8	17.3	18.4	18.4	18.6	18.6	18.5	18.5	18.6	18.8	11.2	17.2	366
	カルシウム硬度			38.9			44.9			44.1		43.3		44.9	38.9	42.8	4
	マグネシウム硬度			5.5			33.1			33.0		33.6		33.6	5.5	26.3	4
	カリウム			0.8			1.8			1.8		1.9		1.9	0.8	1.6	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.95												
系統	程久保給水所（東村山）												
所在地	日野市東豊田												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.8	21.3	25.6	30.0	30.0	30.0	26.7	21.9	15.0	11.6	14.4	15.5	30.0
	最低	14.6	17.8	20.9	25.0	28.7	26.0	19.9	14.3	10.8	9.1	8.5	9.7	8.5
	平均	16.6	19.5	22.8	27.7	29.5	28.3	22.0	17.6	12.8	10.1	10.3	11.3	19.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7
	最低	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3
	平均	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	17.9	17.5	17.3	17.4	18.7	16.1	19.3	19.9	19.0	20.5	20.3	20.7	20.7
	最低	15.9	15.4	11.4	13.6	14.3	14.4	12.3	16.2	17.2	17.3	18.3	13.8	11.4
	平均	16.8	16.3	12.8	15.2	16.1	15.4	16.8	18.7	18.0	18.9	19.6	19.2	17.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.95															
	系統	程久保給水所（東村山）															
	所在地	日野市東豊田															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.42			0.63			1.2			1.4	1.4	0.42	0.91	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.07			0.07			0.08	0.08	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.02			0.03			0.04	0.04	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0047			0.0042			0.0017			0.0051	0.0051	0.0017	0.0039	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.002		<0.001				0.002		0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0010			0.0029			0.0023			0.0034	0.0034	0.0010	0.0024	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0082			0.011			0.0065			0.014	0.014	0.0065	0.0099	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002		0.001				0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0024			0.0037			0.0016			0.0045	0.0045	0.0016	0.0031	4
	ブロモホルム			0.0001			0.0006			0.0009			0.0008	0.0009	0.0001	0.0006	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.8			8.6			10			11	11	4.8	8.6	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.9	9.9	3.1	4.9	7.7	6.8	6.3	11.1	12.2	16.8	15.6	14.9	16.8	3.1	10.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			44.8			53.5			60.9			63.2	63.2	44.8	55.6	4
	蒸発残留物			75			100			120			130	130	75	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.95															
	系統	程久保給水所（東村山）															
	所在地	日野市東豊田															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			44.8			53.5			60.9			63.2	63.2	44.8	55.6	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			75			100			120			130	130	75	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-0.6			-0.9			-0.8	-0.6	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌			2			2			<1			<1	2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.6	19.5	22.8	27.7	29.5	28.3	22.0	17.6	12.8	10.1	10.3	11.3	30.0	8.5	19.1	366
	アルカリ度			42.0			45.0			45.5			45.0	45.5	42.0	44.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.8	16.3	12.8	15.2	16.1	15.4	16.8	18.7	18.0	18.9	19.6	19.2	20.7	11.4	17.0	366
	カルシウム硬度			39.0			44.9			48.2			49.6	49.6	39.0	45.4	4
	マグネシウム硬度			5.8			8.6			12.7			13.6	13.6	5.8	10.2	4
	カリウム			0.8			1.3			1.9			2.0	2.0	0.8	1.5	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.96												
系統	美住給水所（東村山）												
所在地	東村山市諏訪町												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	17.2	20.5	24.7	29.5	29.1	27.7	23.8	19.0	11.3	7.8	12.2	13.7	29.5
水温 最低	12.6	15.1	18.9	23.9	26.7	22.7	16.1	9.9	5.6	4.7	3.7	5.5	3.7
水温 平均	14.4	17.7	21.5	26.7	27.8	25.6	18.4	13.7	8.5	5.8	6.7	8.1	16.3
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.8	7.9	8.0	7.9	7.6	8.0
pH値 最低	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.8	7.8	7.5	7.5	7.3
pH値 平均	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.9	7.9	7.6	7.5	7.5
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	17.9	17.2	17.0	16.9	18.6	15.8	19.2	19.5	20.2	20.4	20.1	20.8	20.8
電気伝導率 最低	15.7	15.0	10.7	13.2	13.6	13.7	11.5	15.6	17.8	16.1	18.3	13.4	10.7
電気伝導率 平均	16.5	16.0	12.1	15.0	15.7	14.8	16.5	18.4	18.8	18.5	19.3	19.1	16.7
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.96															
	系統	美住給水所（東村山）															
	所在地	東村山市諏訪町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.44			0.71			1.3			1.5	1.5	0.44	0.99	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.07			0.07			0.07	0.07	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.02			0.03			0.03	0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0035			0.0028			0.0010			0.0050	0.0050	0.0010	0.0031	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.002			<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0011			0.0027			0.0019			0.0030	0.0030	0.0011	0.0022	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0069			0.0093			0.0050			0.013	0.013	0.0050	0.0086	4
	トリクロロ酢酸		0.001			0.002			<0.001		0.003			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0021			0.0032			0.0012			0.0041	0.0041	0.0012	0.0027	4
	ブロモホルム			0.0002			0.0006			0.0009			0.0006	0.0009	0.0002	0.0006	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.8			8.7			11			12	12	4.8	9.1	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.9	10.2	3.1	6.6	5.2	6.9	10.5	12.6	13.4	15.3	15.9	15.8	15.9	3.1	10.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			43.9			53.6			63.7			67.7	67.7	43.9	57.2	4
	蒸発残留物			84			110			130			130	130	84	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.96															
	系統	美住給水所（東村山）															
	所在地	東村山市諏訪町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.9	7.9	7.6	7.5	8.0	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			43.9			53.6			63.7			67.7	67.7	43.9	57.2	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			84			110			130			130	130	84	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.9	7.9	7.6	7.5	8.0	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-0.7			-0.8			-0.9	-0.7	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌			<1			<1			<1			<1	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	14.4	17.7	21.5	26.7	27.8	25.6	18.4	13.7	8.5	5.8	6.7	8.1	29.5	3.7	16.3	366
	アルカリ度			42.5			46.5			47.0			47.0	47.0	42.5	45.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.5	16.0	12.1	15.0	15.7	14.8	16.5	18.4	18.8	18.5	19.3	19.1	20.8	10.7	16.7	366
	カルシウム硬度			37.9			44.6			49.7			52.7	52.7	37.9	46.2	4
	マグネシウム硬度			6.0			9.0			14.0			15.0	15.0	6.0	11.0	4
	カリウム			0.8			1.5			2.0			2.1	2.1	0.8	1.6	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.97												
系統	東恋ヶ窪配水所(東村山)												
所在地	国分寺市本多												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.5	20.2	24.8	29.6	29.7	28.2	24.3	19.5	12.2	8.7	12.2	13.5	29.7
	最低	12.9	16.1	19.6	24.3	27.2	22.9	16.6	11.2	7.3	6.0	5.3	6.6	5.3
	平均	15.0	18.2	21.8	27.0	28.1	25.9	18.8	14.5	9.7	7.1	7.5	8.5	16.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.6
	最低	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2
	平均	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	15.8	16.1	15.5	14.1	17.9	19.4	22.2	24.8	18.1	18.8	21.6	21.9	24.8
	最低	14.3	13.5	14.0	12.7	12.7	17.5	18.8	16.1	16.1	17.5	18.1	18.6	12.7
	平均	15.1	14.5	14.9	13.4	16.5	18.3	21.1	22.3	17.1	18.2	19.7	20.9	17.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.97															
	系統	東恋ヶ窪配水所（東村山）															
	所在地	国分寺市本多															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.53			0.78			1.4		1.3		1.4	0.53	1.0	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.07			0.07		0.09		0.09	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.02			0.03		0.05		0.05	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0038			0.0031			0.0011		0.0031		0.0038	0.0011	0.0028	4
	ジクロロ酢酸		0.002		0.003				0.001			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0012			0.0030			0.0020		0.0024		0.0030	0.0012	0.0022	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0075			0.010			0.0052		0.0091		0.010	0.0052	0.0080	4
	トリクロロ酢酸		0.001		0.003				0.001			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0023			0.0034			0.0012		0.0029		0.0034	0.0012	0.0025	4
	ブロモホルム			0.0002			0.0008			0.0009		0.0007		0.0009	0.0002	0.0007	4
	ホルムアルデヒド		0.001		0.001				<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.9			9.1			11		12		12	4.9	9.3	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.8	10.2	3.4	6.8	5.5	7.6	7.0	12.6	13.1	14.8	16.9	17.0	17.0	3.4	10.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			45.9			56.4			65.0		64.1		65.0	45.9	57.9	4
	蒸発残留物			77			110			130		130		130	77	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.97															
	系統	東恋ヶ窪配水所（東村山）															
	所在地	国分寺市本多															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.7	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.6	7.2	7.4	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		0.001				<0.001			0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			45.9			56.4			65.0		64.1		65.0	45.9	57.9	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			77			110			130		130		130	77	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.6	7.2	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-0.6			-0.8		-1.0		-0.6	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌			<1			1			<1		<1		1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.0	18.2	21.8	27.0	28.1	25.9	18.8	14.5	9.7	7.1	7.5	8.5	29.7	5.3	16.9	366
	アルカリ度			43.5			47.5			48.0		42.0		48.0	42.0	45.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.1	14.5	14.9	13.4	16.5	18.3	21.1	22.3	17.1	18.2	19.7	20.9	24.8	12.7	17.7	366
	カルシウム硬度			39.6			46.4			50.6		49.9		50.6	39.6	46.6	4
	マグネシウム硬度			6.3			10.0			14.4		14.2		14.4	6.3	11.2	4
	カリウム			0.9			1.5			2.0		2.2		2.2	0.9	1.7	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.98												
系統	国分寺北町給水所（東村山・国分寺北町）												
所在地	国分寺市内藤												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.2	21.1	25.4	30.7	31.1	30.3	26.7	21.9	14.6	11.7	13.6	15.1	31.1
	最低	15.0	18.0	20.3	24.8	28.2	26.4	21.0	14.8	11.0	9.1	7.6	9.4	7.6
	平均	16.9	19.6	22.4	27.8	29.6	28.4	22.8	18.1	13.0	10.2	10.3	11.4	19.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7
	最低	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.1
	平均	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	19.7	18.8	18.8	17.5	19.1	16.0	19.9	20.4	21.7	22.6	22.3	22.9	22.9
	最低	17.5	16.7	12.0	14.8	14.4	14.2	12.1	16.7	19.1	19.2	20.4	15.1	12.0
	平均	18.3	17.6	13.6	16.2	16.4	15.4	17.2	19.3	20.2	20.6	21.5	21.2	18.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.98															
	系統	国分寺北町給水所（東村山・国分寺北町）															
	所在地	国分寺市内藤															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.58			0.84			1.5		1.4		1.5	0.58	1.1	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.07			0.08		0.09		0.09	0.05	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.02			0.04		0.05		0.05	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0033			0.0027			0.0007		0.0030		0.0033	0.0007	0.0024	4
	ジクロロ酢酸		0.001		0.001				<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0014			0.0034			0.0021		0.0026		0.0034	0.0014	0.0024	4
	臭素酸			<0.001			0.001			<0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0073			0.011			0.0049		0.0095		0.011	0.0049	0.0082	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		0.002				<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0024			0.0035			0.0010		0.0031		0.0035	0.0010	0.0025	4
	ブロモホルム			0.0002			0.0009			0.0011		0.0008		0.0011	0.0002	0.0008	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.02		0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.0			9.3			12		13		13	5.0	9.8	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.7	10.8	3.5	7.4	6.1	8.0	7.5	14.3	14.1	16.0	18.2	18.4	18.4	3.5	11.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			47.4			58.8			68.5		66.9		68.5	47.4	60.4	4
	蒸発残留物			80			120			130		140		140	80	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.98															
	系統	国分寺北町給水所（東村山・国分寺北町）															
	所在地	国分寺市内藤															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.7	7.1	7.4	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		<0.001				<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			47.4			58.8			68.5		66.9		68.5	47.4	60.4	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			80			120			130		140		140	80	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.7	7.1	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.9			-0.6			-0.8		-0.9		-0.6	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌			2			<1			<1		<1		2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.02		0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			0.000006			0.000006			0.000006		<0.000005		0.000006	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.9	19.6	22.4	27.8	29.6	28.4	22.8	18.1	13.0	10.2	10.3	11.4	31.1	7.6	19.2	366
	アルカリ度			44.5			50.0			49.0		43.0		50.0	43.0	46.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	18.3	17.6	13.6	16.2	16.4	15.4	17.2	19.3	20.2	20.6	21.5	21.2	22.9	12.0	18.1	366
	カルシウム硬度			40.8			48.2			52.9		51.6		52.9	40.8	48.4	4
	マグネシウム硬度			6.6			10.6			15.6		15.3		15.6	6.6	12.0	4
	カリウム			0.9			1.6			2.2		2.4		2.4	0.9	1.8	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.99												
系統	国立中給水所（東村山・国立中）												
所在地	国立市北												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.9	20.0	24.1	29.1	29.2	28.6	24.2	19.2	10.7	7.2	11.7	13.5	29.2
	最低	13.4	16.0	18.6	23.4	26.2	23.8	17.7	10.6	6.1	4.8	4.6	7.1	4.6
	平均	15.3	18.1	21.0	26.3	27.7	26.1	19.9	14.6	8.4	5.8	7.4	9.2	16.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.9	8.0	7.6	7.6	8.0
	最低	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3
	平均	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.8	7.6	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	17.6	17.1	17.0	17.0	17.9	15.7	18.4	18.8	19.0	20.2	20.3	20.5	20.5
	最低	15.8	15.4	11.8	13.7	14.3	14.3	11.9	15.4	15.8	17.7	18.3	14.4	11.8
	平均	16.5	16.1	12.9	15.1	15.9	15.2	16.2	17.7	17.9	19.2	19.5	19.3	16.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.99															
	系統	国立中給水所（東村山・国立中）															
	所在地	国立市北															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.78			0.60			1.3			1.2		1.3	0.60	0.97	4
	フッ素及びその化合物		0.06			0.07			0.07			0.08		0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.02			0.03			0.04		0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0047			0.0066			0.0015			0.0041		0.0066	0.0015	0.0042	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.002			<0.001		0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0028			0.0032			0.0029			0.0026		0.0032	0.0026	0.0029	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.012			0.015			0.0076			0.011		0.015	0.0076	0.011	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002			<0.001		0.003			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0039			0.0045			0.0023			0.0034		0.0045	0.0023	0.0035	4
	ブロモホルム		0.0006			0.0007			0.0009			0.0006		0.0009	0.0006	0.0007	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.6			9.3			11			12		12	9.3	10	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.3	8.8	3.2	5.0	7.7	6.0	9.6	12.2	10.4	15.5	15.1	12.7	15.5	3.2	9.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.2			51.7			63.8			63.2		63.8	51.7	58.0	4
	蒸発残留物		110			100			120			130		130	100	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.99															
	系統	国立中給水所（東村山・国立中）															
	所在地	国立市北															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.7	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.8	7.6	7.5	8.0	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		53.2			51.7			63.8			63.2		63.8	51.7	58.0	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		110			100			120			130		130	100	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.8	7.6	7.5	8.0	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9			-0.7			-0.8			-1.0		-0.7	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌		4			3			2			<1		4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.3	18.1	21.0	26.3	27.7	26.1	19.9	14.6	8.4	5.8	7.4	9.2	29.2	4.6	16.7	366
	アルカリ度		41.5			46.0			49.0			43.0		49.0	41.5	44.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.5	16.1	12.9	15.1	15.9	15.2	16.2	17.7	17.9	19.2	19.5	19.3	20.5	11.8	16.8	366
	カルシウム硬度		42.6			41.7			50.5			49.7		50.5	41.7	46.1	4
	マグネシウム硬度		10.6			10.0			13.3			13.5		13.5	10.0	11.9	4
	カリウム		1.6			1.4			2.0			2.1		2.1	1.4	1.8	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.100												
系統	谷保給水所（東村山）												
所在地	国立市泉												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	15.4	17.8	22.0	26.2	26.5	26.2	23.4	18.8	12.5	9.7	11.3	12.3	26.5
	最低	11.8	14.7	17.2	21.6	24.9	23.0	17.1	12.0	8.5	6.7	5.3	6.7	5.3
	平均	13.4	16.2	19.3	24.0	25.8	24.7	19.3	14.9	10.5	7.9	7.7	8.4	16.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7
	最低	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3
	平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	17.3	16.8	16.6	16.7	17.9	15.9	19.2	19.7	18.7	19.1	19.3	19.5	19.7
	最低	15.2	14.8	11.0	13.2	13.7	14.4	12.2	16.1	16.0	16.5	17.2	13.0	11.0
	平均	16.1	15.6	12.2	14.6	15.6	15.3	16.7	18.5	17.2	17.8	18.4	18.1	16.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.100															
	系統	谷保給水所（東村山）															
	所在地	国立市泉															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.80			0.61			1.3			1.3		1.3	0.61	1.0	4
	フッ素及びその化合物		0.06			0.07			0.07			0.08		0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.02			0.03			0.04		0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0046			0.0068			0.0016			0.0043		0.0068	0.0016	0.0043	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.003			<0.001		0.001			0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0027			0.0031			0.0027			0.0027		0.0031	0.0027	0.0028	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.012			0.015			0.0075			0.011		0.015	0.0075	0.011	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002			<0.001		0.003			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0038			0.0045			0.0022			0.0036		0.0045	0.0022	0.0035	4
	ブロモホルム		0.0006			0.0007			0.0010			0.0007		0.0010	0.0006	0.0008	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.5			9.2			11			12		12	9.2	10	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.3	8.8	3.1	4.9	7.6	5.9	9.8	12.2	10.5	16.0	15.3	12.9	16.0	3.1	9.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.1			50.7			63.9			62.7		63.9	50.7	57.4	4
	蒸発残留物		110			100			120			130		130	100	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.100															
	系統	谷保給水所（東村山）															
	所在地	国立市泉															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.002			<0.001		<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52.1			50.7			63.9			62.7		63.9	50.7	57.4	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		110			100			120			130		130	100	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9			-0.8			-0.8			-1.1		-0.8	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌		1			5			8			2		8	1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	13.4	16.2	19.3	24.0	25.8	24.7	19.3	14.9	10.5	7.9	7.7	8.4	26.5	5.3	16.0	366
	アルカリ度		40.0			42.5			48.5			42.0		48.5	40.0	43.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.1	15.6	12.2	14.6	15.6	15.3	16.7	18.5	17.2	17.8	18.4	18.1	19.7	11.0	16.4	366
	カルシウム硬度		42.1			41.5			50.7			49.7		50.7	41.5	46.0	4
	マグネシウム硬度		10.0			9.2			13.2			13.0		13.2	9.2	11.4	4
	カリウム		1.5			1.4			1.9			2.1		2.1	1.4	1.7	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.101												
系統	福生武蔵野台給水所（福生武蔵野台・小作）												
所在地	福生市熊川												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.1	19.9	22.7	27.0	27.2	26.9	24.1	19.7	14.9	12.2	13.0	13.9	27.2
	最低	15.3	16.9	19.4	22.6	26.2	24.0	18.6	14.7	11.8	9.6	8.9	9.7	8.9
	平均	16.4	18.4	21.1	24.7	26.7	25.6	20.5	16.9	13.3	10.7	10.3	10.9	18.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9
	最低	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.5
	平均	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	15.8	15.9	15.8	16.0	16.2	16.0	16.0	15.8	16.2	15.7	15.7	15.3	16.2
	最低	15.0	14.7	14.6	14.1	14.4	15.2	15.5	15.2	15.1	14.8	14.8	13.6	13.6
	平均	15.5	15.5	15.3	15.2	15.7	15.7	15.7	15.5	15.6	15.2	15.0	14.5	15.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.101															
	系統	福生武蔵野台給水所（福生武蔵野台・小作）															
	所在地	福生市熊川															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6			1.6			1.6			1.5			1.6	1.5	1.6	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.06			0.06			0.07	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			0.0006			<0.0005			<0.0005			0.0006	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002			0.0002			0.0001			0.0001			0.0002	0.0001	0.0002	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0003			0.0002			0.0002			0.0002			0.0003	0.0002	0.0002	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0011			0.0036			0.0007			0.0005			0.0036	0.0005	0.0015	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0008			0.0008			0.0008			0.0006			0.0008	0.0006	0.0008	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0033			0.0061			0.0026			0.0019			0.0061	0.0019	0.0035	4
	トリクロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0011			0.0015			0.0009			0.0006			0.0015	0.0006	0.0010	4
	ブロモホルム	0.0003			0.0002			0.0002			0.0002			0.0003	0.0002	0.0002	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	10			10			10			9.8			10	9.8	10	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.9	4.8	4.9	4.8	5.9	4.9	4.8	4.6	4.4	4.6	5.4	4.8	5.9	4.4	4.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57.7			54.7			58.8			53.5			58.8	53.5	56.2	4
	蒸発残留物	110			110			120			100			120	100	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.101															
	系統	福生武蔵野台給水所（福生武蔵野台・小作）															
	所在地	福生市熊川															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.5	7.7	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0001			0.0001			0.0001			0.0001			0.0001	0.0001	0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57.7			54.7			58.8			53.5			58.8	53.5	56.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110			110			120			100			120	100	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.5	7.7	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6			-0.6			-0.5			-0.7			-0.5	-0.7	-0.6	4
	従属栄養細菌	17			53			49			22			53	17	35	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0002			0.0002			0.0002			0.0002			0.0002	0.0002	0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.4	18.4	21.1	24.7	26.7	25.6	20.5	16.9	13.3	10.7	10.3	10.9	27.2	8.9	18.0	366
	アルカリ度	56.5			55.0			53.5			53.0			56.5	53.0	54.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.5	15.5	15.3	15.2	15.7	15.7	15.7	15.5	15.6	15.2	15.0	14.5	16.2	13.6	15.4	366
	カルシウム硬度	48.1			45.3			49.2			44.4			49.2	44.4	46.8	4
	マグネシウム硬度	9.6			9.4			9.6			9.1			9.6	9.1	9.4	4
	カリウム	0.6			0.7			0.7			0.7			0.7	0.6	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.102												
系統	和泉本町給水所（長沢）												
所在地	狛江市駒井町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.2	21.6	26.3	30.5	30.6	29.7	26.3	21.0	14.2	10.5	13.7	14.9	30.6
	最低	14.3	17.3	20.8	25.2	28.4	25.1	18.4	13.4	9.3	7.9	7.2	8.8	7.2
	平均	16.5	19.6	23.0	28.2	29.4	27.6	21.2	16.4	11.6	9.0	9.4	10.7	18.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
	平均	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	16.3	16.3	15.7	17.6	17.7	16.4	16.8	18.0	17.9	17.8	17.9	17.4	18.0
	最低	15.5	15.3	10.8	14.5	12.6	15.4	15.7	16.5	17.2	17.6	16.9	16.1	10.8
	平均	15.9	15.8	13.1	16.3	15.6	15.9	16.3	17.4	17.6	17.7	17.4	16.8	16.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.102															
	系統	和泉本町給水所（長沢）															
	所在地	狛江市駒井町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.92			0.88			1.1			1.1	1.1	0.88	1.0	4
	フッ素及びその化合物			0.07			0.08			0.11			0.12	0.12	0.07	0.10	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.02			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	0.07	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0080			0.010			0.0031			0.0028	0.010	0.0028	0.0060	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.002				0.002		0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0004			0.0007			0.0008			0.0008	0.0008	0.0004	0.0007	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.011			0.014			0.0059			0.0057	0.014	0.0057	0.0092	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.004		0.004				0.006		0.006	<0.001	0.004	4
	ブロモジクロロメタン			0.0024			0.0030			0.0018			0.0020	0.0030	0.0018	0.0023	4
	ブロモホルム			<0.0001			<0.0001			0.0002			0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	0.002				0.001		0.001				0.001		0.002	0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物			0.01			<0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.02			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			6.7			11			9.9			10	11	6.7	9.4	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.4	8.3	5.7	7.5	5.6	6.9	7.4	7.9	7.9	8.4	9.9	10.3	10.3	5.6	7.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			46.9			52.6			60.3			60.5	60.5	46.9	55.1	4
	蒸発残留物			91			100			120			120	120	91	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.102															
	系統	和泉本町給水所（長沢）															
	所在地	狛江市駒井町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002				0.002		0.002				0.002		0.002	0.002	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			46.9			52.6			60.3			60.5	60.5	46.9	55.1	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			91			100			120			120	120	91	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.1			-0.8			-0.9			-1.0	-0.8	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌			4			5			4			4	5	4	4	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.02			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.5	19.6	23.0	28.2	29.4	27.6	21.2	16.4	11.6	9.0	9.4	10.7	30.6	7.2	18.6	366
	アルカリ度			38.0			45.0			50.0			49.0	50.0	38.0	45.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	15.9	15.8	13.1	16.3	15.6	15.9	16.3	17.4	17.6	17.7	17.4	16.8	18.0	10.8	16.3	366
	カルシウム硬度			32.9			36.5			39.8			39.9	39.9	32.9	37.3	4
	マグネシウム硬度			14.0			16.1			20.5			20.6	20.6	14.0	17.8	4
	カリウム			1.0			1.2			1.6			1.6	1.6	1.0	1.4	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.103												
系統	石畑給水所（小作）												
所在地	東大和市清水												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.6	19.5	23.0	27.8	28.1	28.3	25.2	20.7	14.2	11.7	13.0	14.0	28.3
	最低	13.8	16.6	18.8	22.6	26.6	25.6	20.3	14.8	10.7	9.3	7.9	9.2	7.9
	平均	15.5	18.0	20.7	25.3	27.5	27.0	21.9	17.5	12.8	10.0	10.0	10.9	18.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.4	7.7
	最低	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.2
	平均	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.3	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	12.0	11.9	11.9	12.1	12.3	12.1	11.9	11.6	12.9	11.3	11.0	11.1	12.9
	最低	10.6	10.5	9.8	10.7	11.3	11.1	11.3	10.7	11.2	10.6	10.4	10.3	9.8
	平均	11.5	11.2	10.7	11.5	11.8	11.5	11.5	11.3	11.8	10.9	10.7	10.7	11.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.103															
	系統	石畑給水所（小作）															
	所在地	東大和市清水															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.75			0.66			0.55			0.51	0.75	0.51	0.62	4
	フッ素及びその化合物			0.04			0.05			0.04			0.04	0.05	0.04	0.04	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			0.0001			0.0011			<0.0001			<0.0001	0.0011	<0.0001	0.0003	4
	塩素酸	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0023			0.0029			0.0007			0.0024	0.0029	0.0007	0.0021	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.001			<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0009			0.0009			0.0006			0.0005	0.0009	0.0005	0.0007	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0053			0.0058			0.0020			0.0042	0.0058	0.0020	0.0043	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002			<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0019			0.0020			0.0007			0.0013	0.0020	0.0007	0.0015	4
	ブロモホルム			0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.06			0.02			0.02	0.06	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			3.4			3.5			3.5			3.6	3.6	3.4	3.5	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.1	3.5	4.9	3.5	3.9	3.9	3.5	3.5	3.6	4.7	4.5	4.4	4.9	3.5	4.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			44.8			48.0			49.4			42.3	49.4	42.3	46.1	4
	蒸発残留物			84			85			74			68	85	68	78	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.103															
	系統	石畑給水所（小作）															
	所在地	東大和市清水															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	12
	pH値	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.3	7.7	7.2	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			44.8			48.0			49.4			42.3	49.4	42.3	46.1	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			84			85			74			68	85	68	78	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.3	7.7	7.2	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.1			-0.8			-1.1			-1.2	-0.8	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌			<1			<1			<1			<1	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.06			0.02			0.02	0.06	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.5	18.0	20.7	25.3	27.5	27.0	21.9	17.5	12.8	10.0	10.0	10.9	28.3	7.9	18.1	366
	アルカリ度			33.0			36.0			38.0			38.5	38.5	33.0	36.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.5	11.2	10.7	11.5	11.8	11.5	11.5	11.3	11.8	10.9	10.7	10.7	12.9	9.8	11.3	366
	カルシウム硬度			39.6			42.5			43.9			37.0	43.9	37.0	40.8	4
	マグネシウム硬度			5.2			5.5			5.5			5.3	5.5	5.2	5.4	4
	カリウム			0.7			0.8			0.7			0.7	0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.104												
系統	上北台給水所（東村山・小作）												
所在地	東村山市富士見町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.9	20.9	24.9	29.2	29.4	29.4	26.4	22.2	15.2	12.3	14.6	15.6	29.4
	最低	15.2	17.3	20.4	24.6	27.9	25.8	20.4	15.0	11.2	9.6	8.7	10.0	8.7
	平均	16.9	19.2	22.4	27.1	28.8	27.9	22.3	18.0	13.3	10.6	10.7	11.6	19.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	8.0	7.9	8.0	7.9	7.6	8.0
	最低	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.9	7.8	7.5	7.5	7.3
	平均	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.8	7.9	7.9	7.6	7.5	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	16.1	13.2	12.2	13.8	17.1	15.3	15.6	16.1	16.0	16.2	16.3	16.0	17.1
	最低	11.7	10.5	10.4	11.9	13.2	13.8	11.9	13.8	14.4	14.6	14.8	12.3	10.4
	平均	14.8	11.5	11.2	12.7	14.5	14.1	14.7	15.4	15.2	15.2	15.5	15.2	14.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.104															
	系統	上北台給水所（東村山・小作）															
	所在地	東村山市富士見町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.43			0.66			0.96			0.99	0.99	0.43	0.76	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.06			0.06			0.06	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.02			0.02			0.02	0.02	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			0.0004			<0.0001			<0.0001	0.0004	<0.0001	0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0053			0.0040			0.0015			0.0045	0.0053	0.0015	0.0038	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0010			0.0022			0.0019			0.0019	0.0022	0.0010	0.0018	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0090			0.0099			0.0057			0.0099	0.0099	0.0057	0.0086	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.002		<0.001				0.002		0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0026			0.0033			0.0017			0.0032	0.0033	0.0017	0.0027	4
	ブロモホルム			0.0001			0.0004			0.0006			0.0003	0.0006	0.0001	0.0004	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02			0.02	0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.7			6.6			7.6			7.6	7.6	4.7	6.6	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	12.5	3.9	3.2	5.1	5.1	5.7	7.0	8.5	8.7	10.3	12.1	9.6	12.5	3.2	7.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			45.2			52.2			56.9			54.1	56.9	45.2	52.1	4
	蒸発残留物			85			99			110			100	110	85	99	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.104															
	系統	上北台給水所（東村山・小作）															
	所在地	東村山市富士見町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.8	7.9	7.9	7.6	7.5	8.0	7.3	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			45.2			52.2			56.9			54.1	56.9	45.2	52.1	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			85			99			110			100	110	85	99	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.8	7.9	7.9	7.6	7.5	8.0	7.3	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.9			-0.7			-1.0			-1.1	-0.7	-1.1	-0.9	4
	従属栄養細菌			4			<1			<1			<1	4	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02			0.02	0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.9	19.2	22.4	27.1	28.8	27.9	22.3	18.0	13.3	10.6	10.7	11.6	29.4	8.7	19.1	366
	アルカリ度			41.5			40.5			43.0			40.0	43.0	40.0	41.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.8	11.5	11.2	12.7	14.5	14.1	14.7	15.4	15.2	15.2	15.5	15.2	17.1	10.4	14.2	366
	カルシウム硬度			39.3			44.8			47.1			44.1	47.1	39.3	43.8	4
	マグネシウム硬度			5.9			7.4			9.8			10.0	10.0	5.9	8.3	4
	カリウム			0.8			1.2			1.4			1.4	1.4	0.8	1.2	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.105												
系統	清瀬梅園給水所（東村山）												
所在地	清瀬市旭が丘												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.3	21.5	25.3	29.9	30.1	30.2	27.1	22.1	15.1	12.2	14.2	15.5	30.2
	最低	15.5	18.3	21.1	25.0	28.7	26.8	20.9	15.6	11.7	9.8	8.9	10.1	8.9
	平均	17.3	20.0	22.8	27.5	29.6	28.6	23.1	18.6	13.6	10.7	10.7	11.8	19.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	8.0	8.1	8.0	7.5	8.1
	最低	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.9	7.4	7.4	7.3
	平均	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.9	8.0	7.7	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	18.0	17.2	17.2	16.7	18.3	15.5	18.8	19.7	20.0	20.3	19.9	20.2	20.3
	最低	16.0	15.2	10.8	13.3	13.9	14.0	12.0	15.9	17.3	17.2	18.3	13.4	10.8
	平均	16.5	16.0	12.3	14.9	15.7	14.9	16.5	18.6	18.6	18.6	19.2	18.9	16.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.105															
	系統	清瀬梅園給水所（東村山）															
	所在地	清瀬市旭が丘															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.87			0.69			1.4			1.3		1.4	0.69	1.1	4
	フッ素及びその化合物		0.06			0.08			0.08			0.09		0.09	0.06	0.08	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.03			0.04			0.04		0.04	0.03	0.04	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0051			0.0063			0.0020			0.0037		0.0063	0.0020	0.0043	4
	ジクロロ酢酸		0.001		0.002				0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0035			0.0047			0.0032			0.0029		0.0047	0.0029	0.0036	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.014			0.018			0.0088			0.011		0.018	0.0088	0.013	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		0.003				0.001			0.002		0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0047			0.0057			0.0024			0.0035		0.0057	0.0024	0.0041	4
	ブロモホルム		0.0008			0.0011			0.0012			0.0007		0.0012	0.0007	0.0010	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001				<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		10			10			11			12		12	10	11	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.3	9.7	3.6	5.1	9.0	6.7	10.5	13.0	14.1	18.2	16.2	16.8	18.2	3.6	11.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.3			53.1			65.3			62.4		65.3	53.1	58.8	4
	蒸発残留物		120			110			130			130		130	110	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.105															
	系統	清瀬梅園給水所（東村山）															
	所在地	清瀬市旭が丘															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.9	8.0	7.7	7.5	8.1	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0003			<0.0001			<0.0001		0.0003	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001		0.001				<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.3			53.1			65.3			62.4		65.3	53.1	58.8	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		120			110			130			130		130	110	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.9	8.0	7.7	7.5	8.1	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0			-0.7			-0.9			-1.0		-0.7	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌		<1			<1			6			<1		6	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.3	20.0	22.8	27.5	29.6	28.6	23.1	18.6	13.6	10.7	10.7	11.8	30.2	8.9	19.5	366
	アルカリ度		42.0			46.5			49.0			40.0		49.0	40.0	44.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.5	16.0	12.3	14.9	15.7	14.9	16.5	18.6	18.6	18.6	19.2	18.9	20.3	10.8	16.7	366
	カルシウム硬度		43.4			42.7			51.5			49.0		51.5	42.7	46.7	4
	マグネシウム硬度		10.9			10.4			13.8			13.4		13.8	10.4	12.1	4
	カリウム		1.7			1.6			2.1			2.2		2.2	1.6	1.9	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.106												
系統	南沢給水所（東村山・南沢）												
所在地	東久留米市神宝町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.4	21.8	25.2	29.7	30.0	30.0	27.4	22.3	15.8	12.8	14.3	15.4	30.0
	最低	16.2	18.8	21.7	25.2	29.1	27.4	21.3	16.2	12.4	10.7	10.1	11.2	10.1
	平均	17.8	20.3	23.0	27.5	29.7	28.9	23.5	19.1	14.3	11.5	11.5	12.5	20.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.5	7.5	7.5
	最低	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1
	平均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	20.8	20.2	19.9	19.5	20.4	17.3	21.8	22.2	21.4	22.6	22.9	23.3	23.3
	最低	18.5	17.8	12.7	15.7	15.8	15.7	13.9	18.4	19.7	19.8	20.9	15.6	12.7
	平均	19.4	18.7	14.4	17.4	17.7	16.6	18.8	21.1	20.5	21.2	22.0	21.7	19.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.106															
	系統	南沢給水所（東村山・南沢）															
	所在地	東久留米市神宝町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.5			1.4			2.1			1.9		2.1	1.4	1.7	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.08			0.08			0.09		0.09	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.03			0.04			0.05		0.05	0.03	0.04	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		0.0001			0.0001			0.0001			0.0001		0.0001	0.0001	0.0001	4
	トリクロロエチレン		0.0002			0.0003			0.0002			0.0002		0.0003	0.0002	0.0002	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	0.04	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0040			0.0036			0.0009			0.0030		0.0040	0.0009	0.0029	4
	ジクロロ酢酸		<0.001		0.001				<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0039			0.0046			0.0030			0.0028		0.0046	0.0028	0.0036	4
	臭素酸		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.013			0.014			0.0070			0.0098		0.014	0.0070	0.011	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0044			0.0047			0.0017			0.0031		0.0047	0.0017	0.0035	4
	ブロモホルム		0.0011			0.0012			0.0014			0.0009		0.0014	0.0009	0.0012	4
	ホルムアルデヒド		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		12			11			14			14		14	11	13	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.0	11.6	4.1	6.7	10.7	8.3	12.6	15.1	15.5	20.0	19.0	19.3	20.0	4.1	13.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		60.3			59.8			72.6			68.9		72.6	59.8	65.4	4
	蒸発残留物		130			130			140			140		140	130	140	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.106															
	系統	南沢給水所（東村山・南沢）															
	所在地	東久留米市神宝町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.1	7.2	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		0.002			<0.001			<0.001			0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		<0.001				<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		60.3			59.8			72.6			68.9		72.6	59.8	65.4	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		130			130			140			140		140	130	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.1	7.2	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.1			-1.0			-0.9			-1.1		-0.9	-1.1	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1			<1			2			<1		2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			0.0001			<0.0001			0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.8	20.3	23.0	27.5	29.7	28.9	23.5	19.1	14.3	11.5	11.5	12.5	30.0	10.1	20.0	366
	アルカリ度		44.0			50.0			51.0			42.0		51.0	42.0	46.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	19.4	18.7	14.4	17.4	17.7	16.6	18.8	21.1	20.5	21.2	22.0	21.7	23.3	12.7	19.1	366
	カルシウム硬度		46.5			46.3			55.1			52.4		55.1	46.3	50.1	4
	マグネシウム硬度		13.8			13.5			17.5			16.5		17.5	13.5	15.3	4
	カリウム		1.9			1.7			2.4			2.4		2.4	1.7	2.1	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.107												
系統	滝山給水所（東村山）												
所在地	東久留米市下里												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.9	20.3	24.5	28.6	29.0	29.1	26.5	21.1	13.8	10.9	13.3	14.5	29.1
	最低	14.6	17.4	20.1	24.3	27.7	26.0	19.8	14.0	10.3	8.6	7.8	9.3	7.8
	平均	16.1	18.8	21.9	26.8	28.5	27.7	22.0	17.1	12.2	9.4	9.7	10.9	18.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7
	最低	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.2
	平均	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	19.3	18.7	18.6	18.2	19.7	16.3	20.5	21.1	21.4	21.9	21.5	21.0	21.9
	最低	16.9	16.2	11.4	14.3	14.3	14.6	12.6	17.2	19.1	18.7	19.0	13.7	11.4
	平均	17.6	17.2	13.0	16.1	16.7	15.7	17.6	19.9	19.9	20.0	20.3	19.6	17.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.107															
	系統	滝山給水所（東村山）															
	所在地	東久留米市下里															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.90			0.67			1.4			1.3		1.4	0.67	1.1	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.08			0.08			0.09		0.09	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.03			0.04			0.05		0.05	0.03	0.04	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0043			0.0048			0.0015			0.0033		0.0048	0.0015	0.0035	4
	ジクロロ酢酸		0.001		0.002				0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0031			0.0041			0.0027			0.0024		0.0041	0.0024	0.0031	4
	臭素酸		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.012			0.015			0.0071			0.0094		0.015	0.0071	0.011	4
	トリクロロ酢酸		<0.001		0.002				0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0040			0.0047			0.0018			0.0031		0.0047	0.0018	0.0034	4
	ブロモホルム		0.0008			0.0010			0.0011			0.0006		0.0011	0.0006	0.0009	4
	ホルムアルデヒド		0.001		<0.001				<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		11			10			11			12		12	10	11	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.5	10.1	3.3	5.5	9.4	6.8	10.8	13.1	13.8	16.9	16.5	16.8	16.9	3.3	11.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.0			53.5			64.7			62.4		64.7	53.5	58.7	4
	蒸発残留物		120			120			130			130		130	120	130	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.107															
	系統	滝山給水所（東村山）															
	所在地	東久留米市下里															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.7	0.3	0.5	12
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.2	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001		<0.001				<0.001			0.002		0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54.0			53.5			64.7			62.4		64.7	53.5	58.7	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		120			120			130			130		130	120	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.2	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0			-0.8			-0.8			-1.3		-0.8	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.1	18.8	21.9	26.8	28.5	27.7	22.0	17.1	12.2	9.4	9.7	10.9	29.1	7.8	18.4	366
	アルカリ度		41.0			46.5			48.5			39.5		48.5	39.5	43.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.6	17.2	13.0	16.1	16.7	15.7	17.6	19.9	19.9	20.0	20.3	19.6	21.9	11.4	17.8	366
	カルシウム硬度		42.9			42.6			50.6			48.8		50.6	42.6	46.2	4
	マグネシウム硬度		11.1			10.9			14.1			13.6		14.1	10.9	12.4	4
	カリウム		1.7			1.6			2.1			2.2		2.2	1.6	1.9	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.108												
系統	中藤配水所（小作・東村山）												
所在地	武蔵村山市中央												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	21.8	24.4	28.7	34.0	34.1	32.3	27.2	22.0	14.8	11.5	15.5	17.0	34.1
	最低	16.4	19.4	22.3	27.8	30.7	26.4	19.7	14.0	9.4	8.4	7.6	9.6	7.6
	平均	18.6	21.8	25.2	30.8	32.2	29.5	22.2	17.3	12.1	9.7	10.5	12.0	20.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6
	最低	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3
	平均	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	16.1	12.1	12.1	12.2	14.4	13.4	12.1	11.7	13.1	11.4	11.5	11.2	16.1
	最低	11.1	10.5	10.2	11.0	12.1	11.3	11.5	11.0	11.4	10.7	10.5	10.5	10.2
	平均	14.2	11.4	11.2	11.6	13.1	11.9	11.7	11.5	11.9	11.0	10.8	10.8	11.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7
	最低	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.108															
	系統	中藤配水所（小作・東村山）															
	所在地	武蔵村山市中央															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.46			0.76			0.51		0.44		0.76	0.44	0.54	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.05			0.04		0.04		0.05	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.01			<0.01		<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			0.0001			<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0057			0.0038			0.0008		0.0018		0.0057	0.0008	0.0030	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.001		<0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0010			0.0016			0.0006		0.0004		0.0016	0.0004	0.0009	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0095			0.0084			0.0022		0.0032		0.0095	0.0022	0.0058	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.002		<0.001				0.002		0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0027			0.0028			0.0008		0.0010		0.0028	0.0008	0.0018	4
	ブロモホルム			0.0001			0.0002			<0.0001		<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02		0.02		0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.4			5.8			3.4		3.5		5.8	3.4	4.3	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.9	3.3	3.2	3.7	5.0	5.0	3.6	3.5	3.6	4.6	4.2	4.4	5.0	3.2	4.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			43.6			50.8			47.4		44.1		50.8	43.6	46.5	4
	蒸発残留物			72			96			73		76		96	72	79	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.108															
	系統	中藤配水所（小作・東村山）															
	所在地	武蔵村山市中央															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.001		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			43.6			50.8			47.4		44.1		50.8	43.6	46.5	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			72			96			73		76		96	72	79	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.0			-0.9			-0.9		-1.3		-0.9	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌			<1			<1			<1		<1		<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02		0.02		0.04	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	18.6	21.8	25.2	30.8	32.2	29.5	22.2	17.3	12.1	9.7	10.5	12.0	34.1	7.6	20.2	366
	アルカリ度			40.5			40.0			37.0		35.0		40.5	35.0	38.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	14.2	11.4	11.2	11.6	13.1	11.9	11.7	11.5	11.9	11.0	10.8	10.8	16.1	10.2	11.8	366
	カルシウム硬度			38.3			44.1			42.4		39.3		44.1	38.3	41.0	4
	マグネシウム硬度			5.3			6.7			5.0		4.8		6.7	4.8	5.5	4
	カリウム			0.8			1.0			0.7		0.7		1.0	0.7	0.8	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.109												
系統	桜ヶ丘配水所（朝霞・東村山）（～令和5年9月）、程久保給水所（東村山）（令和5年9月～）												
所在地	多摩市和田												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	19.4	21.9	25.5	30.6	30.6	30.5	26.7	21.4	15.3	11.9	13.4	14.5	30.6
水温 最低	15.9	19.0	21.8	25.4	29.7	26.8	20.3	15.2	11.5	9.8	9.4	10.7	9.4
水温 平均	17.8	20.6	23.3	28.3	30.1	28.4	22.8	18.1	13.5	10.5	10.7	11.8	19.7
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
pH値 最低	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3
pH値 平均	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	23.6	22.7	22.8	26.1	25.6	26.7	18.9	19.4	18.2	19.4	20.9	21.4	26.7
電気伝導率 最低	20.6	19.8	18.2	20.4	19.7	14.0	11.9	15.5	16.4	16.4	17.5	14.1	11.9
電気伝導率 平均	22.0	20.8	20.4	23.7	23.5	16.6	16.4	18.1	17.2	18.0	19.6	20.0	19.7
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.109															
	系統	桜ヶ丘配水所（朝霞・東村山）（～令和５年９月）、程久保給水所（東村山）（令和５年９月～）															
	所在地	多摩市和田															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.7			0.66			1.2		1.2		1.7	0.66	1.2	4
	フッ素及びその化合物			0.08			0.07			0.07		0.08		0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物			0.03			0.02			0.03		0.04		0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			0.0001			<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.06	0.03	0.03	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0033			0.0041			0.0016		0.0036		0.0041	0.0016	0.0032	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0052			0.0029			0.0024		0.0027		0.0052	0.0024	0.0033	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.015			0.011			0.0066		0.010		0.015	0.0066	0.011	4
	トリクロロ酢酸		<0.001			<0.001			0.001		0.003			0.003	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0052			0.0036			0.0017		0.0033		0.0052	0.0017	0.0035	4
	ブロモホルム			0.0013			0.0006			0.0009		0.0007		0.0013	0.0006	0.0009	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			0.01			<0.01		<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02		0.01		0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			0.03		<0.01		0.03	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			12			8.7			10		12		12	8.7	11	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	23.4	16.4	11.1	17.6	12.3	6.9	9.3	11.1	12.0	13.4	15.6	15.8	23.4	6.9	13.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			61.1			54.3			60.9		61.5		61.5	54.3	59.5	4
	蒸発残留物			140			110			120		120		140	110	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.109															
	系統	桜ヶ丘配水所（朝霞・東村山）（～令和５年９月）、程久保給水所（東村山）（令和５年９月～）															
	所在地	多摩市和田															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			0.0004			<0.0001		<0.0001		0.0004	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			61.1			54.3			60.9		61.5		61.5	54.3	59.5	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			140			110			120		120		140	110	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.6			-0.7			-0.8		-1.1		-0.6	-1.1	-0.8	4
	従属栄養細菌			9			<1			<1		<1		9	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02		0.01		0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.8	20.6	23.3	28.3	30.1	28.4	22.8	18.1	13.5	10.5	10.7	11.8	30.6	9.4	19.7	366
	アルカリ度			48.5			45.5			45.5		40.0		48.5	40.0	44.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	22.0	20.8	20.4	23.7	23.5	16.6	16.4	18.1	17.2	18.0	19.6	20.0	26.7	11.9	19.7	366
	カルシウム硬度			46.3			45.6			48.2		48.5		48.5	45.6	47.2	4
	マグネシウム硬度			14.8			8.7			12.7		13.0		14.8	8.7	12.3	4
	カリウム			2.1			1.4			1.9		2.1		2.1	1.4	1.9	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.110												
系統	落合配水所（東村山・朝霞）												
所在地	多摩市中沢												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.9	20.2	23.3	27.8	28.2	28.4	26.2	20.7	15.2	11.8	12.4	13.5	28.4
	最低	14.3	17.4	19.7	23.2	27.5	26.0	20.2	15.4	11.7	9.8	9.2	10.4	9.2
	平均	16.0	18.8	21.2	25.6	27.9	27.3	22.5	18.1	13.5	10.6	10.2	11.3	18.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4
	平均	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	19.9	18.9	19.2	20.6	20.6	20.7	21.8	22.4	21.3	22.5	22.6	23.3	23.3
	最低	17.9	17.1	14.5	16.6	17.0	17.3	18.5	19.8	19.6	20.1	20.8	19.4	14.5
	平均	18.8	17.9	15.8	18.4	19.0	19.1	20.3	21.4	20.3	21.2	21.8	22.1	19.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.110															
	系統	落合配水所（東村山・朝霞）															
	所在地	多摩市中沢															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.90			0.86			1.5		1.5		1.5	0.86	1.2	4
	フッ素及びその化合物			0.07			0.09			0.08		0.09		0.09	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物			0.02			0.03			0.04		0.05		0.05	0.02	0.04	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.06	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0054			0.0085			0.0015		0.0042		0.0085	0.0015	0.0049	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.002			<0.001		0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0033			0.0062			0.0036		0.0038		0.0062	0.0033	0.0042	4
	臭素酸			<0.001			0.001			0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.014			0.024			0.0090		0.014		0.024	0.0090	0.015	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002			<0.001		0.004			0.004	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0045			0.0076			0.0023		0.0045		0.0076	0.0023	0.0047	4
	ブロモホルム			0.0007			0.0017			0.0016		0.0010		0.0017	0.0007	0.0013	4
	ホルムアルデヒド		0.001			<0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02		0.01		0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			7.9			14			13		15		15	7.9	12	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.3	12.2	7.1	11.1	7.7	13.0	11.1	15.6	15.4	17.8	19.8	18.9	19.8	7.1	13.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			50.8			63.0			66.5		66.0		66.5	50.8	61.6	4
	蒸発残留物			110			140			140		140		140	110	130	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.110															
	系統	落合配水所（東村山・朝霞）															
	所在地	多摩市中沢															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			0.0001			<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			0.0002			<0.0001		<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.002			<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			50.8			63.0			66.5		66.0		66.5	50.8	61.6	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			110			140			140		140		140	110	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.8			-0.5			-0.7		-1.0		-0.5	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌			2			2			<1		<1		2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02		0.01		0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.0	18.8	21.2	25.6	27.9	27.3	22.5	18.1	13.5	10.6	10.2	11.3	28.4	9.2	18.6	366
	アルカリ度			42.5			49.5			47.0		41.0		49.5	41.0	45.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	18.8	17.9	15.8	18.4	19.0	19.1	20.3	21.4	20.3	21.2	21.8	22.1	23.3	14.5	19.7	366
	カルシウム硬度			40.6			49.7			51.1		50.6		51.1	40.6	48.0	4
	マグネシウム硬度			10.2			13.3			15.4		15.4		15.4	10.2	13.6	4
	カリウム			1.4			2.1			2.2		2.5		2.5	1.4	2.1	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.111												
系統	大丸浄水所（東村山・大丸）												
所在地	稲城市東長沼												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	18.6	20.7	25.7	29.8	30.0	28.6	25.2	20.2	13.5	9.4	13.4	14.6	30.0
水温 最低	13.3	16.0	19.4	24.7	27.3	23.7	17.1	11.7	7.5	6.1	5.3	6.8	5.3
水温 平均	15.5	18.4	22.3	27.7	28.4	26.5	19.4	14.9	10.1	7.5	7.9	8.8	17.3
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
pH値 最低	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.4
pH値 平均	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	17.4	16.8	16.6	16.9	18.0	15.4	18.7	19.1	18.0	19.4	19.3	19.6	19.6
電気伝導率 最低	15.7	15.0	11.0	13.2	13.7	13.9	12.0	15.6	16.2	16.7	17.5	13.7	11.0
電気伝導率 平均	16.2	15.8	12.3	14.8	15.5	14.8	16.2	17.9	17.1	17.9	18.5	18.3	16.3
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
残留塩素 最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.111															
	系統	大丸浄水所（東村山・大丸）															
	所在地	稲城市東長沼															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95			0.78			1.0			1.1			1.1	0.78	0.96	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.06			0.09			0.09	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.02			0.02			0.04			0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0058			0.0089			0.0027			0.0025			0.0089	0.0025	0.0050	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0029			0.0026			0.0024			0.0020			0.0029	0.0020	0.0025	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.014			0.016			0.0084			0.0074			0.016	0.0074	0.011	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.002				0.002		0.002	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0044			0.0044			0.0026			0.0022			0.0044	0.0022	0.0034	4
	ブロモホルム	0.0006			0.0005			0.0007			0.0007			0.0007	0.0005	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	0.002				<0.001		<0.001				0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.4			7.1			9.3			10			10	7.1	9.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.0	9.5	3.0	6.0	8.8	5.0	8.2	12.5	10.1	13.2	14.5	11.8	14.5	3.0	9.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.4			51.2			59.0			60.4			60.4	51.2	56.0	4
	蒸発残留物	100			92			110			120			120	92	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.111															
	系統	大丸浄水所（東村山・大丸）															
	所在地	稲城市東長沼															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.4	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001				0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.4			51.2			59.0			60.4			60.4	51.2	56.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	100			92			110			120			120	92	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9			-0.9			-0.7			-0.9			-0.7	-0.9	-0.9	4
	従属栄養細菌	2			7			2			5			7	2	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.5	18.4	22.3	27.7	28.4	26.5	19.4	14.9	10.1	7.5	7.9	8.8	30.0	5.3	17.3	366
	アルカリ度	41.5			44.0			46.5			41.5			46.5	41.5	43.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.2	15.8	12.3	14.8	15.5	14.8	16.2	17.9	17.1	17.9	18.5	18.3	19.6	11.0	16.3	366
	カルシウム硬度	42.5			42.9			49.2			47.9			49.2	42.5	45.6	4
	マグネシウム硬度	10.9			8.3			9.8			12.5			12.5	8.3	10.4	4
	カリウム	1.6			1.3			1.6			1.9			1.9	1.3	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.112												
系統	坂浜配水所（東村山・小作）												
所在地	稲城市平尾												
検査項目＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	19.4	21.4	26.2	31.0	30.8	30.0	26.2	20.3	13.7	9.6	13.6	15.2	31.0
水温 最低	14.7	17.8	20.5	25.3	28.2	25.2	18.1	12.4	8.1	6.7	6.4	8.2	6.4
水温 平均	16.7	19.6	22.7	28.4	29.5	27.8	20.9	15.7	10.5	7.9	8.8	10.3	18.3
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8
pH値 最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	6.9	7.7	7.7	7.5	7.6	6.9
pH値 平均	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31	364
電気伝導率 最高	17.4	17.0	17.0	16.8	17.9	16.1	17.9	19.6	17.9	18.8	19.3	19.6	19.6
電気伝導率 最低	16.3	15.6	11.4	13.6	15.0	14.8	14.2	16.5	16.6	17.1	17.5	15.5	11.4
電気伝導率 平均	16.8	16.2	12.9	15.0	16.1	15.4	16.8	18.4	17.1	17.9	18.6	18.6	16.7
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

（注）No.112は自動水質計器の不具合のため、pH値が2日間欠測。

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.112															
	系統	坂浜配水所（東村山・小作）															
	所在地	稲城市平尾															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0			0.78			0.94			1.1			1.1	0.78	0.96	4
	フッ素及びその化合物	0.07			0.06			0.06			0.09			0.09	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	0.03			0.02			0.02			0.04			0.04	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0072			0.0098			0.0040			0.0029			0.0098	0.0029	0.0060	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.001		0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0037			0.0029			0.0031			0.0029			0.0037	0.0029	0.0032	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.017			0.018			0.012			0.0098			0.018	0.0098	0.014	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.002				0.003		0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.0058			0.0051			0.0037			0.0031			0.0058	0.0031	0.0044	4
	ブロモホルム	0.0007			0.0005			0.0007			0.0009			0.0009	0.0005	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	0.001				0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	9.6			7.0			9.0			10			10	7.0	8.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.3	10.0	3.1	5.9	8.7	5.2	7.5	12.8	11.2	13.0	14.3	13.5	14.3	3.1	9.7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.9			50.9			57.6			60.1			60.1	50.9	55.6	4
	蒸発残留物	110			92			110			110			110	92	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.112															
	系統	坂浜配水所（東村山・小作）															
	所在地	稲城市平尾															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	12
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	6.9	7.6	364
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			0.0001			0.0002			<0.0001			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002				0.002		0.001				0.001		0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.9			50.9			57.6			60.1			60.1	50.9	55.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	110			92			110			110			110	92	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	6.9	7.6	364
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9			-0.7			-0.7			-1.0			-0.7	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌	<1			2			<1			<1			2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.7	19.6	22.7	28.4	29.5	27.8	20.9	15.7	10.5	7.9	8.8	10.3	31.0	6.4	18.3	366
	アルカリ度	41.5			43.5			46.0			41.5			46.0	41.5	43.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.8	16.2	12.9	15.0	16.1	15.4	16.8	18.4	17.1	17.9	18.6	18.6	19.6	11.4	16.7	366
	カルシウム硬度	42.8			42.9			48.4			47.7			48.4	42.8	45.5	4
	マグネシウム硬度	11.1			8.0			9.2			12.4			12.4	8.0	10.2	4
	カリウム	1.6			1.2			1.5			1.9			1.9	1.2	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.112は自動水質計器の不具合のため、pH値が2日間欠測。

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.113												
系統	上代継浄水所（小作・上代継）												
所在地	あきる野市草花												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	20.1	22.6	26.6	31.2	31.4	30.9	27.1	21.7	14.8	11.7	14.2	16.4	31.4
	最低	16.7	19.8	22.0	26.3	29.8	26.9	20.3	15.0	10.9	9.3	8.4	11.0	8.4
	平均	18.3	21.2	23.8	28.8	30.6	28.9	22.7	18.1	13.0	10.3	10.9	12.7	20.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
	最低	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.2
	平均	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	12.3	12.6	12.7	12.6	13.0	12.6	12.6	12.2	13.3	11.8	11.4	11.6	13.3
	最低	11.5	11.3	10.1	11.6	11.9	11.9	11.9	11.5	11.7	11.1	11.0	10.9	10.1
	平均	12.0	12.0	11.3	12.0	12.4	12.1	12.2	11.9	12.2	11.4	11.2	11.2	11.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.113															
	系統	上代継浄水所（小作・上代継）															
	所在地	あきる野市草花															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.65		0.62			0.65			0.52			0.65	0.52	0.61	4
	フッ素及びその化合物		0.05		0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.07	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0041		0.0061			0.0015				0.0020		0.0061	0.0015	0.0034	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0010		0.0009			0.0011				0.0004		0.0011	0.0004	0.0009	4
	臭素酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0075		0.0096			0.0044				0.0033		0.0096	0.0033	0.0062	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.001			<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0022		0.0025			0.0016				0.0009		0.0025	0.0009	0.0018	4
	ブロモホルム		0.0002		0.0001			0.0002				<0.0001		0.0002	<0.0001	0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03		0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		4.4		3.7			3.6			3.5			4.4	3.5	3.8	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.7	4.0	4.1	3.7	3.6	3.3	3.4	3.5	5.3	3.5	4.6	4.4	5.3	3.3	3.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		50.1		47.5			48.0			45.9			50.1	45.9	47.9	4
	蒸発残留物		84		88			81			74			88	74	82	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.113															
	系統	上代継浄水所（小作・上代継）															
	所在地	あきる野市草花															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001		0.0002			<0.0001				<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.001			<0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		50.1		47.5			48.0			45.9			50.1	45.9	47.9	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		84		88			81			74			88	74	82	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0		-0.9			-1.0			-1.2			-0.9	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1		<1			2			<1			2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03		0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	18.3	21.2	23.8	28.8	30.6	28.9	22.7	18.1	13.0	10.3	10.9	12.7	31.4	8.4	20.0	366
	アルカリ度		38.5		37.5			36.0			36.5			38.5	36.0	37.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.0	12.0	11.3	12.0	12.4	12.1	12.2	11.9	12.2	11.4	11.2	11.2	13.3	10.1	11.8	366
	カルシウム硬度		43.5		42.2			42.5			40.5			43.5	40.5	42.2	4
	マグネシウム硬度		6.6		5.3			5.5			5.4			6.6	5.3	5.7	4
	カリウム		1.0		0.9			0.9			0.8			1.0	0.8	0.9	4
	トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.114												
系統	戸倉浄水所（戸倉）												
所在地	あきる野市乙津												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.2	19.2	23.2	27.8	28.1	27.3	23.6	18.3	12.5	9.0	11.7	13.6	28.1
	最低	12.9	16.1	18.6	22.5	26.2	23.3	17.0	12.2	8.8	7.0	6.7	7.6	6.7
	平均	14.5	17.4	20.3	25.0	26.9	25.4	19.6	15.0	10.4	7.8	8.1	9.2	16.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.7	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	最低	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2
	平均	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	10.3	10.6	9.9	9.8	10.4	9.9	9.7	9.7	9.4	9.9	9.7	9.4	10.6
	最低	9.4	9.6	8.1	8.8	9.2	8.9	9.3	9.1	9.2	9.2	9.3	8.3	8.1
	平均	9.9	10.0	8.7	9.2	9.8	9.4	9.6	9.3	9.2	9.4	9.5	8.7	9.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.114															
	系統	戸倉浄水所（戸倉）															
	所在地	あきる野市乙津															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.97			1.5			0.92			1.4	1.5	0.92	1.2	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.06			0.06			0.07	0.07	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0078			0.013			0.0029			0.0058	0.013	0.0029	0.0074	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.002		0.001				0.002		0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0090			0.015			0.0035			0.0067	0.015	0.0035	0.0086	4
	トリクロロ酢酸		0.007			0.004		0.004				0.005		0.007	0.004	0.005	4
	ブロモジクロロメタン			0.0012			0.0018			0.0006			0.0009	0.0018	0.0006	0.0011	4
	ブロモホルム			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02			0.02			0.02	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.2			4.9			4.4			4.2	4.9	4.2	4.4	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.8	4.7	5.5	4.8	4.9	5.2	4.6	3.9	3.7	4.0	3.9	4.0	5.5	3.7	4.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			25.3			30.0			34.6			32.0	34.6	25.3	30.5	4
	蒸発残留物			56			78			64			59	78	56	64	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.114															
	系統	戸倉浄水所（戸倉）															
	所在地	あきる野市乙津															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	7.2	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.003		0.001				0.001		0.003	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			25.3			30.0			34.6			32.0	34.6	25.3	30.5	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			56			78			64			59	78	56	64	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	7.2	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.8			-1.5			-1.4			-1.7	-1.4	-1.8	-1.6	4
	従属栄養細菌			1			<1			<1			<1	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02			0.02			0.02	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	14.5	17.4	20.3	25.0	26.9	25.4	19.6	15.0	10.4	7.8	8.1	9.2	28.1	6.7	16.7	366
	アルカリ度			17.0			20.0			26.0			22.0	26.0	17.0	21.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	9.9	10.0	8.7	9.2	9.8	9.4	9.6	9.3	9.2	9.4	9.5	8.7	10.6	8.1	9.4	366
	カルシウム硬度			21.0			25.0			28.5			26.3	28.5	21.0	25.2	4
	マグネシウム硬度			4.3			5.0			6.1			5.7	6.1	4.3	5.3	4
	カリウム			0.6			0.7			0.5			0.5	0.7	0.5	0.6	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.115												
系統	乙津浄水所（戸倉・乙津）												
所在地	あきる野市乙津												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.0	19.7	23.1	27.9	28.1	27.8	24.6	18.5	12.6	8.9	10.9	12.4	28.1
	最低	13.4	17.1	19.3	23.1	26.9	24.7	18.3	12.9	8.7	7.3	7.4	9.0	7.3
	平均	15.3	18.3	20.9	25.3	27.4	26.2	21.0	15.9	10.8	7.9	8.7	10.1	17.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.7	7.7
	最低	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2
	平均	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	9.6	9.9	9.1	9.1	9.5	9.1	9.1	9.4	9.4	9.7	10.1	9.7	10.1
	最低	8.5	8.8	7.5	8.0	8.3	8.2	8.6	8.9	8.9	9.1	9.0	8.5	7.5
	平均	9.1	9.2	8.0	8.5	9.0	8.7	8.9	9.1	9.1	9.3	9.5	9.1	9.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.115															
	系統	乙津浄水所（戸倉・乙津）															
	所在地	あきる野市乙津															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.97			1.5			0.91			1.4	1.5	0.91	1.2	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.06			0.06			0.07	0.07	0.06	0.06	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0084			0.012			0.0029			0.0058	0.012	0.0029	0.0073	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			<0.0001			0.0002			<0.0001			<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0096			0.014			0.0035			0.0067	0.014	0.0035	0.0085	4
	トリクロロ酢酸		0.007			0.007		0.003				0.005		0.007	0.003	0.006	4
	ブロモジクロロメタン			0.0012			0.0018			0.0006			0.0009	0.0018	0.0006	0.0011	4
	ブロモホルム			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02			0.03			0.02	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.3			4.8			4.4			4.0	4.8	4.0	4.4	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.7	4.6	5.3	4.7	4.7	5.2	4.6	3.9	3.7	4.0	3.9	4.0	5.3	3.7	4.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			25.5			29.4			34.7			32.0	34.7	25.5	30.4	4
	蒸発残留物			59			71			63			58	71	58	63	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.115															
	系統	乙津浄水所（戸倉・乙津）															
	所在地	あきる野市乙津															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.2	7.4	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.002		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			25.5			29.4			34.7			32.0	34.7	25.5	30.4	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			59			71			63			58	71	58	63	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.2	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.9			-1.6			-1.6			-1.5	-1.5	-1.9	-1.7	4
	従属栄養細菌			<1			3			<1			<1	3	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02			0.03			0.02	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.3	18.3	20.9	25.3	27.4	26.2	21.0	15.9	10.8	7.9	8.7	10.1	28.1	7.3	17.3	366
	アルカリ度			17.5			19.5			26.5			22.0	26.5	17.5	21.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	9.1	9.2	8.0	8.5	9.0	8.7	8.9	9.1	9.1	9.3	9.5	9.1	10.1	7.5	9.0	366
	カルシウム硬度			21.0			24.3			28.5			26.2	28.5	21.0	25.0	4
	マグネシウム硬度			4.5			5.1			6.2			5.8	6.2	4.5	5.4	4
	カリウム			0.6			0.7			0.5			0.5	0.7	0.5	0.6	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所		No.116												
系統		深沢浄水所（深沢）												
所在地		あきる野市深沢												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.3	18.5	21.4	26.4	26.8	26.7	23.8	17.1	12.1	8.5	16.1	11.4	26.8
	最低	12.6	16.0	18.3	21.4	26.0	23.9	17.0	12.4	8.5	6.7	6.7	8.1	6.7
	平均	14.4	17.4	19.6	23.8	26.3	25.4	19.8	15.0	10.4	7.5	8.3	9.1	16.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	8.1	8.1	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.2
	最低	8.0	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	8.0	7.9	7.9	7.7	7.5
	平均	8.1	7.9	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	13.6	14.3	13.3	13.6	14.3	13.8	13.3	13.6	13.3	13.4	13.9	12.8	14.3
	最低	12.2	11.8	9.6	11.4	11.5	11.7	12.6	12.7	12.9	13.1	12.8	11.2	9.6
	平均	12.9	13.0	10.7	12.5	13.0	12.7	13.0	13.2	13.1	13.2	13.3	12.1	12.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.116															
	系統	深沢浄水所（深沢）															
	所在地	あきる野市深沢															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.99			1.5			0.93			1.2	1.5	0.93	1.2	4
	フッ素及びその化合物			0.07			0.08			0.08			0.08	0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.03	0.04	0.06	0.09	0.10	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.10	0.03	0.05	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0056			0.0082			0.0069			0.0076	0.0082	0.0056	0.0071	4
	ジクロロ酢酸		0.003			0.003		0.001				0.005		0.005	0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン			0.0002			0.0005			<0.0001			<0.0001	0.0005	<0.0001	0.0002	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0072			0.011			0.0078			0.0088	0.011	0.0072	0.0087	4
	トリクロロ酢酸		0.006			0.004		0.002				0.008		0.008	0.002	0.005	4
	ブロモジクロロメタン			0.0014			0.0024			0.0009			0.0012	0.0024	0.0009	0.0015	4
	ブロモホルム			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.06			0.01			0.01	0.06	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.2			4.9			4.8			4.2	4.9	4.2	4.5	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.4	2.8	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	2.4	3.8	4.1	3.0	5.3	2.4	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			37.4			46.4			55.2			49.4	55.2	37.4	47.1	4
	蒸発残留物			71			75			89			83	89	71	80	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.116															
	系統	深沢浄水所（深沢）															
	所在地	あきる野市深沢															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6	0.8	0.3	0.5	12
	pH値	8.1	7.9	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	8.2	7.5	7.8	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			0.0003			0.0004			0.0001			<0.0001	0.0004	<0.0001	0.0002	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.002		<0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			37.4			46.4			55.2			49.4	55.2	37.4	47.1	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			71			75			89			83	89	71	80	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	8.1	7.9	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	8.2	7.5	7.8	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.4			-0.9			-0.7			-1.0	-0.7	-1.4	-1.0	4
	従属栄養細菌			2			1			2			<1	2	<1	1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.06			0.01			0.01	0.06	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	14.4	17.4	19.6	23.8	26.3	25.4	19.8	15.0	10.4	7.5	8.3	9.1	26.8	6.7	16.4	366
	アルカリ度			28.5			33.5			46.5			39.0	46.5	28.5	36.9	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.9	13.0	10.7	12.5	13.0	12.7	13.0	13.2	13.1	13.2	13.3	12.1	14.3	9.6	12.7	366
	カルシウム硬度			29.7			37.2			44.1			39.4	44.1	29.7	37.6	4
	マグネシウム硬度			7.7			9.2			11.1			10.0	11.1	7.7	9.5	4
	カリウム			0.5			0.6			0.5			0.4	0.6	0.4	0.5	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.118												
系統	芝久保給水所（東村山）												
所在地	西東京市谷戸町												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.8	21.8	25.4	30.3	30.6	30.7	27.6	22.9	15.9	13.6	14.4	15.5	30.7
	最低	16.3	19.0	21.6	25.0	29.5	27.4	21.6	16.2	12.5	11.1	10.1	11.0	10.1
	平均	17.8	20.4	23.2	27.9	30.1	29.1	23.6	19.2	14.6	12.0	11.7	12.3	20.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0
	最低	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.9	7.8	7.8	7.4
	平均	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	8.0	7.9	7.8	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	20.5	19.3	18.7	18.7	20.1	16.4	21.8	21.8	20.6	22.3	22.1	22.4	22.4
	最低	17.5	16.7	10.9	14.1	14.0	14.2	12.0	17.4	18.5	18.1	19.8	13.7	10.9
	平均	18.5	17.7	12.8	16.2	16.6	15.6	18.1	20.6	19.5	20.1	21.0	20.6	18.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.118															
	系統	芝久保給水所（東村山）															
	所在地	西東京市谷戸町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.46			0.78			1.5			1.7	1.7	0.46	1.1	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.07			0.08			0.08	0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.02			0.04			0.04	0.04	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0026			0.0025			0.0005			0.0050	0.0050	0.0005	0.0027	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0013			0.0034			0.0021			0.0034	0.0034	0.0013	0.0026	4
	臭素酸			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0064			0.010			0.0046			0.014	0.014	0.0046	0.0088	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0023			0.0035			0.0009			0.0044	0.0044	0.0009	0.0028	4
	ブロモホルム			0.0002			0.0008			0.0011			0.0008	0.0011	0.0002	0.0007	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			5.2			9.7			13			14	14	5.2	10	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	17.1	12.0	3.1	7.9	6.3	8.5	13.0	15.5	15.6	17.4	19.4	17.9	19.4	3.1	12.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			44.9			56.7			67.8			71.7	71.7	44.9	60.3	4
	蒸発残留物			82			120			140			150	150	82	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.118															
	系統	芝久保給水所（東村山）															
	所在地	西東京市谷戸町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	8.0	7.9	7.8	8.0	7.4	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			44.9			56.7			67.8			71.7	71.7	44.9	60.3	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			82			120			140			150	150	82	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	8.0	7.9	7.8	8.0	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.9			-0.6			-0.9			-0.9	-0.6	-0.9	-0.8	4
	従属栄養細菌			3			2			1			<1	3	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.8	20.4	23.2	27.9	30.1	29.1	23.6	19.2	14.6	12.0	11.7	12.3	30.7	10.1	20.2	366
	アルカリ度			42.0			47.5			48.0			47.5	48.0	42.0	46.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	18.5	17.7	12.8	16.2	16.6	15.6	18.1	20.6	19.5	20.1	21.0	20.6	22.4	10.9	18.1	366
	カルシウム硬度			38.7			46.7			51.7			54.9	54.9	38.7	48.0	4
	マグネシウム硬度			6.2			10.0			16.1			16.8	16.8	6.2	12.3	4
	カリウム			0.8			1.6			2.3			2.3	2.3	0.8	1.8	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.119												
系統	保谷町給水所（東村山・保谷町）												
所在地	西東京市柳沢												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.1	19.1	22.5	26.7	26.6	26.5	23.7	19.4	13.2	10.5	12.7	13.8	26.7
	最低	13.9	16.4	18.9	22.4	25.6	23.3	18.0	13.3	10.0	8.4	7.4	9.0	7.4
	平均	15.4	17.7	20.3	24.7	26.2	25.0	19.8	16.0	11.7	9.2	9.5	10.5	17.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	8.1	8.1	8.1
	最低	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.9	7.5
	平均	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	7.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	18.8	18.2	17.8	17.7	18.6	16.1	19.4	19.3	18.9	20.2	19.9	20.2	20.2
	最低	16.9	16.5	13.1	15.0	14.8	14.9	13.3	16.6	17.6	17.4	18.3	14.5	13.1
	平均	17.6	17.1	14.2	16.3	16.4	15.7	17.0	18.5	18.2	18.8	19.2	19.0	17.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.119															
	系統	保谷町給水所（東村山・保谷町）															
	所在地	西東京市柳沢															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			0.002			0.002			0.002		0.002		0.002	0.002	0.002	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.66			0.81			1.1		1.2		1.2	0.66	0.94	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.07			0.07		0.08		0.08	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.02			0.03		0.03		0.03	<0.01	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			0.0001			0.0001			<0.0001		<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			0.0001			0.0002			<0.0001		<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0015			0.0014			0.0005		0.0021		0.0021	0.0005	0.0014	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0011			0.0023			0.0016		0.0021		0.0023	0.0011	0.0018	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0043			0.0065			0.0037		0.0071		0.0071	0.0037	0.0054	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0014			0.0021			0.0008		0.0022		0.0022	0.0008	0.0016	4
	ブロモホルム			0.0003			0.0007			0.0008		0.0007		0.0008	0.0003	0.0006	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.02			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			6.2			8.8			10		12		12	6.2	9.3	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10.7	9.2	3.9	5.7	8.0	7.1	6.4	10.1	10.4	13.7	14.0	12.9	14.0	3.9	9.3	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			51.3			58.7			63.0		63.7		63.7	51.3	59.2	4
	蒸発残留物			98			120			130		140		140	98	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.119															
	系統	保谷町給水所（東村山・保谷町）															
	所在地	西東京市柳沢															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	7.5	7.8	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			51.3			58.7			63.0		63.7		63.7	51.3	59.2	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			98			120			130		140		140	98	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	7.5	7.8	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.7			-0.5			-0.7		-0.8		-0.5	-0.8	-0.7	4
	従属栄養細菌			12			6			6		3		12	3	7	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.02			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000007	0.000008	0.000008	0.000008	0.000009	0.000007	<0.000005	0.000006	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000009	<0.000005	<0.000005	12
その他の項目	水温	15.4	17.7	20.3	24.7	26.2	25.0	19.8	16.0	11.7	9.2	9.5	10.5	26.7	7.4	17.2	366
	アルカリ度			51.0			53.5			53.0		48.5		53.5	48.5	51.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.6	17.1	14.2	16.3	16.4	15.7	17.0	18.5	18.2	18.8	19.2	19.0	20.2	13.1	17.3	366
	カルシウム硬度			40.5			45.5			47.2		47.7		47.7	40.5	45.2	4
	マグネシウム硬度			10.8			13.2			15.8		16.0		16.0	10.8	14.0	4
	カリウム			1.4			1.8			2.2		2.4		2.4	1.4	2.0	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）監視強化を行ったため、PFOS及びPFOAの検査回数は年12回となっている。

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.120												
系統	西東京栄町配水所（東村山・西東京栄町・朝霞）												
所在地	西東京市北町												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.0	21.5	25.3	30.2	29.8	28.7	25.1	20.2	13.0	9.9	13.2	15.0	30.2
	最低	14.6	17.7	20.8	24.9	28.1	24.8	18.4	12.6	9.2	7.7	7.2	8.6	7.2
	平均	16.7	19.8	22.8	27.7	28.8	26.7	20.8	15.9	11.1	8.7	9.3	10.6	18.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.8	7.9	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	8.0	7.9	7.8	8.0
	最低	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.3	7.8	7.8	7.6	7.5	7.3
	平均	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	18.5	18.0	17.8	19.8	19.5	19.3	23.1	22.7	20.6	21.8	21.1	23.4	23.4
	最低	16.4	16.0	12.6	15.4	14.7	15.0	15.4	18.2	18.5	18.0	19.2	15.4	12.6
	平均	17.4	16.9	14.3	17.1	17.6	17.2	19.0	21.2	19.5	19.8	20.2	20.5	18.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.120															
	系統	西東京栄町配水所（東村山・西東京栄町・朝霞）															
	所在地	西東京市北町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			0.001			0.002			0.001		0.001		0.002	0.001	0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.34			0.48			1.2		1.2		1.2	0.34	0.81	4
	フッ素及びその化合物			0.06			0.08			0.08		0.09		0.09	0.06	0.08	4
	ホウ素及びその化合物			0.01			0.02			0.04		0.04		0.04	0.01	0.03	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.08	0.02	0.03	0.02	0.08	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0019			0.0027			0.0006		0.0031		0.0031	0.0006	0.0021	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン			0.0010			0.0030			0.0028		0.0034		0.0034	0.0010	0.0026	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0049			0.0097			0.0063		0.011		0.011	0.0049	0.0080	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン			0.0018			0.0032			0.0014		0.0036		0.0036	0.0014	0.0025	4
	ブロモホルム			0.0002			0.0008			0.0015		0.0010		0.0015	0.0002	0.0009	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02			0.01		<0.01		0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			6.1			9.3			13		14		14	6.1	11	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.1	9.4	2.8	5.4	6.6	5.2	7.1	18.0	13.7	17.7	16.6	15.7	18.0	2.8	10.8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			50.0			58.4			68.4		66.7		68.4	50.0	60.9	4
	蒸発残留物			94			120			140		140		140	94	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.120															
	系統	西東京栄町配水所（東村山・西東京栄町・朝霞）															
	所在地	西東京市北町															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	12
	pH値	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.8	7.9	7.8	7.8	8.0	7.3	7.7	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			50.0			58.4			68.4		66.7		68.4	50.0	60.9	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			94			120			140		140		140	94	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.8	7.9	7.8	7.8	8.0	7.3	7.7	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.6			-0.4			-0.5		-0.7		-0.4	-0.7	-0.6	4
	従属栄養細菌			12			35			<1		1		35	<1	12	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02			0.01		<0.01		0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.7	19.8	22.8	27.7	28.8	26.7	20.8	15.9	11.1	8.7	9.3	10.6	30.2	7.2	18.3	366
	アルカリ度			52.0			56.5			55.0		49.5		56.5	49.5	53.3	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	17.4	16.9	14.3	17.1	17.6	17.2	19.0	21.2	19.5	19.8	20.2	20.5	23.4	12.6	18.4	366
	カルシウム硬度			40.2			45.2			50.7		49.9		50.7	40.2	46.5	4
	マグネシウム硬度			9.8			13.2			17.7		16.8		17.7	9.8	14.4	4
	カリウム			1.3			1.9			2.5		2.6		2.6	1.3	2.1	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.121												
系統	箱根ヶ崎浄水所（箱根ヶ崎）												
所在地	瑞穂町箱根ヶ崎												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.5	20.4	22.1	23.2	23.5	25.7	25.3	19.9	17.5	16.4	17.9	18.3	25.7
	最低	17.7	18.7	20.0	21.7	22.5	21.9	19.2	16.9	15.7	15.4	15.0	15.5	15.0
	平均	18.4	19.5	20.9	22.5	23.0	23.6	22.0	18.1	16.5	15.8	16.0	16.4	19.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9
	最低	7.9	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.4
	平均	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	19.0	19.0	19.0	18.9	18.9	19.1	20.3	21.1	19.8	19.5	19.4	19.3	21.1
	最低	18.8	18.7	18.7	18.7	18.4	11.6	11.4	19.7	19.4	19.3	19.0	18.9	11.4
	平均	18.9	18.9	18.9	18.8	18.8	16.5	12.1	20.5	19.6	19.4	19.2	19.1	18.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.121															
	系統	箱根ヶ崎浄水所（箱根ヶ崎）															
	所在地	瑞穂町箱根ヶ崎															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5			2.6			0.67			2.6			2.6	0.67	2.1	4
	フッ素及びその化合物	0.10			0.10			0.05			0.10			0.10	0.05	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.08			0.07			<0.01			0.08			0.08	<0.01	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	0.0029			0.0025			<0.0005			0.0023			0.0029	<0.0005	0.0019	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0001			0.0002			0.0019			0.0002			0.0019	0.0001	0.0006	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0001			<0.0001			0.0010			<0.0001			0.0010	<0.0001	0.0003	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.0004			0.0004			0.0048			0.0004			0.0048	0.0004	0.0015	4
	トリクロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	<0.0001			<0.0001			0.0018			<0.0001			0.0018	<0.0001	0.0005	4
	ブロモホルム	0.0002			0.0002			0.0001			0.0002			0.0002	0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			0.03			<0.01			0.03	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14			14			3.4			14			14	3.4	11	4
	マンガン及びその化合物	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9.7	9.9	9.7	9.7	9.7	9.7	3.5	10.7	10.2	9.9	9.9	9.7	10.7	3.5	9.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.9			61.8			50.2			62.6			62.6	50.2	59.1	4
	蒸発残留物	140			140			80			140			140	80	130	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.121															
	系統	箱根ヶ崎浄水所（箱根ヶ崎）															
	所在地	瑞穂町箱根ヶ崎															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.4	7.7	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0002			0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.9			61.8			50.2			62.6			62.6	50.2	59.1	4
	マンガン及びその化合物	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	140			140			80			140			140	80	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.4	7.7	366
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.5			-0.6			-0.8			-0.6			-0.5	-0.8	-0.6	4
	従属栄養細菌	2			17			1			1			17	1	5	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.0002			0.0002			<0.0001			0.0001			0.0002	<0.0001	0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			0.03			<0.01			0.03	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005			0.000006			<0.000005			<0.000005			0.000006	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	18.4	19.5	20.9	22.5	23.0	23.6	22.0	18.1	16.5	15.8	16.0	16.4	25.7	15.0	19.4	366
	アルカリ度	57.5			58.0			37.5			58.0			58.0	37.5	52.8	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	18.9	18.9	18.9	18.8	18.8	16.5	12.1	20.5	19.6	19.4	19.2	19.1	21.1	11.4	18.4	366
	カルシウム硬度	45.8			45.2			45.1			45.9			45.9	45.1	45.5	4
	マグネシウム硬度	16.1			16.6			5.1			16.7			16.7	5.1	13.6	4
	カリウム	0.7			0.7			0.8			0.7			0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.122												
系統	大久野浄水所（大久野・小作）												
所在地	日の出町大久野												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.6	20.1	23.4	28.2	28.2	27.8	24.5	19.0	13.0	9.9	11.8	13.7	28.2
	最低	14.1	17.4	19.4	23.2	26.9	24.3	17.9	12.9	9.4	7.9	7.9	9.4	7.9
	平均	15.7	18.6	21.1	25.5	27.5	26.3	20.5	15.8	11.2	8.6	9.2	10.8	17.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8
	最低	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	16.7	16.9	17.3	16.5	17.1	17.1	17.2	16.8	17.2	14.3	14.1	14.1	17.3
	最低	16.1	15.4	15.3	15.8	15.3	15.3	16.2	15.6	14.6	11.5	13.6	13.7	11.5
	平均	16.4	16.4	16.2	16.1	16.3	15.8	16.7	16.3	16.5	13.5	13.8	13.8	15.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.122															
	系統	大久野浄水所（大久野・小作）															
	所在地	日の出町大久野															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	2	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.89		0.85			0.90			0.62			0.90	0.62	0.82	4
	フッ素及びその化合物		0.07		0.07			0.07			0.06			0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.01		0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0027		0.0036			0.0012				0.0023		0.0036	0.0012	0.0025	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0013		0.0015			0.0014				0.0011		0.0015	0.0011	0.0013	4
	臭素酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0062		0.0076			0.0045				0.0051		0.0076	0.0045	0.0059	4
	トリクロロ酢酸		0.001			0.002		<0.001				0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0019		0.0022			0.0015				0.0015		0.0022	0.0015	0.0018	4
	ブロモホルム		0.0003		0.0003			0.0004				0.0002		0.0004	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02		0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		4.9		4.6			4.8			4.1			4.9	4.1	4.6	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.6	3.7	3.8	3.5	3.3	3.2	3.3	3.3	3.7	3.3	4.2	4.3	4.3	3.2	3.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		67.3		65.0			69.6			54.3			69.6	54.3	64.1	4
	蒸発残留物		120		120			110			91			120	91	110	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.122															
	系統	大久野浄水所（大久野・小作）															
	所在地	日の出町大久野															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.4	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		0.001		<0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		0.0002		0.0001			<0.0001				<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		67.3		65.0			69.6			54.3			69.6	54.3	64.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		120		120			110			91			120	91	110	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-0.9		-0.6			-0.7			-1.1			-0.6	-1.1	-0.8	4
	従属栄養細菌		44		18			39			15			44	15	29	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02		0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.7	18.6	21.1	25.5	27.5	26.3	20.5	15.8	11.2	8.6	9.2	10.8	28.2	7.9	17.6	366
	アルカリ度		48.0		47.0			48.0			41.5			48.0	41.5	46.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.4	16.4	16.2	16.1	16.3	15.8	16.7	16.3	16.5	13.5	13.8	13.8	17.3	11.5	15.7	366
	カルシウム硬度		55.9		54.6			58.5			46.4			58.5	46.4	53.9	4
	マグネシウム硬度		11.4		10.4			11.1			7.9			11.4	7.9	10.2	4
	カリウム		1.4		1.3			1.4			1.1			1.4	1.1	1.3	4
	トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.123												
系統	文化の森給水所（小作・上代継）												
所在地	日の出町平井												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.4	19.1	22.8	27.7	28.7	28.7	25.8	19.8	13.6	10.4	11.5	12.8	28.7
	最低	13.2	16.3	18.9	22.9	27.3	25.8	19.5	14.4	9.8	8.1	7.8	9.0	7.8
	平均	14.8	17.7	20.7	25.2	28.0	27.3	22.1	17.1	11.8	9.0	9.0	10.0	17.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
	最低	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3
	平均	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	12.1	12.5	12.5	12.3	12.9	12.5	12.5	12.0	12.9	11.4	11.1	11.2	12.9
	最低	11.3	11.1	10.0	11.4	11.8	11.8	11.8	11.4	11.5	10.9	10.8	10.7	10.0
	平均	11.8	11.8	11.2	11.7	12.2	12.0	12.1	11.8	12.0	11.1	10.9	10.9	11.6
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	平均	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.123															
	系統	文化の森給水所（小作・上代継）															
	所在地	日の出町平井															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.65		0.63			0.65			0.52			0.65	0.52	0.61	4
	フッ素及びその化合物		0.05		0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01		<0.01			0.02			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0052		0.0069			0.0022				0.0026		0.0069	0.0022	0.0042	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0010		0.0011			0.0012				0.0005		0.0012	0.0005	0.0010	4
	臭素酸		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0089		0.011			0.0056				0.0045		0.011	0.0045	0.0075	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.003		<0.001				0.002		0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0025		0.0029			0.0020				0.0013		0.0029	0.0013	0.0022	4
	ブロモホルム		0.0002		0.0001			0.0002				0.0001		0.0002	0.0001	0.0002	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03		0.05			0.07			0.02			0.07	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		4.2		3.7			3.6			3.5			4.2	3.5	3.8	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	3.7	3.9	4.1	3.6	3.5	3.3	3.5	3.5	5.1	3.4	4.5	4.4	5.1	3.3	3.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		50.2		47.6			50.3			45.9			50.3	45.9	48.5	4
	蒸発残留物		88		88			77			78			88	77	83	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.123															
	系統	文化の森給水所（小作・上代継）															
	所在地	日の出町平井															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤										<0.02					<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤										<0.002					<0.002	1
	フェノール類										<0.0005					<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.3	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001		0.0001			<0.0001				<0.0001		0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.001		<0.001				0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		50.2		47.6			50.3			45.9			50.3	45.9	48.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		88		88			77			78			88	77	83	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.3	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0		-0.8			-0.9			-1.2			-0.8	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌		<1		<1			21			<1			21	<1	5	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03		0.05			0.07			0.02			0.07	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	14.8	17.7	20.7	25.2	28.0	27.3	22.1	17.1	11.8	9.0	9.0	10.0	28.7	7.8	17.7	366
	アルカリ度		39.5		37.5			37.0			36.5			39.5	36.5	37.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	11.8	11.8	11.2	11.7	12.2	12.0	12.1	11.8	12.0	11.1	10.9	10.9	12.9	10.0	11.6	366
	カルシウム硬度		43.8		42.4			44.9			40.5			44.9	40.5	42.9	4
	マグネシウム硬度		6.4		5.2			5.4			5.4			6.4	5.2	5.6	4
	カリウム		1.0		0.9			0.9			0.8			1.0	0.8	0.9	4
	トリクロラミン		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.124												
系統	南大沢給水所（東村山）												
所在地	八王子市上柚木												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	17.9	20.2	24.7	28.6	29.1	28.7	25.9	20.4	14.4	10.7	13.0	14.8	29.1
	最低	14.3	17.1	19.9	24.1	27.4	25.1	18.8	14.0	10.1	8.2	7.3	8.8	7.3
	平均	15.9	18.7	22.0	26.5	28.3	27.1	21.3	16.9	12.1	9.2	9.3	10.6	18.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.8
	最低	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.4
	平均	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	17.7	17.1	17.4	17.3	18.3	16.1	18.2	19.9	18.7	19.9	20.3	20.3	20.3
	最低	16.3	15.8	11.5	13.9	15.0	14.9	13.4	16.8	17.2	17.9	18.3	16.2	11.5
	平均	16.9	16.3	13.0	15.2	16.3	15.6	16.8	18.9	17.9	18.8	19.4	19.4	17.0
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.124															
	系統	南大沢給水所（東村山）															
	所在地	八王子市上柚木															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.69			0.66			1.3				1.4	1.4	0.66	1.0	4
	フッ素及びその化合物		0.07			0.07			0.07				0.07	0.07	0.07	0.07	4
	ホウ素及びその化合物		0.03			0.02			0.03				0.03	0.03	0.02	0.03	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0055			0.0087			0.0029				0.0058	0.0087	0.0029	0.0057	4
	ジクロロ酢酸	<0.001			0.002			0.002			0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0040			0.0045			0.0039				0.0041	0.0045	0.0039	0.0041	4
	臭素酸		<0.001			0.001			<0.001				<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.016			0.020			0.011				0.016	0.020	0.011	0.016	4
	トリクロロ酢酸	<0.001			0.003			0.002			0.002			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0052			0.0063			0.0034				0.0052	0.0063	0.0034	0.0050	4
	ブロモホルム		0.0010			0.0009			0.0012				0.0008	0.0012	0.0008	0.0010	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02				0.02	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		9.4			10			10				12	12	9.4	10	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.0	9.9	7.4	5.5	8.9	6.2	9.4	11.6	12.1	13.7	14.3	14.7	14.7	5.5	10.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		51.2			51.3			62.8				62.1	62.8	51.2	56.9	4
	蒸発残留物		110			120			120				120	120	110	120	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.124															
	系統	南大沢給水所（東村山）															
	所在地	八王子市上柚木															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.4	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0002			<0.0001				<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		51.2			51.3			62.8				62.1	62.8	51.2	56.9	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		110			120			120				120	120	110	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.4	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.0			-0.7			-0.7				-1.0	-0.7	-1.0	-0.9	4
	従属栄養細菌		<1			<1			<1				1	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02				0.02	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.9	18.7	22.0	26.5	28.3	27.1	21.3	16.9	12.1	9.2	9.3	10.6	29.1	7.3	18.2	366
	アルカリ度		39.0			44.5			48.0				44.5	48.0	39.0	44.0	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	16.9	16.3	13.0	15.2	16.3	15.6	16.8	18.9	17.9	18.8	19.4	19.4	20.3	11.5	17.0	366
	カルシウム硬度		41.0			41.4			49.8				48.9	49.8	41.0	45.3	4
	マグネシウム硬度		10.2			9.9			13.0				13.2	13.2	9.9	11.6	4
	カリウム		1.6			1.5			2.0				2.0	2.0	1.5	1.8	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.125												
系統	唐木田配水所（東村山・朝霞）												
所在地	八王子市別所												
検査項目 ＼ 月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	19.5	21.5	25.8	30.1	30.4	30.4	27.3	22.4	15.0	11.3	14.3	15.8	30.4
	最低	14.8	17.6	20.6	24.6	28.0	25.6	20.6	14.9	10.3	9.0	7.6	9.4	7.6
	平均	17.0	19.5	22.6	27.6	29.4	28.5	22.8	18.3	12.7	10.0	10.5	11.6	19.2
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.5	7.9
	最低	7.5	7.7	7.6	7.6	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.4	7.5	7.4
	平均	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.5	7.8
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	19.6	18.2	18.7	20.0	19.9	19.9	20.8	22.0	20.2	21.5	23.0	23.8	23.8
	最低	17.5	16.5	14.1	16.1	16.6	16.8	17.7	18.9	18.6	19.1	19.6	20.5	14.1
	平均	18.3	17.4	15.4	17.9	18.4	18.4	19.4	20.6	19.2	20.1	21.6	22.6	19.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	平均	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.125															
	系統	唐木田配水所（東村山・朝霞）															
	所在地	八王子市別所															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.90			0.86			1.5		1.5		1.5	0.86	1.2	4
	フッ素及びその化合物			0.07			0.09			0.08		0.09		0.09	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物			0.02			0.03			0.04		0.05		0.05	0.02	0.04	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.06	0.03	0.04	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0053			0.0080			0.0015		0.0041		0.0080	0.0015	0.0047	4
	ジクロロ酢酸		0.001			0.002			0.001		0.002			0.002	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.0034			0.0062			0.0038		0.0033		0.0062	0.0033	0.0042	4
	臭素酸			<0.001			0.001			0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.014			0.023			0.0094		0.013		0.023	0.0094	0.015	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.002			0.001		0.004			0.004	0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0045			0.0073			0.0024		0.0041		0.0073	0.0024	0.0046	4
	ブロモホルム			0.0007			0.0017			0.0017		0.0010		0.0017	0.0007	0.0013	4
	ホルムアルデヒド		0.002			<0.001			<0.001		0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			8.0			14			13		15		15	8.0	13	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.1	12.2	7.2	10.9	7.7	12.9	11.1	15.7	15.4	17.7	19.7	18.8	19.7	7.2	13.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			51.1			63.3			66.6		66.0		66.6	51.1	61.8	4
	蒸発残留物			110			150			140		150		150	110	140	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.125															
	系統	唐木田配水所（東村山・朝霞）															
	所在地	八王子市別所															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.5	7.9	7.4	7.8	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			0.0002			<0.0001		<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.002			0.003			0.001		0.001			0.003	0.001	0.002	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			51.1			63.3			66.6		66.0		66.6	51.1	61.8	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			110			150			140		150		150	110	140	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.5	7.9	7.4	7.8	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.7			-0.5			-0.8		-1.0		-0.5	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌			4			7			2		1		7	1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.03			0.02		0.01		0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	17.0	19.5	22.6	27.6	29.4	28.5	22.8	18.3	12.7	10.0	10.5	11.6	30.4	7.6	19.2	366
	アルカリ度			43.5			49.0			47.0		41.0		49.0	41.0	45.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	18.3	17.4	15.4	17.9	18.4	18.4	19.4	20.6	19.2	20.1	21.6	22.6	23.8	14.1	19.1	366
	カルシウム硬度			40.9			50.2			51.3		50.6		51.3	40.9	48.3	4
	マグネシウム硬度			10.2			13.1			15.3		15.4		15.4	10.2	13.5	4
	カリウム			1.5			2.1			2.2		2.5		2.5	1.5	2.1	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.126												
系統	氷川浄水所（氷川）												
所在地	奥多摩町棚澤字中曽根												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	15.3	18.2	22.1	25.8	25.8	25.3	22.6	16.9	10.9	7.8	9.8	10.9	25.8
水温 最低	11.6	14.8	17.6	21.8	24.9	21.6	15.3	10.7	6.9	5.6	5.1	6.1	5.1
水温 平均	13.3	16.4	19.7	23.8	25.2	23.9	17.8	13.5	8.8	6.5	6.7	7.5	15.3
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7
pH値 最低	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4
pH値 平均	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	9.2	9.4	9.1	9.5	9.9	8.7	9.6	10.1	9.9	9.9	9.7	9.5	10.1
電気伝導率 最低	8.2	9.0	8.0	8.5	7.9	7.9	8.1	9.4	9.4	9.4	9.3	8.6	7.9
電気伝導率 平均	8.7	9.2	8.4	8.9	8.9	8.3	9.0	9.7	9.6	9.6	9.5	9.1	9.1
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7
残留塩素 最低	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
残留塩素 平均	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.126															
	系統	氷川浄水所（氷川）															
	所在地	奥多摩町棚澤字中曽根															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.51			0.47			0.37				0.49	0.51	0.37	0.46	4
	フッ素及びその化合物		0.06			0.06			0.06				0.05	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001					<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0054			0.0054			0.0023				0.0032	0.0054	0.0023	0.0041	4
	ジクロロ酢酸	<0.001					0.002	0.002			0.002			0.002	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		<0.0001			0.0001			<0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0060			0.0065			0.0029				0.0036	0.0065	0.0029	0.0048	4
	トリクロロ酢酸	<0.001					0.003	0.003			0.003			0.003	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0006			0.0010			0.0006				0.0004	0.0010	0.0004	0.0007	4
	ブロモホルム		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.02				<0.01	0.02	<0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		4.5			4.3			4.0				3.7	4.5	3.7	4.1	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	2.8	3.8	4.0	3.2	3.7	3.5	3.0	3.5	3.8	2.7	3.3	3.5	4.0	2.7	3.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		36.4			34.0			34.5				33.3	36.4	33.3	34.6	4
	蒸発残留物		69			71			67				59	71	59	67	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.126															
	系統	氷川浄水所（氷川）															
	所在地	奥多摩町棚澤字中曽根															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0001			<0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		36.4			34.0			34.5				33.3	36.4	33.3	34.6	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		69			71			67				59	71	59	67	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.4			-1.2			-1.2				-1.5	-1.2	-1.5	-1.3	4
	従属栄養細菌		<1			2			4				<1	4	<1	2	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02			0.02				<0.01	0.02	<0.01	0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	13.3	16.4	19.7	23.8	25.2	23.9	17.8	13.5	8.8	6.5	6.7	7.5	25.8	5.1	15.3	366
	アルカリ度		27.5			30.0			29.0				26.0	30.0	26.0	28.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	8.7	9.2	8.4	8.9	8.9	8.3	9.0	9.7	9.6	9.6	9.5	9.1	10.1	7.9	9.1	366
	カルシウム硬度		30.0			28.7			29.1				27.8	30.0	27.8	28.9	4
	マグネシウム硬度		6.4			5.3			5.4				5.5	6.4	5.3	5.7	4
	カリウム		0.6			0.5			0.5				0.4	0.6	0.4	0.5	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.127												
系統	ひむら浄水所（ひむら）												
所在地	奥多摩町氷川												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	16.4	18.9	23.6	27.7	26.7	26.5	22.2	18.6	12.6	9.4	12.4	14.4	27.7
水温 最低	11.6	14.7	17.4	22.4	24.9	20.7	16.3	11.7	7.8	6.4	6.5	7.6	6.4
水温 平均	13.6	16.7	20.2	24.8	25.8	24.1	18.1	14.5	9.9	7.8	8.4	9.6	16.1
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
pH値 最低	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.1
pH値 平均	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	8.8	9.1	8.9	9.0	9.7	8.5	9.5	10.0	9.7	9.5	9.3	9.1	10.0
電気伝導率 最低	7.9	8.6	7.4	8.3	7.5	7.5	7.8	9.1	9.1	9.2	8.9	8.2	7.4
電気伝導率 平均	8.4	8.9	8.1	8.6	8.7	8.0	8.8	9.5	9.4	9.3	9.1	8.7	8.8
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7
残留塩素 最低	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
残留塩素 平均	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.127															
	系統	ひむら浄水所（ひむら）															
	所在地	奥多摩町氷川															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.46			0.57			0.33		0.29		0.57	0.29	0.41	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.05			0.05		0.06		0.06	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0029			0.0025			0.0012		0.0013		0.0029	0.0012	0.0020	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.001			0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン			<0.0001			0.0002			<0.0001		<0.0001		0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0035			0.0035			0.0014		0.0015		0.0035	0.0014	0.0025	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.002		0.002			0.002			0.002	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0006			0.0008			0.0002		0.0002		0.0008	0.0002	0.0005	4
	ブロモホルム			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02		0.01		0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			4.5			4.2			4.1		3.6		4.5	3.6	4.1	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.0	5.1	5.4	2.8	5.3	4.4	4.2	4.3	3.5	3.1	3.1	4.1	5.4	2.8	4.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			30.6			28.4			34.3		34.5		34.5	28.4	32.0	4
	蒸発残留物			58			59			68		65		68	58	63	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.127															
	系統	ひむら浄水所（ひむら）															
	所在地	奥多摩町氷川															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	12
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.1	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			0.0001			0.0002			<0.0001		0.0001		0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			30.6			28.4			34.3		34.5		34.5	28.4	32.0	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			58			59			68		65		68	58	63	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.1	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.6			-1.5			-1.3		-1.6		-1.3	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌			<1			<1			<1		<1		<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			0.02			0.02			0.02		0.01		0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	13.6	16.7	20.2	24.8	25.8	24.1	18.1	14.5	9.9	7.8	8.4	9.6	27.7	6.4	16.1	366
	アルカリ度			23.0			22.5			28.0		27.0		28.0	22.5	25.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	8.4	8.9	8.1	8.6	8.7	8.0	8.8	9.5	9.4	9.3	9.1	8.7	10.0	7.4	8.8	366
	カルシウム硬度			25.4			23.2			28.9		29.1		29.1	23.2	26.7	4
	マグネシウム硬度			5.2			5.2			5.4		5.4		5.4	5.2	5.3	4
	カリウム			0.5			0.5			0.4		0.4		0.5	0.4	0.5	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.128												
系統	日原浄水所（日原）												
所在地	奥多摩町日原字大澤												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	13.6	16.2	19.0	23.6	23.5	26.0	21.3	15.6	10.9	7.6	7.5	9.1	26.0
水温 最低	10.4	13.7	15.9	19.2	22.7	21.1	15.2	11.2	7.5	6.0	5.2	6.0	5.2
水温 平均	12.2	14.9	17.3	21.2	23.1	22.5	17.6	13.3	9.3	6.8	6.3	7.0	14.3
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.4	7.4	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.4	6.9	7.4
pH値 最低	7.2	7.2	7.0	6.9	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.7
pH値 平均	7.3	7.3	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	9.0	9.4	8.6	8.5	8.8	8.1	8.4	8.8	8.9	9.2	9.2	9.0	9.4
電気伝導率 最低	7.6	8.4	6.3	7.3	6.2	3.7	7.4	8.2	8.6	8.8	8.7	7.9	3.7
電気伝導率 平均	8.5	8.9	7.2	7.9	7.9	7.3	8.1	8.6	8.7	9.0	9.0	8.7	8.3
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8
残留塩素 最低	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
残留塩素 平均	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.128															
	系統	日原浄水所（日原）															
	所在地	奥多摩町日原字大澤															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.42			0.40			0.35				0.51	0.51	0.35	0.42	4
	フッ素及びその化合物		0.04			0.05			0.04				0.03	0.05	0.03	0.04	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	0.02	0.03	0.05	0.07	0.09	0.10	0.07	0.04	0.03	0.02	<0.02	0.10	<0.02	0.04	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0047			0.0054			0.0020				0.0015	0.0054	0.0015	0.0034	4
	ジクロロ酢酸		0.003			0.002		0.001					0.001	0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		<0.0001			0.0002			0.0001				<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0053			0.0067			0.0027				0.0019	0.0067	0.0019	0.0042	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.003		0.002					0.002	0.003	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.0006			0.0011			0.0006				0.0004	0.0011	0.0004	0.0007	4
	ブロモホルム		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		0.02			0.01			<0.01				<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			0.02			<0.01				<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		0.01			0.02			0.01				0.02	0.02	0.01	0.02	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		4.1			3.8			3.9				3.7	4.1	3.7	3.9	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.5	6.1	5.6	6.0	5.2	6.2	7.0	5.9	6.6	6.2	5.3	7.8	7.8	5.2	6.2	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		33.8			28.4			28.9				29.8	33.8	28.4	30.2	4
	蒸発残留物		68			61			62				60	68	60	63	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.128															
	系統	日原浄水所（日原）															
	所在地	奥多摩町日原字大澤															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.3	7.3	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.4	6.7	7.1	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			0.002			<0.001				<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		0.001			0.001		<0.001					<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		33.8			28.4			28.9				29.8	33.8	28.4	30.2	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		68			61			62				60	68	60	63	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.3	7.3	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.4	6.7	7.1	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.9			-1.7			-1.7				-1.8	-1.7	-1.9	-1.8	4
	従属栄養細菌		<1			<1			3				<1	3	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			0.02			<0.01				<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	12.2	14.9	17.3	21.2	23.1	22.5	17.6	13.3	9.3	6.8	6.3	7.0	26.0	5.2	14.3	366
	アルカリ度		22.0			22.5			20.5				17.5	22.5	17.5	20.6	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	8.5	8.9	7.2	7.9	7.9	7.3	8.1	8.6	8.7	9.0	9.0	8.7	9.4	3.7	8.3	366
	カルシウム硬度		29.1			25.0			25.4				26.1	29.1	25.0	26.4	4
	マグネシウム硬度		4.7			3.4			3.5				3.7	4.7	3.4	3.8	4
	カリウム		0.8			0.7			0.6				0.6	0.8	0.6	0.7	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.129												
系統	大丹波浄水所（大丹波）												
所在地	奥多摩町大丹波字八桑												
検査項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 最高	17.6	19.5	23.1	28.6	27.7	26.9	22.2	16.1	9.6	5.8	9.5	12.4	28.6
水温 最低	12.0	14.9	17.2	22.4	25.1	21.1	14.5	8.9	4.5	3.5	3.5	5.3	3.5
水温 平均	14.4	17.2	20.1	24.7	26.1	24.2	17.0	12.0	6.8	4.5	6.0	7.7	15.1
水温 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度 最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度 最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
色度 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値 最高	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7
pH値 最低	7.4	7.2	7.0	7.0	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.0
pH値 平均	7.4	7.3	7.0	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.4
pH値 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率 最高	8.8	9.2	9.2	9.2	9.3	8.5	8.7	9.1	9.1	9.1	9.3	9.1	9.3
電気伝導率 最低	7.8	8.4	7.2	8.0	7.3	7.5	8.2	8.7	8.8	8.9	8.9	8.3	7.2
電気伝導率 平均	8.4	8.8	7.8	8.5	8.4	8.0	8.4	8.9	9.0	9.0	9.1	8.8	8.6
電気伝導率 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素 最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
残留塩素 最低	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
残留塩素 平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
残留塩素 回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.129															
	系統	大丹波浄水所（大丹波）															
	所在地	奥多摩町大丹波字八桑															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.52			0.68			0.55				0.59	0.68	0.52	0.59	4
	フッ素及びその化合物		0.06			0.06			0.06				0.05	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0016			0.0032			0.0017				0.0018	0.0032	0.0016	0.0021	4
	ジクロロ酢酸		<0.001			0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン		0.0002			0.0006			0.0003				0.0001	0.0006	0.0001	0.0003	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0025			0.0053			0.0028				0.0024	0.0053	0.0024	0.0033	4
	トリクロロ酢酸		<0.001			0.001		<0.001				0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン		0.0007			0.0015			0.0008				0.0005	0.0015	0.0005	0.0009	4
	ブロモホルム		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.2			3.3			3.1				3.0	3.3	3.0	3.2	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.2	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		37.3			34.6			34.4				35.8	37.3	34.4	35.5	4
	蒸発残留物		68			65			64				57	68	57	64	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.129															
	系統	大丹波浄水所（大丹波）															
	所在地	奥多摩町大丹波字八桑															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	12
	pH値	7.4	7.3	7.0	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.0	7.4	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0001			<0.0001				<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		37.3			34.6			34.4				35.8	37.3	34.4	35.5	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		68			65			64				57	68	57	64	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.4	7.3	7.0	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.0	7.4	366
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.3			-1.1			-1.3				-1.4	-1.1	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌		8			9			20				6	20	6	11	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	14.4	17.2	20.1	24.7	26.1	24.2	17.0	12.0	6.8	4.5	6.0	7.7	28.6	3.5	15.1	366
	アルカリ度		33.0			32.0			31.0				30.0	33.0	30.0	31.5	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	8.4	8.8	7.8	8.5	8.4	8.0	8.4	8.9	9.0	9.0	9.1	8.8	9.3	7.2	8.6	366
	カルシウム硬度		31.7			29.1			28.8				30.1	31.7	28.8	29.9	4
	マグネシウム硬度		5.6			5.5			5.6				5.7	5.7	5.5	5.6	4
	カリウム		0.5			0.5			0.4				0.4	0.5	0.4	0.5	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.130												
系統	棚澤浄水所（棚澤）												
所在地	奥多摩町棚澤字片曽												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	18.1	20.2	24.4	29.2	28.9	28.8	25.0	19.1	13.5	10.9	11.6	13.2	29.2
	最低	14.3	17.3	19.6	24.0	27.1	24.9	18.5	14.0	10.1	8.5	7.4	8.9	7.4
	平均	16.3	18.9	21.1	26.4	28.0	26.9	20.8	16.3	12.0	9.5	9.3	10.5	18.0
	回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363
pH値	最高	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6
	最低	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3
	平均	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5
	回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363
電気伝導率	最高	8.6	8.2	8.2	8.3	8.5	8.3	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	7.9	8.6
	最低	7.2	7.6	6.0	7.4	6.6	7.2	7.4	7.6	7.6	7.7	7.8	7.5	6.0
	平均	7.6	7.7	7.0	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.6
	回数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363
残留塩素	最高	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
	最低	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

（注）No.130は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が3日間欠測。

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.130															
	系統	棚澤浄水所（棚澤）															
	所在地	奥多摩町棚澤字片曽															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.67			0.82			0.70				0.72	0.82	0.67	0.73	4
	フッ素及びその化合物		0.05			0.06			0.05				0.05	0.06	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	0.03	0.04	0.04	0.06	0.07	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.07	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム		0.0035			0.0054			0.0026				0.0013	0.0054	0.0013	0.0032	4
	ジクロロ酢酸		0.002			0.003		0.001				0.002		0.003	0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.0001			0.0003			0.0002				0.0001	0.0003	0.0001	0.0002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.0046			0.0076			0.0038				0.0019	0.0076	0.0019	0.0045	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.003		0.002				0.002		0.003	0.002	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.0010			0.0019			0.0010				0.0005	0.0019	0.0005	0.0011	4
	ブロモホルム		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		3.9			4.0			3.9				3.8	4.0	3.8	3.9	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.5	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3	1.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		29.4			28.4			27.4				27.7	29.4	27.4	28.2	4
	蒸発残留物		59			57			56				53	59	53	56	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.130															
	系統	棚澤浄水所（棚澤）															
	所在地	奥多摩町棚澤字片曽															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤								<0.002							<0.002	1
	フェノール類								<0.0005							<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	pH値	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5	363
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	363
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	363
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン		<0.0001			0.0003			<0.0001				<0.0001	0.0003	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール		<0.001			0.001		<0.001				<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		29.4			28.4			27.4				27.7	29.4	27.4	28.2	4
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物		59			57			56				53	59	53	56	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	363
	pH値	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5	363
	腐食性（ランゲリア指数）		-1.5			-1.3			-1.3				-1.5	-1.3	-1.5	-1.4	4
	従属栄養細菌		6			80			52				160	160	6	75	4
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	16.3	18.9	21.1	26.4	28.0	26.9	20.8	16.3	12.0	9.5	9.3	10.5	29.2	7.4	18.0	363
	アルカリ度		28.5			28.0			26.5				25.5	28.5	25.5	27.1	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	7.6	7.7	7.0	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	8.6	6.0	7.6	363
	カルシウム硬度		23.9			22.9			22.0				22.2	23.9	22.0	22.8	4
	マグネシウム硬度		5.5			5.5			5.4				5.5	5.5	5.4	5.5	4
	カリウム		0.6			0.6			0.6				0.5	0.6	0.5	0.6	4
	トリクロラミン		<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4

（注）No.130は自動水質計器の不具合のため、水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率が3日間欠測。

表Ｖ．３．２　給水栓水 水質検査結果①

令和５年度

採水箇所	No.131												
系統	小河内浄水所（小河内）												
所在地	奥多摩町原												
検査項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温	最高	16.6	19.1	22.0	26.6	26.7	27.0	24.4	18.6	13.7	10.4	10.5	12.1	27.0
	最低	13.0	16.5	18.9	22.2	25.9	24.5	18.4	14.1	10.2	8.7	8.0	9.0	8.0
	平均	15.0	17.8	20.2	24.3	26.3	25.9	20.9	16.4	12.1	9.4	8.9	9.9	17.3
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
濁度	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
色度	最高	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	最低	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
pH値	最高	7.5	7.6	7.6	8.2	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	8.2
	最低	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
	平均	7.5	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
電気伝導率	最高	13.8	14.2	14.2	14.0	14.4	13.2	13.3	13.2	13.6	14.0	13.8	13.3	14.4
	最低	11.6	13.1	9.1	12.7	9.9	11.3	11.9	12.3	12.9	12.9	12.7	11.2	9.1
	平均	12.9	13.6	11.6	13.6	12.8	12.4	12.6	12.8	13.2	13.4	13.4	12.4	12.9
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
残留塩素	最高	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8
	最低	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
	平均	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
	回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果②

令和５年度

	採水箇所	No.131															
	系統	小河内浄水所（小河内）															
	所在地	奥多摩町原															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	大腸菌	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.52			0.58			0.30		0.24		0.58	0.24	0.41	4
	フッ素及びその化合物			0.05			0.05			0.05		0.05		0.05	0.05	0.05	4
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.02	0.04	0.04	0.08	0.13	0.12	0.06	0.07	0.05	0.03	<0.02	0.02	0.13	<0.02	0.06	12
	クロロ酢酸	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム			0.0086			0.0074			0.0003		0.0021		0.0086	0.0003	0.0046	4
	ジクロロ酢酸	<0.001				0.003		0.001			0.002			0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.0094			0.0082			0.0003		0.0022		0.0094	0.0003	0.0050	4
	トリクロロ酢酸	<0.001				0.004		0.001			0.002			0.004	<0.001	0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.0008			0.0008			<0.0001		0.0001		0.0008	<0.0001	0.0004	4
	ブロモホルム			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			0.02			0.01		0.01		0.02	<0.01	0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物			10			11			10		9.7		11	9.7	10	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.4	4.9	4.2	4.1	4.3	4.4	4.6	4.6	4.4	4.2	3.8	4.5	4.9	3.8	4.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			31.1			32.4			39.8		40.6		40.6	31.1	36.0	4
	蒸発残留物			81			87			90		97		97	81	89	4

表Ⅴ.3.2　給水栓水 水質検査結果③

令和５年度

	採水箇所	No.131															
	系統	小河内浄水所（小河内）															
	所在地	奥多摩町原															
	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	陰イオン界面活性剤						<0.02									<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤						<0.002									<0.002	1
	フェノール類						<0.0005									<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	<0.1	0.3	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	8.2	7.3	7.5	366
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	366
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001			0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	残留塩素(遊離)	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.5	0.7	366
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			31.1			32.4			39.8		40.6		40.6	31.1	36.0	4
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物			81			87			90		97		97	81	89	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	366
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	8.2	7.3	7.5	366
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.3			-1.0			-1.3		-1.4		-1.0	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌			<1			<1			<1		<1		<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0001			<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	15.0	17.8	20.2	24.3	26.3	25.9	20.9	16.4	12.1	9.4	8.9	9.9	27.0	8.0	17.3	366
	アルカリ度			29.5			32.0			30.5		29.5		32.0	29.5	30.4	4
	硫酸イオン																
	電気伝導率	12.9	13.6	11.6	13.6	12.8	12.4	12.6	12.8	13.2	13.4	13.4	12.4	14.4	9.1	12.9	366
	カルシウム硬度			26.4			27.6			33.9		34.7		34.7	26.4	30.7	4
	マグネシウム硬度			4.7			4.8			5.9		5.9		5.9	4.7	5.3	4
	カリウム			0.7			0.7			0.7		0.8		0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4

4 要検討項目

表Ⅴ.4　要検討項目　多摩地区給水栓水（蛇口）

測定項目:PFHxS　　令和5年度

区域	施設名称＼採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八王子市	No.48 元本郷浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.49 暁町浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.50 子安浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.51 高月浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.52 楢原給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.53 狭間給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.54 北野給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.117 東浅川給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
立川市	No.55 柴崎給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.56 富士見第一浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.57 富士見第三浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.58 立川砂川給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.59 立川栄町浄水所	0.000010			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.60 立川砂川給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.61 石畑給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.62 石畑給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
三鷹市	No.63 上連雀給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.64 三鷹新川給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
青梅市	No.65 日向和田浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.66 根ヶ布給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.67 千ヶ瀬第二浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.68 沢井第一浄水所		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.69 沢井第二浄水所		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.70 二俣尾浄水所		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.71 御岳山浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.72 成木浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.73 根ヶ布給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
府中市	No.74 幸町給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.75 府中武蔵台浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
	No.76 若松給水所 *	0.000006	0.000007	0.000005	0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	No.77 府中南町給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
調布市	No.78 上石原配水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.79 仙川配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
	No.80 深大寺給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
町田市	No.81 原町田浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.82 小野路給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.83 野津田浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.84 滝の沢給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.85 聖ヶ丘給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.86 大船給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.87 鑵水小山給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
小金井市	No.88 上水南給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.89 梶野配水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
小平市	No.90 小川給水所 *	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
日野市	No.91 大坂上浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
	No.92 多摩平給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.93 三沢浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
	No.94 南平配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.95 程久保給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
東村山市	No.96 美住給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
国分寺市	No.97 東恋ヶ窪配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.98 国分寺北町給水所			0.000006			0.000006			0.000007		<0.000005	
国立市	No.99 国立中給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.100 谷保給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
福生市	No.101 福生武蔵野台給水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
狛江市	No.102 和泉本町給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
東大和市	No.103 石畑給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
	No.104 上北台給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
清瀬市	No.105 清瀬梅園給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
東久留米市	No.106 南沢給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
	No.107 滝山給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	
武蔵村山市	No.108 中藤配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
多摩市	No.109 桜ヶ丘配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.110 落合配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
稲城市	No.111 大丸浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.112 坂浜配水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
あきる野市	No.113 上代継浄水所		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.114 戸倉浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
	No.115 乙津浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
	No.116 深沢浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
西東京市	No.118 芝久保給水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005
	No.119 保谷町給水所 *	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	No.120 西東京栄町配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
瑞穂町	No.121 箱根ヶ崎浄水所	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		
日の出町	No.122 大久野浄水所		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005		
	No.123 文化の森給水所		<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005		
多摩ニュータウン	No.124 南大沢給水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.125 唐木田配水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
奥多摩町	No.126 氷川浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.127 ひむら浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	
	No.128 日原浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.129 大丹波浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.130 棚澤浄水所		<0.000005			<0.000005			<0.000005				<0.000005
	No.131 小河内浄水所			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	

*　PFOS及びPFOAの監視強化に合わせて測定を実施。