


8 水質状況


(1) お客さまからの依頼による水質検査件数

令和3年度内容別検査内訳（単位：件）

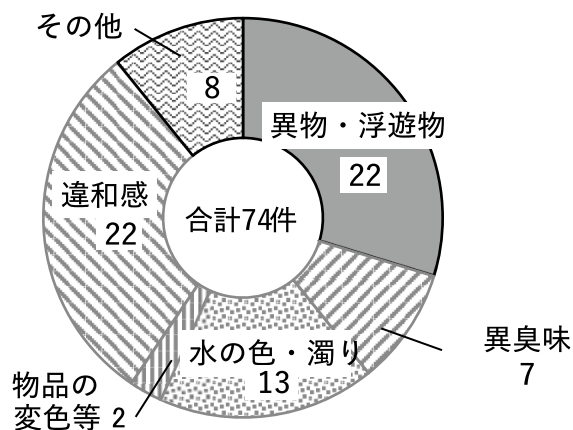


(2) 水源水質事故の発生件数

ア 令和3年度
水系別水質事故(単位：件)

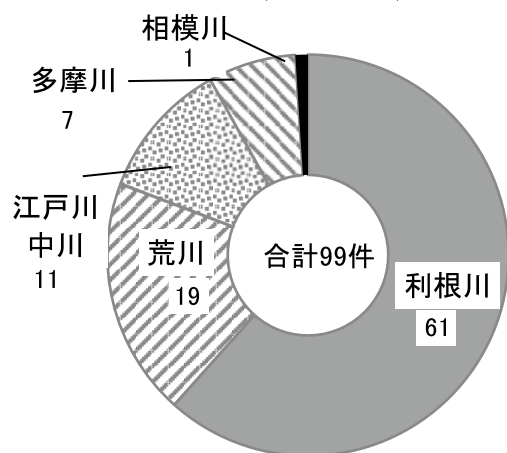

イ 令和3年度
現象別水質事故(単位：件)

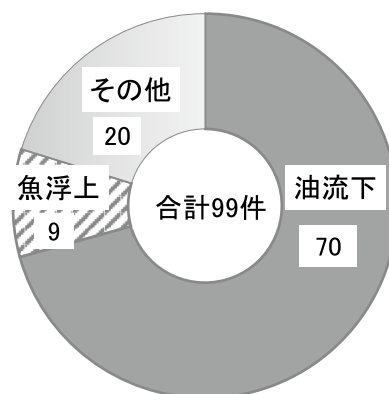

(3) 年度別水質事故発生件数

年 度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度	R2年度	R3年度
件 数	164	191	200	200	171	138	132	119	78	99

(4) 水源河川主要取水地点の水質経年変化

(年度平均値：単位：mg/L)

地 点 名 (河 川)	関係浄水場	水 質 項 目	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度
羽村取水堰 (多摩川上流)	小 作 境 東村山	T O C	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
		ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
金町取水塔 (江戸川)	金 町	T O C	1.6	1.7	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	3.3	1.7	1.5
		ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.09	0.07	0.04	0.05	0.04	0.05	0.08	0.03	0.05	0.04
		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
秋ヶ瀬取水堰 (利根川・荒川)	朝 霞 三 園 東村山	T O C	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.8
		ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.11	0.12	0.15	0.12	0.08	0.09	0.10	0.09	0.14	0.13
		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

(5) 水質検査結果 (基準値や測定単位等については、参考資料の「10 水質基準等と検査結果の数値の取扱い」を参照) ア 東村山浄水場

	検査項目	採水箇所				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	290	5	80	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.017	0.004	0.008	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	0.34	0.43	4	0.80	0.44	0.54	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.07	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0063	0.0024	0.0047	4
	ジクロロ酢酸					0.005	<0.001	0.003	4
	ジブロモクロロメタン					0.0016	0.0001	0.0005	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0077	0.0051	0.0068	4
	トリクロロ酢酸					0.007	<0.001	0.004	4
	ブロモジクロロメタン					0.0023	0.0009	0.0015	4
	ブロモホルム					0.0004	<0.0001	0.0001	4
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.04	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.08	0.03	0.05	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1	2.9	3.0	4	11	3.8	6.7	4
	マンガン及びその化合物	0.023	0.009	0.013	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.6	1.1	1.4	4	9.9	3.2	5.1	4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46.0	41.1	43.4	4	51.1	41.4	45.5	4
	蒸発残留物	69	55	64	4	98	64	77	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000005	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1	0.7	0.9	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.8	7.2	7.5	261	7.5	7.0	7.3	261
	味							異常なし	261
	臭気			異常なし	261			異常なし	261
	色度	6	1	3	261	<1	<1	<1	261
	濁度	6.3	0.4	2.2	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.9	0.4	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46.0	41.1	43.4	4	51.1	41.4	45.5	4
	マンガン及びその化合物	0.023	0.009	0.013	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	4.0	1.0	2.4	4	4.5	1.5	2.9	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3.8	1.2	2.5	261	1.5	0.3	0.8	261
	臭気強度（TON）					1	1	1	12
	蒸発残留物	69	55	64	4	98	64	77	4
	濁度	6.3	0.4	2.2	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH 値	7.8	7.2	7.5	261	7.5	7.0	7.3	261
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.4	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌	1,100	140	580	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.04	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	気温								
	水温	24.0	4.5	14.4	261	24.7	6.2	15.9	261
	残留塩素					1.0	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.05	0.01	0.02	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	0.47	0.34	0.42	4	0.80	0.44	0.54	4
	アルカリ度	43.0	32.5	39.2	261	46.5	30.0	36.4	261
	硫酸イオン	17	6	8	12	24	10	16	12
	電気伝導率	15.8	9.3	10.3	261	19.5	10.7	12.9	261
	酸度	4.5	1.0	2.6	4	5.0	2.0	3.4	4
	溶存酸素	12.5	6.2	9.1	12	12.6	6.5	10.0	12
	酸素飽和百分率	121	75	94	12	129	80	102	12
	BOD	0.6	<0.5	<0.5	4				
	COD								
	リン酸イオン	0.05	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	5	4	5	4	6	5	5	4
	カルシウム硬度	41.0	36.5	38.4	4	41.0	36.7	39.0	4
	マグネシウム硬度	5.1	4.6	5.0	4	11.0	4.7	6.5	4
	カリウム	0.8	0.7	0.7	4	1.6	0.7	1.0	4
	放射能（全α線）			0.0 ± 0.0	1				
	放射能（全β線）			0.0 ± 0.0	1				
	放射能（全γ線）			0.0 ± 0.0	1				
	トリクロラミン					0.06	<0.02	<0.02	72
	大腸菌（MPN）	6.3	<1.0	1.3	12				
	生物総数	2,680	270	1,047	4	148	4	48	4
	珪藻類								
	緑藻類								
	藍藻類								
	その他の藻類								
	その他生物								
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン（浄水場測定）	0.000004	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	0.000007	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

イ 境浄水場

水道事業

給水

	検査項目	採水箇所				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	2,600	1	120	52	15	<1	5	52
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/52	52
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.006	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52	0.43	0.48	4	0.51	0.40	0.46	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.04	0.05	4	0.06	0.04	0.05	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0040	0.0013	0.0025	4
	ジクロロ酢酸					0.003	0.002	0.002	4
	ジブromクロロメタン					0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0051	0.0020	0.0032	4
	トリクロロ酢酸					0.003	0.001	0.003	4
	ブromジクロロメタン					0.0010	0.0005	0.0007	4
	ブromホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.0	2.9	3.0	4	3.6	3.2	3.4	4
	マンガン及びその化合物	0.020	0.005	0.012	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.4	1.1	1.3	4	1.6	1.5	1.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45.2	42.3	43.5	4	48.0	42.6	45.4	4
	蒸発残留物	98	53	75	4	96	57	76	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000007	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	0.6	0.7	12	0.4	0.3	0.4	12
	pH値	8.0	7.0	7.7	261	8.2	7.4	7.9	261
	味							異常なし	261
	臭気			異常なし	261			異常なし	261
	色度	7	1	2	261	<1	<1	<1	261
	濁度	6.8	0.3	1.1	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					1.2	0.9	1.0	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45.2	42.3	43.5	4	48.0	42.6	45.4	4
	マンガン及びその化合物	0.020	0.005	0.012	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.5	1.9	4	2.0	1.0	1.5	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.7	1.3	2.2	261	1.3	0.6	0.8	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	98	53	75	4	96	57	76	4
	濁度	6.8	0.3	1.1	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH 値	8.0	7.0	7.7	261	8.2	7.4	7.9	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-0.6	-1.0	-0.8	4
	従属栄養細菌	1,600	490	1,100	4	6	<1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	気温	32.9	0.8	16.3	261				
	水温	23.3	6.1	14.6	261	26.8	5.2	16.0	261
	残留塩素					1.2	0.9	1.0	261
	アンモニア態窒素	0.03	<0.01	<0.01	52	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	0.52	0.43	0.48	4	0.51	0.40	0.46	4
	アルカリ度	43.0	35.0	38.8	52	45.5	37.5	41.2	52
	硫酸イオン								
	電気伝導率	11.3	9.2	10.2	261	11.9	9.5	10.7	261
	酸度	2.5	1.5	2.0	4	2.0	1.0	1.5	4
	溶存酸素	11.0	4.0	8.1	12	12.1	6.7	9.1	12
	酸素飽和百分率	96	41	80	12	108	84	93	12
	BOD	1.2	<0.5	0.5	4				
	COD								
	リン酸イオン	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	溶性ケイ酸	10	8	9	4	9	8	8	4
	カルシウム硬度	40.4	37.7	38.7	4	43.0	38.0	40.4	4
	マグネシウム硬度	5.0	4.6	4.8	4	5.3	4.6	5.0	4
	カリウム	0.8	0.7	0.7	4	0.8	0.7	0.7	4
	放射能(全α線)								
	放射能(全β線)								
	放射能(全γ線)								
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌(MPN)	7.1	<1.0	<1.0	12				
	生物総数	3,049	27	556	52	320	82	179	4
	珪藻類	2,313	4	219	52				
	緑藻類	1,208	<1	227	52				
	藍藻類	112	<1	10	52				
	その他の藻類	544	<1	84	52				
	その他生物	56	<1	16	52				
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)								
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)								

ウ 杉並浄水所

※杉並浄水所は平成 28 年 12 月 21 日から運用を停止

検査項目	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									
大腸菌									
カドミウム及びその化合物									
水銀及びその化合物									
セレン及びその化合物									
鉛及びその化合物									
ヒ素及びその化合物									
六価クロム化合物									
亜硝酸態窒素									
シアン化合物イオン及び塩化シアン									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									
フッ素及びその化合物									
ホウ素及びその化合物									
四塩化炭素									
1,4-ジオキサン									
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									
ジクロロメタン									
テトラクロロエチレン									
トリクロロエチレン									
ベンゼン									
塩素酸									
クロロ酢酸									
クロロホルム									
ジクロロ酢酸									
ジブロモクロロメタン									
臭素酸									
総トリハロメタン									
トリクロロ酢酸									
ブロモジクロロメタン									
ブロモホルム									
ホルムアルデヒド									
亜鉛及びその化合物									
アルミニウム及びその化合物									
鉄及びその化合物									
銅及びその化合物									
ナトリウム及びその化合物									
マンガン及びその化合物									
塩化物イオン									
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									
蒸発残留物									
陰イオン界面活性剤									
ジェオスミン									
2-メチルイソボルネオール									
非イオン界面活性剤									
フェノール類									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)									
pH値									
味									
臭気									
色度									
濁度									

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物								
	ウラン及びその化合物								
	ニッケル及びその化合物								
	1,2-ジクロロエタン								
	トルエン								
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）								
	マンガン及びその化合物								
	遊離炭酸								
	1,1,1-トリクロロエタン								
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)								
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								
	臭気強度（TON）								
	蒸発残留物								
	濁度								
	pH 値								
	腐食性（ランゲリア指数）								
	従属栄養細菌								
	1,1-ジクロロエチレン								
	アルミニウム及びその化合物								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノ酸 (PFOA)								
そ の 他 の 項 目	気温								
	水温								
	残留塩素								
	アンモニア態窒素								
	硝酸態窒素								
	アルカリ度								
	硫酸イオン								
	電気伝導率								
	酸度								
	溶存酸素								
	酸素飽和百分率								
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸								
	カルシウム硬度								
	マグネシウム硬度								
	カリウム								
	放射能（全α線）								
	放射能（全β線）								
	放射能（全γ線）								
	トリクロラミン								
	大腸菌（MPN）								
	生物総数								
	珪藻類								
	緑藻類								
	藍藻類								
	その他の藻類								
	その他生物								
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								
	ジェオスミン（浄水場測定）								
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)								

エ 小作浄水場

水道事業

給水

検査項目	採水箇所				浄水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	520	28	210	12	1	<1	<1	193
大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/193	193
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65	0.40	0.52	4	0.62	0.40	0.53	4
フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.05	0.04	0.05	4
ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4- ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム					0.0022	0.0009	0.0014	4
ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン					0.0004	0.0002	0.0003	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.0033	0.0016	0.0024	4
トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン					0.0009	0.0005	0.0007	4
ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4	0.07	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物	0.06	0.02	0.04	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	3.1	2.9	3.0	4	3.8	3.3	3.6	4
マンガン及びその化合物	0.018	0.004	0.008	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	1.3	1.0	1.2	4	4.2	3.5	3.8	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48.0	43.2	45.1	4	49.2	42.2	45.5	4
蒸発残留物	70	60	65	4	70	65	69	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール	0.000028	<0.000003	0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	0.5	0.7	12	0.4	0.1	0.3	12
pH 値	8.4	7.8	8.0	261	7.5	7.3	7.4	261
味							異常なし	261
臭気			異常なし	261			異常なし	261
色度	8	1	3	261	<1	<1	<1	261
濁度	25	0.2	1.6	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					0.7	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48.0	43.2	45.1	4	49.2	42.2	45.5	4
	マンガン及びその化合物	0.018	0.004	0.008	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	1.0	<0.5	<0.5	4	2.0	1.0	1.8	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10	0.7	1.9	261	1.1	0.2	0.5	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	70	60	65	4	70	65	69	4
	濁度	25	0.2	1.6	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH 値	8.4	7.8	8.0	261	7.5	7.3	7.4	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-1.2	-1.6	-1.4	4
	従属栄養細菌	6,800	1,600	3,000	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4	0.07	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノール(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	気温	33.7	-0.2	16.4	261				
	水温	22.1	3.5	12.6	261	23.3	4.8	13.8	261
	残留塩素					0.7	0.4	0.5	261
	アンモニア態窒素	0.01	<0.01	<0.01	52	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	0.65	0.40	0.52	4	0.62	0.40	0.53	4
	アルカリ度	47.5	33.0	39.9	261	41.5	29.0	35.1	261
	硫酸イオン								
	電気伝導率	12.3	9.0	10.5	261	12.9	9.7	11.2	261
	酸度	1.0	<0.5	<0.5	4	2.5	1.0	1.9	4
	溶存酸素								
	酸素飽和百分率								
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸								
	カルシウム硬度	43.1	38.4	40.2	4	44.1	37.4	40.5	4
	マグネシウム硬度	5.0	4.8	4.9	4	5.1	4.8	5.0	4
	カリウム	0.8	0.6	0.8	4	0.8	0.7	0.8	4
	放射能(全 α 線)								
	放射能(全 β 線)								
	放射能(全 γ 線)								
	トリクロラミン					0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌(MPN)	190	1.0	44	12				
	生物総数	620	56	284	4	26	<1	8	4
	珪藻類								
	緑藻類								
	藍藻類								
	その他の藻類								
	その他生物								
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアリジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)	0.000047	<0.000003	0.000004	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

オ 玉川浄水場

検査項目	採水箇所	原水				工水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	42,000	250	4,300	12	<1	<1	<1	11
	大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/11	11
	ガドリウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	鉛及びその化合物	0.004	<0.001	0.001	4				
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4				
	亜硝酸態窒素	0.034	0.006	0.017	4				
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.0	1.7	3.5	4				
	フッ素及びその化合物	0.08	0.03	0.07	4				
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4				
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	1,4 ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	テトラクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	塩素酸	0.02	<0.02	<0.02	4				
	クロロ酢酸								
	クロロホルム								
	ジクロロ酢酸								
	ジブロモクロロメタン								
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	総トリハロメタン								
	トリクロロ酢酸								
	ブロモジクロロメタン								
	ブロモホルム								
	ホルムアルデヒド								
	亜鉛及びその化合物	0.05	0.01	0.03	4				
	アルミニウム及びその化合物	1.5	0.09	0.47	4				
	鉄及びその化合物	1.7	0.14	0.55	4	0.03	0.01	0.02	4
	銅及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4				
	ナトリウム及びその化合物	35	9.8	23	4				
	マンガン及びその化合物	0.12	0.010	0.041	4	0.005	0.002	0.003	4
	塩化物イオン	41.4	10.7	24.3	4	45.8	21.4	34.2	4
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	85.4	35.1	67.6	4	86.0	55.6	73.5	4
	蒸発残留物	270	180	220	4	230	130	190	4
	陰イオン界面活性剤	0.03	<0.02	<0.02	4				
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤	0.008	<0.002	0.002	4				
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	2.4	0.9	1.7	12				
	pH 値	9.3	7.2	7.9	259	8.1	7.2	7.6	250
	味								
	臭気								
	色度	12	3	7	259	2	<1	<1	250
	濁度	50	0.8	3.4	259	3.0	<0.1	0.3	250

	採水箇所 検査項目	原水				工水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	ニッケル及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4				
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素(遊離)					1.8	<0.1	0.8	250
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	85.4	35.1	67.6	4	86.0	55.6	73.5	4
	マンガン及びその化合物	0.12	0.010	0.041	4	0.005	0.002	0.003	4
	遊離炭酸	2.5	<0.5	1.4	4	2.0	1.5	1.8	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	35	4.0	6.4	49	3.4	1.6	2.5	48
	臭気強度(TON)								
	蒸発残留物	270	180	220	4	230	130	190	4
	濁度	50	0.8	3.4	259	3.0	<0.1	0.3	250
	pH 値	9.3	7.2	7.9	259	8.1	7.2	7.6	250
	腐食性(ランゲリア指数)								
	従属栄養細菌								
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
	アルミニウム及びその化合物	1.5	0.09	0.47	4				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs) 及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)								
そ の 他 の 項 目	気温	31.6	1.1	16.3	261				
	水温	28.6	9.9	19.3	259	28.6	9.6	18.3	250
	残留塩素					1.9	0.2	0.9	250
	アンモニア態窒素	0.53	0.01	0.06	49	<0.01	<0.01	<0.01	48
	硝酸態窒素	5.0	1.7	3.5	4				
	アルカリ度	62.5	30.0	54.7	259	59.5	38.5	52.6	250
	硫酸イオン								
	電気伝導率	38.7	11.1	30.1	259	39.0	17.8	30.9	250
	酸度	3.0	0.5	1.6	4	2.0	1.5	1.8	4
	溶存酸素	11.8	6.5	8.8	12	12.5	8.1	10.1	11
	酸素飽和百分率	128	72	96	12	123	97	109	11
	BOD	7.7	<0.5	1.2	12				
	COD	20	2.3	3.7	49	2.5	0.9	1.8	48
	リン酸イオン	0.96	0.46	0.75	4	0.34	0.12	0.28	4
	溶性ケイ酸	16	8	13	4	14	10	12	4
	カルシウム硬度	64.3	27.4	51.6	4	64.6	43.7	55.8	4
	マグネシウム硬度	21.1	7.7	16.0	4	21.4	11.9	17.7	4
	カリウム	8.4	2.9	5.7	4				
	放射能(全α線)			0.0 ± 0.0	1				
	放射能(全β線)			0.0 ± 0.0	1				
	放射能(全γ線)			0.0 ± 0.0	1				
	トリクロラミン								
	大腸菌(MPN)	120,000	1.0	10,000	12				
	生物総数								
	珪藻類								
	緑藻類								
	藍藻類								
	その他の藻類								
	その他生物								
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								
	ジェオスミン(浄水場測定)								
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)								

カ 砒浄水場

水道事業

給水

検査項目	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		7	<1	1	48	<1	<1	<1	48
大腸菌		大腸菌（MPN）として測定						0/48	48
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		4.0	3.3	3.8	4	2.9	2.6	2.8	4
フッ素及びその化合物		0.10	0.07	0.09	4	0.10	0.08	0.09	4
ホウ素及びその化合物		0.04	0.03	0.04	4	0.03	0.03	0.03	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		0.0023	0.0021	0.0022	4	0.0013	0.0009	0.0011	4
トリクロロエチレン		0.0003	0.0003	0.0003	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
クロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム						0.0032	0.0006	0.0018	4
ジクロロ酢酸						0.001	<0.001	<0.001	4
ジブromクロロメタン						0.0011	0.0005	0.0009	4
臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン						0.0065	0.0019	0.0042	4
トリクロロ酢酸						0.002	<0.001	0.001	4
ブromジクロロメタン						0.0014	0.0004	0.0009	4
ブromホルム						0.0008	0.0004	0.0006	4
ホルムアルデヒド						0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		23	23	23	4	20	18	19	4
マンガン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		25.7	22.1	23.7	4	18.7	18.0	18.3	4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		89.8	81.4	87.3	4	82.1	74.3	77.3	4
蒸発残留物		190	180	180	4	180	150	170	4
陰イオン界面活性剤				<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン				<0.000003	1			<0.000003	1
2-メチルイソボルネオール				<0.000003	1			<0.000003	1
非イオン界面活性剤				<0.002	1			<0.002	1
フェノール類				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
pH 値		7.0	6.5	6.7	247	7.2	6.7	7.0	247
味								異常なし	247
臭気				異常なし	247			異常なし	247
色度		<1	<1	<1	247	<1	<1	<1	247
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	247	<0.1	<0.1	<0.1	247

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類								
	残留塩素(遊離)					0.6	0.4	0.5	247
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	89.8	81.4	87.3	4	82.1	74.3	77.3	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	33	27	29	12	18	13	15	12
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2	0.3	0.7	48	1.3	0.3	0.7	48
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	190	180	180	4	180	150	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	247	<0.1	<0.1	<0.1	247
	pH値	7.0	6.5	6.7	247	7.2	6.7	7.0	247
	腐食性(ランゲリア指数)					-1.4	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌	210	15	88	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000027	0.000022	0.000024	4	0.000018	0.000010	0.000014	4
その他の項目	気温	32.2	0.9	16.4	261				
	水温	21.1	16.8	18.7	247	21.2	14.6	17.9	247
	残留塩素					0.7	0.4	0.5	247
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	4.0	3.3	3.8	4	2.9	2.6	2.8	4
	アルカリ度	76.5	57.0	61.2	48	59.5	47.0	56.2	48
	硫酸イオン								
	電気伝導率	33.1	28.9	30.2	247	26.9	22.9	25.7	247
	酸度	38	31	33	12	20	15	17	12
	溶存酸素	3.6	2.8	3.1	12				
	酸素飽和百分率	38	31	34	12				
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸	21	20	21	4	22	21	22	4
	カルシウム硬度	66.3	59.4	64.2	4	59.1	52.9	55.5	4
	マグネシウム硬度	23.7	22.0	23.1	4	23.0	21.1	21.8	4
	カリウム	3.5	3.3	3.4	4	2.9	2.6	2.7	4
	放射能(全α線)								
	放射能(全β線)								
	放射能(全γ線)								
	トリクロロアミン					<0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌(MPN)	<1.0	<1.0	<1.0	48				
	生物総数			<1	1			4	1
	珪藻類								
	緑藻類								
	藍藻類								
	その他の藻類								
	その他生物								
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				
	ジェオスミン(浄水場測定)								
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)								

キ 砒下浄水所

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	240	<1	9	45	<1	<1	<1	45
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/45	45
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.4	3.1	3.3	4	2.8	2.4	2.6	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.07	0.08	4	0.09	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.04	0.04	4	0.03	0.03	0.03	4
	四塩化炭素	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4- ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0010	0.0006	0.0008	4	0.0007	0.0004	0.0005	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0015	0.0014	0.0015	4	0.0010	0.0009	0.0010	4
	トリクロロエチレン	0.0004	0.0003	0.0004	4	0.0003	0.0002	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0023	0.0006	0.0014	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0005	0.0004	0.0004	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0037	0.0016	0.0027	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0007	0.0003	0.0005	4
	ブロモホルム					0.0005	0.0002	0.0003	4
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	20	19	19	4	18	15	17	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	16.8	14.6	15.8	4	15.1	12.8	14.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	103	96.5	100	4	93.3	83.0	88.0	4
	蒸発残留物	210	180	200	4	180	150	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12	
pH 値	6.8	6.5	6.6	244	7.0	6.7	6.8	244	
味							異常なし	244	
臭気			異常なし	244			異常なし	244	
色度	1	<1	<1	244	<1	<1	<1	244	
濁度	0.2	<0.1	<0.1	244	<0.1	<0.1	<0.1	244	

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類								
	残留塩素(遊離)					0.5	0.3	0.4	244
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	103	96.5	100	4	93.3	83.0	88.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	42	34	39	12	26	22	24	12
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	0.0002	0.0002	4	0.0001	0.0001	0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.3	0.8	45	1.3	0.3	0.7	45
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	210	180	200	4	180	150	170	4
	濁度	0.2	<0.1	<0.1	244	<0.1	<0.1	<0.1	244
	pH値	6.8	6.5	6.6	244	7.0	6.7	6.8	244
	腐食性(ランゲリア指数)					-1.5	-1.7	-1.6	4
	従属栄養細菌	41	14	24	4	3	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.000035	0.000022	0.000027	4	0.000027	0.000019	0.000024	4
その他の項目	気温								
	水温	20.9	16.8	18.9	244	21.1	14.4	17.8	244
	残留塩素					0.6	0.4	0.5	244
	アンモニア態窒素	0.03	<0.01	0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	3.4	3.1	3.3	4	2.8	2.4	2.6	4
	アルカリ度	78.0	65.0	72.7	45	70.5	58.0	65.7	45
	硫酸イオン								
	電気伝導率	31.5	28.3	30.4	244	28.5	24.3	26.8	244
	酸度	48	39	44	12	30	25	28	12
	溶存酸素	7.7	6.1	6.7	12				
	酸素飽和百分率	87	68	74	12				
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸	23	22	23	4	24	23	23	4
	カルシウム硬度	72.0	66.3	69.3	4	64.8	57.0	60.7	4
	マグネシウム硬度	31.3	30.2	31.0	4	28.5	26.0	27.3	4
	カリウム	3.2	2.8	3.0	4	2.9	2.3	2.6	4
	放射能(全α線)								
	放射能(全β線)								
	放射能(全γ線)								
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌(MPN)	180	<1.0	4.2	45				
	生物総数			<1	1			524	1
	珪藻類								
	緑藻類								
	藍藻類								
	その他の藻類								
	その他生物								
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				
	ジェオスミン(浄水場測定)								
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)								

ク 長沢浄水場

水道事業

給水

	検査項目	採水箇所				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	2,200	21	270	51	<1	<1	<1	51
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/51	51
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.005	0.002	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.93	0.81	0.86	4	0.95	0.81	0.85	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4	0.11	0.08	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4 ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0061	0.0014	0.0037	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ジブromクロロメタン					0.0003	0.0002	0.0002	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0081	0.0026	0.0053	4
	トリクロロ酢酸					0.005	0.001	0.003	4
	ブromジクロロメタン					0.0018	0.0009	0.0014	4
	ブromホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.24	0.12	0.19	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.26	0.17	0.23	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.6	6.4	7.0	4	12	7.6	9.8	4
	マンガン及びその化合物	0.052	0.029	0.039	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	4.8	3.8	4.3	4	7.4	6.6	7.0	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61.0	54.9	57.1	4	60.8	54.9	57.1	4
	蒸発残留物	110	94	100	4	120	92	110	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000005	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1	0.6	0.8	12	0.5	0.3	0.5	12
	pH 値	8.7	7.4	7.8	261	7.5	7.1	7.3	261
	味							異常なし	261
	臭気			異常なし	261			異常なし	261
	色度	16	1	3	261	<1	<1	<1	261
	濁度	90	1.9	5.0	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.002	0.001	0.002	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					0.6	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	61.0	54.9	57.1	4	60.8	54.9	57.1	4
	マンガン及びその化合物	0.052	0.029	0.039	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	4.5	2.5	3.4	4	7.5	5.5	6.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10	1.4	2.9	261	1.5	0.4	0.9	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	110	94	100	4	120	92	110	4
	濁度	90	1.9	5.0	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH 値	8.7	7.4	7.8	261	7.5	7.1	7.3	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-1.3	-1.4	-1.3	4
	従属栄養細菌	4,600	2,100	3,600	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.24	0.12	0.19	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	気温	31.3	1.1	16.1	261				
	水温	23.7	6.7	15.4	261	24.2	7.2	15.8	261
	残留塩素					0.7	0.4	0.5	261
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	0.93	0.81	0.85	4	0.95	0.81	0.85	4
	アルカリ度	55.0	32.0	48.9	261	50.0	29.0	43.7	261
	硫酸イオン	12	11	11	4	18	15	17	4
	電気伝導率	17.0	10.5	14.7	261	18.6	11.8	16.1	261
	酸度	5.0	3.0	3.9	4	8.5	6.5	7.4	4
	溶存酸素	12.2	8.8	10.1	4	11.9	8.3	10.0	4
	酸素飽和百分率	113	96	105	4	109	101	105	4
	BOD	2.2	1.2	1.5	4				
	COD								
	リン酸イオン	0.20	0.10	0.14	4	0.02	<0.01	0.01	4
	溶性ケイ酸	38	24	28	4	37	24	28	4
	カルシウム硬度	40.3	36.7	38.0	4	40.4	36.7	38.1	4
	マグネシウム硬度	20.7	17.8	19.1	4	20.4	17.9	19.0	4
	カリウム	1.4	1.2	1.3	4	1.4	1.2	1.3	4
	放射能(全α線)								
	放射能(全β線)								
	放射能(全γ線)								
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌(MPN)	61	1.0	23	12				
	生物総数	5,504	16	1,063	51	331	4	92	4
	珪藻類	5,384	4	975	51				
	緑藻類	792	<1	43	51				
	藍藻類	66	<1	3	51				
	その他の藻類	80	<1	17	51				
	その他生物	128	<1	26	51				
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)	0.000024	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

ケ 金町浄水場

	検査項目	採水箇所	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水道事業 給水 水質基準項目	一般細菌		3,900	210	1,800	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌		大腸菌（MPN）として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		0.022	0.008	0.016	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.0	1.1	1.6	4	2.2	1.2	1.7	4
	フッ素及びその化合物		0.14	0.10	0.12	4	0.13	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物		0.06	0.05	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸		<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	0.02	4
	クロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム						0.0025	0.0002	0.0016	4
	ジクロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン						0.0054	0.0014	0.0030	4
	臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン						0.013	0.0032	0.0081	4
	トリクロロ酢酸						0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン						0.0039	0.0007	0.0025	4
	ブロモホルム						0.0018	0.0005	0.0011	4
	ホルムアルデヒド						0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.41	0.15	0.27	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		0.48	0.21	0.34	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		18	12	15	4	23	16	20	4
	マンガン及びその化合物		0.050	0.022	0.034	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン		25.4	14.7	19.8	4	28.5	18.3	23.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		78.1	49.4	68.6	4	81.3	48.7	69.0	4
	蒸発残留物		180	140	170	4	190	140	170	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール		0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		2.0	1.2	1.4	12	0.8	0.4	0.6	12
	pH 値		8.1	7.2	7.6	261	7.6	7.1	7.4	261
	味				異常なし	261			異常なし	261
	臭気				異常なし	261			異常なし	261
	色度		10	3	5	261	<1	<1	<1	261
	濁度		130	1.7	8.0	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.13	<0.01	0.08	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					0.7	0.4	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	78.1	49.4	68.6	4	81.3	48.7	69.0	4
	マンガン及びその化合物	0.050	0.022	0.034	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.0	1.6	4	4.0	1.5	2.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	32	3.0	5.5	261	1.3	0.6	0.9	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	180	140	170	4	190	140	170	4
	濁度	130	1.7	8.0	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.1	7.2	7.6	261	7.6	7.1	7.4	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-0.9	-1.7	-1.3	4
	従属栄養細菌	50,000	6,500	27,000	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.41	0.15	0.27	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	気温	33.3	0.0	16.5	261				
	水温	30.7	3.8	16.1	261	29.9	4.1	16.5	261
	残留塩素					0.8	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.16	0.01	0.04	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.0	1.1	1.6	4	2.2	1.2	1.7	4
	アルカリ度	57.5	18.5	39.3	261	52.0	20.0	37.6	261
	硫酸イオン	36	19	29	12	48	26	37	12
	電気伝導率	29.1	9.7	21.9	261	32.0	12.9	24.5	261
	酸度	2.0	1.0	1.6	4	4.5	1.5	2.6	4
	溶存酸素	13.1	7.3	9.6	12	13.3	6.5	9.7	12
	酸素飽和百分率	106	89	98	12	109	84	98	12
	BOD	2.1	0.5	1.1	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.16	0.08	0.12	12	0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	22	18	20	4	22	17	20	4
	カルシウム硬度	57.3	35.9	50.4	4	59.5	35.5	50.7	4
	マグネシウム硬度	20.8	13.5	18.2	4	21.8	13.2	18.3	4
	カリウム	3.2	2.5	3.0	4	3.4	2.4	3.0	4
	放射能(全α線)			0.0 ± 0.0	1				
	放射能(全β線)			0.0 ± 0.0	1				
	放射能(全γ線)			0.0 ± 0.0	1				
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	52
	大腸菌(MPN)	2,800	12	460	12				
	生物総数	6,341	2,941	4,838	4	988	18	278	4
	珪藻類								
	緑藻類								
	藍藻類								
	その他の藻類								
	その他生物								
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	1	不検出	<1	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)	0.000018	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)	0.000005	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

コ 三郷浄水場

水道事業

給水

	検査項目	採水箇所	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌		7,100	350	2,600	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌		大腸菌（MPN）として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		0.022	0.006	0.011	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.2	0.93	1.6	4	2.1	0.97	1.6	4
	フッ素及びその化合物		0.13	0.10	0.12	4	0.12	0.09	0.11	4
	ホウ素及びその化合物		0.07	0.04	0.06	4	0.08	0.04	0.06	4
	四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸		<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム						0.0018	0.0004	0.0012	4
	ジクロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン						0.0046	0.0022	0.0029	4
	臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン						0.011	0.0060	0.0077	4
	トリクロロ酢酸						0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン						0.0032	0.0010	0.0021	4
	ブロモホルム						0.0023	0.0007	0.0014	4
	ホルムアルデヒド						0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		0.02	0.02	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.82	0.18	0.35	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		1.0	0.18	0.41	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		15	9.5	13	4	27	11	19	4
	マンガン及びその化合物		0.074	0.020	0.034	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン		22.0	13.4	17.5	4	37.7	15.1	23.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		79.9	42.7	66.7	4	81.1	41.4	67.5	4
	蒸発残留物		240	110	190	4	240	100	170	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		1.7	1.0	1.2	12	0.8	0.5	0.6	12
	pH 値		7.8	7.0	7.5	261	7.6	7.2	7.5	261
	味								異常なし	261
	臭気				異常なし	261			異常なし	261
	色度		13	2	4	261	<1	<1	<1	261
	濁度		90	1.7	9.6	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.10	<0.01	0.05	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					0.9	0.5	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79.9	42.7	66.7	4	81.1	41.4	67.5	4
	マンガン及びその化合物	0.074	0.020	0.034	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	4.5	1.5	2.5	4	4.0	2.0	2.8	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	39	3.0	6.0	261	1.5	0.6	1.0	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	240	110	190	4	240	100	170	4
	濁度	90	1.7	9.6	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH 値	7.8	7.0	7.5	261	7.6	7.2	7.5	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-1.0	-1.6	-1.3	4
	従属栄養細菌	40,000	21,000	27,000	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.82	0.18	0.35	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	気温	32.0	1.2	16.6	261				
	水温	29.1	1.0	15.7	261	30.4	4.2	16.6	261
	残留塩素					0.9	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.48	<0.01	0.03	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.2	0.92	1.6	4	2.1	0.97	1.6	4
	アルカリ度	101	16.0	35.2	261	47.0	17.0	33.4	261
	硫酸イオン	36	19	30	12	42	20	33	12
	電気伝導率	57.0	9.3	21.1	261	31.9	11.6	22.6	261
	酸度	5.0	1.5	2.6	4	4.5	2.5	3.3	4
	溶存酸素	13.7	7.3	9.5	12	14.1	8.4	10.8	12
	酸素飽和百分率	110	86	96	12	115	109	112	12
	BOD	1.1	0.6	0.9	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.18	0.11	0.14	12	0.02	<0.01	0.01	12
	溶性ケイ酸	22	16	20	4	20	15	19	4
	カルシウム硬度	59.0	31.3	49.3	4	59.2	30.3	49.4	4
	マグネシウム硬度	20.9	11.4	17.4	4	21.9	11.1	18.1	4
	カリウム	3.1	1.9	2.7	4	3.4	1.9	2.9	4
	放射能(全α線)								
	放射能(全β線)								
	放射能(全γ線)								
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	52
	大腸菌(MPN)	290	9.6	140	12				
	生物総数	2,179	141	1,247	4	56	<1	26	4
	珪藻類								
	緑藻類								
	藍藻類								
	その他の藻類								
	その他生物								
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	1	不検出	<1	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)	0.000009	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)	0.000009	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

サ 朝霞浄水場

水道事業

給水

検査項目	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		17,000	85	1,900	12	<1	<1	<1	209
大腸菌		大腸菌 (MPN) として測定						0/209	209
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		0.044	0.022	0.033	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.8	0.94	1.5	4	2.4	1.1	1.8	4
フッ素及びその化合物		0.12	0.07	0.10	4	0.11	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物		0.07	0.04	0.05	4	0.07	0.04	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	0.03	0.04	4
クロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム						0.0045	0.0001	0.0021	4
ジクロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブromクロロメタン						0.0033	0.0013	0.0025	4
臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
総トリハロメタン						0.013	0.0029	0.0081	4
トリクロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromジクロロメタン						0.0041	0.0006	0.0025	4
ブromホルム						0.0011	0.0007	0.0010	4
ホルムアルデヒド						<0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.39	0.14	0.24	4	0.02	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物		0.62	0.04	0.33	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		17	8.6	12	4	23	17	20	4
マンガン及びその化合物		0.079	0.056	0.063	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		21.2	8.1	13.8	4	28.6	13.1	20.5	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		77.1	54.7	68.1	4	85.6	57.6	74.1	4
蒸発残留物		180	120	150	4	240	150	190	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン		0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		0.000013	<0.000003	0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		2.0	1.1	1.5	12	0.6	0.3	0.5	12
pH 値		8.3	7.4	7.6	261	7.7	7.1	7.5	261
味								異常なし	261
臭気				異常なし	261			異常なし	261
色度		17	3	6	261	<1	<1	<1	261
濁度		88	2.0	8.0	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.30	<0.01	0.11	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					0.7	0.4	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	77.1	54.7	68.1	4	85.6	57.6	74.1	4
	マンガン及びその化合物	0.079	0.056	0.063	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.0	1.4	4	4.0	2.0	2.5	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	22	3.2	5.5	261	1.4	0.7	1.0	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	180	120	150	4	240	150	190	4
	濁度	88	2.0	8.0	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.3	7.4	7.6	261	7.7	7.1	7.5	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-0.5	-1.7	-1.1	4
	従属栄養細菌	290,000	3,000	46,000	12	<1	<1	<1	12
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.39	0.14	0.24	4	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	気温	33.0	0.2	16.4	261				
	水温	28.8	4.1	15.7	261	29.0	5.1	16.4	261
	残留塩素					0.8	0.4	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.46	<0.01	0.13	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	1.8	0.91	1.5	4	2.4	1.1	1.8	4
	アルカリ度	65.0	36.0	47.5	261	64.5	37.5	48.8	261
	硫酸イオン	34	6	24	12	41	17	32	12
	電気伝導率	28.0	9.7	21.5	261	30.5	11.6	24.6	261
	酸度	2.0	1.0	1.4	4	4.5	2.5	3.0	4
	溶存酸素	12.7	6.5	9.7	12	12.5	6.1	9.1	12
	酸素飽和百分率	122	82	99	12	105	78	92	12
	BOD	2.1	0.7	1.3	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.26	0.01	0.12	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	20	11	16	12	19	13	16	12
	カルシウム硬度	58.4	40.5	51.1	4	62.9	42.1	54.6	4
	マグネシウム硬度	20.8	14.2	17.0	4	22.7	15.5	19.5	4
	カリウム	3.1	2.1	2.5	4	3.2	2.2	2.7	4
	放射能(全α線)			0.0 ± 0.0	1				
	放射能(全β線)			0.0 ± 0.0	1				
	放射能(全γ線)			0.0 ± 0.0	1				
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	52
	大腸菌(MPN)	3,700	<1.0	350	12				
	生物総数	8,572	203	3,032	4	8	<1	4	4
	珪藻類								
	緑藻類								
	藍藻類								
	その他の藻類								
	その他生物								
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	1	不検出	<1	5				
	ジアルジア	1	不検出	<1	5				
	ジェオスミン(浄水場測定)	0.000006	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)	0.000022	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

シ 三園浄水場

水道事業

給水

	検査項目	採水箇所	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌		10,000	120	1,400	12	<1	<1	<1	209
	大腸菌		大腸菌 (MPN) として測定						0/209	209
	カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		0.046	0.024	0.035	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.9	0.98	1.5	4	2.4	1.1	1.8	4
	フッ素及びその化合物		0.12	0.07	0.10	4	0.11	0.09	0.10	4
	ホウ素及びその化合物		0.07	0.04	0.05	4	0.07	0.04	0.06	4
	四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4 ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸		<0.02	<0.02	<0.02	4	0.06	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム						0.0028	0.0002	0.0015	4
	ジクロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン						0.0040	0.0014	0.0025	4
	臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン						0.0090	0.0034	0.0073	4
	トリクロロ酢酸						0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン						0.0026	0.0005	0.0021	4
	ブロモホルム						0.0013	0.0007	0.0011	4
	ホルムアルデヒド						<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.36	0.15	0.24	4	0.03	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		0.57	0.26	0.42	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		17	8.8	12	4	20	12	16	4
	マンガン及びその化合物		0.075	0.053	0.061	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン		21.3	8.4	14.1	4	25.0	10.7	18.2	4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		77.6	55.4	68.9	4	85.8	58.3	74.6	4
	蒸発残留物		210	140	170	4	200	120	160	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオスミン		0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール		0.000011	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		2.0	1.1	1.5	12	0.9	0.5	0.6	12
	pH 値		8.4	7.3	7.6	261	7.6	7.1	7.4	261
	味								異常なし	261
	臭気				異常なし	261			異常なし	261
	色度		16	4	6	261	<1	<1	<1	261
	濁度		61	1.9	7.3	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.29	<0.01	0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					0.6	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	77.6	55.4	68.9	4	85.8	58.3	74.6	4
	マンガン及びその化合物	0.075	0.053	0.061	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	4.0	1.5	2.8	4	5.5	3.0	4.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	17	3.4	5.5	261	1.5	0.7	1.1	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	210	140	170	4	200	120	160	4
	濁度	61	1.9	7.3	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	8.4	7.3	7.6	261	7.6	7.1	7.4	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-0.8	-1.5	-1.2	4
	従属栄養細菌	200,000	3,000	83,000	4	3	<1	2	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.36	0.15	0.24	4	0.03	<0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	気温	32.0	0.1	15.6	261				
	水温	29.0	4.2	15.8	261	29.0	5.0	16.3	261
	残留塩素					0.7	0.5	0.5	261
	アンモニア態窒素	0.40	0.01	0.10	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	1.9	0.95	1.5	4	2.4	1.1	1.8	4
	アルカリ度	67.5	35.5	49.2	261	65.0	34.5	50.0	261
	硫酸イオン	36	15	27	12	43	15	28	12
	電気伝導率	28.9	15.5	22.8	261	29.4	17.0	23.9	261
	酸度	4.5	1.5	3.1	4	6.5	3.5	4.8	4
	溶存酸素	13.2	5.9	9.3	52	13.3	7.4	10.1	52
	酸素飽和百分率	131	74	94	52	122	95	103	52
	BOD	2.1	0.5	1.1	12				
	COD	4.8	2.0	2.9	52				
	リン酸イオン	0.26	0.05	0.12	12	0.04	<0.01	0.01	12
	溶性ケイ酸	19	12	16	4	18	13	16	4
	カルシウム硬度	58.8	40.9	51.5	4	63.2	42.8	55.2	4
	マグネシウム硬度	21.0	14.5	17.3	4	22.6	15.5	19.3	4
	カリウム	3.1	2.1	2.5	4	3.2	2.3	2.7	4
	放射能(全α線)								
	放射能(全β線)								
	放射能(全γ線)								
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	53
	大腸菌(MPN)	1,600	<1.0	170	12				
	生物総数	7,114	239	3,042	4	26	<1	9	4
	珪藻類								
	緑藻類								
	藍藻類								
	その他の藻類								
	その他生物								
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)	0.000006	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)	0.000024	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

ス 給水栓水

水道事業

給水

	採水箇所 系統	No. 2 品川区東品川 東海給水所（金町・朝霞・長沢・三郷）				No. 4 大田区西馬込 上池台給水所（長沢・砧）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	1.3	1.6	4	1.4	1.3	1.4	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4	0.10	0.08	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.05	4	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4 ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0002	0.0002	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	0.02	0.03	12	0.05	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0062	0.0014	0.0035	4	0.0070	0.0028	0.0055	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.0099	0.0029	0.0054	4	0.0026	0.0016	0.0022	4
	臭素酸	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.026	0.0087	0.016	4	0.014	0.0072	0.012	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.005	0.001	0.004	4
	ブロモジクロロメタン	0.0077	0.0028	0.0048	4	0.0043	0.0025	0.0036	4
	ブロモホルム	0.0034	0.0009	0.0018	4	0.0007	0.0003	0.0005	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	20	15	17	4	13	10	12	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	30.1	12.9	20.2	12	11.6	9.3	10.4	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.3	51.1	64.4	4	65.3	51.5	59.9	4
	蒸発残留物	180	130	150	4	130	96	120	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.2	7.4	365	7.6	7.2	7.3	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

	採水箇所 系統	No. 2 品川区東品川 東海給水所(金町・朝霞・長沢・三郷)				No. 4 大田区西馬込 上池台給水所(長沢・砧)			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	検査項目								
	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	74.3	51.1	64.4	4	65.3	51.5	59.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物	180	130	150	4	130	96	120	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH 値	7.5	7.2	7.4	365	7.6	7.2	7.3	365
	腐食性(ランゲリア指数)	-0.9	-1.5	-1.2	4	-1.2	-1.3	-1.3	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	9	<1	5	4
その他の項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	気温	34.4	6.6	19.6	12	38.2	7.0	21.4	12
	水温	28.3	5.4	16.8	365	28.5	9.5	17.6	365
	アルカリ度	49.5	31.0	39.6	12	50.0	39.0	46.6	12
	硫酸イオン	40	23	32	4	23	18	20	4
	電気伝導率	29.8	16.1	24.0	365	21.1	15.6	19.2	365
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	74.3	51.1	64.4	4	65.3	51.5	59.9	4
	カルシウム硬度	53.1	37.5	47.0	4	45.1	37.0	41.9	4
	マグネシウム硬度	21.9	13.6	17.4	4	20.2	14.5	18.0	4
	カリウム	3.0	1.9	2.5	4	1.7	1.4	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

	採水所箇所 系統	No. 5 大田区鶴ノ木 第二城南幹線減圧区域（三郷・三園・境）				No. 8 世田谷区祖師谷 高井戸増圧ポンプ所（朝霞・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9	1.1	1.5	4	2.1	1.4	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4	0.12	0.08	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	0.07	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0018	<0.0001	0.0005	4
	テトラクロロエチレン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.06	0.02	0.04	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0064	0.0029	0.0042	4	0.0074	0.0008	0.0036	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン	0.0048	0.0020	0.0040	4	0.0073	0.0030	0.0049	4
	臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.0089	0.013	4	0.019	0.0070	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブromジクロロメタン	0.0060	0.0026	0.0043	4	0.0064	0.0015	0.0045	4
	ブromホルム	0.0016	0.0007	0.0011	4	0.0028	0.0009	0.0017	4
	ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	12	14	4	23	17	20	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	23.6	10.1	15.2	12	30.5	9.7	19.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.1	50.8	60.2	4	77.7	55.8	70.5	4
	蒸発残留物	170	110	140	4	190	150	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.4	7.5	365	7.7	7.3	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

	採水箇所 系統	No. 5 大田区鵜ノ木				No. 8 世田谷区祖師谷			
		第二城南幹線減圧区域（三郷・三園・境）				高井戸増圧ポンプ所（朝霞・三郷）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.4	0.3	0.4	365	0.5	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.1	50.8	60.2	4	77.7	55.8	70.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物	170	110	140	4	190	150	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH 値	7.7	7.4	7.5	365	7.7	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0	-1.4	-1.2	4	-0.8	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	17	<1	5	4	58	<1	16	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
	ペルフルオロオクタンサルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	気温	37.7	7.3	20.8	12	36.9	6.3	20.2	12
	水温	31.2	7.5	17.6	365	27.0	4.9	16.5	365
	アルカリ度	48.5	35.0	41.5	12	55.5	36.0	44.0	12
	硫酸イオン	33	20	24	4	41	27	33	4
	電気伝導率	29.9	12.6	21.7	365	30.2	17.2	24.6	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.1	50.8	60.2	4	77.7	55.8	70.5	4
	カルシウム硬度	52.8	37.1	44.1	4	57.3	41.2	52.3	4
	マグネシウム硬度	19.3	12.7	16.1	4	20.4	14.6	18.3	4
	カリウム	2.5	1.8	2.1	4	3.0	2.1	2.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

	採水箇所 系統	No. 9 世田谷区岡本				No. 13 渋谷区恵比寿西			
		長沢・大蔵給水所(長沢・砦下・朝霞・砦・三郷)				第一青山線(三郷・三園・境)			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
大腸菌				0/12	12			0/12	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.9	1.5	1.7	4	2.1	1.3	1.7	4
フッ素及びその化合物		0.12	0.09	0.10	4	0.13	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.05	0.02	0.03	4	0.07	0.04	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4- ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0004	<0.0001	0.0001	4
テトラクロロエチレン		0.0005	<0.0001	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		0.06	<0.02	0.03	12	0.04	<0.02	0.02	12
クロロ酢酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0037	0.0018	0.0027	4	0.0048	0.0013	0.0034	4
ジクロロ酢酸		0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0081	0.0007	0.0029	4	0.0077	0.0033	0.0049	4
臭素酸		0.004	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.021	0.0039	0.0094	4	0.020	0.0082	0.015	4
トリクロロ酢酸		0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0058	0.0010	0.0027	4	0.0063	0.0017	0.0045	4
ブロモホルム		0.0032	0.0004	0.0011	4	0.0023	0.0009	0.0016	4
ホルムアルデヒド		0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		22	13	16	4	20	14	17	4
マンガン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		21.1	9.5	13.8	12	27.9	9.2	19.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		75.6	67.4	71.1	4	79.9	51.9	68.7	4
蒸発残留物		160	150	160	4	180	130	150	4
陰イオン界面活性剤				<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤				<0.002	1			<0.002	1
フェノール類				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	0.3	0.4	12	0.7	0.4	0.6	12
pH値		7.6	7.0	7.2	365	7.8	7.3	7.6	364
味				異常なし	12			異常なし	12
臭気				異常なし	12			異常なし	12
色度		<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	364
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	364

	採水箇所 系統	No. 9 世田谷区岡本				No. 13 渋谷区恵比寿西			
		長沢・大蔵給水所（長沢・砧下・朝霞・砧・三郷）				第一青山線（三郷・三園・境）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	364
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.6	67.4	71.1	4	79.9	51.9	68.7	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物	160	150	160	4	180	130	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	364
	pH 値	7.6	7.0	7.2	365	7.8	7.3	7.6	364
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.5	-1.3	4	-0.7	-1.4	-1.1	4
	従属栄養細菌	3	<1	1	4	10	<1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000008	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	気温	32.0	6.2	18.2	12	28.6	7.6	19.2	12
	水温	27.0	7.8	17.2	365	29.1	6.5	17.4	364
	アルカリ度	56.0	40.5	47.4	12	47.0	28.5	38.4	12
	硫酸イオン	32	21	26	4	39	24	33	4
	電気伝導率	26.3	16.2	21.2	365	29.3	12.6	22.6	364
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.6	67.4	71.1	4	79.9	51.9	68.7	4
	カルシウム硬度	55.9	47.7	50.3	4	60.0	38.7	51.4	4
	マグネシウム硬度	22.0	19.7	20.8	4	19.9	13.2	17.4	4
	カリウム	2.8	1.9	2.2	4	3.0	2.0	2.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

	採水箇所 系統	No. 17 板橋区前野町 練馬給水所（三郷・三園）				No. 20 練馬区大泉学園町 練馬給水所・東村山(朝霞・三郷・三園・東村山)			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	1.1	1.8	4	2.1	1.4	1.8	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.11	4	0.10	0.08	0.09	4
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.04	0.06	4	0.06	0.04	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	<0.02	12	0.05	0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0038	0.0005	0.0020	4	0.0074	0.0007	0.0031	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0048	0.0029	0.0042	4	0.0060	0.0029	0.0043	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.015	0.0063	0.011	4	0.019	0.0081	0.013	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0049	0.0012	0.0033	4	0.0065	0.0017	0.0039	4
	ブロモホルム	0.0017	0.0010	0.0014	4	0.0021	0.0010	0.0015	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	21	11	16	4	20	16	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	30.0	12.1	20.2	12	27.7	8.4	17.8	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80.0	47.0	64.9	4	79.4	56.9	71.2	4
	蒸発残留物	190	110	160	4	200	150	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.3	7.5	365	7.7	7.2	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

	採水箇所 系統	No. 17 板橋区前野町				No. 20 練馬区大泉学園町			
		練馬給水所（三郷・三園）				練馬給水所・東村山(朝霞・三郷・三園・東村山)			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.6	0.3	0.4	365	0.5	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80.0	47.0	64.9	4	79.4	56.9	71.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度 (TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物	190	110	160	4	200	150	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH 値	7.7	7.3	7.5	365	7.7	7.2	7.5	365
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1.1	-1.5	-1.2	4	-0.6	-1.4	-1.1	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	気温	33.2	8.4	19.4	12	34.3	8.9	20.6	12
	水温	31.3	4.4	16.1	365	28.8	5.4	17.1	365
	アルカリ度	44.5	26.0	36.0	12	56.0	36.0	44.5	12
	硫酸イオン	41	22	32	4	38	26	32	4
	電気伝導率	29.6	13.2	22.9	365	28.1	16.5	23.3	365
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80.0	47.0	64.9	4	79.4	56.9	71.2	4
	カルシウム硬度	59.5	35.1	48.4	4	59.8	42.1	53.2	4
	マグネシウム硬度	20.5	11.9	16.6	4	20.2	14.8	18.0	4
	カリウム	3.1	1.9	2.6	4	2.8	2.1	2.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

	採水箇所 系統	No. 27 新宿区西新宿 第二淀橋給水所(朝霞・三郷・東村山)				No. 30 江東区新砂 江東給水所(金町・三郷)			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	1.0	1.7	4	2.4	1.3	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.06	0.09	4	0.11	0.09	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.02	0.05	4	0.07	0.04	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	0.02	0.03	12	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0038	0.0004	0.0020	4	0.0059	0.0004	0.0032	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0075	0.0023	0.0041	4	0.0058	0.0044	0.0050	4
	臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.020	0.0067	0.011	4	0.018	0.0095	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0061	0.0014	0.0032	4	0.0059	0.0017	0.0044	4
	ブロモホルム	0.0027	0.0005	0.0017	4	0.0030	0.0011	0.0018	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	21	10	18	4	25	13	19	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	30.2	6.6	18.3	12	28.2	13.1	21.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	84.2	49.3	68.7	4	80.3	49.6	64.6	4
	蒸発残留物	220	120	170	4	230	120	180	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12
	pH値	7.9	7.4	7.6	365	7.6	7.2	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

	採水箇所 系統	No. 27 新宿区西新宿				No. 30 江東区新砂			
		第二淀橋給水所（朝霞・三郷・東村山）				江東給水所（金町・三郷）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.2	49.3	68.7	4	80.3	49.6	64.6	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル ｵｰﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物	220	120	170	4	230	120	180	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH 値	7.9	7.4	7.6	365	7.6	7.2	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.0	-1.5	-1.2	4	-1.1	-1.3	-1.2	4
	従属栄養細菌	9	<1	4	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	気温	28.3	8.3	18.9	12	30.9	8.3	20.2	12
	水温	27.5	5.8	16.3	365	27.5	7.1	17.0	365
	アルカリ度	56.5	36.5	44.5	12	47.0	29.0	37.5	12
	硫酸イオン	40	17	32	4	43	26	35	4
	電気伝導率	29.6	16.0	23.8	365	31.9	13.3	24.5	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84.2	49.3	68.7	4	80.3	49.6	64.6	4
	カルシウム硬度	62.8	40.4	52.2	4	59.1	36.9	46.8	4
	マグネシウム硬度	21.4	8.9	16.6	4	22.9	12.7	17.9	4
	カリウム	2.8	1.2	2.3	4	3.3	2.0	2.7	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

	採水箇所 系統	No. 33 江戸川区臨海町 葛西給水所（金町・三郷）				No. 41 足立区入谷 江北給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4	1.3	1.9	4	2.4	1.4	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4	0.12	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.07	0.04	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4 ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.03	12	0.04	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0041	0.0004	0.0022	4	0.0027	0.0005	0.0018	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0064	0.0025	0.0047	4	0.0077	0.0041	0.0056	4
	臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.017	0.0073	0.012	4	0.019	0.011	0.014	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0057	0.0016	0.0036	4	0.0058	0.0020	0.0039	4
	ブロモホルム	0.0032	0.0010	0.0019	4	0.0035	0.0016	0.0024	4
	ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	22	14	18	4	22	14	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	31.3	13.7	21.6	12	31.2	14.5	21.5	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	85.9	51.6	68.0	4	85.3	54.8	70.2	4
	蒸発残留物	210	120	170	4	240	160	190	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.4	0.5	12	0.9	0.5	0.6	12
	pH値	7.6	7.2	7.4	365	7.7	7.3	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

	採水箇所 系統	No. 33 江戸川区臨海町 葛西給水所（金町・三郷）				No. 41 足立区入谷 江北給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	85.9	51.6	68.0	4	85.3	54.8	70.2	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物	210	120	170	4	240	160	190	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH 値	7.6	7.2	7.4	365	7.7	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.6	-1.3	4	-0.9	-1.5	-1.2	4
	従属栄養細菌	5	<1	1	4	8	1	4	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタタン酸（PFOA）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	気温	31.1	7.8	19.1	12	34.2	8.7	21.6	12
	水温	27.8	6.1	16.7	365	26.3	5.6	16.3	365
	アルカリ度	45.0	26.5	37.0	12	45.5	26.5	36.8	12
	硫酸イオン	44	26	35	4	43	31	37	4
	電気伝導率	31.8	13.4	24.8	365	31.1	14.0	23.8	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	85.9	51.6	68.0	4	85.3	54.8	70.2	4
	カルシウム硬度	63.3	38.3	50.4	4	63.0	41.1	51.9	4
	マグネシウム硬度	22.6	13.3	17.7	4	22.3	13.7	18.3	4
	カリウム	3.2	2.4	2.8	4	3.1	2.5	2.8	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4