


8 水質状況


(1) お客さまからの依頼による水質検査件数

令和4年度内容別検査内訳(単位:件)

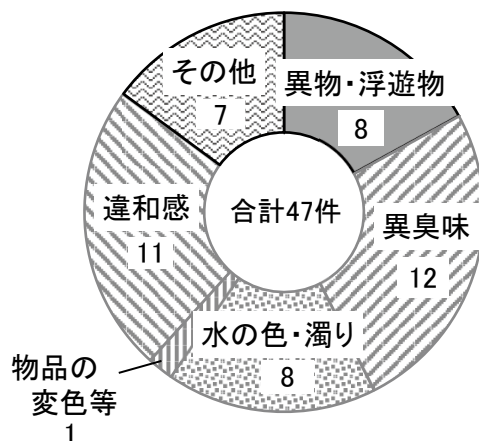


(2) 水源水質事故の発生件数

ア 令和4年度
水系別水質事故(単位:件)

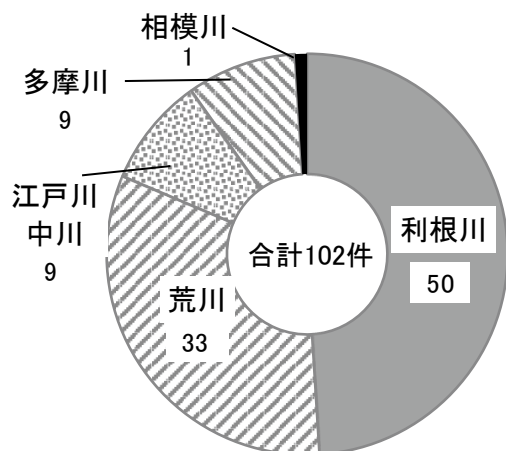

イ 令和4年度
現象別水質事故(単位:件)

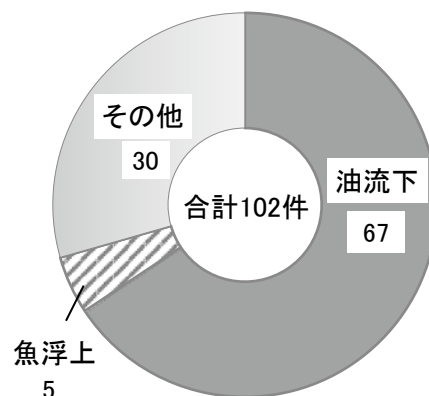

(3) 年度別水質事故発生件数

年 度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
件 数	191	200	200	171	138	132	119	78	99	102

(4) 水源河川主要取水地点の水質経年変化

(年度平均値：単位：mg / L)

地 点 名 (河 川)	関係浄水場	水 質 項 目	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度
羽村取水堰 (多摩川上流)	小 作 境 東村山	T O C	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
		ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
金町取水塔 (江戸川)	金 町	T O C	1.7	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	3.3	1.7	1.5	1.3
		ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.07	0.04	0.05	0.04	0.05	0.08	0.03	0.05	0.04	0.03
		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
秋ヶ瀬取水堰 (利根川・荒川)	朝 霞 三 園 東村山	T O C	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.8	1.5
		ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.12	0.15	0.12	0.08	0.09	0.10	0.09	0.14	0.13	0.12
		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

(5) 水質検査結果 (基準値や測定単位等については、参考資料の「10 水質基準等と検査結果の数値の取扱い」を参照) ア 東村山浄水場

検査項目	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		800	6	140	12	<1	<1	<1	208
大腸菌		大腸菌 (MPN) として測定						0/208	208
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		0.021	0.004	0.012	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.9	0.42	0.92	4	1.7	0.43	1.0	4
フッ素及びその化合物		0.10	0.05	0.07	4	0.12	0.05	0.08	4
ホウ素及びその化合物		0.05	<0.01	0.02	4	0.06	<0.01	0.02	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
クロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム						0.018	0.0003	0.0062	4
ジクロロ酢酸						0.007	<0.001	0.003	4
ジブロモクロロメタン						0.0019	0.0003	0.0008	4
臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン						0.022	0.0018	0.0093	4
トリクロロ酢酸						0.011	<0.001	0.003	4
ブロモジクロロメタン						0.0032	0.0005	0.0019	4
ブロモホルム						0.0005	<0.0001	0.0002	4
ホルムアルデヒド						0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.15	0.03	0.07	4	0.05	0.01	0.03	4
鉄及びその化合物		0.27	0.03	0.12	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		13	3.1	6.5	4	15	3.9	8.2	4
マンガン及びその化合物		0.044	0.005	0.023	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		15.4	1.4	6.3	4	20.5	3.0	9.6	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		78.4	41.7	54.5	4	70.3	41.8	55.5	4
蒸発残留物		140	68	97	4	150	72	100	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン		0.000005	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		1.3	0.7	1.0	12	0.6	0.3	0.4	12
pH値		7.9	7.4	7.6	261	7.7	7.3	7.5	261
味								異常なし	261
臭気					261			異常なし	261
色度		8	1	3	261	<1	<1	<1	261
濁度		9.3	0.5	2.3	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					0.002	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					0.004	<0.001	0.002	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素（遊離）					0.7	0.5	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.4	41.7	54.5	4	70.3	41.8	55.5	4
	マンガン及びその化合物	0.044	0.005	0.023	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.5	1.5	1.8	4	3.0	1.5	2.3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	6.5	1.3	2.8	258	1.7	0.3	0.9	261
	臭気強度（TON）					1	1	1	12
	蒸発残留物	140	68	97	4	150	72	100	4
	濁度	9.3	0.5	2.3	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH 値	7.9	7.4	7.6	261	7.7	7.3	7.5	261
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.1	-1.3	-1.2	4
	従属栄養細菌	5,300	200	2,000	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.15	0.03	0.07	4	0.05	0.01	0.03	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	25.3	4.2	14.8	261	25.2	5.7	15.8	261
	残留塩素					0.7	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.16	<0.01	0.04	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	1.9	0.42	0.92	4	1.7	0.43	1.0	4
	アルカリ度	52.5	35.0	41.0	261	48.0	32.0	39.9	261
	硫酸イオン	30	8	14	12	29	8	14	12
	電気伝導率	27.0	10.0	13.9	261	24.0	10.6	13.9	261
	酸度	3.0	1.5	2.0	4	3.5	1.5	2.6	4
	溶存酸素	11.8	6.6	9.2	12	14.7	6.7	10.2	12
	酸素飽和百分率	97	79	89	12	125	80	100	12
	BOD	1.5	<0.5	0.8	4				
	COD								
	リン酸イオン	0.12	<0.01	0.03	12	0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	8	5	6	4	9	4	6	4
	カルシウム硬度	58.5	36.6	44.6	4	53.0	36.7	45.2	4
	マグネシウム硬度	19.9	5.1	9.9	4	17.3	5.1	10.3	4
	カリウム	2.5	0.7	1.3	4	2.6	0.7	1.5	4
	トリクロラミン					0.03	<0.02	<0.02	73
	大腸菌（MPN）	100	<1.0	10	12				
	生物総数	1,408	30	540	4	72	2	22	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン（浄水場測定）	0.000009	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール（浄水場測定）	0.000004	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

イ 境浄水場

水道事業

給水

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	370	1	33	52	26	2.0	11	52
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/52	52
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	0.46	0.54	4	0.58	0.48	0.55	4
	フッ素及びその化合物	0.05	0.05	0.05	4	0.06	0.05	0.06	4
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4- ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0023	0.0013	0.0017	4
	ジクロロ酢酸					0.001	0.001	0.001	4
	ジブromクロロメタン					0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0034	0.0018	0.0024	4
	トリクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ブromジクロロメタン					0.0009	0.0005	0.0007	4
	ブromホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	3.1	2.9	3.0	4	3.5	3.2	3.4	4
	マンガン及びその化合物	0.006	0.003	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	1.5	1.2	1.3	4	2.0	1.4	1.7	4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45.0	42.4	44.1	4	48.0	44.3	46.3	4
	蒸発残留物	110	71	95	4	120	77	100	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオスミン	0.000010	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	0.6	0.7	12	0.4	0.3	0.3	12
	pH値	8.0	7.5	7.8	261	8.2	7.7	7.9	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	3	1	1	261	<1	<1	<1	261
	濁度	1.8	0.2	0.7	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					1.0	0.5	0.7	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45.0	42.4	44.1	4	48.0	44.3	46.3	4
	マンガン及びその化合物	0.006	0.003	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.5	1.9	4	2.0	1.5	1.9	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.8	1.4	2.0	261	1.3	0.6	0.8	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	110	71	95	4	120	77	100	4
	濁度	1.8	0.2	0.7	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH 値	8.0	7.5	7.8	261	8.2	7.7	7.9	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-0.6	-0.9	-0.7	4
	従属栄養細菌	580	110	290	4	23	3	11	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	24.4	6.6	15.5	261	28.4	5.2	16.8	261
	残留塩素					1.1	0.6	0.7	261
	アンモニア態窒素	0.01	<0.01	<0.01	52	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	0.60	0.46	0.54	4	0.58	0.48	0.55	4
	アルカリ度	45.0	36.5	40.4	52	49.5	39.0	43.1	52
	硫酸イオン								
	電気伝導率	11.1	9.9	10.5	261	12.1	9.9	11.0	261
	酸度	2.5	1.5	2.1	4	2.0	1.5	1.9	4
	溶存酸素	11.7	6.1	9.0	12	11.6	7.1	9.3	12
	酸素飽和百分率	100	72	88	12	104	83	95	12
	BOD	0.9	<0.5	<0.5	4				
	COD								
	リン酸イオン	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	溶性ケイ酸	10	8	9	4	9	7	8	4
	カルシウム硬度	39.7	37.3	39.0	4	43.0	39.0	41.0	4
	マグネシウム硬度	5.3	5.0	5.2	4	5.5	5.0	5.3	4
	カリウム	0.7	0.6	0.7	4	0.8	0.7	1	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌(MPN)	1.0	<1.0	<1.0	12				
	生物総数	784	54	346	4	320	82	179	4
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)								
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)								

ウ 杉並浄水所

※杉並浄水所は平成 28 年 12 月 21 日から運用を停止

検査項目	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									
大腸菌									
カドミウム及びその化合物									
水銀及びその化合物									
セレン及びその化合物									
鉛及びその化合物									
ヒ素及びその化合物									
六価クロム化合物									
亜硝酸態窒素									
シアン化合物イオン及び塩化シアン									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									
フッ素及びその化合物									
ホウ素及びその化合物									
四塩化炭素									
1,4-ジオキサン									
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									
ジクロロメタン									
テトラクロロエチレン									
トリクロロエチレン									
ベンゼン									
塩素酸									
クロロ酢酸									
クロロホルム									
ジクロロ酢酸									
ジブロモクロロメタン									
臭素酸									
総トリハロメタン									
トリクロロ酢酸									
ブロモジクロロメタン									
ブロモホルム									
ホルムアルデヒド									
亜鉛及びその化合物									
アルミニウム及びその化合物									
鉄及びその化合物									
銅及びその化合物									
ナトリウム及びその化合物									
マンガン及びその化合物									
塩化物イオン									
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									
蒸発残留物									
陰イオン界面活性剤									
ジェオスミン									
2-メチルイソボルネオール									
非イオン界面活性剤									
フェノール類									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)									
pH値									
味									
臭気									
色度									
濁度									

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物								
	ウラン及びその化合物								
	ニッケル及びその化合物								
	1,2-ジクロロエタン								
	トルエン								
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素（遊離）								
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）								
	マンガン及びその化合物								
	遊離炭酸								
	1,1,1-トリクロロエタン								
	メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)								
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								
	臭気強度（TON）								
	蒸発残留物								
	濁度								
	pH 値								
	腐食性（ランゲリア指数）								
	従属栄養細菌								
	1,1-ジクロロエチレン								
	アルミニウム及びその化合物								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)								
	水温								
	残留塩素								
	アンモニア態窒素								
	硝酸態窒素								
	アルカリ度								
	硫酸イオン								
	電気伝導率								
	酸度								
	溶存酸素								
	酸素飽和百分率								
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸								
	カルシウム硬度								
	マグネシウム硬度								
	カリウム								
	トリクロラミン								
	大腸菌（MPN）								
	生物総数								
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								
	ジェオスミン（浄水場測定）								
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)								

エ 小作浄水場

水道事業

給水

検査項目	採水箇所				浄水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	410	48	180	12	<1	<1	<1	12
大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/12	12
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57	0.44	0.53	4	0.58	0.44	0.54	4
フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.05	4	0.05	0.05	0.05	4
ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4- ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2- ジクロロエチレン 及びトランス-1,2- ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム					0.0030	0.0004	0.0018	4
ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン					0.0004	0.0002	0.0003	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.0047	0.0010	0.0028	4
トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン					0.0013	0.0004	0.0008	4
ブロモホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ホルムアルデヒド					0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.01	0.02	4	0.07	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物	0.05	<0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	3.1	2.9	3.0	4	3.7	3.4	3.5	4
マンガン及びその化合物	0.006	0.001	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	1.4	1.1	1.3	4	4.0	3.3	3.6	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48.1	42.7	45.5	4	48.7	43.2	45.8	4
蒸発残留物	97	65	81	4	92	55	78	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2- メチルイソボルネオール	0.000008	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	0.4	0.6	12	0.4	0.2	0.3	12
pH 値	8.4	7.5	8.0	261	7.5	7.3	7.4	261
味							異常なし	261
臭気				261			異常なし	261
色度	7	1	2	261	<1	<1	<1	261
濁度	17	0.3	1.2	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質 管理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					0.6	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48.1	42.7	45.5	4	48.7	43.2	45.8	4
	マンガン及びその化合物	0.006	0.001	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	0.5	<0.5	<0.5	4	2.5	2.0	2.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	7.0	0.9	2.0	261	1.0	0.3	0.5	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	97	65	81	4	92	55	78	4
	濁度	17	0.3	1.2	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH 値	8.4	7.5	8.0	261	7.5	7.3	7.4	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-1.3	-1.7	-1.5	4
	従属栄養細菌	1,900	600	1,300	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.01	0.02	4	0.07	0.02	0.04	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	22.9	2.9	13.0	261	23.6	5.0	14.1	261
	残留塩素					0.6	0.4	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.01	<0.01	<0.01	52	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	0.57	0.44	0.53	4	0.58	0.44	0.54	4
	アルカリ度	45.5	34.0	40.5	261	40.5	29.5	35.3	261
	硫酸イオン								
	電気伝導率	12.2	9.2	10.9	261	13.2	9.7	11.6	261
	酸度	0.5	<0.5	<0.5	4	3.0	2.0	2.5	4
	溶存酸素								
	酸素飽和百分率								
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸								
	カルシウム硬度	42.8	37.7	40.5	4	43.3	38.1	40.6	4
	マグネシウム硬度	5.3	4.7	5.1	4	5.4	4.8	5.2	4
	カリウム	0.7	0.6	0.7	4	0.8	0.7	0.7	4
	トリクロラミン					0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌(MPN)	110	2.0	25	12				
	生物総数	200	52	121	4	8	4	6	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルインボルネオール(浄水場測定)	0.000011	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

オ 玉川浄水場

検査項目	採水箇所	原水				工水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水道事業 給水 水質基準項目	一般細菌	6,400	140	1,400	10	6	<1	<1	10
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/10	10
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3				
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3				
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3				
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3				
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3				
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3				
	亜硝酸態窒素	0.014	0.012	0.013	3				
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001	<0.001	<0.001	3				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.3	3.0	3.7	3				
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	3				
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.03	0.03	3				
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3				
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				
	塩素酸	0.02	<0.02	<0.02	3				
	クロロ酢酸								
	クロロホルム								
	ジクロロ酢酸								
	ジブロモクロロメタン								
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3				
	総トリハロメタン								
	トリクロロ酢酸								
	ブロモジクロロメタン								
	ブロモホルム								
	ホルムアルデヒド								
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	3				
	アルミニウム及びその化合物	0.14	0.05	0.10	3				
	鉄及びその化合物	0.17	0.08	0.13	3	0.03	0.01	0.02	3
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3				
	ナトリウム及びその化合物	26	22	24	3				
	マンガン及びその化合物	0.014	0.004	0.009	3	0.004	0.001	0.003	3
	塩化物イオン	28.9	23.2	25.1	3	30.7	28.1	29.2	3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.9	72.0	74.3	3	74.9	65.2	69.3	3
	蒸発残留物	190	180	180	3	180	170	170	3
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	3				
	ジェオスミン								
	2-メチルイソボルネオール								
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	3				
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3				
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.9	1.2	1.7	10				
	pH 値	8.9	7.2	7.8	197	7.9	7.4	7.7	198
	味								
	臭気								
	色度	12	4	7	197	2	<1	<1	198
	濁度	21	0.6	3.0	197	0.9	<0.1	0.2	198

	採水箇所 検査項目	原水				工水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3				
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				
	ニッケル及びその化合物	0.001	0.001	0.001	3				
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								
	亜塩素酸								
	ジクロロアセトニトリル								
	抱水クロラール								
	農薬類								
	残留塩素(遊離)					2.2	<0.1	1.1	198
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75.9	72.0	74.3	3	74.9	65.2	69.3	3
	マンガン及びその化合物	0.014	0.004	0.009	3	0.004	0.001	0.003	3
	遊離炭酸	1.5	<0.5	0.5	3	2.0	1.5	1.8	3
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10	4.0	5.6	42	4.2	1.4	2.2	42
	臭気強度(TON)								
	蒸発残留物	190	180	180	3	180	170	170	3
その他の項目	濁度	21	0.6	3.0	197	0.9	<0.1	0.2	198
	pH値	8.9	7.2	7.8	197	7.9	7.4	7.7	198
	腐食性(ランゲリア指数)								
	従属栄養細菌								
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				
	アルミニウム及びその化合物	0.14	0.05	0.10	3				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)								
	水温	30.3	11.4	21.1	197	28.9	9.5	20.6	198
	残留塩素					2.4	0.1	1.2	198
	アンモニア態窒素	0.29	<0.01	0.05	42	<0.01	<0.01	<0.01	42
	硝酸態窒素	4.3	3.0	3.7	3				
	アルカリ度	64.0	32.5	55.1	197	61.5	44.5	53.5	198
	硫酸イオン								
	電気伝導率	36.6	14.4	27.5	197	36.0	21.3	28.6	198
	酸度	1.5	<0.5	0.7	3	2.0	1.5	1.8	3
	溶存酸素	11.9	7.2	9.2	10	12.3	8.3	9.9	10
	酸素飽和百分率	131	78	102	10	113	102	108	10
	BOD	1.2	0.5	0.8	10				
	COD	5.0	2.3	3.2	42	2.5	1.0	1.6	42
	リン酸イオン	0.65	0.14	0.42	3	0.55	0.20	0.32	3
	溶性ケイ酸	16	10	13	3	14	11	12	3
	カルシウム硬度	57.3	54.5	56.3	3	56.7	50.1	52.8	3
	マグネシウム硬度	18.8	17.5	18.0	3	18.2	15.1	16.5	3
	カリウム	7.2	5.5	6.1	3				
	トリクロラミン								
	大腸菌(MPN)	3,000	5.2	400	10				
	生物総数								
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム								
	ジアルジア								
	ジェオスミン(浄水場測定)								
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)								

カ 砒浄水場

水道事業

給水

	検査項目	採水箇所				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	20	<1	2	51	<1	<1	<1	51
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/51	51
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.8	3.5	3.7	4	2.7	2.5	2.6	4
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	4	0.11	0.09	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.04	0.03	0.04	4	0.03	0.02	0.03	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	0.0022	0.0019	0.0021	4	0.0011	0.0009	0.0010	4
	トリクロロエチレン	0.0003	0.0003	0.0003	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0044	0.0008	0.0022	4
	ジクロロ酢酸					0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブromクロロメタン					0.0010	0.0005	0.0007	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.0076	0.0025	0.0042	4
	トリクロロ酢酸					0.003	<0.001	0.001	4
	ブromジクロロメタン					0.0015	0.0007	0.0009	4
	ブromホルム					0.0007	0.0003	0.0005	4
	ホルムアルデヒド					0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	23	22	22	4	18	17	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	24.0	21.4	22.9	4	17.6	16.8	17.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	86.4	84.0	85.0	4	76.0	72.1	73.9	4
	蒸発残留物	190	180	190	4	170	150	160	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
	2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
	pH 値	6.9	6.5	6.7	258	7.1	6.7	7.0	258
	味							異常なし	258
	臭気				258			異常なし	258
	色度	<1	<1	<1	258	<1	<1	<1	258
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	258	<0.1	<0.1	<0.1	258

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質 管理 目標 設定 項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							0.002	1
	農薬類								
	残留塩素(遊離)					0.6	0.3	0.5	258
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	86.4	84.0	85.0	4	76.0	72.1	73.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	28	26	26	12	14	11	12	12
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	0.3	0.8	51	1.2	0.3	0.8	51
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	190	180	190	4	170	150	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	258	<0.1	<0.1	<0.1	258
	pH値	6.9	6.5	6.7	258	7.1	6.7	7.0	258
	腐食性(ランゲリア指数)					-1.5	-1.8	-1.6	4
	従属栄養細菌	120	19	53	4	3	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	0.000027	0.000024	0.000026	4	0.000012	0.000009	0.000010	4
そ の 他 の 項 目	水温	21.2	16.5	18.9	258	21.4	14.4	17.9	258
	残留塩素					0.6	0.4	0.5	258
	アンモニア態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	3.8	3.5	3.7	4	2.7	2.5	2.6	4
	アルカリ度	63.5	57.0	60.7	51	58.0	47.0	54.9	51
	硫酸イオン								
	電気伝導率	31.6	28.5	29.7	258	26.1	22.5	24.5	258
	酸度	32	29	30	12	16	12	14	12
	溶存酸素	3.4	2.9	3.2	12				
	酸素飽和百分率	38	30	34	12				
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸	21	21	21	4	24	22	23	4
	カルシウム硬度	63.2	61.6	62.4	4	53.8	51.5	52.8	4
	マグネシウム硬度	23.2	22.2	22.7	4	22.2	20.4	21.2	4
	カリウム	3.2	3.2	3.2	4	2.6	2.4	2.5	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌(MPN)	<1.0	<1.0	<1.0	51				
	生物総数			<1	1			4	1
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				
	ジェオスミン(浄水場測定)								
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)								

キ 砒下浄水所

水道事業

給水

検査項目	採水箇所				浄水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	29	<1	7	49	<1	<1	<1	49
大腸菌	大腸菌 (MPN) として測定						0/49	49
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.4	3.0	3.2	4	2.8	2.3	2.6	4
フッ素及びその化合物	0.10	0.08	0.09	4	0.11	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物	0.04	0.04	0.04	4	0.03	0.03	0.03	4
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0008	0.0006	0.0007	4	0.0006	0.0004	0.0005	4
ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン	0.0015	0.0014	0.0015	4	0.0010	0.0009	0.0009	4
トリクロロエチレン	0.0003	0.0003	0.0003	4	0.0002	0.0002	0.0002	4
ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.06	<0.02	0.02	4
クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム					0.0034	0.0006	0.0016	4
ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン					0.0007	0.0003	0.0005	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.0055	0.0017	0.0029	4
トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン					0.0010	0.0004	0.0006	4
ブロモホルム					0.0004	0.0003	0.0003	4
ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	19	18	19	4	17	16	17	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	17.5	14.4	16.1	4	15.8	12.6	14.2	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	101	96.7	98.1	4	87.7	81.5	84.9	4
蒸発残留物	200	180	190	4	170	160	170	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000003	1			<0.000003	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000003	1			<0.000003	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
pH 値	6.7	6.5	6.6	252	6.9	6.6	6.8	252
味							異常なし	252
臭気				252			異常なし	252
色度	<1	<1	<1	252	<1	<1	<1	252
濁度	0.1	<0.1	<0.1	252	<0.1	<0.1	<0.1	252

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.001	1
	亜塩素酸							<0.01	1
	ジクロロアセトニトリル							<0.001	1
	抱水クロラール							0.001	1
	農薬類								
	残留塩素(遊離)					0.6	0.4	0.5	252
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	101	96.7	98.1	4	87.7	81.5	84.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	40	35	37	12	25	19	22	12
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0002	0.0001	0.0002	4	0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.6	0.9	49	1.5	0.3	0.8	49
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	200	180	190	4	170	160	170	4
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	252	<0.1	<0.1	<0.1	252
	pH 値	6.7	6.5	6.6	252	6.9	6.6	6.8	252
	腐食性(ランゲリア指数)					-1.6	-1.7	-1.6	4
	従属栄養細菌	130	20	68	4	4	<1	2.0	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.000041	0.000024	0.000031	4	0.000026	0.000017	0.000023	4
そ の 他 の 項 目	水温	21.9	16.7	19.0	252	22.1	14.4	17.8	252
	残留塩素					0.6	0.4	0.5	252
	アンモニア態窒素	0.02	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	3.4	3.0	3.2	4	2.8	2.3	2.6	4
	アルカリ度	77.5	68.0	72.7	49	68.0	56.0	64.3	49
	硫酸イオン								
	電気伝導率	31.0	28.2	29.7	252	28.2	21.7	25.8	252
	酸度	45	40	42	12	28	22	25	12
	溶存酸素	6.4	5.9	6.2	12				
	酸素飽和百分率	71	66	67	12				
	BOD								
	COD								
	リン酸イオン								
	溶性ケイ酸	23	22	23	4	25	23	24	4
	カルシウム硬度	69.7	67.2	68.1	4	61.0	56.3	58.7	4
	マグネシウム硬度	30.9	29.5	30.0	4	27.2	25.2	26.3	4
	カリウム	3.1	3.1	3.1	4	2.7	2.5	2.6	4
	トリクロラミン					0.02	<0.02	<0.02	12.0
	大腸菌(MPN)	1.0	<1.0	<1.0	49				
	生物総数			2	1			126	1
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	4				
	クリプトスポリジウム			不検出	1				
	ジアルジア			不検出	1				
	ジェオスミン(浄水場測定)								
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)								

ク 長沢浄水場

水道事業

給水

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	2,200	20	180	51	<1	<1	<1	51
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/51	51
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.007	0.003	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	0.83	0.96	4	1.2	0.76	0.93	4
	フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.11	4	0.13	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0083	0.0010	0.0040	4
	ジクロロ酢酸					0.002	<0.001	0.001	4
	ジブromクロロメタン					0.0003	0.0002	0.0003	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.011	0.0021	0.0056	4
	トリクロロ酢酸					0.007	<0.001	0.003	4
	ブromジクロロメタン					0.0021	0.0008	0.0013	4
	ブromホルム					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ホルムアルデヒド					0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.10	0.06	0.08	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.14	0.10	0.12	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.7	6.4	6.8	4	12	8.1	9.7	4
	マンガン及びその化合物	0.028	0.020	0.023	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.1	4.0	4.3	4	7.7	6.5	7.2	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.3	51.9	55.0	4	59.4	52.0	55.1	4
	蒸発残留物	110	93	110	4	130	110	120	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000016	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0	0.5	0.8	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH 値	8.6	7.3	7.7	261	7.5	7.1	7.3	261
	味				261			異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	13	1	3	261	<1	<1	<1	261
	濁度	52	1.6	4.0	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.003	<0.001	0.001	4
	農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					0.6	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59.3	51.9	55.0	4	59.4	52.0	55.1	4
	マンガン及びその化合物	0.028	0.020	0.023	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	7.0	3.0	5.1	4	8.0	6.0	7.0	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	7.2	1.6	2.9	261	1.5	0.4	0.9	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	110	93	110	4	130	110	120	4
	濁度	52	1.6	4.0	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH 値	8.6	7.3	7.7	261	7.5	7.1	7.3	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-1.4	-1.5	-1.4	4
	従属栄養細菌	14,000	890	5,700	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.10	0.06	0.08	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	23.7	6.9	15.1	261	24.2	7.5	15.6	261
	残留塩素					0.7	0.5	0.5	261
	アンモニア態窒素	0.02	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	1.2	0.83	0.96	4	1.2	0.76	0.93	4
	アルカリ度	53.5	32.0	47.8	261	49.0	28.0	42.9	261
	硫酸イオン	12	10	11	4	23	14	17	4
	電気伝導率	18.8	12.6	16.1	261	21.6	14.4	17.9	261
	酸度	8.0	3.5	5.9	4	9.0	7.0	8.0	4
	溶存酸素	11.3	7.9	9.5	4	11.4	8.4	9.8	4
	酸素飽和百分率	104	94	97	4	106	96	101	4
	BOD	1.7	0.7	1.1	4				
	COD								
	リン酸イオン	0.22	0.12	0.16	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	溶性ケイ酸	36	25	31	4	34	24	30	4
	カルシウム硬度	38.7	34.9	36.5	4	38.8	35.0	36.6	4
	マグネシウム硬度	20.6	17.0	18.5	4	20.6	17.0	18.5	4
	カリウム	1.4	1.2	1.3	4	1.4	1.2	1.3	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	12
	大腸菌(MPN)	24	<1.0	7.3	12				
	生物総数	3,506	1,260	2,203	4	1,352	32	421	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)	0.000029	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

ケ 金町浄水場

水道事業

給水

	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質基準項目	一般細菌	3,800	310	1,300	12	<1	<1	<1	208
	大腸菌	大腸菌（MPN）として測定						0/208	208
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.059	0.007	0.022	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4	0.94	1.9	4	2.4	1.0	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.14	0.08	0.12	4	0.14	0.08	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.03	0.06	4	0.09	0.03	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.03	4
	クロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム					0.0033	0.0002	0.0018	4
	ジクロロ酢酸					<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン					0.0037	0.0014	0.0026	4
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン					0.012	0.0031	0.0078	4
	トリクロロ酢酸					0.002	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン					0.0041	0.0005	0.0026	4
	ブロモホルム					0.0014	0.0006	0.0009	4
	ホルムアルデヒド					0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.95	0.14	0.36	4	0.02	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.78	0.20	0.38	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	23	7.2	14	4	29	11	19	4
	マンガン及びその化合物	0.054	0.021	0.035	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	31.0	8.6	18.5	4	36.6	12.4	22.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	86.5	36.4	64.1	4	88.4	37.6	64.0	4
	蒸発残留物	220	110	170	4	220	110	170	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000004	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	2.5	1.0	1.5	12	1.1	0.4	0.6	12
	pH 値	8.6	7.1	7.7	261	7.6	7.4	7.5	261
	味							異常なし	261
	臭気				261			異常なし	261
	色度	16	4	5	261	<1	<1	<1	261
	濁度	86	1.9	7.6	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.42	<0.01	0.16	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					0.8	0.4	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	86.5	36.4	64.1	4	88.4	37.6	64.0	4
	マンガン及びその化合物	0.054	0.021	0.035	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	<0.5	1.1	4	1.5	1.5	1.5	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチルセブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	32	3.0	5.7	261	1.5	0.6	0.9	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	220	110	170	4	220	110	170	4
	濁度	86	1.9	7.6	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH 値	8.6	7.1	7.7	261	7.6	7.4	7.5	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-1.0	-1.5	-1.2	4
その他の項目	従属栄養細菌	73,000	9,100	30,000	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.95	0.14	0.36	4	0.02	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.0	3.4	16.5	261	30.4	4.0	16.9	261
	残留塩素					0.9	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.39	<0.01	0.05	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.4	0.93	1.8	4	2.4	1.0	1.9	4
	アルカリ度	56.5	17.5	37.9	261	54.0	21.0	36.8	261
	硫酸イオン	40	18	29	12	55	20	36	12
	電気伝導率	38.8	10.1	21.7	261	43.8	12.6	24.2	261
	酸度	2.5	0.5	1.4	4	1.5	1.5	1.5	4
	溶存酸素	13.3	6.5	9.5	12	13.0	6.6	9.5	12
	酸素飽和百分率	124	84	96	12	107	83	97	12
	BOD	2.9	<0.5	1.1	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.20	0.07	0.14	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	23	16	21	4	22	15	20	4
	カルシウム硬度	63.1	26.5	46.8	4	64.3	27.4	46.7	4
	マグネシウム硬度	23.4	9.9	17.3	4	24.1	10.2	17.3	4
	カリウム	4.4	1.6	3.0	4	4.4	1.6	2.9	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	52
	大腸菌(MPN)	1,300	13	240	12				
	生物総数	2,006	630	1,470	4	72	4	26	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)	0.000009	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)	0.000003	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

コ 三郷浄水場

水道事業

給水

	検査項目	採水箇所	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌		17,000	790	3,800	12	<1	<1	<1	208
	大腸菌		大腸菌（MPN）として測定						0/208	208
	カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		0.003	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		0.019	0.005	0.010	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.2	0.96	1.7	4	2.3	0.91	1.8	4
	フッ素及びその化合物		0.14	0.08	0.11	4	0.14	0.07	0.11	4
	ホウ素及びその化合物		0.08	0.03	0.05	4	0.08	0.03	0.06	4
	四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸		<0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4
	クロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム						0.0027	0.0001	0.0013	4
	ジクロロ酢酸						0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン						0.0037	0.0012	0.0021	4
	臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン						0.011	0.0029	0.0061	4
	トリクロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン						0.0039	0.0005	0.0020	4
	ブロモホルム						0.0010	0.0004	0.0007	4
	ホルムアルデヒド						0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物		0.04	0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		3.0	0.09	0.90	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		2.4	0.15	0.77	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物		15	7.0	11	4	19	8.8	14	4
	マンガン及びその化合物		0.15	0.014	0.053	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン		21.0	7.2	14.7	4	25.1	11.7	18.8	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		79.3	36.4	58.8	4	82.4	34.8	59.6	4
	蒸発残留物		190	100	150	4	180	97	140	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		2.4	0.9	1.3	12	0.7	0.4	0.5	12
	pH 値		7.9	7.1	7.5	261	7.6	7.4	7.5	261
	味								異常なし	261
	臭気					261			異常なし	261
	色度		22	3	5	261	<1	<1	<1	261
	濁度		120	2.0	9.0	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.004	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.44	<0.01	0.15	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					0.8	0.5	0.6	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79.3	36.4	58.8	4	82.4	34.8	59.6	4
	マンガン及びその化合物	0.15	0.014	0.053	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	2.0	1.5	1.9	4	2.5	2.0	2.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	38	3.2	6.0	261	1.5	0.7	1.0	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	190	100	150	4	180	97	140	4
	濁度	120	2.0	9.0	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH値	7.9	7.1	7.5	261	7.6	7.4	7.5	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-1.1	-1.8	-1.4	4
	従属栄養細菌	120,000	27,000	66,000	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	3.0	0.09	0.90	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノール(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ の 他 の 項 目	水温	29.6	1.1	16.1	261	30.3	4.3	17.0	261
	残留塩素					0.8	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.25	<0.01	0.03	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.2	0.95	1.7	4	2.3	0.91	1.8	4
	アルカリ度	51.5	16.0	33.6	261	59.0	17.0	31.4	261
	硫酸イオン	39	18	28	12	43	18	32	12
	電気伝導率	28.1	9.5	20.2	261	42.9	11.5	21.8	261
	酸度	2.5	1.5	2.0	4	3.0	2.0	2.4	4
	溶存酸素	12.2	6.5	9.2	12	14.4	8.2	10.7	12
	酸素飽和百分率	102	84	94	12	122	106	112	12
	BOD	1.5	<0.5	0.8	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.24	0.07	0.15	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	22	16	20	4	22	15	19	4
	カルシウム硬度	58.3	26.5	43.2	4	60.6	25.4	43.8	4
	マグネシウム硬度	21.0	9.9	15.7	4	21.8	9.4	15.8	4
	カリウム	3.0	1.5	2.5	4	3.1	1.4	2.5	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	52
	大腸菌(MPN)	510	10	110	12				
	生物総数	1,487	336	825	4	14	2	7	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	1	不検出	<1	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)	0.000007	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)	0.000006	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

サ 朝霞浄水場

水道事業

給水

検査項目	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		8,000	160	1,500	12	<1	<1	<1	208
大腸菌		大腸菌 (MPN) として測定						0/208	208
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		0.041	0.019	0.033	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.2	1.2	1.8	4	2.3	1.4	1.9	4
フッ素及びその化合物		0.14	0.08	0.11	4	0.14	0.08	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.07	0.03	0.05	4	0.08	0.04	0.06	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		<0.02	<0.02	<0.02	4	0.06	0.03	0.04	4
クロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム						0.0097	0.0002	0.0039	4
ジクロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン						0.0027	0.0011	0.0020	4
臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	4
総トリハロメタン						0.018	0.0026	0.0094	4
トリクロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン						0.0055	0.0005	0.0030	4
ブロモホルム						0.0008	0.0004	0.0006	4
ホルムアルデヒド						0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.87	0.13	0.34	4	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		1.2	0.38	0.60	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		17	7.5	12	4	23	15	19	4
マンガン及びその化合物		0.092	0.056	0.074	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		22.1	5.7	14.4	4	28.1	12.6	20.0	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		86.0	60.2	72.8	4	85.5	60.5	72.0	4
蒸発残留物		190	150	170	4	190	150	170	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン		0.000004	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		0.000006	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		2.8	1.2	1.6	12	0.6	0.4	0.5	12
pH 値		8.4	7.1	7.6	261	7.7	7.0	7.5	261
味								異常なし	261
臭気					261			異常なし	261
色度		19	4	7	261	<1	<1	<1	261
濁度		320	2.7	9.3	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.003	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.75	<0.01	0.32	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					0.7	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	86.0	60.2	72.8	4	85.5	60.5	72.0	4
	マンガン及びその化合物	0.092	0.056	0.074	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	3.5	1.5	2.3	4	2.5	2.0	2.1	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	58	2.7	6.0	261	1.3	0.7	1.0	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	190	150	170	4	190	150	170	4
	濁度	320	2.7	9.3	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH 値	8.4	7.1	7.6	261	7.7	7.0	7.5	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-0.5	-1.4	-0.9	4
そ の 他 の 項 目	従属栄養細菌	120,000	2,400	24,000	12	1	<1	<1	12
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.87	0.13	0.34	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.3	4.2	16.3	261	28.8	4.7	17.0	261
	残留塩素					0.7	0.5	0.6	261
	アンモニア態窒素	0.34	<0.01	0.11	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.2	1.2	1.8	4	2.3	1.4	1.9	4
	アルカリ度	63.0	24.5	50.1	261	60.5	38.5	50.9	261
	硫酸イオン	37	19	28	12	41	19	32	12
	電気伝導率	27.9	9.3	22.3	261	29.9	16.7	25.2	261
	酸度	4.0	1.5	2.4	4	3.0	2.0	2.3	4
	溶存酸素	12.8	6.9	9.5	12	12.5	7.2	9.6	12
	酸素飽和百分率	112	86	94	12	102	86	98	12
	BOD	1.6	0.5	1.1	12				
	COD								
	リン酸イオン	0.21	0.07	0.13	12	0.01	<0.01	<0.01	12
	溶性ケイ酸	22	12	18	12	21	11	17	12
	カルシウム硬度	63.0	44.7	54.3	4	62.4	44.9	53.2	4
	マグネシウム硬度	23.0	14.3	18.5	4	23.1	15.2	18.8	4
	カリウム	3.2	2.0	2.6	4	3.2	2.1	2.6	4
	トリクロラミン					0.02	<0.02	<0.02	52
	大腸菌(MPN)	1,600	1.0	160	12				
	生物総数	6,343	389	3,414	4	34	4	16	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	1	不検出	<1	4				
	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)	0.000007	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)	0.000008	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

シ 三園浄水場

水道事業

給水

検査項目	採水箇所	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		5,300	80	1,100	12	<1	<1	<1	208
大腸菌		大腸菌 (MPN) として測定						0/208	208
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		0.045	0.016	0.032	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.2	1.3	1.8	4	2.3	1.5	1.9	4
フッ素及びその化合物		0.14	0.09	0.11	4	0.13	0.08	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.07	0.03	0.05	4	0.08	0.03	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		<0.02	<0.02	<0.02	4	0.07	<0.02	0.04	4
クロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム						0.0028	0.0002	0.0019	4
ジクロロ酢酸						<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン						0.0038	0.0014	0.0026	4
臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン						0.011	0.0033	0.0079	4
トリクロロ酢酸						0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン						0.0037	0.0005	0.0024	4
ブロモホルム						0.0012	0.0008	0.0010	4
ホルムアルデヒド						0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.92	0.12	0.34	4	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物		1.2	0.35	0.58	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		17	7.6	12	4	20	12	15	4
マンガン及びその化合物		0.074	0.045	0.064	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		22.2	5.8	14.4	4	25.8	11.4	17.9	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		86.0	60.0	72.6	4	86.5	61.2	72.7	4
蒸発残留物		190	130	170	4	190	130	160	4
陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン		0.000004	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		0.000005	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤		0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		2.7	1.1	1.6	12	0.8	0.5	0.6	12
pH 値		8.6	7.0	7.6	261	7.6	7.3	7.5	261
味								異常なし	261
臭気					261			異常なし	261
色度		26	4	7	261	<1	<1	<1	261
濁度		260	2.2	7.5	261	<0.1	<0.1	<0.1	261

	採水箇所 検査項目	原水				浄水			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.001	1			<0.001	1
	亜塩素酸					<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール					0.001	<0.001	<0.001	4
	農薬類	0.70	<0.01	0.31	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	残留塩素(遊離)					0.6	0.4	0.5	261
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	86.0	60.0	72.6	4	86.5	61.2	72.7	4
	マンガン及びその化合物	0.074	0.045	0.064	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	4.0	2.5	3.3	4	4.0	3.0	3.4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	74	3.9	6.1	261	1.6	0.7	1.1	261
	臭気強度(TON)					1	1	1	12
	蒸発残留物	190	130	170	4	190	130	160	4
	濁度	260	2.2	7.5	261	<0.1	<0.1	<0.1	261
	pH 値	8.6	7.0	7.6	261	7.6	7.3	7.5	261
	腐食性(ランゲリア指数)					-0.9	-1.3	-1.1	4
	従属栄養細菌	62,000	11,000	34,000	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.92	0.12	0.34	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	28.5	4.0	16.4	261	29.0	4.4	16.9	261
	残留塩素					0.7	0.5	0.5	261
	アンモニア態窒素	0.39	0.01	0.09	261	<0.01	<0.01	<0.01	12
	硝酸態窒素	2.2	1.3	1.8	4	2.3	1.5	1.9	4
	アルカリ度	62.5	22.5	49.8	261	61.5	35.5	49.6	261
	硫酸イオン	38	19	28	12	43	18	30	12
	電気伝導率	27.8	9.6	22.5	261	28.8	15.1	23.6	261
	酸度	4.5	3.0	3.8	4	4.5	3.5	3.9	4
	溶存酸素	13.3	5.8	9.0	52	13.7	7.3	10.0	52
	酸素飽和百分率	111	68	89	52	107	93	101	52
	BOD	1.8	0.5	1.0	12				
	COD	27	1.9	3.5	52				
	リン酸イオン	0.25	0.08	0.13	12	0.02	<0.01	0.01	12
	溶性ケイ酸	20	14	17	4	20	12	16	4
	カルシウム硬度	63.0	44.5	54.1	4	63.3	45.5	53.8	4
	マグネシウム硬度	23.0	14.3	18.5	4	23.2	15.4	18.9	4
	カリウム	3.2	2.0	2.6	4	3.3	2.0	2.6	4
	トリクロラミン					<0.02	<0.02	<0.02	52
	大腸菌(MPN)	1,600	<1.0	160	12				
	生物総数	4,252	188	1,869	4	14	<1	5	4
	嫌気性芽胞菌								
	クリプトスポリジウム	4	不検出	1	4				
	ジアルジア	1	不検出	<1	4				
	ジェオスミン(浄水場測定)	0.000008	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261
	2-メチルイソボルネオール(浄水場測定)	0.000009	<0.000003	<0.000003	261	<0.000003	<0.000003	<0.000003	261

ス 給水栓水

水道事業

給水

	採水箇所 系統	No. 2 品川区東品川 東海給水所（金町・朝霞・長沢・三郷）				No. 4 大田区西馬込 上池台給水所（長沢・砧）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	1.5	1.9	4	1.4	1.1	1.3	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4	0.13	0.10	0.11	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.04	0.05	4	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4 ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	0.0002	0.0002	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.03	12	0.05	<0.02	<0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0047	0.0015	0.0031	4	0.0080	0.0028	0.0048	4
	ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0062	0.0038	0.0052	4	0.0023	0.0015	0.0019	4
	臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.018	0.011	0.015	4	0.014	0.0071	0.010	4
	トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.007	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.0059	0.0033	0.0045	4	0.0036	0.0024	0.0030	4
	ブロモホルム	0.0020	0.0014	0.0017	4	0.0006	0.0004	0.0005	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	18	15	16	4	12	11	11	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	31.7	13.4	20.2	12	11.5	8.4	10.0	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.4	57.7	64.6	4	61.4	57.2	59.5	4
	蒸発残留物	190	130	160	4	150	120	130	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.3	7.4	365	7.5	7.1	7.3	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

	採水箇所 系統	No. 2 品川区東品川 東海給水所(金町・朝霞・長沢・三郷)				No. 4 大田区西馬込 上池台給水所(長沢・砧)			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.002	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70.4	57.7	64.6	4	61.4	57.2	59.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物	190	130	160	4	150	120	130	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH 値	7.6	7.3	7.4	365	7.5	7.1	7.3	365
	腐食性(ランゲリア指数)	-0.9	-1.3	-1.1	4	-1.1	-1.4	-1.2	4
	従属栄養細菌	3	<1	1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	31.7	6.1	17.7	365	26.0	6.7	16.8	365
	アルカリ度	52.5	28.0	40.5	12	52.0	38.5	45.7	12
	硫酸イオン	38	25	32	4	22	20	21	4
	電気伝導率	36.6	14.7	23.2	365	20.7	15.4	18.8	365
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70.4	57.7	64.6	4	61.4	57.2	59.5	4
	カルシウム硬度	50.7	42.3	47.5	4	41.8	40.2	41.1	4
	マグネシウム硬度	19.7	15.4	17.1	4	20.1	17.0	18.4	4
	カリウム	2.8	2.3	2.5	4	1.7	1.5	1.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

検査項目	採水所箇所 系統	No. 5 大田区鶴ノ木 第二城南幹線減圧区域（三郷・三園）				No. 8 世田谷区祖師谷 高井戸増圧ポンプ所（朝霞・三郷・三園）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
大腸菌				0/12	12			0/12	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.0	1.1	1.4	4	2.4	1.6	1.9	4
フッ素及びその化合物		0.13	0.09	0.11	4	0.14	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.04	0.02	0.03	4	0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		0.04	<0.02	0.02	12	0.06	0.02	0.04	12
クロロ酢酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.0060	0.0021	0.0042	4	0.0066	0.0003	0.0039	4
ジクロロ酢酸		0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0084	0.0020	0.0042	4	0.0054	0.0030	0.0045	4
臭素酸		0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン		0.024	0.0081	0.014	4	0.018	0.0065	0.014	4
トリクロロ酢酸		0.004	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0077	0.0024	0.0041	4	0.0059	0.0012	0.0045	4
ブロモホルム		0.0025	0.0005	0.0014	4	0.0020	0.0013	0.0016	4
ホルムアルデヒド		0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		15	11	13	4	20	14	18	4
マンガン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		21.3	9.7	15.5	12	27.1	12.1	19.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		71.8	53.5	62.6	4	82.5	60.4	70.0	4
蒸発残留物		160	130	150	4	180	150	160	4
陰イオン界面活性剤				<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤				<0.002	1			<0.002	1
フェノール類				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.5	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12
pH値		7.7	7.4	7.5	365	7.9	7.3	7.6	365
味				異常なし	12			異常なし	12
臭気				異常なし	12			異常なし	12
色度		<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

	採水箇所 系統	No. 5 大田区鵜ノ木				No. 8 世田谷区祖師谷			
		第二城南幹線減圧区域（三郷・三園）				高井戸増圧ポンプ所（朝霞・三郷・三園）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0007	<0.0001	0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.4	0.3	0.3	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.8	53.5	62.6	4	82.5	60.4	70.0	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物	160	130	150	4	180	150	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH 値	7.7	7.4	7.5	365	7.9	7.3	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	-1.4	-1.2	4	-0.9	-1.2	-1.0	4
	従属栄養細菌	24	<1	9	4	<1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンサルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	31.1	6.7	17.8	365	30.0	6.4	17.2	365
	アルカリ度	47.5	34.0	40.5	12	57.0	38.5	46.9	12
	硫酸イオン	31	20	26	4	36	25	32	4
	電気伝導率	26.1	14.2	20.8	365	29.8	17.9	23.8	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.8	53.5	62.6	4	82.5	60.4	70.0	4
	カルシウム硬度	52.4	37.9	44.9	4	60.8	45.4	51.9	4
	マグネシウム硬度	19.9	15.6	17.7	4	21.7	15.0	18.1	4
	カリウム	2.5	1.6	2.1	4	3.0	2.1	2.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

	採水箇所 系統	No. 9 世田谷区岡本				No. 13 渋谷区恵比寿西			
		長沢・大蔵給水所(長沢・砦下・朝霞・砦)				第一青山線(三郷・三園・境)			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌		<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
大腸菌				0/12	12			0/12	12
カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.9	0.99	1.6	4	2.2	1.4	1.7	4
フッ素及びその化合物		0.13	0.09	0.11	4	0.13	0.09	0.11	4
ホウ素及びその化合物		0.06	0.02	0.03	4	0.07	0.04	0.05	4
四塩化炭素		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4- ジオキサン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロメタン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テトラクロロエチレン		0.0005	<0.0001	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トリクロロエチレン		0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンゼン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
塩素酸		0.05	<0.02	0.03	12	0.04	<0.02	0.03	12
クロロ酢酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム		0.010	0.0022	0.0048	4	0.0046	0.0007	0.0034	4
ジクロロ酢酸		0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン		0.0031	0.0007	0.0016	4	0.0061	0.0030	0.0048	4
臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン		0.016	0.0044	0.0094	4	0.018	0.0068	0.014	4
トリクロロ酢酸		0.006	0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン		0.0040	0.0011	0.0024	4	0.0060	0.0012	0.0043	4
ブロモホルム		0.0012	0.0004	0.0006	4	0.0019	0.0013	0.0016	4
ホルムアルデヒド		0.003	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物		0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物		19	12	14	4	20	13	16	4
マンガン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		21.9	8.8	13.5	12	27.3	12.3	19.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		72.4	56.8	66.3	4	75.7	53.2	64.8	4
蒸発残留物		200	130	150	4	200	120	160	4
陰イオン界面活性剤				<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
2-メチルイソボルネオール		<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
非イオン界面活性剤				<0.002	1			<0.002	1
フェノール類				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
pH値		7.6	6.9	7.2	364	7.7	7.4	7.5	365
味				異常なし	12			異常なし	12
臭気				異常なし	12			異常なし	12
色度		<1	<1	<1	364	<1	<1	<1	365
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	364	<0.1	<0.1	<0.1	365

	採水箇所 系統	No. 9 世田谷区岡本				No. 13 渋谷区恵比寿西			
		長沢・大蔵給水所(長沢・砦下・朝霞・砦)				第一青山線(三郷・三園・境)			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラル	0.004	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	364	0.5	0.4	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72.4	56.8	66.3	4	75.7	53.2	64.8	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物	200	130	150	4	200	120	160	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	364	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH 値	7.6	6.9	7.2	364	7.7	7.4	7.5	365
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.1	-1.6	-1.3	4	-0.9	-1.2	-1.1	4
	従属栄養細菌	18	<1	5	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000010	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	28.9	9.2	17.6	364	29.0	6.4	17.4	365
	アルカリ度	58.0	42.5	47.3	12	45.5	32.5	38.3	12
	硫酸イオン	33	21	26	4	41	23	32	4
	電気伝導率	25.4	15.9	20.1	364	28.3	14.4	22.1	365
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72.4	56.8	66.3	4	75.7	53.2	64.8	4
	カルシウム硬度	51.6	39.5	46.2	4	56.3	40.7	48.6	4
	マグネシウム硬度	22.0	17.3	20.1	4	19.4	12.5	16.3	4
	カリウム	2.5	1.6	2.0	4	3.0	1.9	2.6	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

	採水箇所 系統	No. 17 板橋区前野町 練馬給水所・城北線 (三郷・三園)				No. 20 練馬区大泉学園町 上井草給水所(朝霞・三郷・三園)			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4	1.0	1.8	4	2.4	1.3	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.14	0.08	0.11	4	0.12	0.08	0.10	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.06	0.03	0.05	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.04	<0.02	0.02	12	0.27	<0.02	0.05	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0031	0.0003	0.0017	4	0.0070	0.0003	0.0034	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0072	0.0032	0.0047	4	0.0047	0.0030	0.0038	4
	臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0067	0.011	4	0.019	0.0065	0.012	4
	トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0046	0.0011	0.0033	4	0.0061	0.0011	0.0038	4
	ブロモホルム	0.0029	0.0011	0.0019	4	0.0021	0.0010	0.0014	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	19	10	16	4	22	12	17	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	26.6	11.6	20.3	12	28.9	10.0	18.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	82.0	40.2	67.1	4	89.7	58.6	71.9	4
	蒸発残留物	200	110	170	4	210	130	170	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.3	7.5	365	7.9	7.2	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

	採水箇所 系統	No. 17 板橋区前野町				No. 20 練馬区大泉学園町			
		練練馬給水所・城北線（三郷・三園）				上井草給水所（朝霞・三郷・三園）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0003	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.0	40.2	67.1	4	89.7	58.6	71.9	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物	200	110	170	4	210	130	170	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH 値	7.7	7.3	7.5	365	7.9	7.2	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.5	-1.2	4	-0.7	-1.2	-0.9	4
	従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	2	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	33.4	6.2	17.6	365	28.5	6.3	17.4	365
	アルカリ度	47.0	23.5	35.8	12	58.5	39.5	46.8	12
	硫酸イオン	42	19	34	4	42	22	31	4
	電気伝導率	30.9	13.4	22.3	365	30.0	15.9	23.1	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	82.0	40.2	67.1	4	89.7	58.6	71.9	4
	カルシウム硬度	60.5	29.9	49.5	4	66.1	45.9	53.9	4
	マグネシウム硬度	21.5	10.3	17.7	4	23.6	12.7	18.0	4
	カリウム	3.1	1.6	2.7	4	3.1	2.0	2.5	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

	採水箇所 系統	No. 27 新宿区西新宿 第二淀橋給水所(朝霞・三郷)				No. 30 江東区新砂 江東給水所(金町・三郷)			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	5	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4	1.3	1.9	4	2.4	1.4	2.0	4
	フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.11	4	0.14	0.10	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.03	0.05	4	0.08	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4-ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.10	0.02	0.04	12	0.05	<0.02	0.03	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0038	0.0003	0.0021	4	0.0046	0.0003	0.0025	4
	ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.0059	0.0030	0.0045	4	0.0088	0.0038	0.0066	4
	臭素酸	0.003	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.016	0.0065	0.012	4	0.024	0.0080	0.017	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.0049	0.0012	0.0033	4	0.0075	0.0013	0.0047	4
	ブロモホルム	0.0025	0.0013	0.0019	4	0.0037	0.0017	0.0029	4
	ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	22	13	19	4	25	14	20	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	27.2	11.8	19.6	12	33.5	11.6	22.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88.5	57.4	75.1	4	89.7	48.4	72.4	4
	蒸発残留物	200	120	180	4	220	120	180	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12
	pH値	7.8	7.3	7.6	365	7.7	7.4	7.6	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

	採水箇所 系統	No. 27 新宿区西新宿				No. 30 江東区新砂			
		第二淀橋給水所（朝霞・三郷）				江東給水所（金町・三郷）			
検査項目		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0005	<0.0001	0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.4	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	88.5	57.4	75.1	4	89.7	48.4	72.4	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物	200	120	180	4	220	120	180	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH 値	7.8	7.3	7.6	365	7.7	7.4	7.6	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.0	-0.8	4	-0.7	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌	2	<1	<1	4	1	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
その他の項目	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	水温	30.1	5.7	17.0	365	29.7	7.8	17.5	365
	アルカリ度	60.0	37.5	48.1	12	52.5	23.0	38.5	12
	硫酸イオン	41	22	34	4	45	25	38	4
	電気伝導率	30.0	18.0	24.5	365	40.2	13.3	23.6	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	88.5	57.4	75.1	4	89.7	48.4	72.4	4
	カルシウム硬度	64.9	43.7	55.3	4	65.5	36.6	53.3	4
	マグネシウム硬度	23.6	13.7	19.8	4	24.2	11.8	19.1	4
	カリウム	3.1	2.0	2.8	4	3.9	2.0	3.1	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4

	採水箇所 系統	No. 33 江戸川区臨海町 葛西給水所（金町・三郷）				No. 41 足立区入谷 江北給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水 質 基 準 項 目	一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
	大腸菌			0/12	12			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4	1.1	1.7	4	2.4	1.4	1.9	4
	フッ素及びその化合物	0.14	0.08	0.12	4	0.13	0.09	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.07	0.04	0.06	4
	四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	1,4 ジオキサン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ジクロロメタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	テトラクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トリクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ベンゼン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	塩素酸	0.05	<0.02	0.03	12	0.04	<0.02	0.02	12
	クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	クロロホルム	0.0062	0.0004	0.0027	4	0.0025	0.0004	0.0019	4
	ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジブロモクロロメタン	0.013	0.0042	0.0066	4	0.010	0.0045	0.0064	4
	臭素酸	0.005	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4
	総トリハロメタン	0.034	0.0097	0.017	4	0.023	0.0097	0.015	4
	トリクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモジクロロメタン	0.011	0.0017	0.0050	4	0.0064	0.0019	0.0043	4
	ブロモホルム	0.0041	0.0014	0.0025	4	0.0039	0.0016	0.0026	4
	ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	0.03	0.03	0.03	4	0.02	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	24	12	20	4	22	14	18	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	34.5	12.2	22.1	12	32.4	11.8	21.6	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	89.4	40.2	67.2	4	89.2	50.1	70.5	4
	蒸発残留物	210	120	180	4	220	140	190	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1
	フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.4	7.5	365	7.7	7.3	7.5	365
	味			異常なし	12			異常なし	12
	臭気			異常なし	12			異常なし	12
	色度	<1	<1	<1	365	<1	<1	<1	365
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

	採水箇所 系統	No. 33 江戸川区臨海町 葛西給水所（金町・三郷）				No. 41 足立区入谷 江北給水所（金町・三郷）			
		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	トルエン	0.0002	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	亜塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水クロラール	0.003	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	89.4	40.2	67.2	4	89.2	50.1	70.5	4
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル(MTBE)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	臭気強度（TON）	1	1	1	12	1	1	1	12
	蒸発残留物	210	120	180	4	220	140	190	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365
	pH 値	7.7	7.4	7.5	365	7.7	7.3	7.5	365
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	-1.6	-1.2	4	-0.7	-1.3	-1.0	4
	従属栄養細菌	1	<1	<1	4	3	<1	<1	4
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
その他の項目	水温	30.0	7.3	17.6	365	30.7	5.6	16.9	365
	アルカリ度	52.5	24.0	37.7	12	50.0	22.5	37.0	12
	硫酸イオン	44	21	37	4	44	26	37	4
	電気伝導率	41.6	13.1	23.8	365	36.4	13.6	23.7	365
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	89.4	40.2	67.2	4	89.2	50.1	70.5	4
	カルシウム硬度	65.2	29.7	49.1	4	65.5	37.7	51.8	4
	マグネシウム硬度	24.2	10.5	18.1	4	23.7	12.4	18.6	4
	カリウム	3.5	1.7	2.9	4	3.4	2.2	2.9	4
	トリクロラミン	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4