


有機フッ素化合物検出状況

都内給水栓水（蛇口）及び浄水場（所）の水質検査結果

- 配水区域ごとに、水質を監視する計器を都内131ヶ所に設置しています。
- 計器が設置されている蛇口から採水した水道水と浄水場（所）の原水及び浄水の水質検査結果です。

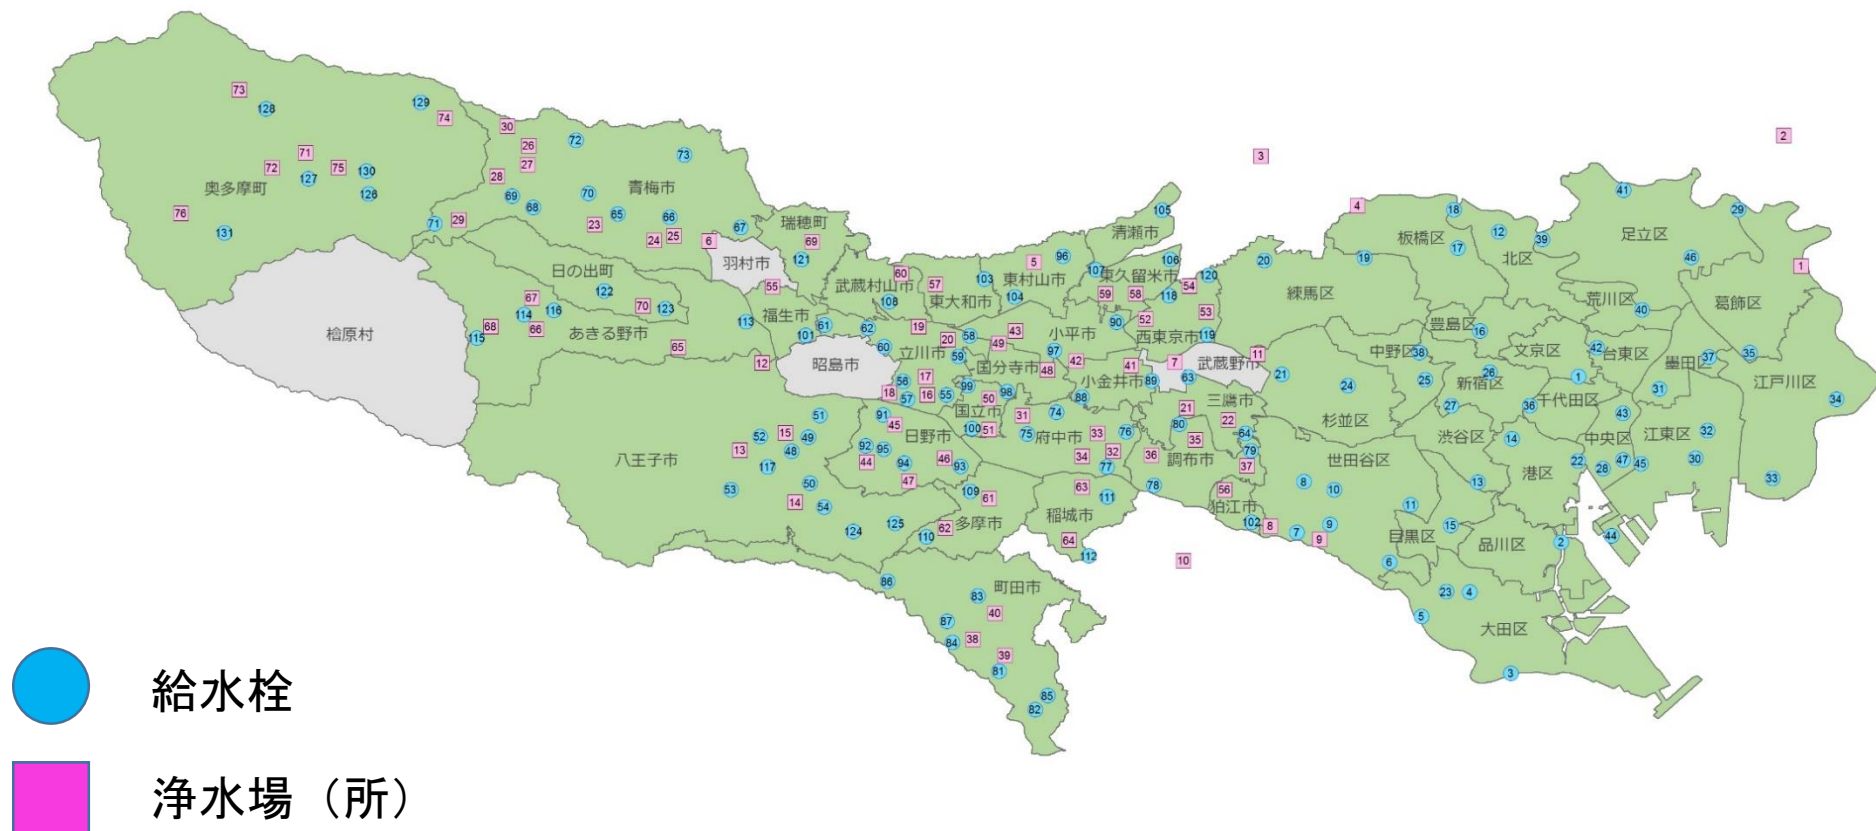

区部の給水栓水（蛇口）の水質検査結果（PFOS及びPFOAの合計、PFHxS：令和2年度実施）

有機フッ素化合物に関する目標値等

・PFOS及びPFOAの合計については、水質管理目標設定項目として給水栓水（蛇口）において、暫定目標値（合算で50ng/L）が設定されています。

（単位：ng/L）

区	給水栓 No.	代表浄水場（所）	PFOS及びPFOAの合計（暫定目標値：合算で50ng/L）				PFHxS			
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
文京区	1	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
品川区	2	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
大田区	3	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	4	長沢浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	5	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	23	長沢浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
世田谷区	6	長沢浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	7	長沢浄水場 砧下浄水所	7	<5	6	<5	<5	<5	<5	<5
	8	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	9	長沢浄水場 砧下浄水所	6	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5
	10	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	11	砧下浄水所 朝霞浄水場	6	7	7	6	<5	<5	<5	<5
北区	12	朝霞浄水場 三園浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	18	三園浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
渋谷区	13	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
港区	14	三郷浄水場 朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	22	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
目黒区	15	朝霞浄水場 長沢浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
豊島区	16	朝霞浄水場 三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
千代田区	36	朝霞浄水場 三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
板橋区	17	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
練馬区	19	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	20	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

区	給水栓 No.	代表浄水場（所）	PFOS及びPFOAの合計（暫定目標値：合算で50ng/L）				PFHxS			
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
杉並区	21	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	24	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
中野区	25	朝霞浄水場 三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	38	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
新宿区	26	朝霞浄水場 三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	27	朝霞浄水場 三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
中央区	28	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	43	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	47	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
葛飾区	29	三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	35	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
江東区	30	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	32	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	44	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	45	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
墨田区	31	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	37	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
江戸川区	33	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	34	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
足立区	39	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	41	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	46	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
荒川区	40	金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
台東区	42	朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

<5：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。

区部の浄水場（所）の水質検査結果（PFOS及びPFOAの合計、PFHxS：令和2年度実施）

有機フッ素化合物に関する目標値等については、給水栓水(蛇口)において定められています。

(単位：ng/L)

No.	浄水場（所）		PFOS及びPFOAの合計								PFHxS							
			4～6月		7～9月		10～12月		1～3月		4～6月		7～9月		10～12月		1～3月	
			原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
1	金町浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
2	三郷浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
3	朝霞浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
4	三園浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
5	東村山浄水場	1 急系	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
		2 急系	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
6	小作浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
7	境浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
8	砧浄水場		21	16	19	15	20	14	19	15	7	<5	6	<5	7	<5	7	
9	砧下浄水所		22	19	25	18	24	18	22	16	8	6	8	<5	8	6	7	
10	長沢浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	

<5：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。